


说明: 挂线板按“Q”详见电气。

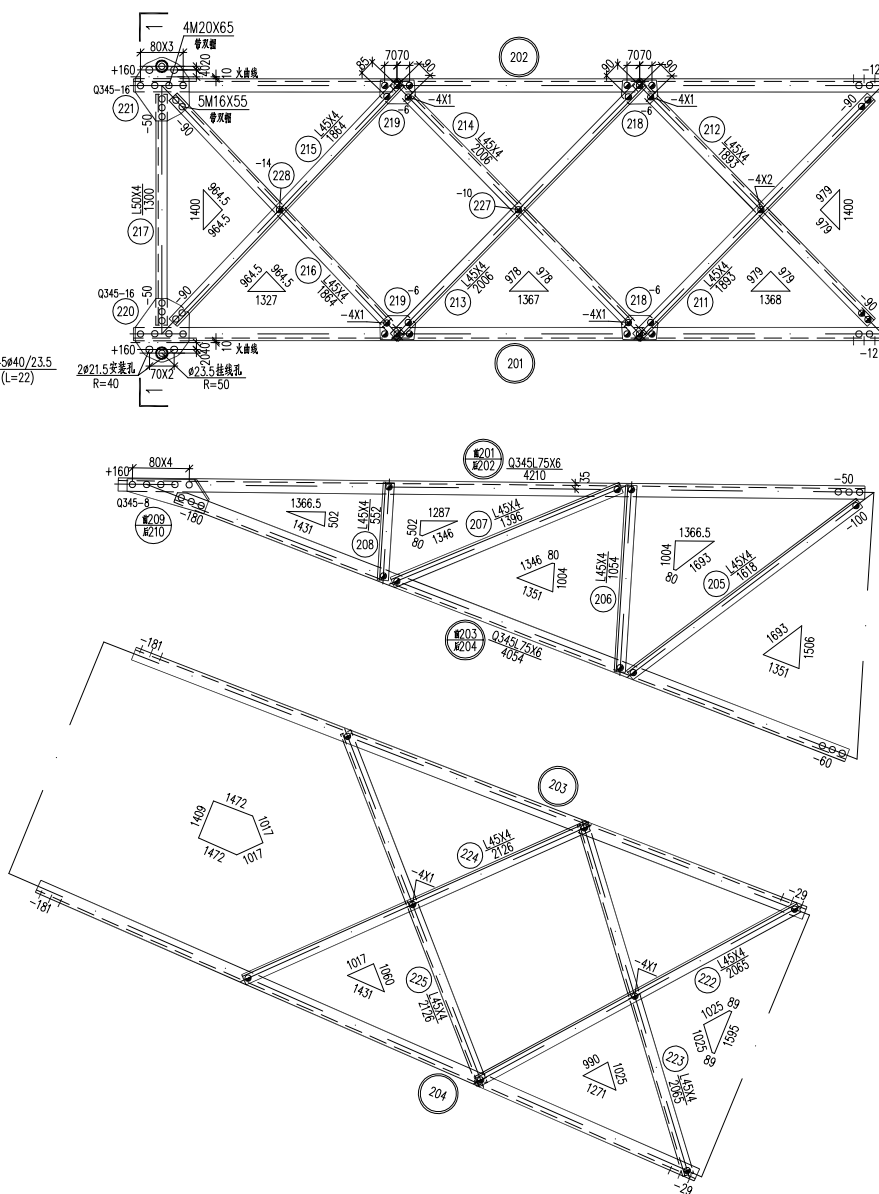


构 件 明 细 表

编 号	规 格	长 度 (mm)	数 量	重 量 (kg)	备 注
			一 件	小 计	
201	Q345L75X6	4210	1	29.07	29.1
202	Q345L75X6	4210	1	29.07	29.1
203	Q345L75X6	4054	1	27.99	28.0 切角
204	Q345L75X6	4054	1	27.99	28.0 切角
205	L45X4	1618	2	4.43	8.9
206	L45X4	1054	2	2.88	5.8
207	L45X4	1396	2	3.82	7.6
208	L45X4	552	2	1.51	3.0
209	Q345-8X181	459	1	5.22	5.2 卷边60mm
210	Q345-8X181	459	1	5.22	5.2 卷边60mm
211	L45X4	1893	1	5.18	5.2
212	L45X4	1893	1	5.18	5.2 切角
213	L45X4	2006	1	5.49	5.5
214	L45X4	2006	1	5.49	5.5 切角
215	L45X4	1864	1	5.10	5.1
216	L45X4	1864	1	5.10	5.1 切角
217	L50X4	1300	1	3.98	4.0
218	-6X115	193	2	1.05	2.1
219	-6X115	193	2	1.05	2.1
220	Q345-16X290	300	1	10.93	10.9 火曲
221	Q345-16X290	300	1	10.93	10.9 火曲
222	L45X4	2065	1	5.65	5.6
223	L45X4	2065	1	5.65	5.6 切角
224	L45X4	2126	1	5.82	5.8
225	L45X4	2126	1	5.82	5.8 切角
226	Q345#40/#23.5	22	2	0.14	0.3 焊接
227	-10X50	50	1	0.20	0.2 垫块
228	-14X50	50	1	0.27	0.3 垫块
合 计				235.1 kg	

螺 栓、脚 钉、垫 圈 明 细 表

名称	级 别	规 格	符 号	数 量	重 量(kg)	备 注
螺 栓	6.8级	M16X40		30	4.3	
		M16X50		15	2.4	
		M20X45		16	4.3	
		M16X55		10	2.0	带双帽
		M20X65		8	2.9	带双帽
柱						
脚 钉						
垫圈	Q235	-4(φ17.5)	规格X个数	8	0.1	
合 计			16.0 kg			

国家电网公司			STATE GRID CORPORATION OF CHINA	110~500kV输电线路通用设计	施工图	版次
编 号			校 核	2B5-J3转角塔		②
审 核			设 计	外角地线支架结构图		
比 例	1:20	CAD制图		图 号	2B5-J3-03	