日本储能经营贡献：收入扣完费用，还剩多少：参考资料

完整项目资料、参数、补充图表与计算说明。先阅读对应主报告，需要查阅细节时再使用本册。

费用口径、敏感性参数与单项门槛

原经营贡献比较说明：本册先从一条历史已知价交易路径拆开费用，看每项扣减怎样压缩剩余，再讨论容量支付。中部2025年的同规格电池，卖电约收42.67百万日元，买电约花24.90百万日元，留下17.76百万日元毛套利；扣除基准情景的列示费用后，剩9.49百万日元。它与前册的188天联合运营分别计算，在这里用较简单的路径看清费用，而不把两组金额接成同一笔收入的连续扣减。

基准费用瀑布把这些扣减放在同一条2025年365天买卖路径上。这样可以看见费用对既有交易的影响，而不把交易动作改变带来的效果混进来。

损耗代理是其中最大的一项。它按每度放电给电池使用设一笔比较代价，帮助判断交易是否值得做；等到评价真实项目时，还要把它换成具体年份的电池更换支出。市场费、聚合费和网络费则通过不同计费基础扣减现金，下表列出各项如何进入本册。

费用项	计费基础与本册处理
现货市场手续费	公开按量费率0.03 JPY/kWh，对买卖电量合计计费；会员定额合同与站点分摊须另行取得。
容量手续费	公开FY2026费率0.06 JPY/ΔkW·30min；研究统一应用于2026历史窗口。
损耗代理	每电网侧放电kWh扣研究额度，表示策略消耗的比较代价，不等于本期更换现金。
聚合费	按正毛套利或毛容量机会的情景比例；不替代实际聚合合同。
网络与其他	进口电量单价代理、按日额度代理；实际容量费和固定合同尚未进入。

同一笔毛套利在不同费用安排下，会留下很不一样的经营贡献。这里改变损耗、聚合、网络和其他费用，用三组研究情景检查敏感性；这些档位尚无项目实测校准，实际费用要由计费范围和合同确定。

费用情景	损耗JPY/放电kWh	聚合比例	网络JPY/进口kWh	其他JPY/日
低	1	0%	0	0
基准	2	5%	0.5	1,000
高	4	10%	1.0	3,000


若只调整一项、其余费用保持基准，损耗代理达到5.557日元/放电kWh，或聚合比例达到58.42%，会分别耗尽经营贡献。这是单项总阈值，既不能同时用，也不是在当前费用上还能额外增加的额度；它把费用谈判的空间落到了同一笔剩余现金上。

容量预留前沿与区块粒度

接着在中部2026年1月1日至10月5日的278天比较资源分配。电池每天从半满库存出发并回到半满；容量单价设为每ΔkW每半小时3日元，每天12小时可计付款额统一按65%计入。这是一种支付折减情景，便于观察容量付款能否补偿少做现货交易的损失。

容量支付增加时，现货机会也会减少

中部2026年1月1日至10月5日278天；全天预留功率，容量按每天12小时、65%计付。

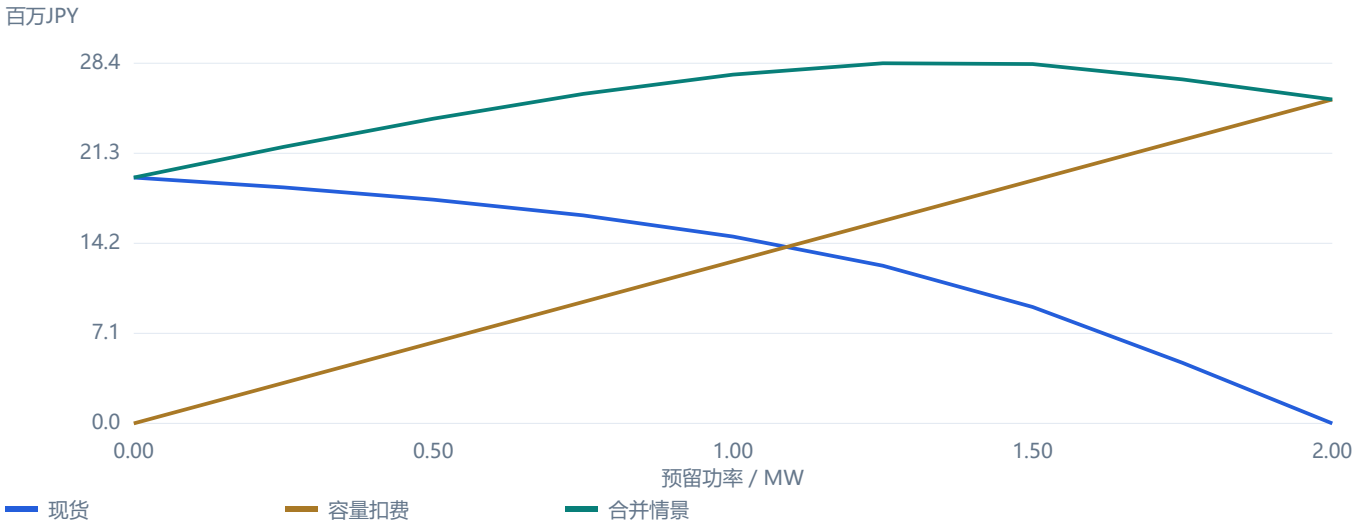

不预留时，现货毛套利为19.36百万日元；预留1MW后降到14.71百万日元，减少4.65百万日元，同时获得扣容量手续费后的12.75百万日元容量情景收入，合计27.46百万日元。按本组支付与库存条件，合计在1.25MW预留时达到28.35百万日元，之后更多预留的现货机会成本逐渐抵消增收。容量承诺因此是资源分配决策：要买到更稳定的容量支付，就必须知道放弃了哪些现货机会。这一合计尚未扣全部经营费用。


1MW预留时，现货全天可用功率从2MW降为1MW，容量情景却只按12小时付费。资源被占用多久，与获得付款多久可能不同；被调用后的补电、恢复和履约支出还会改变正式运营的剩余。

同样预留12小时，锁住哪些时段也会改变收入

中部2026年1月19日的例子固定预留1MW和24个半小时槽，只改变预留区块是3小时还是30分钟。交易方关心的不是区块标签本身，而是承诺容量时会连带放弃哪些买卖时机。

同样预留12小时，更细区块少损失多少现货

中部2026年1月19日；预留1MW、24个半小时槽，比较3小时与30分钟区块。

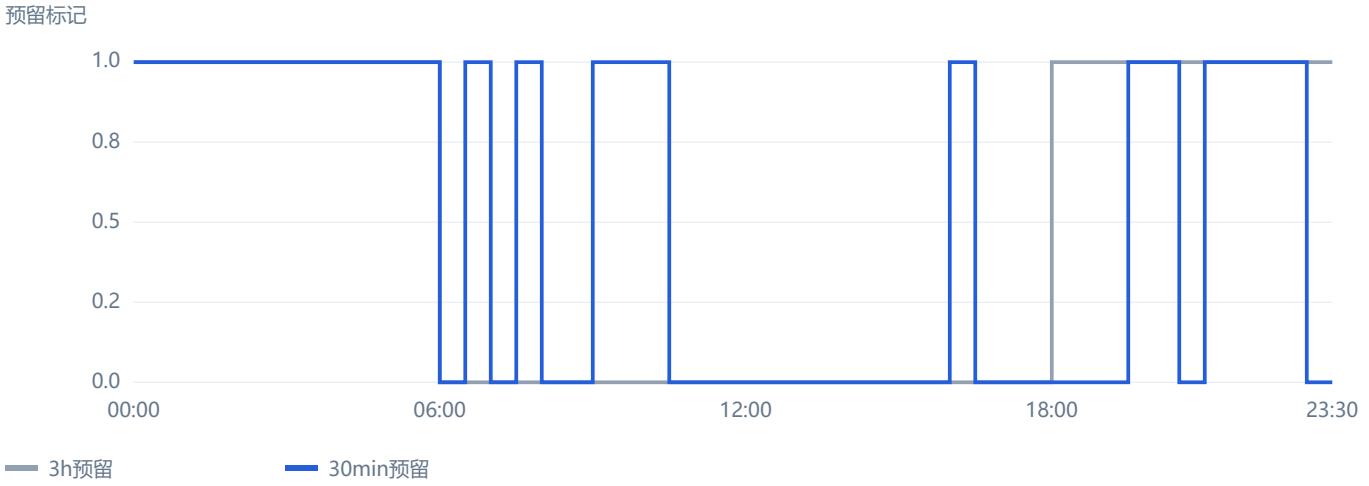

同一天、不预留的现货毛套利为70,465.31日元。3小时区块预留后保留69,275.04日元，30分钟区块保留70,188.25日元，后者多913.21日元。图上的0/1表示是否预留容量；较长区块会连带锁住相邻时段，而逐半小时选择能够避开更多有价值的买卖机会。总预留时长相同，承诺出现在哪些时段仍然影响现金，正式安排还要结合申报时可获得的价格信息。

30分钟区块可以更细地避开有价值的现货时段，因而在这一天保留更多现金。自2026年3月14日受渡起采用的日前30分钟安排，把这种时段选择带入实际申报；能否兑现还取决于当时可获得的信息、成交约定和履约。已知全天价格下的选择价值，是理解机会成本的参照。

组合费用明细、支付区块与净机会成本门槛

在同一278天、1MW预留情景下，现货毛套利14.71百万日元，毛容量支付13.01百万日元，合计27.72百万日元。1,000kW预留量按上述时长和计付比例，累计形成4,336,800个kW·半小时支付区块。

扣完列示费用后，现货留下9.14百万日元，容量留下12.10百万日元，合计经营贡献21.24百万日元。容量费用中包括手续费0.26百万日元和聚合费0.65百万日元；现货费用仍包括损耗代理、交易、聚合、网络及其他项。资源前沿图上的27.46百万日元只扣了容量手续费，本表则从27.72百万日元毛合计继续扣6.48百万日元全部列示费用，两者展示的是不同扣减阶段。

同一成本情景的资源比较（百万JPY）	低费用	基准费用	高费用
1MW预留组合经营贡献	25.62	21.24	14.85
相对同情景0MW预留的增量	8.41	8.44	8.75

基准费用下，不预留容量的同组现货经营贡献为12.80百万日元，预留1MW后的组合为21.24百万日元，增量8.44百万日元。低、基准、高费用下的增量分别为8.41、8.44、8.75百万日元：费用较高时增量略大，是因为少做一部分现货也避开了对应费用，现货的净机会成本随之下降。

这一机制也改变接受容量支付的门槛。若比较毛额，约1.131日元/ΔkW·30min才能补偿现货机会损失和容量手续费；若比较基准费用后的经营贡献，门槛约0.952。后者较低，是因为被替代的现货原本也要承担费用。选择报价时，需要先确定要补偿的是毛机会还是费用后的剩余，并把真实激活、恢复和处罚接上。

278天金额属于这段历史。按365/278统一到年度尺度，适合比较寿命和支出安排，尚不提供未来全年预测。后续项目评估需要承接明确的交易、费用和资产条件，而不仅是沿用相同铭牌。

九个公开项目的区域、工程节点与市场披露

截至2026年10月7日，具名披露中可唯一辨认的9个项目合计18MW，中部3个、东京2个，东北、关西、九州和日本中国地方各1个。本册经营测算以中部为例，下面这些公开资产则分布在六个市场区域，帮助把价格与经营问题接到具体站点。

九个具名项目所在的日本市场区域

截至2026年10月7日可唯一辨认的公开项目；按城市归属市场区域的示意图。

图中圆圈数字是项目编号，对应下表各站；不是站点数量。



项目编号对应下表各站：中部3座、东京2座，其余东北、关西、九州及日本中国地方各1座，合计9座、18MW。它们把区域价格比较落到具体资产所在地，也显示公开子集并非集中于单一区域。圈中数字是项目编号，图示没有精确地址和电网边界；同一区域的价格机会仍要分别接入每站工程、资格和合同条件，才能判断何时可以成为现金。

市场区域	项目编号	站点数
中部	1、2、3	3

市场区域	项目编号	站点数
东京	4、9	2
东北	5	1
关西	6	1
九州	7	1
中国地方	8	1

编号 / 公开项目	区域	MW / MWh	公开工程阶段与日期
1 岐阜各务原市②号	中部	2 / 8.14	2026-07-07投运
2 爱知丰川市	中部	2 / 8.00	已投运；投运日期未披露
3 岐阜各务原自主投资示范站	中部	2 / 8.00	已投运；投运日期未披露
4 千叶成田市	东京	2 / 8.14	2026-09-15投运
5 福岛须贺川市	东北	2 / 8.14	2026-09-18受电
6 兵库神户市	关西	2 / 8.14	2026-09-18受电
7 熊本菊池市	九州	2 / 8.14	2026-09-18受电
8 鸟取鸟取市	中国地方	2 / 8.00	2026-09-24受电
9 栃木小山市东野田	东京	2 / 8.00	已运行；投运日期未披露

所在地只能确定资产面对哪片价格环境，真正开始收取市场现金，还要看各站已走到哪一步。受电、商业投运、取得一次资格和实际入市是不同事件，下表按站点保留各自具名披露；“未知”表示公开资料尚不能单独确认，不能据此判断一定未参与。

编号	JEPX参与	一次资格	一次实际入市	具名披露来源
1	未知	未知	未知	中文7月17日公告
2	已披露	已披露	已披露；2026-06-12	中文6月29日公告；日文6月25日公告
3	已披露	已披露	已披露；2026-06-12	中文6月29日公告；日文6月25日公告
4	未知	未知	未知	中文9月28日公告
5	未知	未知	未知	中文9月28日公告
6	未知	未知	未知	中文9月28日公告
7	未知	未知	未知	中文9月28日公告
8	未知	未知	未知	日文9月28日四站公告
9	未知	未知	已披露；2026-09-15	日文9月28日一期公告

丰川和各务原自主投资示范站分别披露了JEPX参与、一次资格及2026年6月12日一次入市；小山东野田另披露9月15日实际入市。各务原②号7月7日投运，并不能从同城另一资产继承这些市场状态。同样，实际入市公告也不能补齐未单独披露的参与和资格字段，公开状态尚未提供成交、供出和结算流水。

福岛、神户和菊池三站的9月18日事件，中文公告称“投运”，日文公告称“受电”；这里按受电节点观察，合同商业运营起点仍需各站确认。三站中文各披露8.14MWh、日文各8MWh，选用中文规格后九站合计72.70MWh，公开容量范围为72.28至72.70MWh。

这些项目同时包括共同投资、自主投资示范和交钥匙销售，9项不能全部视为企业自持资产。各务原②号与自主投资示范站分别登记；另一同城名称的资产同一性尚未确认，既未新增计数，也未借用其入市状态。资产识别和现金归属，是把区域机会用于项目研究时需要同时核对的两件事。

前面的市场比较始终使用2MW/8.14MWh统一规格，未逐站缩放容量，也未把模型结果写成企业收益。公开项目的价值在于指出哪里存在可辨认的资产，以及哪些工程和市场条件已有证据；投资判断仍要取得该站真实费用、合同、运行能力和长期支出。

费用瀑布的完整金额说明

17.76百万日元毛套利已经是42.67百万日元卖电收入扣去24.90百万日元购电支出的余额。再扣5.33百万日元损耗代理、0.17市场费、0.89聚合费、1.52网络费和0.365其他费用，经营贡献剩9.49百万日元。最大扣减来自电池使用的非现金代理，说明可观的买卖差额也可能被取得收入的代价明显压缩；固定支出和建设投资还要从后续项目现金中安排。

电池使用的代价是最大扣减。这里按放电量列一笔损耗额度，用来比较运行方式；它尚未付现，项目评估时要换成具体年份的更换支出。其他列示费用则反映市场交易、聚合服务与网络等支出。

方法、参数与补充计算

比较口径与阈值的计算

2025年费用瀑布沿用每天10%首尾库存的已知价动态规划；2026年资源组合使用50%首尾库存的连续规划。因此本册组合零预留19.36百万日元不与另一已知价基准21.01百万日元相减。单日时段选择的零预留基准70,465.31日元，也不同于10%首尾库存动态规划的69,624.15日元。

毛额门槛使用零预留与1MW预留的现货毛额差4.645623百万日元，除以4,336,800个支付区块，再加0.06日元容量手续费。贡献门槛改用同费用情景的现货贡献损失，并将每区块损失加0.06后除以1−5%聚合费。这里保留两种计算是为了说明费用如何改变净机会成本，经营报价仍需使用实际合同和可执行调度。

下面切换到中部2026年1月1日至10月5日的278天组合比较。为了让充、放两个方向都有响应余量，这组比较每天从50%库存开始并回到50%，两方向各留5分钟能量；它回答资源怎样分配，与上一章2025年现货费用瀑布分别计算。容量按每天12小时、3日元/ΔkW·30min和65%计入支付的交付比例设置，65%并非经验中标概率。

1MW预留时，现货全天可用功率从2MW降为1MW，容量情景仍只按12小时付费。这个安排把资源占用和付款时长放在了同一比较里，但尚未计真实调用、库存恢复、偏差和处罚；低于1MW的容量点还需要聚合安排。正式运营能留下多少，仍要再接入执行过程。

下面切换到中部2026年1月1日至10月5日的278天组合比较。为兼顾充、放两个方向的响应，这组电池每天从半满库存开始并回到半满；它回答资源怎样分配，与上一章2025年费用瀑布分别计算。容量支付采用固定的研究条件，便于看清预留增加后的取舍。

在同一278天、1MW预留情景下，现货毛套利14.71百万日元，毛容量支付13.01百万日元，合计27.72百万日元。容量支付对应4,336,800个kW·半小时支付区块；它由1,000kW、每天12小时、278天和65%交付比例形成。

截至2026年10月7日，具名披露中可唯一辨认的9个项目合计18MW，中部3个、东京2个，东北、关西、九州和日本中国地方各1个。这个子集让区域价格研究能够对应到真实资产所在地；其中中国地方不在前文五区域价格比较内。

三座9月投运的福岛、神户和菊池项目，中文披露各8.14MWh，日文各8MWh。本册采用中文精确披露口径，容量合计72.70MWh，并保留72.28至72.70MWh公开范围。差异尚无足够证据解释为取整，因而不另造一个平均工程容量。