日本储能市场经营贡献与公开项目

同一电站的现货与容量收入须先共享资源，再扣除费用；公开项目可以提供地域与资产场景，不能替代实际交易和项目现金流。

市场实证已经展示同一2MW/8.14MWh电池的价格路径、事前策略与真实结算。这里从另一项决策开始：如果把部分功率承诺给一次调节力，减少的现货机会与增加的容量收入如何共同落到经营贡献。

本册保留两套各自完整的基线。2025年365天现货费用瀑布沿用首尾SOC10%的已知价调度；2026年1月1日至10月5日278天资源组合使用首尾SOC50%的连续优化。二者都用2MW/8.14MWh铭牌规格，但库存边界、时间窗口与用途不同，金额不混用作增量。


一、先确定一份资源同时能承诺什么

容量承诺先占用同一电池的功率与库存。下面比较用50%→50%首尾SOC，放电方向留下下界以上的能量、充电方向留下上界以下的空位，各支持5分钟；预留1MW时，全天现货功率上限由2MW减到1MW。它只检查静态资源边界，不证明已经获得一次资格、完成调用恢复或处罚结算。

容量价3 JPY/ΔkW·30min、每天付费12小时、交付比例65%，以及是否全天限制现货，是研究情景，无经验校准。这里的65%是计入容量支付的交付比例，不是根据公开短缺率估出的中标概率；早期8小时、80%的简单收入乘法不进入本册资源增量比较。

容量预留增加时，现货机会与组合收入如何变化（百万JPY）

中部2026年1月1日至10月5日278天；2MW/8.14MWh连续LP，50%→50%首尾SOC，双向各5分钟库存余量；预留功率全天限制现货，容量按每天12小时、65%交付、3 JPY/ΔkW·30min支付。

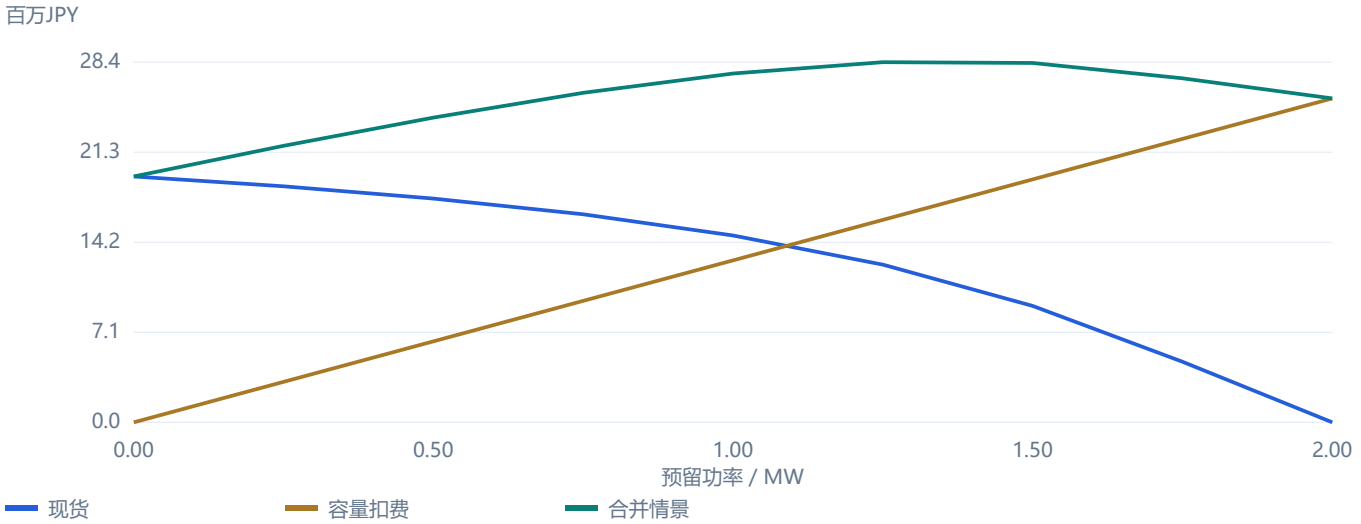


先看现货线随预留功率增加而下降，再看容量线和合计线：1MW预留使现货由19.36降至14.71百万JPY，牺牲4.65百万JPY现货机会，同时增加扣容量手续费后的12.75百万JPY容量情景收入。合计线在1.25MW处达到28.35百万JPY，说明新增容量收入最终会被越来越大的现货机会成本抵消。峰值只是在固定支付与库存假设下的资源分配结果，项目应比较同一资产被不同用途占用后的增量。 这一图的现货基线是50%首尾SOC的连续线性规划，不能与10%首尾SOC的离散动态规划 21.01百万JPY相减解释为预测损失；合计仅扣容量手续费，尚未扣全部经营费用。小于1MW的容量点需要聚合安排。

预留时点与总预留时长同样重要

时段选择例是中部2026年1月19日，固定1MW、24个半小时预留槽和同一50%→50%连续库存边界，分别按3小时或30分钟区块选择。它与上图全天减少现货功率的数量前沿用途不同；本图的零预留基准70,465.31 JPY也不同于纯现货DP10%→10%的69,624.15 JPY。

中部2026年1月19日：相同12小时预留的区块选择

中部2026年1月19日，1MW、24个半小时槽，50%→50%首尾SOC及双向库存余量；连续库存相同，3小时与30分钟区块只改变0/1时段选择。

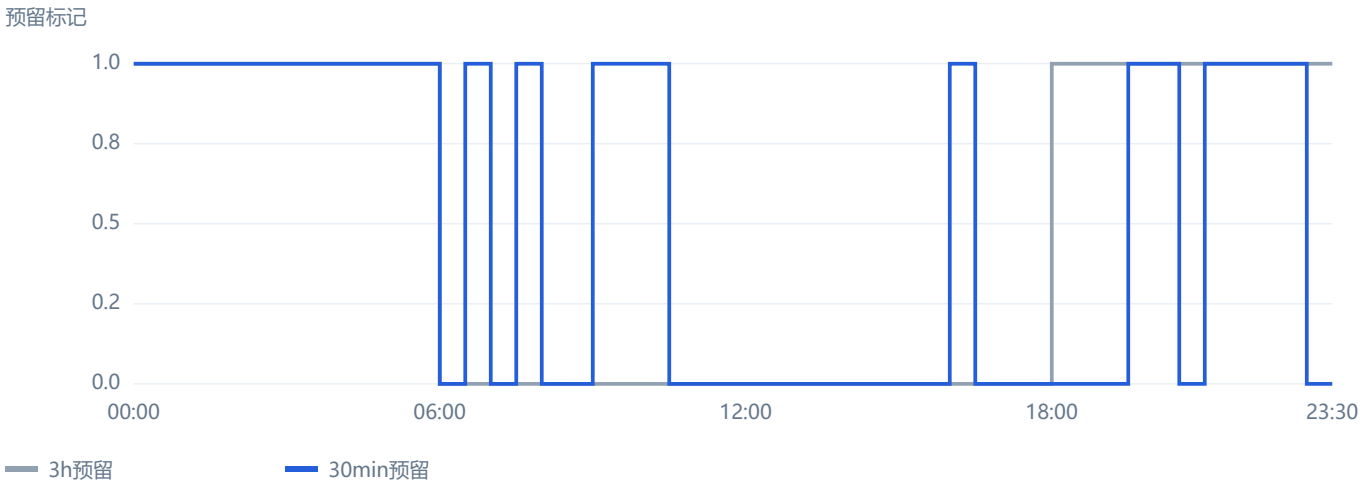

两条0/1标记表示各半小时槽是否预留1MW容量，不是充放电功率。两种方案都选12小时，但3小时选择会连带锁住邻近槽，30分钟可以逐槽选择；前者保留69,275.04 JPY现货毛套利，后者保留70,188.25，多出913.21 JPY。两者都与同日零预留70,465.31 JPY比较，差额只说明已知价格下时段选择的价值，不需把另一册价格图当成本册的现金输入。 0/1表示该槽是否预留容量，不是实际充放电功率；此连续优化基准70,465.31 JPY与前文离散动态规划普通日69,624.15 JPY分属不同边界。

这个时段选择例只隔离已知价格下的资源占用价值。2026年3月14日起的日前30分钟安排，还须与申报时能获得的信息、成交约定及履约流程一起判断，不能把模型选择自由直接称为实际新增收入。

物理资源已正确相减，下一步要问收入在进入经营贡献之前还会被哪些费用扣减。

二、毛套利已经扣买电，经营费用从这里再往下走

现货毛套利等于卖电收入减买电支出，88%效率已体现在电网侧买卖电量中。费用桥在这笔余额上继续扣手续费和列示经营相关费用，不再把买电或效率损失作为新增费用扣一次。

费用项	计费基础与本册处理
现货市场手续费	公开按量费率0.03 JPY/kWh，对买卖电量合计计费；会员定额合同与站点分摊须另行取得。
容量手续费	公开FY2026费率0.06 JPY/ΔkW·30min；研究统一应用于2026历史窗口。
损耗代理	每电网侧放电kWh扣研究额度，表示策略消耗的比较代价，不等于本期更换现金。
聚合费	按正毛套利或毛容量机会的情景比例；不替代实际聚合合同。


费用项	计费基础与本册处理
网络与其他	进口电量单价代理、按日额度代理；实际容量费和固定合同尚未进入。

为看清同一交易路径对费用的敏感性，以下设置低、基准、高三组费用。损耗、聚合、网络和其他参数均为研究情景，无经验校准；低和高不表示行业实际成本区间。费用只扣在已冻结的毛套利路径上，未按经营贡献重新选择交易动作。

费用情景	损耗JPY/放电kWh	聚合比例	网络JPY/进口kWh	其他JPY/日
低	1	0%	0	0
基准	2	5%	0.5	1,000
高	4	10%	1.0	3,000

中部2025年：从毛套利到经营贡献（百万JPY）

2025完整365天同一已知价调度；基准费用情景扣减，不以费用重新优化动作。

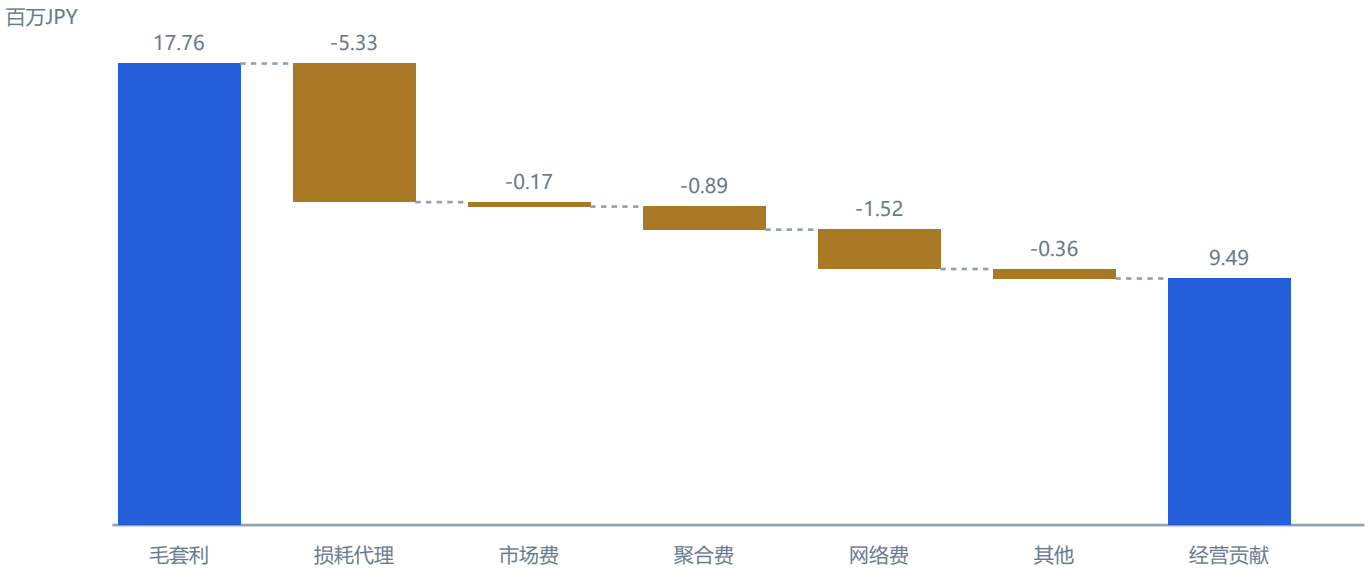

从17.76百万JPY毛套利向右读扣减，再看9.49百万JPY经营贡献；毛套利已是卖电42.67减买电24.90百万JPY。最大扣减为5.33百万JPY非现金损耗代理，其后为市场0.17、聚合0.89和网络1.52。其他项精确为365,000 JPY，即0.365百万JPY；图内两位小数按半分位取偶显示0.36，合计按原始JPY计算，不由已取整标签相加。经营贡献说明这条交易路径扣列示费用后的剩余，仍不能直接当作项目自由现金流。 损耗代理、聚合、网络和其他费用是研究情景，无经验校准；交易费用采用公开按量费率，计费选择与分摊仍需项目合同。效率损失和买电成本已在毛套利中，不能再次扣除。

2025中部365天（百万JPY）	低费用	基准费用	高费用
毛套利	17.76	17.76	17.76
列示费用合计	2.84	8.27	16.74
经营贡献	14.93	9.49	1.02

在基准情景下，其他费用固定时可承受的损耗代理总阈值为5.557 JPY/放电kWh，聚合比例总阈值为58.42%。它们分别表示把该项调至哪里会耗尽经营贡献，不能把两个阈值同时使用，也不是还可以额外增加的费用或电池寿命结论。

单独现货的费用影响已清楚，但同时承诺容量时，现货电量、容量支付基数与费用都会变化，需要回到同一预留调度重新搭桥。

三、在同一预留基线上比较经营贡献增量

资源组合仍使用第一章的中部2026年278天连续模型、50%首尾SOC与1MW预留。容量支付基数为1,000kW×12小时×每小时2个半小时区块×278天×65%，即4,336,800个kW·半小时区块；乘3 JPY得到13.01百万JPY毛容量收入。

1MW预留，278天（百万JPY）	现货	容量	合计
毛收入 / 毛套利	14.71	13.01	27.72
列示费用	5.57	0.91	6.48
基准经营贡献	9.14	12.10	21.24

现货列示费用沿用基准损耗、市场费、聚合、网络及其他选择；容量列示费用为手续费0.26及聚合费0.65百万JPY。前沿图的27.46百万JPY是现货毛套利加仅扣容量手续费的容量收入；本表先展示未扣容量费的27.72，再扣全部列示费用得到21.24，三者现金层不同，不能当作前后结果矛盾。

同一成本情景的资源比较（百万JPY）	低费用	基准费用	高费用
1MW预留组合经营贡献	25.62	21.24	14.85
相对同情景0MW预留的增量	8.41	8.44	8.75

基准费用下，同一连续模型零预留的现货经营贡献12.80百万JPY，对比1MW预留组合21.24，增量8.44；仍未计实际激活、恢复、偏差和处罚。高费用情景的增量略大，不表示费用高更好，而是容量替代部分现货时也少付了相应费用，降低了净机会成本。

在同一1MW、278天情景下，毛额机会成本阈值约1.131 JPY/ΔkW·30min的来由是：零预留与1MW预留的现货毛额差4.645623百万JPY，除以4,336,800个kW·半小时支付区块，再加0.06容量手续费。经营贡献阈值约0.952则把毛额损失改为同费用情景的现货贡献损失，再按（每区块贡献损失＋0.06）÷（1−5%聚合费）计算。少做现货同时避开部分费用，故贡献阈值较低；二者分属不同现金层，不可互换。

经营贡献怎样接到真实项目现金

转入项目现金时，先加回本册非现金损耗代理，再按真实更换年份列支出，避免重复扣减；随后按日期加入固定运维、土地、保险、税务、建设、并网和末期支出。融资及储备再把项目现金分到可偿债和股东现金，因此经营贡献还不是净利润或完整NPV/IRR输入。

278天金额仅属这一历史窗口；乘365/278只统一历史尺度，不是全年预测。后续寿命或融资模型应明示继承了哪条基准，及交易量、费用、资产状态与真实支出的变化；相同铭牌不足以证明不同模型现金可以直接承接。

费用和资源展示的是统一规格的研究结果；公开项目提供实际资产与所在地线索，但哪些项目已经投运、取得资格或入市，需要逐站辨认。

四、公开项目把地域比较落到可辨认的资产

截至2026年10月7日，公开披露中可唯一辨认的子集为9个项目、18MW。项目城市与日本市场区域对应，用来观察资产落点；中国指日本中国地方，不在前文五区域价格比较之内。

淘科公开项目的日本区域分布

截至2026年10月7日可唯一辨认的9个公开项目；按城市归属市场区域，图仅作区域示意。

图中圆圈数字是项目编号，对应下表各站；不是站点数量。



圈中1至9是项目编号，既不是站点数，也不是电站精确坐标；先用编号对应项目表，再用分区表比较站点数量。已识别子集共9个项目、18MW，其中中部3个、东京2个，其余四区各1个；中国指日本中国地方。区域分布提供公开项目与市场比较的落点，但不能据此推断企业当时的选址动机、内部收益或每站的实际入市状态。 图示没有精确坐标或电网边界；该子集不等于企业全部项目，投运、受电、取得资格与实际市场入市各有不同含义。

市场区域	项目编号	站点数
中部	1、2、3	3
东京	4、9	2
东北	5	1
关西	6	1

市场区域	项目编号	站点数
九州	7	1
中国地方	8	1

编号 / 公开项目	区域	MW / MWh	公开工程阶段与日期
1 岐阜各务原市②号	中部	2 / 8.14	2026-07-07投运
2 爱知丰川市	中部	2 / 8.00	已投运；投运日期未披露
3 岐阜各务原自主投资示范站	中部	2 / 8.00	已投运；投运日期未披露
4 千叶成田市	东京	2 / 8.14	2026-09-15投运
5 福岛须贺川市	东北	2 / 8.14	2026-09-18投运
6 兵库神户市	关西	2 / 8.14	2026-09-18投运
7 熊本菊池市	九州	2 / 8.14	2026-09-18投运
8 鸟取鸟取市	中国地方	2 / 8.00	2026-09-24受电
9 栃木小山市东野田	东京	2 / 8.00	已运行；投运日期未披露

以下逐站区分市场状态。“已披露”仅表示具名公告说过该事项，不代表取得成交、供出或结算流水；“未知”表示该站没有足以单独确认这一字段的披露，不表示它确定未参与。实际入市公告也不用于倒填未单独披露的JEPX参与或一次资格。

编号	JEPX参与	一次资格	一次实际入市	具名披露来源
1	未知	未知	未知	中文7月17日公告
2	已披露	已披露	已披露；2026-06-12	中文6月29日公告；日文6月25日公告
3	已披露	已披露	已披露；2026-06-12	中文6月29日公告；日文6月25日公告
4	未知	未知	未知	中文9月28日公告
5	未知	未知	未知	中文9月28日公告
6	未知	未知	未知	中文9月28日公告
7	未知	未知	未知	中文9月28日公告
8	未知	未知	未知	日文9月28日四站公告
9	未知	未知	已披露；2026-09-15	日文9月28日一期公告

受电不等于商业投运，投运也不等于任何市场实际入市。表中JEPX参与与一次资格已披露的均为编号2丰川、3各务原自主投资示范站；一次实际入市另包括编号9小山东野田。前两站入市起始日为2026年6月12日，9号为9月15日，均依具名公告；其他字段继续未知，不能从同城或同公司资产继承。

福岛、神户、菊池三站中文披露均为8.14MWh、日文均为8MWh。本册选用中文精确披露口径，汇总容量72.70MWh，同时保留公开口径范围72.28至72.70MWh；没有证据证明日文是取整，也不将差异平均为另一工程容量。

公开角色还包括共同投资、自主投资示范与交钥匙销售，9项不等于全部自持电站，也不等于企业全部资产。同城各务原②号与自主投资示范站分别登记；另一同城名称与两者的资产同一性未确认，既不新增计数，也不借用其入市状态。

项目分布与区域市场指标可以并列：它告诉读者哪些已披露资产位于哪些价格环境。前文同规格模型仍按2MW/8.14MWh计算，不为每站容量缩放，更不推断企业选址时依据了这些指标或已取得模型所示收益。

面向具体资产的下一步问题是：唯一站点的工程规格、市场约定、真实费用与长期支出能否共同形成完整现金流，而非把区域模型收益直接标在公开项目名下。