# 日本储能经营贡献：收入扣完费用，还剩多少

买卖电和容量支付带来多少收入，费用又扣掉多少，决定了一座电站还能为固定支出和投资回收留下多少。


一座电站在市场上赚到价差，仍要为取得这笔收入付出代价。中部2025年的同规格电池，卖电约收42.67百万日元、买电约花24.90百万日元，毛套利为17.76百万日元；扣除基准情景的列示费用后，只留下9.49百万日元经营贡献。同一笔市场机会，能留下多少，还取决于交易服务与电池使用的代价。

## 一、毛套利扣完费用，剩余可能相差很大

购电已经扣在毛套利中，接下来要看取得收入的费用怎样进一步压缩剩余。

### 中部2025年：毛套利扣除费用后留下多少

中部2025年365天；同一历史已知价交易路径与基准费用情景，单位百万JPY。

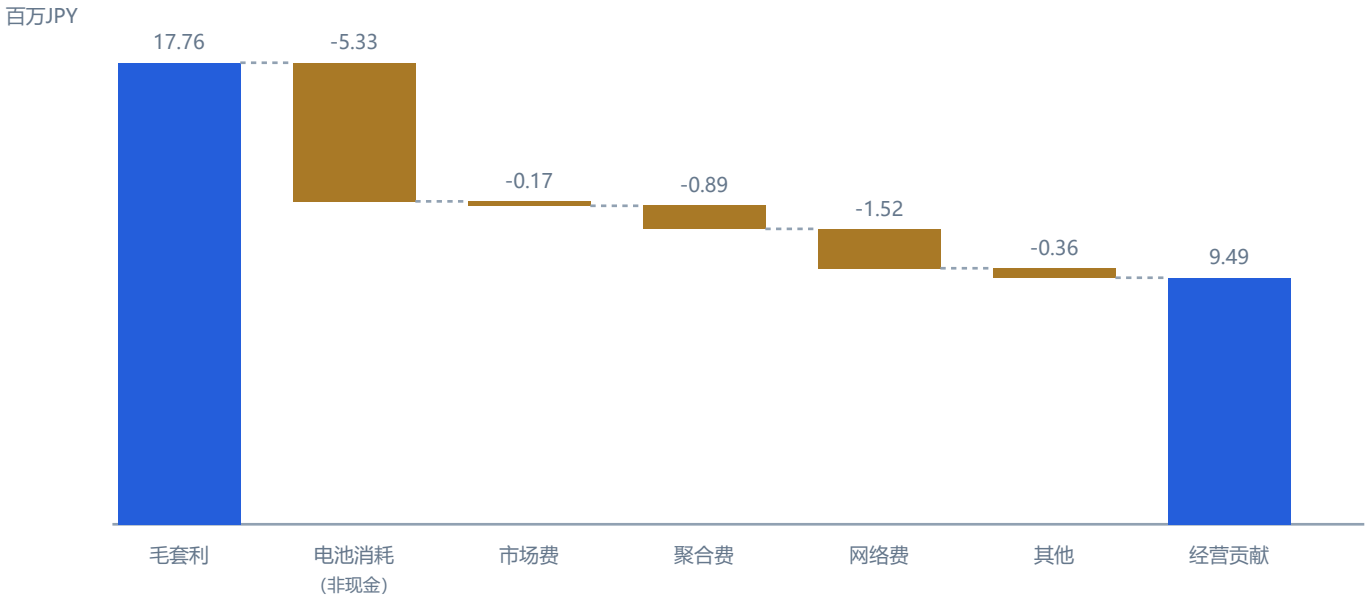


17.76百万日元毛套利扣除列示项目后，经营贡献只剩9.49百万，减少将近一半。最大一项5.33百万是按放电量计的非现金消耗，用于比较电池使用代价；市场、聚合和网络等现金费用也继续侵蚀差额。固定费用与投资还需由后续现金覆盖。

保持相同的买卖安排，换用低、基准、高三组费用情景，剩余差距十分明显。

| 2025中部365天（百万JPY） | 低费用 | 基准费用 | 高费用 |
|---|---|---|---|
| 毛套利 | 17.76 | 17.76 | 17.76 |
| 扣减合计（含非现金） | 2.84 | 8.27 | 16.74 |
| 经营贡献 | 14.93 | 9.49 | 1.02 |

高费用几乎耗尽了同一条交易路径的毛套利。评估运营服务或网络安排，不能只看费率数字，还要把成交量和计费基础代入，判断最后留下多少。较高的市场机会并不能自动抵消较重的费用，项目需要同时争取有利的价格环境和可承受的服务成本。

现货留下多少已经清楚。把部分能力承诺给调节力，能增加另一笔收入，但也会占用原本用于买卖电的资源。

## 二、容量付款要先补偿现货机会成本

一座2MW/8.14MWh电站把1MW能力预留给一次调节力，现货交易就少了一部分可用功率，还必须同时保留能向上放电的库存和向下充电的空位。容量支付因此不能直接加在满功率现货结果上，要比较同一份电池被两种用途占用后的总收入。

接着看中部2026年1月1日至10月5日278天的容量资源比较：这组电池从半满库存开始和结束，同时为充、放两个方向留出响应空间，现货基准因而与《价格与执行》不同。同组不预留时，现货毛套利为19.36百万日元；全天预留1MW后降至14.71，少了4.65百万。容量付款要先补上这笔机会成本。

这组固定付款情景下，毛容量收入为13.01百万日元，比失去的现货毛套利更多。但预留全天减少现货功率，容量只按每天12小时付费；被调用后的补电、恢复与履约仍会继续消耗资源。这正是要把承诺、成交、调用和恢复连着考察的原因。

新增收入能否改善经营，还要看它自己承担哪些费用，以及少做的现货能省下多少费用。

## 三、扣完费用，容量业务的增量才真正可比

同一278天、1MW预留情景的毛合计为27.72百万日元，扣除全部列示费用6.48百万日元后，组合经营贡献为21.24百万日元。

| 1MW预留，278天（百万JPY） | 现货 | 容量 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 毛收入 / 毛套利 | 14.71 | 13.01 | 27.72 |
| 扣减合计（含非现金） | 5.57 | 0.91 | 6.48 |
| 基准经营贡献 | 9.14 | 12.10 | 21.24 |

基准费用下，不预留容量时，同组现货经营贡献为12.80百万日元；预留1MW后为21.24，增加8.44百万日元。少做的现货也少付一部分相关费用，所以容量业务需要补偿的是放弃的净剩余，而不是整笔毛套利。这会改变哪种资源安排更划算，也会改变愿意接受的容量报价。

### 从经营贡献接到项目现金

损耗额度尚未付现，进入项目现金时加回，再在换电发生年份支付真实支出；固定运维、建设和退役也要按时间进入现金。这些付款最终决定，每年留下的余额能否收回投入。

九个公开项目合计18MW，分布在中部、东京、东北、关西、九州和日本中国地方。受电或投运与取得市场资格是不同节点；地区机会要变成具体电站的收入，还需落实交易与履约条件。