澳洲与英国：储能收入结构和容量竞争怎样变化

澳洲能量收入下降，频率服务收入却增加；英国不同服务方向的容量价格出现正负分化。成熟市场提醒日本电池运营者：收入需要拆开判断，资源也需要随各项机会重新分配。


同一块电池的能量交易与频率服务收入，可以朝相反方向变化；即使同样承诺一份功率，商品方向不同，也可能决定是收款还是付款。澳洲与英国的实际市场资料，把这种差异变得具体。

澳洲：总收入下降，频率服务却没有同向减少

澳大利亚国家电力市场（NEM）电池群体在2026年第一季度的估算收入为96.9百万澳元，第二季度为57.5百万。总额明显回落，拆开后却能看到两种不同的业务变化。

能量收入减少，频率服务收入反而增加

澳大利亚NEM电池群体，2026年第一与第二季度；百万澳元。

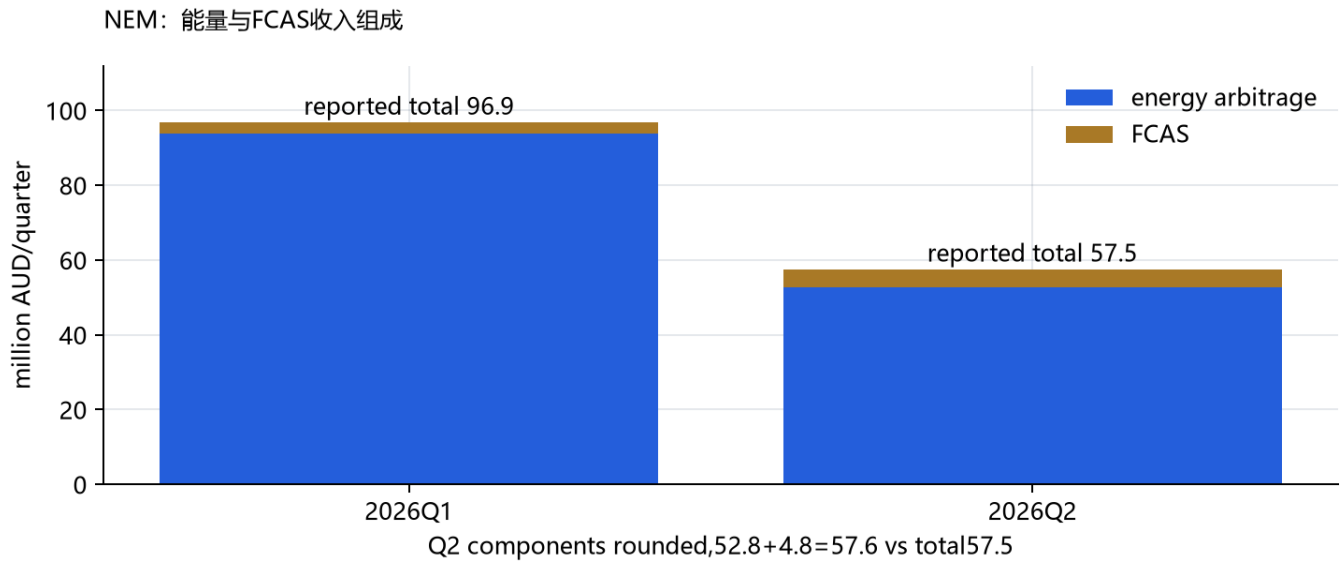

能量部分由93.9降至52.8百万澳元，频率控制辅助服务（FCAS）由3.0升至4.8。增加的FCAS不足以填平能量收入的减少，说明这两项收入需要分别解释，不能用统一的竞争折扣替代。

同期电池充放价格差从121降至51澳元/MWh，与能量收入减少共同出现。FCAS占收入的比例由3%升至8.3%，也不意味着它已成为新的主体：占比上升的一部分来自能量收入变小。

竞争还可以表现为参与增加、市场支付变少。2025年第二季度至2026年第二季度，电池在FCAS服务供给中的份额由54%升至68%，全系统采购费用却由23.2降至9.2百万澳元。电池承担了更多服务，并不保证市场会为这类服务付出更多；这项买方支出与前面电池群体的收入分别反映市场两端。

对经营预算的启发是，能量交易与频率服务需要分别估计。价差变薄会削弱能量收入，服务需求、采购和参与资源又会影响频率支付；用一个总收入折扣，很难判断电池应该把资源留给哪项业务。

澳洲展示收入来源如何分化。英国还显示，即使在容量服务内部，商品与方向也会改变收付款。

英国：同一市场的容量承诺，既有收款也有付款

2026年9月，英国大不列颠市场DCL的容量加权价为5.334英镑/MW/小时，DRH却为−8.445；同月DRH有81.1%的有效窗口为负价。同月选择不同服务方向，就会改变一份功率承诺的收付款。

DCL对应低频快速响应，DRH对应高频动态调节。这两种不同方向的承诺，在同一月份就可能有相反的收付款。

低频响应需要增加送出或减少吸收，高频响应则反向调整。负容量价意味着服务方为这项响应承诺付款。例如高频响应增加吸收时，还要判断这些额外电量能否增加后续交易的价值，并与不接承诺时的买卖安排比较。只有新增价值超过容量付款、恢复与放弃机会的代价，接这份承诺才更有利。

因此，服务名称和方向直接关系到现金预算。把一份设备功率计入“调频收入”之前，运营者需要知道它承担哪项义务、如何收付款，以及这份承诺会放弃哪些能量交易机会。

澳洲显示收入来源可以反向变化，英国显示服务方向可以改变收付款。日本运营预算应分别观察买卖价差、服务支付与竞争进入时间，再将交付、恢复成本和放弃的交易机会接回同一份现金判断。