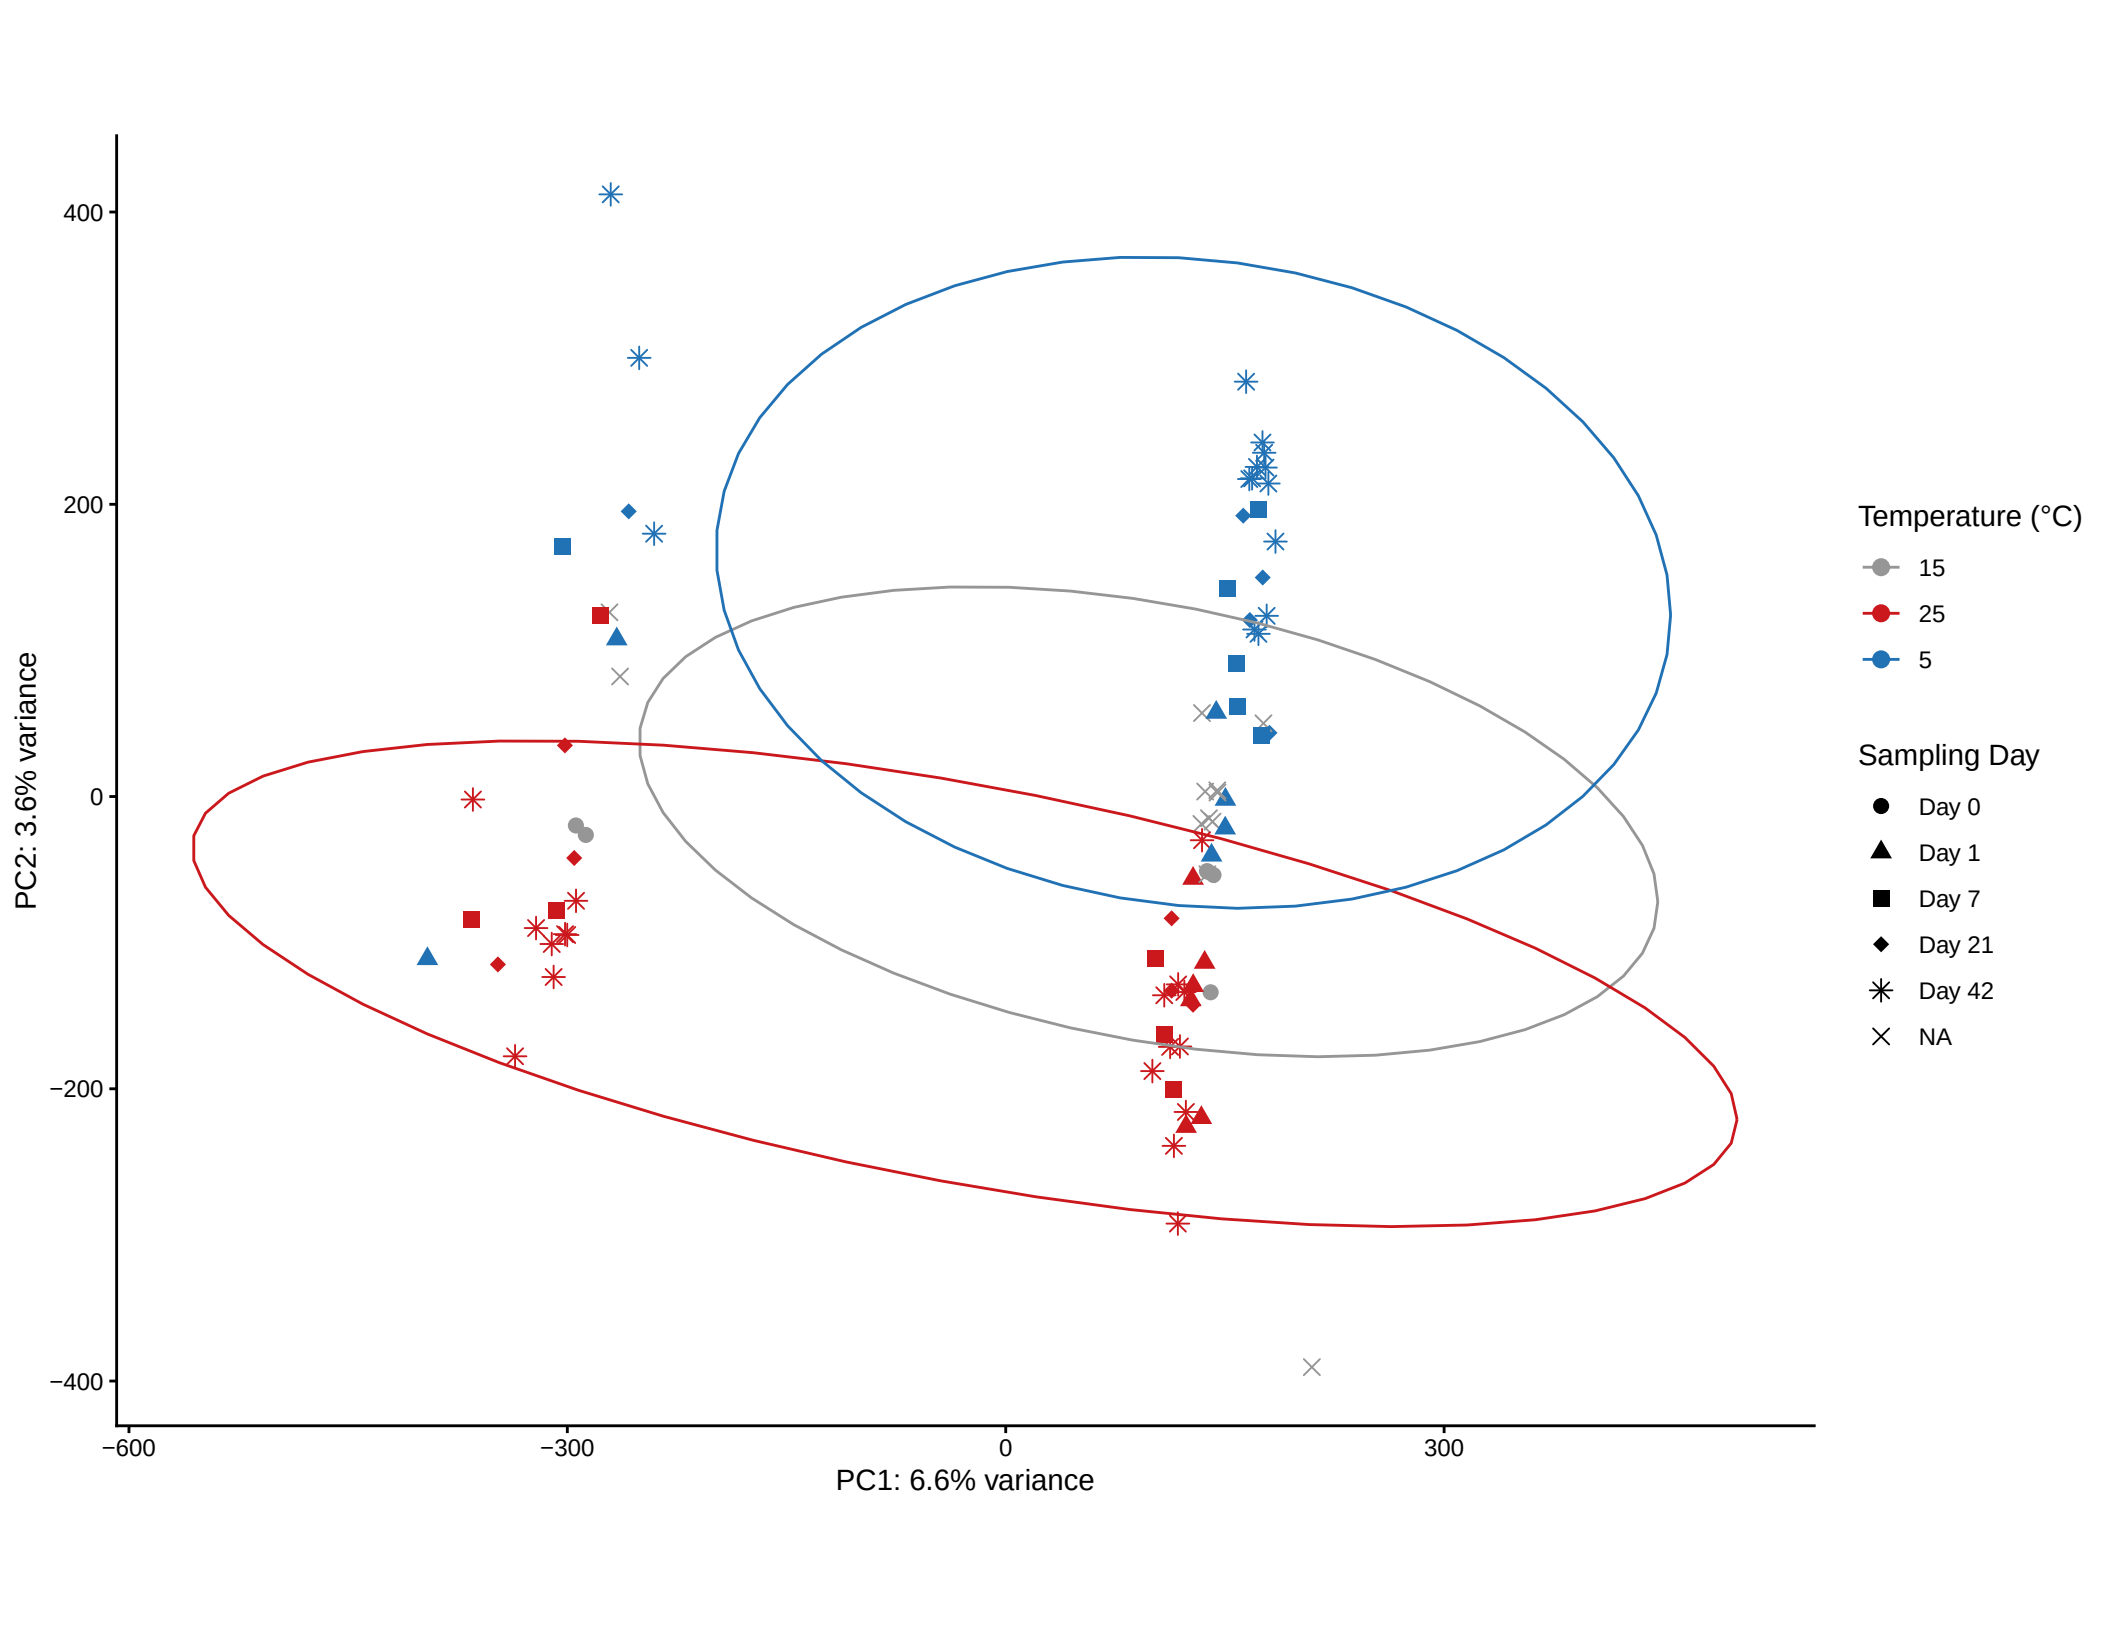
400
200
0
−200
−400
PC2: 3.6% variance
−600
−300
0
300
PC1: 6.6% variance
Temperature (°C)
15
25
5
Sampling Day
Day 0
Day 1
Day 7
Day 21
Day 42
NA