6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие дверей требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации дверей – не менее 24 мес. с момента изготовления. Средний срок службы дверей должен составлять не менее 10 лет.

6.3. Изготовитель, в период гарантийного срока эксплуатации, обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения дефектов производственного характера.

7. Сведения об утилизации

Двери и материалы, используемые при их изготовлении, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, как в процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации и подлежать утилизации обычным для подобной продукции порядком.

8. Свидетельство о приемке

Дверь противопожарная светопрозрачная дымогазонепроницаемая однопольная АРСЕНАЛ «Brand Schutz» ДППО-1 EIWS 30 _____ зав.№ _____ соответствует техническим условиям ТУ 25.12.10-010-01865328-2017 с изм.№1, имеет сертификат соответствия пожарной безопасности **№ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00395/21** и признана годной к эксплуатации.

Рисунок 1- Общий вид двери

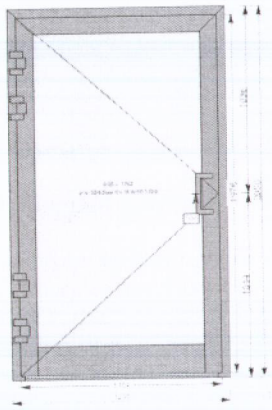

Дата выпуска «_____»

Отметка ОТК _ _____

(подпись)

М.П.

ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативно-технической документации при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При отклонениях, превышающих допустимые величины, претензии направлять изготовителю в установленном порядке по адресу:

Изготовитель: ООО "НПО Арсенал"

Адрес производства: Россия, Московская область, г.о. Балашиха, д. Полтево, вл.113

НПО Арсенал

Офис: г. Москва, ул. Салтыковская д. 51
Производство: МО г.о. Балашиха дер. Полтево влад.113
тел.: +7(495)971-9224
e-mail : info@npoarsenal.ru
www.npoarsenal.ru

25.12.10.000

ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ТИПА АРСЕНАЛ «Brand Schutz» ДППО-1 EIWS 30

ПАСПОРТ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Основные сведения об изделии и технические данные.

1.1. Двери противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые предназначены для заполнения проемов в противопожарных преградах и перегородках зданий различного назначения, и выполняют функции преграды, предотвращающей распространение пожара и продуктов горения из помещения (или отсека с очагом пожара) в другие помещения, в течение нормируемого времени;

1.2. Двери выпускаются в соответствии с ТУ 25.12.10–010–01865328–2017 с изм.№1.

1.3. По исполнению двери выпускаются со светопрозрачным заполнением более 25%.

1.4. Основные технические характеристики двери указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Ед. изм.	Числовое значение
Габаритные размеры:	мм	(1700…2800) x (700…1300)
Показатель огнестойкости двери (EIWS)	мин	30
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69		УХЛ
Количество петель	шт.	4
Профиль		алюминиевый системы «СИАЛ» серии КПТ74
Марка стекла		Стекло пожаростойкое СПМ Арсенал «Brand Schutz» EIW-30 (ТУ 23.12.12-002-01865328-2017)
Толщина стекла, не менее	мм	16
Глухая часть		-
Толщина глухого заполнения, не менее	мм	-

2. Комплектность

Таблица 2

Наименование	Кол-во, шт.
Дверь противопожарная светопрозрачная дымогазонепроницаемая однопольная в сборе	1
Паспорт и инструкция по монтажу	1
Копия сертификата пожарной безопасности	1

3. Транспортирование и хранение

3.1. Общие требования к транспортированию и хранению – по ГОСТ Р 57352 - 2016. Транспортирование дверей осуществляется любым видом транспорта, при условии защиты их от загрязнения и механических повреждений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

3.2. Погрузку и транспортирование готовых изделий следует осуществлять методами, исключающими образование остаточных деформаций и вмятин.

3.3. При транспортировании элементы конструкции должны находиться в положении, удобном для транспортирования.

3.4. Погрузку, крепление, транспортирование и разгрузку дверей необходимо производить в соответствии с ГОСТ 12.3.009 и действующими правилами для данного вида транспортных средств.

3.5. Двери должны храниться на специально оборудованных складах, и должны быть защищены от загрязнений и воздействия агрессивных сред.

3.6. При хранении, двери должны опираться на деревянные подкладки, рассортированные по типам и размерам и в вертикальном положении с углом наклона 10-15^0.

3.7. Двери должны быть надежно укреплены и защищены от опрокидывания и смещения.

3.8. Условия хранения дверей в части воздействия климатических факторов внешней среды - по группе условий ОЖ4 ГОСТ 15150, срок сохранности до ввода в эксплуатацию - 2 года.

4. Инструкция по монтажу

4.1. Общие указания

4.1.1. Монтаж двери необходимо осуществлять только после завершения всех строительных работ и перед началом отделочных операций.

4.1.2. Монтаж изделий должен осуществляться специализированными строительными фирмами или монтажными бригадами предприятия-изготовителя дверей.

4.1.3. Окончание монтажных работ должно подтверждаться актом сдачи-приемки, включающим в себя гарантийные обязательства производителя работ.

4.1.4. При проведении монтажных работ не допускаются:

- механические повреждения конструкций (образование остаточных деформаций, вмятин и др.);
- изменения конструкции изделий, не предусмотренные конструкторской или эксплуатационной документацией;

4.1.5. При монтаже запрещается:

- использовать конструкцию двери(блока) в качестве силового элемента;
- производить монтажные работы в климатических условиях, не удовлетворяющих п. 1.4. настоящего паспорта.

4.2. Монтаж двери

4.2.1. Подготовить монтажный проём под установку двери (блока) с технологическими зазорами 10 – 25 мм. на сторону;

4.2.2. Установить дверную раму с дверью и закрепить ее в проеме в следующей последовательности:

- проверить соответствие проема для устанавливаемой двери;
- дверной блок установить в проектное положение;
- смещая вертикальные стойки во фронтальной плоскости добиться стопроцентного прилегания дверных полотен;
- дополнительно проверить отвесом или уровнем все плоскости и визуально зазор по периметру полотна двери и рамы;
- закрепить дверную коробку с помощью анкерных болтов, не допуская деформации и смещения рамы.

4.2.3. При монтаже дверей должны учитываться требования действующих строительных норм и правил (в т. ч. - по проектированию зданий и сооружений различного назначения), а также – ГОСТ Р 58939-2020 , ГОСТ Р 58944-2020.

4.2.4. Безопасность и надежность монтажа и эксплуатации дверей должны обеспечиваться технологическими решениями, принимаемыми в проекте на строительство конкретного объекта (здания, сооружения), с учетом требований нормативной и эксплуатационной документации.

4.2.5. Все работы по монтажу и ремонту дверей должны осуществляться в соответствии с требованиями и инструкциями по технике безопасности, утвержденными в установленном порядке.

5. Условия эксплуатации.

5.1. При установке изделий необходимо принять меры по предотвращению повреждения поверхности алюминиевых профилей. Не допускать попадания песка, раствора, строительного мусора в подвижные элементы и на поверхность фурнитуры в целом.

5.2. Поверхность полотен дверей следует очищать от загрязнений и пыли с применением моющих средств, не вызывающих повреждений. Не допускается применять для чистки и мытья поверхности дверей абразивные материалы, которые могут повредить стекло и поверхность профилей.

5.3. Дверь рассчитана на длительное использование, по мере необходимости, но не реже двух раз в год, требуется регулировка петель и смазывать оси петель и трущиеся поверхности запирающих устройств. Смазку производить пластичными смазочными материалами типа ЛИТОЛ 24.

5.4. Изделие комплектуется оборудованием, согласно проектной документации и должно эксплуатироваться согласно рекомендациям производителей оборудования. Всю необходимую документацию по установленному оборудованию можно запросить у предприятия-изготовителя.