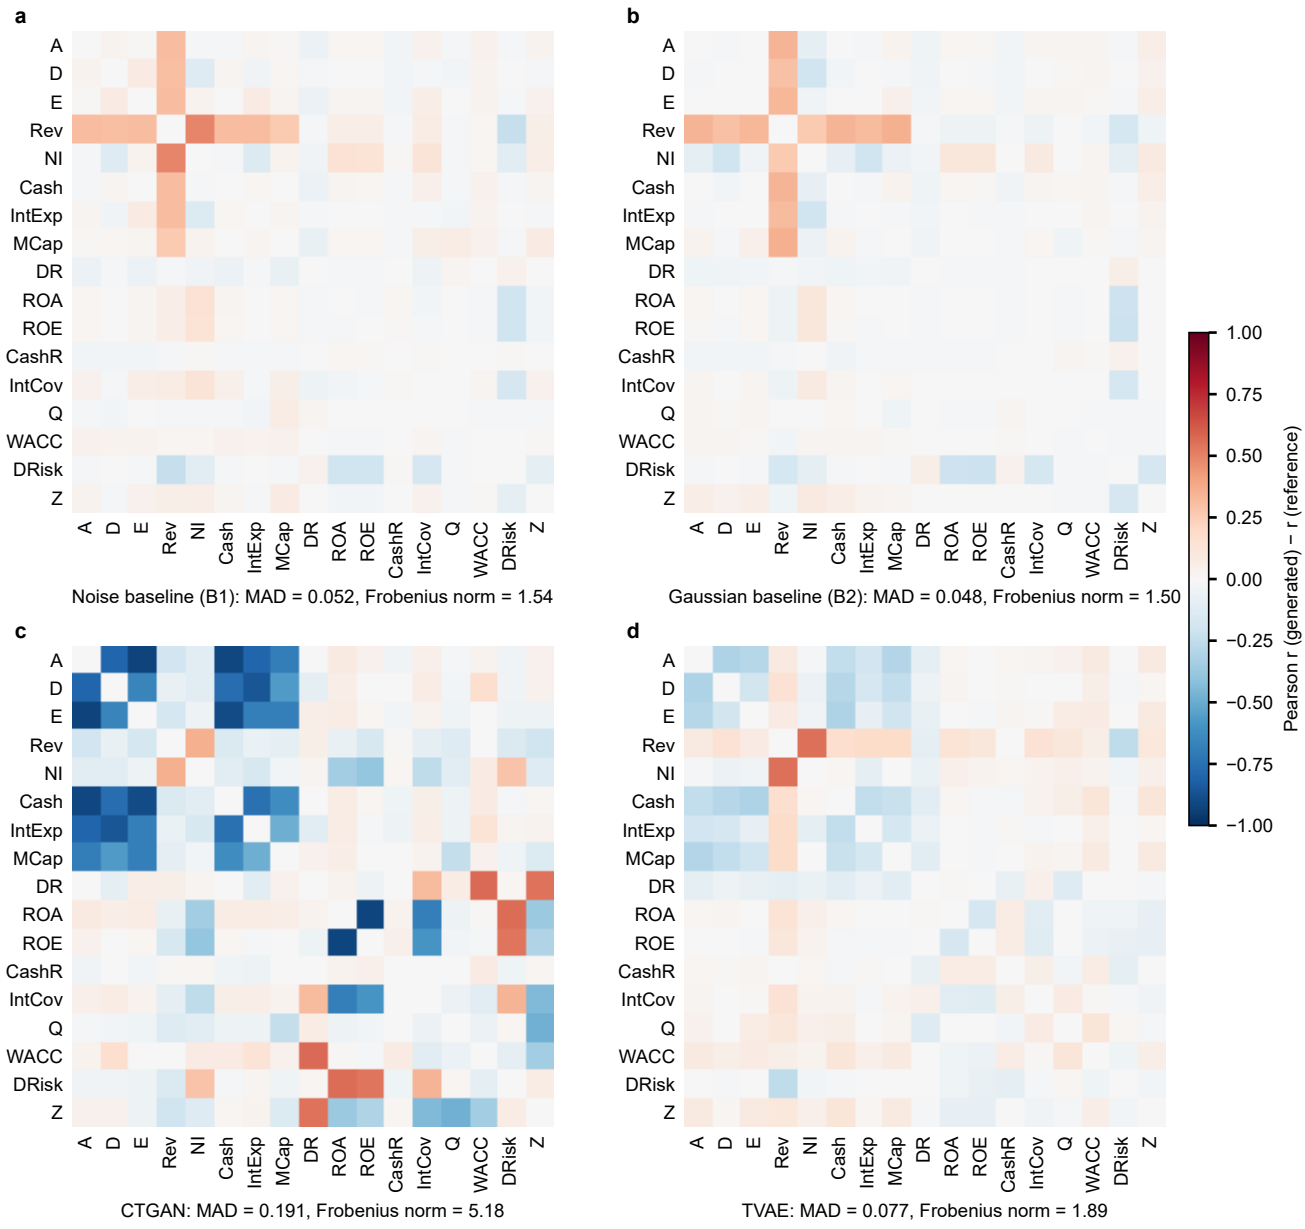
a
b
c
d
A
D
E
Rev
NI
Cash
IntExp
MCap
DR
ROA
ROE
CashR
IntCov
Q
WACC
DRisk
Z
Noise baseline (B1): MAD = 0.052, Frobenius norm = 1.54
Gaussian baseline (B2): MAD = 0.048, Frobenius norm = 1.50
CTGAN: MAD = 0.191, Frobenius norm = 5.18
TVAE: MAD = 0.077, Frobenius norm = 1.89
Pearson r (generated) − r (reference)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00