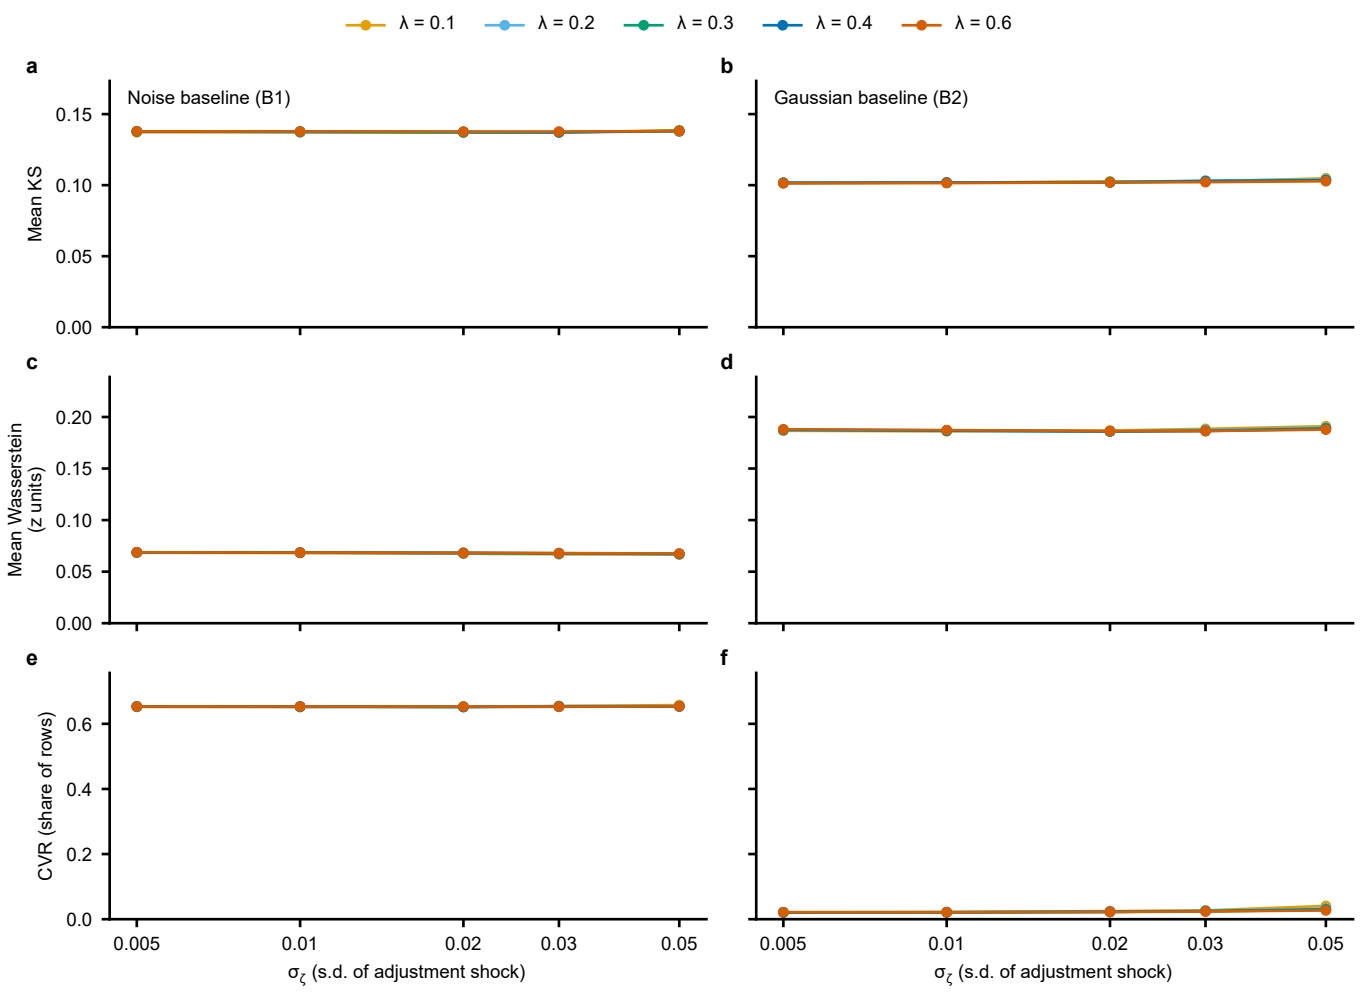
λ = 0.1
λ = 0.2
λ = 0.3
λ = 0.4
λ = 0.6
a
Noise baseline (B1)
b
Gaussian baseline (B2)
Mean KS
0.15
0.10
0.05
0.00
c
d
Mean Wasserstein (z units)
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
e
f
CVR (share of rows)
0.6
0.4
0.2
0.0
0.005
0.01
0.02
0.03
0.05
σζ (s.d. of adjustment shock)