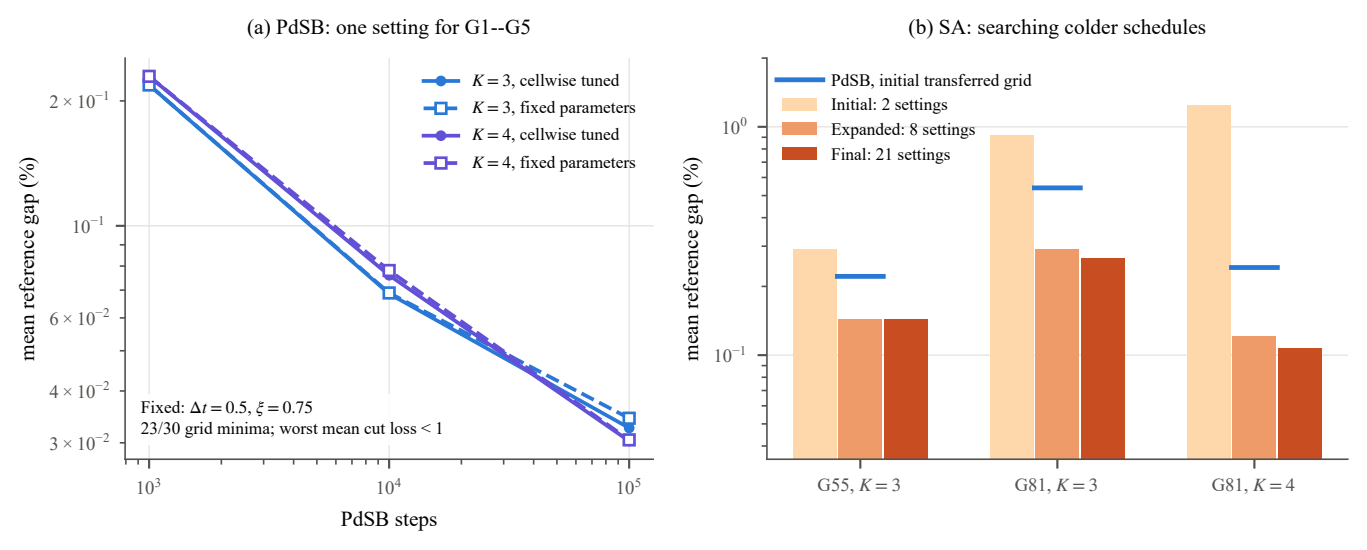

(a) PdSB: one setting for G1--G5
mean reference gap (%)
$2 \times 10^{-1}$
$10^{-1}$
$6 \times 10^{-2}$
$4 \times 10^{-2}$
$3 \times 10^{-2}$
$10^{3}$
$10^{4}$
$10^{5}$
PdSB steps
$K = 3$, cellwise tuned
$K = 3$, fixed parameters
$K = 4$, cellwise tuned
$K = 4$, fixed parameters
Fixed: $\Delta t = 0.5$, $\xi = 0.75$
23/30 grid minima; worst mean cut loss < 1
(b) SA: searching colder schedules
mean reference gap (%)
$10^{0}$
$10^{-1}$
PdSB, initial transferred grid
Initial: 2 settings
Expanded: 8 settings
Final: 21 settings
G55, $K = 3$
G81, $K = 3$
G81, $K = 4$