(a)

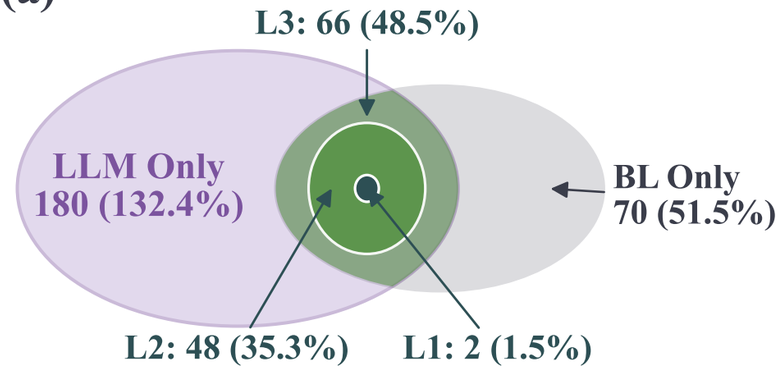
L3: 66 (48.5%)
LLM Only
180 (132.4%)
BL Only
70 (51.5%)
L2: 48 (35.3%)
L1: 2 (1.5%)

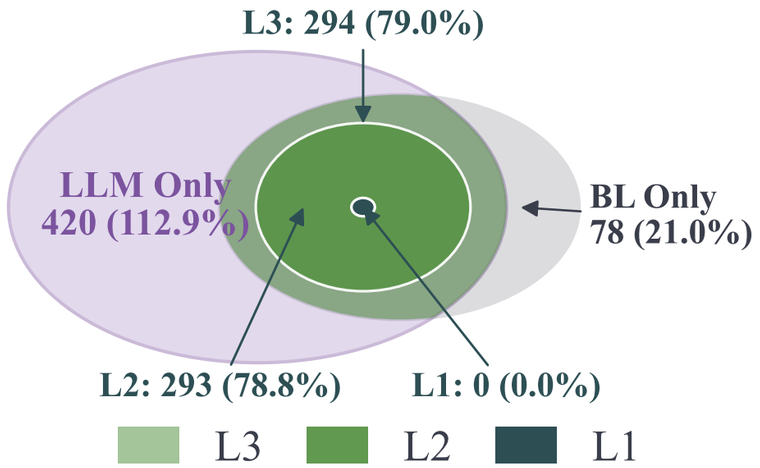
L3: 294 (79.0%)
LLM Only
420 (112.9%)
BL Only
78 (21.0%)
L2: 293 (78.8%)
L1: 0 (0.0%)
L3
L2
L1

(b)

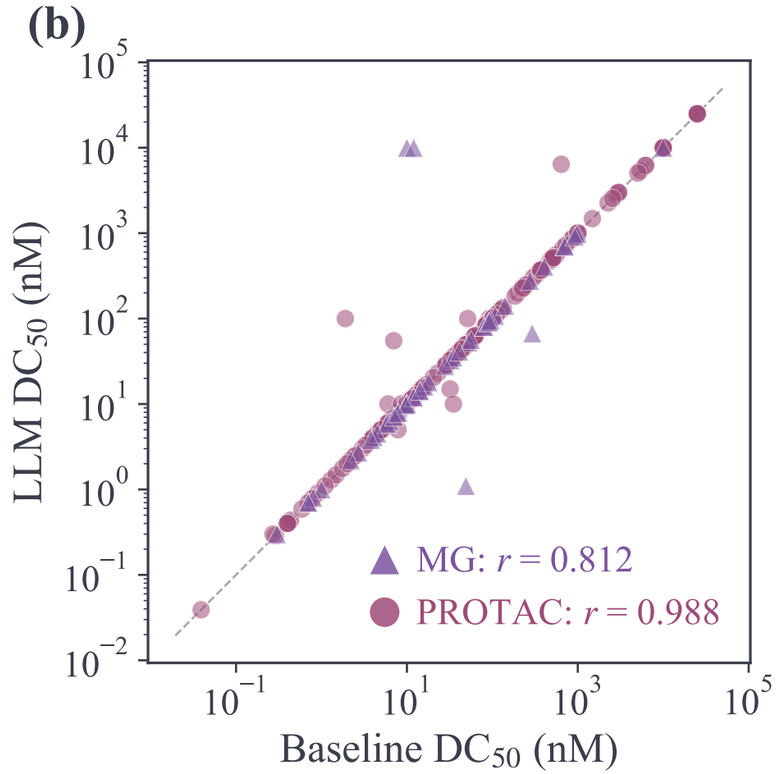
LLM DC50 (nM)
Baseline DC50 (nM)
MG: r = 0.812
PROTAC: r = 0.988

(c)

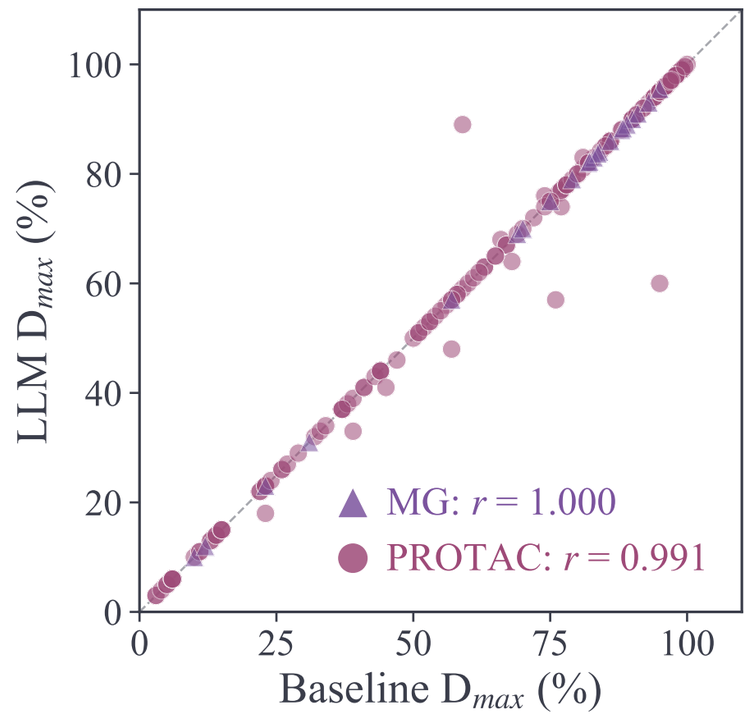
LLM Dmax (%)
Baseline Dmax (%)
MG: r = 1.000
PROTAC: r = 0.991

(d)

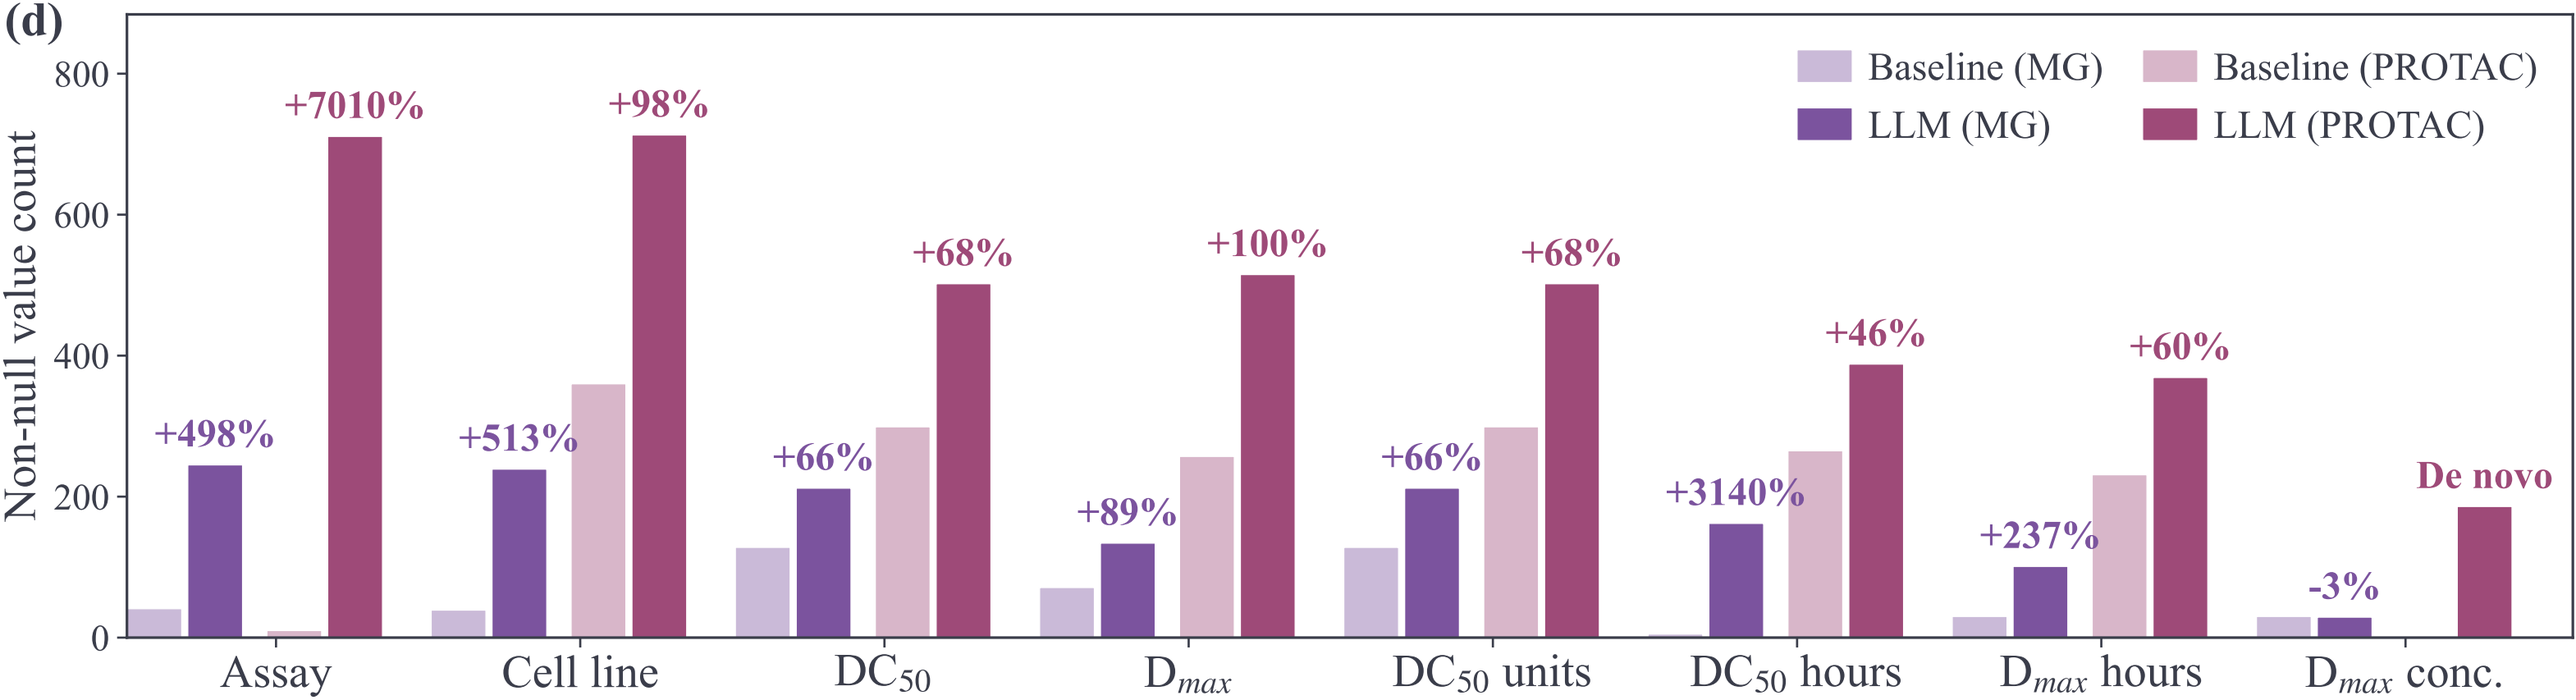
Non-null value count
Baseline (MG)
Baseline (PROTAC)
LLM (MG)
LLM (PROTAC)
+498%
+7010%
+513%
+98%
+66%
+68%
+89%
+100%
+66%
+68%
+3140%
+46%
+237%
+60%
-3%
De novo
Assay
Cell line
DC50
Dmax
DC50 units
DC50 hours
Dmax hours
Dmax conc.