TAG	FUNCION	REG.
DI_DETPH_ONLINE	DET_AGUJEROS_ONLINE	-
DI_DETPH_HEALTY	DET_AGUJEROS_HEALTY	-
DI_DETPH_READY	DET_AGUJEROS_READY	-
DI_DETPH_PH_ DETEC_DIM1	DET_AGUJEROS_PINHOLE_DETECTADO _TAM_1	-
DI_DETPH_PH_ DETEC_DIM2	DET_AGUJEROS_PINHOLE_DETECTADO _TAM_2	-
DI_DETPH_ BORDE_ROTO	DET_AGUJEROS_BORDE_ROTO_DETECTADO_TAM_1	-
DI_DETPH_DET_ SOLDADURA	DET_AGUJEROS_DETECCION_DE_SOLD	-
DI_DETPH_ ANCHO_FUERA_ RANGO	DET_AGUJEROS_ANCHO_FUERA_DE_RANGO	-
-	DET_AGUJEROS_ RESERVA	-
-	DET_AGUJEROS_ RESERVA	-
DI_DETPH_PH_ DETEC_TIEMPO_ REAL	DET_AGUJEROS_ PINHOLE_DETECTADO_TIEMPO_REAL	-
-	MEDIDOR DE ESPESOR - MEDIDOR SIN ERRORES	-
-	MEDIDOR DE ESPESOR - MEDIDOR EN MARCHA 8	-
-	MEDIDOR DE ESPESOR - LISTO	-
-	MEDIDOR DE ESPESOR - ESTANDARIZACION EN CURSO	-
-	-	-

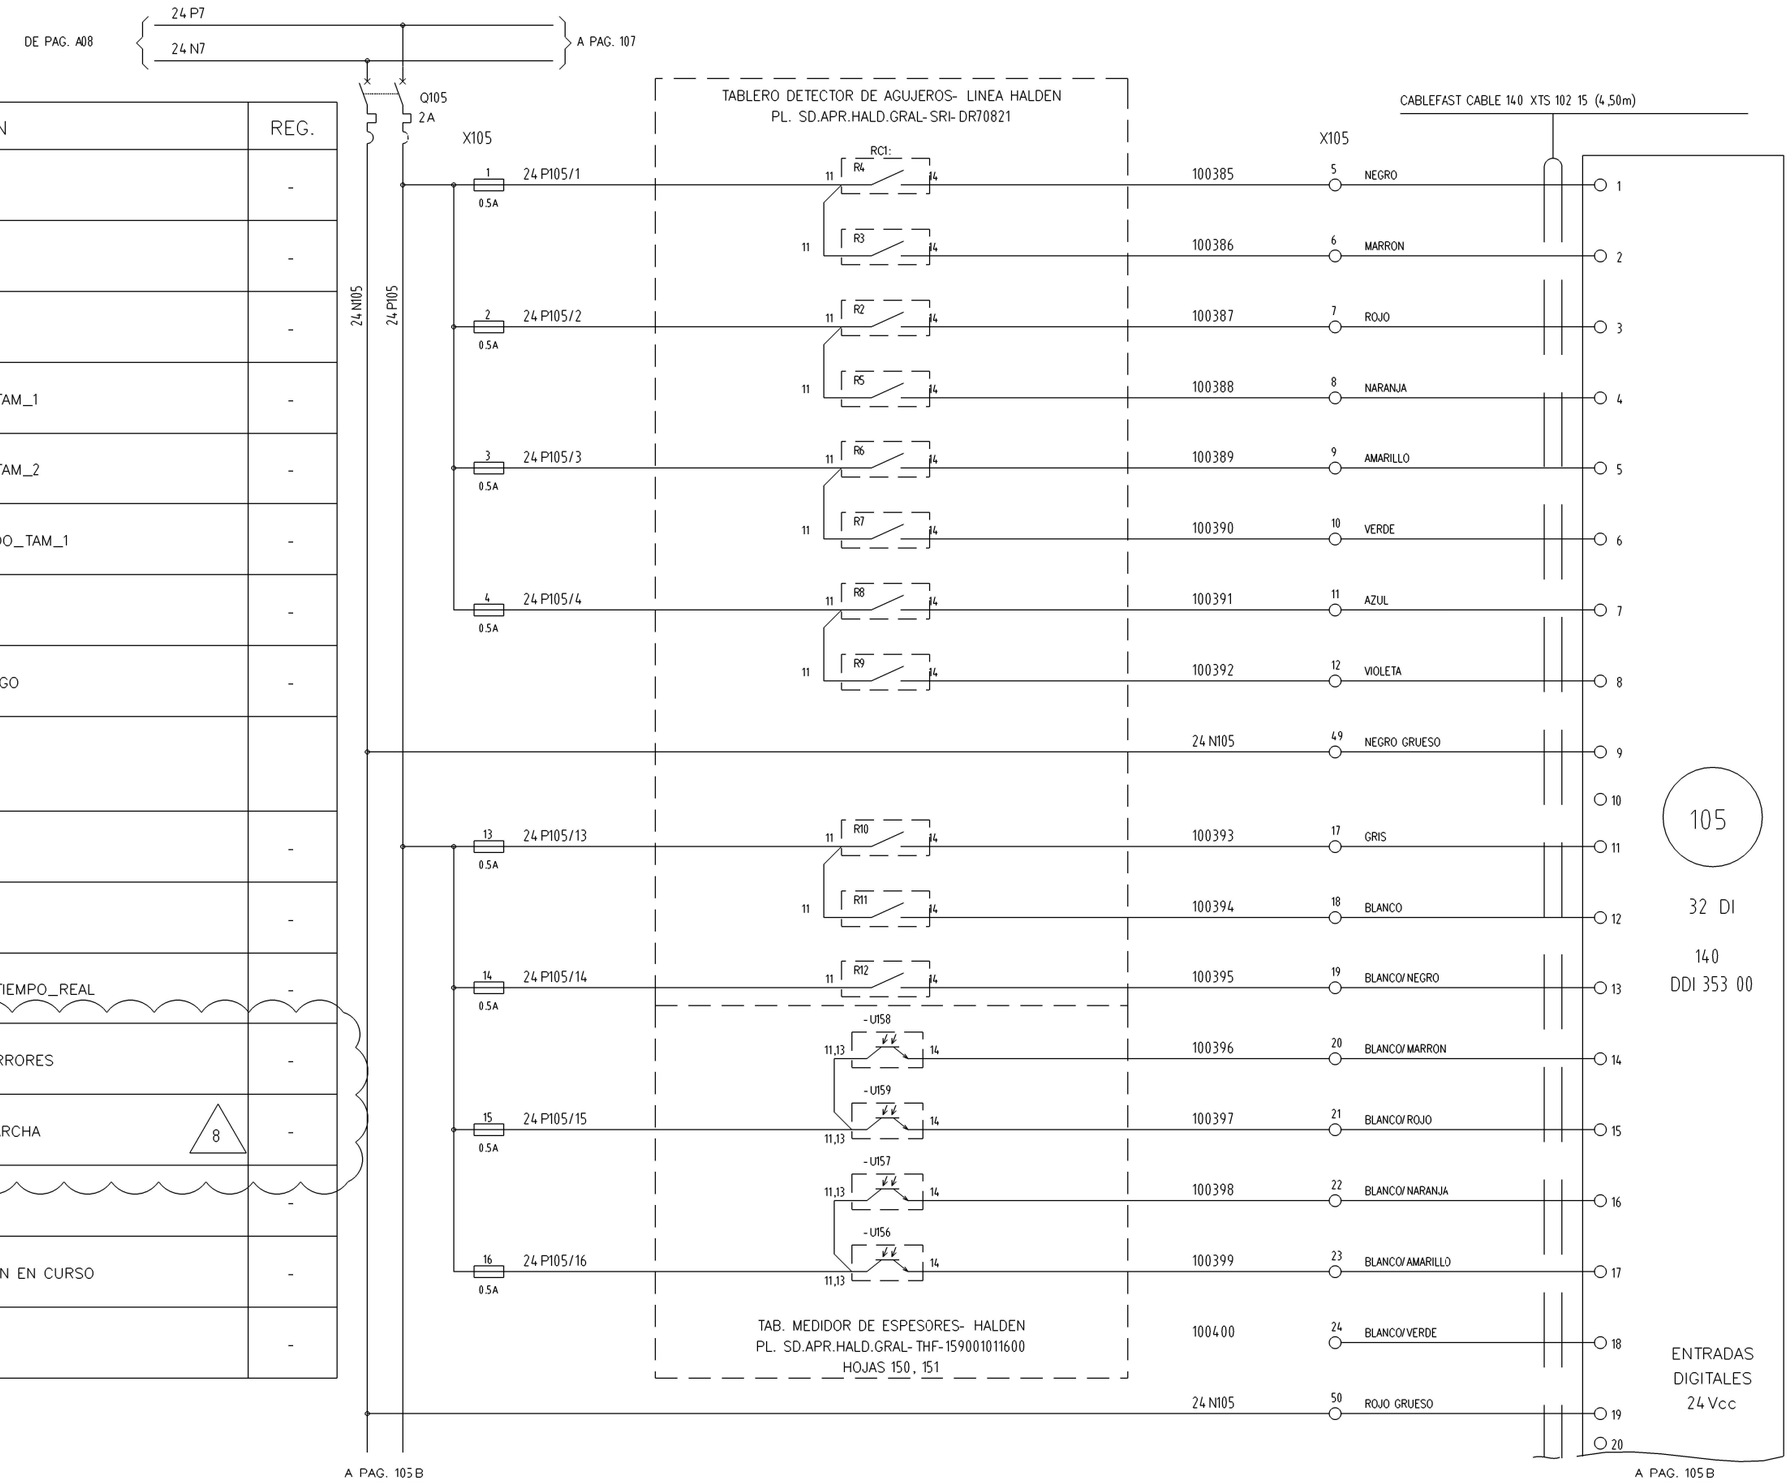

Ternium

PROVEEDOR:

REV.	EJEC.	APRO.	FECHA
8	JLA	RPO	26/12/17
06	II	RPO	21/06/17
ESC.:	S/E		

LINEA: SIDERCROM
PROCESO: AREA PRODUCTIVA
EQUIPO: LINEA DELTA
TITULO: PLC DROP 1- ESQUEMA I/O
PARTE: RACK 1 SLOT 05

N° TISA: SD.APR.DELT.GRAL-ART-5614-23-0018_08

HOJA 105A SIGUE 105B

FORMATO A3
297x420
IRAM 4504