TAG	FUNCION	REG.
-	MEDIDOR DE ESPESOR- CERRAR SHUTTER	-
-	MEDIDOR DE ESPESOR- NO EMERGENCY STOP	-
-	MEDIDOR DE ESPESOR- MOVER A POSICION DE ESTACIONAMIENTO	-
-	MEDIDOR DE ESPESOR- ORDEN DE ESTANDARIZACION	-
-	MEDIDOR DE ESPESOR- CAMBIO DE BOBINA	-
-	MEDIDOR DE ESPESOR- IR A CL Y ABRIR SHUTTER	-
-	-	-
-	-	-

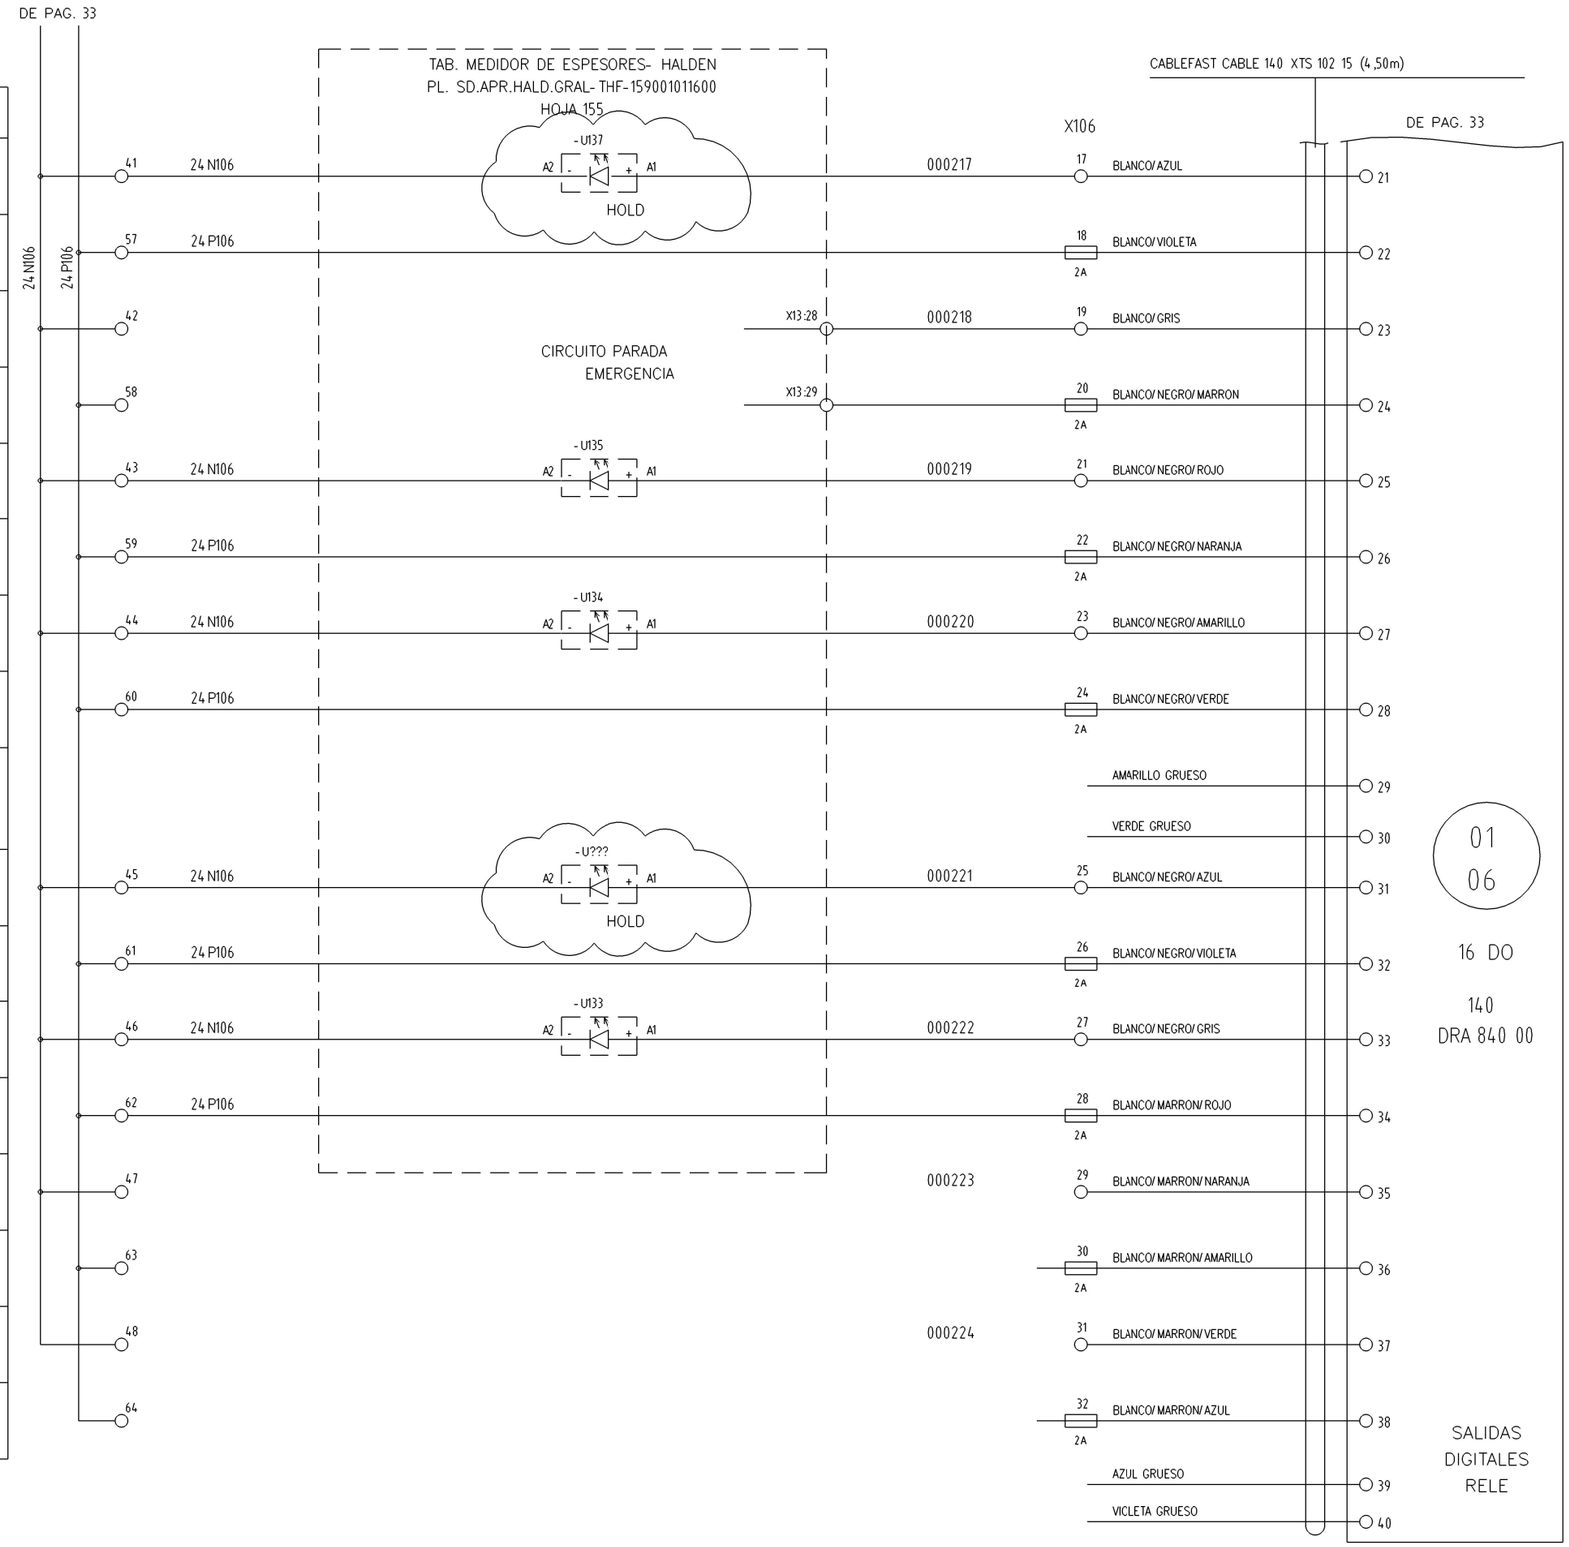

Ternium	PROVEEDOR:			LINEA:	SIDERCROM
				PROCESO:	AREA PRODUCTIVA
		06 II RPO 21/06/17		EQUIPO:	LINEA DELTA
		REV. EJEC. APRO. FECHA		TITULO:	PLC DROP 1- ESQUEMA I/O
		ESC.: S/E		PARTE:	RACK 1 SLOT 06

N° TISA: SD.APR.DELT.GRAL-ART-5614-23-0018_06

HOJA 106 B SIGUE 107