

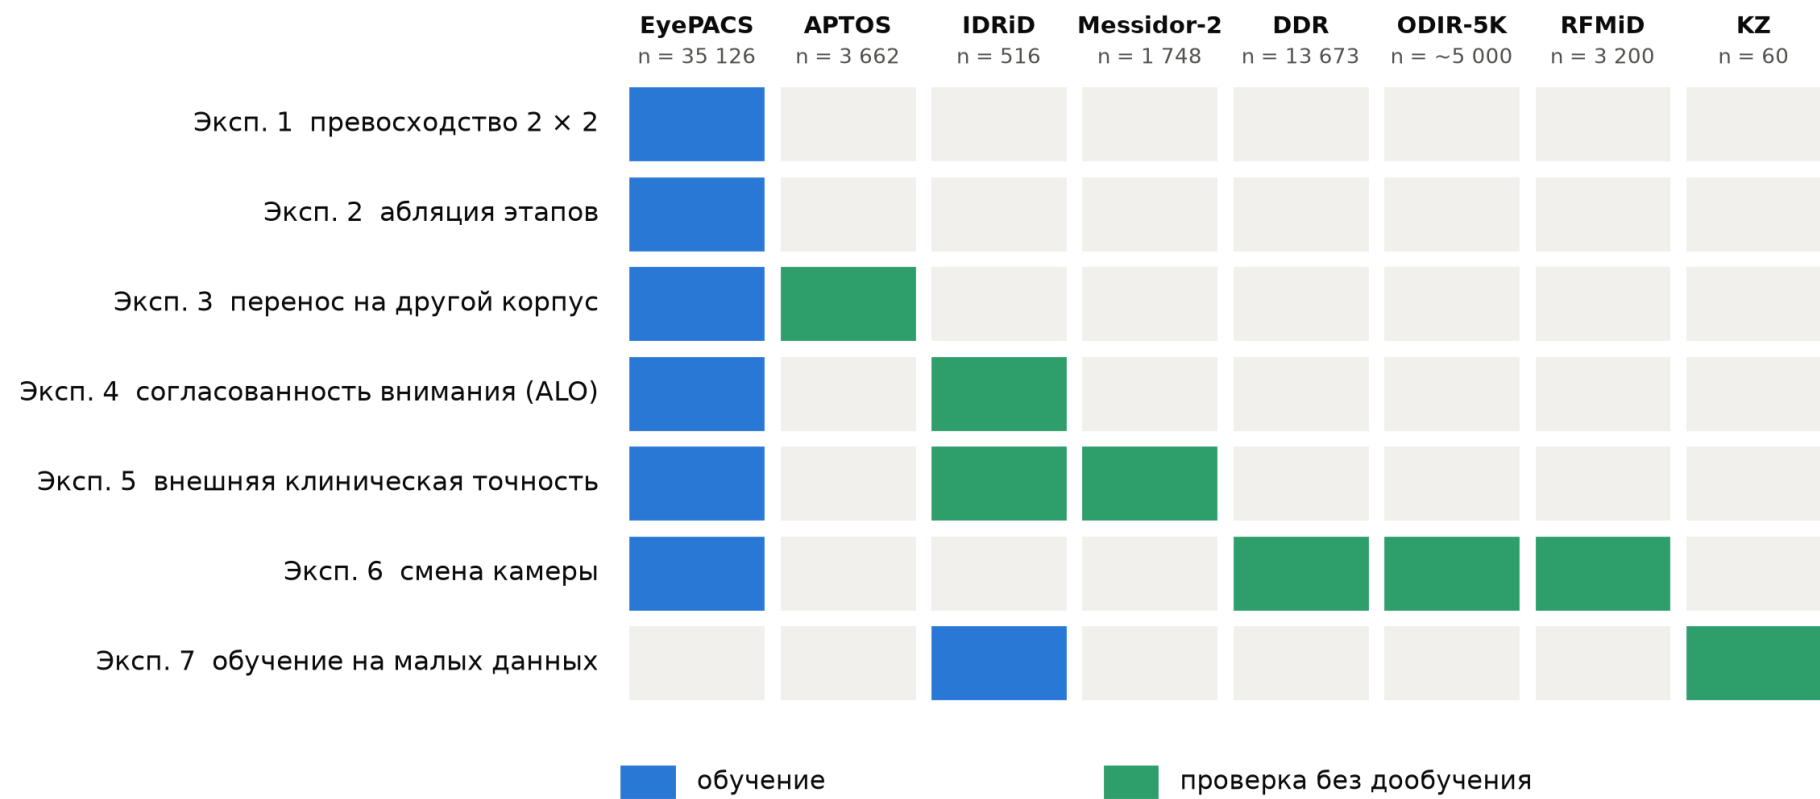


Рисунок 6 – Матрица 7 экспериментов × 8 корпусов; синий — обучение, зелёный — проверка без дообучения

Слайд 10 · Корпуса по экспериментам

Анализ: как и почему — `slides/10-datasets-experiments/analysis.md`

Решения

- Слайд без изменений по указанию докторанта; ниже — только речь и замечания.
- **Речь исправлена:** эксперимент 5 назван «сыртқы клиникалық өнімділік», а не «клиникалық деградацияға төзімділік» — форма Н-7 через деградацию снята (`results/HYPOTHESIS_COVERAGE.md`, Н-7 «Retired form»). Коды Н-n из речи убраны (они на сл. 04 и в заголовках 26–33).
- Измерение доменного расстояния (Н-3, сл. 23) в матрице не отражено — это не отдельный эксперимент, а измерение на тех же шести корпусах.

Открытые вопросы

- ~Подпись эксп. 5 «degradation» на матрице~ — перерисовано 2026-09-28 (см. «Рисунок»).

Рисунок (2026-09-28, переделка изображений)

`a12_1` перерисован: `img/matrix_{kk,ru,en}.png` (`img/make_matrix.py`) — строки названы по тому, что проверяют, без Н-кодов; эксп. 5 — «внешняя клиническая точность» (не «деградация»); объёмы корпусов — как в таблице сл. 08.