

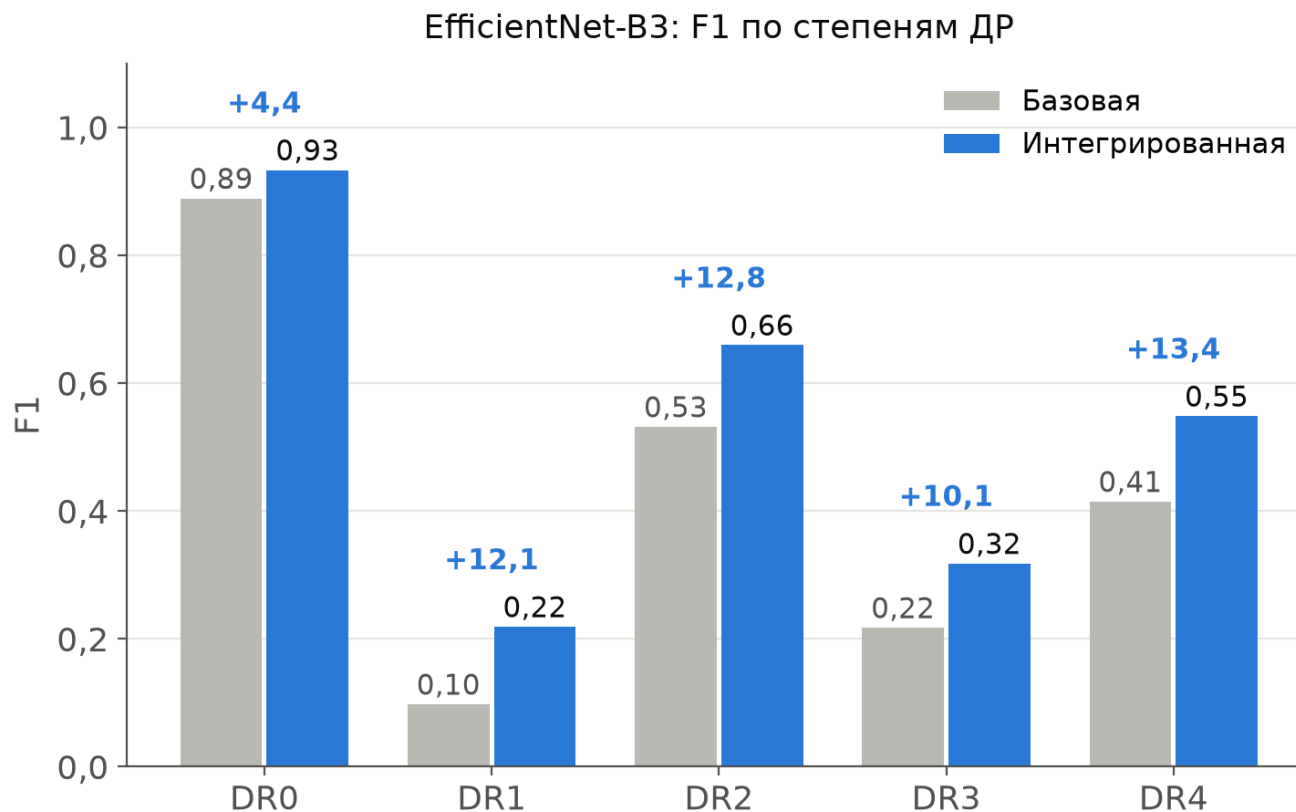


Рисунок 29 – EfficientNet-B3, F1 по степеням ДР

Слайд R1 · Ограничения исследования

Анализ: как и почему — `slides/R1-limitations/analysis.md`

Решения

- Слайд без изменений по указанию докторанта (рисунки расставит сам); ниже — речь и замечания.
- Речь дополнена общими ограничениями из «Нәтижелердің сенімділігі» введения и гл. 3.9 — в положениях оговорок нет (см. сл. 04), значит они должны прозвучать здесь.
- Файл картинки `dr01_gradcam_right.png` назван «DR01», а в речи — DR0 ложноположительный: сверить, какой это снимок.

Резервный слайд (2026-09-28, указание докторанта)

Слайда «Ограничения» нет ни у одной из 15 защит совета. Слайд вынесен в **резерв** (R1, после «Рахмет»): в доклад и в бюджет времени не входит, показывается при вопросе об ограничениях. Так совет делает с «повторными» слайдами во время вопросов (у 11 из 15 после финального слайда идут повторы). Текст и рисунки не менялись.

Рисунок (2026-09-28, переделка изображений)

`а33_1` (дубль рисунка сл. 21 с «V5 Pipeline») заменён `img/perclass_{kk,ru,en}.png` (строится `21-exp1/img/make_exp1.py`). `а33_2` (тепловая карта без снимка под ней) удалён, пример ложноположительного DR0 не восстанавливается: его неоткуда снять (см. сл. 25 — чекпойнты от другого прогона). Фраза речи «модель иногда смотрит туда, где поражения нет» опирается на `ТАВ-4.7`: у 11 % снимков $ALO = 0$ в обеих конфигурациях ($f_0 = 6 / 54$).