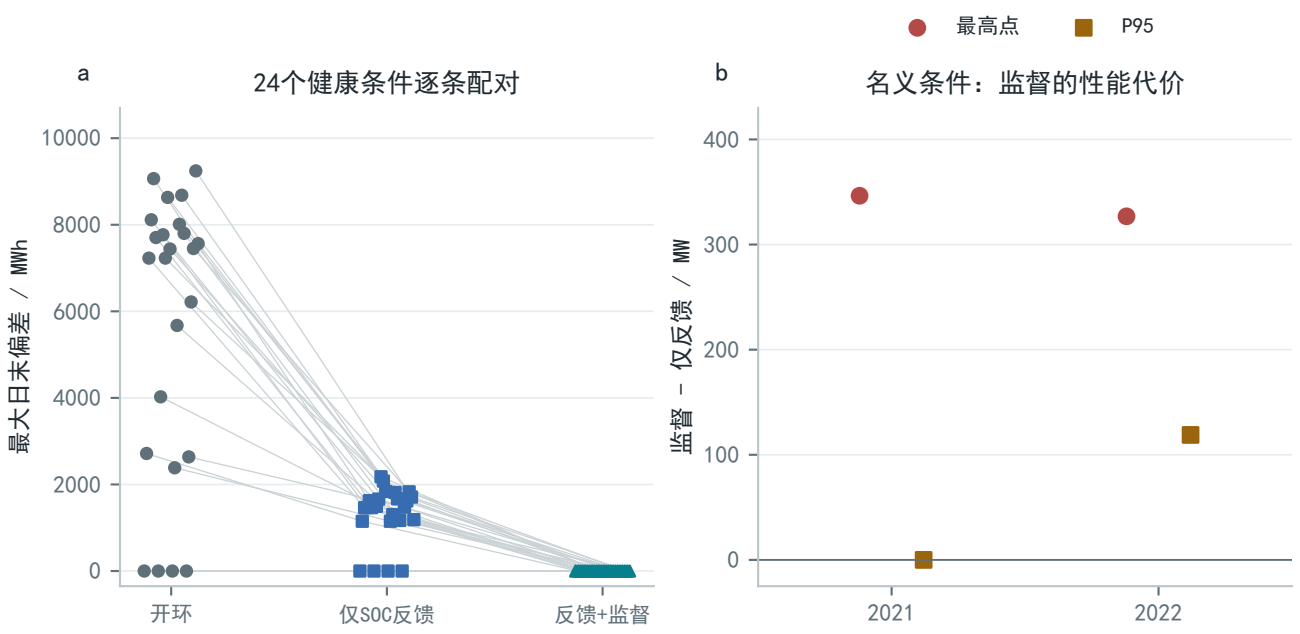
a
24个健康条件逐条配对
最大日末偏差 / MWh
10000
8000
6000
4000
2000
0
开环
仅SOC反馈
反馈+监督
b
名义条件：监督的性能代价
最高点
P95
监督 − 仅反馈 / MW
400
300
200
100
0
2021
2022