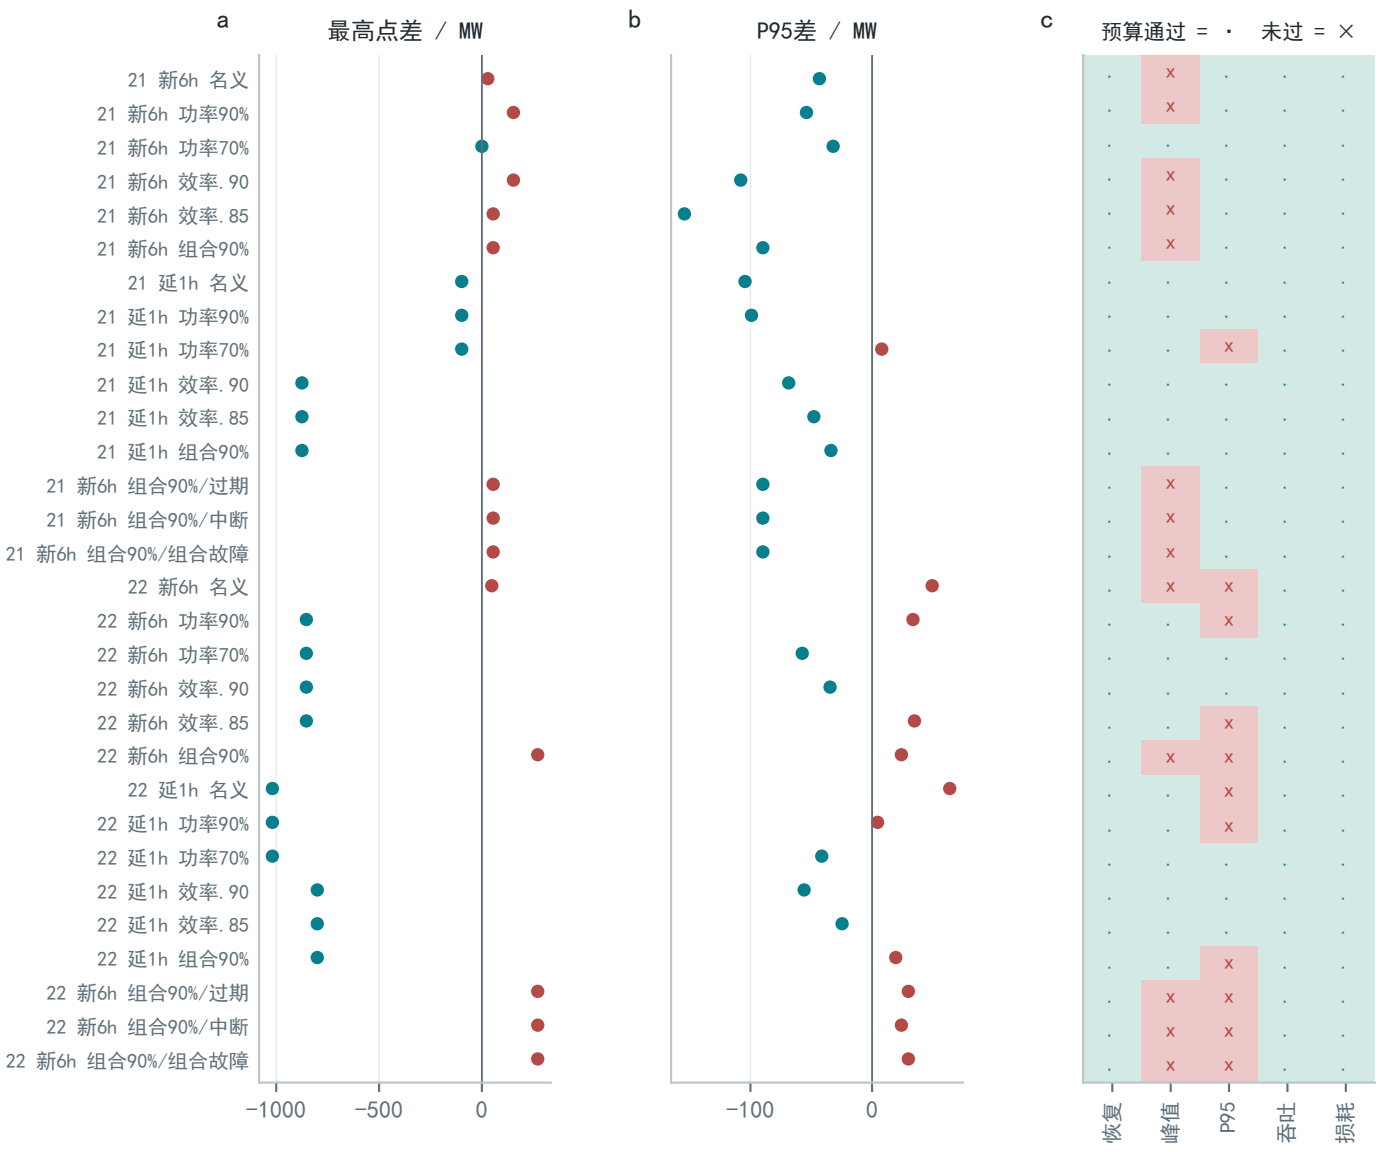
a
最高点差 / MW
b
P95差 / MW
c
预算通过 = ·
未过 = ×
21 新6h 名义
21 新6h 功率90%
21 新6h 功率70%
21 新6h 效率.90
21 新6h 效率.85
21 新6h 组合90%
21 延1h 名义
21 延1h 功率90%
21 延1h 功率70%
21 延1h 效率.90
21 延1h 效率.85
21 延1h 组合90%
21 新6h 组合90%/过期
21 新6h 组合90%/中断
21 新6h 组合90%/组合故障
22 新6h 名义
22 新6h 功率90%
22 新6h 功率70%
22 新6h 效率.90
22 新6h 效率.85
22 新6h 组合90%
22 延1h 名义
22 延1h 功率90%
22 延1h 功率70%
22 延1h 效率.90
22 延1h 效率.85
22 延1h 组合90%
22 新6h 组合90%/过期
22 新6h 组合90%/中断
22 新6h 组合90%/组合故障
−1000
−500
0
−100
0
恢复
峰值
P95
吞吐
损耗