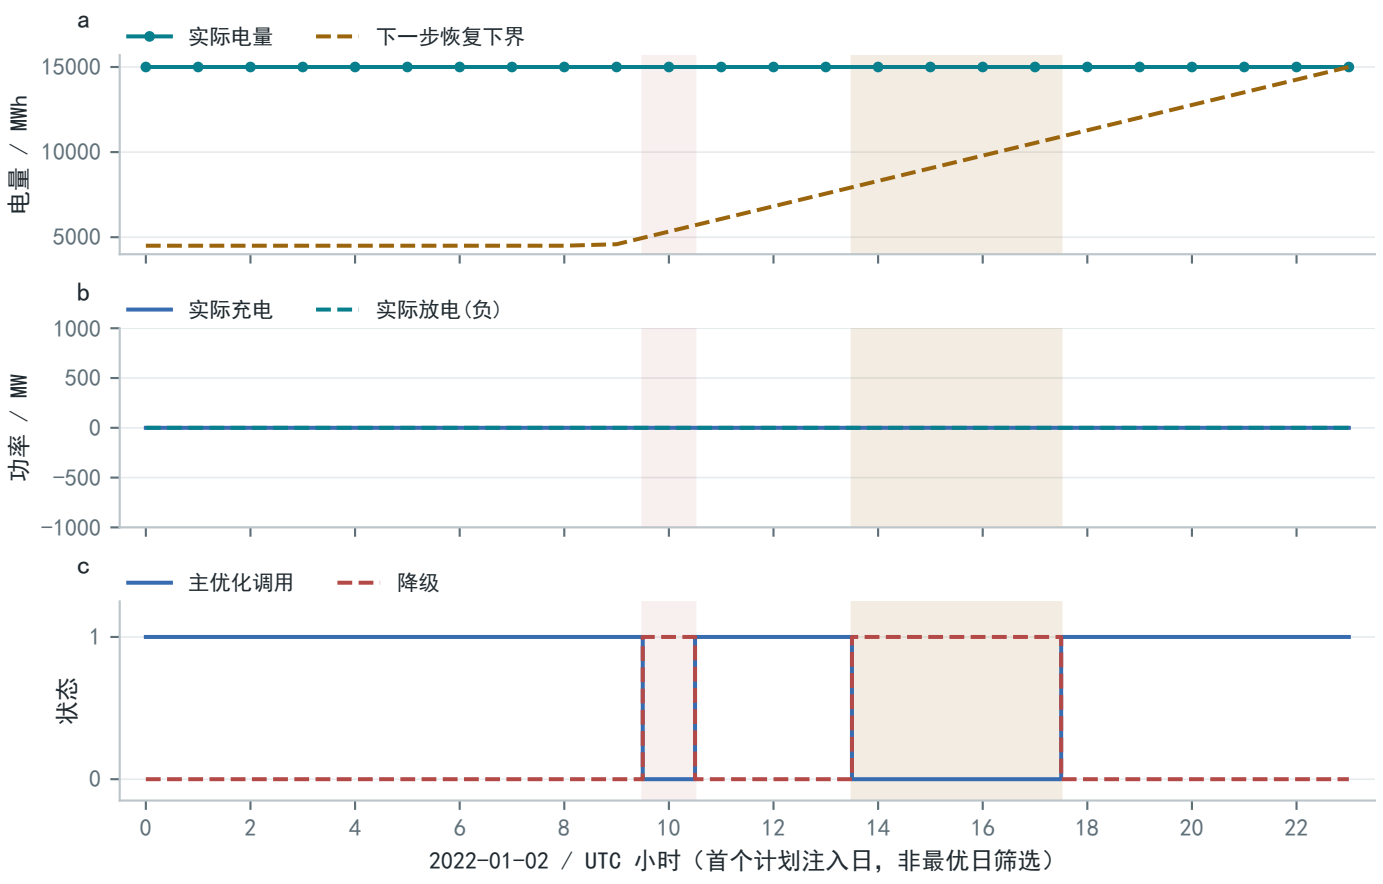
a
实际电量
下一步恢复下界
15000
10000
5000
电量 / MWh
b
实际充电
实际放电(负)
1000
500
0
−500
−1000
功率 / MW
c
主优化调用
降级
1
0
状态
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
2022-01-02 / UTC 小时（首个计划注入日，非最优日筛选）