北京京能高安屯燃气热电有限责任公司
Beijing Jingneng Gaoantun Thermal Power Co.,Ltd.

Q/GATRD

Q/GATRD-104.08-01-2023



化学系统图

2023-01-31 发布　　2023-01-31 实施

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司　发布

目　　次

前言 II
图例 1
PCF 装置阀门目录 2
PCF 装置 3
1-2 号 UF 装置阀门目录 4
1-2 号 UF 装置 5
3-4 号 UF 装置阀门目录 6
3-4 号 UF 装置 7
1-2 号 1 级 RO 装置阀门目录 8
1-2 号 1 级 RO 装置 9
3-4 号 1 级 RO 装置阀门目录 10
3-4 号 1 级 RO 装置 11
2 级 RO 装置阀门目录 12
2 级 RO 装置 13
EDI 装置阀门目录 14
EDI 装置 15
除盐水箱系统阀门目录 16
除盐水箱系统 17
盐酸加药装置阀门目录 18
盐酸加药装置 19
碱加药装置阀门目录 20
碱加药装置 21
杀菌剂加药装置阀门目录 22
杀菌剂加药装置 23
化学清洗装置阀门目录 24
化学清洗装置 25
还原剂和柠檬酸加药装置阀门目录 26
还原剂和柠檬酸加药装置 27
阻垢剂加药装置阀门目录 28
阻垢剂加药装置 29
凝结水处理系统阀门目录 30
凝结水处理系统 31
主厂房加药系统阀门目录 32
主厂房加药系统 33
循环水加药系统阀门目录 34
循环水加药系统 35
废水处理系统阀门目录 36
废水处理系统 37
供氢系统阀门目录 38
供氢系统 39
1 号取样装置阀门目录 40
1 号取样装置 41
2 号取样装置阀门目录 42
2 号取样装置 43
综合给水系统阀门目录 44
综合给水系统 45
雨水排水系统阀门目录 46
雨水排水系统 47
生活污水处理系统阀门目录 48
生活污水处理系统 49
全厂雨水系统阀门目录 50
全厂雨水系统 51
自来水、井水、生活给水系统阀门目录 52
自来水、井水、生活给水系统 53
全厂生活污水系统 55

前　　言

本标准是根据北京京能高安屯燃气热电有限责任公司（以下简称“公司”）技术标准体系工作的需要编制。目的是为了适应公司热机系统安全、经济运行的要求，从而规范并加快厂技术标准体系的完善，满足发电生产的需要，根据设计院图纸、技术改造及设备实际布置位置、流程而绘制。每年对本系统图进行一次复查、修订，此后每三年进行一次全面修订，加以补充完善。

下列人员应熟知本系统图：

生产副总经理、副总工程师

发电运行部、设备管理部门及其它生产管理部门部长、副部长

生产管理部门、设备维护部门各专业人员

下列人员必须严格执行本系统图：

值长、发电运行部专业工程师及全体运行人员。

本标准作为指导化学运行、检修工作及设备管理的标准依据。

本标准替代 Q/GATRD-104.08-01-2022 《化学系统图》。

本标准起草人： 李　堃　舒　猛　王文博　徐　军

本标准修改人： 李　堃

本标准初审人： 成　涛

本标准审核人： 霍卫民

本标准复核人： 陈晓萌

本标准批准人： 齐桐悦

本标准于 2014 年 05 月 10 日首次发布，2015 年 11 月 1 日第一次修订，2019 年 6 月第二次修订，2021 年 12 月第三次修订，2022 年 12 月第四次修订。

测点

阀门

逆止阀

电动执行机构

大小头

电磁执行机构

气动执行机构

排污阀

滤网

输水罐

水流指示器

法兰

接地装置

滤网

限流限压阀

流量控制阀

安全阀

Y型滤网

泵

疏水器

软管

蝶阀

调节阀

球阀

闸阀

常闭阀

放空气

薄膜气动执行机构

消音器

地沟

节流孔板

流量测量喷嘴

中压阀

消音器

杆式过滤器

扩容排污装置

温度巡检仪

离子交换柱

高压接头

预冷器

高效降温降压器

限流阀

硅表

氢电导表

钠表

氧表

pH表

纤维过滤器

管道混合器

减压阀

消声器加空气过滤器

衬胶蝶阀

柱塞泵

背压阀

隔膜阀

自力式氢气专用减压阀

砾石阻火器

二氧化碳瓶减压器

电磁阀

手工取样阀

小型流量计

生产水、除盐水管道

清洗水管道

氢气管道

酸管道

氨、碱管道

压缩空气管道

观察井

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	李 堃	化学系统图图例			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 1 页	

PCF装置阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B3	1380Y0GCK11AA800	再生水直接补水手阀	室外	I7	1380Y0GCK11AP002	2号生水泵	化学水泵间
B3	1380Y0GCK11AA801	生水池进口手阀	室外	I7	1380Y0GCK11AA303	2号生水泵出口压力表手阀	化学水泵间
B4	1380Y0GCK11AM001	生水管混合器	室外	I8	1380Y0GCK11AA502	2号生水泵出口排气手动阀	化学水泵间
B4	1380Y0GCK11AA204	生水管道混合器加药止回阀	室外	I8	1380Y0GCK11AA807	2号生水泵出口手阀	化学水泵间
B5	1380Y0GCK11AA601	生水管混合器加药手动阀	室外	I8	1380Y0GCK11AA202	2号生水泵出口止回阀	化学水泵间
C2	1380Y0GCK11AA811	生水池进口电动阀	室外	I12	1380Y0GCB11AA004	1号PCF反洗进气气动阀	化学制水大厅
C4	1380Y0GCK11AA301	生水池补水管压力变手阀	室外	I13	1380Y0GCB11AA403	1号PCF正冲排放气动阀	化学制水大厅
E3	1380Y0GCK11BB001	生水池	室外	I14	1380Y0GCB11AA804	1号PCF正冲排放手阀	化学制水大厅
F2	1380Y0GCK11AA809	深井水至生水池进水手阀	室外	I17	1380Y0GCB12AA004	2号PCF反洗进气气动阀	化学制水大厅
F2	1380Y0GCK11AA810	自来水至生水池进水手阀	室外	I18	1380Y0GCB12AA804	2号PCF正冲排放手阀	化学制水大厅
F6	1380Y0GCB13AA801	1号PCF反洗水泵进口手阀	化学水泵间	J6	1380Y0GCK11AA805	3号生水泵进口手阀	化学水泵间
F7	1380Y0GCB13AP001	1号PCF反洗水泵	化学水泵间	J7	1380Y0GCK11AP003	3号生水泵	化学水泵间
F7	1380Y0GCB13AA301	1号PCF反洗水泵出口压力表手阀	化学水泵间	J7	1380Y0GCK11AA304	3号生水泵出口压力表手阀	化学水泵间
F8	1380Y0GCB13AA803	1号PCF反洗水泵出口手阀	化学水泵间	J8	1380Y0GCK11AA503	3号生水泵出口排气手动阀	化学水泵间
F8	1380Y0GCB13AA201	1号PCF反洗水泵出口止回阀	化学水泵间	J8	1380Y0GCK11AA808	3号生水泵出口手阀	化学水泵间
F8	1380Y0GCB13AA501	1号PCF反洗水泵出口排气手动阀	化学水泵间	J8	1380Y0GCK11AA203	3号生水泵出口止回阀	化学水泵间
F13	1380Y0GCB11AT001	1号PCF装置	化学制水大厅	J13	1380Y0GCB11AA401	1号PCF排污手阀	化学制水大厅
F13	1380Y0GCB11AA502	1号PCF气缸电磁阀	化学制水大厅	J17	1380Y0GCB12AA401	2号PCF排污手阀	化学制水大厅
F14	1380Y0GCB11AA501	1号PCF排气气动阀	化学制水大厅	K4	1380Y0GCT11AA801	1号PCF反洗风机出口手阀	碱贮存和风机间
F17	1380Y0GCB12AT001	2号PCF装置	化学制水大厅	K5	1380Y0GCT11AA802	2号PCF反洗风机出口手阀	碱贮存和风机间
F17	1380Y0GCB12AA502	2号PCF气缸电磁阀	化学制水大厅	L4	1380Y0GCT11AA201	1号PCF反洗风机出口止回阀	碱贮存和风机间
F18	1380Y0GCB12AA501	2号PCF排气气动阀	化学制水大厅	L4	1380Y0GCT11AA191	1号PCF反洗风机出口安全阀	碱贮存和风机间
G4	1380Y0GCK11AA802	生水池出口手阀	室外	L5	1380Y0GCT11AA202	2号PCF反洗风机出口止回阀	碱贮存和风机间
G5	1380Y0GCK11AA401	生水池排污手阀	室外	L6	1380Y0GCT11AA192	2号PCF反洗风机出口安全阀	碱贮存和风机间
G6	1380Y0GCB13AA802	2号PCF反洗水泵进口手阀	化学水泵间	L7	1380Y0GCT11AA401	PCF反洗风机出口母管排污手阀	碱贮存和风机间
G7	1380Y0GCB13AP002	2号PCF反洗水泵	化学水泵间	M3	1380Y0GCT11AN001	1号PCF反洗风机	碱贮存和风机间
G8	1380Y0GCB13AA502	2号PCF反洗水泵出口排气手动阀	化学水泵间	M4	1380Y0GCT11AN002	2号PCF反洗风机	碱贮存和风机间
G8	1380Y0GCB13AA804	2号PCF反洗水泵出口手阀	化学水泵间	M7	1380Y0GCT11AA402	PCF反洗风机出口母管排污气动阀	碱贮存和风机间
G8	1380Y0GCB13AA202	2号PCF反洗水泵出口止回阀	化学水泵间				
G9	1380Y0GCK11AA305	生水泵出口母管压力变手阀	化学水泵间				
G11	1380Y0GCB11AA801	1号PCF进水手阀	化学制水大厅				
G12	1380Y0GCB11AA001	1号PCF进水气动阀	化学制水大厅				
G13	1380Y0GCB11AA402	1号PCF反洗排放气动阀	化学制水大厅				
G16	1380Y0GCB12AA801	2号PCF进水手阀	化学制水大厅				
G16	1380Y0GCB12AA001	2号PCF进水气动阀	化学制水大厅				
G17	1380Y0GCB12AA402	2号PCF反洗排放气动阀	化学制水大厅				
H6	1380Y0GCK11AA803	1号生水泵进口手阀	化学水泵间				
H7	1380Y0GCK11AP001	1号生水泵	化学水泵间				
H7	1380Y0GCK11AA302	1号生水泵出口压力表手阀	化学水泵间				
H8	1380Y0GCK11AA501	1号生水泵出口排气手动阀	化学水泵间				
H8	1380Y0GCK11AA806	1号生水泵出口手阀	化学水泵间				
H8	1380Y0GCK11AA201	1号生水泵出口止回阀	化学水泵间				
H11	1380Y0GCB11AA803	1号PCF反洗进水手动阀	化学制水大厅				
H12	1380Y0GCB11AA003	1号PCF反洗进水气动阀	化学制水大厅				
H13	1380Y0GCB11AA002	1号PCF产水气动阀	化学制水大厅				
H14	1380Y0GCB11AA802	1号PCF产水手阀	化学制水大厅				
H16	1380Y0GCB12AA803	2号PCF反洗进水手阀	化学制水大厅				
H17	1380Y0GCB12AA002	2号PCF产水气动阀	化学制水大厅				
H17	1380Y0GCB12AA003	2号PCF反洗进水气动阀	化学制水大厅				
H18	1380Y0GCB12AA802	2号PCF产水手阀	化学制水大厅				
I6	1380Y0GCK11AA804	2号生水泵进口手阀	化学水泵间				

城市再生水
DN300
加热后的城市再生水
DN300
杀菌剂来自杀菌剂计量泵出口
TT
FT
PT
M
DN300
φ325X8-PL
LT
LI
生水池
φ273X7-CS
DN125
DN125
自深井水来
自自来水来
φ108X4-PL
DN100
DN450
φ478X6-PL
1号PCF反洗水泵
DN300
DN300/DN200
DN150/DN250
DN250
2号PCF反洗水泵
1号生水泵
DN250/DN125
DN100/DN150
DN150
2号生水泵
DN250
DN150
DN150
3号生水泵
DN250
DN150
DN150
φ273X7-PL
φ219X6-PL
φ273X7-PL
φ219X6-PL
φ273X7-PL
φ219X6-PL
ZT
TT
至自清洗过滤器
φ273X7-PL
DN250
FT
φ219X6-PL
DN200
DN200
DN200
DN200
DN200
DN200
DN200
1号PCF装置
DN150
DN200
DN200
DN50
φ57X3.5-CS
φ273X7-PL
DN250
FT
φ219X6-PL
DN200
DN200
DN200
DN200
DN200
DN200
2号PCF装置
DN150
DN200
DN200
φ159X4.5-CS
φ159X4.5-CS
φ159X4.5-CS
φ159X4.5-CS
DN150
DN150
φ73X3-CS
DN65
DN65
1号PCF反洗风机
2号PCF反洗风机

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	徐 军	PCF装置			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 3 页	

1-2号UF装置阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
A15	1380Y0GCB31AA503	1号UF产水排气2道手阀	化学制水大厅	H6	1380Y0GCB22AA802	2号自清洗过滤器产水手阀	化学制水大厅
B5	1380Y0GCB21AT001	1号自清洗过滤器	化学制水大厅	H7	1380Y0GCB22AA304	2号UF进水气动阀	化学制水大厅
B5	1380Y0GCB21AA401	1号自清洗过滤器排污电磁阀	化学制水大厅	H12	1380Y0GCB32AT001	2号UF装置	化学制水大厅
B6	1380Y0GCB21AA302	1号自清洗过滤器出水压力表手阀	化学制水大厅	H15	1380Y0GCB32AA006	2号UF反洗进水气动阀	化学制水大厅
B10	1380Y0GCB31AA501	1号UF浓水清洗回流管排气2道手阀	化学制水大厅	I9	1380Y0GCB32AA001	2号自清洗过滤器产水压力变手阀	化学制水大厅
B10	1380Y0GCB31AA502	1号UF浓水清洗回流管排气1道手阀	化学制水大厅	I10	1380Y0GCB32AA003	2号UF清洗进水气动阀	化学制水大厅
B11	1380Y0GCB31AA004	1号UF浓水清洗回流气动阀	化学制水大厅	I10	1380Y0GCB32AA402	2号UF反洗下排水气动阀	化学制水大厅
B13	1380Y0GCB31AA005	1号UF产水清洗回流气动阀	化学制水大厅	I12	1380Y0GCB32AA802	2号UF气洗进气手阀	化学制水大厅
B13	1380Y0GCB31AA007	1号UF产水排放气动阀	化学制水大厅	J10	1380Y0GCB32AA002	2号UF气洗进气气动阀	化学制水大厅
B14	1380Y0GCB31AA302	1号UF产水压力变手阀	化学制水大厅	J14	1380Y0GCB35AA303	UF反洗保安过滤器进口压力表手阀	化学水泵间
B14	1380Y0GCB31AA303	1号UF产水浊度变送器手阀	化学制水大厅	J15	1380Y0GCB35AT001	UF反洗保安过滤器	化学水泵间
B15	1380Y0GCB31AA008	1号UF产水气动阀	化学制水大厅	J15	1380Y0GCB35AA805	UF反洗保安过滤器进口手阀	化学水泵间
B15	1380Y0GCB31AA504	1号UF产水排气1道手阀	化学制水大厅	J16	1380Y0GCB35AA806	UF反洗保安过滤器出口手阀	化学水泵间
B16	1380Y0GCB31AA801	1号UF产水手阀	化学制水大厅	J16	1380Y0GCB35AA501	UF反洗保安过滤器排空手阀	化学水泵间
B17	1380Y0GCB31AA201	1号UF产水止回阀	化学制水大厅	J17	1380Y0GCB35AA304	UF反洗保安过滤器出口压力表手阀	化学水泵间
C4	1380Y0GCB21AA301	1号自清洗过滤器进水压力表手阀	化学制水大厅	J17	1380Y0GCB35AA305	超滤反洗保安过滤器出口流量变送器手动隔离阀	化学水泵间
C5	1380Y0GCB21AA801	1号自清洗过滤器进水手阀	化学制水大厅	K15	1380Y0GCB35AA401	UF反洗保安过滤器出口压力表手阀	化学水泵间
C6	1380Y0GCB21AA201	1号自清洗过滤器产水止回阀	化学制水大厅	L3	1380Y0GCT12AA201	1号UF装置反洗风机出口止回阀	碱贮存和风机间
C10	1380Y0GCB31AA401	1号UF反洗上排水气动阀	化学制水大厅	L3	1380Y0GCT12AA801	1号UF装置反洗风机出口手阀	碱贮存和风机间
C10	1380Y0GCB31AA403	1号UF浓水排放手阀	化学制水大厅	L3	1380Y0GCT12AA191	1号超滤装置反洗风机出口安全阀	碱贮存和风机间
C16	1380Y0GCB31AA006	1号UF反洗进水气动阀	化学制水大厅	L5	1380Y0GCT12AA202	2号UF装置反洗风机出口止回阀	碱贮存和风机间
D5	1380Y0GCB21AA803	1号自清洗过滤器旁路手阀	化学制水大厅	L5	1380Y0GCT12AA802	2号UF装置反洗风机出口手阀	碱贮存和风机间
D6	1380Y0GCB21AA802	1号自清洗过滤器产水手阀	化学制水大厅	L5	1380Y0GCT12AA192	2号超滤装置反洗风机出口安全阀	碱贮存和风机间
D7	1380Y0GCB21AA304	1号UF进水气动阀	化学制水大厅	L6	1380Y0GCT12AA401	UF装置反洗风机出口母管排污手阀	碱贮存和风机间
D9	1380Y0GCB31AA402	1号自清洗过滤器产水压力变手阀	化学制水大厅	L6	1380Y0GCT12AA402	UF装置反洗风机出口母管排污气动阀	碱贮存和风机间
D10	1380Y0GCB31AT001	1号UF反洗下排水气动阀	化学制水大厅	M2	1380Y0GCT12AN001	1号UF装置反洗风机	碱贮存和风机间
D12	1380Y0GCB31AA001	1号UF装置	化学制水大厅	M4	1380Y0GCT12AN002	2号UF装置反洗风机	碱贮存和风机间
E10	1380Y0GCB31AA002	1号UF气洗进气气动阀	化学制水大厅				
E10	1380Y0GCB31AA003	1号UF清洗进水气动阀	化学制水大厅				
E12	1380Y0GCB31AA802	1号UF气洗进气手阀	化学制水大厅				
F5	1380Y0GCB22AT001	2号自清洗过滤器	化学制水大厅				
F5	1380Y0GCB22AA401	2号自清洗过滤器排污电磁阀	化学制水大厅				
F6	1380Y0GCB22AA302	2号自清洗过滤器出水压力表手阀	化学制水大厅				
F10	1380Y0GCB32AA501	2号UF浓水清洗回流管排气2道手阀	化学制水大厅				
F13	1380Y0GCB32AA005	2号UF产水清洗回流气动阀	化学制水大厅				
F14	1380Y0GCB32AA302	2号UF产水压力变手阀	化学制水大厅				
F14	1380Y0GCB32AA303	2号UF产水浊度变送器手阀	化学制水大厅				
F15	1380Y0GCB32AA503	2号UF产水排气2道手阀	化学制水大厅				
F15	1380Y0GCB32AA504	2号UF产水排气1道手阀	化学制水大厅				
G4	1380Y0GCB22AA301	2号自清洗过滤器进水压力表手阀	化学制水大厅				
G6	1380Y0GCB22AA201	2号自清洗过滤器产水止回阀	化学制水大厅				
G10	1380Y0GCB32AA403	2号UF浓水排放手阀	化学制水大厅				
G10	1380Y0GCB32AA401	2号UF反洗上排水气动阀	化学制水大厅				
G10	1380Y0GCB32AA502	2号UF浓水清洗回流管排气1道手阀	化学制水大厅				
G11	1380Y0GCB32AA004	2号UF浓水清洗回流气动阀	化学制水大厅				
G13	1380Y0GCB32AA007	2号UF产水排放气动阀	化学制水大厅				
G15	1380Y0GCB32AA008	2号UF产水气动阀	化学制水大厅				
G16	1380Y0GCB32AA801	2号UF产水手阀	化学制水大厅				
G17	1380Y0GCB32AA201	2号UF产水止回阀	化学制水大厅				
H5	1380Y0GCB22AA801	2号自清洗过滤器进水手阀	化学制水大厅				
H5	1380Y0GCB22AA803	2号自清洗过滤器旁路手阀	化学制水大厅				

PCF纤维过滤器出口母管来

1号自清洗过滤器

2号自清洗过滤器

DN25

DN100

DN125

DN80

DN40

DN15

φ133x4-PL

φ133X4-SS

φ89X4-SS

φ73X3-SS

φ219X6-PL

至UF清洗装置

至UF系统出口母管

至3号、4号UF装置

UF清洗装置来

1号UF装置
24支

2号UF装置
24支

UF反洗保安过滤器

UF反洗水泵出口母管来

1号UF装置反洗风机

2号UF装置反洗风机

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	徐 军	1-2号UF装置			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 5 页	

3-4号UF装置阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B15	1380Y0GCB33AA503	3号UF产水排气2道手阀	化学制水大厅	I5	1380Y0GCB24AA803	4号自清洗过滤器旁路手阀	化学制水大厅
C5	1380Y0GCB23AT001	3号自清洗过滤器	化学制水大厅	I7	1380Y0GCB24AA304	4号UF进水气动阀	化学制水大厅
C5	1380Y0GCB23AA401	3号自清洗过滤器排污电磁阀	化学制水大厅	I12	1380Y0GCB34AT001	4号UF装置	化学制水大厅
C6	1380Y0GCB23AA302	3号自清洗过滤器出水压力表手阀	化学制水大厅	I15	1380Y0GCB34AA006	4号UF反洗进水气动阀	化学制水大厅
C10	1380Y0GCB33AA501	3号UF浓水清洗回流管排气2道手阀	化学制水大厅	J9	1380Y0GCB34AA001	4号自清洗过滤器产水压力变手阀	化学制水大厅
C10	1380Y0GCB33AA502	3号UF浓水清洗回流管排气1道手阀	化学制水大厅	J10	1380Y0GCB34AA003	4号UF清洗进水气动阀	化学制水大厅
C11	1380Y0GCB33AA004	3号UF浓水清洗回流气动阀	化学制水大厅	J10	1380Y0GCB34AA402	4号UF反洗下排水气动阀	化学制水大厅
C13	1380Y0GCB33AA005	3号UF产水清洗回流气动阀	化学制水大厅	J12	1380Y0GCB34AA802	4号UF气洗进气手阀	化学制水大厅
C13	1380Y0GCB33AA007	3号UF产水排放气动阀	化学制水大厅	K10	1380Y0GCB34AA002	4号UF气洗进气气动阀	化学制水大厅
C14	1380Y0GCB33AA302	3号UF产水压力变手阀	化学制水大厅				
C14	1380Y0GCB33AA303	3号UF产水浊度变送器手阀	化学制水大厅				
C15	1380Y0GCB33AA008	3号UF产水气动阀	化学制水大厅				
C15	1380Y0GCB33AA504	3号UF产水排气1道手阀	化学制水大厅				
C16	1380Y0GCB33AA801	3号UF产水手阀	化学制水大厅				
C17	1380Y0GCB33AA201	3号UF产水止回阀	化学制水大厅				
D4	1380Y0GCB23AA301	3号自清洗过滤器进水压力表手阀	化学制水大厅				
D5	1380Y0GCB23AA801	3号自清洗过滤器进水手阀	化学制水大厅				
D6	1380Y0GCB23AA802	3号自清洗过滤器产水手阀	化学制水大厅				
D6	1380Y0GCB23AA201	3号自清洗过滤器产水止回阀	化学制水大厅				
D10	1380Y0GCB33AA403	3号UF浓水排放手阀	化学制水大厅				
D10	1380Y0GCB33AA401	3号UF反洗上排水气动阀	化学制水大厅				
D16	1380Y0GCB33AA006	3号UF反洗进水气动阀	化学制水大厅				
E5	1380Y0GCB23AA803	3号自清洗过滤器旁路手阀	化学制水大厅				
E7	1380Y0GCB23AA304	3号UF进水气动阀	化学制水大厅				
E10	1380Y0GCB33AA402	3号UF反洗下排水气动阀	化学制水大厅				
E12	1380Y0GCB33AT001	3号UF装置	化学制水大厅				
F9	1380Y0GCB33AA001	3号自清洗过滤器产水压力变手阀	化学制水大厅				
F10	1380Y0GCB33AA002	3号UF气洗进气气动阀	化学制水大厅				
F10	1380Y0GCB33AA003	3号UF清洗进水气动阀	化学制水大厅				
F12	1380Y0GCB33AA802	3号UF气洗进气手阀	化学制水大厅				
G5	1380Y0GCB24AT001	4号自清洗过滤器	化学制水大厅				
G5	1380Y0GCB24AA401	4号自清洗过滤器排污电磁阀	化学制水大厅				
G6	1380Y0GCB24AA302	4号自清洗过滤器出水压力表手阀	化学制水大厅				
G10	1380Y0GCB34AA501	4号UF浓水清洗回流管排气2道手阀	化学制水大厅				
G13	1380Y0GCB34AA005	4号UF产水清洗回流气动阀	化学制水大厅				
G14	1380Y0GCB34AA302	4号UF产水压力变手阀	化学制水大厅				
G14	1380Y0GCB34AA303	4号UF产水浊度变送器手阀	化学制水大厅				
G15	1380Y0GCB34AA008	4号UF产水气动阀	化学制水大厅				
G15	1380Y0GCB34AA503	4号UF产水排气2道手阀	化学制水大厅				
G15	1380Y0GCB34AA504	4号UF产水排气1道手阀	化学制水大厅				
G16	1380Y0GCB34AA801	4号UF产水手阀	化学制水大厅				
G17	1380Y0GCB34AA201	4号UF产水止回阀	化学制水大厅				
H4	1380Y0GCB24AA301	4号自清洗过滤器进水压力表手阀	化学制水大厅				
H5	1380Y0GCB24AA801	4号自清洗过滤器进水手阀	化学制水大厅				
H6	1380Y0GCB24AA802	4号自清洗过滤器产水手阀	化学制水大厅				
H6	1380Y0GCB24AA201	4号自清洗过滤器产水止回阀	化学制水大厅				
H10	1380Y0GCB34AA403	4号UF浓水排放手阀	化学制水大厅				
H10	1380Y0GCB34AA401	4号UF反洗上排水气动阀	化学制水大厅				
H10	1380Y0GCB34AA502	4号UF浓水清洗回流管排气1道手阀	化学制水大厅				
H11	1380Y0GCB34AA004	4号UF浓水清洗回流气动阀	化学制水大厅				
H13	1380Y0GCB34AA007	4号UF产水排放气动阀	化学制水大厅				

PCP纤维过滤器出口母管来

3号自清洗过滤器

4号自清洗过滤器

DN25

DN100

DN125

DN80

DN40

φ133x4-PL

φ133X4-SS

φ89X3.5-SS

φ219X6-PL

φ133X4-PL

至UF清洗装置

至UF系统出口母管

UF清洗装置来

3号UF装置 24支

4号UF装置 24支

UF反洗风机出口母管来

UF反洗保安过滤器出口母管来

PI

PT

FT

ZT

DT


北京京能高安电燃气热电有限责任公司					
制 图	徐 军	3-4号UF装置			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 7 页	

1-2号1级RO装置阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
A8	1380Y0GCK21AA501	1号UF水泵出口排气手动阀	化学水泵间	G4	1380Y0GCF11AA801	1号1级RO保安过滤器进口手阀	化学制水大厅
B3	1380Y0GCK21AA801	UF装置至UF水箱进口手阀	室外	G4	1380Y0GCF11AA301	1号1级RO保安过滤器进口压力表手阀	化学制水大厅
B6	1380Y0GCK21AA805	1号UF水泵进口手阀	化学水泵间	G5	1380Y0GCF11AT001	1号1级RO保安过滤器	化学制水大厅
B7	1380Y0GCK21AP001	1号UF水泵	化学水泵间	G5	1380Y0GCF11AA501	1号1级RO保安过滤器排空手阀	化学制水大厅
B7	1380Y0GCK21AA301	1号UF水泵出口压力表手阀	化学水泵间	G7	1380Y0GCF11AA303	1号1级RO保安过滤器出口压力变手阀	化学制水大厅
B8	1380Y0GCK21AA502	2号UF水泵出口排气手动阀	化学水泵间	G7	1380Y0GCF11AA304	1号1级RO高压泵出口压力变手阀	化学制水大厅
B8	1380Y0GCK21AA808	1号UF水泵出口手阀	化学水泵间	G8	1380Y0GCF11AA314	1号1级RO高压泵出口压力表手阀	化学制水大厅
B8	1380Y0GCK21AA201	1号UF水泵出口止回阀	化学水泵间	G9	1380Y0GCF11AA001	1号1级RO化学冲洗进水气动阀	化学制水大厅
B11	1380Y0GCK21AA304	UF水泵出口SDI表一次手阀	化学制水大厅	G10	1380Y0GCF11AA804	1号1级RO一段清洗进水手阀	化学制水大厅
B11	1380Y0GCK21AA308	UF水泵出口SDI表二次手阀	化学制水大厅	G11	1380Y0GCF11AA305	1号1级RO进口压力变手阀	化学制水大厅
B11	1380Y0GCK21AA309	UF水泵出口SDI表三次手阀	化学制水大厅	G13	1380Y0GCF11AA405	1号一级反渗透产水排放气动阀一次阀	化学制水大厅
C3	1380Y0GCK21AA803	RO装置回流至UF水箱手阀	化学制水大厅	G13	1380Y0GCF11AA406	1号一级反渗透产水排放气动阀二次阀	化学制水大厅
C4	1380Y0GCK21BB001	UF水箱	室外	G14	1380Y0GCF11AA307	1号1级RO出口压力变手阀	化学制水大厅
C6	1380Y0GCK21AA806	2号UF水泵进口手阀	化学水泵间	G15	1380Y0GCF11AA313	1号1级RO出口电导率表手阀	化学制水大厅
C7	1380Y0GCK21AP002	2号UF水泵	化学水泵间	H3	1380Y0GCF11AA601	1号阻垢剂管混合器加阻垢剂手阀	化学制水大厅
C7	1380Y0GCK21AA302	2号UF水泵出口压力表手阀	化学水泵间	H5	1380Y0GCF11AA401	1号1级RO保安过滤器排污手阀	化学制水大厅
C8	1380Y0GCK21AA503	3号UF水泵出口排气手动阀	化学水泵间	H6	1380Y0GCF11AA802	1号1级RO保安过滤器出口手阀	化学制水大厅
C8	1380Y0GCK21AA809	2号UF水泵出口手阀	化学水泵间	H7	1380Y0GCF11AP001	1号1级RO高压泵	化学制水大厅
C8	1380Y0GCK21AA202	2号UF水泵出口止回阀	化学水泵间	H8	1380Y0GCF11AA201	1号1级RO高压泵出口止回阀	化学制水大厅
C9	1380Y0GCK21AM001	1级RO管混合器	化学制水大厅	H8	1380Y0GCF11AA101	1号1级RO高压泵出口气动慢开阀	化学制水大厅
C9	1380Y0GCK21AA205	酸计量泵出口至一级RO管道混合器加药止回阀	化学制水大厅	H9	1380Y0GCF11AA803	1号1级RO高压泵出口手阀	化学制水大厅
C10	1380Y0GCK21AA204	还原剂计量泵出口至一级RO管道混合器加药止回阀	化学制水大厅	H12	1380Y0GCF11AA309	1号1级RO一段清洗出口压力变手阀	化学制水大厅
C11	1380Y0GCK21AA601	1级RO管混合器加还原剂手阀	化学制水大厅	H13	1380Y0GCF11KT001	1号1级RO装置	化学制水大厅
C12	1380Y0GCK21AA305	1级反渗透进水PH表手阀	化学制水大厅	H15	1380Y0GCF11AA805	1号1级RO清洗产水回流手阀	化学制水大厅
C12	1380Y0GCK21AA306	1级反渗透进水电导率表手阀	化学制水大厅	H16	1380Y0GCF11AA806	1号1级RO产水手阀	化学制水大厅
C13	1380Y0GCK21AA307	1级反渗透进水余氯表手阀	化学制水大厅	H16	1380Y0GCF11KA001	1号1级RO产水爆破膜	化学制水大厅
D3	1380Y0GCK21AA804	EDI浓水清洗回流至UF水箱手阀	化学制水大厅	H16	1380Y0GCF11AA402	1号1级RO产水排放气动阀	化学制水大厅
D4	1380Y0GCK21AA802	UF水箱出口手阀	室外	H17	1380Y0GCF11AA202	1号1级RO产水止回阀	化学制水大厅
D5	1380Y0GCK21AA401	UF水箱排污手阀	室外	I9	1380Y0GCF11AA404	1号1级RO浓水排放旁路手阀	化学制水大厅
D6	1380Y0GCK21AA807	3号UF水泵进口手阀	化学水泵间	I11	1380Y0GCF11AA807	1号1级RO二段清洗进水手阀	化学制水大厅
D7	1380Y0GCK21AP003	3号UF水泵	化学水泵间	I12	1380Y0GCF11AA312	1号1级RO浓水压力变手阀	化学制水大厅
D7	1380Y0GCK21AA303	3号UF水泵出口压力表手阀	化学水泵间	J4	1380Y0GCF12AA301	2号1级RO保安过滤器进口压力表手阀	化学制水大厅
D8	1380Y0GCB35AA501	1号UF反洗水泵出口排气手动阀	化学水泵间	J5	1380Y0GCF12AA501	2号1级RO保安过滤器排空手阀	化学制水大厅
D8	1380Y0GCK21AA810	3号UF水泵出口手阀	化学水泵间	J9	1380Y0GCF11AA403	1号1级RO浓水排放气动阀	化学制水大厅
D8	1380Y0GCK21AA203	3号UF水泵出口止回阀	化学水泵间	J10	1380Y0GCF11AA808	1号1级RO二段清洗出水手阀	化学制水大厅
D9	1380Y0GCK21AA602	1级RO管混合器加酸手阀	化学制水大厅	J11	1380Y0GCF11AA809	1号1级RO一段清洗出水手阀	化学制水大厅
D10	1380Y0GCK21AA601	1级RO管混合器加还原剂手阀	化学制水大厅	K3	1380Y0GCF12AM001	2号阻垢剂管混合器	化学制水大厅
E6	1380Y0GCB35AA801	1号UF反洗水泵进口手阀	化学水泵间	K3	1380Y0GCF12AA601	2号阻垢剂管混合器加阻垢剂手阀	化学制水大厅
E7	1380Y0GCB35AP001	1号UF反洗水泵	化学水泵间	K3	1380Y0GCF12AA203	2号阻垢剂管道混合器加阻垢剂止回阀	化学制水大厅
E8	1380Y0GCB35AA502	2号UF反洗水泵出口排气手动阀	化学水泵间	K4	1380Y0GCF12AA801	2号1级RO保安过滤器进口手阀	化学制水大厅
E8	1380Y0GCB35AA201	1号UF反洗水泵出口止回阀	化学水泵间	K5	1380Y0GCF12AT001	2号1级RO保安过滤器	化学制水大厅
E8	1380Y0GCB35AA301	1号UF反洗水泵出口压力表手阀	化学水泵间	K6	1380Y0GCF12AA802	2号1级RO保安过滤器出口手阀	化学制水大厅
E9	1380Y0GCB35AA803	1号UF反洗水泵出口手阀	化学水泵间	K7	1380Y0GCF12AP001	2号1级RO高压泵	化学制水大厅
F6	1380Y0GCB35AA802	2号UF反洗水泵进口手阀	化学水泵间	K7	1380Y0GCF12AA303	2号1级RO保安过滤器出口压力变手阀	化学制水大厅
F7	1380Y0GCB35AP002	2号UF反洗水泵	化学水泵间	K7	1380Y0GCF12AA304	2号1级RO高压泵出口压力变手阀	化学制水大厅
F8	1380Y0GCB35AA202	2号UF反洗水泵出口止回阀	化学水泵间	K8	1380Y0GCF12AA201	2号1级RO高压泵出口止回阀	化学制水大厅
F8	1380Y0GCB35AA302	2号UF反洗水泵出口压力表手阀	化学水泵间	K8	1380Y0GCF12AA101	2号1级RO高压泵出口气动慢开阀	化学制水大厅
F9	1380Y0GCB35AA804	2号UF反洗水泵出口手阀	化学水泵间	K8	1380Y0GCF12AA314	2号1级RO高压泵出口压力表手阀	化学制水大厅
G3	1380Y0GCF11AM001	1号阻垢剂管混合器	化学制水大厅	K9	1380Y0GCF12AA001	2号1级RO化学冲洗进水气动阀	化学制水大厅
G3	1380Y0GCF11AA203	1号阻垢剂管道混合器加阻垢剂止回阀	化学制水大厅	K9	1380Y0GCF12AA803	2号1级RO高压泵出口手阀	化学制水大厅

1-2号1级RO装置阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
K9	1380Y0GCF12AA001	2号1级RO化学冲洗进水气动阀	化学制水大厅				
K10	1380Y0GCF12AA804	2号1级RO一段清洗进水手阀	化学制水大厅				
K11	1380Y0GCF12AA305	2号1级RO进口压力变手阀	化学制水大厅				
K12	1380Y0GCF12KT001	2号1级RO装置	化学制水大厅				
K13	1380Y0GCF12AA405	2号一级反渗透产水排放气动阀一次阀	化学制水大厅				
K13	1380Y0GCF12AA406	2号一级反渗透产水排放气动阀二次阀	化学制水大厅				
K14	1380Y0GCF12AA307	2号1级RO出口压力变手阀	化学制水大厅				
K15	1380Y0GCF12AA313	2号1级RO出口电导率表手阀	化学制水大厅				
K15	1380Y0GCF12AA805	2号1级RO清洗产水回流手阀	化学制水大厅				
K16	1380Y0GCF12AA806	2号1级RO产水手阀	化学制水大厅				
K16	1380Y0GCF12AA402	2号1级RO产水排放气动阀	化学制水大厅				
K17	1380Y0GCF12AA202	2号1级RO产水止回阀	化学制水大厅				
L5	1380Y0GCF12AA401	2号1级RO保安过滤器排污手阀	化学制水大厅				
L12	1380Y0GCF12AA309	2号1级RO一段清洗出口压力变手阀	化学制水大厅				
L16	1380Y0GCF12KA001	2号1级RO产水爆破膜	化学制水大厅				
M2	1380Y0GCF15AA401	RO进水母管排水阀	化学制水大厅				
M9	1380Y0GCF12AA403	2号1级RO浓水排放气动阀	化学制水大厅				
M9	1380Y0GCF12AA404	2号1级RO浓水排放旁路手阀	化学制水大厅				
M11	1380Y0GCF12AA807	2号1级RO二段清洗进水手阀	化学制水大厅				
M12	1380Y0GCF12AA312	2号1级RO浓水压力变手阀	化学制水大厅				
N10	1380Y0GCF12AA808	2号1级RO二段清洗出水手阀	化学制水大厅				
N11	1380Y0GCF12AA809	2号1级RO一段清洗出水手阀	化学制水大厅				

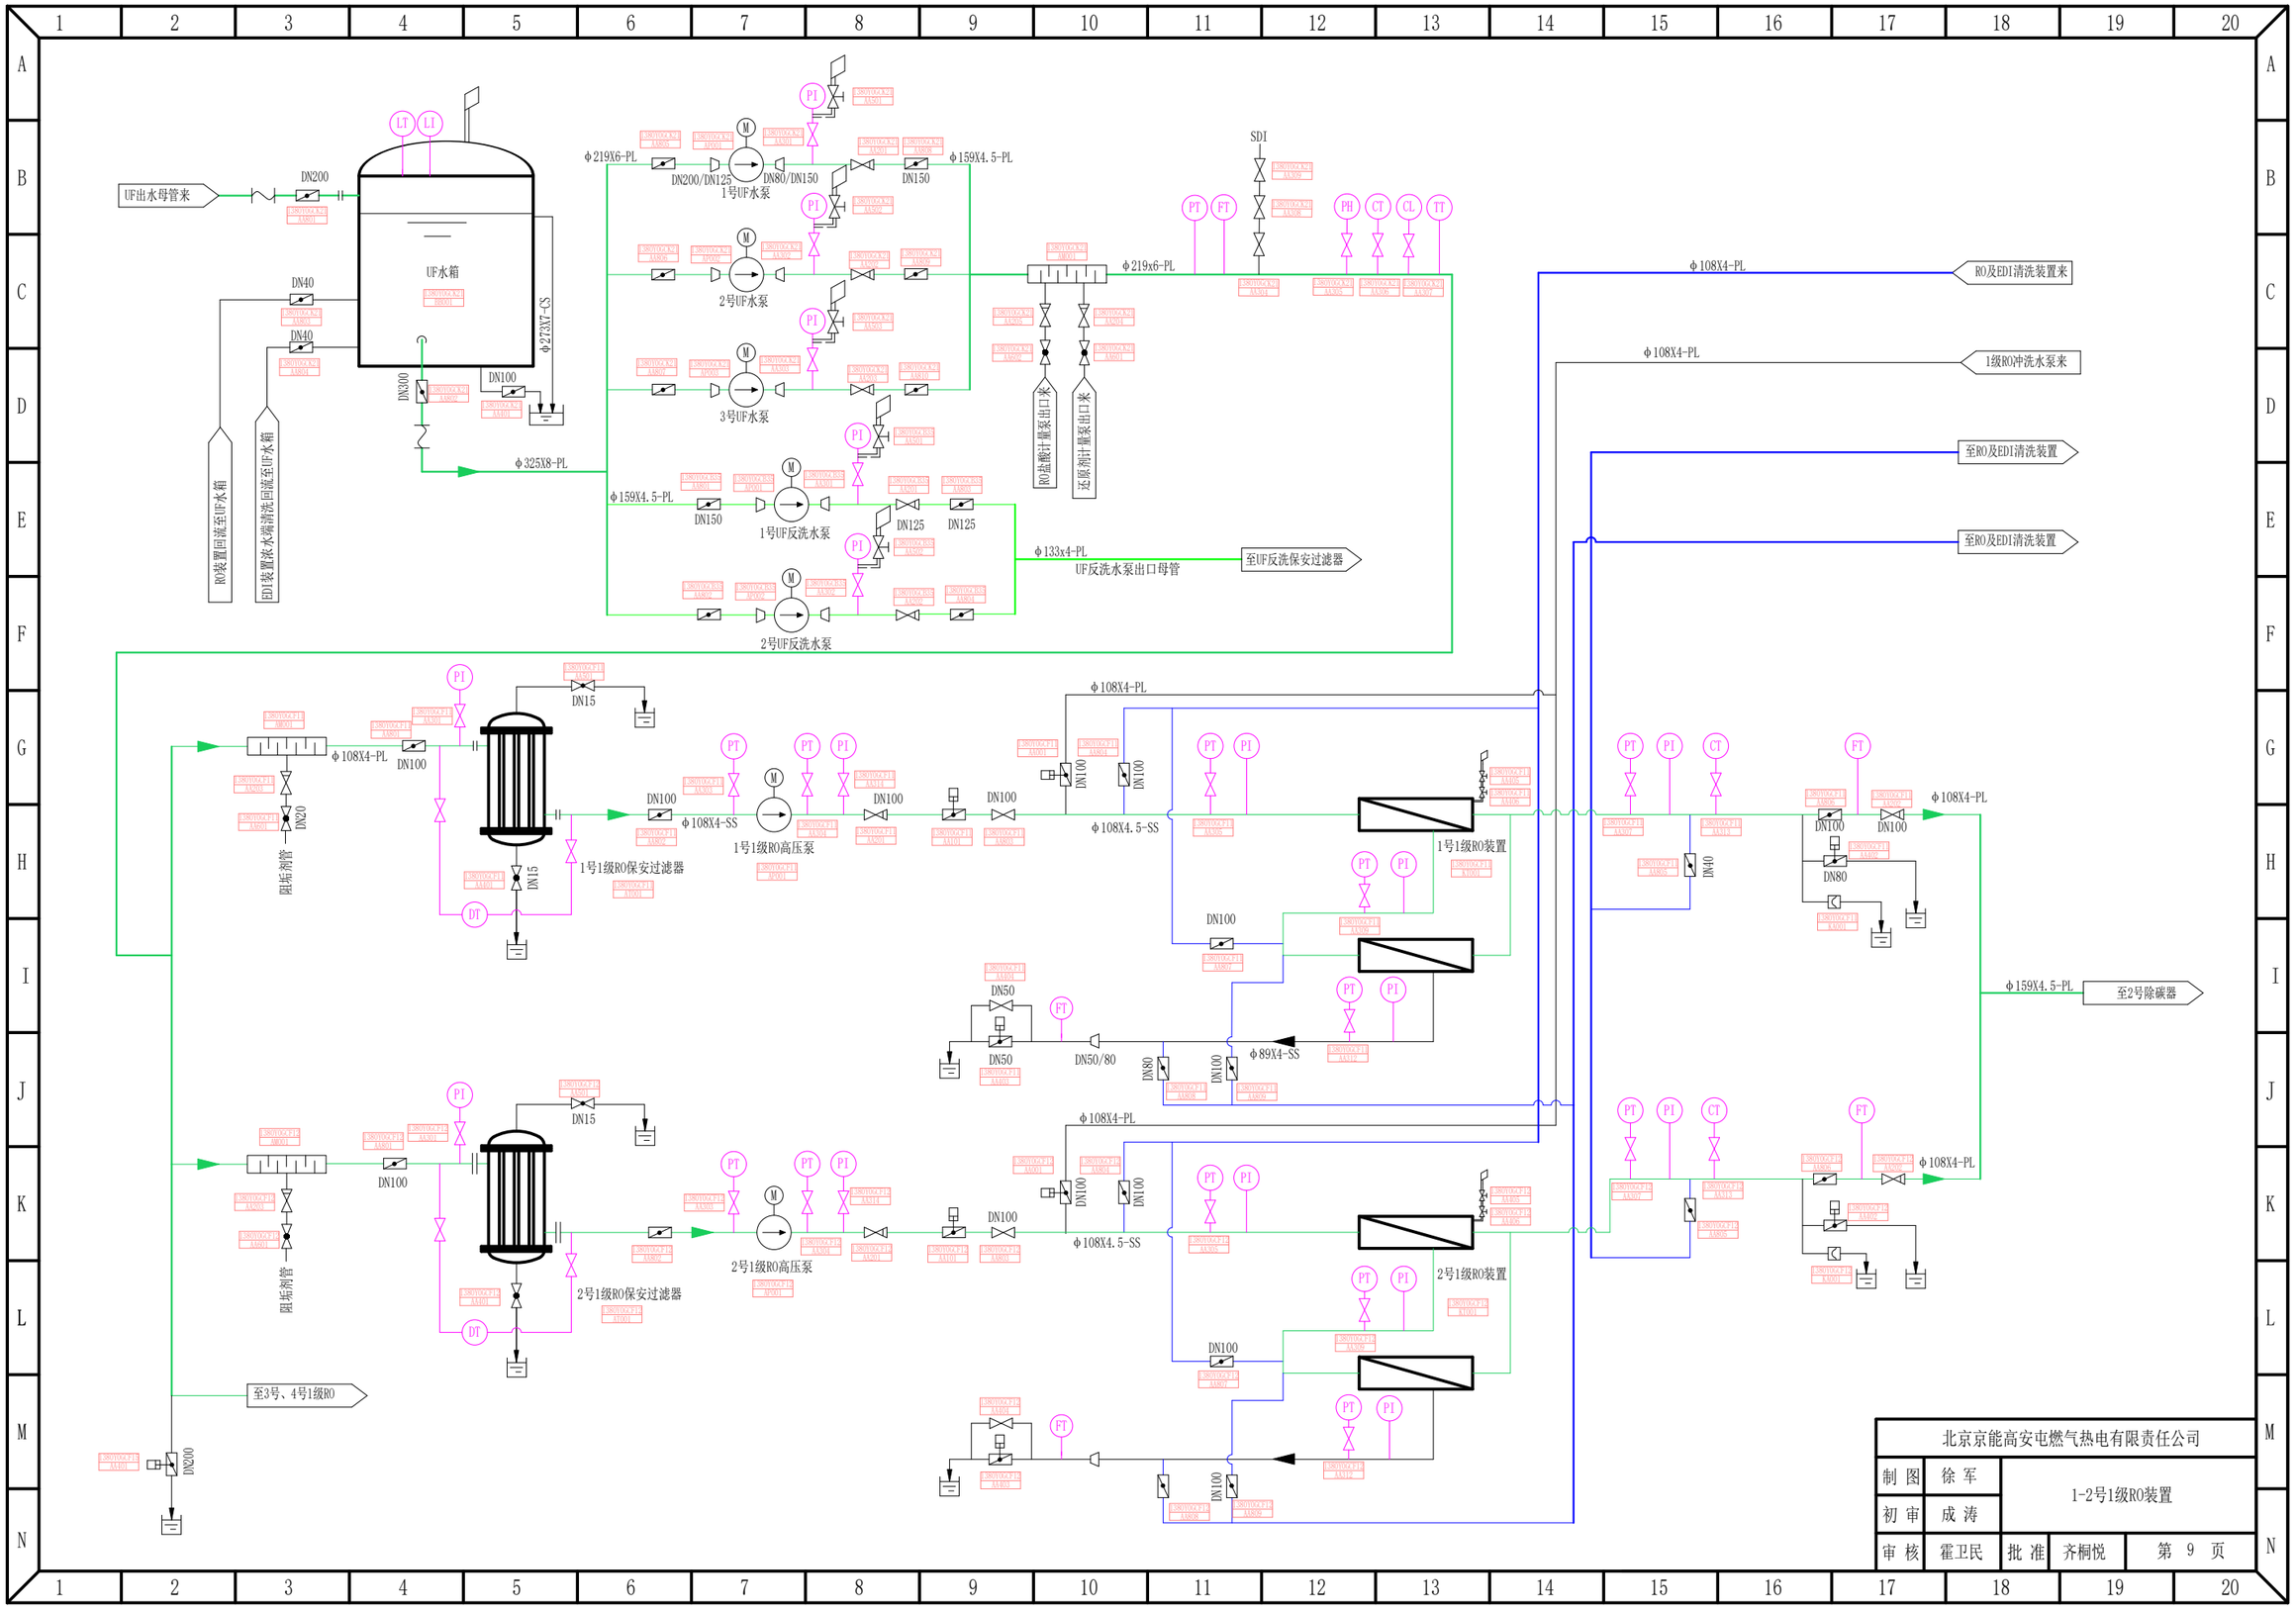

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	徐 军	1-2号1级RO装置			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 9 页	

3-4号1级RO装置阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
E3	1380Y0GCF13AM001	3号阻垢剂管混合器	化学制水大厅	J9	1380Y0GCF14AA803	4号1级RO高压泵出口手阀	化学制水大厅
E3	1380Y0GCF13AA203	3号阻垢剂管道混合器加阻垢剂止回阀	化学制水大厅	J9	1380Y0GCF14AA001	4号1级RO化学冲洗进水气动阀	化学制水大厅
E4	1380Y0GCF13AA801	3号1级RO保安过滤器进口手阀	化学制水大厅	J13	1380Y0GCF14AA405	4号一级反渗透产水排放气动阀一次阀	化学制水大厅
E4	1380Y0GCF13AA301	3号1级RO保安过滤器进口压力表手阀	化学制水大厅	J13	1380Y0GCF14AA406	4号一级反渗透产水排放气动阀二次阀	化学制水大厅
E5	1380Y0GCF13AT001	3号1级RO保安过滤器	化学制水大厅	J15	1380Y0GCF14AA307	4号1级RO出口压力变手阀	化学制水大厅
E5	1380Y0GCF13AA501	3号1级RO保安过滤器排空手阀	化学制水大厅	J16	1380Y0GCF14AA313	4号1级RO出口电导率表手阀	化学制水大厅
E7	1380Y0GCF13AA303	3号1级RO保安过滤器出口压力变手阀	化学制水大厅	J17	1380Y0GCF14AA202	4号1级RO产水止回阀	化学制水大厅
E7	1380Y0GCF13AA304	3号1级RO高压泵出口压力变手阀	化学制水大厅	J17	1380Y0GCF14AA806	4号1级RO产水手阀	化学制水大厅
E8	1380Y0GCF13AA314	3号1级RO高压泵出口压力表手阀	化学制水大厅	K5	1380Y0GCF14AA401	4号1级RO保安过滤器排污手阀	化学制水大厅
E9	1380Y0GCF13AA001	3号1级RO化学冲洗进水气动阀	化学制水大厅	K11	1380Y0GCF14AA807	4号1级RO二段清洗进水手阀	化学制水大厅
E10	1380Y0GCF13AA804	3号1级RO一段清洗进水手阀	化学制水大厅	K12	1380Y0GCF14AA309	4号1级RO一段清洗出口压力变手阀	化学制水大厅
E11	1380Y0GCF13AA305	3号1级RO进口压力变手阀	化学制水大厅	K13	1380Y0GCF14KT001	4号1级RO装置	化学制水大厅
E13	1380Y0GCF13AA405	3号一级反渗透产水排放气动阀一次阀	化学制水大厅	K15	1380Y0GCF14AA805	4号1级RO清洗产水回流手阀	化学制水大厅
E13	1380Y0GCF13AA406	3号一级反渗透产水排放气动阀二次阀	化学制水大厅	K17	1380Y0GCF14KA001	4号1级RO产水爆破膜	化学制水大厅
E15	1380Y0GCF13AA307	3号1级RO出口压力变手阀	化学制水大厅	K17	1380Y0GCF14AA402	4号1级RO产水排放气动阀	化学制水大厅
E16	1380Y0GCF13AA313	3号1级RO出口电导率表手阀	化学制水大厅	L9	1380Y0GCF14AA403	4号1级RO浓水排放气动阀	化学制水大厅
F3	1380Y0GCF13AA601	3号阻垢剂管混合器加阻垢剂手阀	化学制水大厅	L9	1380Y0GCF14AA404	4号1级RO浓水排放旁路手阀	化学制水大厅
F5	1380Y0GCF13AA401	3号1级RO保安过滤器排污手阀	化学制水大厅	L12	1380Y0GCF14AA312	4号1级RO浓水压力变手阀	化学制水大厅
F6	1380Y0GCF13AA802	3号1级RO保安过滤器出口手阀	化学制水大厅	M10	1380Y0GCF14AA808	4号1级RO二段清洗出水手阀	化学制水大厅
F7	1380Y0GCF13AP001	3号1级RO高压泵	化学制水大厅	M11	1380Y0GCF14AA809	4号1级RO一段清洗出水手阀	化学制水大厅
F8	1380Y0GCF13AA201	3号1级RO高压泵出口止回阀	化学制水大厅				
F8	1380Y0GCF13AA101	3号1级RO高压泵出口气动调节阀	化学制水大厅				
F9	1380Y0GCF13AA803	3号1级RO高压泵出口手阀	化学制水大厅				
F12	1380Y0GCF13AA309	3号1级RO一段清洗出口压力变手阀	化学制水大厅				
F13	1380Y0GCF13KT001	3号1级RO装置	化学制水大厅				
F15	1380Y0GCF13AA805	3号1级RO清洗产水回流手阀	化学制水大厅				
F17	1380Y0GCF13AA202	3号1级RO产水止回阀	化学制水大厅				
F17	1380Y0GCF13KA001	3号1级RO产水爆破膜	化学制水大厅				
F17	1380Y0GCF13AA806	3号1级RO产水手阀	化学制水大厅				
F17	1380Y0GCF13AA402	3号1级RO产水排放气动阀	化学制水大厅				
G9	1380Y0GCF13AA404	3号1级RO浓水排放旁路手阀	化学制水大厅				
G11	1380Y0GCF13AA807	3号1级RO二段清洗进水手阀	化学制水大厅				
G12	1380Y0GCF13AA312	3号1级RO浓水压力变手阀	化学制水大厅				
H9	1380Y0GCF13AA403	3号1级RO浓水排放气动阀	化学制水大厅				
H10	1380Y0GCF13AA808	3号1级RO二段清洗出水手阀	化学制水大厅				
H11	1380Y0GCF13AA809	3号1级RO一段清洗出水手阀	化学制水大厅				
I4	1380Y0GCF14AA301	4号1级RO保安过滤器进口压力表手阀	化学制水大厅				
I5	1380Y0GCF14AA501	4号1级RO保安过滤器排空手阀	化学制水大厅				
J2	1380Y0GCF15AA401	RO进水母管排水阀	化学制水大厅				
J3	1380Y0GCF14AM001	4号阻垢剂管混合器	化学制水大厅				
J3	1380Y0GCF14AA601	4号阻垢剂管混合器加阻垢剂手阀	化学制水大厅				
J3	1380Y0GCF14AA203	4号阻垢剂管道混合器加阻垢剂止回阀	化学制水大厅				
J4	1380Y0GCF14AA801	4号1级RO保安过滤器进口手阀	化学制水大厅				
J5	1380Y0GCF14AT001	4号1级RO保安过滤器	化学制水大厅				
J6	1380Y0GCF14AA802	4号1级RO保安过滤器出口手阀	化学制水大厅				
J7	1380Y0GCF14AP001	4号1级RO高压泵	化学制水大厅				
J7	1380Y0GCF14AA303	4号1级RO保安过滤器出口压力变手阀	化学制水大厅				
J7	1380Y0GCF14AA304	4号1级RO高压泵出口压力变手阀	化学制水大厅				
J8	1380Y0GCF14AA201	4号1级RO高压泵出口止回阀	化学制水大厅				
J8	1380Y0GCF14AA101	4号1级RO高压泵出口气动调节阀	化学制水大厅				
J8	1380Y0GCF14AA314	4号1级RO高压泵出口压力表手阀	化学制水大厅				

UF水泵出口母管来

RO及EDI清洗装置来

1级RO冲洗水泵来

至RO及EDI清洗装置

至RO及EDI清洗装置

至1号除碳器

Φ108X4-PL

Φ159X4.5-PL

Φ108X4-PL

Φ108X4.5-SS

Φ89X4-SS

DN100

DN80

DN50

DN50/80

DN40

DN15

阻垢剂管

3号1级RO保安过滤器

3号1级RO高压泵

3号1级RO装置

4号1级RO保安过滤器

4号1级RO高压泵

4号1级RO装置


北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	徐 军	3-4号1级RO装置			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 11 页	

二级RO装置阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
A12	1380Y0GCF21AA501	1号2级RO保安过滤器排空手阀	化学制水大厅	G4	1380Y0GCK31AA303	3号中间水泵出口压力表手阀	化学水泵间
B3	1380Y0GCK31AT001	1号除碳器	室外	G5	1380Y0GCK31AA202	2号中间水泵出口止回阀	化学水泵间
B3	1380Y0GCK31AA801	1号中间水池进口手阀	室外	G5	1380Y0GCK31AA809	2号中间水泵出口手阀	化学水泵间
B5	1380Y0GCK31AA802	2号中间水池进口手阀	室外	G10	1380Y0GCF21AA405	1号2级RO浓水回流止回阀	化学制水大厅
B6	1380Y0GCK31AT002	2号除碳器	室外	G11	1380Y0GCF21AA404	1号2级RO产水快冲旁路手阀	化学制水大厅
B10	1380Y0GCF21AA801	1号2级RO保安过滤器进口手阀	化学制水大厅	G12	1380Y0GCF21AA808	1号2级RO二段清洗出水手阀	化学制水大厅
B11	1380Y0GCF21AT001	1号2级RO保安过滤器	化学制水大厅	G12	1380Y0GCF21AA403	1号2级RO浓水排放气动阀	化学制水大厅
B12	1380Y0GCF21AA802	1号2级RO保安过滤器出口手阀	化学制水大厅	H2	1380Y0GCK31AA807	3号中间水泵进口手阀	化学水泵间
B13	1380Y0GCF21AA303	1号2级RO保安过滤器出口压力变手阀	化学制水大厅	H3	1380Y0GCK31AP003	3号中间水泵	化学水泵间
B14	1380Y0GCF21AP001	1号2级RO高压泵	化学制水大厅	H4	1380Y0GCK32AA501	低压除氧器1号补水泵出口排气手动阀	化学水泵间
B14	1380Y0GCF21AA304	1号2级RO高压泵出口压力变手阀	化学制水大厅	H4	1380Y0GCK32AA301	低压除氧器1号补水泵出口压力表手阀	化学水泵间
B15	1380Y0GCF21AA201	1号2级RO高压泵出口止回阀	化学制水大厅	H5	1380Y0GCK31AA203	3号中间水泵出口止回阀	化学水泵间
B15	1380Y0GCF21AA803	1号2级RO高压泵出口手阀	化学制水大厅	H5	1380Y0GCK31AA810	3号中间水泵出口手阀	化学水泵间
B16	1380Y0GCF21AA101	1号2级RO高压泵出口气动慢开阀	化学制水大厅	H7	1380Y0GCK32AA303	低压除氧器补水泵出口母管PH表手阀	化学水泵间
B16	1380Y0GCF21AA804	1号2级RO一段清洗进水手阀	化学制水大厅	H8	1380Y0GCK32AA304	低压除氧器补水泵出口母管压力变手阀	化学水泵间
B17	1380Y0GCF21AA305	1号2级RO进口压力变手阀	化学制水大厅	H10	1380Y0GCF22AA801	2号2级RO保安过滤器进口手阀	化学制水大厅
C3	1380Y0GCK31AN001	1号除碳风机	室外	H11	1380Y0GCF22AT001	2号2级RO保安过滤器	化学制水大厅
C4	1380Y0GCK31BB001	1号中间水池	室外	H12	1380Y0GCF22AA501	2号2级RO保安过滤器排空手阀	化学制水大厅
C5	1380Y0GCK31AA401	1号中间水池排污手阀	室外	H13	1380Y0GCF22AA303	2号2级RO保安过滤器出口压力变手阀	化学制水大厅
C6	1380Y0GCK31AN002	2号除碳风机	室外	H14	1380Y0GCF22AA304	2号2级RO高压泵出口压力变手阀	化学制水大厅
C6	1380Y0GCK31BB002	2号中间水池	室外	H16	1380Y0GCF22AA804	2号2级RO一段清洗进水手阀	化学制水大厅
C7	1380Y0GCK31AA402	2号中间水池排污手阀	室外	H17	1380Y0GCF22AA305	2号2级RO进口压力变手阀	化学制水大厅
C11	1380Y0GCF21AA401	1号2级RO保安过滤器排污阀	室外	I2	1380Y0GCK32AA801	低压除氧器1号补水泵进口手阀	化学水泵间
D3	1380Y0GCK31AA803	1号中间水池出口手阀	室外	I3	1380Y0GCK32AP001	低压除氧器1号补水泵	化学水泵间
D6	1380Y0GCK31AA804	2号中间水池出口手阀	室外	I4	1380Y0GCK32AA502	低压除氧器2号补水泵出口排气手动阀	化学水泵间
D13	1380Y0GCF21KT001	1号2级RO装置	化学制水大厅	I4	1380Y0GCK32AA302	低压除氧器2号补水泵出口压力表手阀	化学水泵间
D15	1380Y0GCF21AA307	1号2级RO出口压力变手阀	化学制水大厅	I5	1380Y0GCK32AA201	低压除氧器1号补水泵止回阀	化学水泵间
D16	1380Y0GCF21AA313	1号2级RO出口电导率表手阀	化学制水大厅	I5	1380Y0GCK32AA803	低压除氧器1号补水泵出口手阀	化学水泵间
D17	1380Y0GCF21AA202	1号2级RO产水止回阀	化学制水大厅	I6	1380Y0GCK32AM001	低压除氧器补水泵出口母管管混合器	化学水泵间
D17	1380Y0GCF21AA806	1号2级RO产水手阀	化学制水大厅	I6	1380Y0GCK32AA601	低压除氧器补水泵出口母管加碱1道阀	化学水泵间
D17	1380Y0GCF21AA805	1号2级RO清洗产水回流手阀	化学制水大厅	I6	1380Y0GCK32AA203	低压除氧器补水泵出口母管加碱止回阀	化学水泵间
E4	1380Y0GCK31AA301	1号中间水泵出口压力表手阀	化学水泵间	I8	1380Y0GCK33AA806	低压除氧器补水泵与烟气循环水泵切换阀	化学制水大厅
E4	1380Y0GCK31AA501	1号中间水泵出口排气手动阀	化学水泵间	I11	1380Y0GCF22AA401	2号2级RO保安过滤器排污阀	化学制水大厅
E13	1380Y0GCF21AA309	1号2级RO一段清洗出口压力变手阀	化学制水大厅	I12	1380Y0GCF22AA802	2号2级RO保安过滤器出口手阀	化学制水大厅
E16	1380Y0GCF21KA001	1号2级RO产水爆破膜	化学制水大厅	I14	1380Y0GCF22AP001	2号2级RO高压泵	化学制水大厅
E16	1380Y0GCF21AA402	1号2级RO产水排放气动阀	化学制水大厅	I15	1380Y0GCF22AA201	2号2级RO高压泵出口止回阀	化学制水大厅
F2	1380Y0GCK31AA805	1号中间水泵进口手阀	化学水泵间	I15	1380Y0GCF22AA803	2号2级RO高压泵出口手阀	化学制水大厅
F3	1380Y0GCK31AP001	1号中间水泵	化学水泵间	I16	1380Y0GCF22AA101	2号2级RO高压泵出口气动慢开阀	化学制水大厅
F4	1380Y0GCK31AA502	2号中间水泵出口排气手动阀	化学水泵间	J2	1380Y0GCK32AA802	低压除氧器2号补水泵进口手阀	化学水泵间
F4	1380Y0GCK31AA302	2号中间水泵出口压力表手阀	化学水泵间	J3	1380Y0GCK32AP002	低压除氧器2号补水泵	化学水泵间
F5	1380Y0GCK31AA201	1号中间水泵出口止回阀	化学水泵间	J4	1380Y0GCK33AA501	1号烟气循环补水泵出口排气手动阀	化学水泵间
F5	1380Y0GCK31AA808	1号中间水泵出口手阀	化学水泵间	J4	1380Y0GCK33AA301	1号烟气循环补水泵出口压力表手阀	化学水泵间
F7	1380Y0GCK31AM001	2级RO管混合器	化学制水大厅	J5	1380Y0GCK32AA202	低压除氧器2号补水泵止回阀	化学水泵间
F7	1380Y0GCK31AA601	2级RO管混合器加药手阀	化学制水大厅	J5	1380Y0GCK32AA804	低压除氧器2号补水泵出口手阀	化学水泵间
F7	1380Y0GCK31AA204	2级RO管混合器加药止回阀	化学制水大厅	J7	1380Y0GCK33AA303	烟气循环补水泵出口母管PH表手阀	化学水泵间
F8	1380Y0GCK31AA304	中间水泵出口母管PH表手阀	化学水泵间	J8	1380Y0GCK33AA304	烟气循环补水泵出口母管压力变手阀	化学水泵间
F8	1380Y0GCK31AA305	中间水泵出口母管压力变手阀	化学水泵间	J13	1380Y0GCF22KT001	2号2级RO装置	化学制水大厅
F13	1380Y0GCF21AA312	1号2级RO浓水压力变手阀	化学制水大厅	J15	1380Y0GCF22AA307	2号2级RO出口压力变手阀	化学制水大厅
G2	1380Y0GCK31AA806	2号中间水泵进口手阀	化学水泵间	J16	1380Y0GCF22AA313	2号2级RO出口电导率表手阀	化学制水大厅
G3	1380Y0GCK31AP002	2号中间水泵	化学水泵间	J17	1380Y0GCF22AA202	2号2级RO产水止回阀	化学制水大厅
G4	1380Y0GCK31AA503	3号中间水泵出口排气手动阀	化学水泵间	J17	1380Y0GCF22AA806	2号2级RO产水手阀	化学制水大厅


二级RO装置阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
K2	1380Y0GCK33AA801	1号烟气循环补水泵进口手阀	化学水泵间				
K3	1380Y0GCK33AP001	1号烟气循环补水泵	化学水泵间				
K4	1380Y0GCK33AA502	2号烟气循环补水泵出口排气手动阀	化学水泵间				
K4	1380Y0GCK33AA302	2号烟气循环补水泵出口压力表手阀	化学水泵间				
K5	1380Y0GCK33AA201	1号烟气循环补水泵止回阀	化学水泵间				
K5	1380Y0GCK33AA803	1号烟气循环补水泵出口手阀	化学水泵间				
K6	1380Y0GCK33AM001	烟气循环补水泵出口母管管道混合器	化学水泵间				
K6	1380Y0GCK33AA601	烟气循环补水泵出口母管加碱1道阀	化学水泵间				
K6	1380Y0GCK33AA203	烟气循环补水泵出口母管加碱止回阀	化学水泵间				
K13	1380Y0GCF22AA309	2号2级RO一段清洗出口压力变手阀	化学制水大厅				
K16	1380Y0GCF22KA001	2号2级RO产水爆破膜	化学制水大厅				
K16	1380Y0GCF22AA402	2号2级RO产水排放气动阀	化学制水大厅				
K17	1380Y0GCF22AA805	2号2级RO清洗产水回流阀	化学制水大厅				
L2	1380Y0GCK33AA802	2号烟气循环补水泵进口手阀	化学制水大厅				
L2	1380Y0GCK34AA801	1级反渗透冲洗水泵进口手阀	化学水泵间				
L3	1380Y0GCK33AP002	2号烟气循环补水泵	化学水泵间				
L3	1380Y0GCK34AP001	1级反渗透冲洗水泵	化学水泵间				
L4	1380Y0GCK34AA501	1级反渗透冲洗水泵出口排气手动阀	化学水泵间				
L4	1380Y0GCK34AA301	1级反渗透冲洗水泵出口压力表手阀	化学水泵间				
L5	1380Y0GCK33AA202	2号烟气循环补水泵止回阀	化学水泵间				
L5	1380Y0GCK33AA804	2号烟气循环补水泵出口手阀	化学水泵间				
L5	1380Y0GCK34AA802	1级反渗透冲洗水泵出口手阀	化学水泵间				
L5	1380Y0GCK34AA201	1级反渗透冲洗水泵出口止回阀	化学水泵间				
L7	1380Y0GCK33AA805	烟气循环水泵再循环手阀	化学水泵间				
M10	1380Y0GCF22AA405	2号2级RO产浓水回流止回阀	化学制水大厅				
M11	1380Y0GCF22AA404	2号2级RO产水快冲旁路手阀	化学制水大厅				
M12	1380Y0GCF22AA807	2号2级RO二段清洗出水手阀	化学制水大厅				
M12	1380Y0GCF22AA403	2号2级RO浓水排放气动阀	化学制水大厅				
M13	1380Y0GCF22AA312	2号2级RO浓水压力变手阀	化学制水大厅				

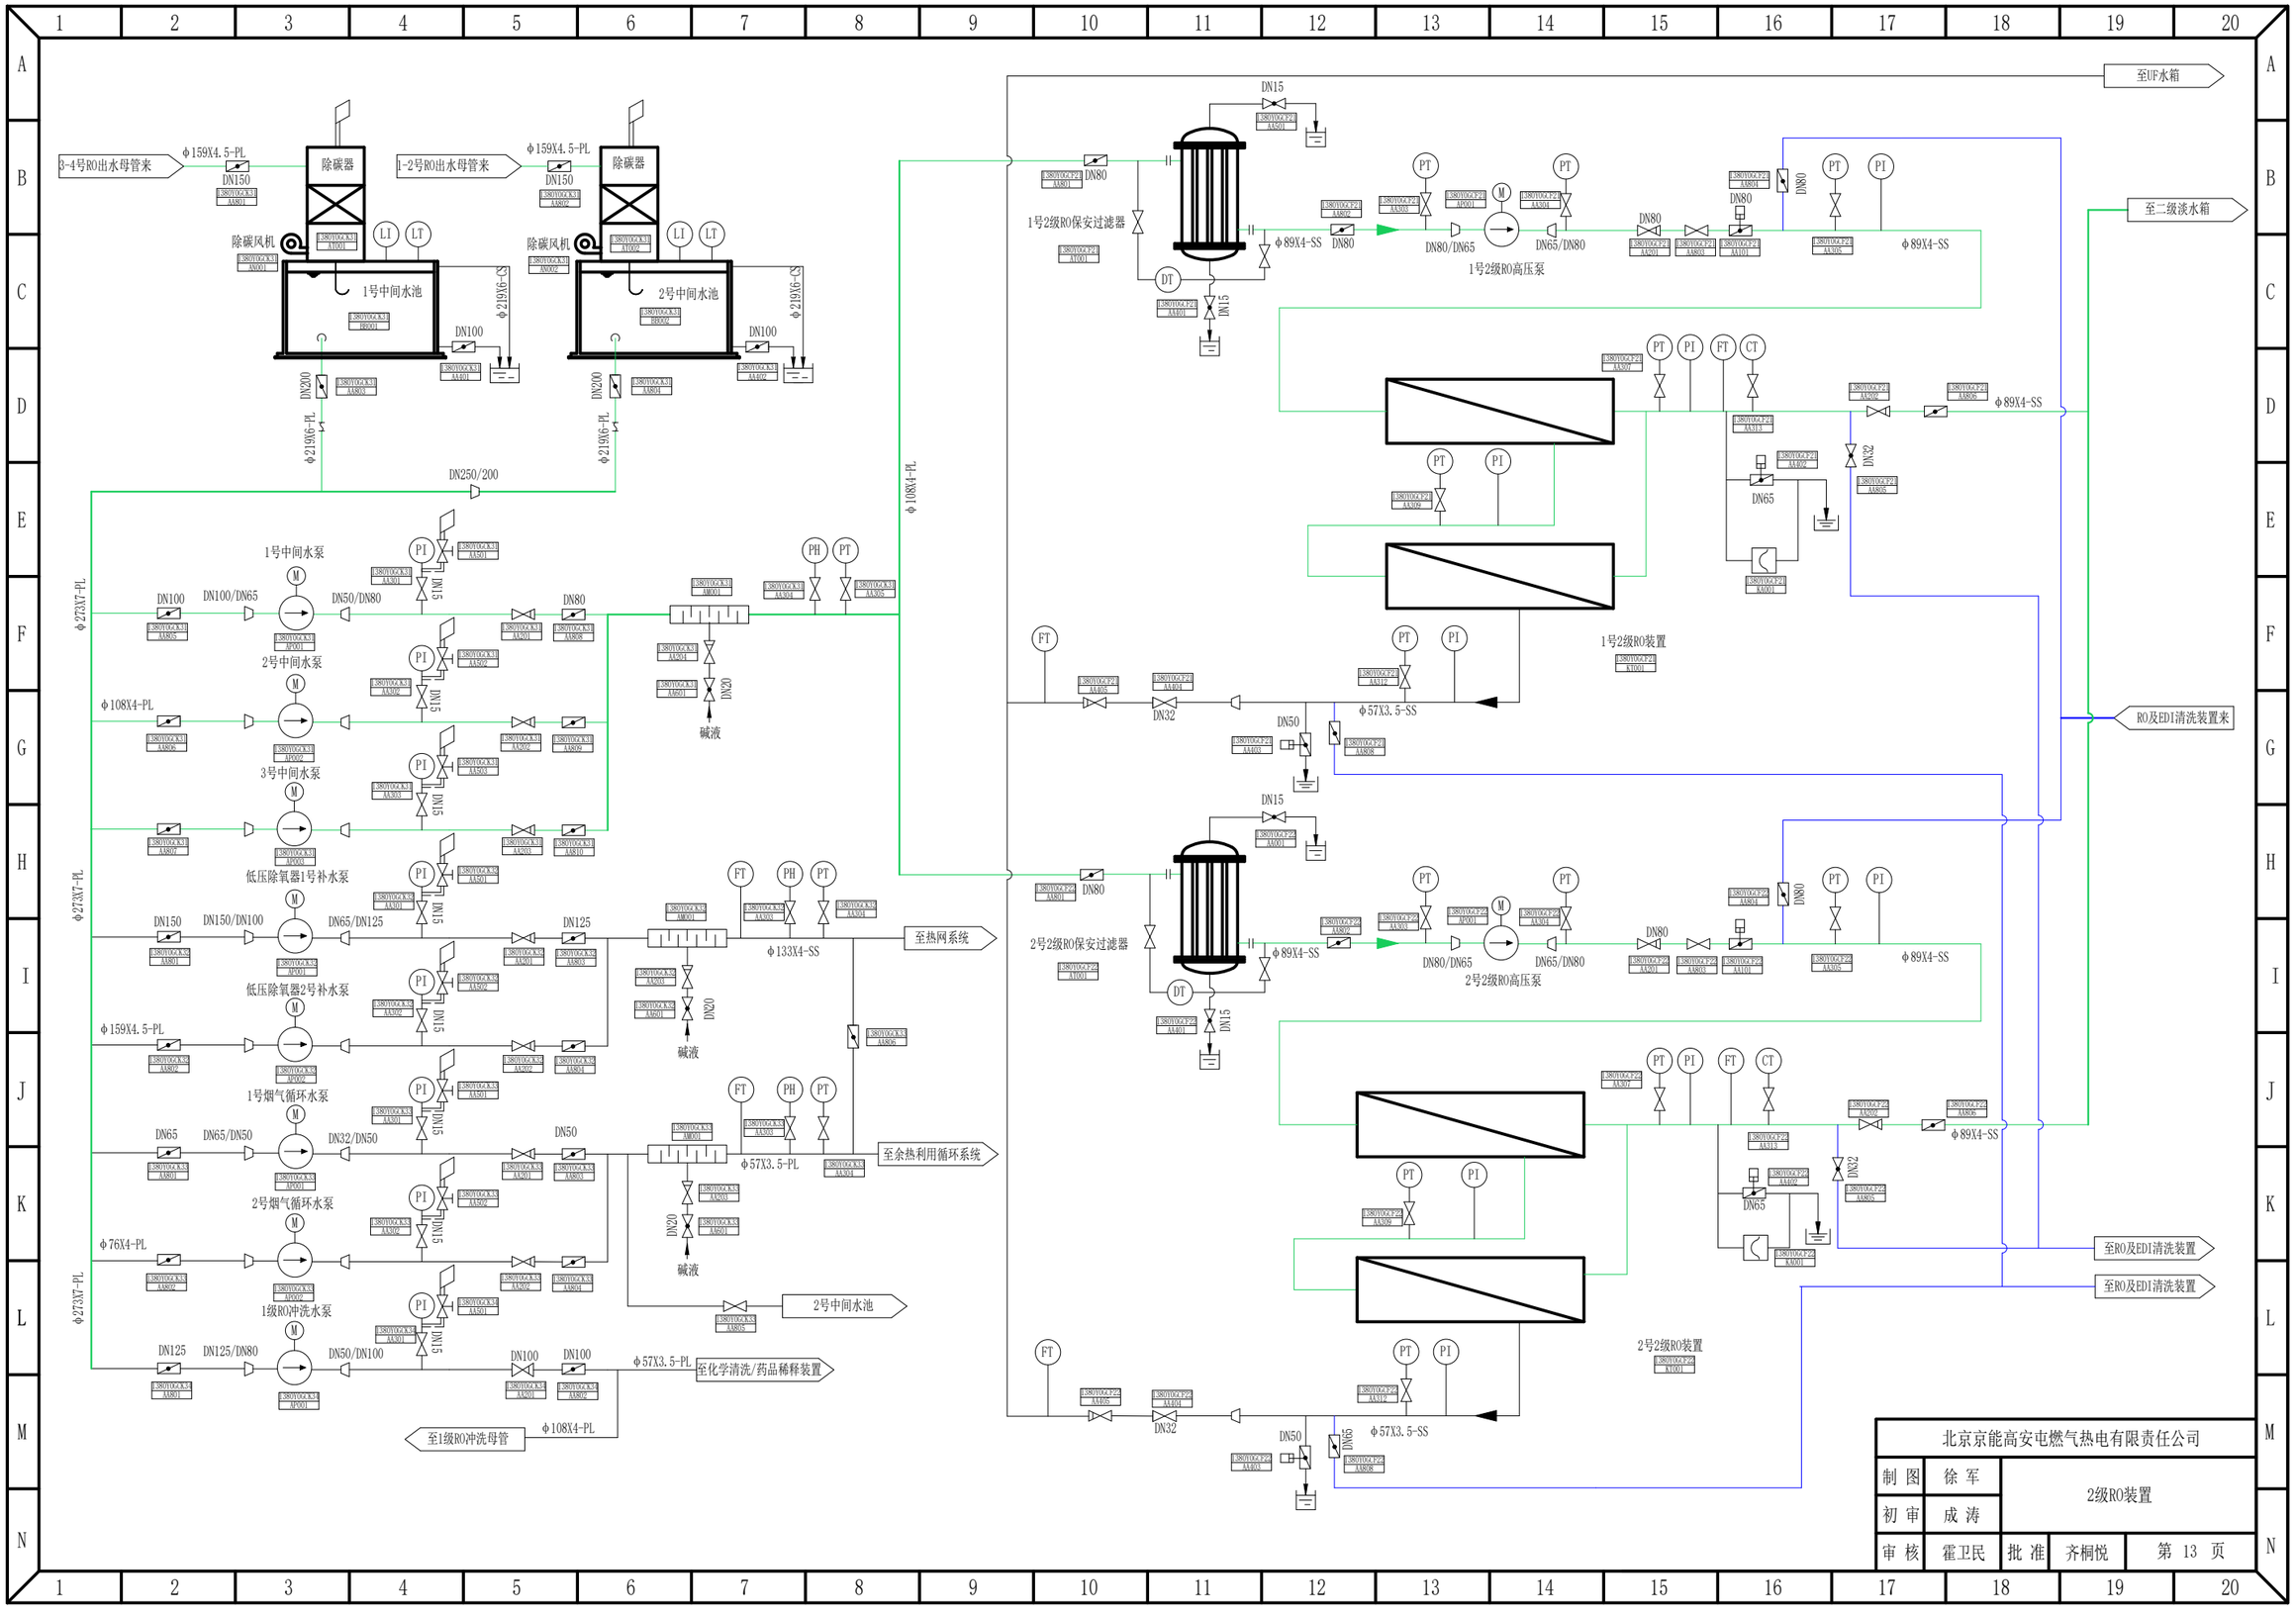
3-4号RO出水母管来
1-2号RO出水母管来
除碳器
除碳风机
1号中间水池
2号中间水池
至UF水箱
至二级淡水箱
RO及EDI清洗装置来
1号2级RO保安过滤器
1号2级RO高压泵
1号2级RO装置
2号2级RO保安过滤器
2号2级RO高压泵
2号2级RO装置
至RO及EDI清洗装置
至RO及EDI清洗装置
1号中间水泵
2号中间水泵
3号中间水泵
低压除氧器1号补水泵
低压除氧器2号补水泵
1号烟气循环水泵
2号烟气循环水泵
1级RO冲洗水泵
碱液
碱液
至热网系统
至余热利用循环系统
2号中间水池
至化学清洗/药品稀释装置
至1级RO冲洗母管
北京京能高安屯燃气热电有限责任公司
制 图 徐 军
初 审 成 涛
审 核 霍卫民
批 准 齐桐悦
2级RO装置
第 13 页

EDI装置阀门目录


坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
A7	1380Y0GCF31AA501	1号EDI保安过滤器排空手阀	化学制水大厅	I18	1380Y0GCF32AA308	2号EDI产水电阻变送器手阀	化学制水大厅
B4	1380Y0GCK41AP001	1号EDI给水泵	化学水泵间	I19	1380Y0GCF32AA002	2号EDI产水气动阀	化学制水大厅
B4	1380Y0GCK41AA803	1号EDI给水泵进口手阀	化学水泵间	I19	1380Y0GCF32AA203	2号EDI产水止回阀	化学制水大厅
B5	1380Y0GCK41AA201	1号EDI给水泵出口止回阀	化学水泵间	I20	1380Y0GCF32AA811	2号EDI产水手动薄膜阀	化学制水大厅
B5	1380Y0GCK41AA301	1号EDI给水泵出口压力表手阀	化学水泵间	J8	1380Y0GCF32AA803	2号EDI进水手阀	化学制水大厅
B6	1380Y0GCF31AA801	1号EDI保安过滤器进口手阀	化学制水大厅	J8	1380Y0GCF32AA804	2号EDI浓水进水手动球阀	化学制水大厅
B6	1380Y0GCF31AA301	1号EDI保安过滤器进口压力变手阀	化学制水大厅	J18	1380Y0GCF32AA402	2号EDI冲洗排放气动阀	化学制水大厅
B7	1380Y0GCF31AT001	1号EDI保安过滤器	化学制水大厅	J18	1380Y0GCF32AA403	2号EDI冲洗排放手动隔膜阀	化学制水大厅
B7	1380Y0GCF31AA802	1号EDI保安过滤器出口手阀	化学制水大厅	K10	1380Y0GCF32KT001	2号EDI装置	化学制水大厅
B8	1380Y0GCF31AA001	1号EDI进水气动阀	化学制水大厅				
B9	1380Y0GCF31AA806	1号EDI清洗浓水回流手阀	化学制水大厅				
B17	1380Y0GCF31AA201	1号EDI浓水回流管止回阀	化学制水大厅				
B18	1380Y0GCF31AA809	1号EDI浓水回流管手动隔膜阀	化学制水大厅				
C7	1380Y0GCF31AA401	1号EDI保安过滤器排污阀	化学制水大厅				
C9	1380Y0GCF31AA807	1号EDI清洗极水端回流手阀	化学制水大厅				
C18	1380Y0GCF31AA810	1号EDI极水端回流管手动隔膜阀	化学制水大厅				
C18	1380Y0GCF31AA308	1号EDI产水电阻变送器手阀	化学制水大厅				
C18	1380Y0GCF31AA202	1号EDI极水端回流管止回阀	化学制水大厅				
D2	1380Y0GCK41AA801	2级RO至EDI给水箱手阀	化学制水大厅				
D8	1380Y0GCF31AA803	1号EDI进水手阀	化学制水大厅				
D8	1380Y0GCF31AA805	1号EDI清洗进水手阀	化学制水大厅				
D9	1380Y0GCF31AA808	1号EDI清洗产水回流手阀	化学制水大厅				
D18	1380Y0GCF31AA402	1号EDI冲洗排放气动阀	化学制水大厅				
D19	1380Y0GCF31AA203	1号EDI产水止回阀	化学制水大厅				
D19	1380Y0GCF31AA811	1号EDI产水手动薄膜阀	化学制水大厅				
D20	1380Y0GCF31AA002	1号EDI产水气动阀	化学制水大厅				
E2	1380Y0GCK41BB001	EDI给水箱	化学制水大厅				
E8	1380Y0GCF31AA804	1号EDI浓水进水手动球阀	化学制水大厅				
E18	1380Y0GCF31AA403	1号EDI冲洗排放手动隔膜阀	化学制水大厅				
F3	1380Y0GCK41AA802	EDI给水泵进口母管手阀	化学制水大厅				
F10	1380Y0GCF31KT001	1号EDI装置	化学制水大厅				
G2	1380Y0GCK41AA401	EDI给水箱排污阀	化学制水大厅				
G4	1380Y0GCK41AP002	2号EDI给水泵	化学制水大厅				
G4	1380Y0GCK41AA804	2号EDI给水泵泵进口手阀	化学制水大厅				
G5	1380Y0GCK41AA202	2号EDI给水泵出口止回阀	化学制水大厅				
G5	1380Y0GCK41AA302	2号EDI给水泵出口压力表手阀	化学制水大厅				
G6	1380Y0GCF32AA801	2号EDI保安过滤器进口手阀	化学制水大厅				
G6	1380Y0GCF32AA301	2号EDI保安过滤器进口压力变手阀	化学制水大厅				
G7	1380Y0GCF32AT001	2号EDI保安过滤器	化学制水大厅				
G7	1380Y0GCF32AA501	2号EDI保安过滤器排空手阀	化学制水大厅				
G9	1380Y0GCF32AA806	2号EDI清洗浓水回流手阀	化学制水大厅				
G17	1380Y0GCF32AA201	2号EDI浓水回流管止回阀	化学制水大厅				
G18	1380Y0GCF32AA809	2号EDI浓水回流管手动隔膜阀	化学制水大厅				
H7	1380Y0GCF32AA802	2号EDI保安过滤器出口手阀	化学制水大厅				
H7	1380Y0GCF32AA401	2号EDI保安过滤器排污阀	化学制水大厅				
H8	1380Y0GCF32AA001	2号EDI进水气动阀	化学制水大厅				
H9	1380Y0GCF32AA807	2号EDI清洗极水端回流手阀	化学制水大厅				
H18	1380Y0GCF32AA810	2号EDI极水端回流管手动隔膜阀	化学制水大厅				
H18	1380Y0GCF32AA202	2号EDI极水端回流管止回阀	化学制水大厅				
I8	1380Y0GCF32AA805	2号EDI清洗进水手阀	化学制水大厅				
I9	1380Y0GCF32AA808	2号EDI清洗产水回手流阀	化学制水大厅				

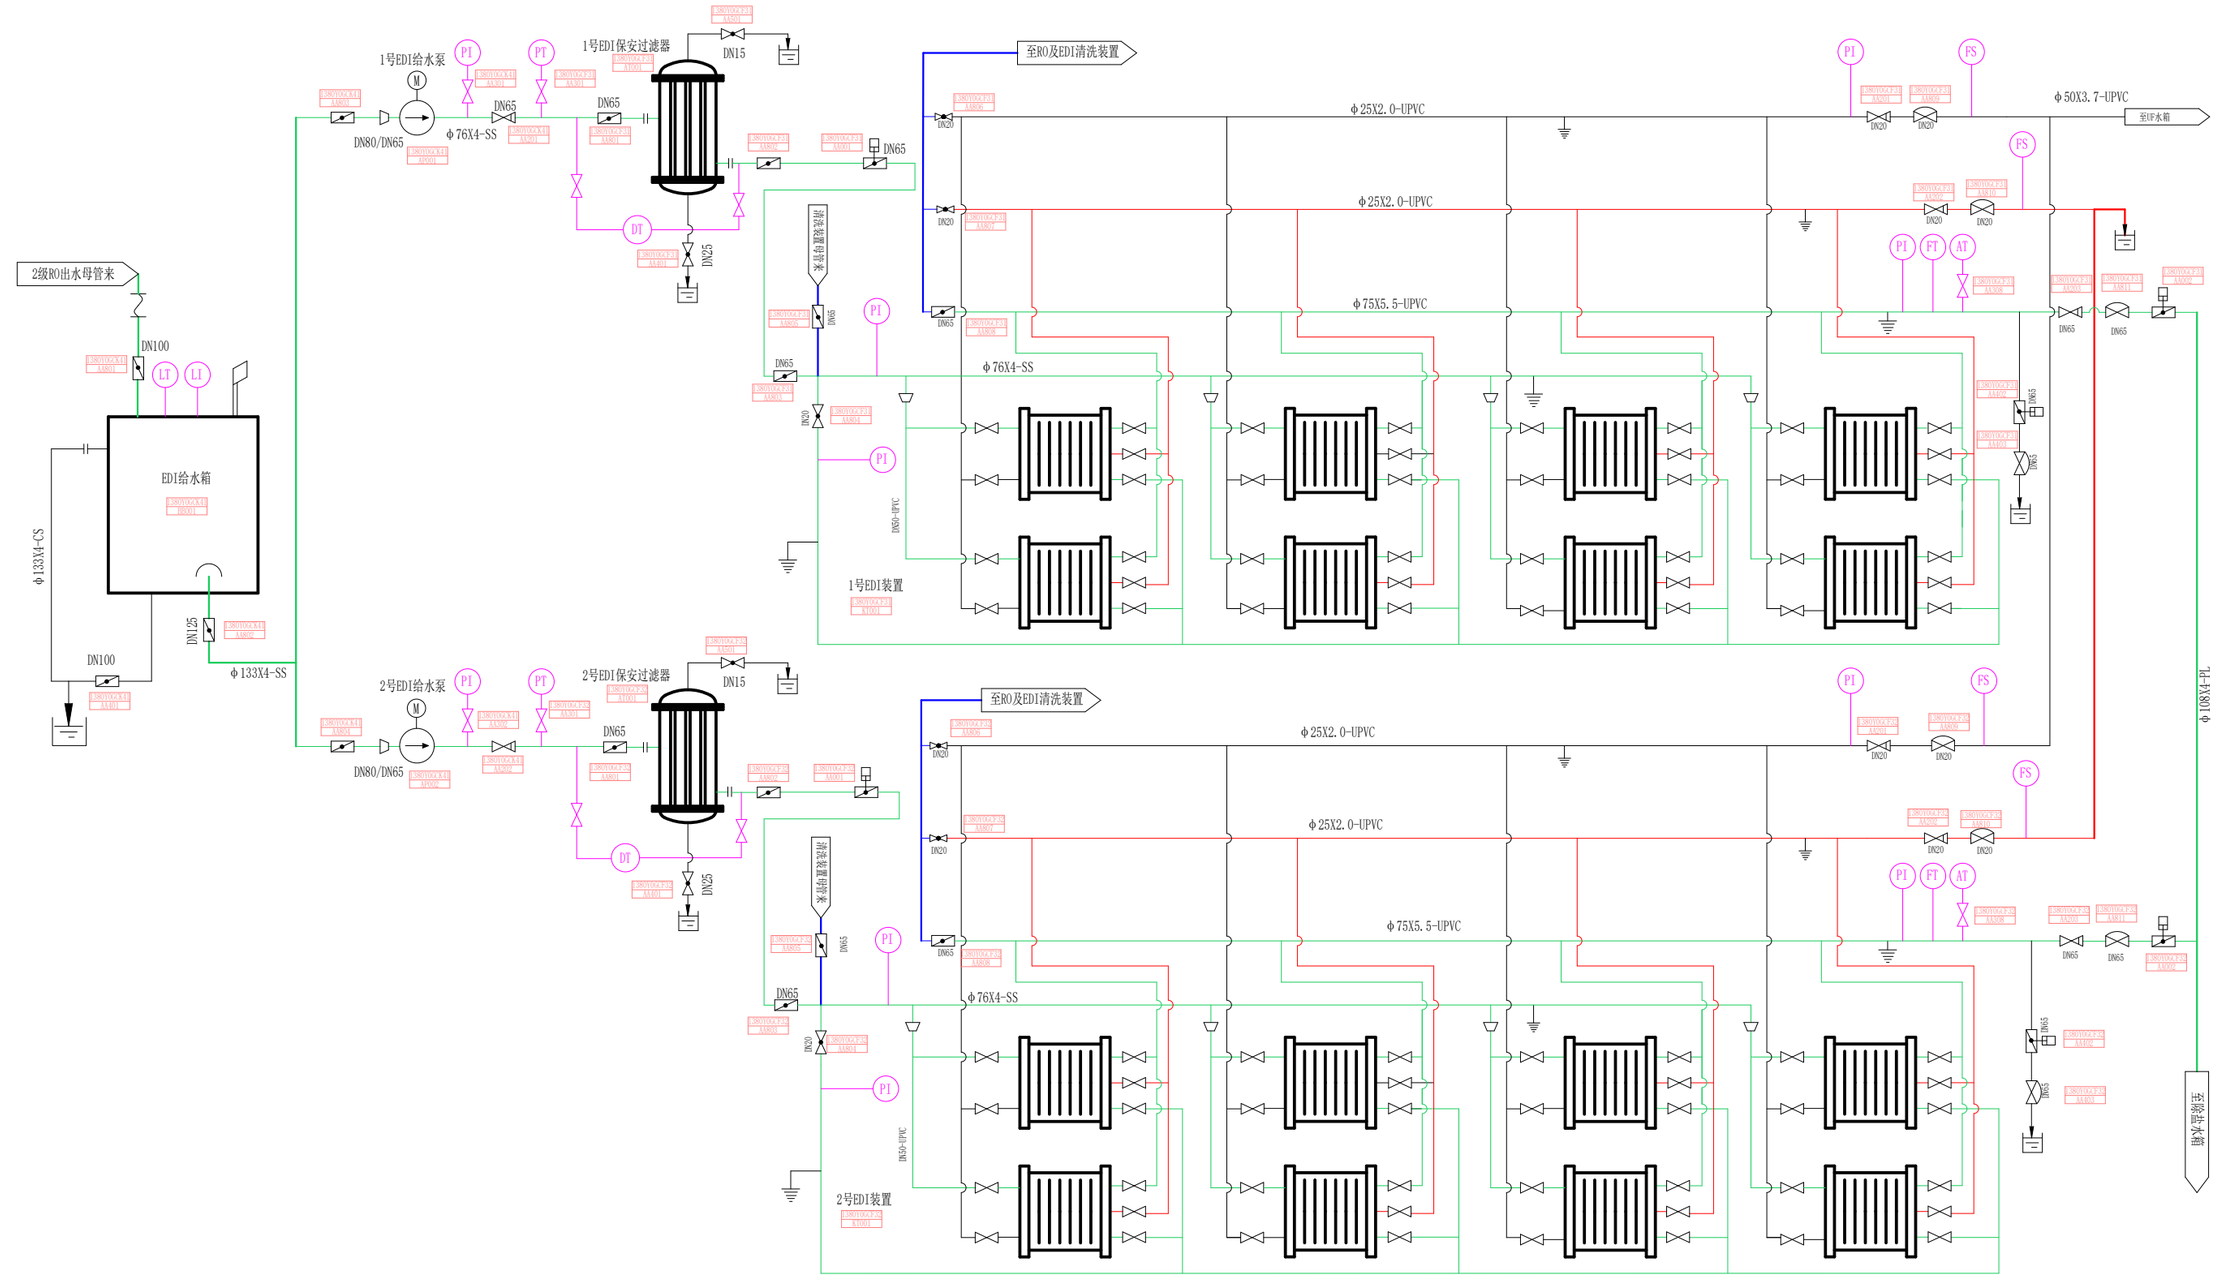

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	徐 军	EDI装置			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 15 页	

除盐水箱系统阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
G5	1380Y0GCK51BB001	1号除盐水箱	室外				
G9	1380Y0GCK51BB002	2号除盐水箱	室外				
G14	1380Y0GCK51AA301	启动除盐水泵出口压力表手阀	化学水泵间				
G16	1380Y0GCK51AA306	除盐水泵出口母管压力变手阀	化学水泵间				
G17	1380Y0GCK51AA304	除盐水泵出口母管硅表手阀	化学水泵间				
G17	1380Y0GCK51AA305	除盐水泵出口母管电导率手阀	化学水泵间				
G18	1380Y0GCK51AA307	除盐水泵出口母管PH表手阀	化学水泵间				
H13	1380Y0GCK51AP001	启动除盐水泵	化学水泵间				
H13	1380Y0GCK51AA805	启动除盐水泵进口手阀	化学水泵间				
H14	1380Y0GCK51AA201	启动除盐水泵出口止回阀	化学水泵间				
H15	1380Y0GCK51AA808	启动除盐水泵出口手阀	化学水泵间				
I4	1380Y0GCK51AA801	1号除盐水箱进水手阀	化学水泵间				
I5	1380Y0GCK51AA803	1号除盐水箱出口手阀	化学水泵间				
I6	1380Y0GCK51AA401	1号除盐水箱排污手阀	化学水泵间				
I8	1380Y0GCK51AA802	2号除盐水箱进水手阀	化学水泵间				
I9	1380Y0GCK51AA804	2号除盐水箱出口手阀	化学水泵间				
I10	1380Y0GCK51AA402	2号除盐水箱排污手阀	化学水泵间				
I13	1380Y0GCK51AP002	1号除盐水泵	化学水泵间				
I13	1380Y0GCK51AA806	1号除盐水泵进口手阀	化学水泵间				
I14	1380Y0GCK51AA202	1号除盐水泵出口止回阀	化学水泵间				
I14	1380Y0GCK51AA302	1号除盐水泵出口压力表手阀	化学水泵间				
I15	1380Y0GCK51AA809	1号除盐水泵出口手阀	化学水泵间				
I18	1380Y0GCK51AA812	除盐水母管至化学试验楼手阀	化学制水大厅				
I18	1380Y0GCK51AA813	备用管道隔离手阀	化学制水大厅				
I19	1380Y0GCK51AA811	除盐水母管至主厂房手阀	化学制水大厅				
J13	1380Y0GCK51AP003	2号除盐水泵	化学水泵间				
J13	1380Y0GCK51AA807	2号除盐水泵进口手阀	化学水泵间				
J14	1380Y0GCK51AA203	2号除盐水泵出口止回阀	化学水泵间				
J14	1380Y0GCK51AA303	2号除盐水泵出口压力表手阀	化学水泵间				
J15	1380Y0GCK51AA810	2号除盐水泵出口手阀	化学水泵间				

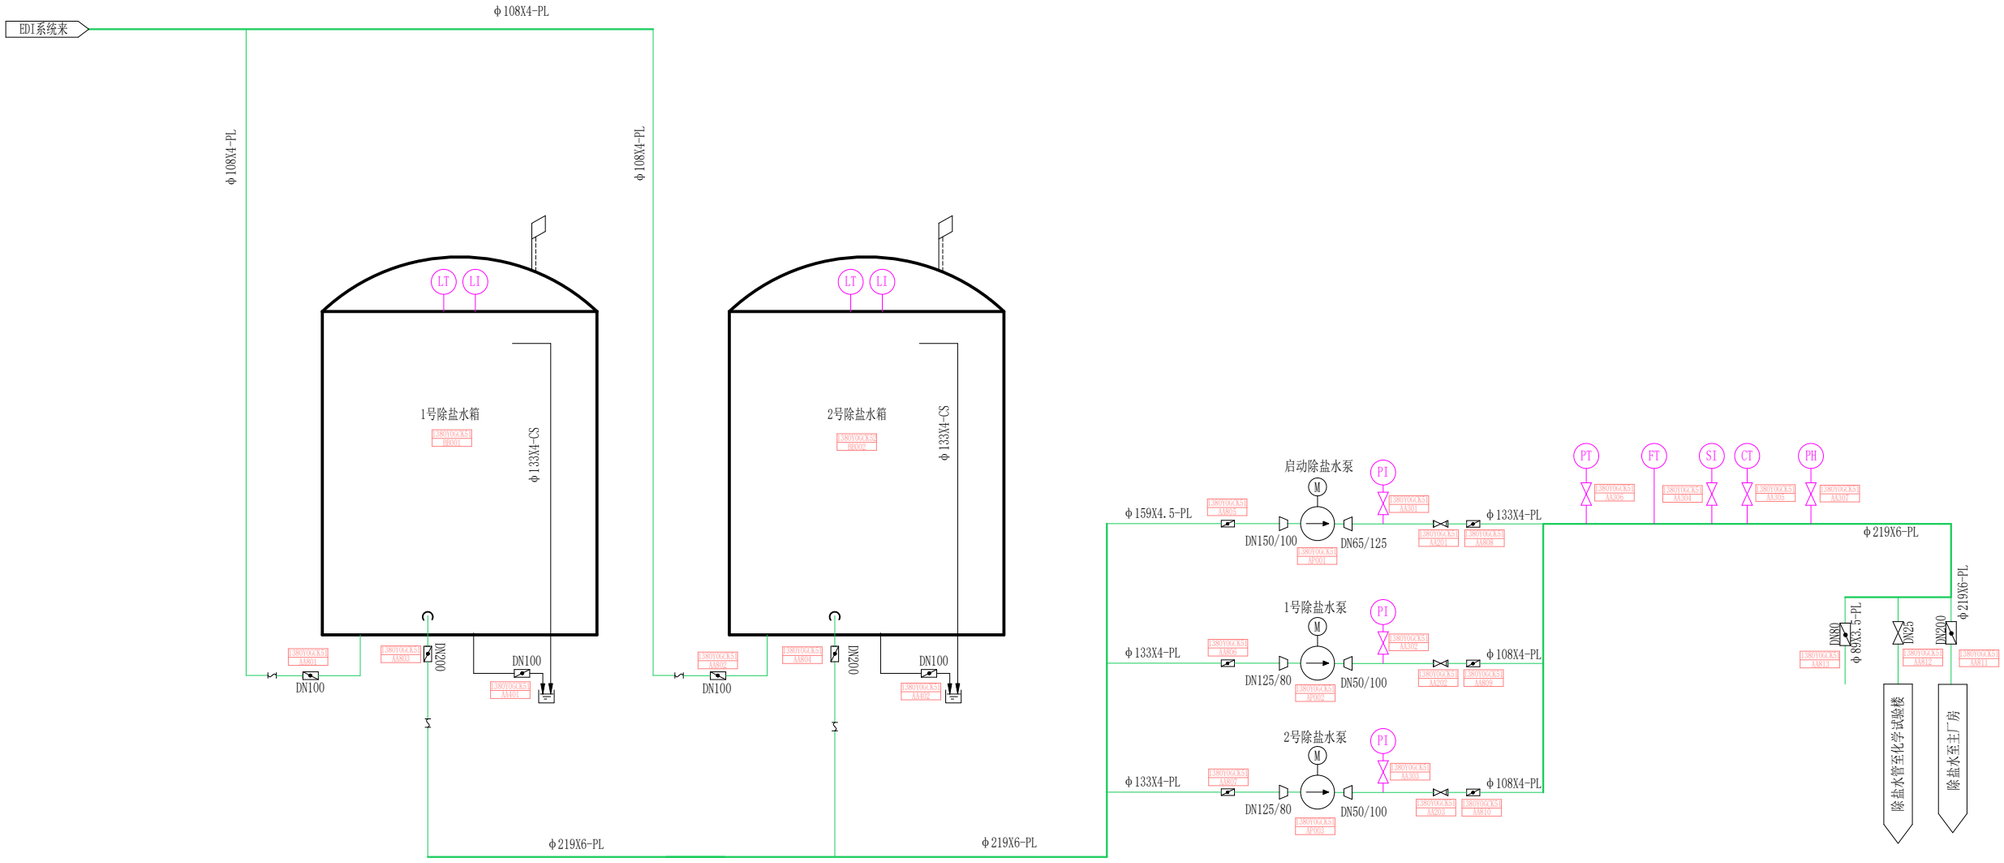

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司				
制 图	徐 军	除盐水箱		
初 审	成 涛			
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 17 页

盐酸加药装置阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B16	1380Y0GCN13AA191	1号RO盐酸计量泵出口安全阀	制水大厅加药间				
C14	1380Y0GCN13AA811	1号RO盐酸计量泵进口手阀	制水大厅加药间				
C15	1380Y0GCN13AP001	1号RO盐酸计量泵	制水大厅加药间				
C17	1380Y0GCN13AA821	1号RO盐酸计量泵出口手阀	制水大厅加药间				
C18	1380Y0GCN13AA201	1号RO盐酸计量泵出口止回阀	制水大厅加药间				
D4	1380Y0GCN13AA802	2号盐酸计量箱进水手阀	制水大厅加药间				
D5	1380Y0GCN13AA002	2号盐酸计量箱进盐酸气动阀	制水大厅加药间				
D9	1380Y0GCN13AA801	1号盐酸计量箱进水手阀	制水大厅加药间				
D10	1380Y0GCN13AA001	1号盐酸计量箱进盐酸气动阀	制水大厅加药间				
D16	1380Y0GCN13AA192	2号RO盐酸计量泵出口安全阀	制水大厅加药间				
E14	1380Y0GCN13AA812	2号RO盐酸计量泵进口手阀	制水大厅加药间				
E15	1380Y0GCN13AP002	2号RO盐酸计量泵	制水大厅加药间				
E17	1380Y0GCN13AA822	2号RO盐酸计量泵出口手阀	制水大厅加药间				
E18	1380Y0GCN13AA202	2号RO盐酸计量泵出口止回阀	制水大厅加药间				
F5	1380Y0GCN13BB002	2号盐酸计量箱	制水大厅加药间				
F9	1380Y0GCN13BB001	1号盐酸计量箱	制水大厅加药间				
F16	1380Y0GCN13AA193	3号RO盐酸计量泵出口安全阀	制水大厅加药间				
G6	1380Y0GCN13AA402	2号盐酸计量箱排污手阀	制水大厅加药间				
G8	1380Y0GCN13AA401	1号盐酸计量箱排污手阀	制水大厅加药间				
G11	1380Y0GCN13AA803	1号盐酸计量箱出口手阀	制水大厅加药间				
G11	1380Y0GCN13AT001	1号盐酸计量箱出口Y型滤网	制水大厅加药间				
G14	1380Y0GCN13AA813	3号RO盐酸计量泵进口手阀	制水大厅加药间				
G15	1380Y0GCN13AP003	3号RO盐酸计量泵	制水大厅加药间				
G17	1380Y0GCN13AA823	3号RO盐酸计量泵出口手阀	制水大厅加药间				
G18	1380Y0GCN13AA203	3号RO盐酸计量泵出口止回阀	制水大厅加药间				
H5	1380Y0GCN13AA804	2号盐酸计量箱出口手阀	制水大厅加药间				
H6	1380Y0GCN13AT002	2号盐酸计量箱出口Y型滤网	制水大厅加药间				
H13	1380Y0GCN13AA826	UF清洗盐酸计量泵隔离阀	制水大厅加药间				
H16	1380Y0GCN13AA194	1号UF盐酸计量泵出口安全阀	制水大厅加药间				
I5	1380Y0GCN13AA805	盐酸雾吸收器进水手阀	制水大厅加药间				
I14	1380Y0GCN13AA814	1号UF清洗盐酸计量泵进口手阀	制水大厅加药间				
I15	1380Y0GCN13AP004	1号UF清洗盐酸计量泵	制水大厅加药间				
I17	1380Y0GCN13AA824	1号UF清洗盐酸计量泵出口手阀	制水大厅加药间				
I18	1380Y0GCN13AA204	1号UF清洗盐酸计量泵出口止回阀	制水大厅加药间				
J16	1380Y0GCN13AA195	2号UF清洗盐酸计量泵出口安全阀	制水大厅加药间				
K7	1380Y0GCN13BB003	盐酸雾吸收器	制水大厅加药间				
K14	1380Y0GCN13AA815	2号UF清洗盐酸计量泵进口手阀	制水大厅加药间				
K15	1380Y0GCN13AP005	2号UF清洗盐酸计量泵	制水大厅加药间				
K17	1380Y0GCN13AA825	2号UF清洗盐酸计量泵出口手阀	制水大厅加药间				
K18	1380Y0GCN13AA205	2号UF清洗盐酸计量泵出口止回阀	制水大厅加药间				

Ø57X3.5-PL
自RO冲洗水管出口来
Ø57X3.5-PL
工业废水盐酸储罐来
PV-DN25
DN32
PV-DN25
DN32
LT
LT
2号盐酸计量箱
1号盐酸计量箱
DN25
DN25
DN25
PV-DN25
PV-DN25
DN25
PV-DN25
盐酸雾吸收器
DN20
PI
M
PV-DN20
1号RO盐酸计量泵
PV-DN20
PV-DN20
2号RO盐酸计量泵
PV-DN20
PV-DN20
3号RO盐酸计量泵
PV-DN20
去RO盐酸接口
去UF清洗接口
PV-DN20
1号UF清洗盐酸计量泵
PV-DN20
PV-DN20
2号UF清洗盐酸计量泵
PV-DN20

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	舒 猛	盐酸加药装置			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 19 页	

碱加药装置阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B10	1380Y0GCN14AA191	1号2级RO碱计量泵安全阀	制水大厅加药间	K11	1380Y0GCN14AA827	2号烟气补水碱计量泵出口手阀	制水大厅加药间
B16	1380Y0GCN14AA194	1号热网补水碱计量泵安全阀	制水大厅加药间	K11	1380Y0GCN14AA207	2号烟气补水碱计量泵出口止回阀	制水大厅加药间
C8	1380Y0GCN14AA811	1号2级RO碱计量泵进口手阀	制水大厅加药间	K14	1380Y0GCN14AA819	2号UF清洗碱计量泵进口手阀	制水大厅加药间
C9	1380Y0GCN14AP001	1号2级RO碱计量泵	制水大厅加药间	K15	1380Y0GCN14AP009	2号UF清洗碱计量泵	制水大厅加药间
C10	1380Y0GCN14AA821	1号2级RO碱计量泵出口手阀	制水大厅加药间	K17	1380Y0GCN14AA829	2号UF清洗碱计量泵出口手阀	制水大厅加药间
C10	1380Y0GCN14AA192	2号2级RO碱计量泵安全阀	制水大厅加药间	K18	1380Y0GCN14AA209	2号UF清洗碱计量泵出口止回阀	制水大厅加药间
C11	1380Y0GCN14AA201	1号2级RO碱计量泵出口止回阀	制水大厅加药间	L3	1380Y0GCN14AA402	2号碱计量箱排污手阀	制水大厅加药间
C14	1380Y0GCN14AA814	1号热网补水碱计量泵进口手阀	制水大厅加药间	L6	1380Y0GCN14AA804	2号碱计量箱出口手阀	制水大厅加药间
C15	1380Y0GCN14AP004	1号热网补水碱计量泵	制水大厅加药间	L7	1380Y0GCN14AT002	2号碱计量箱出口Y型滤网	制水大厅加药间
C17	1380Y0GCN14AA824	1号热网补水碱计量泵出口手阀	制水大厅加药间				
C17	1380Y0GCN14AA204	1号热网补水碱计量泵出口止回阀	制水大厅加药间				
D4	1380Y0GCN14AA001	1号碱计量箱进碱气动阀	制水大厅加药间				
D5	1380Y0GCN14AA801	1号碱计量箱进水手阀	制水大厅加药间				
D8	1380Y0GCN14AA812	2号2级RO碱计量泵进口手阀	制水大厅加药间				
D9	1380Y0GCN14AP002	2号2级RO碱计量泵	制水大厅加药间				
D10	1380Y0GCN14AA822	2号2级RO碱计量泵出口手阀	制水大厅加药间				
D11	1380Y0GCN14AA202	2号2级RO碱计量泵出口止回阀	制水大厅加药间				
D16	1380Y0GCN14AA195	2号热网补水碱计量泵安全阀	制水大厅加药间				
E10	1380Y0GCN14AA193	3号2级RO碱计量泵安全阀	制水大厅加药间				
E14	1380Y0GCN14AA815	2号热网补水碱计量泵进口手阀	制水大厅加药间				
E15	1380Y0GCN14AP005	2号热网补水碱计量泵	制水大厅加药间				
E17	1380Y0GCN14AA825	2号热网补水碱计量泵出口手阀	制水大厅加药间				
E17	1380Y0GCN14AA205	2号热网补水碱计量泵出口止回阀	制水大厅加药间				
F4	1380Y0GCN14BB001	1号碱计量箱	制水大厅加药间				
F4	1380Y0GCN14AM001	1号碱计量箱搅拌机	制水大厅加药间				
F8	1380Y0GCN14AA813	3号2级RO碱计量泵进口手阀	制水大厅加药间				
F10	1380Y0GCN14AA823	3号2级RO碱计量泵出口手阀	制水大厅加药间				
F11	1380Y0GCN14AA203	3号2级RO碱计量泵出口止回阀	制水大厅加药间				
G3	1380Y0GCN14AA401	1号碱计量箱排污手阀	制水大厅加药间				
G6	1380Y0GCN14AA803	1号碱计量箱出口手阀	制水大厅加药间				
G7	1380Y0GCN14AT001	1号碱计量箱出口Y型滤网	制水大厅加药间				
H7	1380Y0GCN14AA831	烟气补水碱计量泵隔离阀	制水大厅加药间				
H10	1380Y0GCN14AA196	1号烟气补水碱计量泵安全阀	制水大厅加药间				
H16	1380Y0GCN14AA198	1号UF清洗碱计量泵安全阀	制水大厅加药间				
I4	1380Y0GCN14AA002	2号碱计量箱进碱气动阀	制水大厅加药间				
I5	1380Y0GCN14AA802	2号碱计量箱进水手阀	制水大厅加药间				
I8	1380Y0GCN14AA816	1号烟气补水碱计量泵进口手阀	制水大厅加药间				
I9	1380Y0GCN14AP006	1号烟气补水碱计量泵	制水大厅加药间				
I11	1380Y0GCN14AA826	1号烟气补水碱计量泵出口手阀	制水大厅加药间				
I11	1380Y0GCN14AA206	1号烟气补水碱计量泵出口止回阀	制水大厅加药间				
I14	1380Y0GCN14AA818	1号UF清洗碱计量泵进口手阀	制水大厅加药间				
I15	1380Y0GCN14AP008	1号UF清洗碱计量泵	制水大厅加药间				
I17	1380Y0GCN14AA828	1号UF清洗碱计量泵出口手阀	制水大厅加药间				
I18	1380Y0GCN14AA208	1号UF清洗碱计量泵出口止回阀	制水大厅加药间				
J10	1380Y0GCN14AA197	2号烟气补水碱计量泵安全阀	制水大厅加药间				
J16	1380Y0GCN14AA199	2号UF清洗碱计量泵安全阀	制水大厅加药间				
K4	1380Y0GCN14BB002	2号碱计量箱	制水大厅加药间				
K5	1380Y0GCN14AM002	2号碱计量箱搅拌机	制水大厅加药间				
K7	1380Y0GCN14AA830	UF清洗碱计量泵手阀	制水大厅加药间				
K8	1380Y0GCN14AA817	2号烟气补水碱计量泵进口手阀	制水大厅加药间				
K9	1380Y0GCN14AP007	2号烟气补水碱计量泵	制水大厅加药间				

RO冲洗水管出口来

Ø57X3.5-PL

PV-DN50

PV-DN25

DN32

PV-DN25

LT

1号碱计量箱

1号碱计量箱搅拌机

DN25

DN25

PV-DN25

PV-DN25

DN32

PV-DN25

LT

2号碱计量箱

2号碱计量箱搅拌机

碱来自工业废水碱储罐

Ø57X3.5-PL

DN25

PV-DN25

PV-DN25

DN20

PI

PV-DN20

PV-DN20

1号2级RO碱计量泵

DN20

PI

PV-DN20

PV-DN20

2号2级RO碱计量泵

DN20

PI

PV-DN20

PV-DN20

3号2级RO碱计量泵

PV-DN25

PV-DN20

去2级RO接口

DN20

PI

PV-DN20

PV-DN20

1号烟气补水碱计量泵

DN20

PI

PV-DN20

PV-DN20

2号烟气补水碱计量泵

PV-DN25

PV-DN20

去烟气利用接口

DN20

PI

PV-DN20

PV-DN20

1号热网补水碱计量泵

DN20

PI

PV-DN20

PV-DN20

2号热网补水碱计量泵

PV-DN20

去热网补水接口

DN20

PI

PV-DN20

PV-DN20

1号UF清洗碱计量泵

DN20

PI

PV-DN20

PV-DN20

2号UF清洗碱计量泵


PV-DN20

去UF清洗接口

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	舒 猛	碱加药装置			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 21 页	

杀菌剂加药装置阀门目录


坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C4	1380Y0GCN15AA801	1号杀菌剂计量箱进水手阀	制水大厅加药间				
C7	1380Y0GCN15AA001	1号杀菌剂计量箱进药气动阀	制水大厅加药间				
C13	1380Y0GCN15AA193	1号UF清洗杀菌计量泵出口安全阀	制水大厅加药间				
D11	1380Y0GCN15AA813	1号UF清洗杀菌计量泵进口手阀	制水大厅加药间				
D13	1380Y0GCN15AP003	1号UF清洗杀菌计量泵	制水大厅加药间				
D14	1380Y0GCN15AA823	1号UF清洗杀菌计量泵出口手阀	制水大厅加药间				
D15	1380Y0GCN15AA203	1号UF清洗杀菌计量泵出口止回阀	制水大厅加药间				
E7	1380Y0GCN15BB001	1号杀菌剂计量箱	制水大厅加药间				
E13	1380Y0GCN15AA194	2号UF清洗杀菌计量泵出口安全阀	制水大厅加药间				
F5	1380Y0GCN15AA401	1号杀菌剂计量箱排污手阀	制水大厅加药间				
F9	1380Y0GCN15AA803	1号杀菌剂计量箱出口手阀	制水大厅加药间				
F9	1380Y0GCN15AT001	1号杀菌剂计量箱出口Y型滤网	制水大厅加药间				
F11	1380Y0GCN15AA814	2号UF清洗杀菌计量泵进口手阀	制水大厅加药间				
F13	1380Y0GCN15AP004	2号UF清洗杀菌计量泵	制水大厅加药间				
F14	1380Y0GCN15AA824	2号UF清洗杀菌计量泵出口手阀	制水大厅加药间				
F15	1380Y0GCN15AA204	2号UF清洗杀菌计量泵出口止回阀	制水大厅加药间				
G10	1380Y0GCN15AA825	生水杀菌计计量泵隔离阀	制水大厅加药间				
G13	1380Y0GCN15AA191	1号生水杀菌计量泵出口安全阀	制水大厅加药间				
H4	1380Y0GCN15AA802	2号杀菌剂计量箱进水手阀	制水大厅加药间				
H7	1380Y0GCN15AA002	2号杀菌剂计量箱进药气动阀	制水大厅加药间				
H11	1380Y0GCN15AA811	1号生水杀菌计量泵进口手阀	制水大厅加药间				
H13	1380Y0GCN15AP001	1号生水杀菌计量泵	制水大厅加药间				
H14	1380Y0GCN15AA821	1号生水杀菌计量泵出口手阀	制水大厅加药间				
H15	1380Y0GCN15AA201	1号生水杀菌计量泵出口止回阀	制水大厅加药间				
J7	1380Y0GCN15BB002	2号杀菌剂计量箱	制水大厅加药间				
J13	1380Y0GCN15AA192	2号生水杀菌计量泵出口安全阀	制水大厅加药间				
K9	1380Y0GCN15AA804	2号杀菌剂计量箱出口手阀	制水大厅加药间				
K9	1380Y0GCN15AT002	2号杀菌剂计量箱出口Y型滤网	制水大厅加药间				
K11	1380Y0GCN15AA812	2号生水杀菌计量泵进口手阀	制水大厅加药间				
K13	1380Y0GCN15AP002	2号生水杀菌计量泵	制水大厅加药间				
K14	1380Y0GCN15AA822	2号生水杀菌计量泵出口手阀	制水大厅加药间				
K15	1380Y0GCN15AA202	2号生水杀菌计量泵出口止回阀	制水大厅加药间				

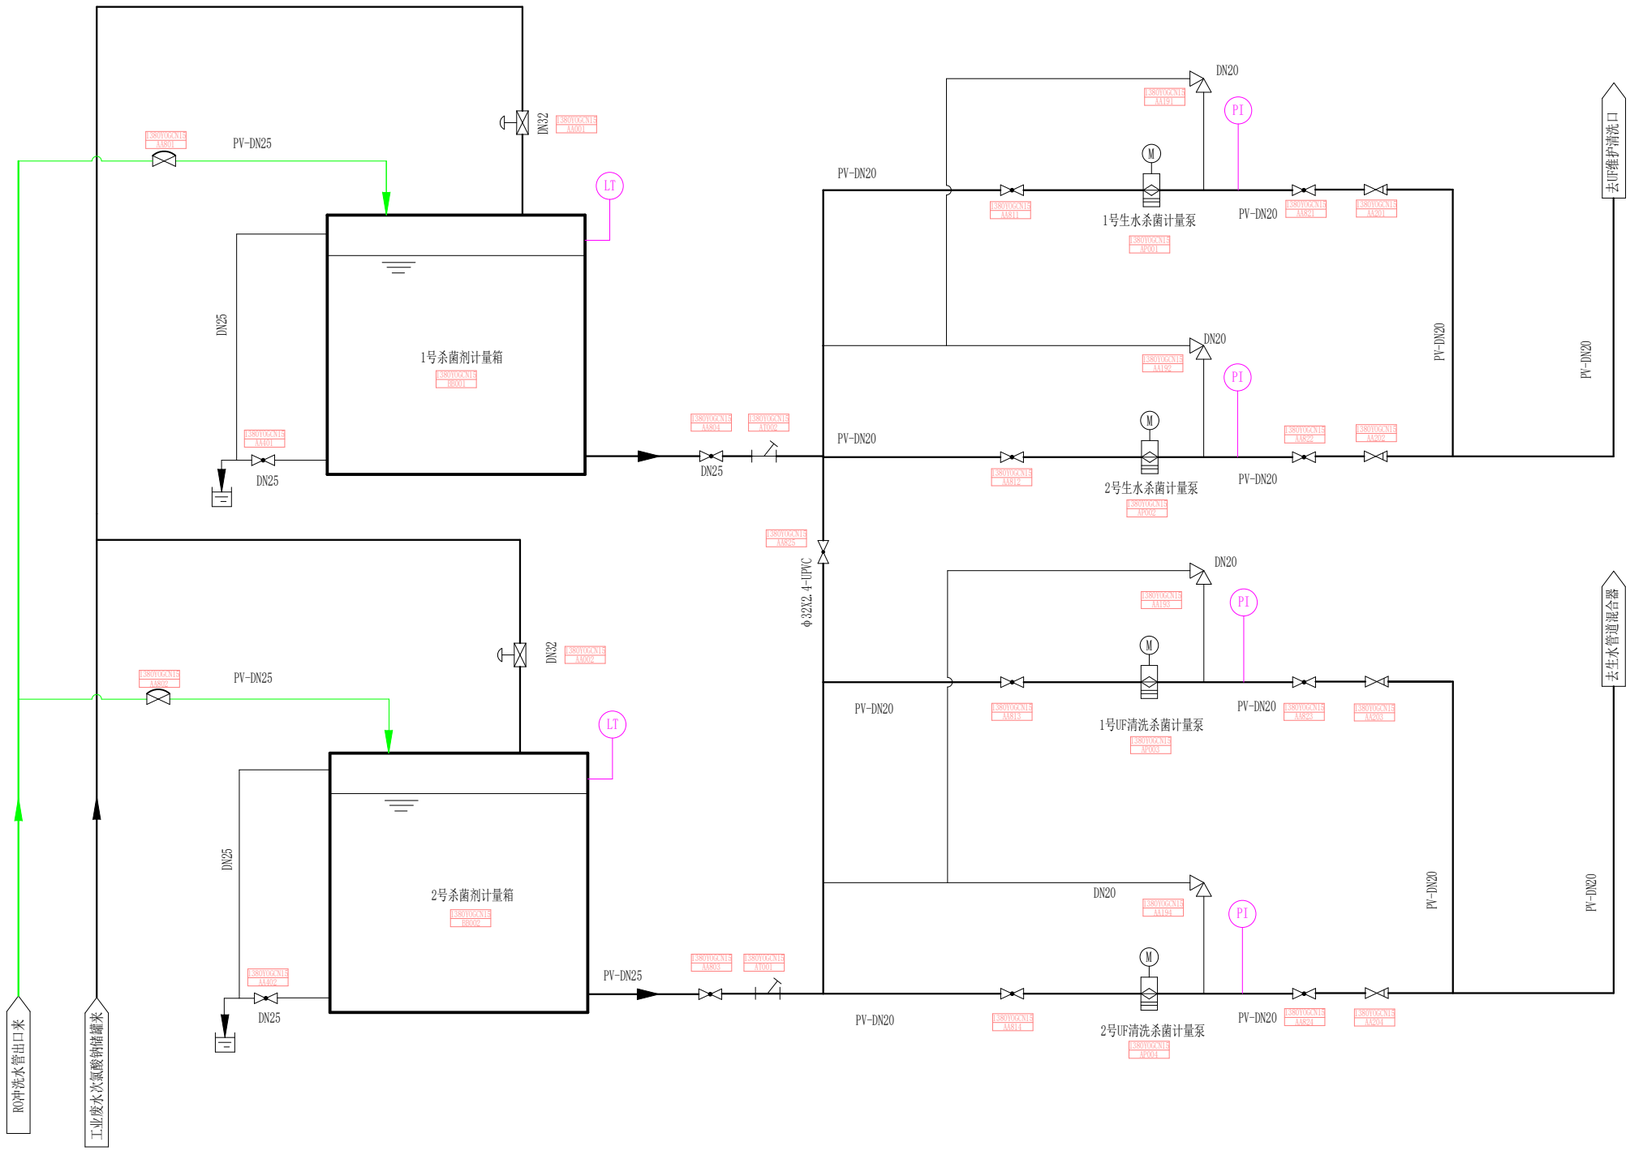

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	舒 猛	杀菌剂加药装置			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 23 页	

化学清洗装置阀门目录


坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C14	1380Y0GCP12AA806	RO装置浓水清洗/EDI清洗回流手阀	制水大厅清洗间				
D9	1380Y0GCP11AA203	UF清洗装置管混合器加柠檬酸止回阀	制水大厅清洗间				
E2	1380Y0GCP11AA001	UF清洗水箱进水气动阀	制水大厅清洗间				
E9	1380Y0GCP11AA602	UF清洗装置管混合器加杀菌剂手阀	制水大厅清洗间				
E9	1380Y0GCP11AA204	UF清洗装置管混合器加杀菌剂止回阀	制水大厅清洗间				
E9	1380Y0GCP11AA603	UF清洗装置管混合器加盐酸手阀	制水大厅清洗间				
E9	1380Y0GCP11AA205	UF清洗装置管混合器加加盐酸止回阀	制水大厅清洗间				
E9	1380Y0GCP11AA604	UF清洗装置管混合器加碱手阀	制水大厅清洗间				
E9	1380Y0GCP11AA206	UF清洗装置管混合器加碱止回阀	制水大厅清洗间				
E9	1380Y0GCP11AM001	UF清洗装置管混合器	制水大厅清洗间				
E13	1380Y0GCP12AA801	RO及EDI清洗水箱进水手阀	制水大厅清洗间				
F3	1380Y0GCP11BB001	UF清洗装置清洗箱	制水大厅清洗间				
F8	1380Y0GCP11AA501	UF清洗装置清洗过滤器排空手阀	制水大厅清洗间				
F14	1380Y0GCP12BB001	RO及EDI清洗装置清洗箱	制水大厅清洗间				
F18	1380Y0GCP12AA501	RO及EDI清洗装置过滤器排空手阀	制水大厅清洗间				
G4	1380Y0GCP11AH001	UF清洗装置清洗箱加热器	制水大厅清洗间				
G6	1380Y0GCP12AA806	RO装置浓水清洗/EDI清洗回流手阀	制水大厅清洗间				
G6	1380Y0GCP11AA808	UF清洗装置清洗过滤器进口手阀	制水大厅清洗间				
G7	1380Y0GCP11AA303	UF清洗装置过滤器进口压力表手阀	制水大厅清洗间				
G7	1380Y0GCP11AT001	UF清洗装置清洗过滤器	制水大厅清洗间				
G9	1380Y0GCP11AA807	UF清洗装置清洗过滤器出口手阀	制水大厅清洗间				
G14	1380Y0GCP12AH001	RO及EDI清洗装置清洗箱加热器	制水大厅清洗间				
G16	1380Y0GCP12AA802	RO及EDI清洗水泵出口再循环手阀	制水大厅清洗间				
G17	1380Y0GCP12AA803	RO及EDI清洗装置过滤器进口手阀	制水大厅清洗间				
G17	1380Y0GCP12AA302	RO及EDI清洗过滤器进口压力表手阀	制水大厅清洗间				
G18	1380Y0GCP12AT001	RO及EDI清洗装置清洗过滤器	制水大厅清洗间				
H5	1380Y0GCP11AA401	UF清洗水箱排污气动阀	制水大厅清洗间				
H8	1380Y0GCP11AA402	UF清洗装置清洗过滤器排污手阀	制水大厅清洗间				
H8	1380Y0GCP11AA304	UF清洗装置过滤器出口压力表手阀	制水大厅清洗间				
H15	1380Y0GCP12AA401	RO及EDI清洗水箱排污手阀	制水大厅清洗间				
H19	1380Y0GCP12AA804	RO及EDI清洗至EDI清洗手阀	制水大厅清洗间				
H19	1380Y0GCP12AA303	RO及EDI清洗过滤器出口压力表手阀	制水大厅清洗间				
I2	1380Y0GCP11AA801	1号UF清洗水泵进口手阀	制水大厅清洗间				
I3	1380Y0GCP11AP001	1号UF清洗水泵	制水大厅清洗间				
I4	1380Y0GCP11AA201	1号UF清洗水泵出口止回阀	制水大厅清洗间				
I4	1380Y0GCP11AA301	1号UF清洗水泵出口压力表手阀	制水大厅清洗间				
I5	1380Y0GCP11AA805	1号UF清洗水泵出口再循环手阀	制水大厅清洗间				
I13	1380Y0GCP12AA805	RO及EDI清洗水泵进口手阀	制水大厅清洗间				
I13	1380Y0GCP12AP001	RO及EDI清洗水泵	制水大厅清洗间				
I14	1380Y0GCP12AA301	RO及EDI清洗水泵出口压力表手阀	制水大厅清洗间				
I15	1380Y0GCP12AA201	RO及EDI化学清洗水泵出口止回阀	制水大厅清洗间				
I18	1380Y0GCP12AA402	RO及EDI清洗装置过滤器排污手阀	制水大厅清洗间				
J2	1380Y0GCP11AA802	2号UF清洗水泵进口手阀	制水大厅清洗间				
J3	1380Y0GCP11AP002	2号UF清洗水泵	制水大厅清洗间				
J4	1380Y0GCP11AA302	2号UF清洗水泵出口压力表手阀	制水大厅清洗间				
J4	1380Y0GCP11AA202	2号UF清洗水泵出口止回阀	制水大厅清洗间				
J4	1380Y0GCP11AA806	2号UF清洗水泵出口再循环手阀	制水大厅清洗间				
J4	1380Y0GCP11AA803	1号UF清洗水泵出口手阀	制水大厅清洗间				
J4	1380Y0GCP11AA804	2号UF清洗水泵出口手阀	制水大厅清洗间				

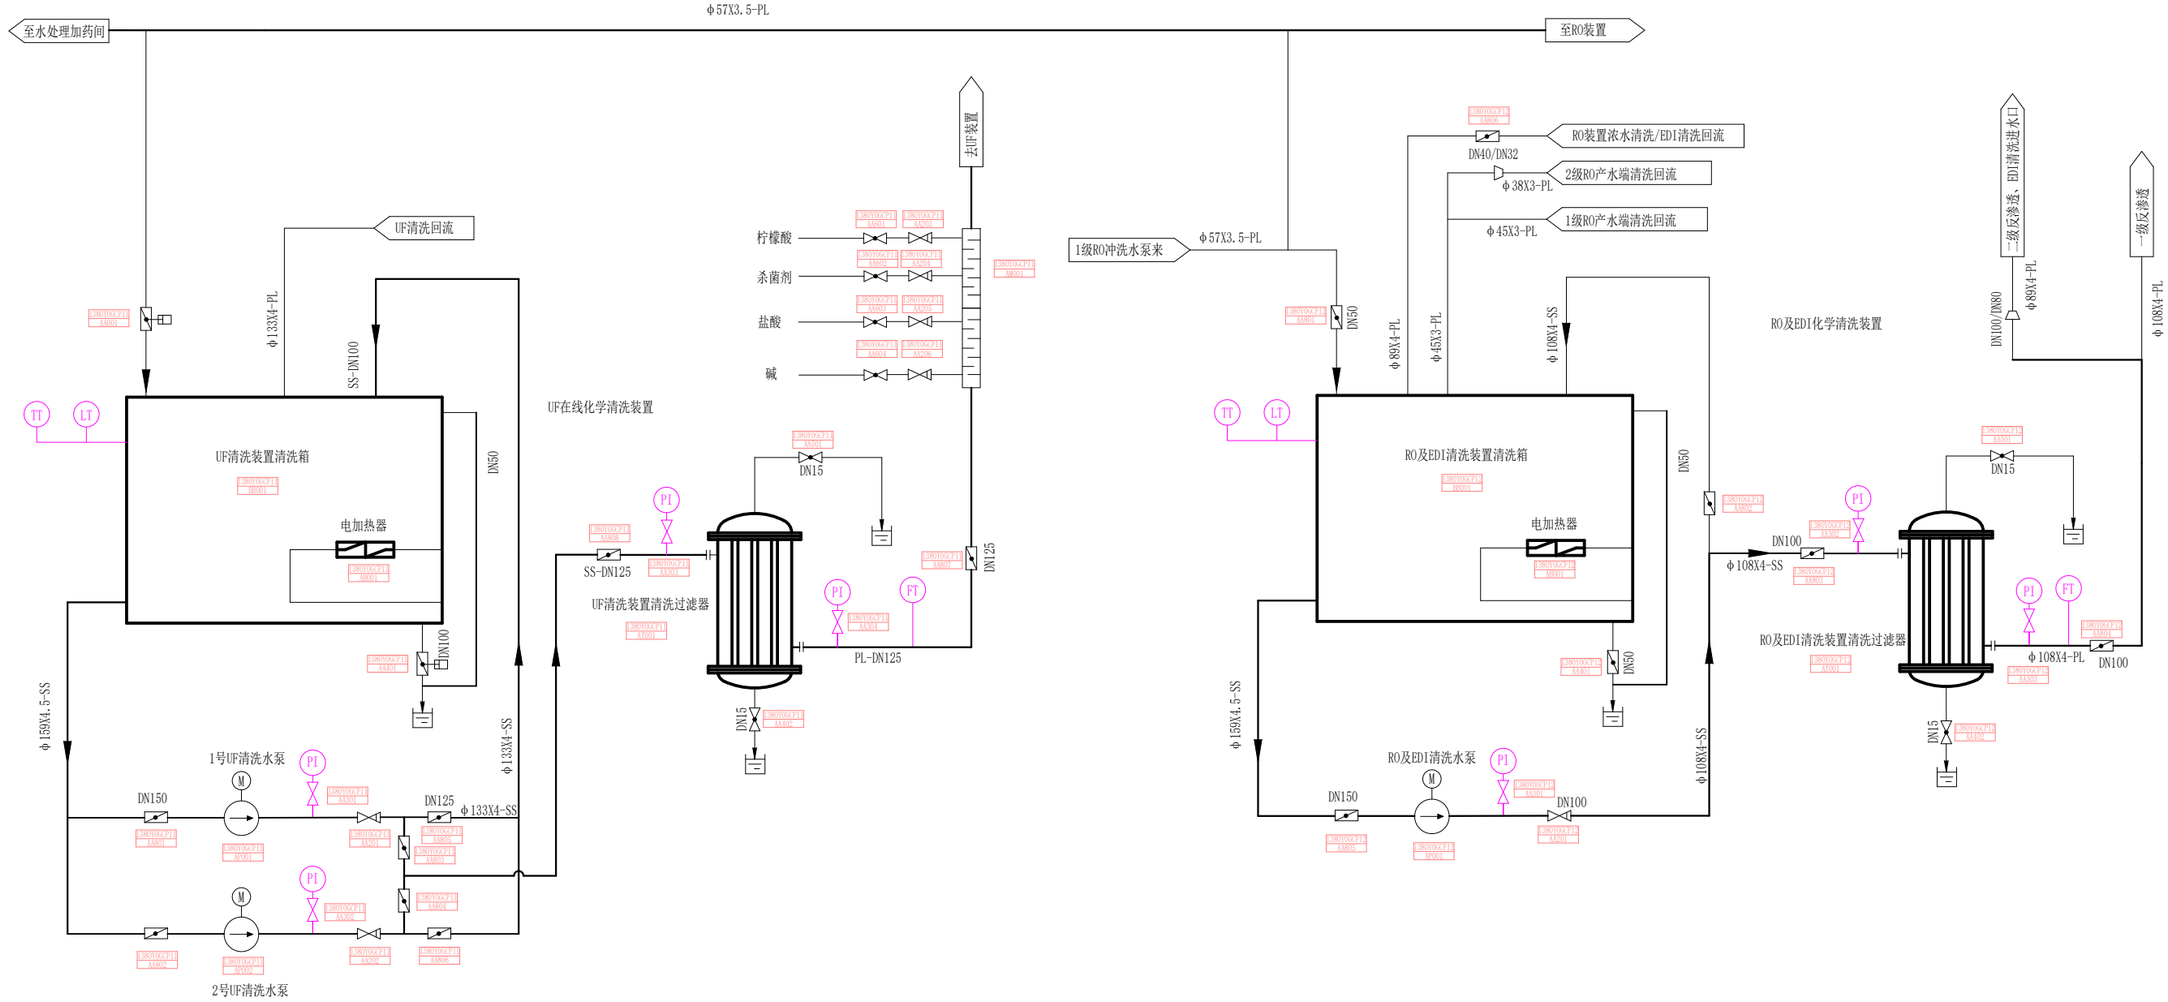


北京京能高安屯燃气热电有限责任公司						
制 图	舒 猛	化学清洗装置				
初 审	成 涛					
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 25 页		

还原剂和柠檬酸加药装置阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B3	1380Y0GCN12AA800	1号还原剂计量箱进水手阀	制水大厅加药间				
B7	1380Y0GCN12AA801	2号还原剂计量箱进水手阀	制水大厅加药间				
B12	1380Y0GCN16AA800	1号柠檬酸计量箱进水手阀	制水大厅加药间				
B17	1380Y0GCN16AA801	2号柠檬酸计量箱进水手阀	制水大厅加药间				
C3	1380Y0GCN12AM001	1号还原剂计量箱搅拌机	制水大厅加药间				
C8	1380Y0GCN12AM002	2号还原剂计量箱搅拌机	制水大厅加药间				
C13	1380Y0GCN16AM001	1号柠檬酸计量箱搅拌机	制水大厅加药间				
C17	1380Y0GCN16AM002	2号柠檬酸计量箱搅拌机	制水大厅加药间				
D4	1380Y0GCN12BB001	1号还原剂计量箱	制水大厅加药间				
D8	1380Y0GCN12BB002	2号还原剂计量箱	制水大厅加药间				
D13	1380Y0GCN16BB001	1号柠檬酸计量箱	制水大厅加药间				
D18	1380Y0GCN16BB002	2号柠檬酸计量箱	制水大厅加药间				
E1	1380Y0GCN12AT001	1号还原剂计量箱出口Y型滤网	制水大厅加药间				
E2	1380Y0GCN12AA802	1号还原剂计量箱出口手阀	制水大厅加药间				
E5	1380Y0GCN12AA401	1号还原剂计量箱排污手阀	制水大厅加药间				
E6	1380Y0GCN12AA402	2号还原剂计量箱排污手阀	制水大厅加药间				
E10	1380Y0GCN12AA803	2号还原剂计量箱出口手阀	制水大厅加药间				
E10	1380Y0GCN12AT002	2号还原剂计量箱出口Y型滤网	制水大厅加药间				
E11	1380Y0GCN16AA802	1号柠檬酸计量箱出口手阀	制水大厅加药间				
E11	1380Y0GCN16AT001	1号柠檬酸计量箱出口Y型滤网	制水大厅加药间				
E14	1380Y0GCN16AA401	1号柠檬酸计量箱排污手阀	制水大厅加药间				
E16	1380Y0GCN16AA402	2号柠檬酸计量箱排污手阀	制水大厅加药间				
E19	1380Y0GCN16AA803	2号柠檬酸计量箱出口手阀	制水大厅加药间				
E20	1380Y0GCN16AT002	2号柠檬酸计量箱出口Y型滤网	制水大厅加药间				
G5	1380Y0GCN12AA191	1号还原剂计量泵出口安全阀	制水大厅加药间				
G15	1380Y0GCN16AA191	1号柠檬酸计量泵出口安全阀	制水大厅加药间				
H4	1380Y0GCN12AA811	1号还原剂计量泵进口手阀	制水大厅加药间				
H5	1380Y0GCN12AP001	1号还原剂计量泵	制水大厅加药间				
H6	1380Y0GCN12AA821	1号还原剂计量泵出口手阀	制水大厅加药间				
H7	1380Y0GCN12AA201	1号还原剂计量泵出口止回阀	制水大厅加药间				
H13	1380Y0GCN16AA804	1号柠檬酸计量泵进口手阀	制水大厅加药间				
H15	1380Y0GCN16AP001	1号柠檬酸计量泵	制水大厅加药间				
H16	1380Y0GCN16AA806	1号柠檬酸计量泵出口手阀	制水大厅加药间				
H17	1380Y0GCN16AA201	1号柠檬酸计量泵出口止回阀	制水大厅加药间				
I5	1380Y0GCN12AA192	2号还原剂计量泵出口安全阀	制水大厅加药间				
J4	1380Y0GCN12AA812	2号还原剂计量泵进口手阀	制水大厅加药间				
J5	1380Y0GCN12AP002	2号还原剂计量泵	制水大厅加药间				
J6	1380Y0GCN12AA822	2号还原剂计量泵出口手阀	制水大厅加药间				
J7	1380Y0GCN12AA202	2号还原剂计量泵出口止回阀	制水大厅加药间				
J13	1380Y0GCN16AA805	2号柠檬酸计量泵进口手阀	制水大厅加药间				
J15	1380Y0GCN16AP002	2号柠檬酸计量泵	制水大厅加药间				
J15	1380Y0GCN16AA192	2号柠檬酸计量泵出口安全阀	制水大厅加药间				
J16	1380Y0GCN16AA807	2号柠檬酸计量泵出口手阀	制水大厅加药间				
J17	1380Y0GCN16AA202	2号柠檬酸计量泵出口止回阀	制水大厅加药间				
L5	1380Y0GCN12AA193	3号还原剂计量泵出口安全阀	制水大厅加药间				
M4	1380Y0GCN12AA813	3号还原剂计量泵进口手阀	制水大厅加药间				
M5	1380Y0GCN12AP003	3号还原剂计量泵	制水大厅加药间				
M6	1380Y0GCN12AA823	3号还原剂计量泵出口手阀	制水大厅加药间				
M7	1380Y0GCN12AA203	3号还原剂计量泵出口止回阀	制水大厅加药间				

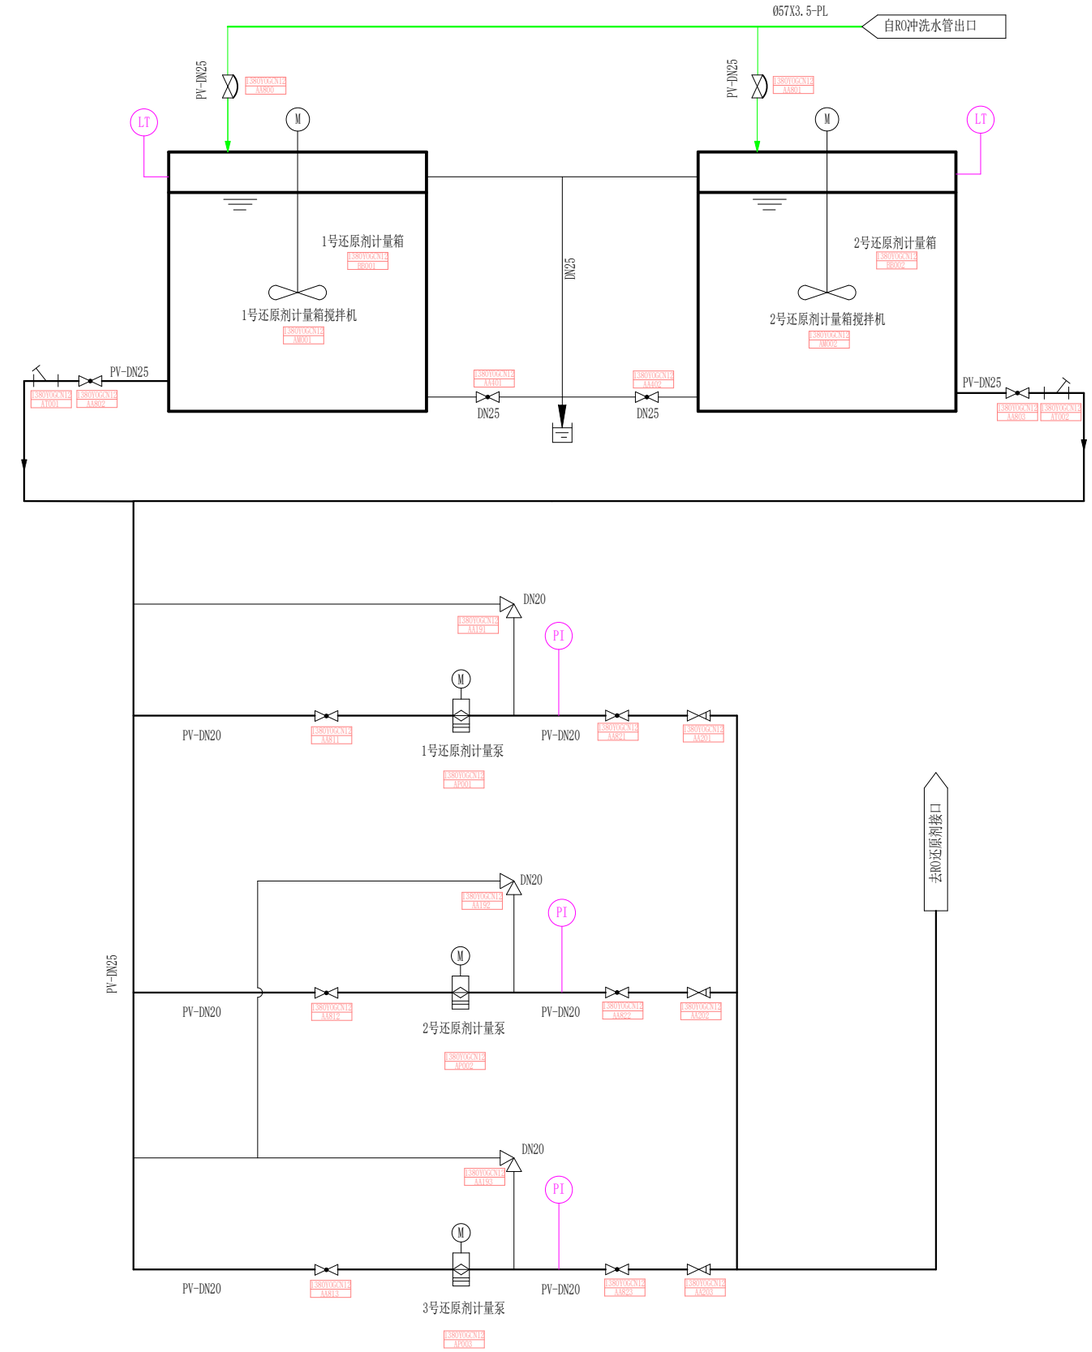


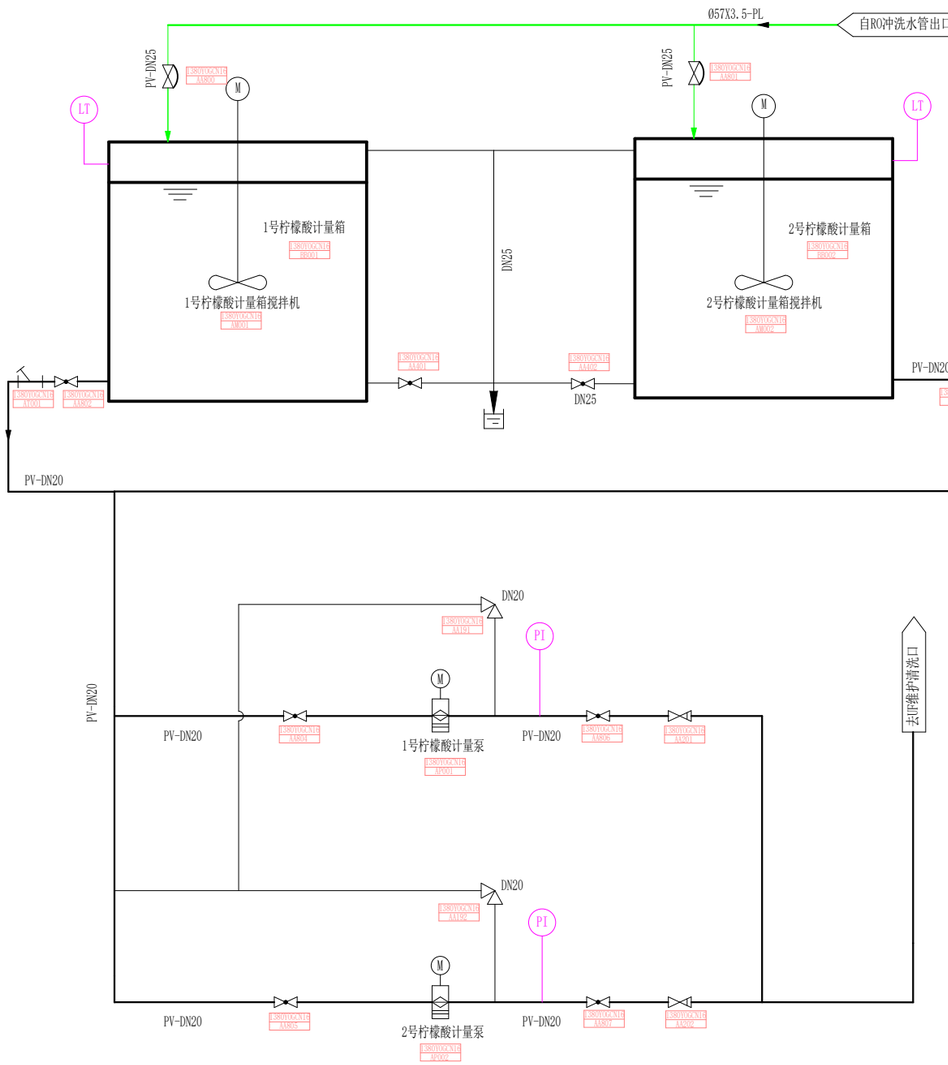

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	舒 猛	还原剂和柠檬酸加药装置			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 27 页	

阻垢剂加药装置阀门目录


坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C4	1380Y0GCN11AA800	1号阻垢剂计量箱进水手阀	化学制水加药间				
C14	1380Y0GCN11AA191	1号阻垢剂计量泵出口安全阀	化学制水加药间				
D12	1380Y0GCN11AA811	1号阻垢剂计量泵进口手阀	化学制水加药间				
D13	1380Y0GCN11AP001	1号阻垢剂计量泵	化学制水加药间				
D15	1380Y0GCN11AA821	1号阻垢剂计量泵出口手阀	化学制水加药间				
D15	1380Y0GCN11AA201	1号阻垢剂计量泵出口止回阀	化学制水加药间				
E7	1380Y0GCN11BB001	1号阻垢剂计量箱	化学制水加药间				
E14	1380Y0GCN11AA192	2号阻垢剂计量泵出口安全阀	化学制水加药间				
F5	1380Y0GCN11AA401	1号阻垢剂计量箱排污手阀	化学制水加药间				
F7	1380Y0GCN11AM001	1号阻垢剂计量箱搅拌机	化学制水加药间				
F9	1380Y0GCN11AA802	1号阻垢剂计量箱出口手阀	化学制水加药间				
F9	1380Y0GCN11AT001	1号阻垢剂计量箱出口滤网	化学制水加药间				
F12	1380Y0GCN11AA812	2号阻垢剂计量泵进口手阀	化学制水加药间				
F13	1380Y0GCN11AP002	2号阻垢剂计量泵	化学制水加药间				
F15	1380Y0GCN11AA822	2号阻垢剂计量泵出口手阀	化学制水加药间				
F15	1380Y0GCN11AA202	2号阻垢剂计量泵出口止回阀	化学制水加药间				
G14	1380Y0GCN11AA193	3号阻垢剂计量泵出口安全阀	化学制水加药间				
H4	1380Y0GCN11AA801	2号阻垢剂计量箱进水手阀	化学制水加药间				
H12	1380Y0GCN11AA813	3号阻垢剂计量泵进口手阀	化学制水加药间				
H13	1380Y0GCN11AP003	3号阻垢剂计量泵	化学制水加药间				
H15	1380Y0GCN11AA823	3号阻垢剂计量泵出口手阀	化学制水加药间				
H15	1380Y0GCN11AA203	3号阻垢剂计量泵出口止回阀	化学制水加药间				
J7	1380Y0GCN11BB002	2号阻垢剂计量箱	化学制水加药间				
J7	1380Y0GCN11AM002	2号阻垢剂计量箱搅拌机	化学制水加药间				
J14	1380Y0GCN11AA194	4号阻垢剂计量泵出口安全阀	化学制水加药间				
K5	1380Y0GCN11AA402	2号阻垢剂计量箱排污手阀	化学制水加药间				
K9	1380Y0GCN11AA803	2号阻垢剂计量箱出口手阀	化学制水加药间				
K9	1380Y0GCN11AT002	2号阻垢剂计量箱出口滤网	化学制水加药间				
K12	1380Y0GCN11AA814	4号阻垢剂计量泵进口手阀	化学制水加药间				
K13	1380Y0GCN11AP004	4号阻垢剂计量泵	化学制水加药间				
K15	1380Y0GCN11AA824	4号阻垢剂计量泵出口手阀	化学制水加药间				
K15	1380Y0GCN11AA204	4号阻垢剂计量泵出口止回阀	化学制水加药间				
M5	1380Y0GCN21AP001	1号插桶泵	化学制水加药间				
M10	1380Y0GCN21AP002	2号插桶泵	化学制水加药间				

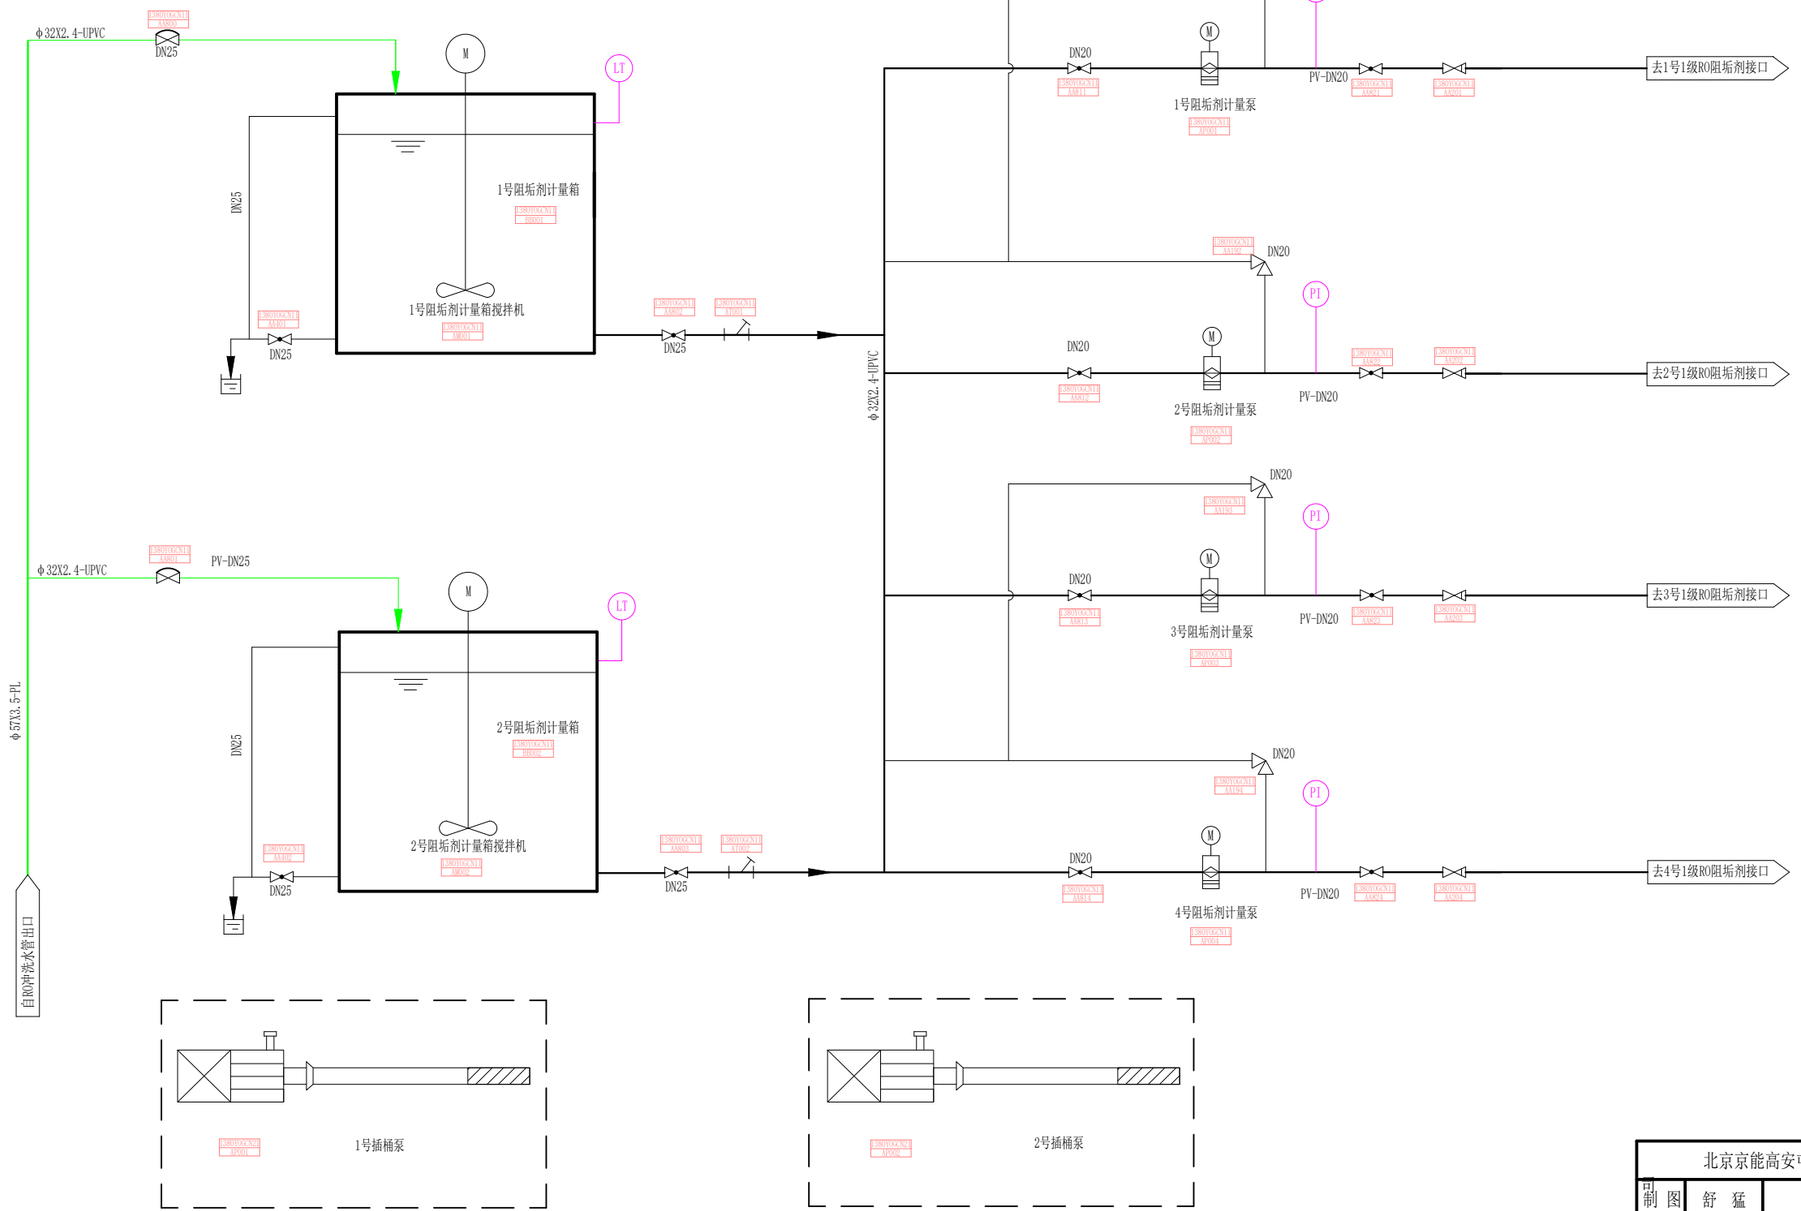

北京京能高安屯燃气热电有限责任公					
制图	舒 猛	阻垢剂加药装置			
初审	成 涛				
审核	霍卫民	批准	齐桐悦	第 29 页	

凝结水处理系统阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
D8	138010LDB10AA303	除铁过滤器旁路差压变正压侧手阀	汽机房0m				
D10	138010LDB10AA003	除铁过滤器检修旁路手阀	汽机房0m				
D12	138010LDB10AA304	除铁过滤器旁路差压变负压侧手阀	汽机房0m				
E9	138010LDB10AA001	除铁过滤器旁路气动阀前手阀	汽机房0m				
E10	138010LDB10AA002	除铁过滤器旁路气动阀后手阀	汽机房0m				
E10	138010LDB10AA006	除铁过滤器旁路气动阀	汽机房0m				
F4	138010LDB10AA301	除铁过滤器入口压力变手阀	汽机房0m				
F7	138010LDB10AA004	除铁过滤器入口手阀	汽机房0m				
F8	138010LDB10AA007	除铁过滤器入口气动阀	汽机房0m				
F8	138010LDB10AA009	除铁过滤器升压气动球阀	汽机房0m				
G10	138010LDB10AA501	除铁过滤器1号排空气动球阀	汽机房0m				
G12	138010LDB10AA502	除铁过滤器2号排空气动球阀	汽机房0m				
H10	138010LDB10AT001	除铁过滤器	汽机房0m				
H13	138010LDB10AA008	除铁过滤器出口气动阀	汽机房0m				
H14	138010LDB10AA005	除铁过滤器出口手阀	汽机房0m				
I9	138010LDB10AA401	除铁过滤器1号放水气动球阀	汽机房0m				
I11	138010LDB10AA402	除铁过滤器2号放水气动球阀	汽机房0m				

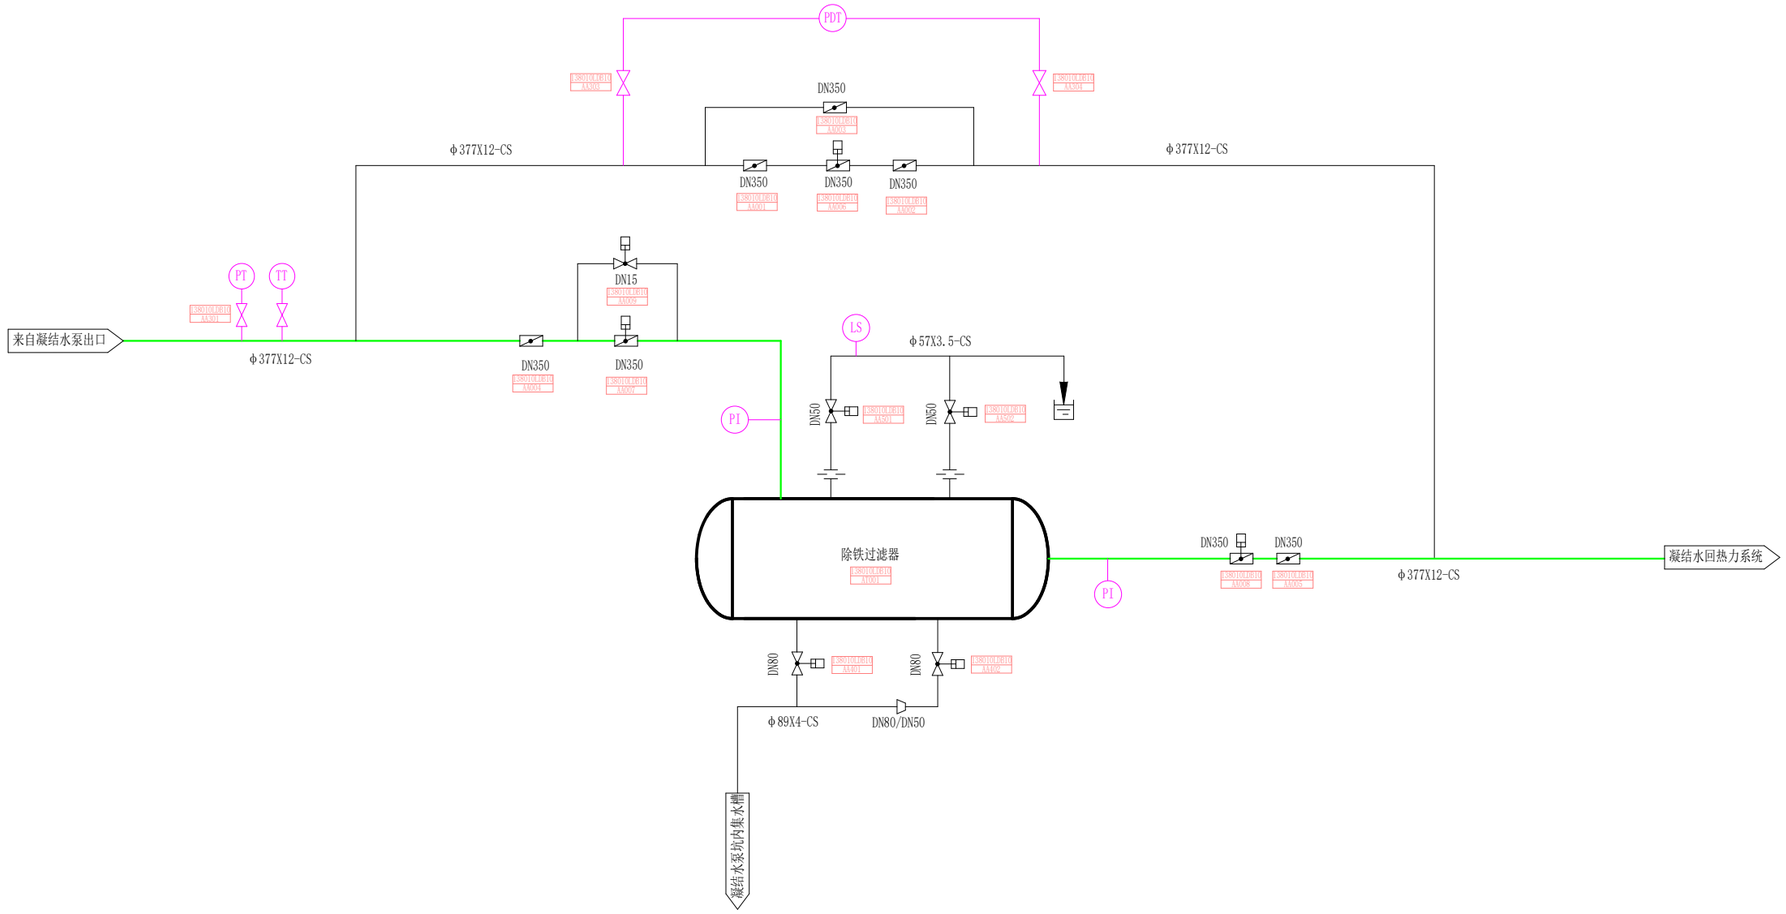

北京京能高安电燃气热电有限责任公司					
制 图	王文博	凝结水处理系统			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 31 页	

主厂房加药系统阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B3	1380Y0LCR20AA009	主厂房加药装置预留十八胺加药手动阀	锅炉化学加药间	D16	1380J0QCC11AA402	1号磷酸盐溶液箱就地液位计排污阀	锅炉化学加药间
B7	1380Y0LCR20AA010	氨喷射器入口手阀	锅炉化学加药间	D17	1380J0QCC11AA301	1号磷酸盐溶液箱液位变手阀	锅炉化学加药间
B19	1380Y0LCR20AA008	除盐水管至主厂房加药装置供水母管手动阀	锅炉化学加药间	D19	1380J0QCC12AA301	2号磷酸盐溶液箱液位变手阀	锅炉化学加药间
C1	1380J0QCD10AA694	氨吸收罐进气手阀	锅炉化学加药间	D19	1380J0QCC12AA302	2号磷酸盐溶液箱就地液位计水侧阀	锅炉化学加药间
C2	1380J0QCD10AA693	氨吸收罐进水手阀	锅炉化学加药间	D19	1380J0QCC12AA402	2号磷酸盐溶液箱就地液位计排污阀	锅炉化学加药间
C3	1380J0QCD11BB001	1号氨溶液箱	锅炉化学加药间	E2	1380J0QCD10AA401	氨吸收罐排污手阀	锅炉化学加药间
C3	1380J0QCD11BB002	1号氨溶液箱吸收器	锅炉化学加药间	E2	1380J0QCD21AA691	给水1号氨计量泵进口手阀	锅炉化学加药间
C3	1380J0QCD11AM001	1号氨溶液箱搅拌器	锅炉化学加药间	E3	1380J0QCD11AA001	1号氨溶液箱出口电阀	锅炉化学加药间
C3	1380J0QCD11AA691	1号氨溶液箱进水手阀	锅炉化学加药间	E3	1380J0QCD11AA401	1号氨溶液箱排污手阀	锅炉化学加药间
C3	1380J0QCD11AA692	1号氨溶液箱进药手阀	锅炉化学加药间	E3	1380J0QCD22AA691	给水2号氨计量泵进口手阀	锅炉化学加药间
C4	1380J0QCD11AA303	1号氨溶液箱就地液位计气侧手阀	锅炉化学加药间	E4	1380J0QCD23AA691	给水3号氨计量泵进口手阀	锅炉化学加药间
C5	1380J0QCD12AA692	2号氨溶液箱进药手阀	锅炉化学加药间	E5	1380J0QCD12AA401	2号氨溶液箱排污手阀	锅炉化学加药间
C6	1380J0QCD12BB001	2号氨溶液箱	锅炉化学加药间	E5	1380J0QCD24AA691	凝结水1号氨计量泵进口手阀	锅炉化学加药间
C6	1380J0QCD12BB002	2号氨溶液箱吸收器	锅炉化学加药间	E6	1380J0QCD12AA001	2号氨溶液箱出口电阀	锅炉化学加药间
C6	1380J0QCD12AM001	2号氨溶液箱搅拌器	锅炉化学加药间	E6	1380J0QCD25AA691	凝结水2号氨计量泵进口手阀	锅炉化学加药间
C6	1380J0QCD12AA691	2号氨溶液箱进水手阀	锅炉化学加药间	E7	1380J0QCD26AA691	闭冷水1号氨计量泵进口手阀	锅炉化学加药间
C7	1380J0QCD12AA303	2号氨溶液箱就地液位计气侧手阀	锅炉化学加药间	E9	1380J0QCD27AA691	闭冷水2号氨计量泵进口手阀	锅炉化学加药间
C9	1380J0QCA10AP001	联氨手提电动抽液泵	锅炉化学加药间	E10	1380J0QCA11AA001	1号联氨溶液箱出口电阀	锅炉化学加药间
C9	1380J0QCA11AA692	1号联氨溶液箱进药手阀	锅炉化学加药间	E10	1380J0QCA11AA401	1号联氨溶液箱排污手阀	锅炉化学加药间
C10	1380J0QCA11BB001	1号联氨溶液箱	锅炉化学加药间	E10	1380J0QCA21AA691	给水1号联氨计量泵进口手阀	锅炉化学加药间
C10	1380J0QCA11BB002	1号联氨溶液箱呼吸器	锅炉化学加药间	E11	1380J0QCA22AA691	给水2号联氨计量泵进口手阀	锅炉化学加药间
C10	1380J0QCA11AM001	1号联氨溶液箱搅拌器	锅炉化学加药间	E12	1380J0QCA12AA401	2号联氨溶液箱排污手阀	锅炉化学加药间
C10	1380J0QCA11AA691	1号联氨溶液箱进水手阀	锅炉化学加药间	E12	1380J0QCA23AA691	给水3号联氨计量泵进口手阀	锅炉化学加药间
C10	1380J0QCA11AA303	1号联氨溶液箱就地液位计气侧手阀	锅炉化学加药间	E13	1380J0QCA12AA001	2号联氨溶液箱出口电阀	锅炉化学加药间
C12	1380J0QCA12AM001	2号联氨溶液箱搅拌器	锅炉化学加药间	E14	1380J0QCC21AA691	高炉水1号磷酸盐计量泵进口手阀	锅炉化学加药间
C12	1380J0QCA12AA692	2号联氨溶液箱进药手阀	锅炉化学加药间	E15	1380J0QCC22AA691	高炉水2号磷酸盐计量泵进口手阀	锅炉化学加药间
C13	1380J0QCA12BB001	2号联氨溶液箱	锅炉化学加药间	E16	1380J0QCC11AA001	1号磷酸盐溶液箱出口电阀	锅炉化学加药间
C13	1380J0QCA12BB002	2号联氨溶液箱呼吸器	锅炉化学加药间	E16	1380J0QCC11AA401	1号磷酸盐溶液箱排污手阀	锅炉化学加药间
C13	1380J0QCA12AA691	2号联氨溶液箱进水手阀	锅炉化学加药间	E16	1380J0QCC23AA691	高炉水3号磷酸盐计量泵进口手阀	锅炉化学加药间
C13	1380J0QCA12AA303	2号联氨溶液箱就地液位计气侧手阀	锅炉化学加药间	E18	1380J0QCC12AA401	2号磷酸盐溶液箱排污手阀	锅炉化学加药间
C16	1380J0QCC11BB001	1号磷酸盐溶液箱	锅炉化学加药间	E18	1380J0QCC24AA691	中炉水1号磷酸盐计量泵进口手阀	锅炉化学加药间
C16	1380J0QCC11AM001	1号磷酸盐溶液箱搅拌器	锅炉化学加药间	E19	1380J0QCC12AA001	2号磷酸盐溶液箱出口电阀	锅炉化学加药间
C16	1380J0QCC11AA691	1号磷酸盐溶液箱进水手阀	锅炉化学加药间	E19	1380J0QCC25AA691	中炉水2号磷酸盐计量泵进口手阀	锅炉化学加药间
C16	1380J0QCC11AA303	1号磷酸盐溶液箱就地液位计气侧阀	锅炉化学加药间	E20	1380J0QCC26AA691	中炉水3号磷酸盐计量泵进口手阀	锅炉化学加药间
C18	1380J0QCC12AM001	2号磷酸盐溶液箱搅拌器	锅炉化学加药间	F2	1380J0QCD21AP001	给水1号氨计量泵	锅炉化学加药间
C19	1380J0QCC12BB001	2号磷酸盐溶液箱	锅炉化学加药间	F2	1380J0QCD21AT001	给水1号氨计量泵进口滤网	锅炉化学加药间
C19	1380J0QCC12AA691	2号磷酸盐溶液箱进水手阀	锅炉化学加药间	F3	1380J0QCD22AP001	给水2号氨计量泵	锅炉化学加药间
C19	1380J0QCC12AA303	2号磷酸盐溶液箱就地液位计气侧阀	锅炉化学加药间	F3	1380J0QCD22AT001	给水2号氨计量泵进口滤网	锅炉化学加药间
D4	1380J0QCD11AA301	1号氨溶液箱液位变手阀	锅炉化学加药间	F4	1380J0QCD23AP001	给水3号氨计量泵	锅炉化学加药间
D4	1380J0QCD11AA302	1号氨溶液箱就地液位计水侧手阀	锅炉化学加药间	F4	1380J0QCD23AT001	给水3号氨计量泵进口滤网	锅炉化学加药间
D4	1380J0QCD11AA402	1号氨溶液箱就地液位计排污手阀	锅炉化学加药间	F5	1380J0QCD24AP001	凝结水1号氨计量泵	锅炉化学加药间
D6	1380J0QCD12AA302	2号氨溶液箱就地液位计水侧手阀	锅炉化学加药间	F5	1380J0QCD24AT001	凝结水1号氨计量泵进口滤网	锅炉化学加药间
D6	1380J0QCD12AA402	2号氨溶液箱就地液位计排污手阀	锅炉化学加药间	F6	1380J0QCD25AP001	凝结水2号氨计量泵	锅炉化学加药间
D7	1380J0QCD12AA301	2号氨溶液箱液位变手阀	锅炉化学加药间	F6	1380J0QCD25AT001	凝结水2号氨计量泵进口滤网	锅炉化学加药间
D10	1380J0QCA11AA302	1号联氨溶液箱就地液位计水侧手阀	锅炉化学加药间	F7	1380J0QCD26AP001	闭冷水1号氨计量泵	锅炉化学加药间
D10	1380J0QCA11AA402	1号联氨溶液箱就地液位计排污手阀	锅炉化学加药间	F7	1380J0QCD26AT001	闭冷水1号氨计量泵进口滤网	锅炉化学加药间
D11	1380J0QCA11AA301	1号联氨溶液箱液位变手阀	锅炉化学加药间	F9	1380J0QCD27AP001	闭冷水2号氨计量泵	锅炉化学加药间
D13	1380J0QCA12AA301	2号联氨溶液箱液位变手阀	锅炉化学加药间	F9	1380J0QCD27AT001	闭冷水2号氨计量泵进口滤网	锅炉化学加药间
D13	1380J0QCA12AA302	2号联氨溶液箱就地液位计水侧手阀	锅炉化学加药间	F10	1380J0QCA21AP001	给水1号联氨计量泵	锅炉化学加药间
D13	1380J0QCA12AA402	2号联氨溶液箱就地液位计排污手阀	锅炉化学加药间	F10	1380J0QCA21AT001	给水1号联氨计量泵进口滤网	锅炉化学加药间
D16	1380J0QCC11AA302	1号磷酸盐溶液箱就地液位计水侧阀	锅炉化学加药间	F11	1380J0QCA22AP001	给水2号联氨计量泵	锅炉化学加药间

主厂房加药系统阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
F11	1380J0QCA22AT001	给水2号联氨计量泵进口滤网	锅炉化学加药间	G16	1380J0QCC23AA191	高炉水3号磷酸盐计量泵出口安全阀	锅炉化学加药间
F12	1380J0QCA23AP001	给水3号联氨计量泵	锅炉化学加药间	G16	1380J0QCC23AA301	高炉水3号磷酸盐泵出口压力表阀	锅炉化学加药间
F12	1380J0QCA23AT001	给水3号联氨计量泵进口滤网	锅炉化学加药间	G16	1380J0QCC23AA001	高炉水3号磷酸盐泵出口隔离阀	锅炉化学加药间
F14	1380J0QCC21AP001	高炉水1号磷酸盐计量泵	锅炉化学加药间	G17	1380J0QCC24AA301	中炉水1号磷酸盐泵出口压力表阀	锅炉化学加药间
F14	1380J0QCC21AT001	高炉水1号磷酸盐计量泵进口滤网	锅炉化学加药间	G18	1380J0QCC24AA191	中炉水1号磷酸盐计量泵出口安全阀	锅炉化学加药间
F15	1380J0QCC22AP001	高炉水2号磷酸盐计量泵	锅炉化学加药间	G18	1380J0QCC24AA001	中炉水1号磷酸盐计量泵出口隔离阀	锅炉化学加药间
F15	1380J0QCC22AT001	高炉水2号磷酸盐计量泵进口滤网	锅炉化学加药间	G18	1380J0QCC25AA301	中炉水2号磷酸盐泵出口压力表阀	锅炉化学加药间
F16	1380J0QCC23AP001	高炉水3号磷酸盐计量泵	锅炉化学加药间	G19	1380J0QCC25AA191	中炉水2号磷酸盐计量泵出口安全阀	锅炉化学加药间
F16	1380J0QCC23AT001	高炉水3号磷酸盐计量泵进口滤网	锅炉化学加药间	G19	1380J0QCC25AA003	中炉水2号磷酸盐计量泵出口隔离阀	锅炉化学加药间
F18	1380J0QCC24AP001	中炉水1号磷酸盐计量泵	锅炉化学加药间	G20	1380J0QCC26AA191	中炉水3号磷酸盐计量泵出口安全阀	锅炉化学加药间
F18	1380J0QCC24AT001	中炉水1号磷酸盐计量泵进口滤网	锅炉化学加药间	G20	1380J0QCC26AA301	中炉水3号磷酸盐泵出口压力表阀	锅炉化学加药间
F19	1380J0QCC25AP001	中炉水2号磷酸盐计量泵	锅炉化学加药间	G20	1380J0QCC26AA001	中炉水3号磷酸盐计量泵出口隔离阀	锅炉化学加药间
F19	1380J0QCC25AT001	中炉水2号磷酸盐计量泵进口滤网	锅炉化学加药间	H2	1380J0QCD21AA692	给水1号氨计量泵出口手阀	锅炉化学加药间
F20	1380J0QCC26AP001	中炉水3号磷酸盐计量泵	锅炉化学加药间	H2	1380J0QCD21AA201	给水1号氨计量泵出口止回阀	锅炉化学加药间
F20	1380J0QCC26AT001	中炉水3号磷酸盐计量泵进口滤网	锅炉化学加药间	H3	1380J0QCD22AA692	给水2号氨计量泵出口手阀	锅炉化学加药间
G2	1380J0QCD21AA191	给水1号氨计量泵出口安全阀	锅炉化学加药间	H3	1380J0QCD22AA201	给水2号氨计量泵出口止回阀	锅炉化学加药间
G2	1380J0QCD21AA301	给水1号氨计量泵出口压力表手阀	锅炉化学加药间	H4	1380J0QCD23AA692	给水3号氨计量泵出口手阀	锅炉化学加药间
G2	1380J0QCD21AA001	给水1号氨计量泵出口隔离阀	锅炉化学加药间	H4	1380J0QCD23AA201	给水3号氨计量泵出口止回阀	锅炉化学加药间
G3	1380J0QCD22AA191	给水2号氨计量泵出口安全阀	锅炉化学加药间	H5	1380J0QCD24AA692	凝结水1号氨计量泵出口手阀	锅炉化学加药间
G3	1380J0QCD22AA301	给水2号氨计量泵出口压力表手阀	锅炉化学加药间	H5	1380J0QCD24AA201	凝结水1号氨计量泵出口止回阀	锅炉化学加药间
G3	1380J0QCD22AA003	给水2号氨计量泵出口隔离阀	锅炉化学加药间	H6	1380J0QCD25AA692	凝结水2号氨计量泵出口手阀	锅炉化学加药间
G4	1380J0QCD23AA191	给水3号氨计量泵出口安全阀	锅炉化学加药间	H6	1380J0QCD25AA201	凝结水2号氨计量泵出口止回阀	锅炉化学加药间
G4	1380J0QCD23AA301	给水3号氨计量泵出口压力表手阀	锅炉化学加药间	H7	1380J0QCD26AA692	闭冷水1号氨计量泵出口手阀	锅炉化学加药间
G4	1380J0QCD23AA001	给水3号氨计量泵出口隔离阀	锅炉化学加药间	H7	1380J0QCD26AA201	闭冷水1号氨计量泵出口止回阀	锅炉化学加药间
G5	1380J0QCD24AA301	凝结水1号氨计量泵出口压力表手阀	锅炉化学加药间	H9	1380J0QCD27AA692	闭冷水2号氨计量泵出口手阀	锅炉化学加药间
G5	1380J0QCD24AA001	凝结水1号氨计量泵出口隔离阀	锅炉化学加药间	H9	1380J0QCD27AA201	闭冷水2号氨计量泵出口止回阀	锅炉化学加药间
G6	1380J0QCD24AA191	凝结水1号氨计量泵出口安全阀	锅炉化学加药间	H10	1380J0QCA21AA692	给水1号联氨计量泵出口手阀	锅炉化学加药间
G6	1380J0QCD25AA301	凝结水2号氨计量泵出口压力表手阀	锅炉化学加药间	H10	1380J0QCA21AA201	给水1号联氨计量泵出口止回阀	锅炉化学加药间
G6	1380J0QCD25AA001	凝结水2号氨计量泵出口隔离阀	锅炉化学加药间	H11	1380J0QCA22AA692	给水2号联氨计量泵出口手阀	锅炉化学加药间
G7	1380J0QCD25AA191	凝结水2号氨计量泵出口安全阀	锅炉化学加药间	H11	1380J0QCA22AA201	给水2号联氨计量泵出口止回阀	锅炉化学加药间
G7	1380J0QCD26AA301	闭冷水1号氨计量泵出口压力表手阀	锅炉化学加药间	H12	1380J0QCA23AA692	给水3号联氨计量泵出口手阀	锅炉化学加药间
G7	1380J0QCD26AA001	闭冷水1号氨计量泵出口隔离阀	锅炉化学加药间	H12	1380J0QCA23AA201	给水3号联氨计量泵出口止回阀	锅炉化学加药间
G8	1380J0QCD26AA191	闭冷水1号氨计量泵出口安全阀	锅炉化学加药间	H14	1380J0QCC21AA692	高炉水1号磷酸盐计量泵出口手阀	锅炉化学加药间
G8	1380J0QCD27AA301	闭冷水2号氨计量泵出口压力表手阀	锅炉化学加药间	H14	1380J0QCC21AA201	高炉水1号磷酸盐计量泵出口止回阀	锅炉化学加药间
G9	1380J0QCD27AA001	闭冷水2号氨计量泵出口隔离阀	锅炉化学加药间	H15	1380J0QCC22AA692	高炉水2号磷酸盐计量泵出口手阀	锅炉化学加药间
G9	1380J0QCD27AA191	闭冷水2号氨计量泵出口安全阀	锅炉化学加药间	H15	1380J0QCC22AA201	高炉水2号磷酸盐计量泵出口止回阀	锅炉化学加药间
G10	1380J0QCA21AA191	给水1号联氨计量泵出口安全阀	锅炉化学加药间	H16	1380J0QCC23AA692	高炉水3号磷酸盐计量泵出口手阀	锅炉化学加药间
G10	1380J0QCA21AA301	给水1号联氨计量泵出口压力表手阀	锅炉化学加药间	H16	1380J0QCC23AA201	高炉水3号磷酸盐计量泵出口止回阀	锅炉化学加药间
G10	1380J0QCA21AA001	给水1号联氨计量泵出口隔离阀	锅炉化学加药间	H18	1380J0QCC24AA692	中炉水1号磷酸盐计量泵出口手阀	锅炉化学加药间
G11	1380J0QCA22AA191	给水2号联氨计量泵出口安全阀	锅炉化学加药间	H18	1380J0QCC24AA201	中炉水1号磷酸盐计量泵出口止回阀	锅炉化学加药间
G11	1380J0QCA22AA301	给水2号联氨计量泵出口压力表手阀	锅炉化学加药间	H19	1380J0QCC25AA692	中炉水2号磷酸盐计量泵出口手阀	锅炉化学加药间
G11	1380J0QCA22AA003	给水2号联氨计量泵出口隔离阀	锅炉化学加药间	H19	1380J0QCC25AA201	中炉水2号磷酸盐计量泵出口止回阀	锅炉化学加药间
G12	1380J0QCA23AA191	给水3号联氨计量泵出口安全阀	锅炉化学加药间	H20	1380J0QCC26AA692	中炉水3号磷酸盐计量泵出口手阀	锅炉化学加药间
G12	1380J0QCA23AA301	给水3号联氨计量泵出口压力表手阀	锅炉化学加药间	H20	1380J0QCC26AA201	中炉水3号磷酸盐计量泵出口止回阀	锅炉化学加药间
G12	1380J0QCA23AA001	给水3号联氨计量泵出口隔离阀	锅炉化学加药间	I2	1380J0QCD31AA691	给水氨至1号机给水出口手阀	锅炉化学加药间
G14	1380J0QCC21AA191	高炉水1号磷酸盐计量泵出口安全阀	锅炉化学加药间	I3	1380J0QCD22AA001	给水1号、2号氨泵出口联络电阀	锅炉化学加药间
G14	1380J0QCC21AA301	高炉水1号磷酸盐泵出口压力表阀	锅炉化学加药间	I4	1380J0QCD22AA002	给水2号、3号氨泵出口联络电阀	锅炉化学加药间
G14	1380J0QCC21AA001	高炉水1号磷酸盐泵出口隔离阀	锅炉化学加药间	I4	1380J0QCD32AA691	给水氨至2号机给水出口手阀	锅炉化学加药间
G15	1380J0QCC22AA191	高炉水2号磷酸盐计量泵出口安全阀	锅炉化学加药间	I5	1380J0QCD33AA691	凝结水氨出口母管手阀	锅炉化学加药间
G15	1380J0QCC22AA301	高炉水2号磷酸盐泵出口压力表阀	锅炉化学加药间	I7	1380J0QCD34AA691	闭冷水氨出口母管手阀	锅炉化学加药间
G15	1380J0QCC22AA003	高炉水2号磷酸盐泵出口隔离阀	锅炉化学加药间	I10	1380J0QCA31AA691	给水联氨至1号机给水出口阀	锅炉化学加药间

主厂房加药系统阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
I11	1380J0QCA22AA001	给水1号、2号联氨泵出口联络电阀	锅炉化学加药间				
I12	1380J0QCA22AA002	给水2号、3号联氨泵出口联络电阀	锅炉化学加药间				
I12	1380J0QCA32AA691	给水联氨至2号机给水出口阀	锅炉化学加药间				
I14	1380J0QCC31AA691	高炉水磷酸盐至1号炉出口手阀	锅炉化学加药间				
I15	1380J0QCC22AA001	高炉水1、2号磷酸盐泵出口联络电阀	锅炉化学加药间				
I15	1380J0QCC22AA002	高炉水2、3号磷酸盐泵出口联络电阀	锅炉化学加药间				
I16	1380J0QCC32AA691	高炉水磷酸盐至2号炉出口手阀	锅炉化学加药间				
I18	1380J0QCC25AA001	1号、2号磷酸盐泵出口联络电阀	锅炉化学加药间				
I18	1380J0QCC33AA691	中炉水磷酸盐至1号炉出口手阀	锅炉化学加药间				
I19	1380J0QCC25AA002	2号、3号磷酸盐泵出口联络电阀	锅炉化学加药间				
I20	1380J0QCC34AA691	中炉水磷酸盐至2号炉出口手阀	锅炉化学加药间				
L9	1380J0QCA10BN001	安全淋浴器	锅炉化学加药间				
L9	1380J0QCA10AA001	生活水管至安全淋浴器入口手动阀	锅炉化学加药间				

除盐稀释水来自除盐水管

Φ40×3.5-SS

DN32

Φ40×3.5-SS

Φ25×2.0-SS

氨喷射器

Φ40×3.5-SS

Φ25×2.0-SS

Φ32×3.5-SS

Φ32×3.5-SS

电动抽液泵

浓联氨

吸收罐

Φ32×3.5-SS

Φ32×3.5-SS

Φ32×3.5-SS

Φ32×3.5-SS

Φ32×3.5-SS

Φ47×3.5-SS

Φ47×3.5-SS

Φ40×2.5-SS

Φ40×2.5-SS

Φ40×2.5-SS

DN15

DN25/DN20

Φ33.4X4.55-SS

至1号机低压汽包加氨点

至2号机低压汽包加氨点

至凝结水处理装置出口

至闭冷水泵出口

至1号机低压汽包加联氨点

至2号机低压汽包加联氨点

至1号机高压炉水

至2号机高压炉水

至1号机中压炉水

至2号机中压炉水

生活水管

Φ32×2.5-CS

安全淋浴器


北京京能高安电燃气热电有限责任公司					
制 图	王文博	主厂房加药系统			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 33 页	

循环水加药系统阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B5	1380Y0QCB10AA001	循环水卸硫酸缓冲罐进水手阀	循环水加药间	E6	1380Y0QCB12AT001	循环水2号硫酸贮罐吸湿器	循环水加药间
B13	1380Y0QCB31AP001	1号稳定剂电动抽液泵	循环水加药间	E9	1380Y0QCB21BB001	循环水1号NaClO溶液箱	循环水加药间
B16	1380Y0QCB32AP001	2号稳定剂电动抽液泵	循环水加药间	E9	1380Y0QCB21AA001	循环水1号NaClO溶液箱进水手阀	循环水加药间
C4	1380Y0QCB10AA601	循环水卸硫酸缓冲罐进酸手阀	循环水加药间	E9	1380Y0QCB21AA601	循环水1号NaClO溶液箱进药手阀	循环水加药间
C4	1380Y0QCB10AA401	循环水卸硫酸缓冲罐排污手阀	循环水加药间	E9	1380Y0QCB21AA301	1号NaClO溶液箱液位计气侧手阀	循环水加药间
C5	1380Y0QCB10BB001	循环水卸硫酸缓冲罐	循环水加药间	E11	1380Y0QCB22BB001	循环水2号NaClO溶液箱	循环水加药间
C5	1380Y0QCB10AA301	循环水卸硫酸缓冲罐液位计气侧手阀	循环水加药间	E11	1380Y0QCB22AA001	循环水2号NaClO溶液箱进水手阀	循环水加药间
C5	1380Y0QCB10AA302	循环水卸硫酸缓冲罐液位计水侧手阀	循环水加药间	E11	1380Y0QCB22AA601	循环水2号NaClO溶液箱进药手阀	循环水加药间
C6	1380Y0QCB10AP001	循环水卸硫酸泵	循环水加药间	E11	1380Y0QCB22AA301	2号NaClO溶液箱液位计气侧手阀	循环水加药间
C6	1380Y0QCB10AA602	循环水卸硫酸泵进口衬四氟手阀	循环水加药间	E14	1380Y0QCB31AA401	1号稳定剂溶液箱排污衬四氟手阀	循环水加药间
C6	1380Y0QCB10AA402	循环水卸硫酸缓冲罐液位计排污手阀	循环水加药间	E17	1380Y0QCB32AA401	2号稳定剂溶液箱排污衬四氟手阀	循环水加药间
C7	1380Y0QCB10AA603	循环水卸硫酸泵出口衬四氟手阀	循环水加药间	F3	1380Y0QCB11AA403	循环水1号硫酸贮罐液位计排污手阀	循环水加药间
C7	1380Y0QCB10AA201	循环水卸硫酸泵出口止回阀	循环水加药间	F4	1380Y0QCB11AA602	循环水1号硫酸贮罐出口1道手阀	循环水加药间
C10	1380Y0QCB20BB001	循环水卸NaClO缓冲罐	循环水加药间	F4	1380Y0QCB11AA603	循环水1号硫酸贮罐出口2道手阀	循环水加药间
C10	1380Y0QCB20AA001	循环水卸NaClO缓冲罐进水手阀	循环水加药间	F4	1380Y0QCB11AA401	循环水1号硫酸贮罐排污1道手阀	循环水加药间
C10	1380Y0QCB20AA601	循环水卸NaClO缓冲罐进药手阀	循环水加药间	F4	1380Y0QCB11AA402	循环水1号硫酸贮罐排污2道手阀	循环水加药间
C10	1380Y0QCB20AA401	循环水卸NaClO缓冲罐排污手阀	循环水加药间	F5	1380Y0QCB12AA403	循环水2号硫酸贮罐液位计排污手阀	循环水加药间
C11	1380Y0QCB20AA301	循环水卸NaClO缓冲罐液位计气侧阀	循环水加药间	F6	1380Y0QCB12AA602	循环水2号硫酸贮罐出口1道手阀	循环水加药间
C11	1380Y0QCB20AA302	循环水卸NaClO缓冲罐液位计水侧阀	循环水加药间	F6	1380Y0QCB12AA603	循环水2号硫酸贮罐出口2道手阀	循环水加药间
C11	1380Y0QCB20AA402	循环水卸NaClO缓冲罐液位计排污阀	循环水加药间	F6	1380Y0QCB12AA401	循环水2号硫酸贮罐排污1道手阀	循环水加药间
C14	1380Y0QCB31AA001	1号稳定剂溶液箱进水衬四氟手阀	循环水加药间	F6	1380Y0QCB12AA402	循环水2号硫酸贮罐排污2道手阀	循环水加药间
C15	1380Y0QCB31AA301	1号稳定剂溶液箱液位计气侧手阀	循环水加药间	F8	1380Y0QCB50AA001	循环水NaClO雾吸收器进水手阀	循环水加药间
C18	1380Y0QCB32AA001	2号稳定剂溶液箱进水衬四氟手阀	循环水加药间	F9	1380Y0QCB21AA602	循环水1号NaClO溶液箱出口手阀	循环水加药间
C18	1380Y0QCB32AA301	2号稳定剂溶液箱液位计气侧手阀	循环水加药间	F9	1380Y0QCB21AA401	循环水1号NaClO溶液箱排污1道手阀	循环水加药间
C19	1380Y0QCB40AA001	循环水间冲洗地面手动球阀	循环水加药间	F9	1380Y0QCB21AA402	循环水1号NaClO溶液箱排污2道手阀	循环水加药间
C19	1380Y0QCB40AA002	循环水间安全淋浴器供水手阀	循环水加药间	F9	1380Y0QCB21AA302	1号NaClO溶液箱液位计水侧手阀	循环水加药间
D11	1380Y0QCB20AP001	循环水卸NaClO泵	循环水加药间	F10	1380Y0QCB21AA403	1号NaClO溶液箱液位计手动排污阀	循环水加药间
D11	1380Y0QCB20AA602	循环水卸NaClO泵进口手阀	循环水加药间	F11	1380Y0QCB22AA602	循环水2号NaClO溶液箱出口手阀	循环水加药间
D12	1380Y0QCB20AA201	卸NaClO泵出口衬四氟止回阀	循环水加药间	F11	1380Y0QCB22AA401	循环水2号NaClO溶液箱排污1道手阀	循环水加药间
D13	1380Y0QCB20AA603	循环水卸NaClO泵出口手阀	循环水加药间	F11	1380Y0QCB22AA402	循环水2号NaClO溶液箱排污2道手阀	循环水加药间
D14	1380Y0QCB31BB001	1号稳定剂溶液箱	循环水加药间	F11	1380Y0QCB22AA302	2号NaClO溶液箱液位计水侧手阀	循环水加药间
D14	1380Y0QCB31AM001	1号稳定剂溶液箱电动搅拌器	循环水加药间	F12	1380Y0QCB22AA403	2号NaClO溶液箱液位计手动排污阀	循环水加药间
D15	1380Y0QCB31AA601	1号稳定剂溶液箱出口衬四氟手阀	循环水加药间	F15	1380Y0QCB33AT001	1号稳定剂计量泵进口管过滤器	循环水加药间
D15	1380Y0QCB31AA302	1号稳定剂溶液箱液位计水侧手阀	循环水加药间	F15	1380Y0QCB33AA601	1号稳定剂计量泵进口衬四氟手阀	循环水加药间
D15	1380Y0QCB31AA402	1号稳定剂溶液箱液位计排污手阀	循环水加药间	F17	1380Y0QCB33AT002	2号稳定剂计量泵进口管过滤器	循环水加药间
D17	1380Y0QCB32AM001	2号稳定剂溶液箱电动搅拌器	循环水加药间	F17	1380Y0QCB33AA602	2号稳定剂计量泵进口衬四氟手阀	循环水加药间
D18	1380Y0QCB32BB001	2号稳定剂溶液箱	循环水加药间	G3	1380Y0QCB13AT001	循环水1号硫酸计量泵进口滤网	循环水加药间
D18	1380Y0QCB32AA601	2号稳定剂溶液箱出口衬四氟手阀	循环水加药间	G3	1380Y0QCB13AA601	循环水1号硫酸计量泵进口手阀	循环水加药间
D18	1380Y0QCB32AA302	2号稳定剂溶液箱液位计水侧手阀	循环水加药间	G5	1380Y0QCB13AT002	循环水2号硫酸计量泵进口滤网	循环水加药间
D18	1380Y0QCB32AA402	2号稳定剂溶液箱液位计排污手阀	循环水加药间	G5	1380Y0QCB13AA602	循环水2号硫酸计量泵进口手阀	循环水加药间
E3	1380Y0QCB11AA301	循环水1号硫酸贮罐液位计气侧手阀	循环水加药间	G6	1380Y0QCB13AT003	循环水3号硫酸计量泵进口滤网	循环水加药间
E4	1380Y0QCB11BB001	循环水1号硫酸贮罐	循环水加药间	G6	1380Y0QCB13AA603	循环水3号硫酸计量泵进口手阀	循环水加药间
E4	1380Y0QCB11AA001	循环水1号硫酸贮罐进水手阀	循环水加药间	G8	1380Y0QCB50BB001	循环水NaClO雾吸收器	循环水加药间
E4	1380Y0QCB11AA601	循环水1号硫酸贮罐进药手阀	循环水加药间	G8	1380Y0QCB50AA401	循环水NaClO雾吸收器排污手阀	循环水加药间
E4	1380Y0QCB11AA302	循环水1号硫酸贮罐液位计水侧手阀	循环水加药间	G15	1380Y0QCB33AP001	1号稳定剂计量泵	循环水加药间
E4	1380Y0QCB11AT001	循环水1号硫酸贮罐吸湿器	循环水加药间	G15	1380Y0QCB33AA191	1号稳定剂计量泵出口安全阀	循环水加药间
E5	1380Y0QCB12AA301	循环水2号硫酸贮罐液位计气侧手阀	循环水加药间	G17	1380Y0QCB33AP002	2号稳定剂计量泵	循环水加药间
E5	1380Y0QCB12AA302	循环水2号硫酸贮罐液位计水侧手阀	循环水加药间	G17	1380Y0QCB33AA192	2号稳定剂计量泵出口安全阀	循环水加药间
E6	1380Y0QCB12BB001	循环水2号硫酸贮罐	循环水加药间	H3	1380Y0QCB13AP001	循环水1号硫酸计量泵	循环水加药间
E6	1380Y0QCB12AA001	循环水2号硫酸贮罐进水手阀	循环水加药间	H3	1380Y0QCB13AA191	循环水1号硫酸计量泵出口安全阀	循环水加药间
E6	1380Y0QCB12AA601	循环水2号硫酸贮罐进药手阀	循环水加药间	H4	1380Y0QCB13AA192	循环水2号硫酸计量泵出口安全阀	循环水加药间

循环水加药系统阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
H5	1380Y0QCB13AP002	循环水2号硫酸计量泵	循环水加药间				
H6	1380Y0QCB13AP003	循环水3号硫酸计量泵	循环水加药间				
H6	1380Y0QCB13AA193	循环水3号硫酸计量泵出口安全阀	循环水加药间				
H10	1380Y0QCB23AP001	循环水1号NaClO计量泵	循环水加药间				
H10	1380Y0QCB23AT001	循环水1号NaClO计量泵进口滤网	循环水加药间				
H10	1380Y0QCB23AA601	循环水1号NaClO计量泵进口手阀	循环水加药间				
H12	1380Y0QCB23AP002	循环水2号NaClO计量泵	循环水加药间				
H12	1380Y0QCB23AT002	循环水2号NaClO计量泵进口滤网	循环水加药间				
H12	1380Y0QCB23AA602	循环水2号NaClO计量泵进口手阀	循环水加药间				
H15	1380Y0QCB33AA603	1号稳定剂计量泵出口衬四氟手阀	循环水加药间				
H15	1380Y0QCB33AA201	1号稳定剂计量泵出口衬四氟止回阀	循环水加药间				
H17	1380Y0QCB33AA604	2号稳定剂计量泵出口衬四氟手阀	循环水加药间				
H17	1380Y0QCB33AA202	2号稳定剂计量泵出口衬四氟止回阀	循环水加药间				
I2	1380Y0GAC30AA001	循环水加药装置工业水来水母管手阀	循环水加药间				
I3	1380Y0QCB13AA604	循环水1号硫酸计量泵出口手阀	循环水加药间				
I3	1380Y0QCB13AA201	循环水1号硫酸计量泵出口止回阀	循环水加药间				
I5	1380Y0QCB13AA605	循环水2号硫酸计量泵出口手阀	循环水加药间				
I5	1380Y0QCB13AA202	循环水2号硫酸计量泵出口止回阀	循环水加药间				
I6	1380Y0QCB13AA606	循环水3号硫酸计量泵出口手阀	循环水加药间				
I6	1380Y0QCB13AA203	循环水3号硫酸计量泵出口止回阀	循环水加药间				
I9	1380Y0QCB23AA191	循环水1号NaClO计量泵出口安全阀	循环水加药间				
I10	1380Y0QCB23AA603	循环水1号NaClO计量泵出口手阀	循环水加药间				
I10	1380Y0QCB23AA201	循环水1号NaClO计量泵出口止回阀	循环水加药间				
I11	1380Y0QCB23AA192	循环水2号NaClO计量泵出口安全阀	循环水加药间				
I12	1380Y0QCB23AA604	循环水2号NaClO计量泵出口手阀	循环水加药间				
I12	1380Y0QCB23AA202	循环水2号NaClO计量泵出口止回阀	循环水加药间				
I12	1380Y0QCB23AA604	循环水2号NaClO计量泵出口手阀	循环水加药间				
I12	1380Y0QCB23AA202	循环水2号NaClO计量泵出口止回阀	循环水加药间				
I15	1380Y0QCB33AA605	稳定剂计量泵出口母管衬四氟手阀	循环水加药间				
I18	1380Y0QCB40AT001	循环水间安全淋浴器	循环水加药间				
J15	1380Y0QCB33AA606	循环水加药稳定剂计量泵出口母管背压阀	循环水加药间				
K5	1380Y0QCB13AA610	循环水加药硫酸计量泵出口母管背压阀	循环水加药间				
K10	1380Y0QCB23AA606	循环水加药次氯酸钠计量泵出口母管背压阀	循环水加药间				
L11	1380Y0QCB50BB002	石灰池	循环水加药间				
L12	1380Y0QCB50AP001	便携式排水泵	循环水加药间				

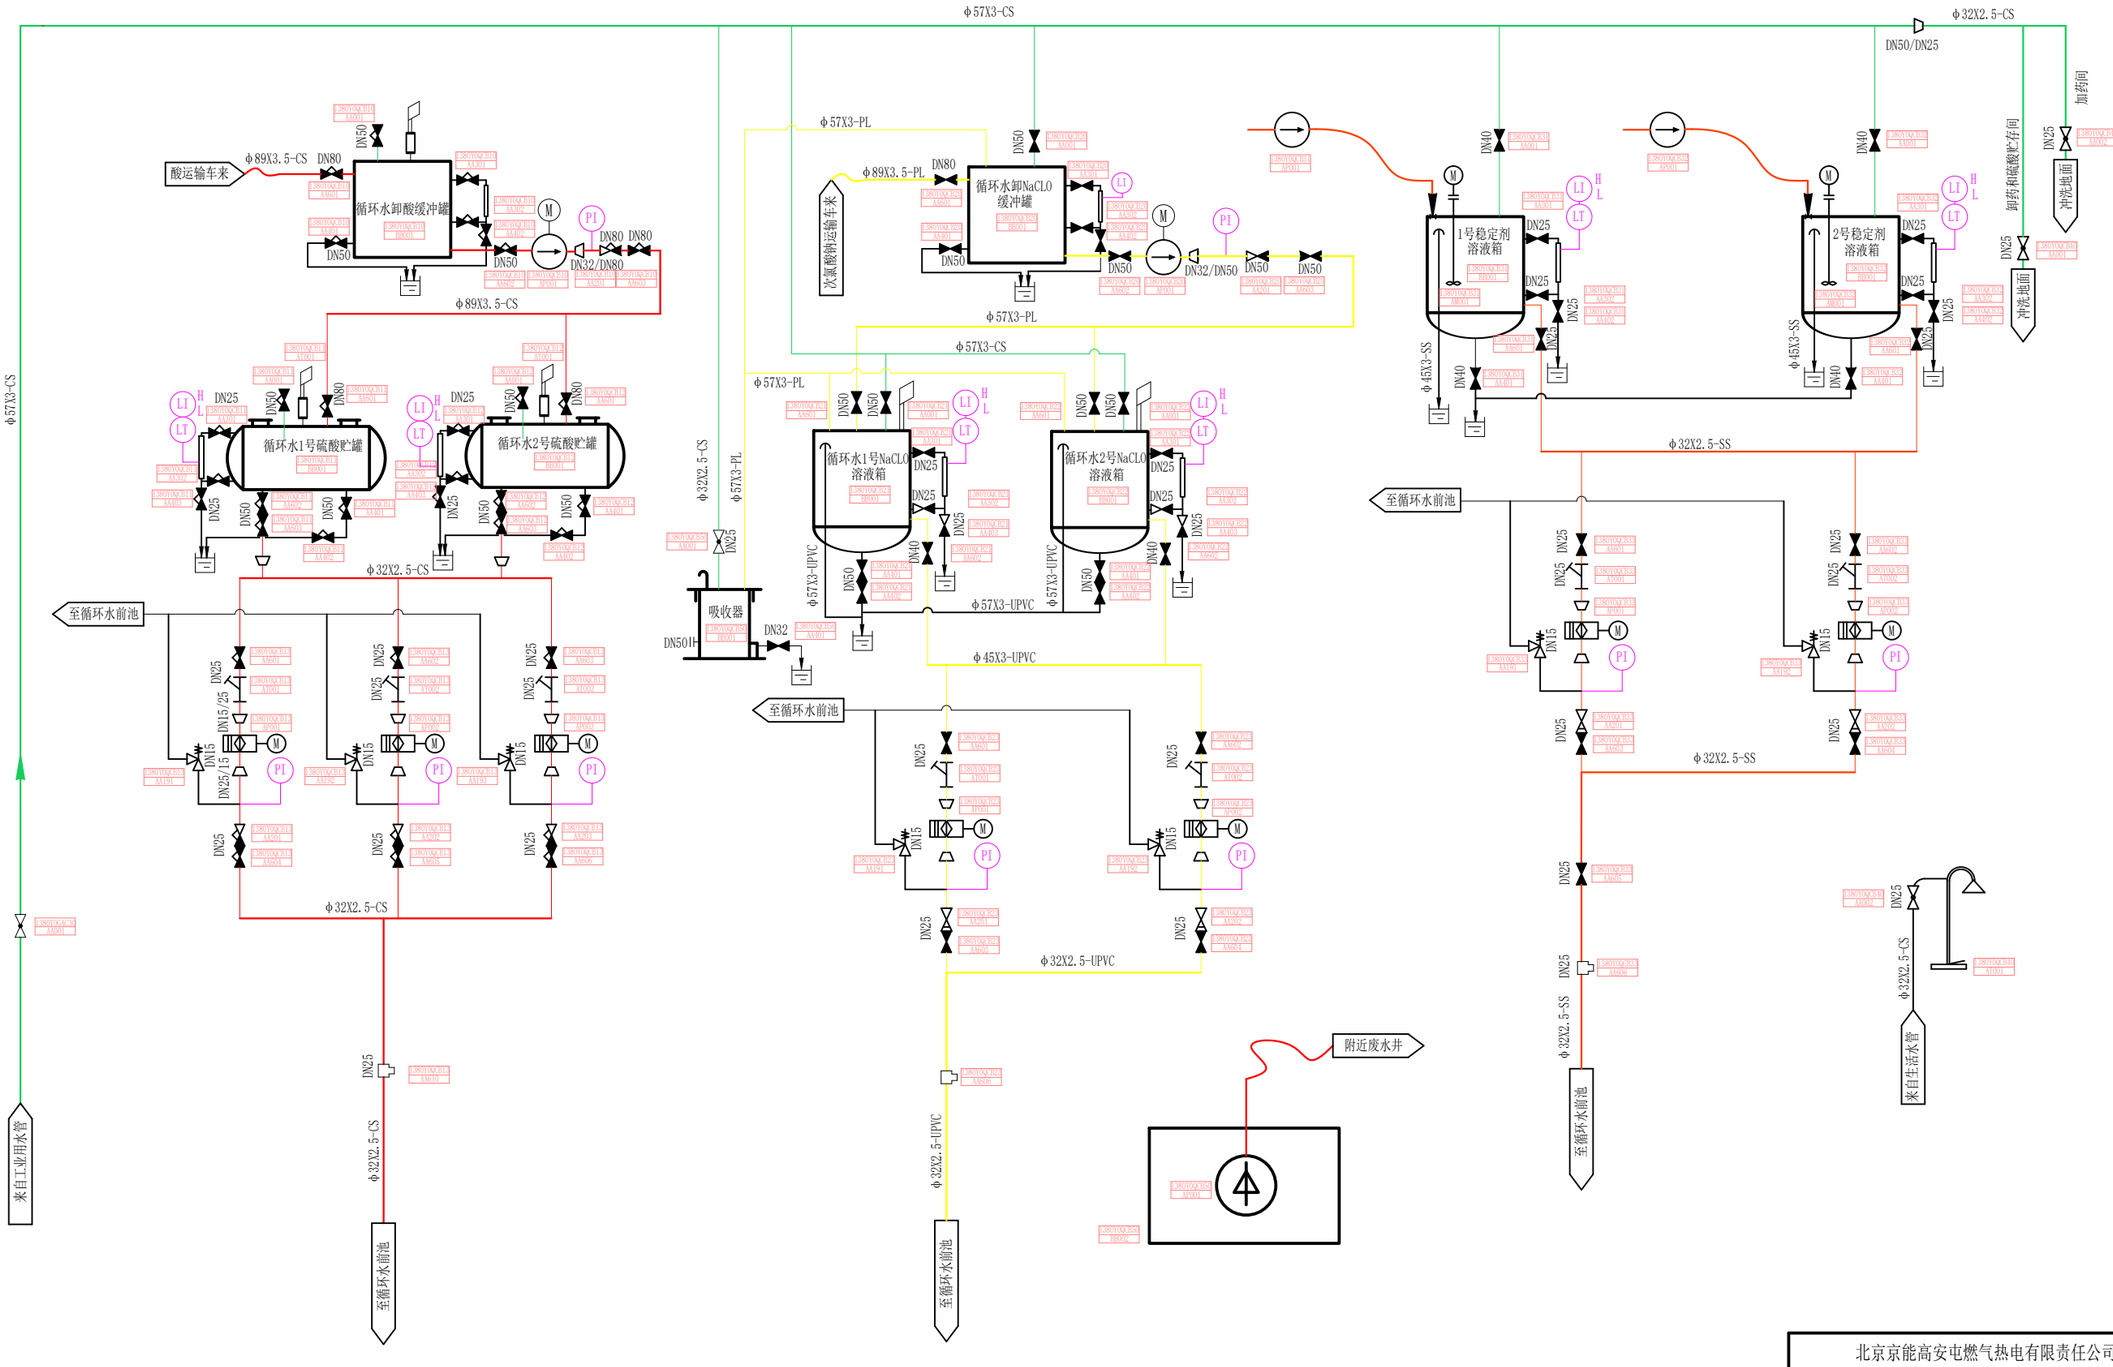


北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	王文博	循环水加药系统			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 35 页	

废水处理系统阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B5	1380Y0GNN11AA602	卸酸泵出口衬胶止回阀	废水间	D17	1380Y0GNN31AA611	碱贮罐至化学加药间手动隔膜阀	废水间
B5	1380Y0GNN11AA603	卸酸泵出口手动隔膜阀	废水间	D17	1380Y0GNN31AA402	碱贮罐排污手动隔膜阀2	废水间
B5	1380Y0GNN11AA301	酸贮罐液位计气侧手阀	废水间	D18	1380Y0GNN31AA606	碱贮罐出口手动隔膜阀2	废水间
B6	1380Y0GNN11AA001	酸贮罐进水手动隔膜阀	废水间	E3	1380Y0GNN10AA601	卸酸缓冲罐进酸手阀	废水间
B6	1380Y0GNN11AA604	酸贮罐进酸手动隔膜阀	废水间	E3	1380Y0GNN10AA401	卸酸缓冲罐排污手阀	废水间
B8	1380Y0GNN11AA608	酸雾吸收器进水手动隔膜阀	废水间	E4	1380Y0GNN10AA402	卸酸缓冲罐液位计排污手阀	废水间
B11	1380Y0GNN21AA602	卸NaClO泵出口止回阀	废水间	E4	1380Y0GNN10AA302	卸酸缓冲罐液位计水侧手阀	废水间
B11	1380Y0GNN21AA603	卸NaClO泵出口手动隔膜阀	废水间	E4	1380Y0GNN10BB001	卸酸缓冲罐	废水间
B11	1380Y0GNN21AA301	NaClO贮罐液位计气侧手阀	废水间	E6	1380Y0GNN12AP001	1号盐酸计量泵	废水间
B12	1380Y0GNN21AA001	NaClO贮罐进水手动隔膜阀	废水间	E6	1380Y0GNN12AT001	1号盐酸计量泵进口管过滤器	废水间
B12	1380Y0GNN21AA604	NaClO贮罐进药手动隔膜阀	废水间	E6	1380Y0GNN12AA601	1号盐酸计量泵进口隔膜阀	废水间
B16	1380Y0GNN31AA602	卸碱泵出口止回阀	废水间	E6	1380Y0GNN12AA191	1号盐酸计量泵出口安全阀	废水间
B16	1380Y0GNN31AA603	卸碱泵出口手动隔膜阀	废水间	E7	1380Y0GNN12AP002	2号盐酸计量泵	废水间
B17	1380Y0GNN31AA604	碱贮罐进碱手动球阀	废水间	E7	1380Y0GNN12AT002	2号盐酸计量泵进口管过滤器	废水间
B17	1380Y0GNN31AA301	碱贮罐液位计水侧手阀	废水间	E7	1380Y0GNN12AA602	2号盐酸计量泵进口隔膜阀	废水间
B18	1380Y0GNN31AA001	碱贮罐进水手动隔膜阀	废水间	E7	1380Y0GNN12AA192	2号盐酸计量泵出口安全阀	废水间
C5	1380Y0GNN11AP001	卸酸泵	废水间	E9	1380Y0GNN20AA601	卸NaClO缓冲罐进NaClO手动隔膜阀	废水间
C5	1380Y0GNN11AA601	卸酸泵进口直通式隔膜阀	废水间	E9	1380Y0GNN20AA401	卸NaClO缓冲罐排污手动隔膜阀	废水间
C5	1380Y0GNN11AA403	酸贮罐液位计排污手阀	废水间	E10	1380Y0GNN20BB001	卸NaClO缓冲罐	废水间
C5	1380Y0GNN11AA302	酸贮罐液位计水侧手阀	废水间	E10	1380Y0GNN20AA402	卸NaClO缓冲罐液位计排污手阀	废水间
C6	1380Y0GNN11BB001	酸贮罐	废水间	E10	1380Y0GNN20AA302	卸NaClO缓冲罐液位计水侧手阀	废水间
C6	1380Y0GNN11AA401	酸贮罐排污阀1	废水间	E14	1380Y0GNN30AA601	卸碱缓冲罐进碱手动隔膜阀	废水间
C7	1380Y0GNN11AA606	酸贮罐出口手阀	废水间	E14	1380Y0GNN30AA401	卸碱缓冲罐排污手动隔膜阀	废水间
C8	1380Y0GCN13BB003	盐酸雾吸收器	废水间	E15	1380Y0GNN30BB001	卸碱缓冲罐	废水间
C8	1380Y0GNN11AA404	酸雾吸收器排污手动隔膜阀	废水间	E15	1380Y0GNN30AA302	卸碱缓冲罐液位计水侧手阀	废水间
C11	1380Y0GNN21AP001	卸NaClO泵	废水间	E16	1380Y0GNN30AA402	卸碱缓冲罐液位计排污手阀	废水间
C11	1380Y0GNN21AA601	卸NaClO泵进口手动隔膜阀	废水间	E17	1380Y0GNN32AP001	1号碱计量泵	碱贮存和风机间
C11	1380Y0GNN21AA403	NaClO贮罐液位计排污手阀	废水间	E17	1380Y0GNN32AT001	1号碱计量泵进口管过滤器	碱贮存和风机间
C11	1380Y0GNN21AA302	NaClO贮罐液位计水侧手阀	废水间	E17	1380Y0GNN32AA601	1号碱计量泵进口手动球阀	碱贮存和风机间
C12	1380Y0GNN21BB001	NaClO贮罐	废水间	E17	1380Y0GNN32AA191	1号碱计量泵出口安全阀	碱贮存和风机间
C12	1380Y0GNN21AA605	NaClO贮罐出口手动隔膜阀1	废水间	E18	1380Y0GNN32AP002	2号碱计量泵	碱贮存和风机间
C12	1380Y0GNN21AA401	NaClO贮罐排污手动隔膜阀1	废水间	E19	1380Y0GNN32AT002	2号碱计量泵进口管过滤器	碱贮存和风机间
C16	1380Y0GNN31AP001	卸碱泵	废水间	E19	1380Y0GNN32AA602	2号碱计量泵进口手动球阀	碱贮存和风机间
C16	1380Y0GNN31AA601	卸碱泵进口手动球阀	废水间	E19	1380Y0GNN32AA192	2号碱计量泵出口安全阀	碱贮存和风机间
C17	1380Y0GNN31BB001	碱贮罐	碱贮存和风机间	F6	1380Y0GNN12AA604	1号盐酸计量泵出口手动隔膜阀	废水间
C17	1380Y0GNN31AA401	碱贮罐排污手动隔膜阀1	碱贮存和风机间	F6	1380Y0GNN12AA603	1号盐酸计量泵出口衬胶止回阀	废水间
C17	1380Y0GNN31AA403	碱贮罐液位计排污手阀	碱贮存和风机间	F7	1380Y0GNN12AA606	2号盐酸计量泵出口手动隔膜阀	废水间
C17	1380Y0GNN31AA302	碱贮罐液位计气侧手阀	碱贮存和风机间	F7	1380Y0GNN12AA605	2号盐酸计量泵出口衬胶止回阀	废水间
C18	1380Y0GNN31AA605	碱贮罐出口手动隔膜阀1	碱贮存和风机间	F8	1380Y0GNN12AA607	盐酸计量泵出口母管背压阀	废水间
D3	1380Y0GNN10AA001	卸酸缓冲罐进水手动隔膜阀	废水间	F14	1380Y0GNN32AA607	碱计量泵出口母管背压阀	废水间
D4	1380Y0GNN10AA301	卸酸缓冲罐液位计气侧手阀	废水间	F17	1380Y0GNN32AA603	1号碱计量泵出口止回阀	废水间
D6	1380Y0GNN11AA605	酸贮罐至化水加药间手阀	废水间	F17	1380Y0GNN32AA604	1号碱计量泵出口手动球阀	废水间
D6	1380Y0GNN11AA402	酸贮罐排污阀2	废水间	F19	1380Y0GNN32AA605	2号碱计量泵出口止回阀	废水间
D7	1380Y0GNN11AA607	酸贮罐至工业废水酸计量泵手阀	废水间	F19	1380Y0GNN32AA606	2号碱计量泵出口手动球阀	废水间
D9	1380Y0GNN20AA001	卸NaClO缓冲罐进水手阀	废水间	G19	1380Y0GNN40AA001	生活用水至安全淋浴器手动球阀	废水间
D10	1380Y0GNN20AA301	卸NaClO缓冲罐液位计气侧手阀	废水间	H14	1380Y0GNN12AA608	盐酸计量泵出口母管手动隔膜阀	化学制水加药间
D12	1380Y0GNN21AA607	NaClO贮罐至化学加药间手阀	废水间	H15	1380Y0GNN32AA608	碱计量泵出口至管过滤器手阀	化学制水加药间
D12	1380Y0GNN21AA402	NaClO贮罐排污手动隔膜阀2	废水间	I14	1380Y0GNQ11AM001	管混合器	化学制水加药间
D15	1380Y0GNN30AA001	卸碱缓冲罐进水手阀	废水间	I15	1380Y0GNQ11AA401	管混合器排污手动隔膜阀	化学制水加药间
D15	1380Y0GNN30AA501	卸碱缓冲罐排空手阀	废水间	I15	1380Y0GNK11AA301	工业废水池出口管至城市污水压力表手阀	化学制水加药间
D15	1380Y0GNN30AA301	卸碱缓冲罐液位计气侧手阀	废水间	I18	1380Y0GNK11AA001	工业废水池出口管至城市污水气动阀	废水间

废水处理系统阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
J5	1380Y0GNC11AA003	1号废水池曝气气动阀	碱贮存和风机间				
J6	1380Y0GNK11AA008	1号工业废水输送泵出口手阀	化学制水加药间				
J6	1380Y0GNK11AA009	1号工业废水输送泵出口手动隔膜阀	化学制水加药间				
J7	1380Y0GNK11AA006	2号工业废水输送泵出口手阀	化学制水加药间				
J7	1380Y0GNK11AA007	2号工业废水输送泵出口手动隔膜阀	化学制水加药间				
J7	1380Y0GNK11AA302	1号废水输送泵出口压力表手阀	化学制水加药间				
J8	1380Y0GNK11AA303	2号废水输送泵出口压力表手阀	化学制水加药间				
J9	1380Y0GCK32AA001	热网补水贮存池进水气动门	化学制水加药间				
J9	1380Y0GCK61AA004	热网事故补水泵出口手阀	化学制水加药间				
J12	1380Y0GCK61AA001	热网事故补水气动门	化学制水加药间				
K4	1380Y0GNK11AA004	工业废水至1号废水池手阀	室外				
K5	1380Y0GNK11AA002	工业废水出口至1号废水池气动阀	废水间				
K6	1380Y0GNN21AA608	NaClO贮罐至1号废水池手动隔膜阀	废水间				
K6	1380Y0GNN21AA609	NaClO贮罐至1号废水池气开式隔膜阀	废水间				
K6	1380Y0GNN31AA607	碱贮罐至1号废水池手动隔膜阀	废水间				
K6	1380Y0GNN31AA608	碱贮罐至1号废水池气开式隔膜阀	废水间				
K6	1380Y0GNK11AP001	1号废水输送泵	化学制水加药间				
K7	1380Y0GNK11AP002	2号废水输送泵	化学制水加药间				
K8	1380Y0GNN31AA609	碱贮罐至2号废水池手动隔膜阀	化学制水加药间				
K8	1380Y0GNN31AA610	碱贮罐至2号废水池气开式隔膜阀	化学制水加药间				
K9	1380Y0GCK61AP001	热网事故补水泵	化学制水加药间				
K9	1380Y0GCK61AA002	热网事故补水回流气动门	化学制水加药间				
K9	1380Y0GCK61AA003	热网事故补水泵出口止回阀	化学制水加药间				
K17	1380Y0GNC13AA001	压缩空气贮罐进口止回阀	室外				
K17	1380Y0GNC13AA002	压缩空气贮罐进口手阀	室外				
K17	1380Y0GNC13AA191	压缩空气贮罐安全阀	室外				
K18	1380Y0GNC13BB001	压缩空气贮罐	室外				
K18	1380Y0GNC13AA003	压缩空气贮罐出口手阀	室外				
K18	1380Y0GNC13AA004	压缩空气贮罐出口减压阀	室外				
L6	1380Y0GNK11BB001	1号废水收集池	废水间				
L7	1380Y0GCK61AA005	热网事故补水泵至1号废水池排放手阀	化学制水加药间				
L8	1380Y0GCK32BB001	热网补水贮存池	废水间				
L12	1380Y0GNC11AA001	1号罗茨风机出口手阀	碱贮存和风机间				
L12	1380Y0GNC11AA002	1号罗茨风机出口止回阀	碱贮存和风机间				
L13	1380Y0GNC11AN001	1号罗茨风机	碱贮存和风机间				
L13	1380Y0GNC11AA191	1号罗茨风机出口安全阀	碱贮存和风机间				
L13	1380Y0GNC11BS002	1号罗茨风机出口消声器	碱贮存和风机间				
L14	1380Y0GNC11AT001	1号罗茨风机进口滤网	碱贮存和风机间				
L14	1380Y0GNC11BS001	1号罗茨风机进口消声器	碱贮存和风机间				
L17	1380Y0GNC13AA401	压缩空气贮罐排污手阀	室外				
M12	1380Y0GNC11AA501	罗茨风机出口母管排空动蝶阀	碱贮存和风机间				
M12	1380Y0GNC12AA001	2号罗茨风机出口手阀	碱贮存和风机间				
M12	1380Y0GNC12AA002	2号罗茨风机出口止回阀	碱贮存和风机间				
M13	1380Y0GNC12AA191	2号罗茨风机出口安全阀	碱贮存和风机间				
M13	1380Y0GNC12AN001	2号罗茨风机	碱贮存和风机间				
M13	1380Y0GNC12BS002	2号罗茨风机出口消声器	碱贮存和风机间				
M14	1380Y0GNC12AT001	2号罗茨风机进口滤网	碱贮存和风机间				
M14	1380Y0GNC12BS001	2号罗茨风机进口消声器	碱贮存和风机间				

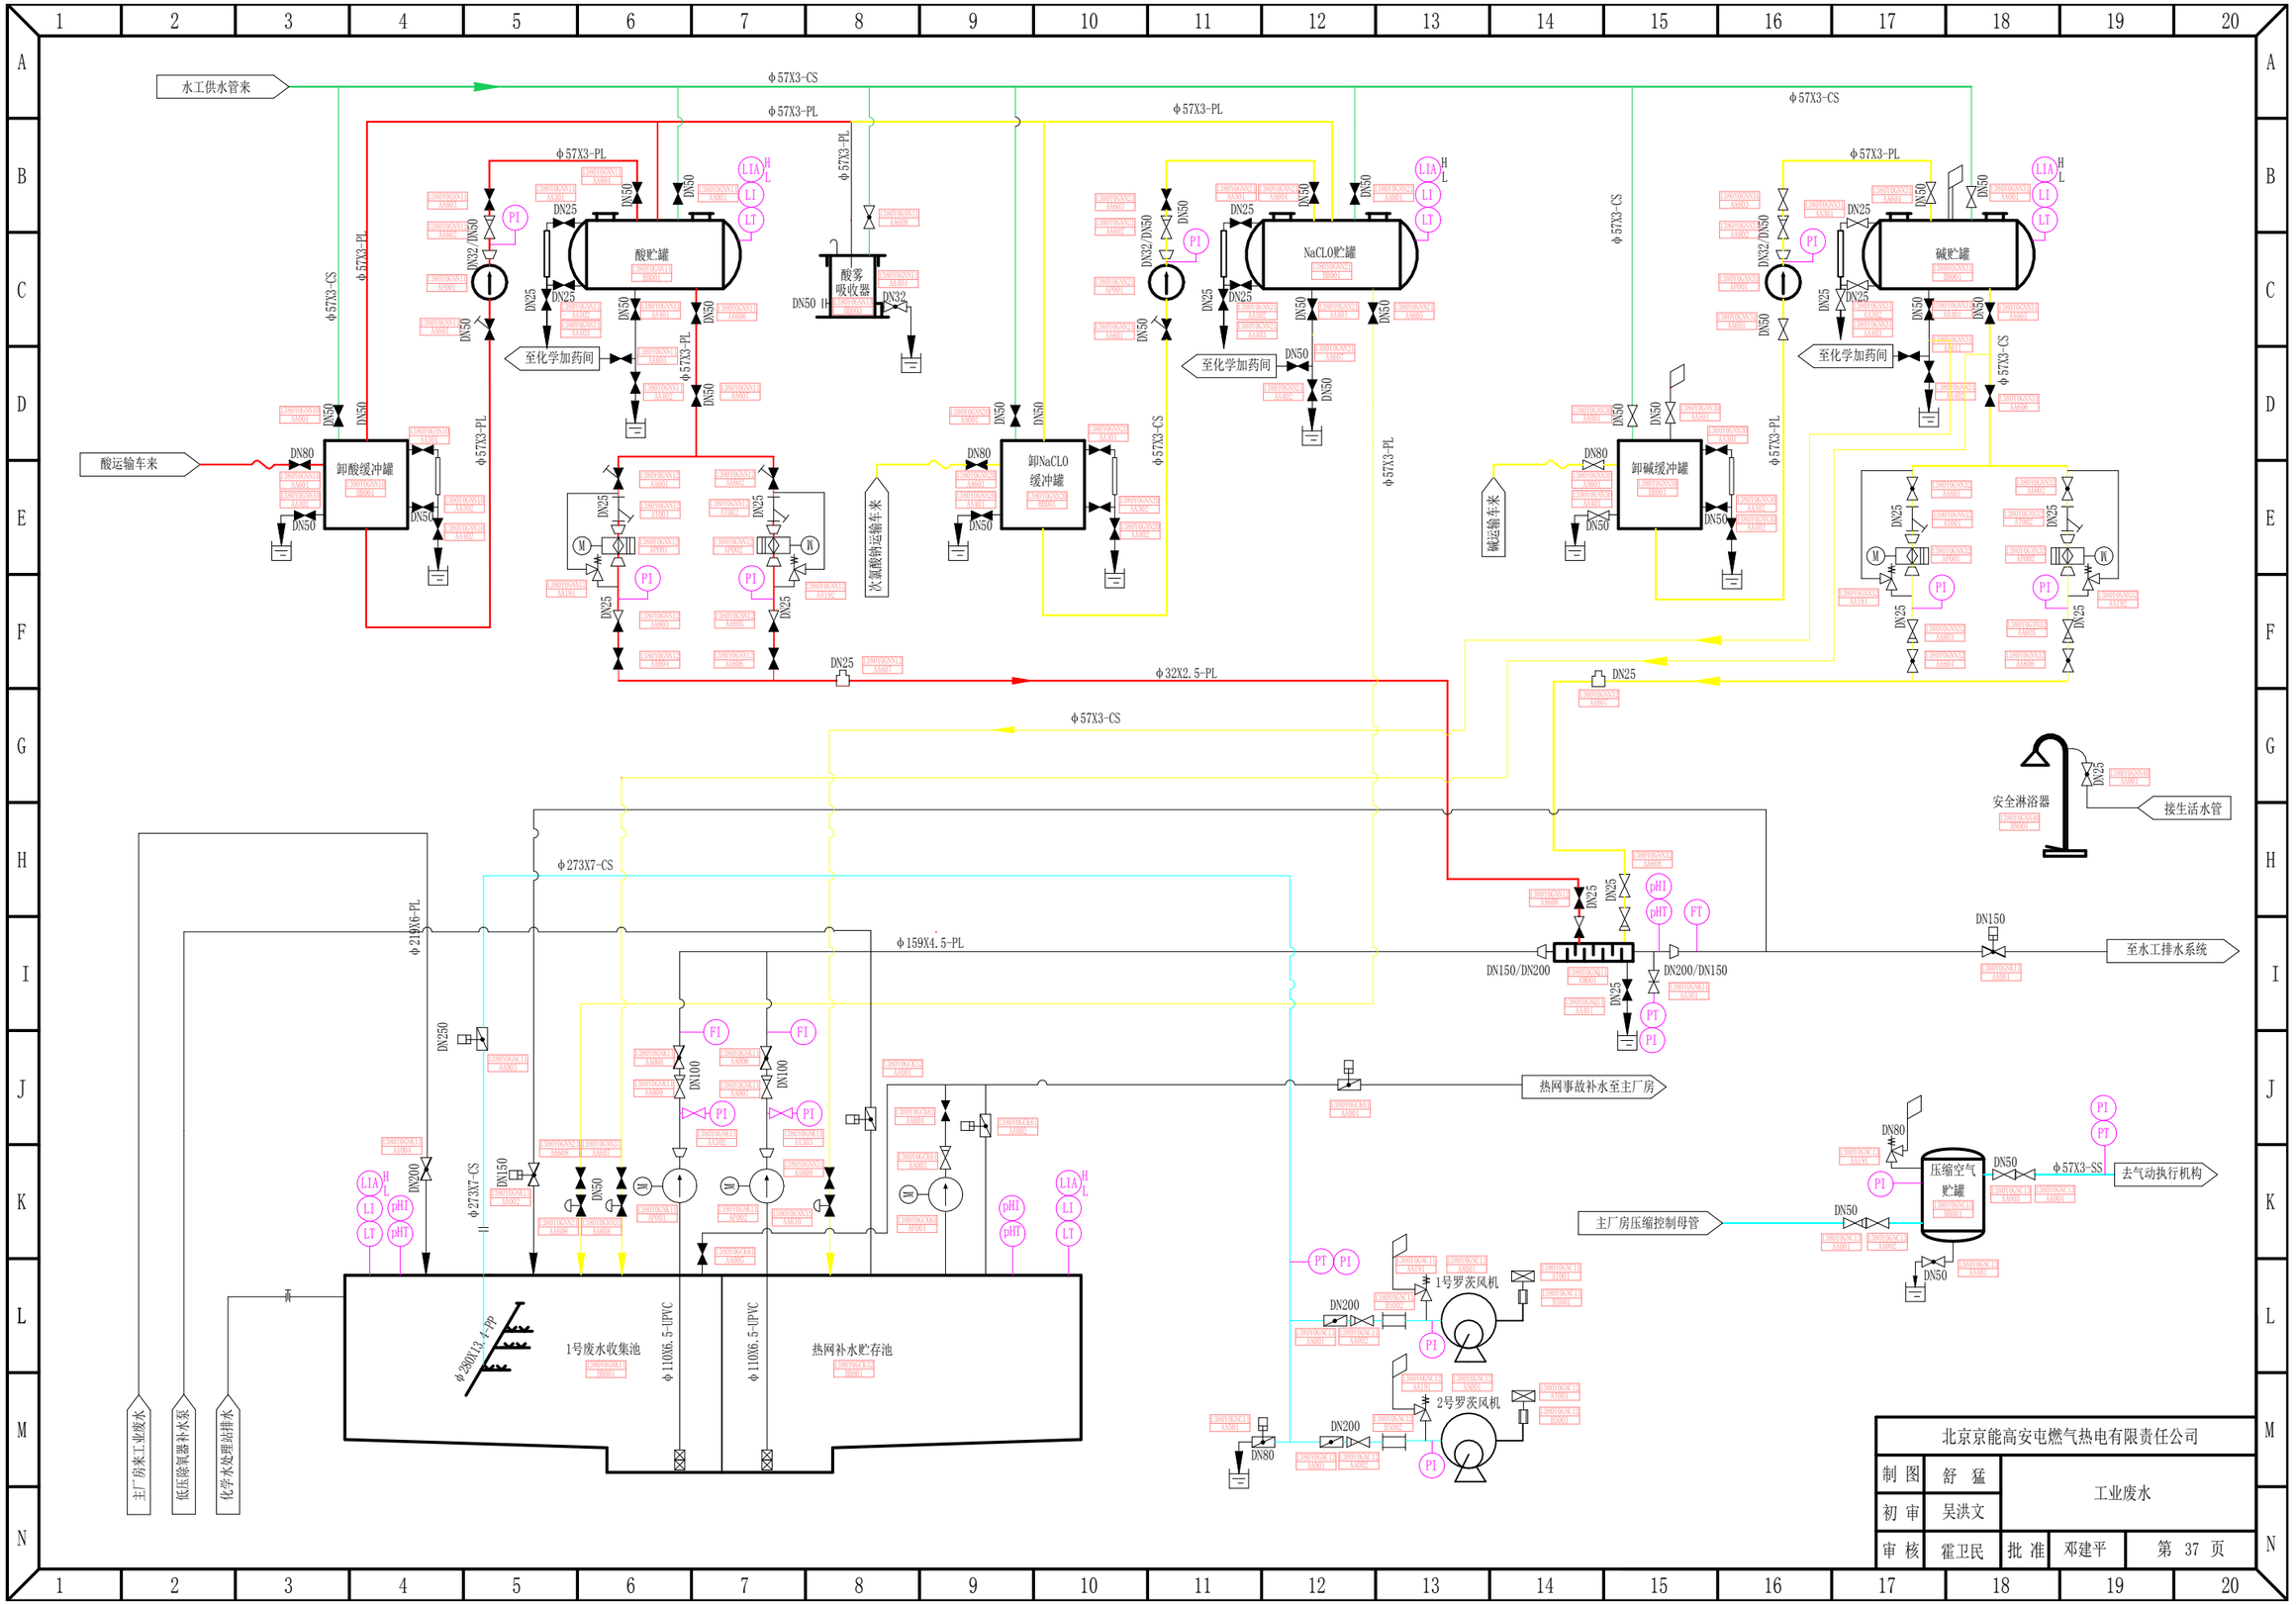

北京京能高安电燃气热电有限责任公司					
制 图	舒 猛	工业废水			
初 审	吴洪文				
审 核	霍卫民	批 准	邓建平	第 37 页	

供氢系统阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B8	1380Y0QJH11AT001	供氢系统1号充氢汇流排排空阻火器	供氢站	H10	1380Y0QJH22AA302	2号供氢汇流排减压阀后压力表手阀	供氢站
B9	1380Y0QJH12AT001	供氢系统2号充氢汇流排排空阻火器	供氢站	H11	1380Y0QJH22AA601	供氢系统2号供氢汇流排取样针型阀	供氢站
B12	1380Y0QJH21AT001	供氢系统1号供氢汇流排排空阻火器	供氢站	H11	1380Y0QJH22AA301	2号供氢汇流排减压阀后压力变手阀	供氢站
B13	1380Y0QJH22AT001	供氢系统2号供氢汇流排排空阻火器	供氢站	H11	1380Y0QJH22AA303	供氢系统2号供氢汇流排露点仪手阀	供氢站
C3	1380Y0QJH01BB001	供氢系统1号氢气钢瓶组模块	供氢站	H11	1380Y0QJH22AA304	供氢系统2号供氢汇流排纯度仪手阀	供氢站
C4	1380Y0QJH01AA001	供氢系统1号氢瓶组1号瓶出口手阀	供氢站	H12	1380Y0QJH21AA006	1号与2号供氢汇流排联络手阀	供氢站
C4	1380Y0QJH01AA002-2	供氢系统1号氢瓶组2-20号瓶出口手阀	供氢站	H12	1380Y0QJH22AA191	供氢系统2号供氢汇流排安全阀	供氢站
C5	1380Y0QJH01AA021	供氢系统1号氢瓶组出口手阀	供氢站	H12	1380Y0QJH22AA501	供氢系统2号供氢汇流排放空手阀	供氢站
C5	1380Y0QJH01AA101	供氢系统1号氢瓶组模块出口减压阀	供氢站	H13	1380Y0QJH22AK001	供氢系统2号供氢汇流排	供氢站
C6	1380Y0QJH01AA022	供氢系统1号氢瓶组出口减压后手阀	供氢站	H13	1380Y0QJH22AA004	供氢系统2号供氢汇流排出口1道手阀	供氢站
C7	1380Y0QJH11AA501	供氢系统1号充氢汇流排放空阀	供氢站	H13	1380Y0QJH22AA005	供氢系统2号供氢汇流排出口2道手阀	供氢站
D7	1380Y0QJH11AA001	供氢系统1号充氢汇流排进口1号手阀	供氢站	I3	1380Y0QJH04BB001	供氢系统4号氢气钢瓶组模块	供氢站
D7	1380Y0QJH11AA191	供氢系统1号充氢汇流排安全阀	供氢站	I4	1380Y0QJH04AA001	供氢系统4号氢瓶组1号瓶出口手阀	供氢站
D18	1380Y0QJH50AE001	供氢站手动液压叉车	供氢站	I4	1380Y0QJH04AA002-2	供氢系统4号氢瓶组2-20号瓶出口手阀	供氢站
E3	1380Y0QJH02BB001	供氢系统2号氢气钢瓶组模块	供氢站	I5	1380Y0QJH04AA021	供氢系统4号氢瓶组出口手阀	供氢站
E4	1380Y0QJH02AA001	供氢系统2号氢瓶组1号瓶出口手阀	供氢站	I5	1380Y0QJH04AA101	供氢系统4号氢瓶组模块出口减压阀	供氢站
E4	1380Y0QJH02AA002-2	供氢系统2号氢瓶组2-20号瓶出口手阀	供氢站	I6	1380Y0QJH04AA022	供氢系统4号氢瓶组出口减压后手阀	供氢站
E5	1380Y0QJH02AA021	供氢系统2号氢瓶组出口手阀	供氢站	I7	1380Y0QJH12AA001	供氢系统2号充氢汇流排进口1号手阀	供氢站
E5	1380Y0QJH02AA101	供氢系统2号氢瓶组模块出口减压阀	供氢站	I7	1380Y0QJH12AA005	2号充氢汇流排CO2吹扫止回阀	供氢站
E6	1380Y0QJH02AA022	供氢系统2号氢瓶组出口减压后手阀	供氢站	I8	1380Y0QJH12AK001	供氢系统2号充氢汇流排	供氢站
E7	1380Y0QJH11AA002	供氢系统1号充氢汇流排进口2号手阀	供氢站	I8	1380Y0QJH12AA004	供氢系统2号充氢汇流排CO2吹扫手阀	供氢站
E7	1380Y0QJH11AA302	供氢系统1号充氢汇流排压力表手阀	供氢站	I15	1380Y0QJH40AA301	供CO2系统CO2缓冲罐出口压力变手阀	供氢站
E8	1380Y0QJH11AA301	供氢系统1号充氢汇流排压力变手阀	供氢站	I15	1380Y0QJH40AA302	供CO2系统CO2缓冲罐出口压力表手阀	供氢站
F3	1380Y0QJH03BB001	供氢系统3号氢气钢瓶组模块	供氢站	J4	1380Y0QJH05AA001	供氢系统5号氢瓶组1号瓶出口手阀	供氢站
F4	1380Y0QJH03AA001	供氢系统3号氢瓶组1号瓶出口手阀	供氢站	J4	1380Y0QJH05AA002-2	供氢系统5号氢瓶组2-20号瓶出口手阀	供氢站
F4	1380Y0QJH03AA002-2	供氢系统3号氢瓶组2-20号瓶出口手阀	供氢站	J5	1380Y0QJH05AA021	供氢系统5号氢瓶组出口手阀	供氢站
F5	1380Y0QJH03AA021	供氢系统3号氢瓶组出口手阀	供氢站	J5	1380Y0QJH05AA101	供氢系统5号氢瓶组模块出口减压阀	供氢站
F5	1380Y0QJH03AA101	供氢系统3号氢瓶组模块出口减压阀	供氢站	J6	1380Y0QJH05AA022	供氢系统5号氢瓶组出口减压后手阀	供氢站
F6	1380Y0QJH03AA022	供氢系统3号氢瓶组出口减压后手阀	供氢站	J7	1380Y0QJH12AA302	供氢系统2号充氢汇流排压力表手阀	供氢站
F7	1380Y0QJH11AA005	1号充氢汇流排CO2吹扫止回阀	供氢站	J8	1380Y0QJH12AA301	供氢系统2号充氢汇流排压力变手阀	供氢站
F8	1380Y0QJH11AK001	供氢系统1号充氢汇流排	供氢站	J12	1380Y0QJH31AK001	供CO2系统1号汇流排	供氢站
F8	1380Y0QJH11AA004	供氢系统1号充氢汇流排CO2吹扫手阀	供氢站	J13	1380Y0QJH40AA191	供二氧化碳系统二氧化碳缓冲罐安全阀	供氢站
G7	1380Y0QJH11AA003	供氢系统1号充氢汇流排进口3号手阀	供氢站	J14	1380Y0QJH40BB001	供CO2系统CO2缓冲罐	供氢站
G9	1380Y0QJH21AA001	1号供氢汇流排减压阀前手阀	供氢站	J14	1380Y0QJH40AA501	供CO2系统CO2缓冲罐放气手动球阀	供氢站
G10	1380Y0QJH21AA101	供氢系统1号供氢汇流排减压阀	供氢站	J15	1380Y0QJH40AA002	供CO2系统CO2缓冲罐出口手动球阀	供氢站
G10	1380Y0QJH21AA002	1号供氢汇流排减压阀后手阀	供氢站	J15	1380Y0QJH40AA003	供CO2系统CO2缓冲罐出口止回阀	供氢站
G10	1380Y0QJH21AA003	1号供氢汇流排减压阀检修旁路手阀	供氢站	K4	1380Y0QJH05BB001	供氢系统5号氢气钢瓶组模块	供氢站
G10	1380Y0QJH21AA302	1号供氢汇流排减压阀后压力表手阀	供氢站	K7	1380Y0QJH12AA002	供氢系统2号充氢汇流排进口2号手阀	供氢站
G11	1380Y0QJH21AA601	1号供氢汇流排取样针型阀	供氢站	K7	1380Y0QJH12AA191	供氢系统2号充氢汇流排安全阀	供氢站
G11	1380Y0QJH21AA301	1号供氢汇流排减压阀后压力变手阀	供氢站	K9	1380Y0QJH31AA001	供CO2系统1号CO2汇流排进口1号手阀	供氢站
G11	1380Y0QJH21AA303	供氢系统1号供氢汇流排露点仪手阀	供氢站	K10	1380Y0QJH31AA002-8	供CO2系统1号CO2汇流排进口2-8号手阀	供氢站
G11	1380Y0QJH21AA304	供氢系统1号供氢汇流排纯度仪手阀	供氢站	K11	1380Y0QJH31AA009	1号CO2汇流排出口手动角阀	供氢站
G12	1380Y0QJH21AA191	供氢系统1号供氢汇流排安全阀	供氢站	K12	1380Y0QJH31AA010	供CO2系统1号CO2汇流排出口手阀	供氢站
G12	1380Y0QJH21AA501	1号供氢汇流排放空手阀	供氢站	K12	1380Y0QJH31AA011	1号CO2汇流排至CO2缓冲罐手阀	供氢站
G13	1380Y0QJH21AK001	供氢系统1号供氢汇流排	供氢站	K12	1380Y0QJH31AA301	1号CO2汇流排至CO2压力表手阀	供氢站
G13	1380Y0QJH21AA004	1号供氢汇流排出口1道手阀	供氢站	K13	1380Y0QJH31AA601	1号CO2汇流排至CO2缓冲罐取样手阀	供氢站
G13	1380Y0QJH21AA005	1号供氢汇流排出口2道手阀	供氢站	K13	1380Y0QJH40AA001	供CO2系统CO2缓冲罐进口手动球阀	供氢站
H9	1380Y0QJH22AA001	2号供氢汇流排减压阀前手阀	供氢站	K14	1380Y0QJH40AA401	供CO2系统CO2缓冲罐排污手动球阀	供氢站
H10	1380Y0QJH22AA101	供氢系统2号供氢汇流排减压阀	供氢站	L4	1380Y0QJH06BB001	供氢系统6号氢气钢瓶组模块	供氢站
H10	1380Y0QJH22AA002	2号供氢汇流排减压阀后手阀	供氢站	L4	1380Y0QJH06AA001	供氢系统6号氢瓶组1号瓶出口手阀	供氢站
H10	1380Y0QJH22AA003	2号供氢汇流排减压阀检修旁路手阀	供氢站	L4	1380Y0QJH06AA002-2	供氢系统6号氢瓶组2-20号瓶出口手阀	供氢站

供氢系统阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
L5	1380Y0QJH06AA021	供氢系统6号氢瓶组出口手阀	供氢站				
L5	1380Y0QJH06AA101	供氢系统6号氢瓶组模块出口减压阀	供氢站				
L6	1380Y0QJH06AA022	供氢系统6号氢瓶组出口减压后手阀	供氢站				
L7	1380Y0QJH12AA003	供氢系统2号充氢汇流排进口3号手阀	供氢站				
L7	1380Y0QJH12AA501	供氢系统2号充氢汇流排放空阀	供氢站				
L10	1380Y0QJH31BB001	供CO2系统1号钢瓶组模块	供氢站				
L12	1380Y0QJH32AK001	供CO2系统2号汇流排	供氢站				
M10	1380Y0QJH32AA001	供CO2系统2号CO2汇流排进口1号手阀	供氢站				
M10	1380Y0QJH32AA002-8	供CO2系统2号CO2汇流排进口2-8号手阀	供氢站				
M11	1380Y0QJH32AA009	2号CO2汇流排出口手动角阀	供氢站				
M12	1380Y0QJH32AA010	供CO2系统2号CO2汇流排出口手阀	供氢站				
M12	1380Y0QJH32AA011	2号CO2汇流排至CO2缓冲罐手阀	供氢站				
M12	1380Y0QJH32AA301	2号CO2汇流排至CO2罐压力表手阀	供氢站				
M13	1380Y0QJH32AA601	2号CO2汇流排至CO2缓冲罐取样手阀	供氢站				
N10	1380Y0QJH32BB001	供CO2系统2号钢瓶组模块	供氢站				

氢气钢瓶组模块

共20瓶

Φ27X5-T2

PI

放空阀

DN20

DN32

Φ38X3-SS

Φ25X2.5-SS

DN20

PI

PT

充二氧化碳口

充氢汇流排

Φ32X3.5-SS

探头

氢气自动检漏报警仪

露点仪

纯度仪

取样口

DN25

DN20

供氢系统1号供氢汇流排

供氢系统2号供氢汇流排

至发电机组氢气管

Φ25X3.5-SS

供CO2系统CO2缓冲罐

DN15

DN6

Φ18X3-SS

接至氢气汇流排充二氧化碳口

供CO2系统1号钢瓶组模块

供CO2系统2号钢瓶组模块

北京京能高安电燃气热电有限责任公司					
制 图	李 堃	供氢系统			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 39 页	

1号取样装置阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B5	138011QUA30AA001	1号炉高省取样滤网前1次高温压阀	锅炉汽水取样间	C6	138011QUA40AA002	1号炉低炉水取样滤网后中阀	锅炉汽水取样间
B5	138011QUA30AA002	1号炉高省取样滤网前2次高温压阀	锅炉汽水取样间	C7	138011QUA50AT001	1号炉中炉水取样滤网	锅炉汽水取样间
B7	138011QUA50AA001	1号炉中炉水取样滤网前中阀	锅炉汽水取样间	C7	138011QUA50AC001	1号炉中炉水取样1次降温压器	锅炉汽水取样间
B8	138011QUA60AC001	1号炉高炉水取样预冷器	锅炉汽水取样间	C7	138011QUA50AC002	1号炉中炉水取样2次降温压器	锅炉汽水取样间
B8	138011QUA60AA001	1号炉高炉水取样滤网前1次高温压阀	锅炉汽水取样间	C7	138011QUA50AA002	1号炉中炉水取样滤网后中阀	锅炉汽水取样间
B8	138011QUA60AA002	1号炉高炉水取样滤网前2次高温压阀	锅炉汽水取样间	C7	138011QUA50AA401	1号炉中炉水取样排污手阀	锅炉汽水取样间
B10	138011QUB20AA001	1号炉中饱和汽取样滤网前中阀	锅炉汽水取样间	C8	138011QUA60AT001	1号炉高炉水取样滤网	锅炉汽水取样间
B11	138011QUB30AC001	1号炉高饱和汽取样预冷器	锅炉汽水取样间	C8	138011QUA60AC002	1号炉高炉水取样1次降温压器	锅炉汽水取样间
B11	138011QUB30AA001	1号炉高饱和取样滤网前1次高温压阀	锅炉汽水取样间	C8	138011QUA60AC003	1号炉高炉水取样2次降温压器	锅炉汽水取样间
B11	138011QUB30AA002	1号炉高饱和取样滤网前2次高温压阀	锅炉汽水取样间	C8	138011QUA60AA003	1号炉高炉水取样滤网后高温压阀	锅炉汽水取样间
B12	138011QUB40AA001	1号炉低过热汽取样滤网前中阀	锅炉汽水取样间	C8	138011QUA60AA401	1号炉高炉水取样1次排污手阀	锅炉汽水取样间
B12	138011QUB50AC001	1号炉中过热汽取样预冷器	锅炉汽水取样间	C8	138011QUA60AA402	1号炉高炉水取样2次排污手阀	锅炉汽水取样间
B12	138011QUB50AA001	1号炉中过热取样滤网前1次高温压阀	锅炉汽水取样间	C9	138011QUB10AT001	1号炉低饱和汽取样滤网	锅炉汽水取样间
B12	138011QUB50AA002	1号炉中过热取样滤网前2次高温压阀	锅炉汽水取样间	C9	138011QUB10AC001	1号炉低饱和汽取样降温压器	锅炉汽水取样间
B13	138011QUB60AC001	1号炉高过热汽取样预冷器	锅炉汽水取样间	C9	138011QUB10AA001	1号炉低饱和汽取样滤网前中阀	锅炉汽水取样间
B13	138011QUB60AA001	1号炉高过热取样滤网前1次高温压阀	锅炉汽水取样间	C9	138011QUB10AA002	1号炉低饱和汽取样滤网后中阀	锅炉汽水取样间
B13	138011QUB60AA002	1号炉高过热取样滤网前2次高温压阀	锅炉汽水取样间	C9	138011QUB10AA401	1号炉低饱和汽取样排污手阀	锅炉汽水取样间
B14	138011QUB70AC001	1号炉再热汽取样预冷器	锅炉汽水取样间	C9	138011QUB20AA401	1号炉中饱和汽取样排污手阀	锅炉汽水取样间
B14	138011QUB70AA001	1号炉再热汽取样滤网前1次高温压阀	锅炉汽水取样间	C10	138011QUB20AT001	1号炉中饱和汽取样滤网	锅炉汽水取样间
B14	138011QUB70AA002	1号炉再热汽取样滤网前2次高温压阀	锅炉汽水取样间	C10	138011QUB20AC001	1号炉中饱和汽取样1次降温压器	锅炉汽水取样间
B18	138011QUU10AA002	1号炉取样架冷却出口手阀	锅炉汽水取样间	C10	138011QUB20AC002	1号炉中饱和汽取样2次降温压器	锅炉汽水取样间
C2	138010QUC10AT001	凝结水取样杆式过滤器	锅炉汽水取样间	C10	138011QUB20AA002	1号炉中饱和汽取样滤网后中阀	锅炉汽水取样间
C2	138010QUC10AC001	凝结水取样高效降温降压器	锅炉汽水取样间	C10	138011QUB30AA401	1号炉高饱和汽取样1次排污手阀	锅炉汽水取样间
C2	138010QUC10AA001	凝结水取样杆式过滤器前中压阀	锅炉汽水取样间	C10	138011QUB30AA402	1号炉高饱和汽取样2次排污手阀	锅炉汽水取样间
C2	138010QUC10AA002	凝结水取样杆式过滤器后中压阀	锅炉汽水取样间	C11	138011QUB30AT001	1号炉高饱和汽取样滤网	锅炉汽水取样间
C2	138010QUC10AA401	凝结水取样排污手阀	锅炉汽水取样间	C11	138011QUB30AC002	1号炉高饱和汽取样1次降温压器	锅炉汽水取样间
C3	138011QUA10AA401	1号炉低省取样排污手阀	锅炉汽水取样间	C11	138011QUB30AC003	1号炉高饱和汽取样2次降温压器	锅炉汽水取样间
C3	138010QUE10AT001	轴加出口取样杆式过滤器	锅炉汽水取样间	C11	138011QUB30AA003	1号炉高饱和汽取样滤网后高温压阀	锅炉汽水取样间
C3	138010QUE10AC001	轴加出口取样高效降温降压器	锅炉汽水取样间	C11	138011QUB40AA401	1号炉低过热汽取样排污手阀	锅炉汽水取样间
C3	138010QUE10AA001	轴加出口取样杆式过滤器前中压阀	锅炉汽水取样间	C12	138011QUB40AT001	1号炉低过热汽取样滤网	锅炉汽水取样间
C3	138010QUE10AA002	轴加出口取样杆式过滤器后中压阀	锅炉汽水取样间	C12	138011QUB40AC001	1号炉低过热汽取样1次降温压器	锅炉汽水取样间
C3	138010QUE10AA401	轴加出口取样排污手阀	锅炉汽水取样间	C12	138011QUB40AC002	1号炉低过热汽取样2次降温压器	锅炉汽水取样间
C4	138011QUA10AT001	1号炉低省取样滤网	锅炉汽水取样间	C12	138011QUB40AA002	1号炉低过热汽取样滤网后中阀	锅炉汽水取样间
C4	138011QUA10AC001	1号炉低省取样降温压器	锅炉汽水取样间	C12	138011QUB50AT001	1号炉中过热汽取样滤网	锅炉汽水取样间
C4	138011QUA10AA001	1号炉低省取样滤网前中阀	锅炉汽水取样间	C12	138011QUB50AC002	1号炉中过热汽取样1次降温压器	锅炉汽水取样间
C4	138011QUA10AA002	1号炉低省取样滤网后中阀	锅炉汽水取样间	C12	138011QUB50AC003	1号炉中过热汽取样2次降温压器	锅炉汽水取样间
C4	138011QUA20AT001	1号炉中省进口取样滤网	锅炉汽水取样间	C12	138011QUB50AA003	1号炉中过热汽取样滤网后高温压阀	锅炉汽水取样间
C4	138011QUA20AC001	1号炉中省进口取样降温压器	锅炉汽水取样间	C12	138011QUB50AA401	1号炉中过热汽取样1次排污手阀	锅炉汽水取样间
C4	138011QUA20AA001	1号炉中省进口取样滤网前中阀	锅炉汽水取样间	C12	138011QUB50AA402	1号炉中过热汽取样2次排污手阀	锅炉汽水取样间
C4	138011QUA20AA002	1号炉中省进口取样滤网后中阀	锅炉汽水取样间	C13	138011QUB60AT001	1号炉高过热汽取样滤网	锅炉汽水取样间
C4	138011QUA20AA401	1号炉中省进口取样排污手阀	锅炉汽水取样间	C13	138011QUB60AC002	1号炉高过热汽取样1次降温压器	锅炉汽水取样间
C5	138011QUA30AT001	1号炉高省进口取样滤网	锅炉汽水取样间	C13	138011QUB60AC003	1号炉高过热汽取样2次降温压器	锅炉汽水取样间
C5	138011QUA30AC001	1号炉高省进口取样1次降温压器	锅炉汽水取样间	C13	138011QUB60AA003	1号炉高过热汽取样滤网后高温压阀	锅炉汽水取样间
C5	138011QUA30AC002	1号炉高省进口取样2次降温压器	锅炉汽水取样间	C13	138011QUB60AA401	1号炉高过热汽取样1次排污手阀	锅炉汽水取样间
C5	138011QUA30AA003	1号炉高省进口取样滤网后高温压阀	锅炉汽水取样间	C13	138011QUB60AA402	1号炉高过热汽取样2次排污手阀	锅炉汽水取样间
C5	138011QUA30AA401	1号炉高省进口取样1次排污手阀	锅炉汽水取样间	C14	138011QUB70AT001	1号炉再热汽取样滤网	锅炉汽水取样间
C5	138011QUA30AA402	1号炉高省进口取样2次排污手阀	锅炉汽水取样间	C14	138011QUB70AC002	1号炉再热汽取样1次降温压器	锅炉汽水取样间
C6	138011QUA40AT001	1号炉低炉水取样滤网	锅炉汽水取样间	C14	138011QUB70AC003	1号炉再热汽取样2次降温压器	锅炉汽水取样间
C6	138011QUA40AC001	1号炉低炉水取样降温压器	锅炉汽水取样间	C14	138011QUB70AA003	1号炉再热汽取样滤网后高温压阀	锅炉汽水取样间
C6	138011QUA40AA001	1号炉低炉水取样滤网前中阀	锅炉汽水取样间	C14	138011QUB70AA401	1号炉再热汽取样1次排污手阀	锅炉汽水取样间
C6	138011QUA40AA401	1号炉低炉水取样排污手阀	锅炉汽水取样间	C14	138011QUB70AA402	1号炉再热汽取样2次排污手阀	锅炉汽水取样间

1号取样装置阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C15	138010QUE20AT001	热网疏水取样杆式过滤器	锅炉汽水取样间	D14	138011QUB70AA006	1号炉再热汽取样2次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间
C15	138010QUE20AC001	热网疏水取样高效降温降压器	锅炉汽水取样间	D14	138011QUB70AA007	1号炉再热汽取样1次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间
C15	138010QUE20AA001	热网疏水取样过滤器前中压阀	锅炉汽水取样间	D15	138010QUE20AA003	热网疏水取样降温降压器冷却进口阀	锅炉汽水取样间
C15	138010QUE20AA002	热网疏水取样过滤器后中压阀	锅炉汽水取样间	D15	138010QUE20AA004	热网疏水取样降温降压器冷却出口阀	锅炉汽水取样间
C15	138010QUE20AA401	热网疏水取样排污手阀	锅炉汽水取样间	D16	138011QUU10AA001	1号炉取样架冷却进阀	锅炉汽水取样间
D2	138010QUC10AA004	凝结水取样降温降压器冷却出口阀	锅炉汽水取样间	D17	138011QUU10AT001	1号炉取样架冷却进口Y型过滤器	锅炉汽水取样间
D3	138010QUC10AA003	凝结水取样降温降压器冷却进口阀	锅炉汽水取样间	D17	138011QUU10AA002	1号炉取样架冷却进口压力表手阀	锅炉汽水取样间
D3	138010QUE10AA003	轴加后取样降温降压器冷却进口阀	锅炉汽水取样间	D17	138011QUU10AA003	1号炉取样架冷却出口压力表手阀	锅炉汽水取样间
D3	138010QUE10AA004	轴加后取样降温降压器冷却出口阀	锅炉汽水取样间	D18	138011QUU10AA001	1号炉取样架冷却进口手阀	锅炉汽水取样间
D4	138011QUA10AA003	1号炉低省取样降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	E2	138010QUC10AA101	凝结水取样流量控制阀	锅炉汽水取样间
D4	138011QUA10AA004	1号炉低省取样降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	E2	138010QUC10AA602	凝结水取样电磁阀	锅炉汽水取样间
D4	138011QUA20AA004	1号炉中省取样降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	E3	138010QUE10AA101	轴加出口取样流量控制阀	锅炉汽水取样间
D5	138011QUA20AA003	1号炉中省取样降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	E3	138010QUE10AA602	轴加出口取样电磁阀	锅炉汽水取样间
D5	138011QUA30AA004	1号炉高省取样1次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	E4	138011QUA10AA602	1号炉低省取样电磁阀	锅炉汽水取样间
D5	138011QUA30AA005	1号炉高省取样2次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	E4	138011QUA10AA101	1号炉低省取样流量控制阀	锅炉汽水取样间
D5	138011QUA30AA006	1号炉高省取样2次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	E4	138011QUA20AA101	1号炉中省进口取样流量控制阀	锅炉汽水取样间
D5	138011QUA30AA007	1号炉高省取样1次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	E4	138011QUA20AA602	1号炉中省进口取样电磁阀	锅炉汽水取样间
D6	138011QUA40AA003	1号炉低炉水取样降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	E5	138011QUA30AA101	1号炉高省进口取样流量控制阀	锅炉汽水取样间
D6	138011QUA40AA004	1号炉低炉水取样降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	E5	138011QUA30AA602	1号炉高省进口取样电磁阀	锅炉汽水取样间
D7	138011QUA50AA003	1号炉中炉水取样1次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	E6	138011QUA40AA101	1号炉低炉水取样流量控制阀	锅炉汽水取样间
D7	138011QUA50AA004	1号炉中炉水取样2次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	E6	138011QUA40AA602	1号炉低炉水取样电磁阀	锅炉汽水取样间
D7	138011QUA50AA005	1号炉中炉水取样2次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	E7	138011QUA50AA101	1号炉中炉水取样流量控制阀	锅炉汽水取样间
D7	138011QUA50AA006	1号炉中炉水取样1次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	E7	138011QUA50AA602	1号炉中炉水取样电磁阀	锅炉汽水取样间
D8	138011QUA60AA004	1号炉高炉水取样1次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	E8	138011QUA60AA101	1号炉高炉水取样流量控制阀	锅炉汽水取样间
D8	138011QUA60AA005	1号炉高炉水取样2次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	E8	138011QUA60AA602	1号炉高炉水取样电磁阀	锅炉汽水取样间
D8	138011QUA60AA006	1号炉高炉水取样2次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	E9	138011QUB10AA101	1号炉低饱和汽取样流量控制阀	锅炉汽水取样间
D8	138011QUA60AA007	1号炉高炉水取样1次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	E9	138011QUB10AA602	1号炉低饱和汽取样电磁阀	锅炉汽水取样间
D9	138011QUB10AA003	1号炉低饱和汽取样降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	E10	138011QUB20AA101	1号炉中饱和汽取样流量控制阀	锅炉汽水取样间
D9	138011QUB10AA004	1号炉低饱和汽取样降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	E10	138011QUB20AA602	1号炉中饱和汽取样电磁阀	锅炉汽水取样间
D10	138011QUB20AA003	1号炉中饱和取样1次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	E11	138011QUB30AA101	1号炉高饱和汽取样流量控制阀	锅炉汽水取样间
D10	138011QUB20AA004	1号炉中饱和取样2次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	E11	138011QUB30AA602	1号炉高饱和汽取样电磁阀	锅炉汽水取样间
D10	138011QUB20AA005	1号炉中饱和取样2次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	E12	138011QUB40AA101	1号炉低过热汽取样流量控制阀	锅炉汽水取样间
D10	138011QUB20AA006	1号炉中饱和取样1次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	E12	138011QUB40AA602	1号炉低过热汽取样电磁阀	锅炉汽水取样间
D10	138011QUB30AA004	1号炉高饱和取样1次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	E12	138011QUB50AA101	1号炉中过热汽取样流量控制阀	锅炉汽水取样间
D10	138011QUB30AA005	1号炉高饱和取样2次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	E12	138011QUB50AA602	1号炉中过热汽取样电磁阀	锅炉汽水取样间
D10	138011QUB30AA006	1号炉高饱和取样2次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	E13	138011QUB60AA101	1号炉高过热汽取样流量控制阀	锅炉汽水取样间
D10	138011QUB30AA007	1号炉高饱和取样1次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	E13	138011QUB60AA602	1号炉高过热汽取样电磁阀	锅炉汽水取样间
D11	138011QUB40AA005	1号炉低过热取样2次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	E14	138011QUB70AA101	1号炉再热汽取样流量控制阀	锅炉汽水取样间
D11	138011QUB40AA006	1号炉低过热取样1次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	E14	138011QUB70AA602	1号炉再热汽取样电磁阀	锅炉汽水取样间
D12	138011QUB40AA003	1号炉低过热取样1次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	E14	1380J0QUP10AA101	闭式冷却水母管流量控制阀	锅炉汽水取样间
D12	138011QUB40AA004	1号炉低过热取样2次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	E15	138010QUE20AA101	热网疏水取样流量控制阀	锅炉汽水取样间
D12	138011QUB50AA005	1号炉中过热取样2次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	E15	138010QUE20AA602	热网疏水取样电磁阀	锅炉汽水取样间
D12	138011QUB50AA006	1号炉中过热取样2次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	F2	138010QUC10AA006	凝结水手工取样关断阀	锅炉汽水取样间
D12	138011QUB50AA007	1号炉中过热取样1次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	F2	138010QUC10AA191	凝结水取样安全阀	锅炉汽水取样间
D13	138011QUB50AA004	1号炉中过热取样1次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	F3	138010QUC10AA005	凝结水手工取样限流阀	锅炉汽水取样间
D13	138011QUB60AA004	1号炉高过热取样1次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	F3	138010QUC10AA601	凝结水手工取样阀	锅炉汽水取样间
D13	138011QUB60AA005	1号炉高过热取样2次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	F3	138010QUE10AA005	轴加出口手工取样限流阀	锅炉汽水取样间
D13	138011QUB60AA006	1号炉高过热取样2次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	F3	138010QUE10AA006	轴加出口手工取样关断阀	锅炉汽水取样间
D13	138011QUB60AA007	1号炉高过热取样1次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	F3	138010QUE10AA601	轴加出口手工取样阀	锅炉汽水取样间
D14	138011QUB70AA004	1号炉再热汽取样1次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	F3	138010QUE10AA191	轴加出口取样安全阀	锅炉汽水取样间
D14	138011QUB70AA005	1号炉再热汽取样2次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	F4	138011QUA10AA601	1号炉低省手动取样阀	锅炉汽水取样间

1号取样装置阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
F4	138011QUA10AA191	1号炉低省取样安全阀	锅炉汽水取样间	F15	138010QUE20AA601	热网疏水手工取样阀	锅炉汽水取样间
F4	138011QUA10AA005	1号炉低省取样限流阀	锅炉汽水取样间	F15	1380J0QUP10AA001	闭式冷却水母管限流阀	锅炉汽水取样间
F4	138011QUA10AA006	1号炉低省取样关断阀	锅炉汽水取样间	F15	1380J0QUP10AA601	闭式冷却水母管手工取样手阀	锅炉汽水取样间
F4	138011QUA20AA005	1号炉中省进口取样限流阀	锅炉汽水取样间	F17	138011QUY10AA001	1号炉取样排水回收1号输送泵进阀	锅炉汽水取样间
F4	138011QUA20AA006	1号炉中省进口取样关断阀	锅炉汽水取样间	F17	138011QUY10AA002	1号炉取样排水回收2号输送泵进阀	锅炉汽水取样间
F4	138011QUA20AA601	1号炉中省进口手动取样阀	锅炉汽水取样间	F17	138011QUY10BB001	1号炉取样排水回收箱	锅炉汽水取样间
F4	138011QUA20AA191	1号炉中省进口取样安全阀	锅炉汽水取样间	F17	138011QUY10AA301	1号炉取样排水回收箱液位计汽侧阀	锅炉汽水取样间
F5	138011QUA30AA008	1号炉高省进口取样限流阀	锅炉汽水取样间	F18	138011QUY10AP001	1号炉取样排水回收1号输送泵	锅炉汽水取样间
F5	138011QUA30AA009	1号炉高省进口取样关断阀	锅炉汽水取样间	F18	138011QUY10AA201	1号炉取样排水回收1号输送泵止回阀	锅炉汽水取样间
F5	138011QUA30AA601	1号炉高省进口手动取样阀	锅炉汽水取样间	F18	138011QUY10AA003	1号炉取样排水回收1号输送泵出阀	锅炉汽水取样间
F5	138011QUA30AA191	1号炉高省进口取样安全阀	锅炉汽水取样间	F18	138011QUY10AP002	1号炉取样排水回收2号输送泵	锅炉汽水取样间
F6	138011QUA40AA005	1号炉低炉水取样限流阀	锅炉汽水取样间	F18	138011QUY10AA202	1号炉取样排水回收2号输送泵止回阀	锅炉汽水取样间
F6	138011QUA40AA006	1号炉低炉水取样关断阀	锅炉汽水取样间	F18	138011QUY10AA004	1号炉取样排水回收2号输送泵出阀	锅炉汽水取样间
F6	138011QUA40AA601	1号炉低炉水手动取样阀	锅炉汽水取样间	G17	138011QUY10AA302	1号炉取样排水回收箱液位计水侧阀	锅炉汽水取样间
F7	138011QUA50AA007	1号炉中炉水取样限流阀	锅炉汽水取样间	G17	138011QUY10AA401	1号炉取样排水回收箱液位计排污阀	锅炉汽水取样间
F7	138011QUA50AA008	1号炉中炉水取样关断阀	锅炉汽水取样间	G17	138011QUY10AA402	1号炉取样排水回收箱放水手阀	锅炉汽水取样间
F7	138011QUA50AA601	1号炉中炉水手动取样阀	锅炉汽水取样间	G17	138011QUU10AA003	1号取样装置恒温装置冷却水进口手阀	锅炉汽水取样间
F7	138011QUA50AA191	1号炉中炉水取样安全阀	锅炉汽水取样间	H18	138011QUU10AA004	1号取样装置恒温装置冷却水出口手阀	锅炉汽水取样间
F8	138011QUA60AA008	1号炉高炉水取样限流阀	锅炉汽水取样间				
F8	138011QUA60AA009	1号炉高炉水取样关断阀	锅炉汽水取样间				
F8	138011QUA60AA601	1号炉高炉水手动取样阀	锅炉汽水取样间				
F8	138011QUA60AA191	1号炉高炉水取样安全阀	锅炉汽水取样间				
F9	138011QUB10AA005	1号炉低饱和汽取样限流阀	锅炉汽水取样间				
F9	138011QUB10AA006	1号炉低饱和汽取样关断阀	锅炉汽水取样间				
F9	138011QUB10AA601	1号炉低饱和汽手动取样阀	锅炉汽水取样间				
F9	138011QUB10AA601	1号炉低饱和汽手动取样阀	锅炉汽水取样间				
F10	138011QUB20AA007	1号炉中饱和汽取样限流阀	锅炉汽水取样间				
F10	138011QUB20AA008	1号炉中饱和汽取样关断阀	锅炉汽水取样间				
F10	138011QUB20AA601	1号炉中饱和汽手动取样阀	锅炉汽水取样间				
F10	138011QUB20AA191	1号炉中饱和汽取样安全阀	锅炉汽水取样间				
F11	138011QUB30AA008	1号炉高饱和汽取样限流阀	锅炉汽水取样间				
F11	138011QUB30AA009	1号炉高饱和汽取样关断阀	锅炉汽水取样间				
F11	138011QUB30AA601	1号炉高饱和汽手动取样阀	锅炉汽水取样间				
F11	138011QUB30AA191	1号炉高饱和汽取样安全阀	锅炉汽水取样间				
F11	138011QUB40AA008	1号炉低过热汽取样关断阀	锅炉汽水取样间				
F12	138011QUB40AA007	1号炉低过热汽取样限流阀	锅炉汽水取样间				
F12	138011QUB40AA601	1号炉低过热汽手动取样阀	锅炉汽水取样间				
F12	138011QUB50AA008	1号炉中过热汽取样限流阀	锅炉汽水取样间				
F12	138011QUB50AA009	1号炉中过热汽取样恒压恒流阀	锅炉汽水取样间				
F12	138011QUB50AA601	1号炉中过热汽手动取样阀	锅炉汽水取样间				
F12	138011QUB50AA191	1号炉中过热汽取样安全阀	锅炉汽水取样间				
F13	138011QUB60AA008	1号炉高过热汽取样限流阀	锅炉汽水取样间				
F13	138011QUB60AA009	1号炉高过热汽取样关断阀	锅炉汽水取样间				
F13	138011QUB60AA601	1号炉高过热汽手动取样阀	锅炉汽水取样间				
F13	138011QUB60AA191	1号炉高过热汽取样安全阀	锅炉汽水取样间				
F14	138011QUB70AA008	1号炉再热汽取样限流阀	锅炉汽水取样间				
F14	138011QUB70AA009	1号炉再热汽取样关断阀	锅炉汽水取样间				
F14	138011QUB70AA601	1号炉再热汽手动取样阀	锅炉汽水取样间				
F14	138011QUB70AA191	1号炉再热汽取样安全阀	锅炉汽水取样间				
F14	1380J0QUP10AA002	闭式冷却水母管关断阀	锅炉汽水取样间				
F15	138010QUE20AA005	热网疏水取样限流阀	锅炉汽水取样间				
F15	138010QUE20AA006	热网疏水取样关断阀	锅炉汽水取样间				

凝结水出口 | 轴封加热器出口 | 低压省煤器入口 | 中压省煤器入口 | 高压省煤器入口 | 低压汽包炉水 | 中压汽包炉水 | 高压汽包炉水 | 低压饱和蒸汽 | 中压饱和蒸汽 | 高压饱和蒸汽 | 低压过热蒸汽 | 中压过热蒸汽 | 高压过热蒸汽 | 再热器出口 | 闭式冷却水母管 | 热网疏水回水管 | 备用点

取样架

手工取样盘

化学监督仪表屏

端子排

恒温装置

水箱

循环水系统

排污水出口

排污至地漏

闭式水回水管

闭式冷却水管来

信号至DCS控制系统

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司			
制图	王文博	1号取样装置	
初审	成涛		
审核	霍卫民	批准	齐桐悦

2号取样装置阀门目录


坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B5	138012QUA30AA001	2号炉高省取样滤网前1次高温压阀	锅炉汽水取样间	C11	138012QUB30AT001	2号炉高饱和汽取样滤网	锅炉汽水取样间
B8	138012QUA60AC001	2号炉高炉水取样预冷器	锅炉汽水取样间	C11	138012QUB30AC002	2号炉高饱和汽取样1次降温压器	锅炉汽水取样间
B8	138012QUA60AA001	2号炉高炉水取样滤网前1次高温压阀	锅炉汽水取样间	C11	138012QUB30AA002	2号炉高饱和取样滤网前2次高温压阀	锅炉汽水取样间
B11	138012QUB30AC001	2号炉高饱和汽取样预冷器	锅炉汽水取样间	C11	138012QUB30AA003	2号炉高饱和汽取样滤网后高温压阀	锅炉汽水取样间
B11	138012QUB30AA001	2号炉高饱和取样滤网前1次高温压阀	锅炉汽水取样间	C11	138012QUB30AA401	2号炉高饱和汽取样1次排污手阀	锅炉汽水取样间
B13	138012QUB50AC001	2号炉中过热汽取样预冷器	锅炉汽水取样间	C11	138012QUB40AA401	2号炉低过热汽取样排污手阀	锅炉汽水取样间
B13	138012QUB50AA001	2号炉中过热取样滤网前1次高温压阀	锅炉汽水取样间	C12	138012QUB40AT001	2号炉低过热汽取样滤网	锅炉汽水取样间
B14	138012QUB60AC001	2号炉高过热汽取样预冷器	锅炉汽水取样间	C12	138012QUB40AC001	2号炉低过热汽取样1次降温压器	锅炉汽水取样间
B14	138012QUB60AA001	2号炉高过热取样滤网前1次高温压阀	锅炉汽水取样间	C12	138012QUB40AA001	2号炉低过热汽取样滤网前中阀	锅炉汽水取样间
B14	138012QUB70AC001	2号炉再热汽取样预冷器	锅炉汽水取样间	C12	138012QUB40AA002	2号炉低过热汽取样滤网后中阀	锅炉汽水取样间
B14	138012QUB70AA001	2号炉再热汽取样滤网前1次高温压阀	锅炉汽水取样间	C12	138012QUB50AA401	2号炉中过热汽取样1次排污手阀	锅炉汽水取样间
C3	138012QUA10AA401	2号炉低省取样排污手阀	锅炉汽水取样间	C13	138012QUB50AT001	2号炉中过热汽取样滤网	锅炉汽水取样间
C3	138012QUA10AT001	2号炉低省取样滤网	锅炉汽水取样间	C13	138012QUB50AC002	2号炉中过热汽取样1次降温压器	锅炉汽水取样间
C3	138012QUA10AC001	2号炉低省取样降温压器	锅炉汽水取样间	C13	138012QUB50AA002	2号炉中过热取样滤网前2次高温压阀	锅炉汽水取样间
C3	138012QUA10AA001	2号炉低省取样滤网前中阀	锅炉汽水取样间	C13	138012QUB50AA003	2号炉中过热汽取样滤网后高温压阀	锅炉汽水取样间
C3	138012QUA10AA002	2号炉低省取样滤网后中阀	锅炉汽水取样间	C13	138012QUB60AA401	2号炉高过热汽取样1次排污手阀	锅炉汽水取样间
C4	138012QUA20AT001	2号炉中省进口取样滤网	锅炉汽水取样间	C14	138012QUB60AT001	2号炉高过热汽取样滤网	锅炉汽水取样间
C4	138012QUA20AC001	2号炉中省进口取样降温压器	锅炉汽水取样间	C14	138012QUB60AC002	2号炉高过热汽取样1次降温压器	锅炉汽水取样间
C4	138012QUA20AA001	2号炉中省进口取样滤网前中阀	锅炉汽水取样间	C14	138012QUB60AA002	2号炉高过热取样滤网前2次高温压阀	锅炉汽水取样间
C4	138012QUA20AA002	2号炉中省进口取样滤网后中阀	锅炉汽水取样间	C14	138012QUB60AA003	2号炉高过热汽取样滤网后高温压阀	锅炉汽水取样间
C4	138012QUA20AA401	2号炉中省进口取样排污手阀	锅炉汽水取样间	C14	138012QUB70AT001	2号炉再热汽取样滤网	锅炉汽水取样间
C4	138012QUA30AA401	2号炉高省进口取样1次排污手阀	锅炉汽水取样间	C14	138012QUB70AC002	2号炉再热汽取样1次降温压器	锅炉汽水取样间
C5	138012QUA30AT001	2号炉高省进口取样滤网	锅炉汽水取样间	C14	138012QUB70AA002	2号炉再热汽取样滤网前2次高温压阀	锅炉汽水取样间
C5	138012QUA30AC001	2号炉高省进口取样1次降温压器	锅炉汽水取样间	C14	138012QUB70AA003	2号炉再热汽取样滤网后高温压阀	锅炉汽水取样间
C5	138012QUA30AA002	2号炉高省取样滤网前2次高温压阀	锅炉汽水取样间	C14	138012QUB70AA401	2号炉再热汽取样1次排污手阀	锅炉汽水取样间
C5	138012QUA30AA003	2号炉高省进口取样滤网后高温压阀	锅炉汽水取样间	C18	138012QUU10AA002	2号炉取样架冷却出口手阀	锅炉汽水取样间
C5	138012QUA40AA401	2号炉低炉水取样排污手阀	锅炉汽水取样间	D3	138012QUA10AA003	2号炉低省取样降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间
C6	138012QUA40AT001	2号炉低炉水取样滤网	锅炉汽水取样间	D3	138012QUA10AA004	2号炉低省取样降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间
C6	138012QUA40AC001	2号炉低炉水取样降温压器	锅炉汽水取样间	D4	138012QUA20AA003	2号炉中省取样降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间
C6	138012QUA40AA001	2号炉低炉水取样滤网前中阀	锅炉汽水取样间	D4	138012QUA20AA004	2号炉中省取样降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间
C6	138012QUA40AA002	2号炉低炉水取样滤网后中阀	锅炉汽水取样间	D4	138012QUA30AA402	2号炉高省进口取样2次排污手阀	锅炉汽水取样间
C6	138012QUA50AA401	2号炉中炉水取样排污手阀	锅炉汽水取样间	D5	138012QUA30AC002	2号炉高省进口取样2次降温压器	锅炉汽水取样间
C7	138012QUA50AT001	2号炉中炉水取样滤网	锅炉汽水取样间	D5	138012QUA30AA004	2号炉高省取样1次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间
C7	138012QUA50AC001	2号炉中炉水取样1次降温压器	锅炉汽水取样间	D5	138012QUA30AA005	2号炉高省取样2次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间
C7	138012QUA50AA001	2号炉中炉水取样滤网前中阀	锅炉汽水取样间	D5	138012QUA30AA006	2号炉高省取样2次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间
C7	138012QUA50AA002	2号炉中炉水取样滤网后中阀	锅炉汽水取样间	D5	138012QUA30AA007	2号炉高省取样1次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间
C8	138012QUA60AT001	2号炉高炉水取样滤网	锅炉汽水取样间	D6	138012QUA40AA003	2号炉低炉水取样降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间
C8	138012QUA60AC002	2号炉高炉水取样1次降温压器	锅炉汽水取样间	D6	138012QUA40AA004	2号炉低炉水取样降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间
C8	138012QUA60AA002	2号炉高炉水取样滤网前2次高温压阀	锅炉汽水取样间	D7	138012QUA50AC002	2号炉中炉水取样2次降温压器	锅炉汽水取样间
C8	138012QUA60AA003	2号炉高炉水取样滤网后高温压阀	锅炉汽水取样间	D7	138012QUA50AA003	2号炉中炉水取样1次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间
C8	138012QUA60AA401	2号炉高炉水取样1次排污手阀	锅炉汽水取样间	D7	138012QUA50AA004	2号炉中炉水取样2次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间
C9	138012QUB10AT001	2号炉低饱和汽取样滤网	锅炉汽水取样间	D7	138012QUA50AA005	2号炉中炉水取样2次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间
C9	138012QUB10AC001	2号炉低饱和汽取样降温压器	锅炉汽水取样间	D7	138012QUA50AA006	2号炉中炉水取样1次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间
C9	138012QUB10AA001	2号炉低饱和汽取样滤网前中阀	锅炉汽水取样间	D8	138012QUA60AC003	2号炉高炉水取样2次降温压器	锅炉汽水取样间
C9	138012QUB10AA002	2号炉低饱和汽取样滤网后中阀	锅炉汽水取样间	D8	138012QUA60AA004	2号炉高炉水取样1次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间
C9	138012QUB10AA401	2号炉低饱和汽取样排污手阀	锅炉汽水取样间	D8	138012QUA60AA005	2号炉高炉水取样2次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间
C10	138012QUB20AT001	2号炉中饱和汽取样滤网	锅炉汽水取样间	D8	138012QUA60AA006	2号炉高炉水取样2次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间
C10	138012QUB20AC001	2号炉中饱和汽取样1次降温压器	锅炉汽水取样间	D8	138012QUA60AA007	2号炉高炉水取样1次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间
C10	138012QUB20AA001	2号炉中饱和汽取样滤网前中阀	锅炉汽水取样间	D8	138012QUA60AA402	2号炉高炉水取样2次排污手阀	锅炉汽水取样间
C10	138012QUB20AA002	2号炉中饱和汽取样滤网后中阀	锅炉汽水取样间	D9	138012QUB10AA003	2号炉低饱和汽取样降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间
C10	138012QUB20AA401	2号炉中饱和汽取样排污手阀	锅炉汽水取样间	D9	138012QUB10AA004	2号炉低饱和汽取样降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间

2号取样装置阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
D10	138012QUB20AC002	2号炉中饱和汽取样2次降温压器	锅炉汽水取样间	E9	138012QUB10AA101	2号炉低饱和汽取样流量控制阀	锅炉汽水取样间
D10	138012QUB20AA003	2号炉中饱和取样1次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	E9	138012QUB10AA602	2号炉低饱和汽取样电磁阀	锅炉汽水取样间
D10	138012QUB20AA004	2号炉中饱和取样2次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	E10	138012QUB20AA101	2号炉中饱和汽取样流量控制阀	锅炉汽水取样间
D10	138012QUB20AA005	2号炉中饱和取样2次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	E10	138012QUB20AA602	2号炉中饱和汽取样电磁阀	锅炉汽水取样间
D10	138012QUB20AA006	2号炉中饱和取样1次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	E11	138012QUB30AA101	2号炉高饱和汽取样流量控制阀	锅炉汽水取样间
D11	138012QUB30AC003	2号炉高饱和汽取样2次降温压器	锅炉汽水取样间	E11	138012QUB30AA602	2号炉高饱和汽取样电磁阀	锅炉汽水取样间
D11	138012QUB30AA004	2号炉高饱和取样1次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	E12	138012QUB40AA101	2号炉低过热汽取样流量控制阀	锅炉汽水取样间
D11	138012QUB30AA005	2号炉高饱和取样2次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	E12	138012QUB40AA602	2号炉低过热汽取样电磁阀	锅炉汽水取样间
D11	138012QUB30AA006	2号炉高饱和取样2次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	E13	138012QUB50AA101	2号炉中过热汽取样流量控制阀	锅炉汽水取样间
D11	138012QUB30AA007	2号炉高饱和取样1次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	E13	138012QUB50AA602	2号炉中过热汽取样电磁阀	锅炉汽水取样间
D11	138012QUB30AA402	2号炉高饱和汽取样2次排污手阀	锅炉汽水取样间	E14	138012QUB60AA101	2号炉高过热汽取样流量控制阀	锅炉汽水取样间
D12	138012QUB40AC002	2号炉低过热汽取样2次降温压器	锅炉汽水取样间	E14	138012QUB60AA602	2号炉高过热汽取样电磁阀	锅炉汽水取样间
D12	138012QUB40AA003	2号炉低过热取样1次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	E14	138012QUB70AA101	2号炉再热汽取样流量控制阀	锅炉汽水取样间
D12	138012QUB40AA004	2号炉低过热取样2次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	E14	138012QUB70AA602	2号炉再热汽取样电磁阀	锅炉汽水取样间
D12	138012QUB40AA005	2号炉低过热取样2次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	F3	138012QUA10AA191	2号炉低省取样安全阀	锅炉汽水取样间
D12	138012QUB40AA006	2号炉低过热取样1次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	F4	138012QUA20AA191	2号炉中省进口取样安全阀	锅炉汽水取样间
D12	138012QUB50AA007	2号炉中过热取样1次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	F5	138012QUA30AA191	2号炉高省进口取样安全阀	锅炉汽水取样间
D12	138012QUB50AA402	2号炉中过热汽取样2次排污手阀	锅炉汽水取样间	F7	138012QUA50AA191	2号炉中炉水取样安全阀	锅炉汽水取样间
D13	138012QUB50AC003	2号炉中过热汽取样2次降温压器	锅炉汽水取样间	F8	138012QUA60AA191	2号炉高炉水取样安全阀	锅炉汽水取样间
D13	138012QUB50AA004	2号炉中过热取样1次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	F10	138012QUB20AA191	2号炉中饱和汽取样安全阀	锅炉汽水取样间
D13	138012QUB50AA005	2号炉中过热取样2次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	F11	138012QUB30AA191	2号炉高饱和汽取样安全阀	锅炉汽水取样间
D13	138012QUB50AA006	2号炉中过热取样2次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	F13	138012QUB50AA191	2号炉中过热汽取样安全阀	锅炉汽水取样间
D13	138012QUB60AA007	2号炉高过热取样1次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	F14	138012QUB60AA191	2号炉高过热汽取样安全阀	锅炉汽水取样间
D13	138012QUB60AA402	2号炉高过热汽取样2次排污手阀	锅炉汽水取样间	F14	138012QUB70AA191	2号炉再热汽取样安全阀	锅炉汽水取样间
D14	138012QUB60AC003	2号炉高过热汽取样2次降温压器	锅炉汽水取样间	F16	138012QUY10AA301	2号炉取样排水回收箱液位计汽侧阀	锅炉汽水取样间
D14	138012QUB60AA004	2号炉高过热取样1次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	F17	138012QUY10AP001	2号炉取样排水回收1号输送泵	锅炉汽水取样间
D14	138012QUB60AA005	2号炉高过热取样2次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	F17	138012QUY10AA001	2号炉取样排水回收1号输送泵进阀	锅炉汽水取样间
D14	138012QUB60AA006	2号炉高过热取样2次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	F18	138012QUY10AA201	2号炉取样排水回收1号输送泵止回阀	锅炉汽水取样间
D14	138012QUB70AC003	2号炉再热汽取样2次降温压器	锅炉汽水取样间	F18	138012QUY10AA003	2号炉取样排水回收1号输送泵出阀	锅炉汽水取样间
D14	138012QUB70AA006	2号炉再热汽取样2次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	G3	138012QUA10AA601	2号炉低省手动取样阀	锅炉汽水取样间
D14	138012QUB70AA007	2号炉再热汽取样1次降温压冷却出阀	锅炉汽水取样间	G3	138012QUA10AA005	2号炉低省取样限流阀	锅炉汽水取样间
D14	138012QUB70AA402	2号炉再热汽取样2次排污手阀	锅炉汽水取样间	G3	138012QUA10AA006	2号炉低省取样关断阀	锅炉汽水取样间
D15	138012QUB70AA004	2号炉再热汽取样1次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	G4	138012QUA20AA005	2号炉中省进口取样限流阀	锅炉汽水取样间
D15	138012QUB70AA005	2号炉再热汽取样2次降温压冷却进阀	锅炉汽水取样间	G4	138012QUA20AA006	2号炉中省进口取样关断阀	锅炉汽水取样间
D16	138012QUU10AA001	2号炉取样架冷却进阀	锅炉汽水取样间	G4	138012QUA20AA601	2号炉中省进口手动取样阀	锅炉汽水取样间
D17	138012QUU10AT001	2号炉取样架冷却进口Y型过滤器	锅炉汽水取样间	G5	138012QUA30AA008	2号炉高省进口取样限流阀	锅炉汽水取样间
D17	138012QUU10AA002	2号炉取样架冷却水进口压力表一次阀	锅炉汽水取样间	G5	138012QUA30AA009	2号炉高省进口取样关断阀	锅炉汽水取样间
D17	138012QUU10AA003	2号炉取样架冷却水出口压力表一次阀	锅炉汽水取样间	G5	138012QUA30AA601	2号炉高省进口手动取样阀	锅炉汽水取样间
D18	138012QUU10AA001	2号炉取样冷却进口手阀	锅炉汽水取样间	G6	138012QUA40AA005	2号炉低炉水取样限流阀	锅炉汽水取样间
E3	138012QUA10AA602	2号炉低省取样电磁阀	锅炉汽水取样间	G6	138012QUA40AA006	2号炉低炉水取样关断阀	锅炉汽水取样间
E3	138012QUA10AA101	2号炉低省取样流量控制阀	锅炉汽水取样间	G6	138012QUA40AA601	2号炉低炉水手动取样阀	锅炉汽水取样间
E4	138012QUA20AA101	2号炉中省进口取样流量控制阀	锅炉汽水取样间	G7	138012QUA50AA007	2号炉中炉水取样限流阀	锅炉汽水取样间
E4	138012QUA20AA602	2号炉中省进口取样电磁阀	锅炉汽水取样间	G7	138012QUA50AA008	2号炉中炉水取样关断阀	锅炉汽水取样间
E5	138012QUA30AA101	2号炉高省进口取样流量控制阀	锅炉汽水取样间	G7	138012QUA50AA601	2号炉中炉水手动取样阀	锅炉汽水取样间
E5	138012QUA30AA602	2号炉高省进口取样电磁阀	锅炉汽水取样间	G8	138012QUA60AA008	2号炉高炉水取样限流阀	锅炉汽水取样间
E6	138012QUA40AA101	2号炉低炉水取样流量控制阀	锅炉汽水取样间	G8	138012QUA60AA009	2号炉高炉水取样关断阀	锅炉汽水取样间
E6	138012QUA40AA602	2号炉低炉水取样电磁阀	锅炉汽水取样间	G8	138012QUA60AA601	2号炉高炉水手动取样阀	锅炉汽水取样间
E7	138012QUA50AA101	2号炉中炉水取样流量控制阀	锅炉汽水取样间	G9	138012QUB10AA005	2号炉低饱和汽取样限流阀	锅炉汽水取样间
E7	138012QUA50AA602	2号炉中炉水取样电磁阀	锅炉汽水取样间	G9	138012QUB10AA006	2号炉低饱和汽取样关断阀	锅炉汽水取样间
E8	138012QUA60AA101	2号炉高炉水取样流量控制阀	锅炉汽水取样间	G9	138012QUB10AA601	2号炉低饱和汽手动取样阀	锅炉汽水取样间
E8	138012QUA60AA602	2号炉高炉水取样电磁阀	锅炉汽水取样间	G10	138012QUB20AA007	2号炉中饱和汽取样限流阀	锅炉汽水取样间

2号取样装置阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
G10	138012QUB20AA008	2号炉中饱和汽取样关断阀	锅炉汽水取样间				
G10	138012QUB20AA601	2号炉中饱和汽手动取样阀	锅炉汽水取样间				
G11	138012QUB30AA008	2号炉高饱和汽取样限流阀	锅炉汽水取样间				
G11	138012QUB30AA009	2号炉高饱和汽取样关断阀	锅炉汽水取样间				
G11	138012QUB30AA601	2号炉高饱和汽手动取样阀	锅炉汽水取样间				
G12	138012QUB40AA007	2号炉低过热汽取样限流阀	锅炉汽水取样间				
G12	138012QUB40AA008	2号炉低过热汽取样关断阀	锅炉汽水取样间				
G12	138012QUB40AA601	2号炉低过热汽手动取样阀	锅炉汽水取样间				
G13	138012QUB50AA008	2号炉中过热汽取样限流阀	锅炉汽水取样间				
G13	138012QUB50AA009	2号炉中过热汽取样恒压恒流阀	锅炉汽水取样间				
G13	138012QUB50AA601	2号炉中过热汽手动取样阀	锅炉汽水取样间				
G13	138012QUB60AA009	2号炉高过热汽取样关断阀	锅炉汽水取样间				
G14	138012QUB60AA008	2号炉高过热汽取样限流阀	锅炉汽水取样间				
G14	138012QUB60AA601	2号炉高过热汽手动取样阀	锅炉汽水取样间				
G14	138012QUB70AA009	2号炉再热汽取样关断阀	锅炉汽水取样间				
G15	138012QUB70AA008	2号炉再热汽取样限流阀	锅炉汽水取样间				
G15	138012QUB70AA601	2号炉再热汽手动取样阀	锅炉汽水取样间				
G16	138012QUY10AA302	2号炉取样排水回收箱液位计水侧阀	锅炉汽水取样间				
G16	138012QUY10AA401	2号炉取样排水回收箱液位计排污阀	锅炉汽水取样间				
G17	138012QUY10AP002	2号炉取样排水回收2号输送泵	锅炉汽水取样间				
G17	138012QUY10AA002	2号炉取样排水回收2号输送泵进阀	锅炉汽水取样间				
G17	138012QUY10BB001	2号炉取样排水回收水箱	锅炉汽水取样间				
G17	138012QUY10AA402	2号炉取样排水回收水箱放水手阀	锅炉汽水取样间				
G18	138012QUY10AA202	2号炉取样排水回收2号输送泵止回阀	锅炉汽水取样间				
G18	138012QUY10AA004	2号炉取样排水回收2号输送泵出阀	锅炉汽水取样间				
H17	138012QUU10AA003	2号取样恒温装置冷却进口手阀	锅炉汽水取样间				
H17	138012QUU10AA004	2号取样恒温装置冷却出口手阀	锅炉汽水取样间				

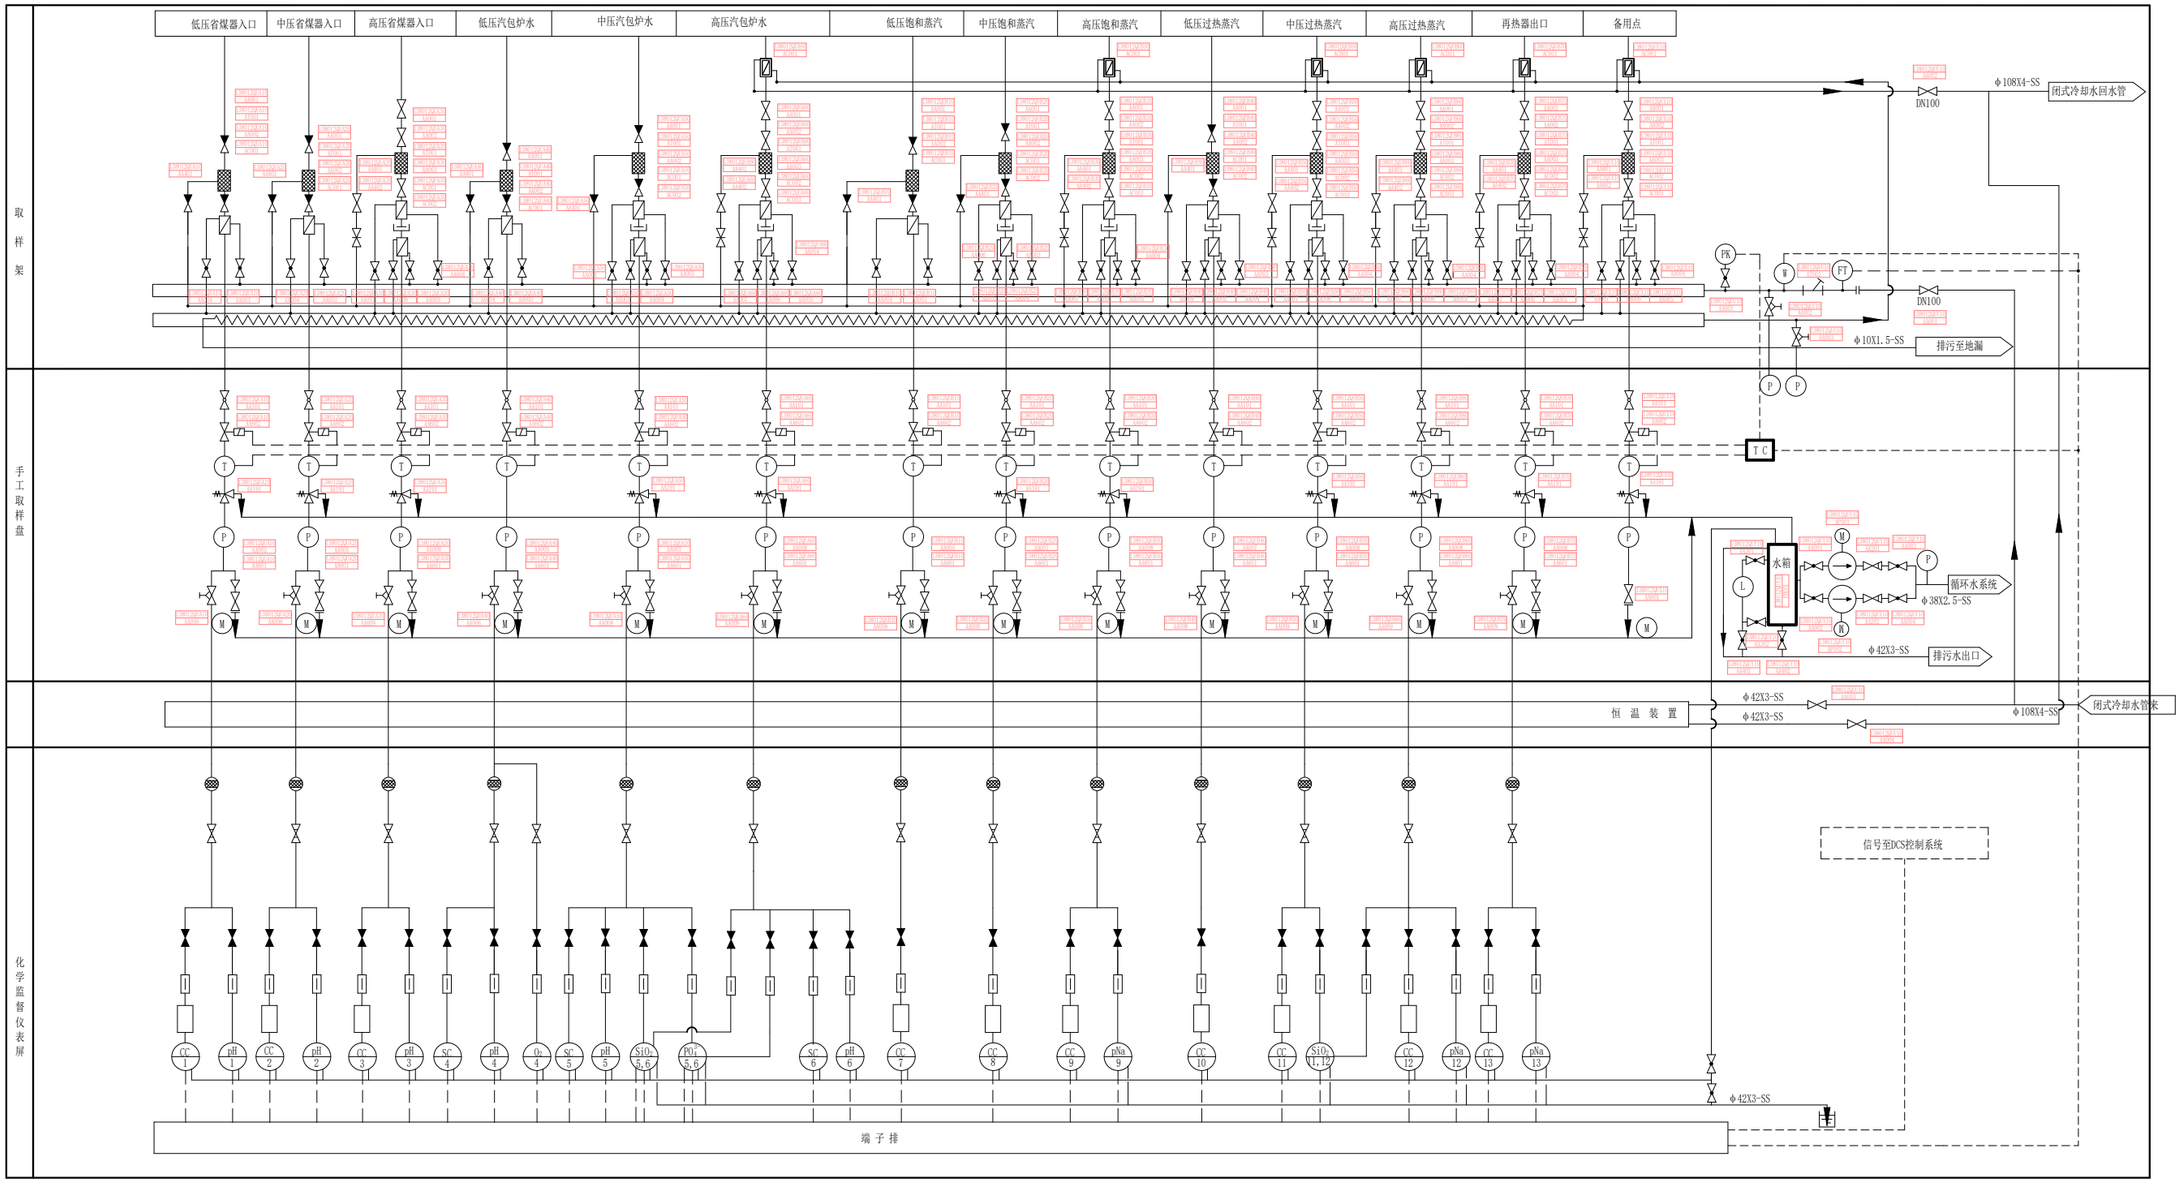


北京京能高安电燃气热电有限责任公司					
制 图	王文博	2号取样装置			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 43 页	

综合给水系统阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B11	1380Y0GHD14AA001	4号生产水泵进口手动蝶阀	综合给水泵房	G13	1380Y0SGA22AP001	2号电动消防水泵	综合给水泵房
B13	1380Y0GHD14AP001	4号生产水泵	综合给水泵房	G13	1380Y0SGA21AP001	1号电动消防水泵	综合给水泵房
B14	1380Y0GHD14AA002	4号生产水泵出口止回阀	综合给水泵房	G14	1380Y0SGA22AA002	2号电动消防水泵出口止回阀	综合给水泵房
B14	1380Y0GHD14AA003	4号生产水泵出口手动蝶阀	综合给水泵房	G14	1380Y0SGA22AA003	2号电动消防水泵出口手动蝶阀	综合给水泵房
C10	1380Y0GHD32AA001	2号生产水池检修电动闸门	综合给水泵房	G14	1380Y0SGA21AA002	1号电动消防水泵出口止回阀	综合给水泵房
C11	1380Y0GHD13AA001	3号生产水泵进口手动蝶阀	综合给水泵房	G14	1380Y0SGA21AA003	1号电动消防水泵出口手动蝶阀	综合给水泵房
C13	1380Y0GHD13AP001	3号生产水泵	综合给水泵房	G15	1380Y0SGA22AA004	1、2号电动消防水泵隔离阀	综合给水泵房
C14	1380Y0GHD13AA002	3号生产水泵出口止回阀	综合给水泵房	H7	1380Y0SGA12BB001	2号消防水池	综合给水泵房
C14	1380Y0GHD13AA003	3号生产水泵出口手动蝶阀	综合给水泵房	H9	1380Y0SGA11AA001	1号消防水池检修电动闸门	综合给水泵房
D4	1380Y0GHD32AA005	2号生产水池再生水补水2路浮球阀前手阀	综合给水泵房外阀	H9	1380Y0SGA12AA001	2号消防水池检修电动闸门	综合给水泵房
D4	1380Y0GHD32AA006	2号生产水池再生水补水2路浮球阀	综合给水泵房外阀	H10	1380Y0SGA10BB001	消防水前池	综合给水泵房
D4	1380Y0GHD32AA002	2号生产水池再生水补水1路浮球阀前手阀	综合给水泵房外阀	H11	1380Y0SGA20BB002	2号消防稳压罐	综合给水泵房
D4	1380Y0GHD32AA003	2号生产水池再生水补水1路浮球阀	综合给水泵房外阀	H11	1380Y0SGA20BB001	1号消防稳压罐	综合给水泵房
D5	1380Y0GHD32AA007	2号生产水池再生水补水2路浮球阀后手阀	综合给水泵房外阀	H12	1380Y0SGA20AA002	2号消防稳压罐出口手阀	综合给水泵房
D5	1380Y0GHD32AA004	2号生产水池再生水补水1路浮球阀后手阀	综合给水泵房外阀	H12	1380Y0SGA20AA001	1号消防稳压罐出口手阀	综合给水泵房
D7	1380Y0GHD32BB001	2号生产水池	综合给水泵房	H12	1380Y0SGA20AA401	1号消防稳压罐出口管排放阀	综合给水泵房
D10	1380Y0GHD31AA001	1号生产水池检修电动闸门	综合给水泵房	H12	1380Y0SGA20AA402	2号消防稳压罐出口管排放阀	综合给水泵房
D11	1380Y0GHD12AA001	2号生产水泵进口手动蝶阀	综合给水泵房	I4	1380Y0SGA12AA005	2号消防水池深井水补水手阀	综合给水泵房外阀
D13	1380Y0GHD12AP001	2号生产水泵	综合给水泵房	I4	1380Y0SGA12AA002	2号消防水池自来水补水路浮球阀前手阀	综合给水泵房外阀
D14	1380Y0GHD12AA002	2号生产水泵出口止回阀	综合给水泵房	I4	1380Y0SGA12AA003	2号消防水池自来水补水路浮球阀	综合给水泵房外阀
D14	1380Y0GHD12AA003	2号生产水泵出口手动蝶阀	综合给水泵房	I4	1380Y0SGA11AA002	1号消防水池自来水补水浮球阀前手阀	综合给水泵房外阀
D16	1380Y0GHD15AA001	生产水泵出口母管手动蝶阀	综合给水泵房	I4	1380Y0SGA11AA003	1号消防水池自来水补水浮球阀	综合给水泵房外阀
E4	1380Y0GHD32AA011	2号生产水池深井水补水手阀	综合给水泵房外阀	I5	1380Y0SGA12AA004	2号消防水池自来水补水路浮球阀后手阀	综合给水泵房外阀
E4	1380Y0GHD32AA008	2号生产水池自来水补水路浮球阀前手阀	综合给水泵房外阀	I5	1380Y0SGA11AA004	1号消防水池自来水补水浮球阀后手阀	综合给水泵房外阀
E4	1380Y0GHD32AA009	2号生产水池自来水补水路浮球阀	综合给水泵房外阀	I11	1380Y0SGA25AA001	2号消防稳压泵进口手动蝶阀	综合给水泵房
E4	1380Y0GHD31AA008	1号生产水池自来水补水路浮球阀前手阀	综合给水泵房外阀	I11	1380Y0SGA24AA001	1号消防稳压泵进口手动蝶阀	综合给水泵房
E4	1380Y0GHD31AA009	1号生产水池自来水补水路浮球阀	综合给水泵房外阀	I13	1380Y0SGA24AP001	1号消防稳压泵	综合给水泵房
E5	1380Y0GHD32AA010	2号生产水池自来水补水路浮球阀后手阀	综合给水泵房外阀	I13	1380Y0SGA25AP001	2号消防稳压泵	综合给水泵房
E5	1380Y0GHD31AA010	1号生产水池自来水补水路浮球阀后手阀	综合给水泵房外阀	I14	1380Y0SGA25AA002	2号消防稳压泵出口止回阀	综合给水泵房
E10	1380Y0GHD20BB001	生产吸水前池	综合给水泵房	I14	1380Y0SGA25AA003	2号消防稳压泵出口手动蝶阀	综合给水泵房
E11	1380Y0GHD11AA001	1号生产水泵进口手动蝶阀	综合给水泵房	I14	1380Y0SGA24AA002	1号消防稳压泵出口止回阀	综合给水泵房
E13	1380Y0GHD11AP001	1号生产水泵	综合给水泵房	I14	1380Y0SGA24AA003	1号消防稳压泵进出口手动蝶阀	综合给水泵房
E14	1380Y0GHD11AA002	1号生产水泵出口止回阀	综合给水泵房	I16	1380Y0SGA20AA003	消防水母管出口手动蝶阀1	综合给水泵房
E14	1380Y0GHD11AA003	1号生产水泵出口手动蝶阀	综合给水泵房	J7	1380Y0SGA11BB001	1号消防水池	综合给水泵房
F4	1380Y0GHD31AA005	1号生产水池再生水补水2路浮球阀前手阀	综合给水泵房外阀	J10	1380Y0GKB20BB001	生活水池	综合给水泵房
F4	1380Y0GHD31AA006	1号生产水池再生水补水2路浮球阀	综合给水泵房外阀	J11	1380Y0GKB12AA001	2号生活水泵进口手动蝶阀	综合给水泵房
F5	1380Y0GHD31AA007	1号生产水池再生水补水2路浮球阀后手阀	综合给水泵房外阀	J12	1380Y0GKB12AA002	2号生活水泵出口止回阀	综合给水泵房
F7	1380Y0GHD31BB001	1号生产水池	综合给水泵房	J12	1380Y0GKB12AP001	2号生活水泵	综合给水泵房
F11	1380Y0SGA23AA001	柴油消防水泵进口手动蝶阀	综合给水泵房	J13	1380Y0GKB12AA003	2号生活水泵出口手动蝶阀	综合给水泵房
F11	1380Y0SGA20AA007	消防水母管泄压阀后手阀	综合给水泵房	J14	1380Y0GKB13AA001	生活水泵出口紫外线消毒仪进口手动蝶阀	综合给水泵房
F13	1380Y0SGA23AP001	柴油消防水泵	综合给水泵房	J15	1380Y0GKB13AA002	生活水泵出口紫外线消毒仪出口手动蝶阀	综合给水泵房
F13	1380Y0SGA20AA006	消防水母管泄压阀	综合给水泵房	J15	1380Y0GKB13AA003	生活水泵出口紫外线消毒仪旁路手动蝶阀	综合给水泵房
F14	1380Y0SGA23AA002	柴油消防水泵出口止回阀	综合给水泵房	J15	1380Y0GKB13AA004	生活水泵出口紫外线消毒仪后手动蝶阀	综合给水泵房
F14	1380Y0SGA23AA003	柴油消防水泵出口手动蝶阀	综合给水泵房	K11	1380Y0GKB11AA001	1号生活水泵进口手动蝶阀	综合给水泵房
F14	1380Y0SGA20AA005	消防水母管泄压阀前手阀	综合给水泵房	K12	1380Y0GKB11AP001	1号生活水泵	综合给水泵房
F16	1380Y0SGA20AA004	消防水母管出口手动蝶阀2	综合给水泵房	K12	1380Y0GKB11AA002	1号生活水泵出口止回阀	综合给水泵房
G4	1380Y0GHD31AA002	1号生产水池再生水补水1路浮球阀前手阀	综合给水泵房外阀	K13	1380Y0GKB11AA003	1号生活水泵出口手动蝶阀	综合给水泵房
G4	1380Y0GHD31AA003	1号生产水池再生水补水1路浮球阀	综合给水泵房外阀	K15	1380Y0GKB13KT001	生活水泵出口紫外线消毒仪装置	综合给水泵房
G5	1380Y0GHD31AA004	1号生产水池再生水补水1路浮球阀后手阀	综合给水泵房外阀	L9	1380Y0GKB20AA001	生活水池自来水补水浮球阀	综合给水泵房外阀
G11	1380Y0SGA22AA001	2号电动消防水泵进口手动蝶阀	综合给水泵房	L9	1380Y0GKB20AA002	生活水池自来水补水浮球阀后手阀	综合给水泵房外阀
G11	1380Y0SGA21AA001	1号电动消防水泵进口手动蝶阀	综合给水泵房	L12	1380Y0GUA11AA001	综合给水泵房1号潜水排污泵出口止回阀	综合给水泵房

综合给水系统阀门目录


坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
L12	1380Y0GUA11AA002	综合给水泵房1号潜水排污泵出口手动阀	综合给水泵房				
L13	1380Y0GUA12AA001	综合给水泵房2号潜水排污泵出口止回阀	综合给水泵房				
L13	1380Y0GUA12AA002	综合给水泵房2号潜水排污泵出口手动阀	综合给水泵房				
M1	1380Y0GCK11AA809	深井水至生水池进水手阀	室外				
M3	1380Y0GCK11AA810	自来水至生水池进水手阀	室外				
M8	1380Y0GKB20AA003	自来水至生活水泵出口母管旁路阀	综合给水泵房外				
M12	1380Y0GUA11AP001	综合给水泵房1号潜水排污泵	综合给水泵房				
M13	1380Y0GUA12AP001	综合给水泵房2号潜水排污泵	综合给水泵房				

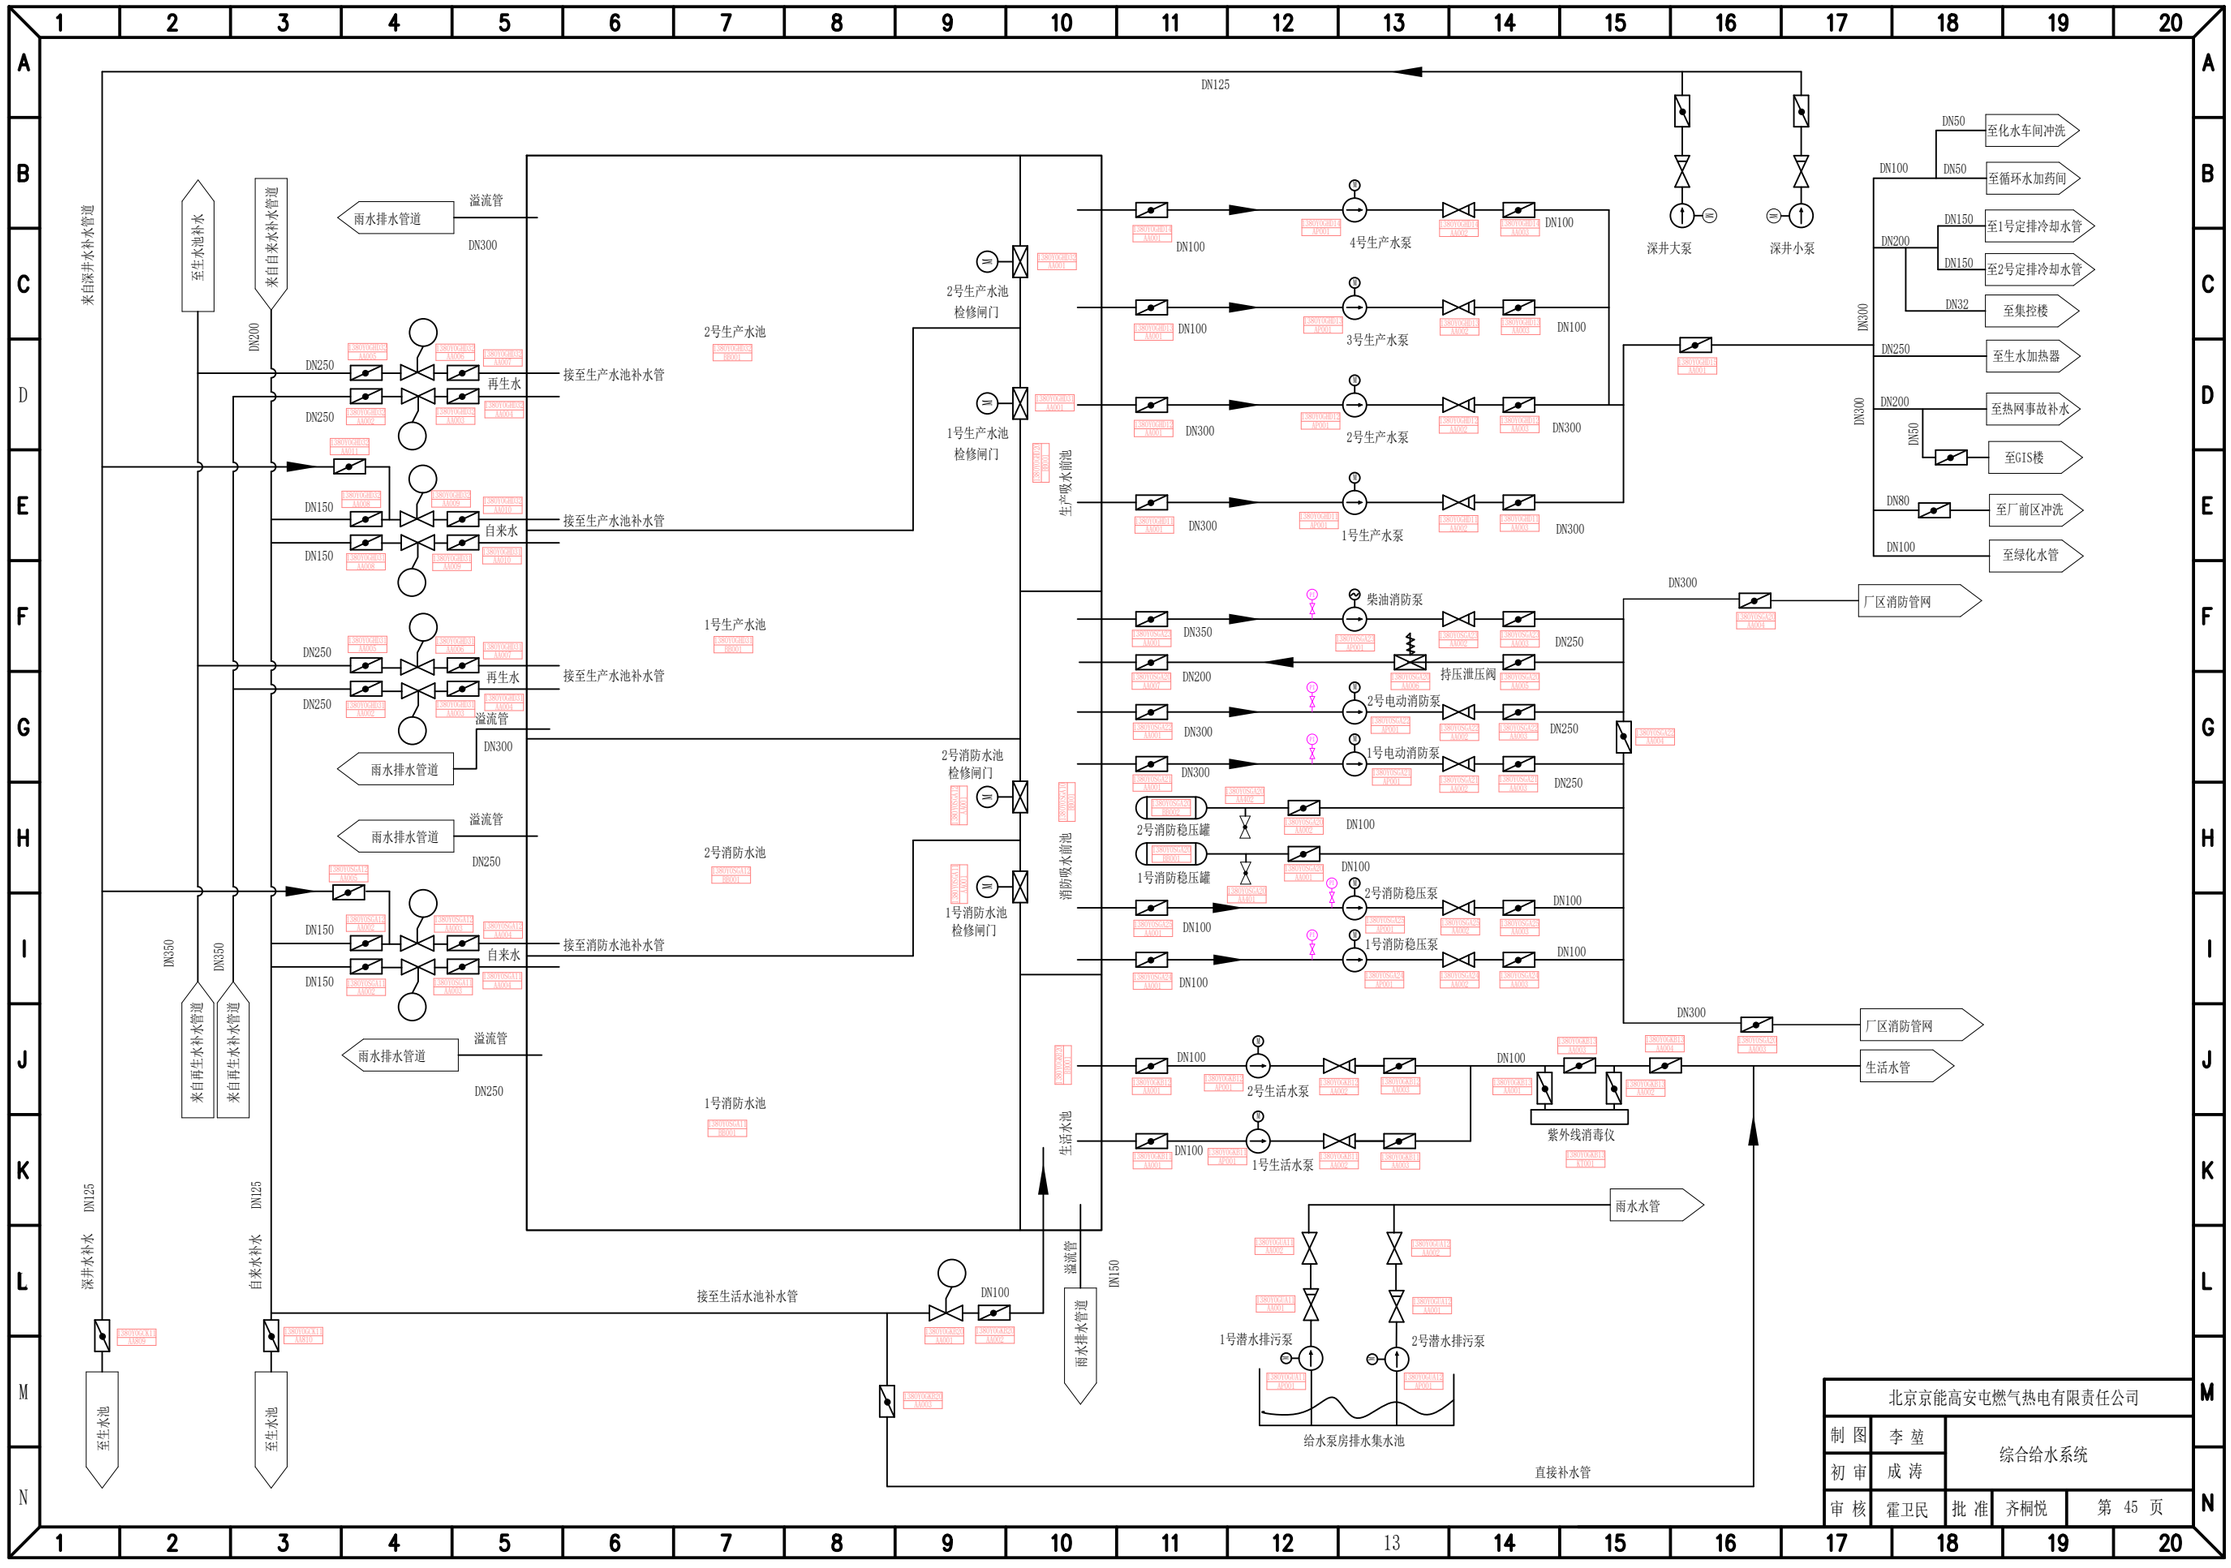

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	李 堃	综合给水系统			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 45 页	

雨水排水系统阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
D5	1380Y0GUA11AM001	1号雨水泵旁路滤网旋转电机	综合排水泵房				
D6	1380Y0GUA11AA004	1号雨水泵旁路滤网冲洗排放电磁阀	综合排水泵房				
D14	1380Y0GUA14AM001	4号雨水泵旁路滤网旋转电机	综合排水泵房				
D14	1380Y0GUA14AA004	4号雨水泵旁路滤网冲洗排放电磁阀	综合排水泵房				
E6	1380Y0GUA11AA003	1号雨水泵旁路滤网后电动蝶阀	综合排水泵房				
E7	1380Y0GUA11AA001	1号雨水泵出口电动蝶阀	综合排水泵房				
E9	1380Y0GUA12AA001	2号雨水泵出口电动蝶阀	综合排水泵房				
E12	1380Y0GUA13AA001	3号雨水泵出口电动蝶阀	综合排水泵房				
E14	1380Y0GUA14AA003	4号雨水泵旁路滤网后电动蝶阀	综合排水泵房				
E15	1380Y0GUA14AA001	4号雨水泵出口电动蝶阀	综合排水泵房				
F6	1380Y0GUA11AA002	1号雨水泵旁路滤网前电动蝶阀	综合排水泵房				
F14	1380Y0GUA14AA002	4号雨水泵旁路滤网前电动蝶阀	综合排水泵房				
G7	1380Y0GUA11AP001	1号雨水泵	综合排水泵房				
G9	1380Y0GUA12AP001	2号雨水泵	综合排水泵房				
G12	1380Y0GUA13AP001	3号雨水泵	综合排水泵房				
G15	1380Y0GUA14AP001	4号雨水泵	综合排水泵房				
I11	1380Y0GUA10AA001	雨水前池电动铸铁闸门	综合排水泵房				
L8	1380Y0GUA01AA001	雨水蓄水池进口电动闸门	综合排水泵房				
L9	1380Y0GUA01AT001	雨水蓄水池进口电动清污机	室外				

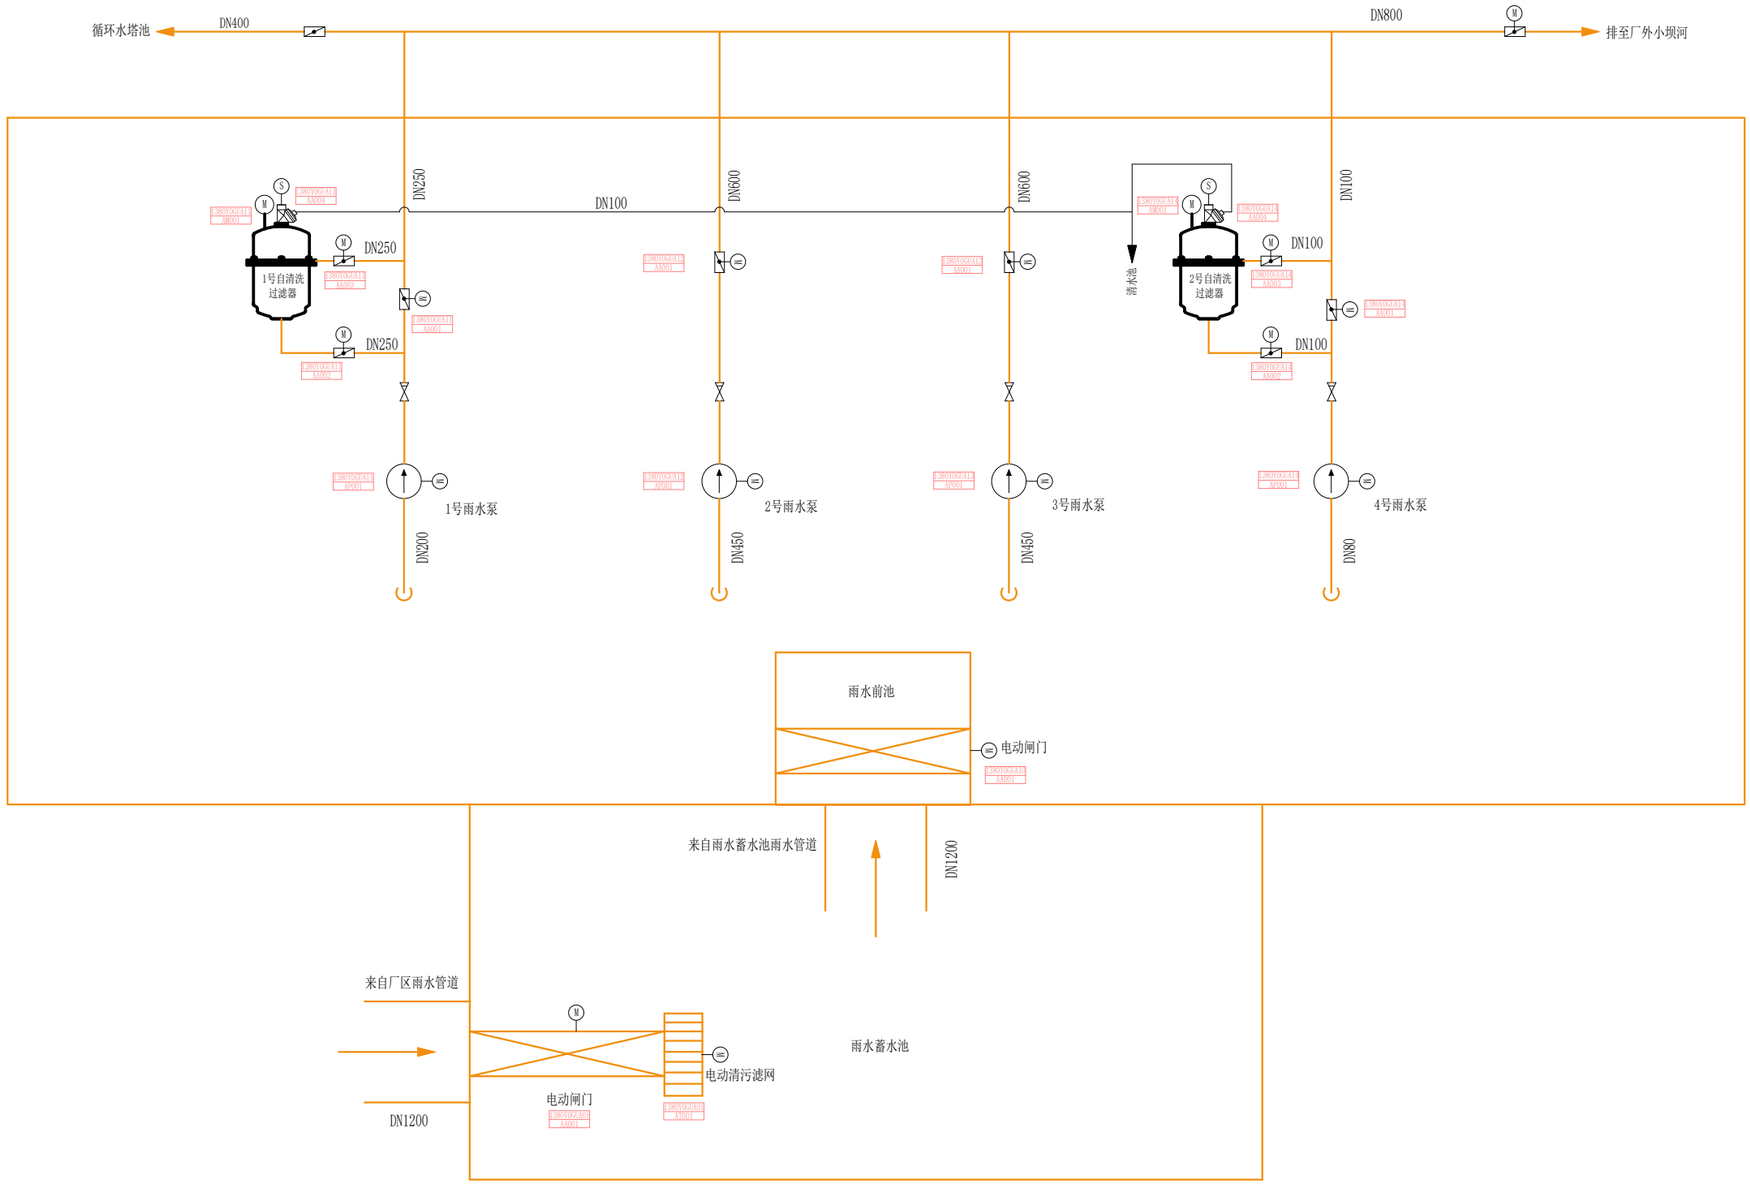

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	李 堃	雨水排水系统			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 47 页	

生活污水处理系统阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
A9	1380Y0GRQ10AM001	铁盐罐搅拌机	生活污水处理站	J8	1380Y0GRK60AA003	反洗水过滤器出水电动阀前手动阀	生活污水处理站
A15	1380Y0GRQ20AM001	聚铝罐搅拌机	生活污水处理站	J8	1380Y0GRK60AA004	反洗水过滤器出水电动阀	生活污水处理站
B9	1380Y0GRQ10BB001	铁盐罐	生活污水处理站	J13	1380Y0GRK72AP001	生活污水2号清水泵	生活污水处理站
B14	1380Y0GRQ20BB001	聚铝罐	生活污水处理站	J14	1380Y0GRK72AA002	生活污水2号清水泵出口止回阀	生活污水处理站
C3	1380Y0GRK10AT001	厂区生活污水进水格栅	生活污水处理站	J14	1380Y0GRK72AA001	生活污水2号清水泵出口电动蝶阀	生活污水处理站
C7	1380Y0GRQ11AA001	1号铁盐加药泵出口手动球阀	生活污水处理站	K11	1380Y0GRK60AA010	反洗水过滤器反洗出水电动阀后手动阀	生活污水处理站
C7	1380Y0GRQ11AP001	1号铁盐加药泵	生活污水处理站	L5	1380Y0GRK50BB001	生活污水中间水池	生活污水处理站
C11	1380Y0GRC11AN001	氧化池1号鼓风机	生活污水处理站	L8	1380Y0GRK50BB002	生活污水污泥池	生活污水处理站
C11	1380Y0GRC11AA001	氧化池1号鼓风机出口手动蝶阀	生活污水处理站	L12	1380Y0GRK70BB001	生活污水清水池	生活污水处理站
C12	1380Y0GRC13AA001	氧化池鼓风机出口母管蝶阀	生活污水处理站	L14	1380Y0GQA11AP001	1号污水泵	生活污水处理站
C13	1380Y0GRC12AN001	氧化池2号鼓风机	生活污水处理站	L14	1380Y0GQA11AA001	1号污水泵出口止回阀	生活污水处理站
C14	1380Y0GRC12AA001	氧化池2号鼓风机出口手动蝶阀	生活污水处理站	L15	1380Y0GQA12AP001	2号污水泵	生活污水处理站
C17	1380Y0GRQ21AP001	1号聚铝加药泵	生活污水处理站	L15	1380Y0GQA12AA001	2号污水泵出口止回阀	生活污水处理站
C17	1380Y0GRQ21AA001	1号聚铝加药泵出口手动球阀	生活污水处理站	M5	1380Y0GRK51AP001	生活污水中间水池1号提升泵	生活污水处理站
D7	1380Y0GRQ12AA001	2号铁盐加药泵出口手动球阀	生活污水处理站	M6	1380Y0GRK52AP001	生活污水中间水池2号提升泵	生活污水处理站
D7	1380Y0GRQ12AP001	2号铁盐加药泵	生活污水处理站	M15	1380Y0GQA10BB001	污水前池	生活污水处理站
D12	1380Y0GRC13AA002	氧化池鼓风机出口至1级氧化池手动蝶阀	生活污水处理站				
D15	1380Y0GRC13AA003	氧化池鼓风机出口至2级氧化池手动蝶阀	生活污水处理站				
D17	1380Y0GRQ22AP001	2号聚铝加药泵	生活污水处理站				
D17	1380Y0GRQ22AA001	2号聚铝加药泵出口手动球阀	生活污水处理站				
E2	1380Y0GRK10BB001	厂区生活污水进水池	生活污水处理站				
E3	1380Y0GRK11AA001	提升井1号提升泵出口止回阀	生活污水处理站				
E3	1380Y0GRK11AA002	提升井1号提升泵出口手动蝶阀	生活污水处理站				
E4	1380Y0GRK12AA001	提升井2号提升泵出口止回阀	生活污水处理站				
E4	1380Y0GRK12AA002	提升井2号提升泵出口手动蝶阀	生活污水处理站				
E5	1380Y0GRK21AA001	调节池1号提升泵出口止回阀	生活污水处理站				
E5	1380Y0GRK21AA002	调节池1号提升泵出口手动蝶阀	生活污水处理站				
E5	1380Y0GRK22AA001	调节池2号提升泵出口止回阀	生活污水处理站				
E5	1380Y0GRK22AA002	调节池2号提升泵出口手动蝶阀	生活污水处理站				
F5	1380Y0GRK20BB001	厂区生活污水调节池	生活污水处理站				
F5	1380Y0GRK21AP001	厂区生活污水调节池1号提升泵	生活污水处理站				
F5	1380Y0GRK22AP001	厂区生活污水调节池2号提升泵	生活污水处理站				
F11	1380Y0GRK30BB001	厂区生活污水水解池	生活污水处理站				
F12	1380Y0GRK30BB002	厂区生活污水1级氧化池	生活污水处理站				
F15	1380Y0GRK30BB003	厂区生活污水2级氧化池	生活污水处理站				
F16	1380Y0GRK30AP001	氧化池污水循环泵	生活污水处理站				
F18	1380Y0GRK40BB001	生活污水二沉池	生活污水处理站				
F18	1380Y0GRK40AP001	排泥泵	生活污水处理站				
G3	1380Y0GRK11AP001	提升井1号提升泵	生活污水处理站				
G4	1380Y0GRK12AP001	提升井2号提升泵	生活污水处理站				
I13	1380Y0GRK71AP001	生活污水1号清水泵	生活污水处理站				
I14	1380Y0GRK71AA002	生活污水1号清水泵出口止回阀	生活污水处理站				
I14	1380Y0GRK71AA001	生活污水1号清水泵出口电动蝶阀	生活污水处理站				
I14	1380Y0GRK60AA005	反洗水过滤器反洗进水电动阀前手动阀	生活污水处理站				
J7	1380Y0GRK60AA001	反洗水过滤器进水电动阀	生活污水处理站				
J7	1380Y0GRK60AA002	反洗水过滤器进水电动阀后手动阀	生活污水处理站				
J7	1380Y0GRK60AA006	反洗水过滤器反洗进水电动阀	生活污水处理站				
J7	1380Y0GRK60AA007	反洗水过滤器反洗进水电动阀后手动阀	生活污水处理站				
J7	1380Y0GRK60AT001	反洗水过滤器	生活污水处理站				
J8	1380Y0GRK60AA008	反洗水过滤器反洗出水电动阀前手动阀	生活污水处理站				
J8	1380Y0GRK60AA009	反洗水过滤器反洗出水电动阀	生活污水处理站				

接自过滤器出水管

铁盐

聚铝

接自过滤器出水管

格栅

过滤器反洗排水

DN80

DN50

DN50

进水池

溢流至污水检查井

DN50

提升井

调节池

DN50

DN50

DN50

DN50

DN50

DN50

1号铁盐加药泵

2号铁盐加药泵

1号鼓风机

2号鼓风机

1号聚铝加药泵

2号聚铝加药泵

水解池

1级氧化池

2级氧化池

污水循环泵

二沉池

污泥泵

厂区生活污水来水

DN400

提升井1号提升泵

提升井2号提升泵

反洗水

DN50

反洗排水至调节池

过滤器

DN50

DN65

DN80

DN65

氯片消毒

消毒斗

1号清水泵

2号清水泵

DN100

DN100

DN100

至厂外小坝河

DN100

DN80

DN80

1号污水泵

2号污水泵

中间水池

污泥池

清水池

污水前池

至调节池

中间水池1号提升泵

中间水池2号提升泵

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司			
制 图	李 堃	生活污水处理系统	
初 审	成 涛		
审 核	霍卫民	批 准 齐桐悦	第 49 页

全厂雨水系统阀门目录


坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
C11	1380Y0GUA20AA001	雨水泵出口至厂外小坝河电动阀	综合排水泵房外				
F6	1380Y0GUA20AA002	雨水泵出口至循环水2号塔池电动阀	循环水泵房				
F6	1380Y0GUA20AA003	雨水泵出口至循环水2号塔池浮球阀	循环水泵房				



北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	李 堃	全厂雨水系统			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 51 页	

自来水、井水和中水系统阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置
B15	1380Y0GHD30AA003	全厂自来水供水流量计后手阀	自来水井				
B16	1380Y0GHD30AA002	全厂自来水供水供水止回阀	自来水井				
B16	1380Y0GHD30AA001	全厂自来水供水流量计前手阀	自来水井				
E12	1380Y0GHD32AA005	2号生产水池再生水补水2路浮球阀前手阀	给水泵房阀门井				
E12	1380Y0GHD32AA006	2号生产水池再生水补水2路浮球阀	给水泵房阀门井				
E13	1380Y0GHD32AA007	2号生产水池再生水补水2路浮球阀后手阀	给水泵房阀门井				
F7	1380Y0GHD30AA004	自来水至2号机力通风塔进口手阀	2号机力通风塔				
F12	1380Y0GHD32AA002	2号生产水池再生水补水1路浮球阀前手阀	给水泵房阀门井				
F12	1380Y0GHD32AA003	2号生产水池再生水补水1路浮球阀	给水泵房阀门井				
F13	1380Y0GHD32AA004	2号生产水池再生水补水1路浮球阀后手阀	给水泵房阀门井				
F11	1380Y0GHD32AA011	2号生产水池深井水补水手阀	给水泵房阀门井				
G12	1380Y0GHD32AA008	2号生产水池自来水补水路浮球阀前手阀	给水泵房阀门井				
G12	1380Y0GHD32AA009	2号生产水池自来水补水路浮球阀	给水泵房阀门井				
G13	1380Y0GHD32AA010	2号生产水池自来水补水路浮球阀后手阀	给水泵房阀门井				
G12	1380Y0GHD31AA008	1号生产水池自来水补水路浮球阀前手阀	给水泵房阀门井				
G12	1380Y0GHD31AA009	1号生产水池自来水补水路浮球阀	给水泵房阀门井				
G13	1380Y0GHD31AA010	1号生产水池自来水补水路浮球阀后手阀	给水泵房阀门井				
H12	1380Y0GHD31AA005	1号生产水池再生水补水2路浮球阀前手阀	给水泵房阀门井				
H12	1380Y0GHD31AA006	1号生产水池再生水补水2路浮球阀	给水泵房阀门井				
H13	1380Y0GHD31AA007	1号生产水池再生水补水2路浮球阀后手阀	给水泵房阀门井				
I12	1380Y0GHD31AA002	1号生产水池再生水补水1路浮球阀前手阀	给水泵房阀门井				
I12	1380Y0GHD31AA003	1号生产水池再生水补水1路浮球阀	给水泵房阀门井				
I13	1380Y0GHD31AA004	1号生产水池再生水补水1路浮球阀后手阀	给水泵房阀门井				
J11	1380Y0SGA12AA005	2号消防水池深井水补水手阀	给水泵房阀门井				
J12	1380Y0SGA12AA002	2号消防水池自来水补水路浮球阀前手阀	给水泵房阀门井				
J12	1380Y0SGA12AA003	2号消防水池自来水补水路浮球阀	给水泵房阀门井				
K12	1380Y0SGA11AA003	1号消防水池自来水补水浮球阀	给水泵房阀门井				
K12	1380Y0SGA12AA004	2号消防水池自来水补水路浮球阀后手阀	给水泵房阀门井				
K13	1380Y0SGA11AA004	1号消防水池自来水补水浮球阀后手阀	给水泵房阀门井				
L12	1380Y0GKB20AA001	生活水池自来水补水浮球阀	给水泵房阀门井				
L12	1380Y0GKB20AA002	生活水池自来水补水浮球阀后手阀	给水泵房阀门井				
M12	1380Y0GKB20AA003	自来水至生活水泵出口母管旁路阀	给水泵房阀门井				
M8	1380Y0GCK11AA809	深井水至生水池进水手阀	室外				
M9	1380Y0GCK11AA810	自来水至生水池进水手阀	室外				
L9	1380Y0GCK11AA800	城市再生水至生水池补水入口手阀	室外				
M5	1380J0PAE01AA001	1-4号机力塔池补水浮球阀前手阀	循环水泵房				
M5	1380J0PAE01AA002	1-4号机力塔池补水浮球阀	循环水泵房				
G5	1380J0PAE01AA003	1-4号机力塔池补水浮球阀后手阀	循环水泵房				
J5	1380J0PAE02AA001	5-8号机力塔池补水浮球阀前手阀	循环水泵房				
K5	1380J0PAE02AA002	5-8号机力塔池补水浮球阀	循环水泵房				
K5	1380J0PAE02AA003	5-8号机力塔池补水浮球阀后手阀	循环水泵房				

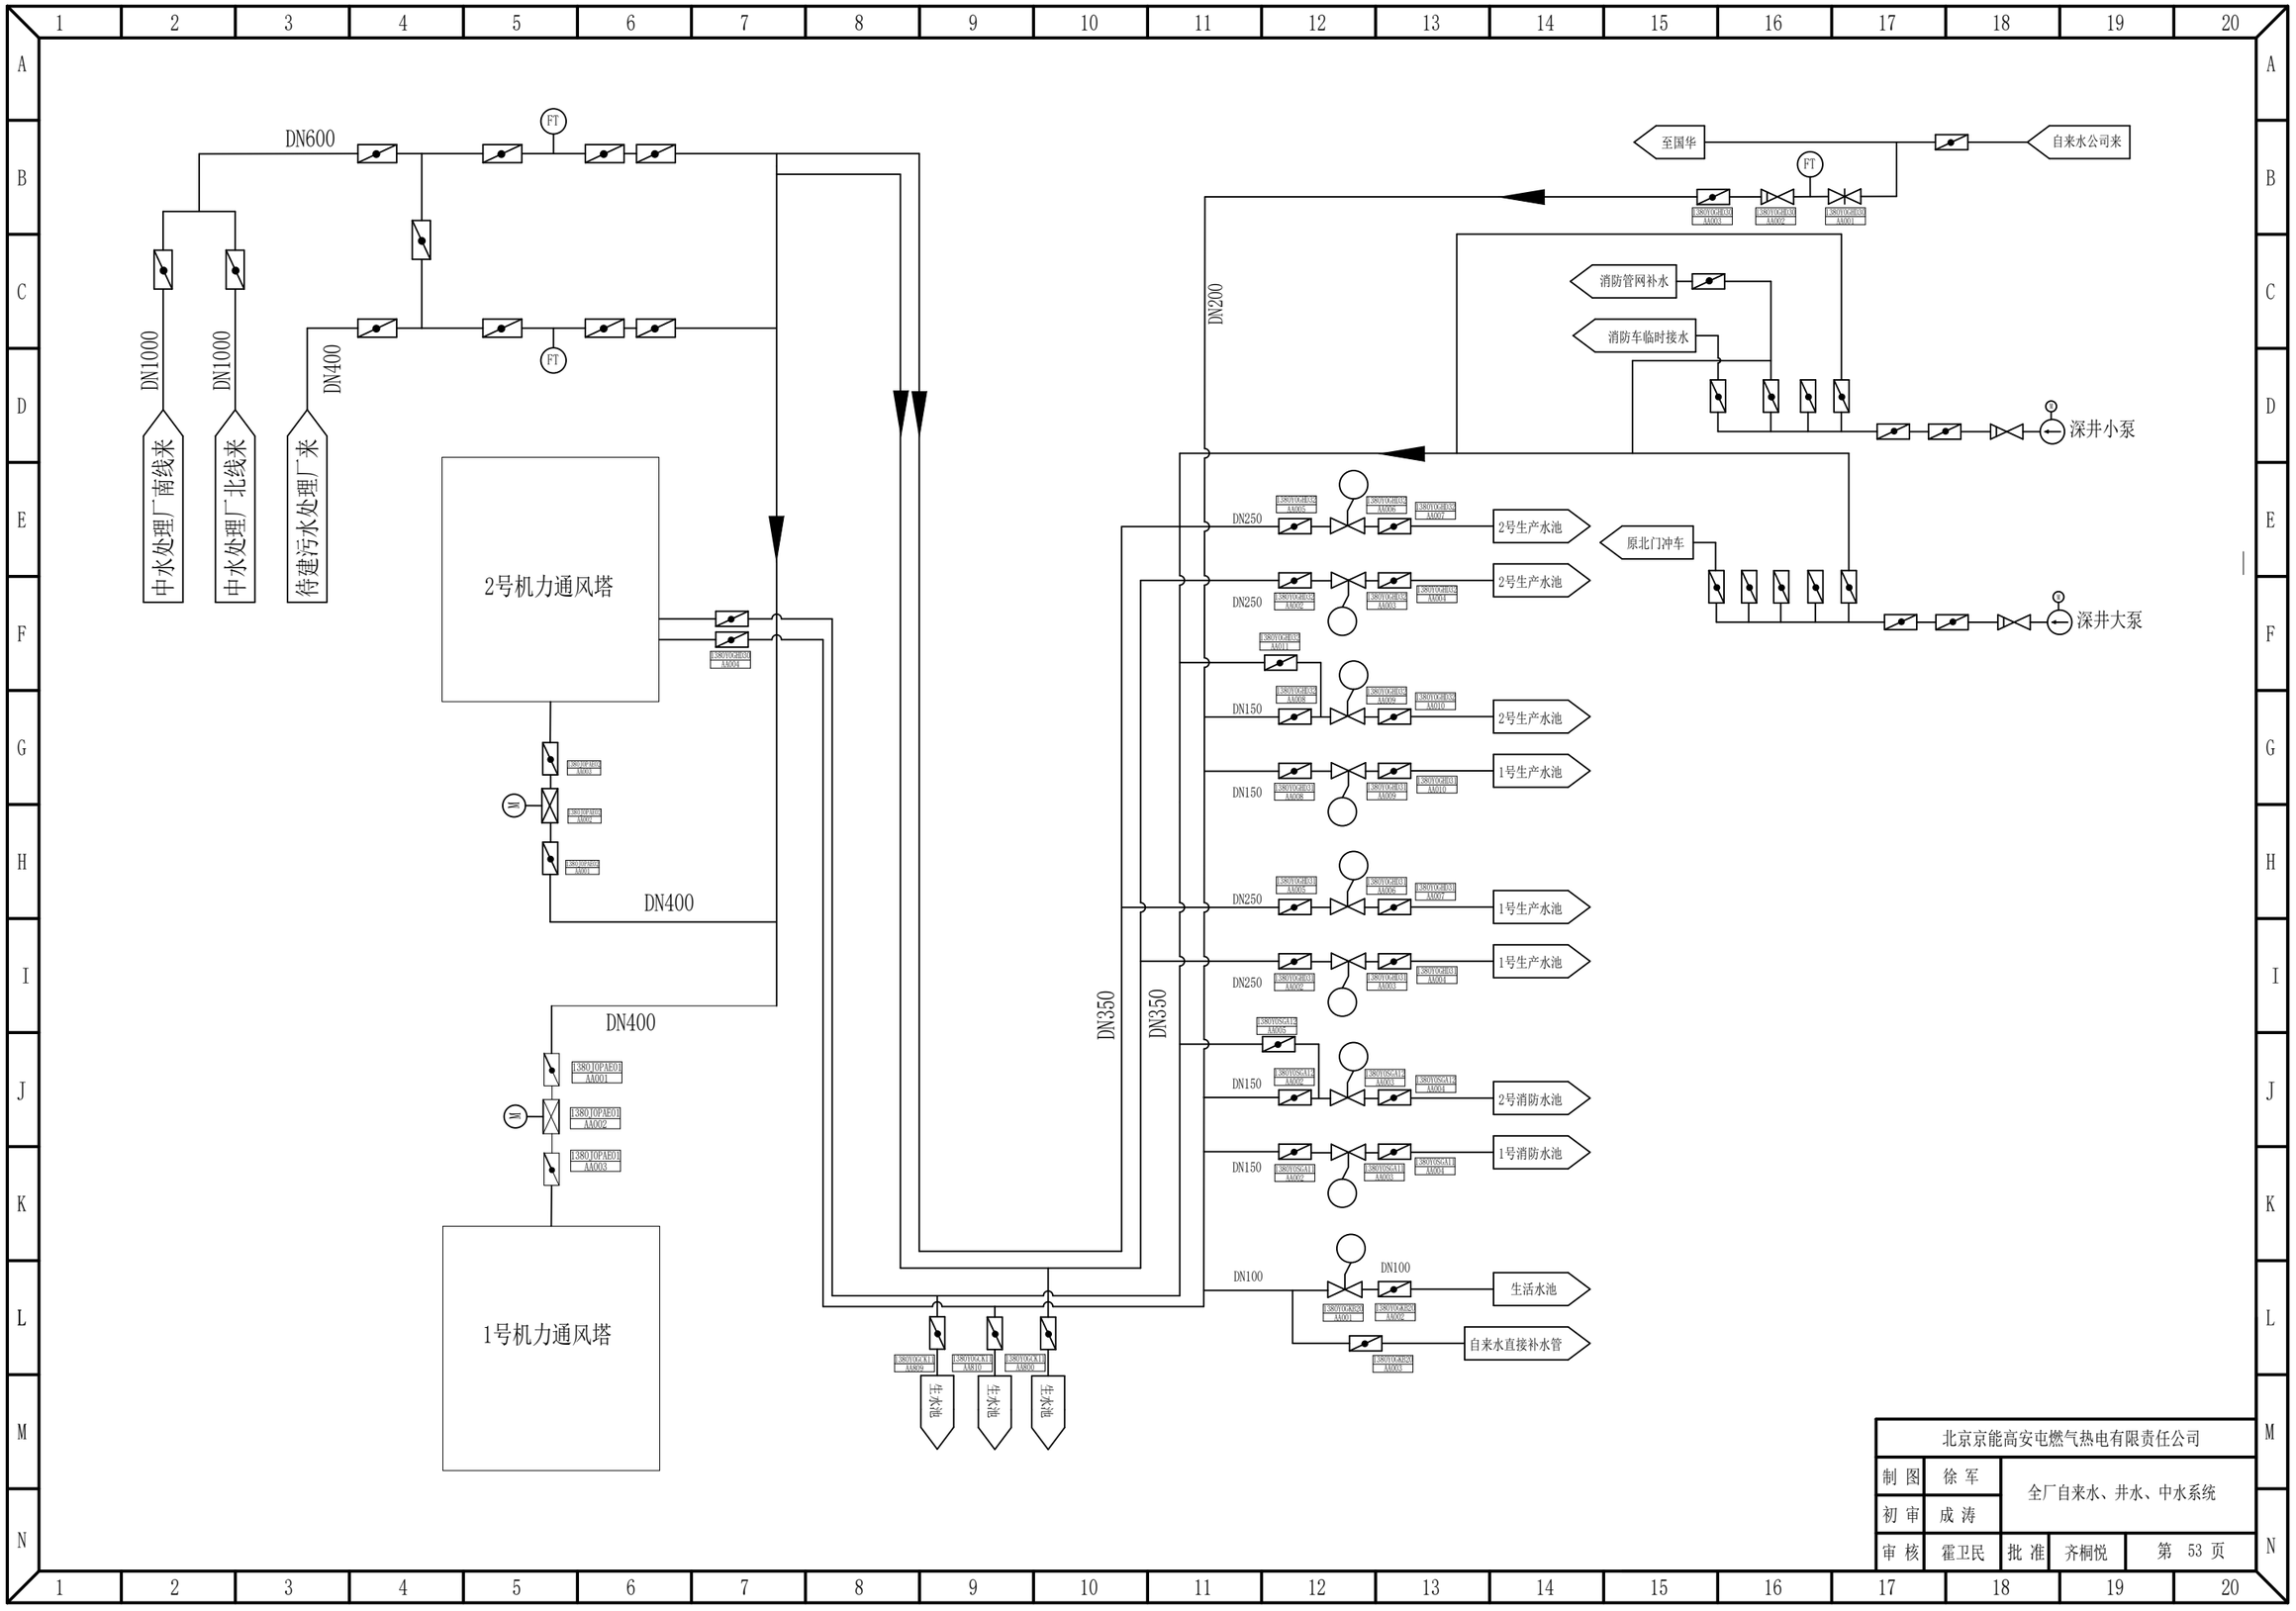

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	徐 军	全厂自来水、井水、中水系统			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 53 页	

全厂生活污水系统阀门目录

坐标	KKS	中文名称	就地位置	坐标	KKS	中文名称	就地位置



北京京能高安屯燃气热电有限责任公司					
制 图	徐 军	全厂生活污水系统图			
初 审	成 涛				
审 核	霍卫民	批 准	齐桐悦	第 55 页	