01 | Комплект согласования R2

Заказчик: Caspian Servis | Школа на 1200 мест, Бесшокы, Актау

АКТАУ / БЕСШОКЫ

69 ЩИТОВ

CHINT | TEKLED electric

Состав комплекта	
Реестр щитов	69 обозначений
Спецификация	Корпуса и основное оборудование
Электрические схемы	Проектные листы ЭОМ / ЭОФ
Внешний вид	Вид спереди и сбоку; маркировка дверей
Внутренний монтаж	Размещение аппаратов и координаты

Документ: 261014-BESSHOKY-PA-R2

Дата: 14.10.2026

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

02 | Реестр щитов

Часть 1/3

№	Обозначение	Кол.	Листы комплекта	Проектный лист
1	ПР-Х	1	5-8	ЭОМ, PDF стр. 6
2	ПРЛ-1	1	9-12	ЭОМ, PDF стр. 7
3	ПРЛ-2	1	13-16	ЭОМ, PDF стр. 8
4	ПРЛ-3	1	17-20	ЭОМ, PDF стр. 9
5	ПР-Тх1.1	1	21-24	ЭОМ, PDF стр. 10
6	ПРК-1	1	25-28	ЭОМ, PDF стр. 11
7	ПР-К1.1	1	29-32	ЭОМ, PDF стр. 12
8	ПР-Тх1.2	1	33-36	ЭОМ, PDF стр. 13
9	ПР-К1.2	1	37-40	ЭОМ, PDF стр. 14
10	ПР-Тх1.3	1	41-44	ЭОМ, PDF стр. 15
11	ПР-К1.3	1	45-48	ЭОМ, PDF стр. 16
12	ПРЛ-4	1	49-52	ЭОМ, PDF стр. 17
13	ПРЛ-5	1	53-56	ЭОМ, PDF стр. 18
14	ПР-Тх2.1	1	57-60	ЭОМ, PDF стр. 19
15	ПР-К2.1	1	61-64	ЭОМ, PDF стр. 20
16	ПРК-2	1	65-68	ЭОМ, PDF стр. 21
17	ПРК-3	1	69-72	ЭОМ, PDF стр. 22
18	ПР-А3	1	73-76	ЭОМ, PDF стр. 23
19	ПР-Тх2.2	1	77-80	ЭОМ, PDF стр. 24
20	ПР-К2.2	1	81-84	ЭОМ, PDF стр. 25
21	ПРК-4	1	85-88	ЭОМ, PDF стр. 26
22	ПРК-5	1	89-92	ЭОМ, PDF стр. 27
23	ПР-Тх2.3	1	93-96	ЭОМ, PDF стр. 28

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

02 | Реестр щитов

Часть 2/3

№	Обозначение	Кол.	Листы комплекта	Проектный лист
24	ПР-К2.3	1	97-100	ЭОМ, PDF стр. 29
25	ПРЛ-6	1	101-104	ЭОМ, PDF стр. 30
26	ПР-Тх3.1	1	105-108	ЭОМ, PDF стр. 31
27	ПР-К3.1	1	109-112	ЭОМ, PDF стр. 32
28	ПР-Тх3.2	1	113-116	ЭОМ, PDF стр. 33
29	ПРК-6	1	117-120	ЭОМ, PDF стр. 34
30	ПР-К3.2	1	121-124	ЭОМ, PDF стр. 35
31	ПРК-7	1	125-128	ЭОМ, PDF стр. 36
32	ПР-Тх3.3	1	129-132	ЭОМ, PDF стр. 37
33	ПР-К3.3	1	133-136	ЭОМ, PDF стр. 38
34	ЩО-0	1	137-140	ЭОМ, PDF стр. 39
35	ЩАО-0	1	141-144	ЭОМ, PDF стр. 40
36	ЩО-1.1	1	145-148	ЭОМ, PDF стр. 41
37	ЩО-1.2	1	149-152	ЭОМ, PDF стр. 42
38	ЩО-1.3	1	153-156	ЭОМ, PDF стр. 43
39	ЩО-Кх	1	157-160	ЭОМ, PDF стр. 44
40	ЩАО-1	1	161-164	ЭОМ, PDF стр. 45
41	ЩО-2.1	1	165-168	ЭОМ, PDF стр. 47
42	ЩО-2.2	1	169-172	ЭОМ, PDF стр. 48
43	ЩО-2.3	1	173-176	ЭОМ, PDF стр. 49
44	ЩАО-2	1	177-180	ЭОМ, PDF стр. 50
45	ЩО-3.1	1	181-184	ЭОМ, PDF стр. 51
46	ЩО-3.2	1	185-188	ЭОМ, PDF стр. 52

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

02 | Реестр щитов

Часть 3/3

№	Обозначение	Кол.	Листы комплекта	Проектный лист
47	ЩО-3.3	1	189-192	ЭОМ, PDF стр. 53
48	ЩАО-3	1	193-196	ЭОМ, PDF стр. 54
49	ЩСН	1	197-200	ЭОМ, PDF стр. 55
50	ЩС-НП	1	201-204	ЭОМ, PDF стр. 57
51	ЩСВ-0	1	205-208	ЭОМ, PDF стр. 58
52	ЩСВ-К	1	209-212	ЭОМ, PDF стр. 59
53	ЩОВ-1	1	213-216	ЭОМ, PDF стр. 61
54	ЩС-СС1	1	217-220	ЭОМ, PDF стр. 62
55	ЩСВ-1	1	221-224	ЭОМ, PDF стр. 63
56	ЩС-ПС1	1	225-228	ЭОМ, PDF стр. 64
57	ЩС-СС2	1	229-232	ЭОМ, PDF стр. 65
58	ЩС-ПС2	1	233-236	ЭОМ, PDF стр. 66
59	ЩОВ-2	1	237-240	ЭОМ, PDF стр. 67
60	ЩС-ПС3	1	241-244	ЭОМ, PDF стр. 68
61	ВРУшк	1	245-248	ЭОМ, PDF стр. 2
62	ВРУ-А	1	249-252	ЭОМ, PDF стр. 2
63	ВРУст	1	253-256	ЭОМ, PDF стр. 3
64	ПР-Кх1	1	257-260	ЭОМ, PDF стр. 4
65	ПР-Кх2	1	261-264	ЭОМ, PDF стр. 5
66	ЩУО	1	265-271	ЭОМ, PDF стр. 46
67	ЩСВ-К1	1	272-275	ЭОМ, PDF стр. 60
68	ЩСВ-3	1	276-279	ЭОМ, PDF стр. 69
69	ЯУО	1	280-284	ЭОФ, PDF стр. 3

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Х | Актуальная спецификация

ПР-Х (NXW4-18 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	713-09052	5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296826	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
4	296826	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
5	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Х | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 6

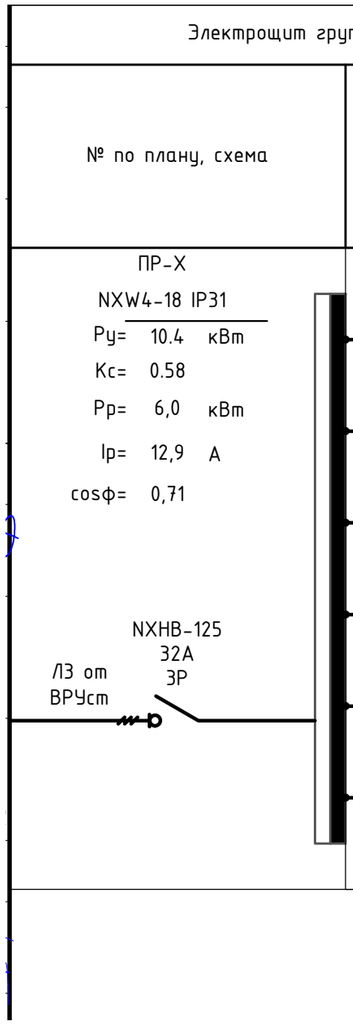

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
	1	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	21	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	1	21 22 24	1,40	9.8	0.98	Пом.№1.118,1.145 Холодильное оборудование
	2	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	24	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	2	7 22	1,50	10.5	1.20	Пом.№1.125,1.142,1.144 Холодильное оборудование
	3	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	30	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	3	21 22 24	1,50	10.5	1.50	Пом.№1.126,1.127 Холодильное оборудование
	4	NXB-63 3P	10А	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	1,5	31	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	4	6	2,00	4.1	0.54	Пом.№1.128 Холодильная камера
	5	NXB-63 3P	10А	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	1,5	33	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	5	5	2,00	4.1	0.57	Пом.№1.128 Холодильная камера
	6	NXB-63 3P	10А	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	1,5	36	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	6	5	2,00	4.1	0.62	Пом.№1.128 Холодильная камера

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Х | Вид спереди и сбоку

5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

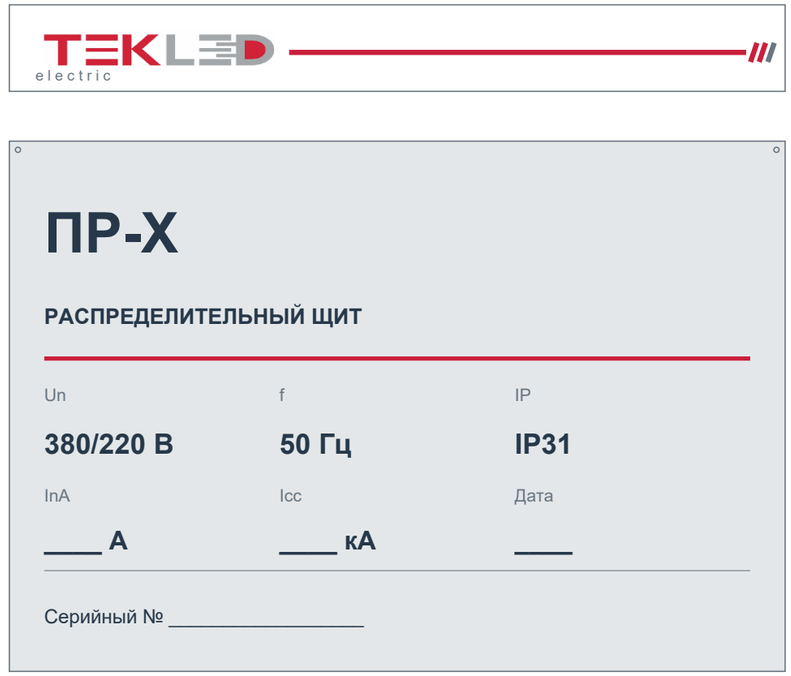

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 модулей

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Х | Внутренний монтаж

Корпус: 24 модулей | Ряды: 12 + 12 | Аппараты: 18 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 12

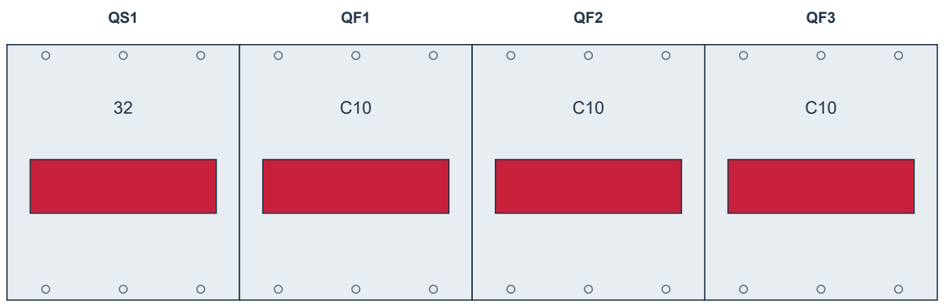

Ряд 2 | 12 мод. | занято 6

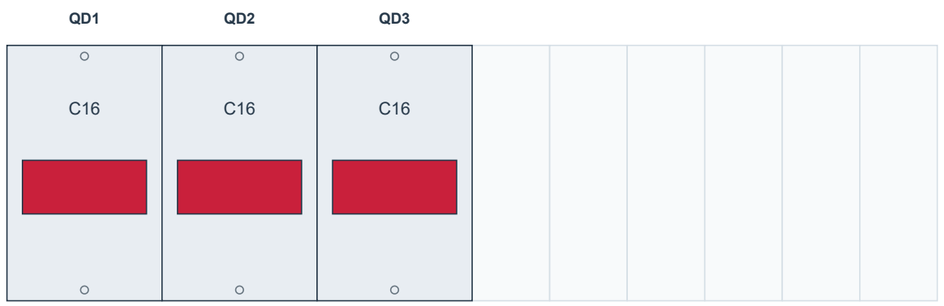

Свободно: 6 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193181	1	0	—	54×80
QF1	NXB-63S	296826	1	54.0	—	54×81
QF2–QF3	NXB-63S	296826	1	108.0/162.0	—	54×81
QD1–QD3	NXBLE-63YH	515381	2	0/36.0/72.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-1 | Актуальная спецификация

ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
3	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
4	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
5	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
6	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-1 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 7

Электрощит групповой				Групповая линия			Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПРЛ-1 NXW4-18 IP31 Ру= 4.2 кВт Кс= 0.26 Рр= 1,1 кВт Ip= 5,9 А cosф= 0,85	1	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	10	П20	-	-	-	-	-	-	1	44	0,54	2.9	0.18	Пом.№1.15 Машинка швейная
	2	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	10	П20	-	-	-	-	-	-	2	44* 44	0,41	2.2	0.14	Пом.№1.15 Машинка швейная
	3	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	15	П20	-	-	-	-	-	-	3	44** 44 48	0,60	3.2	0.30	Пом.№1.15 Машинка швейная Оверлок швейный
	4	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	13	П20	-	-	-	-	-	-	4	44	0,41	2.2	0.18	Пом.№1.15 Машинка швейная
	5	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	26	Г20	-	-	-	-	-	-	5	49	2,20	11.8	1.91	Пом.№1.15 Гладильная доска с утюгом

Гр.1 от ПР-Тх1.1 — NXB-63 20A 3P — РН — КВВГнг-LS 4х1,5, L=5м, П20 — SB

L1 L2 L3 N — Автоматический выключатель NXB-63 с независимым расцепителем SHT-X1 — РН — SB — Кнопка аварийного отключения

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-1 | Вид спереди и сбоку

5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

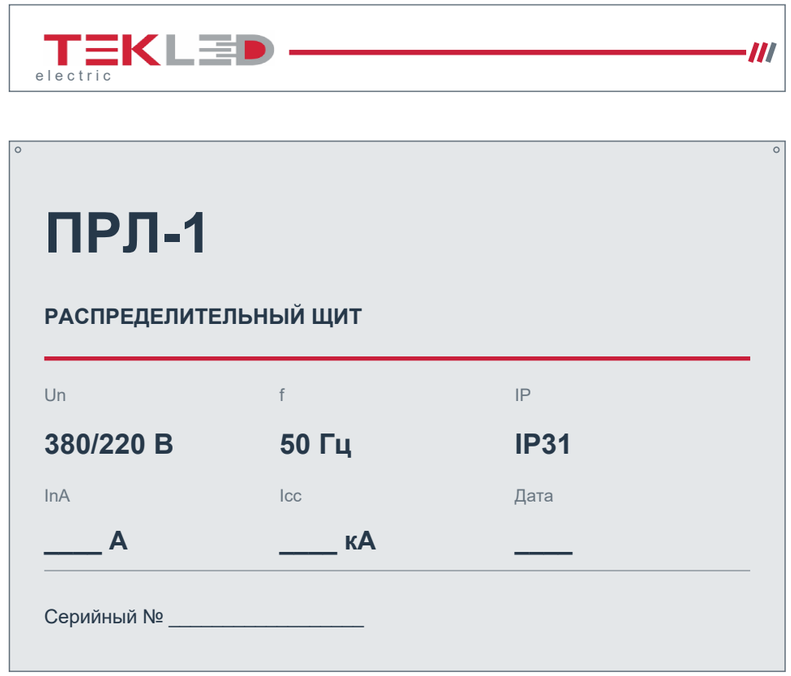

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 модулей

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-1 | Внутренний монтаж

Корпус: 24 модулей | Ряды: 12 + 12 | Аппараты: 15 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 11

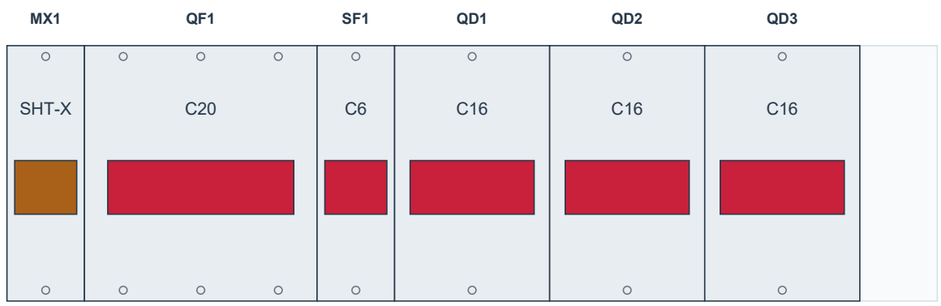

Свободно: 1 мод.

Ряд 2 | 12 мод. | занято 4

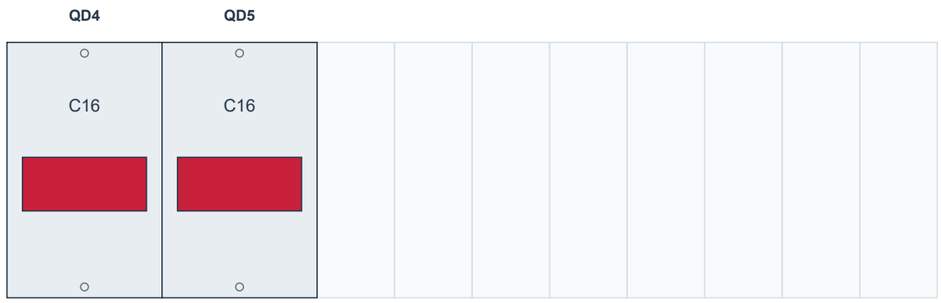

Свободно: 8 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
MX1	SHT-X1	814989	1	0	—	18×79
QF1	NXB-63S	296828	1	18.0	—	54×81
SF1	NXB-63S	296708	1	72.0	—	18×81
QD1–QD4	NXBLE-63YH	515381	1/2	90.0/126.0/162.0/0	—	36×86
QD5	NXBLE-63YH	515381	2	36.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-2 | Актуальная спецификация

ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
3	296832	Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
4	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
5	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
6	515409	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-2 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 8

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПРЛ-2 NXW4-12 IP31 Ру= 11.6 кВт Кс= 0.71 Рр= 8,3 кВт Ip= 39,7 А cosф= 0,95	1	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	15	Г20	-	-	-	-	-	-	1	110 111 12.1	1,11	7.8	0.55	Пом.№1.14 Холодильник бытовой, Вытяжка над плитой, Микроволновая печь
	2	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	10	Г20	-	-	-	-	-	-	2	117	2,20	10.5	0.73	Пом.№1.14 Чайник электрический
	3	NXBLE-63 1P+N	40А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	6	10	Г25	-	-	-	-	-	-	3	109	8,30	39.7	1.15	Пом.№1.14 Варочная поверхность

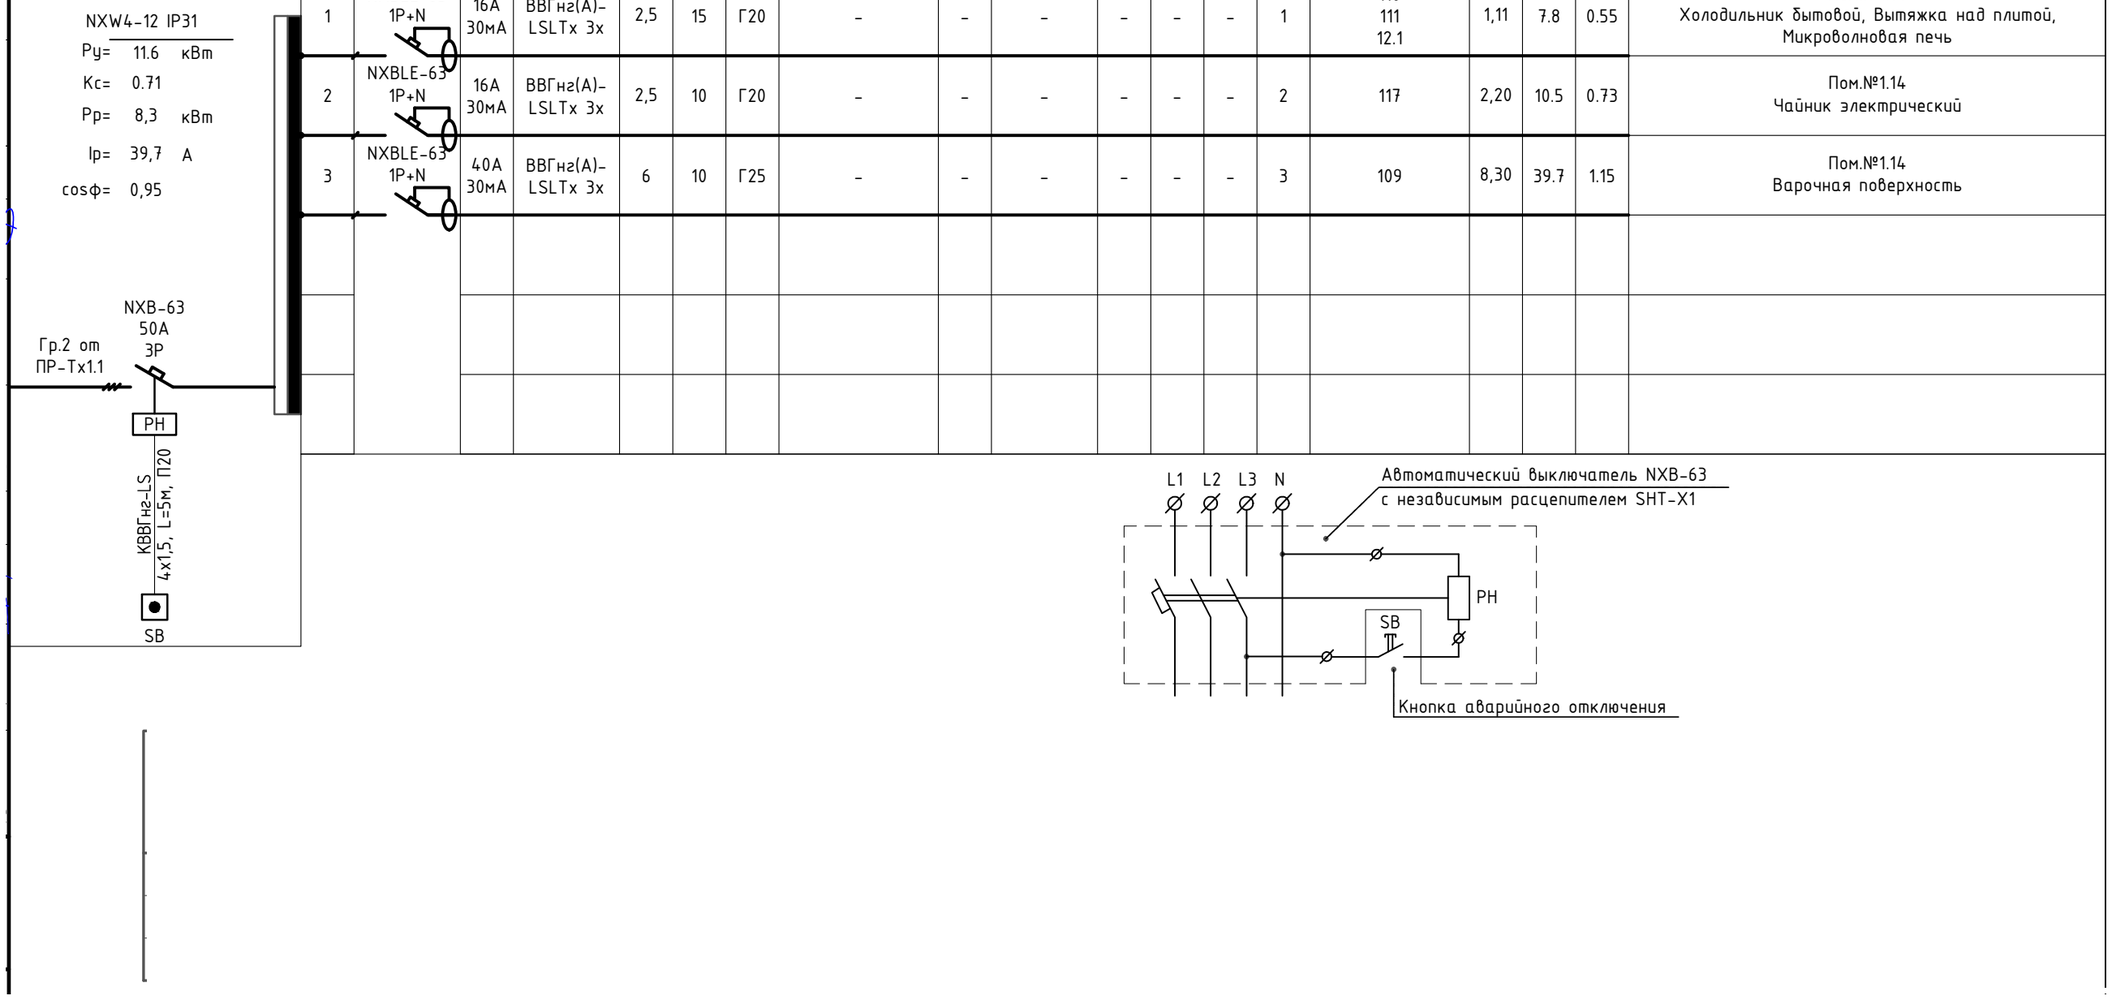

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-2 | Вид спереди и сбоку

Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

ВИД СПЕРЕДИ

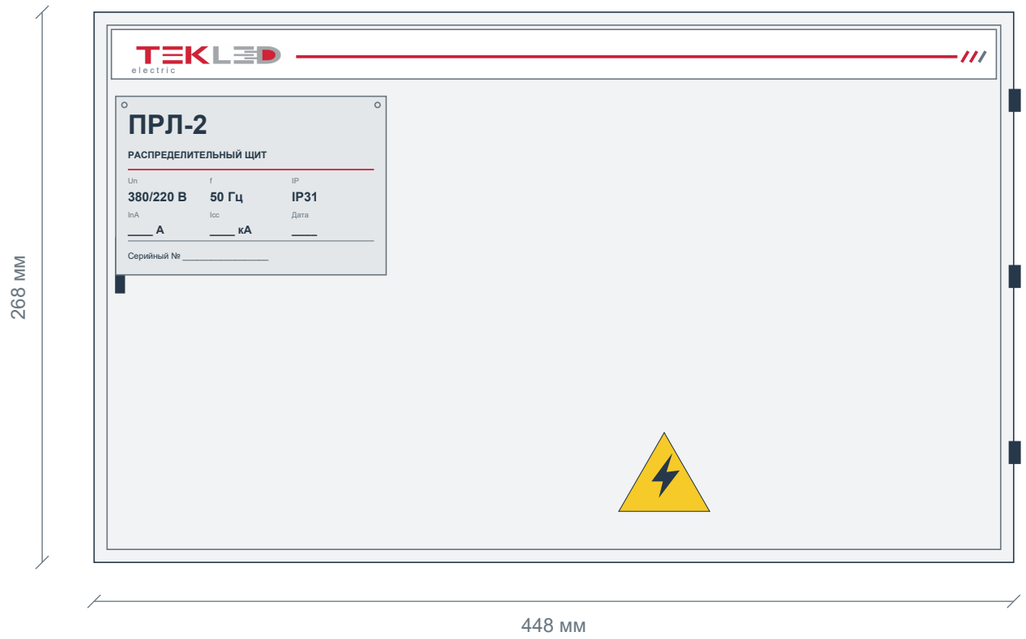

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

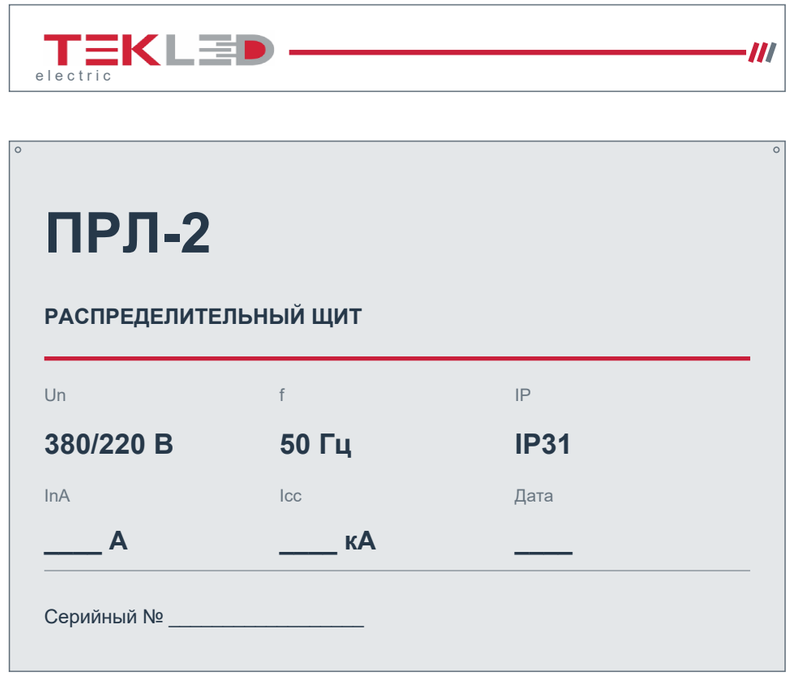

Замок слева | Петли справа

Корпус: 18 модулей

Ш × В × Г: 448 × 268 × 120 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-2 | Внутренний монтаж

Корпус: 18 модулей | Ряды: 18 | Аппараты: 11 мод.

Ряд 1 | 18 мод. | занято 11

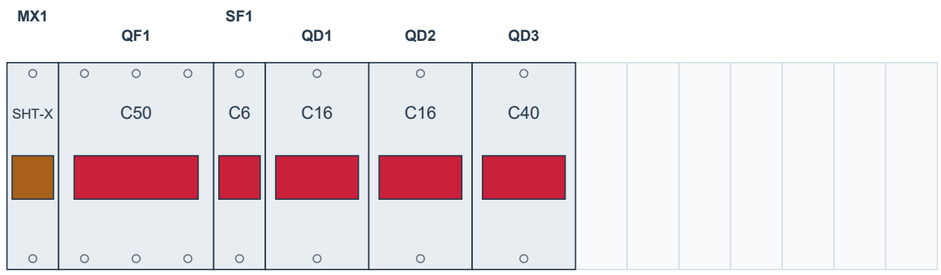

Свободно: 7 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
MX1	SHT-X1	814989	1	0	—	18×79
QF1	NXB-63S	296832	1	18.0	—	54×81
SF1	NXB-63S	296708	1	72.0	—	18×81
QD1–QD2	NXBLE-63YH	515381	1	90.0/126.0	—	36×86
QD3	NXBLE-63YH	515409	1	162.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-3 | Актуальная спецификация

ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
3	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
4	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
5	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
6	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-3 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 9

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПРЛ-3 NXW4-18 IP31 Ру= 4.2 кВт Кс= 0.47 Рр= 2,0 кВт Ip= 15,2 А cosф= 0,60	1	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	22	Г20	–	–	–	–	–	–	1	36.7	0,90	6.8	0.66	Пом.№1.13 Пылеулавливающий агрегат
	2	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	27	Г20	–	–	–	–	–	–	2	48.1*	0,40	3.0	0.36	Пом.№1.13 Станок токарный по металлу
	3	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	28	Г20	–	–	–	–	–	–	3	48.1	2,00	15.2	1.87	Пом.№1.13 Станок деревообрабатывающий
	4	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	29	Г20	–	–	–	–	–	–	4	38.5	0,32	2.4	0.31	Пом.№1.13 Станок модульный для 3D
	5	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	30	Г20	–	–	–	–	–	–	5	38.2	0,60	4.5	0.60	Пом.№1.13 Сверлильный станок

Гр.3 от ПР-Тх1.1 — NXB-63 20A 3P — РН — КВВГнг-LS 4х1,5, L=5м, П20 — SB

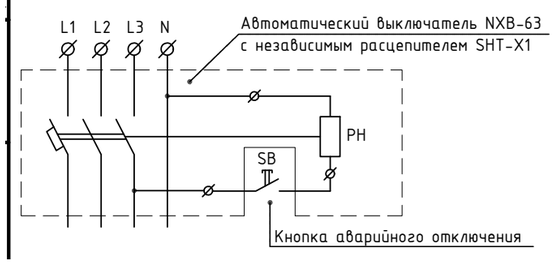

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-3 | Вид спереди и сбоку

5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

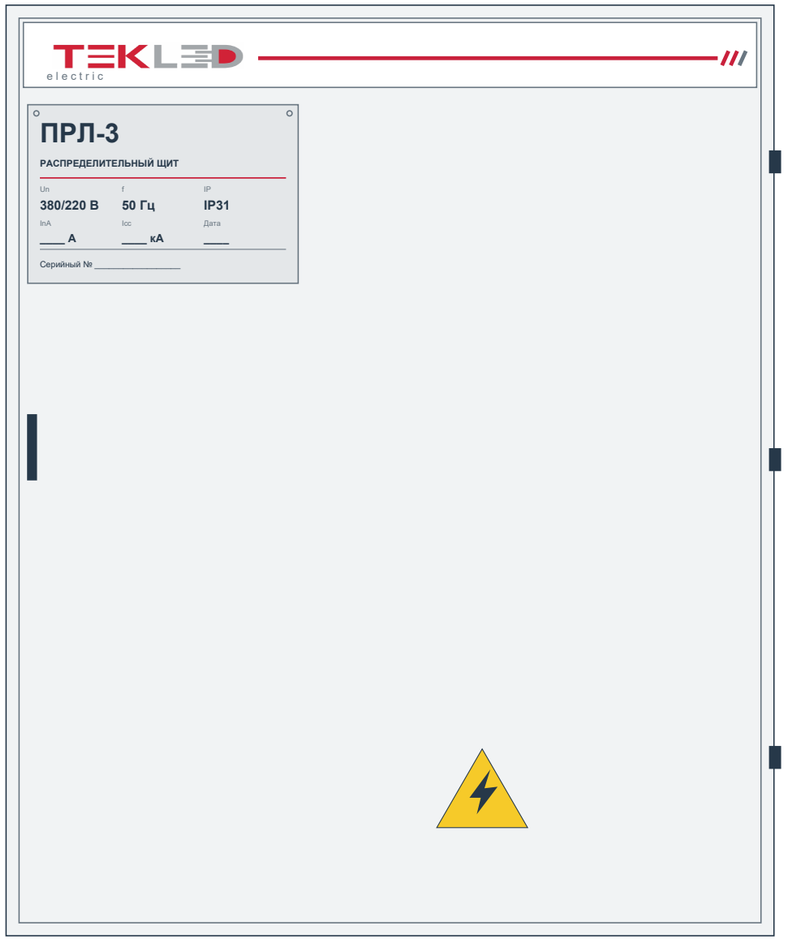

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

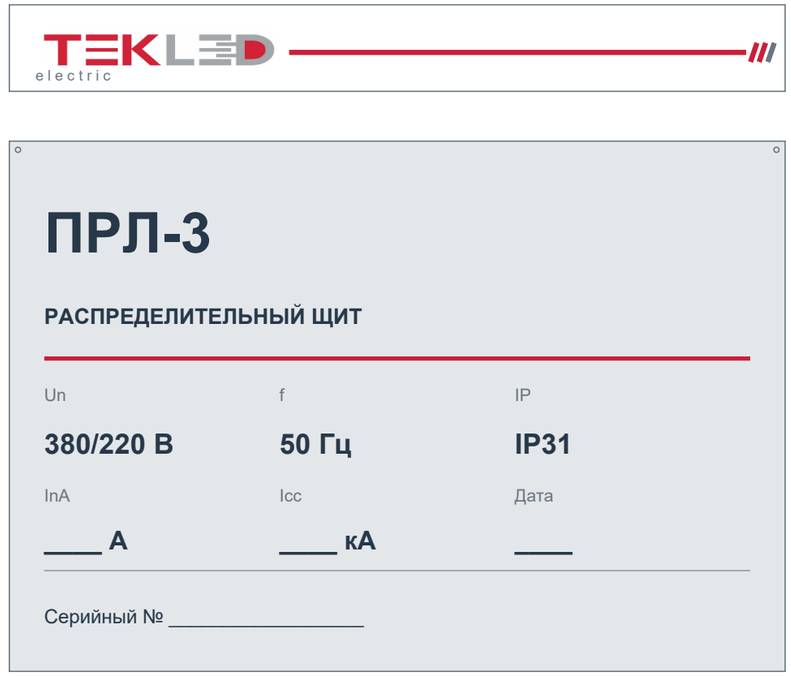

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 модулей

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-3 | Внутренний монтаж

Корпус: 24 модулей | Ряды: 12 + 12 | Аппараты: 15 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 11

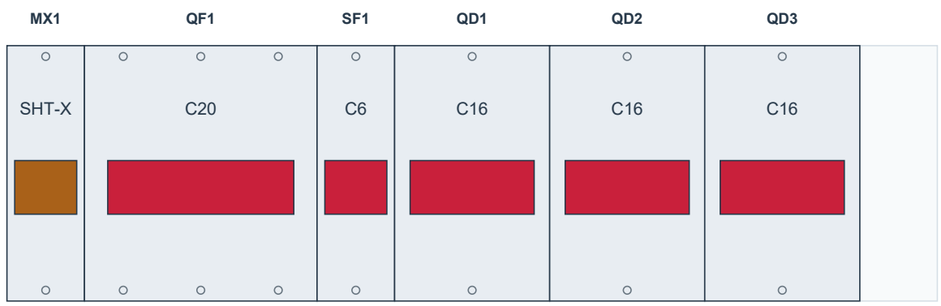

Ряд 2 | 12 мод. | занято 4

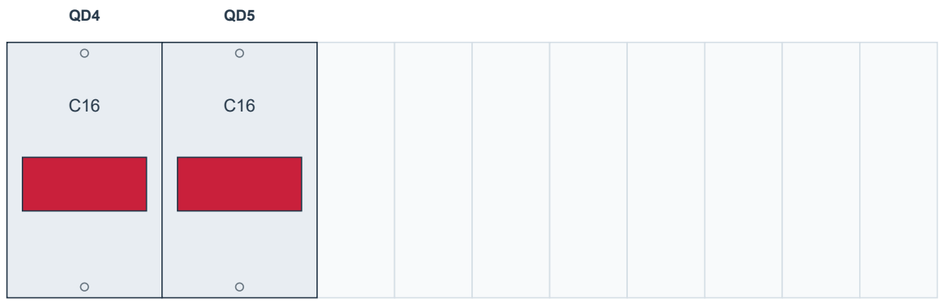

Свободно: 8 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
MX1	SHT-X1	814989	1	0	—	18×79
QF1	NXB-63S	296828	1	18.0	—	54×81
SF1	NXB-63S	296708	1	72.0	—	18×81
QD1–QD4	NXBLE-63YH	515381	1/2	90.0/126.0/162.0/0	—	36×86
QD5	NXBLE-63YH	515381	2	36.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Tx1.1 | Актуальная спецификация

ПР-Tx1.1 (NXW4-36 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	713-15060	Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193184	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
4	296833	Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
5	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.
6	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
7	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	6	6	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх1.1 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 10

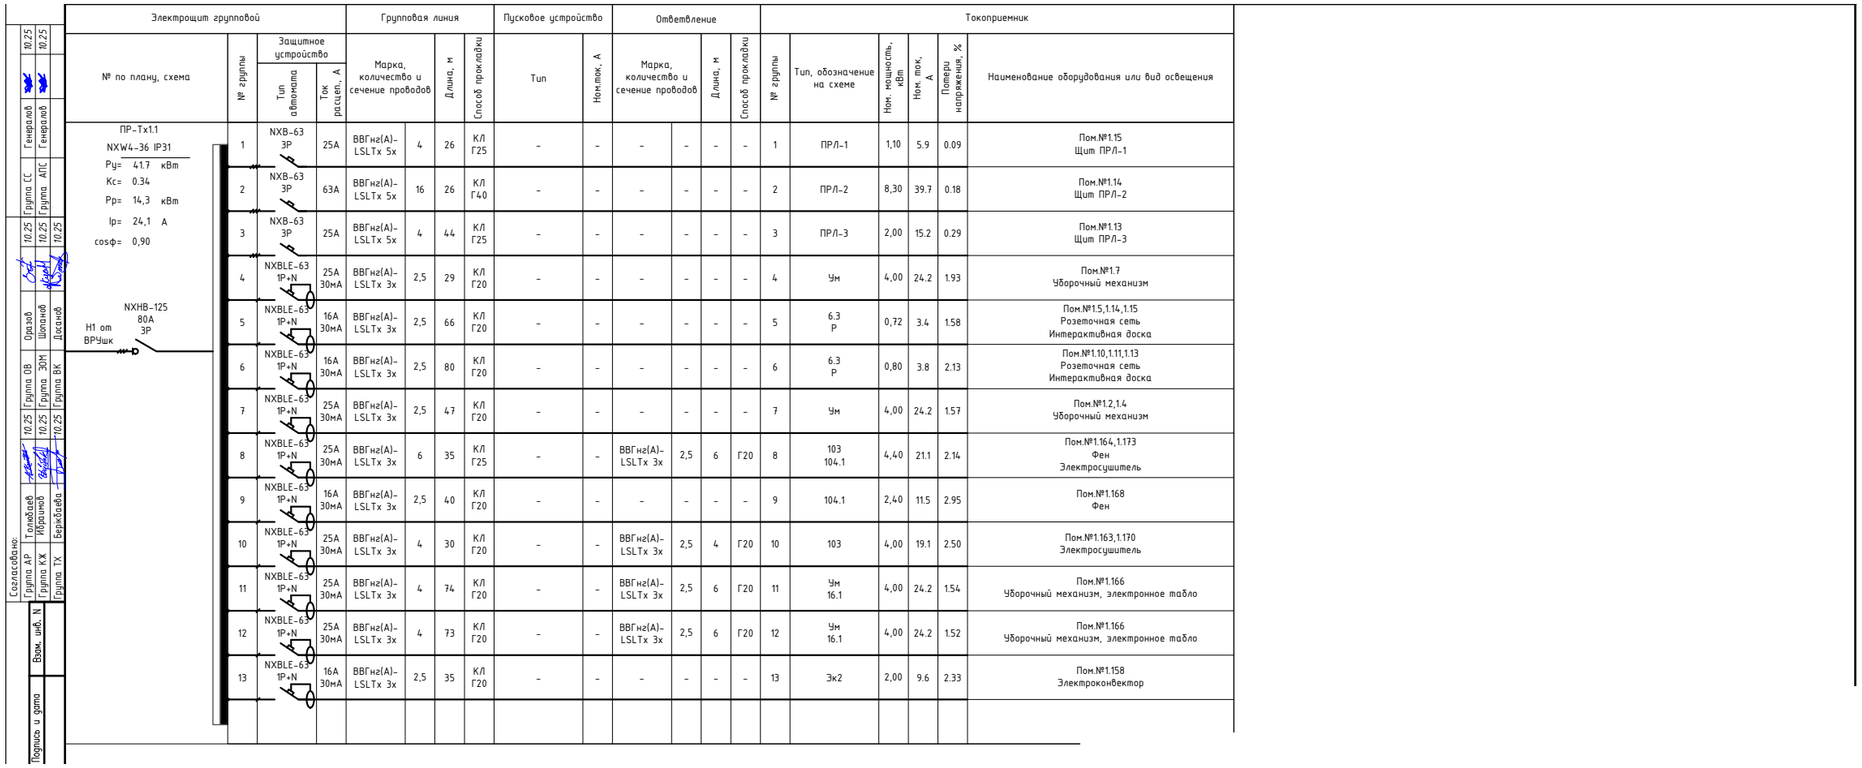

Электрощит групповой				Групповая линия			Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник				
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов	Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов	Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
	1	NXB-63 3P	25A	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	4	26	К/Л Г25	–	–	–	–	1	ПР/Л-1	1,10	5.9	0.09	Пом.№1.15 Щит ПР/Л-1
	2	NXB-63 3P	63A	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	16	26	К/Л Г40	–	–	–	–	2	ПР/Л-2	8,30	39.7	0.18	Пом.№1.14 Щит ПР/Л-2
	3	NXB-63 3P	25A	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	4	44	К/Л Г25	–	–	–	–	3	ПР/Л-3	2,00	15.2	0.29	Пом.№1.13 Щит ПР/Л-3
	4	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	29	К/Л Г20	–	–	–	–	4	Ум	4,00	24.2	1.93	Пом.№1.7 Уборочный механизм
	5	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	66	К/Л Г20	–	–	–	–	5	6.3 Р	0,72	3.4	1.58	Пом.№1.5,1.14,1.15 Розеточная сеть Интерактивная доска
	6	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	80	К/Л Г20	–	–	–	–	6	6.3 Р	0,80	3.8	2.13	Пом.№1.10,1.11,1.13 Розеточная сеть Интерактивная доска
	7	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	47	К/Л Г20	–	–	–	–	7	Ум	4,00	24.2	1.57	Пом.№1.2,1.4 Уборочный механизм
	8	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	6	35	К/Л Г25	–	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	6 Г20	8	103 104.1	4,40	21.1	2.14	Пом.№1.164,1.173 Фен Электросушитель
	9	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	40	К/Л Г20	–	–	–	–	9	104.1	2,40	11.5	2.95	Пом.№1.168 Фен
	10	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	30	К/Л Г20	–	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	4 Г20	10	103	4,00	19.1	2.50	Пом.№1.163,1.170 Электросушитель
	11	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	74	К/Л Г20	–	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	6 Г20	11	Ум 16.1	4,00	24.2	1.54	Пом.№1.166 Уборочный механизм, электронное табло
	12	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	73	К/Л Г20	–	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	6 Г20	12	Ум 16.1	4,00	24.2	1.52	Пом.№1.166 Уборочный механизм, электронное табло
	13	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	35	К/Л Г20	–	–	–	–	13	Эк2	2,00	9.6	2.33	Пом.№1.158 Электроконвектор

Согласовано: Группа АР Толобаев; Группа КЖ Абдрашов; Группа ТХ Бержкаева; Группа СС Группа АПС 10.25; Группа ОВ Группа ЭОМ Группа ВК 10.25; Генподряд Генподряд 10.25; Ордаэй Шопанов Досанов 10.25; Взам. инв. N; Подпись и дата

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Tx1.1 | Вид спереди и сбоку

Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм

ВИД СПЕРЕДИ

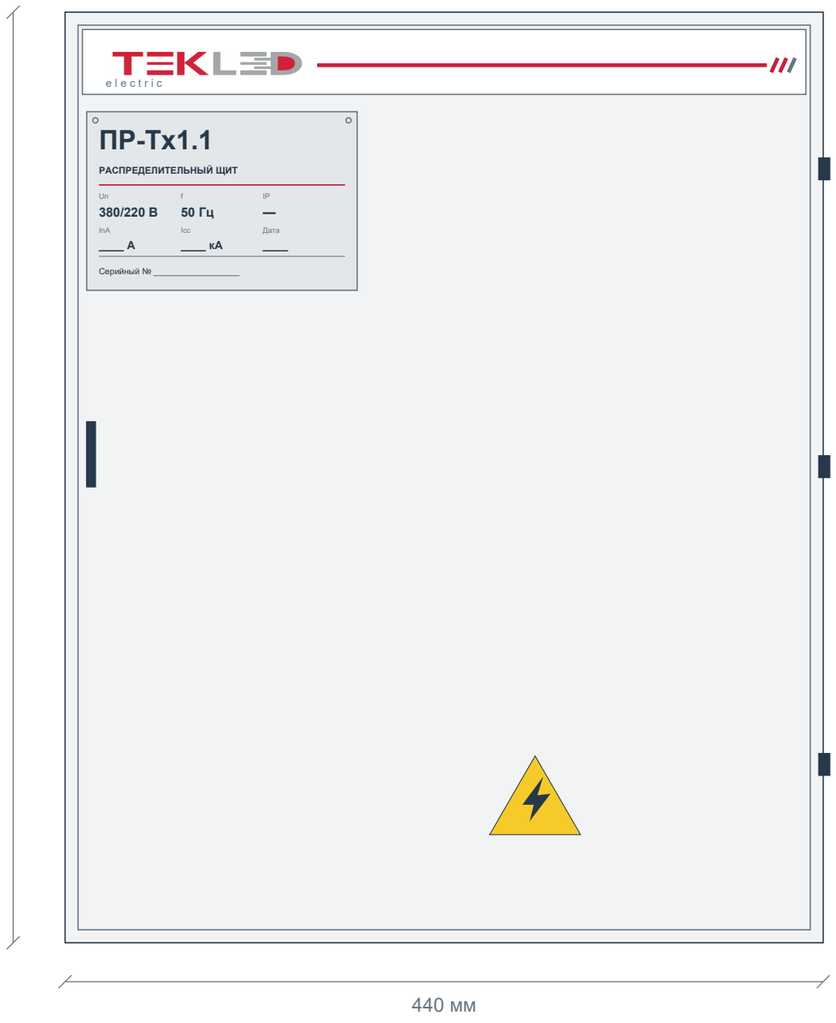

СБОКУ

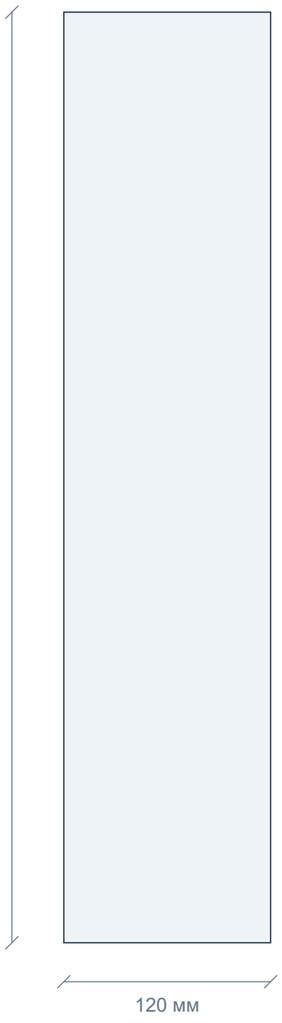

МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

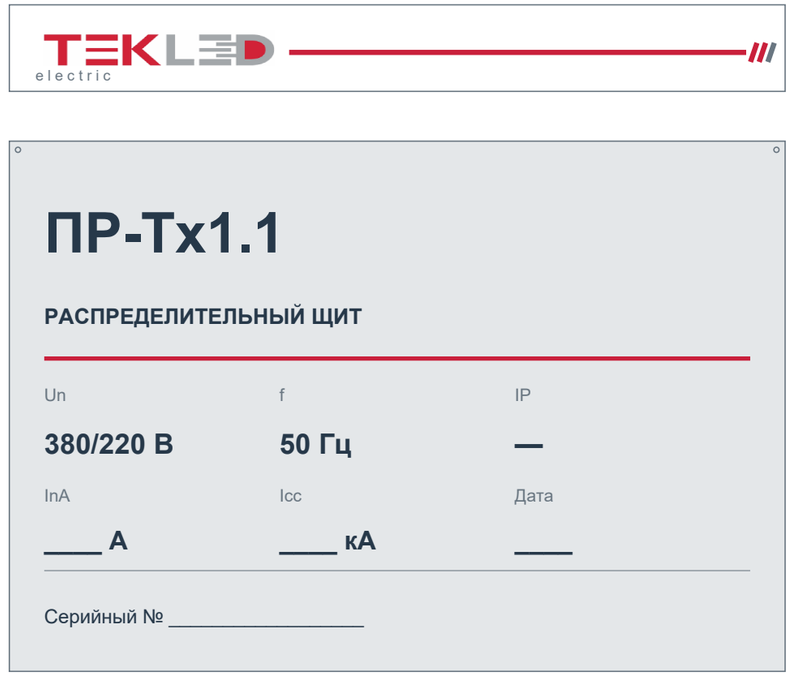

Замок слева | Петли справа

Корпус: 18 + 18 + 18 модулей

Ш × В × Г: 440 × 540 × 120 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх1.1 | Внутренний монтаж

Корпус: 54 модулей | Ряды: 18 + 18 + 18 | Аппараты: 32 мод.

Ряд 1 | 18 мод. | занято 18

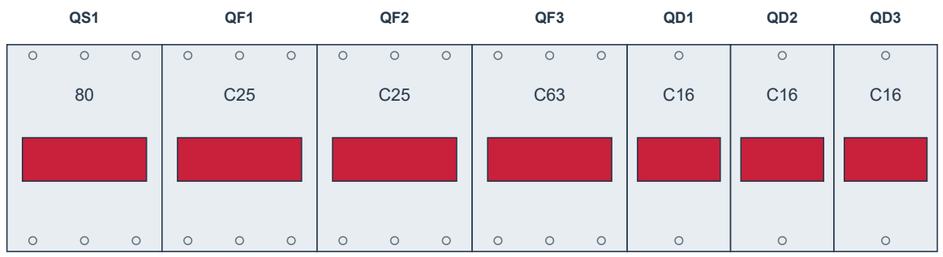

Ряд 2 | 18 мод. | занято 14

Свободно: 0 мод.

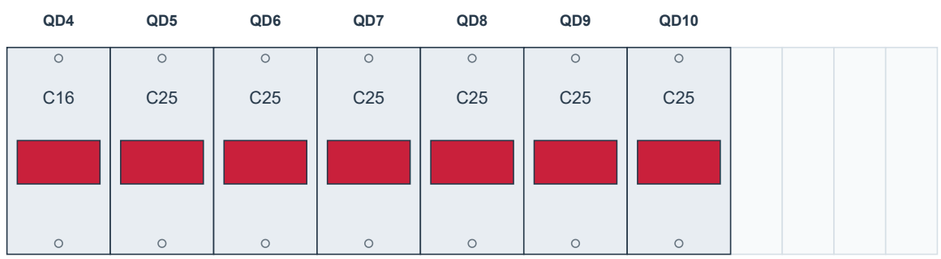

Ряд 3 | 18 мод. | занято 0

Свободно: 4 мод.

Свободно: 18 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193184	1	0	—	54×80
QF1–QF2	NXB-63S	296829	1	54.0/108.0	—	54×81
QF3	NXB-63S	296833	1	162.0	—	54×81
QD1–QD3	NXBLE-63YH	515381	1	216.0/252.0/288.0	—	36×86
QD4	NXBLE-63YH	515381	2	0	—	36×86
QD5–QD10	NXBLE-63YH	515395	2	36.0/72.0/108.0/144.0/180.0/216.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-1 | Актуальная спецификация

ПРК-1 (NXW4-24 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-09056	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
3	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
4	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
5	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
6	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	5	5	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-1 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 11

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПРК-1 NXW4-24 IP31 Ру= 11.3 кВт Кс= 0.80 Рр= 9,0 кВт Ip= 14,4 А cosφ= 0,95 NXB-63 20A 3P Гр.1 от ПР-К1.1 РН КВВГнг-LS 4х1,5, L=15м, П20 SB	1	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х2,5	6	Г20 Cm20	–	–	–	–	–	–	1	19**	1,35	6.5	0.27	Пом.№1.5 Компьютер
	2	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х2,5	9	Г20 Cm20	–	–	–	–	–	–	2	19**	1,35	6.5	0.41	Пом.№1.5 Компьютер
	3	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х2,5	7	Г20 Cm20	–	–	–	–	–	–	3	19**	1,35	6.5	0.32	Пом.№1.5 Компьютер
	4	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х2,5	10	Г20 Cm20	–	–	–	–	–	–	4	19**	1,35	6.5	0.45	Пом.№1.5 Компьютер
	5	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х2,5	8	Г20 Cm20	–	–	–	–	–	–	5	19**	1,35	6.5	0.36	Пом.№1.5 Компьютер
	6	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х2,5	11	Г20 Cm20	–	–	–	–	–	–	6	19**	1,35	6.5	0.50	Пом.№1.5 Компьютер
	7	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х2,5	9	Г20 Cm20	–	–	–	–	–	–	7	19**	1,35	6.5	0.41	Пом.№1.5 Компьютер
	8	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х2,5	11	Г20 Cm20	–	–	–	–	–	–	8	19**	0,90	4.3	0.33	Пом.№1.5 Компьютер
	9	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х2,5	13	Г20 Cm20	–	–	–	–	–	–	9	19**	0,90	4.3	0.39	Пом.№1.5 Компьютер

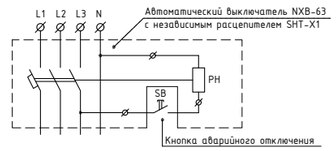

Согласовано: Группа ОВ, Группа ЭОМ, Группа ВК, Группа СС, Группа АПС, Группа АР, Группа КЖ, Группа ТХ

Взам. инв. N

Подпись и дата

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-1 | Вид спереди и сбоку

5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

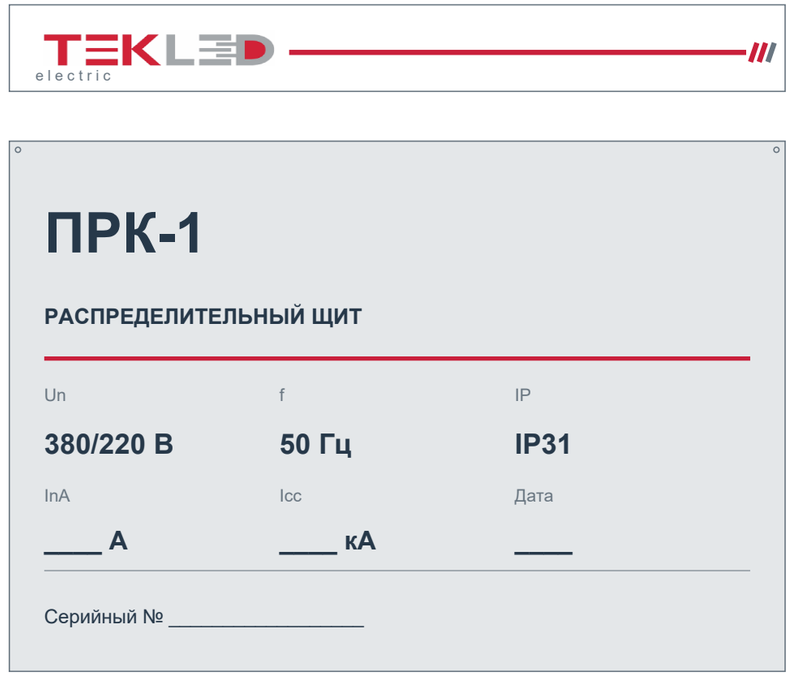

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 + 12 модулей

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-1 | Внутренний монтаж

Корпус: 36 модулей | Ряды: 12 + 12 + 12 | Аппараты: 23 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 11

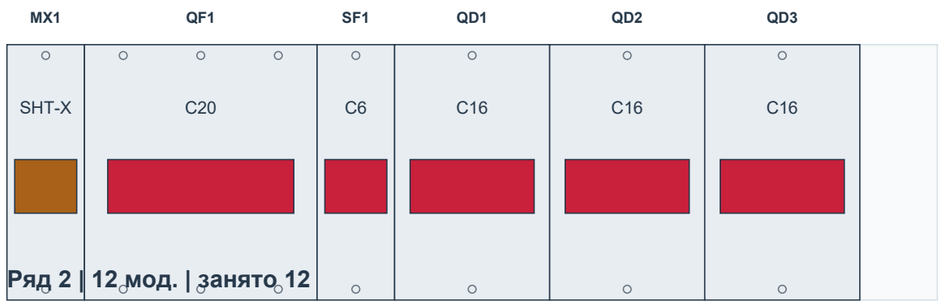

Ряд 2 | 12 мод. | занято 12

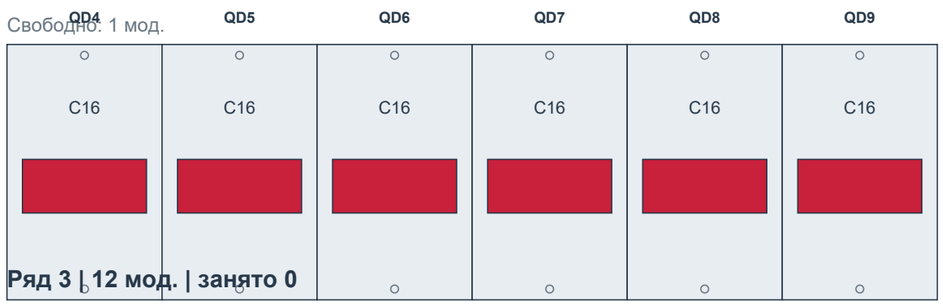

Свободно: 1 мод.

Ряд 3 | 12 мод. | занято 0

Свободно: 0 мод.

Свободно: 12 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
MX1	SHT-X1	814989	1	0	—	18×79
QF1	NXB-63S	296828	1	18.0	—	54×81
SF1	NXB-63S	296708	1	72.0	—	18×81
QD1–QD4	NXBLE-63YH	515381	1/2	90.0/126.0/162.0/0	—	36×86
QD5–QD9	NXBLE-63YH	515381	2	36.0/72.0/108.0/144.0/180.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.1 | Актуальная спецификация

ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	713-09054	Щит мет.ЩРв-18 (275x450x120) (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
4	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.1 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 12

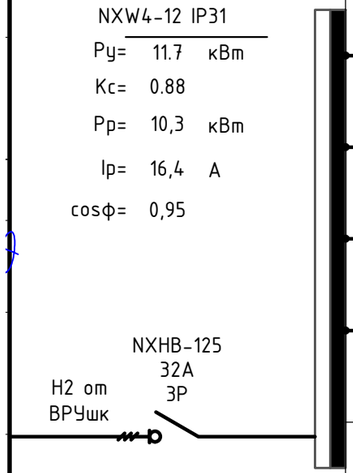

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник				
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
	1	NXB-63 3P	25A	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	4	17	КЛ Г25	–	–	–	–	–	–	1	ПРК-1	9,00	14.4	0.50	Пом.№1.5 Щит ПРК-1
	2	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	62	КЛ Г20 П20	–	–	–	–	–	–	2	36.1 36.2	0,84	4.0	0.43	Пом.№1.10,1.13 Компьютер, МФУ
	3	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	44	КЛ Г20 П20	–	–	–	–	–	–	3	36.1 36.2	1,33	6.4	0.49	Пом.№1.5,1.14,1.15 Компьютер, МФУ
	4	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	46	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	4	36.1 36.2 121.5	0,50	2.4	0.19	Пом.№1.171 Компьютер, МФУ Музыкальный центр

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.1 | Вид спереди и сбоку

Щит мет.ЩРв-18 (275x450x120) (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ

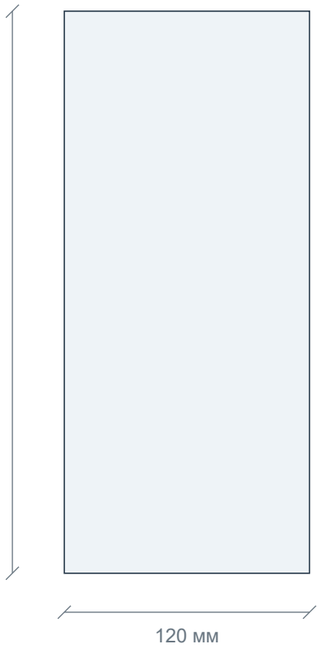

МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

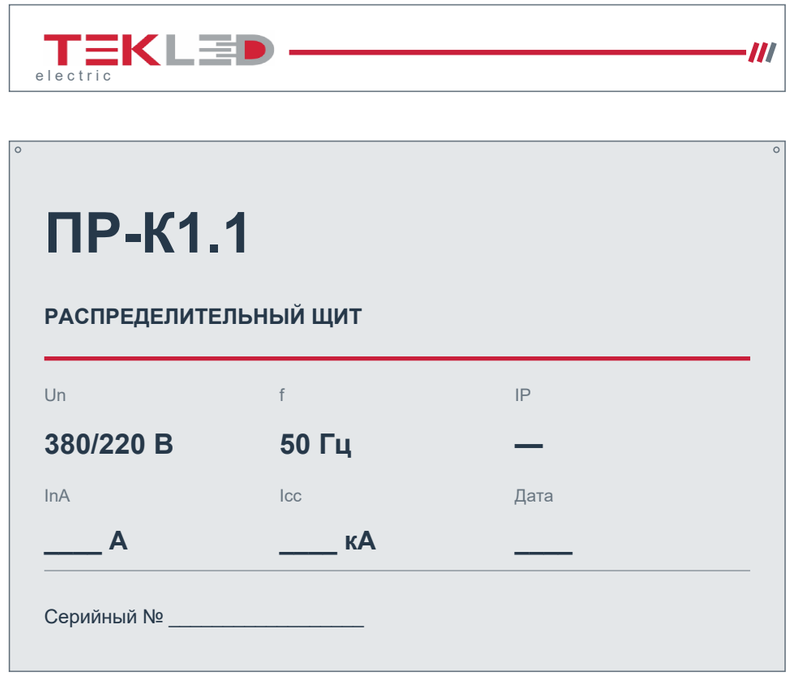

Замок слева | Петли справа

Корпус: 18 модулей

Ш × В × Г: 450 × 275 × 120 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.1 | Внутренний монтаж

Корпус: 18 модулей | Ряды: 18 | Аппараты: 12 мод.

Ряд 1 | 18 мод. | занято 12

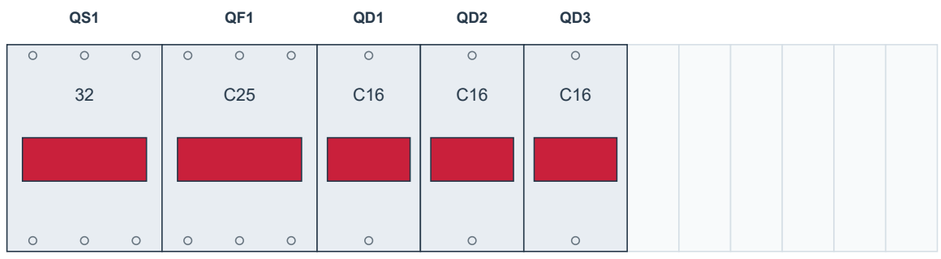

Свободно: 6 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193181	1	0	—	54×80
QF1	NXB-63S	296829	1	54.0	—	54×81
QD1–QD3	NXBLE-63YH	515381	1	108.0/144.0/180.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Tx1.2 | Актуальная спецификация

ПР-Tx1.2 (NXW4-48 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	719-15440	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193182	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	5	5	chint	Отход.
4	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	9	9	chint	Отход.
5	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
6	515402	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх1.2 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 13

ПР-Тх1.2
NXW4-48 IP31
Ру= 63.3 кВт
Кс= 0.16
Рр= 10,1 кВт
Ip= 16,2 А
cosф= 0,95

NXHB-125
40A
3P
H15 от ВРУшк

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
	1	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	35	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	4	Г20	1	103	4,00	19.1	2.92	Пом.№1.155,1.156 Электросушитель
	2	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	29	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	4	Г20	2	103	4,00	19.1	2.42	Пом.№1.153,1.154 Электросушитель
	3	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	29	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	4	Г20	3	103	4,00	19.1	2.42	Пом.№1.150,1.152 Электросушитель
	4	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	35	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	4	Ум	4,00	24.2	2.33	Пом.№1.103,1.148 Уборочный механизм
	5	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	17	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	5	103	4,00	19.1	2.27	Пом.№1.110 Электросушитель
	6	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	18	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	6	103	4,00	19.1	2.40	Пом.№1.110 Электросушитель
	7	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	19	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	7	103	4,00	19.1	2.53	Пом.№1.110 Электросушитель
	8	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	22	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	8	103	4,00	19.1	2.93	Пом.№1.107 Электросушитель
	9	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	19	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	9	103	4,00	19.1	2.53	Пом.№1.106 Электросушитель
	10	NXBLE-63 1P+N	32А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	25	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	10	103	6,00	28.7	3.13	Пом.№1.105 Электросушитель
	11	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	24	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	11	103 104.1	3,20	15.3	2.56	Пом.№1.23,1.25 Электросушитель Фен
	12	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	26	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	12	103 104.1	3,20	15.3	2.77	Пом.№1.42,1.43 Электросушитель Фен
	13	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	28	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	13	103 104.1	3,20	15.3	2.99	Пом.№1.26,1.28 Электросушитель Фен
	14	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	29	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	6	Г20	14	103 104.1	5,20	24.9	3.14	Пом.№1.37-1.39 Электросушитель Фен
	15	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	66	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	8	Г20	15	Ум 16.1	4,00	24.2	2.75	Пом.№1.31,1.32 Уборочный механизм, электронное табло Привод сетки разделения спортзала
	16	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	15	Г20	-	-	-	-	-	-	16	Эк1	2,00	9.6	1.00	Пом.№1.111 Электроконвектор
	17	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	65	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	17	Р 64	0,54	2.6	1.17	Пом.№1.19,1.20,1.44,1.46 Розеточная сеть Бактерицидный облучатель

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Tx1.2 | Вид спереди и сбоку

Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ

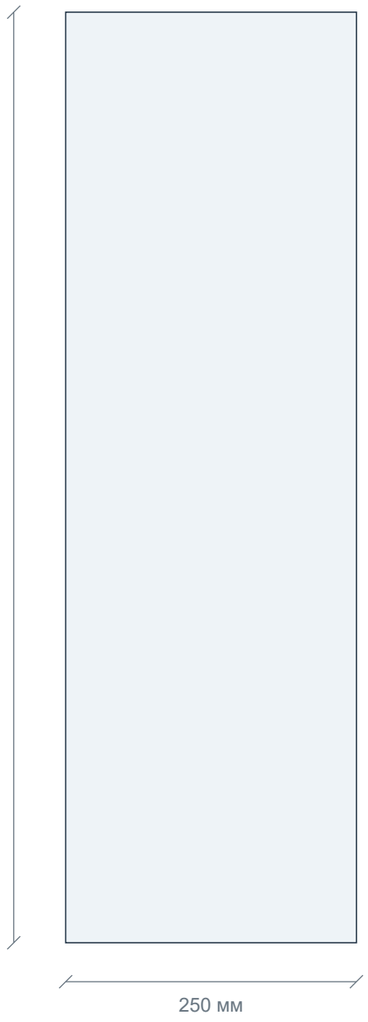

МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

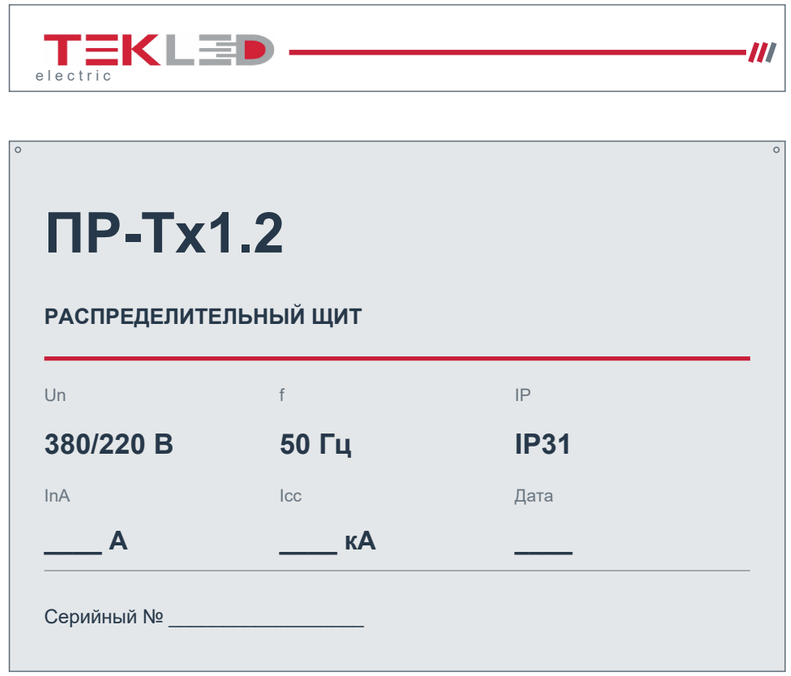

Замок слева | Петли справа

Ш × В × Г: 650 × 800 × 250 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Tx1.2 | Внутренний монтаж

Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31

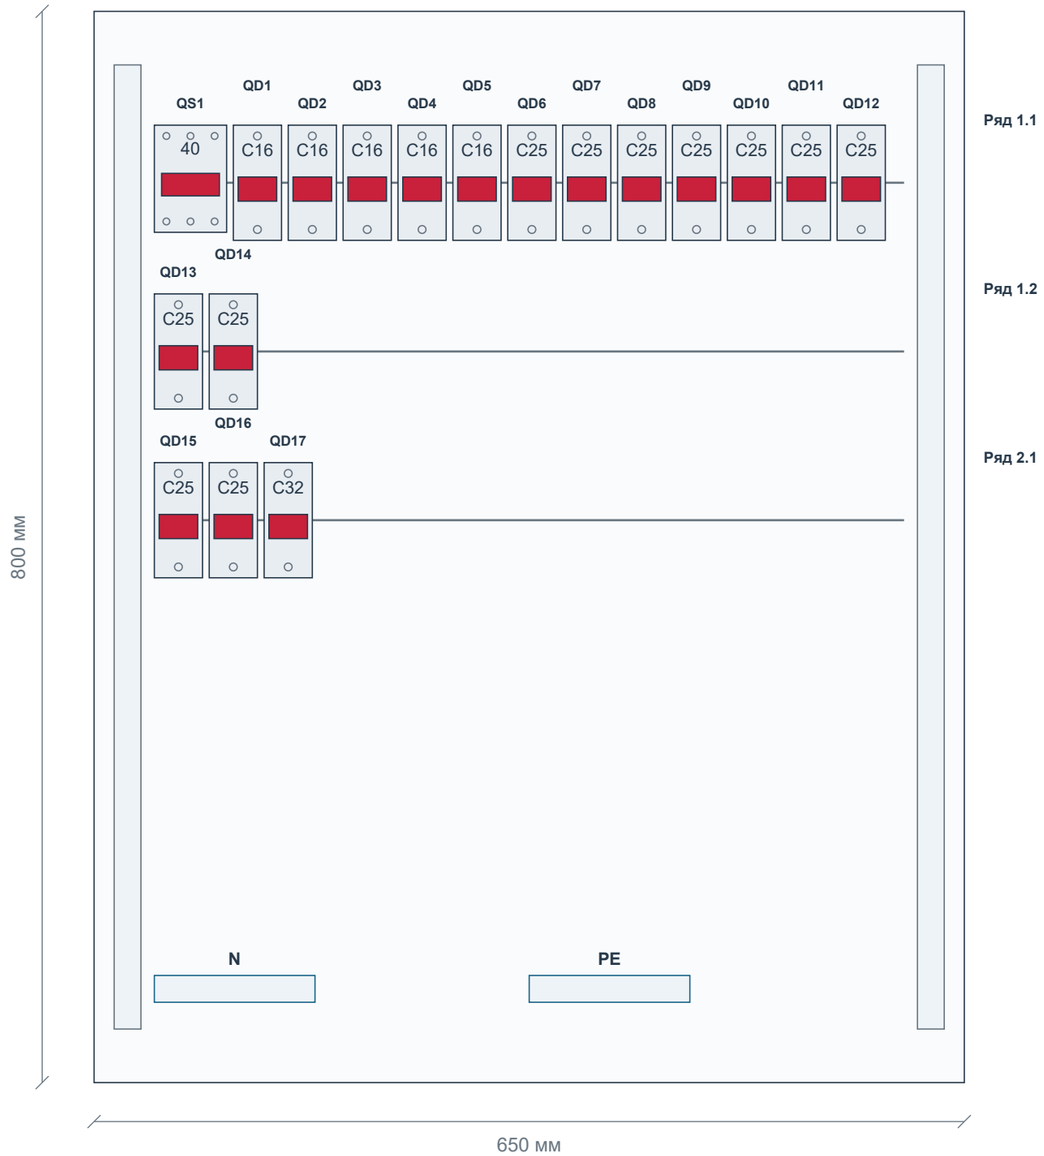

Ряд 1.1

Ряд 1.2

Ряд 2.1

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193182	1.1	45	85	54×80
QD1–QD5	NXBLE-63YH	515381	1.1	104/145/186/227/268	85	36×86
QD6–QD14	NXBLE-63YH	515395	1.1/1.2	309/350/391/432/473/514/555/45/86	85/211	36×86
QD15–QD16	NXBLE-63YH	515395	2.1	45/86	337	36×86
QD17	NXBLE-63YH	515402	2.1	127	337	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.2 | Актуальная спецификация

ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.2 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 14

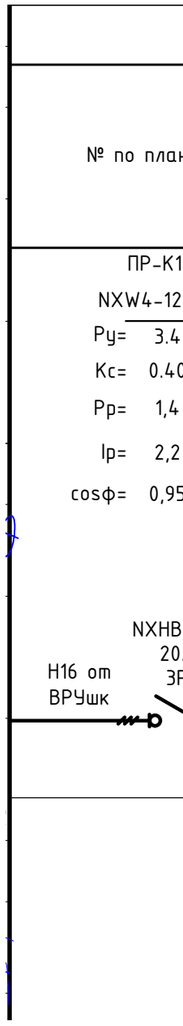

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
	1	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	45	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	1	36.1 36.2 121.5	0,92	4.4	0.35	Пом.№1.19,1.20 Компьютер, МФУ Музыкальный центр
	2	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	46	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	2	36*,36.1** 36.2,36.3 121.5	1,90	9.1	0.73	Пом.№1.44,1.46 Компьютер, МФУ Музыкальный центр
	3	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	62	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	3	36.1 36.2 121.5	0,58	2.8	0.30	Пом.№1.21,1.34 Компьютер, МФУ Музыкальный центр

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.2 | Вид спереди и сбоку

Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

ВИД СПЕРЕДИ

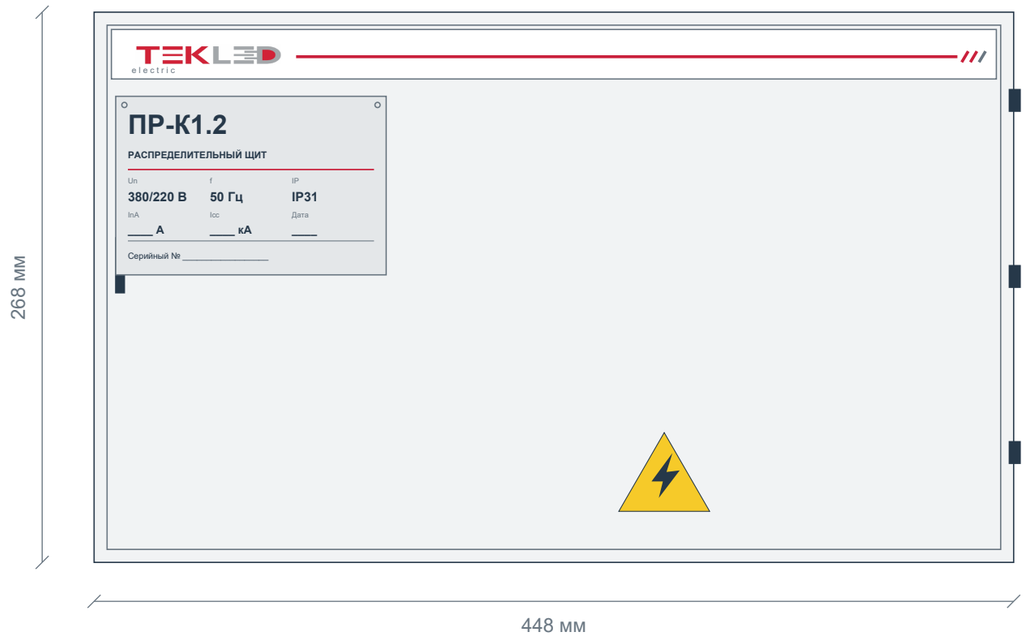

СБОКУ

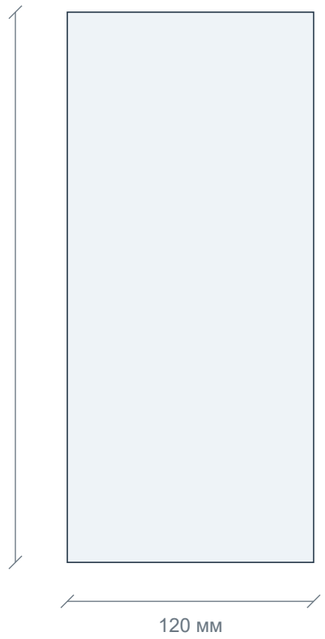

МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

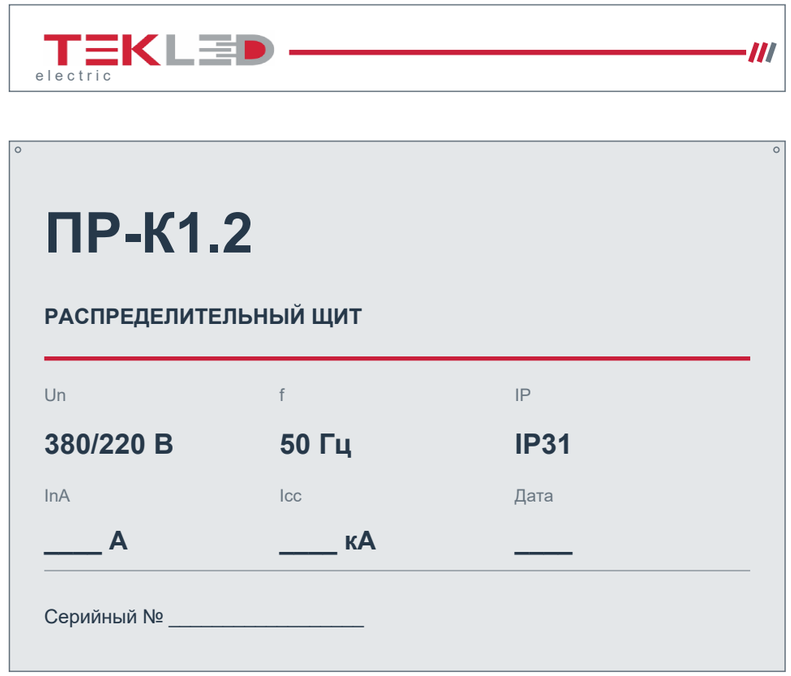

Замок слева | Петли справа

Корпус: 18 модулей

Ш × В × Г: 448 × 268 × 120 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.2 | Внутренний монтаж

Корпус: 18 модулей | Ряды: 18 | Аппараты: 9 мод.

Ряд 1 | 18 мод. | занято 9

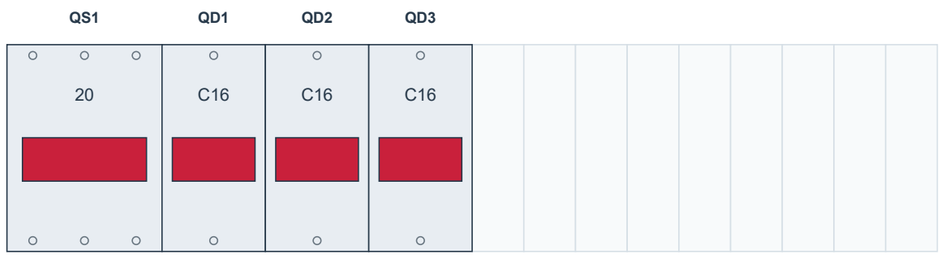

Свободно: 9 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193180	1	0	—	54×80
QD1–QD3	NXBLE-63YH	515381	1	54.0/90.0/126.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Tx1.3 | Актуальная спецификация

ПР-Tx1.3 (NXW4-36 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	713-15060	Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	5	5	chint	Отход.
4	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
5	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	7	7	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх1.3 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 15

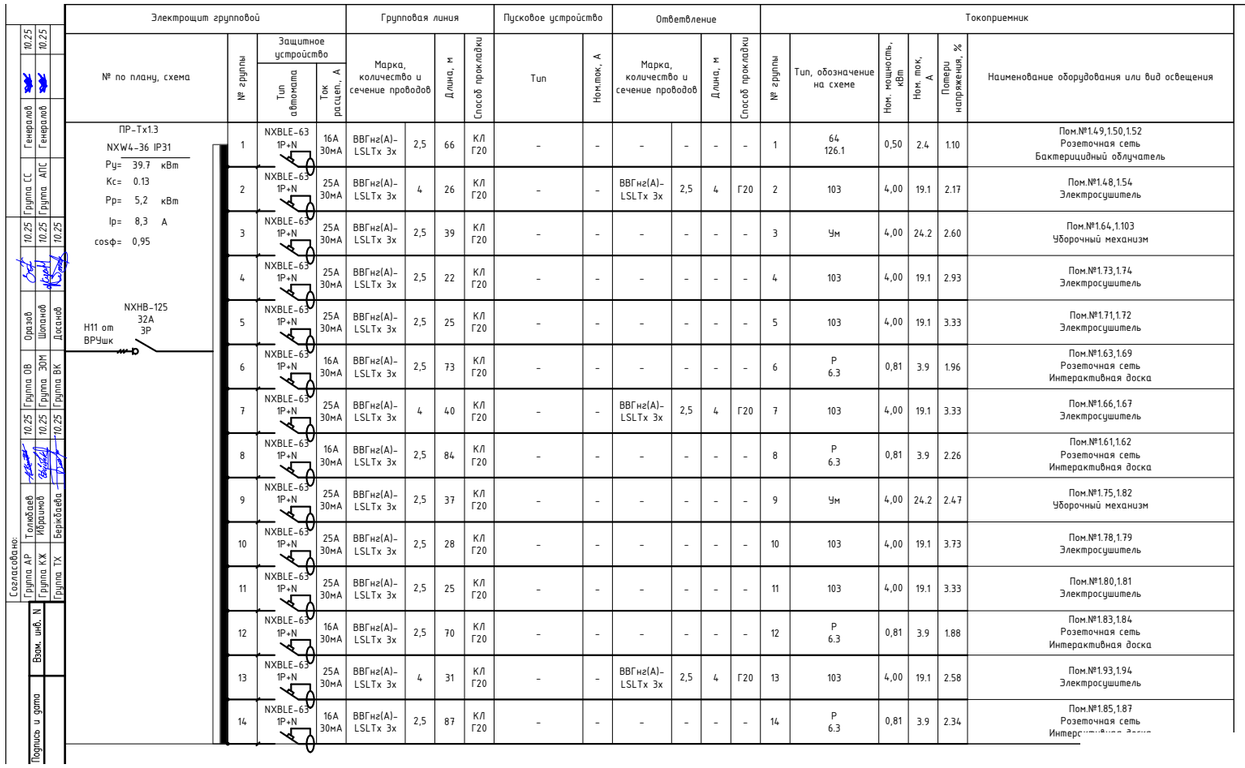

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потеря напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПР-Тх1.3 NXW4-36 IP31 Ру= 39.7 кВт Кс= 0.13 Рр= 5,2 кВт Ip= 8,3 А cosф= 0,95	1	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х2,5	66	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	1	64 126.1	0,50	2.4	1.10	Пом.№1.49,1.50,1.52 Розеточная сеть Бактерицидный облучатель
	2	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х4	26	КЛ Г20	–	–	ВВГнг(А)-LSLTx	3х2,5	4	Г20	2	103	4,00	19.1	2.17	Пом.№1.48,1.54 Электросушитель
	3	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х2,5	39	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	3	Ум	4,00	24.2	2.60	Пом.№1.64,1.103 Уборочный механизм
	4	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х2,5	22	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	4	103	4,00	19.1	2.93	Пом.№1.73,1.74 Электросушитель
NXHB-125 32A 3P H11 от ВРУшк	5	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х2,5	25	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	5	103	4,00	19.1	3.33	Пом.№1.71,1.72 Электросушитель
	6	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х2,5	73	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	6	Р 6.3	0,81	3.9	1.96	Пом.№1.63,1.69 Розеточная сеть Интерактивная доска
	7	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х4	40	КЛ Г20	–	–	ВВГнг(А)-LSLTx	3х2,5	4	Г20	7	103	4,00	19.1	3.33	Пом.№1.66,1.67 Электросушитель
	8	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х2,5	84	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	8	Р 6.3	0,81	3.9	2.26	Пом.№1.61,1.62 Розеточная сеть Интерактивная доска
	9	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х2,5	37	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	9	Ум	4,00	24.2	2.47	Пом.№1.75,1.82 Уборочный механизм
	10	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х2,5	28	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	10	103	4,00	19.1	3.73	Пом.№1.78,1.79 Электросушитель
	11	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х2,5	25	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	11	103	4,00	19.1	3.33	Пом.№1.80,1.81 Электросушитель
	12	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х2,5	70	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	12	Р 6.3	0,81	3.9	1.88	Пом.№1.83,1.84 Розеточная сеть Интерактивная доска
	13	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х4	31	КЛ Г20	–	–	ВВГнг(А)-LSLTx	3х2,5	4	Г20	13	103	4,00	19.1	2.58	Пом.№1.93,1.94 Электросушитель
	14	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х2,5	87	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	14	Р 6.3	0,81	3.9	2.34	Пом.№1.85,1.87 Розеточная сеть Интерактивная доска

Согласовано: Группа АР 10.25 Толобаев; Группа КЖ 10.25 Абдрашов; Группа ТХ 10.25 Бержкаева; Группа ОВ 10.25 Оразай; Группа ЭОМ 10.25 Шопанов; Группа ВК 10.25 Досанов; Группа СС 10.25 Генералов; Группа АПС 10.25 Генералов; Взам. инв. N; Подпись и дата

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Tx1.3 | Вид спереди и сбоку

Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм

ВИД СПЕРЕДИ

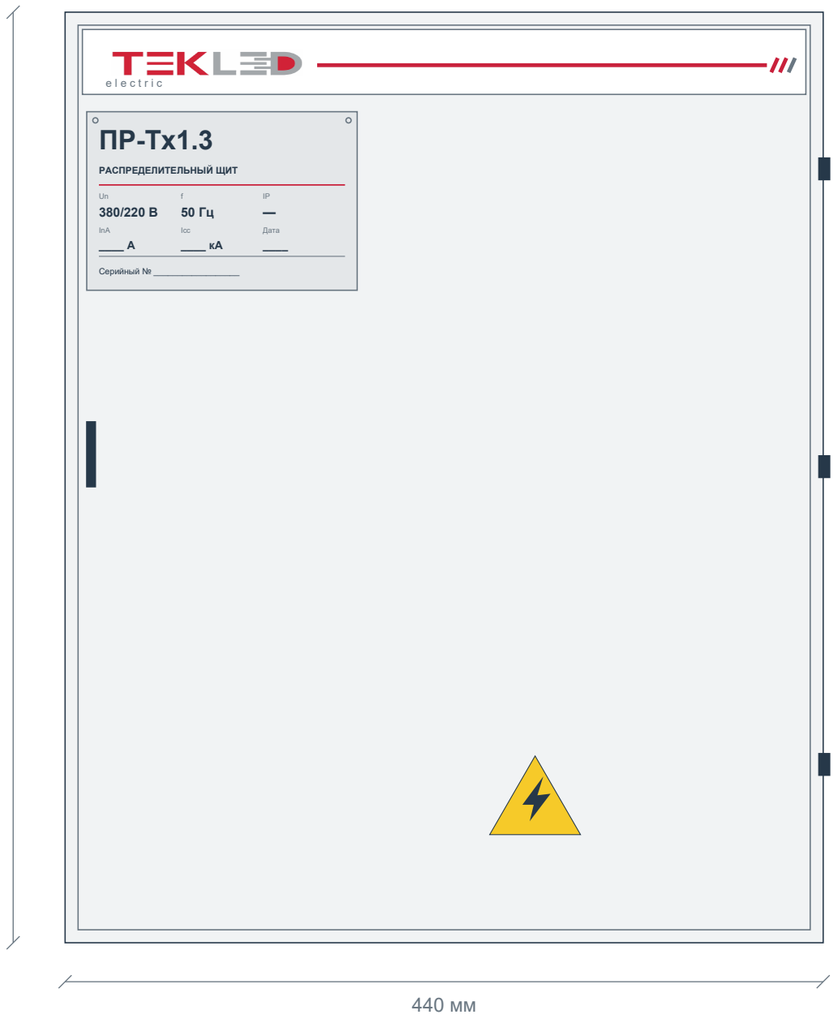

СБОКУ

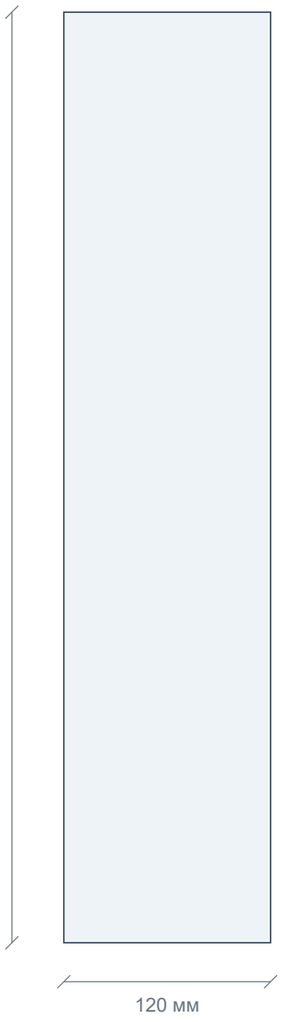

МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

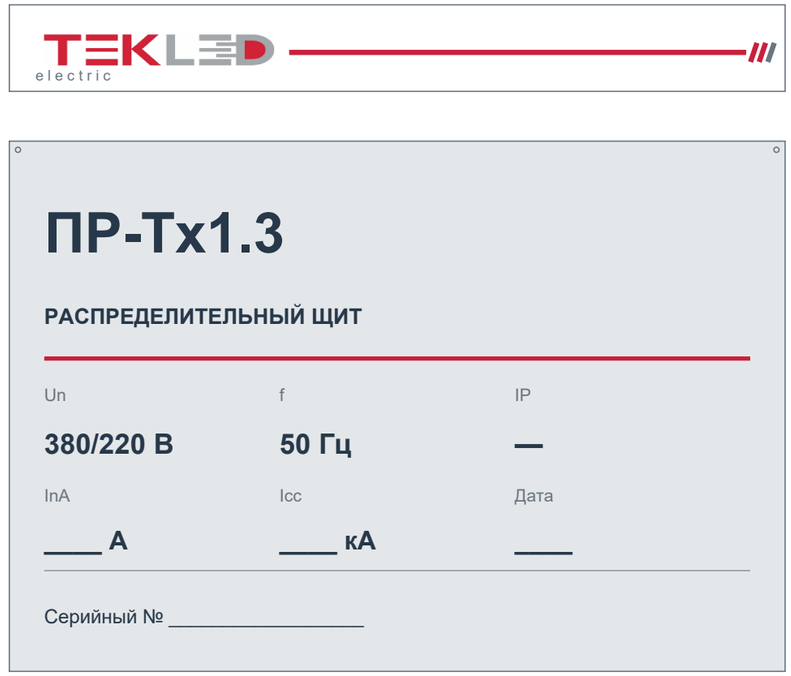

Замок слева | Петли справа

Корпус: 18 + 18 + 18 модулей

Ш × В × Г: 440 × 540 × 120 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Tx1.3 | Внутренний монтаж

Корпус: 54 модулей | Ряды: 18 + 18 + 18 | Аппараты: 31 мод.

Ряд 1 | 18 мод. | занято 17

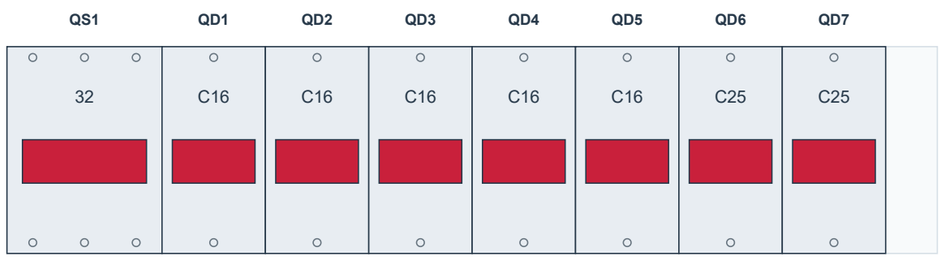

Свободно: 1 мод.

Ряд 2 | 18 мод. | занято 14

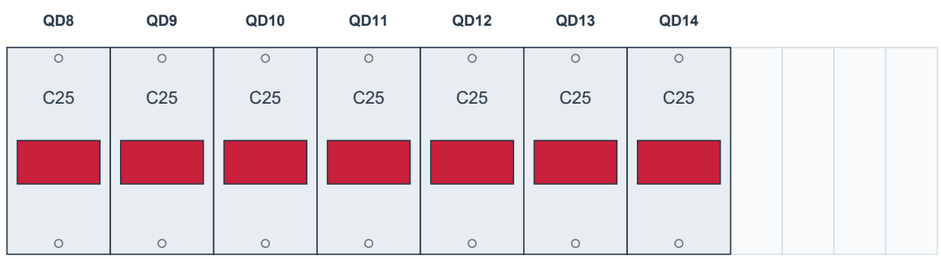

Свободно: 4 мод.

Ряд 3 | 18 мод. | занято 0

Свободно: 18 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193181	1	0	—	54×80
QD1–QD5	NXBLE-63YH	515381	1	54.0/90.0/126.0/162.0/198.0	—	36×86
QD6–QD7	NXBLE-63YH	515395	1	234.0/270.0	—	36×86
QD8–QD14	NXBLE-63YH	515395	2	0/36.0/72.0/108.0/144.0/180.0/216.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.3 | Актуальная спецификация

ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	713-09052	5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
4	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.3 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 16

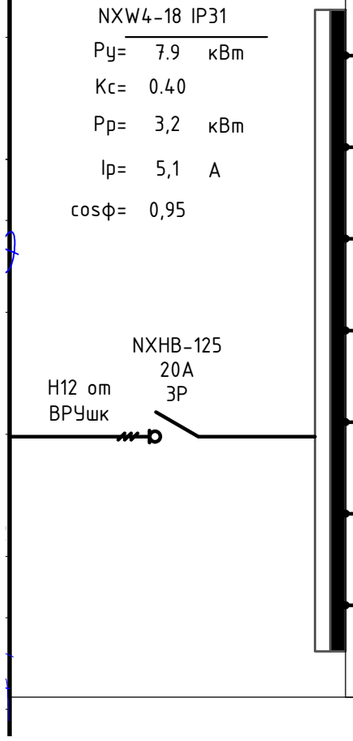

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
	1	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	45	КЛ Г20	–	–	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	11	Г20 П20	1	36* 36.1* 36.2	2,14	10.2	0.50	Пом.№1.50,1.101,1.102 МФУ Компьютер
	2	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	47	КЛ Г20	–	–	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	9	Г20	2	36* 36.1* 36.2	1,32	6.3	0.32	Пом.№1.17,1.18 МФУ Компьютер
	3	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	40	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	3	36.1* 36.2	0,78	3.7	0.26	Пом.№1.77 Компьютер, МФУ
	4	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	76	КЛ Г20 П20	–	–	–	–	–	–	4	36.1 36.2 121.5	1,00	4.8	0.63	Пом.№1.63,1.69 Компьютер, МФУ Музыкальный центр
	5	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	81	КЛ Г20 П20	–	–	–	–	–	–	5	36.1 36.2 121.5	1,00	4.8	0.68	Пом.№1.61,1.62 Компьютер, МФУ Музыкальный центр
	6	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	55	КЛ Г20 П20	–	–	–	–	–	–	6	36.1 36.2	0,84	4.0	0.39	Пом.№1.83,1.84 Компьютер, МФУ
	7	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	75	КЛ Г20 П20	–	–	–	–	–	–	7	36.1 36.2	0,84	4.0	0.53	Пом.№1.85,1.87 Компьютер, МФУ

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.3 | Вид спереди и сбоку

5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

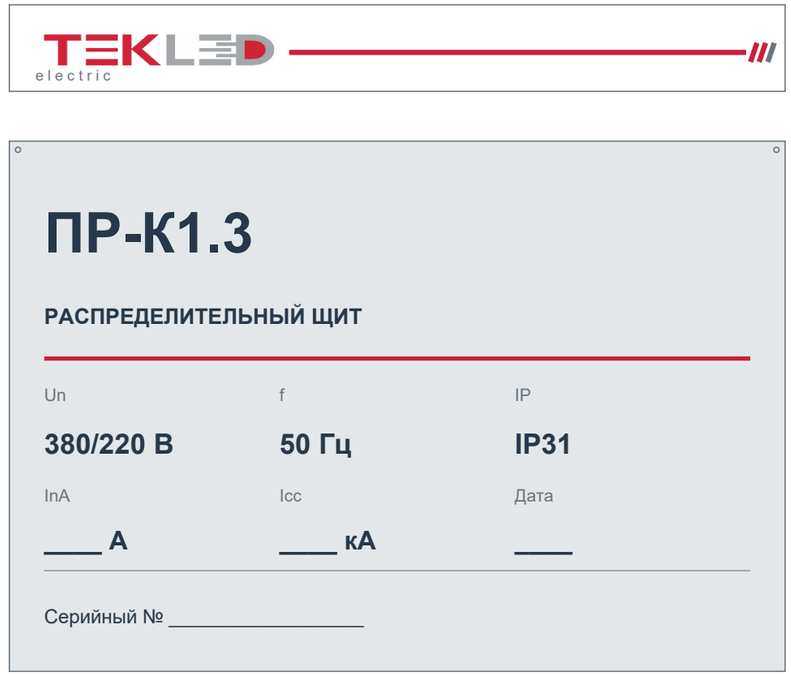

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 модулей

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.3 | Внутренний монтаж

Корпус: 24 модулей | Ряды: 12 + 12 | Аппараты: 17 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 11

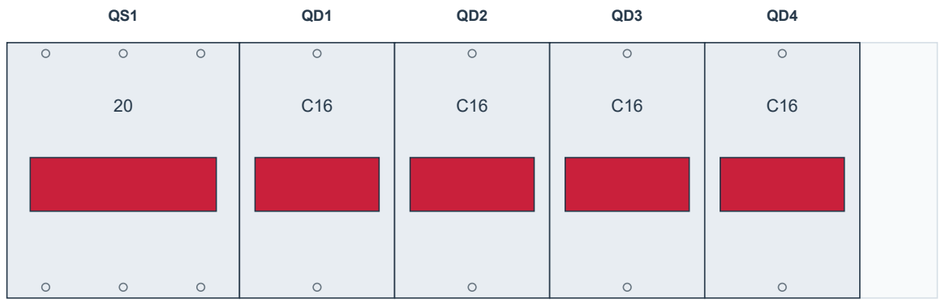

Свободно 1 мод.

Ряд 2 | 12 мод. | занято 6

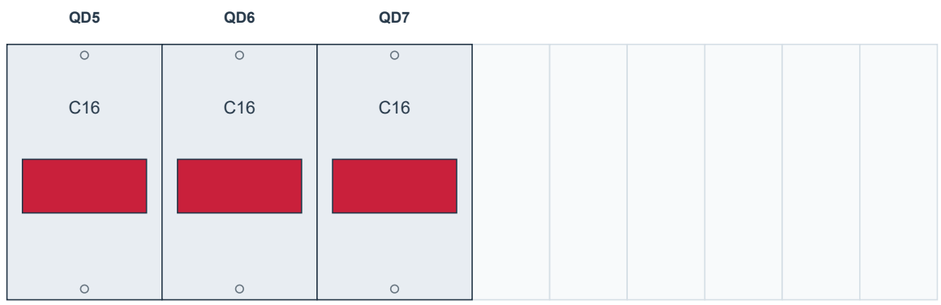

Свободно: 6 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193180	1	0	—	54×80
QD1–QD4	NXBLE-63YH	515381	1	54.0/90.0/126.0/162.0	—	36×86
QD5–QD7	NXBLE-63YH	515381	2	0/36.0/72.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-4 | Актуальная спецификация

ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
3	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
4	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
5	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
6	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-4 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 17

Электрощит групповой				Групповая линия			Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПРЛ-4 NXW4-12 IP31 Ру= 5.3 кВт Кс= 0.15 Рр= 0,8 кВт Ip= 1,3 А cosф= 0,95	1	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	23	Г20 П20	-	-	-	-	-	-	1	98 55	0,88	4.2	0.67	Пом.№2.5 Стол лабораторный Демонстрационный шкаф
	2	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	18	Г20 П20	-	-	-	-	-	-	2	55	0,64	3.1	0.38	Пом.№2.5 Стол лабораторный
	3	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	23	Г20 П20	-	-	-	-	-	-	3	55 75*	0,80	3.8	0.61	Пом.№2.5 Стол лабораторный Демонстрационный стол
	4	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	14	Г20	-	-	-	-	-	-	4	10.7	3,00	14.4	1.40	Пом.№2.5 Тележка для зарядки ноутбуков

Гр.6 от ПР-Тх2.1

NXB-63 20A 3P

РН

КВВГнг-LS 4х1,5, L=5м, П20

SB

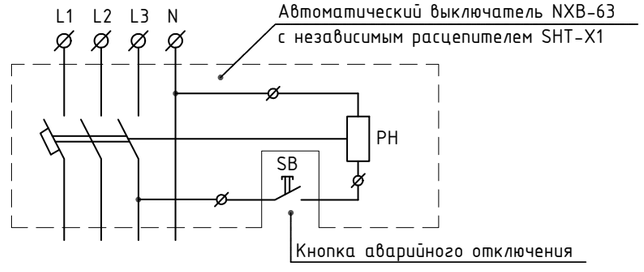

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-4 | Вид спереди и сбоку

Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

ВИД СПЕРЕДИ

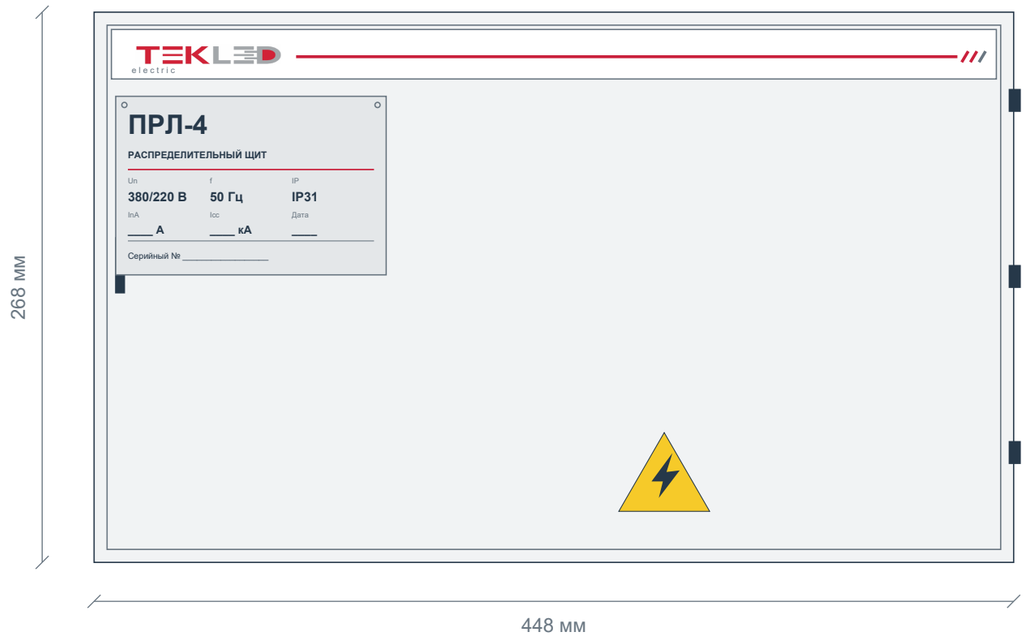

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

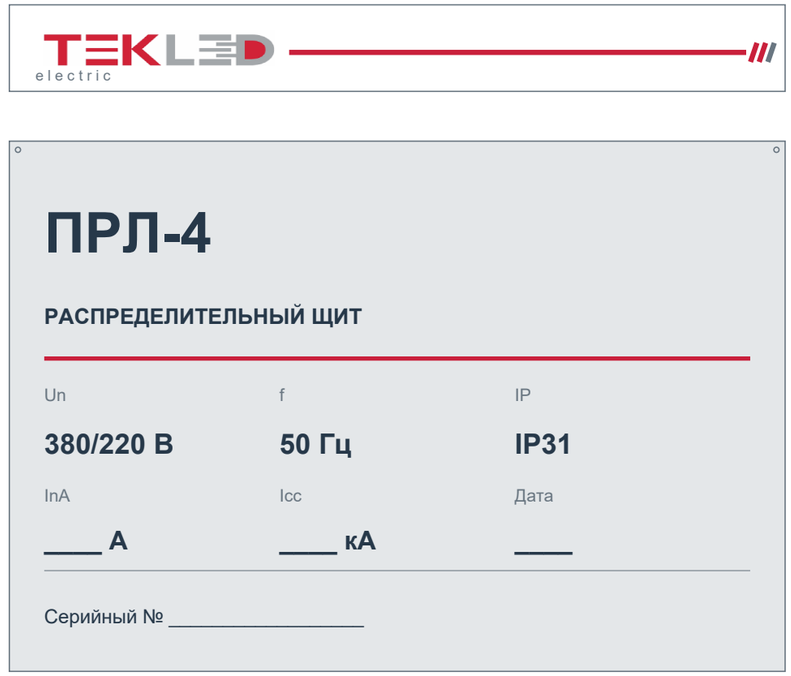

Замок слева | Петли справа

Корпус: 18 модулей

Ш × В × Г: 448 × 268 × 120 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-4 | Внутренний монтаж

Корпус: 18 модулей | Ряды: 18 | Аппараты: 13 мод.

Ряд 1 | 18 мод. | занято 13

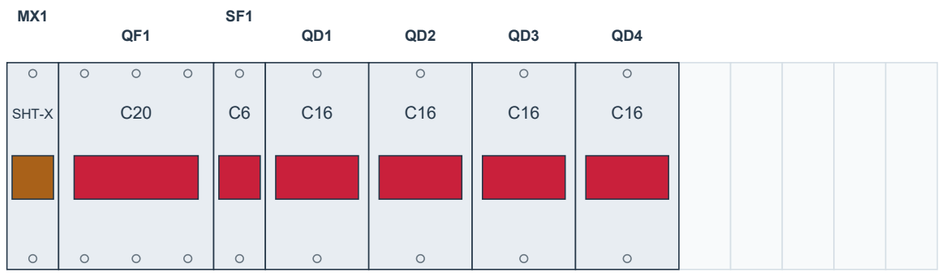

Свободно: 5 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
MX1	SHT-X1	814989	1	0	—	18×79
QF1	NXB-63S	296828	1	18.0	—	54×81
SF1	NXB-63S	296708	1	72.0	—	18×81
QD1–QD2	NXBLE-63YH	515381	1	90.0/126.0	—	36×86
QD3–QD4	NXBLE-63YH	515381	1	162.0/198.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-5 | Актуальная спецификация

ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
3	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
4	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
5	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
6	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-5 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 18

Электрощит групповой				Групповая линия			Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПРЛ-5 NXW4-12 IP31 Ру= 2.2 кВт Кс= 0.15 Рр= 0,3 кВт Ip= 0,5 А cosф= 0,95	1	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	20	Г20 П20	-	-	-	-	-	-	1	55	0,80	3.8	0.53	Пом.№2.6 Стол лабораторный
	2	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	18	Г20 П20	-	-	-	-	-	-	2	55	0,64	3.1	0.38	Пом.№2.6 Стол лабораторный
	3	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	22	Г20 П20	-	-	-	-	-	-	3	55 75*	0,80	3.8	0.59	Пом.№2.6 Стол лабораторный Демонстрационный стол

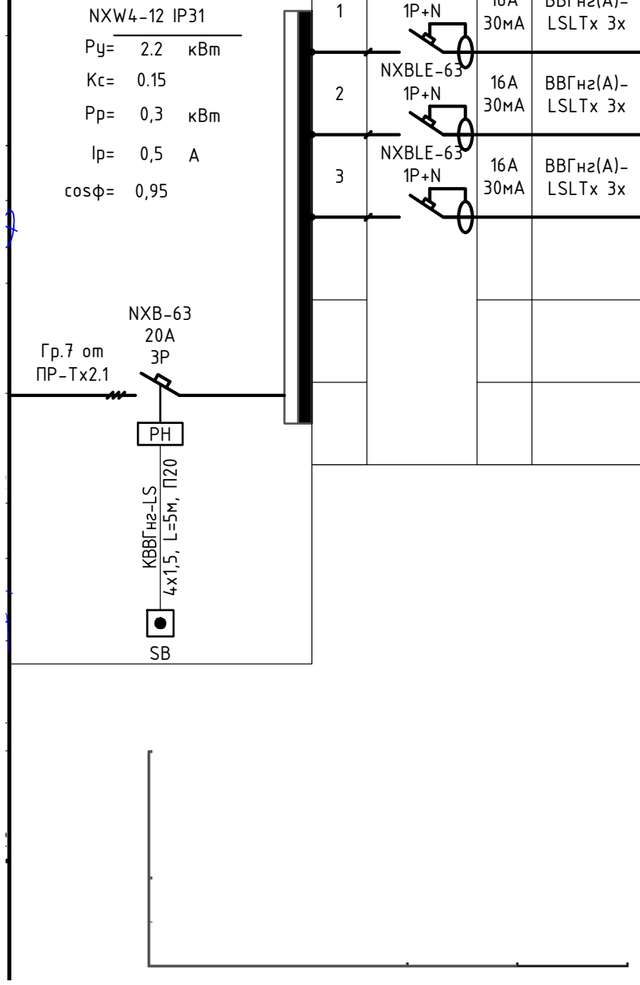

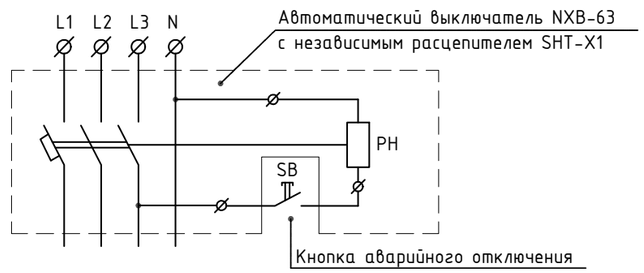

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-5 | Вид спереди и сбоку

Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

ВИД СПЕРЕДИ

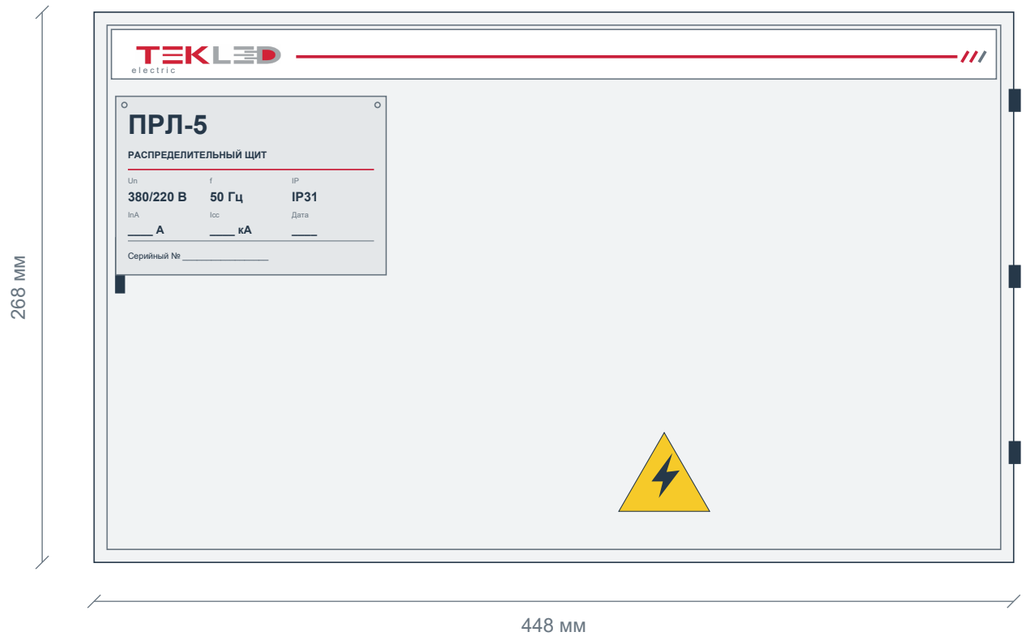

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

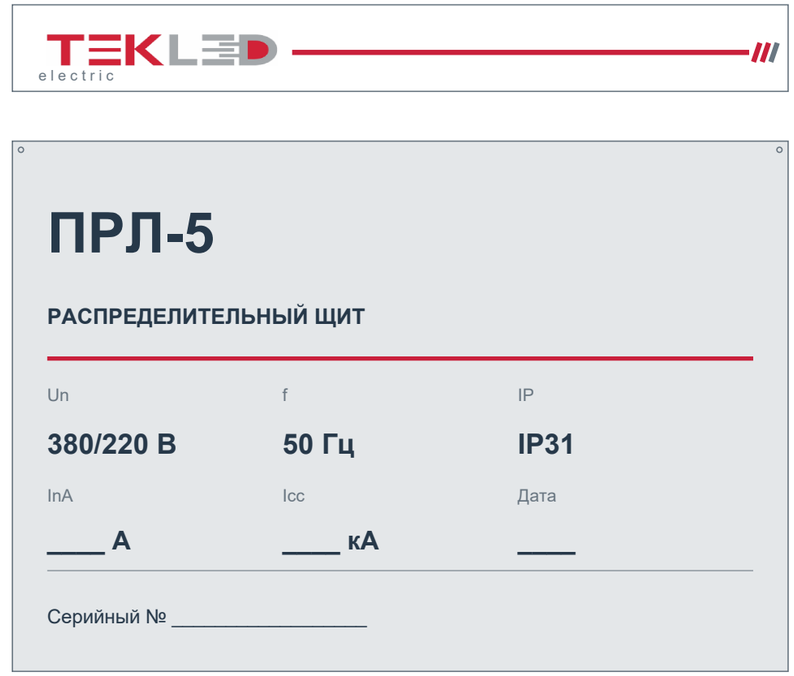

Замок слева | Петли справа

Корпус: 18 модулей

Ш × В × Г: 448 × 268 × 120 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-5 | Внутренний монтаж

Корпус: 18 модулей | Ряды: 18 | Аппараты: 11 мод.

Ряд 1 | 18 мод. | занято 11

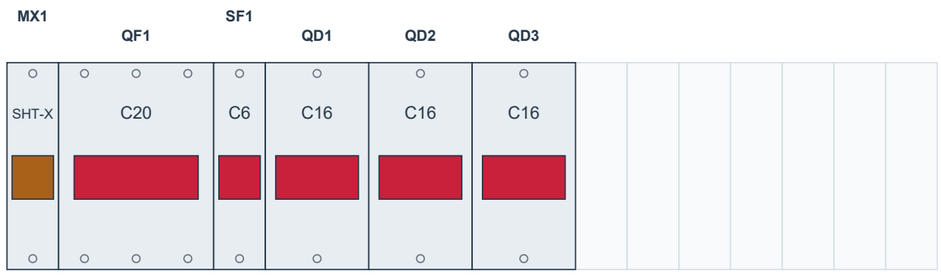

Свободно: 7 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
MX1	SHT-X1	814989	1	0	—	18×79
QF1	NXB-63S	296828	1	18.0	—	54×81
SF1	NXB-63S	296708	1	72.0	—	18×81
QD1–QD2	NXBLE-63YH	515381	1	90.0/126.0	—	36×86
QD3	NXBLE-63YH	515381	1	162.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Tx2.1 | Актуальная спецификация

ПР-Tx2.1 (NXW4-24 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	713-09052	5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
4	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.
5	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
6	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх2.1 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 19

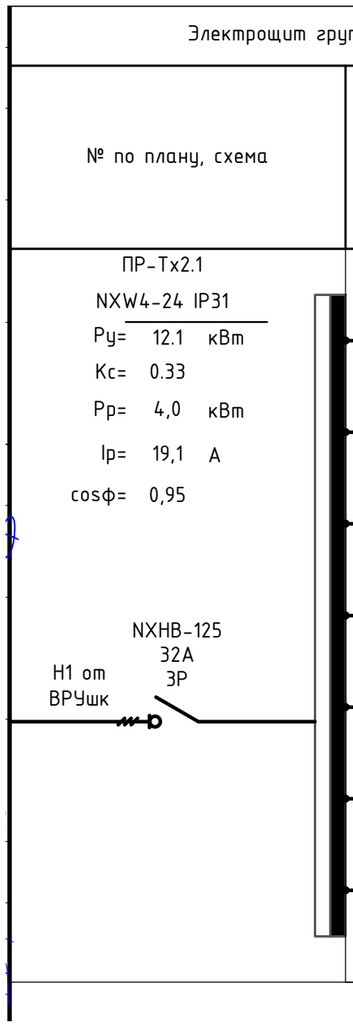

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
	1	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	61	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	1	Р 6.3	0,97	4.6	1.96	Пом.№2.2,2.7,2.8 Розеточная сеть Интерактивная доска
	2	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	29	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	2	Ум	4,00	24.2	1.93	Пом.№2.9 Уборочный механизм
	3	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	88	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	3	Р 6.3	1,05	5.0	3.07	Пом.№2.4-2.6 Розеточная сеть Интерактивная доска
	4	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	46	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	4	Ум	4,00	24.2	3.07	Пом.№2.9,2.10 Уборочный механизм
	5	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	84	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	5	Р 6.3 6.3**	0,97	4.6	2.70	Пом.№2.86-2.88 Розеточная сеть,ТВ Интерактивная доска
	6	NXB-63 3P	25А	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	4	43	КЛ Г25	-	-	-	-	-	-	6	ПРЛ-4	0,80	1.3	0.11	Пом.№2.5 Щит ПРЛ-4
	7	NXB-63 3P	25А	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	4	44	КЛ Г25	-	-	-	-	-	-	7	ПРЛ-5	0,30	0.5	0.04	Пом.№2.6 Щит ПРЛ-5

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Tx2.1 | Вид спереди и сбоку

5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

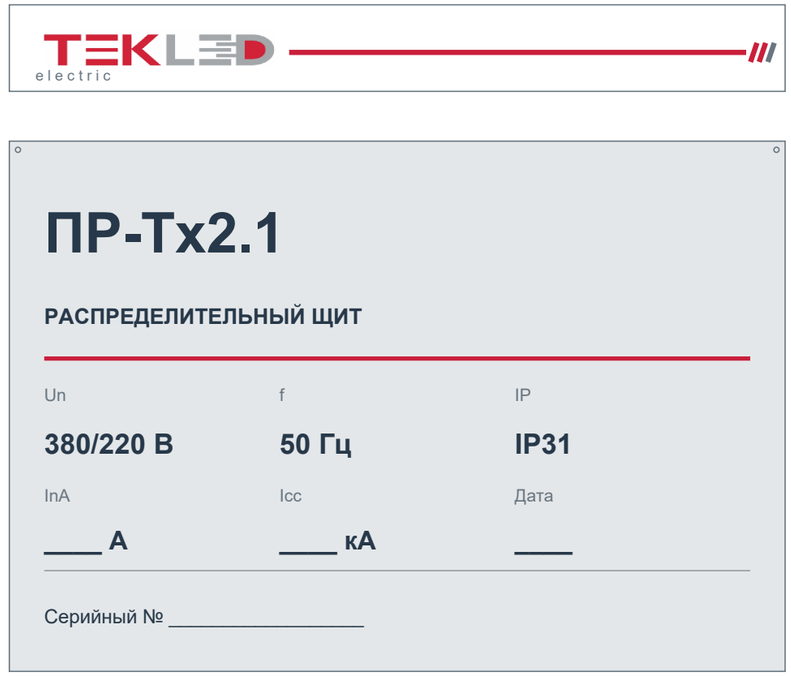

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 модулей

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх2.1 | Внутренний монтаж

Корпус: 24 модулей | Ряды: 12 + 12 | Аппараты: 19 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 11

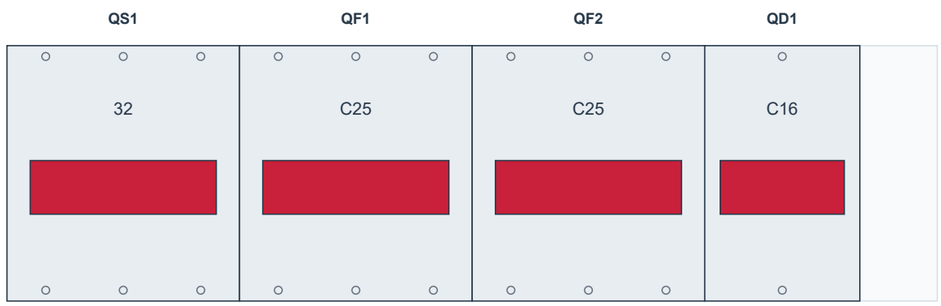

Свободно: 1 мод.

Ряд 2 | 12 мод. | занято 8

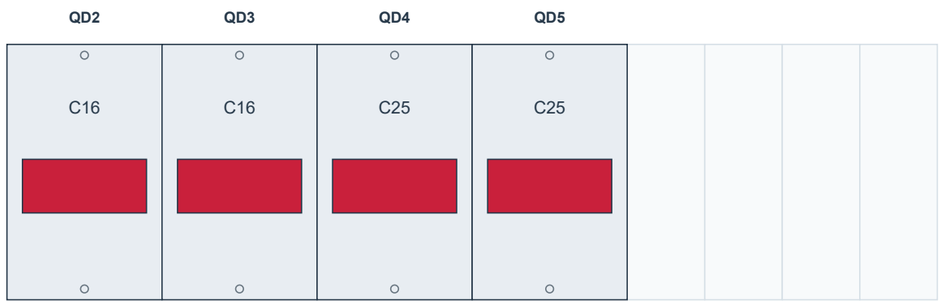

Свободно: 4 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193181	1	0	—	54×80
QF1–QF2	NXB-63S	296829	1	54.0/108.0	—	54×81
QD1–QD3	NXBLE-63YH	515381	1/2	162.0/0/36.0	—	36×86
QD4	NXBLE-63YH	515395	2	72.0	—	36×86
QD5	NXBLE-63YH	515395	2	108.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.1 | Актуальная спецификация

ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	713-09054	Щит мет.ЩРв-18 (275x450x120) (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.1 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 20

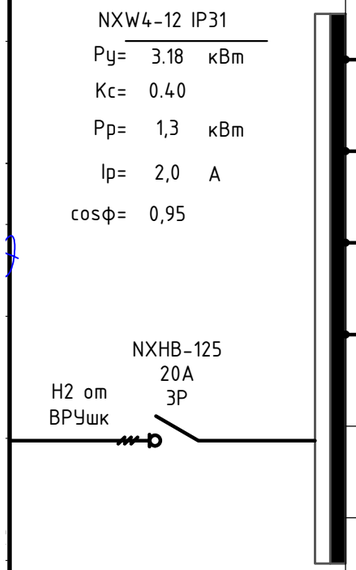

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
	1	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	42	КЛ Г20 П20	–	–	–	–	–	–	1	36.1 36.2	0,84	4.0	0.29	Пом.№2.2,2.8 Комьютер МФУ
	2	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	66	КЛ Г20 П20	–	–	–	–	–	–	2	36.1 36.2	0,84	4.0	0.46	Пом.№2.5,2.6 Комьютер МФУ
	3	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	52	КЛ Г20 П20	–	–	–	–	–	–	3	36.1 36.2	0,84	4.0	0.36	Пом.№2.87,2.88 Комьютер МФУ
	4	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	55	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	4	36.1	0,66	3.2	0.30	Пом.№2.86,2.86.1,2.86.2 Комьютер МФУ

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.1 | Вид спереди и сбоку

Щит мет.ЩРв-18 (275x450x120) (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ

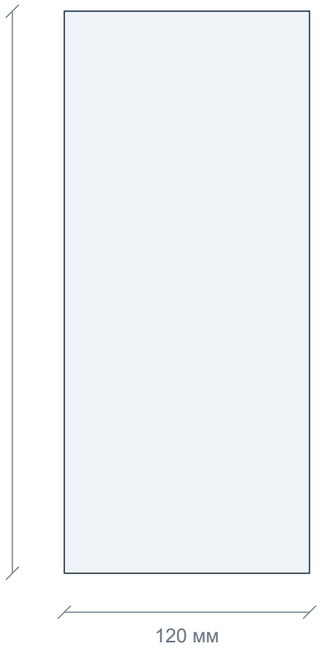

МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

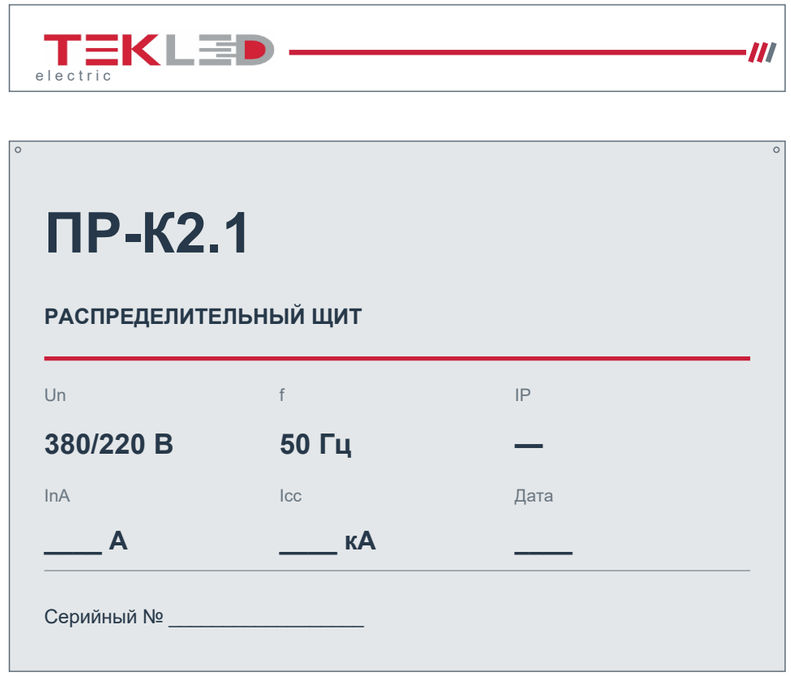

Замок слева | Петли справа

Корпус: 18 модулей

Ш × В × Г: 450 × 275 × 120 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.1 | Внутренний монтаж

Корпус: 18 модулей | Ряды: 18 | Аппараты: 11 мод.

Ряд 1 | 18 мод. | занято 11

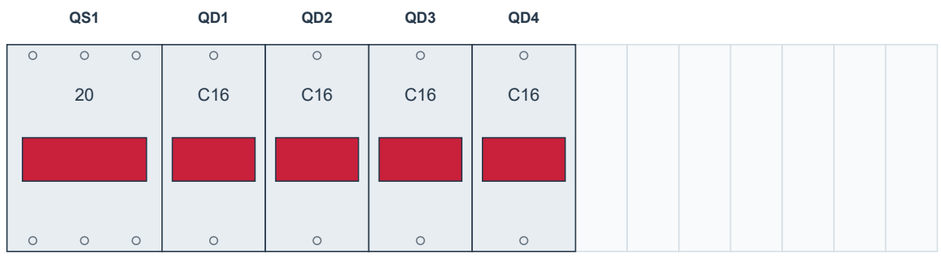

Свободно: 7 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193180	1	0	—	54×80
QD1–QD4	NXBLE-63YH	515381	1	54.0/90.0/126.0/162.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-2 | Актуальная спецификация

ПРК-2 (NXW4-18 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
3	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
4	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
5	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
6	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-2 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 21

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПРК-2 NXW4-18 IP31 Ру= 5.9 кВт Кс= 0.86 Рр= 5,0 кВт Ip= 8,0 А cosф= 0,95	1	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	9	Г20 Ст20	–	–	–	–	–	–	1	36.1**	1,35	6.5	0.41	Пом.№2.73 Ноутбук
	2	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	12	Г20 Ст20	–	–	–	–	–	–	2	36.1**	1,35	6.5	0.54	Пом.№2.73 Ноутбук
	3	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	12	Г20 Ст20	–	–	–	–	–	–	3	36.1**	1,35	6.5	0.54	Пом.№2.73 Ноутбук
	4	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	14	Г20 Ст20	–	–	–	–	–	–	4	36.1**	0,90	4.3	0.42	Пом.№2.73 Ноутбук
	5	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	16	Г20 Ст20	–	–	–	–	–	–	5	36.1**	0,90	4.3	0.48	Пом.№2.73 Ноутбук

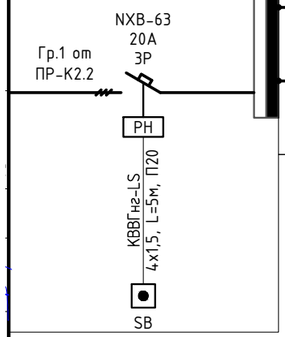

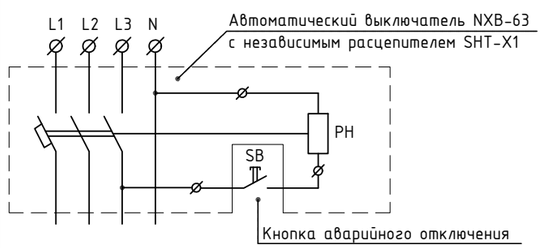

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-2 | Вид спереди и сбоку

5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

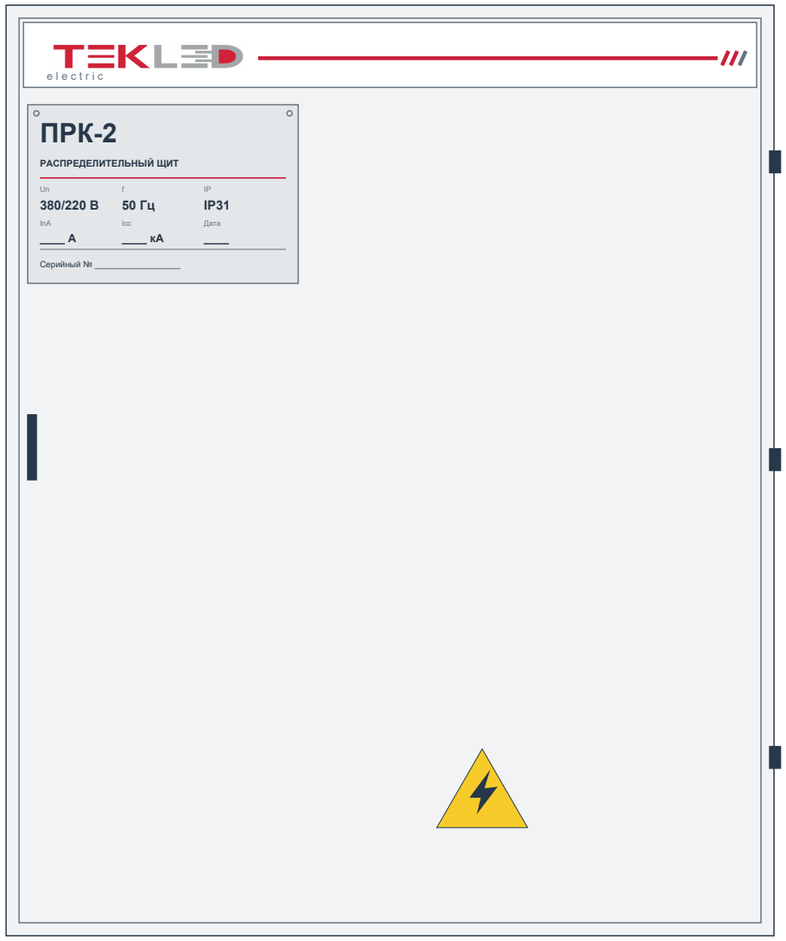

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

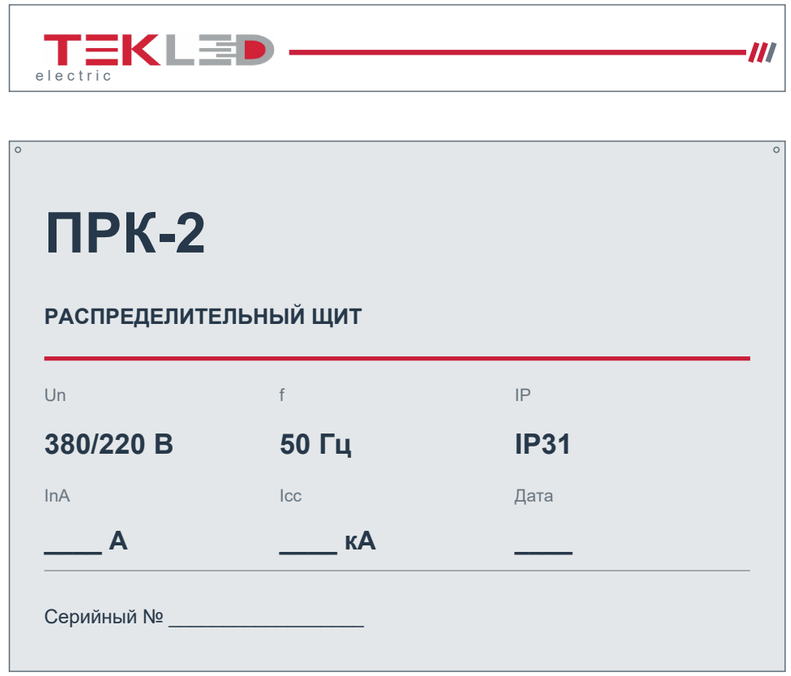

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 модулей

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-2 | Внутренний монтаж

Корпус: 24 модулей | Ряды: 12 + 12 | Аппараты: 15 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 11

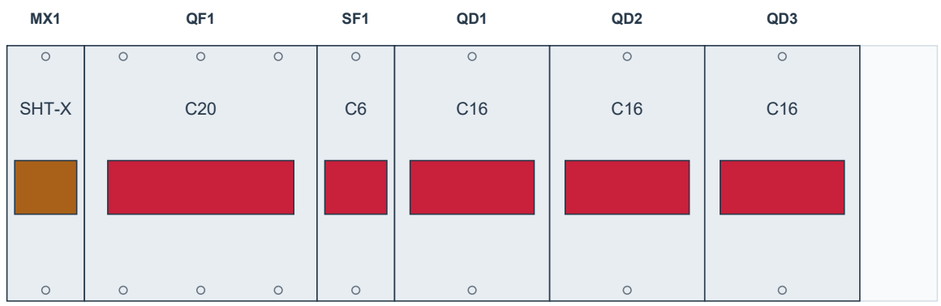

Ряд 2 | 12 мод. | занято 4

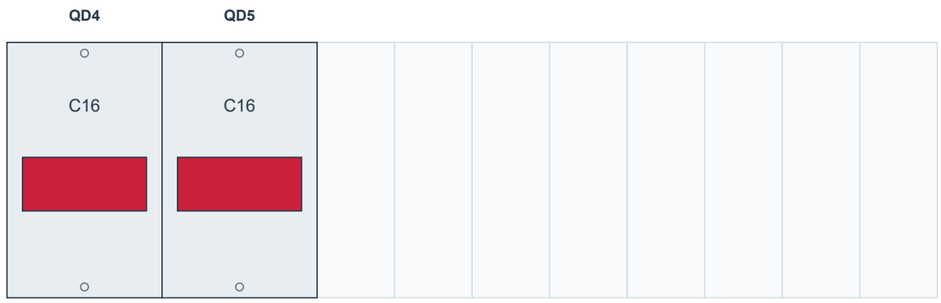

Свободно: 8 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
MX1	SHT-X1	814989	1	0	—	18×79
QF1	NXB-63S	296828	1	18.0	—	54×81
SF1	NXB-63S	296708	1	72.0	—	18×81
QD1–QD4	NXBLE-63YH	515381	1/2	90.0/126.0/162.0/0	—	36×86
QD5	NXBLE-63YH	515381	2	36.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-3 | Актуальная спецификация

ПРК-3 (NXW4-12 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
3	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
4	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
5	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
6	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-3 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 22

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПРК-3 NXW4-12 Ру= 2.3 кВт Кс= 0.90 Рр= 2,0 кВт Ip= 3,3 А cosф= 0,95	1	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	13	Г20 Ст20	-	-	-	-	-	-	1	19*	0,90	4.3	0.39	Пом.№2.11 Компьютер
	2	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	24	Г20	-	-	-	-	-	-	2	Р	0,32	1.5	0.26	Пом.№2.11 Потолочный сетевой фильтр
	3	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	16	Г20 Ст20	-	-	-	-	-	-	3	19*	0,90	4.3	0.48	Пом.№2.11 Компьютер
	4	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	14	Г20 Ст20	-	-	-	-	-	-	4	15.2	0,15	0.7	0.07	Пом.№2.11 Станок ЧПУ

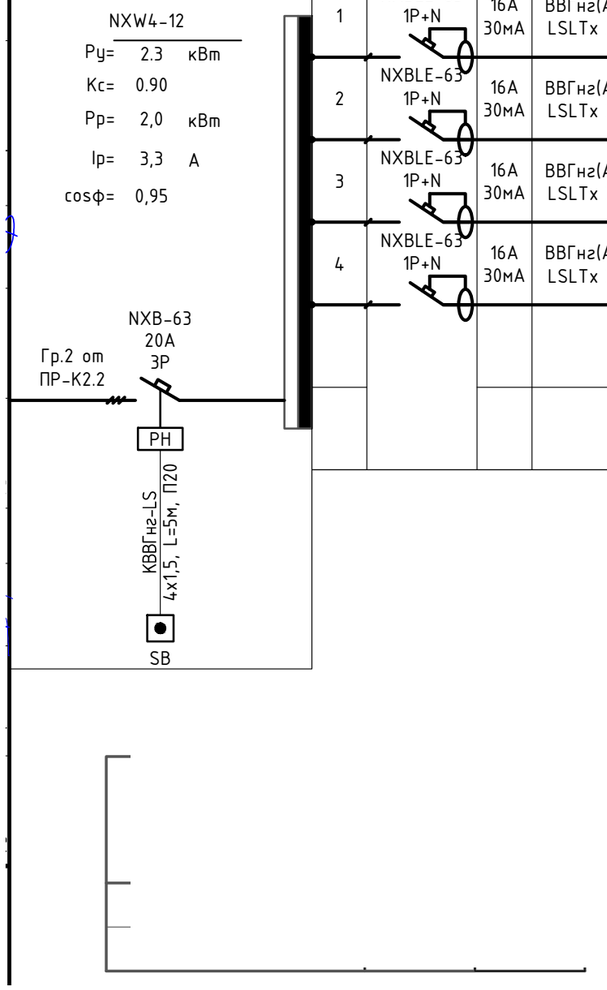

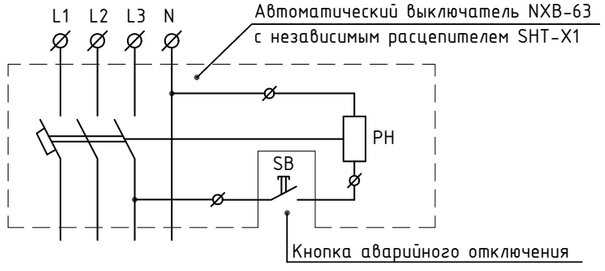

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-3 | Вид спереди и сбоку

Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

ВИД СПЕРЕДИ

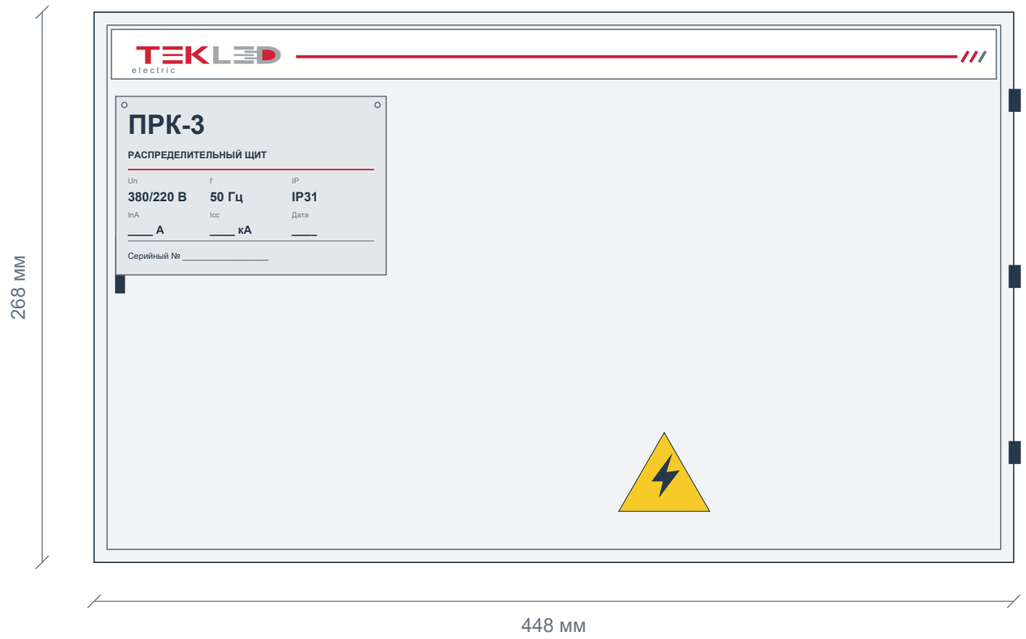

СБОКУ

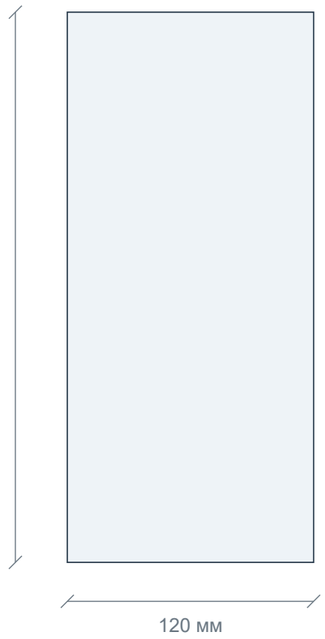

МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

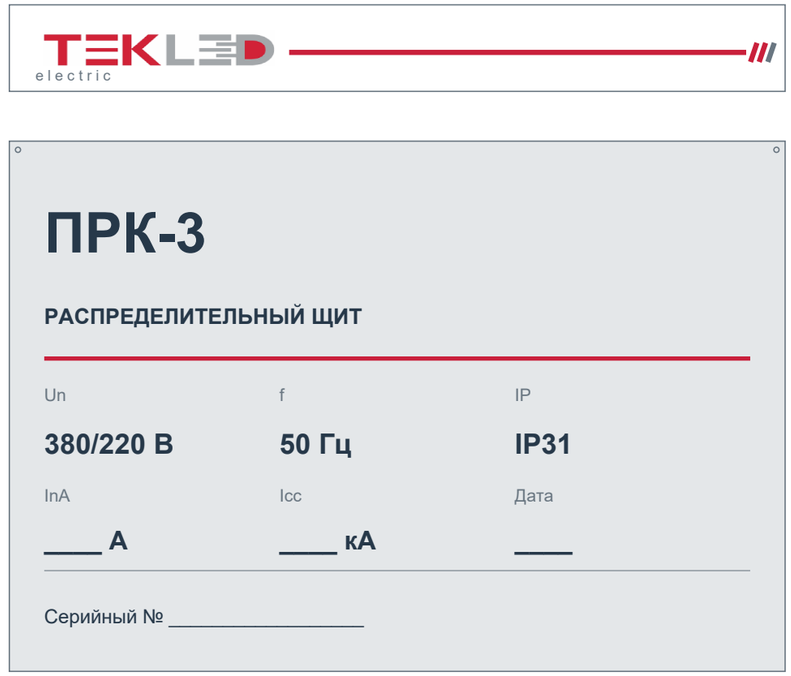

Замок слева | Петли справа

Корпус: 18 модулей

Ш × В × Г: 448 × 268 × 120 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-3 | Внутренний монтаж

Корпус: 18 модулей | Ряды: 18 | Аппараты: 13 мод.

Ряд 1 | 18 мод. | занято 13

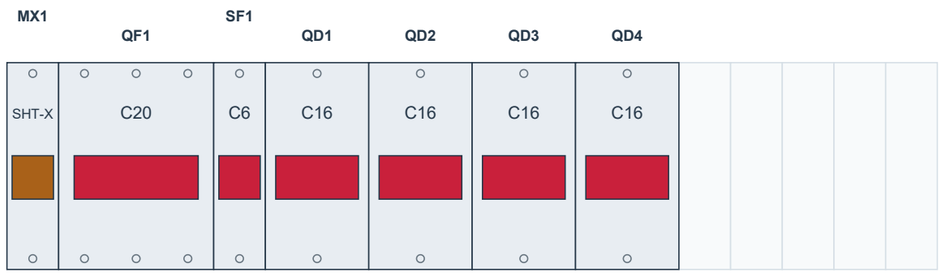

Свободно: 5 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
MX1	SHT-X1	814989	1	0	—	18×79
QF1	NXB-63S	296828	1	18.0	—	54×81
SF1	NXB-63S	296708	1	72.0	—	18×81
QD1–QD2	NXBLE-63YH	515381	1	90.0/126.0	—	36×86
QD3–QD4	NXBLE-63YH	515381	1	162.0/198.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-А3 | Актуальная спецификация

ПР-А3 (NXW4-12 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193166	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
4	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-А3 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 23

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПР-А3 NXW4-12 IP31 Ру= 1.7 кВт Кс= 0.50 Рр= 0,8 кВт Ip= 4,0 А cosф= 0,95	1	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	40	Г20 П20	-	-	-	-	-	-	1	Р	0,48	2.3	0.64	Пом.№2.67,2.69 Розеточная сеть
	2	NXB-63 1P	10А	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	1,5	10	Г20	-	-	-	-	-	-	2	Эк	0,40	1.9	0.11	Пом.№2.67 Электрический карниз
	3	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	20	Г20	-	-	-	-	-	-	3	ТВ	0,80	3.8	0.53	Пом.№2.67 LED-экраны

NXHB-125 20A 1P

Гр.9 от ПР-Тх2.2

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-А3 | Вид спереди и сбоку

Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

ВИД СПЕРЕДИ

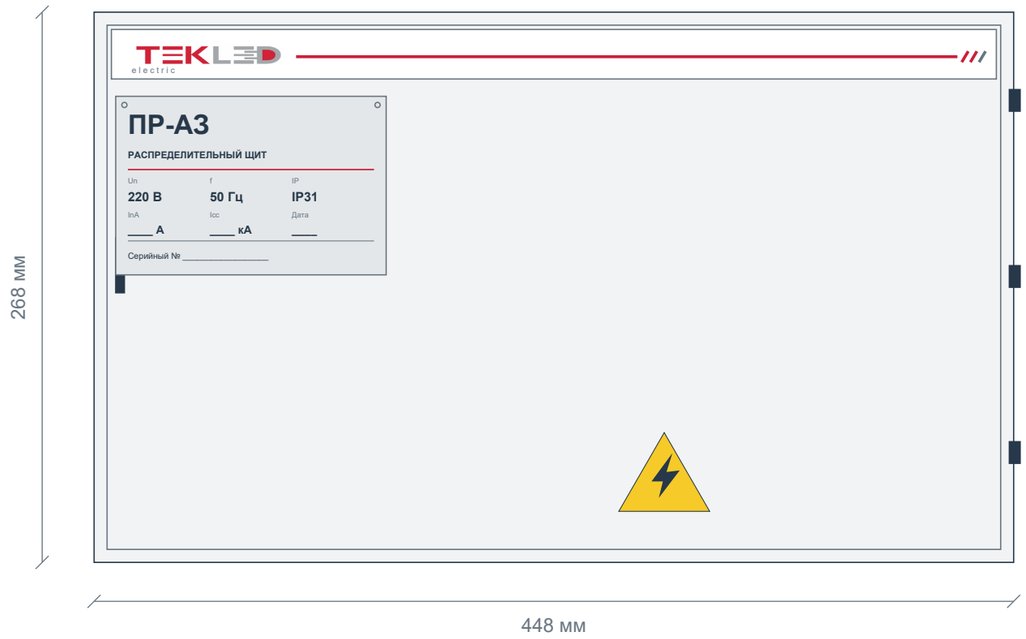

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

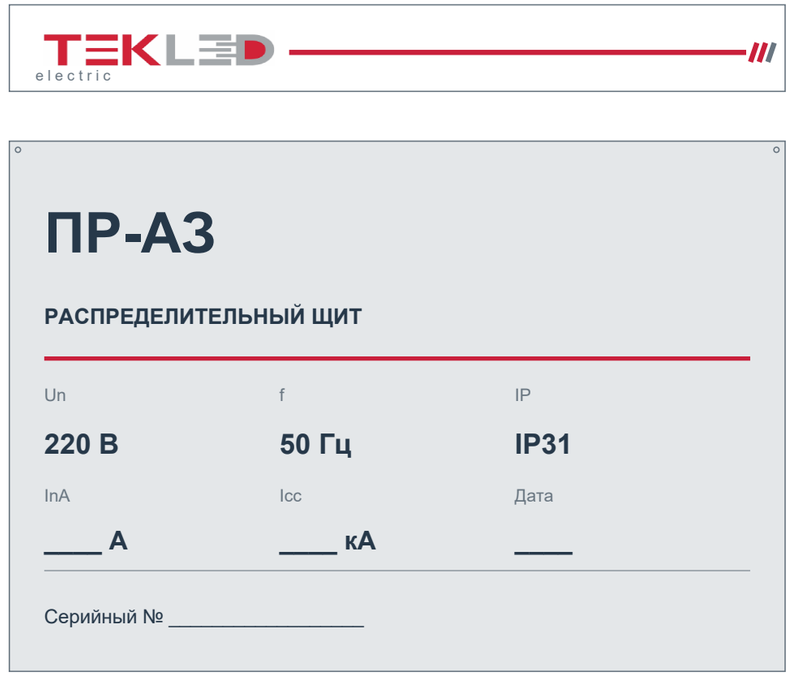

Замок слева | Петли справа

Корпус: 18 модулей

Ш × В × Г: 448 × 268 × 120 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-А3 | Внутренний монтаж

Корпус: 18 модулей | Ряды: 18 | Аппараты: 6 мод.

Ряд 1 | 18 мод. | занято 6

Свободно: 12 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193166	1	0	—	18×80
QF1	NXB-63S	296709	1	18.0	—	18×81
QD1–QD2	NXBLE-63YH	515381	1	36.0/72.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Tx2.2 | Актуальная спецификация

ПР-Tx2.2 (NXW4-36 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-09056	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193182	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296711	Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
4	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
5	515388	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
6	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
7	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	5	5	chint	Отход.
8	515402	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх2.2 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 24

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПР-Тх2.2 NXW4-36 IP31 Ру= 38.0 кВт Кс= 0.26 Рр= 9,9 кВт Ip= 15,8 А cosф= 0,95 NXHB-125 40A 3P H15 от ВРУшк	1	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	33	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	4	Г20	1	103	4,00	19.1	2.75	Пом.№2.80,2.81 Электросушитель
	2	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	29	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	4	Г20	2	103	4,00	19.1	2.42	Пом.№2.78 Электросушитель
	3	NXBLE-63 1P+N	32A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	6	24	КЛ Г25	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	6	Г20	3	103	6,00	28.7	2.00	Пом.№2.75,2.79 Электросушитель
	4	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	85	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	4	Р 6.3	0,81	3.9	2.28	Пом.№2.11,2.73 Розеточная сеть Интерактивная доска
	5	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	31	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	5	Ум	4,00	24.2	2.07	Пом.№2.9,2.69 Уборочный механизм
	6	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	18	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	6	103	4,00	19.1	2.40	Пом.№2.13 Электросушитель
	7	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	22	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	7	103	4,00	19.1	2.93	Пом.№2.16 Электросушитель
	8	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	20	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	8	Г20	8	104.1	4,80	23.0	2.00	Пом.№2.63,2.64 Фен
	9	NXB-63 1P	20A	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	30	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	9	ПР-АЗ	0,84	4.0	0.84	
	10	NXBLE-63 1P+N	20A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	15	Г20	-	-	-	-	-	-	10	Эк3 Эк4	3,50	16.7	1.75	
	11	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	40	Г20	-	-	-	-	-	-	11	Эк5	2,00	9.6	2.67	

Изм. Кол.у

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Tx2.2 | Вид спереди и сбоку

5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

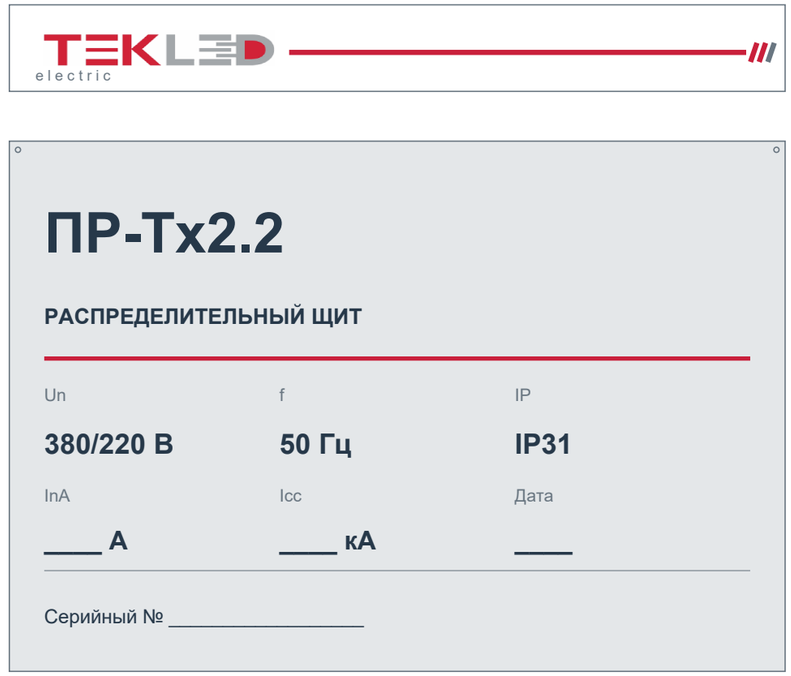

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 + 12 модулей

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Tx2.2 | Внутренний монтаж

Корпус: 36 модулей | Ряды: 12 + 12 + 12 | Аппараты: 24 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 12

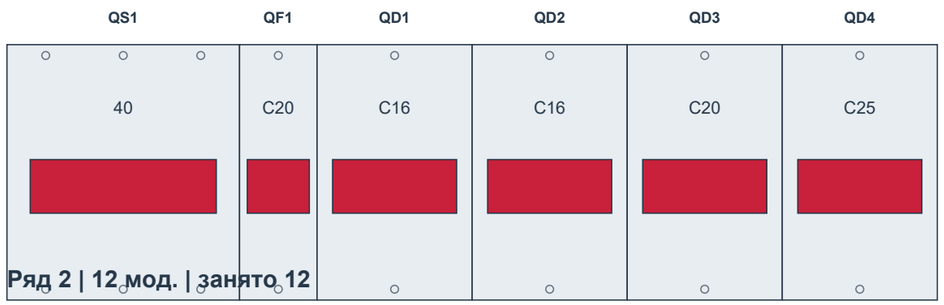

Ряд 2 | 12 мод. | занято 12

Свободно: 0 мод.

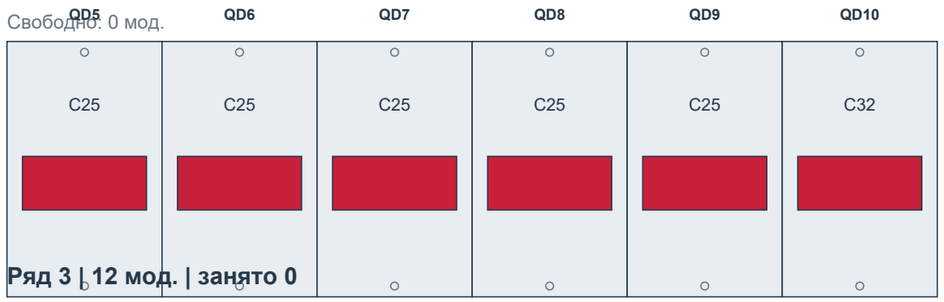

Ряд 3 | 12 мод. | занято 0

Свободно: 0 мод.

Свободно: 12 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193182	1	0	—	54×80
QF1	NXB-63S	296711	1	54.0	—	18×81
QD1–QD2	NXBLE-63YH	515381	1	72.0/108.0	—	36×86
QD3	NXBLE-63YH	515388	1	144.0	—	36×86
QD4	NXBLE-63YH	515395	1	180.0	—	36×86
QD5–QD9	NXBLE-63YH	515395	2	0/36.0/72.0/108.0/144.0	—	36×86
QD10	NXBLE-63YH	515402	2	180.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.2 | Актуальная спецификация

ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
4	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
5	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.2 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 25

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник				
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПР-К2.2 NXW4-12 IP31 Ру= 7.9 кВт Кс= 0.93 Рр= 7,4 кВт Ip= 11,8 А cosф= 0,95	1	NXB-63 3P	25A	ВВГнг(А)-LSLTx 5x	4	23	КЛ Г25	-	-	-	-	-	-	1	ПРК-2	5,00	8.0	0.37	Пом.№2.73 Щит ПРК-2
	2	NXB-63 3P	25A	ВВГнг(А)-LSLTx 5x	4	36	КЛ Г25	-	-	-	-	-	-	2	ПРК-3	2,00	3.2	0.23	Пом.№2.11 Щит ПРК-3
	3	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3x	2,5	77	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	3	36.1 36.2 121.5	0,92	4.4	0.59	Пом.№2.11,2.19,2.73 Компьютер, МФУ Музыкальный центр
NXHB-125 32A 3P H16 от ВРУшк																			

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.2 | Вид спереди и сбоку

Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

ВИД СПЕРЕДИ

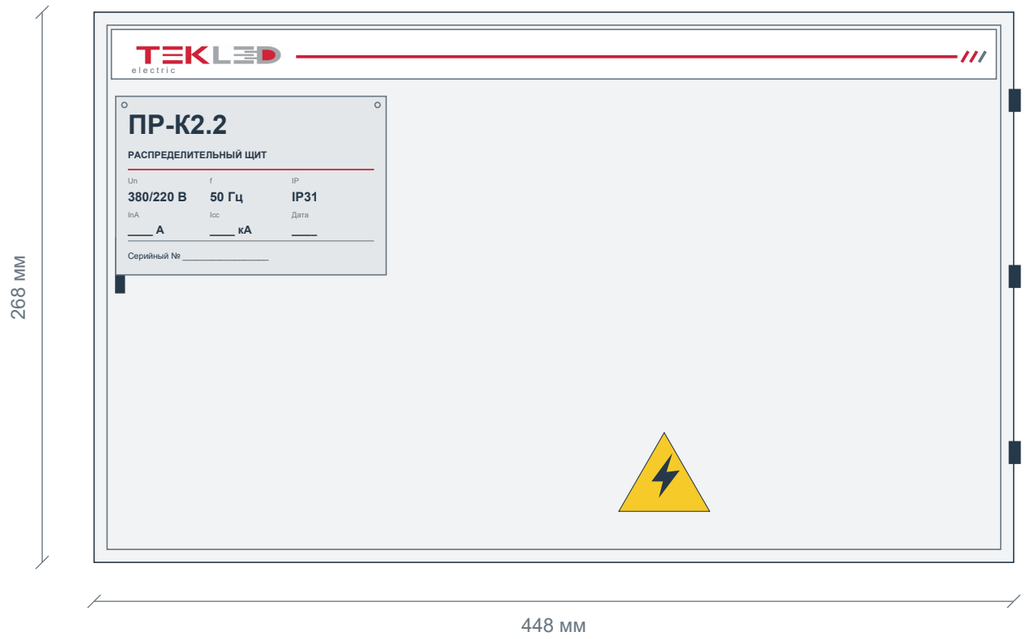

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

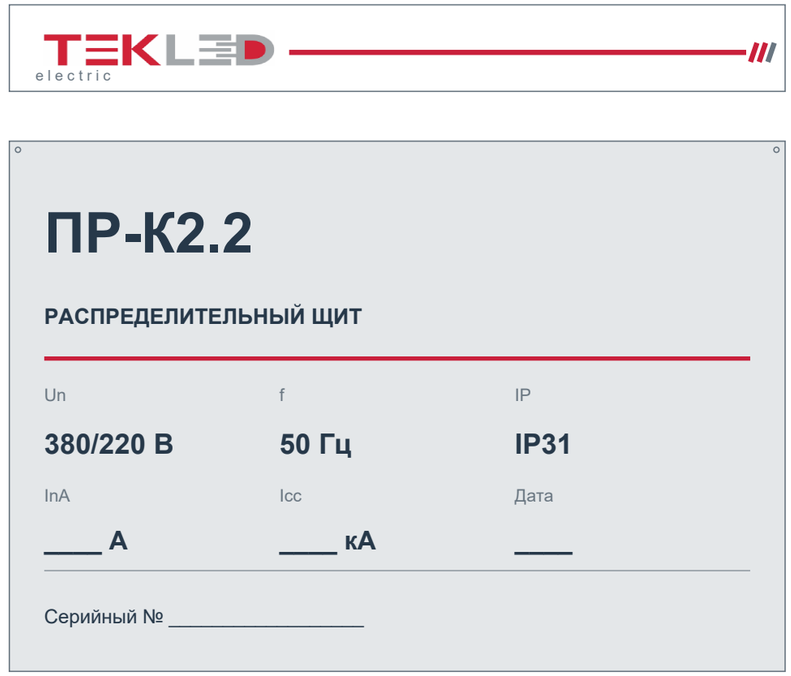

Замок слева | Петли справа

Корпус: 18 модулей

Ш × В × Г: 448 × 268 × 120 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.2 | Внутренний монтаж

Корпус: 18 модулей | Ряды: 18 | Аппараты: 11 мод.

Ряд 1 | 18 мод. | занято 11

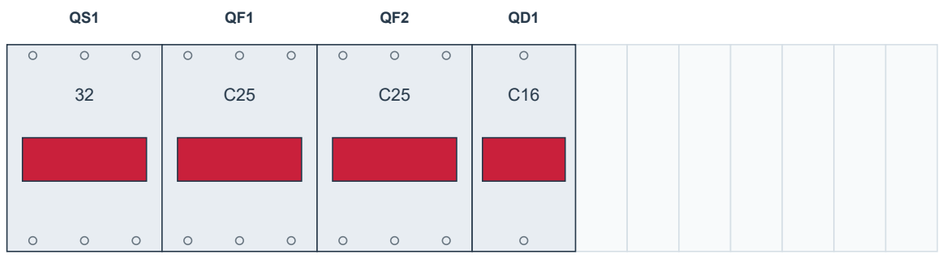

Свободно: 7 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193181	1	0	—	54×80
QF1	NXB-63S	296829	1	54.0	—	54×81
QF2	NXB-63S	296829	1	108.0	—	54×81
QD1	NXBLE-63YH	515381	1	162.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-4 | Актуальная спецификация

ПРК-4 (NXW4-18 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
3	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
4	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
5	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
6	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-4 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 26

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПРК-4 NXW4-18 IP31 Ру= 1.7 кВт Кс= 0.85 Рр= 1,4 кВт Ip= 2,3 А cosф= 0,95	1	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	19	Г20 Ст20	–	–	–	–	–	–	1	36.1	0,24	1.1	0.15	Пом.№2.23 Компьютер
	2	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	16	Г20 Ст20	–	–	–	–	–	–	2	36.1	0,24	1.1	0.13	Пом.№2.23 Компьютер
	3	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	17	Г20 Ст20	–	–	–	–	–	–	3	36.1	0,24	1.1	0.14	Пом.№2.23 Компьютер
	4	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	13	Г20 Ст20	–	–	–	–	–	–	4	36.1	0,24	1.1	0.10	Пом.№2.23 Компьютер
	5	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	14	Г20 Ст20	–	–	–	–	–	–	5	36.1	0,24	1.1	0.11	Пом.№2.23 Компьютер
	6	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	13	Г20 Ст20	–	–	–	–	–	–	6	36.1	0,24	1.1	0.10	Пом.№2.23 Компьютер
	7	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	14	Г20 Ст20	–	–	–	–	–	–	7	36.1	0,24	1.1	0.11	Пом.№2.23 Компьютер

Гр.9 от ПР-К2.3
NXB-63 20A 3P
РН
КВВГнг-LS 4х1.5, L=5м, П20
SB

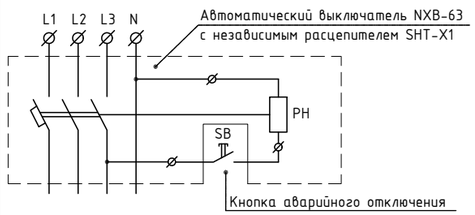

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-4 | Вид спереди и сбоку

5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

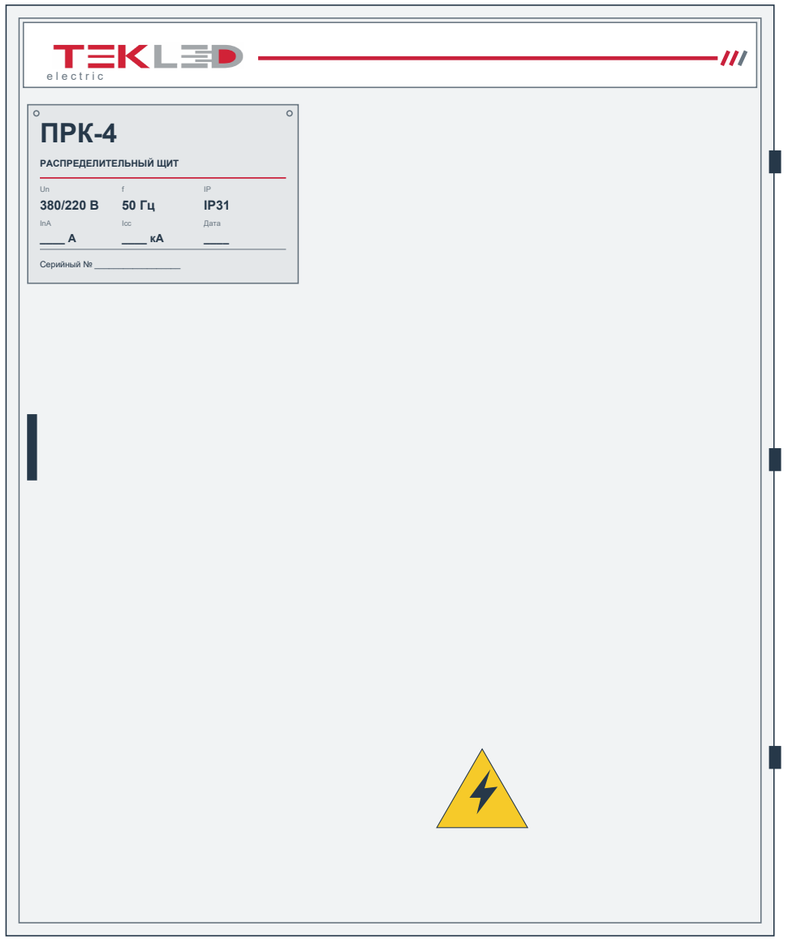

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

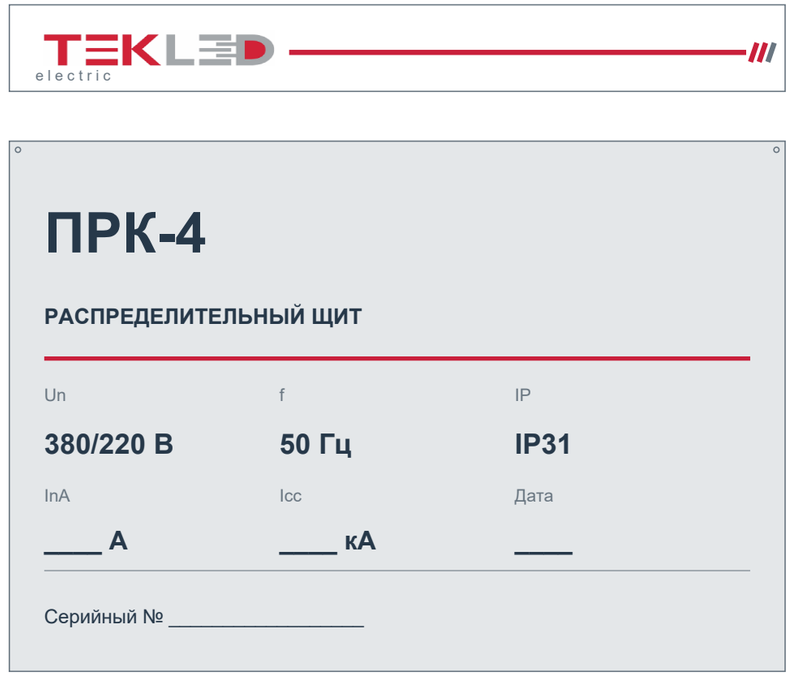

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 модулей

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-4 | Внутренний монтаж

Корпус: 24 модулей | Ряды: 12 + 12 | Аппараты: 19 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 11

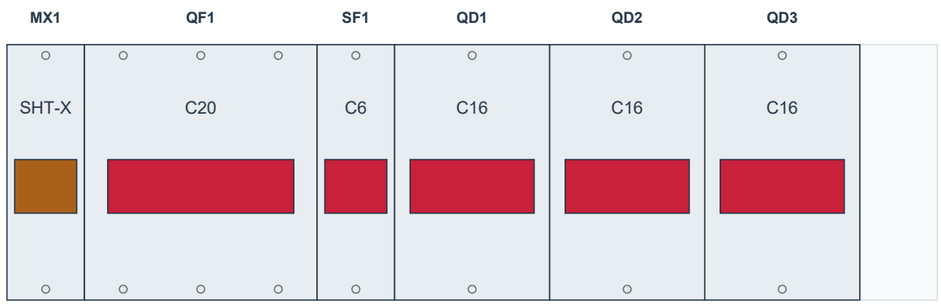

Свободно: 1 мод.

Ряд 2 | 12 мод. | занято 8

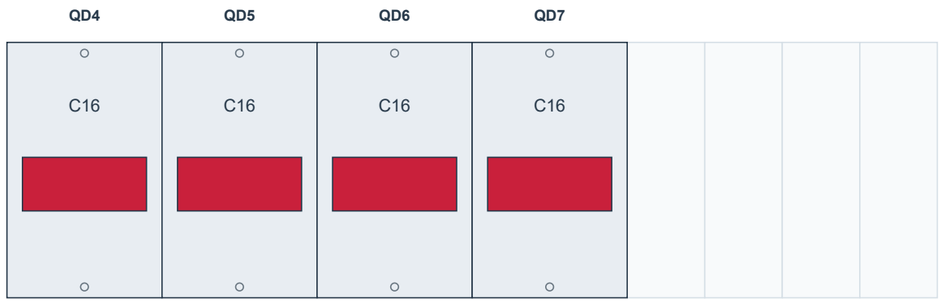

Свободно: 4 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
MX1	SHT-X1	814989	1	0	—	18×79
QF1	NXB-63S	296828	1	18.0	—	54×81
SF1	NXB-63S	296708	1	72.0	—	18×81
QD1–QD4	NXBLE-63YH	515381	1/2	90.0/126.0/162.0/0	—	36×86
QD5–QD7	NXBLE-63YH	515381	2	36.0/72.0/108.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-5 | Актуальная спецификация

ПРК-5 (NXW4-18 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
3	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
4	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
5	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
6	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-5 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 27

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПРК-5 NXW4-18 IP31 Ру= 5.9 кВт Кс= 0.86 Рр= 5,0 кВт Ip= 8,0 А cosф= 0,95	1	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	7	Г20 Ст20	-	-	-	-	-	-	1	36.1**	0,90	4.3	0.21	Пом.№2.45 Компьютер
	2	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	9	Г20 Ст20	-	-	-	-	-	-	2	36.1**	0,90	4.3	0.27	Пом.№2.45 Компьютер
	3	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	13	Г20 Ст20	-	-	-	-	-	-	3	36.1**	1,35	6.5	0.59	Пом.№2.45 Компьютер
	4	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	16	Г20 Ст20	-	-	-	-	-	-	4	36.1**	1,35	6.5	0.72	Пом.№2.45 Компьютер
	5	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	17	Г20 Ст20	-	-	-	-	-	-	5	36.1**	1,35	6.5	0.77	Пом.№2.45 Компьютер

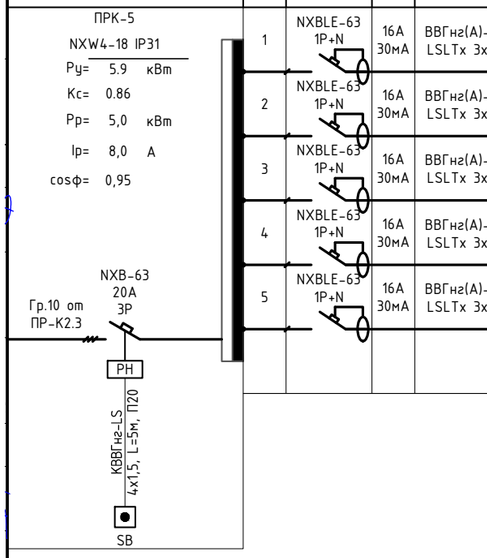

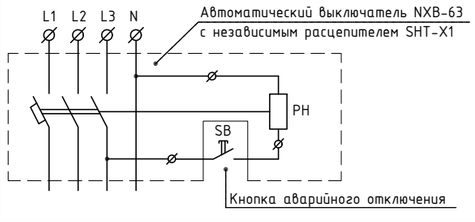

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-5 | Вид спереди и сбоку

5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

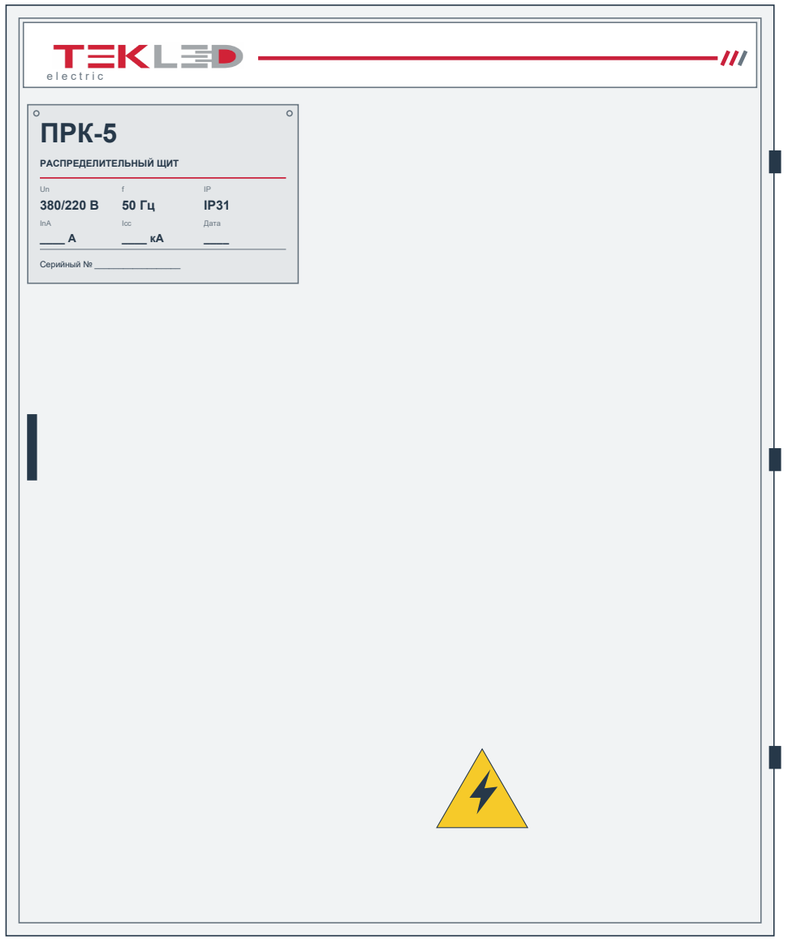

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

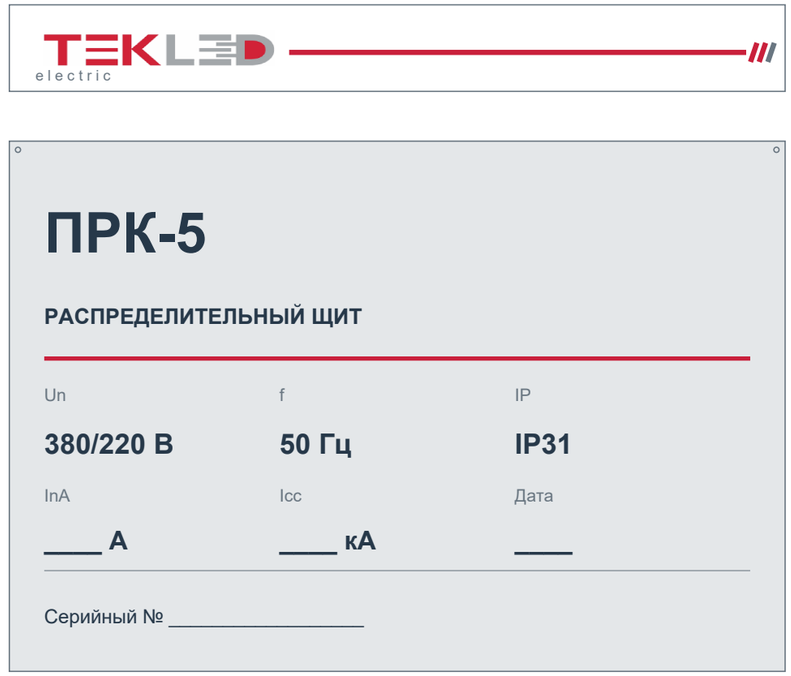

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 модулей

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-5 | Внутренний монтаж

Корпус: 24 модулей | Ряды: 12 + 12 | Аппараты: 15 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 11

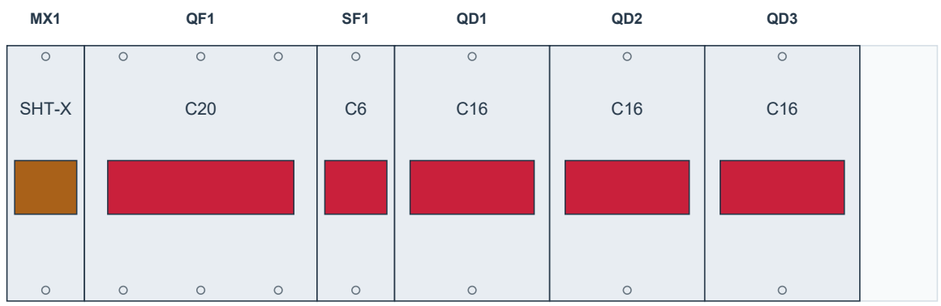

Ряд 2 | 12 мод. | занято 4

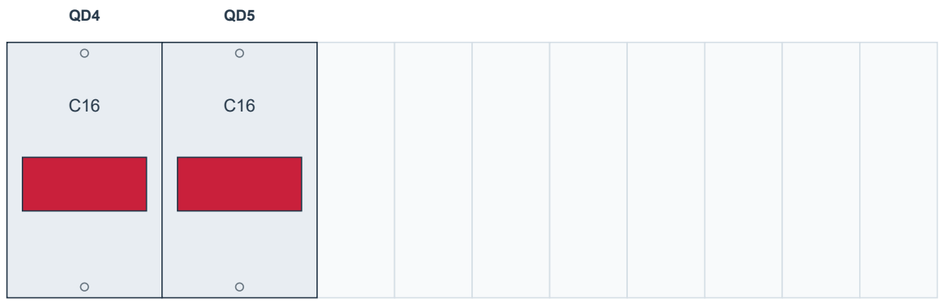

Свободно: 8 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
MX1	SHT-X1	814989	1	0	—	18×79
QF1	NXB-63S	296828	1	18.0	—	54×81
SF1	NXB-63S	296708	1	72.0	—	18×81
QD1–QD4	NXBLE-63YH	515381	1/2	90.0/126.0/162.0/0	—	36×86
QD5	NXBLE-63YH	515381	2	36.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Tx2.3 | Актуальная спецификация

ПР-Tx2.3 (NXW4-36 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	713-15060	Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193182	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
4	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	7	7	chint	Отход.
5	515388	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
6	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
7	515402	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх2.3 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 28

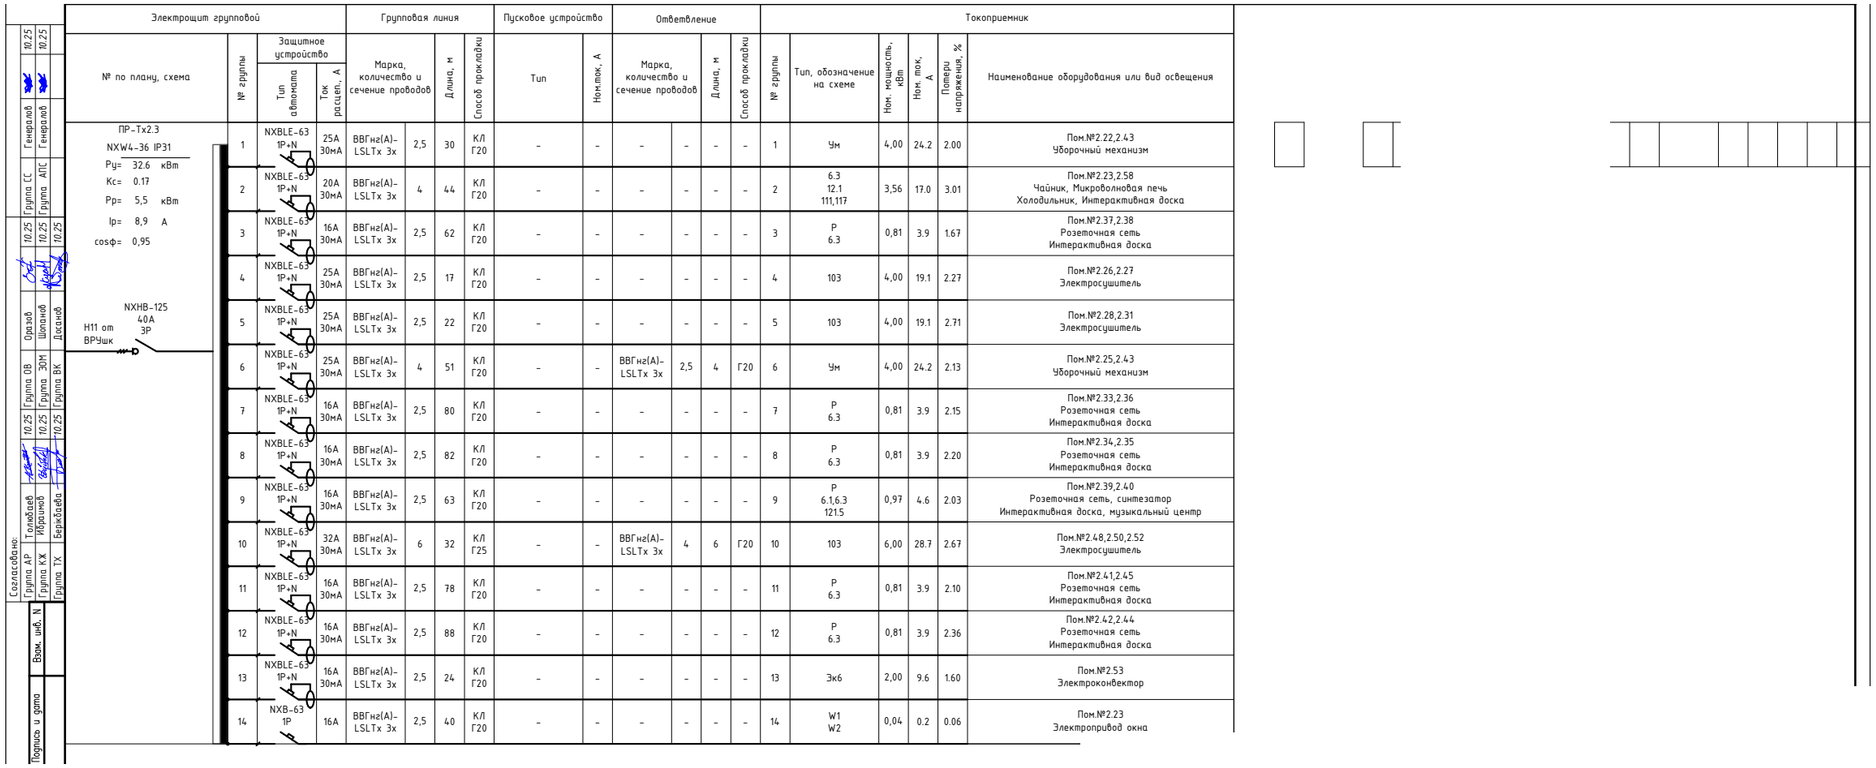

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
	1	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	30	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	1	Ум	4,00	24.2	2.00	Пом.№2.22,2.43 Уборочный механизм
	2	NXBLE-63 1P+N	20A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	44	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	2	6.3 12.1 111,117	3,56	17.0	3.01	Пом.№2.23,2.58 Чайник, Микроволновая печь Холодильник, Интерактивная доска
	3	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	62	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	3	P 6.3	0,81	3.9	1.67	Пом.№2.37,2.38 Розеточная сеть Интерактивная доска
	4	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	17	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	4	103	4,00	19.1	2.27	Пом.№2.26,2.27 Электросушитель
	5	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	22	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	5	103	4,00	19.1	2.71	Пом.№2.28,2.31 Электросушитель
	6	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	51	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	4	Г20	6	Ум	4,00	24.2	2.13	Пом.№2.25,2.43 Уборочный механизм
	7	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	80	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	7	P 6.3	0,81	3.9	2.15	Пом.№2.33,2.36 Розеточная сеть Интерактивная доска
	8	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	82	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	8	P 6.3	0,81	3.9	2.20	Пом.№2.34,2.35 Розеточная сеть Интерактивная доска
	9	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	63	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	9	P 6.1,6.3 121.5	0,97	4.6	2.03	Пом.№2.39,2.40 Розеточная сеть, синтезатор Интерактивная доска, музыкальный центр
	10	NXBLE-63 1P+N	32A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	6	32	КЛ Г25	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	6	Г20	10	103	6,00	28.7	2.67	Пом.№2.48,2.50,2.52 Электросушитель
	11	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	78	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	11	P 6.3	0,81	3.9	2.10	Пом.№2.41,2.45 Розеточная сеть Интерактивная доска
	12	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	88	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	12	P 6.3	0,81	3.9	2.36	Пом.№2.42,2.44 Розеточная сеть Интерактивная доска
	13	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	24	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	13	Эк6	2,00	9.6	1.60	Пом.№2.53 Электроконвектор
	14	NXB-63 1P	16A	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	40	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	14	W1 W2	0,04	0.2	0.06	Пом.№2.23 Электропривод окна

Согласовано: Группа ОВ 10.25 Оразай; Группа ЭОМ 10.25 Шопанов; Группа ВК 10.25 Досанов; Группа АР 10.25 Толибаев; Группа КЖ 10.25 Абдрашов; Группа ТХ 10.25 Берикбаева; Группа СС 10.25 Генералов; Группа АПС 10.25 Генералов; Взам. инв. N; Подпись и дата

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Tx2.3 | Вид спереди и сбоку

Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм

ВИД СПЕРЕДИ

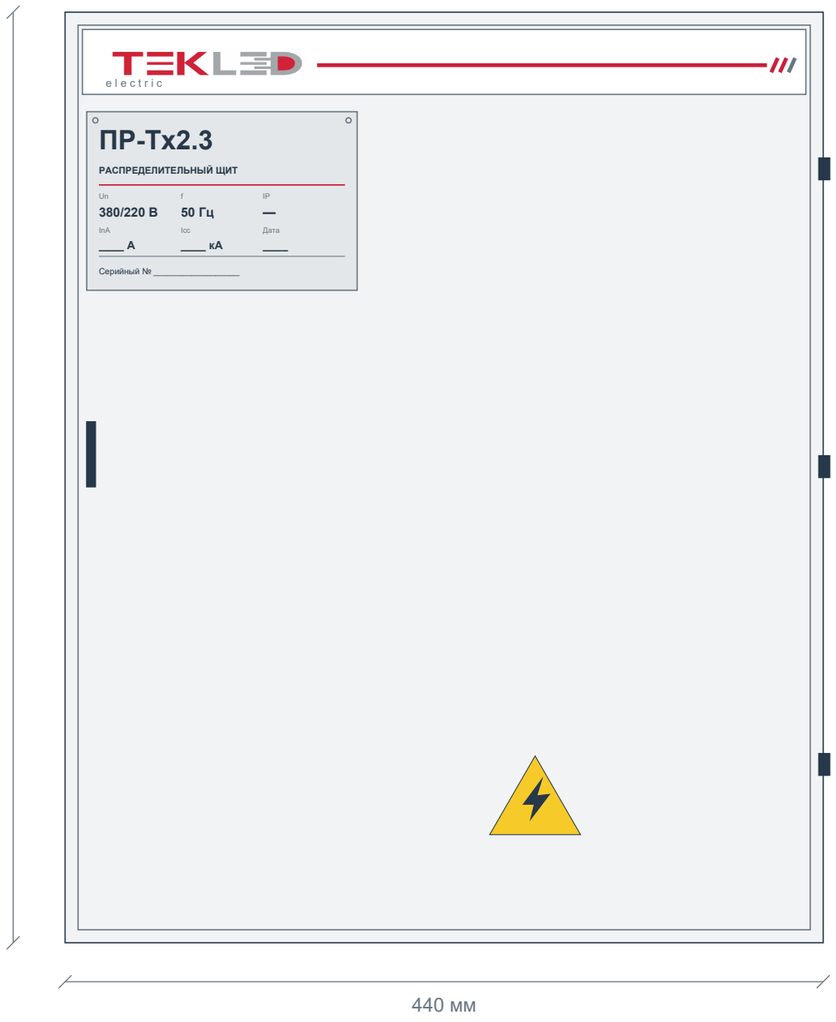

СБОКУ

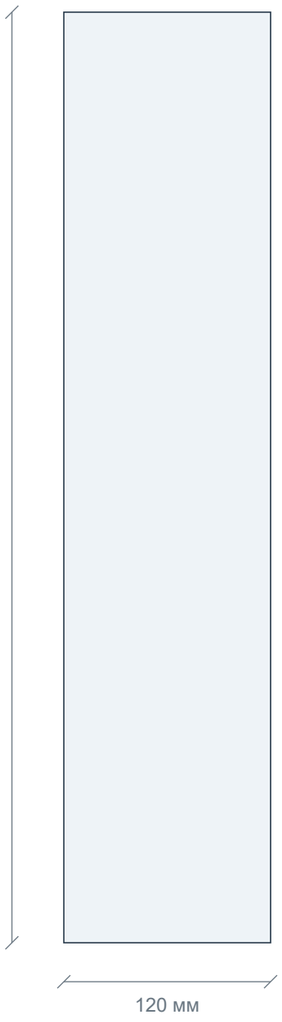

МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

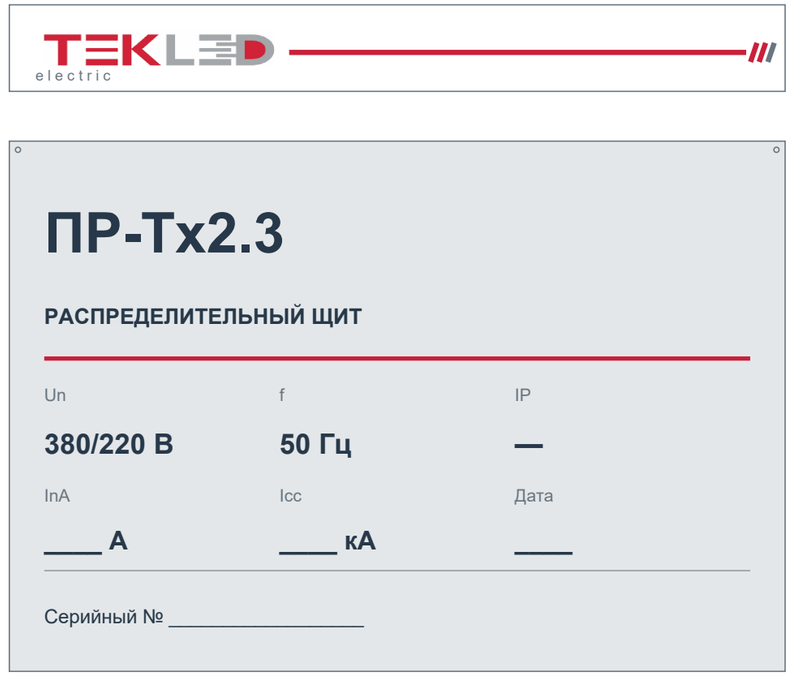

Замок слева | Петли справа

Корпус: 18 + 18 + 18 модулей

Ш × В × Г: 440 × 540 × 120 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Tx2.3 | Внутренний монтаж

Корпус: 54 модулей | Ряды: 18 + 18 + 18 | Аппараты: 30 мод.

Ряд 1 | 18 мод. | занято 18

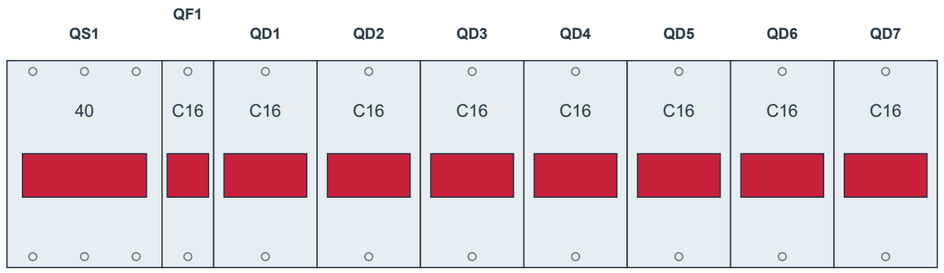

Свободно: 0 мод.

Ряд 2 | 18 мод. | занято 12

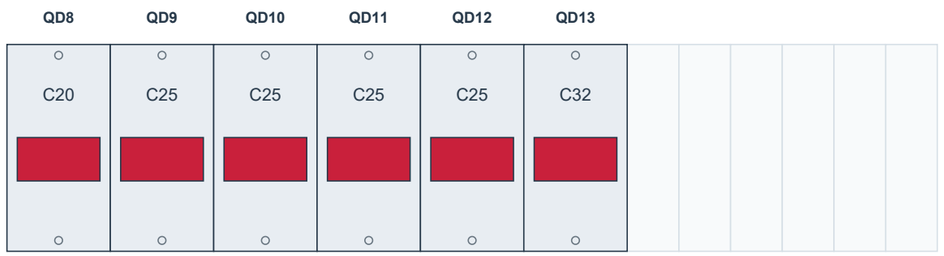

Свободно: 6 мод.

Ряд 3 | 18 мод. | занято 0

Свободно: 18 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193182	1	0	—	54×80
QF1	NXB-63S	296710	1	54.0	—	18×81
QD1–QD7	NXBLE-63YH	515381	1	72.0/108.0/144.0/180.0/216.0/252.0/288.0	—	36×86
QD8	NXBLE-63YH	515388	2	0	—	36×86
QD9–QD12	NXBLE-63YH	515395	2	36.0/72.0/108.0/144.0	—	36×86
QD13	NXBLE-63YH	515402	2	180.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.3 | Актуальная спецификация

ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	713-09053	5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
4	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
5	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
6	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.3 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 29

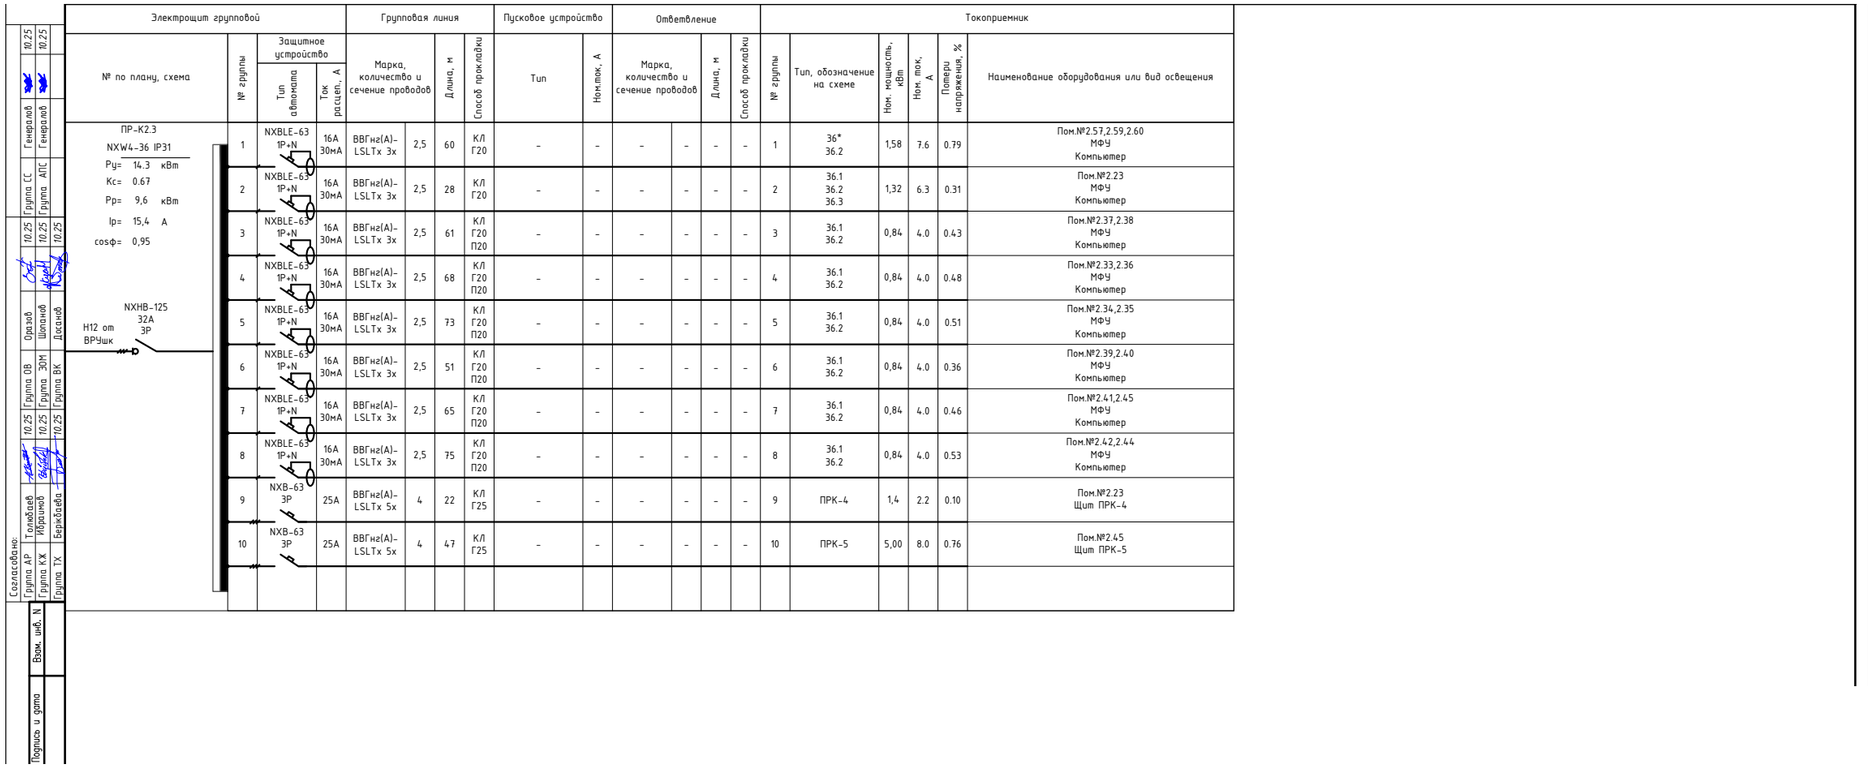

№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Групповая линия: Марка, количество и сечение проводов		Групповая линия: Длина, м	Групповая линия: Способ прокладки	Пусковое устройство: Тип	Пусковое устройство: Ном.ток, А	Ответвление: Марка, количество и сечение проводов		Ответвление: Длина, м	Ответвление: Способ прокладки	Токоприемник: № группы	Токоприемник: Тип, обозначение на схеме	Токоприемник: Ном. мощность, кВт	Токоприемник: Ном. ток, А	Токоприемник: Потери напряжения, %	Токоприемник: Наименование оборудования или вид освещения
	1	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	60	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	1	36* 36.2	1,58	7.6	0.79	Пом.№2.57,2.59,2.60 МФУ Компьютер
	2	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	28	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	2	36.1 36.2 36.3	1,32	6.3	0.31	Пом.№2.23 МФУ Компьютер
	3	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	61	КЛ Г20 П20	–	–	–	–	–	–	3	36.1 36.2	0,84	4.0	0.43	Пом.№2.37,2.38 МФУ Компьютер
	4	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	68	КЛ Г20 П20	–	–	–	–	–	–	4	36.1 36.2	0,84	4.0	0.48	Пом.№2.33,2.36 МФУ Компьютер
	5	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	73	КЛ Г20 П20	–	–	–	–	–	–	5	36.1 36.2	0,84	4.0	0.51	Пом.№2.34,2.35 МФУ Компьютер
	6	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	51	КЛ Г20 П20	–	–	–	–	–	–	6	36.1 36.2	0,84	4.0	0.36	Пом.№2.39,2.40 МФУ Компьютер
	7	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	65	КЛ Г20 П20	–	–	–	–	–	–	7	36.1 36.2	0,84	4.0	0.46	Пом.№2.41,2.45 МФУ Компьютер
	8	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	75	КЛ Г20 П20	–	–	–	–	–	–	8	36.1 36.2	0,84	4.0	0.53	Пом.№2.42,2.44 МФУ Компьютер
	9	NXB-63 3P	25A	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	4	22	КЛ Г25	–	–	–	–	–	–	9	ПРК-4	1,4	2.2	0.10	Пом.№2.23 Щит ПРК-4
	10	NXB-63 3P	25A	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	4	47	КЛ Г25	–	–	–	–	–	–	10	ПРК-5	5,00	8.0	0.76	Пом.№2.45 Щит ПРК-5

Согласовано: Группа ОВ 10.25 Ордзай; Группа ЭОМ 10.25 Шопанов; Группа ВК 10.25 Досанов; Группа АПС 10.25 Генералов; Группа СС 10.25 Генералов; Группа АР Толибаев; Группа КЖ Абдрашов; Группа ТХ Бержабаева

Взам. инв. N

Подпись и дата

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.3 | Вид спереди и сбоку

5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ

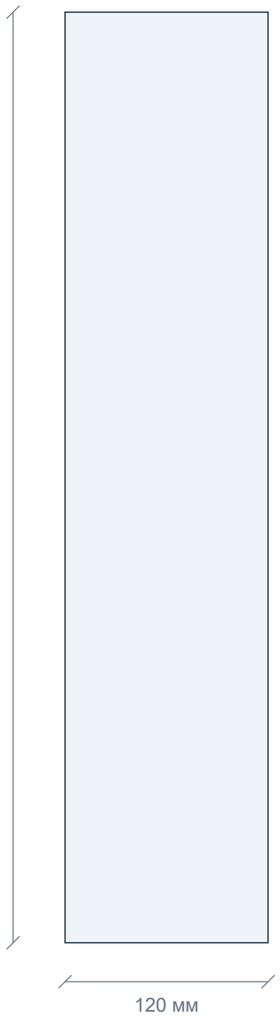

МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

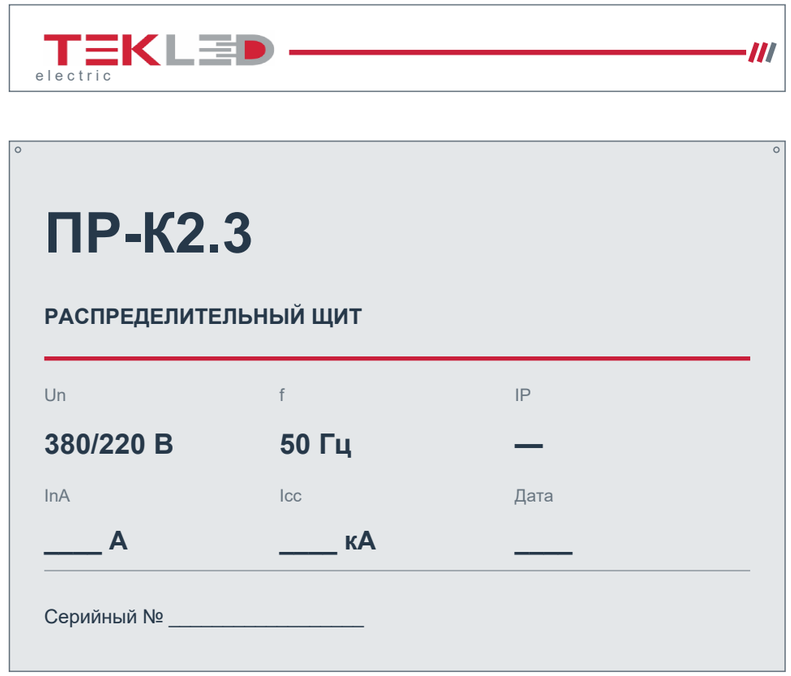

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 + 12 модулей

Ш × В × Г: 320 × 550 × 120 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.3 | Внутренний монтаж

Корпус: 36 модулей | Ряды: 12 + 12 + 12 | Аппараты: 25 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 11

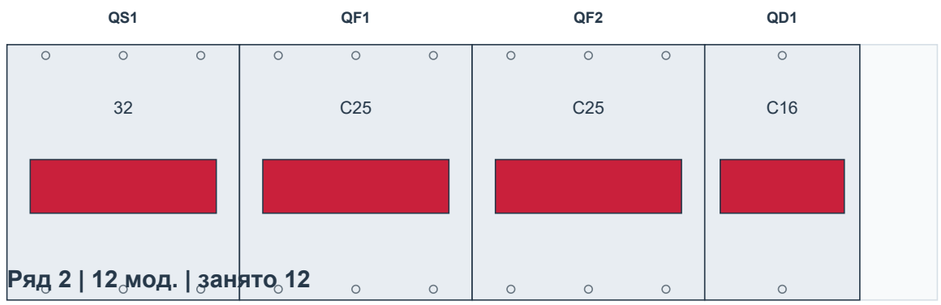

Ряд 2 | 12 мод. | занято 12

Свободно: 1 мод.

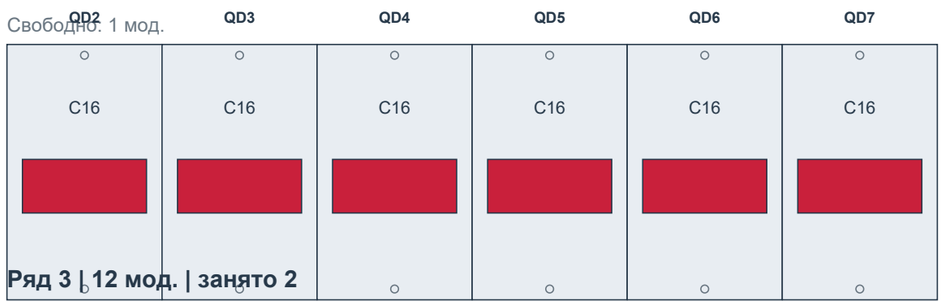

Ряд 3 | 12 мод. | занято 2

Свободно: 0 мод.

Свободно: 10 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193181	1	0	—	54×80
QF1	NXB-63S	296829	1	54.0	—	54×81
QF2	NXB-63S	296829	1	108.0	—	54×81
QD1–QD4	NXBLE-63YH	515381	1/2	162.0/0/36.0/72.0	—	36×86
QD5–QD8	NXBLE-63YH	515381	2/3	108.0/144.0/180.0/0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-6 | Актуальная спецификация

ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
3	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
4	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
5	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
6	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-6 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 30

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПРЛ-6 NXW4-12 IP31 Ру= 2.2 кВт Кс= 0.15 Рр= 0,3 кВт Ip= 0,5 А cosφ= 0,95	1	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	20	П20	-	-	-	-	-	-	1	52	0,80	3.8	0.53	Пом.№3.6 Стол лабораторный
	2	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	20	Г20 П20	-	-	-	-	-	-	2	52 75***	0,80	3.8	0.53	Пом.№3.6 Стол лабораторный Демонстрационный стол
	3	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	20	Г20 П20	-	-	-	-	-	-	3	52	0,64	3.1	0.43	Пом.№3.6 Стол лабораторный

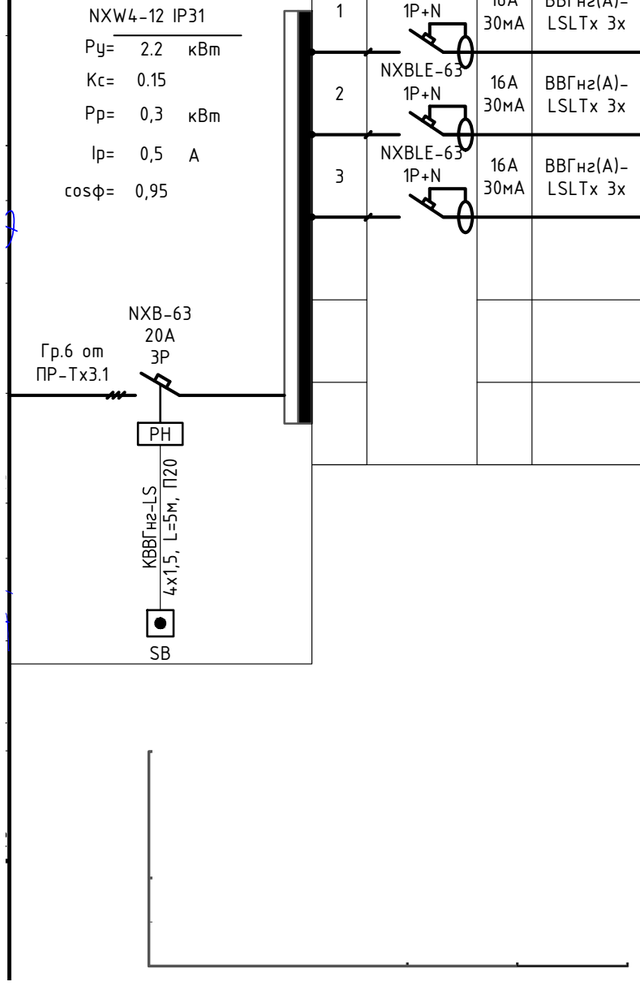

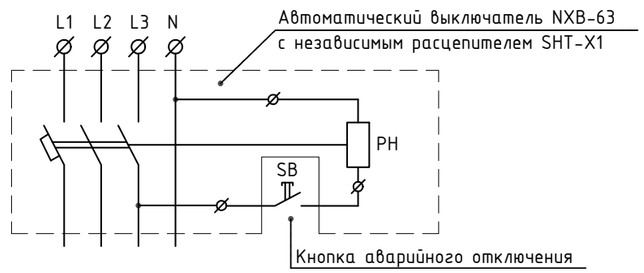

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-6 | Вид спереди и сбоку

Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

ВИД СПЕРЕДИ

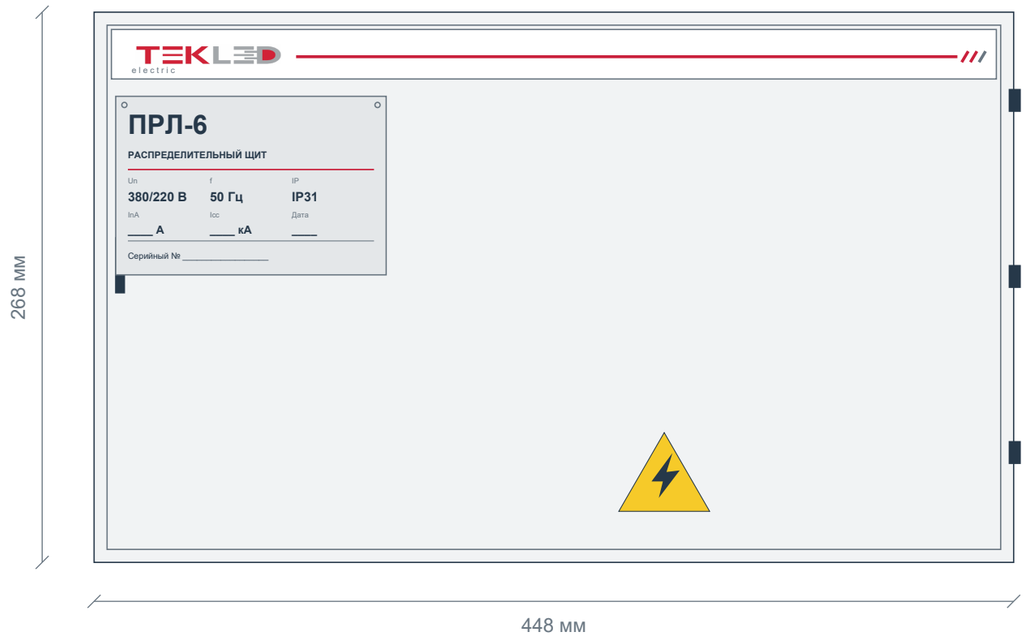

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

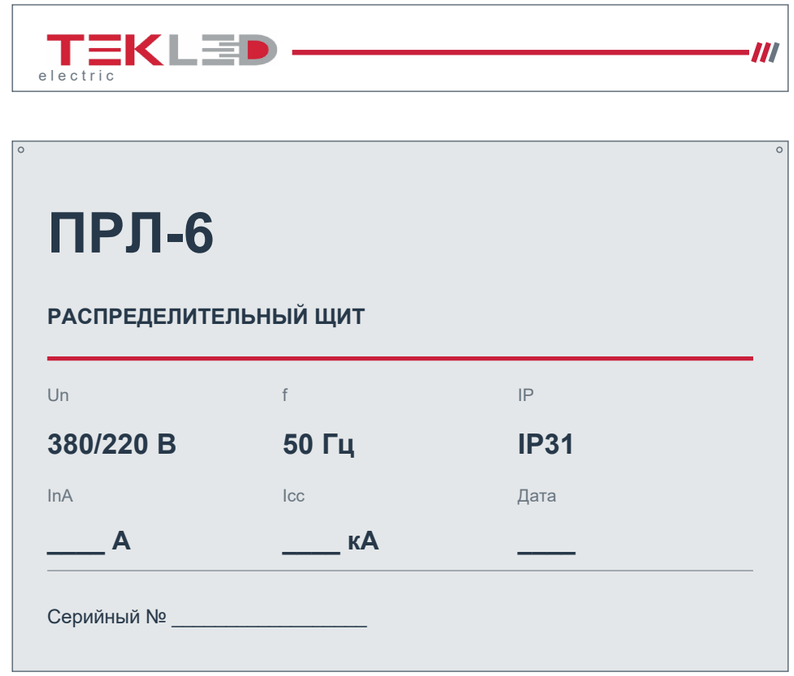

Замок слева | Петли справа

Корпус: 18 модулей

Ш × В × Г: 448 × 268 × 120 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-6 | Внутренний монтаж

Корпус: 18 модулей | Ряды: 18 | Аппараты: 11 мод.

Ряд 1 | 18 мод. | занято 11

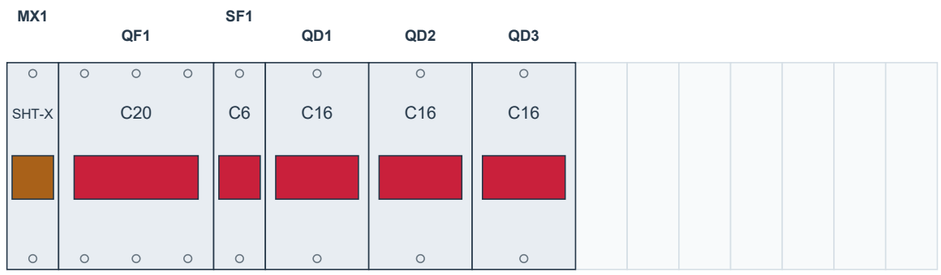

Свободно: 7 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
MX1	SHT-X1	814989	1	0	—	18×79
QF1	NXB-63S	296828	1	18.0	—	54×81
SF1	NXB-63S	296708	1	72.0	—	18×81
QD1–QD2	NXBLE-63YH	515381	1	90.0/126.0	—	36×86
QD3	NXBLE-63YH	515381	1	162.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.1 | Актуальная спецификация

ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	713-09053	5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
4	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
5	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
6	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.1 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 31

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПР-Тх3.1 NXW4-24 IP31 Ру= 20.3 кВт Кс= 0.20 Рр= 4,1 кВт Ip= 6,5 А cosф= 0,95 NXHB-125 32A 3P Н1 от ВРУшк	1	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	29	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	1	Ум	4,00	24.2	1.93	Пом.№3.4 Уборочный механизм
	2	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	69	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	18	Г20	2	Р 6.3	1,21	5.8	1.74	Пом.№3.2,3.8,3.9 Розеточная сеть Интерактивная доска
	3	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	88	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	3	Р 6.3	0,97	4.6	2.62	Пом.№3.5-3.7 Розеточная сеть Интерактивная доска
	4	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	41	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	4	Ум	4,00	24.2	2.73	Пом.№3.4,3.67 Уборочный механизм
	5	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	55	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	5	Р 6.3	0,81	3.9	1.48	Пом.№3.68,3.69 Розеточная сеть Интерактивная доска
	6	NXB-63 3P	25A	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	4	43	КЛ Г25	-	-	-	-	-	-	6	ПРЛ-6	0,30	0.5	0.04	Пом.№3.6 Щит ПРЛ-6
	7	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	14	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	7	10.7	3,00	14.4	1.29	Пом.№3.2 Тележка для хранения и зарядки ноутбуков Acer Charging Car
	8	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	28	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	2	Г20	8	10.7	3,00	14.4	1.76	Пом.№3.8 Тележка для хранения и зарядки ноутбуков Acer Charging Car
	9	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	38	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	2	Г20	9	10.7	3,00	14.4	2.33	

Труба гофрированная ПВХ Г25	25	21	

Изм. Кол.у

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.1 | Вид спереди и сбоку

5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ

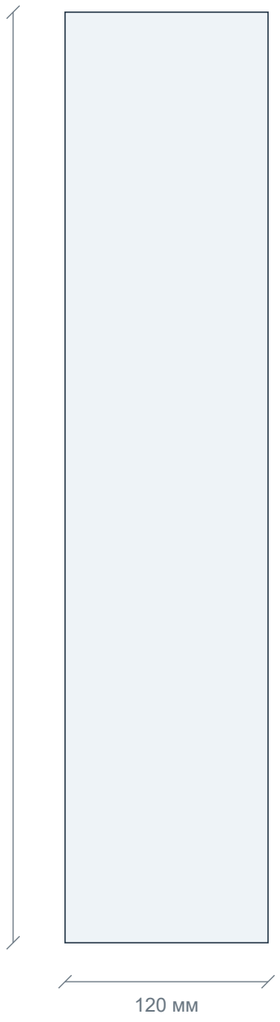

МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

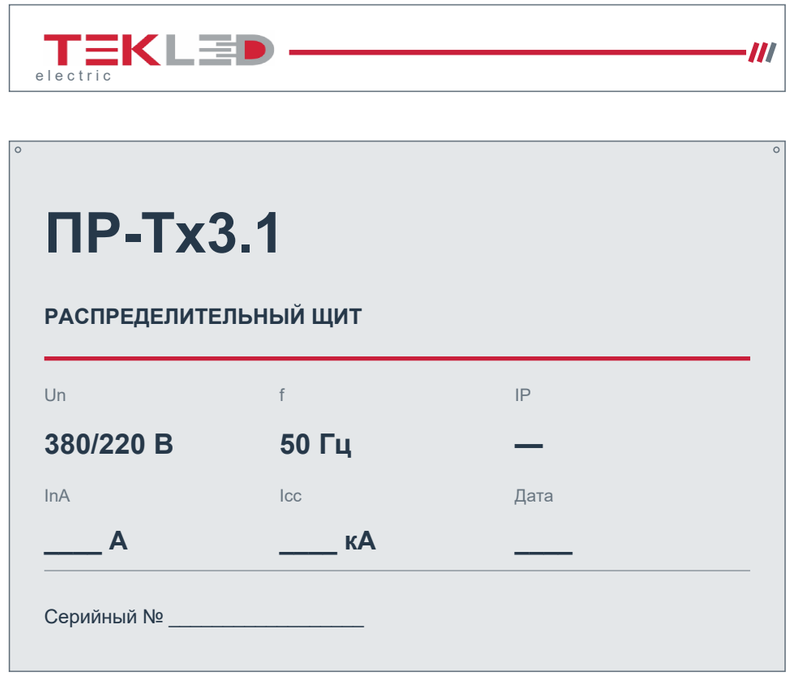

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 + 12 модулей

Ш × В × Г: 320 × 550 × 120 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.1 | Внутренний монтаж

Корпус: 36 модулей | Ряды: 12 + 12 + 12 | Аппараты: 22 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 12

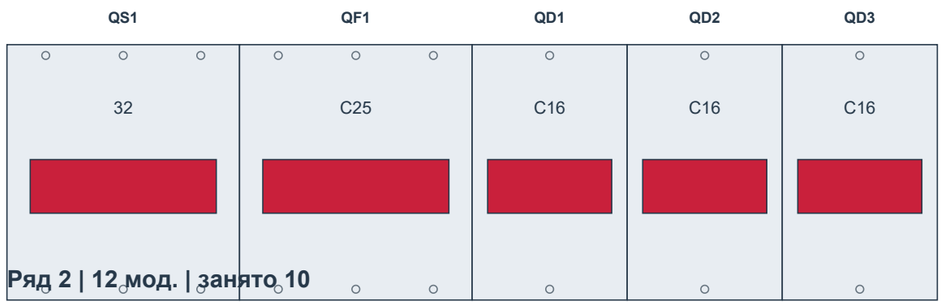

Ряд 2 | 12 мод. | занято 10

Свободно: 0 мод.

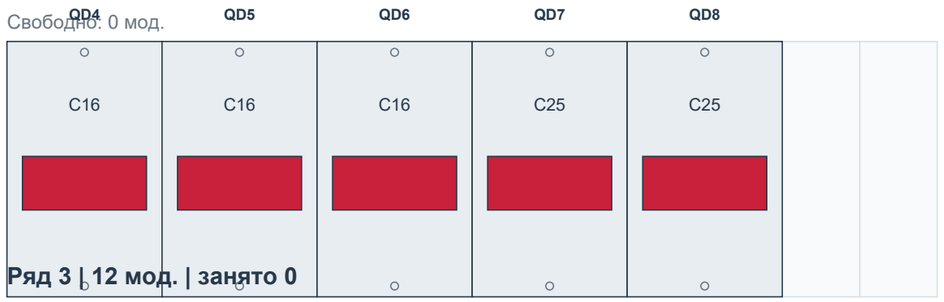

Ряд 3 | 12 мод. | занято 0

Свободно: 2 мод.

Свободно: 12 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193181	1	0	—	54×80
QF1	NXB-63S	296829	1	54.0	—	54×81
QD1–QD4	NXBLE-63YH	515381	1/2	108.0/144.0/180.0/0	—	36×86
QD5–QD6	NXBLE-63YH	515381	2	36.0/72.0	—	36×86
QD7–QD8	NXBLE-63YH	515395	2	108.0/144.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.1 | Актуальная спецификация

ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	713-09050	5854 Щит мет.ЩРв-12 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.1 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 32

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПР-К3.1 NXW4-12 IP31 Ру= 2.9 кВт Кс= 0.90 Рр= 2,6 кВт Ip= 4,2 А cosф= 0,95	1	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	40	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	1	36.1 36.2	0,84	4.0	0.28	Пом.№3.2,3.9 Компьютер МФУ
	2	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	80	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	2	36.1 36.2	1,26	6.0	0.84	Пом.№3.2,3.8,3.9 Компьютер МФУ
	3	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	52	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	3	36.1 36.2	0,84	4.0	0.36	Пом.№3.68,3.69 Компьютер МФУ
NXHB-125 20A 3P Н2 от ВРУшк																			

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.1 | Вид спереди и сбоку

5854 Щит мет.ЩРв-12 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

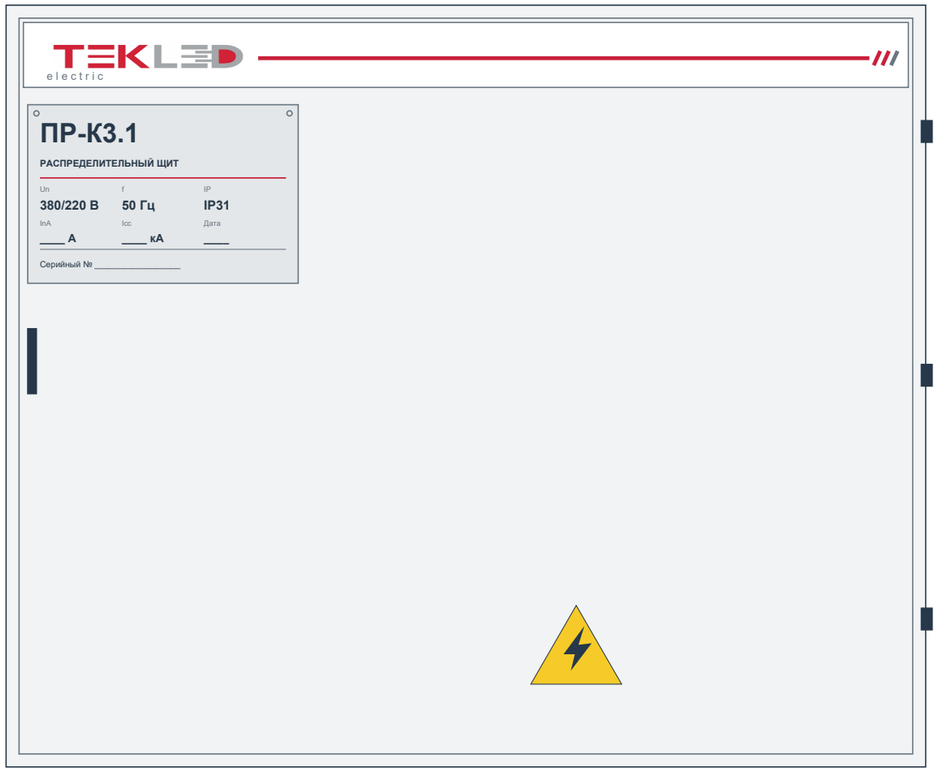

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

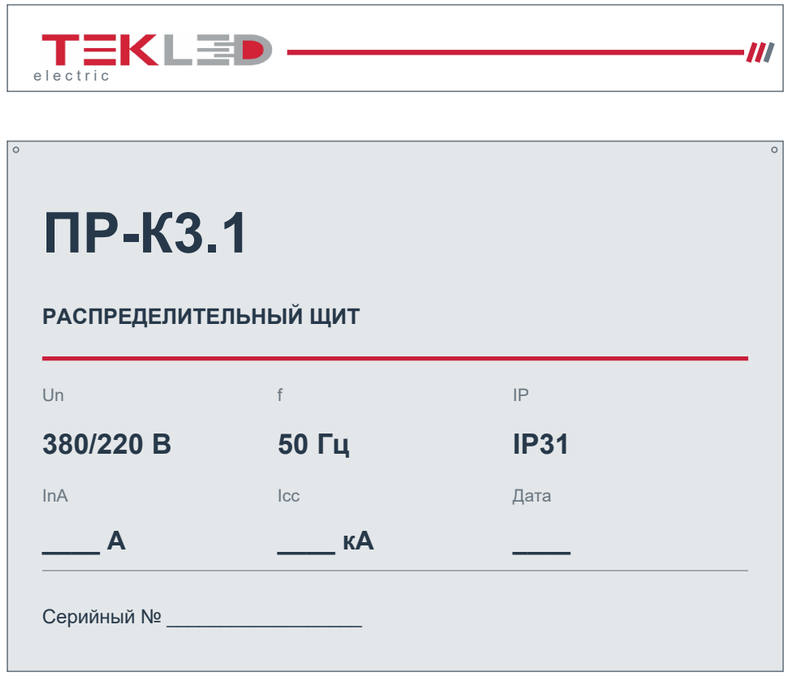

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 модулей

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.1 | Внутренний монтаж

Корпус: 12 модулей | Ряды: 12 | Аппараты: 9 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 9

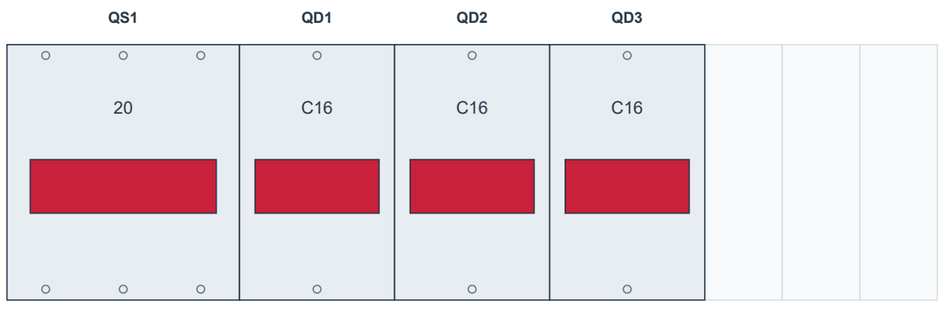

Свободно: 3 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193180	1	0	—	54×80
QD1–QD3	NXBLE-63YH	515381	1	54.0/90.0/126.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.2 | Актуальная спецификация

ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193182	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
4	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
5	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
6	515402	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.2 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 33

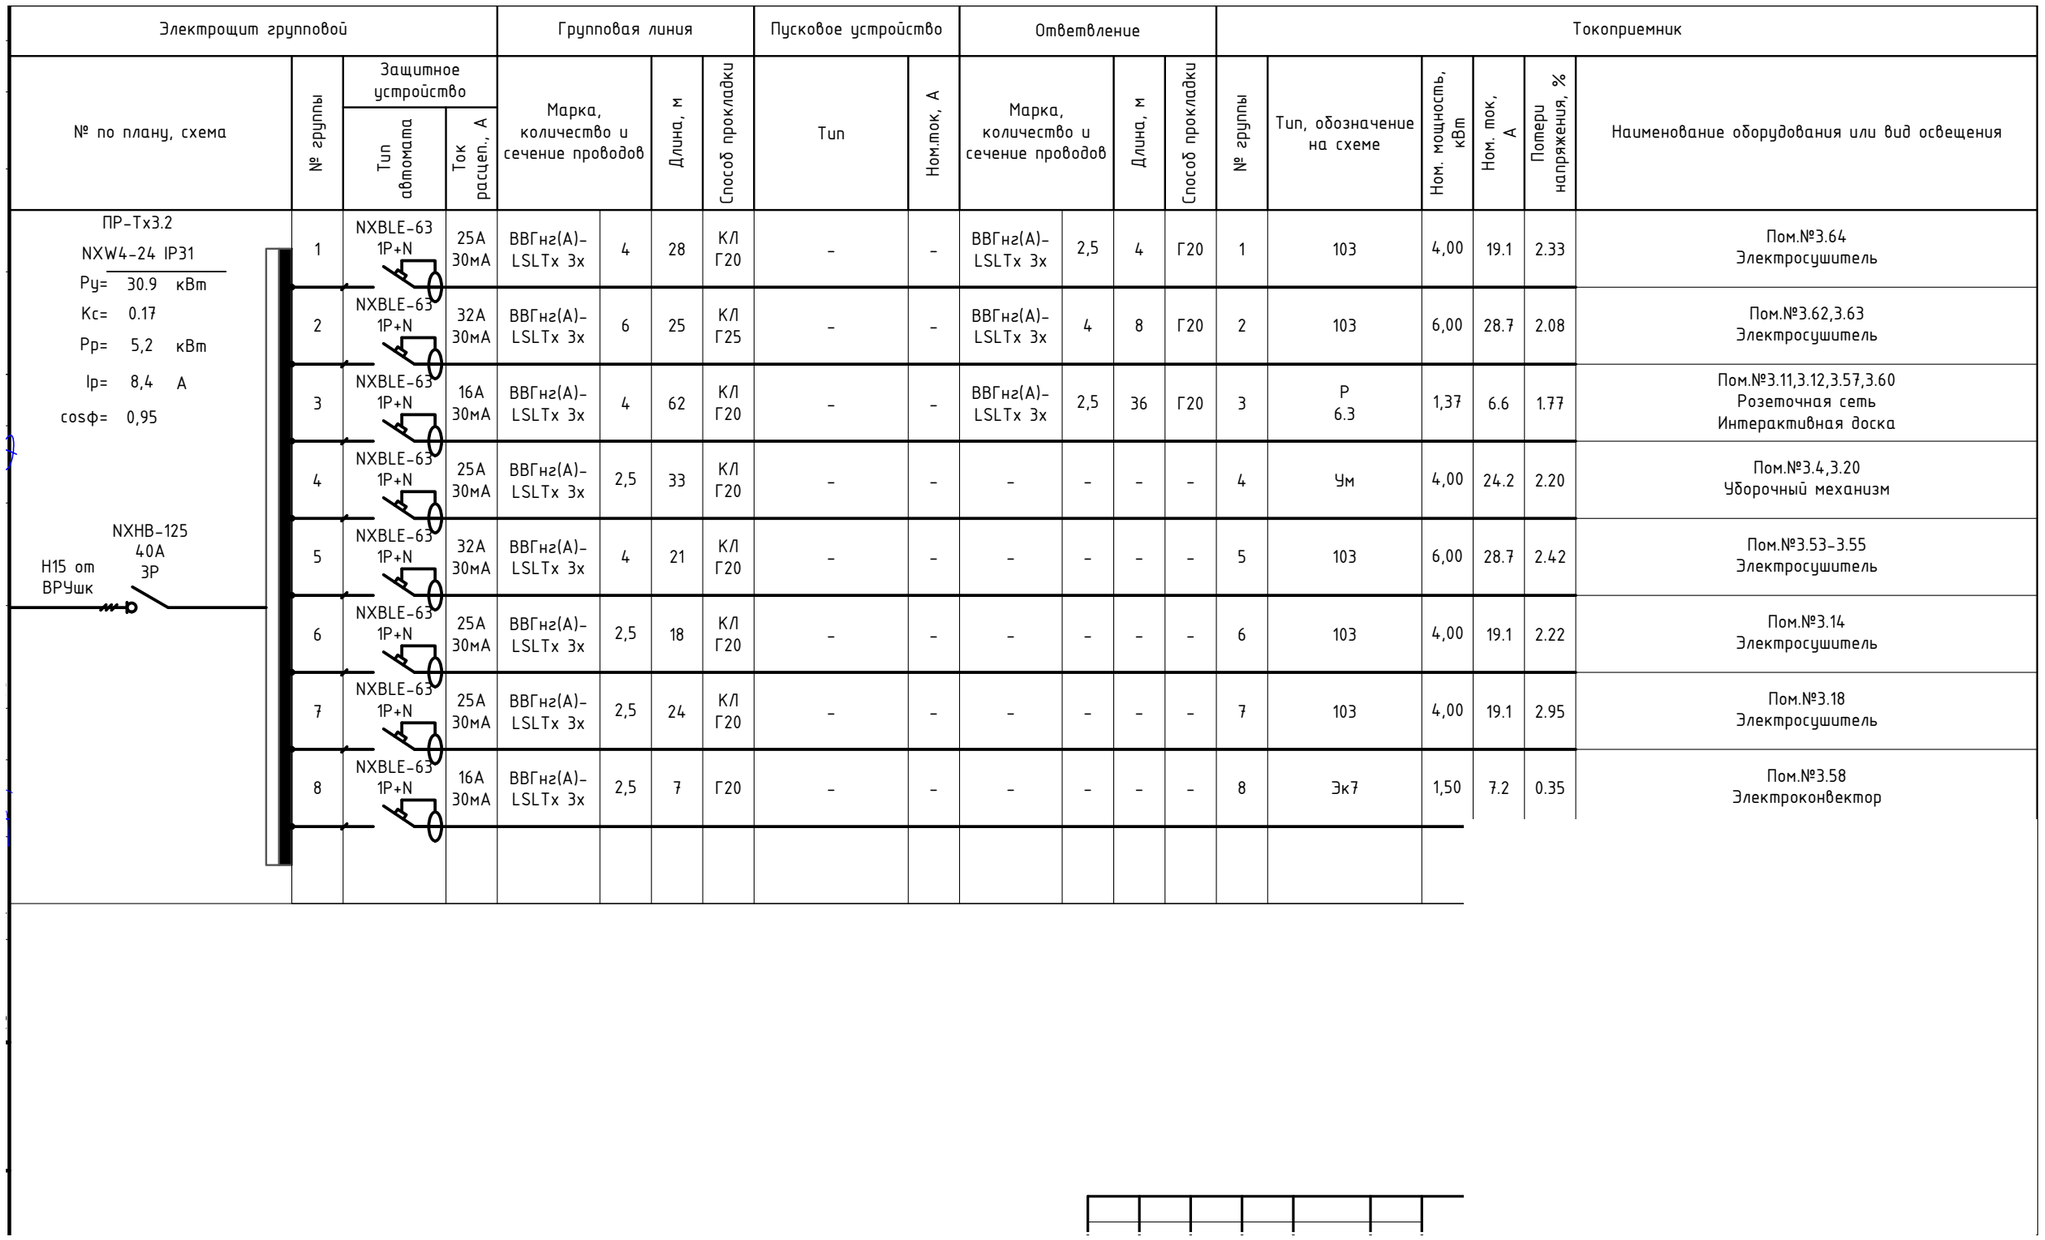

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
	1	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	28	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	4	Г20	1	103	4,00	19.1	2.33	Пом.№3.64 Электросушитель
	2	NXBLE-63 1P+N	32А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	6	25	КЛ Г25	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	8	Г20	2	103	6,00	28.7	2.08	Пом.№3.62,3.63 Электросушитель
	3	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	62	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	36	Г20	3	Р 6.3	1,37	6.6	1.77	Пом.№3.11,3.12,3.57,3.60 Розеточная сеть Интерактивная доска
	4	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	33	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	4	Ум	4,00	24.2	2.20	Пом.№3.4,3.20 Уборочный механизм
	5	NXBLE-63 1P+N	32А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	21	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	5	103	6,00	28.7	2.42	Пом.№3.53-3.55 Электросушитель
	6	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	18	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	6	103	4,00	19.1	2.22	Пом.№3.14 Электросушитель
	7	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	24	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	7	103	4,00	19.1	2.95	Пом.№3.18 Электросушитель
	8	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	7	Г20	-	-	-	-	-	-	8	Эк7	1,50	7.2	0.35	Пом.№3.58 Электроконвектор

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.2 | Вид спереди и сбоку

5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

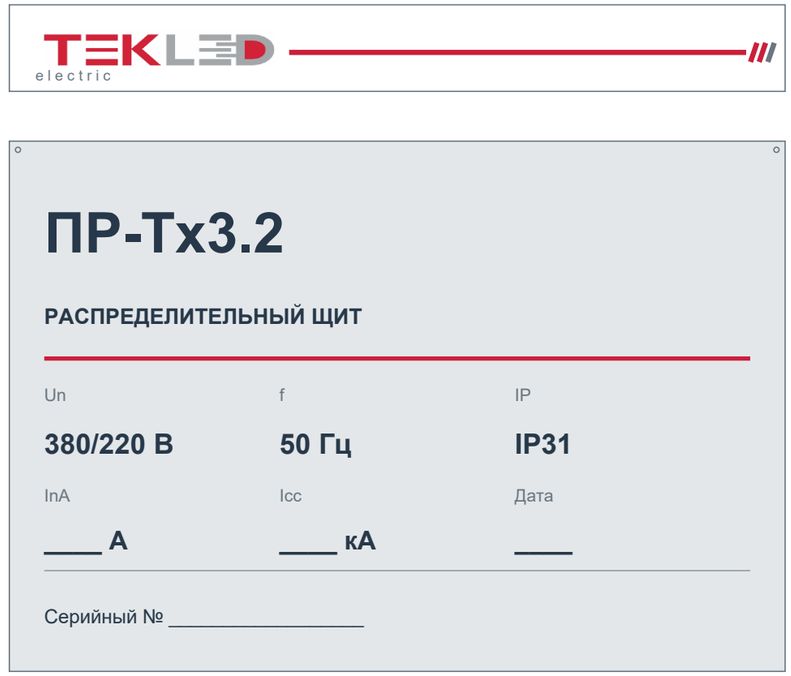

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 модулей

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.2 | Внутренний монтаж

Корпус: 24 модулей | Ряды: 12 + 12 | Аппараты: 19 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 11

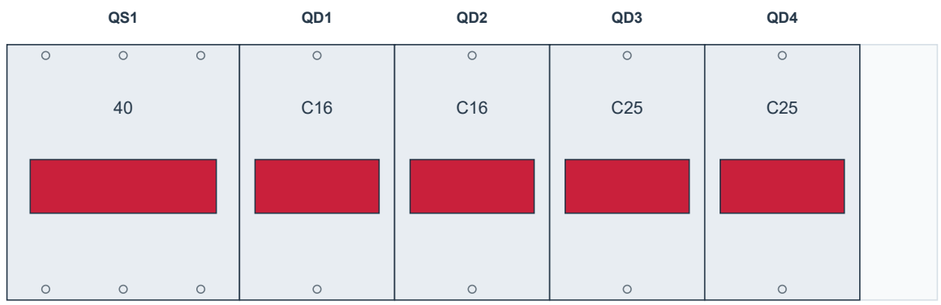

Свободно: 1 мод.

Ряд 2 | 12 мод. | занято 8

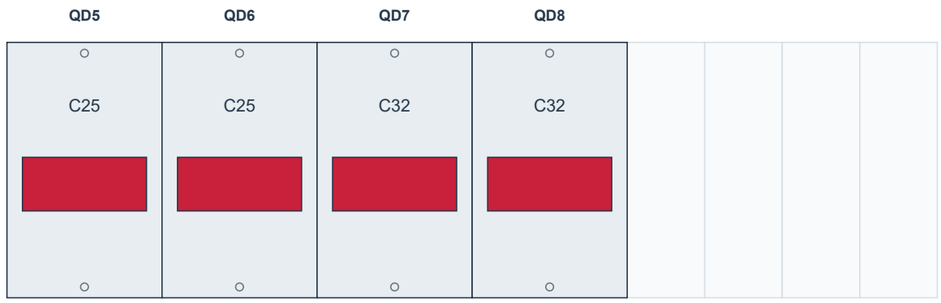

Свободно: 4 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193182	1	0	—	54×80
QD1–QD2	NXBLE-63YH	515381	1	54.0/90.0	—	36×86
QD3–QD4	NXBLE-63YH	515395	1	126.0/162.0	—	36×86
QD5–QD6	NXBLE-63YH	515395	2	0/36.0	—	36×86
QD7–QD8	NXBLE-63YH	515402	2	72.0/108.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-6 | Актуальная спецификация

ПРК-6 (NXW4-18 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
3	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
4	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
5	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
6	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-6 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 34

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПРК-6 NXW4-18 IP31 Ру= 5.9 кВт Кс= 0.86 Рр= 5,0 кВт Ip= 8,0 А cosф= 0,95	1	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	9	Г20 Ст20	–	–	–	–	–	–	1	36.1**	1,35	6.5	0.41	Пом.№3.60 Ноутбук
	2	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	12	Г20 Ст20	–	–	–	–	–	–	2	36.1**	1,35	6.5	0.54	Пом.№3.60 Ноутбук
	3	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	12	Г20 Ст20	–	–	–	–	–	–	3	36.1**	1,35	6.5	0.54	Пом.№3.60 Ноутбук
	4	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	14	Г20 Ст20	–	–	–	–	–	–	4	36.1**	0,90	4.3	0.42	Пом.№3.60 Ноутбук
	5	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	16	Г20 Ст20	–	–	–	–	–	–	5	36.1**	0,90	4.3	0.48	Пом.№3.60 Ноутбук

Гр.2 от ПР-К3.2

NXB-63 20A 3P

РН

КВВГнг-LS 4х1,5, L=5м, П20

SB

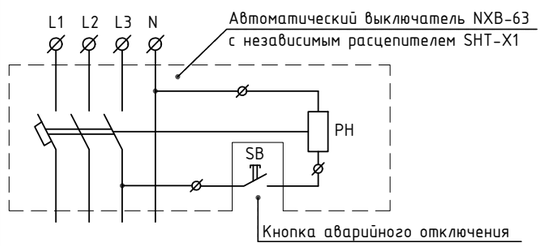

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-6 | Вид спереди и сбоку

5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

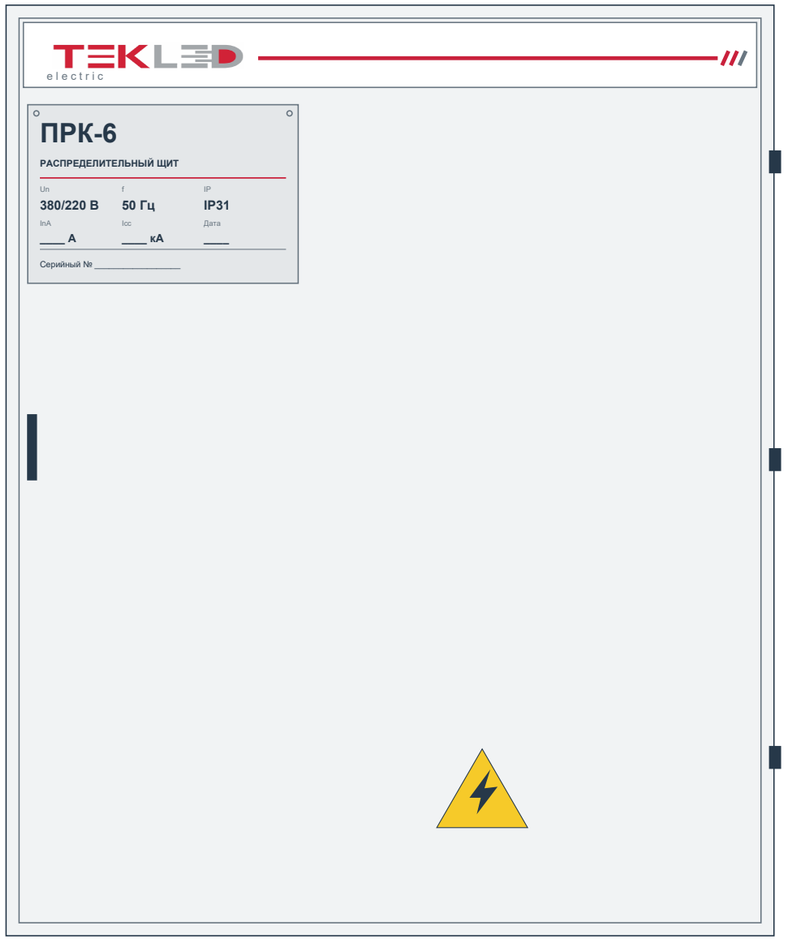

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

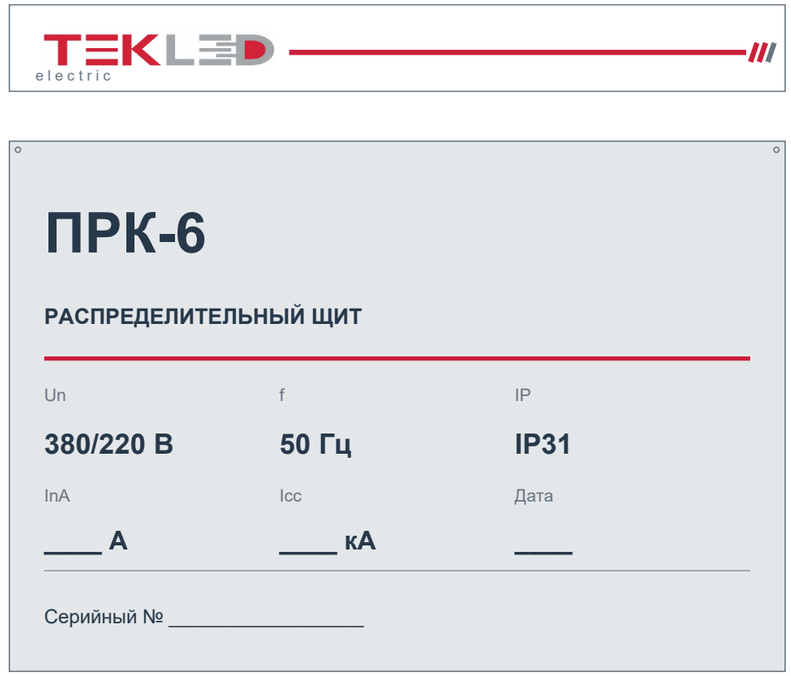

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 модулей

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-6 | Внутренний монтаж

Корпус: 24 модулей | Ряды: 12 + 12 | Аппараты: 15 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 11

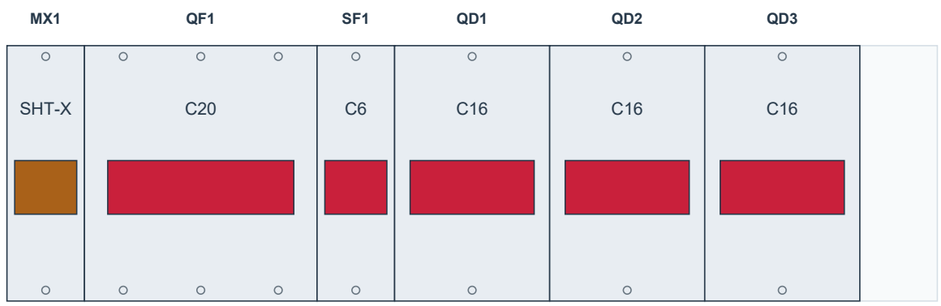

Ряд 2 | 12 мод. | занято 4

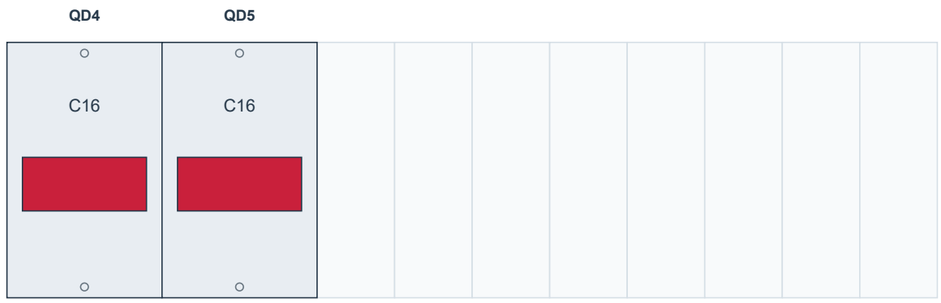

Свободно: 8 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
MX1	SHT-X1	814989	1	0	—	18×79
QF1	NXB-63S	296828	1	18.0	—	54×81
SF1	NXB-63S	296708	1	72.0	—	18×81
QD1–QD4	NXBLE-63YH	515381	1/2	90.0/126.0/162.0/0	—	36×86
QD5	NXBLE-63YH	515381	2	36.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.2 | Актуальная спецификация

ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
4	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.2 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 35

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПР-К3.2 NXW4-12 IP31 Ру= 6.3 кВт Кс= 0.88 Рр= 5,5 кВт Ip= 8,8 А cosф= 0,95	1	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х	2,5	65	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	1	36.1 36.2	1,26	6.0	0.28	Пом.№3.11,3.12,3.60 Компьютер МФУ
	2	NXB-63 3P	25А	ВВГнг(А)-LSLTx	5х	4	23	КЛ Г25	-	-	-	-	-	-	2	ПРК-6	5,00	8.0	0.37	Пом.№3.60 Щит ПРК-6
NXHB-125 32A 3P H16 от ВРУшк																			

I 20
Труба гофрированная ПВХ

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.2 | Вид спереди и сбоку

Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

ВИД СПЕРЕДИ

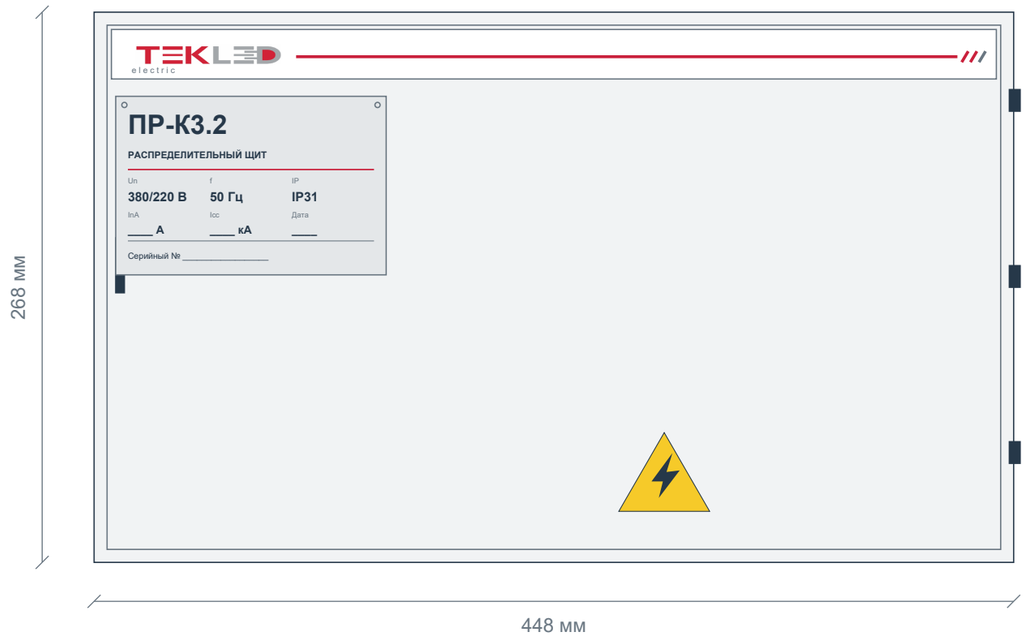

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

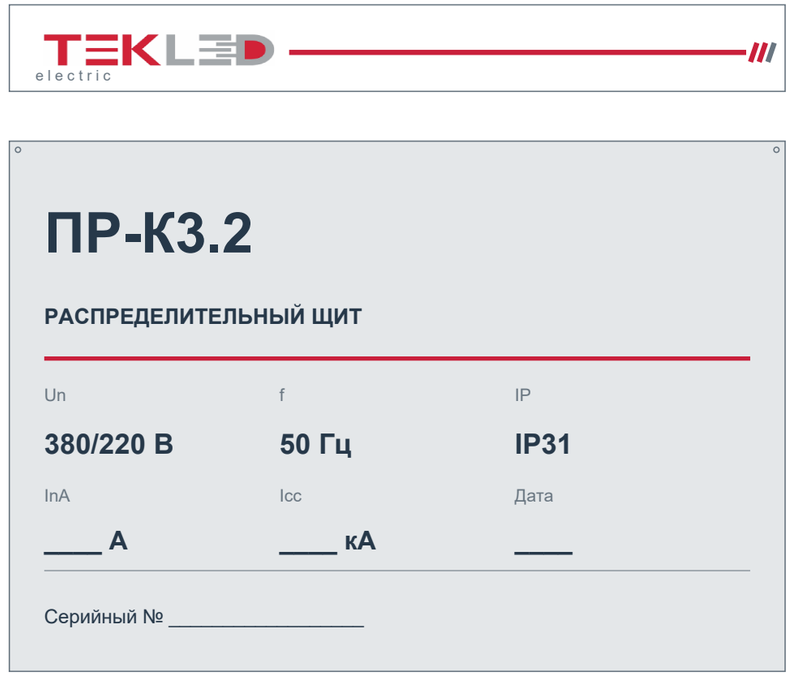

Замок слева | Петли справа

Корпус: 18 модулей

Ш × В × Г: 448 × 268 × 120 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.2 | Внутренний монтаж

Корпус: 18 модулей | Ряды: 18 | Аппараты: 8 мод.

Ряд 1 | 18 мод. | занято 8

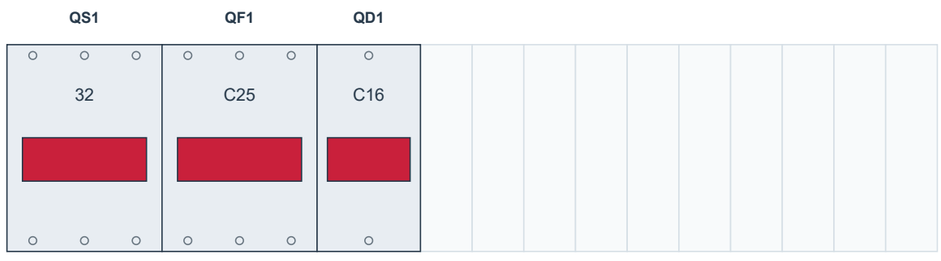

Свободно: 10 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193181	1	0	—	54×80
QF1	NXB-63S	296829	1	54.0	—	54×81
QD1	NXBLE-63YH	515381	1	108.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-7 | Актуальная спецификация

ПРК-7 (NXW4-12 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
3	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
4	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
5	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
6	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-7 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 36

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПРК-7 NXW4-12 IP31 Ру= 2.9 кВт Кс= 0.80 Рр= 2,3 кВт Ip= 3,7 А cosф= 0,95	1	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	11	Г20 Ст20	–	–	–	–	–	–	1	19**	1,35	6.5	0.50	Пом.№3.49 Компьютер
	2	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	12	Г20 Ст20	–	–	–	–	–	–	2	19**	1,35	6.5	0.54	Пом.№3.49 Компьютер
	3	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	25	Г20	–	–	–	–	–	–	3	Р	0,16	0.8	0.13	Пом.№3.49 Потолочный сетевой фильтр

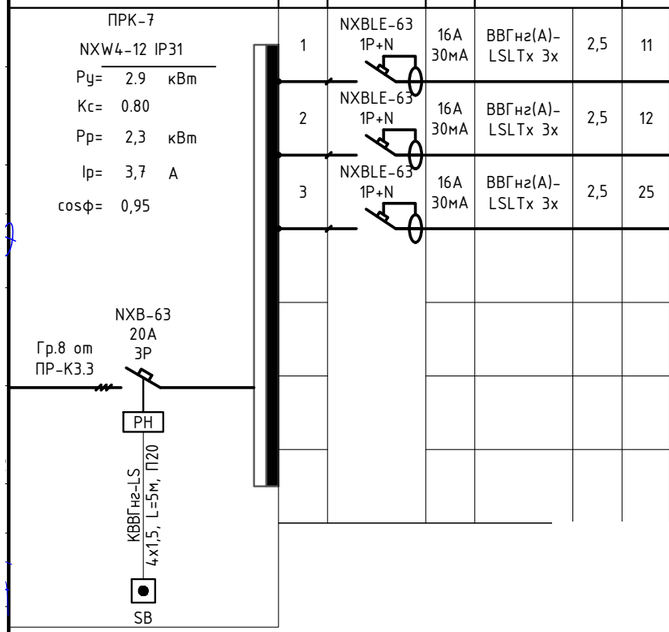

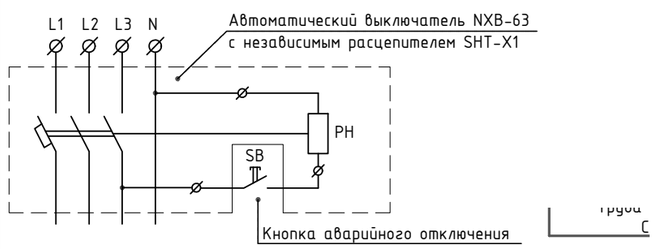

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-7 | Вид спереди и сбоку

Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

ВИД СПЕРЕДИ

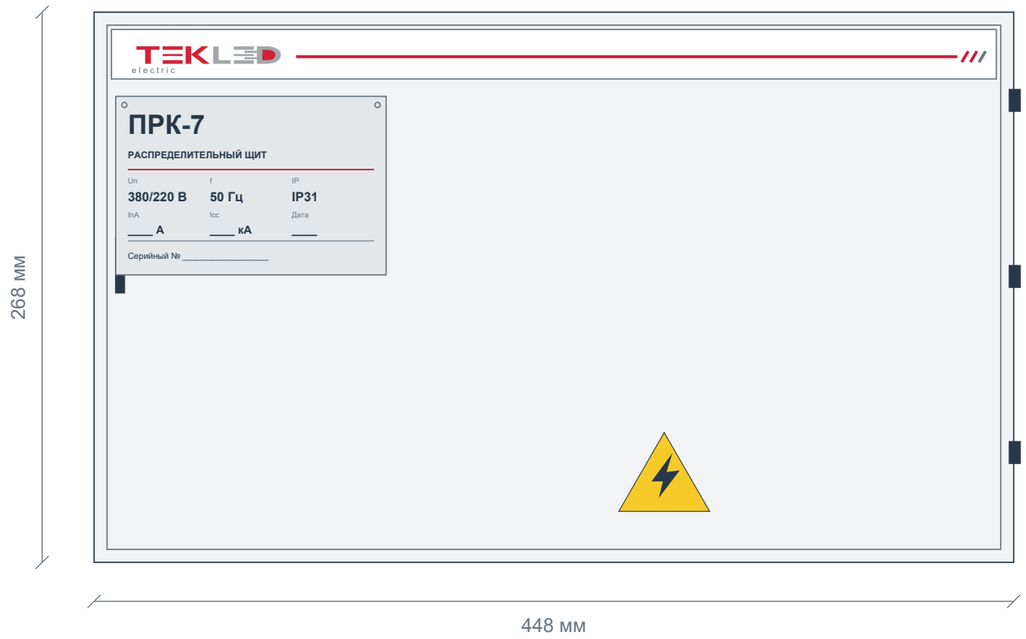

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

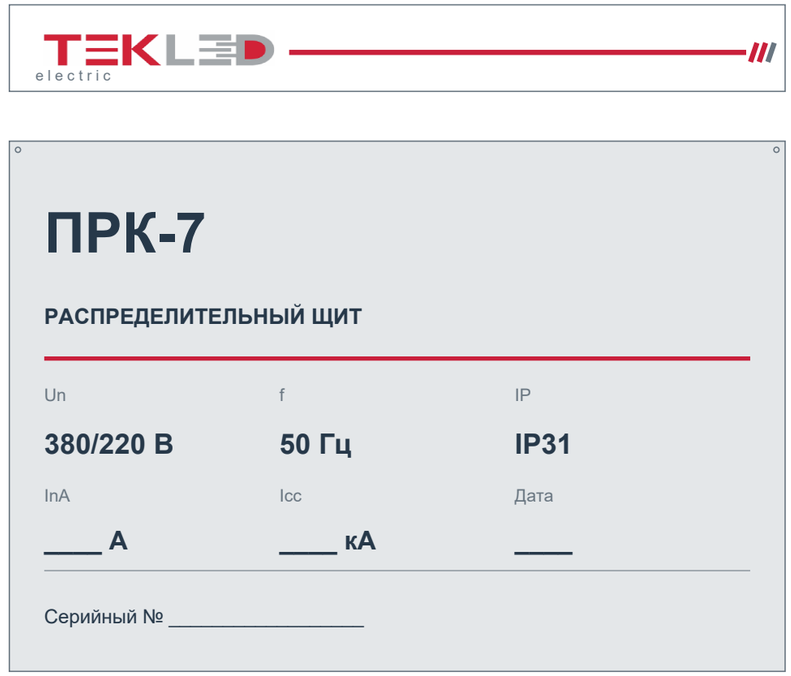

Замок слева | Петли справа

Корпус: 18 модулей

Ш × В × Г: 448 × 268 × 120 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-7 | Внутренний монтаж

Корпус: 18 модулей | Ряды: 18 | Аппараты: 11 мод.

Ряд 1 | 18 мод. | занято 11

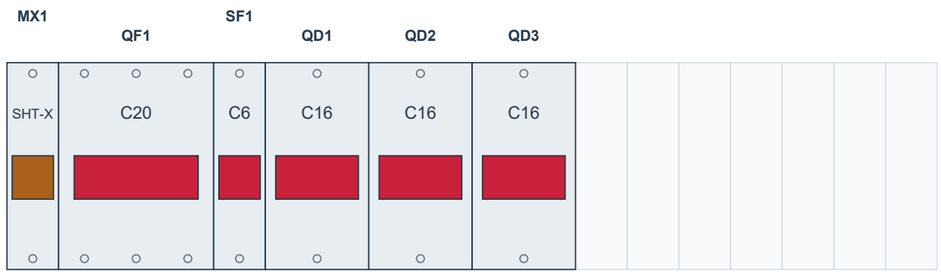

Свободно: 7 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
MX1	SHT-X1	814989	1	0	—	18×79
QF1	NXB-63S	296828	1	18.0	—	54×81
SF1	NXB-63S	296708	1	72.0	—	18×81
QD1–QD2	NXBLE-63YH	515381	1	90.0/126.0	—	36×86
QD3	NXBLE-63YH	515381	1	162.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.3 | Актуальная спецификация

ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	713-09053	5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193182	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
4	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.
5	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
6	515402	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.3 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 37

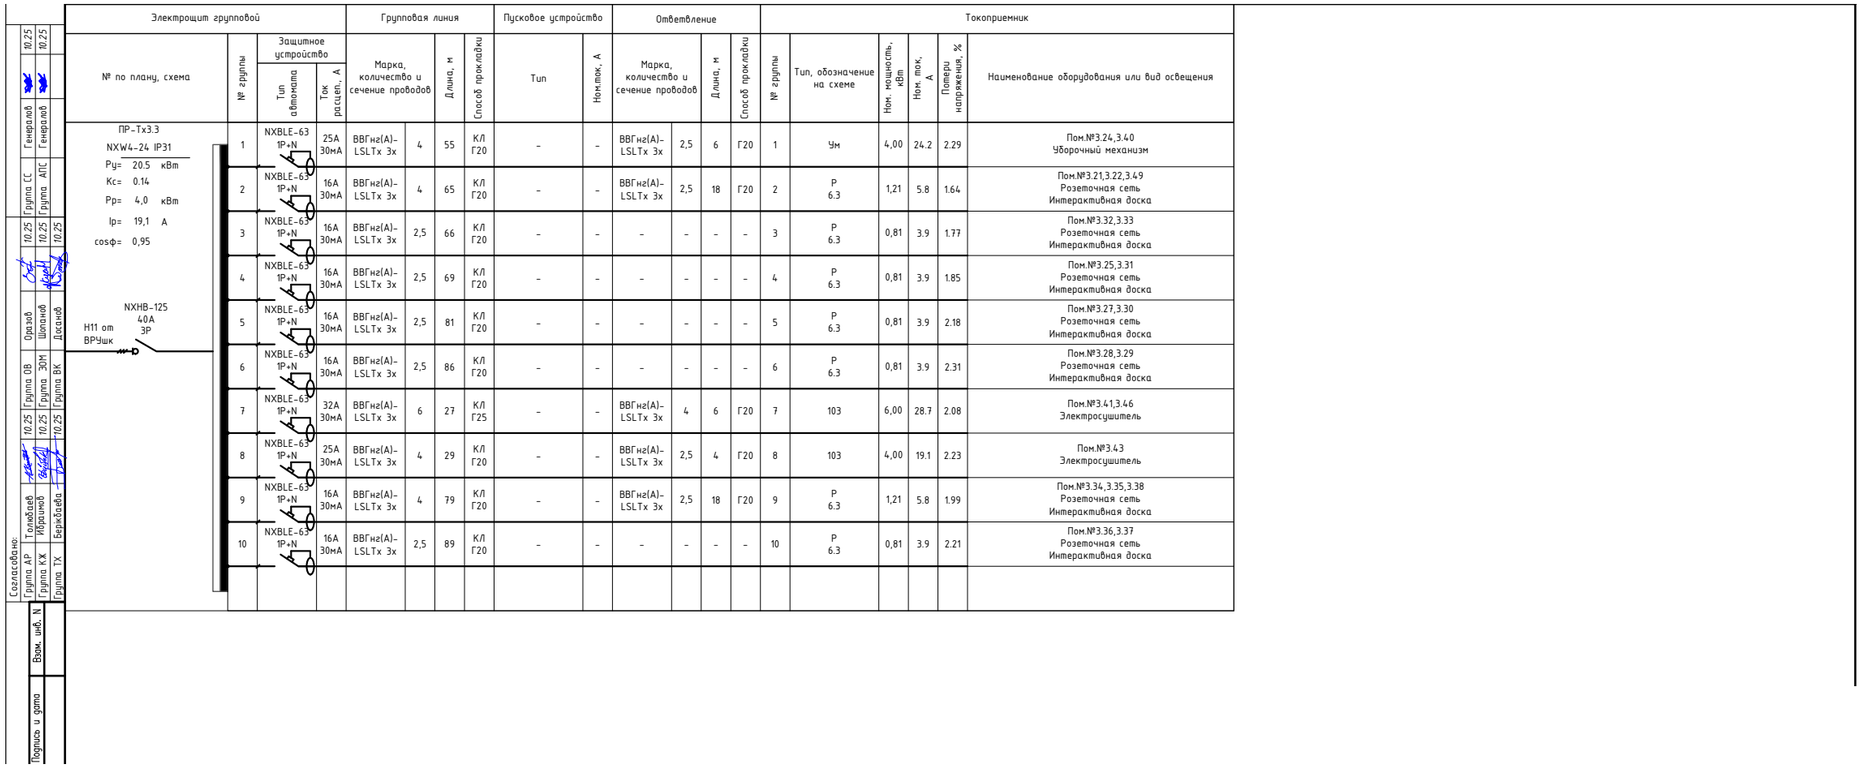

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
	1	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	55	КЛ Г20	–	–	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	6	Г20	1	Ум	4,00	24.2	2.29	Пом.№3.24,3.40 Уборочный механизм
	2	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	65	КЛ Г20	–	–	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	18	Г20	2	Р 6.3	1,21	5.8	1.64	Пом.№3.21,3.22,3.49 Розеточная сеть Интерактивная доска
	3	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	66	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	3	Р 6.3	0,81	3.9	1.77	Пом.№3.32,3.33 Розеточная сеть Интерактивная доска
	4	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	69	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	4	Р 6.3	0,81	3.9	1.85	Пом.№3.25,3.31 Розеточная сеть Интерактивная доска
	5	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	81	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	5	Р 6.3	0,81	3.9	2.18	Пом.№3.27,3.30 Розеточная сеть Интерактивная доска
	6	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	86	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	6	Р 6.3	0,81	3.9	2.31	Пом.№3.28,3.29 Розеточная сеть Интерактивная доска
	7	NXBLE-63 1P+N	32А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	6	27	КЛ Г25	–	–	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	6	Г20	7	103	6,00	28.7	2.08	Пом.№3.41,3.46 Электросушитель
	8	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	29	КЛ Г20	–	–	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	4	Г20	8	103	4,00	19.1	2.23	Пом.№3.43 Электросушитель
	9	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	79	КЛ Г20	–	–	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	18	Г20	9	Р 6.3	1,21	5.8	1.99	Пом.№3.34,3.35,3.38 Розеточная сеть Интерактивная доска
	10	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	89	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	10	Р 6.3	0,81	3.9	2.21	Пом.№3.36,3.37 Розеточная сеть Интерактивная доска

Согласовано: Группа ОВ Шапиев; Группа ЭОМ Досанов; Группа ВК Оразов; Группа АР Толибаев; Группа КЖ Абдрашов; Группа ТХ Бержанова; Группа АПС Шапиев; Группа ССОИ Генералов; Группа ССОИ Генералов

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.3 | Вид спереди и сбоку

5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ

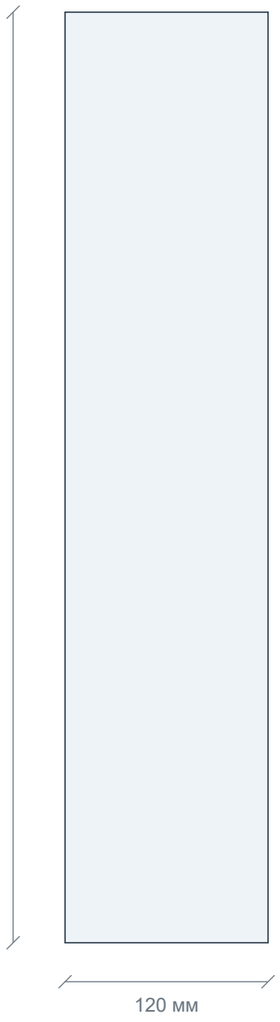

МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

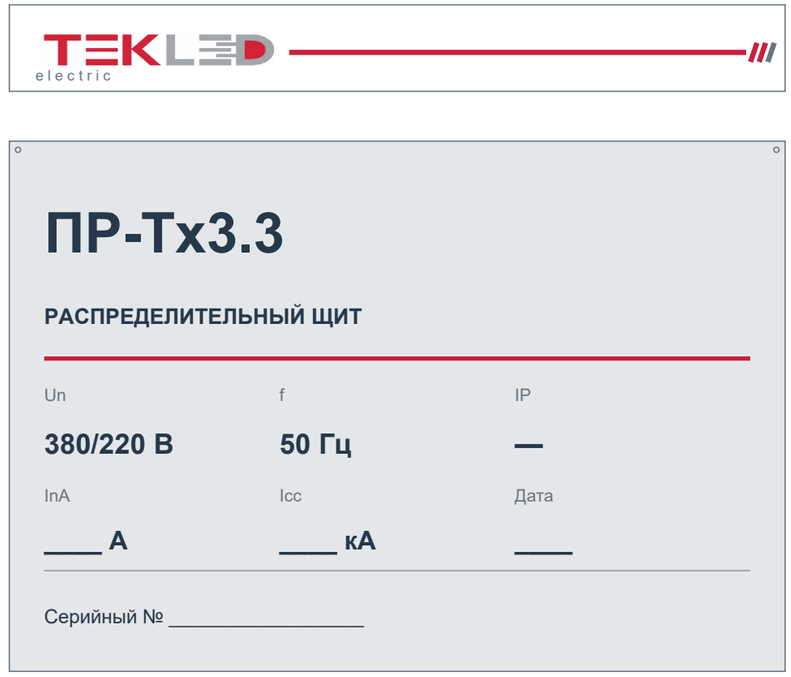

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 + 12 модулей

Ш × В × Г: 320 × 550 × 120 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.3 | Внутренний монтаж

Корпус: 36 модулей | Ряды: 12 + 12 + 12 | Аппараты: 23 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 11

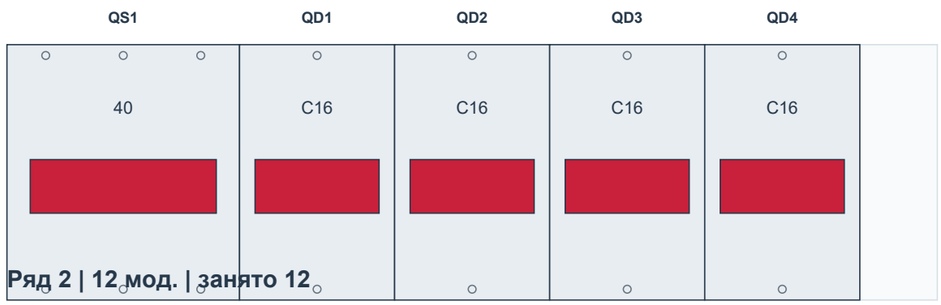

Свободно: 1 мод.

Ряд 2 | 12 мод. | занято 12

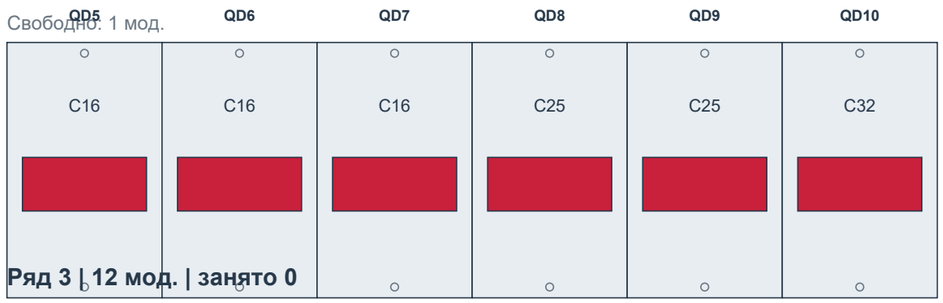

Ряд 3 | 12 мод. | занято 0

Свободно: 0 мод.

Свободно: 12 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193182	1	0	—	54×80
QD1–QD4	NXBLE-63YH	515381	1	54.0/90.0/126.0/162.0	—	36×86
QD5–QD7	NXBLE-63YH	515381	2	0/36.0/72.0	—	36×86
QD8–QD9	NXBLE-63YH	515395	2	108.0/144.0	—	36×86
QD10	NXBLE-63YH	515402	2	180.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.3 | Актуальная спецификация

ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	713-09053	5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
4	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
5	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.3 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 38

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПР-К3.3 NXW4-24 IP31 Ру= 9.0 кВт Кс= 0.61 Рр= 5,5 кВт Ip= 8,8 А cosф= 0,95 NXHB-125 32A 3P Н12 от ВРУшк	1	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х	2,5	68	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	1	36.1 36.2	1,26	6.0	0.71	Пом.№3.21,3.22,3.49 Компьютер МФУ
	2	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х	2,5	51	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	2	36.1 36.2	0,84	4.0	0.36	Пом.№3.32,3.33 Компьютер МФУ
	3	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х	2,5	59	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	3	36.1 36.2	0,84	4.0	0.41	Пом.№3.25,3.31 Компьютер МФУ
	4	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х	2,5	69	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	4	36.1 36.2	0,84	4.0	0.48	Пом.№3.27,3.30 Компьютер МФУ
	5	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х	2,5	74	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	5	36.1 36.2	0,84	4.0	0.52	Пом.№3.28,3.29 Компьютер МФУ
	6	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х	2,5	59	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	6	36.1 36.2	0,84	4.0	0.41	Пом.№3.34,3.35 Компьютер МФУ
	7	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx	3х	2,5	85	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	7	36.1 36.2	1,26	6.0	0.89	Пом.№3.36,3.37,3.38 Компьютер МФУ
	8	NXB-63 3P	25A	ВВГнг(А)-LSLTx	5х	4	21	КЛ Г25	-	-	-	-	-	-	8	ПРК-7	2,3	3.7	0.16	Пом.№3.49 Щит ПРК-7

Изм. Кол.у

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.3 | Вид спереди и сбоку

5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ

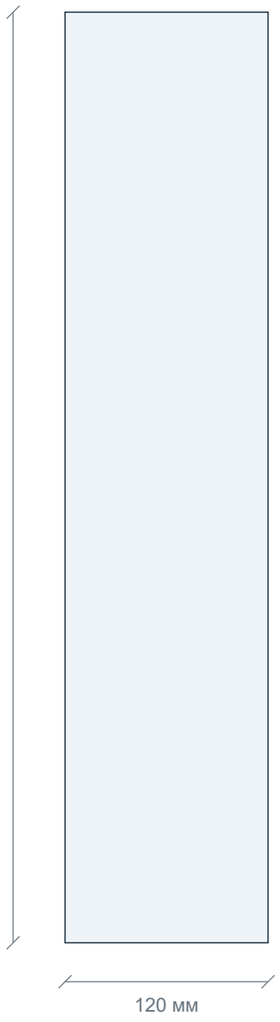

МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

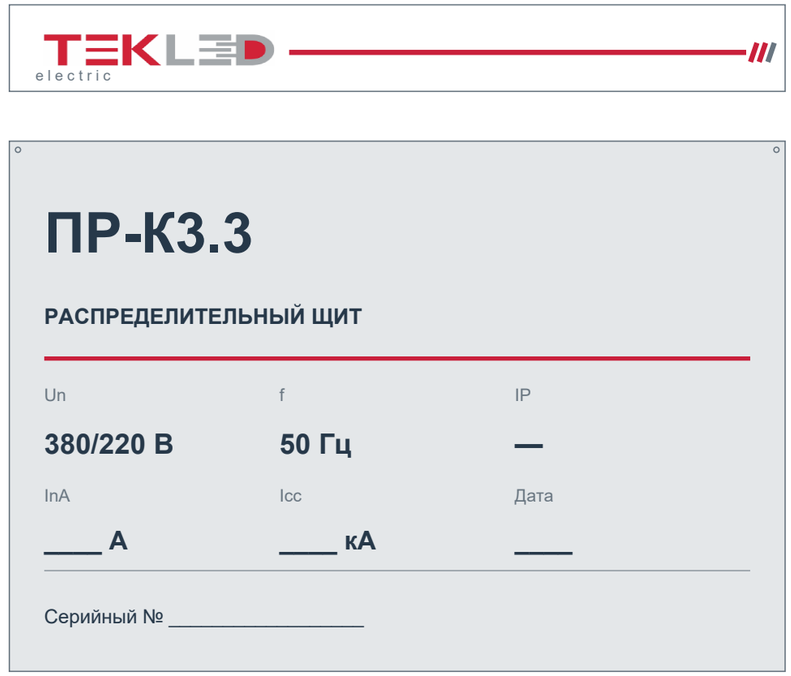

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 + 12 модулей

Ш × В × Г: 320 × 550 × 120 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.3 | Внутренний монтаж

Корпус: 36 модулей | Ряды: 12 + 12 + 12 | Аппараты: 20 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 12

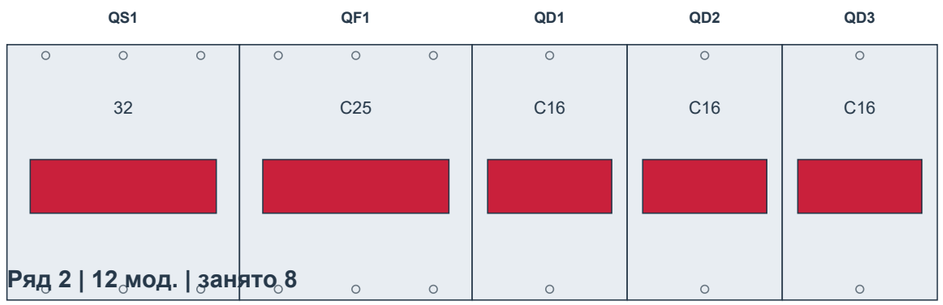

Ряд 2 | 12 мод. | занято 8

Свободно: 0 мод.

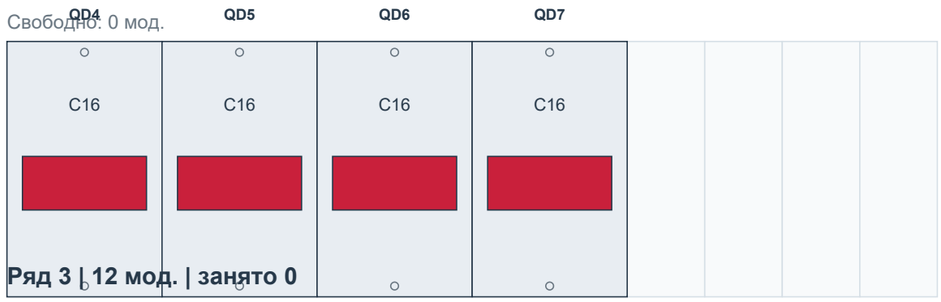

Ряд 3 | 12 мод. | занято 0

Свободно: 4 мод.

Свободно: 12 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193181	1	0	—	54×80
QF1	NXB-63S	296829	1	54.0	—	54×81
QD1–QD4	NXBLE-63YH	515381	1/2	108.0/144.0/180.0/0	—	36×86
QD5–QD7	NXBLE-63YH	515381	2	36.0/72.0/108.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-0 | Актуальная спецификация

ЩО-0 (NXW4-12 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	4	4	chint	Отход.
4	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-0 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 39

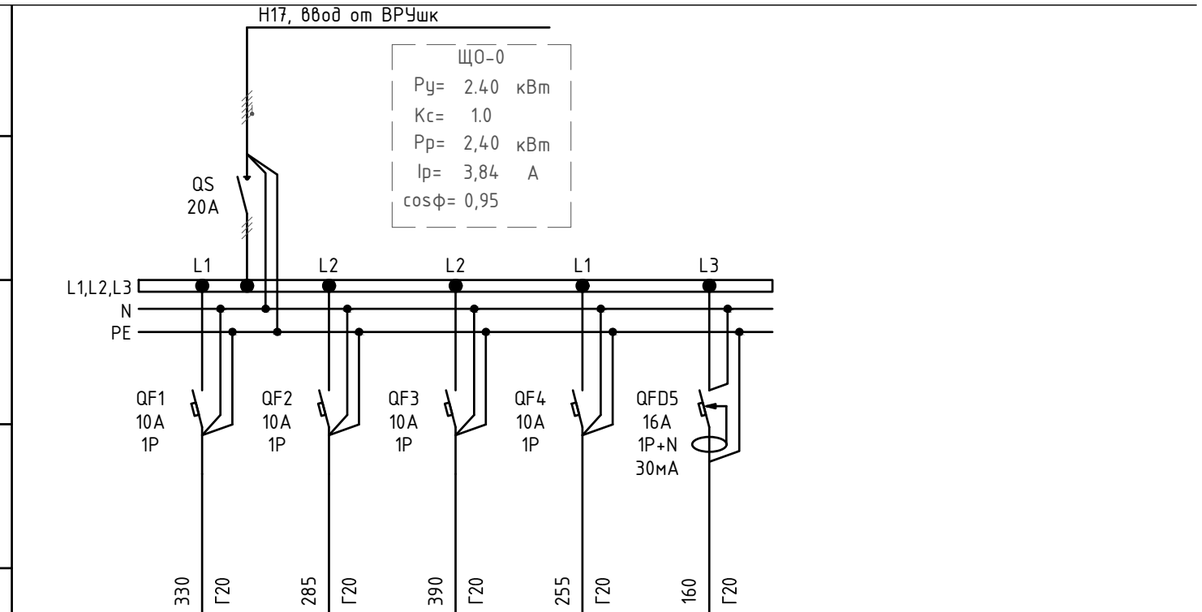

Источник питания						
Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А						
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А						
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А						
Маркировка - расчетная нагрузка, кВт - коэффициент мощности - расчетный ток, А - длина участка / Момент нагрузки, кВт*м - потеря напряжения, % - марка, сечение проводника - способ прокладки		гр.1 - 0.41 - 0,95 - 1,96 - 330 135 - 1.88 - ВВГнг(А)-LSLTх 3 х 1.5 - Г20	гр.2 - 0.25 - 0,95 - 1,20 - 285 71 - 0.99 - ВВГнг(А)-LSLTх 3 х 1.5 - Г20	гр.3 - 0.40 - 0,95 - 1,91 - 390 156 - 2.17 - ВВГнг(А)-LSLTх 3 х 1.5 - Г20	гр.4 - 0.38 - 0,95 - 1,82 - 255 97 - 1.35 - ВВГнг(А)-LSLTх 3 х 1.5 - Г20	гр.5 - 0.96 - 0,95 - 4,59 - 160 154 - 1.28 - ВВГнг(А)-LSLTх 3 х 2.5 - Г20
Наименование потребителя, назначение линии		Пом.№0.17, 0.18,0.19,0.20, 0.23. Рабочее освещение	Пом.№0.1,0.5, 0.6,0.8,0.21, 0.22. Рабочее освещение	Пом.№0.7, 0.9,0.10. Рабочее освещение	Пом.№0.2,0.3, 0.4,0.11–0.16. Рабочее освещение	Пом.№0.1,0.4, 0.6,0.8,0.13, 0.18. Розеточная сеть
Установленная мощность, кВт		0.41	0.25	0.40	0.38	0.96
Расчетный/пусковой ток, А		1.95	1.19	1.91	1.80	4.59

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-0 | Вид спереди и сбоку

Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

ВИД СПЕРЕДИ

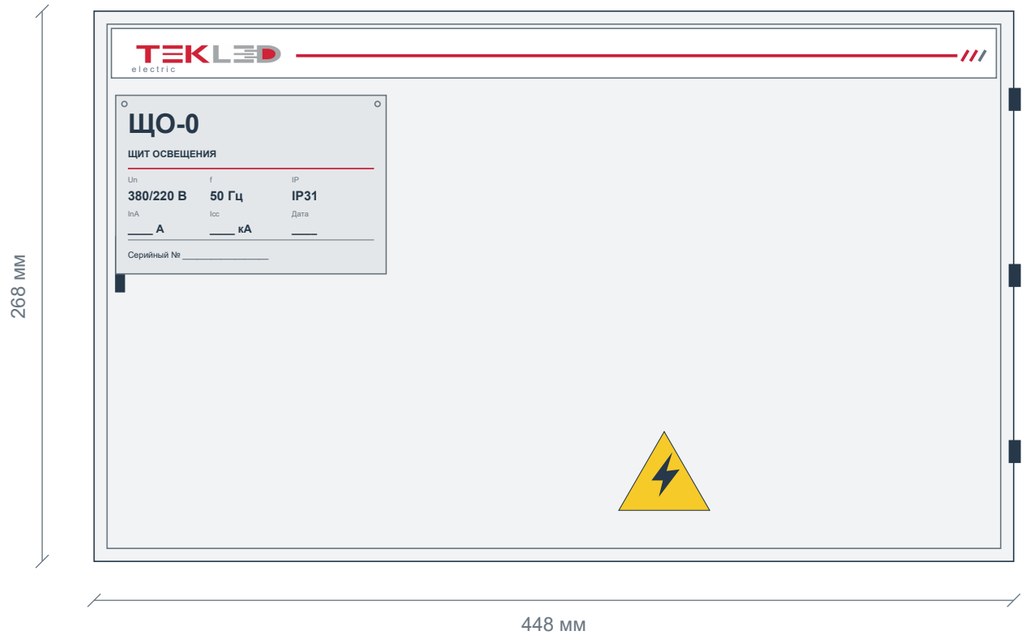

СБОКУ

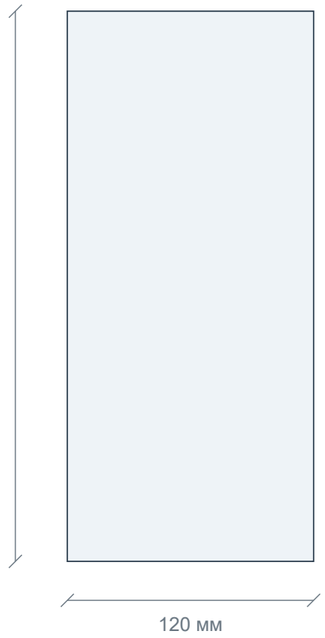

МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

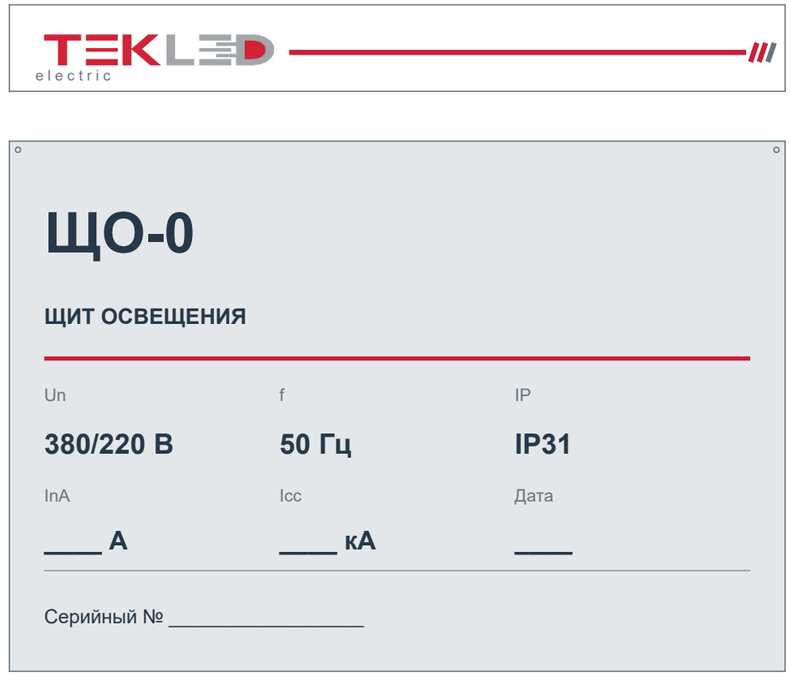

Замок слева | Петли справа

Корпус: 18 модулей

Ш × В × Г: 448 × 268 × 120 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-0 | Внутренний монтаж

Корпус: 18 модулей | Ряды: 18 | Аппараты: 9 мод.

Ряд 1 | 18 мод. | занято 9

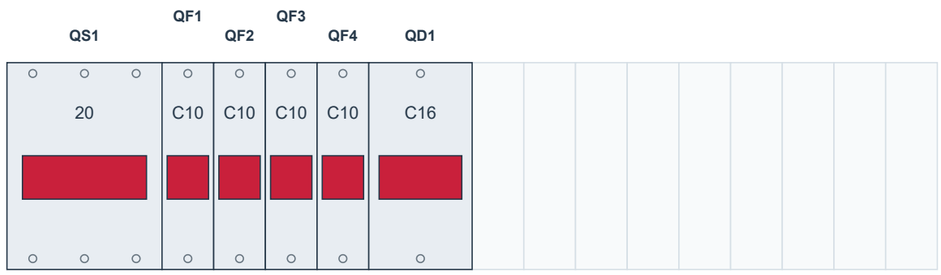

Свободно: 9 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193180	1	0	—	54×80
QF1–QF4	NXB-63S	296709	1	54.0/72.0/90.0/108.0	—	18×81
QD1	NXBLE-63YH	515381	1	126.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-0 | Актуальная спецификация

ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-0 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 40

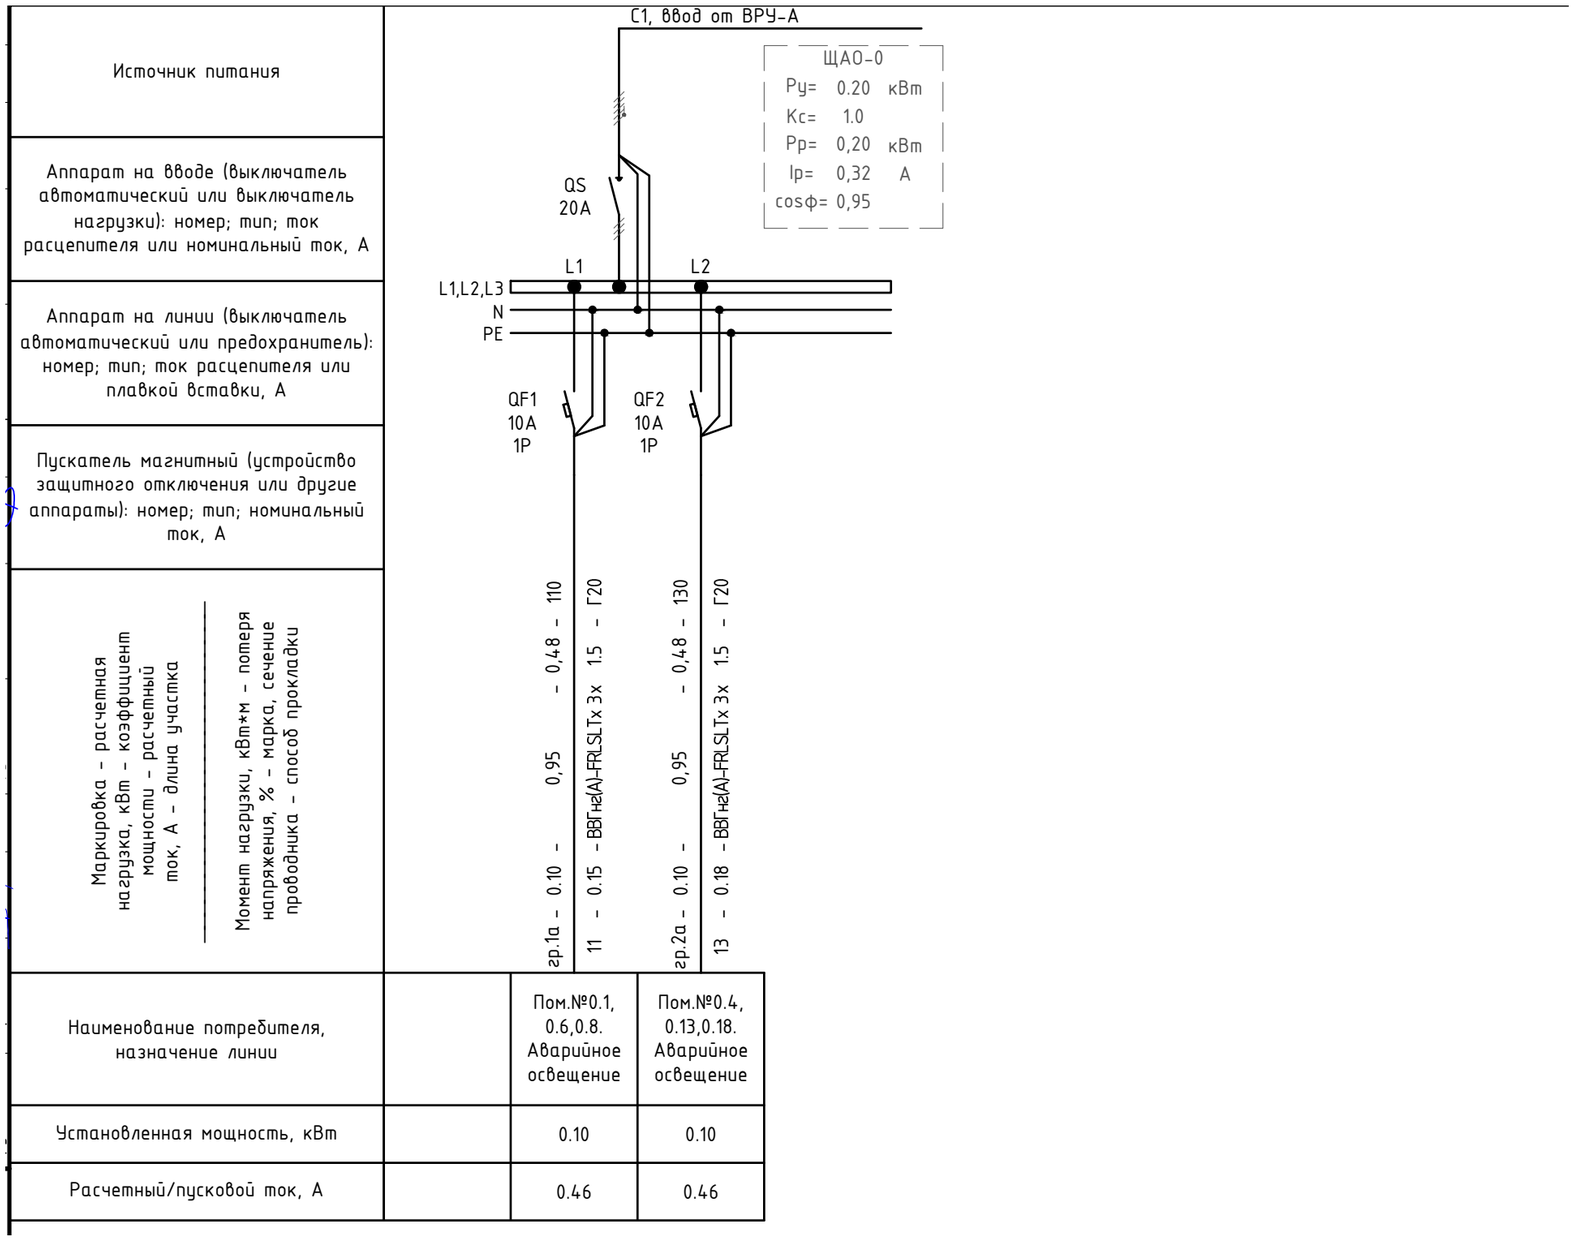

Источник питания			
Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А			
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А			
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А			
Маркировка - расчетная нагрузка, кВт - коэффициент мощности - расчетный ток, А - длина участка Момент нагрузки, кВт*м - потеря напряжения, % - марка, сечение проводника - способ прокладки		гр.1а - 0.10 - 0,95 - 0,48 - 110 11 - 0.15 - ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х 1.5 - Г20	гр.2а - 0.10 - 0,95 - 0,48 - 130 13 - 0.18 - ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х 1.5 - Г20
Наименование потребителя, назначение линии		Пом.№0.1, 0.6,0.8. Аварийное освещение	Пом.№0.4, 0.13,0.18. Аварийное освещение
Установленная мощность, кВт		0.10	0.10
Расчетный/пусковой ток, А		0.46	0.46

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-0 | Вид спереди и сбоку

Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

ВИД СПЕРЕДИ

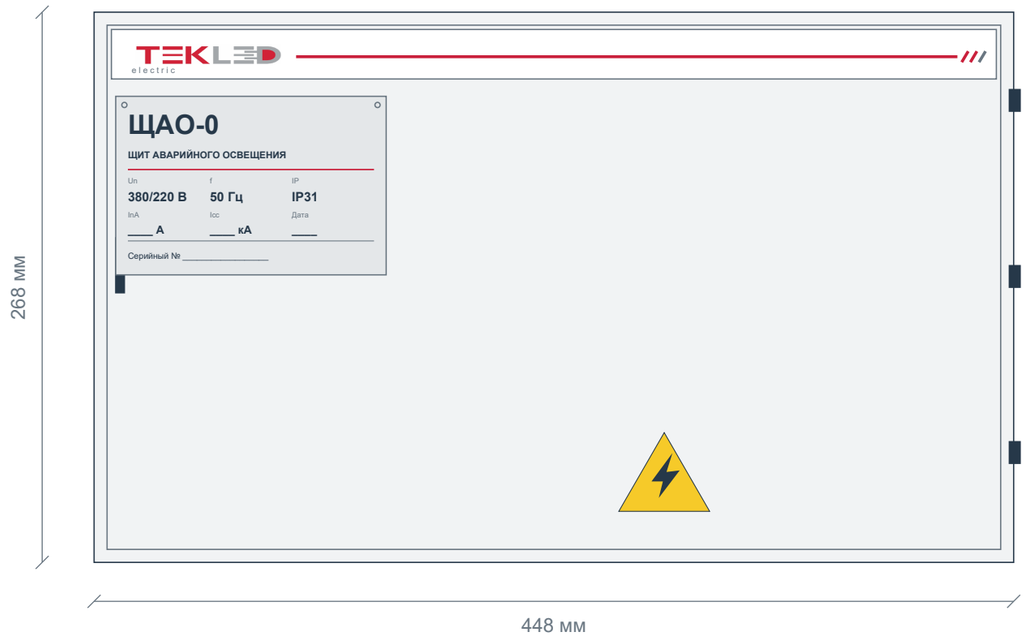

СБОКУ

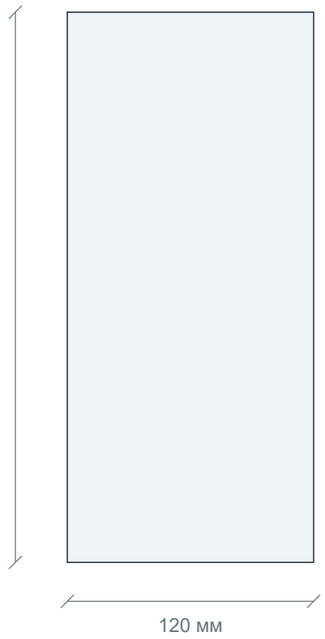

МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

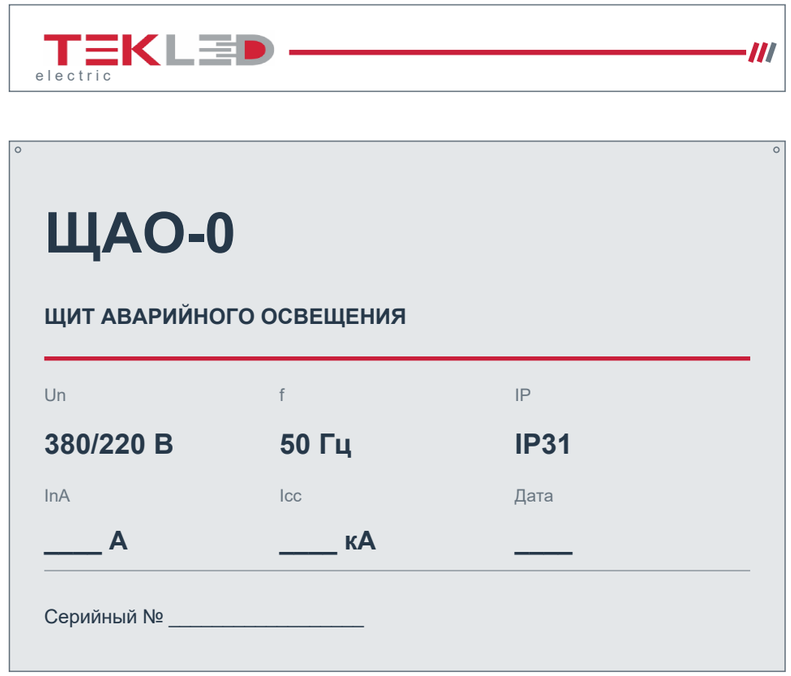

Замок слева | Петли справа

Корпус: 18 модулей

Ш × В × Г: 448 × 268 × 120 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-0 | Внутренний монтаж

Корпус: 18 модулей | Ряды: 18 | Аппараты: 5 мод.

Ряд 1 | 18 мод. | занято 5

Свободно: 13 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193180	1	0	—	54×80
QF1–QF2	NXB-63S	296709	1	54.0/72.0	—	18×81

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.1 | Актуальная спецификация

ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	713-09053	5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	9	9	chint	Отход.
4	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
5	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
6	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	5	5	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.1 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 41

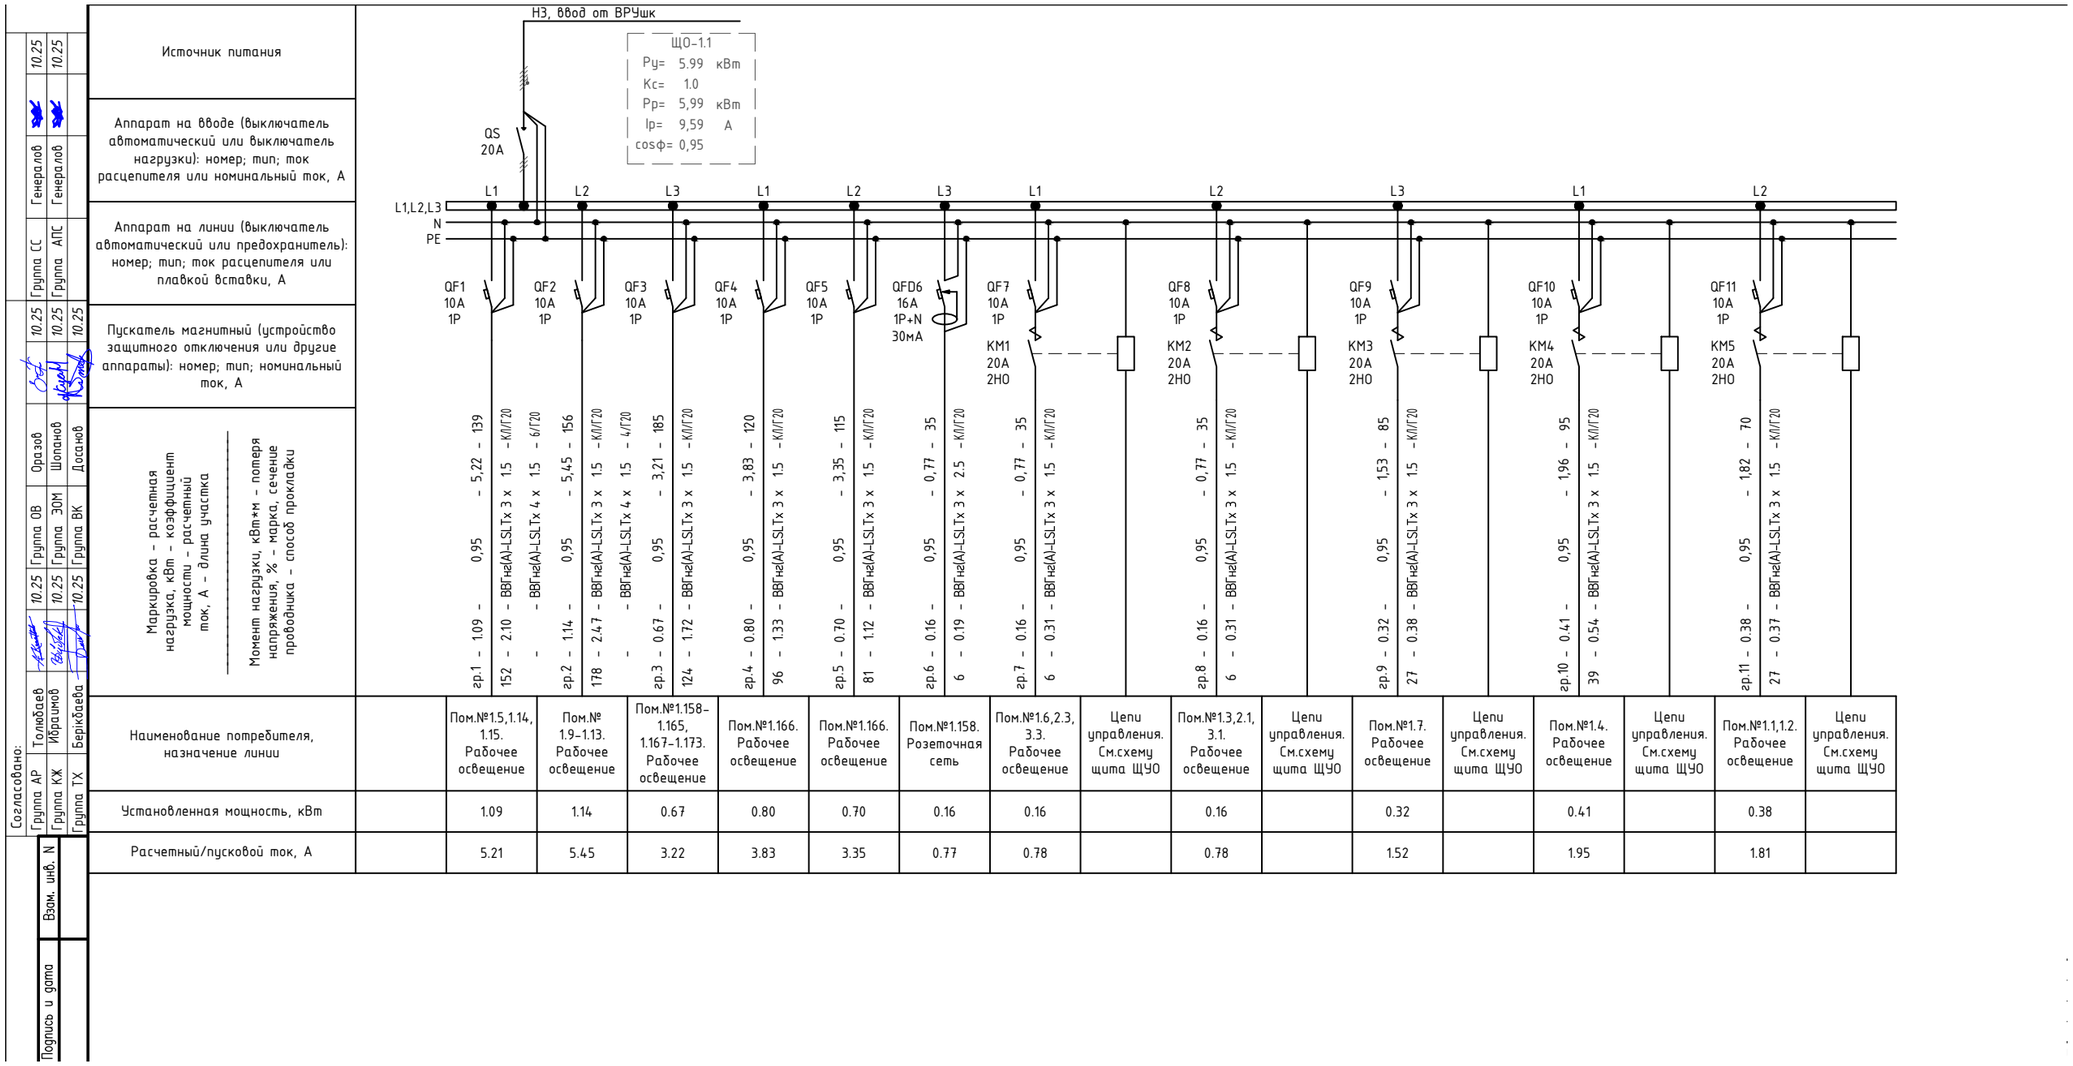

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.1 | Вид спереди и сбоку

5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ

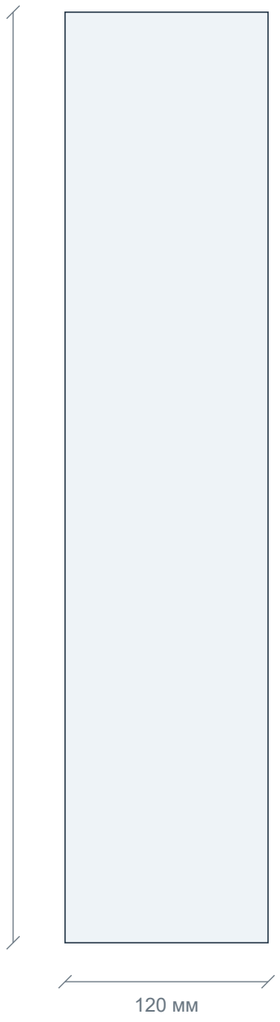

МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

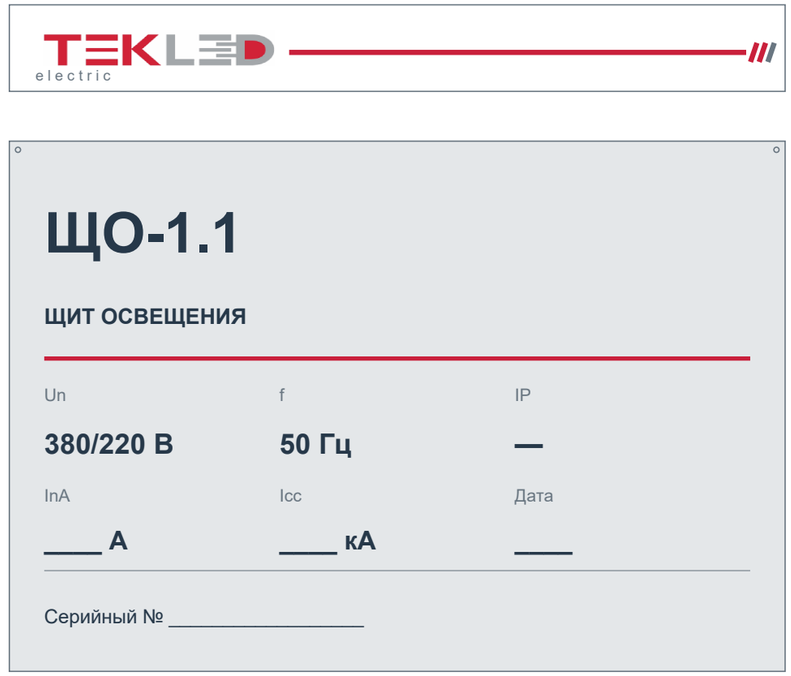

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 + 12 модулей

Ш × В × Г: 320 × 550 × 120 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.1 | Внутренний монтаж

Корпус: 36 модулей | Ряды: 12 + 12 + 12 | Аппараты: 20 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 12

Ряд 2 | 12 мод. | занято 8

Свободно: 0 мод.

Ряд 3 | 12 мод. | занято 0

Свободно: 4 мод.

Свободно: 12 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193180	1	0	—	54×80
QF1–QF9	NXB-63S	296709	1	54.0/72.0/90.0/108.0/126.0/144.0/162.0/180.0/198.0	—	18×81
QF10	NXB-63S	296709	2	0	—	18×81
QD1	NXBLE-63YH	515381	2	18.0	—	36×86
KM1–KM5	256054	256054	2	54.0/72.0/90.0/108.0/126.0	—	18×85

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.2 | Актуальная спецификация

ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	9	9	chint	Отход.
4	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
5	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
6	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	2	2	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.2 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 42

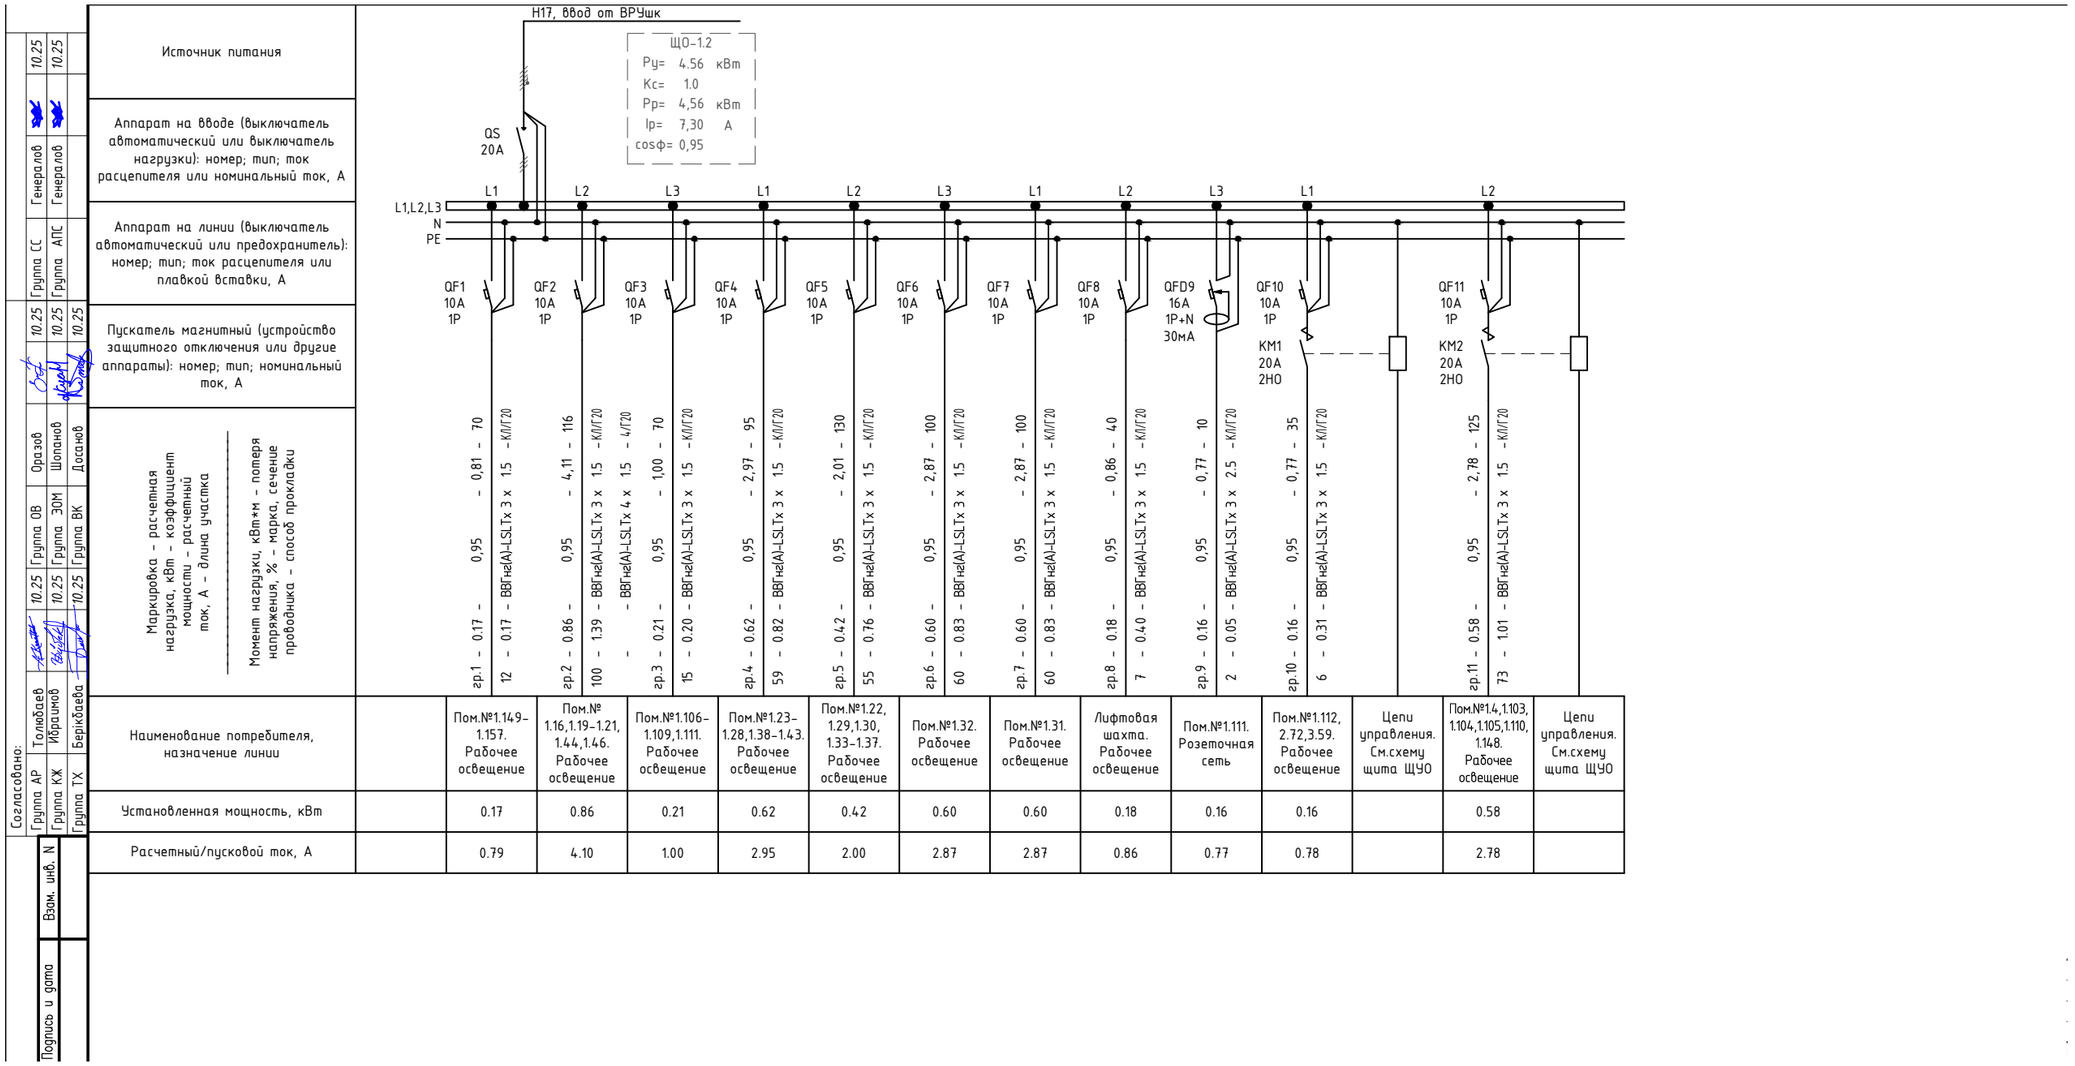

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.2 | Вид спереди и сбоку

5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

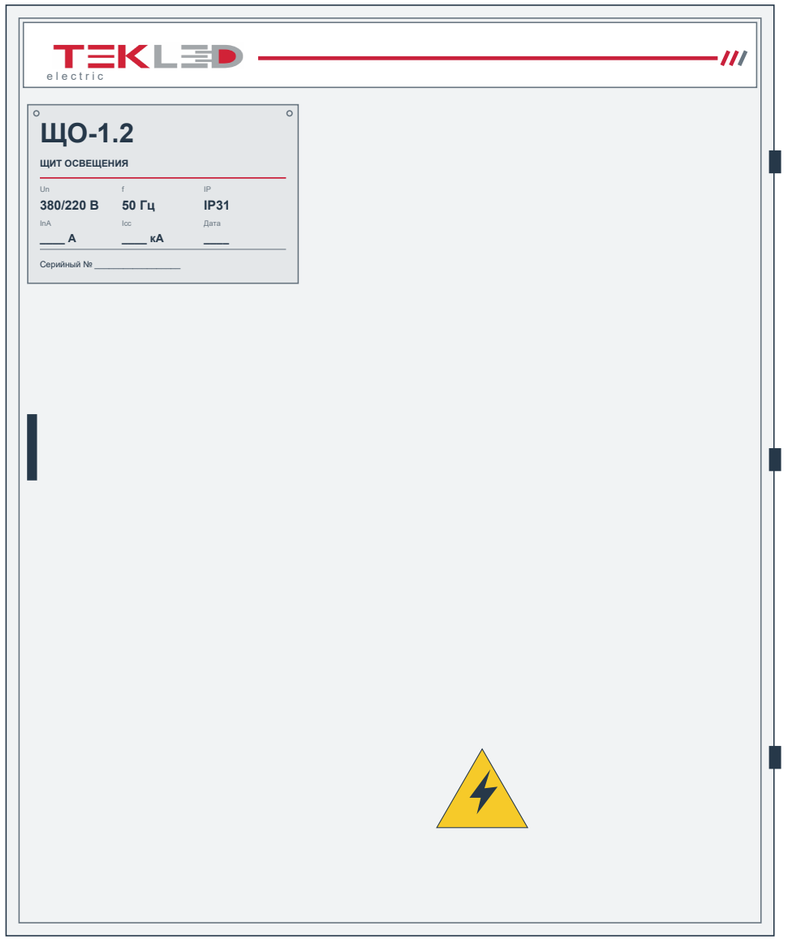

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

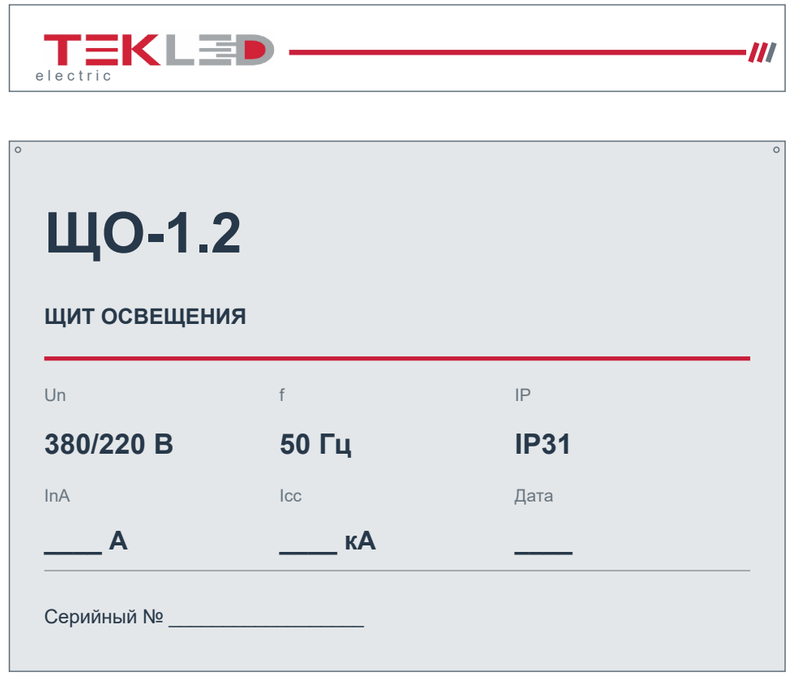

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 модулей

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.2 | Внутренний монтаж

Корпус: 24 модулей | Ряды: 12 + 12 | Аппараты: 17 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 12

Ряд 2 | 12 мод. | занято 5

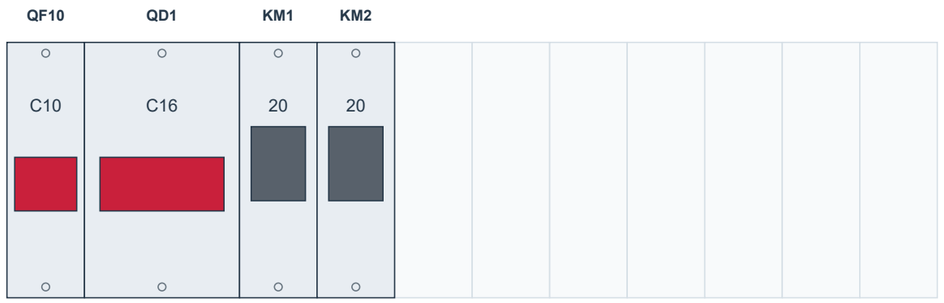

Свободно: 7 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193180	1	0	—	54×80
QF1–QF9	NXB-63S	296709	1	54.0/72.0/90.0/108.0/126.0/144.0/162.0/180.0/198.0	—	18×81
QF10	NXB-63S	296709	2	0	—	18×81
QD1	NXBLE-63YH	515381	2	18.0	—	36×86
KM1–KM2	256054	256054	2	54.0/72.0	—	18×85

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.3 | Актуальная спецификация

ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	713-09053	5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	9	9	chint	Отход.
4	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	4	4	chint	Отход.
5	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	7	7	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.3 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 43

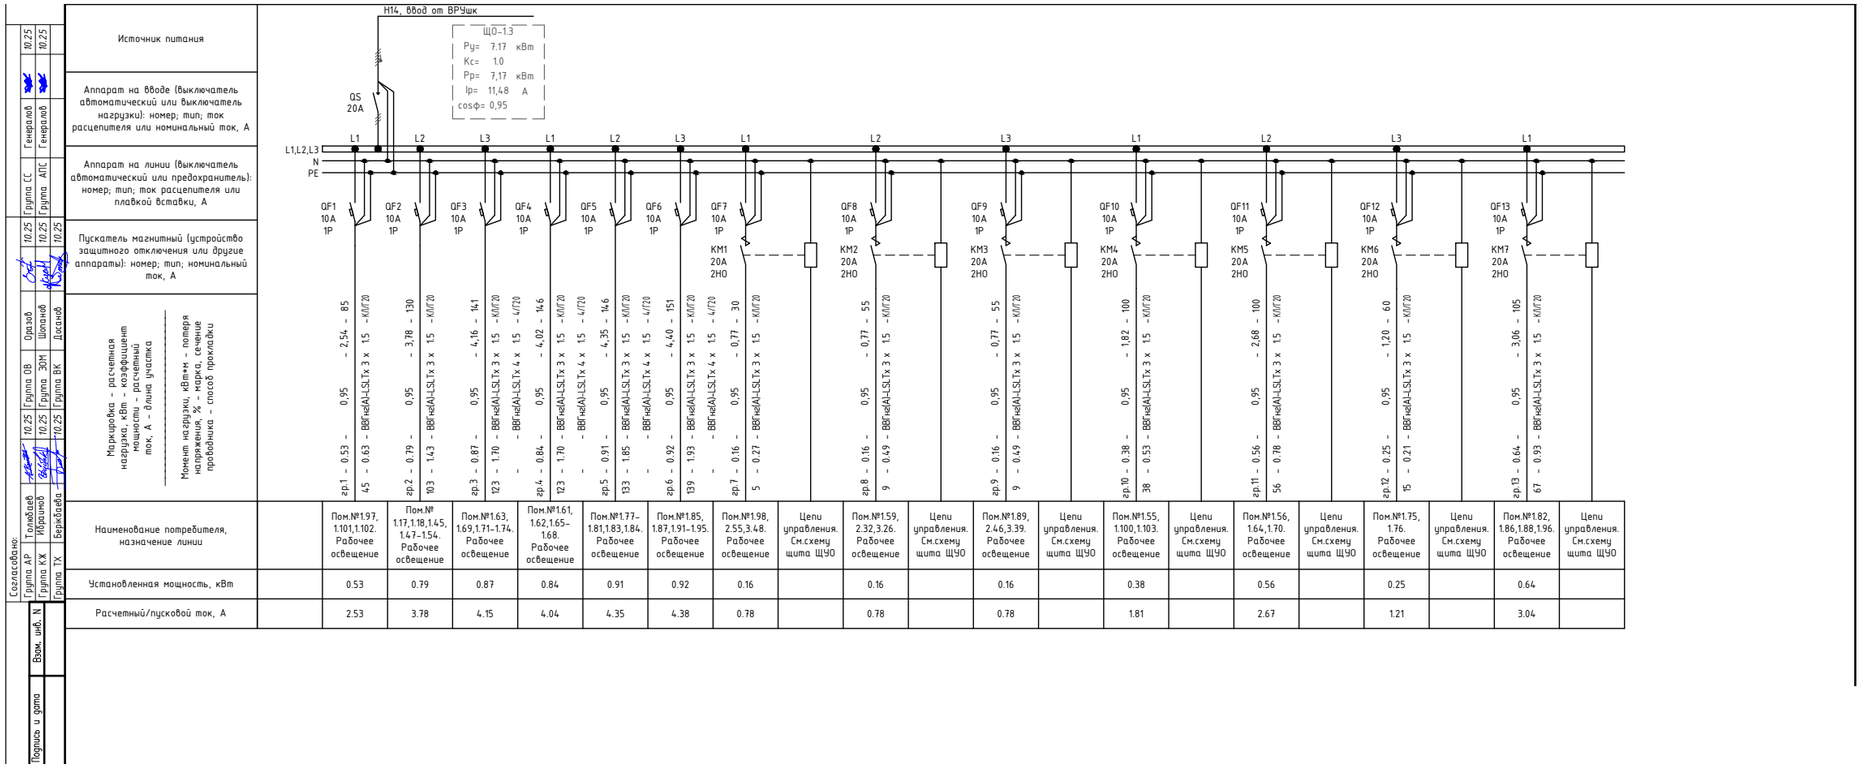

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.3 | Вид спереди и сбоку

5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ

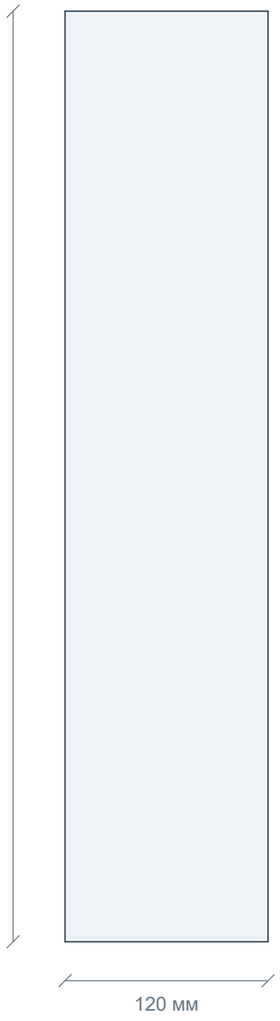

МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

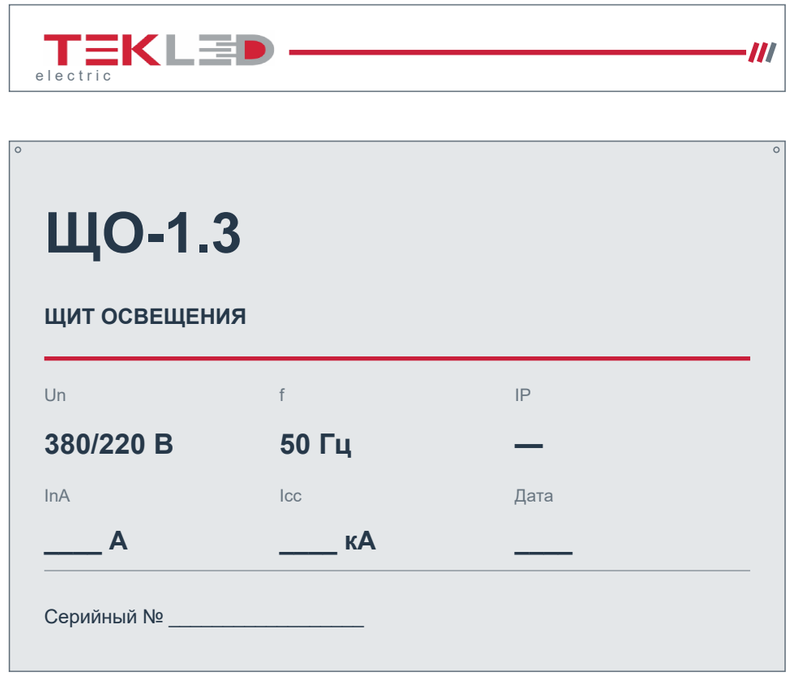

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 + 12 модулей

Ш × В × Г: 320 × 550 × 120 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.3 | Внутренний монтаж

Корпус: 36 модулей | Ряды: 12 + 12 + 12 | Аппараты: 23 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 12

Ряд 2 | 12 мод. | занято 11

Свободно: 0 мод.

Ряд 3 | 12 мод. | занято 0

Свободно: 1 мод.

Свободно: 12 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193180	1	0	—	54×80
QF1–QF9	NXB-63S	296709	1	54.0/72.0/90.0/108.0/126.0/144.0/162.0/180.0/198.0	—	18×81
QF10–QF13	NXB-63S	296709	2	0/18.0/36.0/54.0	—	18×81
KM1–KM7	256054	256054	2	72.0/90.0/108.0/126.0/144.0/162.0/180.0	—	18×85

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-Кх | Актуальная спецификация

ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	713-09054	Щит мет.ЩРв-18 (275x450x120) (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	7	7	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-Кх | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 44

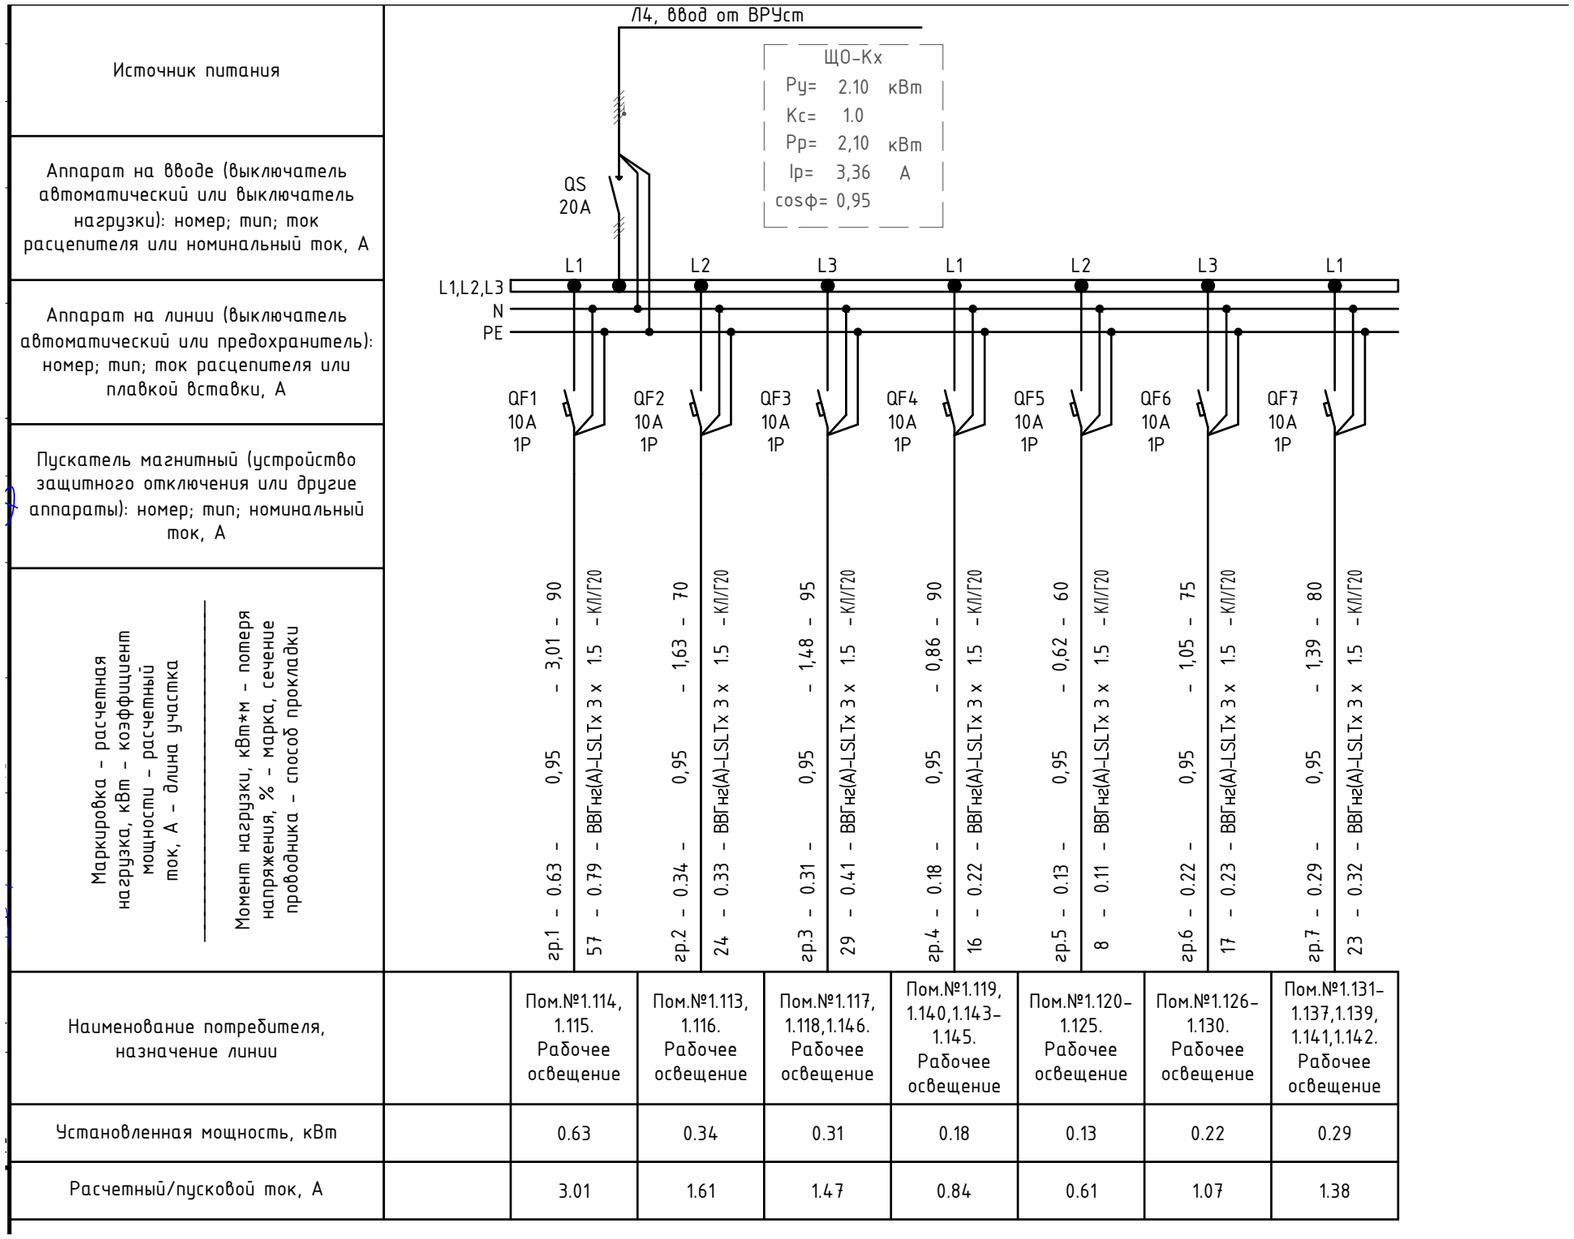

Источник питания								
Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А								
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А								
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А								
Маркировка - расчетная нагрузка, кВт - коэффициент мощности - расчетный ток, А - длина участка / Момент нагрузки, кВт*м - потеря напряжения, % - марка, сечение проводника - способ прокладки		гр.1 - 0.63 - 0,95 - 3,01 - 90 57 - 0.79 - ВВГнг(А)-LSLTх 3 х 1.5 -К/I/I20	гр.2 - 0.34 - 0,95 - 1,63 - 70 24 - 0.33 - ВВГнг(А)-LSLTх 3 х 1.5 -К/I/I20	гр.3 - 0.31 - 0,95 - 1,48 - 95 29 - 0.41 - ВВГнг(А)-LSLTх 3 х 1.5 -К/I/I20	гр.4 - 0.18 - 0,95 - 0,86 - 90 16 - 0.22 - ВВГнг(А)-LSLTх 3 х 1.5 -К/I/I20	гр.5 - 0.13 - 0,95 - 0,62 - 60 8 - 0.11 - ВВГнг(А)-LSLTх 3 х 1.5 -К/I/I20	гр.6 - 0.22 - 0,95 - 1,05 - 75 17 - 0.23 - ВВГнг(А)-LSLTх 3 х 1.5 -К/I/I20	гр.7 - 0.29 - 0,95 - 1,39 - 80 23 - 0.32 - ВВГнг(А)-LSLTх 3 х 1.5 -К/I/I20
Наименование потребителя, назначение линии		Пом.№1.114, 1.115. Рабочее освещение	Пом.№1.113, 1.116. Рабочее освещение	Пом.№1.117, 1.118,1.146. Рабочее освещение	Пом.№1.119, 1.140,1.143-1.145. Рабочее освещение	Пом.№1.120-1.125. Рабочее освещение	Пом.№1.126-1.130. Рабочее освещение	Пом.№1.131-1.137,1.139, 1.141,1.142. Рабочее освещение
Установленная мощность, кВт		0.63	0.34	0.31	0.18	0.13	0.22	0.29
Расчетный/пусковой ток, А		3.01	1.61	1.47	0.84	0.61	1.07	1.38

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-Кх | Вид спереди и сбоку

Щит мет.ЩРв-18 (275x450x120) (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

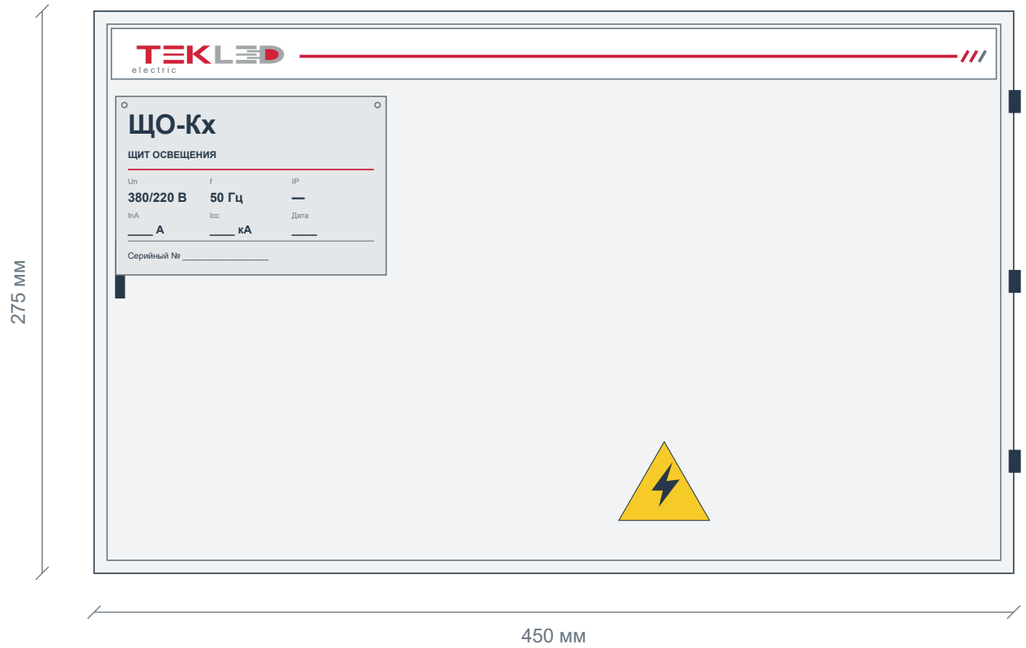

СБОКУ

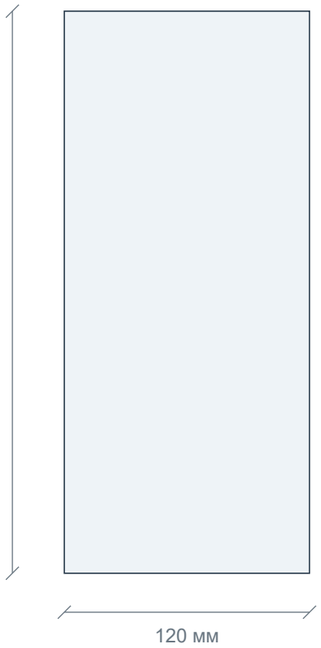

МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

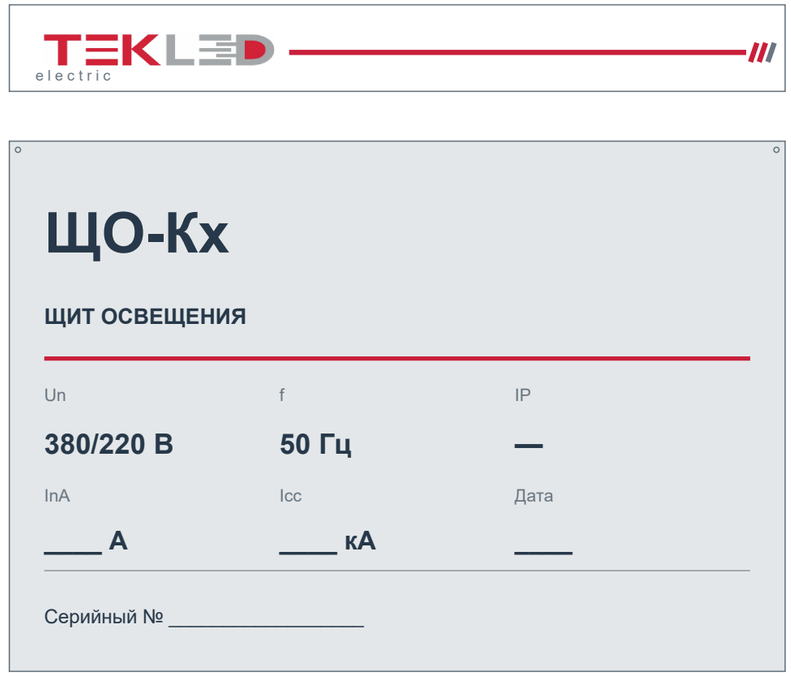

Замок слева | Петли справа

Корпус: 18 модулей

Ш × В × Г: 450 × 275 × 120 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-Кх | Внутренний монтаж

Корпус: 18 модулей | Ряды: 18 | Аппараты: 10 мод.

Ряд 1 | 18 мод. | занято 10

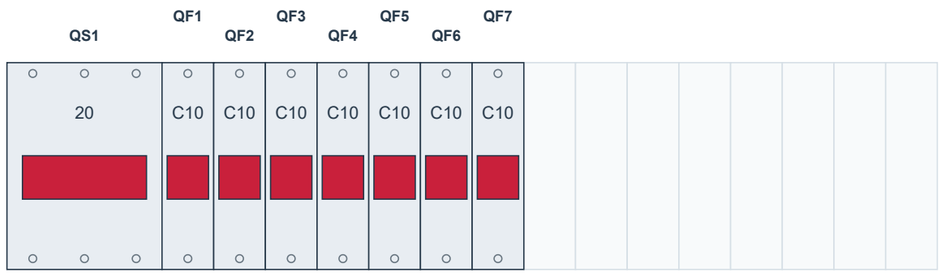

Свободно: 8 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193180	1	0	—	54×80
QF1–QF7	NXB-63S	296709	1	54.0/72.0/90.0/108.0/126.0/144.0/162.0	—	18×81

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-1 | Актуальная спецификация

ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-09056	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	9	9	chint	Отход.
4	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	8	8	chint	Отход.
5	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	4	4	chint	Отход.
6	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	4	4	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-1 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 45

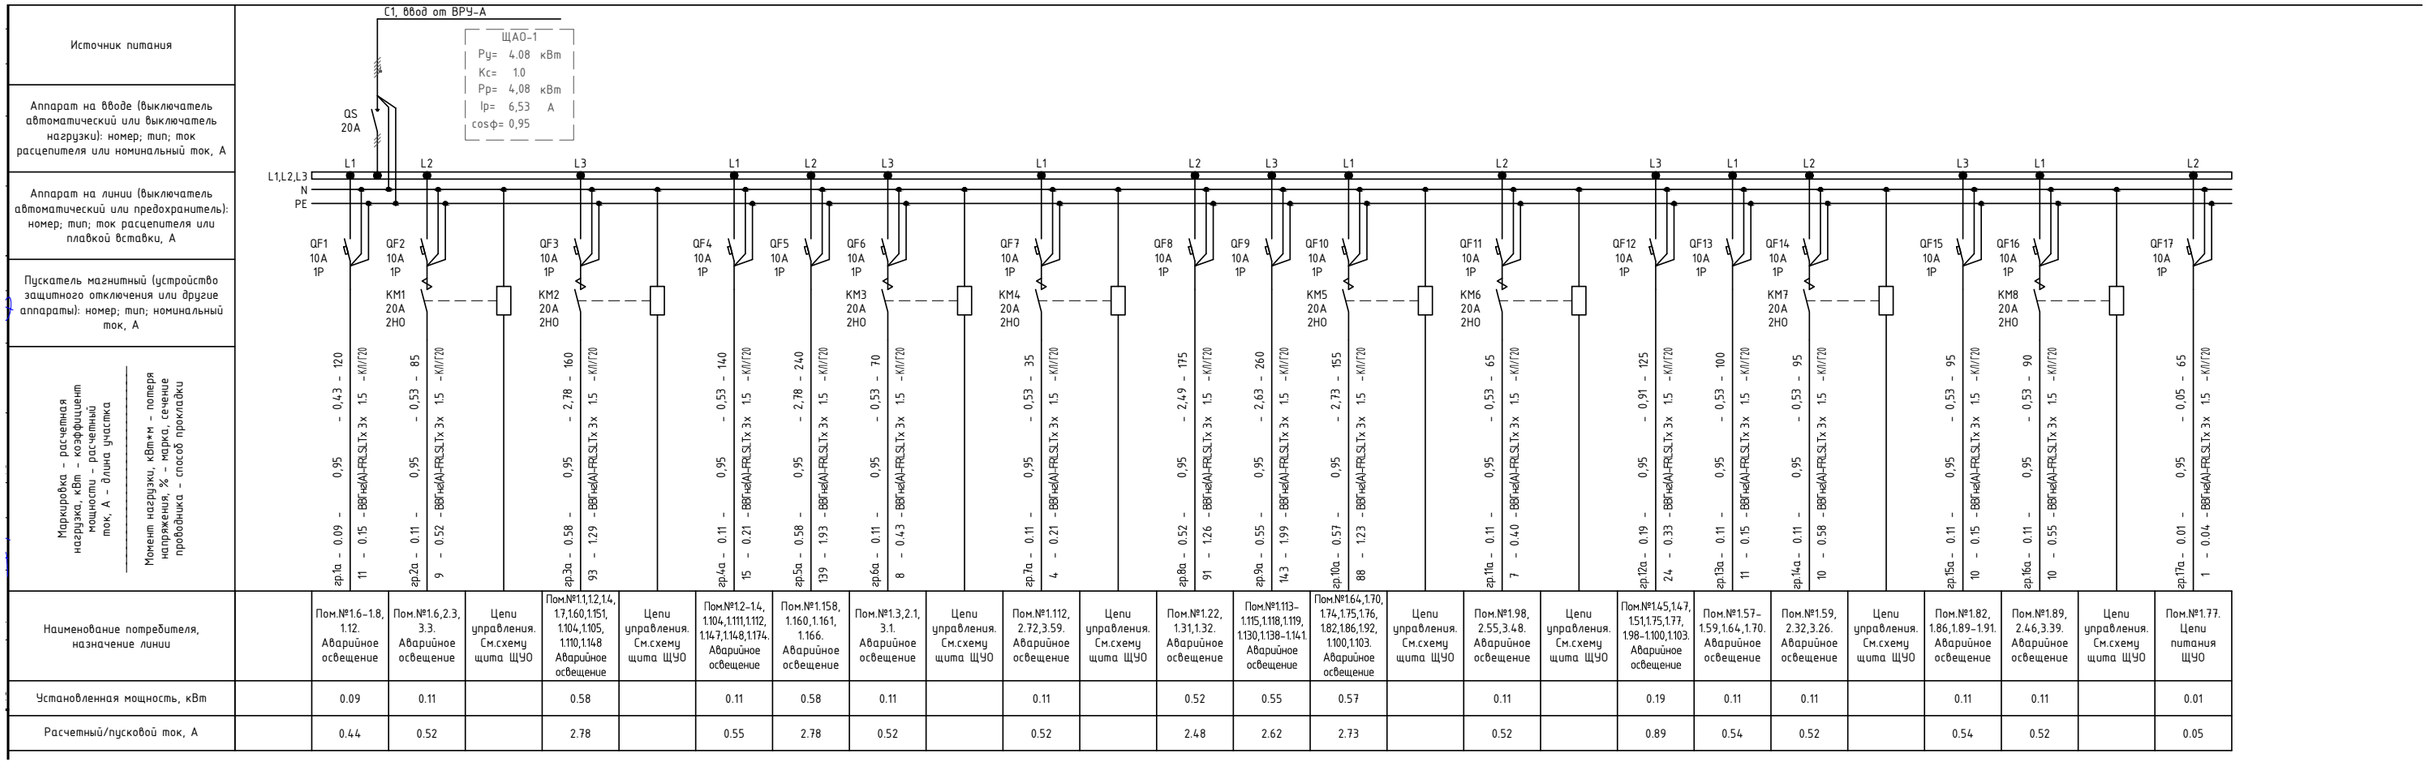

Наименование потребителя, назначение линии		Пом.№1.6–1.8, 1.12. Аварийное освещение	Пом.№1.6, 2.3, 3.3. Аварийное освещение	Цепи управления. См.схему щита ЩУО	Пом.№1.1,1.2,1.4, 1.7,1.60,1.151, 1.104,1.105, 1.110,1.148 Аварийное освещение	Цепи управления. См.схему щита ЩУО	Пом.№1.2–1.4, 1.104,1.111,1.112, 1.147,1.148,1.174. Аварийное освещение	Пом.№1.158, 1.160,1.161, 1.166. Аварийное освещение	Пом.№1.3,2.1, 3.1. Аварийное освещение	Цепи управления. См.схему щита ЩУО	Пом.№1.112, 2.72,3.59. Аварийное освещение	Цепи управления. См.схему щита ЩУО	Пом.№1.22, 1.31,1.32. Аварийное освещение	Пом.№1.113–1.115,1.118,1.119, 1.130,1.138–1.141. Аварийное освещение	Пом.№1.64,1.70, 1.74,1.75,1.76, 182,186,192, 1.100,1.103. Аварийное освещение	Цепи управления. См.схему щита ЩУО	Пом.№1.98, 2.55,3.48. Аварийное освещение	Цепи управления. См.схему щита ЩУО	Пом.№1.45,1.47, 1.51,1.75,1.77, 1.98–1.100,1.103. Аварийное освещение	Пом.№1.57–1.59,1.64,1.70. Аварийное освещение	Пом.№1.59, 2.32,3.26. Аварийное освещение	Цепи управления. См.схему щита ЩУО	Пом.№1.82, 1.86,1.89–1.91. Аварийное освещение	Пом.№1.89, 2.46,3.39. Аварийное освещение	Цепи управления. См.схему щита ЩУО	Пом.№1.77. Цепи питания ЩУО
Установленная мощность, кВт		0.09	0.11		0.58		0.11	0.58	0.11		0.11		0.52	0.55	0.57		0.11		0.19	0.11	0.11		0.11	0.11		0.01
Расчетный/пусковой ток, А		0.44	0.52		2.78		0.55	2.78	0.52		0.52		2.48	2.62	2.73		0.52		0.89	0.54	0.52		0.54	0.52		0.05

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-1 | Вид спереди и сбоку

5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

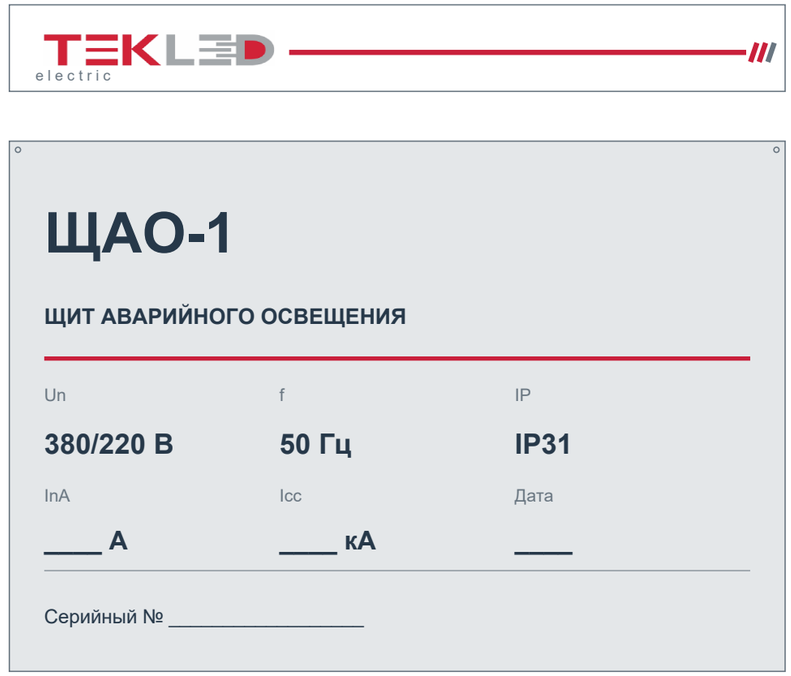

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 + 12 модулей

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-1 | Внутренний монтаж

Корпус: 36 модулей | Ряды: 12 + 12 + 12 | Аппараты: 28 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 12

Ряд 2 | 12 мод. | занято 12

Свободно: 0 мод.

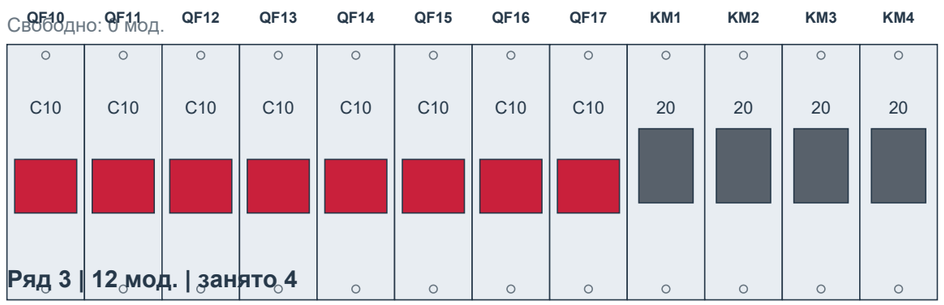

Ряд 3 | 12 мод. | занято 4

Свободно: 0 мод.

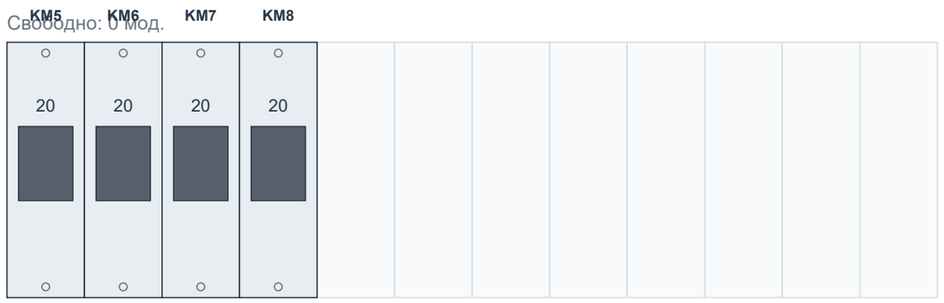

Свободно: 8 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193180	1	0	—	54×80
QF1–QF9	NXB-63S	296709	1	54.0/72.0/90.0/108.0/126.0/144.0/162.0/180.0/198.0	—	18×81
QF10–QF17	NXB-63S	296709	2	0/18.0/36.0/54.0/72.0/90.0/108.0/126.0	—	18×81
KM1–KM4	256054	256054	2	144.0/162.0/180.0/198.0	—	18×85
KM5–KM8	256054	256054	3	0/18.0/36.0/54.0	—	18×85

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.1 | Актуальная спецификация

ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	713-09052	5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	5	5	chint	Отход.
4	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
5	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	1	1	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.1 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 47

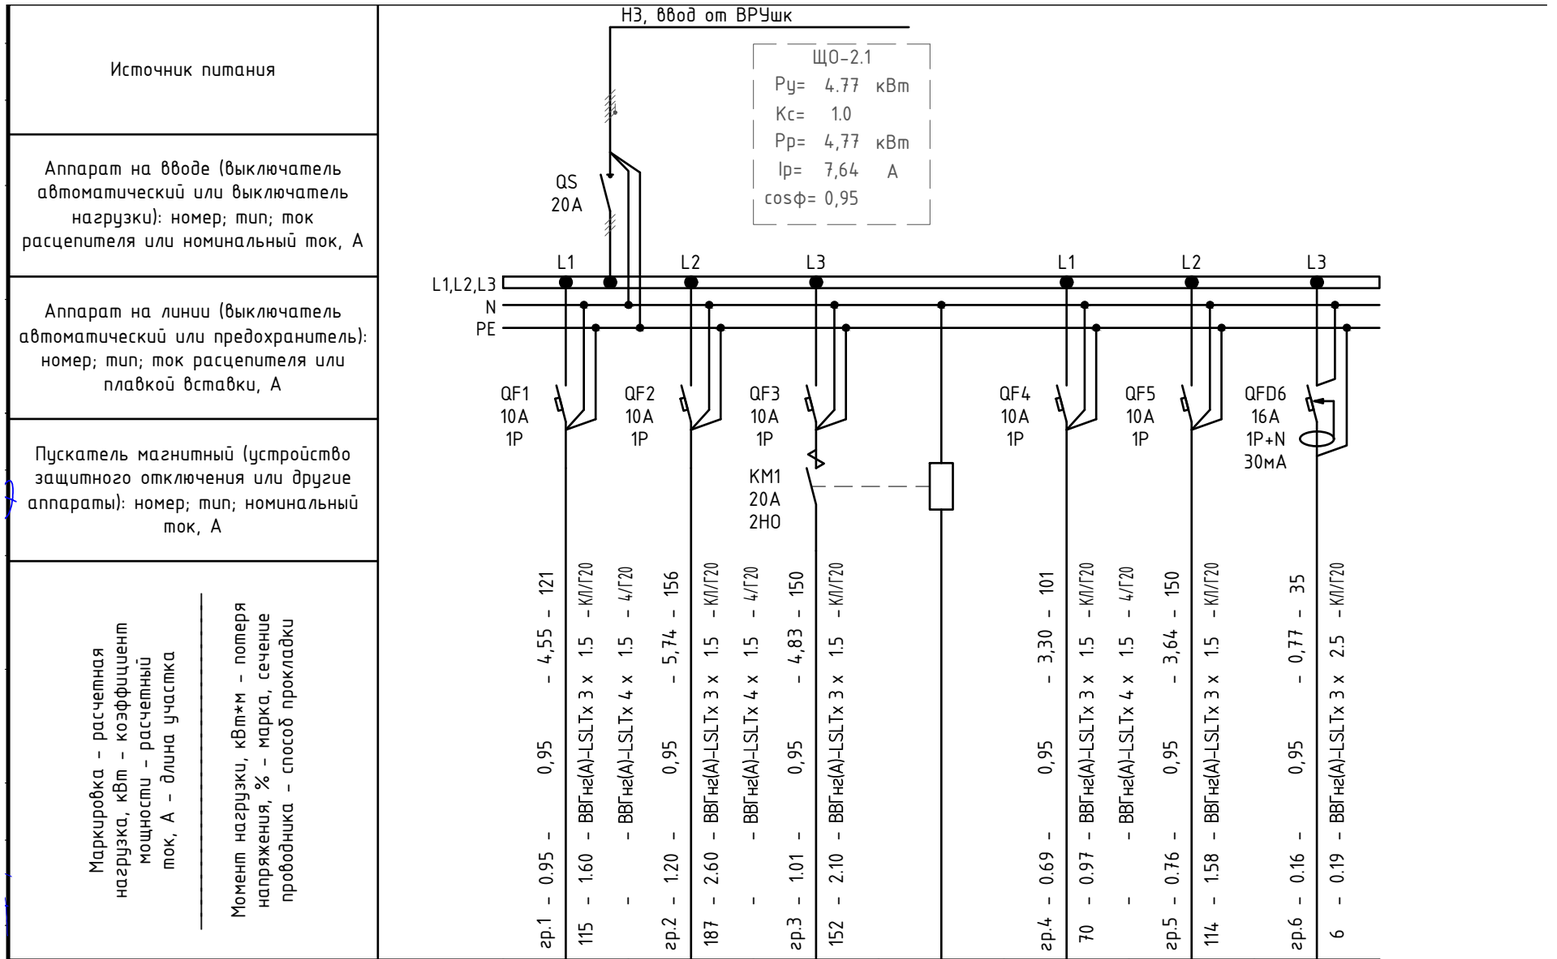

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.1 | Вид спереди и сбоку

5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

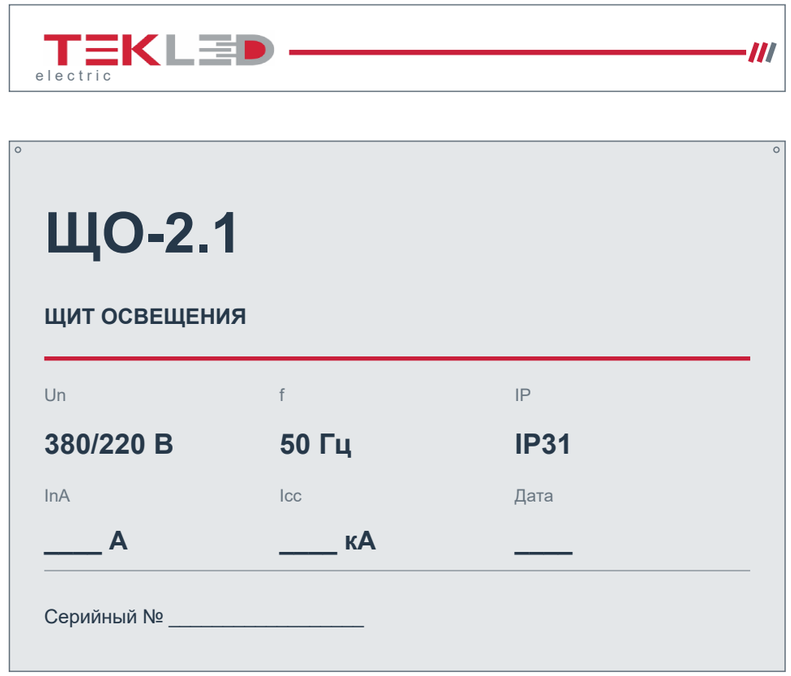

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 модулей

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.1 | Внутренний монтаж

Корпус: 24 модулей | Ряды: 12 + 12 | Аппараты: 11 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 11

Свободно: 1 мод.

Ряд 2 | 12 мод. | занято 0

Свободно: 12 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193180	1	0	—	54×80
QF1–QF5	NXB-63S	296709	1	54.0/72.0/90.0/108.0/126.0	—	18×81
QD1	NXBLE-63YH	515381	1	144.0	—	36×86
KM1	256054	256054	1	180.0	—	18×85

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.2 | Актуальная спецификация

ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	7	7	chint	Отход.
4	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
5	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	1	1	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.2 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 48

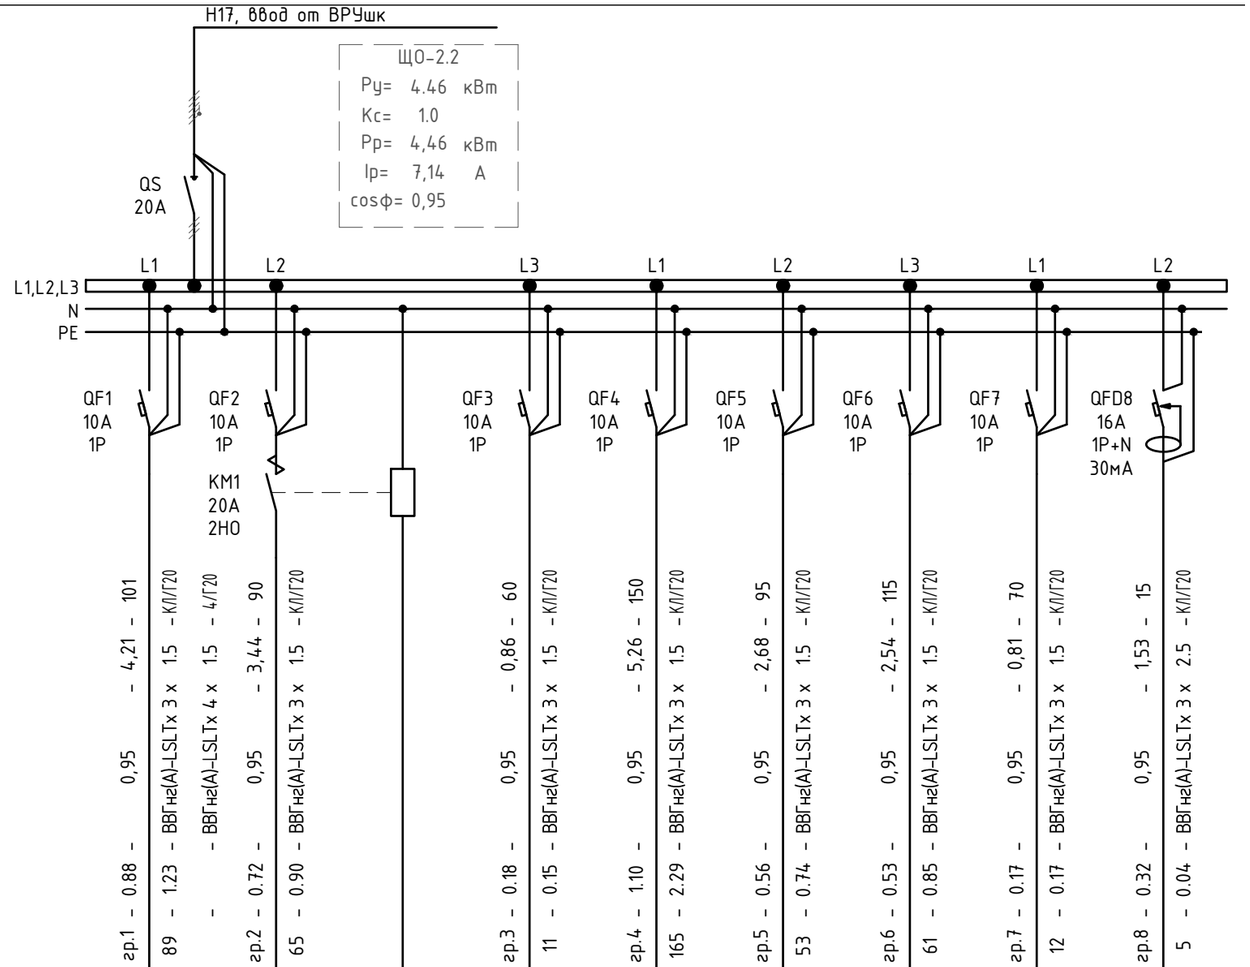

Источник питания											
Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А											
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А											
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А											
Маркировка - расчетная нагрузка, кВт - коэффициент мощности - расчетный ток, А - длина участка / Момент нагрузки, кВт*м - потеря напряжения, % - марка, сечение проводника - способ прокладки		гр.1 - 0.88 - 0,95 - 4,21 - 101	89 - 1.23 - ВВГнг(А)-LSLTx 3 x 1.5 - КЛ/Г20	гр.2 - 0.72 - 0,95 - 3,44 - 90	65 - 0.90 - ВВГнг(А)-LSLTx 3 x 1.5 - КЛ/Г20	гр.3 - 0.18 - 0,95 - 0,86 - 60	11 - 0.15 - ВВГнг(А)-LSLTx 3 x 1.5 - КЛ/Г20	гр.4 - 1.10 - 0,95 - 5,26 - 150	165 - 2.29 - ВВГнг(А)-LSLTx 3 x 1.5 - КЛ/Г20	гр.5 - 0.56 - 0,95 - 2,68 - 95	53 - 0.74 - ВВГнг(А)-LSLTx 3 x 1.5 - КЛ/Г20	гр.6 - 0.53 - 0,95 - 2,54 - 115	61 - 0.85 - ВВГнг(А)-LSLTx 3 x 1.5 - КЛ/Г20	гр.7 - 0.17 - 0,95 - 0,81 - 70	12 - 0.17 - ВВГнг(А)-LSLTx 3 x 1.5 - КЛ/Г20	гр.8 - 0.32 - 0,95 - 1,53 - 15	5 - 0.04 - ВВГнг(А)-LSLTx 3 x 2.5 - КЛ/Г20
Наименование потребителя, назначение линии		Пом.№2.11, 2.73. Рабочее освещение	Пом.№2.12, 2.22,2.61,2.62, 2.65. Рабочее освещение	Цепи управления. См.схему щита ЩУО	Пом.№2.63, 2.64,2.66, 2.70. Рабочее освещение	Пом.№2.13-2.21. Рабочее освещение	Пом.№2.69. Рабочее освещение	Пом.№2.68, 2.69. Рабочее освещение	Пом.№2.67. Рабочее освещение	Пом.№2.70, 2.71. Розеточная сеть	
Установленная мощность, кВт		0.88	0.72		0.18	1.10	0.56	0.53	0.17	0.32	
Расчетный/пусковой ток, А		4.22	3.44		0.86	5.24	2.70	2.52	0.80	1.53	

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.2 | Вид спереди и сбоку

5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

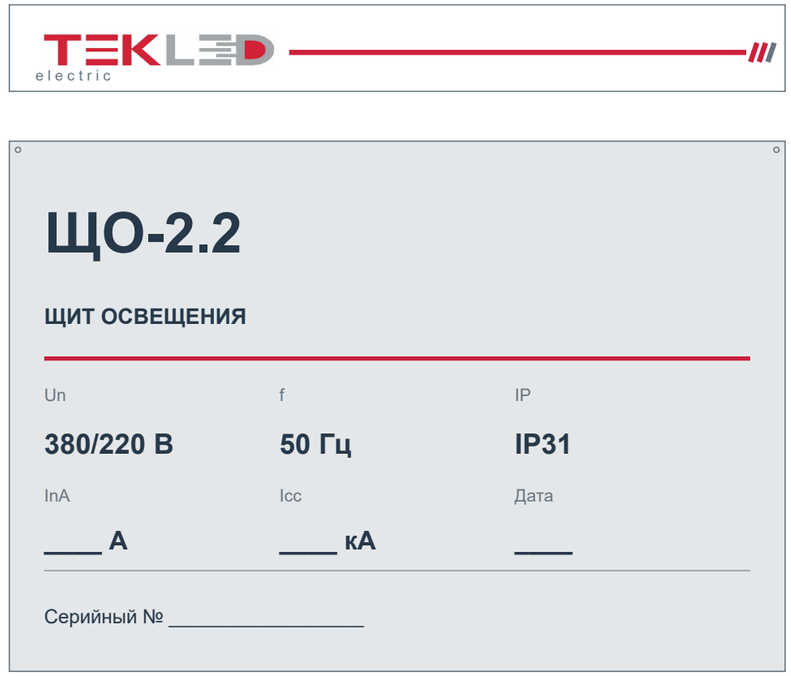

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 модулей

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.2 | Внутренний монтаж

Корпус: 24 модулей | Ряды: 12 + 12 | Аппараты: 13 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 12

Ряд 2 | 12 мод. | занято 1

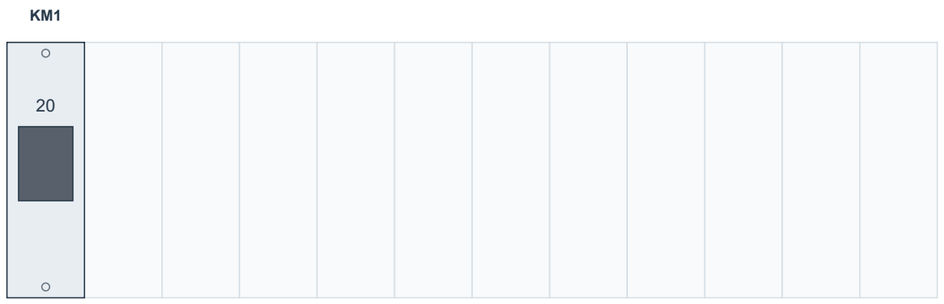

Свободно: 11 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193180	1	0	—	54×80
QF1–QF7	NXB-63S	296709	1	54.0/72.0/90.0/108.0/126.0/144.0/162.0	—	18×81
QD1	NXBLE-63YH	515381	1	180.0	—	36×86
KM1	256054	256054	2	0	—	18×85

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.3 | Актуальная спецификация

ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	713-09052	5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	9	9	chint	Отход.
4	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
5	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
6	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	2	2	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.3 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 49

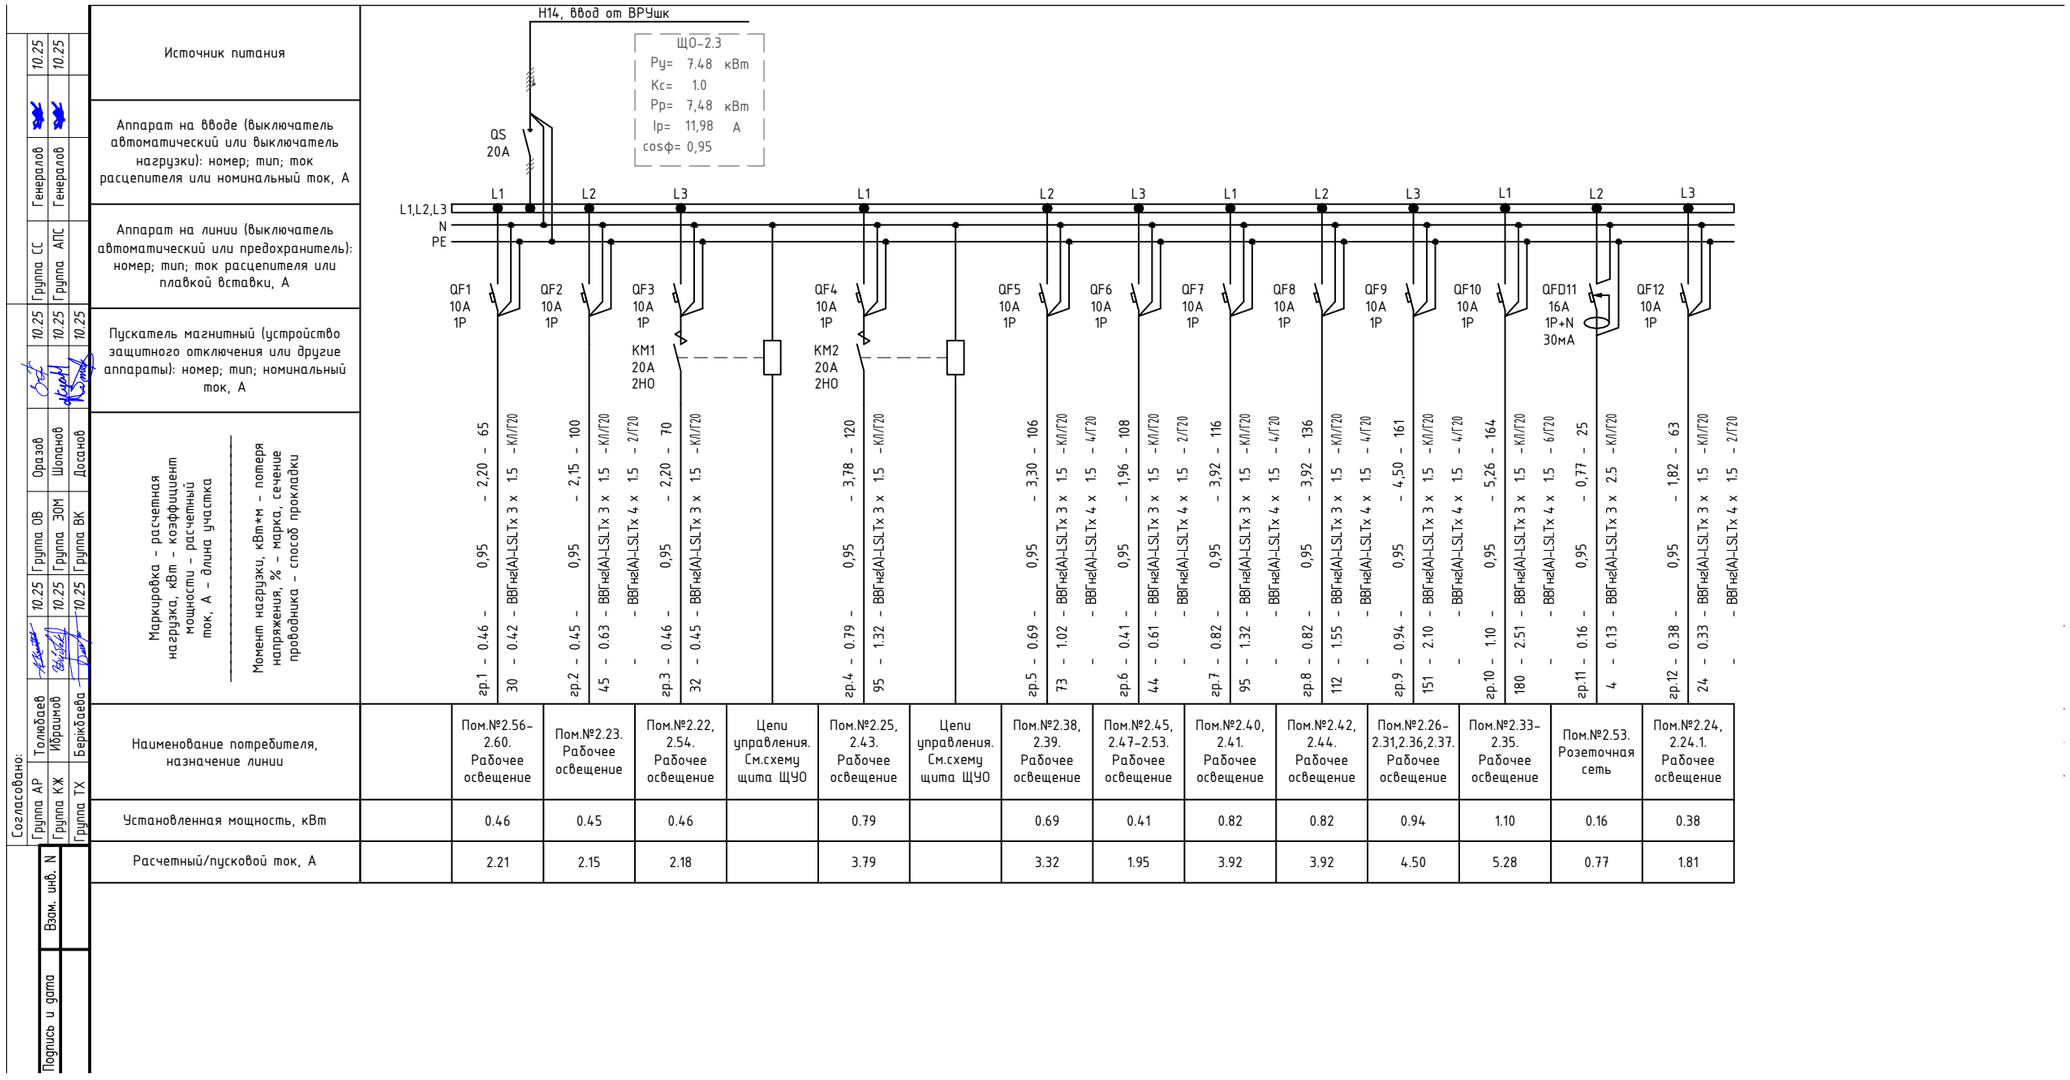

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.3 | Вид спереди и сбоку

5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

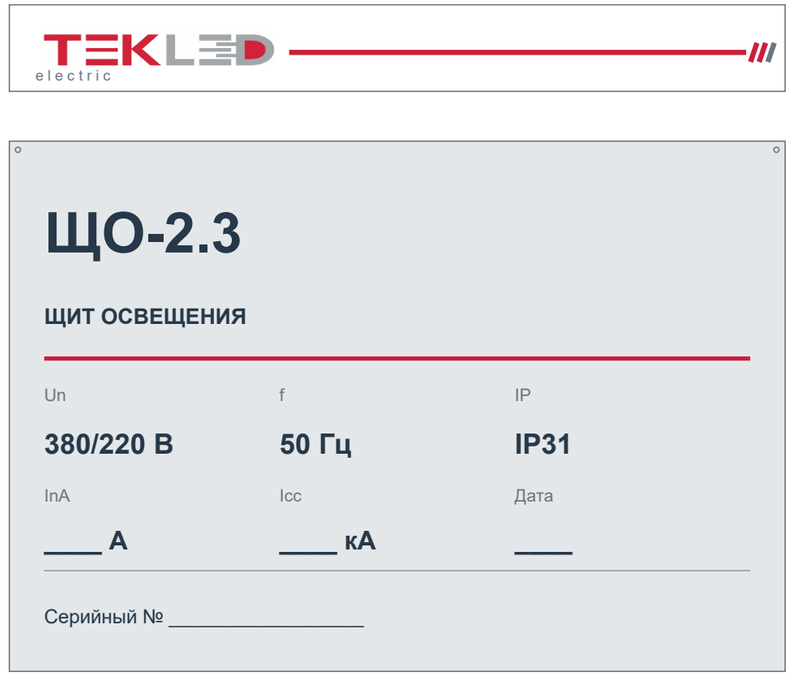

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 модулей

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.3 | Внутренний монтаж

Корпус: 24 модулей | Ряды: 12 + 12 | Аппараты: 18 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 12

Свободно: 0 мод.

Ряд 2 | 12 мод. | занято 6

Свободно: 6 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193180	1	0	—	54×80
QF1–QF9	NXB-63S	296709	1	54.0/72.0/90.0/108.0/126.0/144.0/162.0/180.0/198.0	—	18×81
QF10–QF11	NXB-63S	296709	2	0/18.0	—	18×81
QD1	NXBLE-63YH	515381	2	36.0	—	36×86
KM1–KM2	256054	256054	2	72.0/90.0	—	18×85

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-2 | Актуальная спецификация

ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	5	5	chint	Отход.
4	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	2	2	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-2 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 50

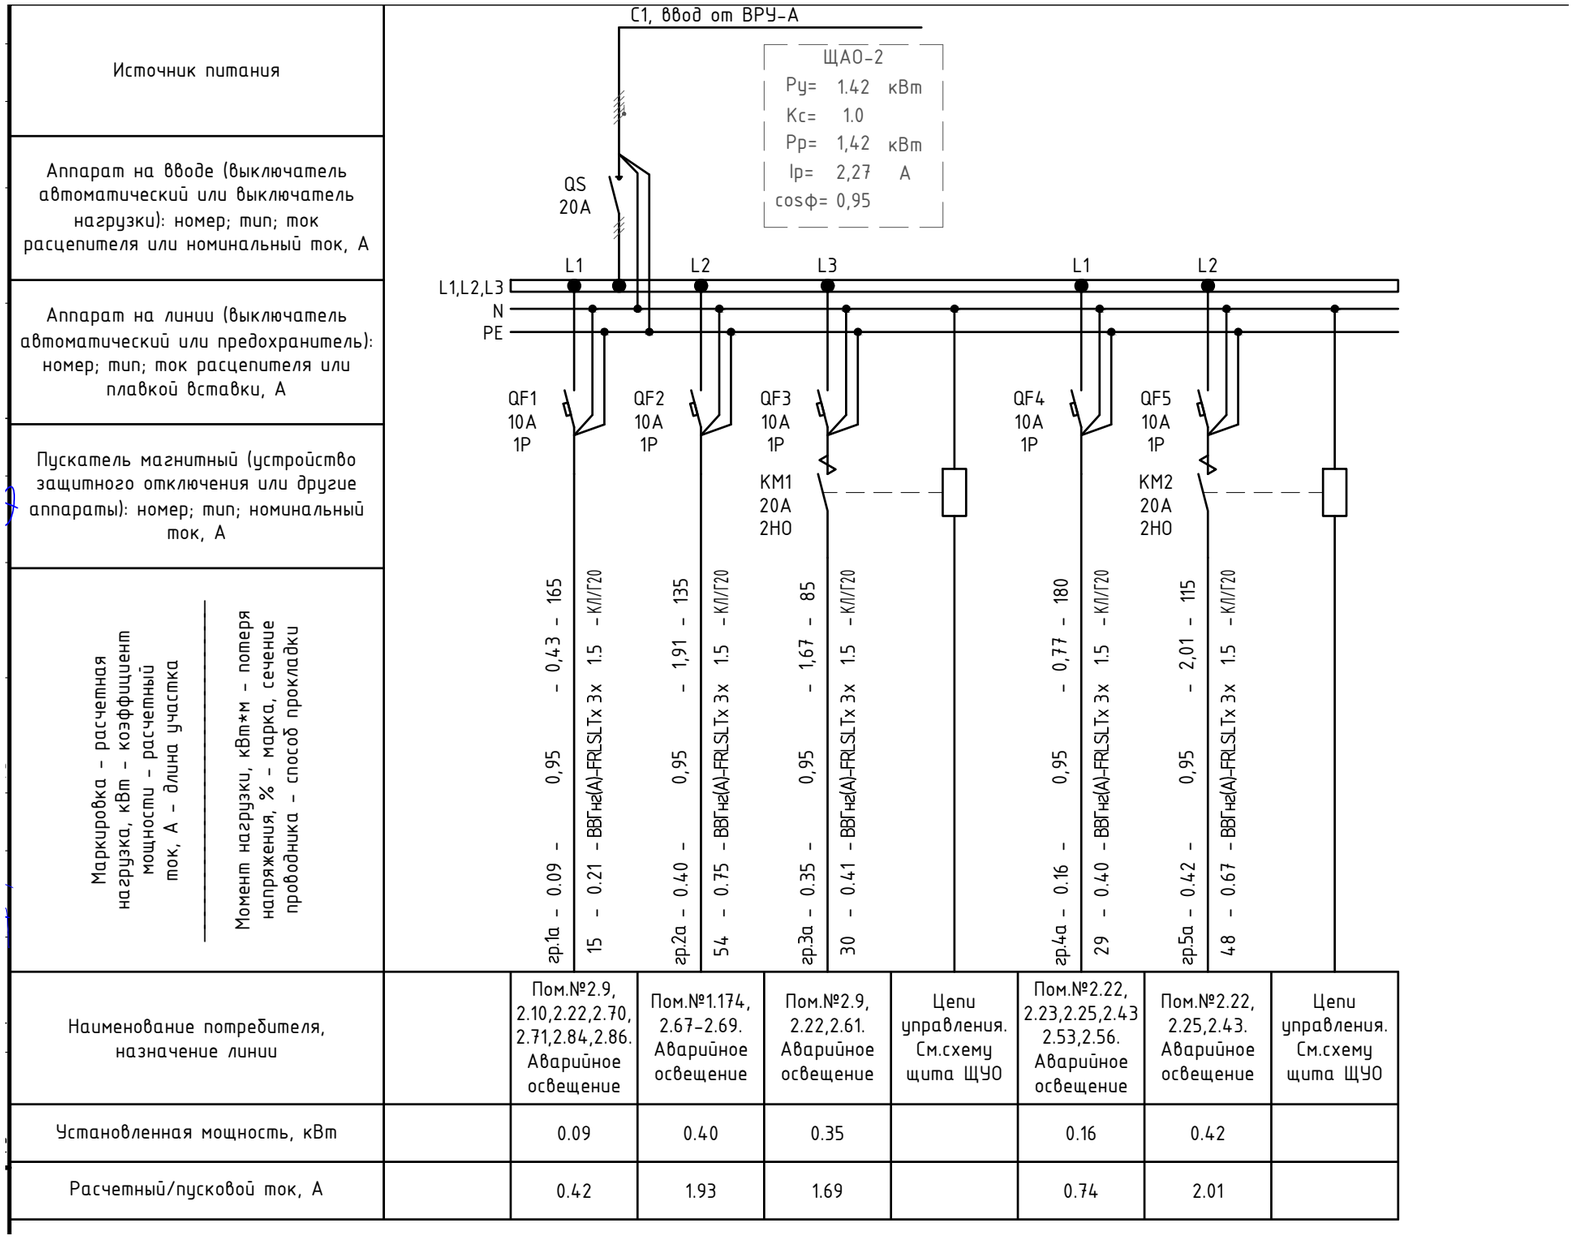

Источник питания								
Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А								
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А								
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А								
Маркировка - расчетная нагрузка, кВт - коэффициент мощности - расчетный ток, А - длина участка / Момент нагрузки, кВт*м - потеря напряжения, % - марка, сечение проводника - способ прокладки		15 - 0.21 - ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х 1.5 - К/I/T20 - 0,95 - 0,43 - 165 - гр.1а - 0.09	54 - 0.75 - ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х 1.5 - К/I/T20 - 0,95 - 1,91 - 135 - гр.2а - 0.40	30 - 0.41 - ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х 1.5 - К/I/T20 - 0,95 - 1,67 - 85 - гр.3а - 0.35		29 - 0.40 - ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х 1.5 - К/I/T20 - 0,95 - 0,77 - 180 - гр.4а - 0.16	48 - 0.67 - ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х 1.5 - К/I/T20 - 0,95 - 2,01 - 115 - гр.5а - 0.42	
Наименование потребителя, назначение линии		Пом.№2.9, 2.10,2.22,2.70, 2.71,2.84,2.86. Аварийное освещение	Пом.№1.174, 2.67-2.69. Аварийное освещение	Пом.№2.9, 2.22,2.61. Аварийное освещение	Цепи управления. См.схему щита ЩУО	Пом.№2.22, 2.23,2.25,2.43 2.53,2.56. Аварийное освещение	Пом.№2.22, 2.25,2.43. Аварийное освещение	Цепи управления. См.схему щита ЩУО
Установленная мощность, кВт		0.09	0.40	0.35		0.16	0.42	
Расчетный/пусковой ток, А		0.42	1.93	1.69		0.74	2.01	

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-2 | Вид спереди и сбоку

5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

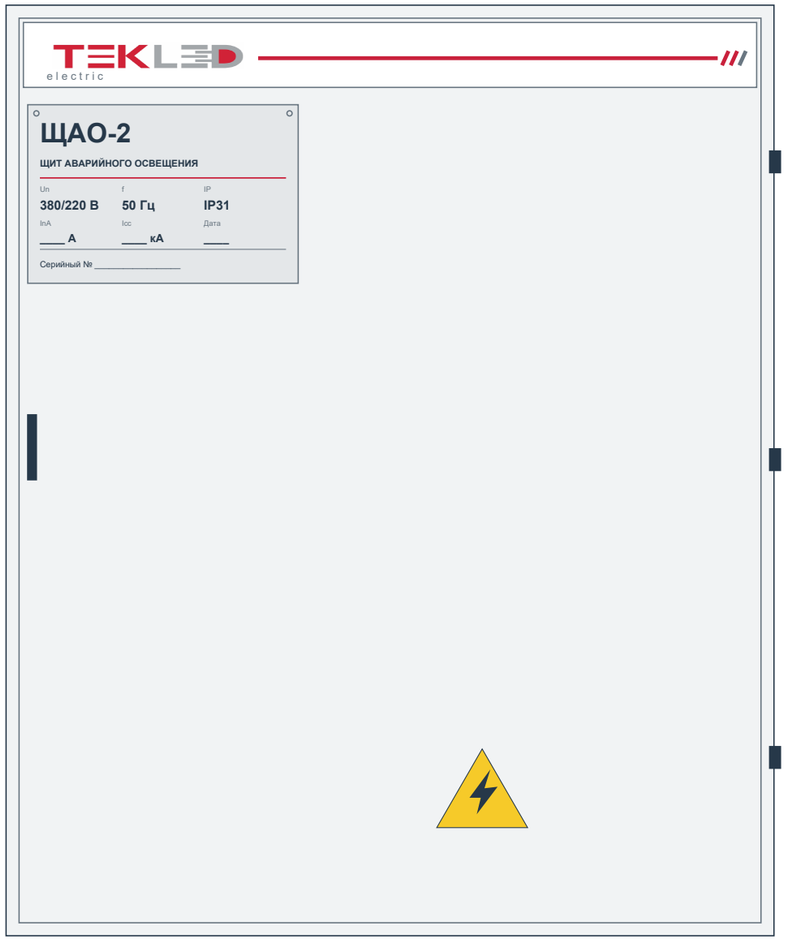

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

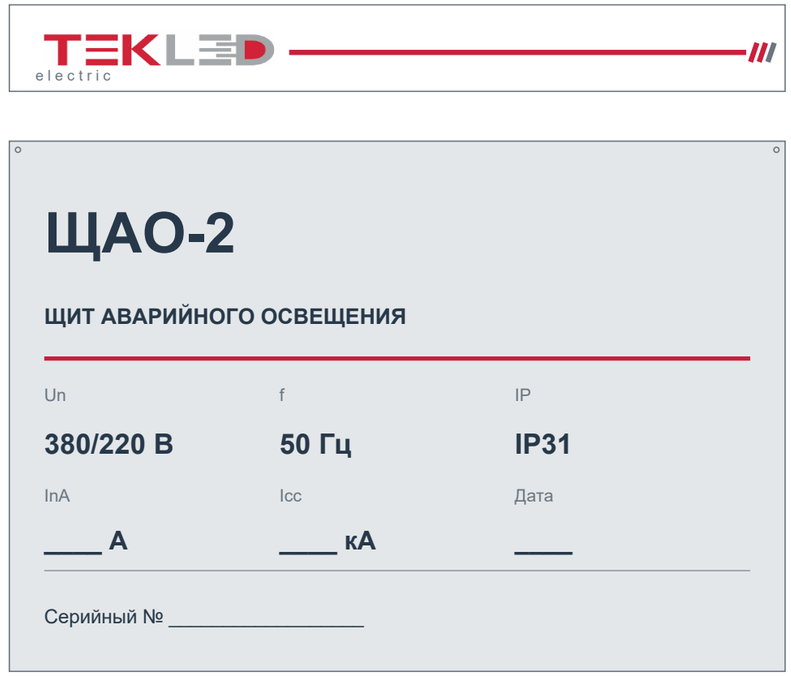

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 модулей

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-2 | Внутренний монтаж

Корпус: 24 модулей | Ряды: 12 + 12 | Аппараты: 10 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 10

Свободно: 2 мод.

Ряд 2 | 12 мод. | занято 0

Свободно: 12 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193180	1	0	—	54×80
QF1–QF5	NXB-63S	296709	1	54.0/72.0/90.0/108.0/126.0	—	18×81
KM1–KM2	256054	256054	1	144.0/162.0	—	18×85

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.1 | Актуальная спецификация

ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	713-09050	5854 Щит мет.ЩРв-12 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	5	5	chint	Отход.
4	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	1	1	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.1 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 51

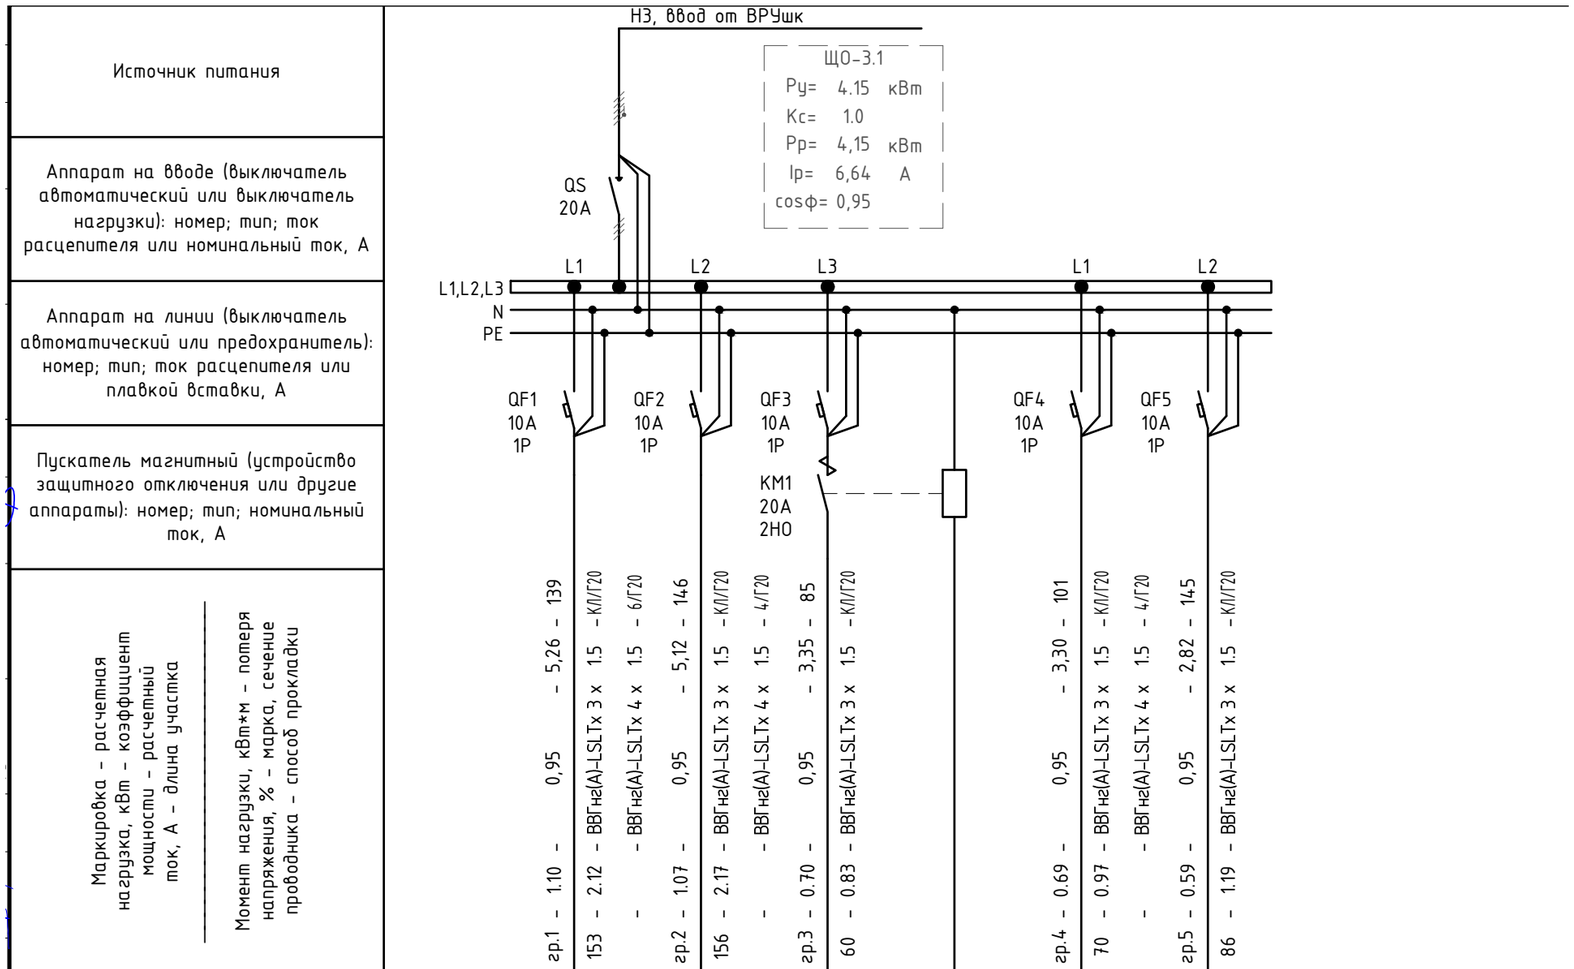

Наименование потребителя, назначение линии		Пом.№3.2,3.8, 3.9. Рабочее освещение	Пом.№ 3.5-3.7. Рабочее освещение	Пом.№3.4, 3.10. Рабочее освещение	Цепи управления. См.схему щита ЩУО	Пом.№3.68, 3.69. Рабочее освещение	Пом.№3.57, 3.61-3.67. Рабочее освещение
Установленная мощность, кВт		1.10	1.07	0.70		0.69	0.59
Расчетный/пусковой ток, А		5.28	5.13	3.36		3.32	2.84

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.1 | Вид спереди и сбоку

5854 Щит мет.ЩРв-12 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

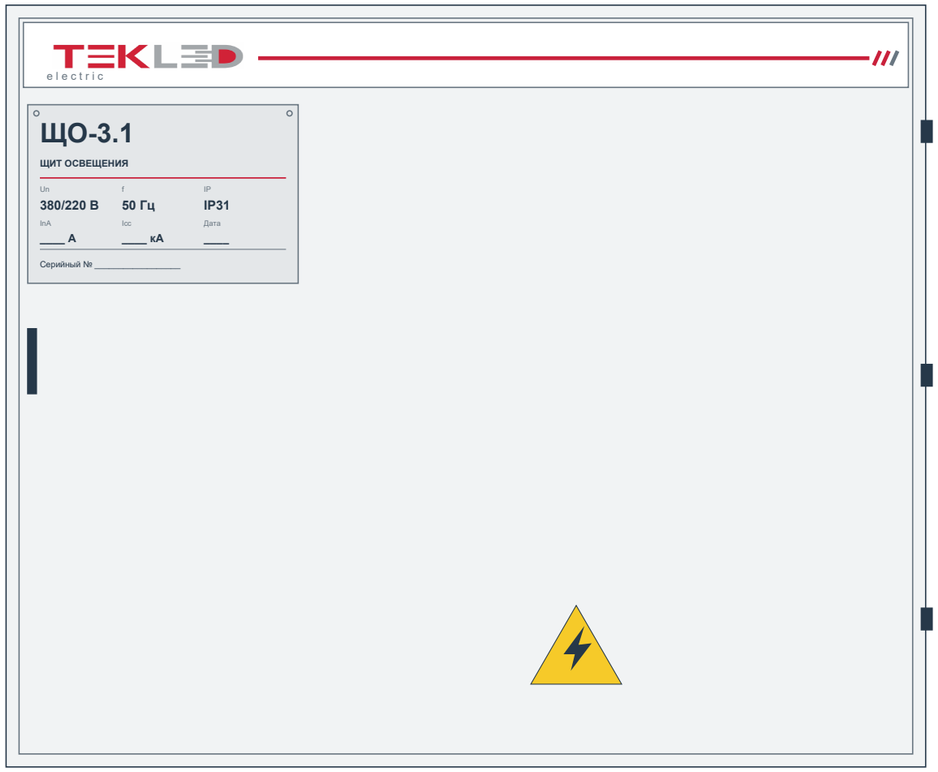

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

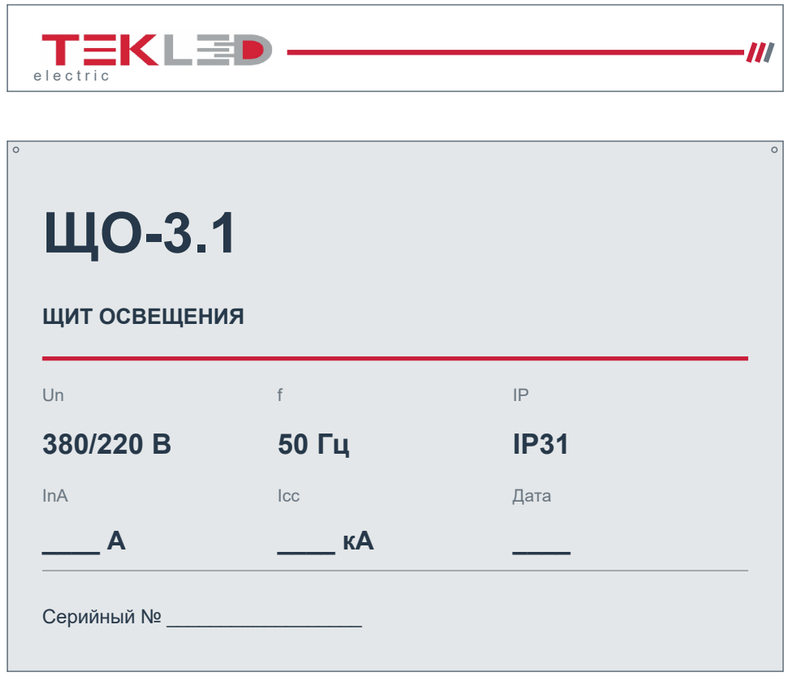

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 модулей

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.1 | Внутренний монтаж

Корпус: 12 модулей | Ряды: 12 | Аппараты: 9 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 9

Свободно: 3 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193180	1	0	—	54×80
QF1–QF5	NXB-63S	296709	1	54.0/72.0/90.0/108.0/126.0	—	18×81
KM1	256054	256054	1	144.0	—	18×85

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.2 | Актуальная спецификация

ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	6	6	chint	Отход.
4	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
5	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	1	1	chint	Отход.
6	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	3	3	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.2 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 52

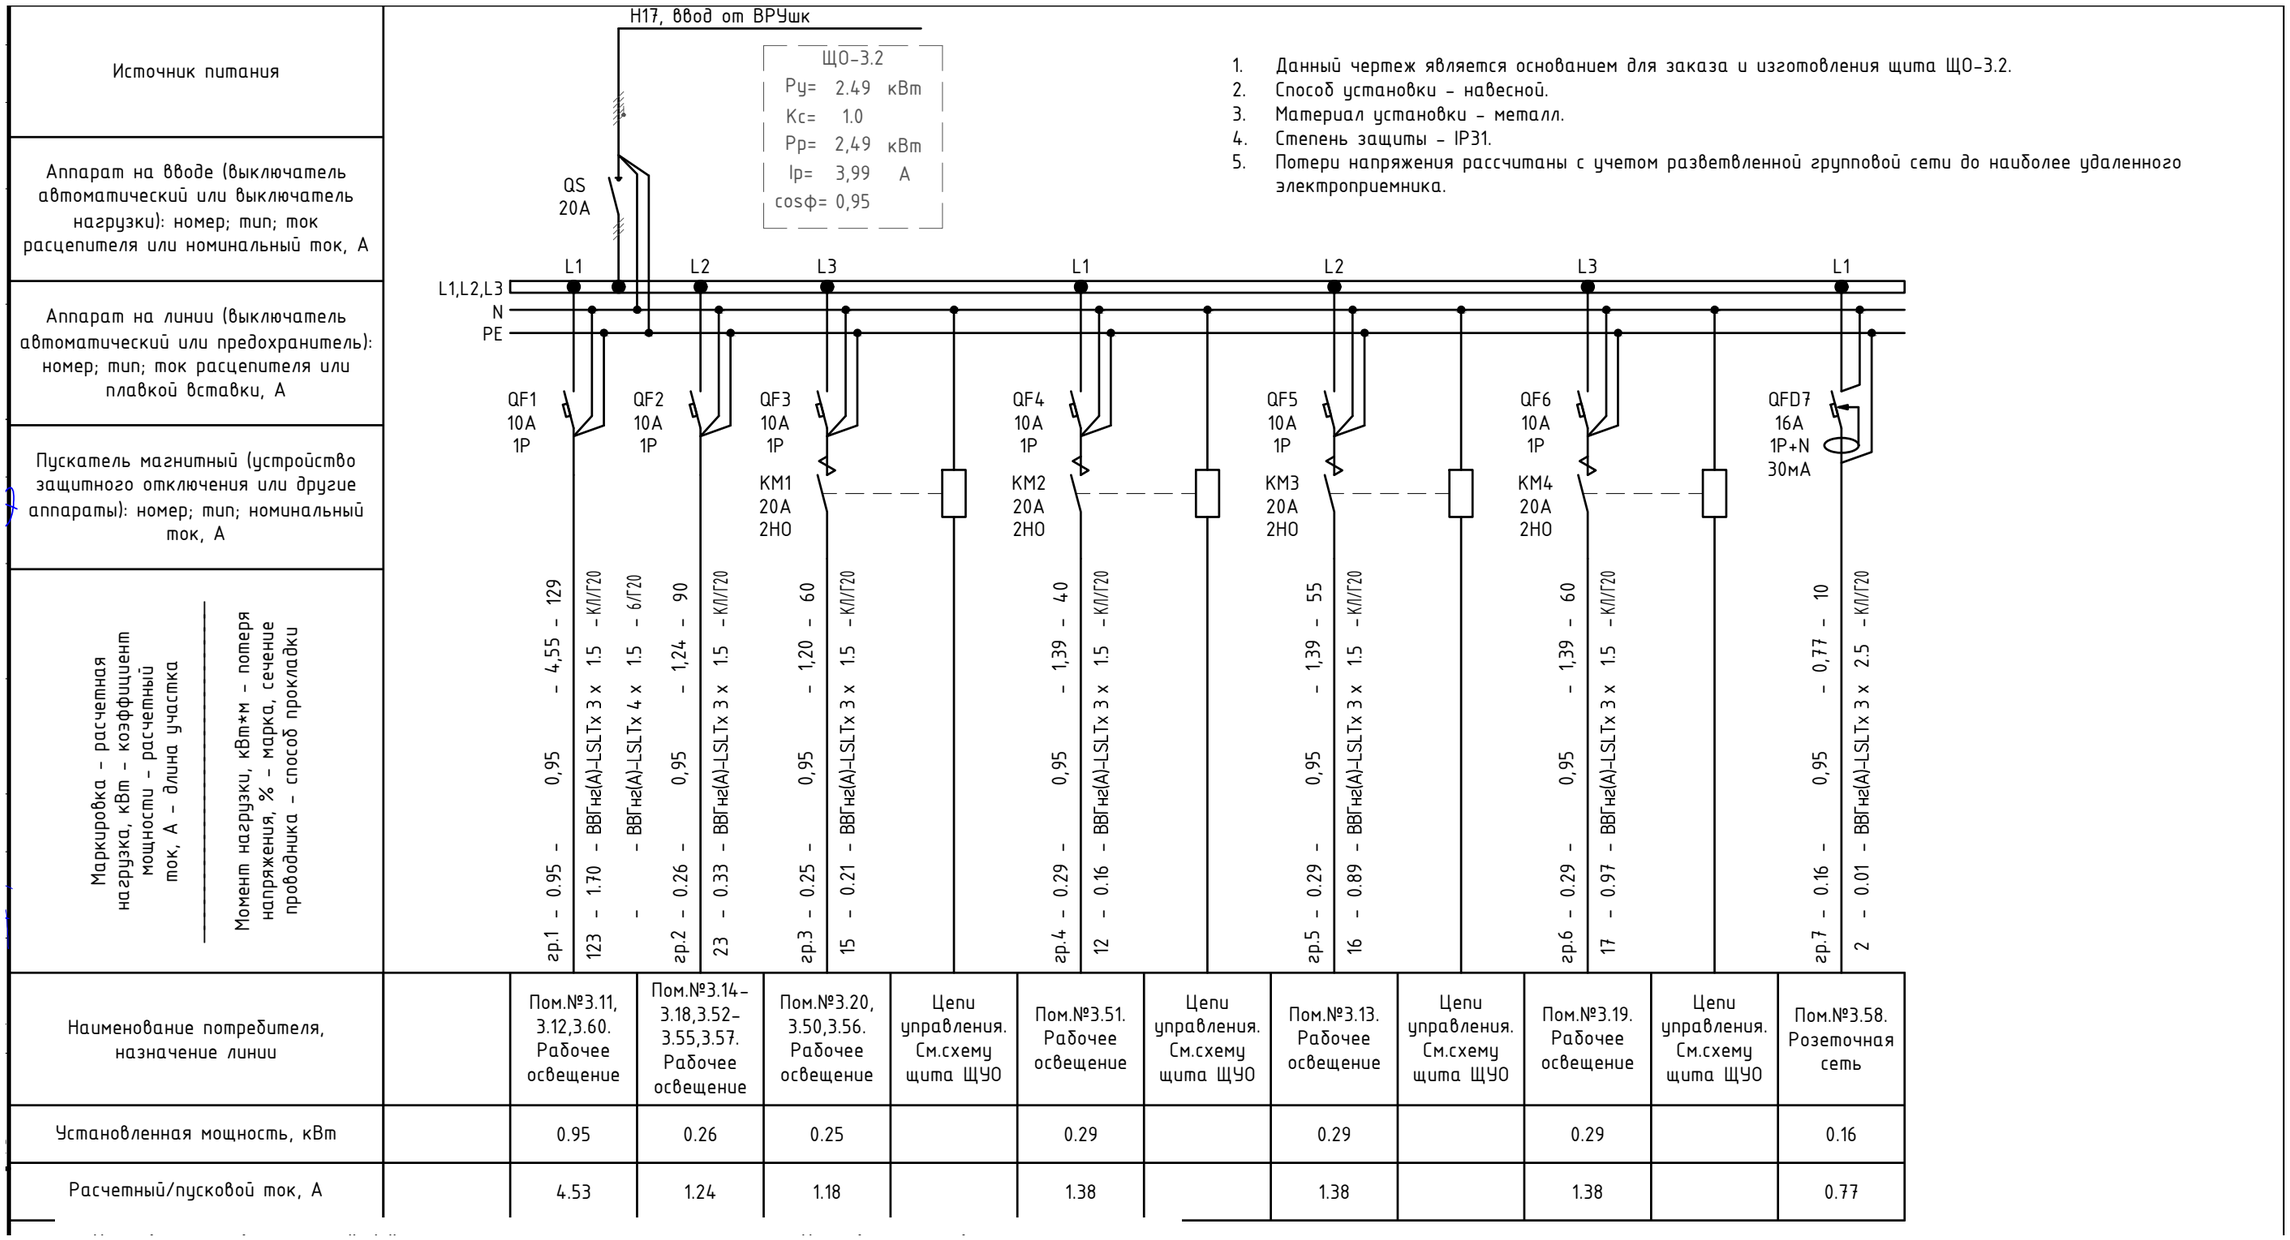

Наименование потребителя, назначение линии		Пом.№3.11, 3.12,3.60. Рабочее освещение	Пом.№3.14–3.18,3.52–3.55,3.57. Рабочее освещение	Пом.№3.20, 3.50,3.56. Рабочее освещение	Цепи управления. См.схему щита ЩУО	Пом.№3.51. Рабочее освещение	Цепи управления. См.схему щита ЩУО	Пом.№3.13. Рабочее освещение	Цепи управления. См.схему щита ЩУО	Пом.№3.19. Рабочее освещение	Цепи управления. См.схему щита ЩУО	Пом.№3.58. Розеточная сеть
Установленная мощность, кВт		0.95	0.26	0.25		0.29		0.29		0.29		0.16
Расчетный/пусковой ток, А		4.53	1.24	1.18		1.38		1.38		1.38		0.77

Маркировка – расчетная нагрузка, кВт – коэффициент мощности – расчетный ток, А – длина участка / Момент нагрузки, кВт*м – потеря напряжения, % – марка, сечение провода/кабеля – способ прокладки

Источник питания												
Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А												
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А												
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А												
Маркировка – расчетная нагрузка, кВт – коэффициент мощности – расчетный ток, А – длина участка / Момент нагрузки, кВт*м – потеря напряжения, % – марка, сечение провода/кабеля – способ прокладки		гр.1 – 0.95 – 0,95 – 4,55 – 129 123 – 1.70 – ВВГнг(А)-LSLTx 3 х 1.5 – КЛ//Г20 – – ВВГнг(А)-LSLTx 4 х 1.5 – 6//Г20		гр.2 – 0.26 – 0,95 – 1,24 – 90 23 – 0.33 – ВВГнг(А)-LSLTx 3 х 1.5 – КЛ//Г20		гр.3 – 0.25 – 0,95 – 1,20 – 60 15 – 0.21 – ВВГнг(А)-LSLTx 3 х 1.5 – КЛ//Г20		гр.4 – 0.29 – 0,95 – 1,39 – 40 12 – 0.16 – ВВГнг(А)-LSLTx 3 х 1.5 – КЛ//Г20		гр.5 – 0.29 – 0,95 – 1,39 – 55 16 – 0.89 – ВВГнг(А)-LSLTx 3 х 1.5 – КЛ//Г20		гр.6 – 0.29 – 0,95 – 1,39 – 60 17 – 0.97 – ВВГнг(А)-LSLTx 3 х 1.5 – КЛ//Г20		гр.7 – 0.16 – 0,95 – 0,77 – 10 2 – 0.01 – ВВГнг(А)-LSLTx 3 х 2.5 – КЛ//Г20

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.2 | Вид спереди и сбоку

5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

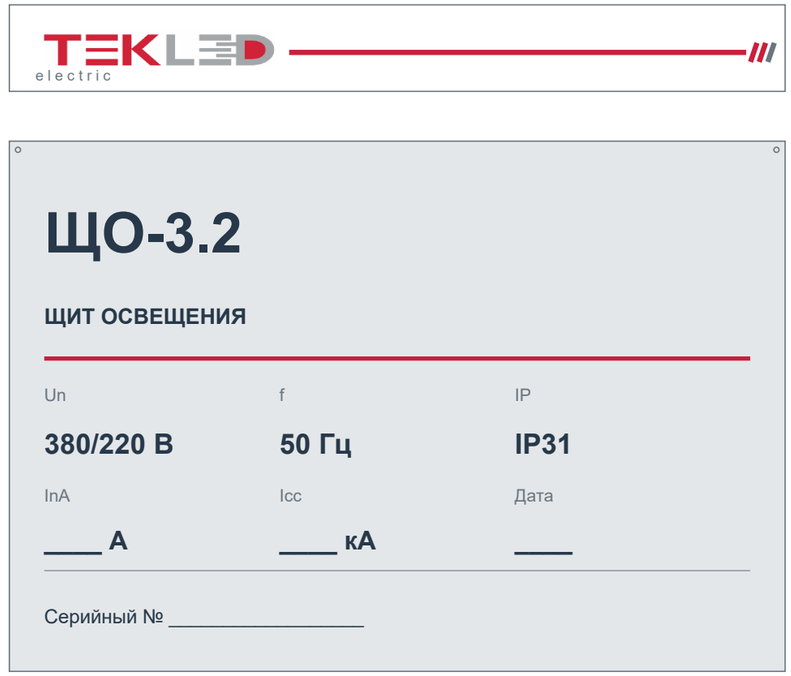

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 модулей

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.2 | Внутренний монтаж

Корпус: 24 модулей | Ряды: 12 + 12 | Аппараты: 15 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 12

Ряд 2 | 12 мод. | занято 3

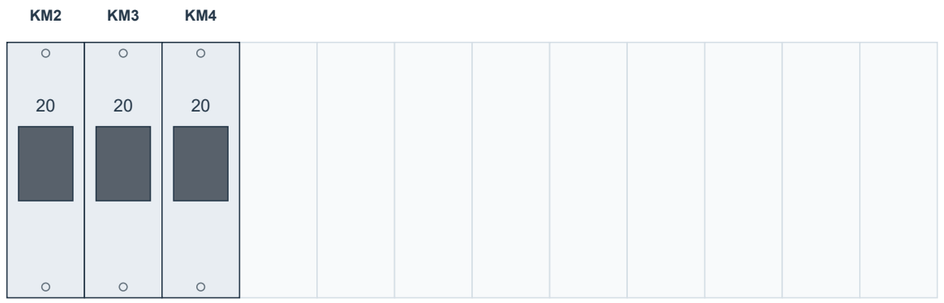

Свободно: 9 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193180	1	0	—	54×80
QF1–QF6	NXB-63S	296709	1	54.0/72.0/90.0/108.0/126.0/144.0	—	18×81
QD1	NXBLE-63YH	515381	1	162.0	—	36×86
KM1	256054	256054	1	198.0	—	18×85
KM2–KM4	256054	256054	2	0/18.0/36.0	—	18×85

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.3 | Актуальная спецификация

ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	713-09052	5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	9	9	chint	Отход.
4	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
5	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	2	2	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.3 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 53

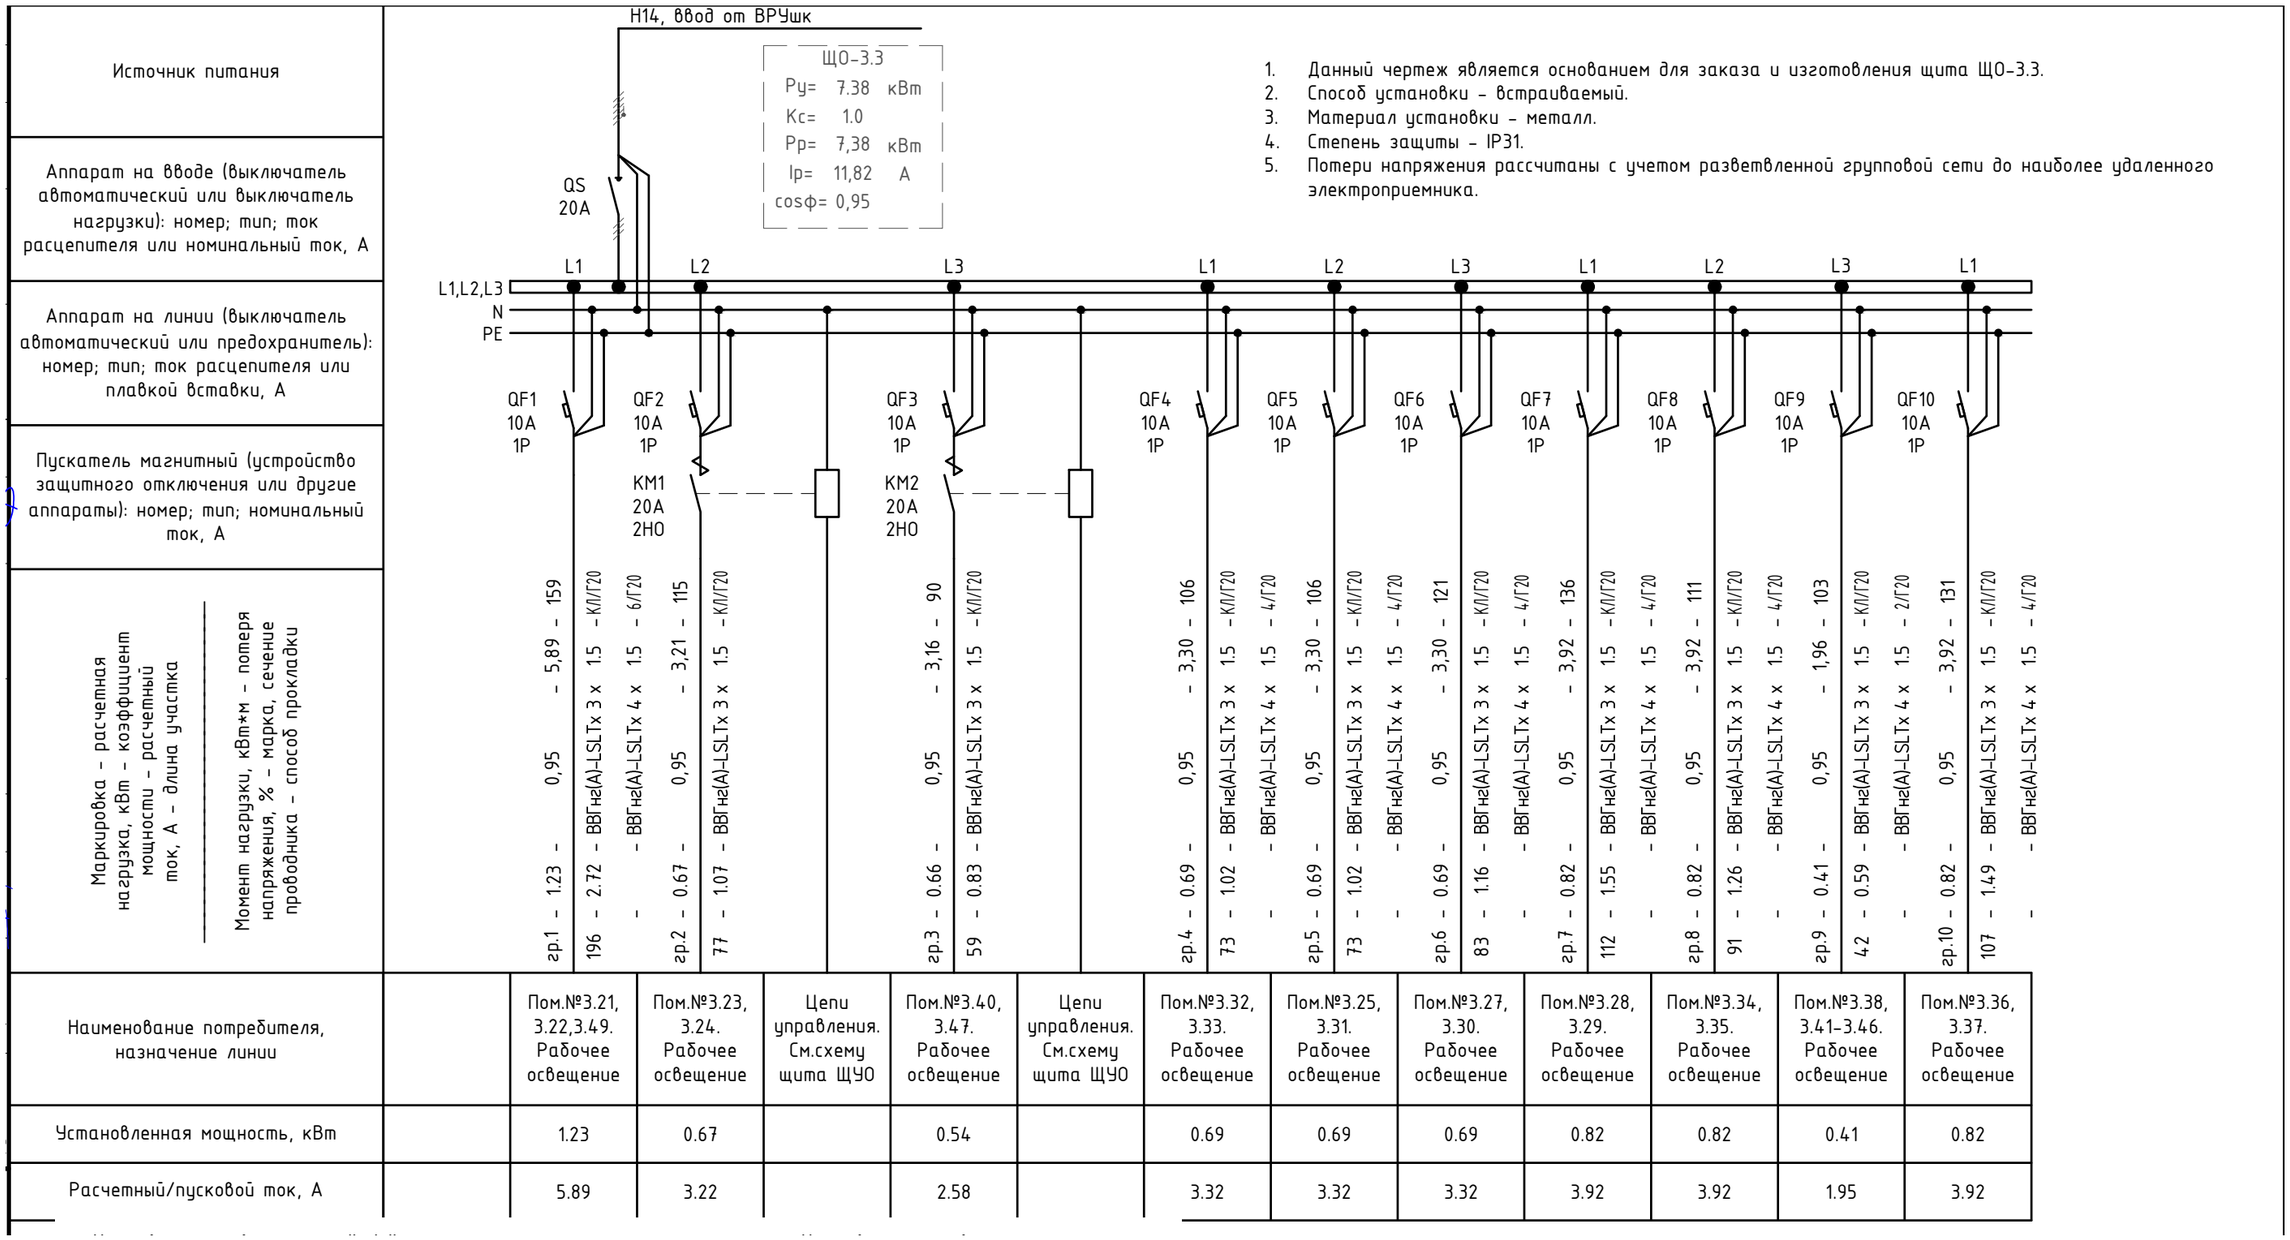

Источник питания														
Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А														
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А														
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А														
Маркировка – расчетная нагрузка, кВт – коэффициент мощности – расчетный ток, А – длина участка Момент нагрузки, кВт*м – потеря напряжения, % – марка, сечение проводника – способ прокладки		гр.1 – 1.23 – 0,95 – 5,89 – 159 196 – 2.72 – ВВГнг(А)-LSLTx 3 х 1.5 – К/Л//Г20 – – ВВГнг(А)-LSLTx 4 х 1.5 – 6/Г20	гр.2 – 0.67 – 0,95 – 3,21 – 115 77 – 1.07 – ВВГнг(А)-LSLTx 3 х 1.5 – К/Л//Г20		гр.3 – 0.66 – 0,95 – 3,16 – 90 59 – 0.83 – ВВГнг(А)-LSLTx 3 х 1.5 – К/Л//Г20		гр.4 – 0.69 – 0,95 – 3,30 – 106 73 – 1.02 – ВВГнг(А)-LSLTx 3 х 1.5 – К/Л//Г20 – – ВВГнг(А)-LSLTx 4 х 1.5 – 4/Г20	гр.5 – 0.69 – 0,95 – 3,30 – 106 73 – 1.02 – ВВГнг(А)-LSLTx 3 х 1.5 – К/Л//Г20 – – ВВГнг(А)-LSLTx 4 х 1.5 – 4/Г20	гр.6 – 0.69 – 0,95 – 3,30 – 121 83 – 1.16 – ВВГнг(А)-LSLTx 3 х 1.5 – К/Л//Г20 – – ВВГнг(А)-LSLTx 4 х 1.5 – 4/Г20	гр.7 – 0.82 – 0,95 – 3,92 – 136 112 – 1.55 – ВВГнг(А)-LSLTx 3 х 1.5 – К/Л//Г20 – – ВВГнг(А)-LSLTx 4 х 1.5 – 4/Г20	гр.8 – 0.82 – 0,95 – 3,92 – 111 91 – 1.26 – ВВГнг(А)-LSLTx 3 х 1.5 – К/Л//Г20 – – ВВГнг(А)-LSLTx 4 х 1.5 – 4/Г20	гр.9 – 0.41 – 0,95 – 1,96 – 103 42 – 0.59 – ВВГнг(А)-LSLTx 3 х 1.5 – К/Л//Г20 – – ВВГнг(А)-LSLTx 4 х 1.5 – 2/Г20	гр.10 – 0.82 – 0,95 – 3,92 – 131 107 – 1.49 – ВВГнг(А)-LSLTx 3 х 1.5 – К/Л//Г20 – – ВВГнг(А)-LSLTx 4 х 1.5 – 4/Г20
Наименование потребителя, назначение линии		Пом.№3.21, 3.22,3.49. Рабочее освещение	Пом.№3.23, 3.24. Рабочее освещение	Цепи управления. См.схему щита ЩУО	Пом.№3.40, 3.47. Рабочее освещение	Цепи управления. См.схему щита ЩУО	Пом.№3.32, 3.33. Рабочее освещение	Пом.№3.25, 3.31. Рабочее освещение	Пом.№3.27, 3.30. Рабочее освещение	Пом.№3.28, 3.29. Рабочее освещение	Пом.№3.34, 3.35. Рабочее освещение	Пом.№3.38, 3.41–3.46. Рабочее освещение	Пом.№3.36, 3.37. Рабочее освещение
Установленная мощность, кВт		1.23	0.67		0.54		0.69	0.69	0.69	0.82	0.82	0.41	0.82
Расчетный/пусковой ток, А		5.89	3.22		2.58		3.32	3.32	3.32	3.92	3.92	1.95	3.92

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.3 | Вид спереди и сбоку

5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

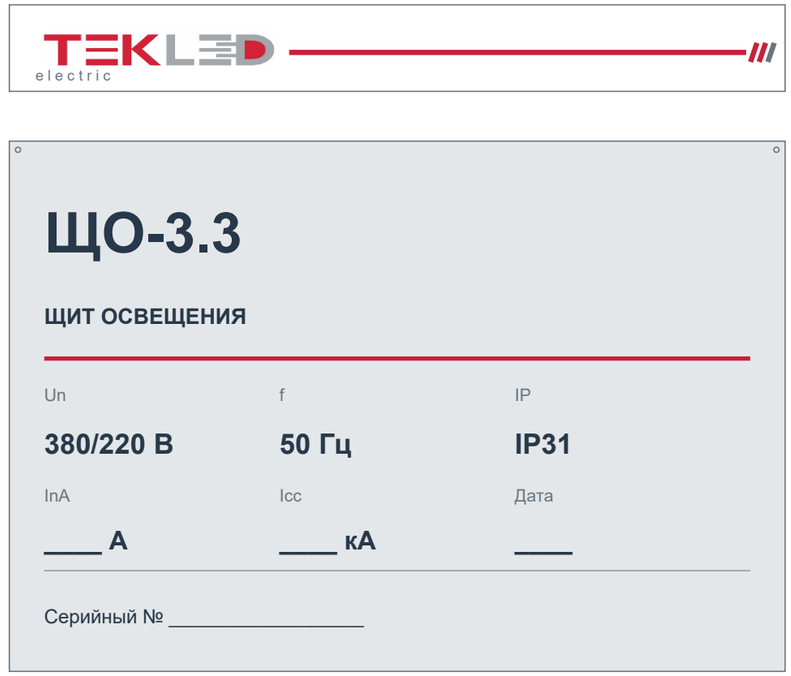

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 модулей

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.3 | Внутренний монтаж

Корпус: 24 модулей | Ряды: 12 + 12 | Аппараты: 15 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 12

Ряд 2 | 12 мод. | занято 3

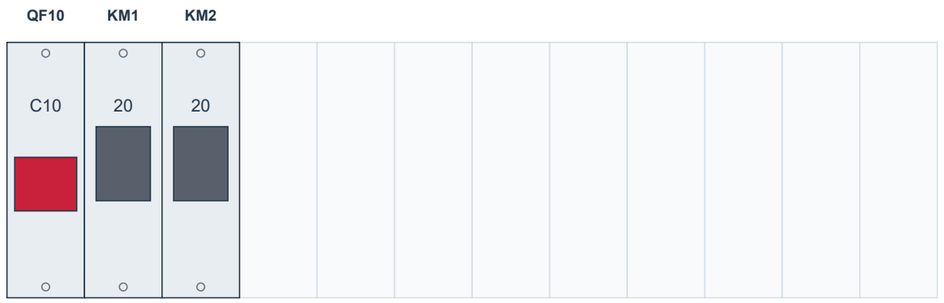

Свободно: 9 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193180	1	0	—	54×80
QF1–QF9	NXB-63S	296709	1	54.0/72.0/90.0/108.0/126.0/144.0/162.0/180.0/198.0	—	18×81
QF10	NXB-63S	296709	2	0	—	18×81
KM1–KM2	256054	256054	2	18.0/36.0	—	18×85

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-3 | Актуальная спецификация

ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	5	5	chint	Отход.
4	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	3	3	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-3 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 54

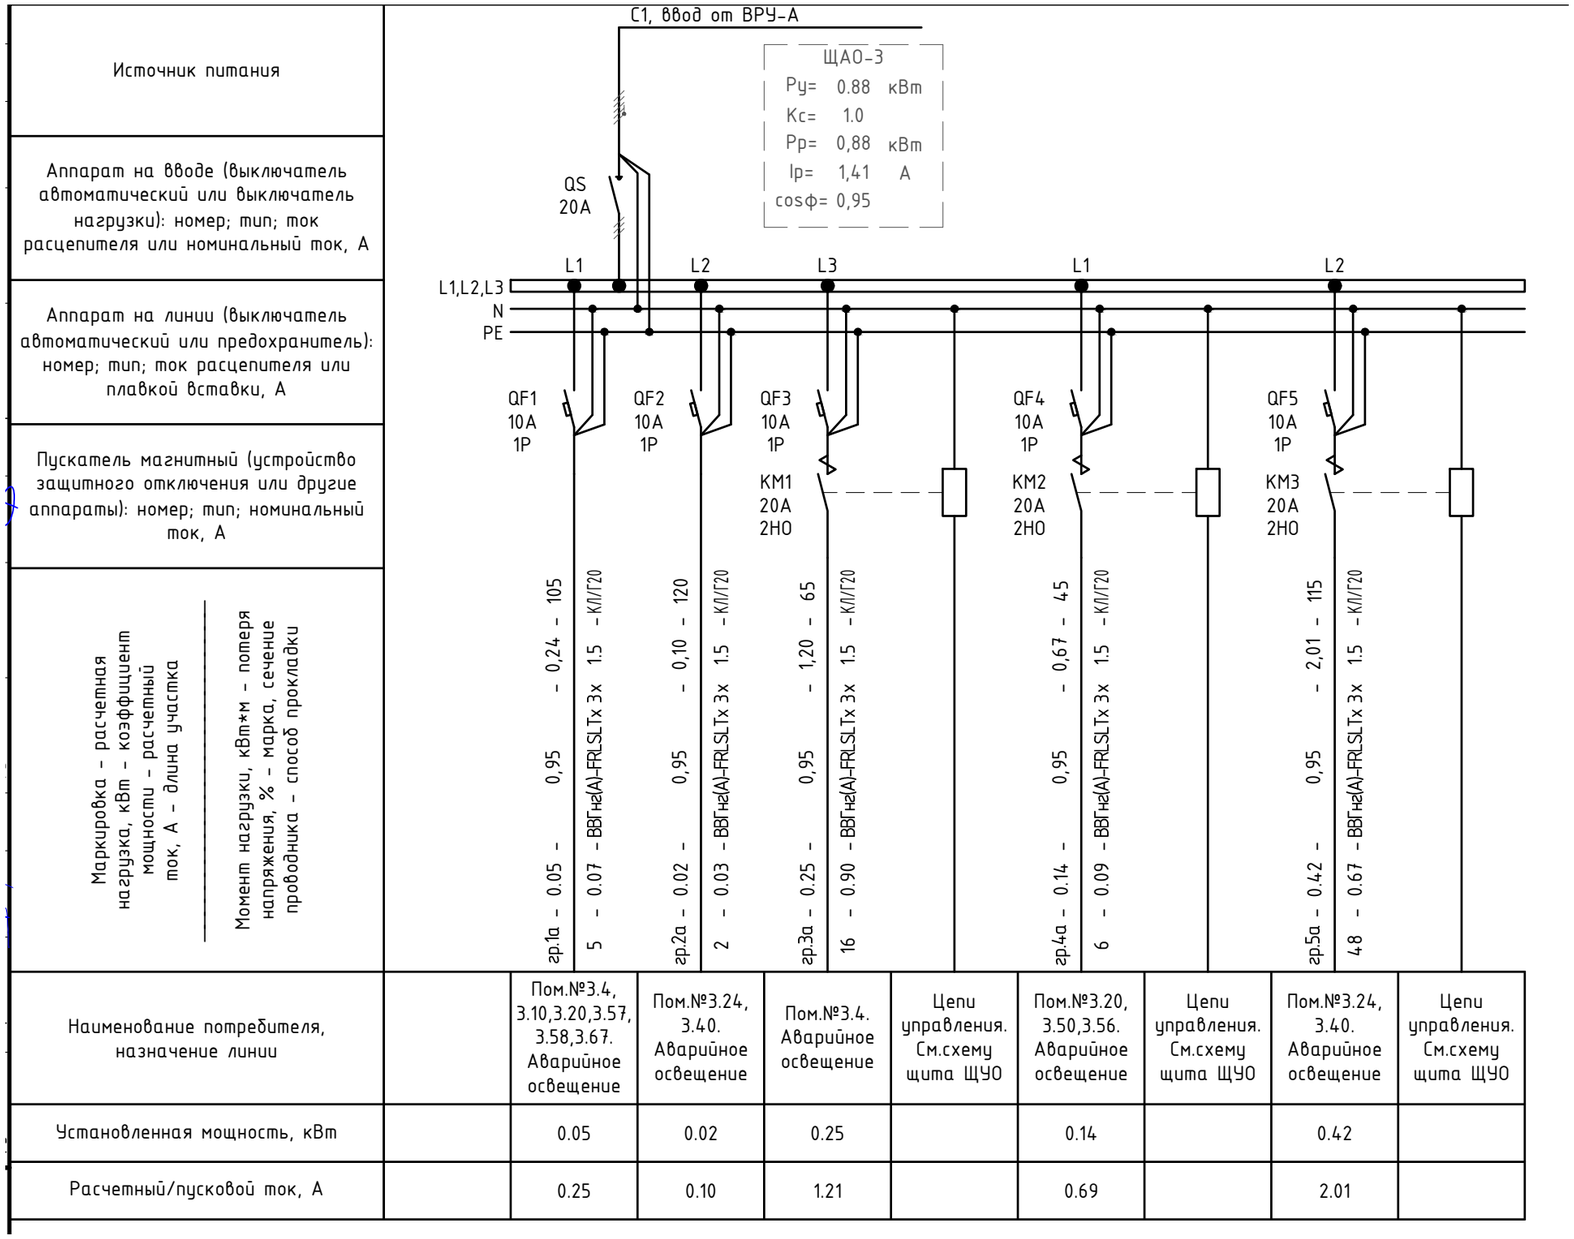

Источник питания									
Аппарат на вводе (выключатель автоматический или выключатель нагрузки): номер; тип; ток расцепителя или номинальный ток, А									
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А									
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А									
Маркировка - расчетная нагрузка, кВт - коэффициент мощности - расчетный ток, А - длина участка / Момент нагрузки, кВт*м - потеря напряжения, % - марка, сечение проводника - способ прокладки		гр.1а - 0.05 - 0,95 - 0,24 - 105 5 - 0.07 - ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х 1.5 -К/I/T20		гр.2а - 0.02 - 0,95 - 0,10 - 120 2 - 0.03 - ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х 1.5 -К/I/T20		гр.3а - 0.25 - 0,95 - 1,20 - 65 16 - 0.90 - ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х 1.5 -К/I/T20		гр.4а - 0.14 - 0,95 - 0,67 - 45 6 - 0.09 - ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х 1.5 -К/I/T20		гр.5а - 0.42 - 0,95 - 2,01 - 115 48 - 0.67 - ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х 1.5 -К/I/T20	
Наименование потребителя, назначение линии		Пом.№3.4, 3.10,3.20,3.57, 3.58,3.67. Аварийное освещение	Пом.№3.24, 3.40. Аварийное освещение	Пом.№3.4. Аварийное освещение	Цепи управления. См.схему щита ЩУО	Пом.№3.20, 3.50,3.56. Аварийное освещение	Цепи управления. См.схему щита ЩУО	Пом.№3.24, 3.40. Аварийное освещение	Цепи управления. См.схему щита ЩУО
Установленная мощность, кВт		0.05	0.02	0.25		0.14		0.42	
Расчетный/пусковой ток, А		0.25	0.10	1.21		0.69		2.01	

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-3 | Вид спереди и сбоку

5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

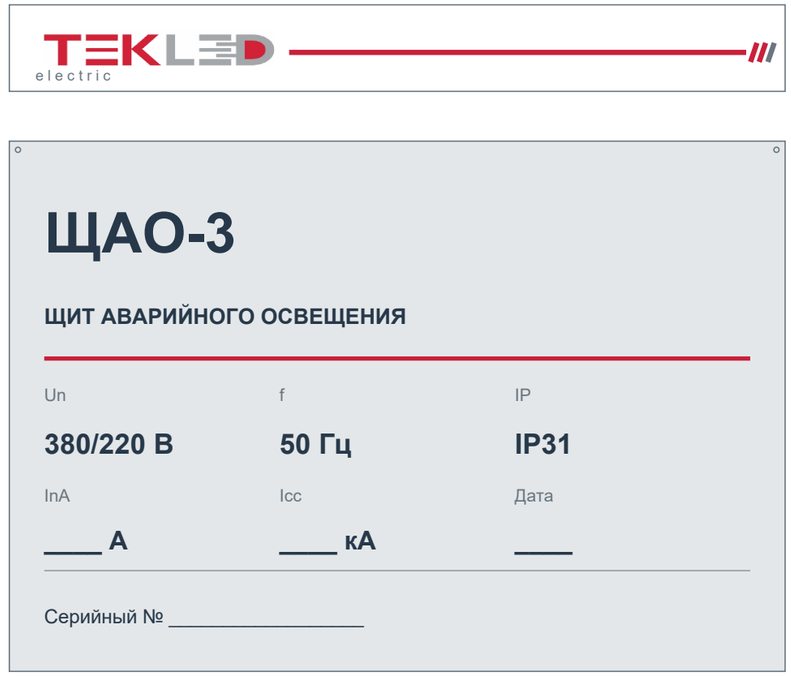

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 модулей

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-3 | Внутренний монтаж

Корпус: 24 модулей | Ряды: 12 + 12 | Аппараты: 11 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 11

Свободно: 1 мод.

Ряд 2 | 12 мод. | занято 0

Свободно: 12 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193180	1	0	—	54×80
QF1–QF5	NXB-63S	296709	1	54.0/72.0/90.0/108.0/126.0	—	18×81
KM1–KM3	256054	256054	1	144.0/162.0/180.0	—	18×85

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСН | Актуальная спецификация

ЩСН (NXW4-36 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-09056	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296827	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
4	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
5	539848	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСН | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 55

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ЩСН NXW4-36 Ру= 14.5 кВт Кс= 0.66 Рр= 9,6 кВт Ip= 18,2 А cosф= 0,80 NXHB-125 32A 3P H19 от ВРУшк	1	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	35	Г20	-	-	-	-	-	-	1	Дн1	1,75	10.6	2.04	Пом.№0.6 Дренажный насос ВК
	2	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	60	Г20	-	-	-	-	-	-	2	Дн3	0,72	5.0	1.44	Пом.№0.18 Дренажный насос ВК
	3	NXBLE-63 3P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	1,5	65	Г25	-	-	-	-	-	-	3	Дн4	1,9	3.8	1.07	Пом.№0.8 Дренажный насос ВК
	4	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	80	Г20	-	-	-	-	-	-	4	Дн2	0,72	5.0	1.92	Пом.№0.4 Дренажный насос ВК
	5	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	80	Г20	-	-	-	-	-	-	5	Дн5	0,9	6.3	2.40	Пом.№0.13 Дренажный насос ВК
	6	NXBLE-63 3P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	1,5	15	Г25	-	-	-	-	-	-	6	Дн6	1,9	3.8	0.25	Пом.№0.1 Дренажный насос ВК
	7	NXB-63 3P	16A	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	2,5	10	П25	ШУ-Н (компл.)	-	ВВГнг(А)-LSLTx 4х	1,5	2	П25	7.1	Н1	2,20	4.5	0.15	Пом.№0.1 Насос ВК хоз.-пит. (рабочий)
									-	ВВГнг(А)-LSLTx 4х	1,5	2	П25	7.2	Н2	2,20	4.5	0.15	Пом.№0.1 Насос ВК хоз.-пит. (рабочий)
									-	ВВГнг(А)-LSLTx 4х	1,5	2	П25	7.3	Н3	2,20	4.5	0.15	

ПВХ	20	230

Изм.	Кол.у

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСН | Вид спереди и сбоку

5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

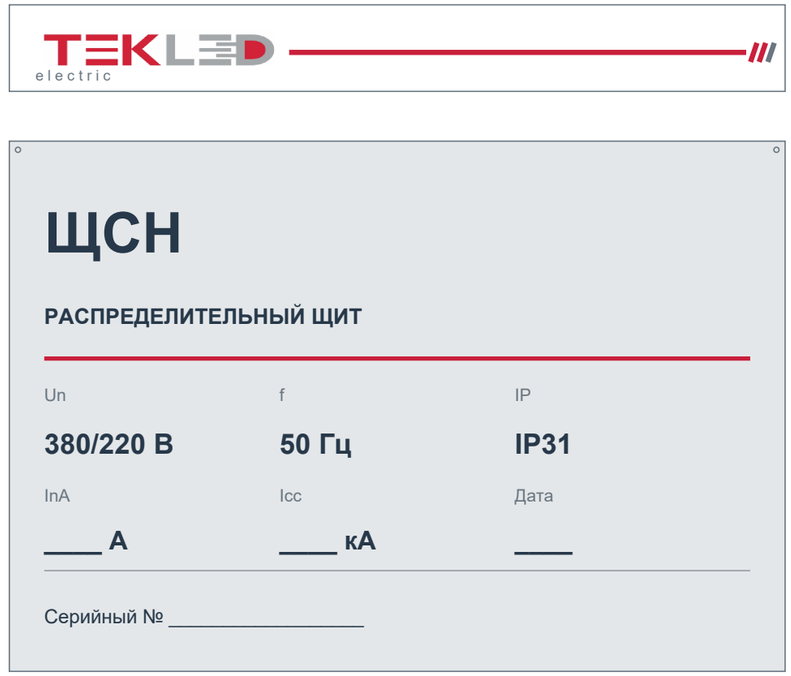

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 + 12 модулей

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСН | Внутренний монтаж

Корпус: 36 модулей | Ряды: 12 + 12 + 12 | Аппараты: 22 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 12

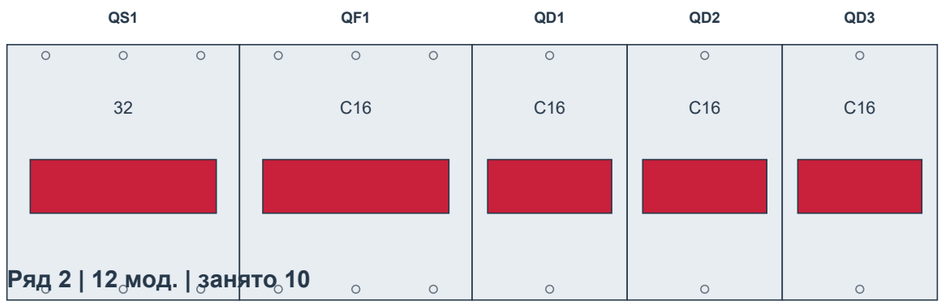

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193181	1	0	—	54×80
QF1	NXB-63S	296827	1	54.0	—	54×81
QD1–QD4	NXBLE-63YH	515381	1/2	108.0/144.0/180.0/0	—	36×86
QD5–QD6	NXBLE-63YH	539848	2	36.0/108.0	—	72×86

Ряд 2 | 12 мод. | занято 10

Свободно: 0 мод.

Ряд 3 | 12 мод. | занято 0

Свободно: 2 мод.

Свободно: 12 мод.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-НП | Актуальная спецификация

ЩС-НП (NXW4-12 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296827	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
4	296826	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
5	296826	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-НП | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 57

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ЩС-НП NXW4-12 Ру= 11.2 кВт Кс= 0.51 Рр= 5,7 кВт Ір= 10,1 А cosф= 0,85 NXHB-125 20А 3Р С7 от ВРУ-А	1	NXB-63 3Р	16А	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	2,5	10	П25	ШУ-НП (компл.)	-	ВВГнг(А)-LSLTx 4х	2,5	2	П25	1.1	Нп1	5,5	9.8	0.34	Пом.№0.1 Насос ВК противопожарный (рабочий)
									-	ВВГнг(А)-LSLTx 4х	2,5	2	П25	1.2	Нп2	5,5	9.8	0.34	Пом.№0.1 Насос ВК противопожарный (резервный)
	2	NXB-63 3Р	10А	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	2,5	5	П25	-	-	-	-	-	-	2	ШУЗ-1	0,1	0.2	0.003	Пом.№0.1 Шкаф управления задвижкой ШУЗ-1,5-00-R3
	3	NXB-63 3Р	10А	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	2,5	5	П25	-	-	-	-	-	-	3	ШУЗ-2	0,1	0.2	0.003	Пом.№0.1 Шкаф управления задвижкой ШУЗ-1,5-00-R3

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-НП | Вид спереди и сбоку

Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

ВИД СПЕРЕДИ

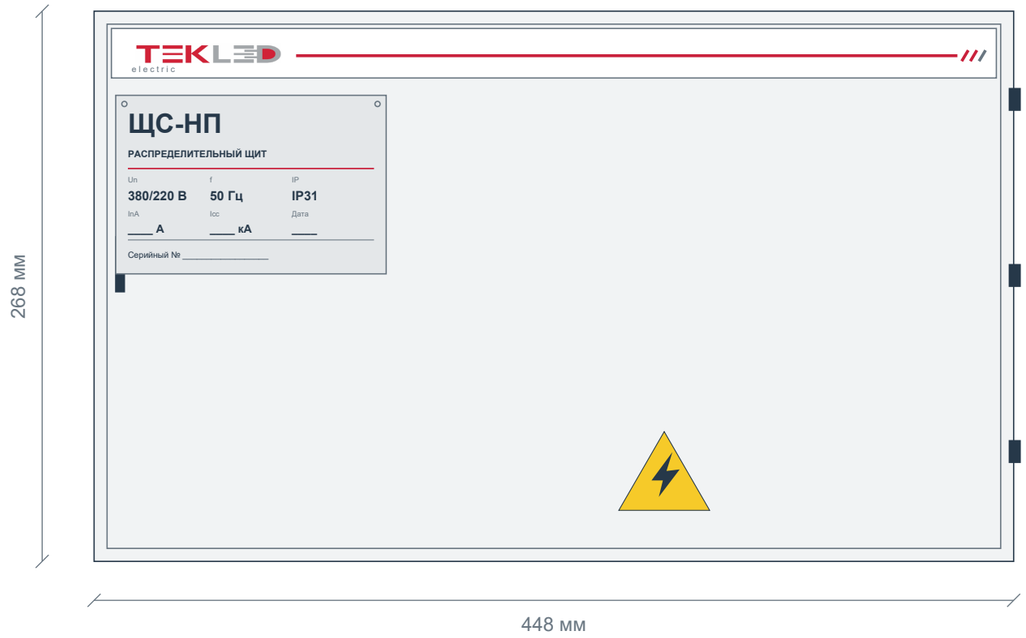

СБОКУ

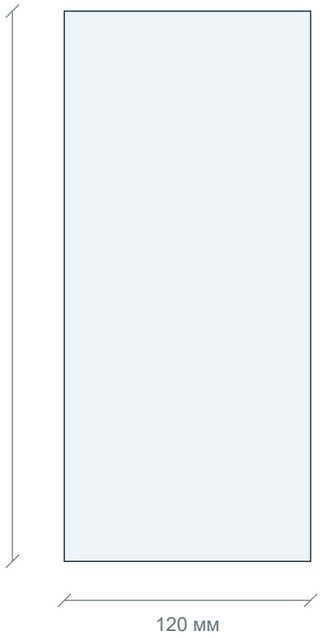

МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

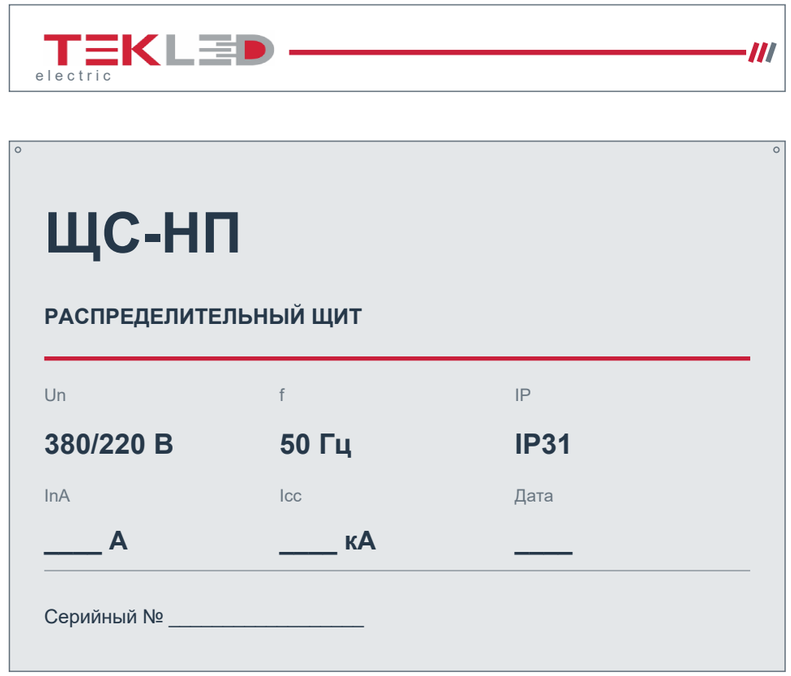

Замок слева | Петли справа

Корпус: 18 модулей

Ш × В × Г: 448 × 268 × 120 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-НП | Внутренний монтаж

Корпус: 18 модулей | Ряды: 18 | Аппараты: 12 мод.

Ряд 1 | 18 мод. | занято 12

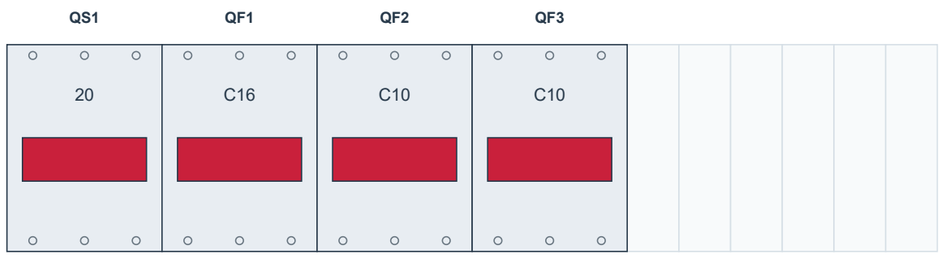

Свободно: 6 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193180	1	0	—	54×80
QF1	NXB-63S	296827	1	54.0	—	54×81
QF2	NXB-63S	296826	1	108.0	—	54×81
QF3	NXB-63S	296826	1	162.0	—	54×81

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-0 | Актуальная спецификация

ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-09056	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193183	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	3	3	chint	Управл.
4	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	3	3	chint	Отход.
5	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
6	296830	Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
7	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	3	3	chint	Отход.
8	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-0 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 58

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ЩСВ-0 NXW4-36 Ру= 38.2 кВт Кс= 0.75 Рр= 28,7 кВт Ip= 51,3 А cosф= 0,85 NXHB-125 63A 3P Н6 от ВРУшк	1	NXB-63 3P	20A	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	2,5	10	Г25	ШУ-ПВ1 (компл.)	–	ВВГнг(А)-LSLTx 4х	2,5	5	П25	1.1	П1	3,0	6.1	0.23	Пом.№0.6 Приточная установка П1
									–	ВВГнг(А)-LSLTx 4х	2,5	6	П25	1.2	В1	3,0	6.1	0.25	Пом.№0.6 Вытяжная установка В1
	2	NXB-63 3P	20A	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	2,5	18	Г25	ШУ-П3 (компл.)	–	ВВГнг(А)-LSLTx 4х	2,5	6	П25	2	П3	3,0	6.1	0.37	Пом.№0.6 Приточная установка П3
	3	NXB-63 3P	20A	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	2,5	40	Г25	ШУ-П2 (компл.)	–	ВВГнг(А)-LSLTx 4х	2,5	5	П25	3	П2	5,50	9.8	1.29	Пом.№0.8 Приточная установка П2
	4	NXB-63 3P	20A	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	2,5	35	Г25	ШУ-П6 (компл.)	–	ВВГнг(А)-LSLTx 4х	2,5	6	П25	4	П6	7,50	13.4	1.60	Пом.№0.18 Приточная установка П6
	5	NXB-63+PH 1P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	1,5	20	Г20	КМ-В30 NQ3-5.5P	12A	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	1,5	20	Г20	5	В30	0,210	1.5	0.47	Пом.№0.5 Вытяжной вентилятор В30
	6	NXB-63 3P	20A	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	2,5	50	Г25	ШУ-П8 (компл.)	–	ВВГнг(А)-LSLTx 4х	2,5	8	П25	6	П8	3,00	6.1	0.90	Пом.№0.8 Приточная установка П8
	7	NXB-63 3P	32A	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	4	50	Г25	–	–	–	–	–	–	7	ККБ ПВ1	12,77	22.8	2.07	Кровля ККБ ПВ1
	8	NXB-63+PH 1P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	1,5	55	Г20	КМ-В32 NQ3-5.5P	12A	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	1,5	5	Г20	8	В32	0,056	0.4	0.19	Пом.№0.15 Вытяжной вентилятор В32
	9	NXB-63+PH 1P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	1,5	57	Г20	КМ-В15 NQ3-5.5P	12A	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	1,5	3	Г20	9	В15	0,210	1.5	0.70	Пом.№0.4 Вытяжной вентилятор В15

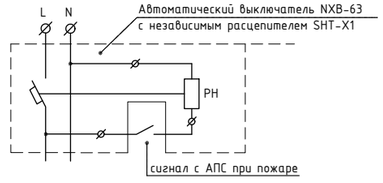

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-0 | Вид спереди и сбоку

5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

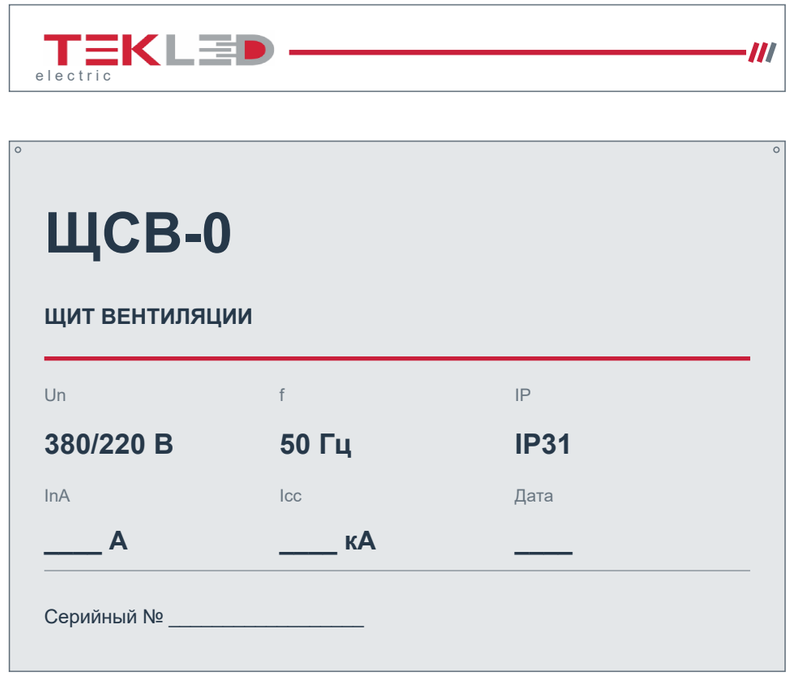

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 + 12 модулей

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-0 | Внутренний монтаж

Корпус: 36 модулей | Ряды: 12 + 12 + 12 | Аппараты: 28 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 12

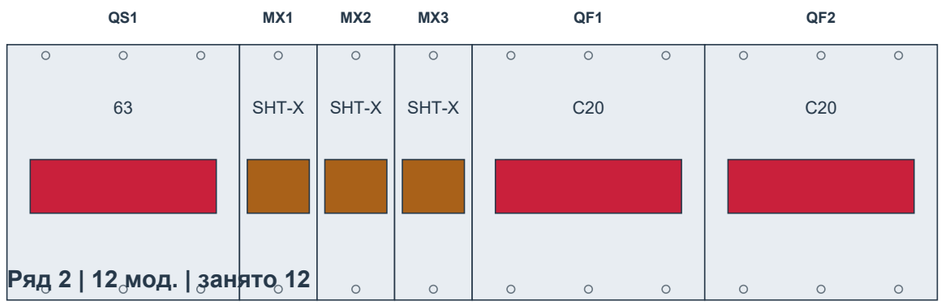

Ряд 2 | 12 мод. | занято 12

Свободно: 0 мод.

Ряд 3 | 12 мод. | занято 4

Свободно: 0 мод.

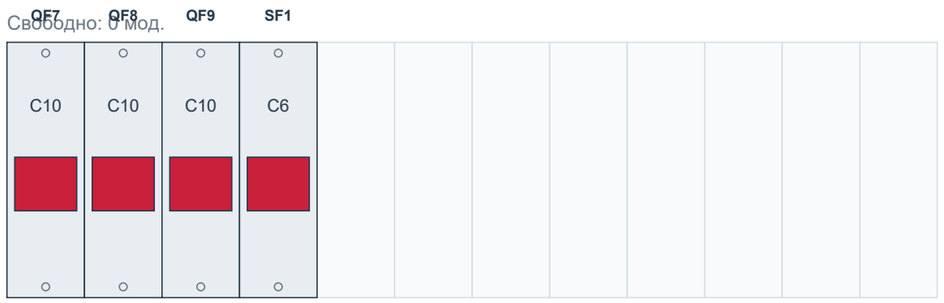

Свободно: 8 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193183	1	0	—	54×80
MX1–MX3	SHT-X1	814989	1	54.0/72.0/90.0	—	18×79
QF1–QF3	NXB-63S	296828	1/2	108.0/162.0/0	—	54×81
QF4–QF5	NXB-63S	296828	2	54.0/108.0	—	54×81
QF6	NXB-63S	296830	2	162.0	—	54×81
QF7–QF9	NXB-63S	296709	3	0/18.0/36.0	—	18×81
SF1	NXB-63S	296708	3	54.0	—	18×81

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-К | Актуальная спецификация

ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-09056	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193184	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	2	2	chint	Управл.
4	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	3	3	chint	Отход.
5	296827	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
6	296831	Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
7	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
8	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-К | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 59

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ЩСВ-К NXW4-24 Ру= 47.4 кВт Кс= 0.78 Рр= 37,0 кВт Ip= 66,1 А cosф= 0,85	1	NXB-63 3P	20A	ВВГнг(А)-LSLTx 5x	2,5	10	Г25	ШУ-П7 (компл.)	-	ВВГнг(А)-LSLTx 4x	2,5	5	П25	1	П7	2,2	4.5	0.11	Пом.№0.13 Приточная установка П7
	2	NXB-63+PH 3P	16A	ВВГнг(А)-LSLTx 5x	2,5	10	Г25	-	-	-	-	-	-	2	У5	6,0	9.3	0.31	Пом.№1.130 Тепловая завеса
	3	NXB-63+PH 3P	20A	ВВГнг(А)-LSLTx 5x	2,5	20	Г25	-	-	-	-	-	-	3	ЩСВ-К1	4,80	9.1	0.50	Пом.№1.140 Щит ЩСВ-К1
	4	NXB-63 3P	20A	ВВГнг(А)-LSLTx 5x	2,5	20	Г25	ШУ-П4 (компл.)	-	ВВГнг(А)-LSLTx 4x	2,5	8	П25	4	П4	5,5	9.8	0.57	Пом.№0.13 Приточная установка П4
NXHB-125 80A 3P Л5 от ВРУст	5	NXB-63 3P	40A	ВВГнг(А)-LSLTx 5x	6	35	Г32	-	-	-	-	-	-	5	ККБ П4	18,03	32.2	1.37	Кровля ККБ П4
	6	NXB-63 3P	25A	ВВГнг(А)-LSLTx 5x	4	35	Г25	-	-	-	-	-	-	6	ККБ П7	10,91	19.5	1.24	Кровля ККБ П7

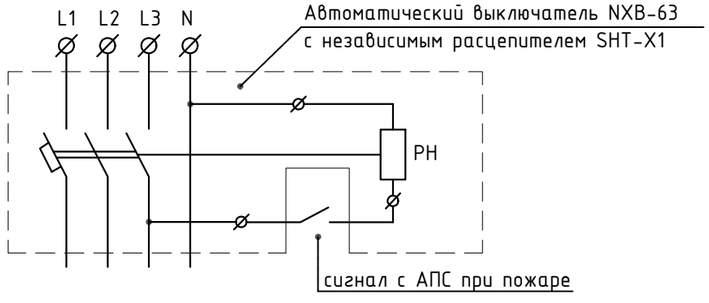

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-К | Вид спереди и сбоку

5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

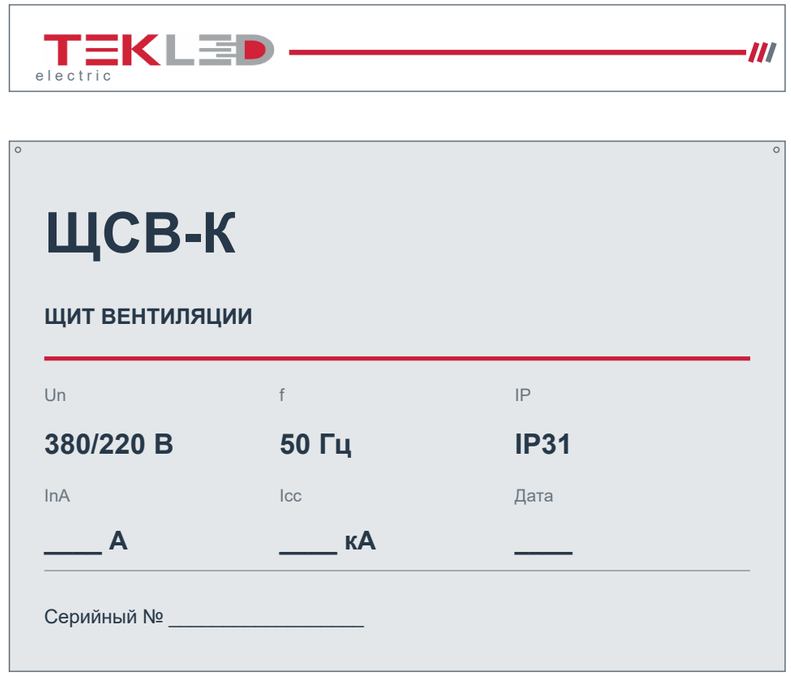

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 + 12 модулей

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-К | Внутренний монтаж

Корпус: 36 модулей | Ряды: 12 + 12 + 12 | Аппараты: 24 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 12

Ряд 2 | 12 мод. | занято 12

Свободно: 0 мод.

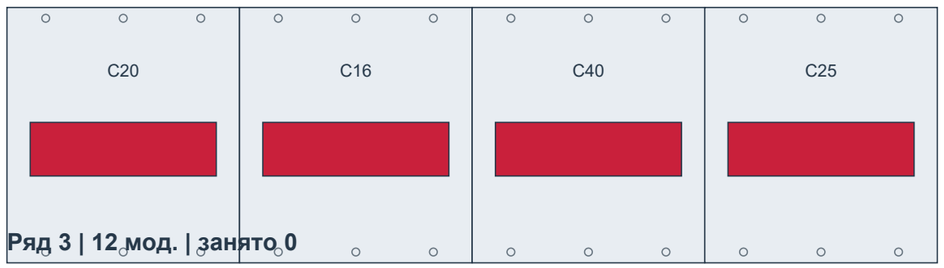

Ряд 3 | 12 мод. | занято 0

Свободно: 0 мод.

Свободно: 12 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193184	1	0	—	54×80
MX1–MX2	SHT-X1	814989	1	54.0/72.0	—	18×79
QF1–QF3	NXB-63S	296828	1/2	90.0/144.0/0	—	54×81
SF1	NXB-63S	296708	1	198.0	—	18×81
QF4	NXB-63S	296827	2	54.0	—	54×81
QF5	NXB-63S	296831	2	108.0	—	54×81
QF6	NXB-63S	296829	2	162.0	—	54×81

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩОВ-1 | Актуальная спецификация

ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-09056	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	7	7	chint	Отход.
3	539848	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Ввод
4	836851	Контактор NXC-25 25A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт	1	1	chint	Отход.
5	PYS-004	Терморегулятор PT330 для систем обогрева (датчик TST05 — по месту)	шт	1	1	pys	Управл.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩОВ-1 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 61

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ЩОВ-1 NXW4-36 Ру= 3,2 кВт Кс= 1,00 Рр= 3,2 кВт Ip= 5,1 А cosф= 0,95 NXBLE-63 16A 30мА 3P+N NXC-25 25A 3P H5 от ВРУшк РТ 330 Датчик TST05	1	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	85	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	1	XT19 XT20	0,29	1.4	1.36	Пом.№1.7,1.148 Обогрев труб К2 (18 метров)
	2	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	120	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	2	XT21 XT22 XT23	0,43	2.1	2.88	Пом.№1.57,1.90,1.103 Обогрев труб К2 (27 метров)
	3	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	70	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	3	XT1 XT2 XT24, XT41	0,51	2.4	1.99	Пом.№1.115,1.121,1.141 Обогрев труб К2 (18 метров) Обогрев воронок Вр-1,Вр-2 (14 метров)
	4	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx	3х4	160	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	4	XT25, XT26 XT27, XT28 XT37, XT38	0,74	3.5	2.45	Пом.№1.166 Обогрев воронок Вр-19,Вр-20,Вр-21,Вр-22 (28 метров) Обогрев труб К2 (18 метров)
	5	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx	3х2,5	95	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	5	XT33, XT34 XT35, XT36 XT39, XT40	0,74	3.5	2.33	Пом.№1.31,1.32 Обогрев воронок Вр-27,Вр-28,Вр-29,Вр-30 (28 метров) Обогрев труб К2 (18 метров)
	6	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx	3х1,5	80	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	6	XT29, XT30 XT31, XT32	0,45	2.1	1.99	Пом.№2.67,2.69 Обогрев воронок Вр-23,Вр-24,Вр-25,Вр-26 (28 метров)
	7	NXB-63 1P	10A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Цепи питания терморегулятора РТ330

Принципиальная схема шкафа управления обогрева ливневой канализации и воронок

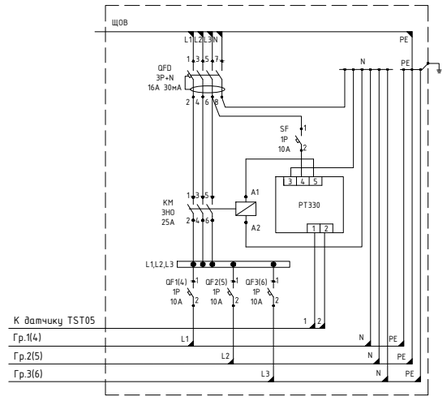

Согласовано: Голобоев, Ибрашков, Берикбаева

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩОВ-1 | Вид спереди и сбоку

5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

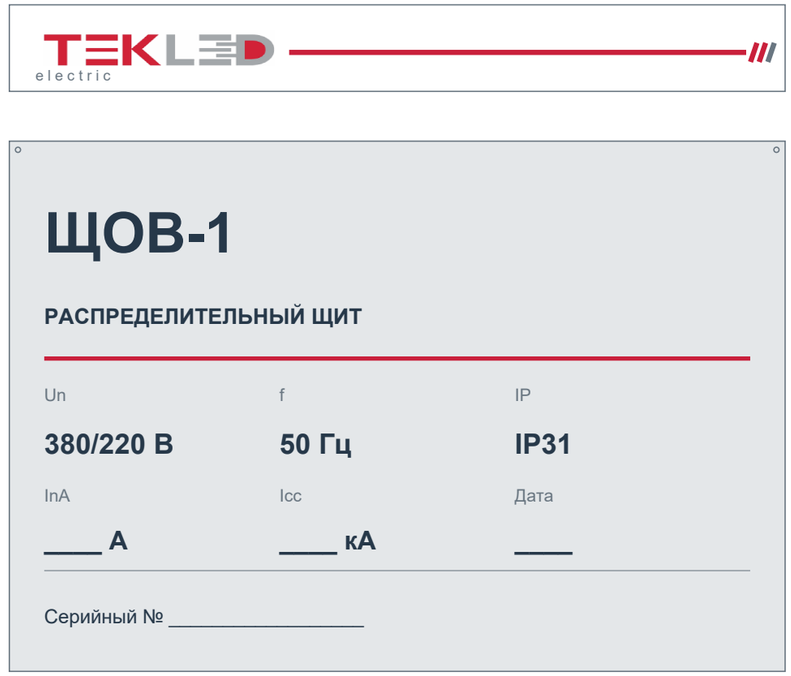

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 + 12 модулей

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩОВ-1 | Внутренний монтаж

Корпус: 36 модулей | Ряды: 12 + 12 + 12 | Аппараты: 11 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 11

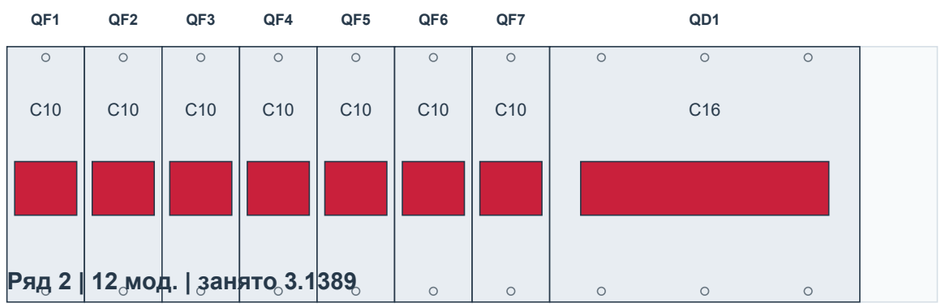

Ряд 2 | 12 мод. | занято 3.1389

Свободно: 1 мод.

Ряд 3 | 12 мод. | занято 0

Свободно: 8.8611 мод.

Свободно: 12 мод.

KA1 PT330

Г × В: —

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QF1–QF7	NXB-63S	296709	1	0/18.0/36.0/54.0/72.0/90.0/108.0	—	18×81
QD1	NXBLE-63YH	539848	1	126.0	—	72×86
KM1	NXC-25	836851	2	0	—	56.5×87
KA1	PT330	PYS-004	—	0	—	—

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-СС1 | Актуальная спецификация

ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296711	Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
4	296712	Авт. выкл. NXB-63S 1P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
5	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	3	3	chint	Отход.
6	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-СС1 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 62

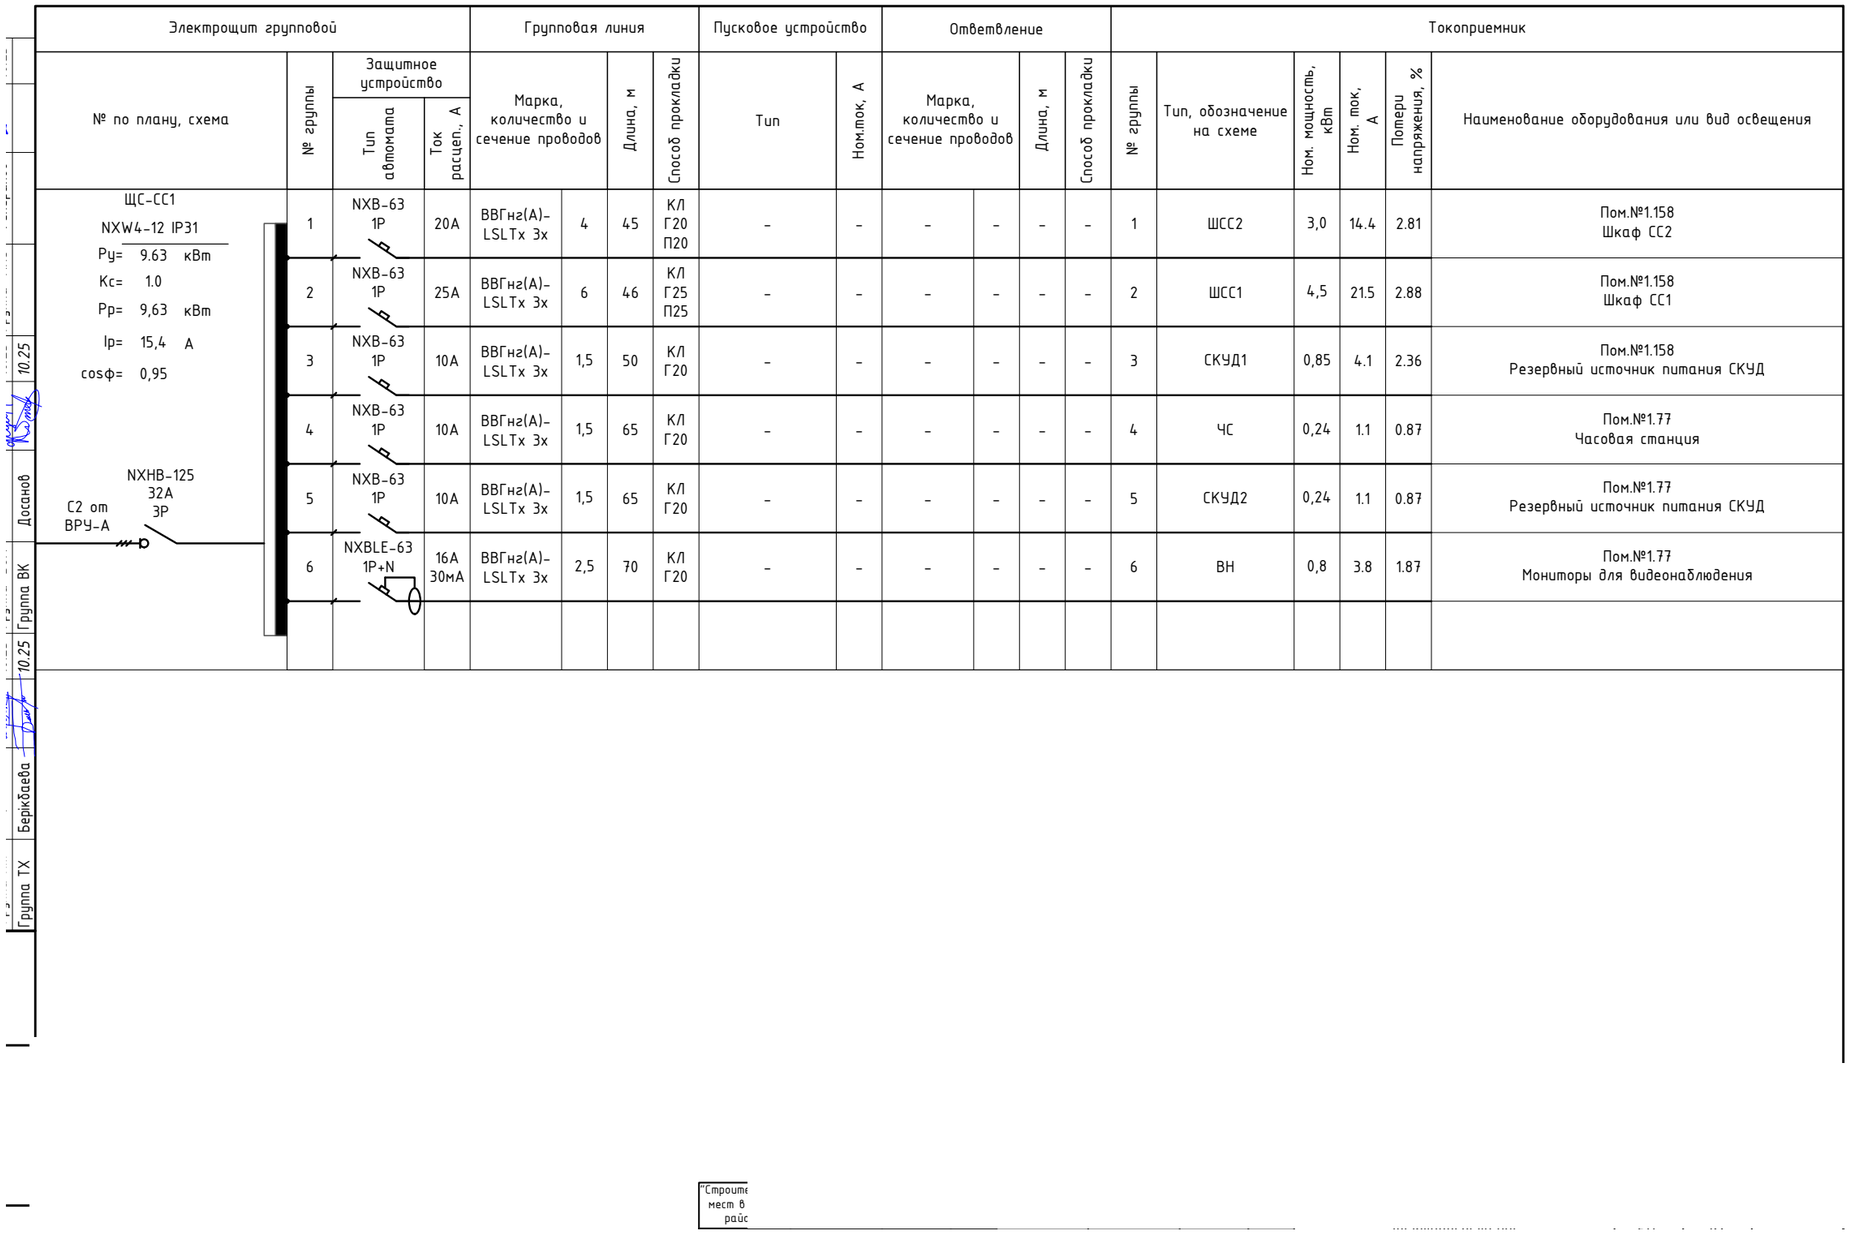

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
	1	NXB-63 1P	20A	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	45	КЛ Г20 П20	–	–	–	–	–	–	1	ШСС2	3,0	14.4	2.81	Пом.№1.158 Шкаф СС2
	2	NXB-63 1P	25A	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	6	46	КЛ Г25 П25	–	–	–	–	–	–	2	ШСС1	4,5	21.5	2.88	Пом.№1.158 Шкаф СС1
	3	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	1,5	50	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	3	СКУД1	0,85	4.1	2.36	Пом.№1.158 Резервный источник питания СКУД
	4	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	1,5	65	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	4	ЧС	0,24	1.1	0.87	Пом.№1.77 Часовая станция
	5	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	1,5	65	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	5	СКУД2	0,24	1.1	0.87	Пом.№1.77 Резервный источник питания СКУД
	6	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	70	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	6	ВН	0,8	3.8	1.87	Пом.№1.77 Мониторы для видеонаблюдения

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-СС1 | Вид спереди и сбоку

Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

ВИД СПЕРЕДИ

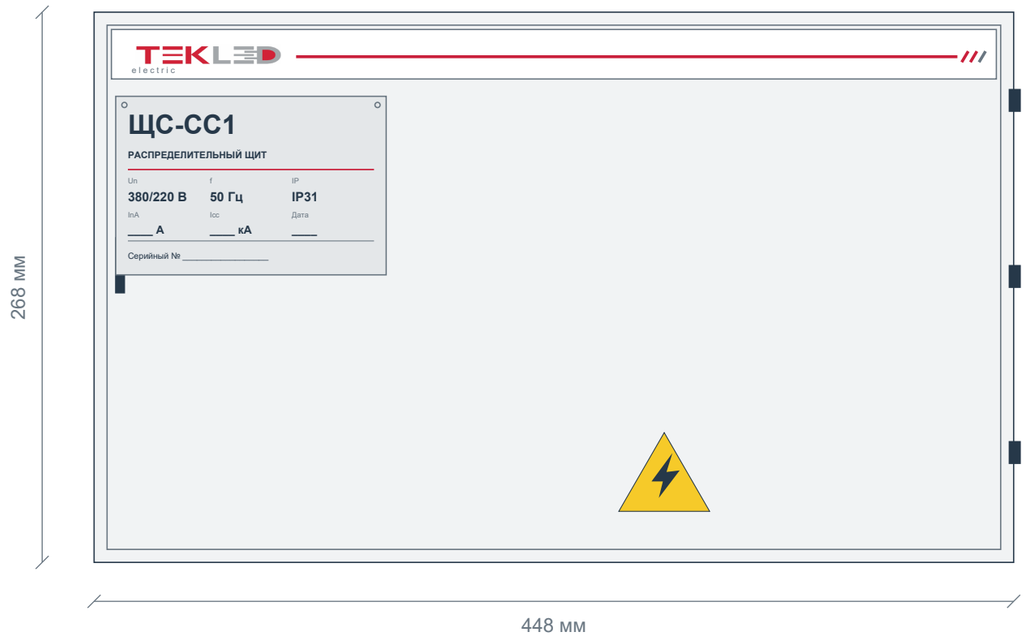

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

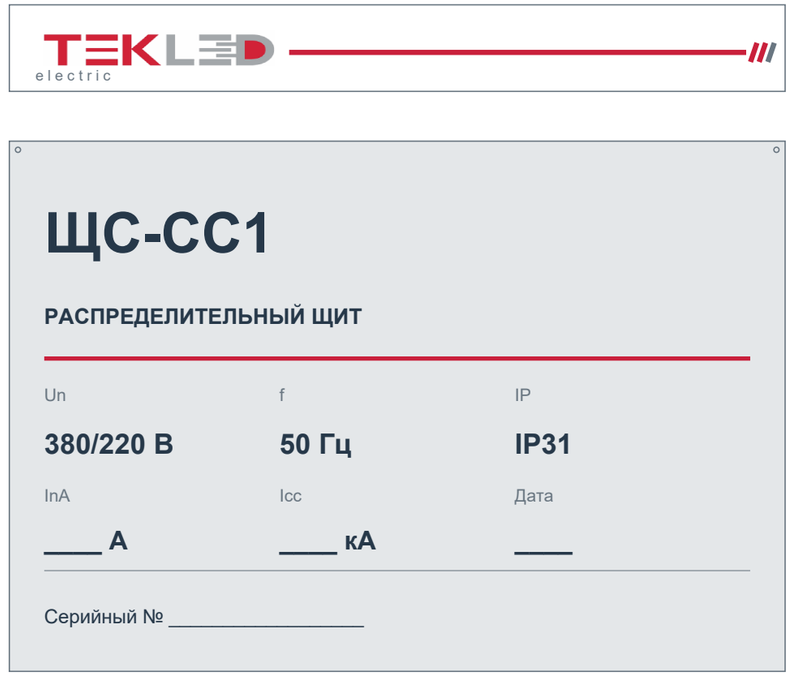

Замок слева | Петли справа

Корпус: 18 модулей

Ш × В × Г: 448 × 268 × 120 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-СС1 | Внутренний монтаж

Корпус: 18 модулей | Ряды: 18 | Аппараты: 10 мод.

Ряд 1 | 18 мод. | занято 10

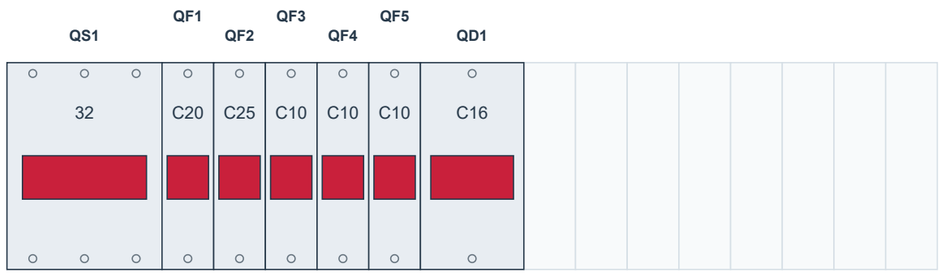

Свободно: 8 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193181	1	0	—	54×80
QF1	NXB-63S	296711	1	54.0	—	18×81
QF2	NXB-63S	296712	1	72.0	—	18×81
QF3–QF5	NXB-63S	296709	1	90.0/108.0/126.0	—	18×81
QD1	NXBLE-63YH	515381	1	144.0	—	36×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-1 | Актуальная спецификация

ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-09056	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
3	296831	Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
4	296827	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
5	296827	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
6	296712	Авт. выкл. NXB-63S 1P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
7	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
8	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-1 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 63

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов	Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов	Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ЩСВ-1 NXW4-24 Ру= 30.8 кВт Кс= 0.70 Рр= 21,5 кВт Ip= 33,4 А cosф= 0,98	1	NXB-63 3P	16A	ВВГнг(А)-LSLTx 5x	2,5	55	КЛ Г25	–	–	–	–	1	У2	6,0	9.3	1.71	Пом.№1.1 Тепловая завеса
	2	NXB-63 3P	16A	ВВГнг(А)-LSLTx 5x	2,5	57	КЛ Г25	–	–	–	–	2	У1	6,0	9.3	1.78	Пом.№1.1 Тепловая завеса
	3	NXB-63 3P	16A	ВВГнг(А)-LSLTx 5x	2,5	65	КЛ Г25	–	–	–	–	3	У4	6,0	9.3	2.03	Пом.№1.76 Тепловая завеса
	4	NXB-63 3P	16A	ВВГнг(А)-LSLTx 5x	2,5	67	КЛ Г25	–	–	–	–	4	У3	6,0	9.3	2.09	Пом.№1.76 Тепловая завеса
NXB-63 40A 3P Н7 от ВРУшк РН сигнал с АПС отключение при пожаре	5	NXB-63 1P	25A	ВВГнг(А)-LSLTx 3x	6	45	КЛ Г25	K1 (наружный блок)	–	–	–	5	K1	3,29	19.9	2.06	Фасад Кондиционер K1 (наружный блок рабочий)
									–	ВВГнг(А)-LSLTx 4x	1,5	10	Г20	5.1	K1.1	0,03	0.2	0.02	Пом.№1.158 Кондиционер K1.1 (внутренний блок)
	6	NXB-63 1P	25A	ВВГнг(А)-LSLTx 3x	6	47	КЛ Г25	K2 (наружный блок)	–	–	–	–	–	6	K2	3,29	19.9	2.15	Фасад Кондиционер K2 (наружный блок резервный)
									–	ВВГнг(А)-LSLTx 4x	1,5	10	Г20	6.1	K2.1	0,03	0.2	0.02	Пом.№1.158 Кондиционер K2.1 (внутренний блок)
	7	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 3x	1,5	25	КЛ Г20	KM-B31 NQ3-5.5P	12A	ВВГнг(А)-LSLTx 3x	1,5	10	Г20	7	B31	0,056	0.4	0.11	Пом.№1.25 Вытяжной вентилятор B31
	8	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 3x	1,5	50	КЛ Г20	KM-B6 NQ3-5.5P	12A	ВВГнг(А)-LSLTx 3x	1,5	10	Г20	8	B6	0,056	0.4	0.19	Пом.№1.54 Вытяжной вентилятор B6

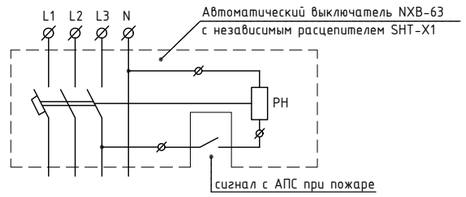

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-1 | Вид спереди и сбоку

5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

TEKLED
electric

ЩСВ-1

ЩИТ ВЕНТИЛЯЦИИ

Un	f	IP
380/220 В	**50 Гц**	**IP31**
InA	Icc	Дата
___ A	**___ кА**	**___**

Серийный № _____

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 + 12 модулей

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-1 | Внутренний монтаж

Корпус: 36 модулей | Ряды: 12 + 12 + 12 | Аппараты: 21 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 12

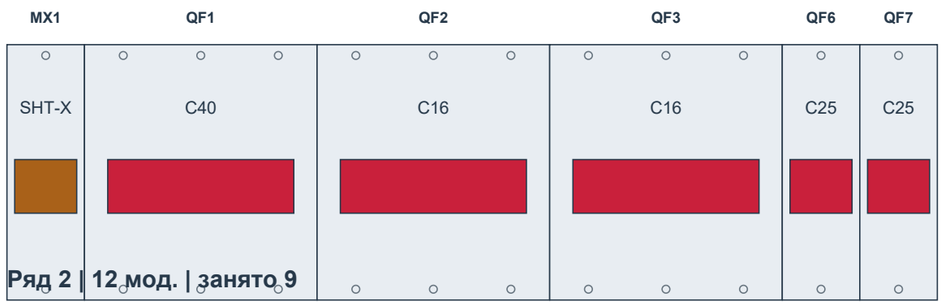

Ряд 2 | 12 мод. | занято 9

Свободно: 0 мод.

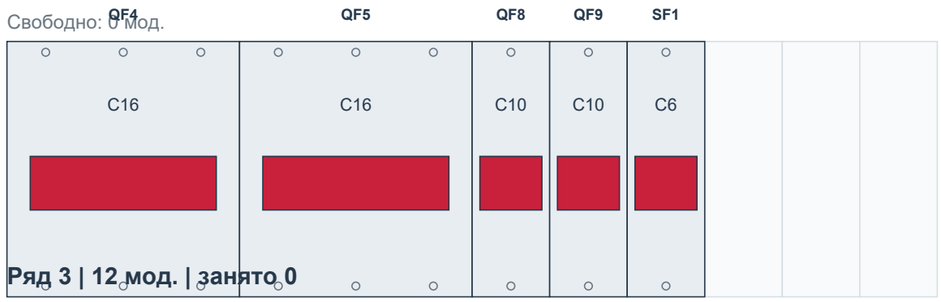

Ряд 3 | 12 мод. | занято 0

Свободно: 3 мод.

Свободно: 12 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
MX1	SHT-X1	814989	1	0	—	18×79
QF1	NXB-63S	296831	1	18.0	—	54×81
QF2–QF3	NXB-63S	296827	1	72.0/126.0	—	54×81
QF6–QF7	NXB-63S	296712	1	180.0/198.0	—	18×81
QF4–QF5	NXB-63S	296827	2	0/54.0	—	54×81
QF8–QF9	NXB-63S	296709	2	108.0/126.0	—	18×81
SF1	NXB-63S	296708	2	144.0	—	18×81

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС1 | Актуальная спецификация

ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	5	5	chint	Отход.
4	296711	Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
5	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС1 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 64

ЩС-ПС1
NXW4-12
Ру= 3.22 кВт
Кс= 1.0
Рр= 3,22 кВт
Ip= 7,5 А
cosф= 0,65

NXHB-125
32A
3P
С4 от
ВРУ-А

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
	1	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х	1,5	100	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	1	ОЗК	0,040	0.3	0.22	Пом.№1.7,1.157-1.160,1.166 Огнезадерживающий клапан
	2	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х	1,5	105	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	2	ОЗК	0,032	0.2	0.19	Пом.№1.16,1.25,1.31,1.32,1.111 Огнезадерживающий клапан
	3	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х	1,5	115	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	3	ОЗК	0,024	0.2	0.15	Пом.№1.70,1.82,1.103 Огнезадерживающий клапан
	4	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х	1,5	70	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	4	АПС	0,66	4.6	2.57	Пом.№1.77 Резервный источник питания АПС
	5	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х	1,5	50	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	5	АГПТ1	0,12	0.8	0.33	Пом.№1.158 Резервный источник питания АГПТ
	6	NXB-63 1P	20A	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х	2,5	25	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	6	ЩС-ПС2	0,344	2.4	0.29	Пом.№2.71 Щит ЩС-ПС2
	7	NXB-63 1P	16A	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х	4	52	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	7	СОУЭ	2,0	14.0	2.17	Пом.№1.158 Резервный источник питания СОУЭ

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС1 | Вид спереди и сбоку

Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

ВИД СПЕРЕДИ

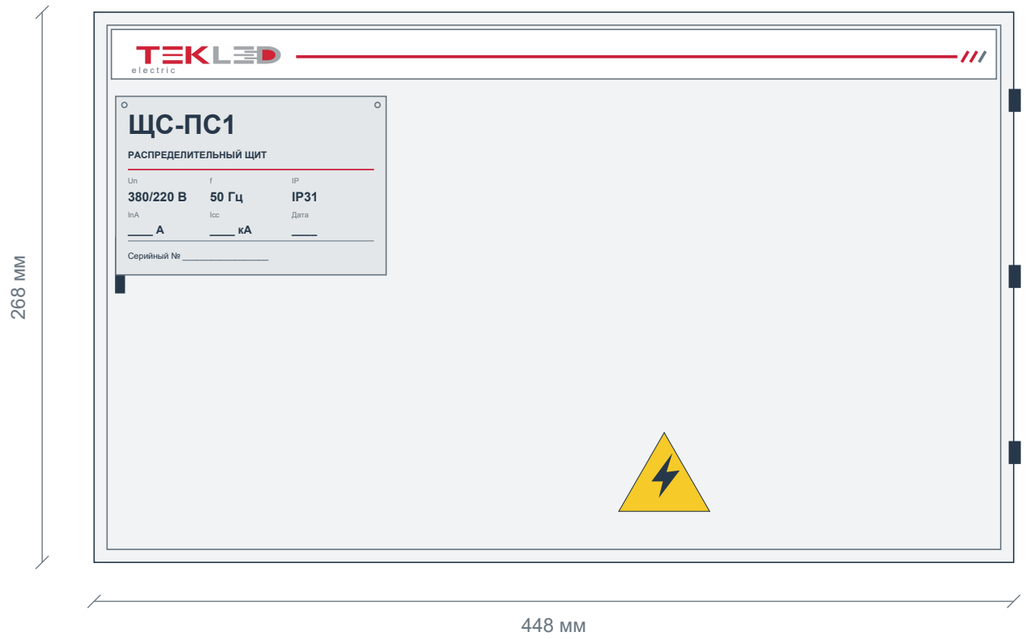

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

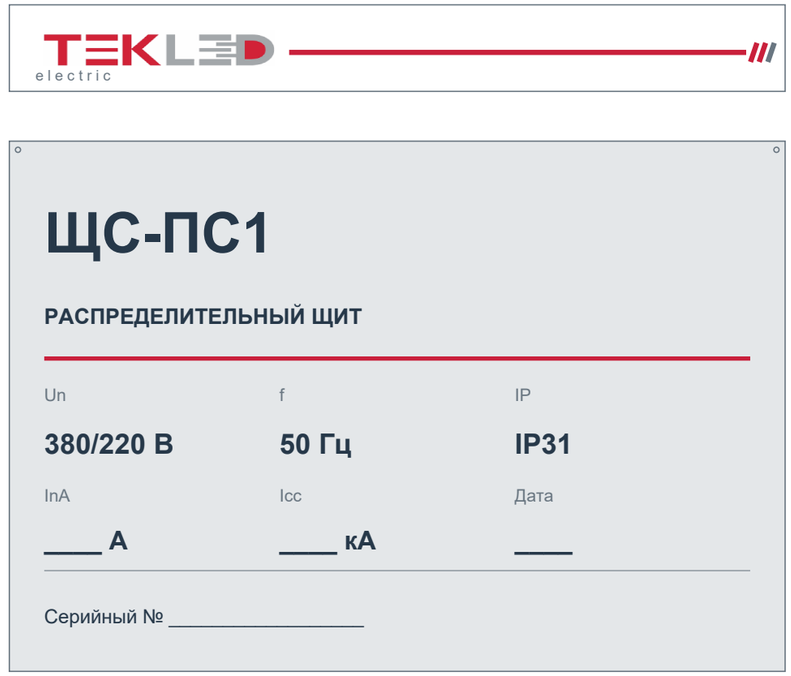

Замок слева | Петли справа

Корпус: 18 модулей

Ш × В × Г: 448 × 268 × 120 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС1 | Внутренний монтаж

Корпус: 18 модулей | Ряды: 18 | Аппараты: 10 мод.

Ряд 1 | 18 мод. | занято 10

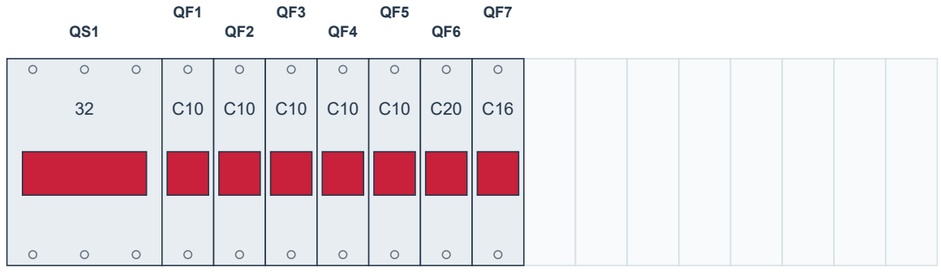

Свободно: 8 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193181	1	0	—	54×80
QF1–QF5	NXB-63S	296709	1	54.0/72.0/90.0/108.0/126.0	—	18×81
QF6	NXB-63S	296711	1	144.0	—	18×81
QF7	NXB-63S	296710	1	162.0	—	18×81

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-СС2 | Актуальная спецификация

ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
4	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
5	296712	Авт. выкл. NXB-63S 1P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-СС2 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 65

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ЩС-СС2 NXW4-12 IP31 Ру= 11.8 кВт Кс= 1.0 Рр= 11,8 кВт Ip= 18,9 А cosф= 0,95 NXHB-125 32A 3P С3 от ВРУ-А	1	NXB-63 1P	16A	ВВГнг(А)-LSLTx 3x	2,5	15	Г20 П20	–	–	–	–	–	–	1	ШСС5	2,5	12.0	1.25	Пом.№2.70 Шкаф СС5
	2	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 3x	1,5	45	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	2	СКУД3	0,65	3.1	1.63	Пом.№2.84 Резервный источник питания СКУД
	3	NXB-63 1P	25A	ВВГнг(А)-LSLTx 3x	6	40	КЛ Г25 П25	–	–	–	–	–	–	3	ШСС3	4,0	19.1	2.22	Пом.№2.84 Шкаф СС3
	4	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 3x	1,5	70	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	4	СКУД4	0,65	3.1	2.53	Пом.№2.53 Резервный источник питания СКУД
	5	NXB-63 1P	25A	ВВГнг(А)-LSLTx 3x	10	70	КЛ Г32 П25	–	–	–	–	–	–	5	ШСС4	4,0	19.1	2.33	Пом.№2.53 Шкаф СС4

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-СС2 | Вид спереди и сбоку

Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

ВИД СПЕРЕДИ

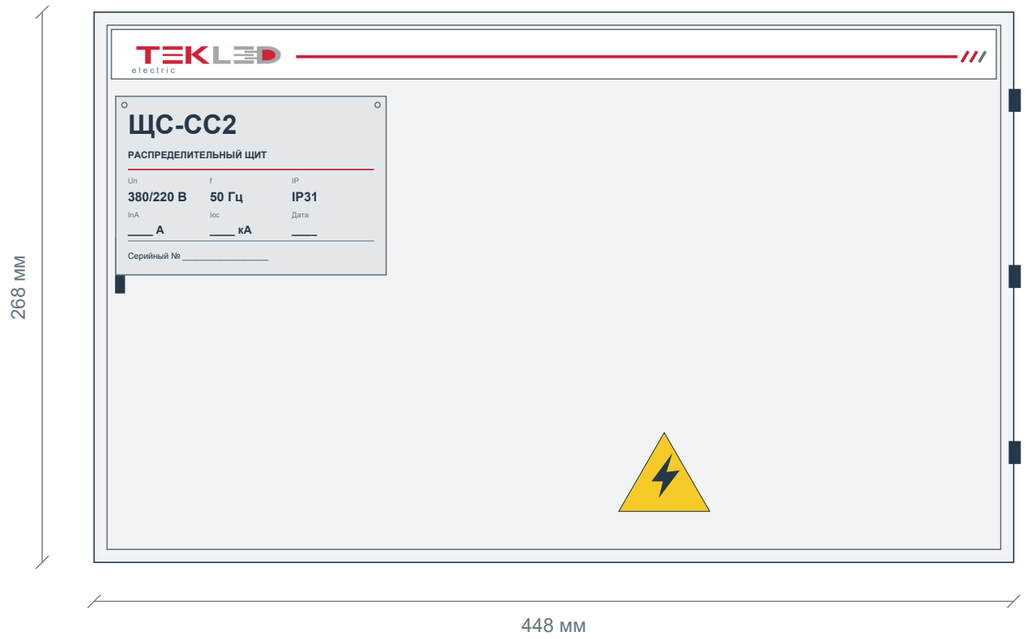

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

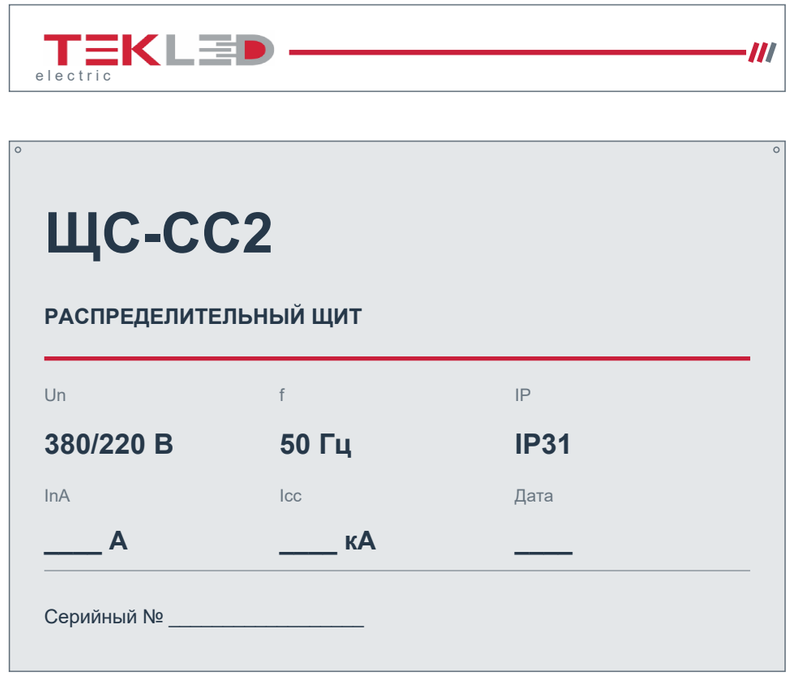

Замок слева | Петли справа

Корпус: 18 модулей

Ш × В × Г: 448 × 268 × 120 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-СС2 | Внутренний монтаж

Корпус: 18 модулей | Ряды: 18 | Аппараты: 8 мод.

Ряд 1 | 18 мод. | занято 8

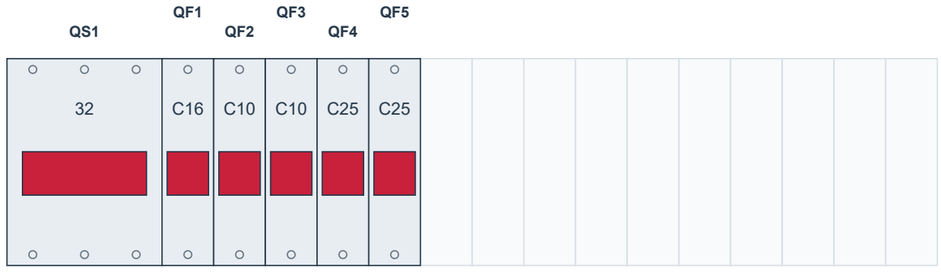

Свободно: 10 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193181	1	0	—	54×80
QF1	NXB-63S	296710	1	54.0	—	18×81
QF2–QF3	NXB-63S	296709	1	72.0/90.0	—	18×81
QF4–QF5	NXB-63S	296712	1	108.0/126.0	—	18×81

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС2 | Актуальная спецификация

ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193166	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	5	5	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС2 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 66

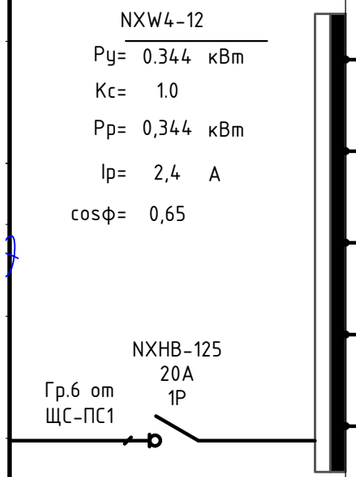

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
	1	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х	1,5	95	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	1	ОЗК	0,028	0.2	0.15	Пом.№2.9,2.76,2.79,2.84,2.85 Огнезадерживающий клапан
	2	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х	1,5	145	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	2	ОЗК	0,044	0.3	0.35	Пом.№2.13,2.19,2.61,2.67,2.69,2.70,2.71 Огнезадерживающий клапан
	3	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х	1,5	125	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	3	ОЗК	0,032	0.2	0.22	Пом.№2.23-2.25,2.43,2.52 Огнезадерживающий клапан
	4	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х	1,5	40	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	4	АГПТ3	0,12	0.8	0.27	Пом.№2.84 Резервный источник питания АГПТ
	5	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х	1,5	65	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	5	АГПТ4	0,12	0.8	0.43	Пом.№2.53 Резервный источник питания АГПТ

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС2 | Вид спереди и сбоку

Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)

ВИД СПЕРЕДИ

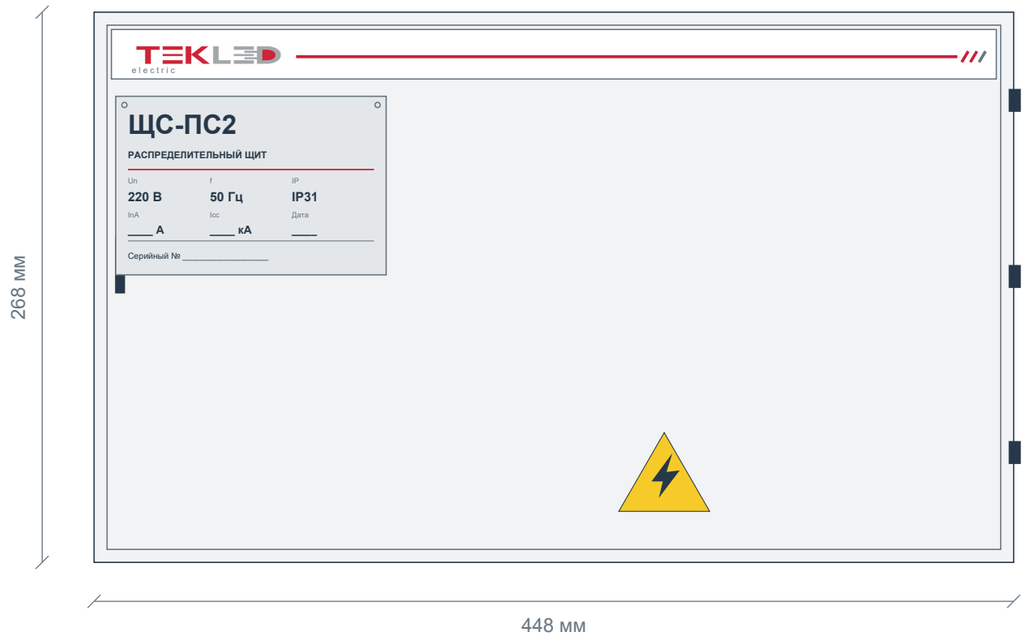

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

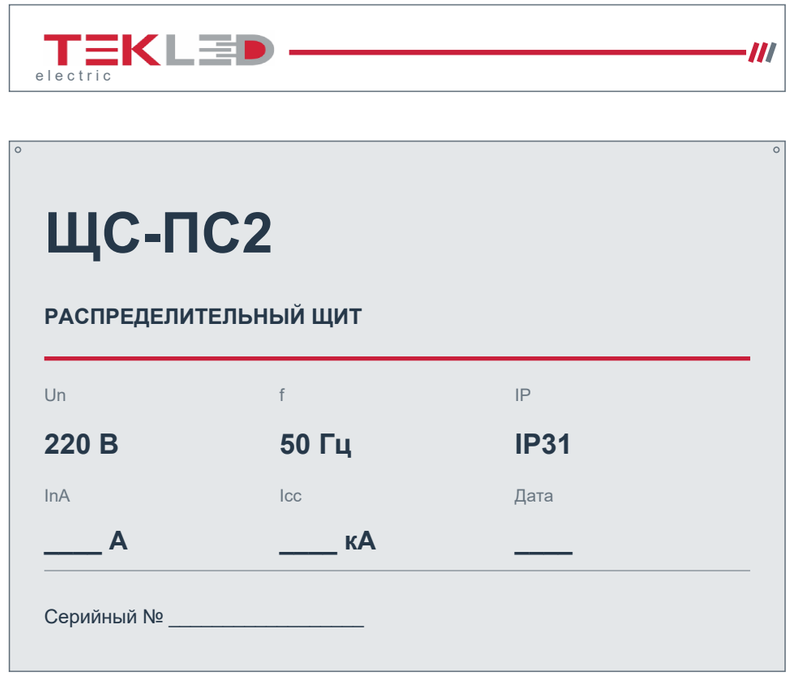

Замок слева | Петли справа

Корпус: 18 модулей

Ш × В × Г: 448 × 268 × 120 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС2 | Внутренний монтаж

Корпус: 18 модулей | Ряды: 18 | Аппараты: 6 мод.

Ряд 1 | 18 мод. | занято 6

Свободно: 12 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193166	1	0	—	18×80
QF1–QF5	NXB-63S	296709	1	18.0/36.0/54.0/72.0/90.0	—	18×81

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩОВ-2 | Актуальная спецификация

ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-09056	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	4	4	chint	Отход.
3	539848	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Ввод
4	836851	Контактор NXC-25 25A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт	1	1	chint	Отход.
5	PYS-004	Терморегулятор PT330 для систем обогрева (датчик TST05 — по месту)	шт	1	1	pys	Управл.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩОВ-2 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 67

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ЩОВ-2 NXW4-36 Ру= 2.2 кВт Кс= 1.00 Рр= 2,2 кВт Iр= 3,6 А cosф= 0,95 NXBLE-63 16A 30мА 3P+N NXC-25 25A 3P H5 от ВРУшк PT 330 t Датчик TST05	1	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	90	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	1	XT5,XT6,XT7 XT8,XT15,XT16 XT42,XT43	0,90	4.3	2.69	Пом.№3.4 Обогрев воронок Вр-5,Вр-6,Вр-7,Вр-8,Вр-15,Вр-16,Вр-31,ВР-32 (56 метров)
	2	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	1,5	60	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	2	XT9,XT10 XT11,XT12 XT44,XT45	0,67	3.2	2.24	Пом.№3.20,3.24 Обогрев воронок Вр-9,Вр-10,Вр-11,Вр-12,Вр-33,Вр-34 (42 метра)
	3	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	105	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	3	XT3,XT4 XT13,XT14 XT17,XT18	0,67	3.2	2.35	Пом.№3.24,3.40 Обогрев воронок Вр-3,Вр-4,Вр-13,Вр-14,Вр-17,Вр-18 (42 метра)
	4	NXB-63 1P	10A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Цепи питания терморегулятора РТ330

Принципиальная схема шкафа управления обогрева ливневой канализации и воронок

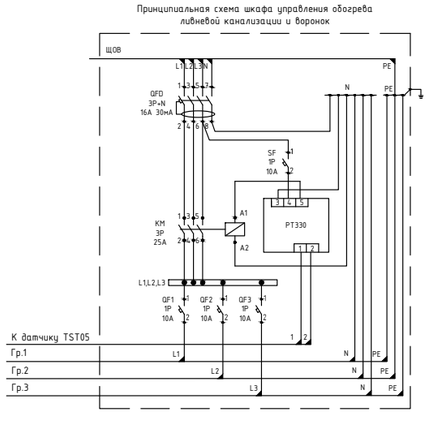

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩОВ-2 | Вид спереди и сбоку

5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

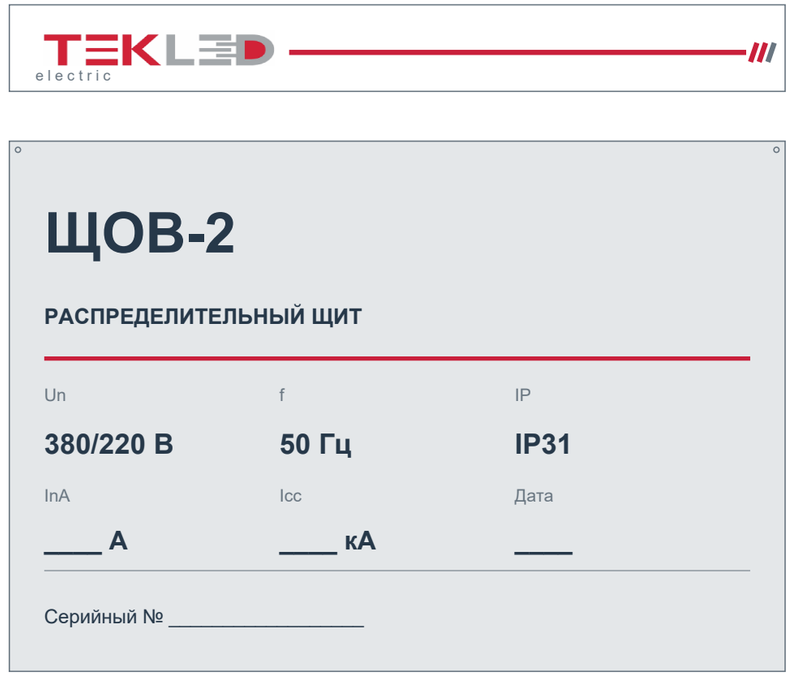

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 + 12 модулей

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩОВ-2 | Внутренний монтаж

Корпус: 36 модулей | Ряды: 12 + 12 + 12 | Аппараты: 8 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 11.1389

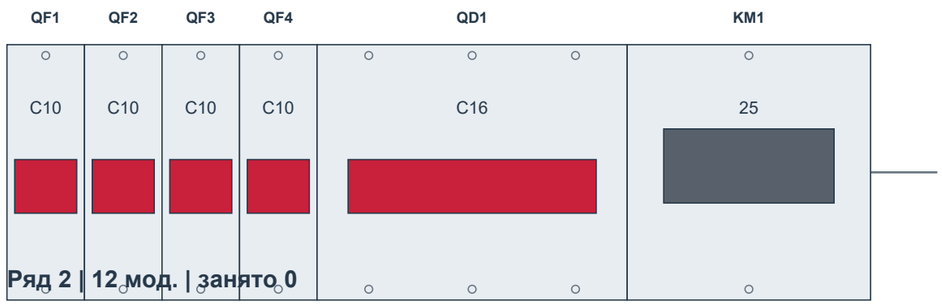

Ряд 2 | 12 мод. | занято 0

Свободно: 0.8611 мод.

Ряд 3 | 12 мод. | занято 0

Свободно: 12 мод.

Свободно: 12 мод.

KA1 PT330

Г × В: —

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QF1–QF4	NXB-63S	296709	1	0/18.0/36.0/54.0	—	18×81
QD1	NXBLE-63YH	539848	1	72.0	—	72×86
KM1	NXC-25	836851	1	144.0	—	56.5×87
KA1	PT330	PYS-004	—	0	—	—

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС3 | Актуальная спецификация

ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-09056	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193183	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
4	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
5	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	3	3	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС3 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 68

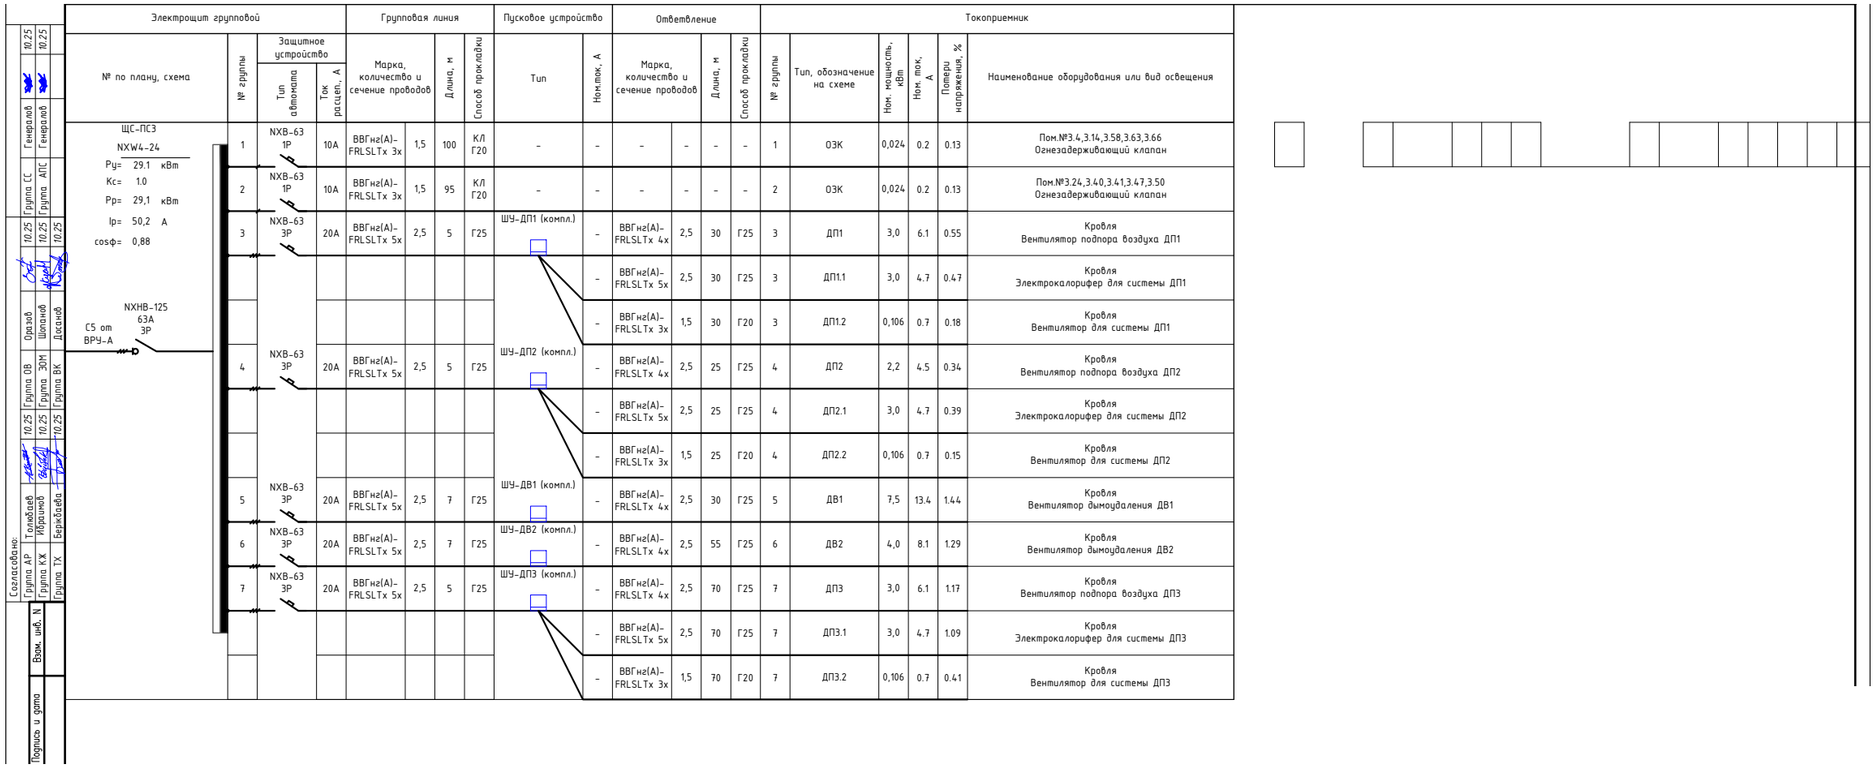

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС3 | Вид спереди и сбоку

5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ



МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

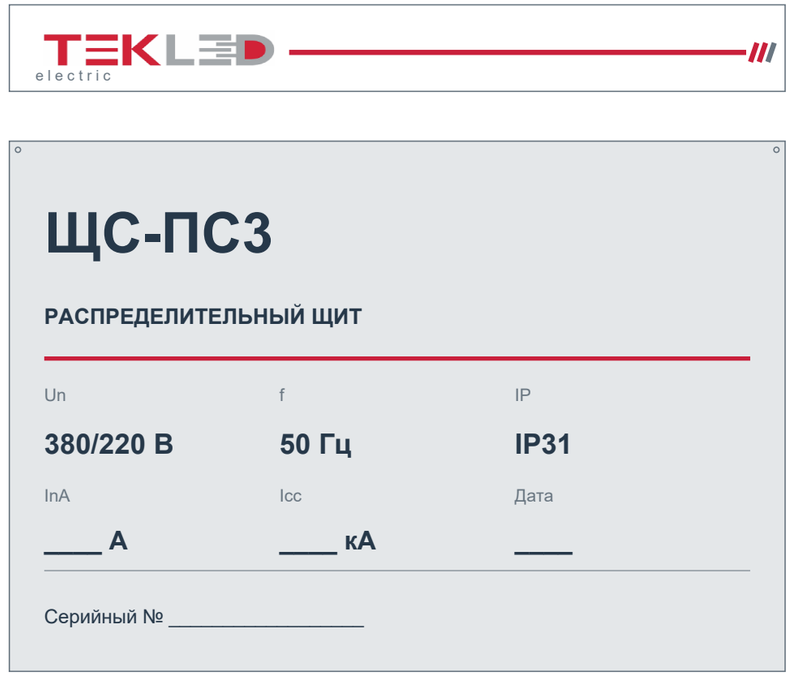

Замок слева | Петли справа

Корпус: 12 + 12 + 12 модулей

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС3 | Внутренний монтаж

Корпус: 36 модулей | Ряды: 12 + 12 + 12 | Аппараты: 20 мод.

Ряд 1 | 12 мод. | занято 11

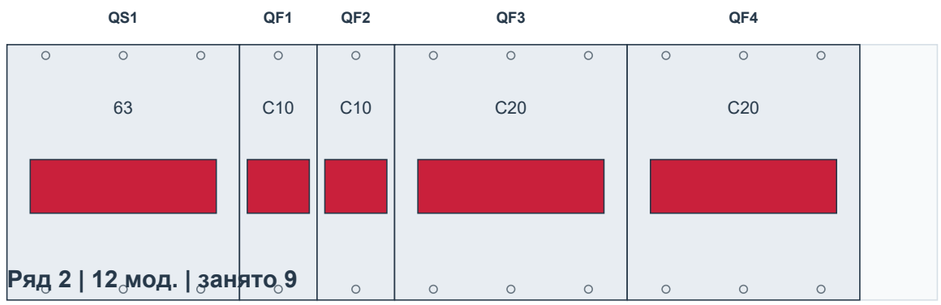

Ряд 2 | 12 мод. | занято 9

Свободно: 1 мод.

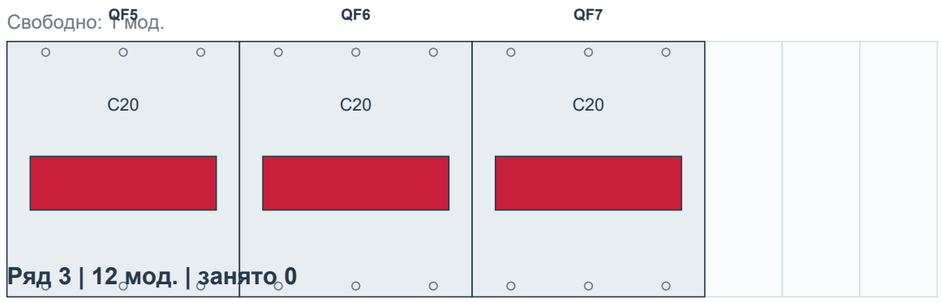

Ряд 3 | 12 мод. | занято 0

Свободно: 3 мод.

Свободно: 12 мод.

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193183	1	0	—	54×80
QF1–QF2	NXB-63S	296709	1	54.0/72.0	—	18×81
QF3–QF4	NXB-63S	296828	1	90.0/144.0	—	54×81
QF5–QF7	NXB-63S	296828	2	0/54.0/108.0	—	54×81

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУшк | Актуальная спецификация

ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	719-15923	Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS)	шт	3	3	teksan f	Корпус
2	393267	Выключатель-разъединитель NH40-630/3, 3P, 630A, стандартная рукоятка управления	шт	2	2	chint	Ввод
3	256796	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-250S/3B 250A (R)	шт	2	2	chint	Ввод
4	PYS-001	Счетчик эл.энергии МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-G/1-HL MOQ2V3 (трансф. вкл.)	шт	2	2	pys	Учет
5	270300101	Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А 5ВА класс 0,5 IEK	шт	6	6	ekt	Учет
6	816139	Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
7	813874	Авт. выкл. NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка C (R)	шт	3	3	chint	Отход.
8	813873	Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C (R)	шт	4	4	chint	Отход.
9	813877	Авт. выкл. NXB-63H 3P 63A 10кА х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
10	813876	Авт. выкл. NXB-63H 3P 50A 10кА х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
11	813875	Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
12	179870	Авт. выкл. NB1-63H 3P 20A 10кА х-ка C (R)	шт	3	3	chint	Отход.
13	296825	Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	4	4	chint	Управл.
14	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230В (R)	шт	4	4	chint	Управл.
15	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R)	шт	4	4	chint	Управл.
16	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R)	шт	4	4	chint	Управл.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУшк | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 2

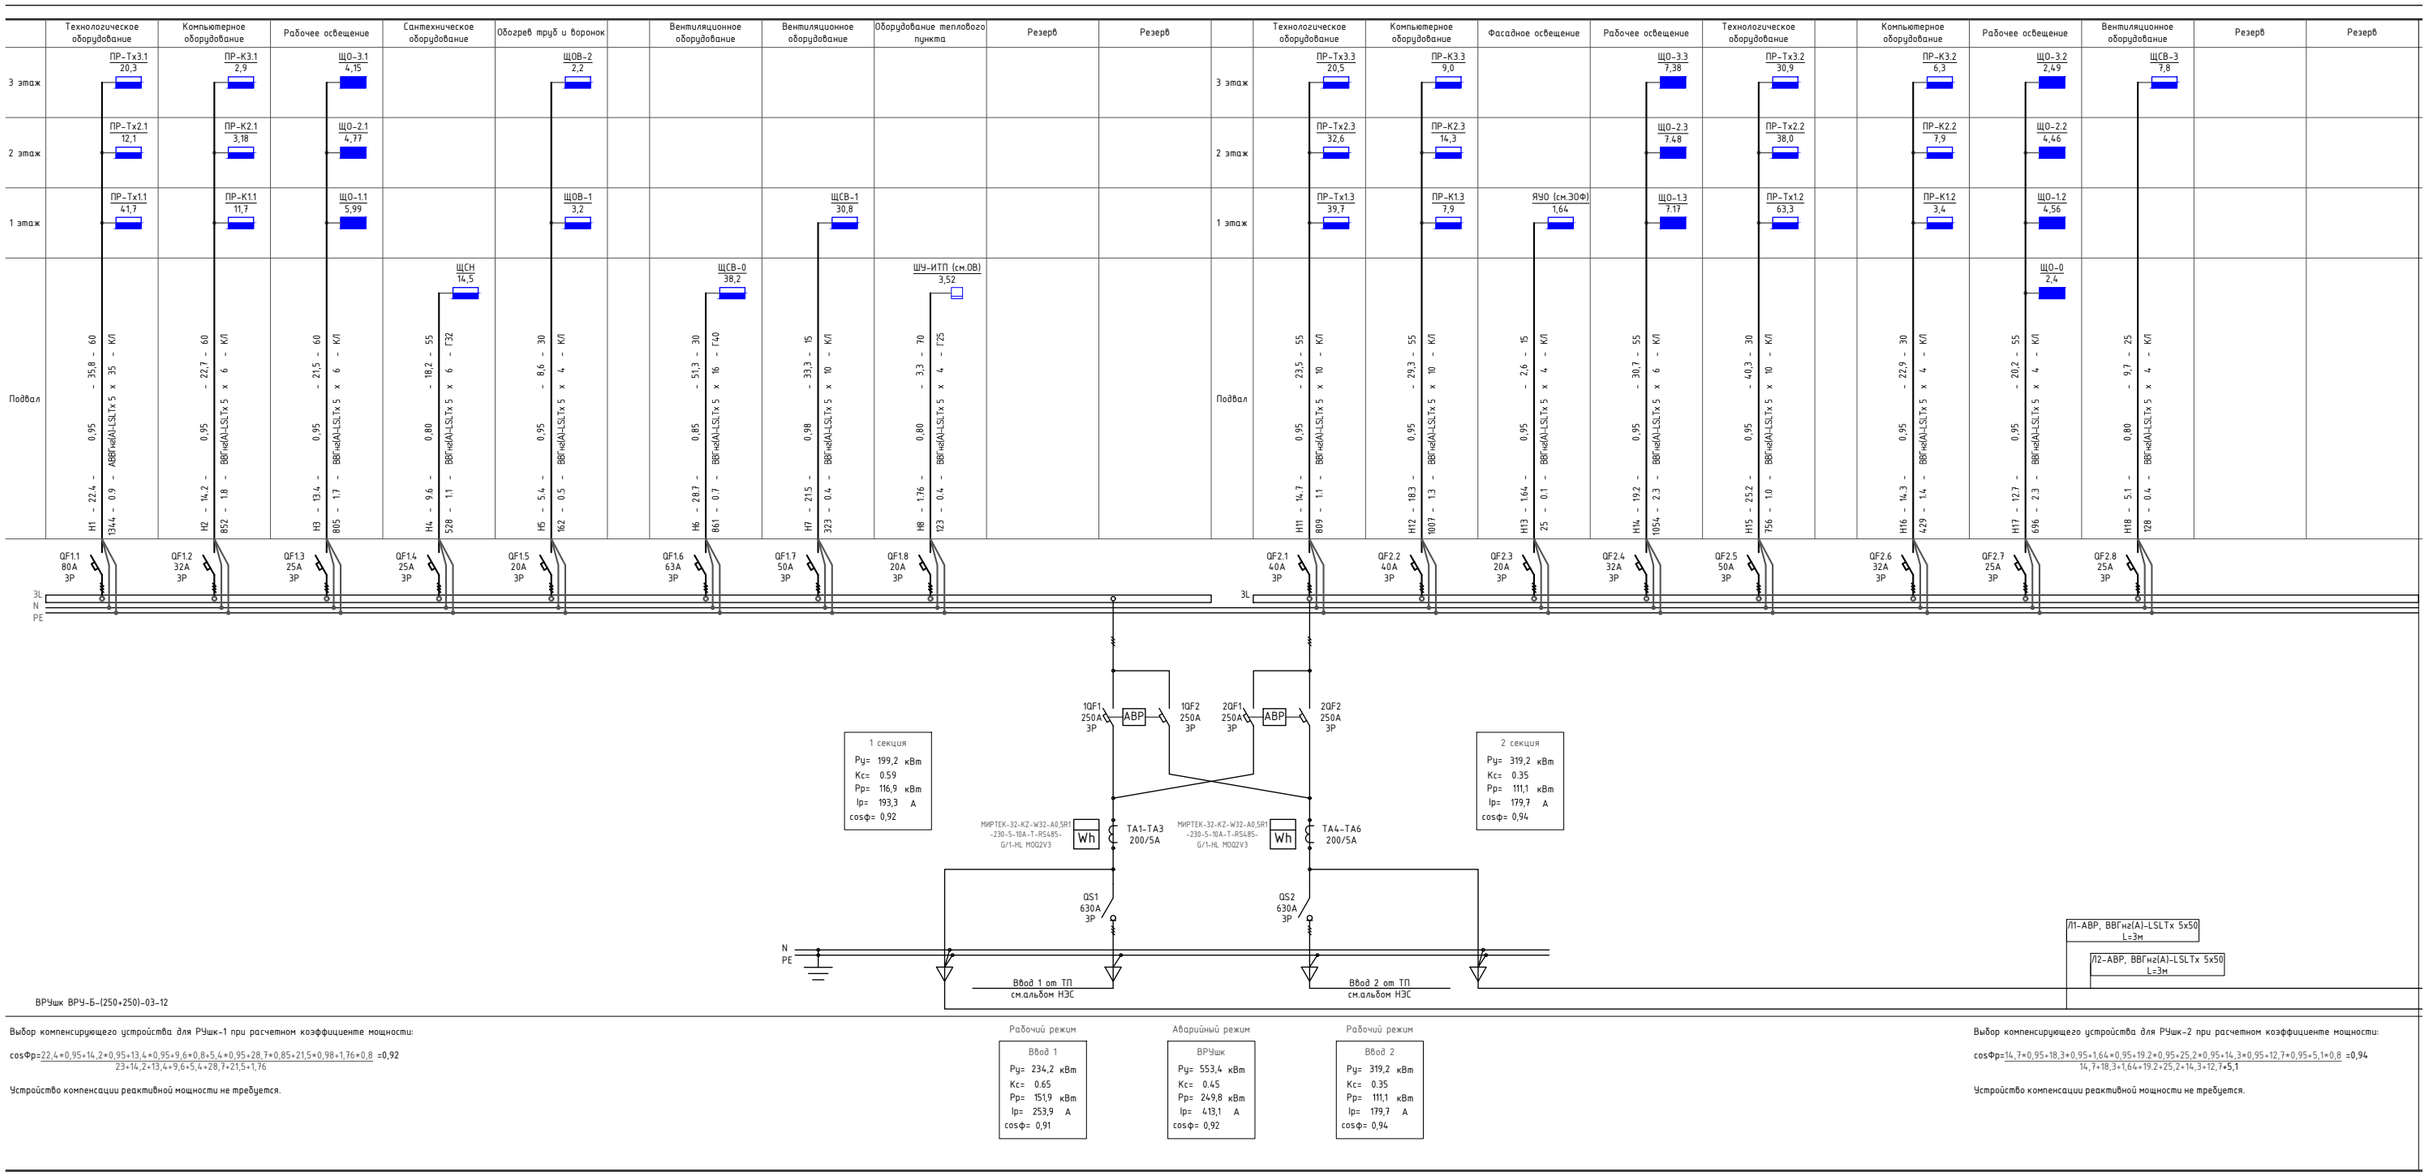

Выбор компенсирующего устройства для РУшк-1 при расчетном коэффициенте мощности:

$$cos\Phi_р = \frac{22,4*0,95+14,2*0,95+13,4*0,95+9,6*0,8+5,4*0,95+28,7*0,85+21,5*0,98+1,76*0,8}{23+14,2+13,4+9,6+5,4+28,7+21,5+1,76} = 0,92$$

Устройство компенсации реактивной мощности не требуется.

Выбор компенсирующего устройства для РУшк-2 при расчетном коэффициенте мощности:

$$cos\Phi_р = \frac{14,7*0,95+18,3*0,95+1,64*0,95+19,2*0,95+25,2*0,95+14,3*0,95+12,7*0,95+5,1*0,8}{14,7+18,3+1,64+19,2+25,2+14,3+12,7+5,1} = 0,94$$

Устройство компенсации реактивной мощности не требуется.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУшк | Вид спереди и сбоку

Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS)

ВИД СПЕРЕДИ

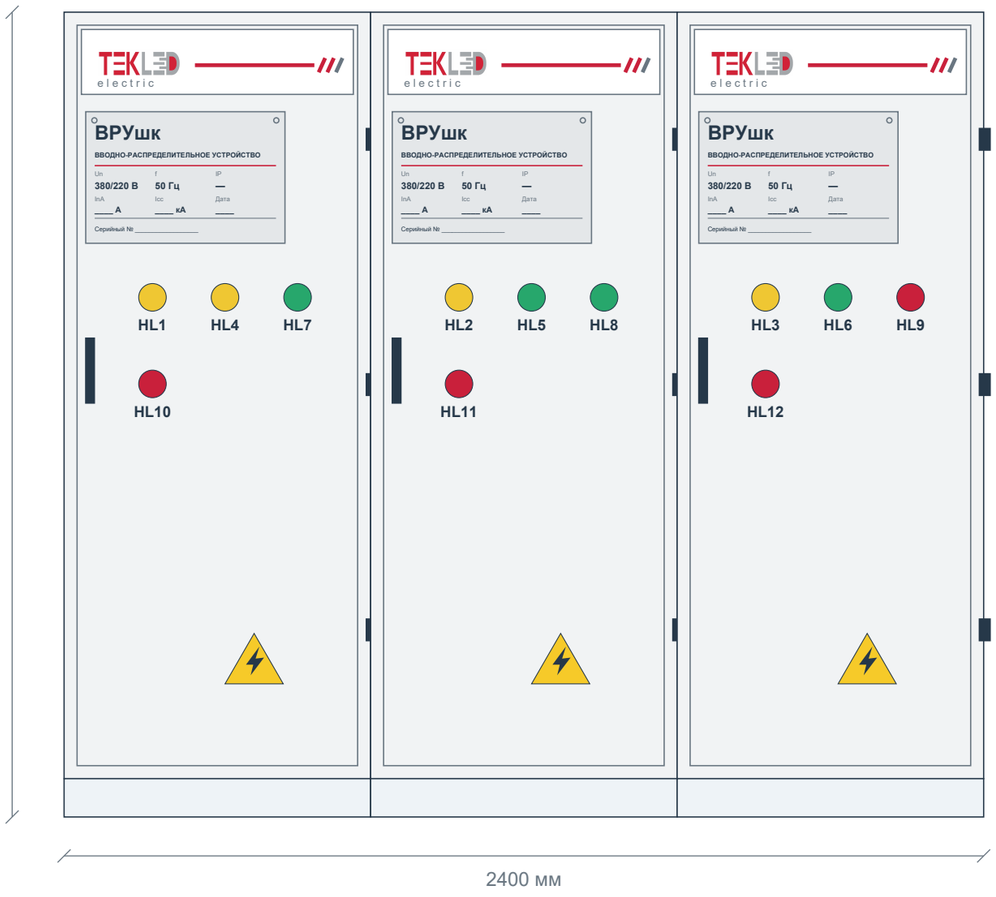

СБОКУ

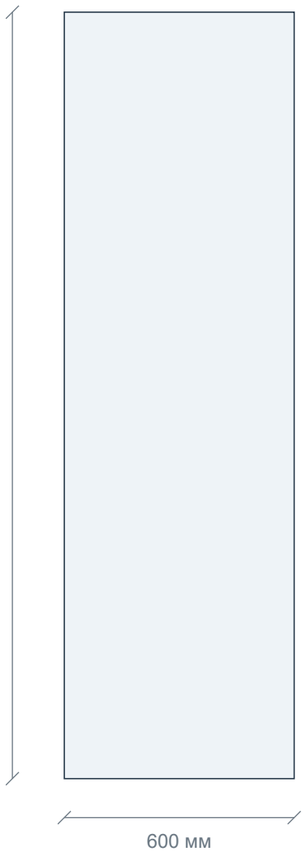

МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

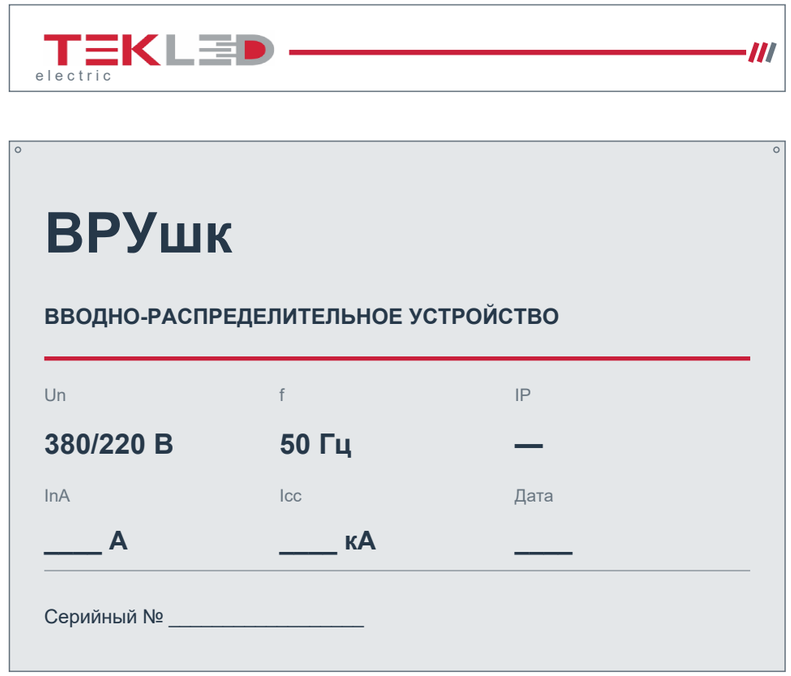

Замок слева | Петли справа

Ш × В × Г: 800 × 2000 × 600 мм

Приборы двери: ND16-22D/2 × 12

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУшк | Внутренний монтаж

Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS)

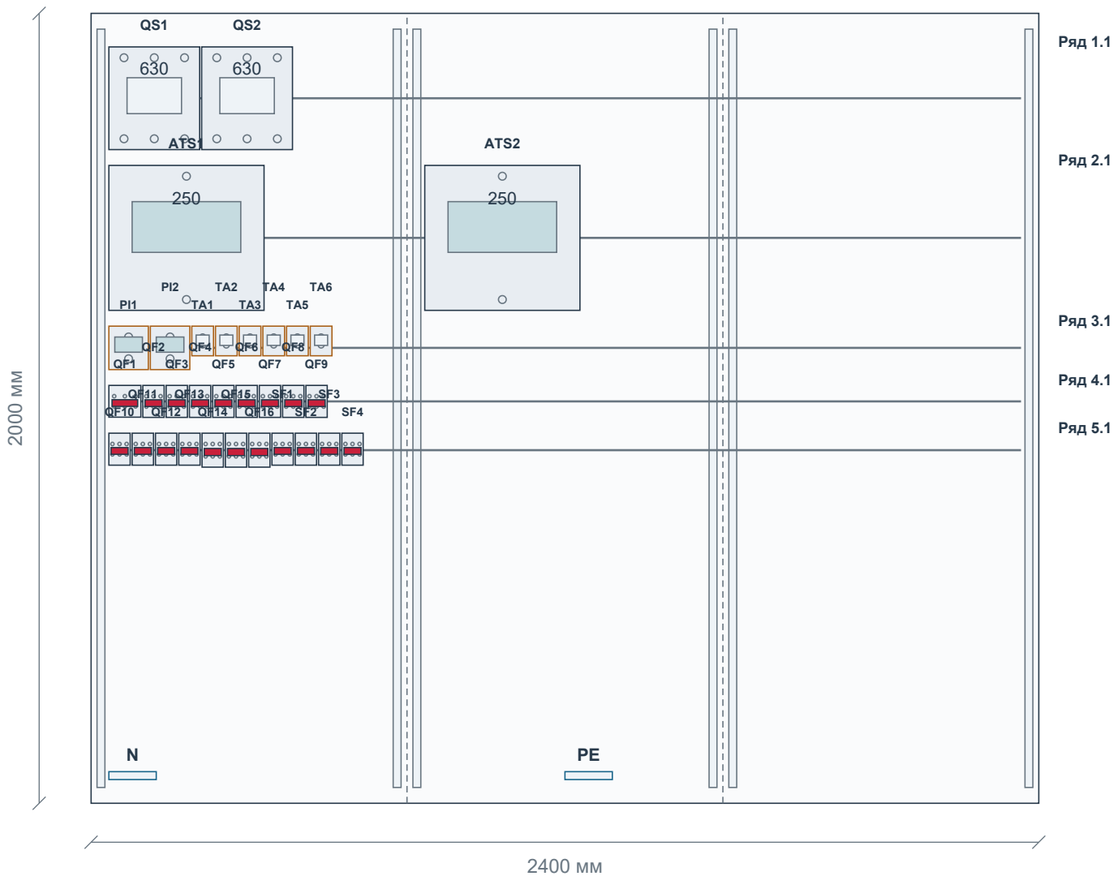

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1–QS2	NH40-630/3	393267	1.1	45/280	85	230×260
ATS1–ATS2	NXZM-250S/3B	256796	2.1	45/845	385	393×367
PI1–PI2	МИРТЕК-32	PYS-001	3.1	45/150	792	—
TA1–TA6	ТТИ-А	270300101	3.1	255/315/375/435/495/555	792	—
QF1	NXB-125	816139	4.1	45	942	81×80.5
QF2–QF4	NXB-63H	813874	4.1	131/190/249	942	54×81
QF5–QF8	NXB-63H	813873	4.1	308/367/426/485	942	54×81
QF9	NXB-63H	813877	4.1	544	942	54×81
QF10–QF11	NXB-63H	813876	5.1	45/104	1063	54×81
QF12–QF13	NXB-63H	813875	5.1	163/222	1063	54×81
QF14–QF16	NB1-63H	179870	5.1	281/340/399	1063	54×86
SF1–SF4	NXB-63S	296825	5.1	458/517/576/635	1063	54×81

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУ-А | Актуальная спецификация

ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	719-15923	Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS)	шт	2	2	teksan f	Корпус
2	256780	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 125A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	PYS-001	Счетчик эл.энергии МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-G/1-HL MOQ2V3 (трансф. вкл.)	шт	1	1	pys	Учет
4	ст-9951729	Трансформатор тока ТТИ-А 125\5А 5ВА кл.т.0,5 IEK (36) !!!	шт	3	3	ekt	Учет
5	179870	Авт. выкл. NB1-63H 3P 20A 10кА х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
6	813874	Авт. выкл. NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
7	813873	Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
8	813877	Авт. выкл. NXB-63H 3P 63A 10кА х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
9	296825	Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Управл.
10	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R)	шт	2	2	chint	Управл.
11	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R)	шт	2	2	chint	Управл.
12	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	шт	2	2	chint	Управл.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУ-А | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 2

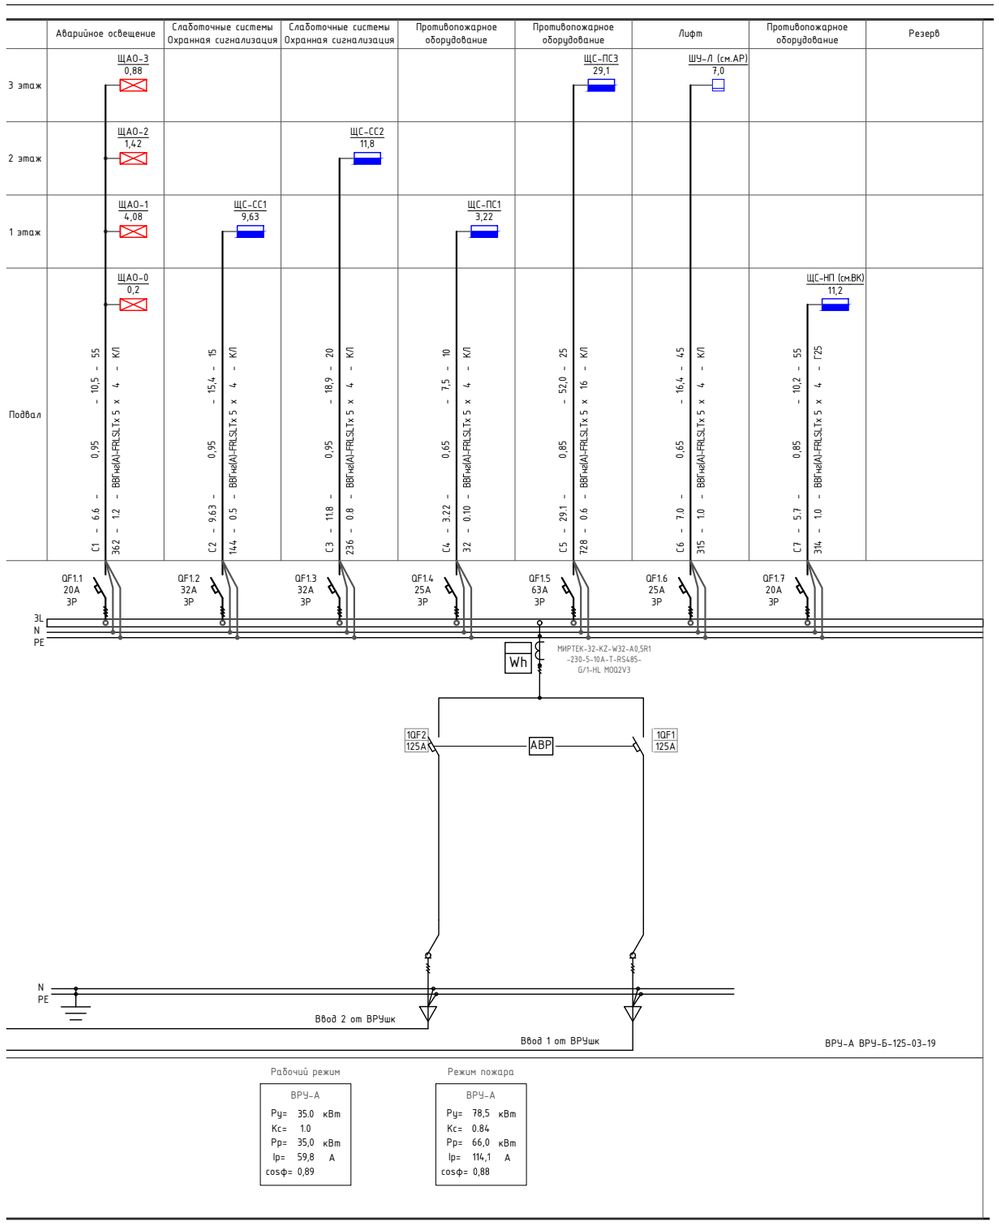

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУ-А | Вид спереди и сбоку

Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ

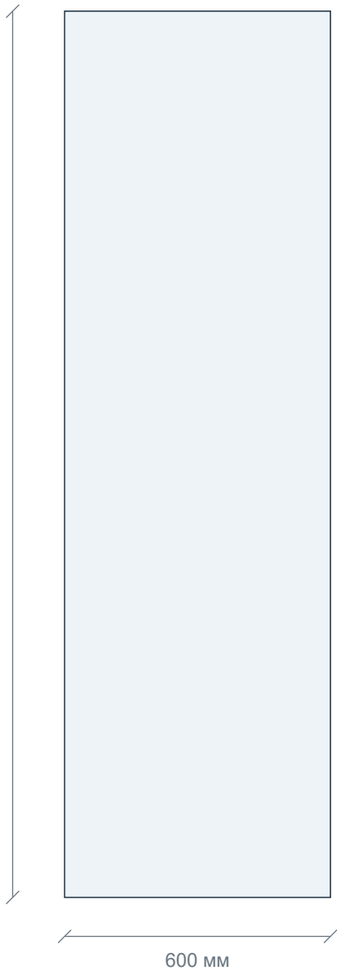

МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

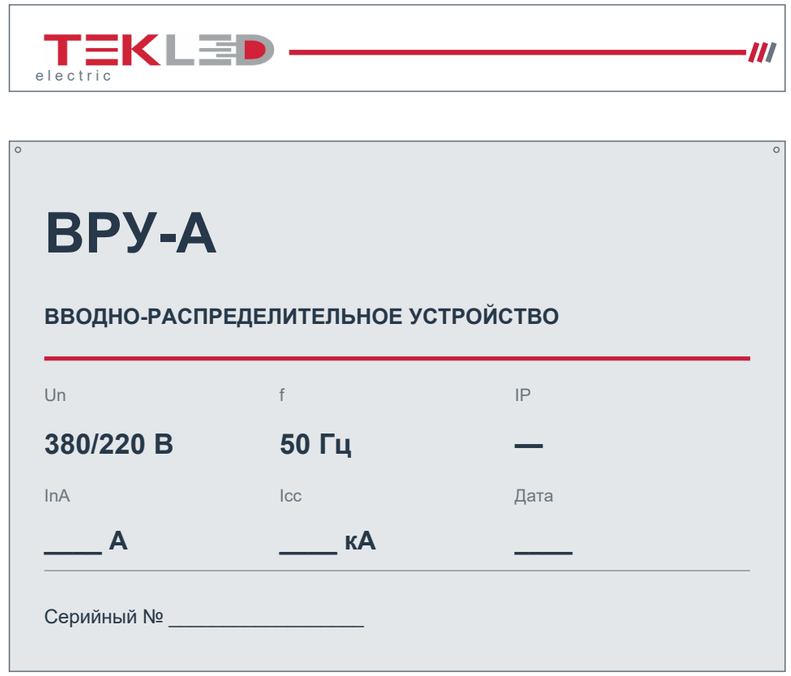

Замок слева | Петли справа

Ш × В × Г: 800 × 2000 × 600 мм

Приборы двери: ND16-22D/2 × 6

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУ-А | Внутренний монтаж

Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS)

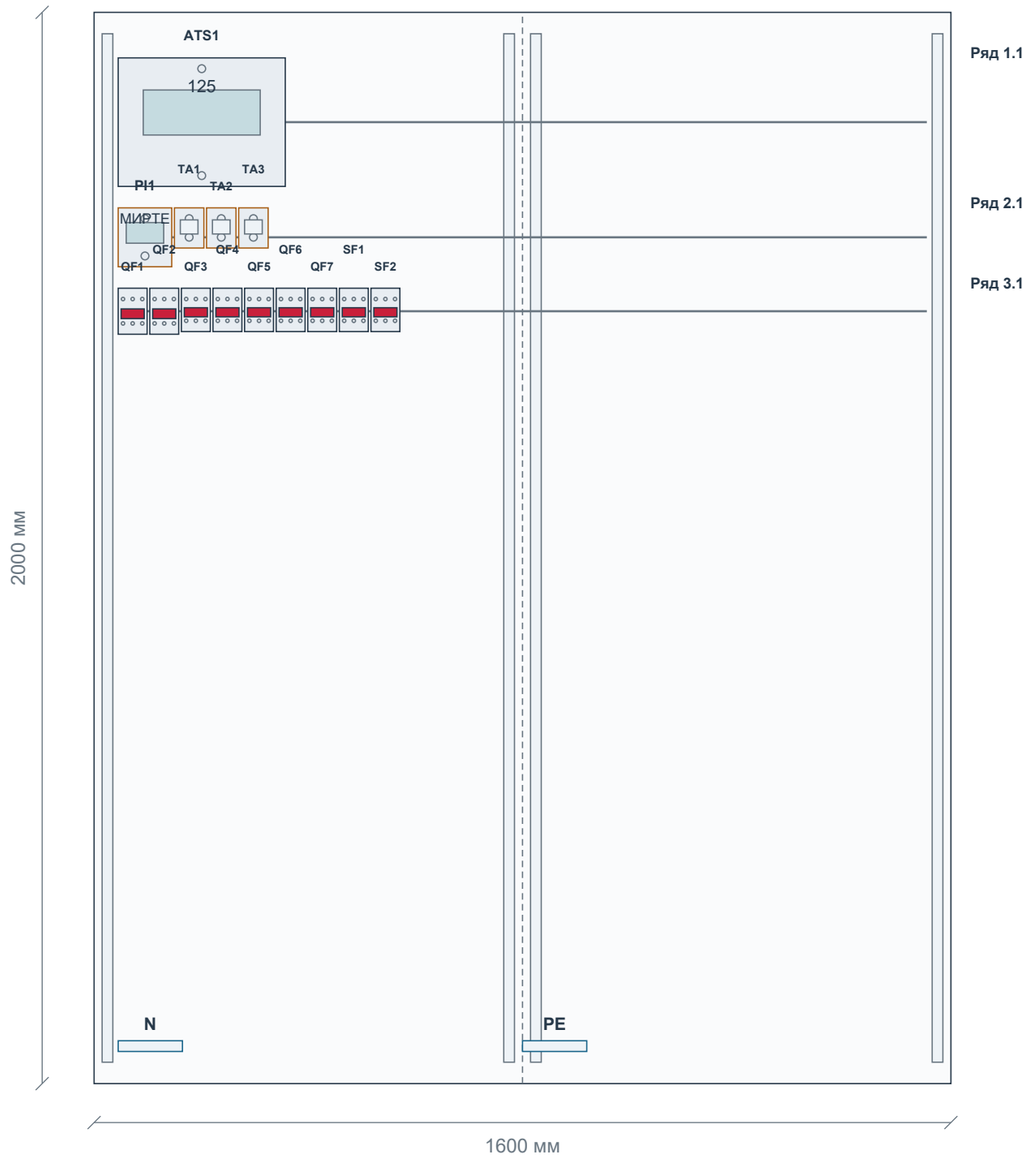

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
ATS1	NXZM-125S/3B	256780	1.1	45	85	312×240
PI1	МИРТЕК-32	PYS-001	2.1	45	365	—
TA1–TA3	ТТИ-А	ст-9951729	2.1	150/210/270	365	—
QF1–QF2	NB1-63H	179870	3.1	45/104	515	54×86
QF3–QF4	NXB-63H	813874	3.1	163/222	515	54×81
QF5–QF6	NXB-63H	813873	3.1	281/340	515	54×81
QF7	NXB-63H	813877	3.1	399	515	54×81
SF1–SF2	NXB-63S	296825	3.1	458/517	515	54×81

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУст | Актуальная спецификация

ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	719-15043	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База	шт	2	2	teksan f	Корпус
2	393393	Перекидной рубильник NH40-400/3CSW, 3P, 400A, 3 положения I-0-II , выносная рукоятка управления	шт	1	1	chint	Ввод
3	521218	Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 400A	шт	3	3	chint	Ввод
4	521189	Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 250A	шт	3	3	chint	Отход.
5	521234	Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125A	шт	3	3	chint	Отход.
6	521340	Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 25A	шт	6	6	chint	Отход.
7	521348	Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 80A	шт	3	3	chint	Отход.
8	PYS-001	Счетчик эл.энергии МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-G/1-HL MOQ2V3 (трансф. вкл.)	шт	1	1	pys	Учет
9	270300025	Трансформатор тока ТТИ-40 400/5A 5ВА класс 0,5 IEK	шт	3	3	ekt	Учет
10	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Управл.
11	521368	Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400A	шт	3	3	chint	Ввод
12	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R)	шт	2	2	chint	Управл.
13	521367	Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250A	шт	3	3	chint	Отход.
14	521366	Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160A	шт	3	3	chint	Отход.
15	521260	Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160A	шт	9	9	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУст | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 3

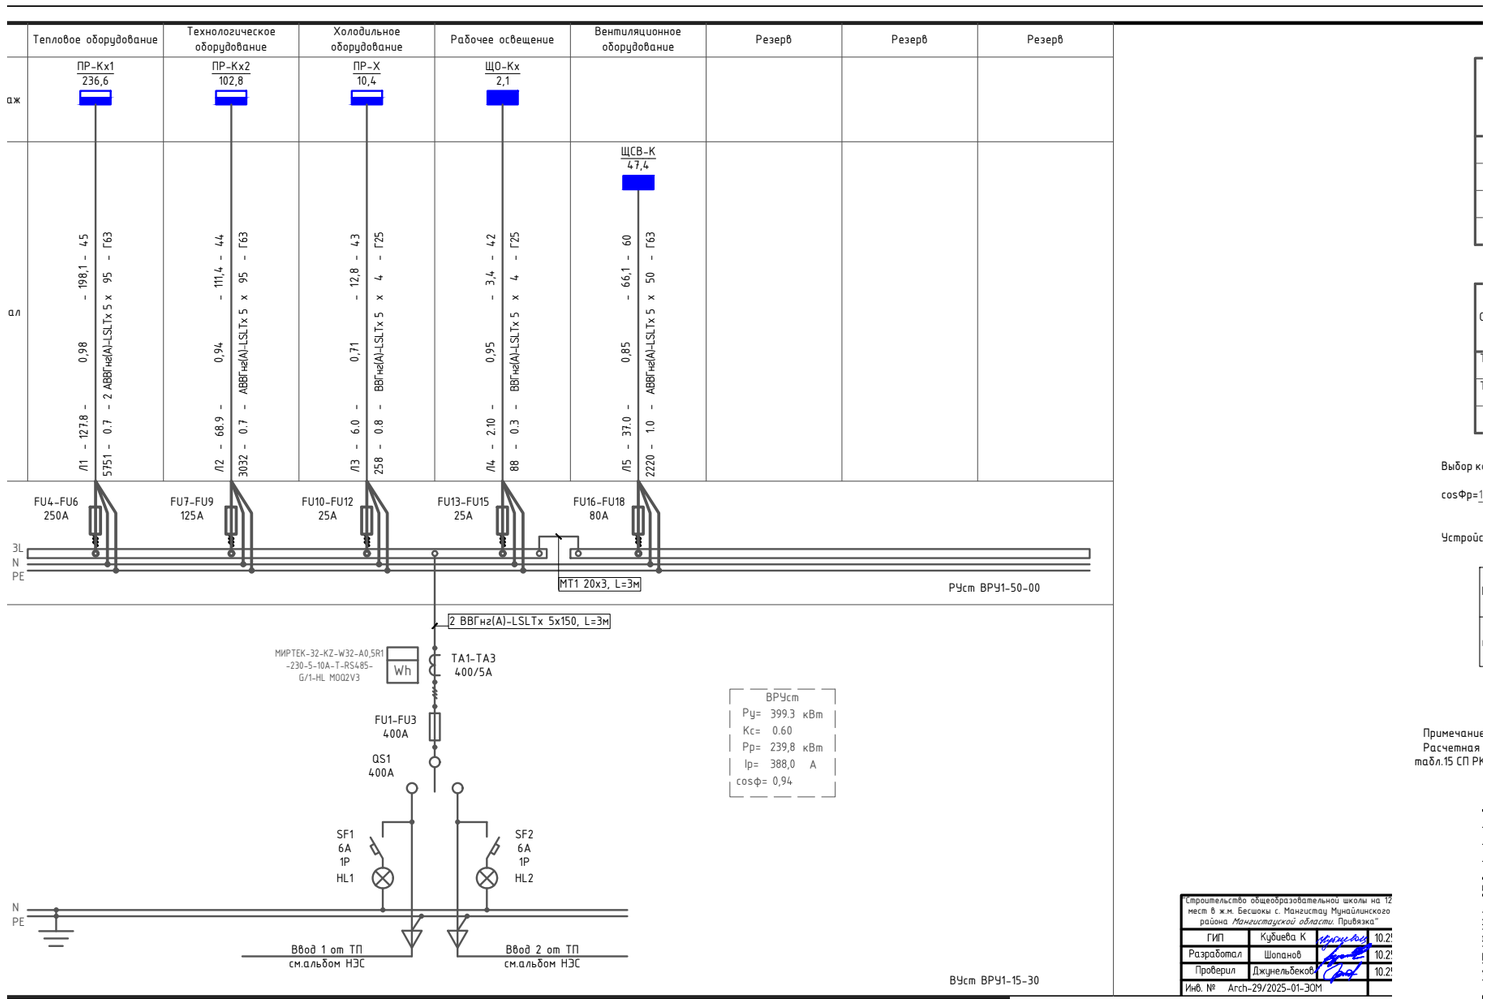

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУст | Вид спереди и сбоку

Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10CM База

ВИД СПЕРЕДИ

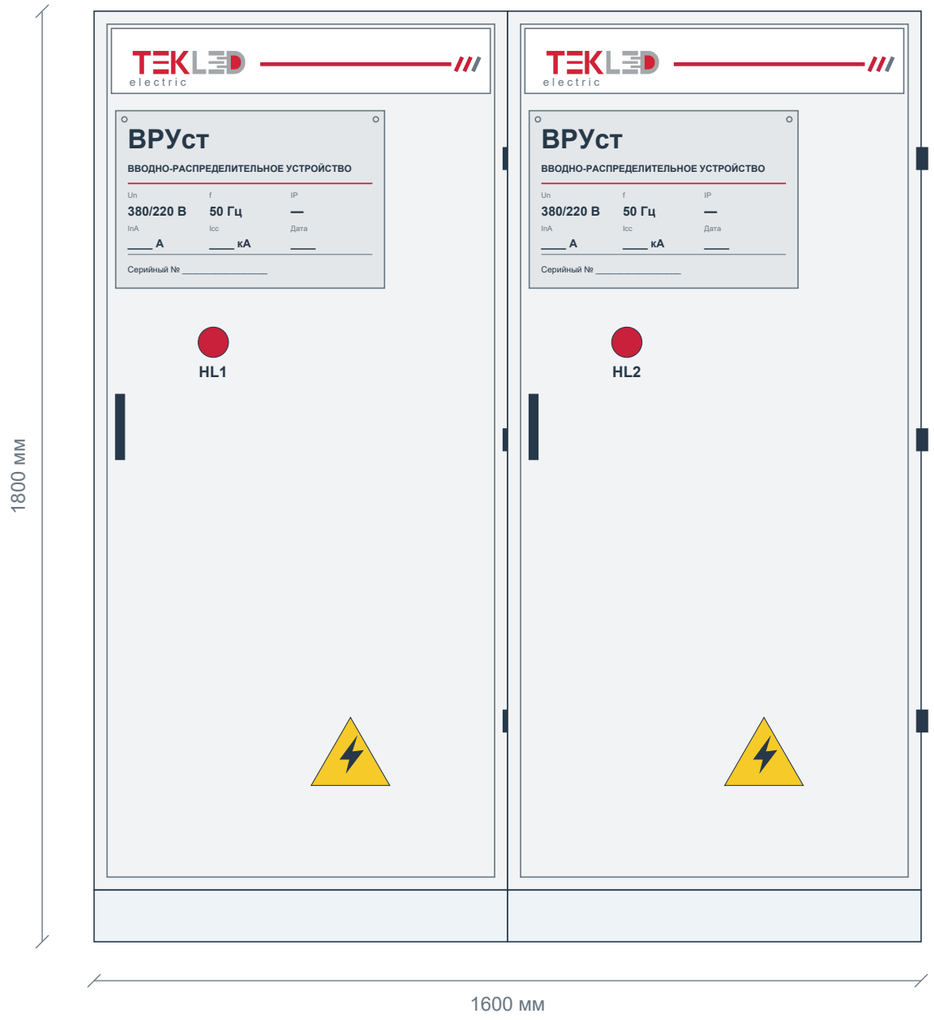

СБОКУ

МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

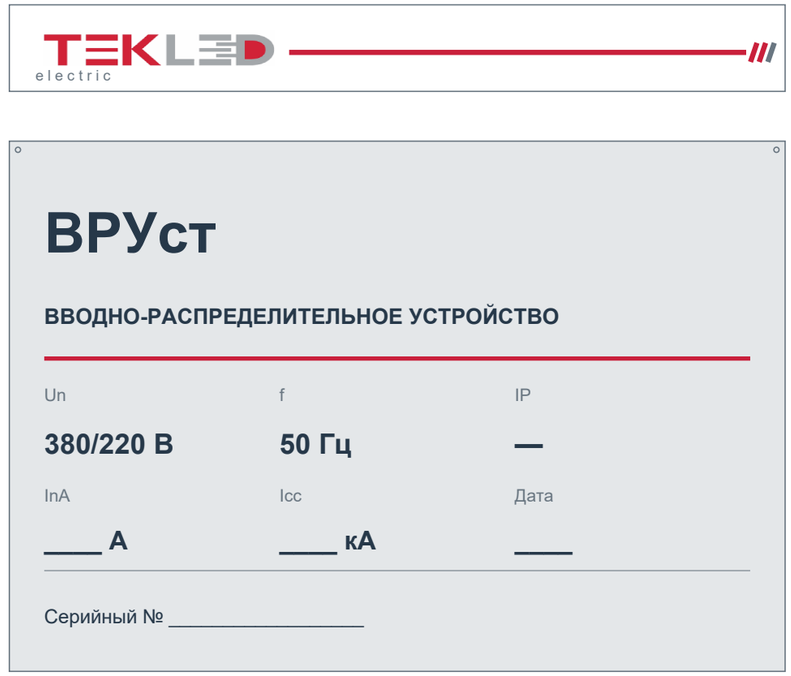

Замок слева | Петли справа

Ш × В × Г: 800 × 1700 × 450 мм

Приборы двери: ND16-22D/2 × 2

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУст | Внутренний монтаж

Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10CM База

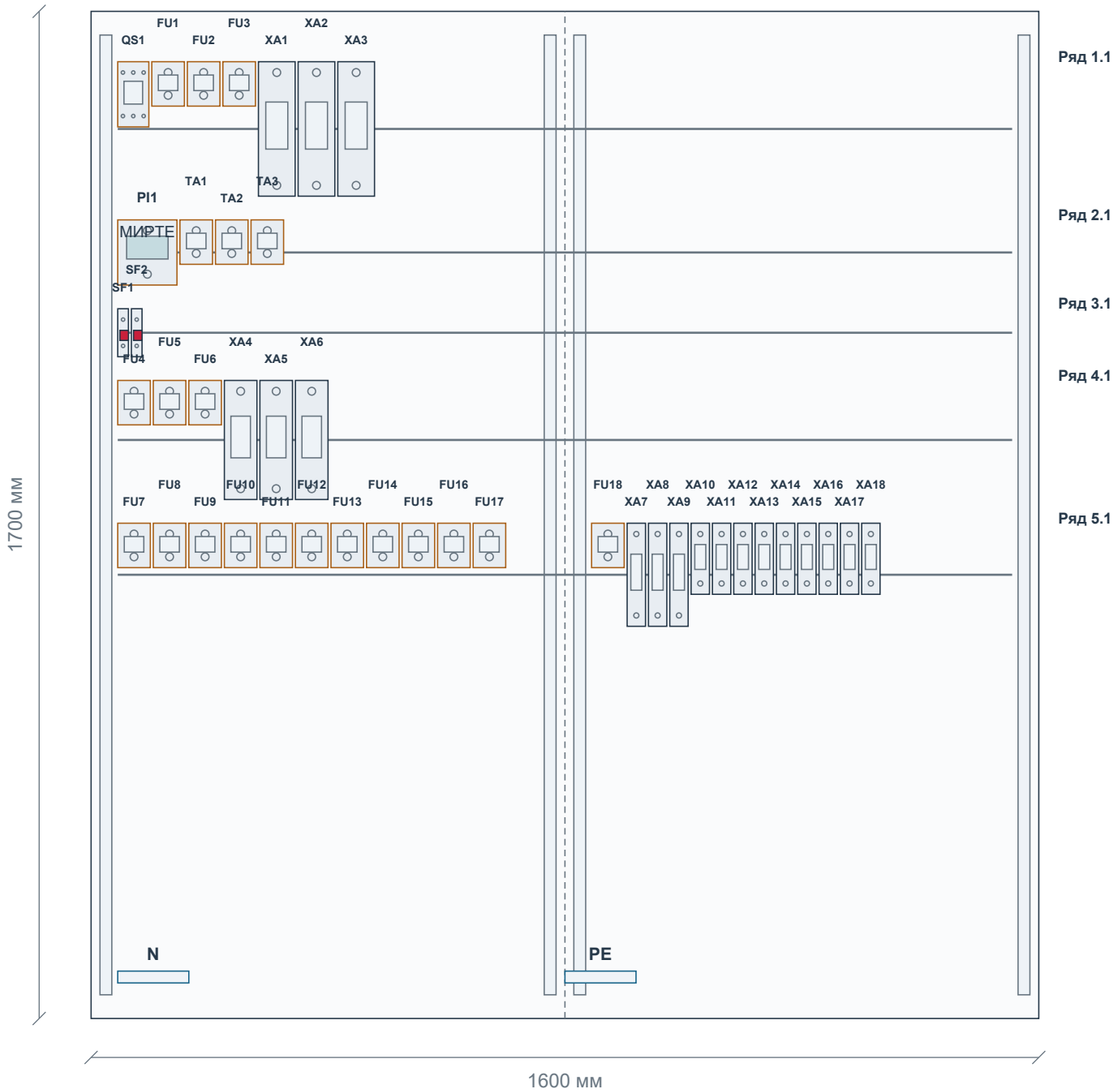

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NH40-400/3CSW	393393	1.1	45	85	—
FU1–FU3	RT36-2-400	521218	1.1	102.5/162.5/222.5	85	—
XA1–XA3	RT36-2-400	521368	1.1	282.5/349.5/416.5	85	62×227
PI1	МИРТЕК-32	PYS-001	2.1	45	352	—
TA1–TA3	ТТИ-40	270300025	2.1	150/210/270	352	—
SF1–SF2	NXB-63S	296708	3.1	45/68	502	18×81
FU4–FU6	RT36-1-250	521189	4.1	45/105/165	623	—
XA4–XA6	RT36-1-250	521367	4.1	225/285/345	623	55×201
FU7–FU9	RT36-0-160	521234	5.1	45/105/165	864	—
FU10–FU15	RT36-00-160	521340	5.1	225/285/345/405/465/525	864	—
FU16–FU18	RT36-00-160	521348	5.1	585/645/845	864	—
XA7–XA9	RT36-0-160	521366	5.1	905/941/977	864	31×174
XA10–XA18	RT36-00-160	521260	5.1	1013/1049/1085/1121/1157/1193/1229/1265/1301	864	31×120

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Кх1 | Актуальная спецификация

ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-15115	Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200x750x300) IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	131368	Авт. выкл. NXM-250S/3P 225A 36кА (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	946972	Независимый расцепитель SHT-M3 A1 L для NXM(LE)-320(250) AC230V (левый) (R)	шт	1	1	chint	Управл.
4	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
5	539848	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
6	539860	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
7	539866	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 30mA тип A, 6kA (R)	шт	5	5	chint	Отход.
8	982188	Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C40 100mA тип AC 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.
9	982189	Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C50 100mA тип AC 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Кх1 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 4

ПР-Кх1
ЩМП-6-0 IP31
Ру= 236.6 кВт
Кс= 0.54
Рр= 127,8 кВт
Iр= 198,1 А
cosф= 0,98

NXM-250
225A
3P
Л1 от ВРУст
РН
КВВГнг-LS 4х1,5; L=10м, Г20
SB

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
	1	NXBLE-63 3P+N	50А 100мА	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	10	15	Cm40	–	–	–	–	–	–	1	10	28,8	44.7	0.56	Пом.№1.118 Плита электрическая 6 конфорочная EHB199H
	2	NXBLE-63 3P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	4	15	Cm25	–	–	–	–	–	–	2	9	12,0	18.6	0.58	Пом.№1.118 Сковорода электрическая ZH-TS80
	3	NXBLE-63 3P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	4	16	Cm25	–	–	–	–	–	–	3	9	12,0	18.6	0.62	Пом.№1.118 Сковорода электрическая ZH-TS80
	4	NXBLE-63 3P+N	50А 100мА	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	10	17	Cm40	–	–	–	–	–	–	4	10	28,8	44.7	0.64	Пом.№1.118 Плита электрическая 6 конфорочная EHB199H
	5	NXBLE-63 3P+N	40А 100мА	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	6	17	Cm32	–	–	–	–	–	–	5	11	24,0	37.2	0.88	Пом.№1.118 Пищеварочный котел GKB899HI150
	6	NXBLE-63 3P+N	40А 100мА	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	6	18	Cm32	–	–	–	–	–	–	6	11	24,0	37.2	0.94	Пом.№1.118 Пищеварочный котел GKB899HI150
	7	NXBLE-63 3P+N	40А 100мА	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	6	18	Cm32	–	–	–	–	–	–	7	11	24,0	37.2	0.94	Пом.№1.118 Пищеварочный котел GKB899HI150
	8	NXBLE-63 3P+N	32А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	4	19	Г25	–	–	–	–	–	–	8	26	15,4	23.9	0.95	Пом.№1.118 Печь пароконвекционная MKF 1111 BM/0/85
	9	NXBLE-63 3P+N	32А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	4	20	Г25	–	–	–	–	–	–	9	26	15,4	23.9	1.00	Пом.№1.118 Печь пароконвекционная MKF 1111 BM/0/85
	10	NXBLE-63 3P+N	32А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	4	21	Г25	–	–	–	–	–	–	10	26	15,4	23.9	1.05	Пом.№1.118 Печь пароконвекционная MKF 1111 BM/0/85
	11	NXBLE-63 3P+N	32А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	4	21	К/Л Г25	–	–	–	–	–	–	11	25	15,4	23.9	1.05	Пом.№1.126 Печь конвекционная MKF 1064 BM/0/85
	12	NXBLE-63 3P+N	32А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	4	22	К/Л Г25	–	–	–	–	–	–	12	25	15,4	23.9	1.10	Пом.№1.126 Печь конвекционная MKF 1064 BM/0/85
	13	NXBLE-63 3P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	2,5	12	Г25	–	–	–	–	–	–	13	20	6,0	9.3	0.37	Пом.№1.118 Кипятильник проточный HWB-60L

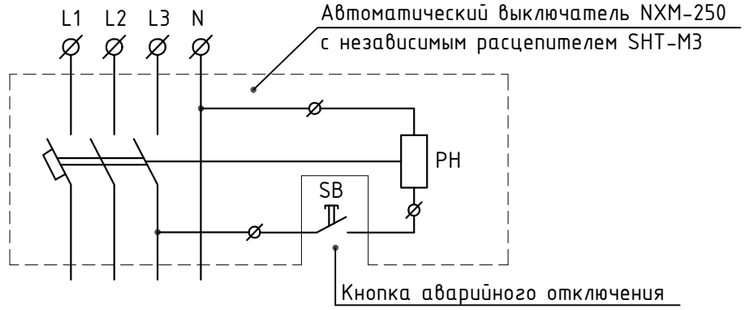

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Кх1 | Вид спереди и сбоку

Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200x750x300) IP31 (TS)

ВИД СПЕРЕДИ

СБОКУ

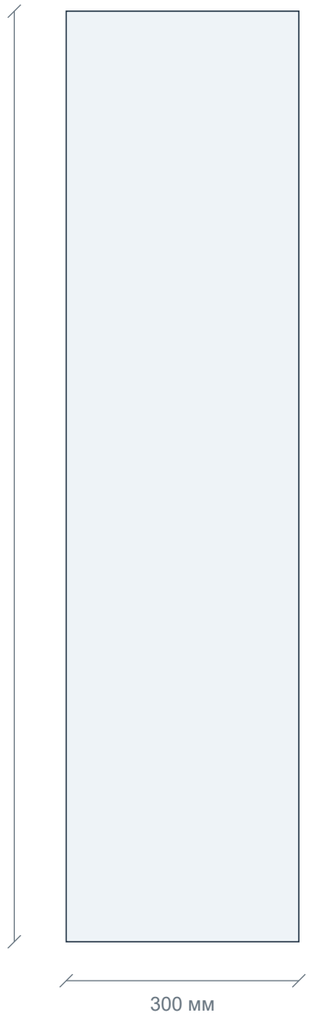

МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

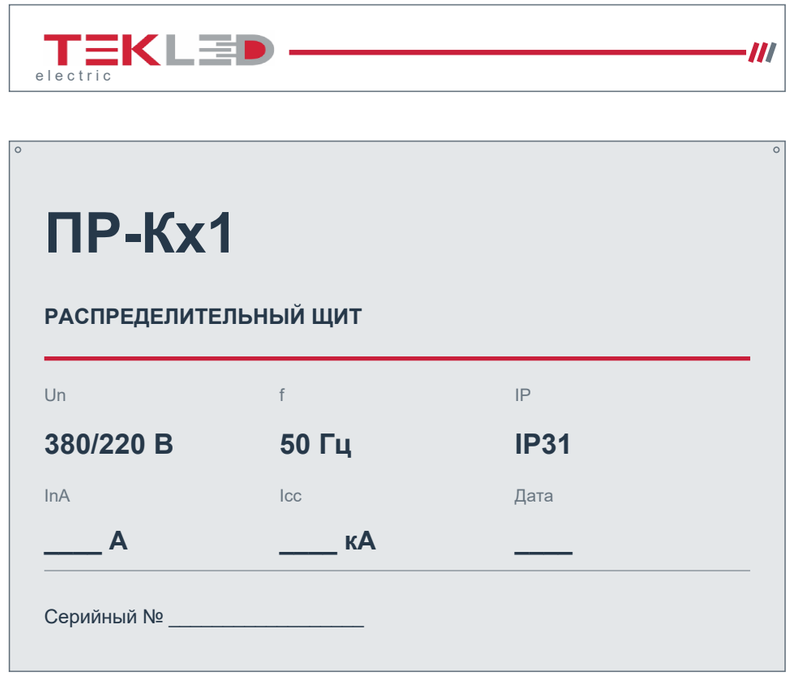

Замок слева | Петли справа

Ш × В × Г: 750 × 1200 × 300 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Кх1 | Внутренний монтаж

Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200x750x300) IP31 (TS)

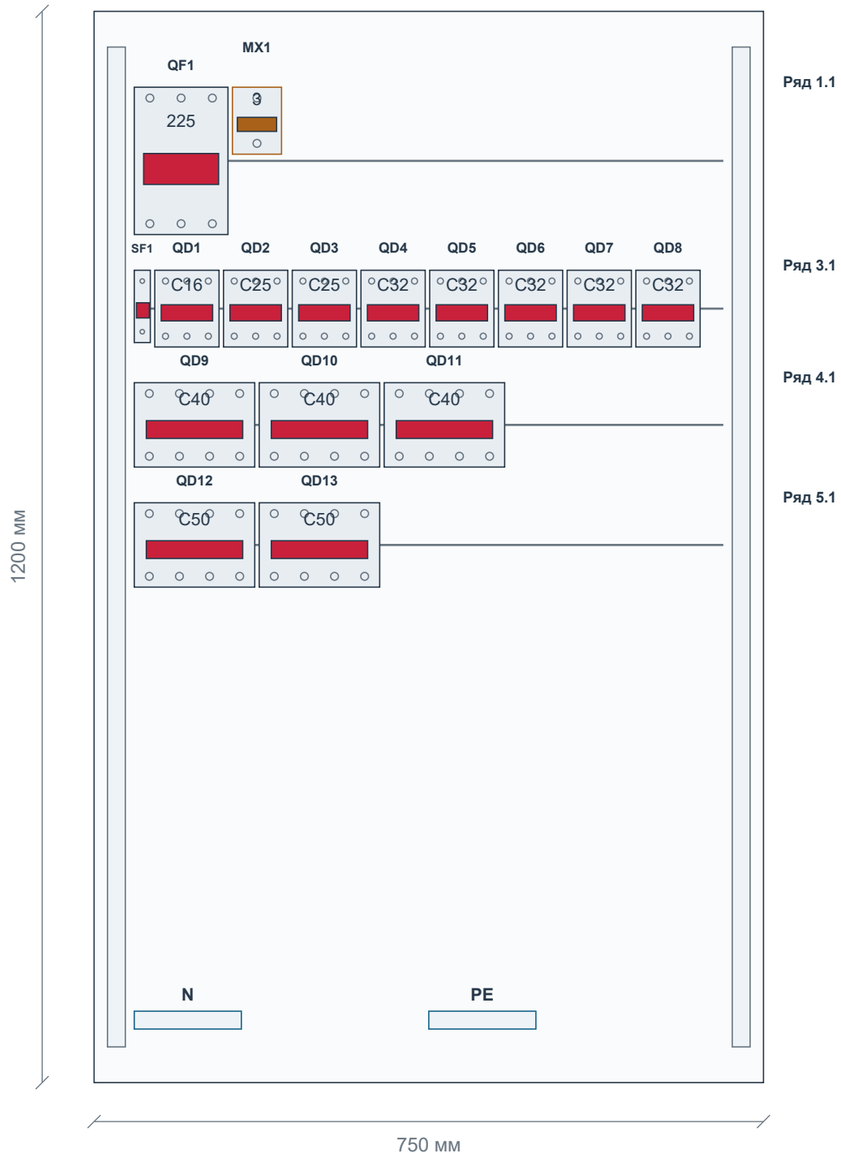

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QF1	NXM-250S/3P	131368	1.1	45	85	105×165
MX1	SHT-M3	946972	1.1	155	85	—
SF1	NXB-63S	296708	3.1	45	290	18×81
QD1	NXBLE-63YH	539848	3.1	68	290	72×86
QD2–QD3	NXBLE-63YH	539860	3.1	145/222	290	72×86
QD4–QD8	NXBLE-63YH	539866	3.1	299/376/453/530/607	290	72×86
QD9–QD11	NXBLE-63	982188	4.1	45/185/325	416	135×94.5
QD12–QD13	NXBLE-63	982189	5.1	45/185	550.5	135×94.5

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Кх2 | Актуальная спецификация

ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	719-15445	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	393261	Выключатель-разъединитель NH40-125/3, 3P, 125A, стандартная рукоятка управления	шт	1	1	chint	Ввод
3	816139	Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
4	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
5	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	9	9	chint	Отход.
6	515388	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.
7	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	5	5	chint	Отход.
8	539848	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Кх2 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 5

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПР-Кх2 ЩМП-5-0 IP31 Ру= 102.8 кВт Кс= 0.67 Рр= 68,9 кВт Ip= 111,3 А cosф= 0,94 NH40-125/3 125А 3Р Л2 от ВРУст	1	NXBLE-63 1P+N	20А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	20	К/Л Ст20	-	-	-	-	-	-	1	50	3,25	15.6	2.17	Пом.№1.116 Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ
	2	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	21	К/Л Ст20	-	-	-	-	-	-	2	52	4,00	19.1	1.75	Пом.№1.116 Мармит 1-х блюд ПМЭС-70КМ
	3	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	27	К/Л Ст20	-	-	-	-	-	-	3	86	5,00	23.9	2.81	Пом.№1.116 Мармит 2-х блюд ЭМК-70КМ-01
	4	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	31	К/Л Ст20	-	-	-	-	-	-	4	51	0,32	1.5	0.33	Пом.№1.116 Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ-03
	5	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	16	К/Л Г20	-	-	-	-	-	-	5	19	5,00	23.9	1.67	Пом.№1.116 Тепловая тележка электрическая HW-11-21
	6	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	20	К/Л Г20	-	-	-	-	-	-	6	33	3,00	14.4	2.00	Пом.№1.116 Электрокипятильник WB-40A
	7	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	20	К/Л Г20	-	-	-	-	-	-	7	33	3,00	14.4	2.00	Пом.№1.116 Электрокипятильник WB-40A
	8	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	21	К/Л Г20	-	-	-	-	-	-	8	33	3,00	14.4	2.10	Пом.№1.116 Электрокипятильник WB-40A
	9	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	21	К/Л Г20	-	-	-	-	-	-	9	33	3,00	14.4	2.10	Пом.№1.116 Электрокипятильник WB-40A
	10	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	22	К/Л Г20	-	-	-	-	-	-	10	33	3,00	14.4	2.20	Пом.№1.116 Электрокипятильник WB-40A
	11	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	23	К/Л Г20	-	-	-	-	-	-	11	16	2,80	13.4	2.15	Пом.№1.116 Микроволновая печь HKN-WP900
	12	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	33	К/Л Г20	-	-	-	-	-	-	12	Ум	4,00	24.2	2.20	Пом.№1.114,1.115 Уборочный механизм
	13	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	30	Г20	-	-	-	-	-	-	13	14 29 30	1,15	8.0	1.15	Пом.№1.118 Стерилизатор для ножей CTH-18, Миксер ручной Robot Coupe MP 350 Combi Ultra, Весы SW-10
	14	NXB-63 1P	10А	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	1,5	55	К/Л Г20	-	-	-	-	-	-	14	49	0,70	3.3	2.14	Пом.№1.118,1.120,1.125-1.127,1.144,1.145 Облучатель бактерицидный ОБН-150
	15	NXBLE-63 1P+N	20А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	27	К/Л Г20	-	-	-	-	-	-	15	14 18 30,31	2,75	17.9	2.48	Пом.№1.127 Стерилизатор для ножей CTH-18, Пила для мяса HLS-1650A, Весы SW-10, Мясорубка TC-32
	16	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	23	К/Л Г20	-	-	-	-	-	-	16	28	4,80	23.0	2.30	Пом.№1.127 Шкаф расстоечный MKL 1064 S
	17	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	51	К/Л Г20	-	-	-	-	-	-	17	8 30 32,47	1,52	10.6	2.58	Пом.№1.120,1.126,1.130,1.131 Весы напольные DL-200, Весы SW-10, Хлеборезка TR31A, Компьютер
	18	NXBLE-63 3P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	2,5	25	К/Л Г25	-	-	-	-	-	-	18	34	1,98	4.0	0.26	Пом.№1.126 Тестомес спиральный XR50-2s
	19	NXBLE-63 1P+N	20А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	30	К/Л Г20	-	-	-	-	-	-	19	4 14,15 17,30	2,50	17.5	2.50	Пом.№1.144,1.145 Овощерезка HLC-300, Стерилизатор CTH-18, Слайсер HBS-250A, Весы SW-10, Картофелечистка HLP-20
	20	NXB-125 3P	80А	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	25	15	К/Л Г63	-	-	-	-	-	-	20	13	48,00	74.4	0.37	Пом.№1.146 Посудомоечная машина EMP.3000

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Кх2 | Вид спереди и сбоку

Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31

ВИД СПЕРЕДИ

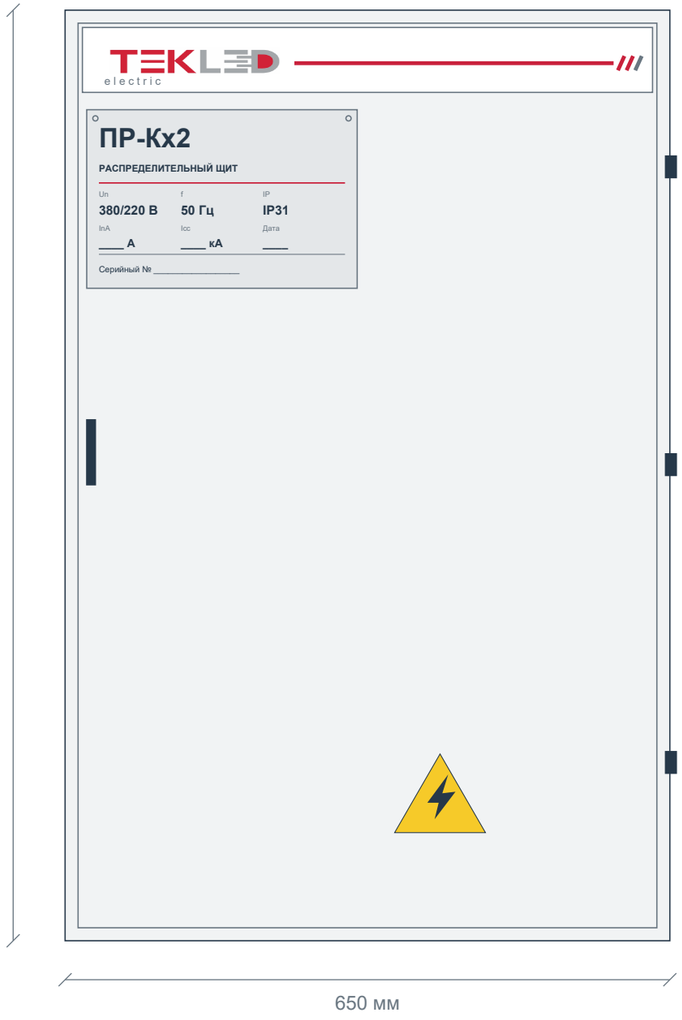

СБОКУ

МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

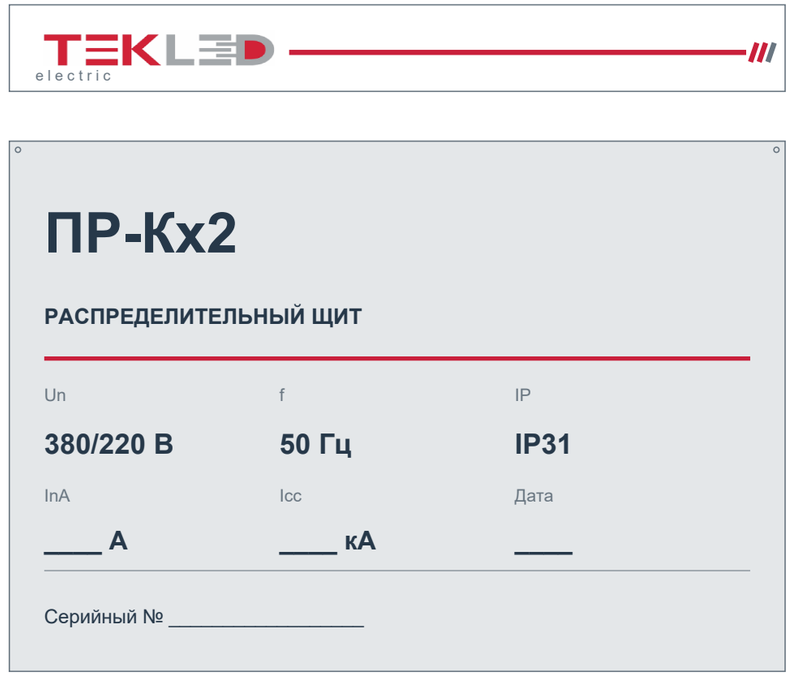

Замок слева | Петли справа

Ш × В × Г: 650 × 1000 × 300 мм

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Кх2 | Внутренний монтаж

Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31

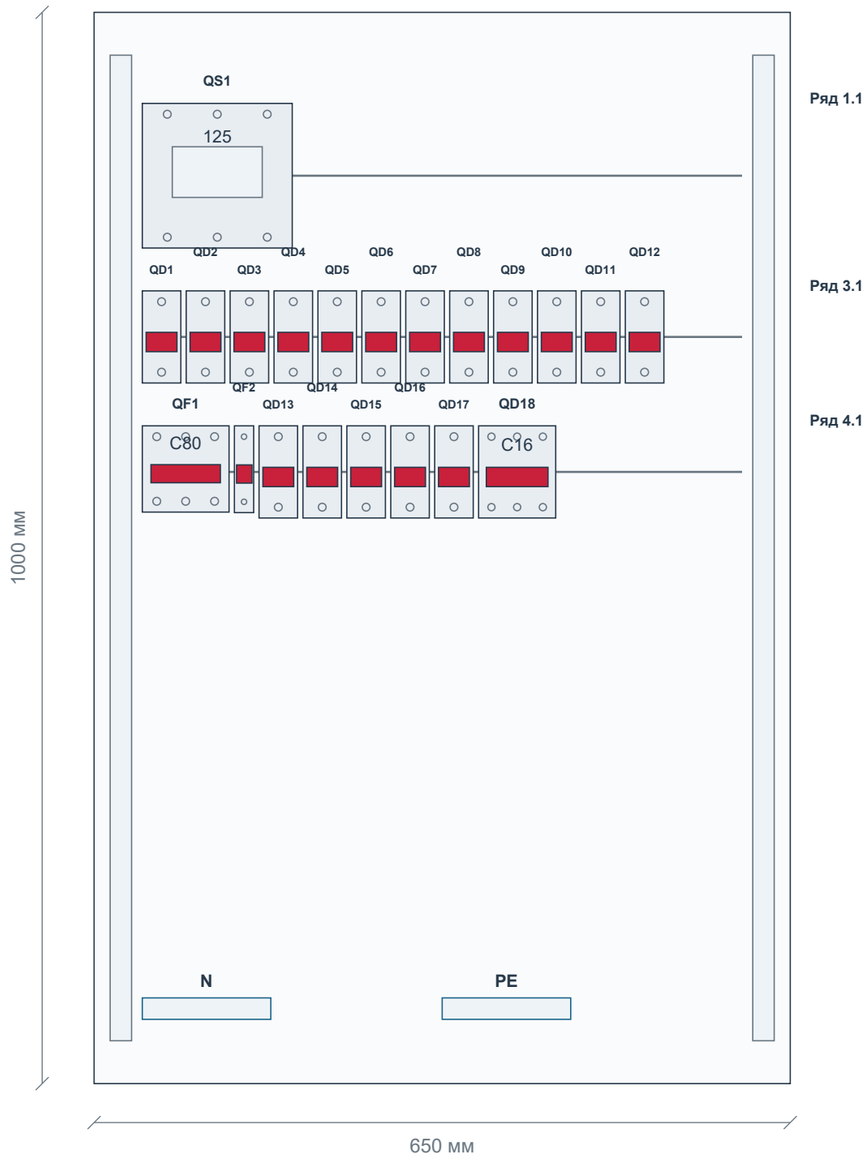

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NH40-125/3	393261	1.1	45	85	140×135
QD1–QD9	NXBLE-63YH	515381	3.1	45/86/127/168/209/250/291/332/373	260	36×86
QD10–QD12	NXBLE-63YH	515388	3.1	414/455/496	260	36×86
QF1	NXB-125	816139	4.1	45	386	81×80.5
QF2	NXB-63S	296709	4.1	131	386	18×81
QD13–QD17	NXBLE-63YH	515395	4.1	154/195/236/277/318	386	36×86
QD18	NXBLE-63YH	539848	4.1	359	386	72×86

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩУО | Актуальная спецификация

ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	714-15115	Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200x750x300) IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	296786	Авт. выкл. NXB-63S 2P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	23301DEK	Реле контроля фаз РК-101 380В тип 02 DEKraft 23301DEK E-PRO	шт	2	2	ekt	Управл.
4	23883DEK	Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 5А 230В АС ПР-102 Dekraft	шт	2	2	ekt	Управл.
5	23953DEK	Разъем на DIN для ПР-102 4к. (3-5)А Dekraft	шт	2	2	ekt	Управл.
6	574847	Переключатель NP2-BD21, 2 положения с фиксацией, 1НО IP40	шт	2	2	chint	Управл.
7	PYS-002	Выключатель кнопочный с фиксацией ВК-22 1НО+1НЗ 22мм 220В	шт	6	6	pys	Управл.
8	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R)	шт	38	38	chint	Управл.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩУО | Схема управления

ЭОМ | Лист 46

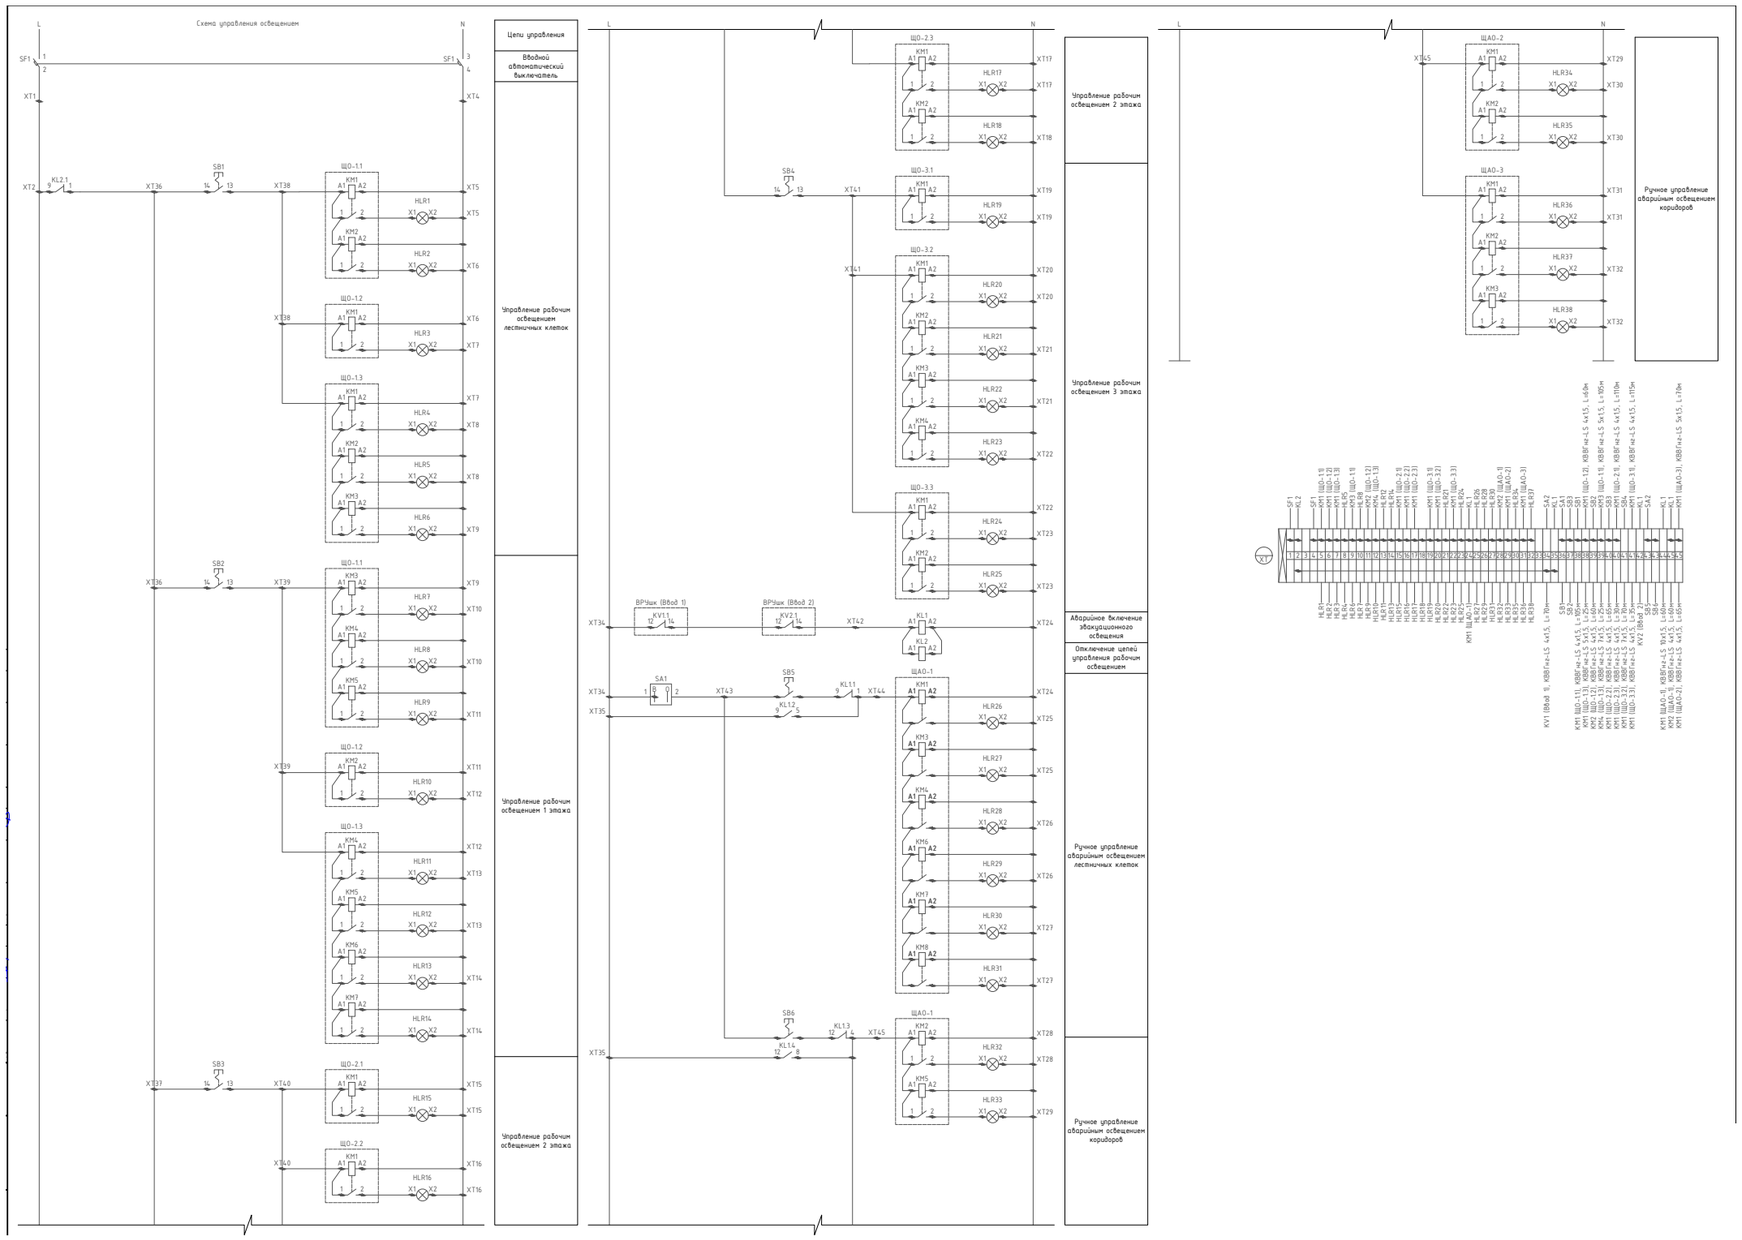

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩУО | Вид спереди и сбоку

Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200x750x300) IP31 (TS)

ВИД СПЕРЕДИ

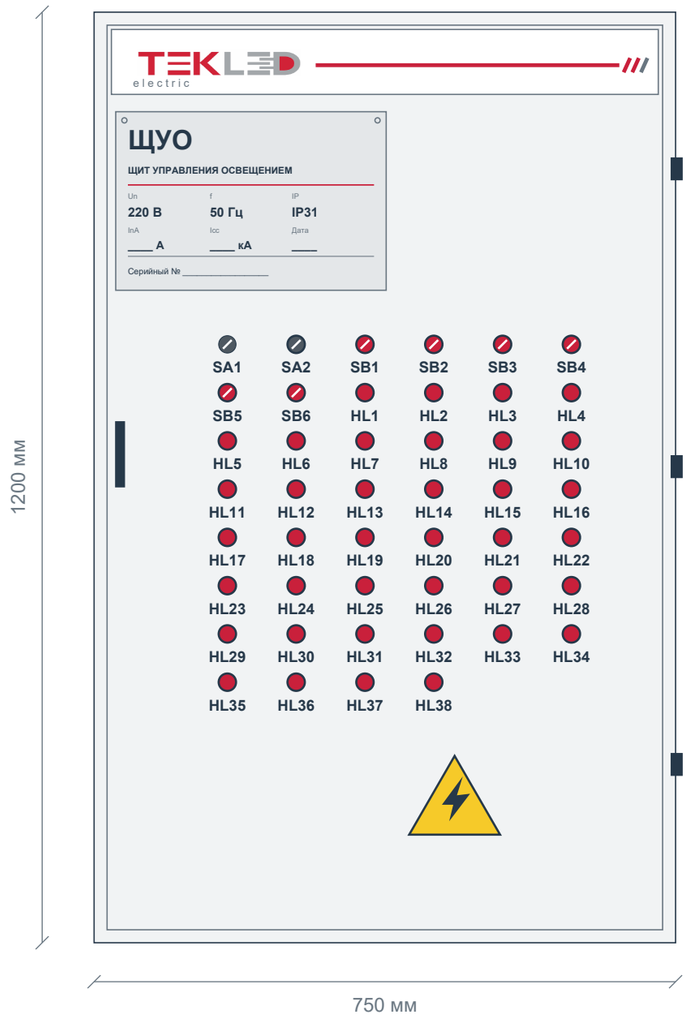

СБОКУ

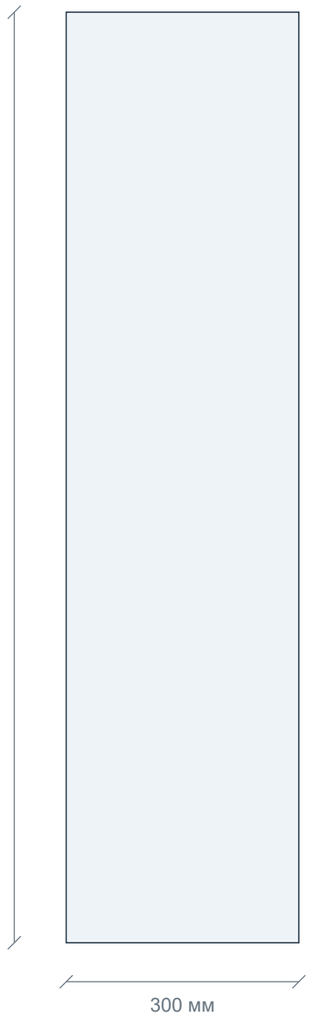

МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

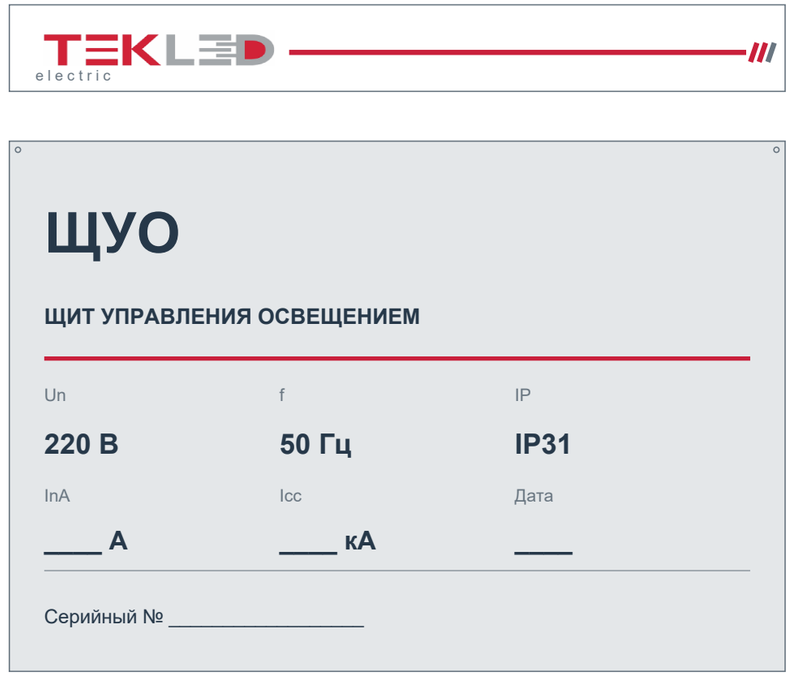

Замок слева | Петли справа

Ш × В × Г: 750 × 1200 × 300 мм

Приборы двери: NP2-BD21 × 2; PYS-002 × 6; ND16-22D/2 × 38

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩУО | Внутренний монтаж

Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200x750x300) IP31 (TS)

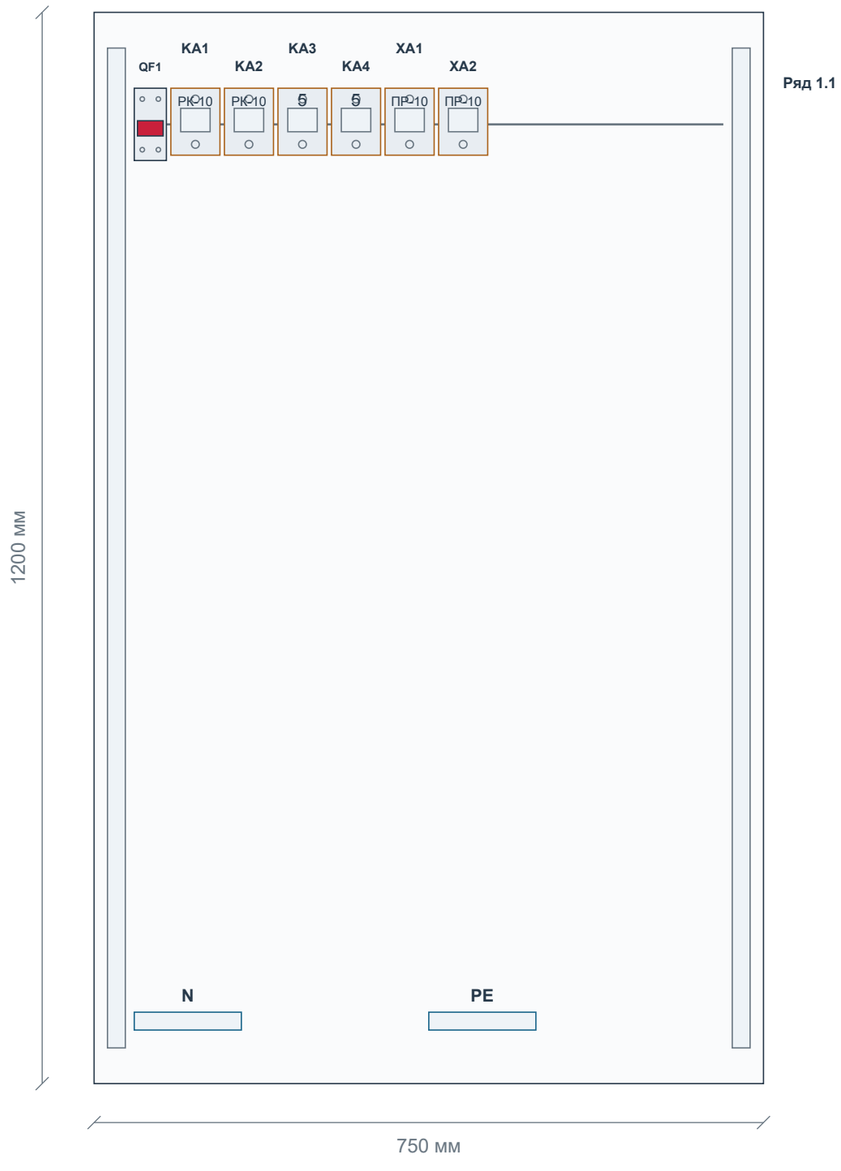

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QF1	NXB-63S	296786	1.1	45	85	36×81
KA1–KA2	РК-101	23301DEK	1.1	86/146	85	—
KA3–KA4	ПР-102	23883DEK	1.1	206/266	85	—
XA1–XA2	ПР-102	23953DEK	1.1	326/386	85	—

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩУО | Схема управления | 1

ЭОМ | Лист 46

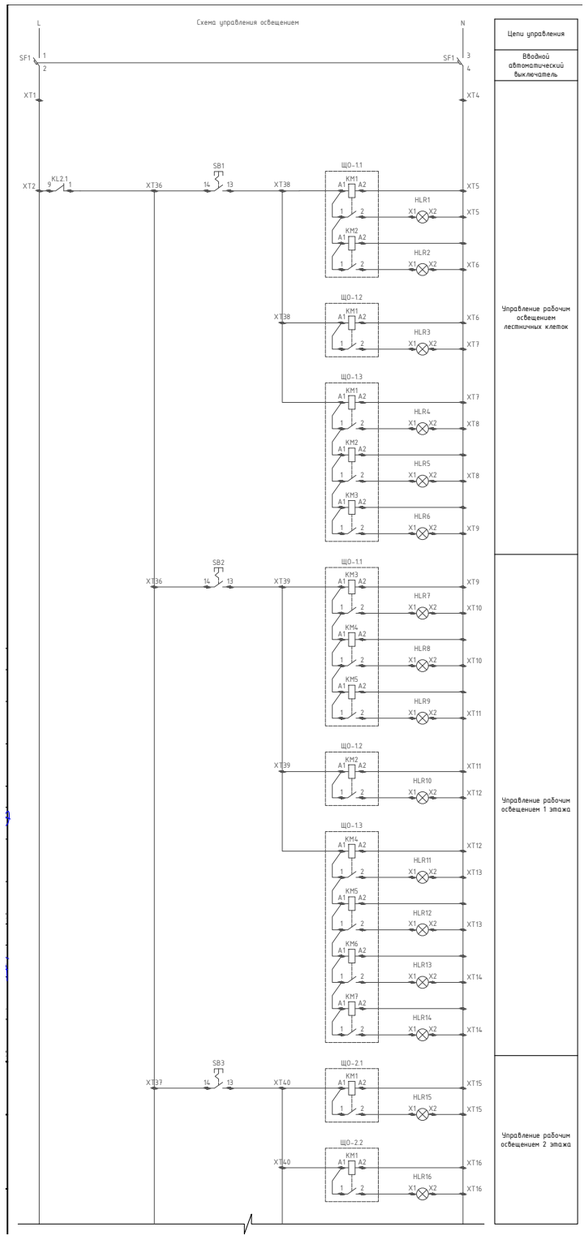

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩУО | Схема управления | 2

ЭОМ | Лист 46

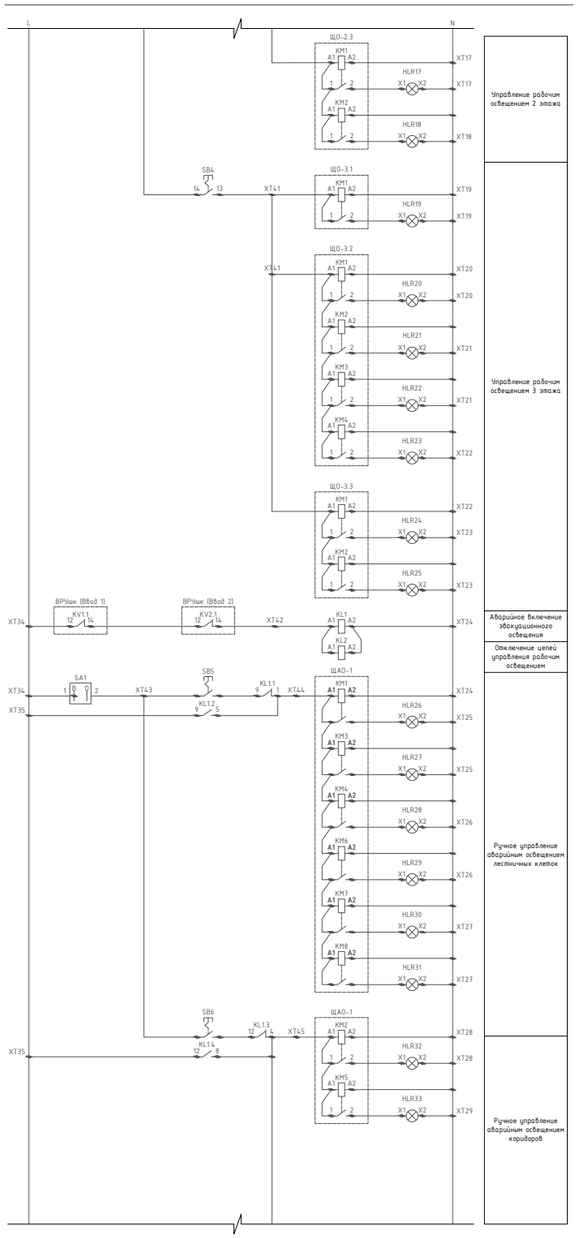

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩУО | Схема управления | 3

ЭОМ | Лист 46

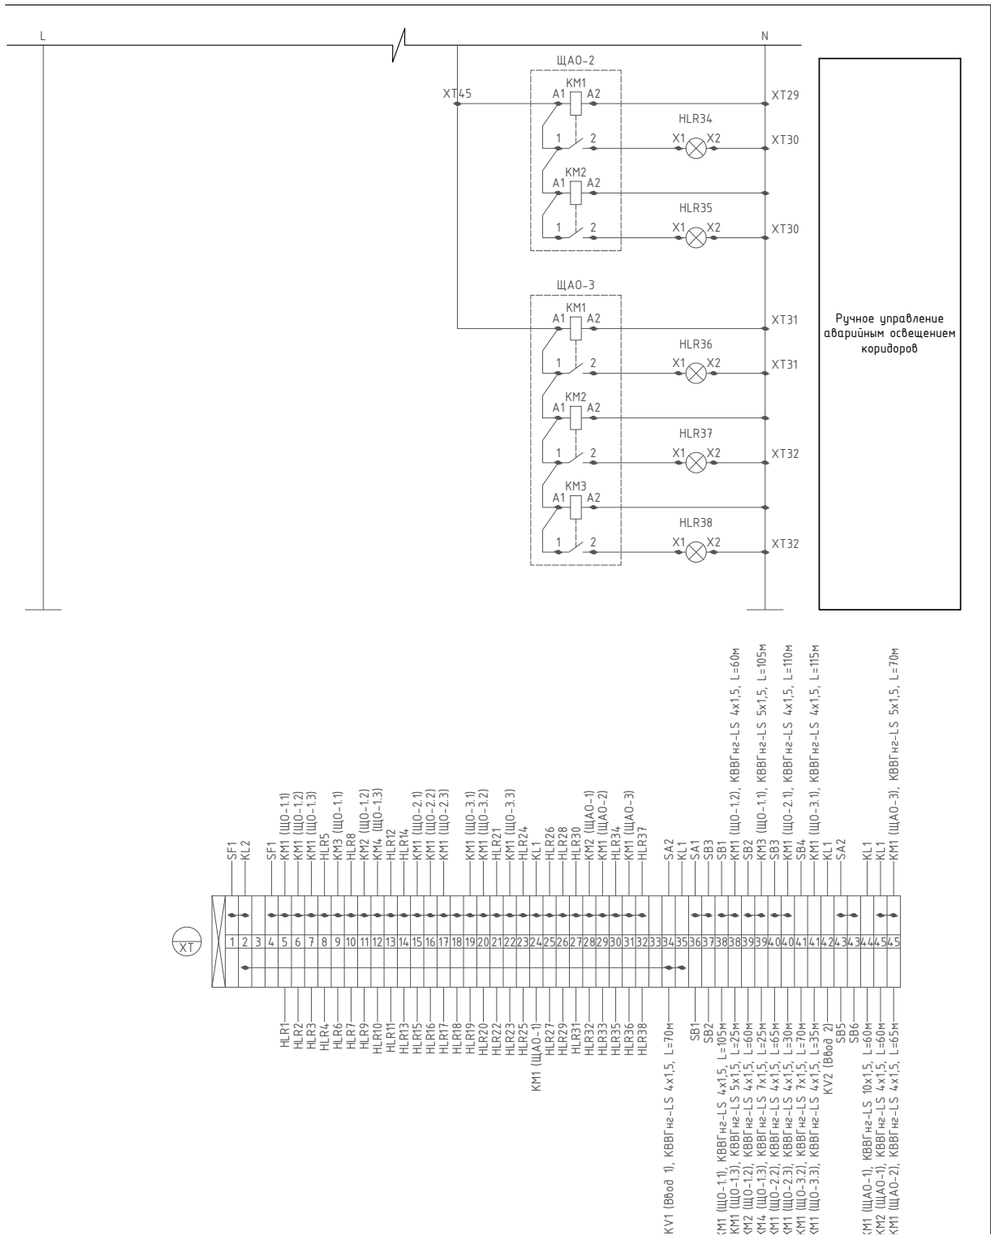

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-К1 | Актуальная спецификация

ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	719-15440	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296826	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	6	6	chint	Отход.
4	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
5	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	8	8	chint	Управл.
6	836720	Контактор NXC-16 16A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт	8	8	chint	Отход.
7	837109	Тепловое реле NXR-25 0.63-1A (R)	шт	4	4	chint	Управл.
8	837110	Тепловое реле NXR-25 1-1.6A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
9	837112	Тепловое реле NXR-25 1.6-2.5A (R)	шт	2	2	chint	Управл.
10	837115	Тепловое реле NXR-25 5.5-8A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
11	425058	Кулачковый переключатель LW32-10/C01/1, 10A, 1P, "0-1"	шт	8	8	chint	Управл.
12	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R)	шт	8	8	chint	Управл.
13	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R)	шт	8	8	chint	Управл.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-К1 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 60

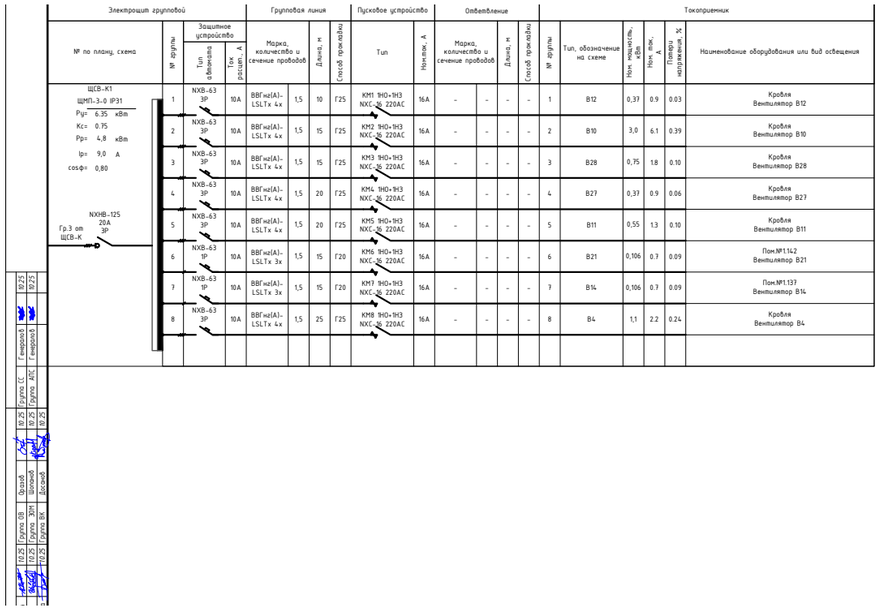

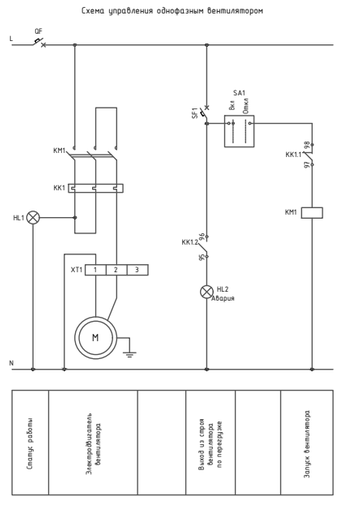

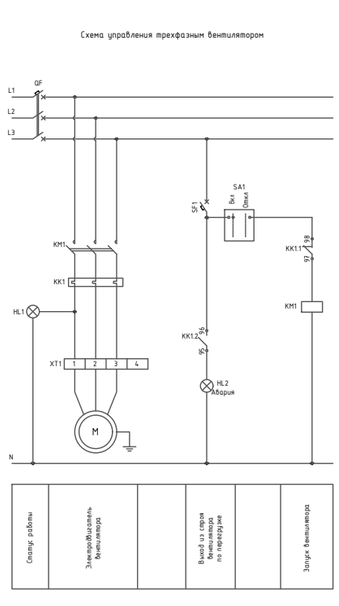

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-К1 | Вид спереди и сбоку

Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31

ВИД СПЕРЕДИ

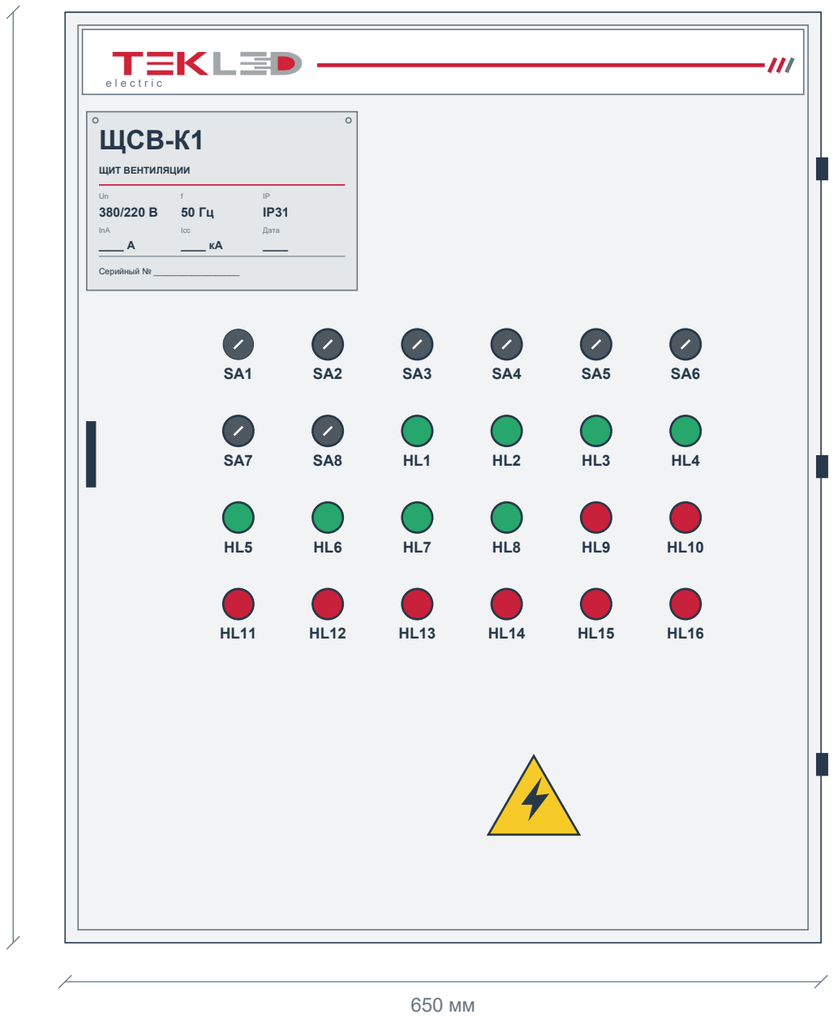

СБОКУ

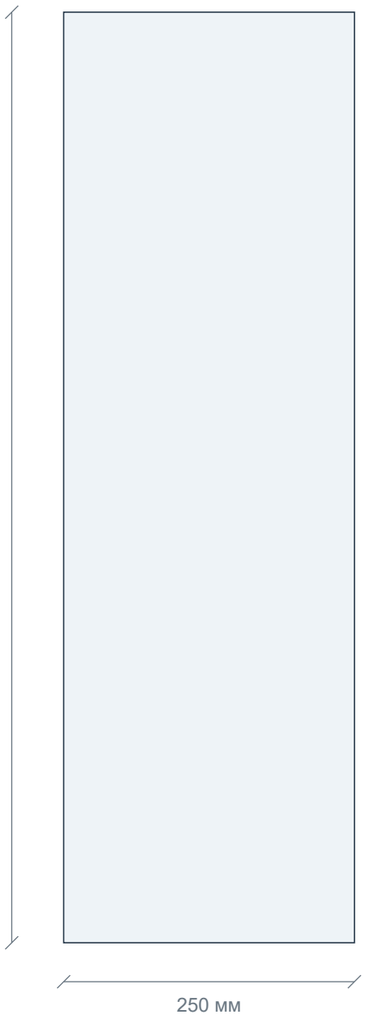

МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

TEKLED electric

ЩСВ-К1

ЩИТ ВЕНТИЛЯЦИИ

Un	f	IP
380/220 В	**50 Гц**	**IP31**
InA	Icc	Дата
____ A	**____ кА**	**____**

Серийный № _____

Замок слева | Петли справа

Ш × В × Г: 650 × 800 × 250 мм

Приборы двери: LW32-10/C01/1 × 8; ND16-22D/2 × 16

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-К1 | Внутренний монтаж

Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31

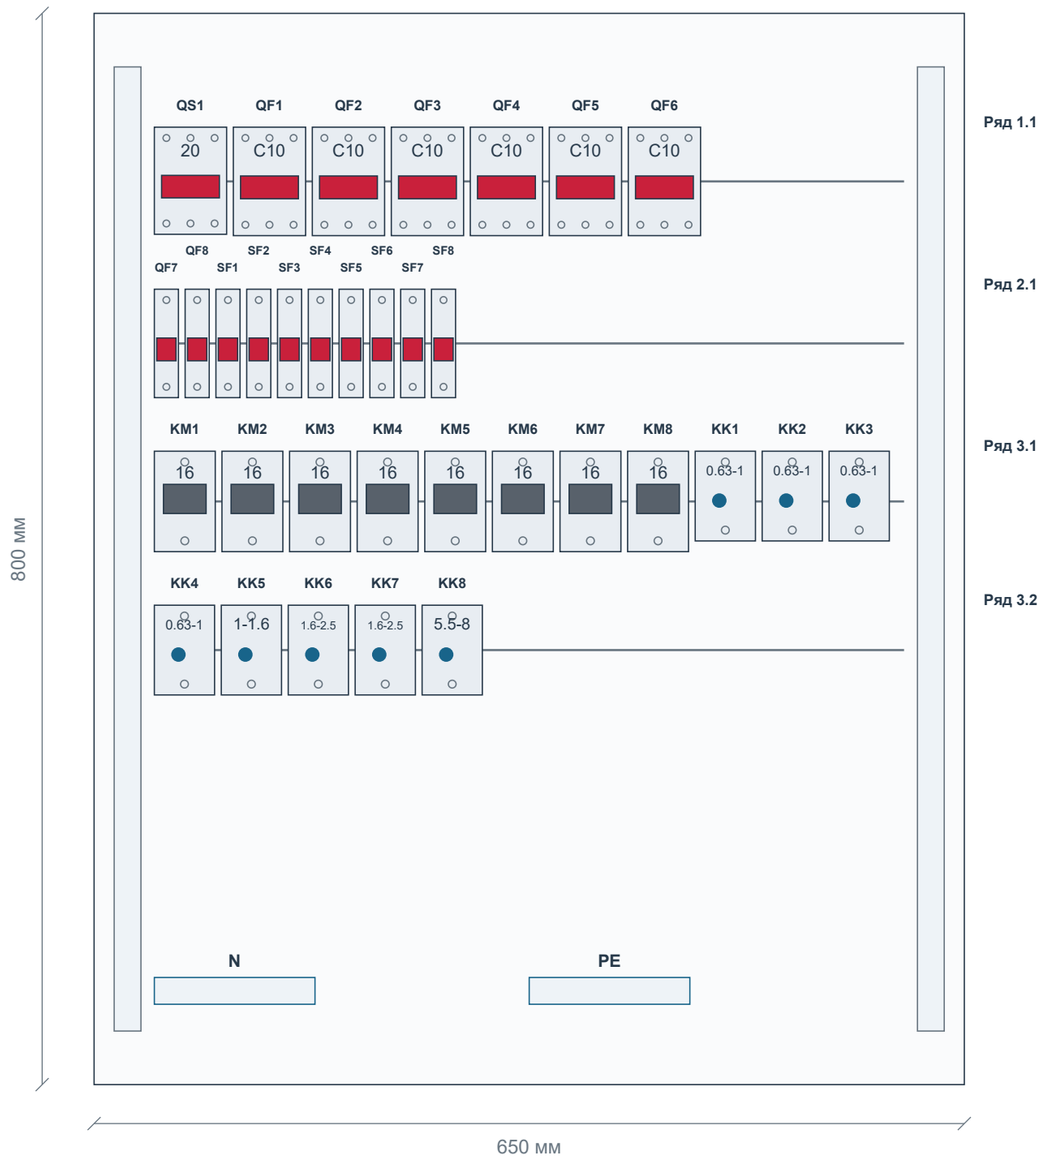

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QS1	NXHB-125	193180	1.1	45	85	54×80
QF1–QF6	NXB-63S	296826	1.1	104/163/222/281/340/399	85	54×81
QF7–QF8	NXB-63S	296709	2.1	45/68	206	18×81
SF1–SF8	NXB-63S	296708	2.1	91/114/137/160/183/206/229/252	206	18×81
KM1–KM8	NXC-16	836720	3.1	45/95.5/146.0/196.5/247.0/297.5/348.0/398.5	327	45.5×75
KK1–KK4	NXR-25	837109	3.1/3.2	449.0/499.0/549.0/45	327/442	45×67
KK5	NXR-25	837110	3.2	95	442	45×67
KK6–KK7	NXR-25	837112	3.2	145/195	442	45×67
KK8	NXR-25	837115	3.2	245	442	45×67

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-3 | Актуальная спецификация

ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	719-15445	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
3	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
4	296826	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	9	9	chint	Отход.
5	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	3	3	chint	Отход.
6	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
7	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	10	10	chint	Управл.
8	836720	Контактор NXC-16 16A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт	5	5	chint	Отход.
9	836720	Контактор NXC-16 16A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт	5	5	chint	Отход.
10	837107	Тепловое реле NXR-25 0.25-0.4A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
11	837108	Тепловое реле NXR-25 0.4-0.63A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
12	837108	Тепловое реле NXR-25 0.4-0.63A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
13	837108	Тепловое реле NXR-25 0.4-0.63A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
14	837108	Тепловое реле NXR-25 0.4-0.63A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
15	837109	Тепловое реле NXR-25 0.63-1A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
16	837109	Тепловое реле NXR-25 0.63-1A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
17	837110	Тепловое реле NXR-25 1-1.6A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
18	837112	Тепловое реле NXR-25 1.6-2.5A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
19	837112	Тепловое реле NXR-25 1.6-2.5A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
20	425058	Кулачковый переключатель LW32-10/C01/1, 10A, 1P, "0-1"	шт	10	10	chint	Управл.
21	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R)	шт	10	10	chint	Управл.
22	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R)	шт	10	10	chint	Управл.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-3 | Однолинейная схема

ЭОМ | Лист 69

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ЩСВ-3 ЩМП-3-0 IP31 Ру= 7.80 кВт Кс= 0.66 Рр= 5,1 кВт Ip= 9,8 А cosφ= 0,80 NXB-63 20A 3P Н18 от ВРУшк РН сигнал с АПС отключение при пожаре	1	NXB-63 3P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 4x	1,5	35	Г25	KM1 1НО+1НЗ NXC-16 220AC	16A	–	–	–	–	1	B20	0,18	0.4	0.05	Кровля Вентилятор В20
	2	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 3x	1,5	35	КЛ Г20	–	–	–	–	–	–	2	B3	0,076	0.5	0.15	Пом.№3.57 Вентилятор В3
	3	NXB-63 3P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 4x	1,5	28	Г25	KM2 1НО+1НЗ NXC-16 220AC	16A	–	–	–	–	3	B2	0,55	1.3	0.13	Кровля Вентилятор В2
	4	NXB-63 3P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 4x	1,5	17	Г25	KM3 1НО+1НЗ NXC-16 220AC	16A	–	–	–	–	4	B19	0,12	0.3	0.02	Кровля Вентилятор В19
	5	NXB-63 3P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 4x	1,5	13	Г25	–	–	–	–	–	–	5	B29	0,18	0.4	0.02	Кровля Вентилятор В29
	6	NXB-63 3P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 4x	1,5	15	Г25	KM4 1НО+1НЗ NXC-16 220AC	16A	–	–	–	–	6	B5	0,75	1.8	0.10	Кровля Вентилятор В5
	7	NXB-63 3P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 4x	1,5	29	Г25	KM5 1НО+1НЗ NXC-16 220AC	16A	–	–	–	–	7	B16	0,18	0.4	0.05	Кровля Вентилятор В16
	8	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 3x	1,5	32	КЛ Г20	KM6 1НО+1НЗ NXC-16 220AC	16A	–	–	–	–	8	B17	0,076	0.5	0.14	Пом.№2.64 Вентилятор В17
	9	NXB-63 3P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 4x	1,5	56	Г25	KM7 1НО+1НЗ NXC-16 220AC	16A	–	–	–	–	9	B7	0,37	0.9	0.18	Кровля Вентилятор В7
	10	NXB-63 3P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 4x	1,5	60	Г25	KM8 1НО+1НЗ NXC-16 220AC	16A	–	–	–	–	10	B9	0,75	1.8	0.39	Кровля Вентилятор В9
	11	NXB-63 3P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 4x	1,5	66	Г25	KM9 1НО+1НЗ NXC-16 220AC	16A	–	–	–	–	11	B8	0,37	0.9	0.21	Кровля Вентилятор В8
	12	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 3x	1,5	32	КЛ Г20	KM10 1НО+1НЗ NXC-16 220AC	16A	–	–	–	–	12	B18	0,056	0.4	0.10	Пом.№2.21 Вентилятор В18
	13	NXB-63 1P	16A	ВВГнг(А)-LSLTx 3x	2,5	27	Г20	–	–	–	–	–	–	13	K3	2,07	12.5	1.86	Пом.№3.60 Кондиционер К3
	14	NXB-63 1P	16A	ВВГнг(А)-LSLTx 3x	2,5	30	Г20	–	–	–	–	–	–	14	K4	2,07	12.5	2.07	Пом.№2.73 Кондиционер К4

Схема управления однофазным вентилятором

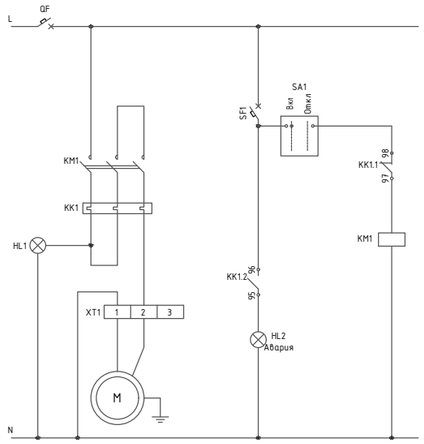

Статус работы	Электродвигатель вентилятора		Выход из строя вентилятора по перегреву		Запуск вентилятора

Схема управления трехфазным вентилятором

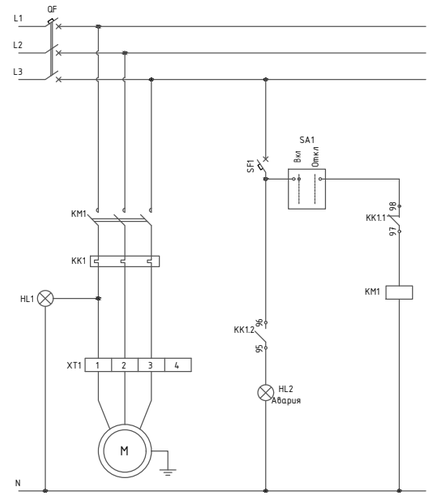

Статус работы	Электродвигатель вентилятора		Выход из строя вентилятора по перегреву		Запуск вентилятора

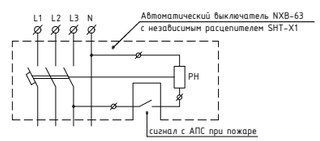

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-3 | Вид спереди и сбоку

Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31

ВИД СПЕРЕДИ

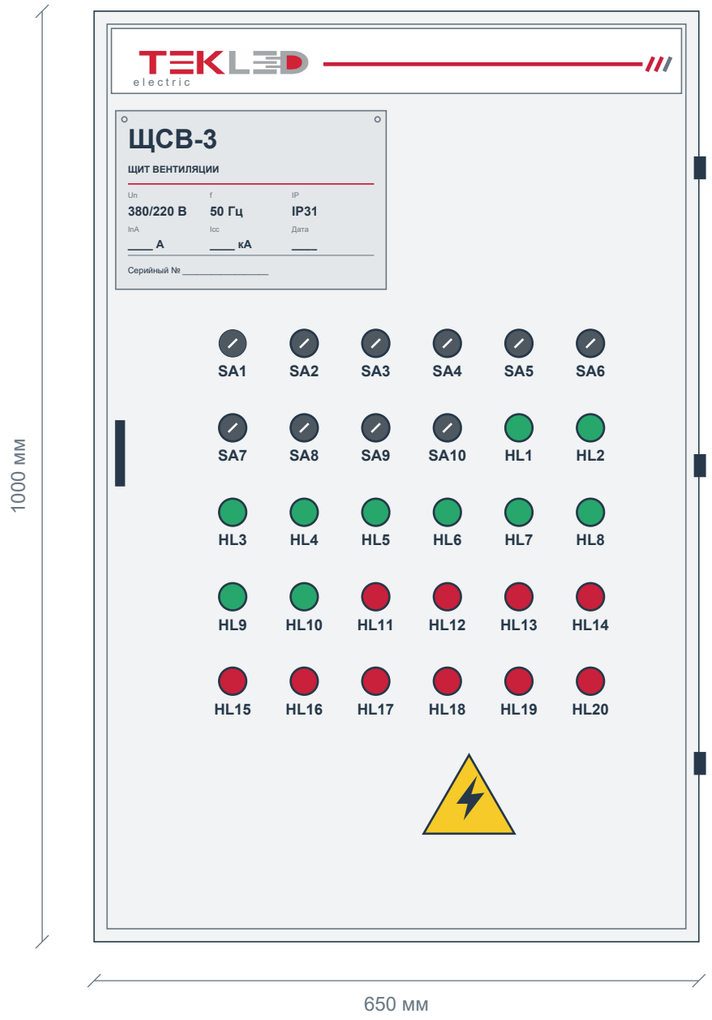

СБОКУ

МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

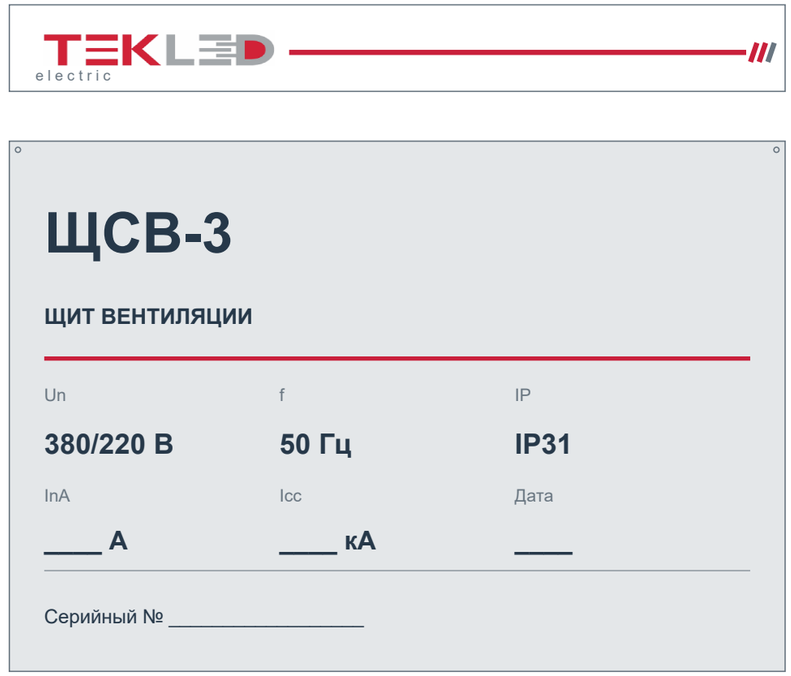

Замок слева | Петли справа

Ш × В × Г: 650 × 1000 × 300 мм

Приборы двери: LW32-10/C01/1 × 10; ND16-22D/2 × 20

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-3 | Внутренний монтаж

Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31

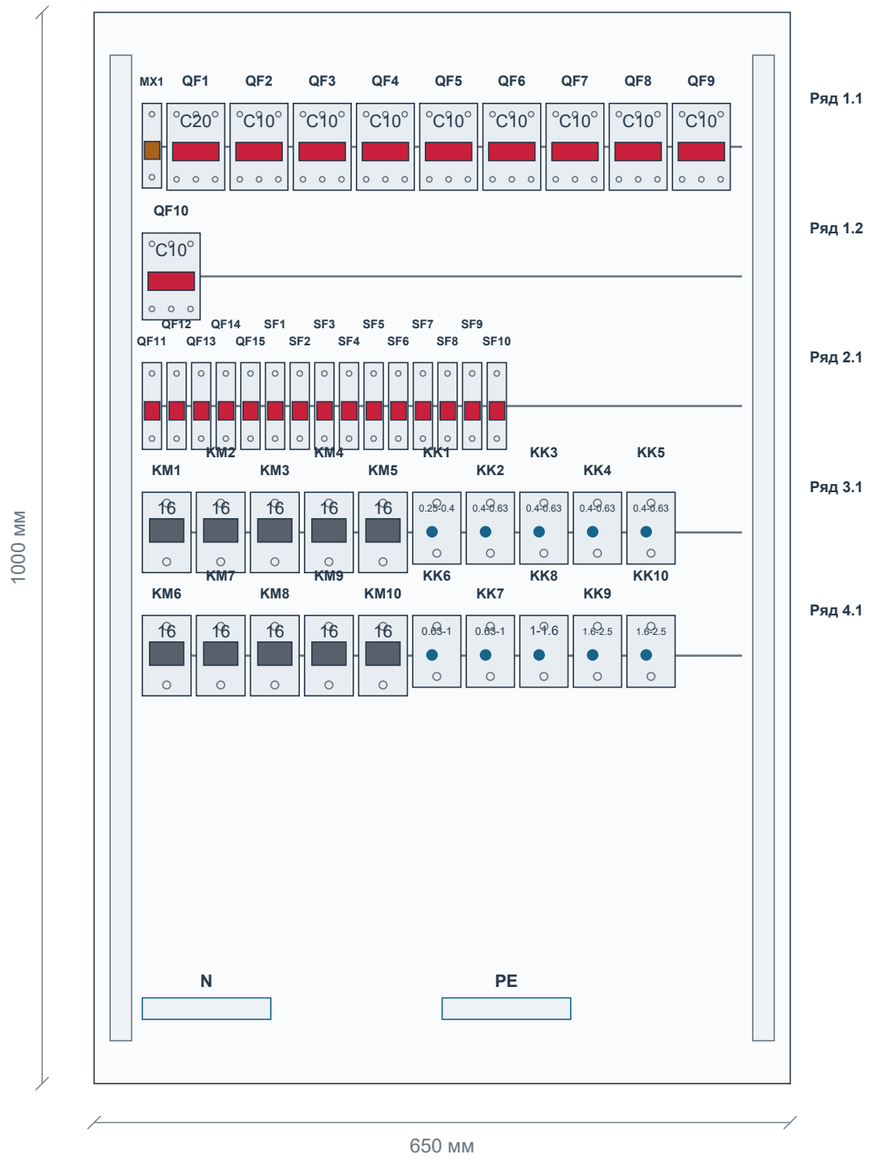

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
MX1	SHT-X1	814989	1.1	45	85	18×79
QF1	NXB-63S	296828	1.1	68	85	54×81
QF2–QF10	NXB-63S	296826	1.1/1.2	127/186/245/304/363/422/481/540/45	85/206	54×81
QF11–QF13	NXB-63S	296709	2.1	45/68/91	327	18×81
QF14–QF15	NXB-63S	296710	2.1	114/137	327	18×81
SF1–SF10	NXB-63S	296708	2.1	160/183/206/229/252/275/298/321/344/367	327	18×81
KM1–KM5	NXC-16	836720	3.1	45/95.5/146.0/196.5/247.0	448	45.5×75
KK1	NXR-25	837107	3.1	297.5	448	45×67
KK2	NXR-25	837108	3.1	347.5	448	45×67
KK3	NXR-25	837108	3.1	397.5	448	45×67
KK4	NXR-25	837108	3.1	447.5	448	45×67
KK5	NXR-25	837108	3.1	497.5	448	45×67
KM6–KM10	NXC-16	836720	4.1	45/95.5/146.0/196.5/247.0	563	45.5×75
KK6	NXR-25	837109	4.1	297.5	563	45×67
KK7	NXR-25	837109	4.1	347.5	563	45×67
KK8	NXR-25	837110	4.1	397.5	563	45×67
KK9	NXR-25	837112	4.1	447.5	563	45×67
KK10	NXR-25	837112	4.1	497.5	563	45×67

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЯУО | Актуальная спецификация

ЯУО (ЩМП-2 IP31) | Количество: 1

Поз.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1	719-15901	Мет. ЩМП-3 (650x500x220) IP31	шт	1	1	teksan f	Корпус
2	296827	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
3	296705	Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
4	732-32150	PHOTOCELL SWITCH MH-602, 25A (100sht) (MASTE)	шт	1	1	tekled	Управл.
5	515374	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R)	шт	7	7	chint	Отход.
6	836904	Контактор NXC-18 18A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт	1	1	chint	Отход.
7	837119	Тепловое реле NXR-25 17-25A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
8	574843	Кнопка управления NP2-BA42 без подсветки красная 1НЗ IP40	шт	1	1	chint	Управл.
9	574842	Кнопка управления NP2-BA31 без подсветки зеленая 1НО IP40	шт	1	1	chint	Управл.
10	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R)	шт	1	1	chint	Управл.
11	574849	Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40	шт	1	1	chint	Управл.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЯУО | Однолинейная схема

ЭОФ | Лист 3

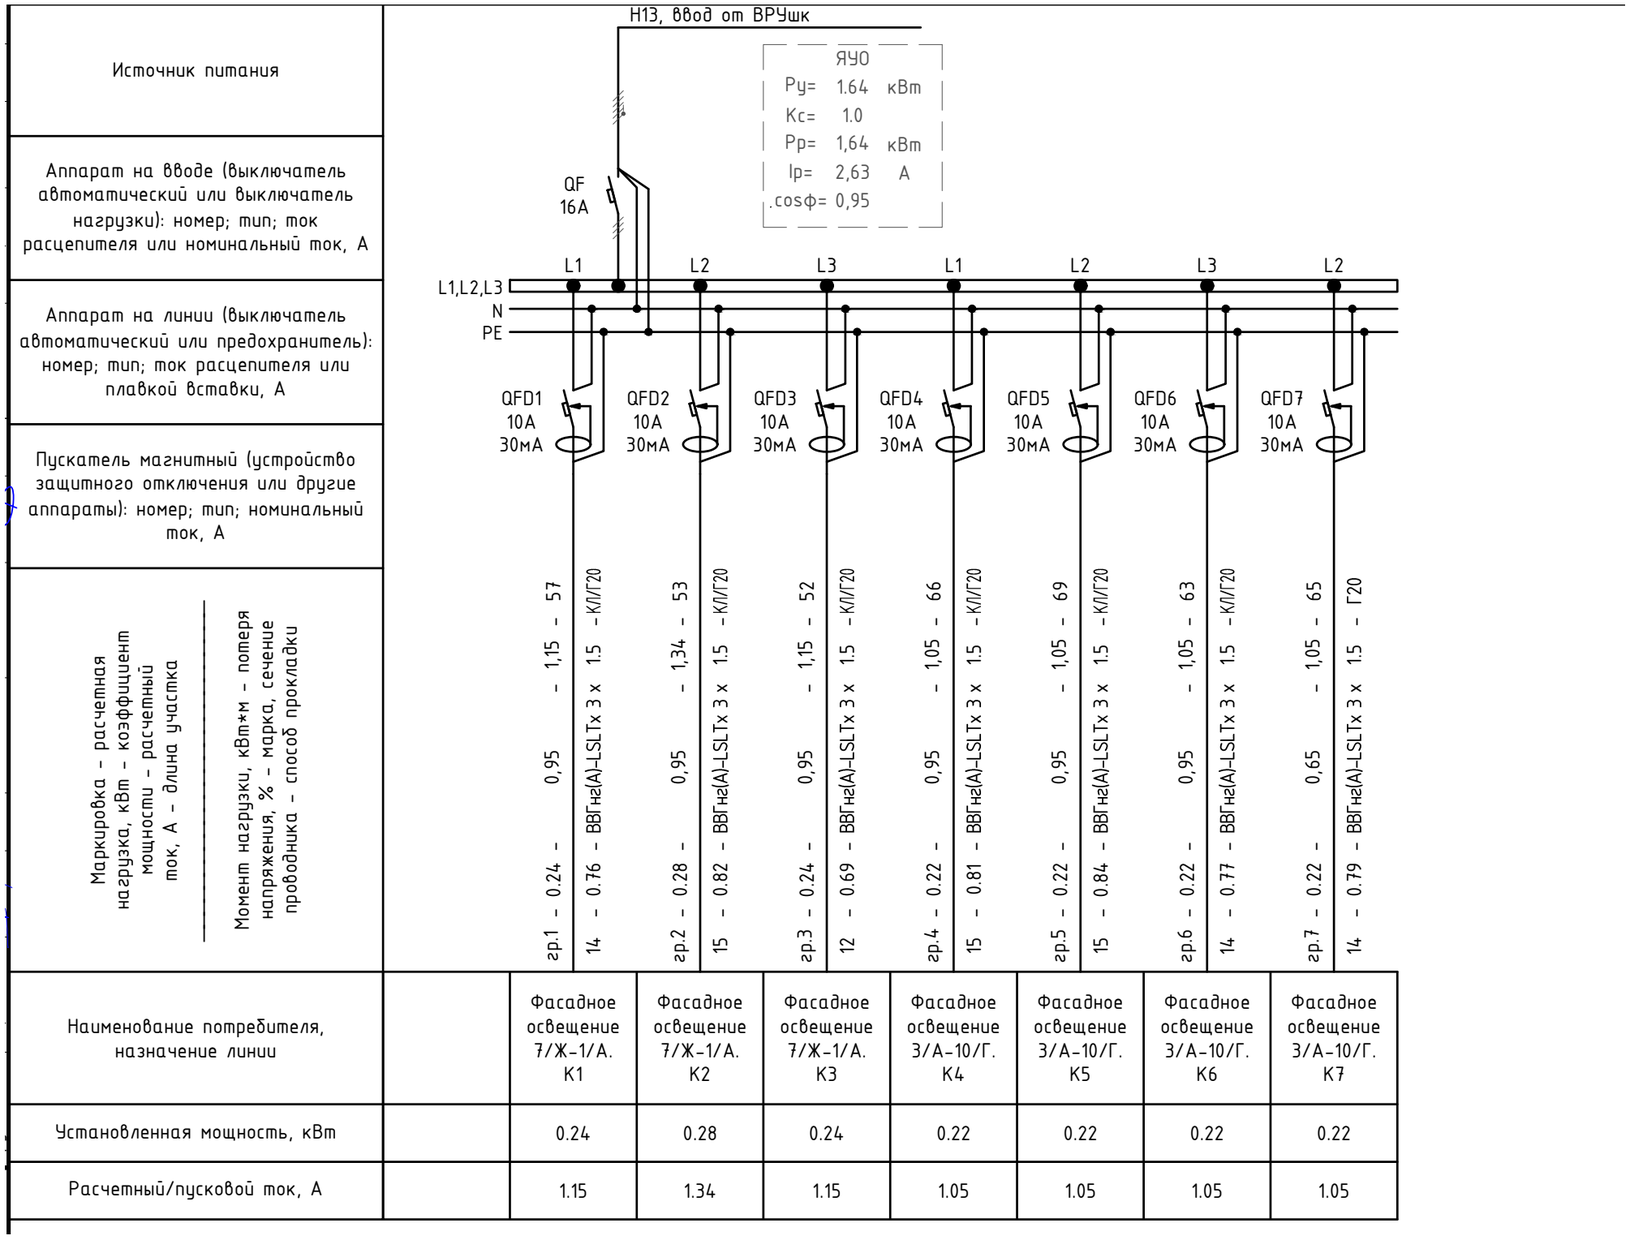

Наименование потребителя, назначение линии		Фасадное освещение 7/Ж-1/А. К1	Фасадное освещение 7/Ж-1/А. К2	Фасадное освещение 7/Ж-1/А. К3	Фасадное освещение 3/А-10/Г. К4	Фасадное освещение 3/А-10/Г. К5	Фасадное освещение 3/А-10/Г. К6	Фасадное освещение 3/А-10/Г. К7
Установленная мощность, кВт		0.24	0.28	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22
Расчетный/пусковой ток, А		1.15	1.34	1.15	1.05	1.05	1.05	1.05

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЯУО | Вид спереди и сбоку

Мет. ЩМП-3 (650x500x220) IP31

ВИД СПЕРЕДИ

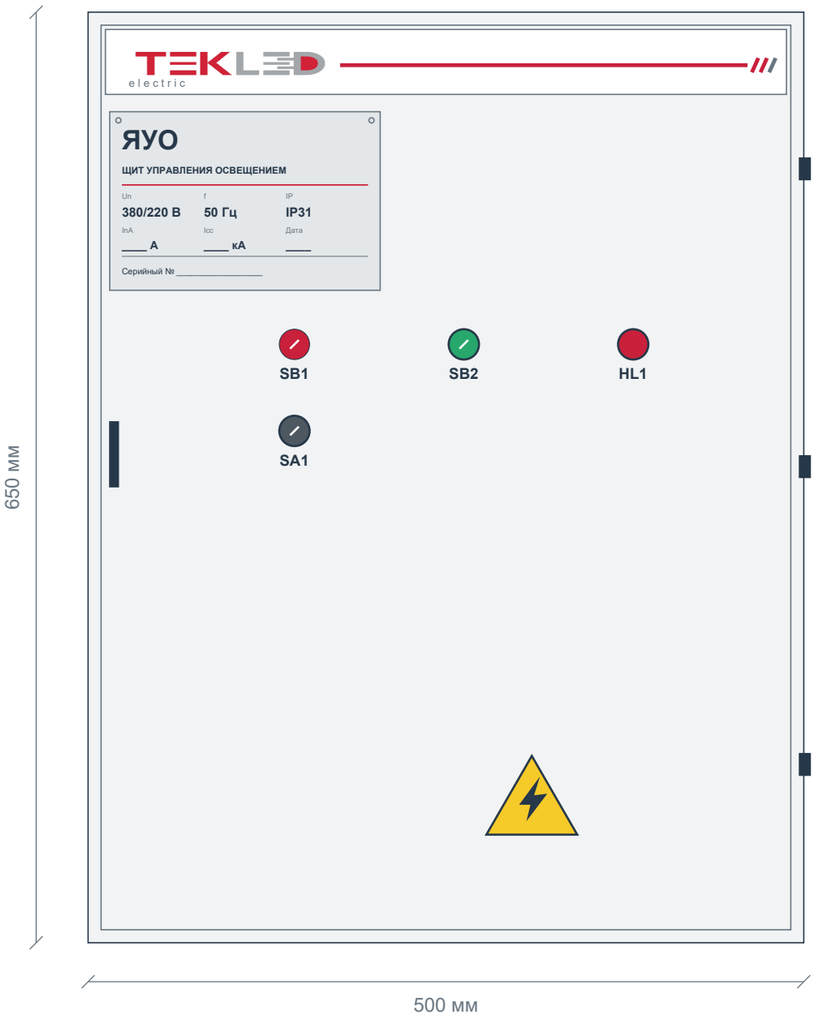

СБОКУ

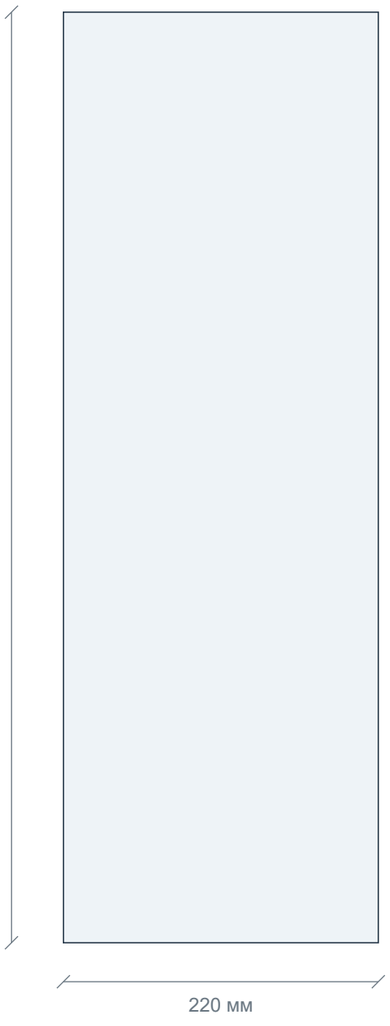

МАРКИРОВКА КАЖДОЙ ДВЕРИ

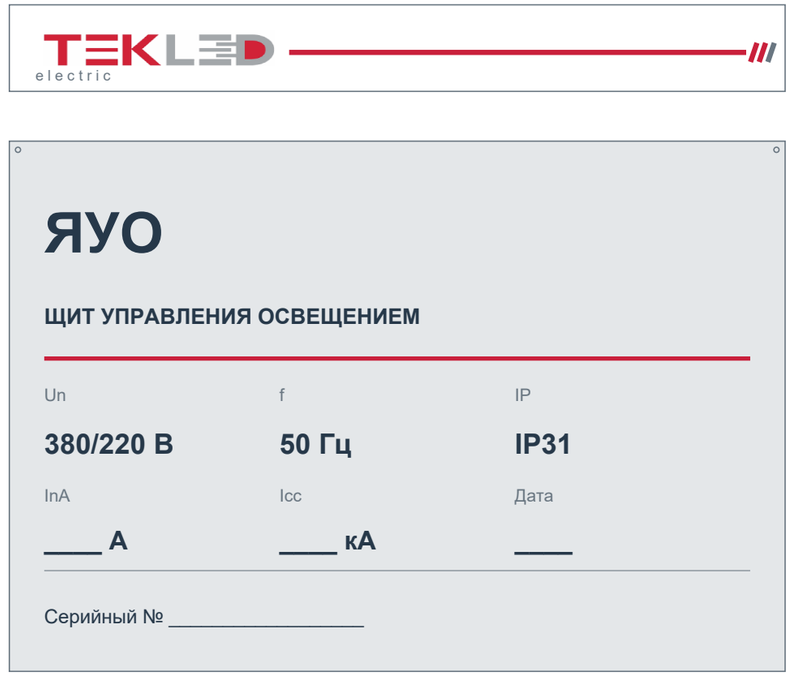

Замок слева | Петли справа

Ш × В × Г: 500 × 650 × 220 мм

Приборы двери: NP2-BA42 × 1; NP2-BA31 × 1; ND16-22D/2 × 1; NP2-BD33 × 1

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЯУО | Внутренний монтаж

Мет. ЩМП-3 (650x500x220) IP31

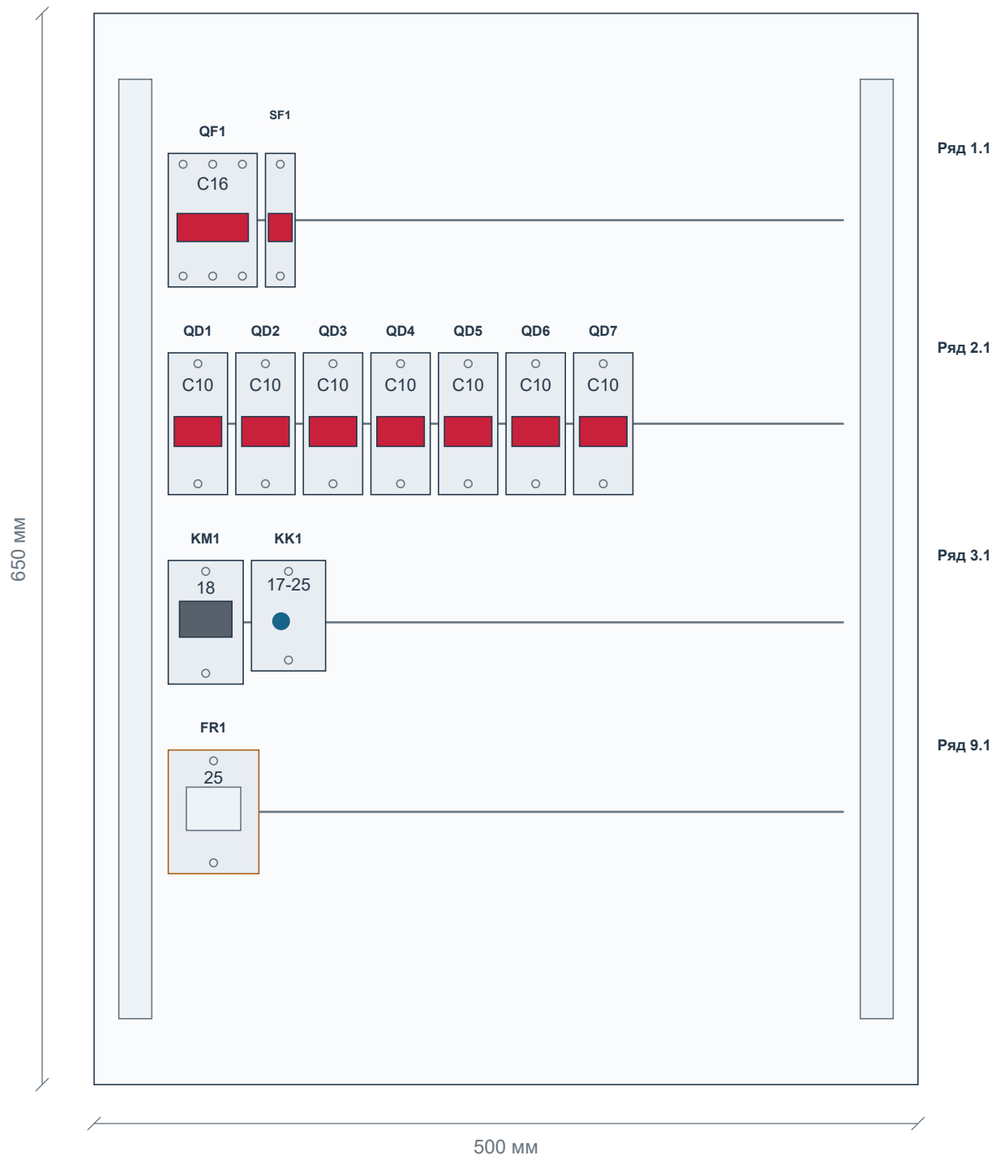

Аппарат	Модель	Артикул	Ряд	x, мм	y, мм	Ш × В, мм
QF1	NXB-63S	296827	1.1	45	85	54×81
SF1	NXB-63S	296705	1.1	104	85	18×81
QD1–QD7	NXBLE-63YH	515374	2.1	45/86/127/168/209/250/291	206	36×86
KM1	NXC-18	836904	3.1	45	332	45.5×75
KK1	NXR-25	837119	3.1	95.5	332	45×67
FR1	MH-602	732-32150	9.1	45	447	—

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЯУО | Схема управления

ЭОФ | Лист 2

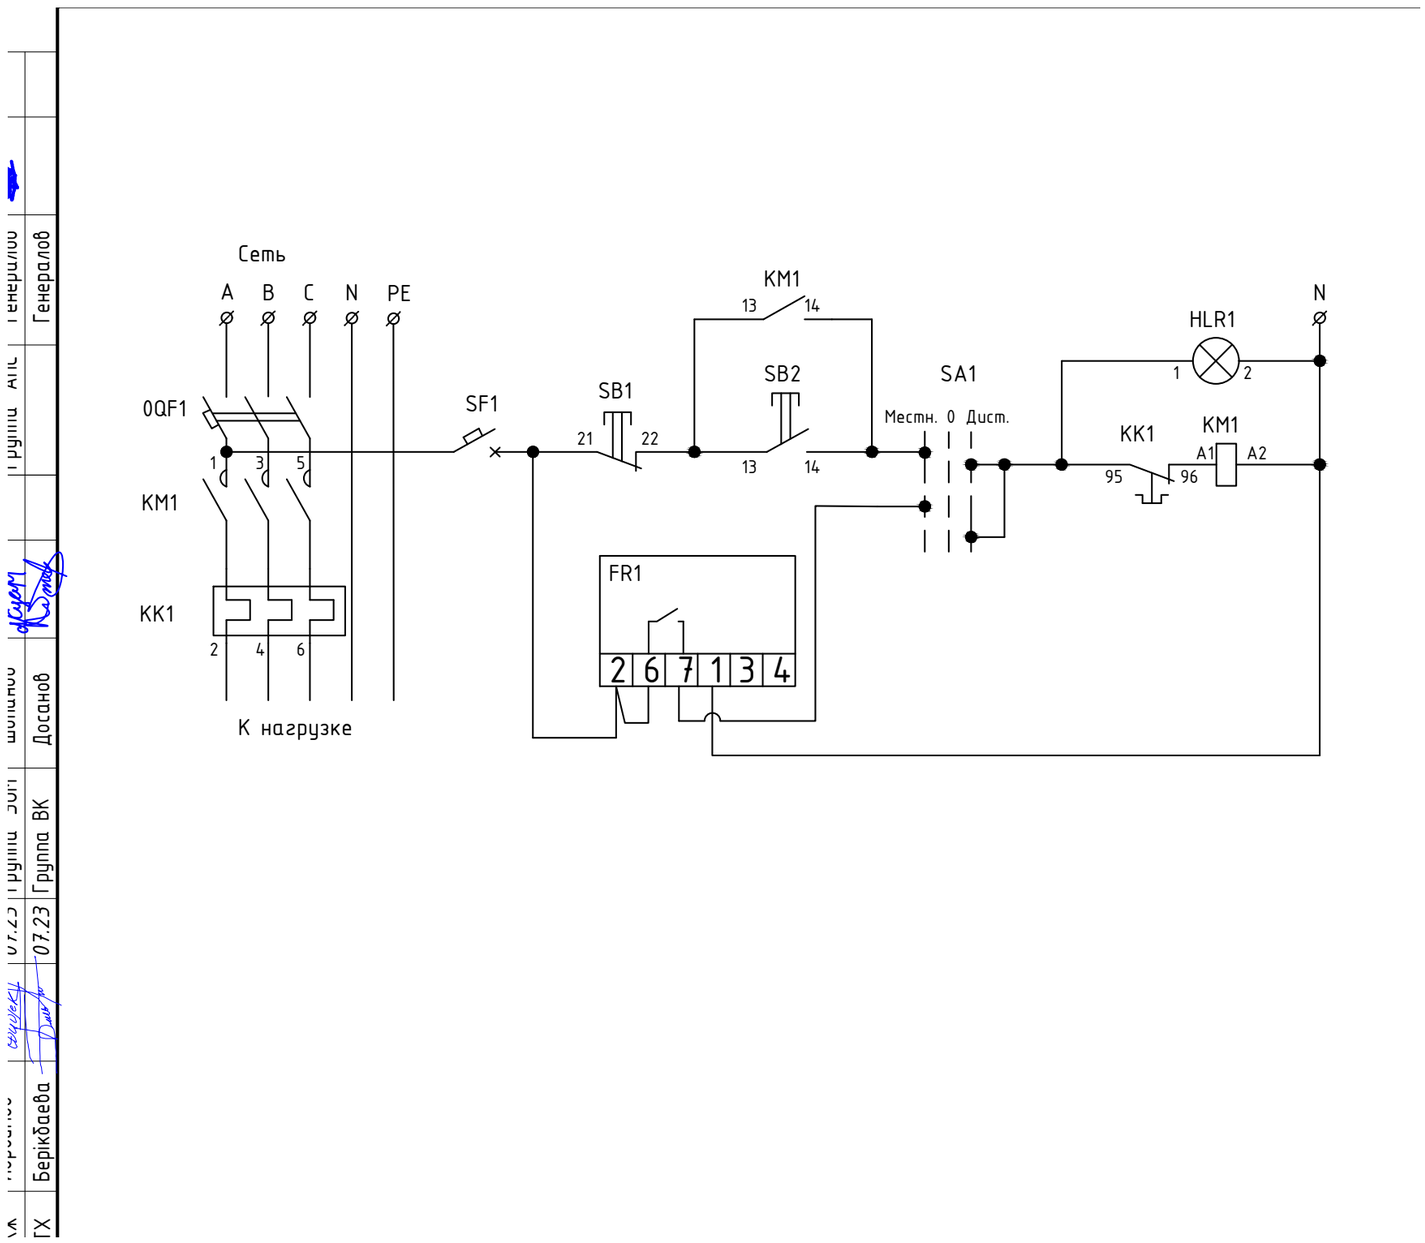

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

03 | Лист согласования

261014-BESSHOKY-PA-R2 | 69 щитов

Поле	Решение заказчика
Документ / ревизия	261014-BESSHOKY-PA-R2
Объект	Школа на 1200 мест, Бесшокы, Актау
Решение	[ ] Согласовано [ ] Согласовано с условиями [ ] На доработку
Условия согласования	_____
Комментарии	_____
Представитель заказчика	_____
Подпись / дата	_____

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата