TEKLED

ÜRETİM ONAY DOSYASI

260917 JK SAMGAU - ATYRAU PROJESİ

Elektrik panoları | BOM esaslı tip yerleşimleri

Toplam: 346 pano / 91 reçete tipi

Belge tarihi: 17.09.2026 Revizyon: R0

Esas kaynak: 260901 JK Samgau CHINT BOM - sayaçsız - 336 pano reçete

KONTROL NOTU: Dosya adında 336 yazıyor; BOM komplekt adetleri toplamı 346'dır.

Blok bazında kapsam

P1: 17 tip / 27 adet

S1: 23 tip / 68 adet

S2: 11 tip / 80 adet

S3: 12 tip / 52 adet


S4: 18 tip / 68 adet

S5: 10 tip / 51 adet


- Bu dosya BOM'daki her komplekt/reçete satırı için tip üretim onayı içerir.
- BOM satırları şalt ve yerleşim için esas alınmıştır; adet sıfır olan kalemler çizime dahil edilmemiştir.
- KONTROL: Dosya adı 336 pano diyor; komplekt satırları toplamı 346 adettir.
- BOM'da net kabin ölçüsü bulunan tiplerde bu ölçü aynen kullanılmıştır.
- Net kabin ölçüsü bulunmayan tiplerde yerleşim yoğunluğuna göre TEKLED ön ölçüsü verilmiştir.
- Öneri ölçülü tipler yazılı müşteri onayı olmadan sac kesim/büküme verilmez.
- Nihai klemens planı, kablo girişleri, bara kesiti ve kısa devre dayanımı proje tek hattı ile doğrulanmalıdır.

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

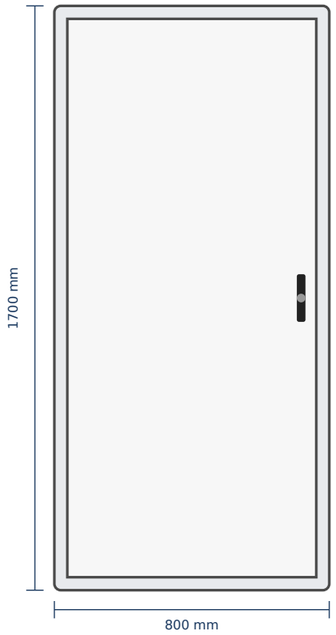

İÇ YERLEŞİM

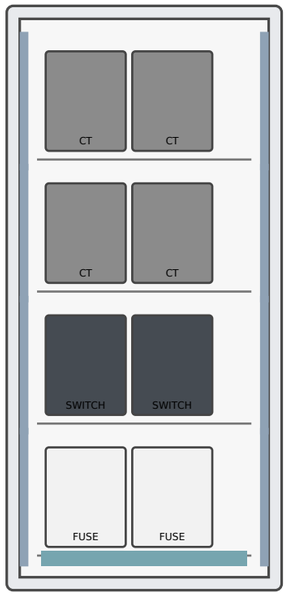

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ВУ-1 (ВРУ1-13-20 ухл4) (S1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 1700 x 800 x 450 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)

Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5 IEK	3	pys
Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5 IEK	3	pys
Рубильник ВР-32-37 В71250-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6)	2	pys
Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 160A	3	chint
Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 200A	3	chint
Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250A	6	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	2	chint
condencator	6	pys
lamb	1	pys


+ 1 kalem; esas liste ekli BOM'dur

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

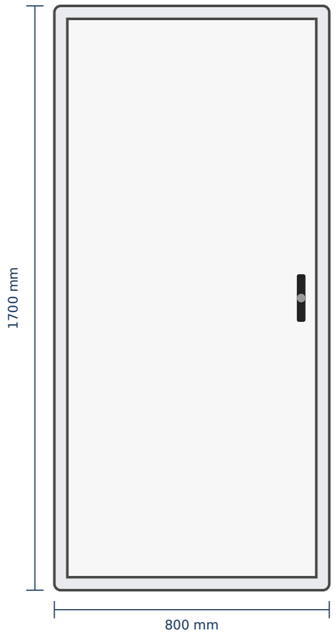

İÇ YERLEŞİM

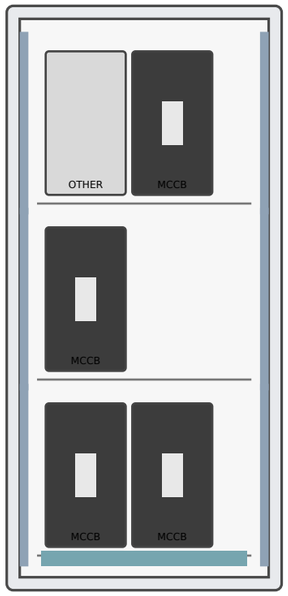

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ВРУ-1 (ВРУ1-ИНД тип5-00 ухл4) (S1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 1700 x 800 x 450 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	1	chint
Авт. выкл. NXM-250S/3P 200A 36кA (R)	1	chint
Авт. выкл. NXM-250S/3P 160A 36кA (R)	1	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 32A 25кA (R)	6	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R)	2	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	2	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	3	chint
lamb	1	pys


+ 1 kalem; esas liste ekli BOM'dur

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

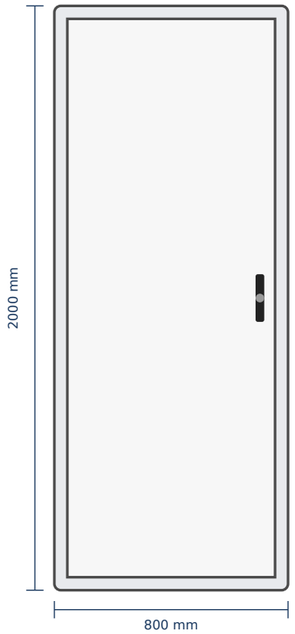

İÇ YERLEŞİM

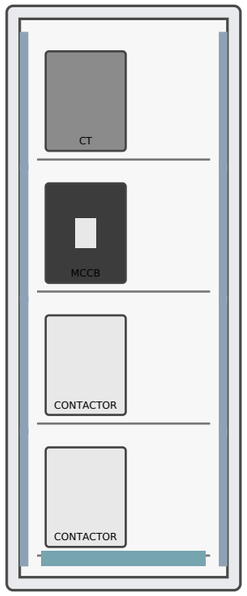

YAN GÖRÜNÜŞ

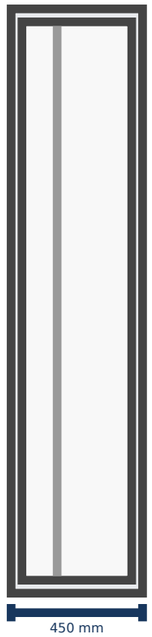

TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ABP-1 (S1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 2000 x 800 x 450 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)

Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА класс 0,5 IEK	6	pys
Авт. выкл. NXM-125S/3P 40A 25кA (R)	3	chint
Контактор NXC-50 50A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	3	chint
Приставка доп.контакты AX-3X/22 к контактору NXC-06~630 (R)	3	chint
Устройство управления резервным питанием F&F AVR-02 NEW	1	f&f
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	1	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R)	3	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка D (R)	2	chint


+ 3 kalem; esas liste ekli BOM'dur

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

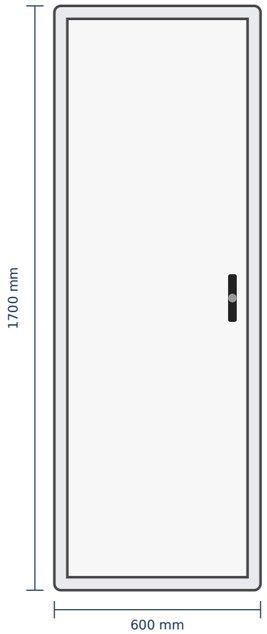

İÇ YERLEŞİM

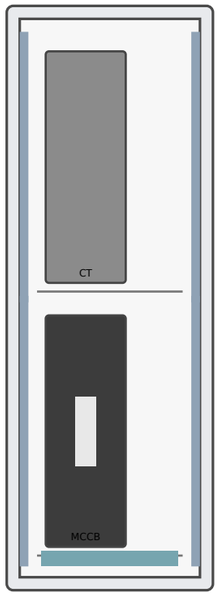

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ВЩоф (ВРУ1-ИНД тип3-00 ухл4) (S1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 1700 x 600 x 450 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5 IEK	3	pys
Авт. выкл. NXM-250S/3P 250A 36кА (R)	1	chint
Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 250A	3	chint
Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250A	3	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
lamb	1	pys
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

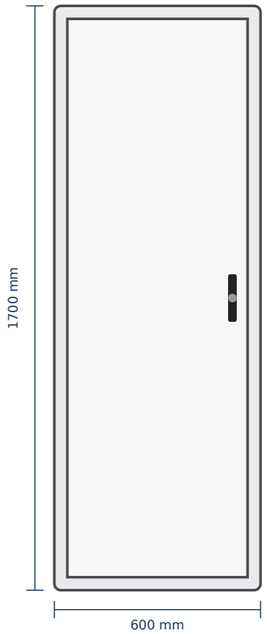

İÇ YERLEŞİM

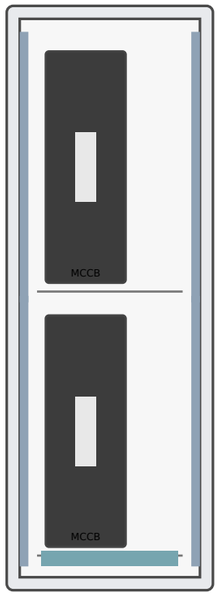

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: РЩоф-1 (ВРУ1-50-00-ухл4) (S1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 1700 x 600 x 450 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кA (R)	1	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 63A 25кA (R)	1	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 50A 25кA (R)	3	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 40A 25кA (R)	1	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 32A 25кA (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

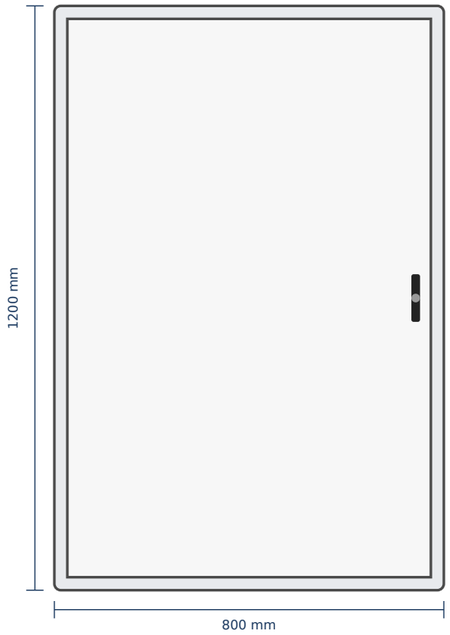

İÇ YERLEŞİM

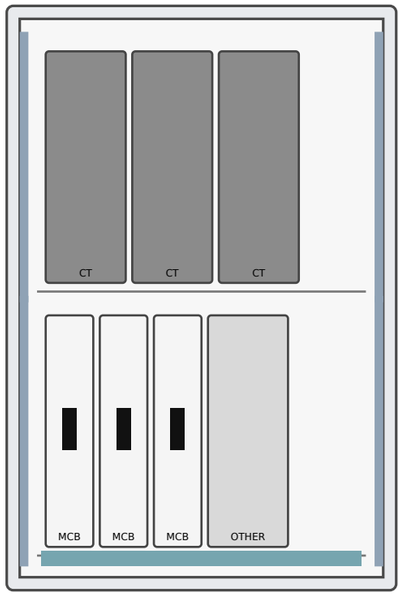

YAN GÖRÜNÜŞ

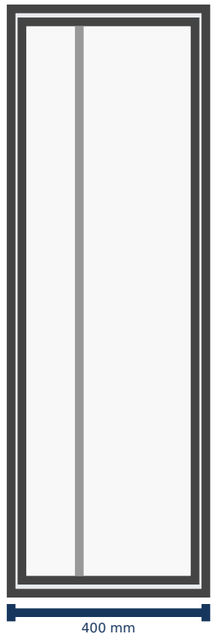

TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩМПоф.-2.1 (ЩМП-120.80.40 УХЛ1 IP66) (S1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 1200 x 800 x 400 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Трансформатор тока ТТИ-А 75/5А 5ВА класс 0,5 IEK	3	pys
Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R)	1	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	2	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

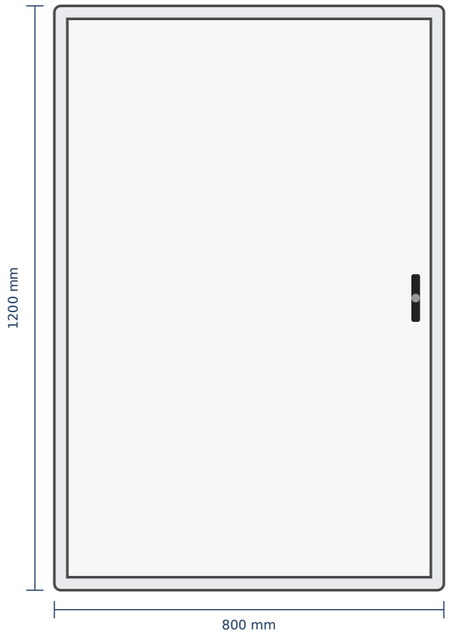

İÇ YERLEŞİM

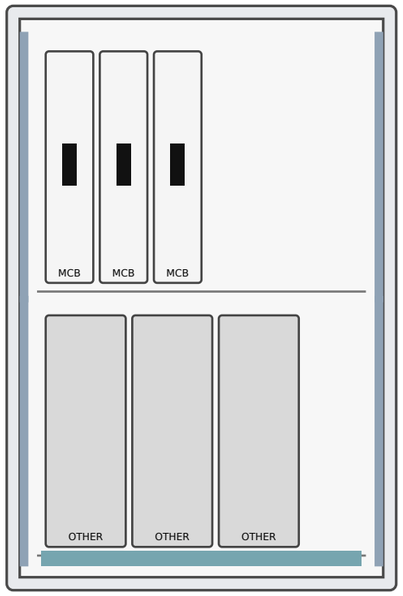

YAN GÖRÜNÜŞ

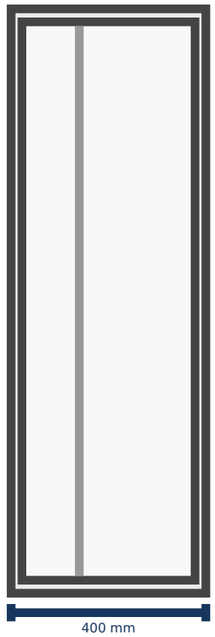

TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩМПоф.-1.1 (ЩМП-120.80.40 УХЛ1 IP66) (S1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 1200 x 800 x 400 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	2	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

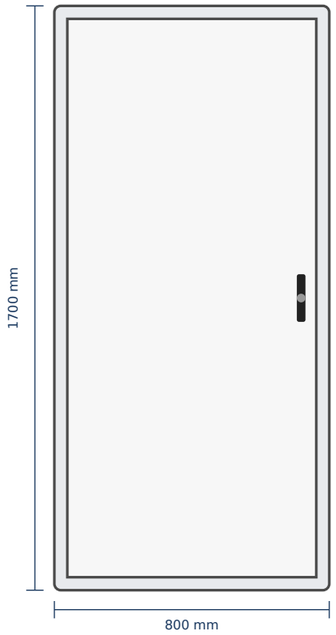

İÇ YERLEŞİM

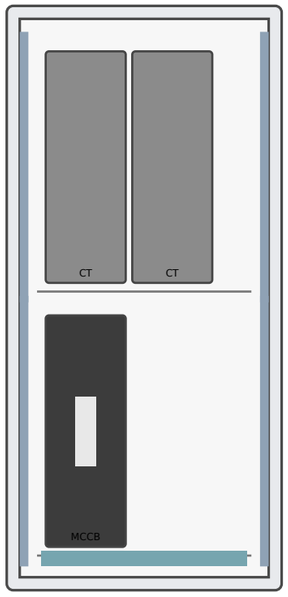

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ВЩоф2 (ВРУ1-ИНД тип3-00 ухл4) (S1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 1700 x 800 x 450 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА класс 0,5 IEK	3	pys
Авт. выкл. NXM-630S/3P 400A 50кА (R)	1	chint
Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 315A	3	chint
Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400A	3	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
lamb	1	pys
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

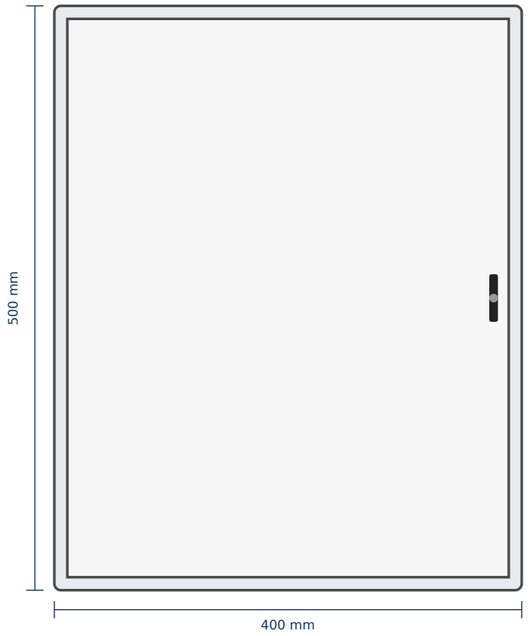

İÇ YERLEŞİM

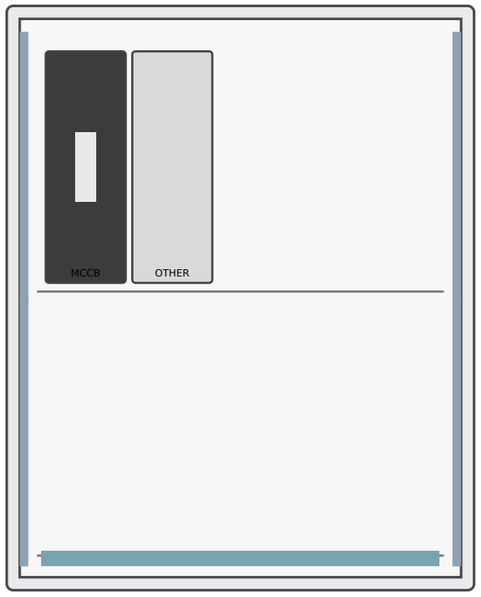

YAN GÖRÜNÜŞ

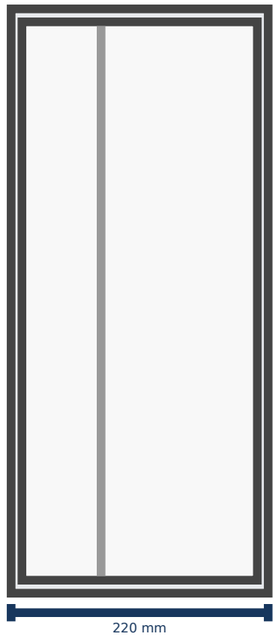

TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩР-6.1 (ВРУ1-ИНД тип3-00 ухл4) (S1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 500 x 400 x 220 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Авт. выкл. NXM-630S/3P 400A 50кA (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

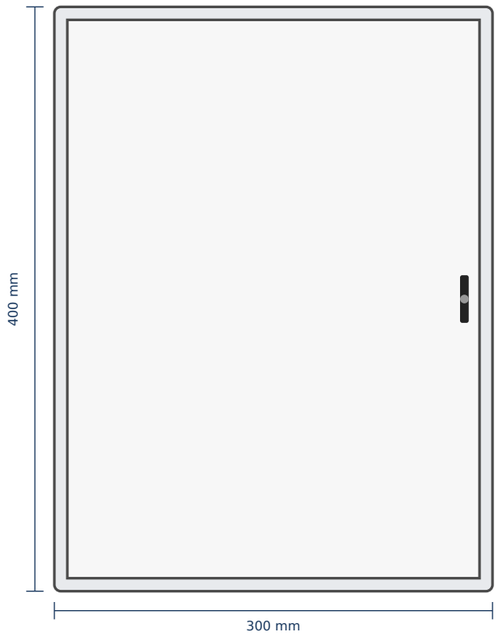

İÇ YERLEŞİM

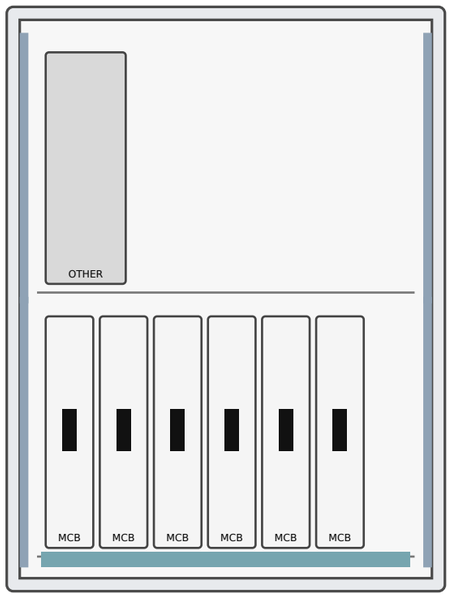

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩО-1бл. (S1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	6	chint
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima	1	pys
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

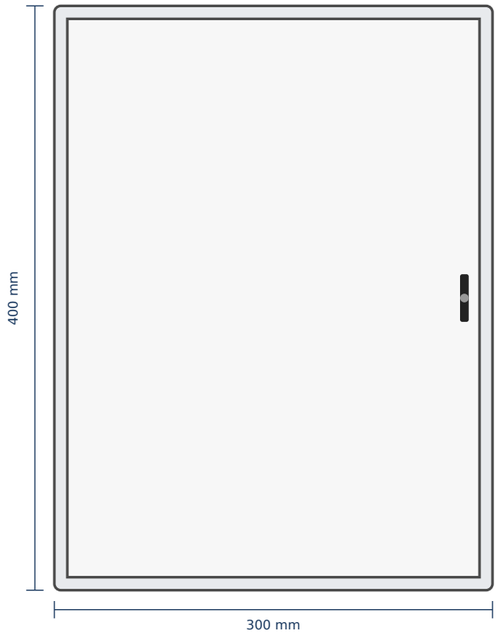

İÇ YERLEŞİM

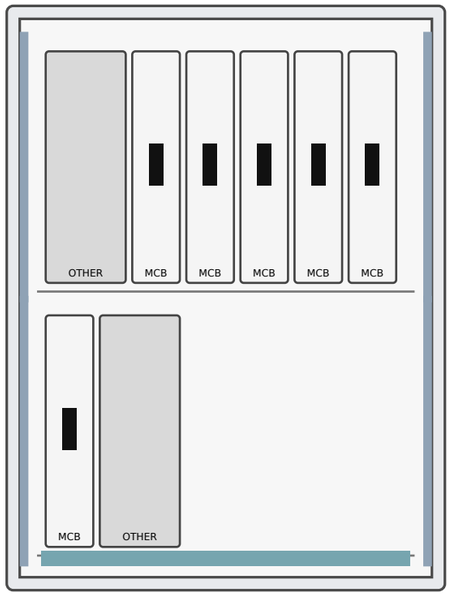

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩАО-16л. (S1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	5	chint
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima	1	pys
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

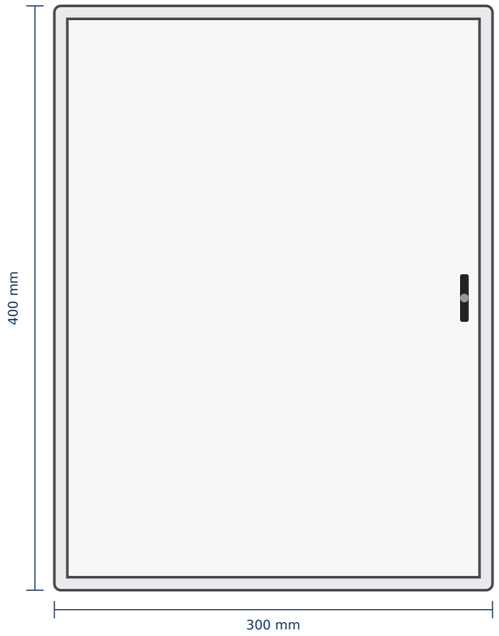

İÇ YERLEŞİM

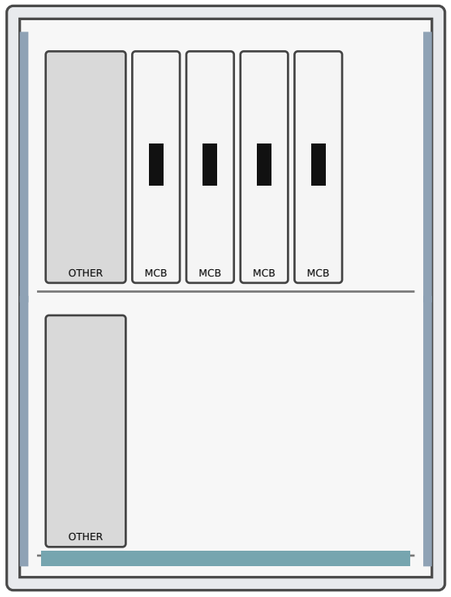

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩСС-1бл. (S1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R)	3	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

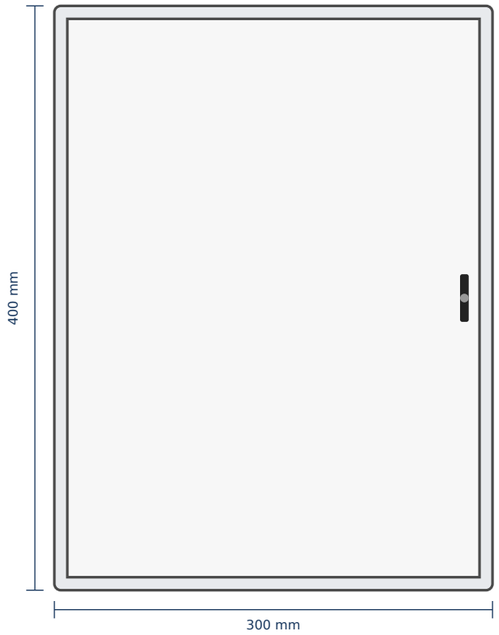

İÇ YERLEŞİM



YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩС-16л. (S1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	2	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка D (R)	2	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

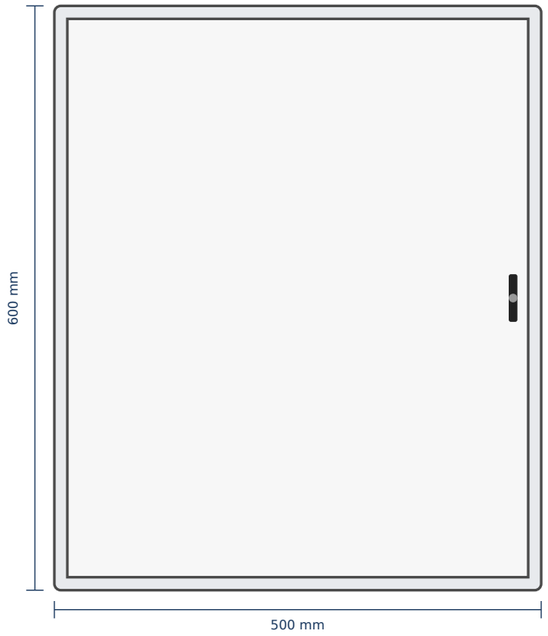

İÇ YERLEŞİM

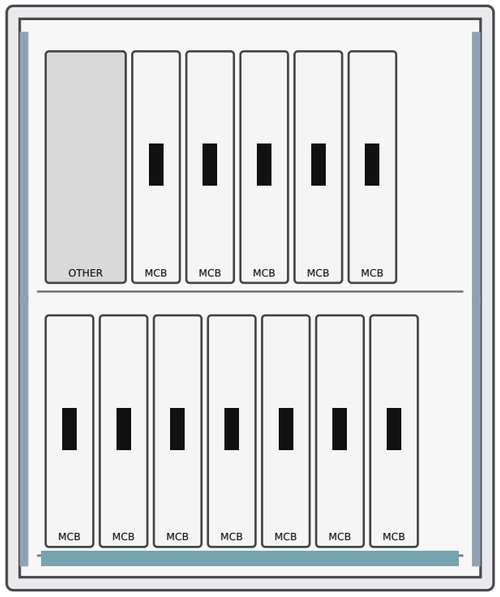

YAN GÖRÜNÜŞ

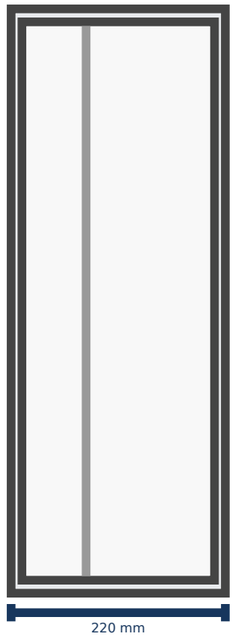

TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩСд (S1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 600 x 500 x 220 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка D (R)	5	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка D (R)	7	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

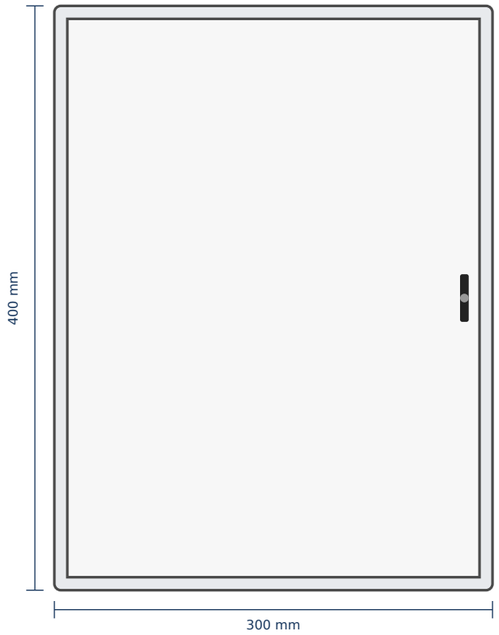

İÇ YERLEŞİM

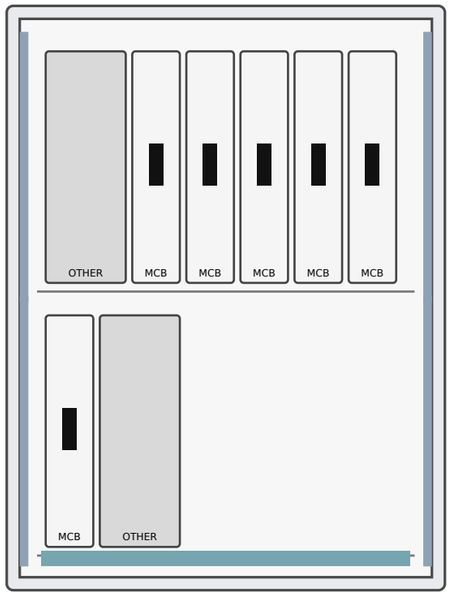

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩР-М (S1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	2	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	3	chint
Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

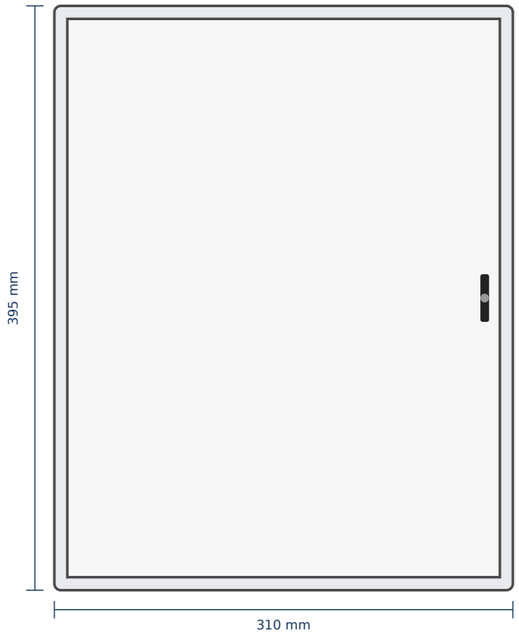

İÇ YERLEŞİM

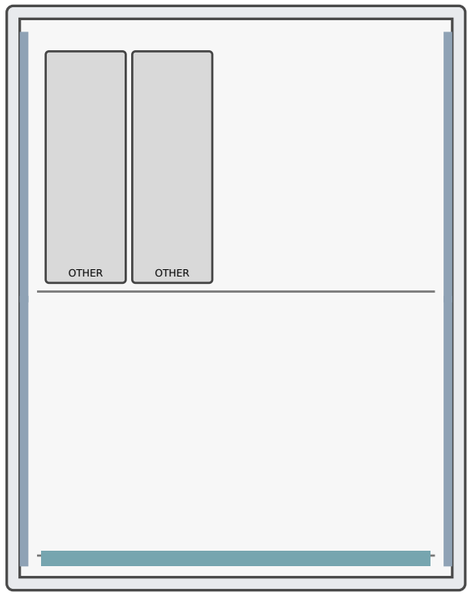

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩР-1.1 (S1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 395 x 310 x 150 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

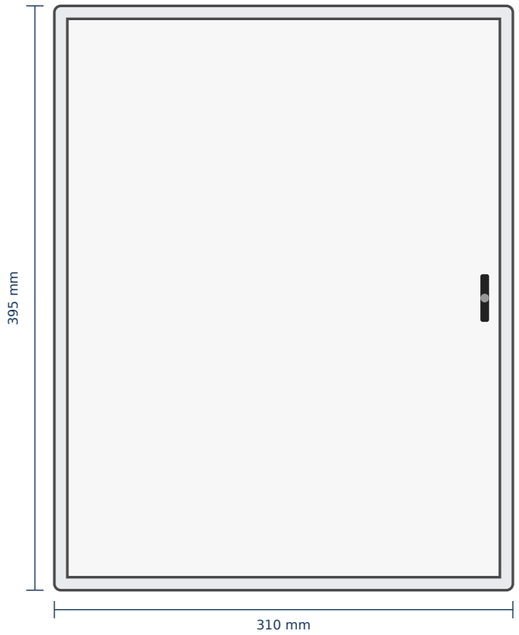

İÇ YERLEŞİM

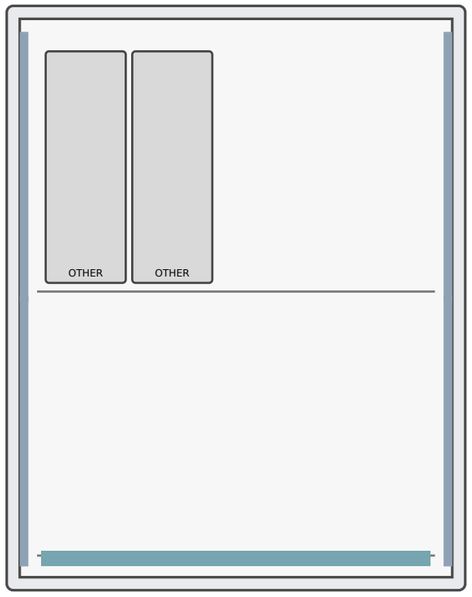

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩР-1.2 (S1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 395 x 310 x 150 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

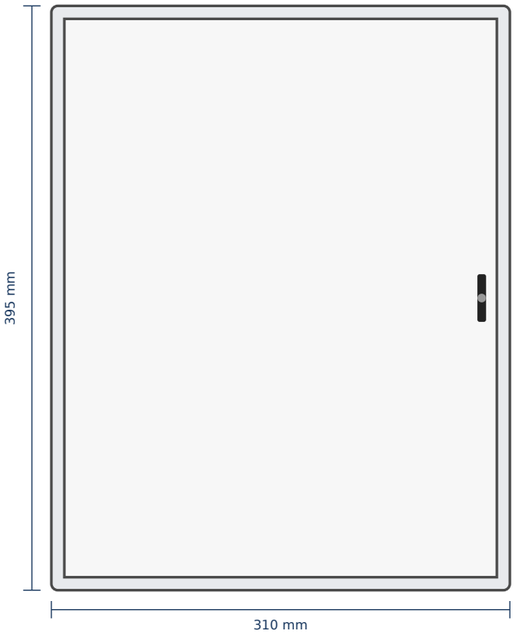

İÇ YERLEŞİM

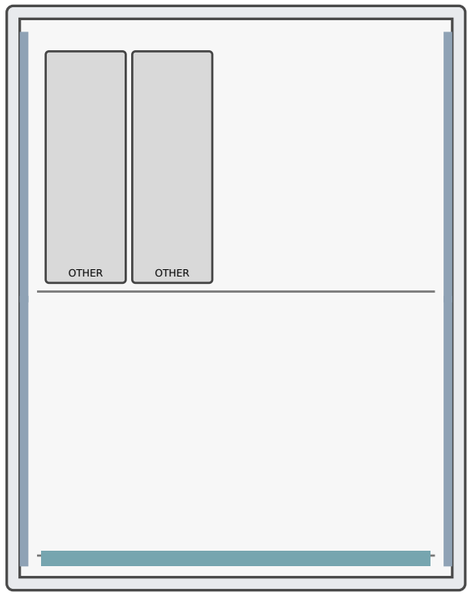

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩР-М (S1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 395 x 310 x 150 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

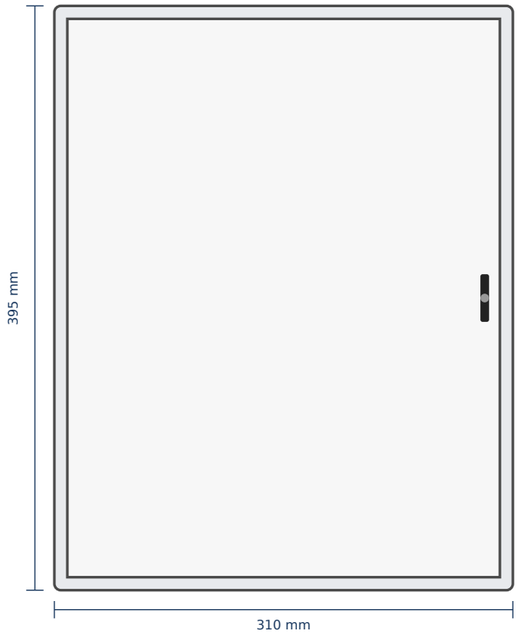

İÇ YERLEŞİM

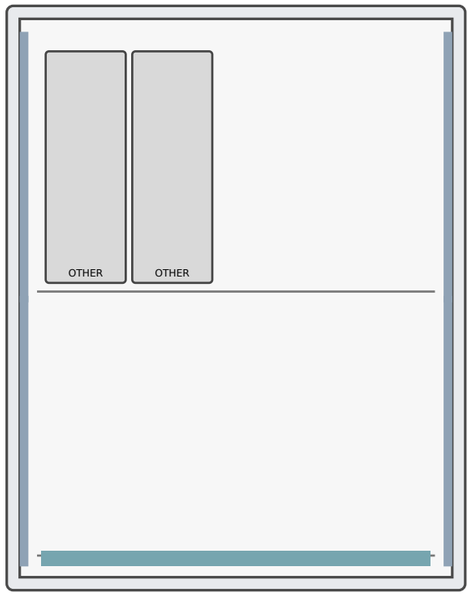

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩР-6.2 (S1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 395 x 310 x 150 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:

DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

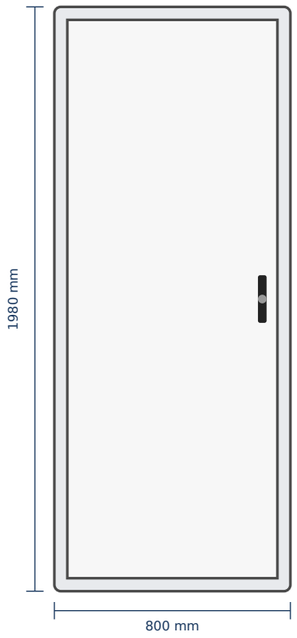

İÇ YERLEŞİM

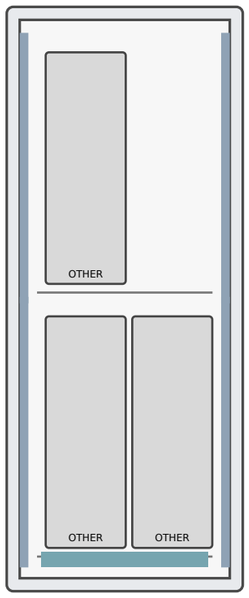

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩЭ-5 (S1)

Üretim adedi: 8 adet

Kabin: 1980 x 800 x 160 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R)	1	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R)	4	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 30mA тип AC, 6kA (R)	1	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 300mA тип AC, 6kA (R)	4	chint
Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

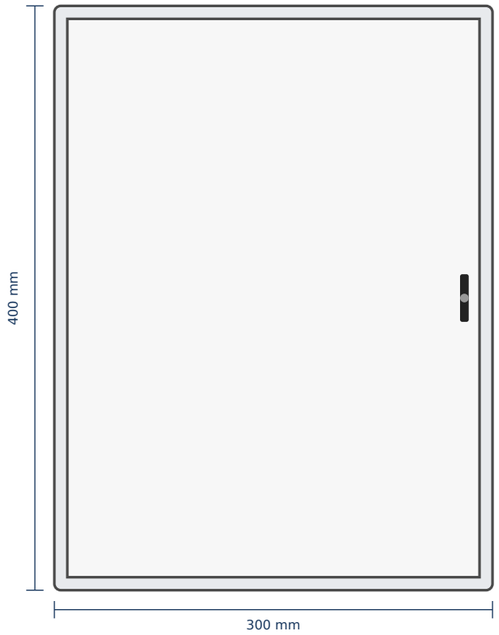

İÇ YERLEŞİM

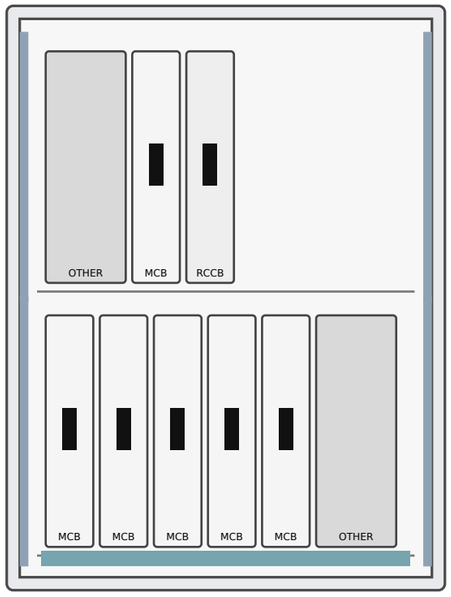

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩК1 (S1)

Üretim adedi: 32 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 40A (R)	1	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R)	1	chint
УЗО NXL-63 6kA 1P+N 32A 30mA AC (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R)	4	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

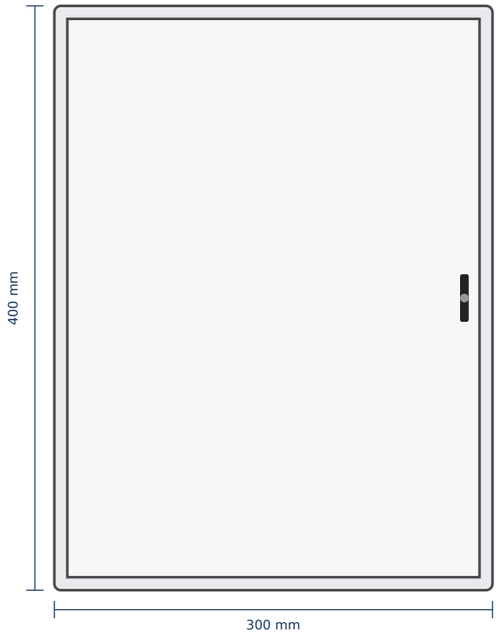

İÇ YERLEŞİM

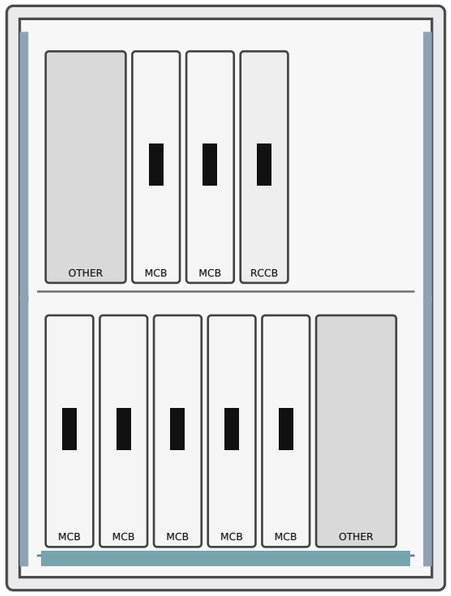

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩК2 (S1)

Üretim adedi: 8 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R)	1	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 30mA тип AC, 6kA (R)	1	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R)	1	chint
УЗО NXL-63 6kA 1P+N 32A 30mA AC (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R)	4	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

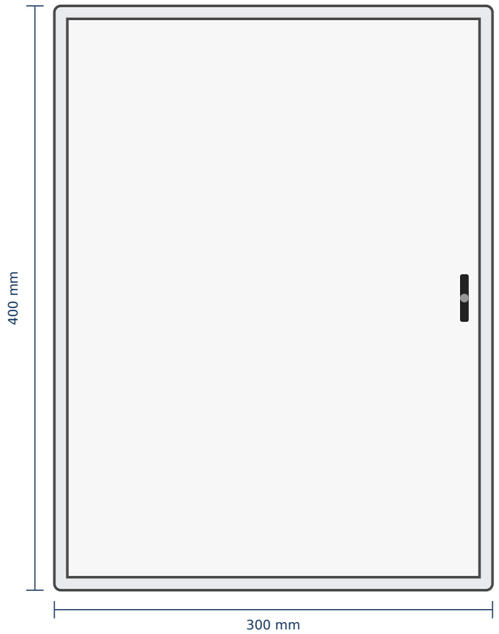

İÇ YERLEŞİM

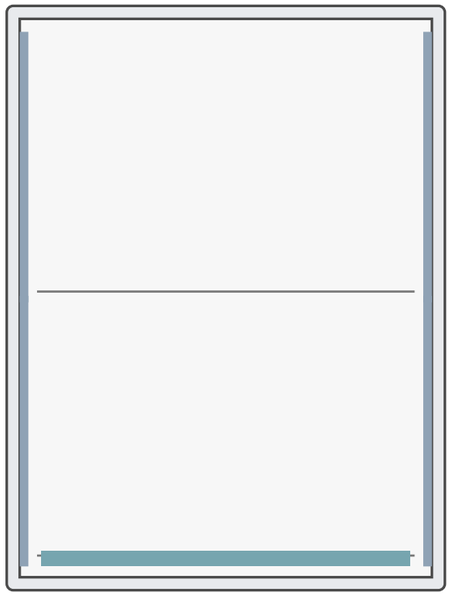

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЯТП-0,25-23У3 (S1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)


Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

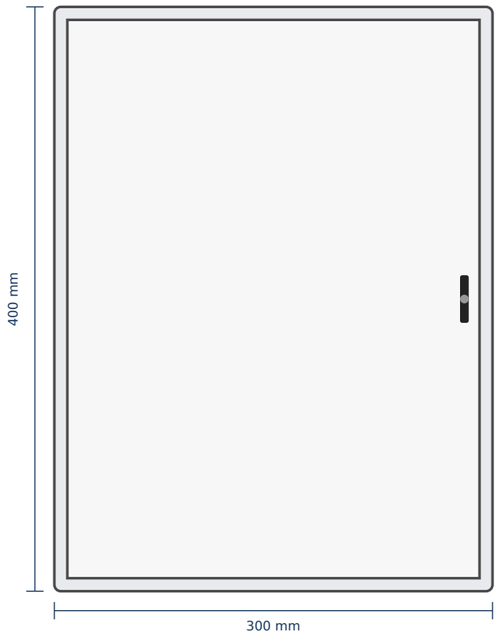

İÇ YERLEŞİM

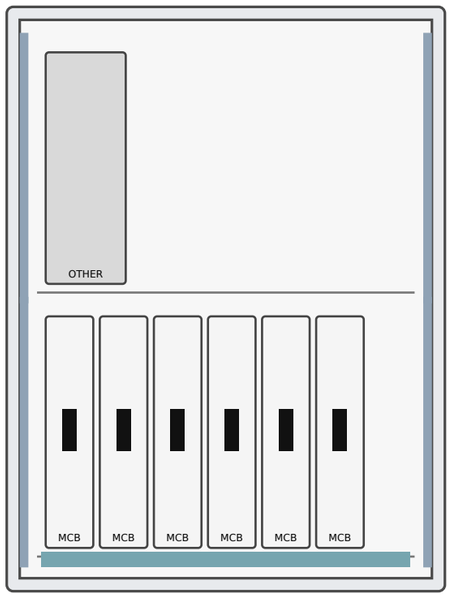

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩО-26л. (S2)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	7	chint
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima	1	pys
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

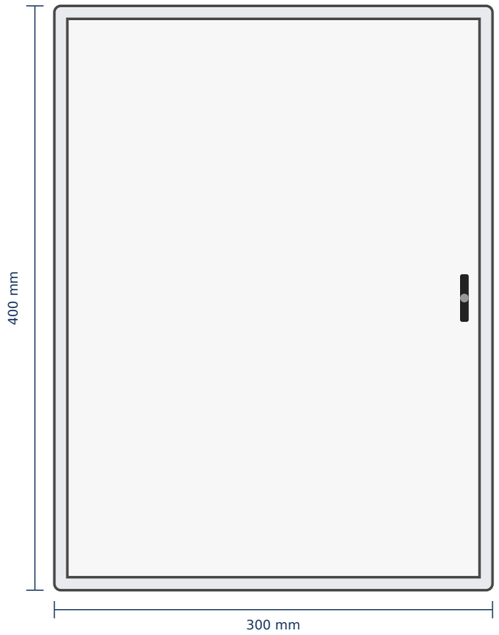

İÇ YERLEŞİM

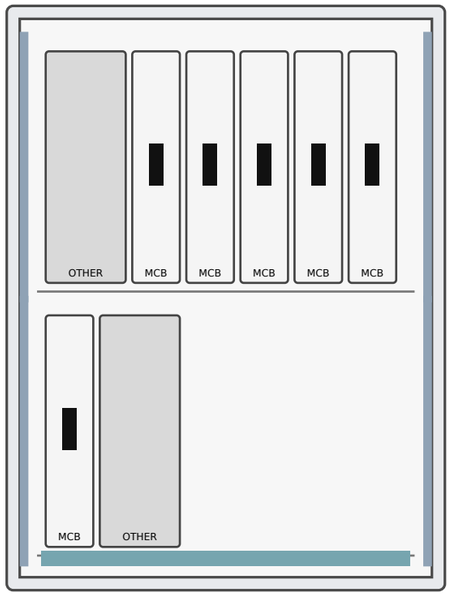

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩАО-26л. (S2)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	5	chint
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima	1	pys
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

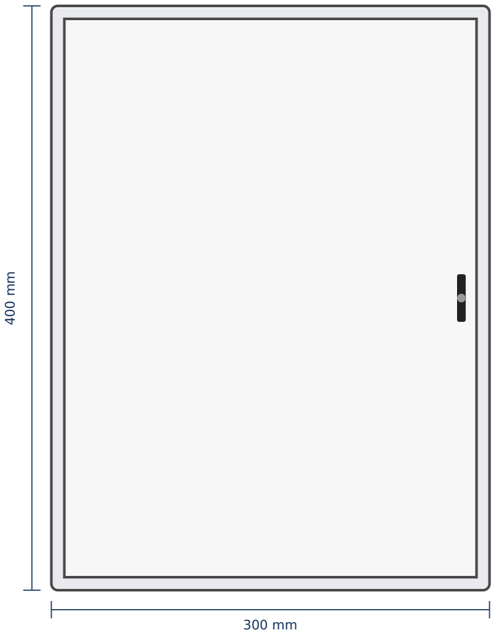

İÇ YERLEŞİM

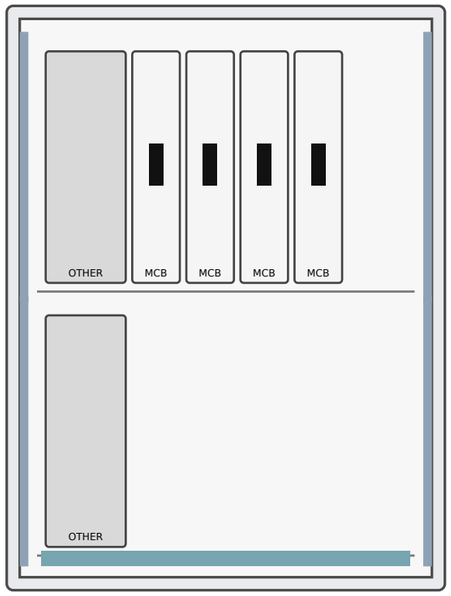

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩСС-2бл. (S2)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R)	3	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

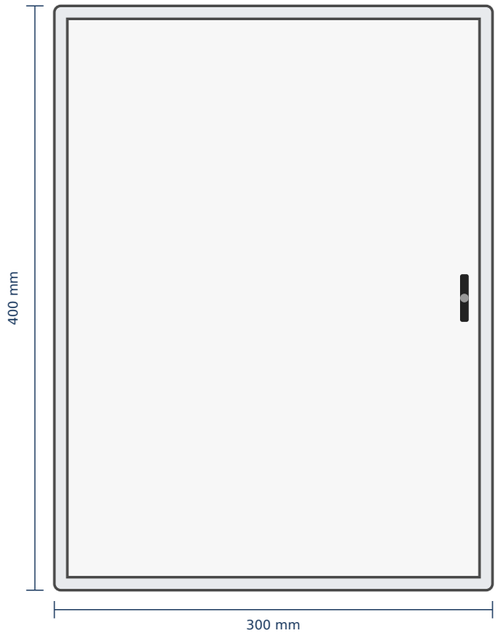

İÇ YERLEŞİM



YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩС-2бл. (S2)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	2	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка D (R)	3	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

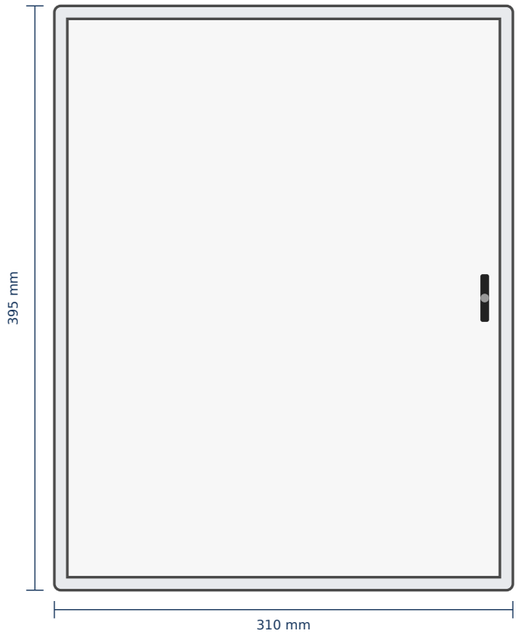

İÇ YERLEŞİM

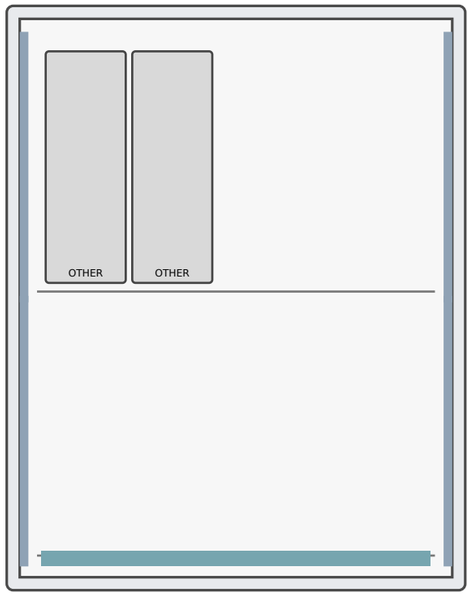

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩР-2.1 (S2)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 395 x 310 x 150 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

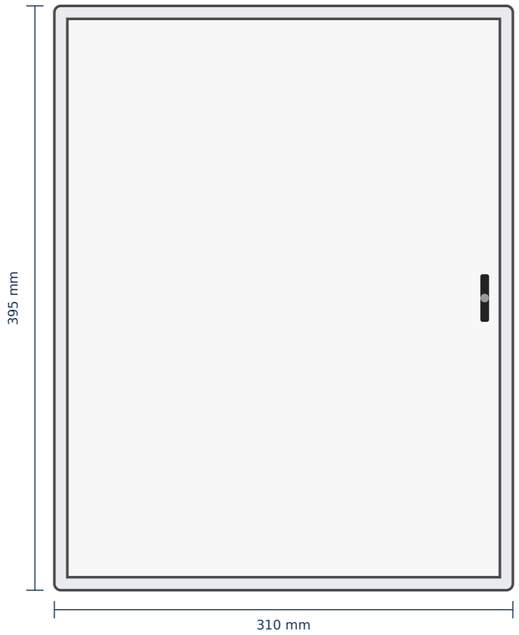

İÇ YERLEŞİM

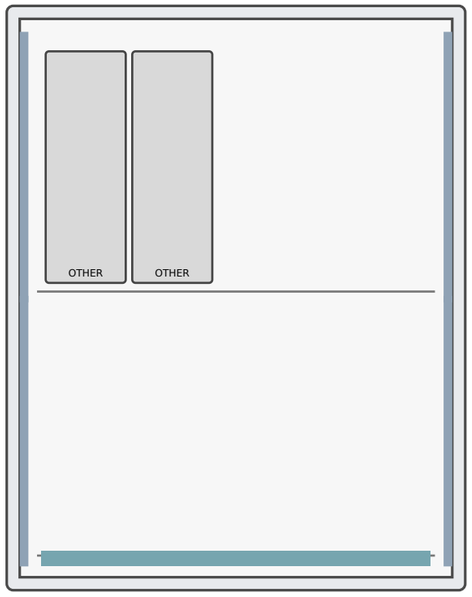

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩР-2.2 (S2)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 395 x 310 x 150 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

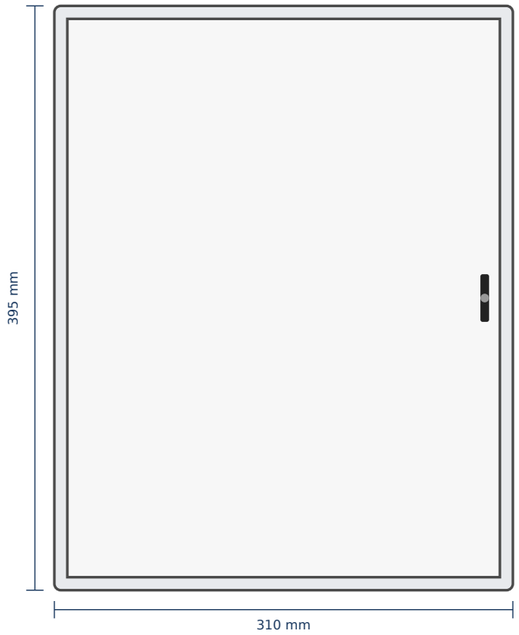

İÇ YERLEŞİM

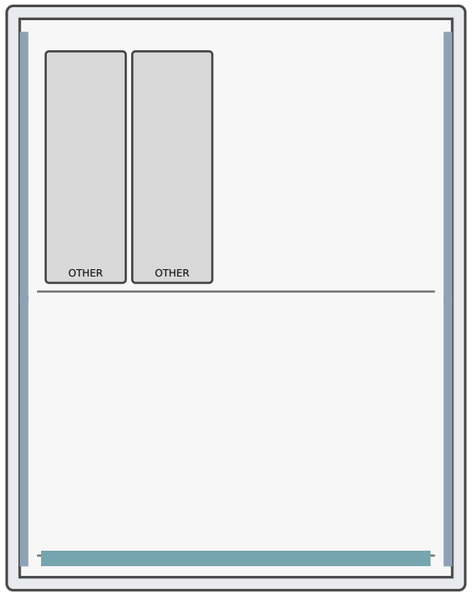

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩР-2.3 (S2)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 395 x 310 x 150 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:

DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

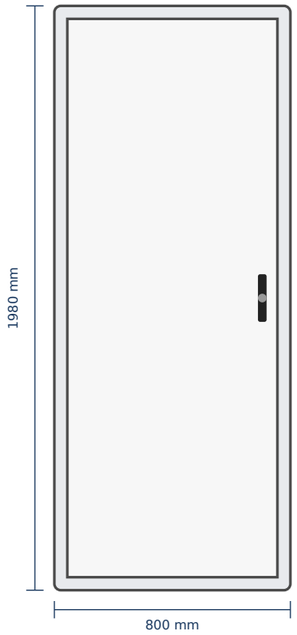

İÇ YERLEŞİM

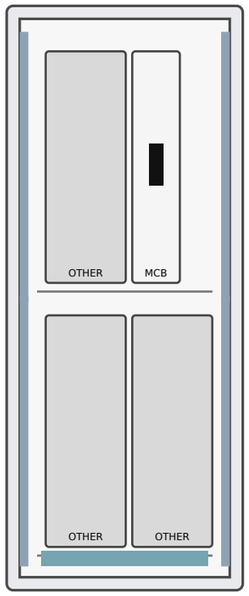

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩЭ-6 (S2)

Üretim adedi: 8 adet

Kabin: 1980 x 800 x 160 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R)	1	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R)	1	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R)	5	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 300mA тип AC, 6kA (R)	5	chint
Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

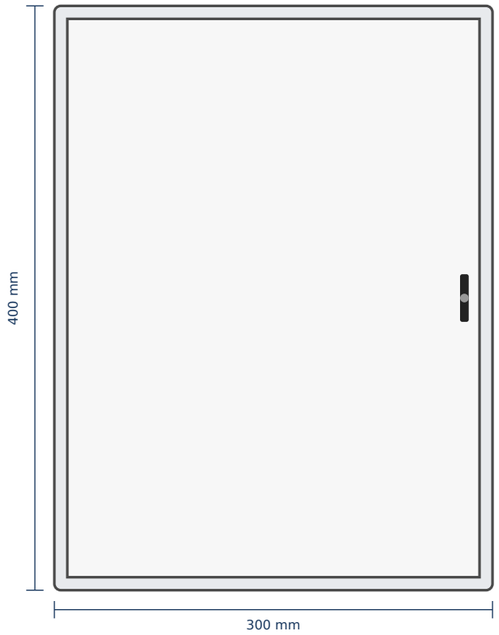

İÇ YERLEŞİM

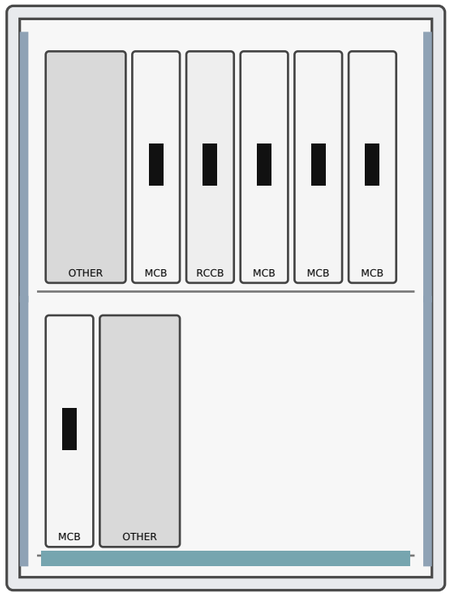

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩК1 (S2)

Üretim adedi: 48 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 40A (R)	1	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R)	1	chint
УЗО NXL-63 6kA 1P+N 32A 30mA AC (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R)	3	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

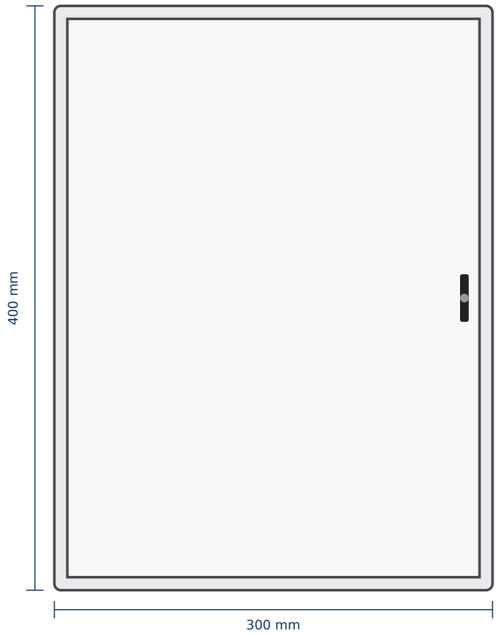

İÇ YERLEŞİM

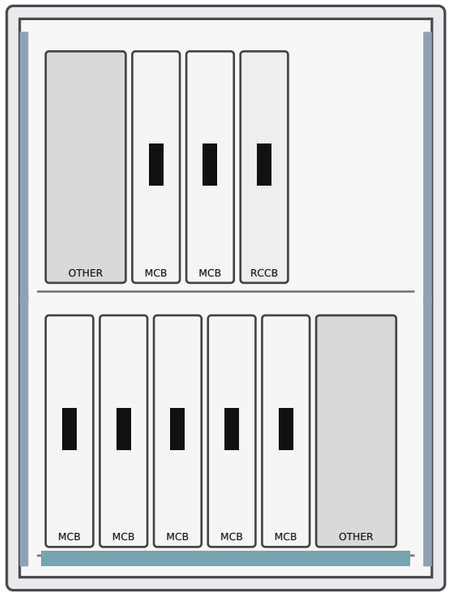

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩК2 (S2)

Üretim adedi: 16 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R)	1	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 30mA тип AC, 6kA (R)	1	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R)	1	chint
УЗО NXL-63 6kA 1P+N 32A 30mA AC (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R)	4	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

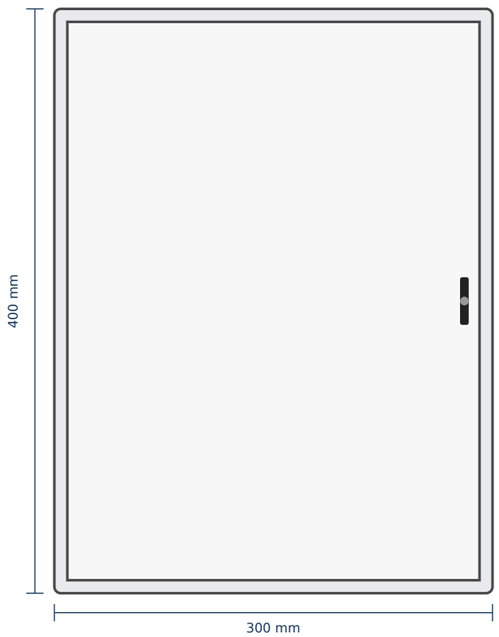

İÇ YERLEŞİM

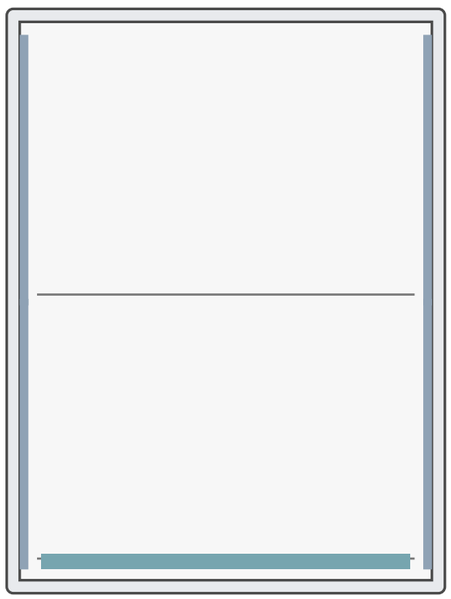

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЯТП-0,25-23У3 (S2)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)


Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

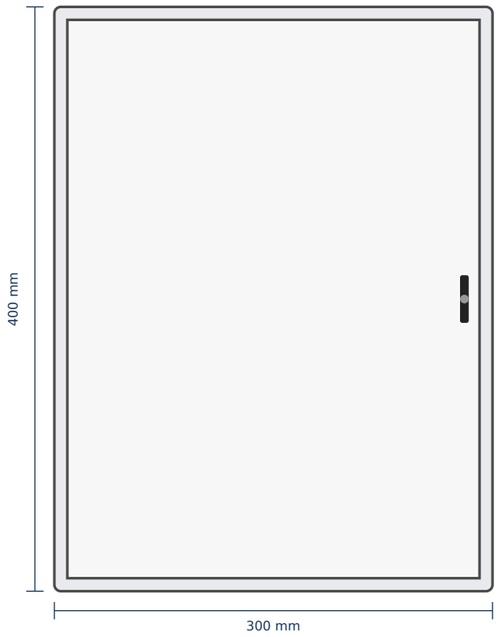

İÇ YERLEŞİM

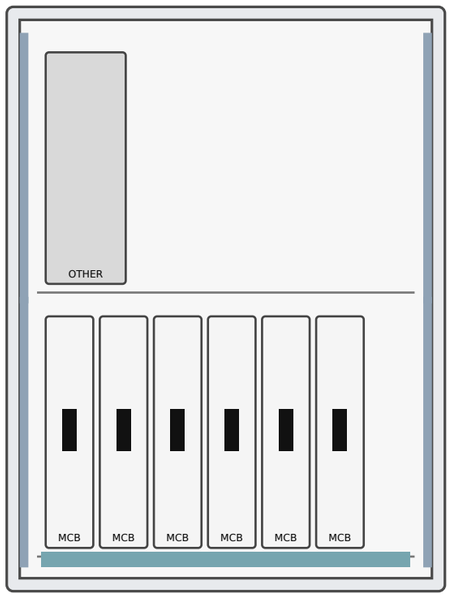

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩО-3бл. (S3)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	6	chint
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima	1	pys
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

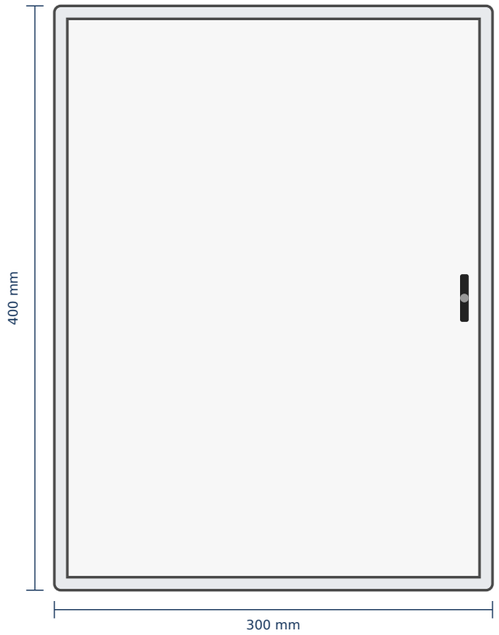

İÇ YERLEŞİM

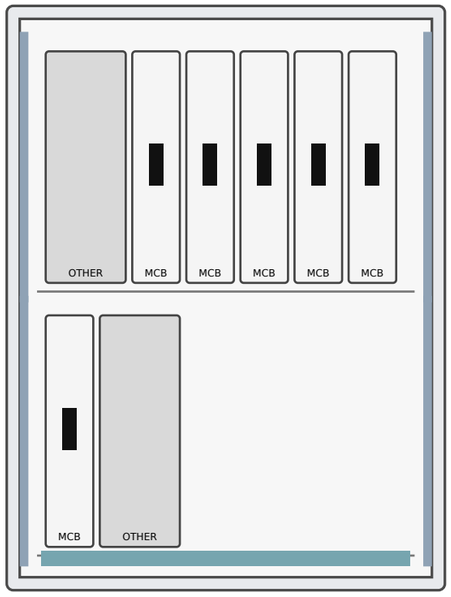

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩАО-3бл.с Фотореле (S3)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	5	chint
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima	1	pys
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

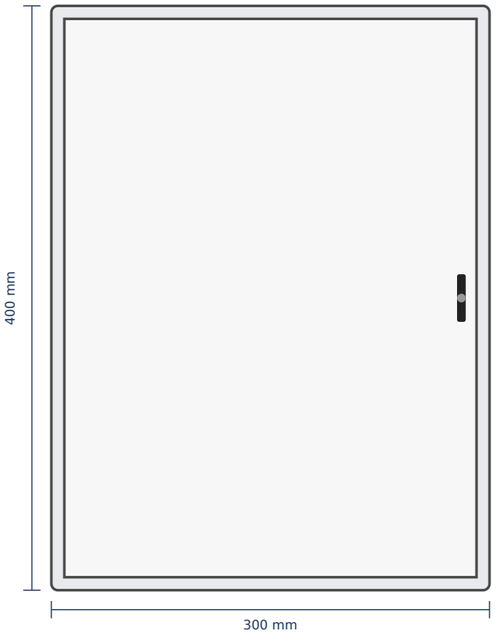

İÇ YERLEŞİM

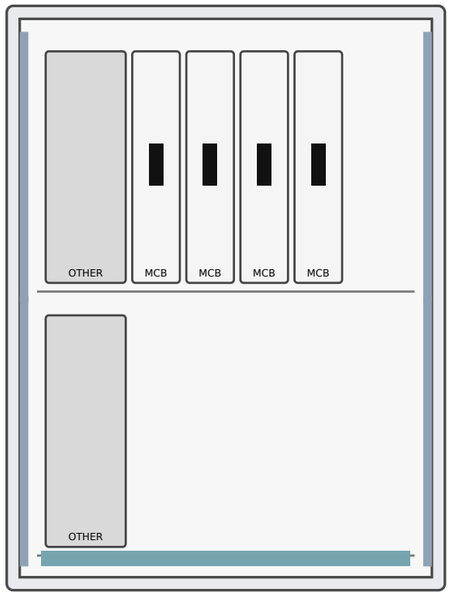

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩСС-3бл. (S3)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R)	3	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

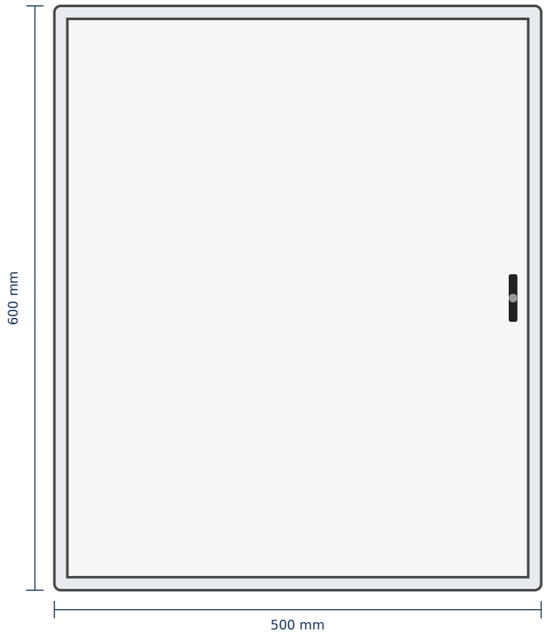

İÇ YERLEŞİM

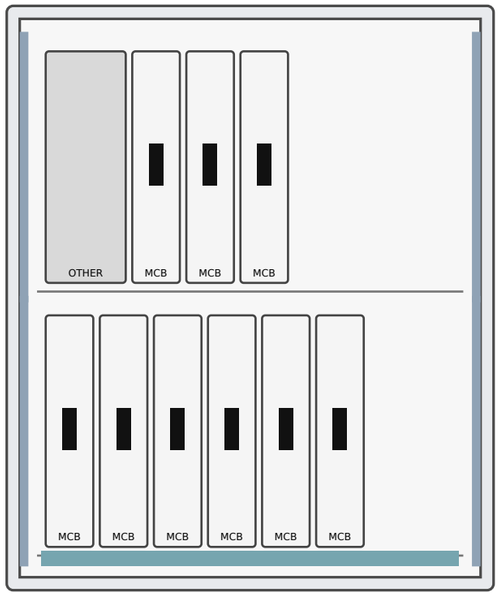

YAN GÖRÜNÜŞ

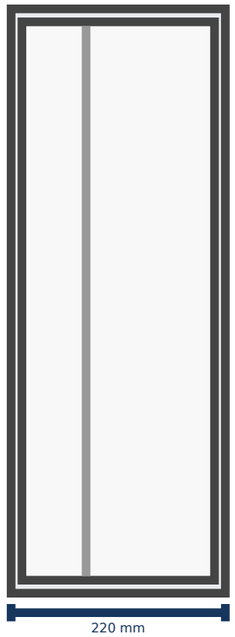

TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩС-3бл. (S3)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 600 x 500 x 220 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	3	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R)	3	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

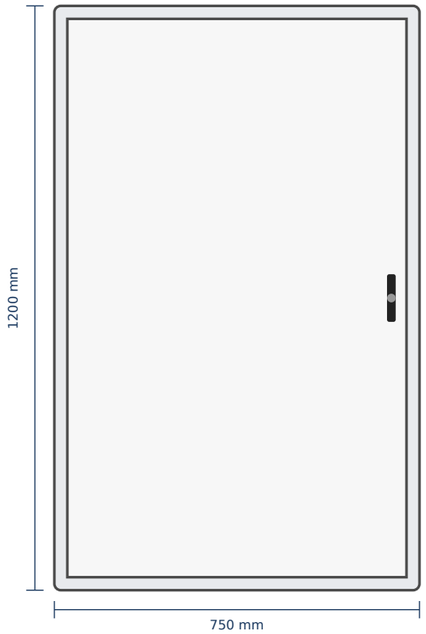

İÇ YERLEŞİM

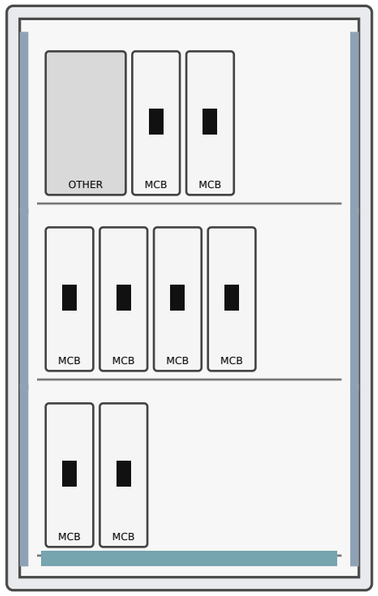

YAN GÖRÜNÜŞ

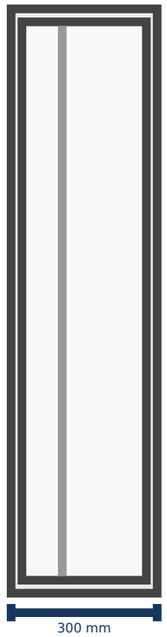

TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩУкот (S3)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 1200 x 750 x 300 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка D (R)	2	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка D (R)	2	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка D (R)	2	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка D (R)	2	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	19	chint
Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:

DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

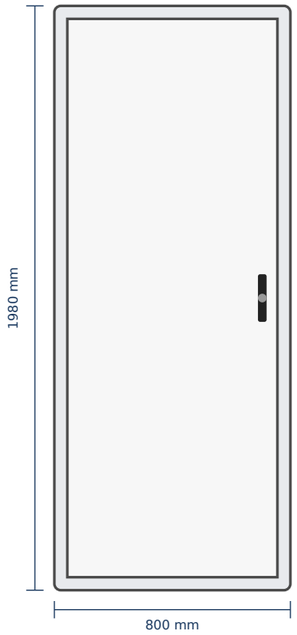

İÇ YERLEŞİM

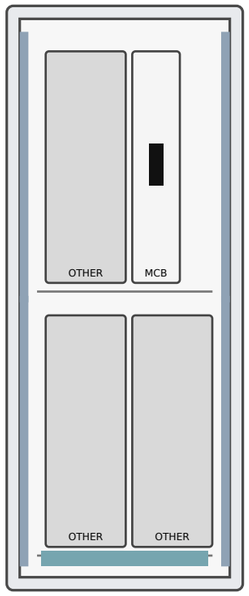

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩЭ-4 (S3)

Üretim adedi: 8 adet

Kabin: 1980 x 800 x 160 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R)	1	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R)	1	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 40A (R)	3	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 300mA тип AC, 6kA (R)	3	chint
Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

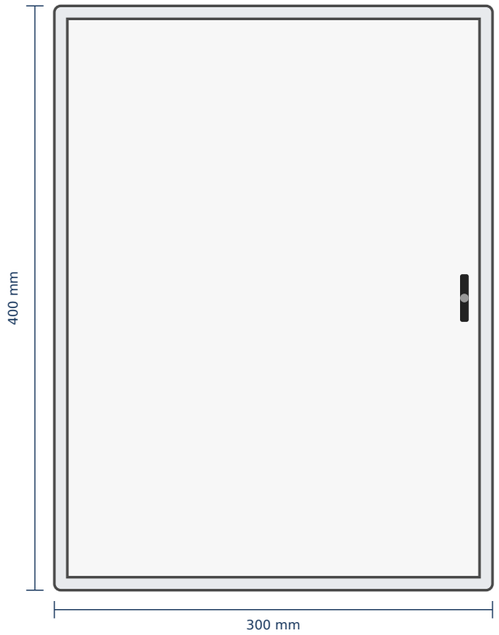

İÇ YERLEŞİM

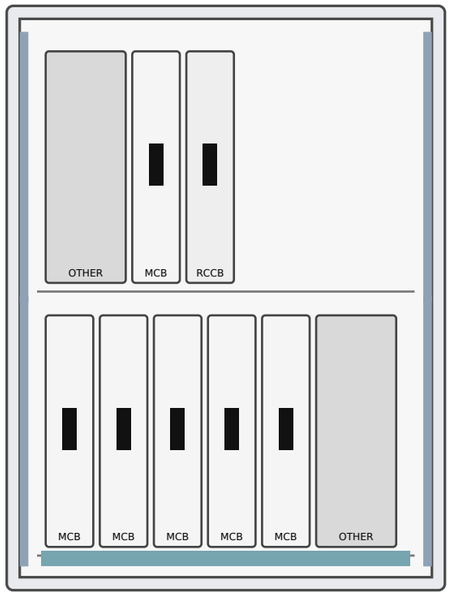

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩК1 (S3)

Üretim adedi: 24 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 40A (R)	1	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R)	1	chint
УЗО NXL-63 6kA 1P+N 32A 30mA AC (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R)	4	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

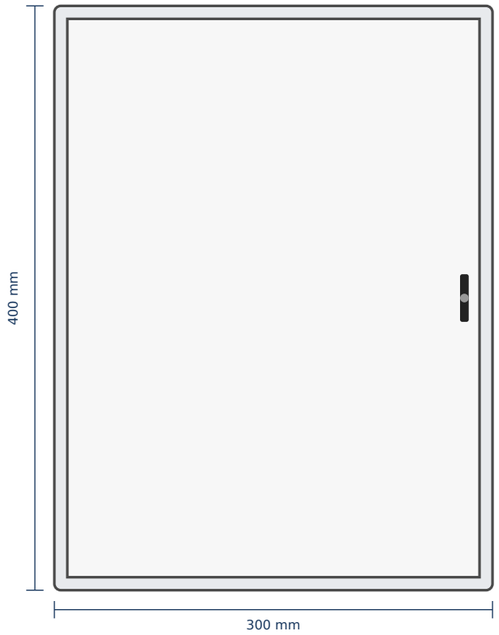

İÇ YERLEŞİM

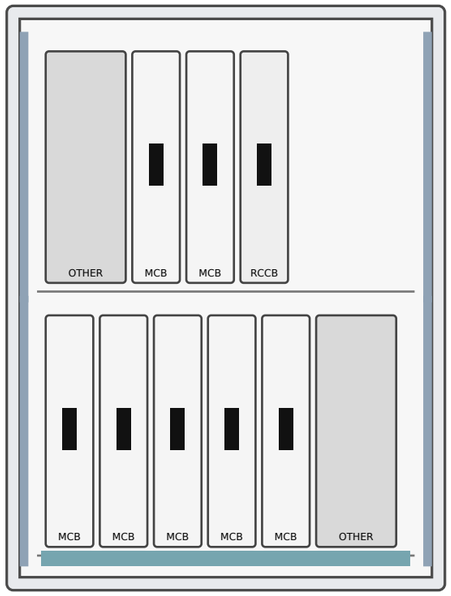

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩК2 (S3)

Üretim adedi: 8 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R)	1	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 30mA тип AC, 6kA (R)	1	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R)	1	chint
УЗО NXL-63 6kA 1P+N 32A 30mA AC (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R)	4	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

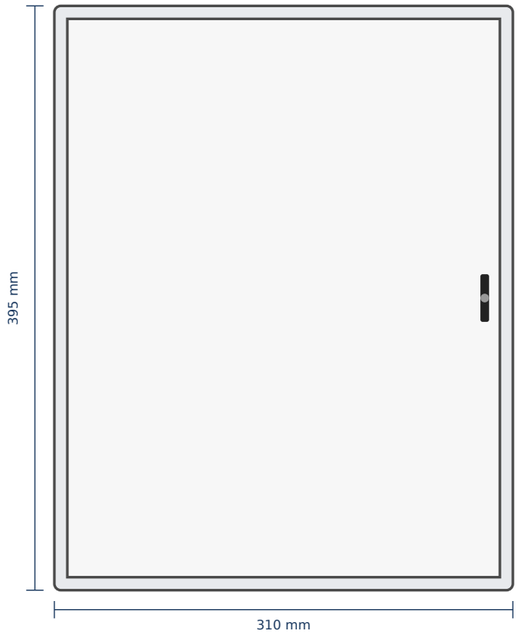

İÇ YERLEŞİM

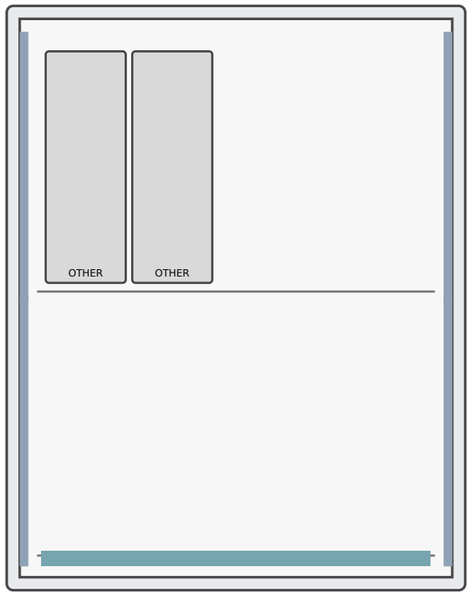

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩР-3.1, ЩР-3.2 (S3)

Üretim adedi: 2 adet

Kabin: 395 x 310 x 150 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

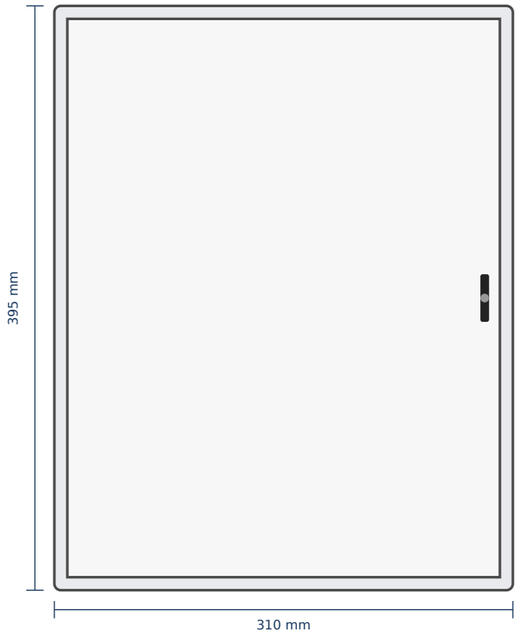

İÇ YERLEŞİM

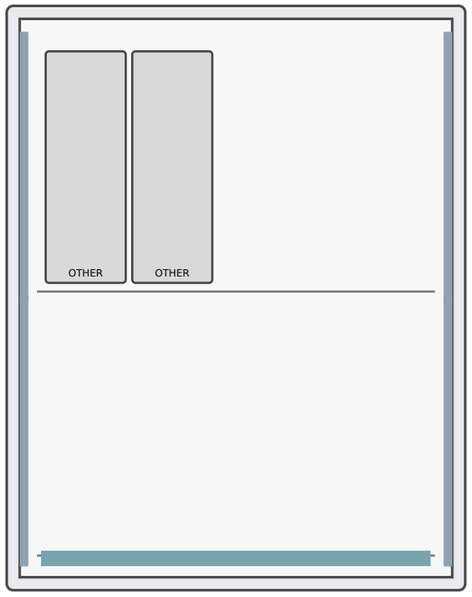

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩР-3.3 (S3)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 395 x 310 x 150 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

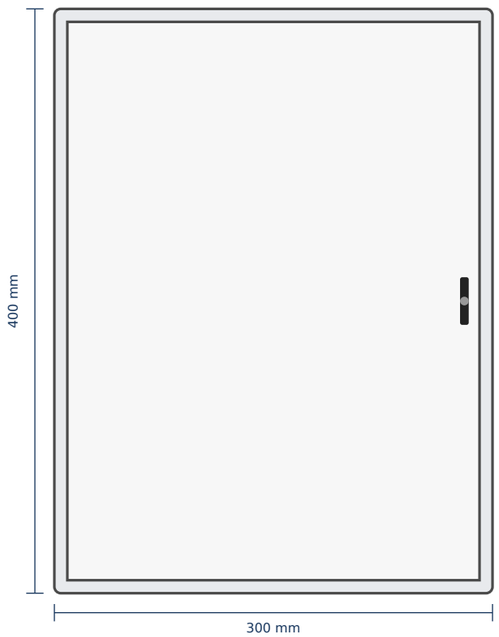

İÇ YERLEŞİM

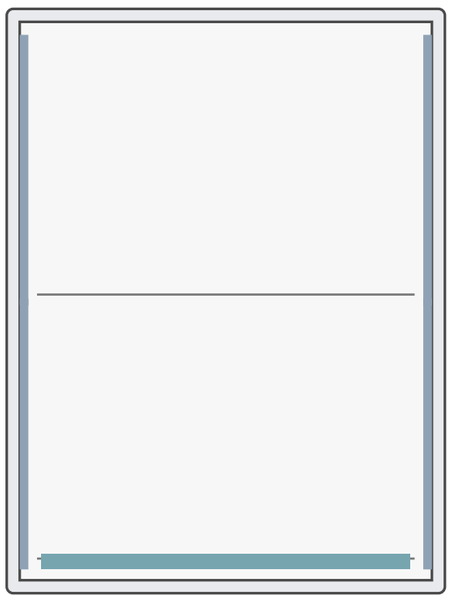

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЯТП-0,25-23УЗ (ЯТП 220/36В) (S3)

Üretim adedi: 3 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)


Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

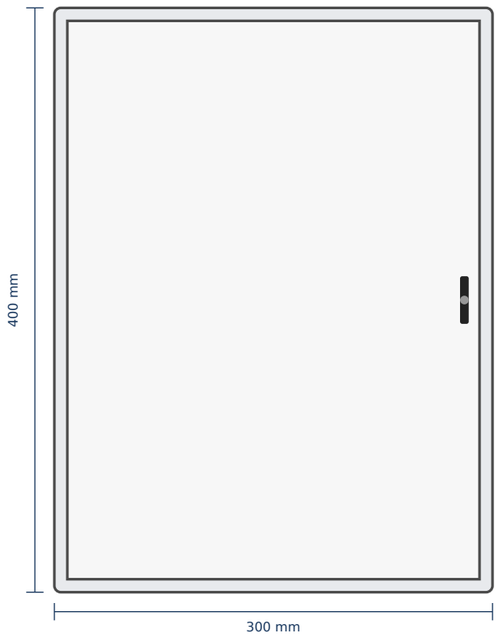

İÇ YERLEŞİM

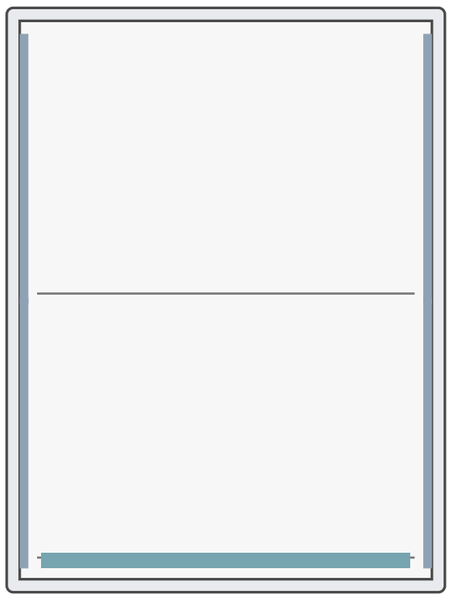

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЯТП-0,25-23УЗ (ЯТП 220/12В) (S3)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)


Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

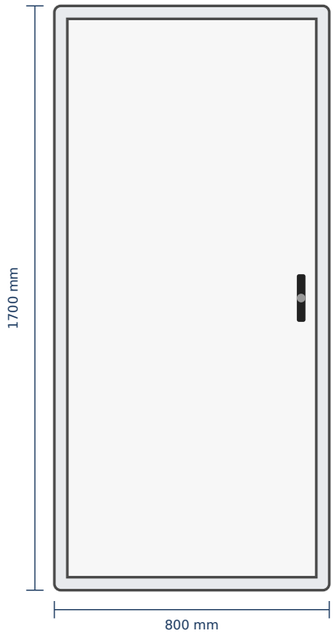

İÇ YERLEŞİM

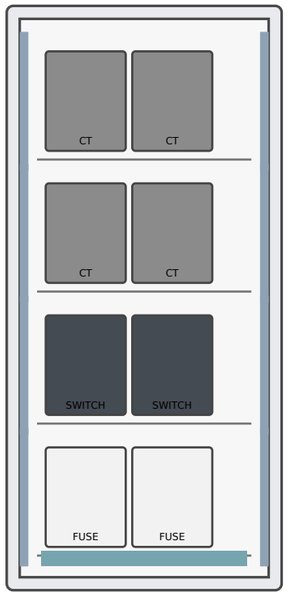

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ВЩ-2 (ВРУ1-11-10) (S4)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 1700 x 800 x 450 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)

Трансформатор тока ТТИ-30 200/5А 5ВА 0,5 IEK E-PRO	3	pys
Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5 IEK	3	pys
Рубильник ВР-32-37 В71250-400А на 2 направления (+6камер) UNIT (1/6)	2	pys
Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 160A	3	chint
Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 200A	3	chint
Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 200A	3	chint
Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250A	6	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	2	chint
lamb	1	pys


+ 1 kalem; esas liste ekli BOM'dur

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

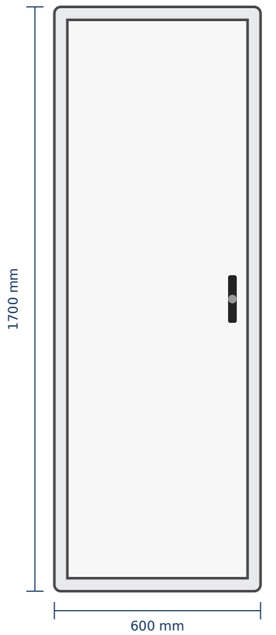

İÇ YERLEŞİM

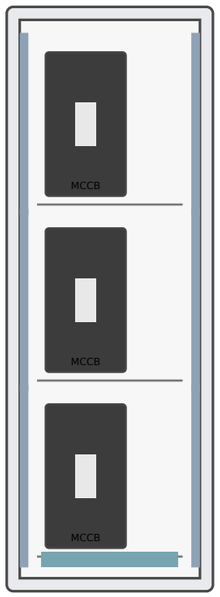

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: РЩ-2 (ВРУ1-инд-5-00-ухл4) (S4)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 1700 x 600 x 450 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Авт. выкл. NXM-250S/3P 160A 36кA (R)	1	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кA (R)	2	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 32A 25кA (R)	5	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R)	3	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	2	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	3	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	4	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

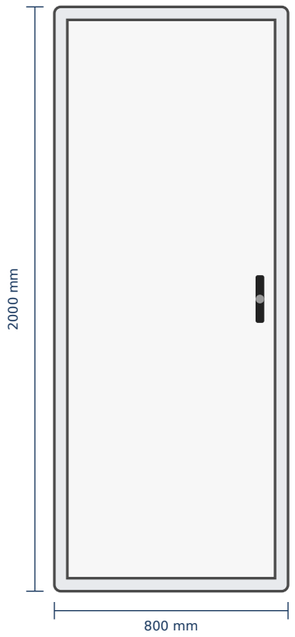

İÇ YERLEŞİM

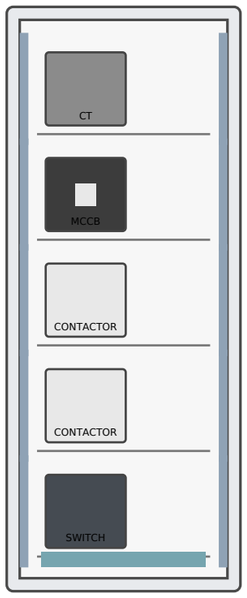

YAN GÖRÜNÜŞ

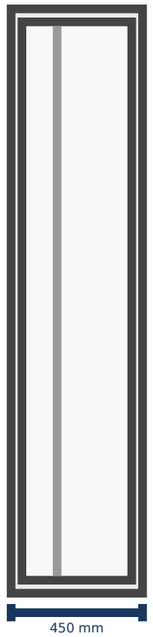

TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ABP-2 (S4)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 2000 x 800 x 450 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)

Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА класс 0,5 IEK	4	pys
Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кА (R)	3	chint
Контактор NXC-85 85A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	3	chint
Приставка доп.контакты AX-3X/22 к контактору NXC-06~630 (R)	3	chint
Устройство управления резервным питанием F&F AVR-02 NEW	1	f&f
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R)	1	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	2	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint


+ 6 kalem; esas liste ekli BOM'dur

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

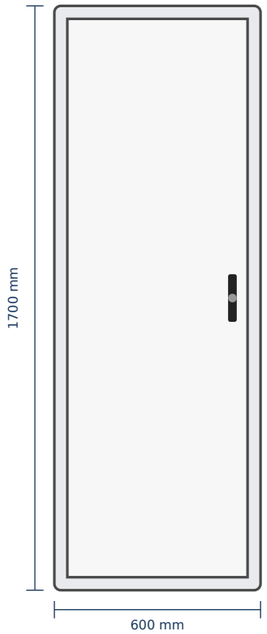

İÇ YERLEŞİM

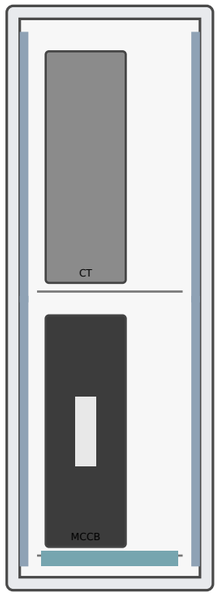

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ВЩоф-3 (ВРУ1-ИНД тип2-00 ухл4) (S4)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 1700 x 600 x 450 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА класс 0,5 IEK	3	pys
Авт. выкл. NXM-630S/3P 400A 50кА (R)	1	chint
Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 315A	3	chint
Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400A	3	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
lamb	1	pys
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

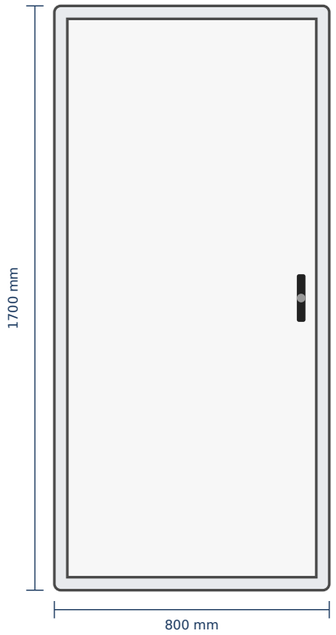

İÇ YERLEŞİM

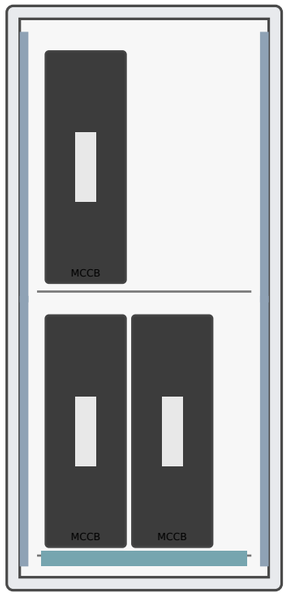

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: РЩоф-3 (ВРУ1-50-00-ухл4) (S4)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 1700 x 800 x 450 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Авт. выкл. NXM-125S/3P 63A 25кA (R)	1	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 50A 25кA (R)	4	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 40A 25кA (R)	1	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 32A 25кA (R)	2	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

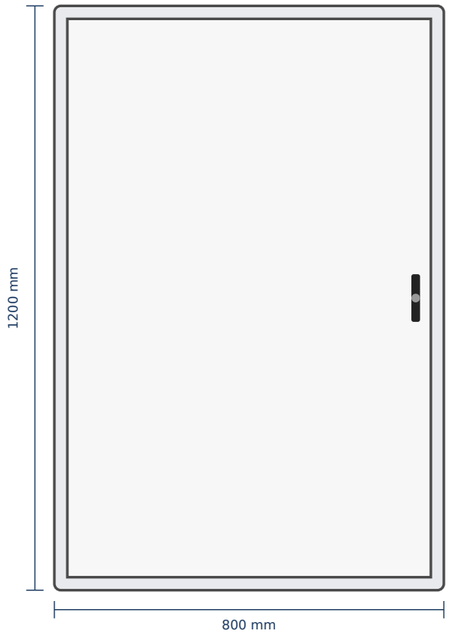

İÇ YERLEŞİM

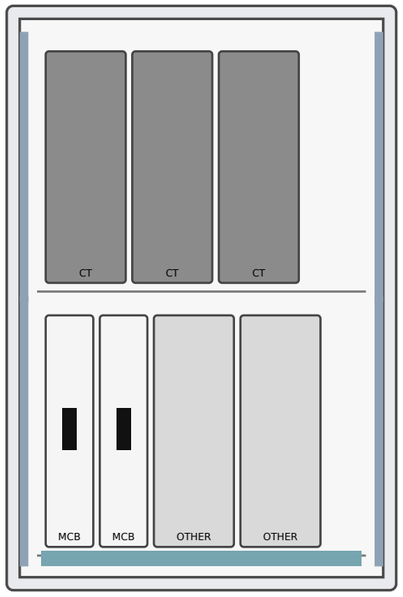

YAN GÖRÜNÜŞ

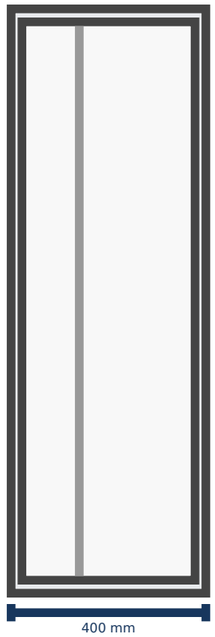

TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩМПоф.-3.2 (ЩМП-120.80.40 УХЛ1 IP66) (S4)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 1200 x 800 x 400 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Трансформатор тока ТТИ-А 50/5А 5ВА класс 0,5 IEK	3	pys
Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	2	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

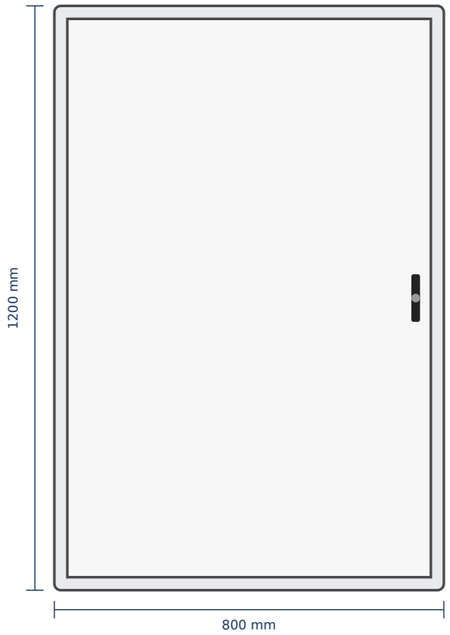

İÇ YERLEŞİM

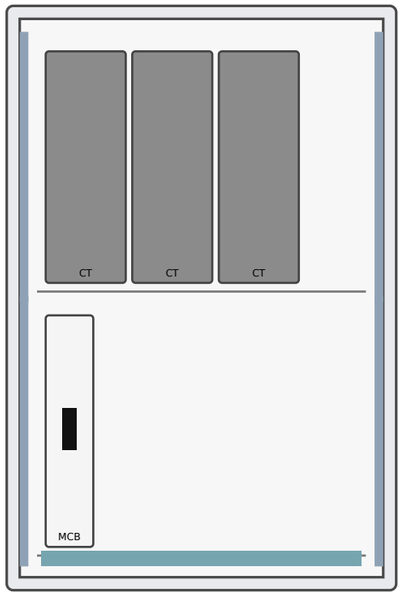

YAN GÖRÜNÜŞ

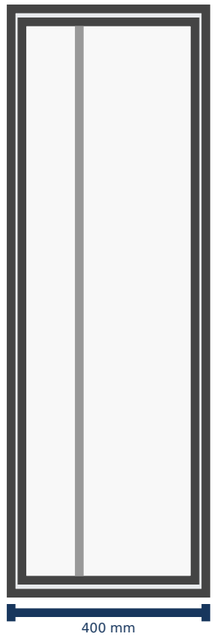

TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩМПоф.-3.3 (ЩМП-120.80.40 УХЛ1 IP66) (S4)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 1200 x 800 x 400 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Трансформатор тока ТТИ-А 50/5А 5ВА класс 0,5 IEK	3	pys
Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	3	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

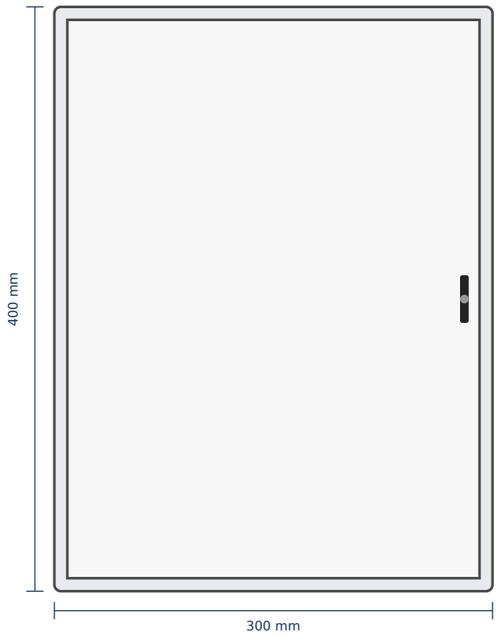

İÇ YERLEŞİM

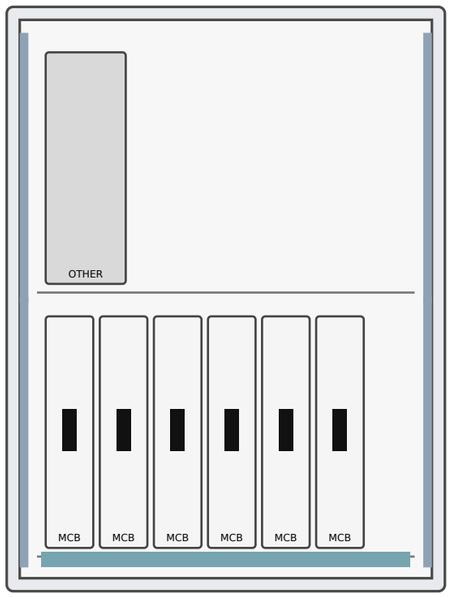

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩО-46л. (S4)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	7	chint
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima	1	pys
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

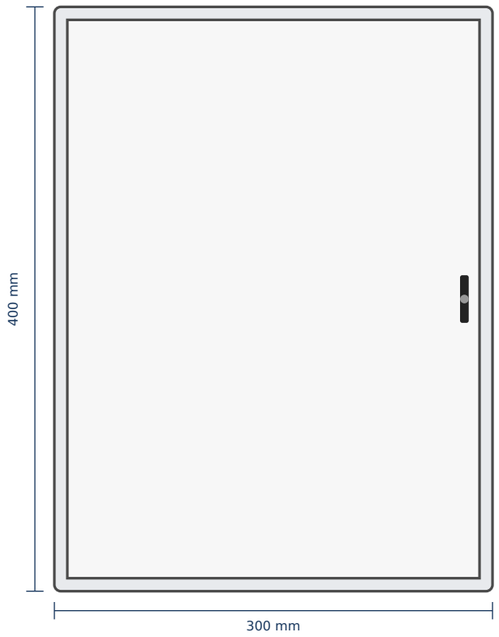

İÇ YERLEŞİM

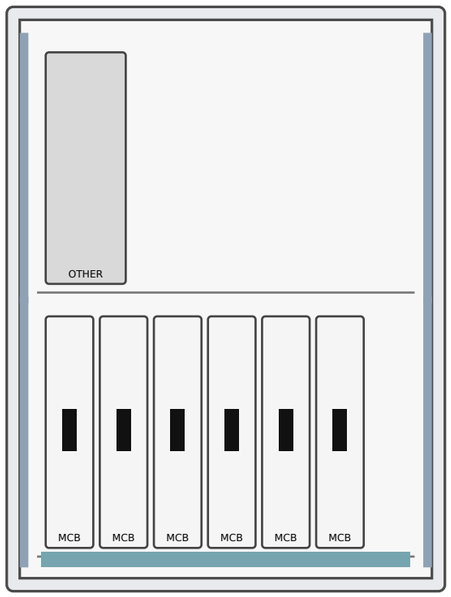

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩАО-4бл. (S4)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	6	chint
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima	1	pys
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

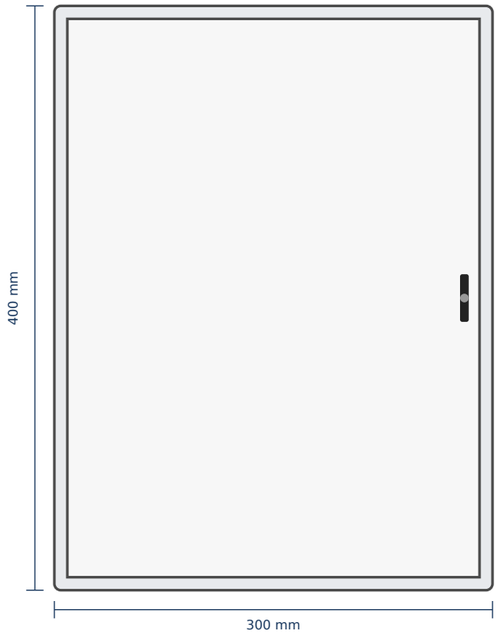

İÇ YERLEŞİM

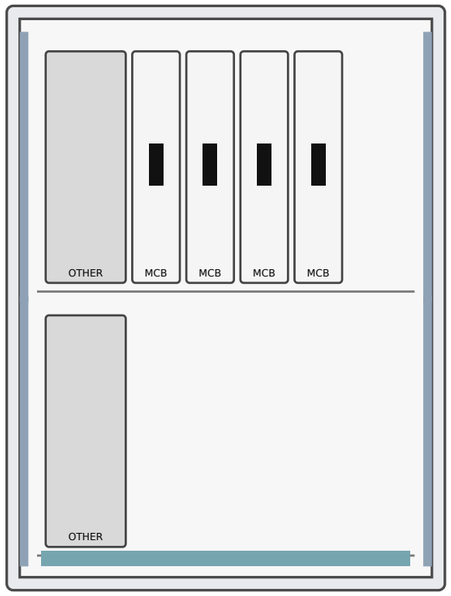

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩСС-4бл. (S4)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R)	3	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

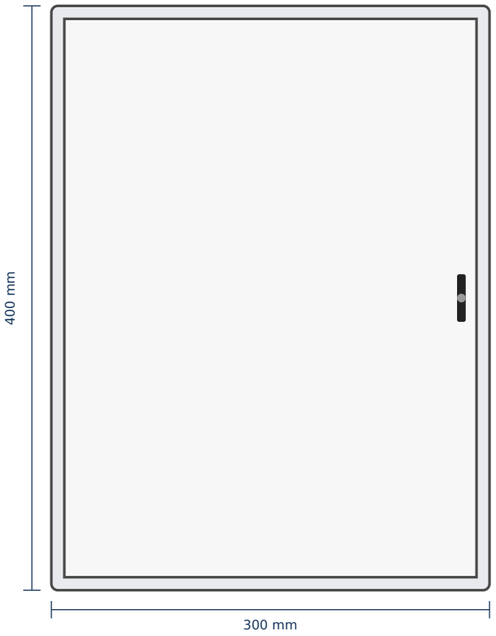

İÇ YERLEŞİM

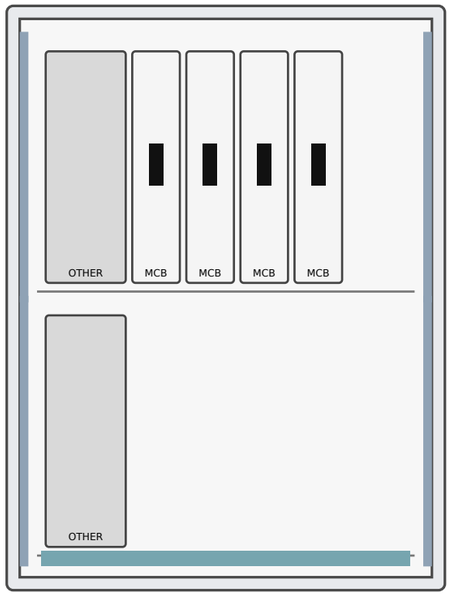

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩС-4бл. (S4)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	2	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

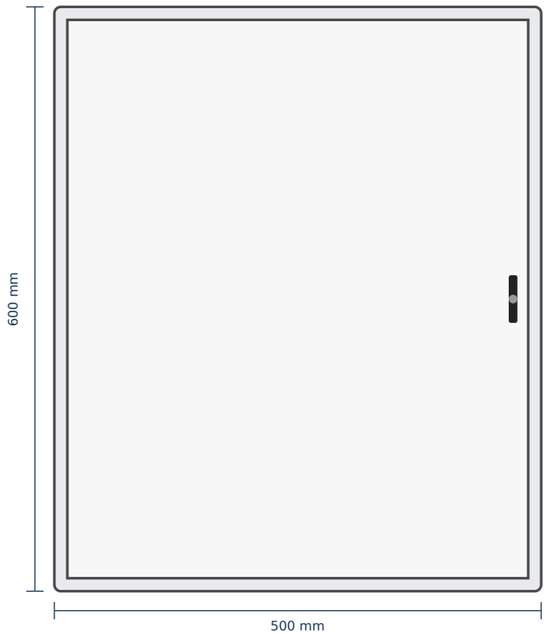

İÇ YERLEŞİM

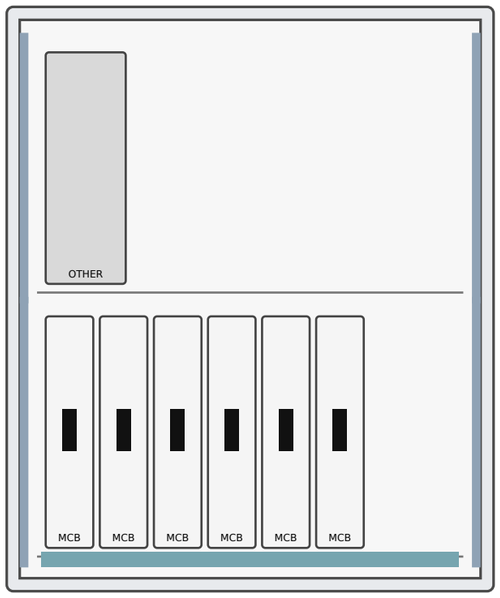

YAN GÖRÜNÜŞ

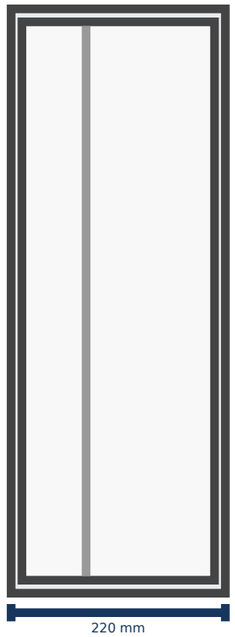

TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩСд (S4)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 600 x 500 x 220 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка D (R)	6	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка D (R)	3	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

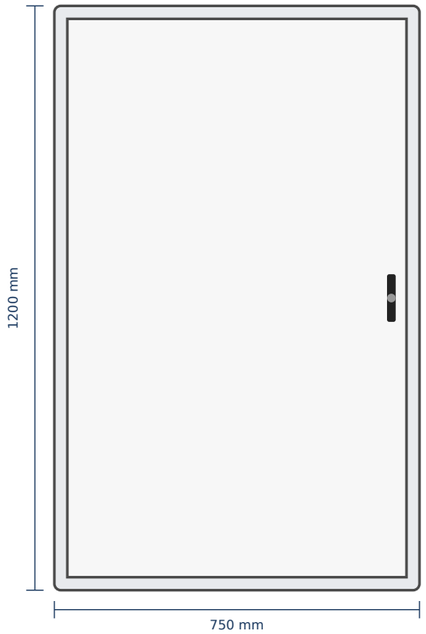

İÇ YERLEŞİM

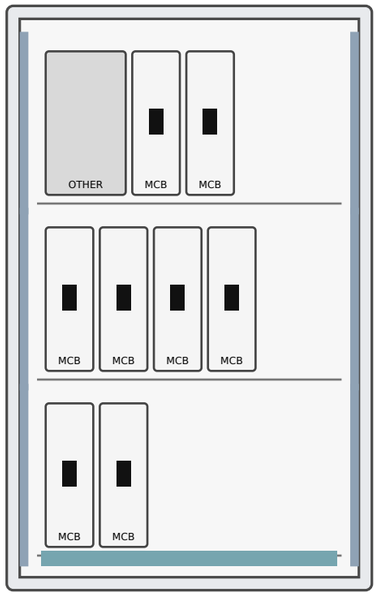

YAN GÖRÜNÜŞ

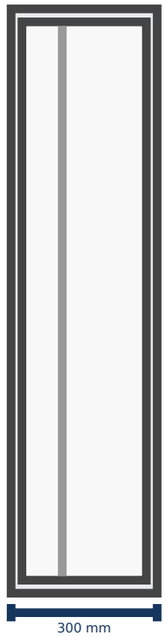

TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩУкот (S4)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 1200 x 750 x 300 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка D (R)	2	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка D (R)	2	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка D (R)	2	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка D (R)	2	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	19	chint
Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:

DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

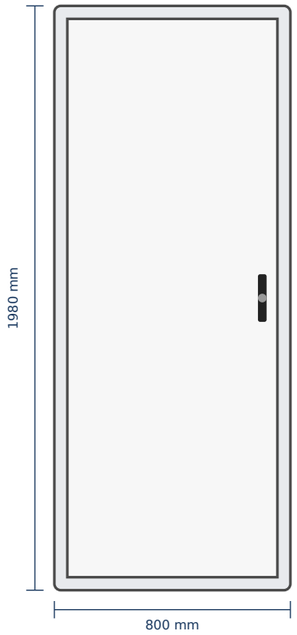

İÇ YERLEŞİM

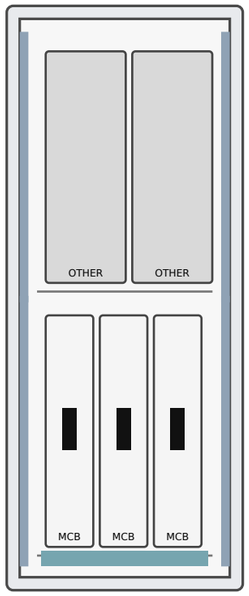

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩЭ-4 (S4)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 1980 x 800 x 160 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R)	4	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 300mA тип AC, 6kA (R)	4	chint
Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:

DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

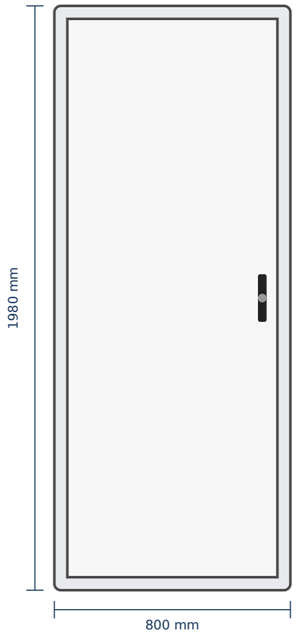

İÇ YERLEŞİM

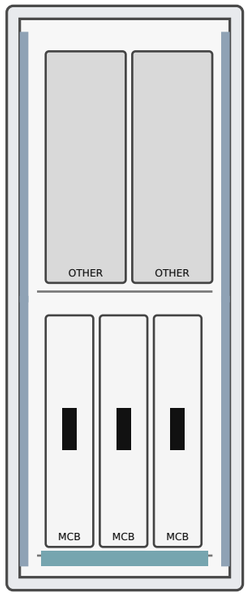

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩЭ-5 (S4)

Üretim adedi: 8 adet

Kabin: 1980 x 800 x 160 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 40A (R)	5	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 300mA тип AC, 6kA (R)	5	chint
Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

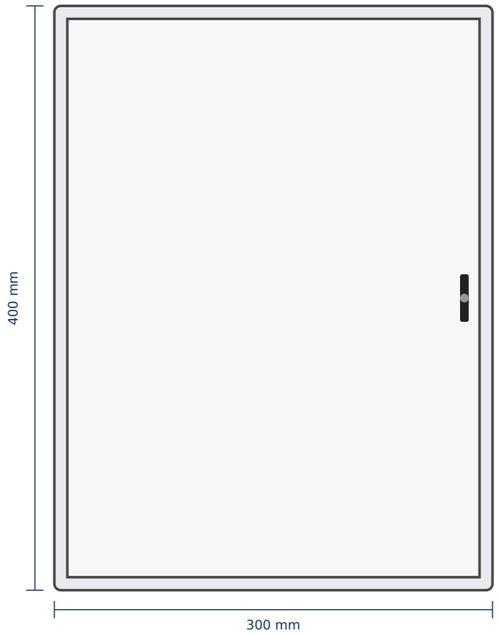

İÇ YERLEŞİM

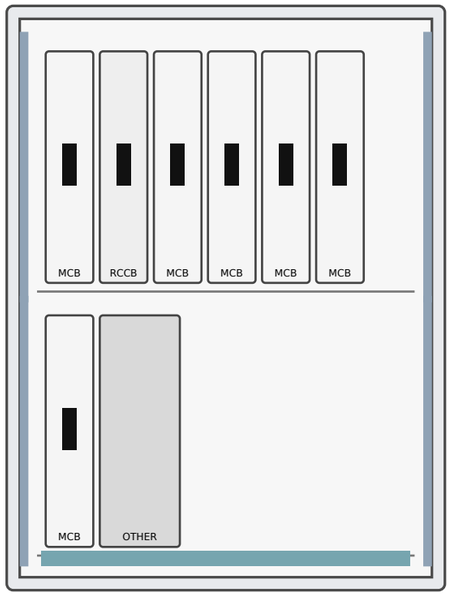

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩК1 (S4)

Üretim adedi: 44 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип AC, 6kA (R)	1	chint
УЗО NXL-63 6kA 1P+N 32A 30mA AC (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R)	4	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

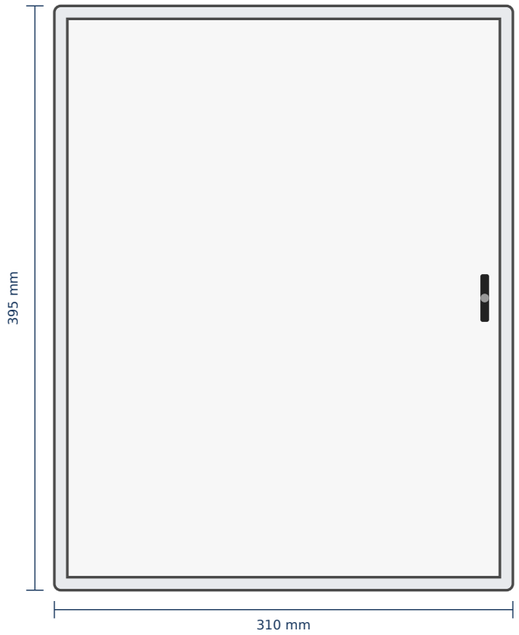

İÇ YERLEŞİM

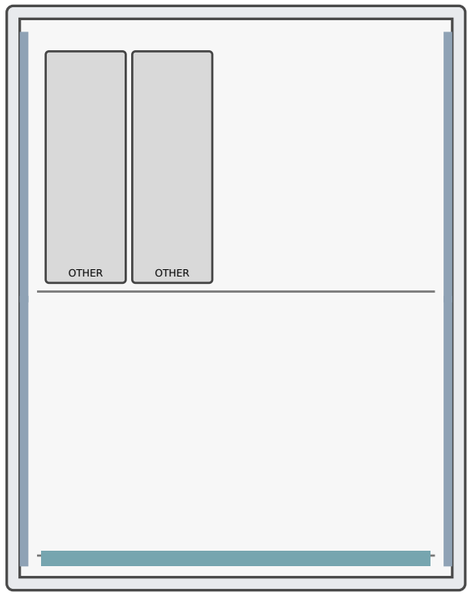

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩР-4.1 (S4)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 395 x 310 x 150 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 100A (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

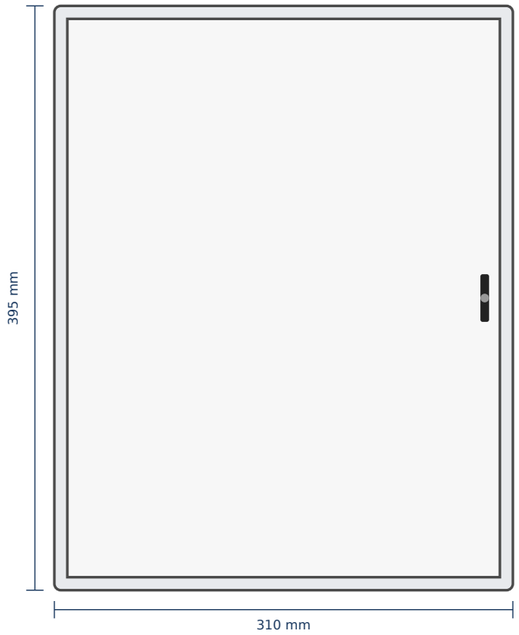

İÇ YERLEŞİM

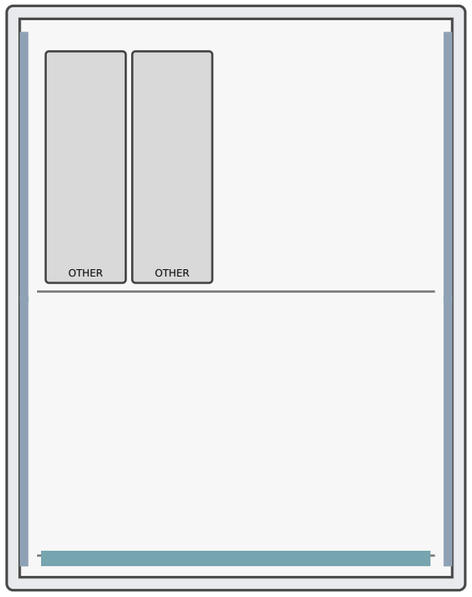

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩР-4.2 (S4)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 395 x 310 x 150 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

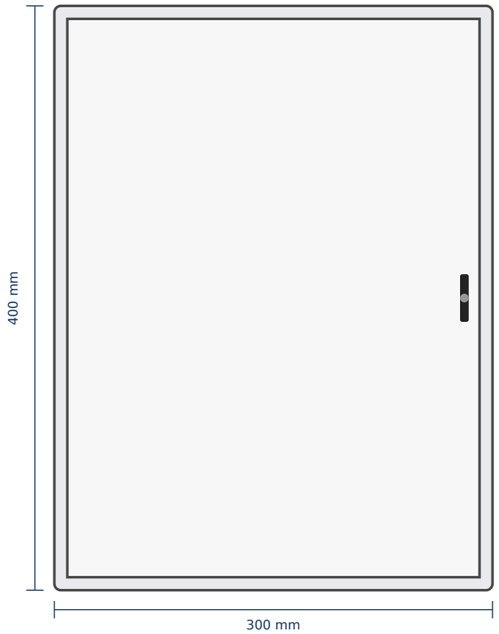

İÇ YERLEŞİM

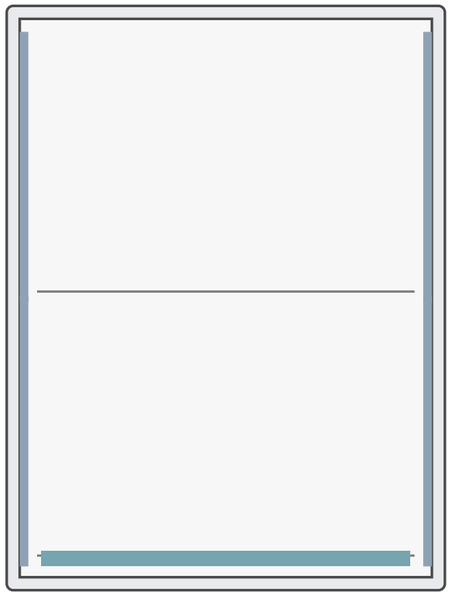

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЯТП-0,25-23УЗ (ЯТП 220/36В) (S5)

Üretim adedi: 3 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)


Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

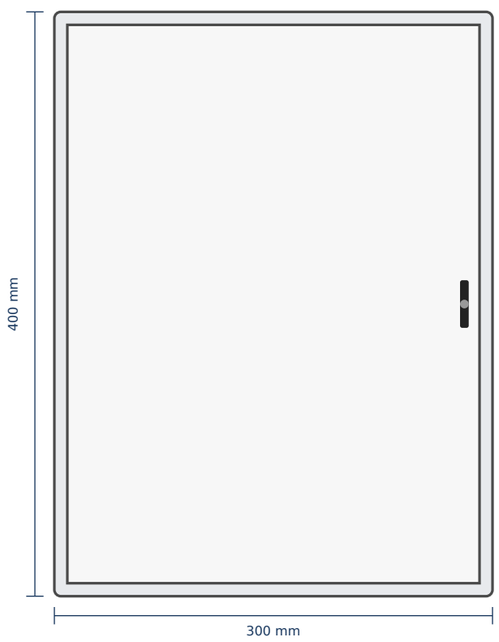

İÇ YERLEŞİM

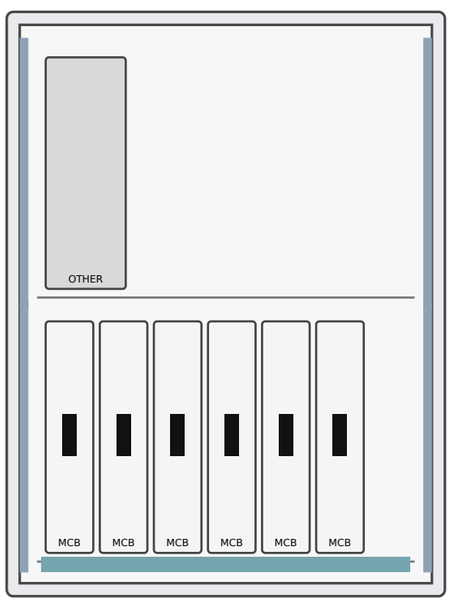

YAN GÖRÜNÜŞ

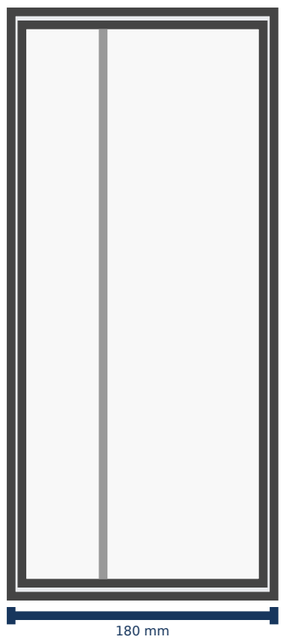

TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩО-5бл.с Фотореле (S5)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	7	chint
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima	1	pys
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

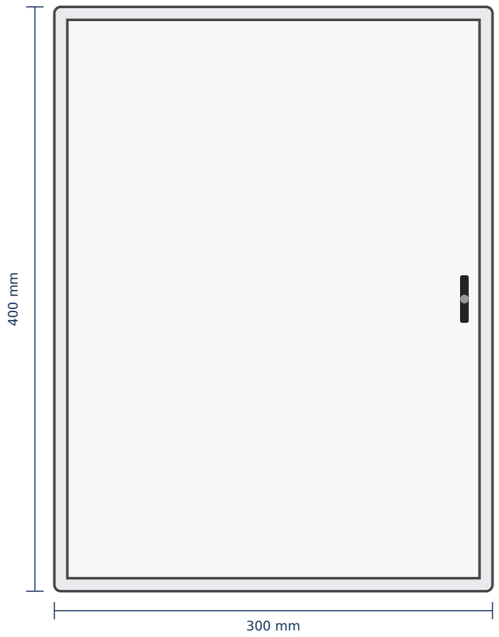

İÇ YERLEŞİM

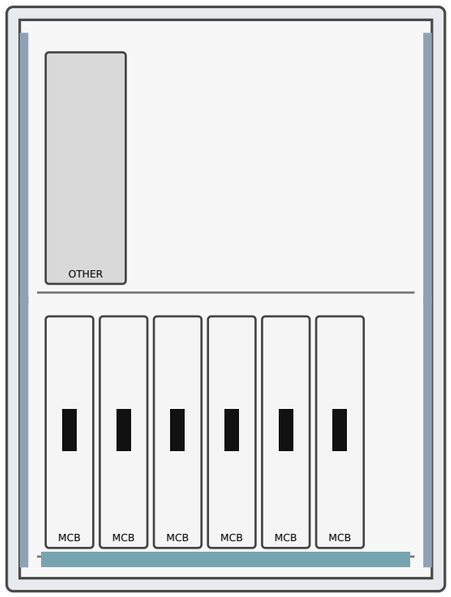

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩАО-5бл. (S5)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	6	chint
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima	1	pys
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

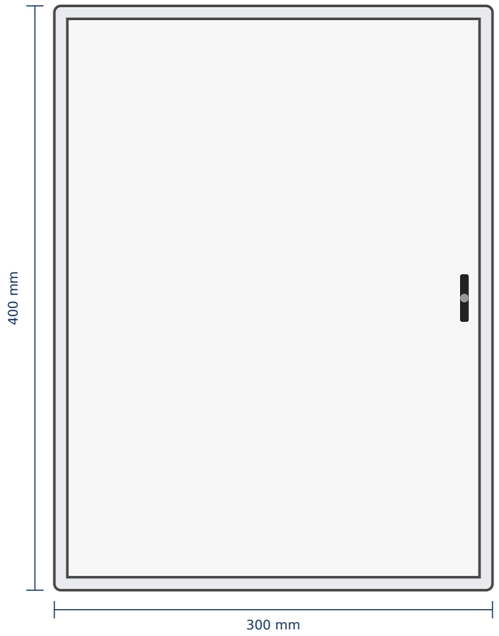

İÇ YERLEŞİM

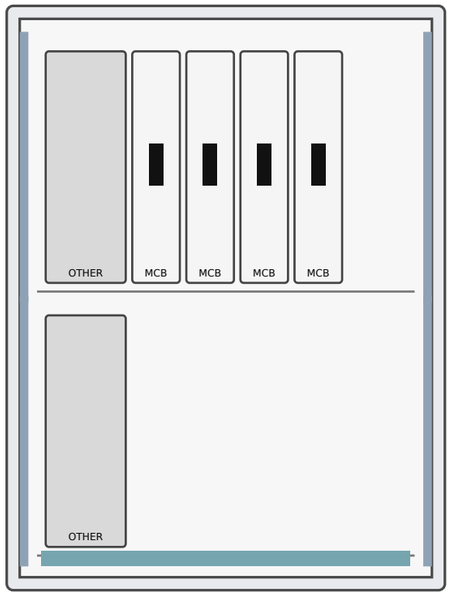

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩСС-5бл. (S5)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R)	3	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

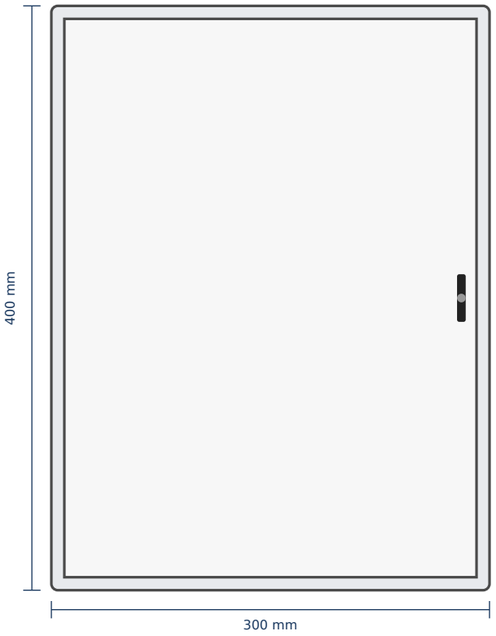

İÇ YERLEŞİM

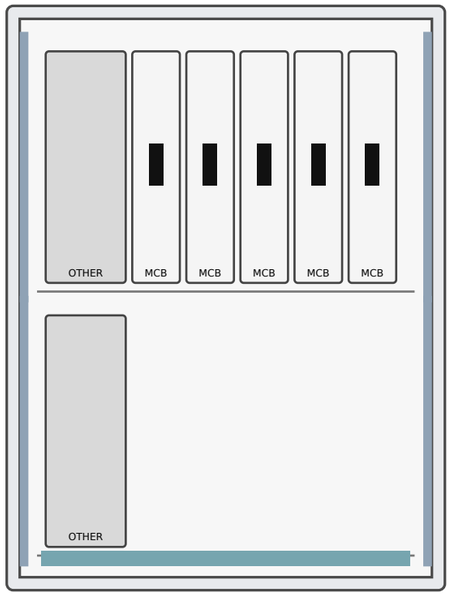

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩС-5бл. (S5)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	3	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

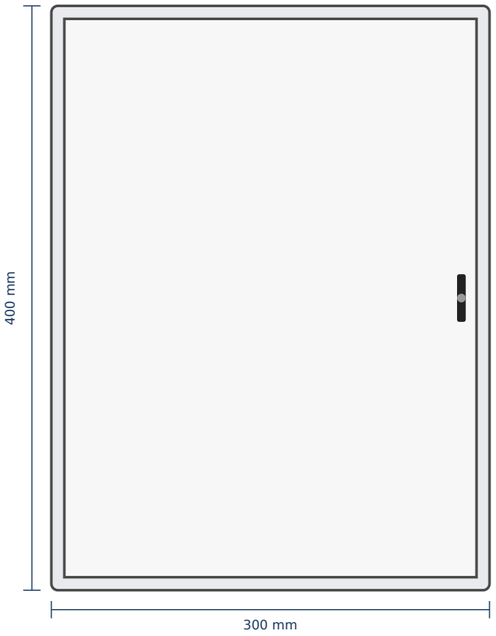

İÇ YERLEŞİM

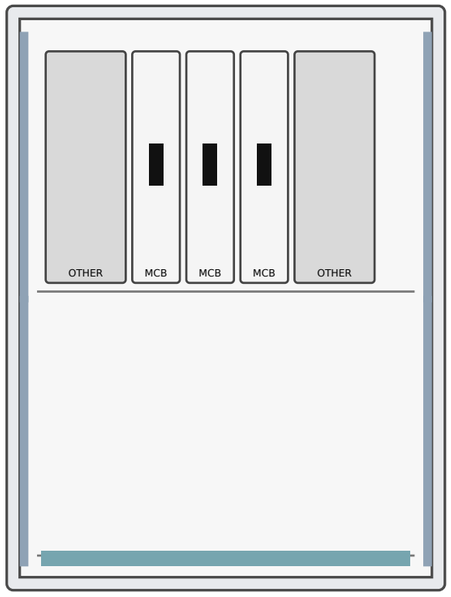

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩСН-5бл. (S5)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка D (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	2	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:

DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

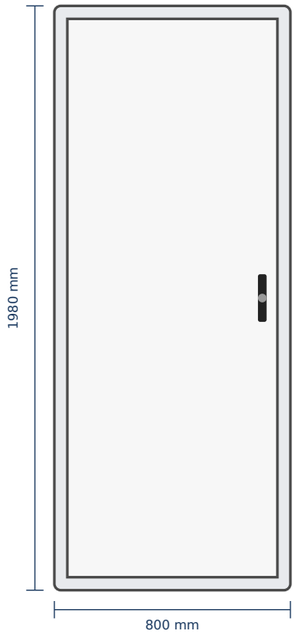

İÇ YERLEŞİM

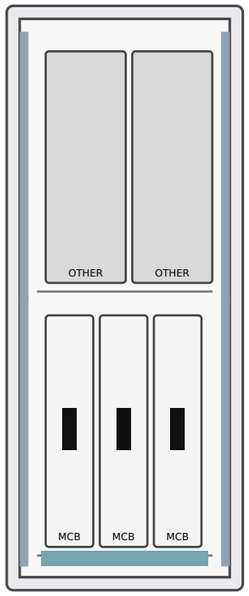

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩЭ-4 (5бл) (S5)

Üretim adedi: 8 adet

Kabin: 1980 x 800 x 160 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 63A (R)	4	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C50 300mA тип AC, 6kA (R)	4	chint
Розетка AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

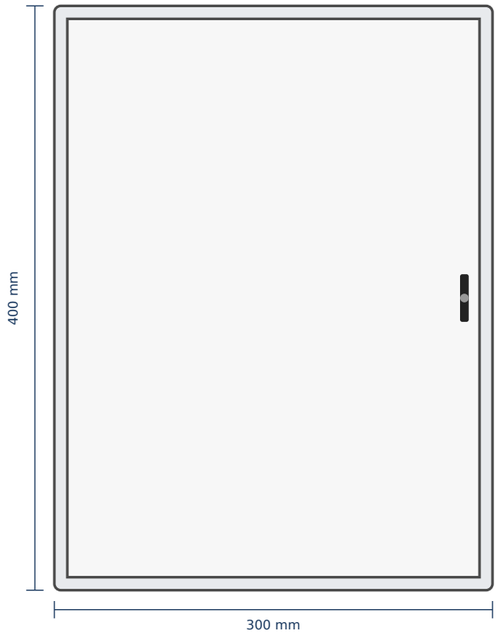

İÇ YERLEŞİM

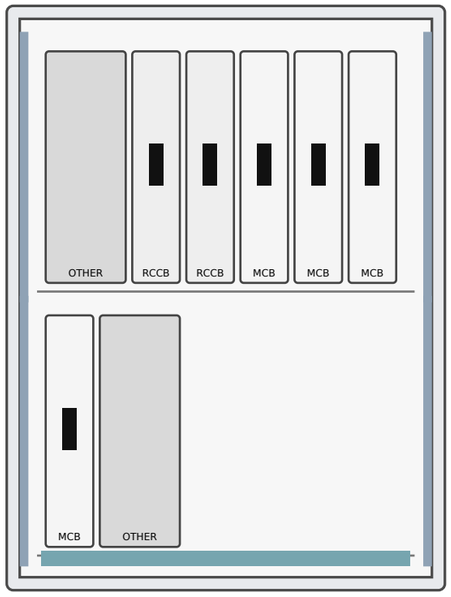

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩК1 (S5)

Üretim adedi: 32 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 2P 63A (R)	1	chint
УЗО NXL-63 6kA 1P+N 40A 30mA AC (R)	1	chint
УЗО NXL-63 6kA 1P+N 32A 30mA AC (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R)	3	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

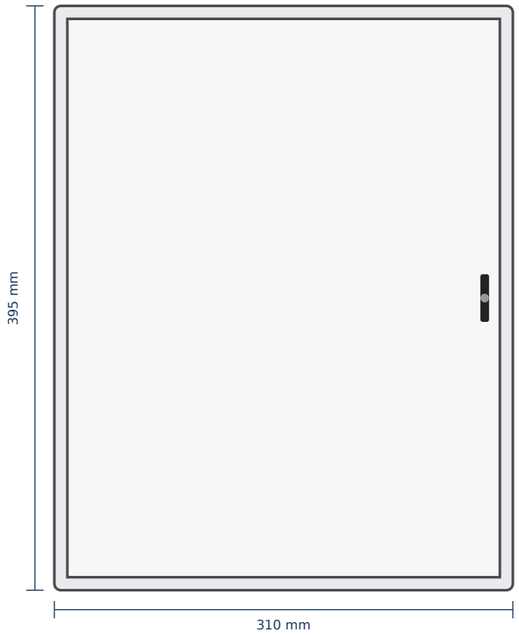

İÇ YERLEŞİM

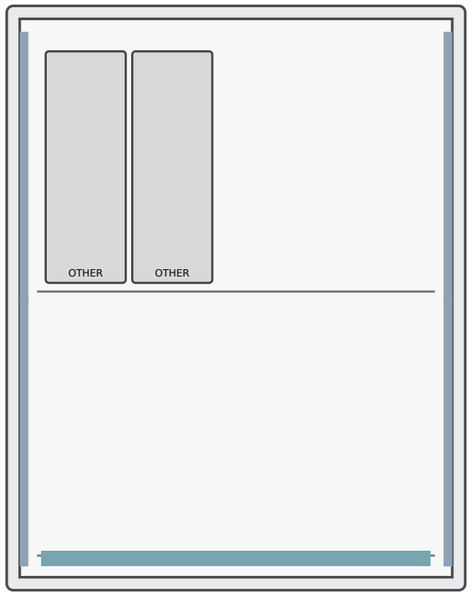

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩР-5.1, ЩР-5.2 (S5)

Üretim adedi: 2 adet

Kabin: 395 x 310 x 150 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

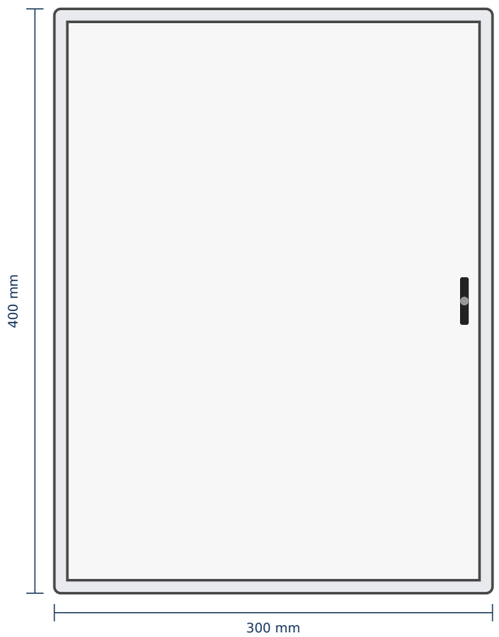

İÇ YERLEŞİM

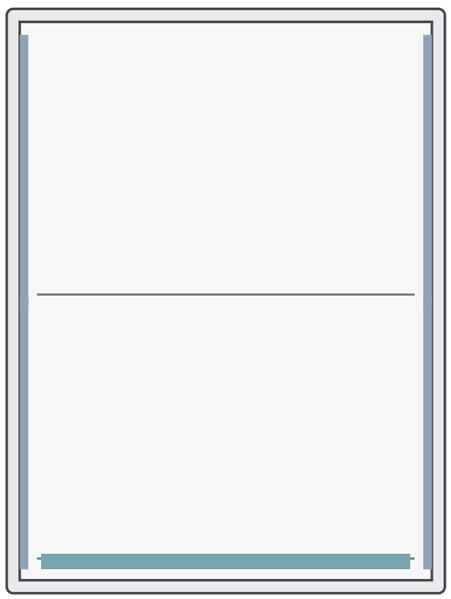

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЯТП-0,25-23УЗ (S5)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)


Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

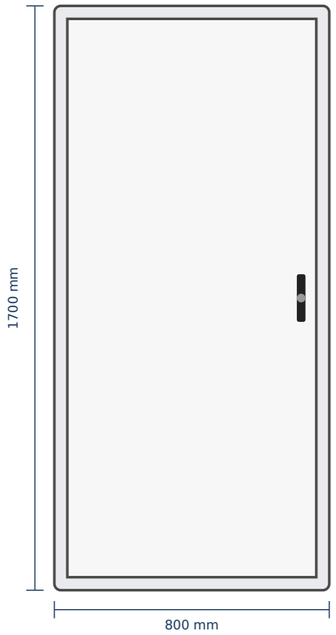

İÇ YERLEŞİM

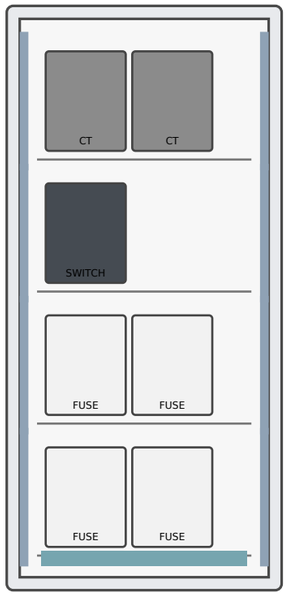

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ВРЩ-п (ВРУ1-21-10) (P1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 1700 x 800 x 450 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)

Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА класс 0,5 IEK	6	pys
Рубильник ВР32И-35В71250 250А IEK E-PRO	1	pys
Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А	3	chint
Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250А	3	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 100A 25кА (R)	1	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 80A 25кА (R)	1	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 40A 25кА (R)	1	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 32A 25кА (R)	2	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 25A 25кА (R)	2	chint

+ 5 kalem; esas liste ekli BOM'dur

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

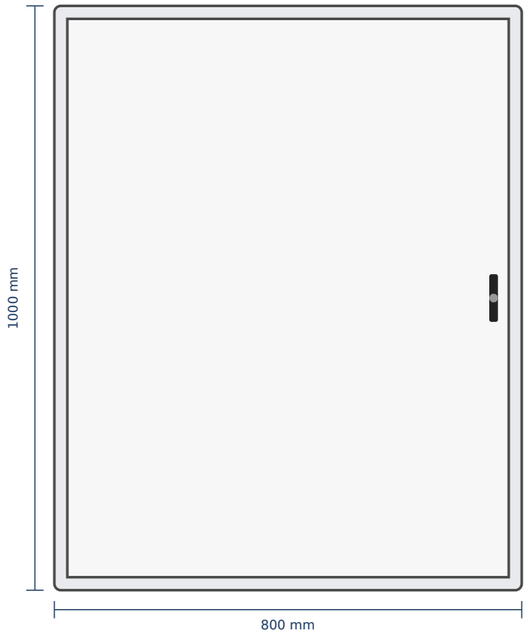

İÇ YERLEŞİM



YAN GÖRÜNÜŞ

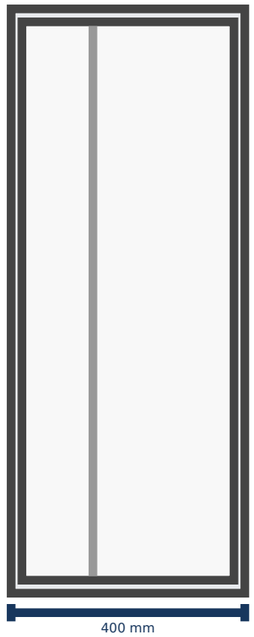

TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩМП-п2(ЩМП-80.80.40) (P1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 1000 x 800 x 400 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	2	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	2	chint
Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 20A (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

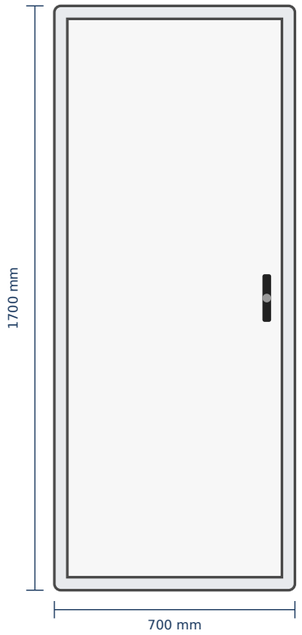

İÇ YERLEŞİM

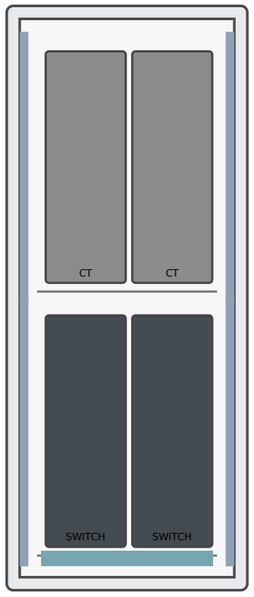

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ABP-п (P1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 1700 x 700 x 450 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)

Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА класс 0,5 IEK	6	pys
Устройство автоматического ввода резерва NXZM-400S/3B 315A (R)	2	chint
lamb	1	pys
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

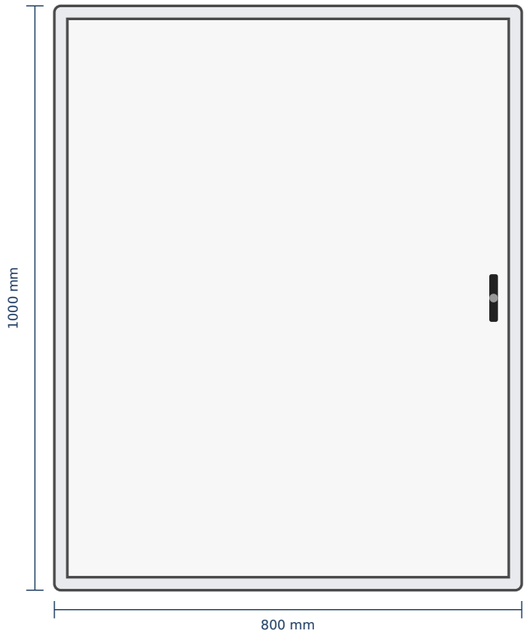

İÇ YERLEŞİM



YAN GÖRÜNÜŞ

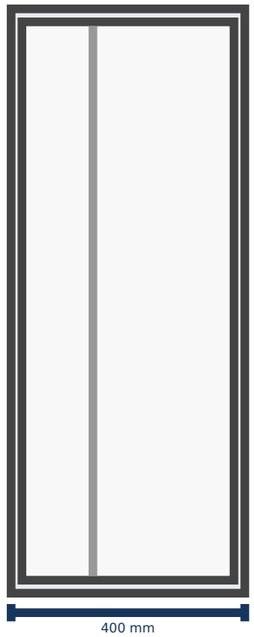

TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩМП-п1 (ЩМП-80.80.40) (P1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 1000 x 800 x 400 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА класс 0,5 IEK	1	pys
Авт. выкл. NXM-250S/3P 160A 36кА (R)	2	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка D (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	2	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

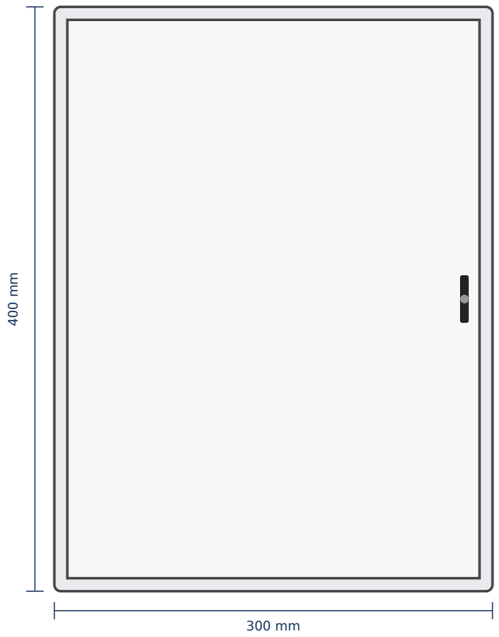

İÇ YERLEŞİM

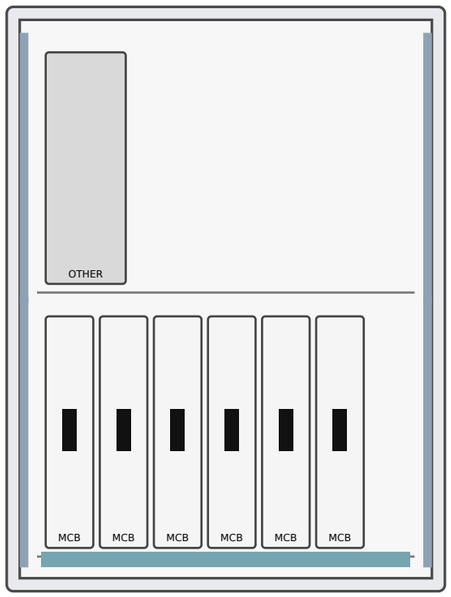

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩО-P1 (P1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	7	chint
Фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima	1	pys
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

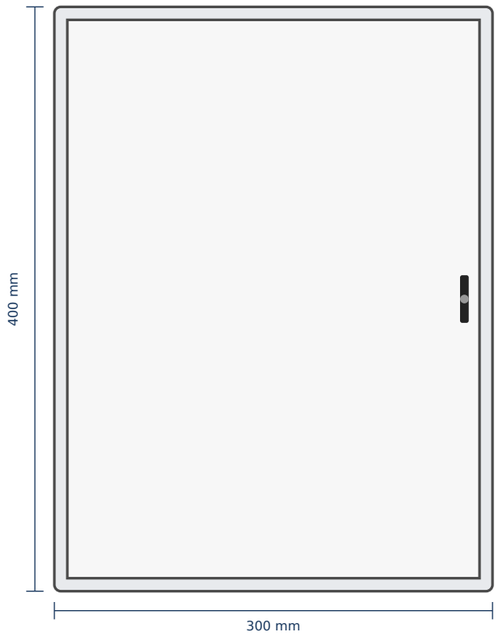

İÇ YERLEŞİM

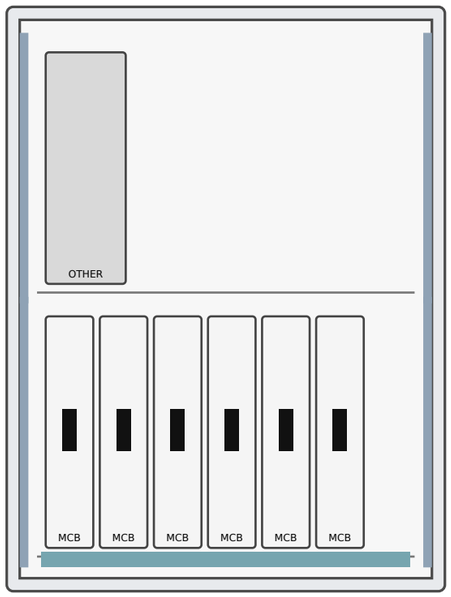

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩАО-P1 (P1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	6	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

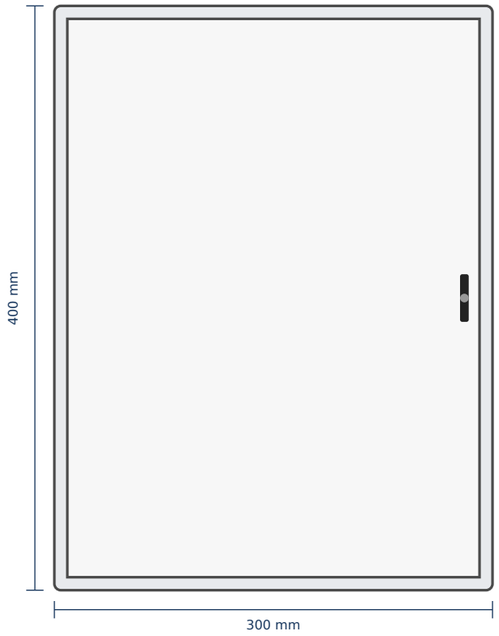

İÇ YERLEŞİM

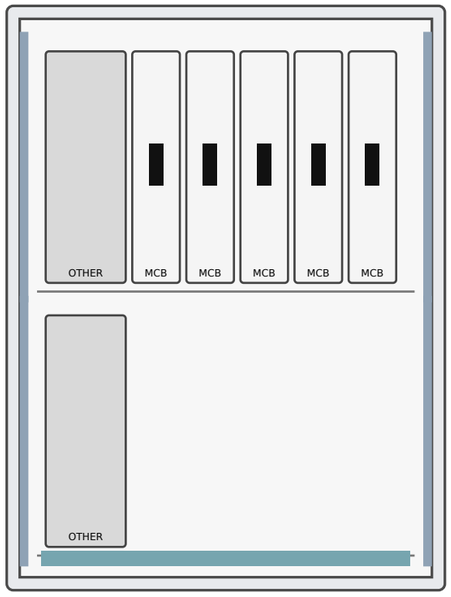

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩСС-P1 (P1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	1	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип AC, 6kA (R)	3	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

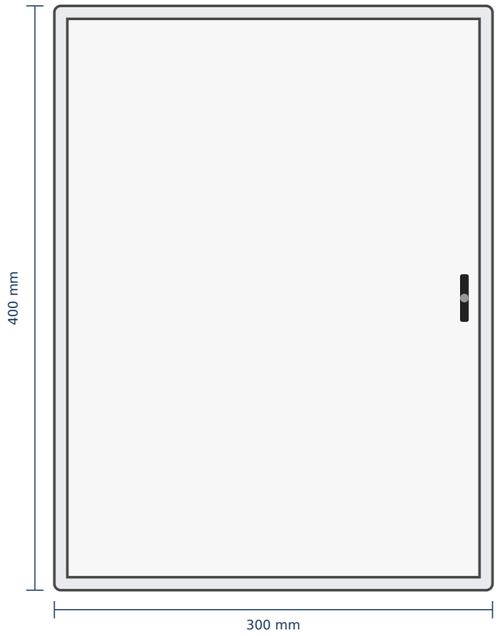

İÇ YERLEŞİM

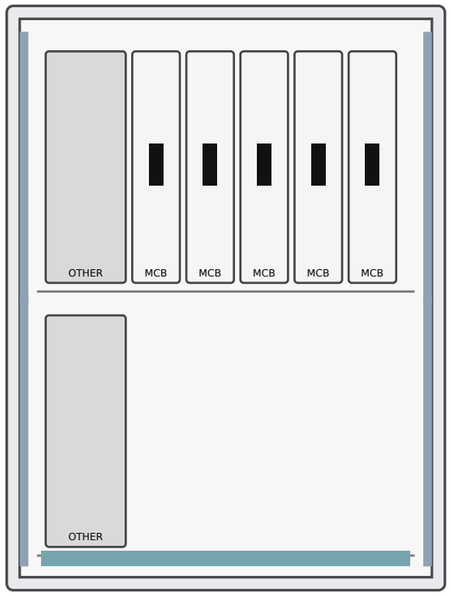

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩРохр-Р1 (Р1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)

Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	2	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	3	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

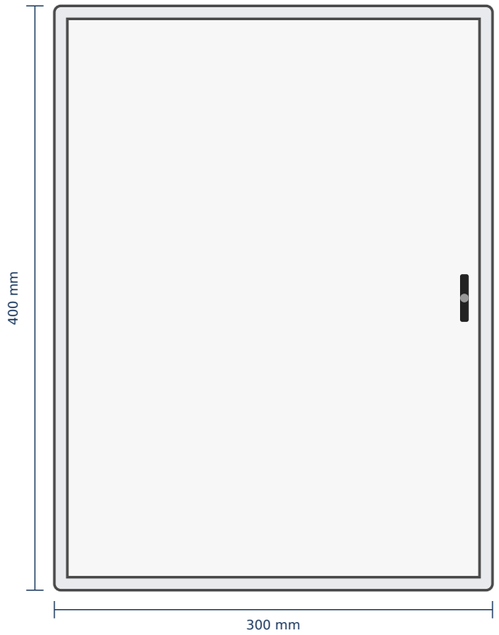

İÇ YERLEŞİM



YAN GÖRÜNÜŞ

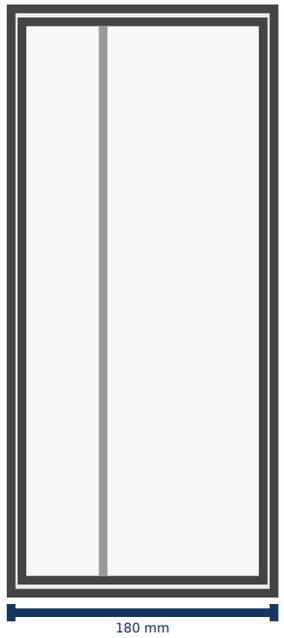

TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩР-п (P1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	5	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

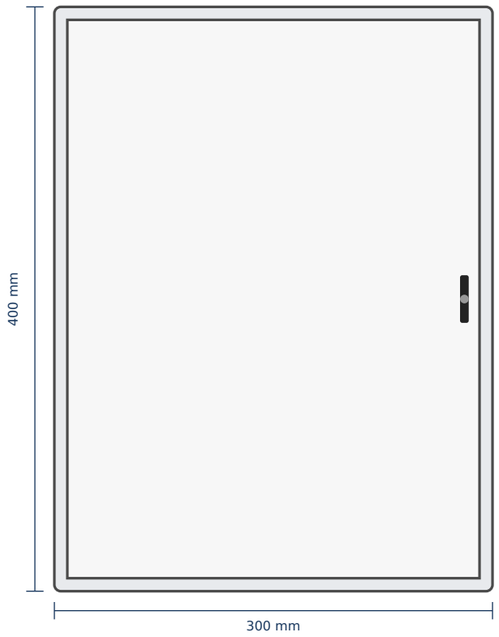

İÇ YERLEŞİM

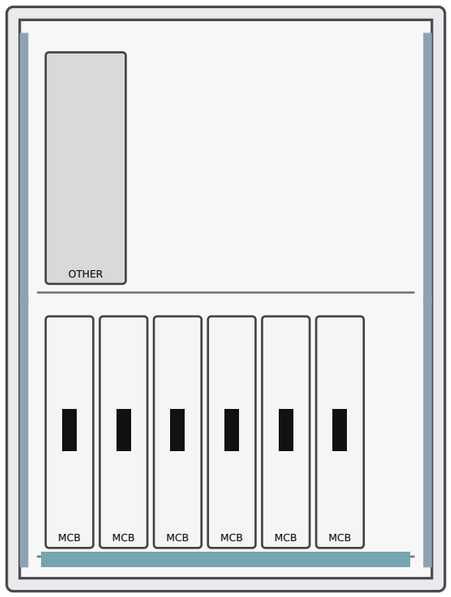

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩСН-P1 (P1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	8	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

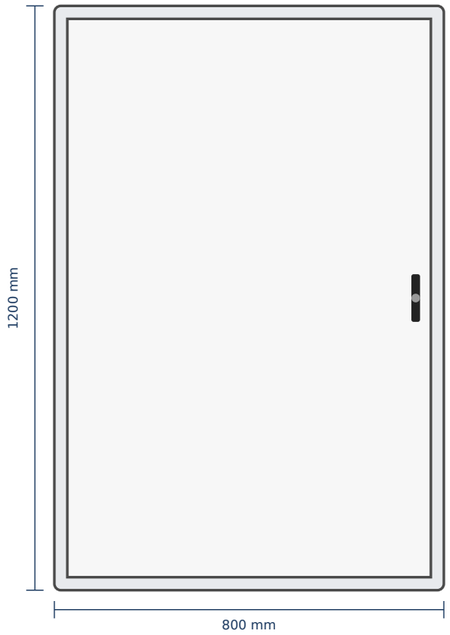

İÇ YERLEŞİM

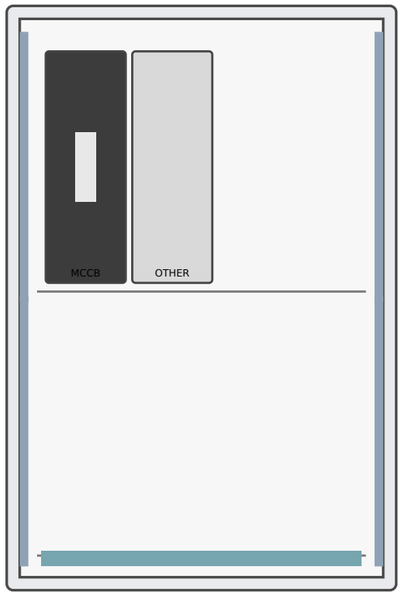

YAN GÖRÜNÜŞ

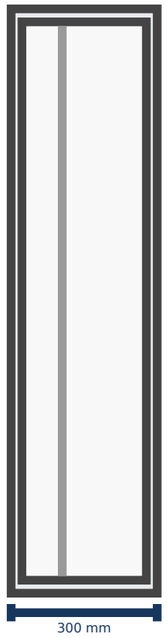

TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩС-JET (P1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 1200 x 800 x 300 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Авт. выкл. NXM-250S/3P 160A 36кA (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

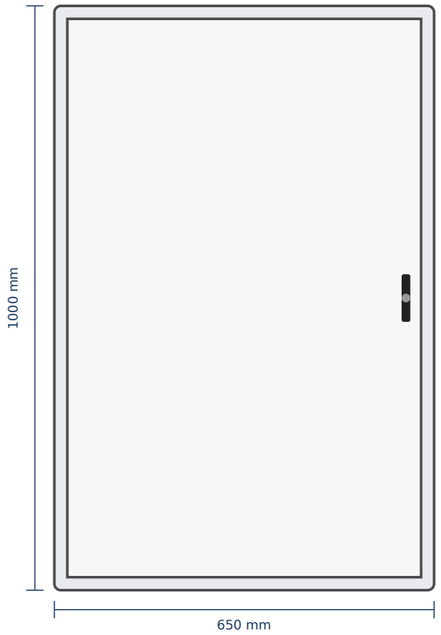

İÇ YERLEŞİM

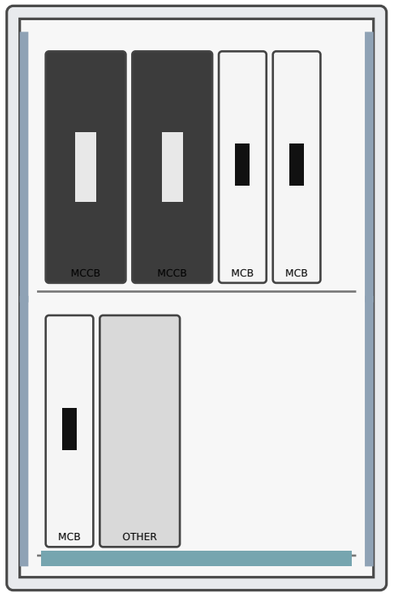

YAN GÖRÜNÜŞ

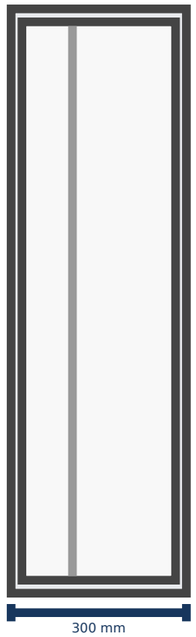

TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩС-АПТ (P1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 1000 x 650 x 300 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka


Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Авт. выкл. NXM-250S/3P 160A 36кA (R)	1	chint
Авт. выкл. NXM-125S/3P 125A 25кA (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка D (R)	2	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка D (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

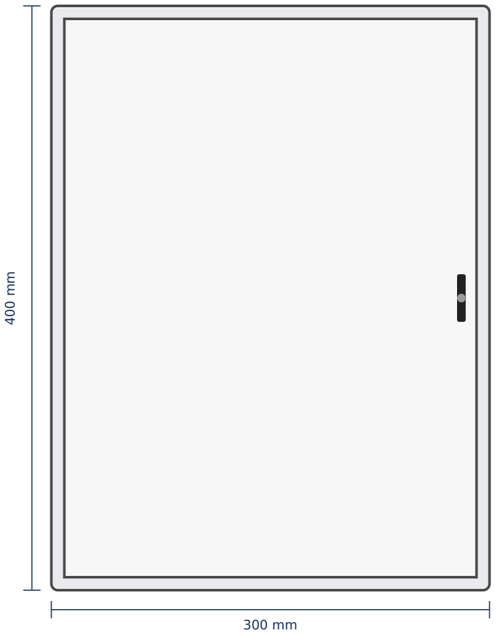

İÇ YERLEŞİM

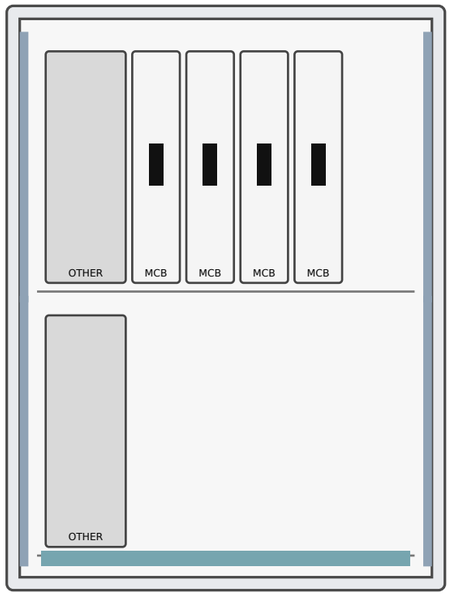

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩС-1 (P1) (P1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	4	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

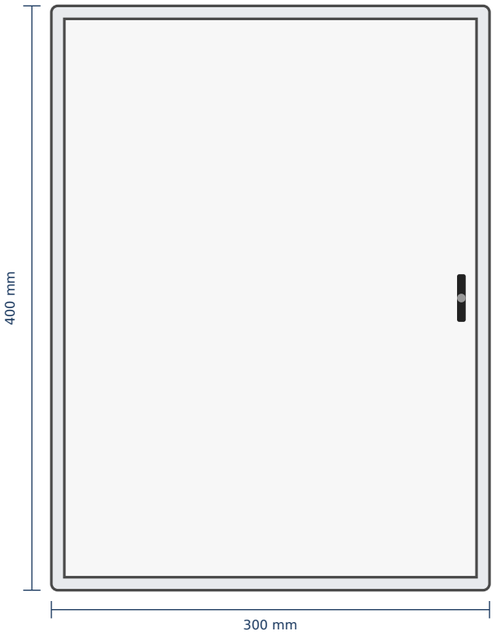

İÇ YERLEŞİM

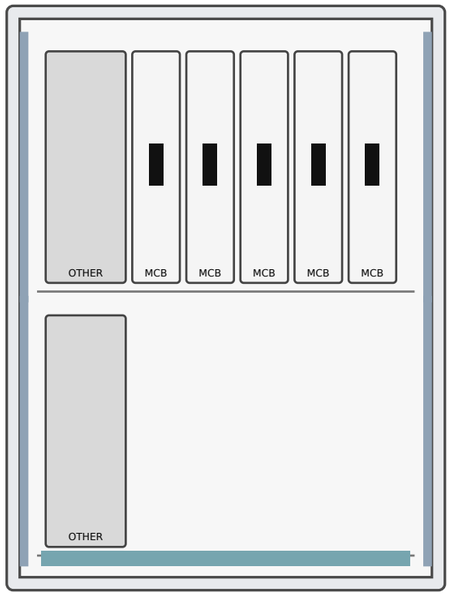

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЩРсерв (P1) (P1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	2	chint
Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип AC, 6kA (R)	2	chint
Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	1	chint
монтажный материал	1	монтажный м

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

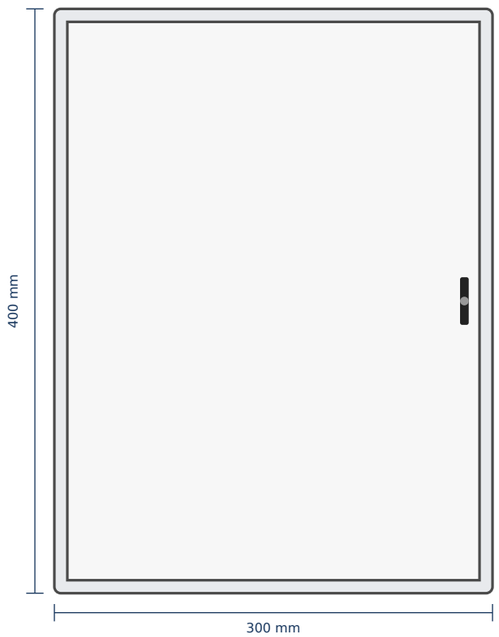

İÇ YERLEŞİM

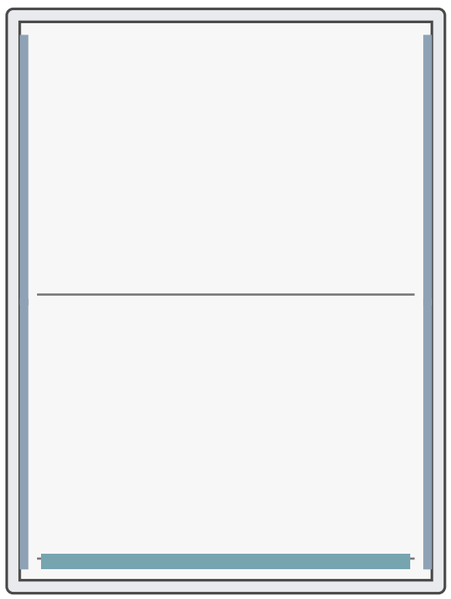

YAN GÖRÜNÜŞ



TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: ЯТП-0,25-23У3 (P1)

Üretim adedi: 11 adet

Kabin: 400 x 300 x 180 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: TEKLED mühendislik önerisi

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)


Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


UYARI: Ölçü öneridir; imalat öncesi müşteri onayı zorunludur.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

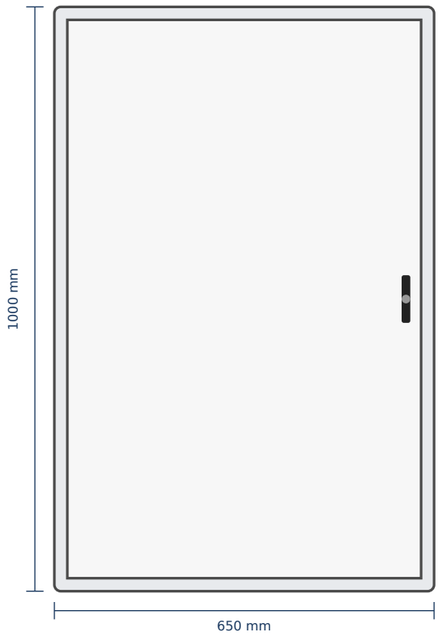

İÇ YERLEŞİM

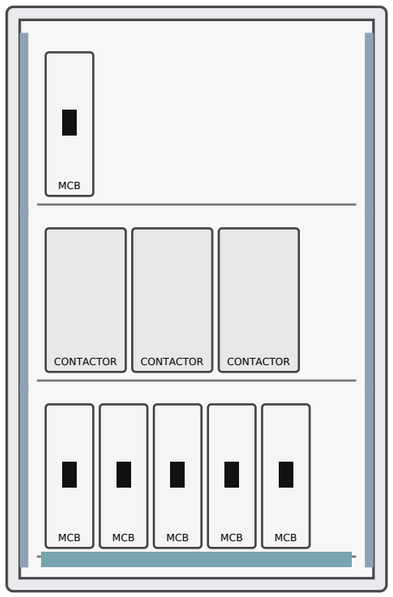

YAN GÖRÜNÜŞ

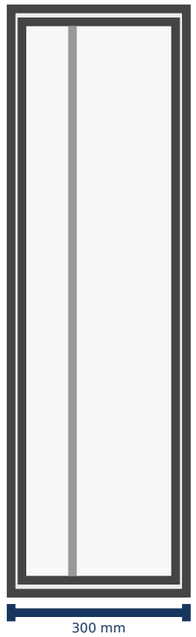

TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: KPM-2 (УКМ-58 0,4-33-У3) (P1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 1000 x 650 x 300 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.


BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)

Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-3211, 18кВАр, 1НО+1НЗ, 230В (R)	6	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	6	chint
Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-10-3, AC450B, 10кВАр	2	chint
Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-15-3, AC450B, 15кВАр	1	chint
Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA х-ка C (R)	2	chint
Регулятор реактивной мощности JKF8-12 с 12-тью контурами	1	chint
Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40	1	chint


+ 1 kalem; esas liste ekli BOM'dur

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:


DIŞ / KAPAK GÖRÜNÜŞÜ

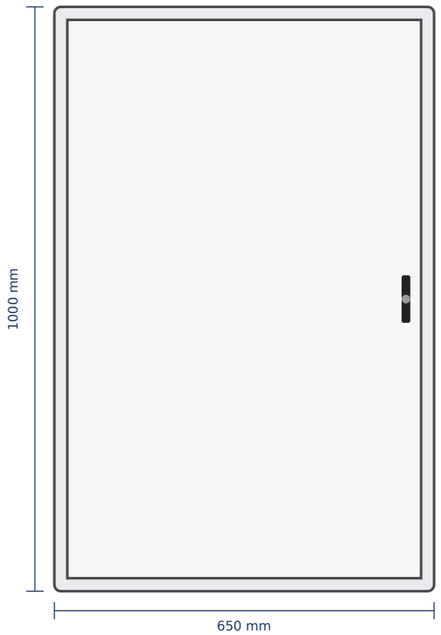

İÇ YERLEŞİM

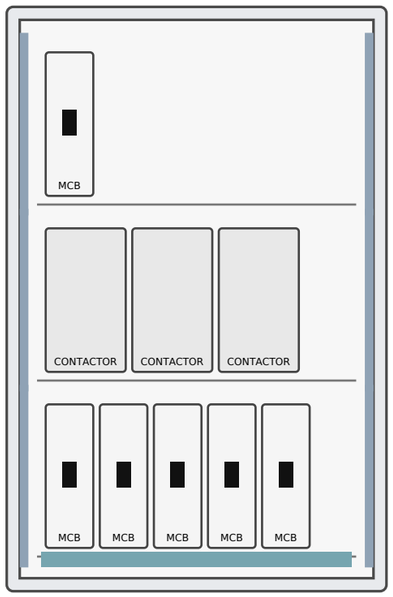

YAN GÖRÜNÜŞ

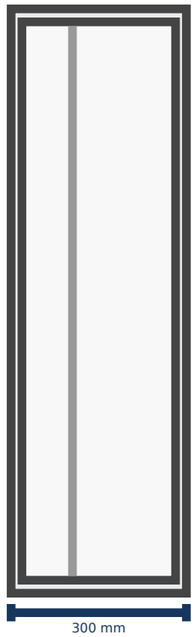

TEKNİK BİLGİ / ÜRETİM NOTU

Tip: KPM-1 (УКМ-58 0,4-12,5-У3) (P1)

Üretim adedi: 1 adet

Kabin: 1000 x 650 x 300 mm (Y x G x D)

Ölçü kaynağı: BOM

Renk: RAL 7035 (aksi proje notu yoksa)

Şalt markası: BOM'a göre CHINT / belirtilen marka

Kablo giriş yönü ve kapı yönü saha/onay bilgisine göre kesinleşir.

BOM ÖZETİ (ANA EKİPMAN)

Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA х-ка C (R)	1	chint
Контактор для компенсации реактивной мощности CJ19-3211, 18кВАр, 1НО+1НЗ, 230В (R)	6	chint
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	6	chint
Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-5-3, AC450B, 5кВАр	1	chint
Трехфазный конденсатор NWC6-0.45-7.5-3, AC450B, 7.5кВАр	1	chint
Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	1	chint
Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA х-ка C (R)	2	chint
Регулятор реактивной мощности JKF8-12 с 12-тью контурами	1	chint
Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40	1	chint

+ 1 kalem; esas liste ekli BOM'dur

TASARIM	KONTROL	ÜRETİM / MONTAJ	KALİTE	MÜŞTERİ ONAYI
Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:	Ad / İmza:
Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih:	Tarih: