GENEL ONAY - DIŞ GÖRÜNÜŞ VE KORPUS

GÖVDE	1200 x 750 x 220 mm (Y x G x D)
TİP	Sıva üstü - duvar tipi - dış ortam
KAPI	Tek kapak - contalı - anahtarlı
İÇ GÖĞÜS	Menteşeli - açılabilir
GİRİŞ	Yalnız alttan - sökülebilir gland plakası
SAC	Dış min. 1.5 mm / iç min. 1.2 mm

3D / GENEL GÖRÜNÜŞ

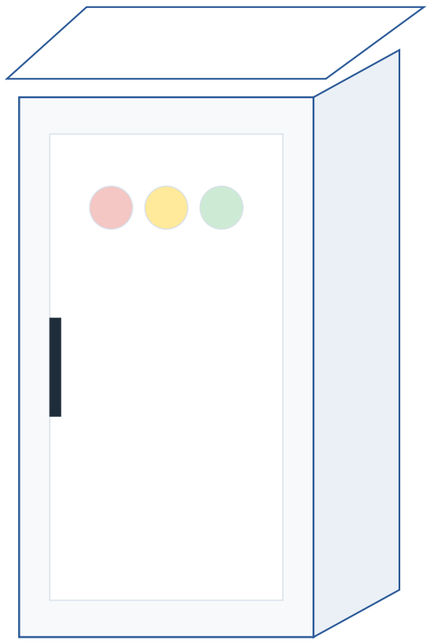

DIŞ GÖRÜNÜŞ - ÖN

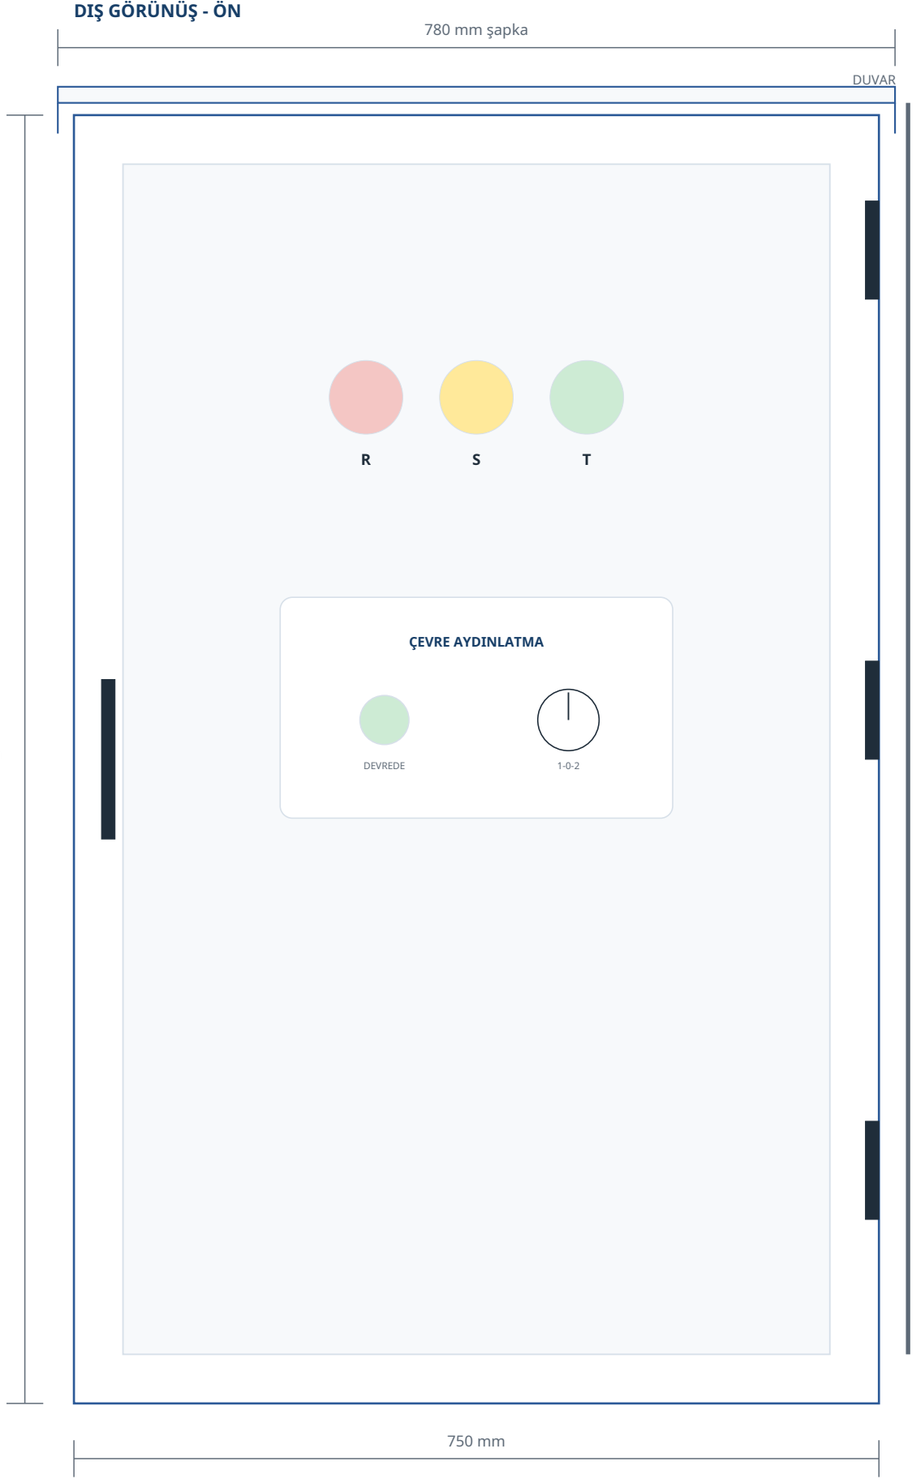

YAN KESİT - DUVAR MONTAJI

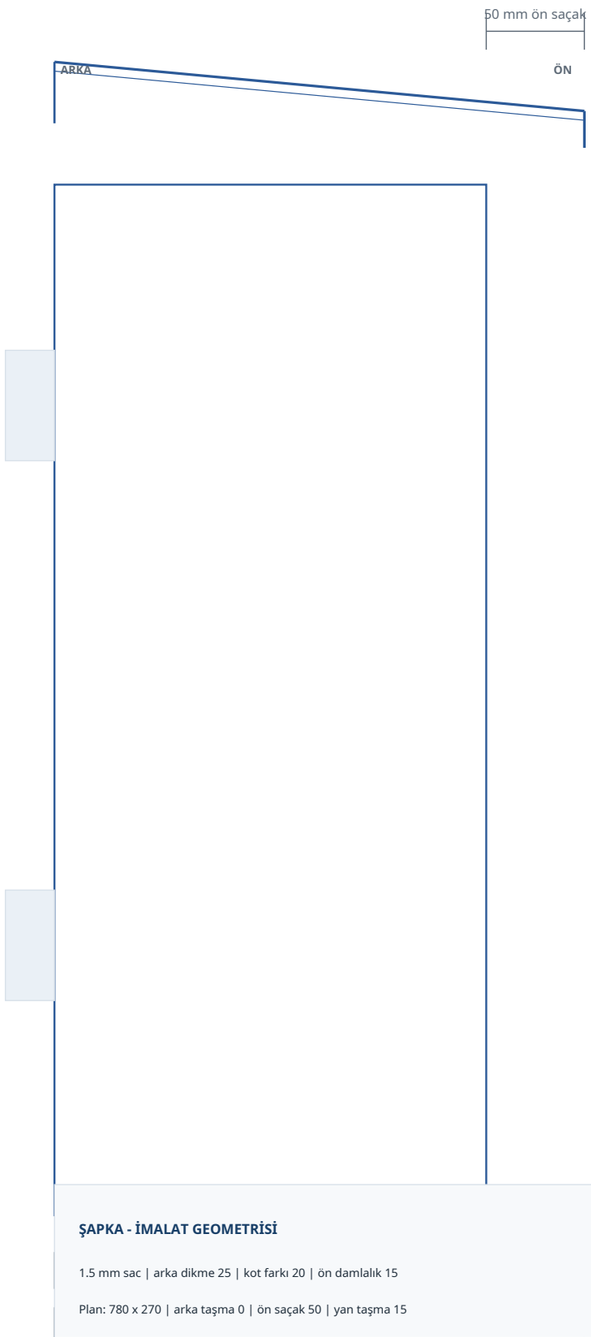

ONAY KAPSAMI

Gövde ölçüsü, dış görünüş, şapka geometrisi, kapı düzeni ve kablo giriş yönü.

ŞAPKA - İMALAT GEOMETRİSİ

1.5 mm sac | arka dikme 25 | kot farkı 20 | ön damlalık 15

Plan: 780 x 270 | arka taşma 0 | ön saçak 50 | yan taşma 15

İÇ YERLEŞİM - GERÇEK MODÜL GENİŞLİKLERİYLE

5 x 20M DIN | NXC-18 ayrı kontrol alanı

İÇ GÖĞÜS AÇIK - ÖN GÖRÜNÜŞ

Perde/DIN düşey aralığı: 150 mm (proje şartı)

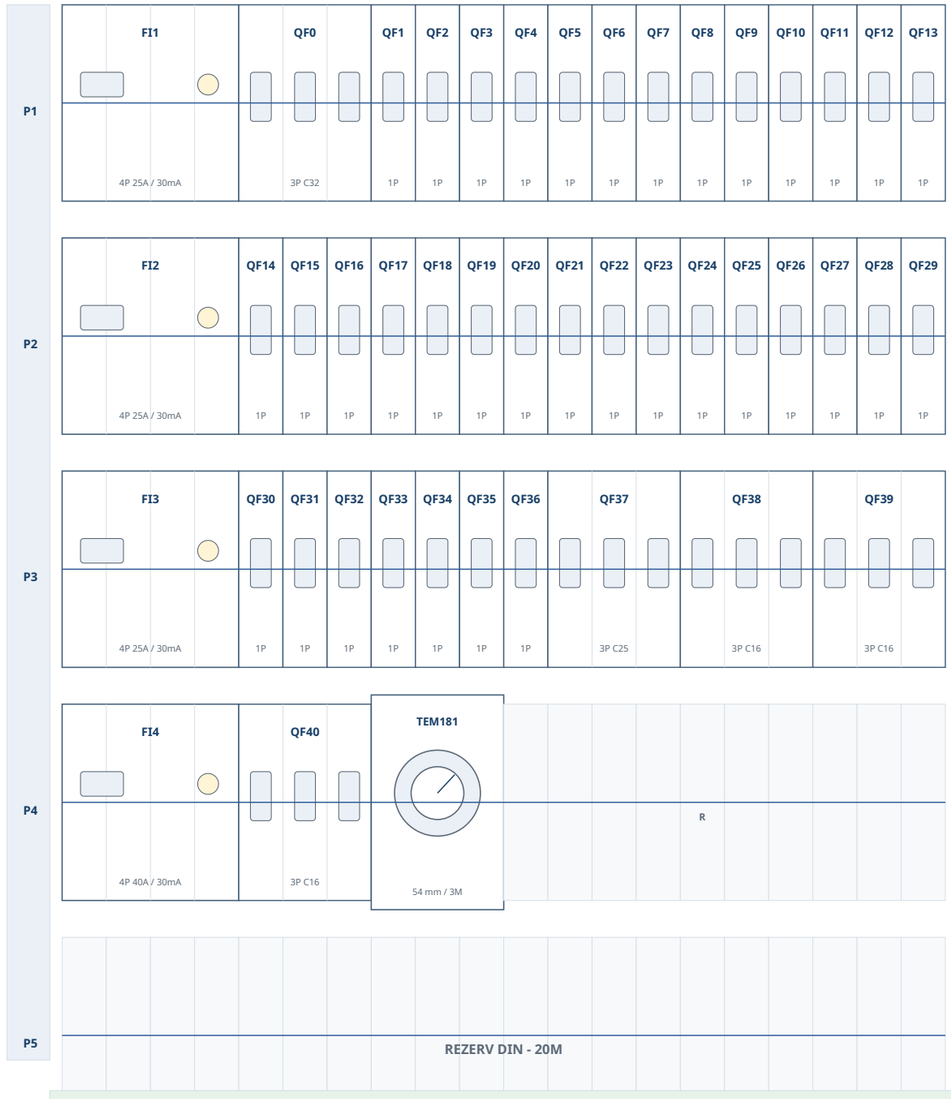

ALT KABLO GİRİŞİ + KABLO SABİTLEME KAYDI | güç ve kumanda kanalları ayrılacak

DIN koruma cihazları	**67M**
36x1P + 5x3P + 4x4P	
TEM181	**3M**
54 mm resmi katalog ölçüsü	
Toplam atanan DIN	**70M**
5x20M kapasite içinde	
Rezerv	**30M / %30**
hedef %20 üzerinde	

KATALOG ÖLÇÜ KONTROLÜ

NXB-63: 1P 18 mm / 3P 54 mm

NXL-63 4P: ~72 mm sınıfı

TEM181: 54 x 110 x 66 mm

NXC-18: ~106 x 75 x 88 mm zarf

Kaynak: CHINT / IEK resmi teknik dokümanları

TEKLED	**KOTELNAYA-ELP**	**R8**	**NTS**	**2/4**
MÜŞTERİ ÜRETİM ONAYI	1200 x 750 x 220 mm	11.08.2026	mm	SAYFA

MEKANİK DETAYLAR - KESİTLER VE MONTAJ

DETAY A - ŞAPKA / YAĞMURLUK KESİTİ

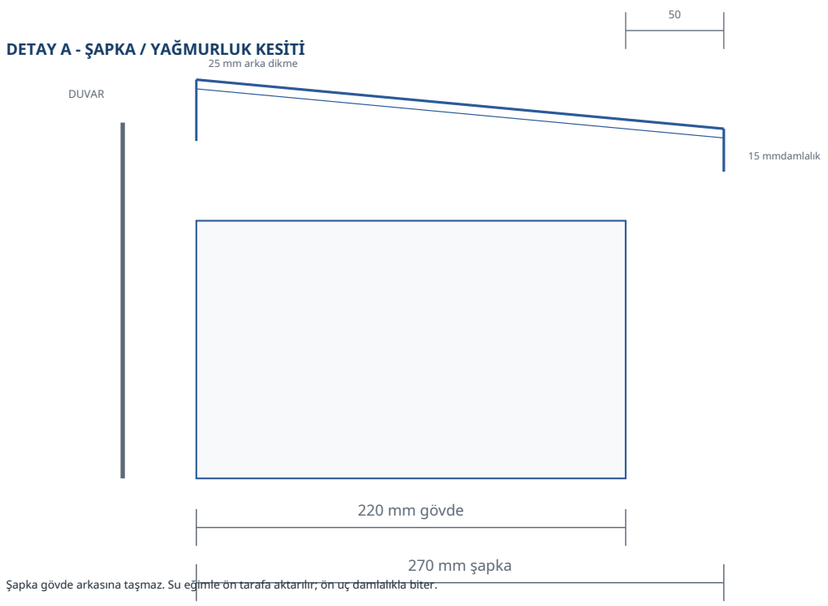

Şapka gövde arkasına taşmaz. Su eğimle ön tarafa aktarılır, ön uç damlalıkla biter.

DETAY B - DUVAR SABİTLEME

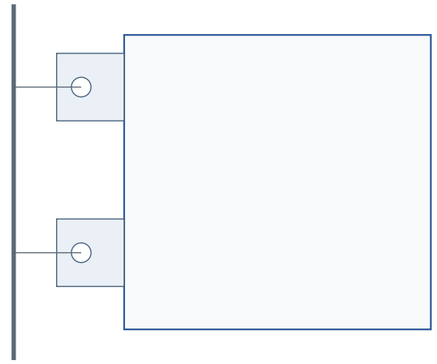

4 harici montaj kulağı; sabitleme deliği conta/IP hattının dışında kalır.

DETAY C - KAPI / CONTA / PE

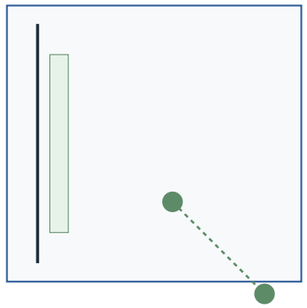

Kapı çevresel conta ile gövdeye basar.

Kapı, esnek PE örgü ile gövdeye bağlanır.

DETAY D - ALT GİRİŞ / GLAND PLAKASI / KABLO KAYDI

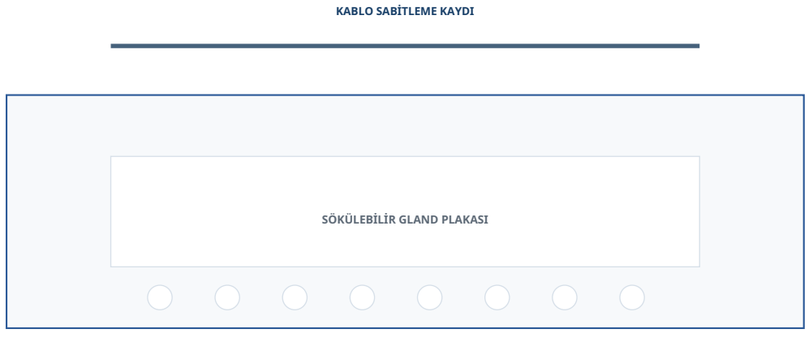

Giriş yalnız alttan. Güç ve kumanda kabloları ayrı kanallara alınır.

DERİNLİK KONTROLÜ - 220 mm GÖVDE

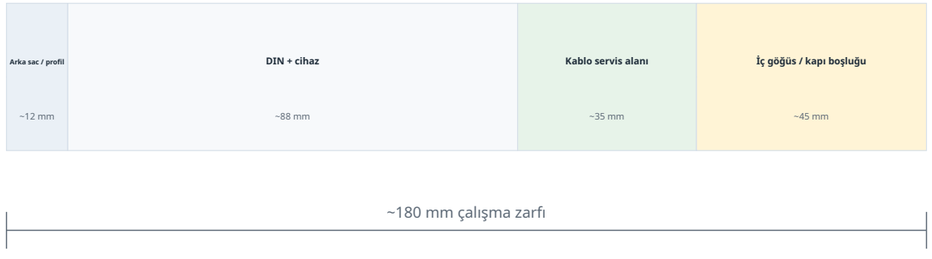

Kontrol referansı: NXC-18 baz cihaz zarfı yaklaşık 106 x 75 x 88 mm. 220 mm gövde derinliği uygundur.

TEKLED	**KOTELNAYA-ELP**	**R8**	**NTS**	**3/4**
MÜŞTERİ ÜRETİM ONAYI	1200 x 750 x 220 mm	11.08.2026	mm	SAYFA

TEKNİK ONAY ÖZETİ - BOM + QA KONTROL

Kaynak: tek hat + 11.08.2026 yeni reçete

KOD	TANIM	ADET	DURUM
814173	CHINT NXB-63 3P 32A C 6kA	1	OK
296710	CHINT NXB-63S 1P 16A C 4.5kA	14	OK
296696	CHINT NXB-63S 1P 10A B 4.5kA	9	OK
296709	CHINT NXB-63S 1P 10A C 4.5kA	2	OK
814172	CHINT NXB-63 3P 25A C 6kA	1	OK
296827	CHINT NXB-63S 3P 16A C 4.5kA	3	OK
280791	CHINT NXL-63 4P 40A 30mA AC	1	OK
280789	CHINT NXL-63 4P 25A 30mA AC	3	OK
836904	CHINT NXC-18 18A 220V AC3 1NO+1NC	1	OK
130300302_	IEK TEM181 analog timer 16A 230V DIN	1	TEYİT
296708	CHINT NXB-63S 1P 6A C 4.5kA	11	OK
593076	CHINT ND16-22D/2 sarı 230V	1	OK
593077	CHINT ND16-22D/2 yeşil 230V	1	OK
593075	CHINT ND16-22D/2 kırmızı 230V	1	OK

125A

DIN KULLANIM
70M / 100M

REZERV
30M / %30

KONTAKTÖR
NXC-18 / 1

GÖVDE
1200x750x220

R8 QA KONTROL MATRİSİ

PASS	01 Kaynak / tek hat	Devre ve proje notları referanslandı.
PASS	02 Reçete adetleri	Kontaktör 1 adet; BOM ile eşleşti.
PASS	03 DIN kapasitesi	70M kullanım / 100M kapasite.
PASS	04 Korpus derinliği	220 mm; cihaz zarfı ile uyumlu.
PASS	05 Şapka geometrisi	Duvar tipi, öne eğimli, 50 mm saçak.
PASS	06 Kapı / conta / PE	Tek kapak, conta, PE örgü.
PASS	07 Alt kablo girişi	Gland plakası + kablo kaydı.
TEYİT	08 Astronomik timer	Tek hat astronomik; reçete TEM181 analog.
TEYİT	09 Yeşil DEVREDE lambası	Tek hatta var; reçetede ekstra kalem yok.
TEYİT	10 1-0-2 seçici(ler)	Tek hat ister; reçetede kalem/adet yok.

KAYNAK / DOĞRULAMA

Proje: KOTELNAYA-ELP tek hat ve proje notları (kullanıcı dosyası).

Reçete: 11.08.2026 yeni BOM - KOTELNAYA-ELP (260811 akkonul erk. yrd).

Cihaz ölçüleri: CHINT NXB-63 / NXL-63 / NXC resmi dokümanları; IEK TEM181 resmi katalog.

MÜŞTERİ ONAYI

AD / FİRMA	TARİH	İMZA / KAŞE

Onay sonrası açık teknik maddeler reçeteye/imalat evrakına işlenecektir.