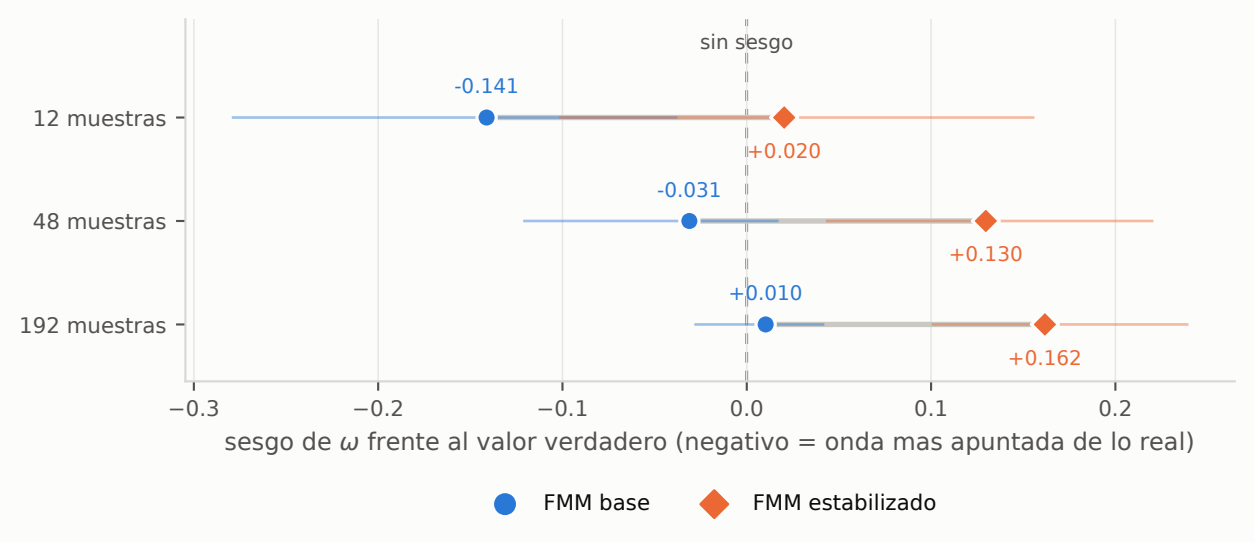
sin sesgo
-0.141
+0.020
-0.031
+0.130
+0.010
+0.162
12 muestras
48 muestras
192 muestras
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
sesgo de ω frente al valor verdadero (negativo = onda mas apuntada de lo real)
FMM base
FMM estabilizado