案件 「岐阜県土岐市妻木町蓄電所」

・ 77kV 妻木変電所まで約 75m 、変電所に隣接した系統アクセスに優れる候補地です
・浸水・液状化・地すべりの該当なし／市街化調整区域外（机上 DD 2026/10/20 時点）

内容	
住所	岐阜県土岐市妻木町（地番確認中） 座標 35.3100, 137.1736
連系出力・容量	1,990kW / 7,521kWh （想定）
地目	山林（航空写真より・登記地目確認中）
最寄り変電所	妻木変電所 77/6.6kV （約 75m ） 空容量 9MW ／変電所スコア A
案件リスク	北側に土砂災害警戒区域（土石流）が隣接 森林法・埋蔵文化財の確認要
ステータス	机上 DD 完了、接続検討 未申込
地権者同意	確認中
土地契約	確認中
連系予定	**接続検討回答後に確定**



航空写真（国土地理院 シームレス空中写真）赤丸＝候補地点


投資サマリ 販売額確定後に収支シミュレーター v1.47 にて算定（初期投資・利回り・ IRR ・回収年数）

Confidential and Proprietary,
PowerX, Inc.

Appendix　机上 DD 結果（ハザード・許認可・系統）

項目	判定
浸水（洪水・内水・高潮・津波）	該当なし
土砂災害警戒区域（土石流）	**地点は区域外／北側に隣接（約 10m ）**
急傾斜地（警戒・特別警戒）	地点は区域外／北 約 200 〜 300m
地すべり・大規模盛土	該当なし
液状化	液状化しにくい（丘陵）
地震（ 30 年・震度 6 弱以上）	2.7% （地盤良好 AVS30=407m/s ）
都市計画	非線引き都市計画区域・用途地域なし
自然公園	該当なし
条例（蓄電池規制）	土岐市・岐阜県とも収録なし
変電所スコア（系統 80 ＋近接 20 ）	**69 点／ 100 点（ランク A ）**

※ 要確認：①用地の筆と土石流警戒区域の重なり　②森林法（地域森林計画対象民有林・保安林）
③埋蔵文化財包蔵地（美濃焼の古窯跡が多い地域）　④接道・搬入路　⑤開発許可（ 3,000 ㎡以上）
※ 出典：国交省 不動産情報ライブラリ、国土地理院、 J-SHIS （ 2020 年版）、変電所スコアリング v1 。
自動判定はスクリーニング補助であり、最終確認は各行政窓口・現地で行う。

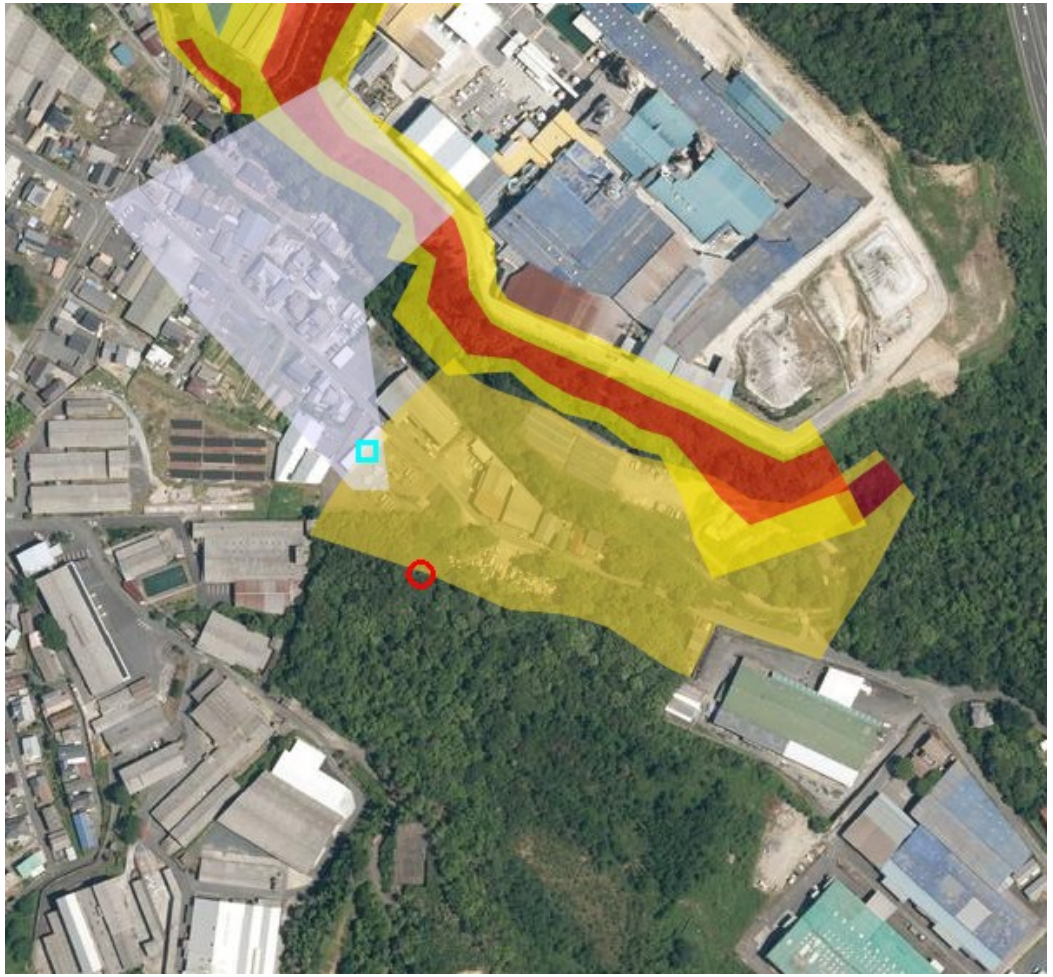

黄＝土砂災害警戒区域（土石流）、赤＝特別警戒区域、薄紫＝急傾斜地崩壊危険箇所
赤丸＝候補地点、水色四角＝妻木変電所（重ねるハザードマップ）

Confidential and Proprietary,
PowerX, Inc.