


Агрегат насосный
ГДМ75
Рекомендуемая схема обвязки

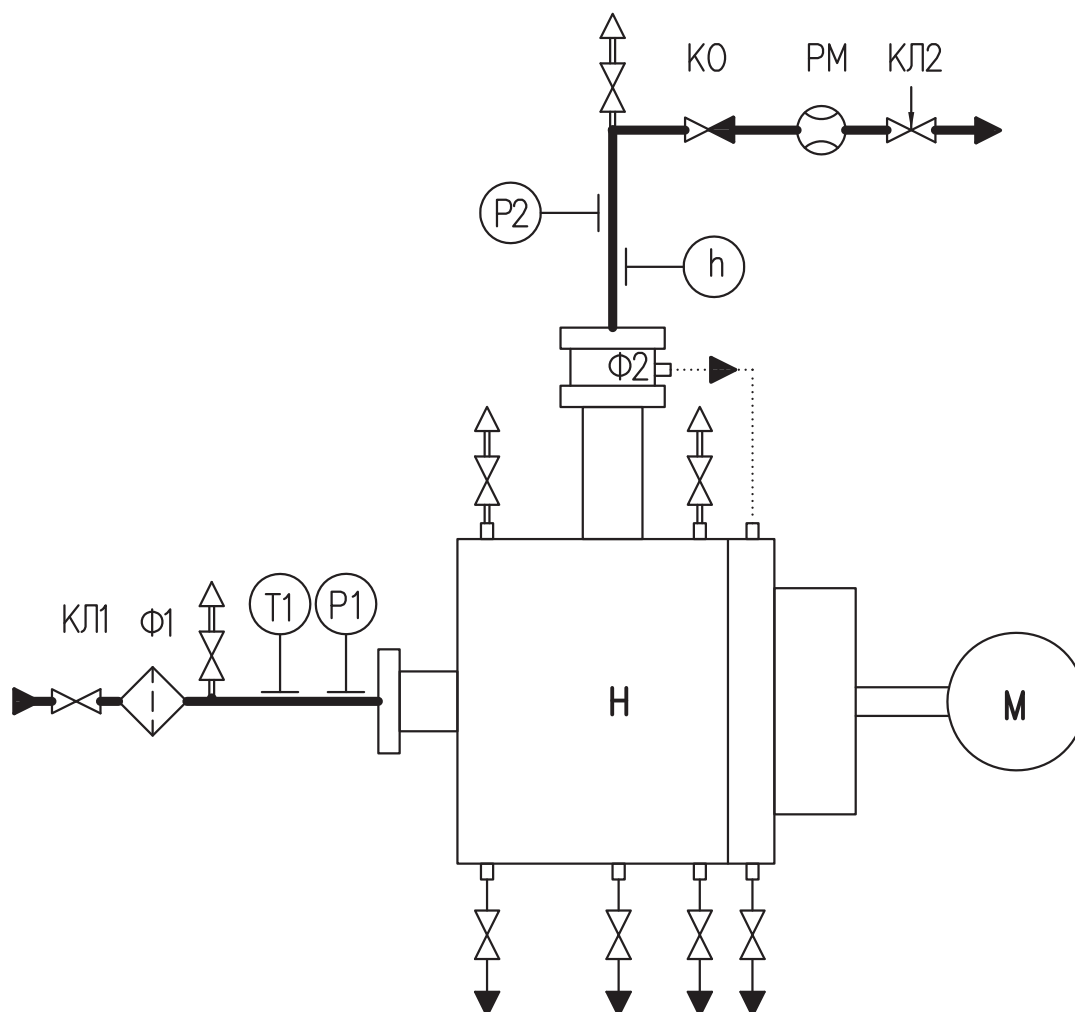

— Основной контур
 == Сдвукa
 — Слив
 Охлаждение магнитной муфты
 и смазки подшипника

КЛ1 — клапан запорный
 КЛ2— клапан регулирующий
 КО — клапан обратный
 М — электродвигатель
 Н — насос
 Ф1, Ф2 — фильтры
 h — сигнализатор уровня жидкости
 РМ — расходомерное устройство
 Р1 — давление на входе
 Р2 — давление на выходе
 Т1 — температура жидкости
 на входе