


Агрегат насосный
ГДМ15-01
Рекомендуемая схема обвязки

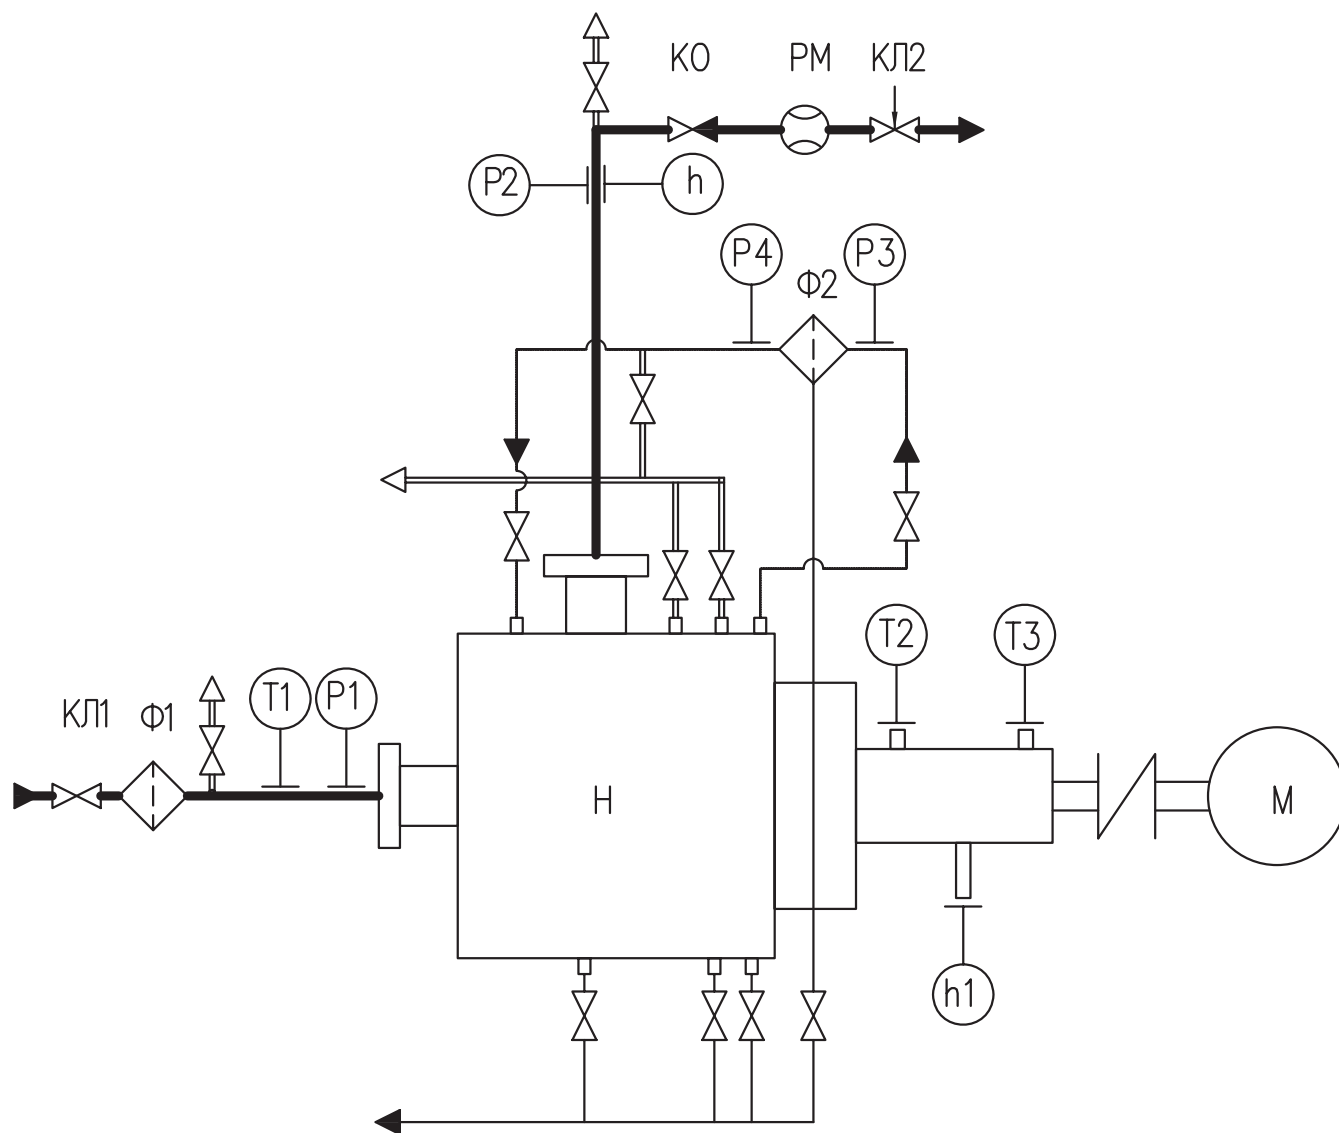

— Основной контур
== Сдув

--- Сброс из камеры гидропасты
— Смазка и охлаждение подшипников насоса
— Слив

КЛ1 — клапан запорный

КЛ2 — клапан регулирующий

К0 — клапан обратный

М — электродвигатель

Н — насос

Ф1, Ф2 — фильтр

h — сигнализатор уровня

h1 — сигнализатор появления
жидкости в корпусе привода

РМ — расходомерное устройство

Р1 — давление на входе в насос

Р2 — давление на выходе из насоса

Р3, Р4 — контроль перепада давления
на фильтре

Т1 — температура жидкости на входе в насос

Т2, Т3 — температура подшипников привода