


Агрегат насосный
ГДМ54–01
Рекомендуемая схема обвязки

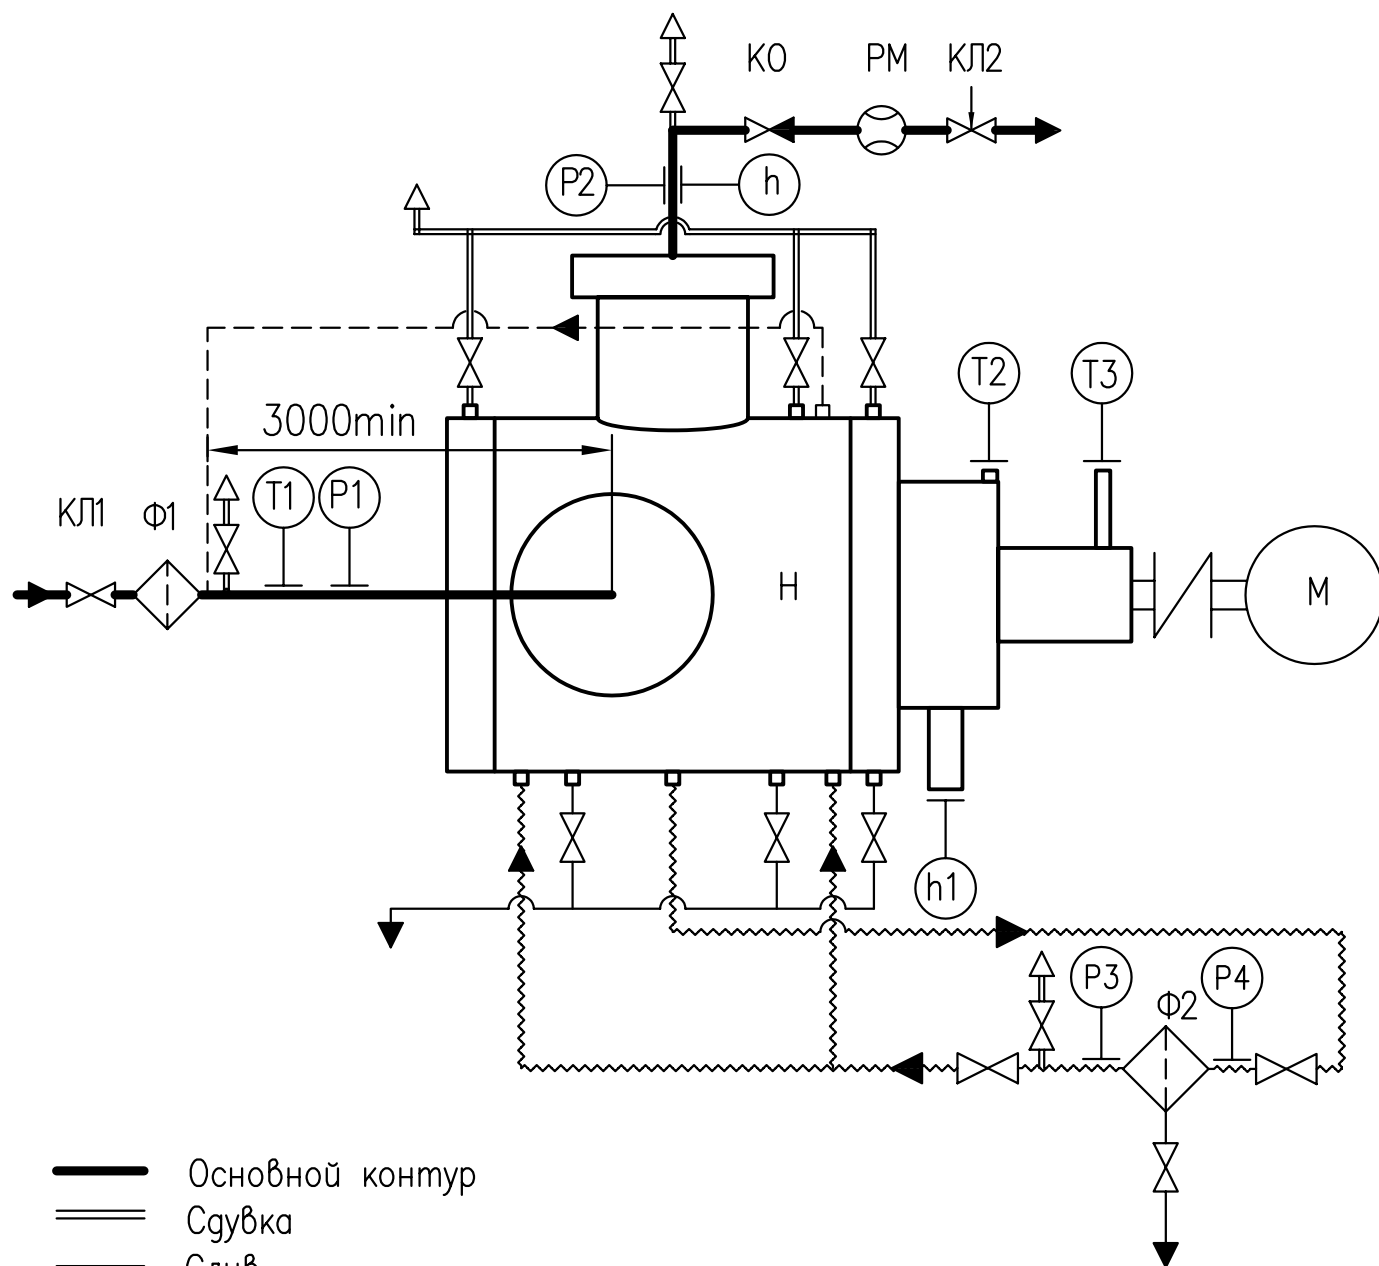

- Основной контур
- == Сдвукa
- Слив
- ~~~~ Охлаждение магнитной муфты и смазки подшипников
- Сброс жидкости из камеры разгрузки

КЛ1 — клапан запорный
 КЛ2— клапан регулирующий
 КО — клапан обратный
 М — электродвигатель
 Н — насос
 Ф1, Ф2 — фильтры
 h — сигнализатор уровня
 h1 — сигнализатор появления жидкости в корпусе привода

PM — расходомерное устройство
 P1 — давление на входе
 P2 — давление на выходе
 P3, P4 — контроль перепада давления на фильтре
 T1 — температура жидкости на входе
 T2, T3 — температура подшипников привода