


Агрегат насосный  
ГДМ4-02  
Рекомендуемая схема обвязки

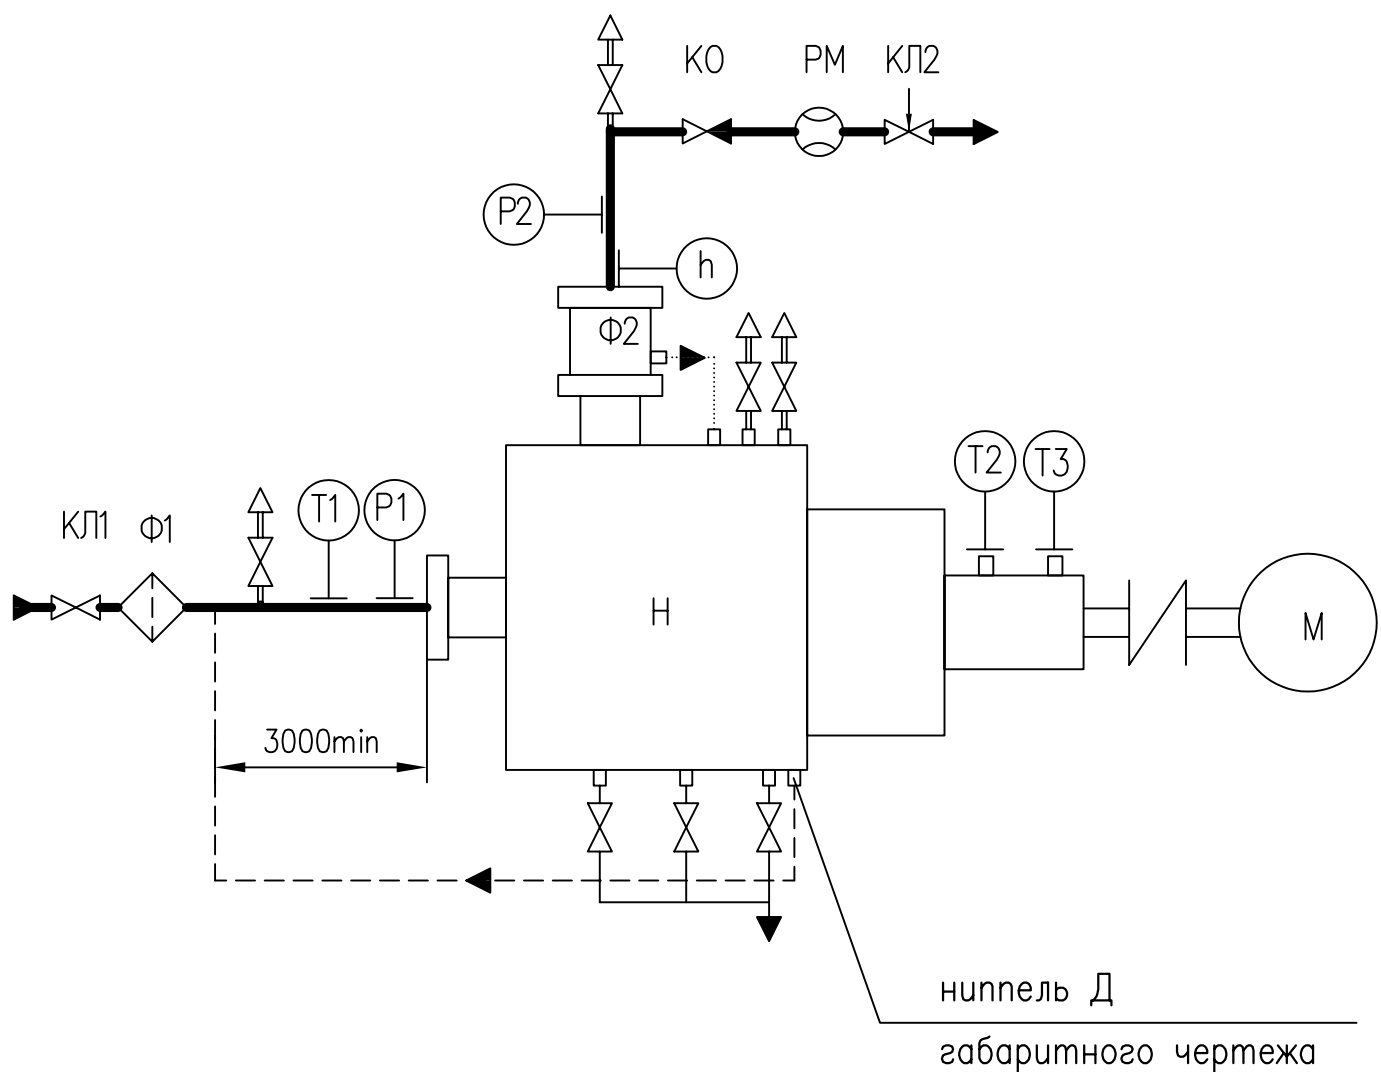

- Основной контур
- == Сдвух
- Слиф
- ..... Охлаждение магнитной муфты и смазки подшипника
- Сброс жидкости из камеры разгрузки

- КЛ1 — клапан запорный
- КЛ2 — клапан регулирующий
- КО — клапан обратный
- М — электродвигатель
- Н — насос
- Ф1, Ф2 — фильтры
- h — сигнализатор уровня
- РМ — расходомерное устройство
- Р1 — давление на входе
- Р2 — давление на выходе
- Т1 — температура жидкости на входе
- Т2, Т3 — температура подшипников привода