


Агрегат насосный
ГДМ15-06
Рекомендуемая схема обвязки

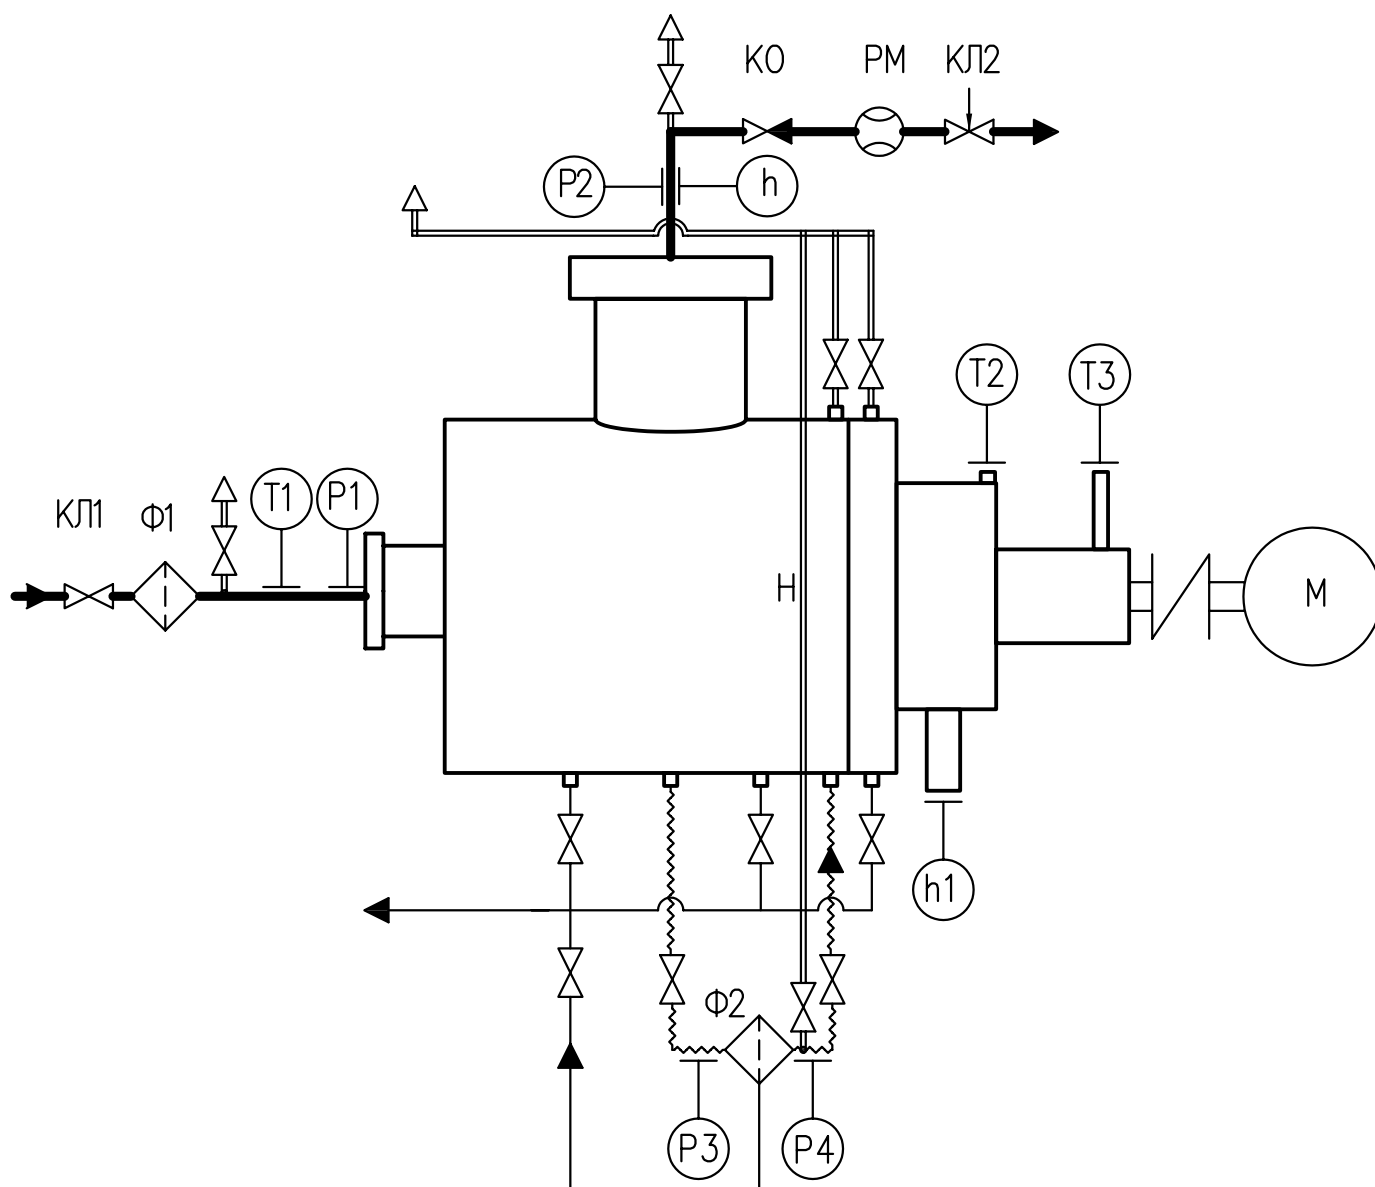

- Основной контур
- Сдувка
- Слив
- Охлаждение магнитной муфты и смазки подшипников

КЛ1 — клапан запорный
КЛ2 — клапан регулирующий

КО — клапан обратный

М — электродвигатель

Н — насос

Ф1, Ф2 — фильтры

h — сигнализатор уровня

h1 — сигнализатор появления жидкости в корпусе привода

PM — расходомерное устройство

P1 — давление на входе

P2 — давление на выходе

P3, P4 — контроль перепада давления на фильтре

T1 — температура жидкости на входе

T2, T3 — температура подшипников привода