


Агрегат насосный  
ГДМ21–0311  
Рекомендуемая схема обвязки

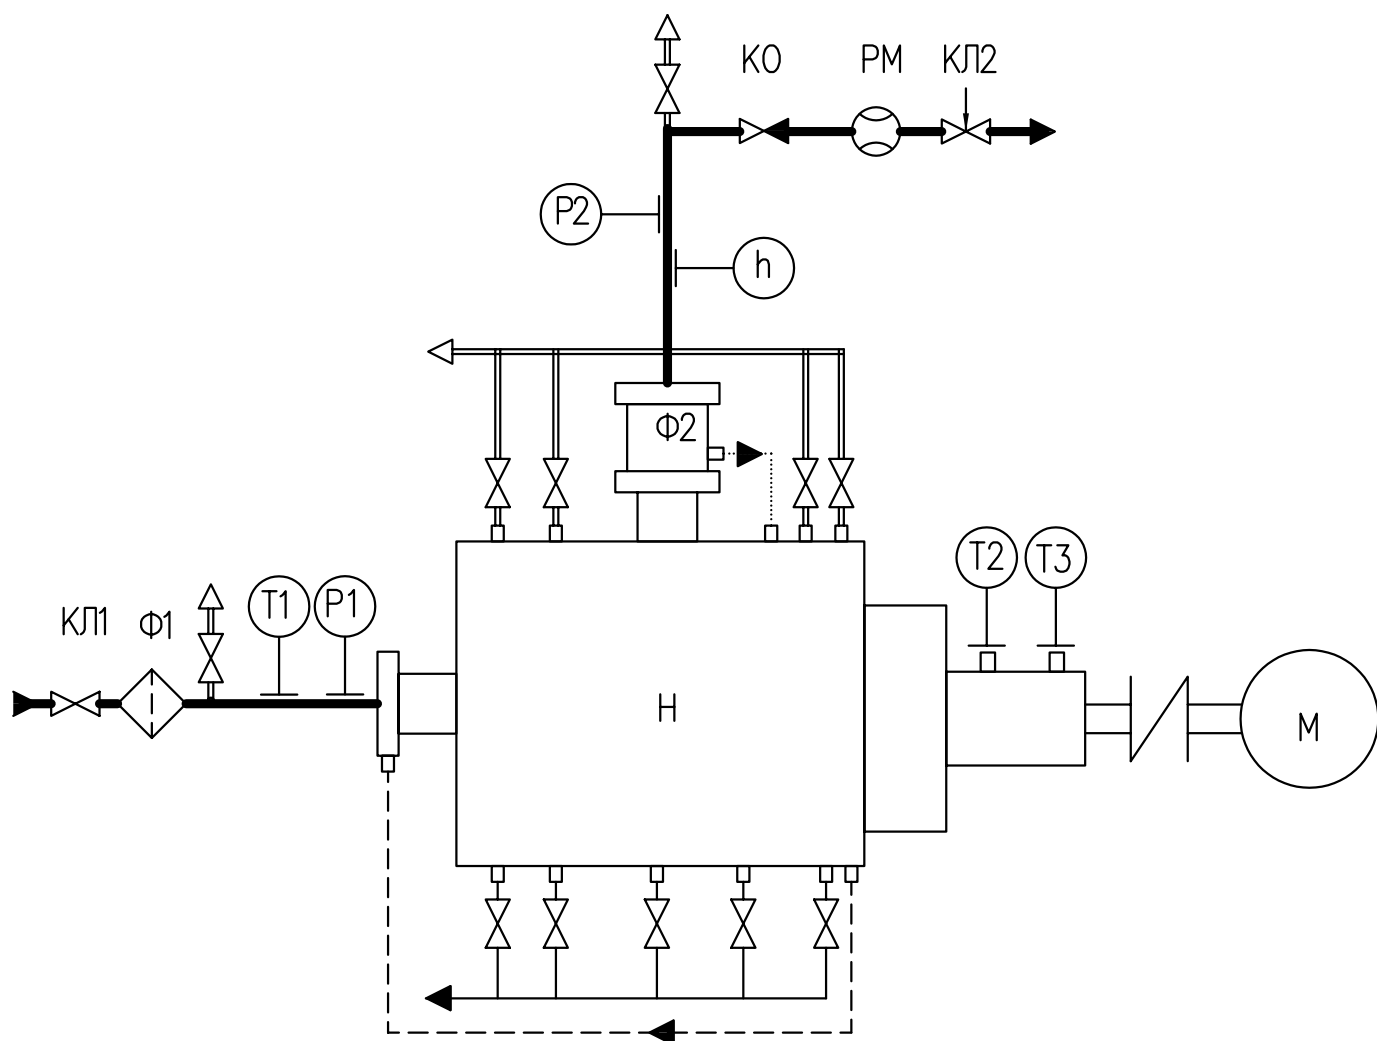

- |              |  |  |
|--------------|--|--|
| <b>—</b>     | Основной контур                                | КЛ1 — клапан запорный                    |
| <b>==</b>    | Сдувка   | КЛ2 — клапан регулирующий                |
| <b>—</b>     | Слив   | КО — клапан обратный                     |
| <b>.....</b> | Охлаждение магнитной муфты и смазки подшипника | М — электродвигатель                     |
| <b>----</b>  | Сброс жидкости из камеры разгрузки             | Н — насос                                |
|              |  | Ф1, Ф2 — фильтры                         |
|              |  | h — сигнализатор уровня                  |
|              |  | РМ — расходомерное устройство            |
|              |  | P1 — давление на входе                   |
|              |  | P2 — давление на выходе                  |
|              |  | T1 — температура жидкости на входе       |
|              |  | T2, T3 — температура подшипников привода |