


Агрегат насосный
ГДМ4—021
Рекомендуемая схема обвязки

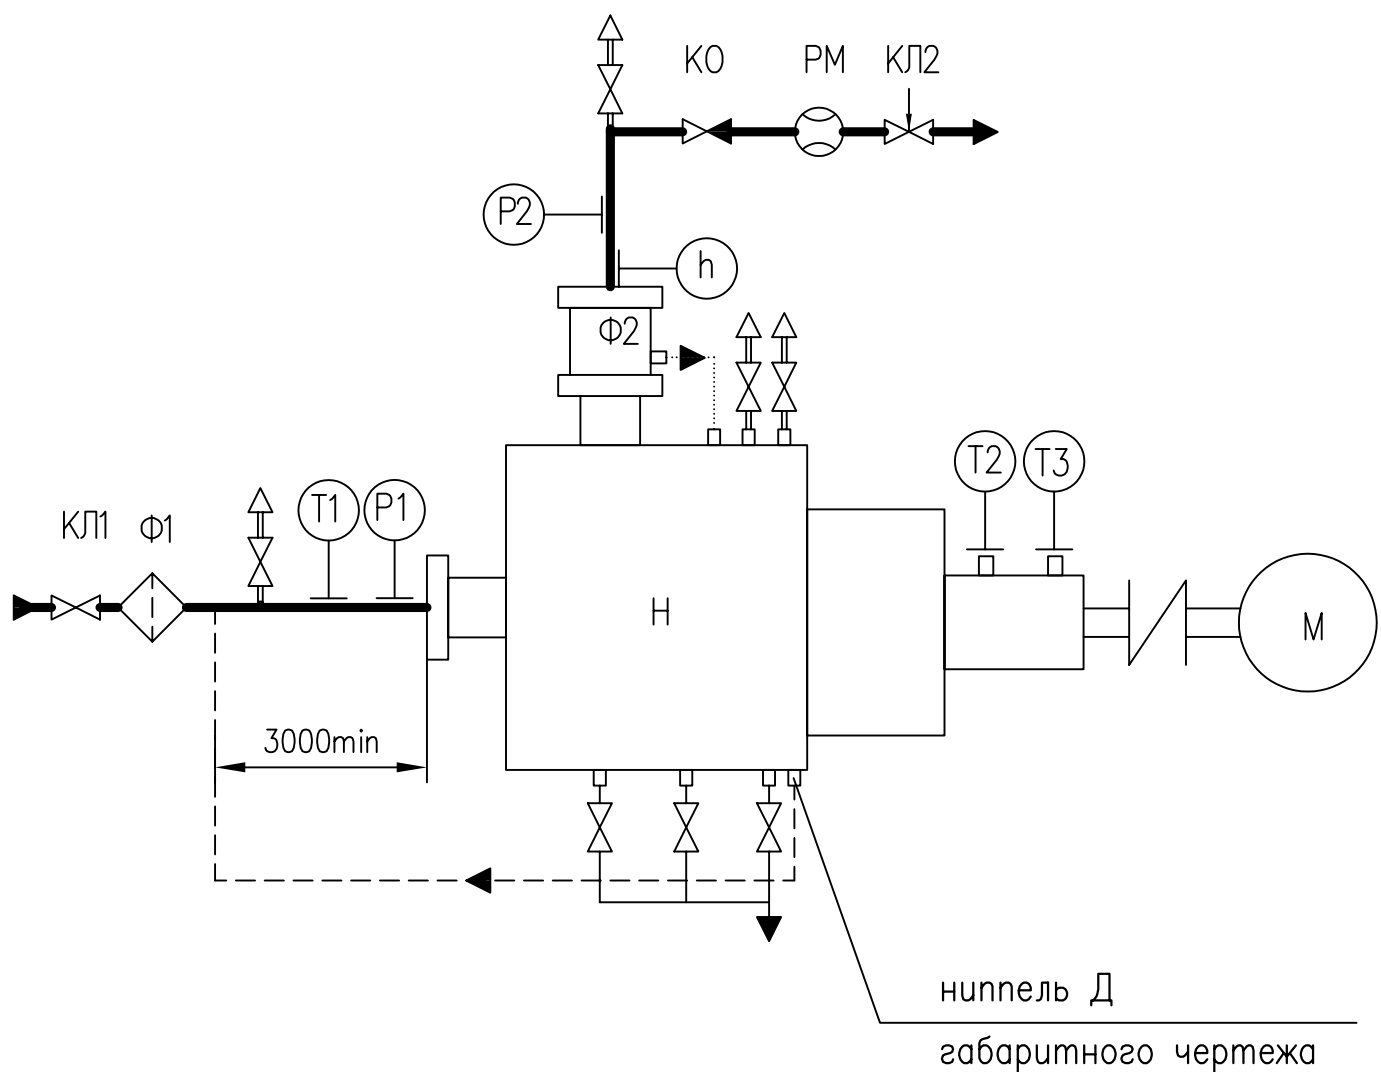

- Основной контур
- == Сдвукa
- Слиv
- Охлаждение магнитной муфты и смазки подшипника
- Сброс жидкости из камеры разгрузки

- КЛ1 — клапан запорный
- КЛ2— клапан регулирующий
- К0 — клапан обратный
- М — электродвигатель
- Н — насос
- Ф1, Ф2 — фильтры
- h — сигнализатор уровня
- РМ — расходомерное устройство
- Р1 — давление на входе
- Р2 — давление на выходе
- Т1 — температура жидкости на входе
- Т2,Т3 — температура подшипников привода