


Агрегат насосный

ГДМ4-011

рекомендуемая схема обвязки

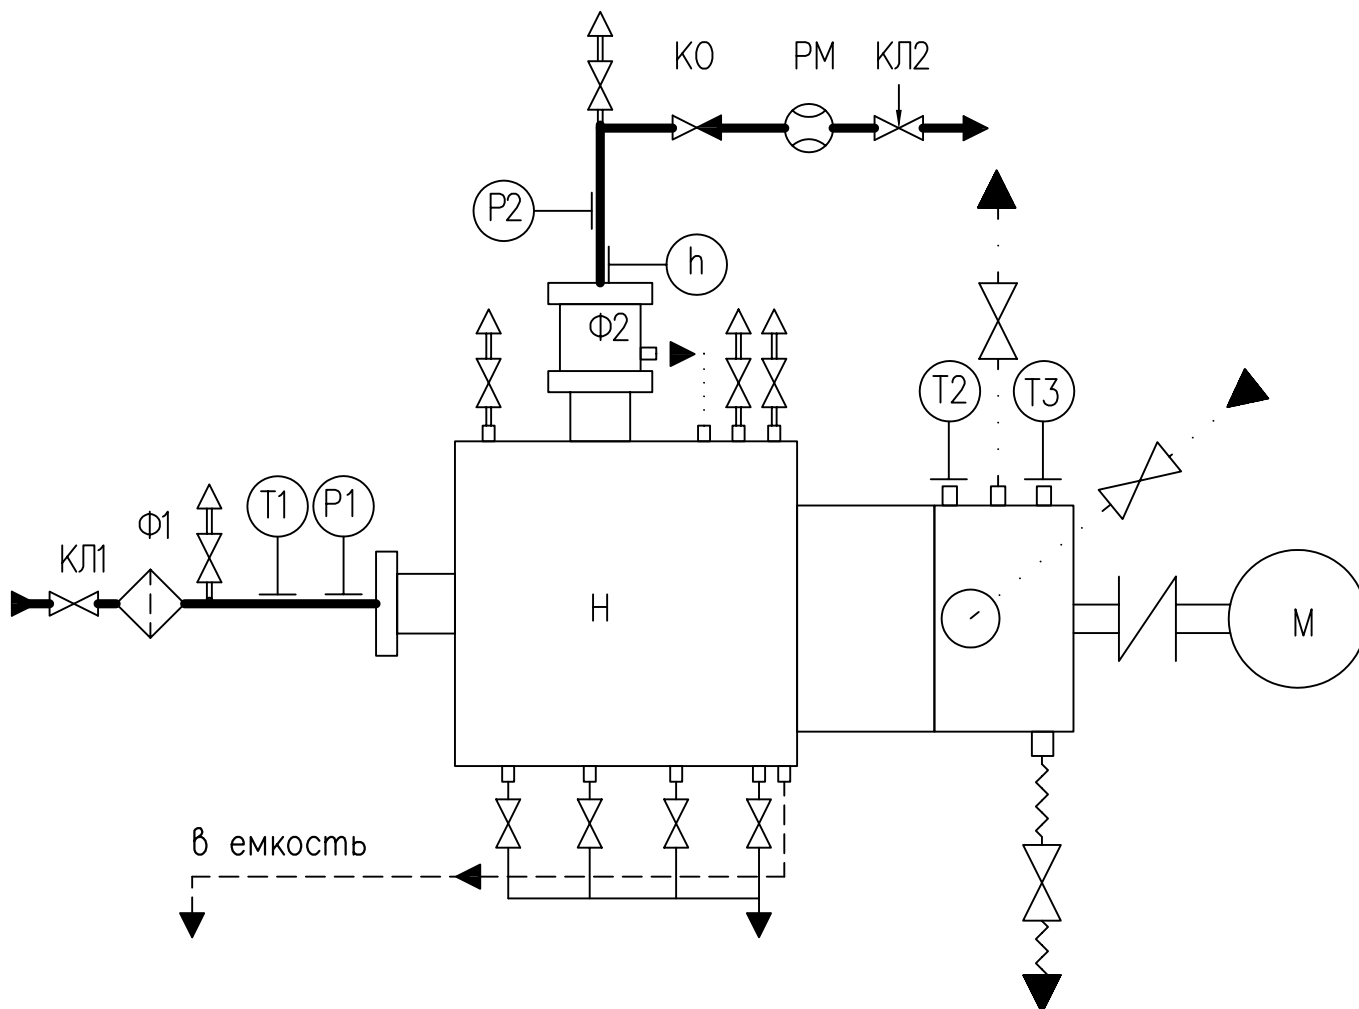

- | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| | Основной контур | | Сброс из камеры разгрузки |
| | Сдвуха | | Подвод и отвод охлаждающей жидкости |
| | Слив | | Слив охлаждающей жидкости |
| | Охлаждение магнитной муфты и смазки подшипника | | |

КЛ1 – клапан запорный
 КЛ2 – клапан регулирующий
 КО – клапан обратный
 М – электродвигатель
 Н – насос
 Ф1, Ф2 – фильтры

РМ – расходомерное устройство
 P1 – давление на входе
 P2 – давление на выходе
 T1 – температура жидкости на входе
 T2, T3 – температура подшипников привода