


Агрегат насосный
ГДМ 4-082
рекомендуемая схема обвязки

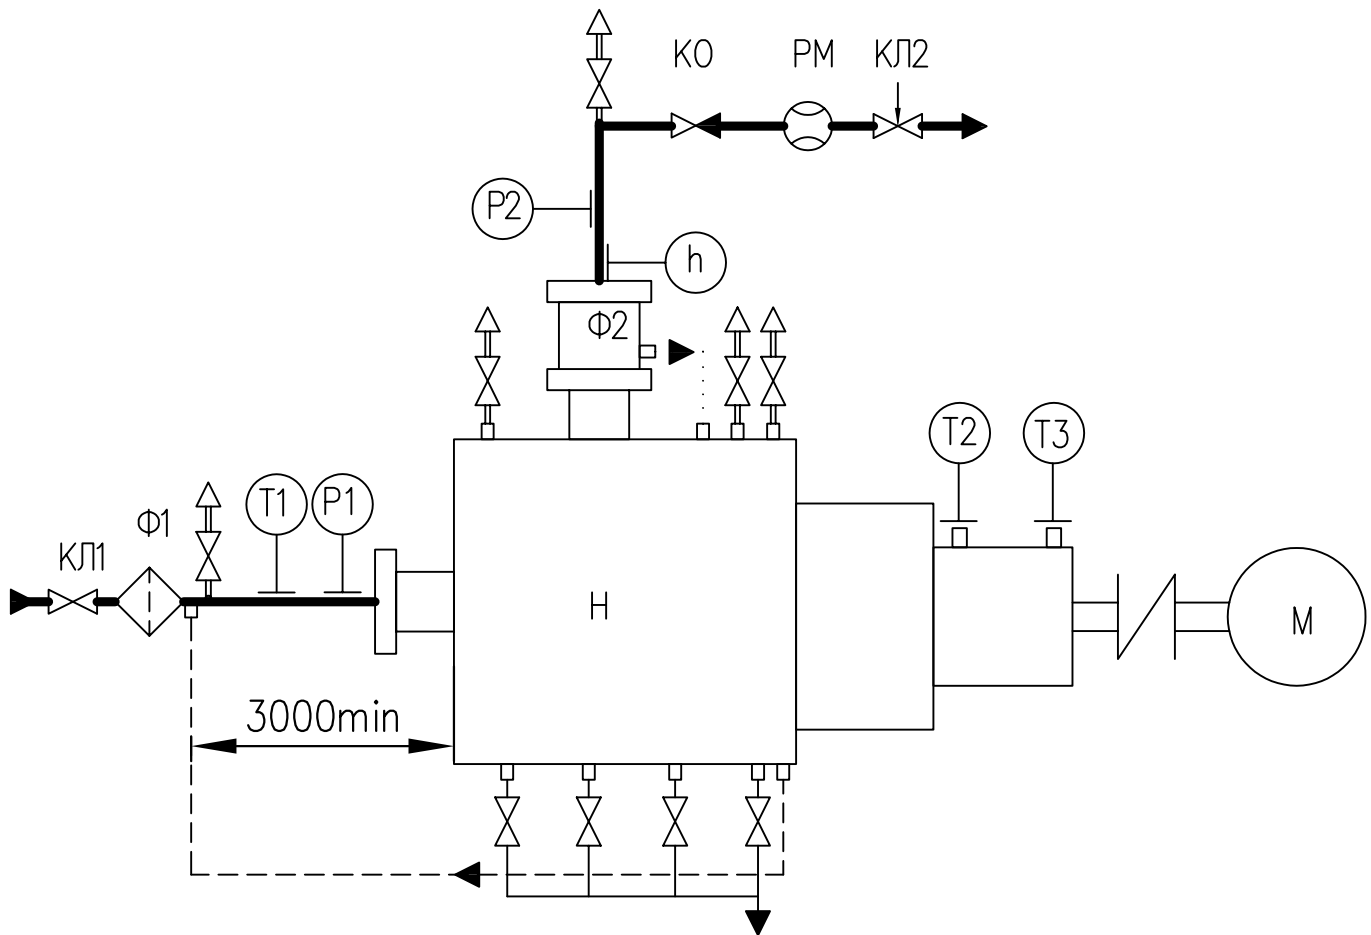

	Основной контур		Сброс из камеры разгрузки
	Сдвуха		Подвод и отвод охлаждающей жидкости
	Слив		Слив охлаждающей жидкости
	Охлаждение магнитной муфты и смазки подшипника		

КЛ1 – клапан запорный
 КЛ2 – клапан регулирующий
 КО – клапан обратный
 М – электродвигатель
 Н – насос
 Ф1, Ф2 – фильтры

РМ – расходомерное устройство
 P1 – давление на входе
 P2 – давление на выходе
 T1 – температура жидкости на входе
 T2, T3 – температура подшипников привода