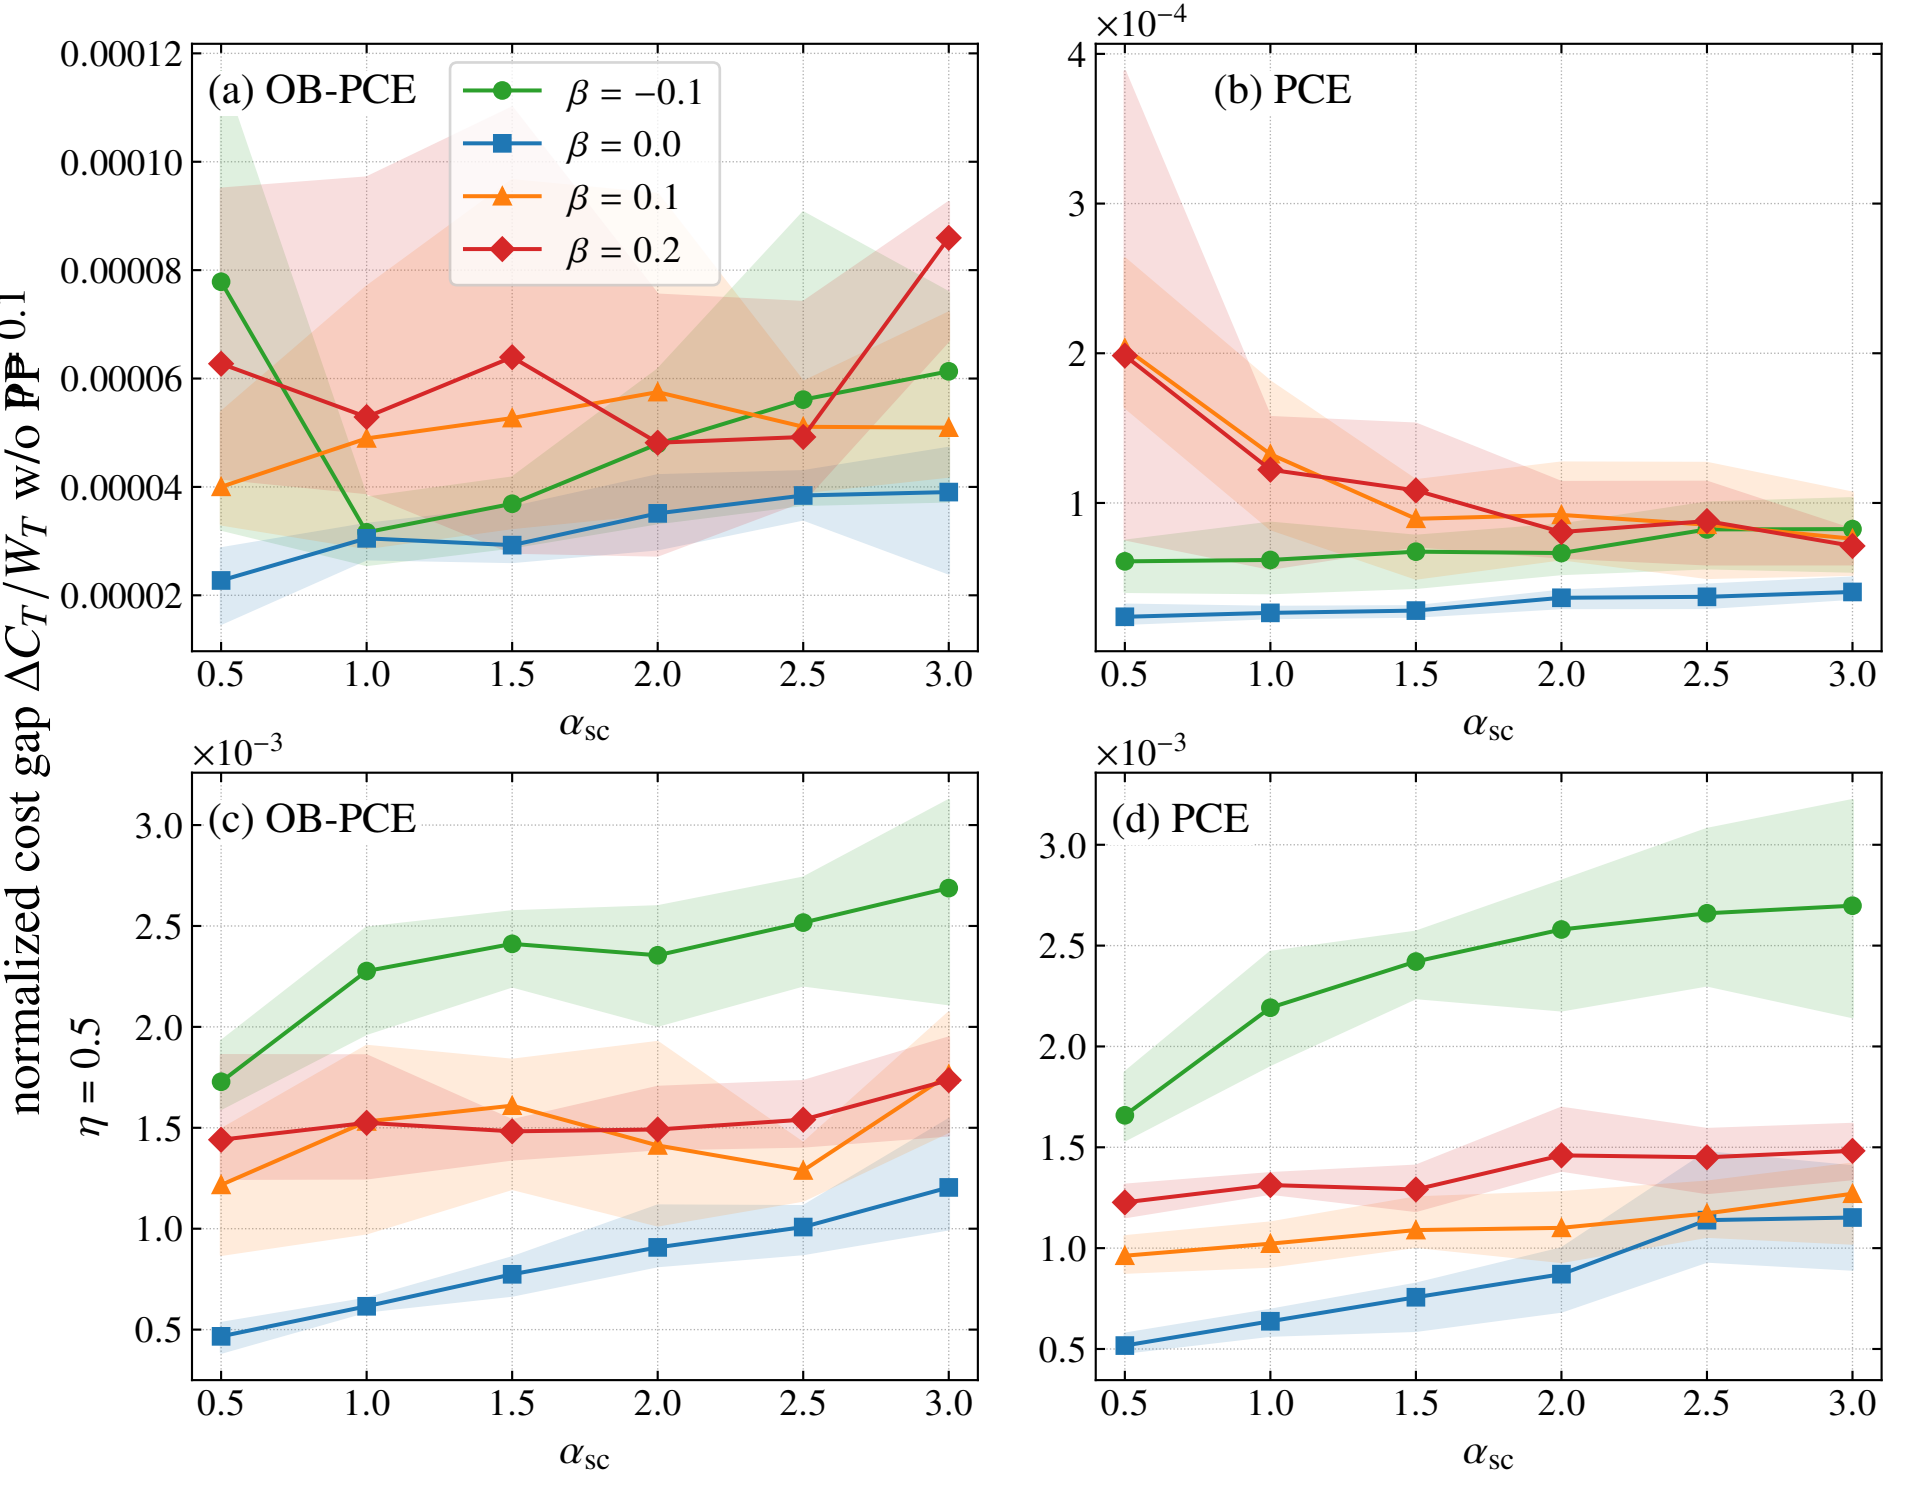
(a) OB-PCE
(b) PCE
(c) OB-PCE
(d) PCE
$\beta = -0.1$
$\beta = 0.0$
$\beta = 0.1$
$\beta = 0.2$
normalized cost gap $\Delta C_T / W_T$ w/o PP
$\eta = 0.5$
α_{sc}
$\times 10^{-4}$
$\times 10^{-3}$
0.00012
0.00010
0.00008
0.00006
0.00004
0.00002
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4
3
2
1