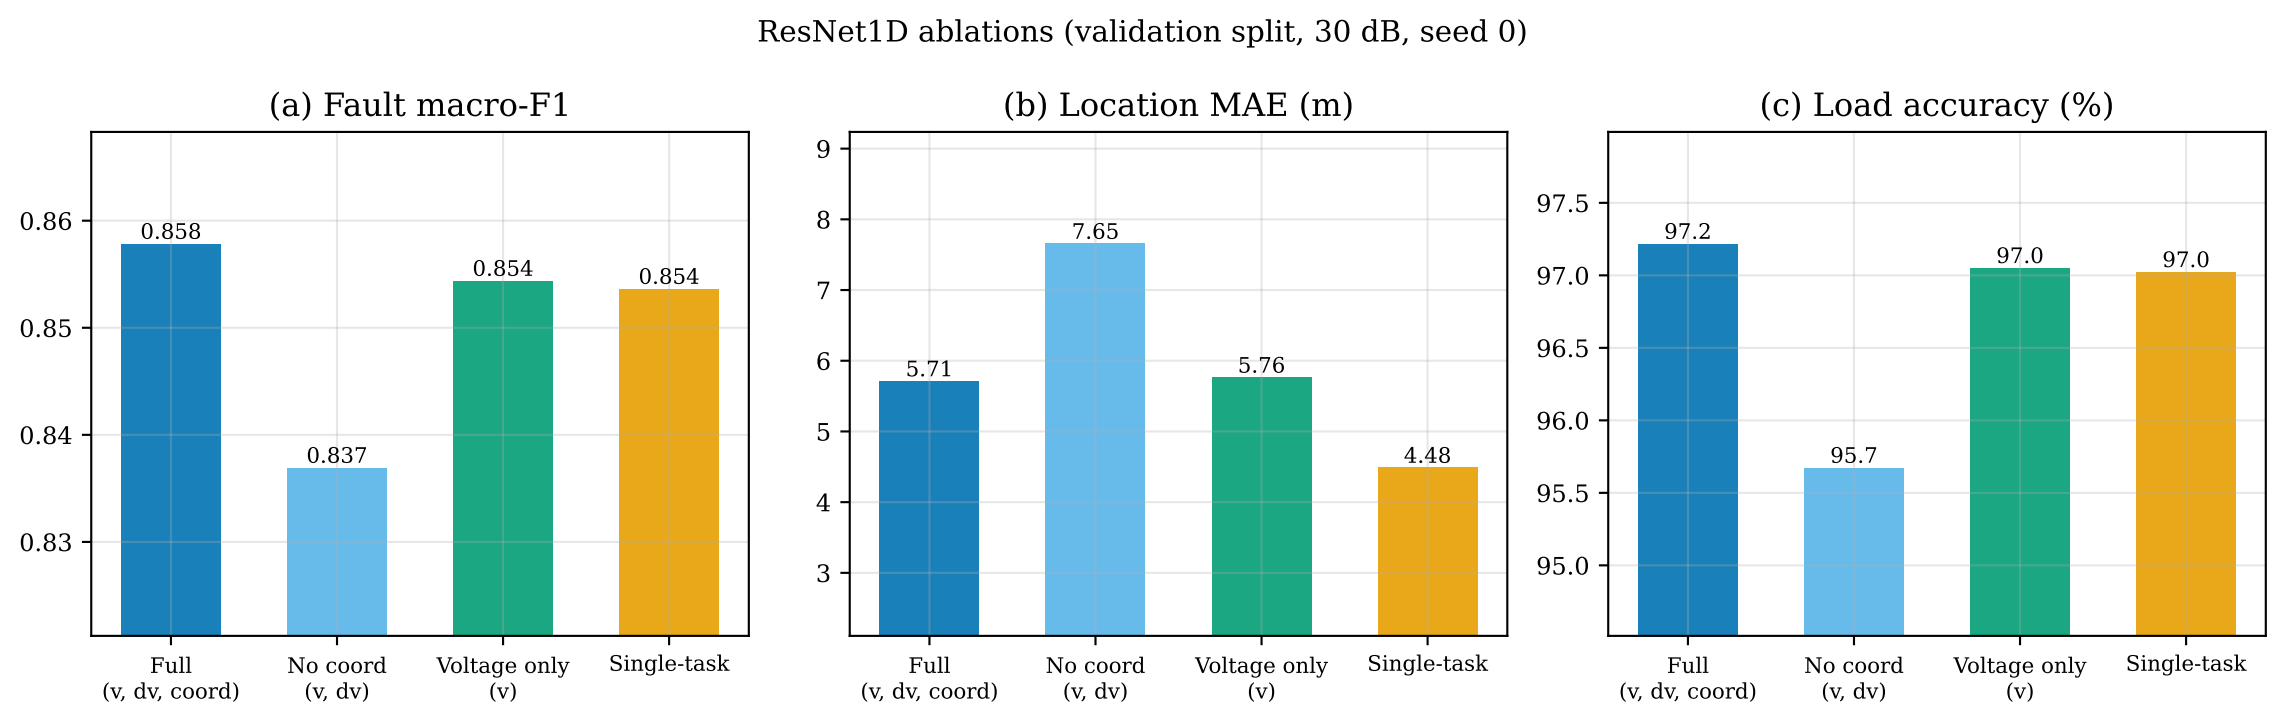
ResNet1D ablations (validation split, 30 dB, seed 0)
(a) Fault macro-F1
0.858
0.837
0.854
0.854
0.86
0.85
0.84
0.83
Full (v, dv, coord)
No coord (v, dv)
Voltage only (v)
Single-task
(b) Location MAE (m)
5.71
7.65
5.76
4.48
9
8
7
6
5
4
3
(c) Load accuracy (%)
97.2
95.7
97.0
97.0
97.5
97.0
96.5
96.0
95.5
95.0