

KC桌面——外资精译

印度工业与基础设施

电气化印度：上一轮周期 vs.

本轮周期——虽不便宜，但未来三年短缺不会消失……

我们认为印度电力板块是一个结构性而非周期性故事，但该板块的交易表现更像空调股——夏季前买入，季风季前卖出。该板块在2024年中见顶，此后需求放缓，接下来20个月同比增长约1%。今年，该板块获得了新的提振，原因包括：a) 天气，b) 能源安全，c) 数据中心。在本报告中，我们审视需求、供给、现货市场和估值指标，以判断当前所处的周期位置。关键图表——图表1、图表4、图表5、图表9、图表13、图表14。

- 现货市场指标——当我们剔除太阳能时段进行去平均化后，短缺变得明显：如果从总量角度看，4-5月现货电价为3.8卢比/千瓦时，显著低于2023年高点。买卖比也低于1。但当我们按时段去平均化后，晚间短缺似乎只会随时间加剧。早间与晚间电价价差现已达7卢比/千瓦时（且仍在上升），而过去十年这一价差几乎为零。这对电池储能而言是完美的套利机会。晚间买卖比也在持续攀升——例如，今年夏季月份为2.2倍，而2020年为0.5倍。
- 需求——终于有所缓解，长期维持1倍GDP乘数的观点：过去两年，我们关于电力需求为实际GDP 1倍乘数的预测面临诸多质疑，因为FY26需求仅增长约1%。如今，在低基数和支持性天气（降雨预报低于正常水平）下，我们认为今年6%的需求增长假设现在看来也偏保守。投资者通常会在夏季后卖出电力股，但这次我们预计下半年需求增长将持续表现更好。电气化与能源安全是全球性主题，我们认为这是一个结构性故事。
- 供给——未来三年晚间短缺持续的可能性很高：上一轮周期出现供给过剩，事实上2012年约有100吉瓦火电在建（相当于当时火电装机容量的约75%），而本轮周期目前仅有约40吉瓦在建——仅占当前火电装机容量的约16%。此外，未来三年我们可能仅增加约15吉瓦火电容量，而即使按6%的增长假设，晚间电力需求预计累计增长约50吉瓦。因此，除非在这三年内每年增加约15吉瓦的电池储能，否则我们看不到晚间电力短缺如何解决。去年有很多BESS招标，但其中大部分是小玩家的激进投标——而自那以来BESS价格和卢比/美元汇率都已变得不利——因此我们预计其中许多项目将无法落地。
- 估值——不再便宜，但可在回调时加仓：国有公用事业股在市盈率（NTPC 13倍，Power Grid 15倍 vs. 全球18倍）和EV/EBITDA（NTPC 9倍，Power Grid 9倍 vs. 全球11倍）上仍比全球同业便宜。另一方面，印度私营公用事业股溢价显著，但我们将在回调时买入火电股。

我们维持对该板块的结构性看多立场——电气化是全球大趋势，对印度（缺乏油气资源）而言比任何其他国家都更重要。中期来看，未来三年也几乎没有火电厂投产，因此我们预计非太阳能时段的电力短缺将持续（尽管有BESS的推动）。我们的偏好仍是非太阳能电力（火电-核电-电池储能），而非太阳能。

目标价变动/预测变动以粗体显示 O - 跑赢大盘，M - 与大盘同步，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖
来源：彭博，Bernstein预测与分析。

投资启示

我们继续看好投资印度电力板块的国有公司——NTPC是我们的首选。其次是ReNew，该公司已提出私有化收购要约，我们预计要约价将上调。除此之外，我们看好电力贷款机构（偏好PFC而非REC），但它们风险较高，在我们看来更像交易性机会（非核心持仓）。在私营火电方面，Adani Power曾是我们覆盖范围内的首选股，但涨幅过快——因此我们更看好JSW Energy。随着近期融资，其债务问题已解决，KSK扩建期权变得更加现实。

此前报告

2026年5月——印度能源安全：战争的5个后果……从邻国吸取教训……

2026年3月——印度电力：电气化不再是选项——对四家公用事业公司启动覆盖

2026年1月——印度电力：2026年展望……从能源转型到能源增加……

2024年6月——电气化印度：电力需求……我们的长期观点

2024年3月——电气化印度：上一轮周期 vs. 本轮周期——何时逃离？

详情

我们的偏好排序

图表1：偏好排序摘要


来源：彭博（截至2026年6月10日），Bernstein分析与预测

1) 现货市场指标——非太阳能时段困境加剧……

而整体平均数据看起来并不乐观……

电力交易所的趋势是印度电力板块供需动态的最早期指标。虽然它们仅处理7-8%的电力交易量，但反映了边际电力需求。如果看图表2，总量层面的买卖比——我们看到卖单多于买单，现货市场均价虽高于过去十年，但低于FY23高点。

图表2：交易所：买卖比已从此前水平回落，表明紧张的供需状况有所缓解……

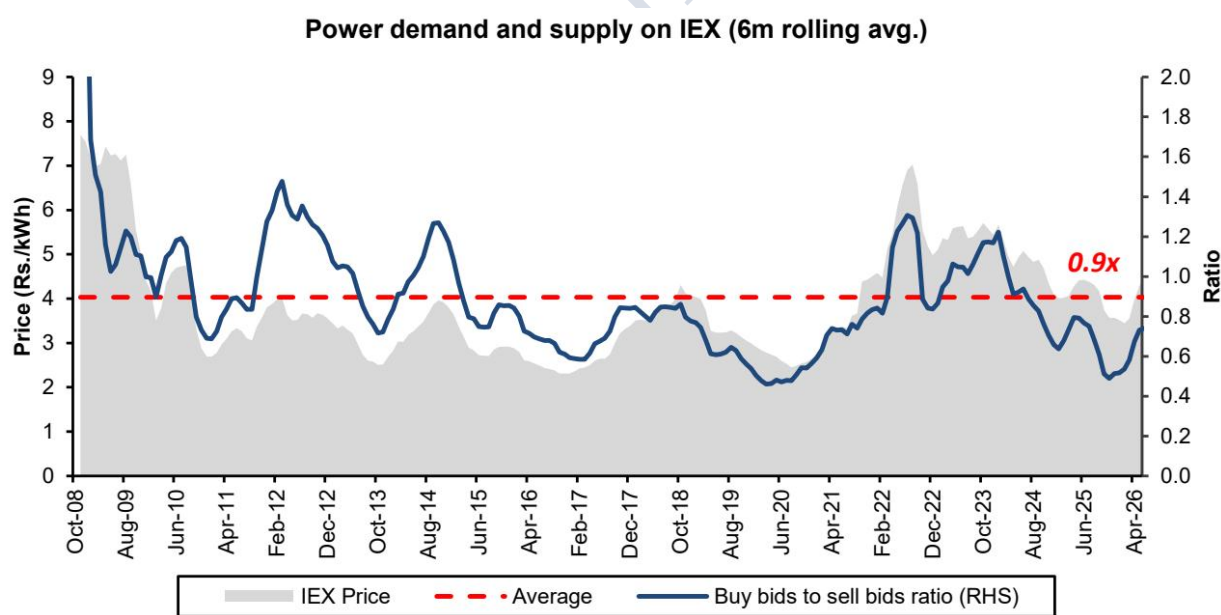

图表 1

来源：IEX，Bernstein分析


图表3：现货电价虽高于长期历史水平，但自过去两年以来同比持续下降

来源：IEX，Bernstein分析

一旦我们对非太阳能时段进行去平均化……就能看到挑战所在

按“时段”对数据进行分解后，从下面两张图表可以看出——整个挑战在于一天中的非太阳能时段。白天电价与晚间电价的差距每年都在扩大，非太阳能时段的买卖比超过2倍，凸显了在非太阳能时段获取电力的迫切性。


图表4：但按时段分解后，我们看到电力板块晚间形势依然紧张

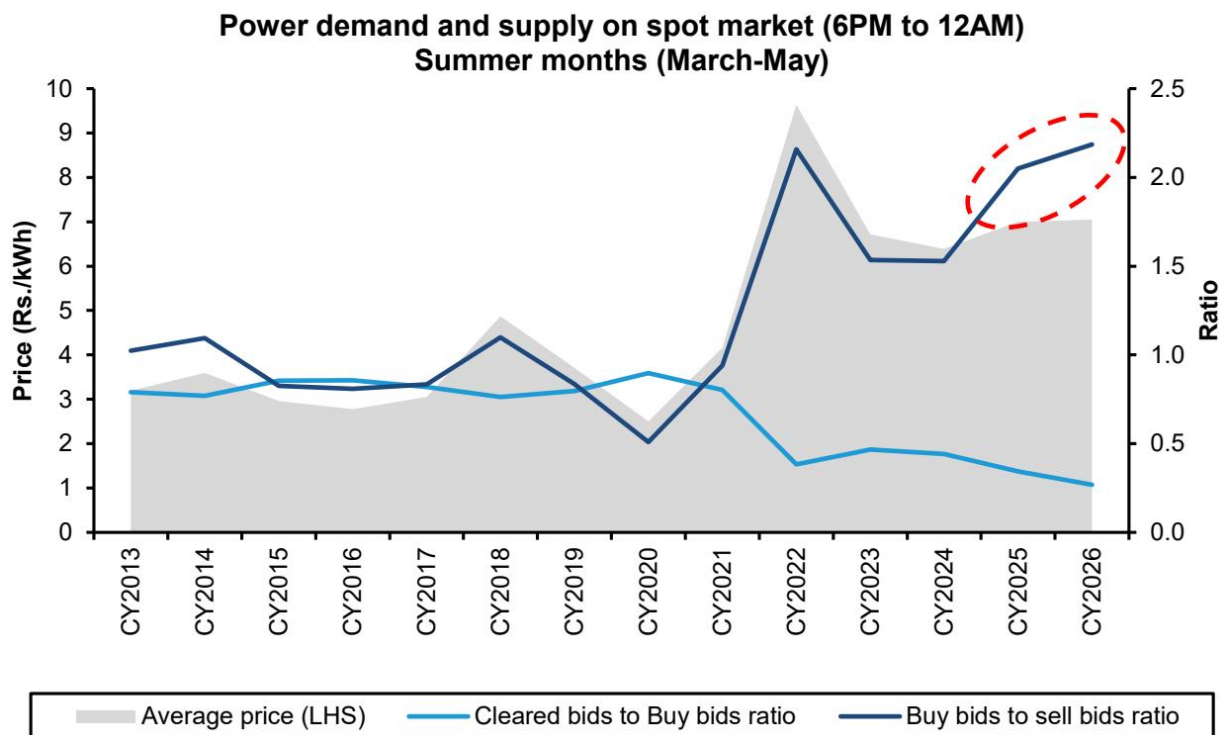

图表 2

来源：IEX, Bernstein分析

图表5：现货电价：虽然整体现货电价已下降，但晚间电价依然高企，且白天-晚间套利空间正在扩大

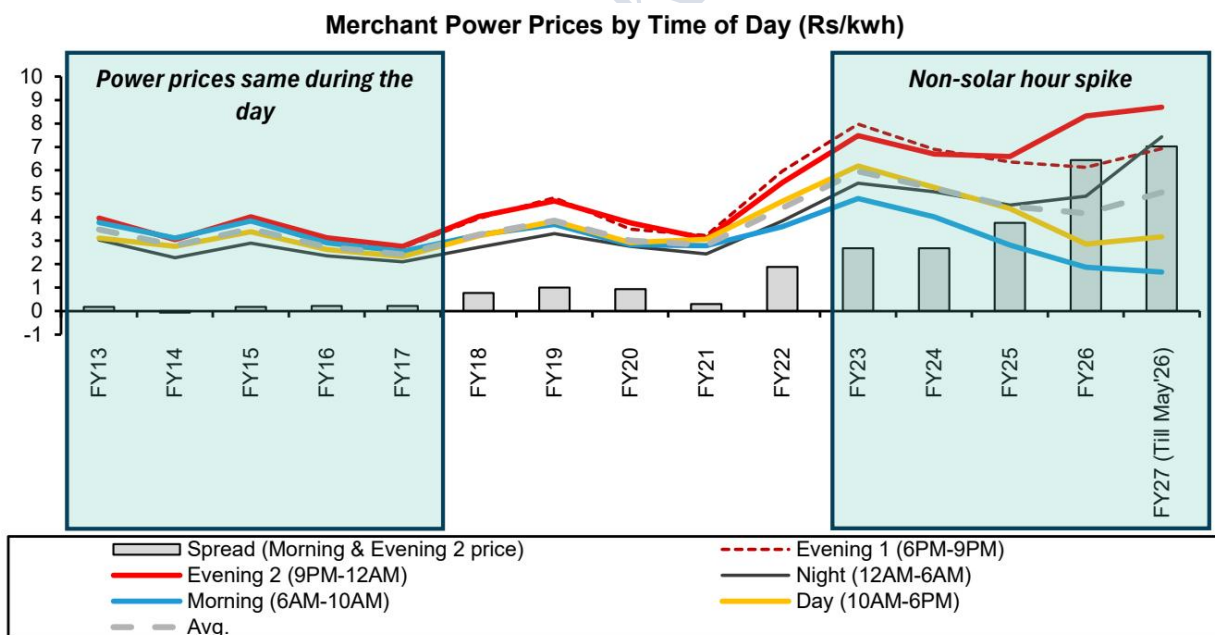

图表 3

来源：IEX, Bernstein分析


2) 需求——上一轮周期 vs. 本轮周期

A) 需求——在糟糕的1.5年后终于有所起色……长期观点不变

过去二十年，印度电力行业增速低于GDP增速（乘数0.8倍），因为经济仍由服务业而非制造业驱动，全国尚未实现电力全覆盖，电器渗透率也较低。新冠疫情后，电力需求出现复苏。随后从FY25开始，由于强季风和高基数，印度面临需求疲软。现在我们预计，在天气和低基数的支撑下，今年电力需求将恢复正常，达到实际GDP的1倍。

图表6：电力需求增速 vs.


GDP增速：FY26电力需求增速再度放缓，但FY27迄今需求表现强劲。我们维持电力需求增速长期为实际GDP 1倍的看法

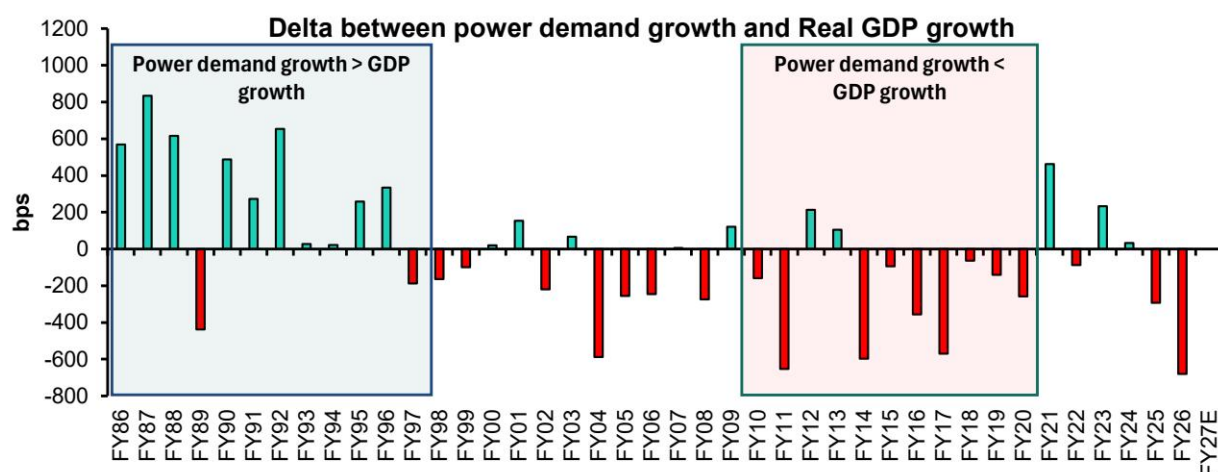

图表 4

来源：CEA、MOSPI、Bernstein分析及预测


图表7：电力需求：2026年5月和6月电力需求同比增速超过10%，受益于去年的低基数

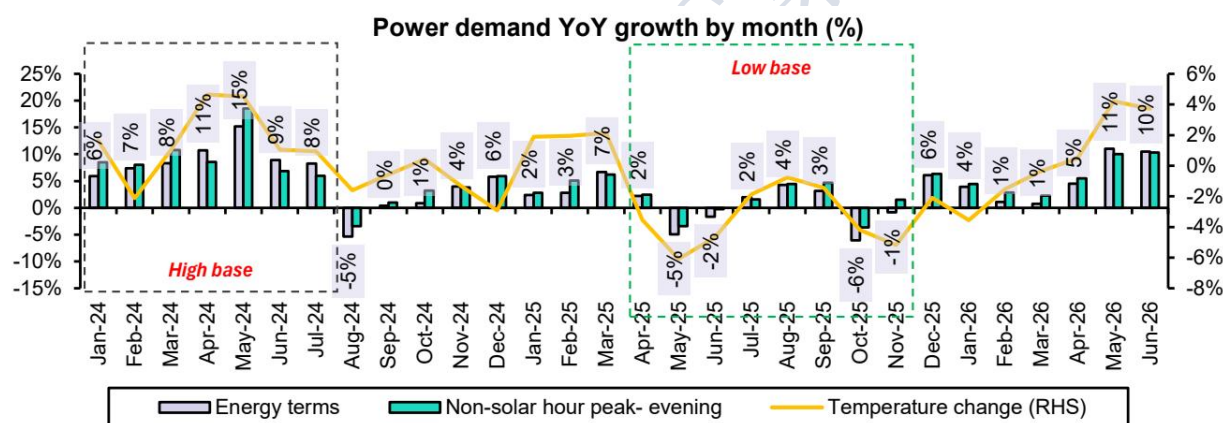

图表 5

来源：Grid India、Bernstein分析

图表8：预计2026年降雨量将远低于去年

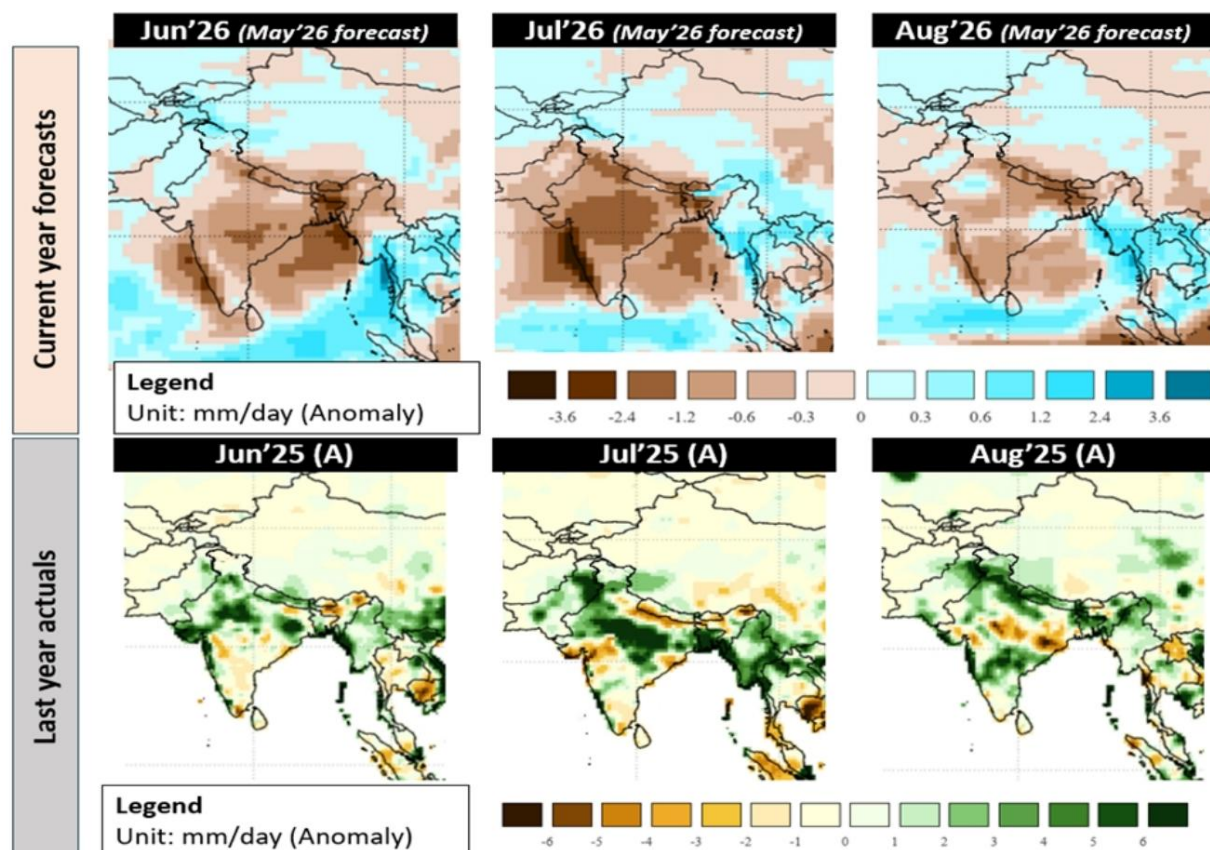


图表6

来源：APEC气候中心、Bernstein分析


图表9：2026年日历：月度电力需求增速 vs. 我们的预测

Month-wise power demand YoY growth (%)

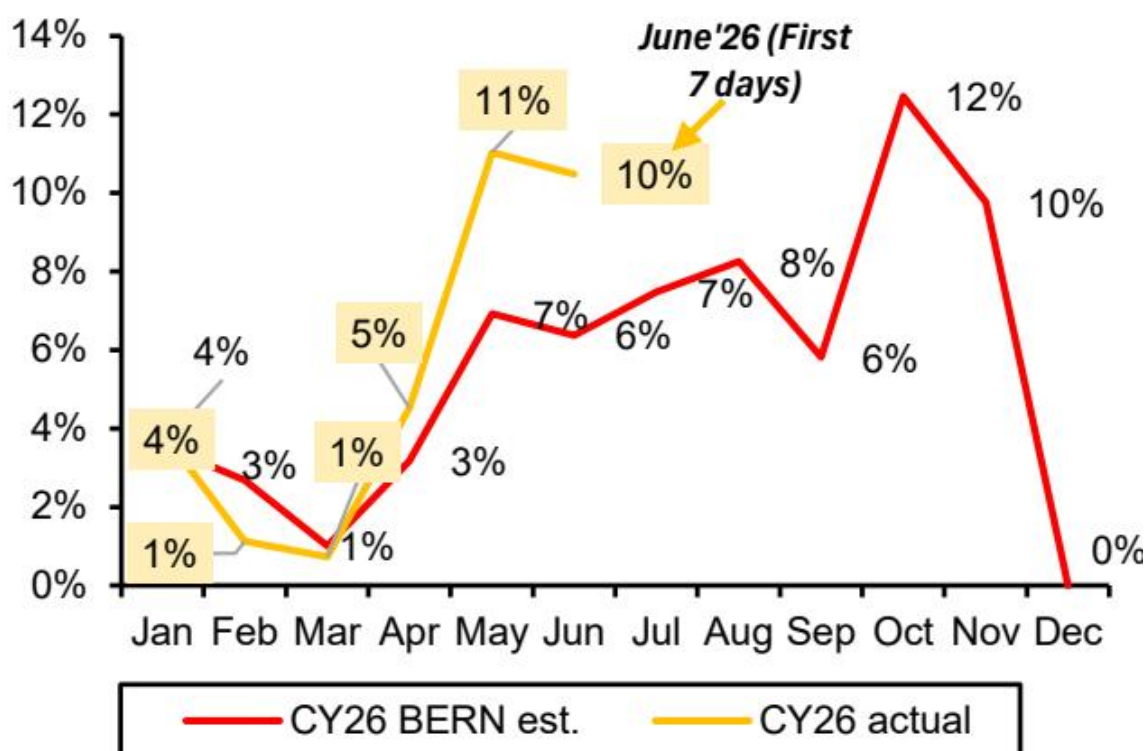

图表7

图表10：全球电力需求增速加快

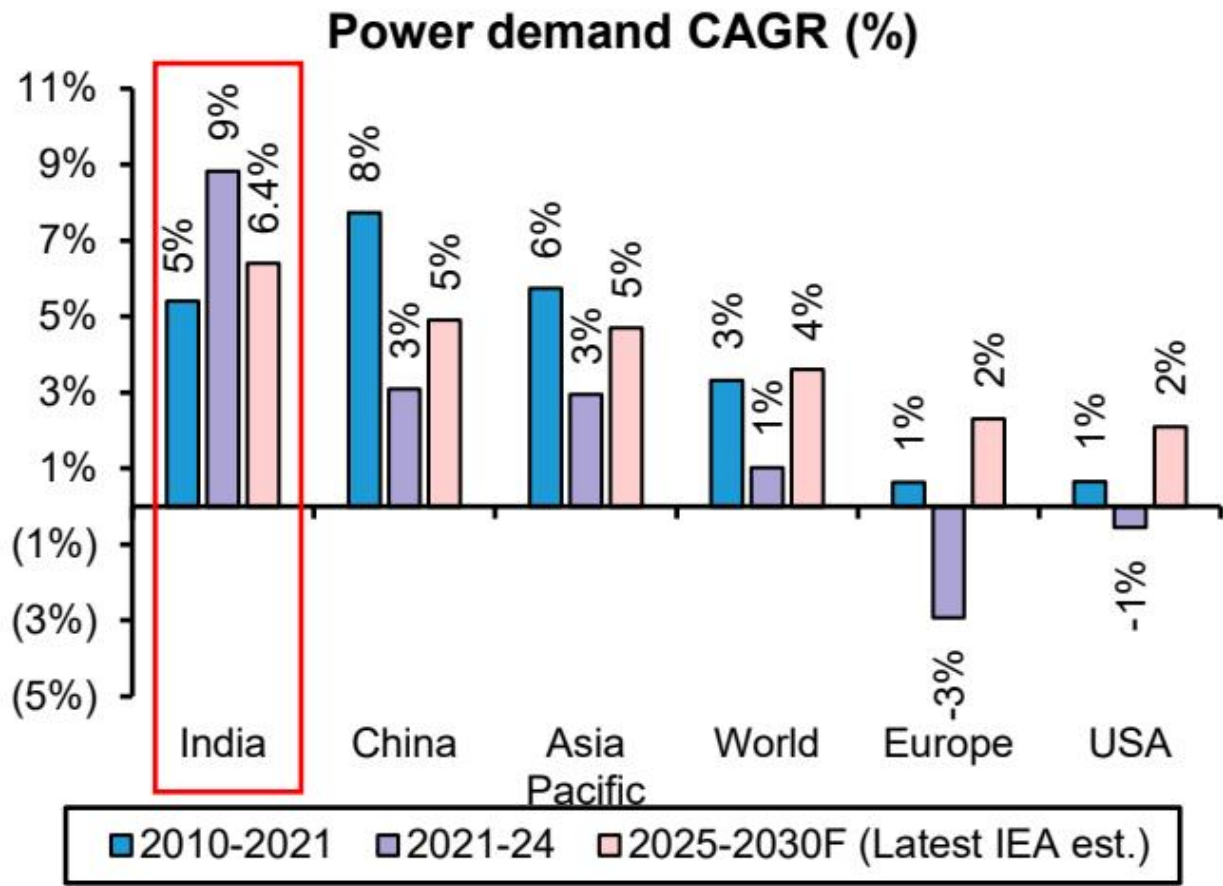


图表 8

来源：IEA、Bernstein分析 来源：Grid India、Bernstein分析及预测

B) 配电公司——逐步改善

配电公司最重要的指标是ACS-ARR差距（平均供电成本与平均实现收入之差），该差距从FY23的0.56卢比/千瓦时缩小至FY25的0.11卢比/千瓦时，这得益于更高的ARR和更低的购电成本（图表11）。报告的AT&C损失也从FY24的16.3%改善至FY15的15.4%。PFC在其FY25年度配电公司排名报告中指出，印度配电公司整体实现盈利——盈利270亿卢比，而FY24亏损2700亿卢比。虽然仍有很长的路要走，但我们继续预期配电公司的整体健康状况将逐步改善，并认为中央政府将推动其上调电价以缩小ACS-ARR差距。


图表11：邦配电公司的购电成本呈下降趋势，实现收入则有所增加

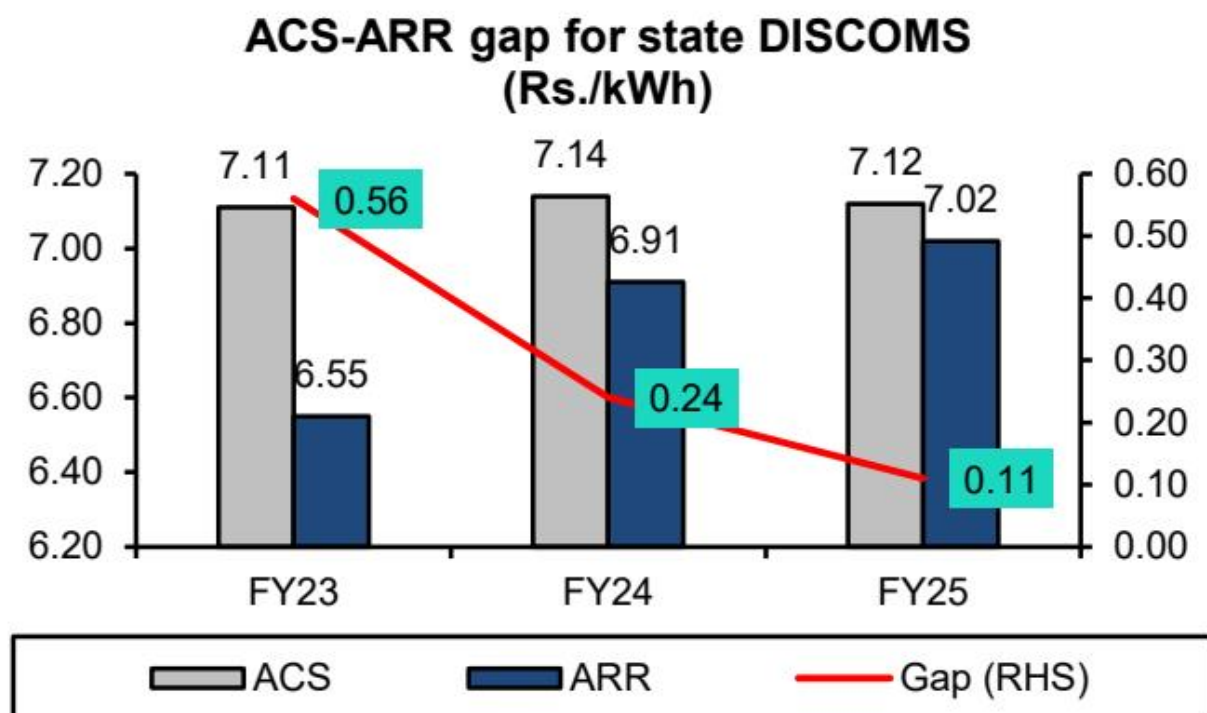

图表 9

基于补贴电费收入的ARR 来源：PFC、Bernstein分析

图表12：FY25邦配电公司整体盈利能力有所改善

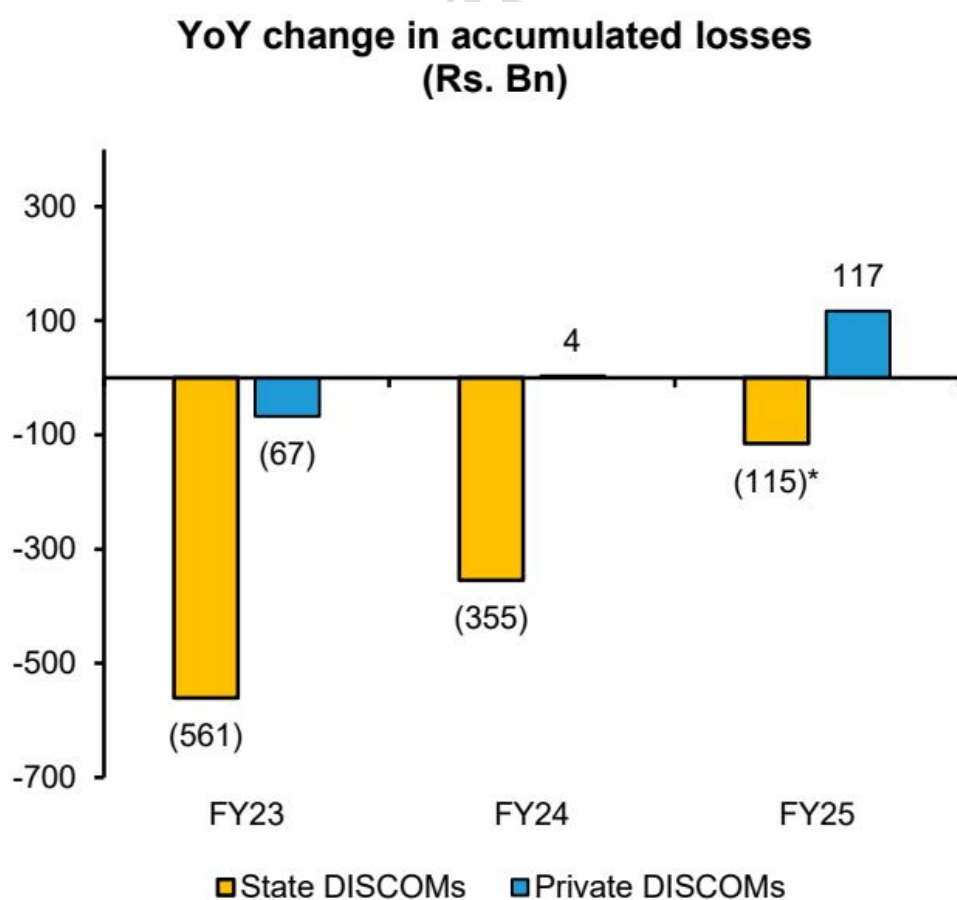

图表 10


*FY25已根据TANGEDCO业务部门分拆进行调整 来源：PFC、Bernstein分析

3) 供给——尚无供给过剩迹象

除了需求增长放缓，上一轮周期的大挑战是供给过剩（特别是火电和水电产能）。然而，如果审视即将投产的火电供给，未来三年几乎没有新增产能，大部分产能将从FY30开始增加。

另一方面，我们预计BESS（电池储能系统）产能建设将提速（Adani Green宣布到FY27末实现10GWh的BESS产能，目前已新增3GWh）。我们预计FY27至FY32年间每年将新增约13GW的BESS产能，有助于缓解晚间电力短缺。我们预计未来几个财年仍会出现类似2026年4月（约5GW）的短缺情况，之后可能出现盈余（假设此类BESS产能投产），参见图表14。


图表13：未来三年火电新增产能有限

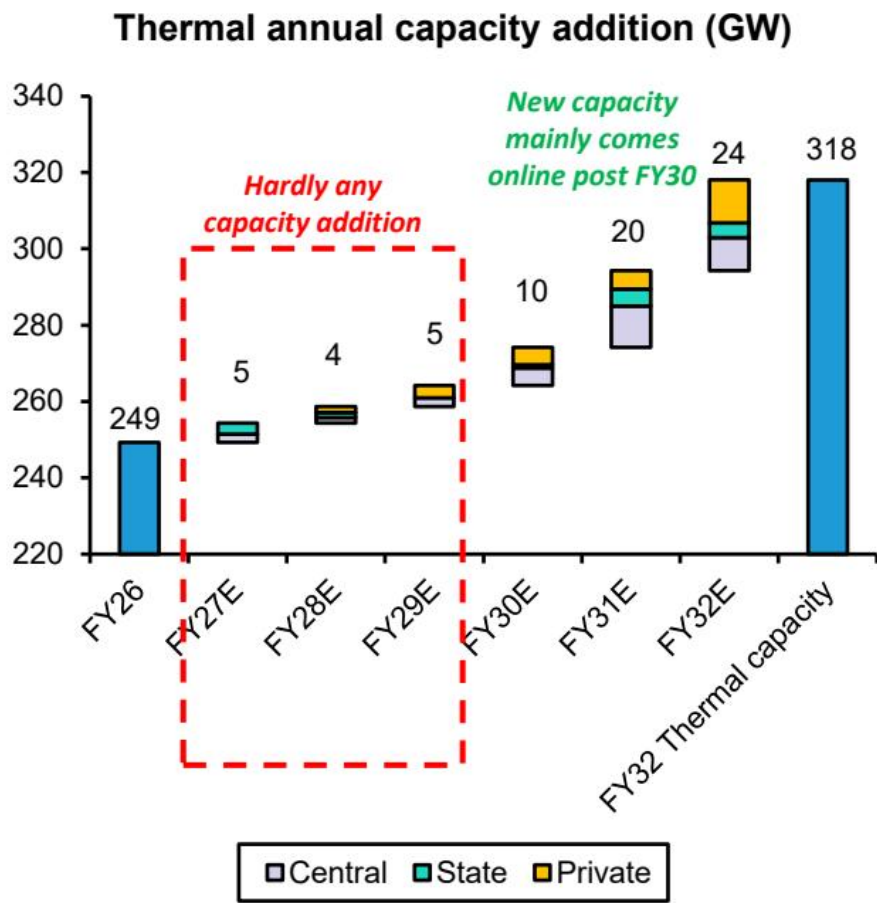

图表 11

来源：CEA、Bernstein分析及预测

图表14：电力供需：我们预计未来三年电力短缺将持续，需要每年15GW的BESS来缩小缺口……
印度——峰值电力供需（GW）

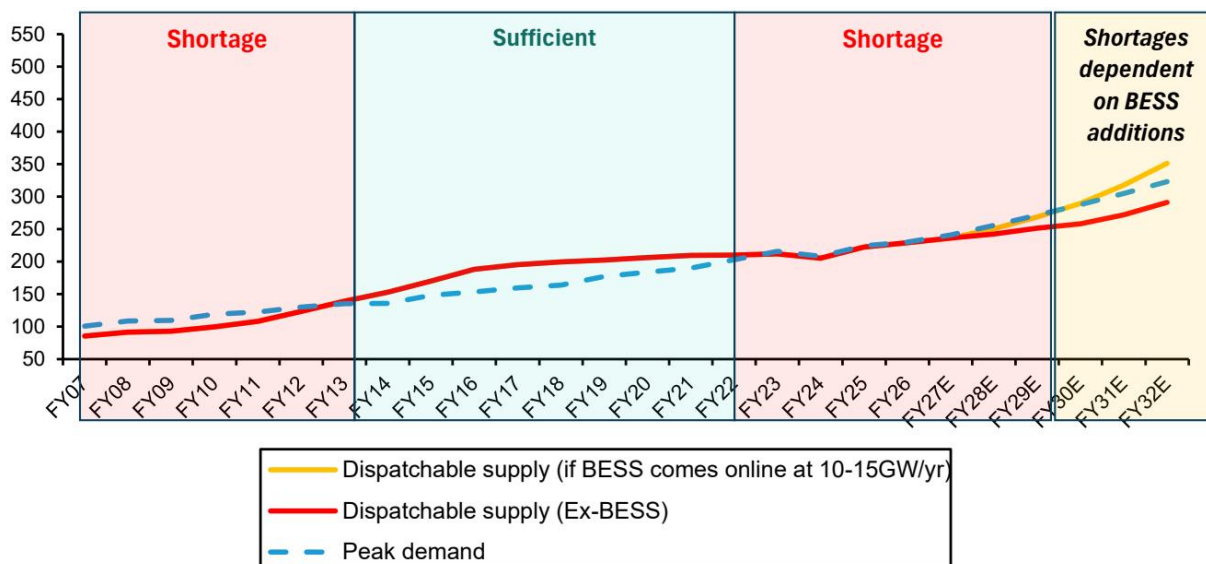


图表 12

来源：CEA、Bernstein分析及预测

4) 估值

NTPC和Power Grid等国有企业的行业估值仍低于/与全球同行持平。NTPC的交易价格甚至低于上一轮周期峰值。大多数私营公用事业公司的估值高于全球同行和上一轮周期峰值。


图表15：估值：与上一轮周期相比不再便宜，但NTPC和PFC仍较低
电力行业估值（最近一期市净率）及交易所价格

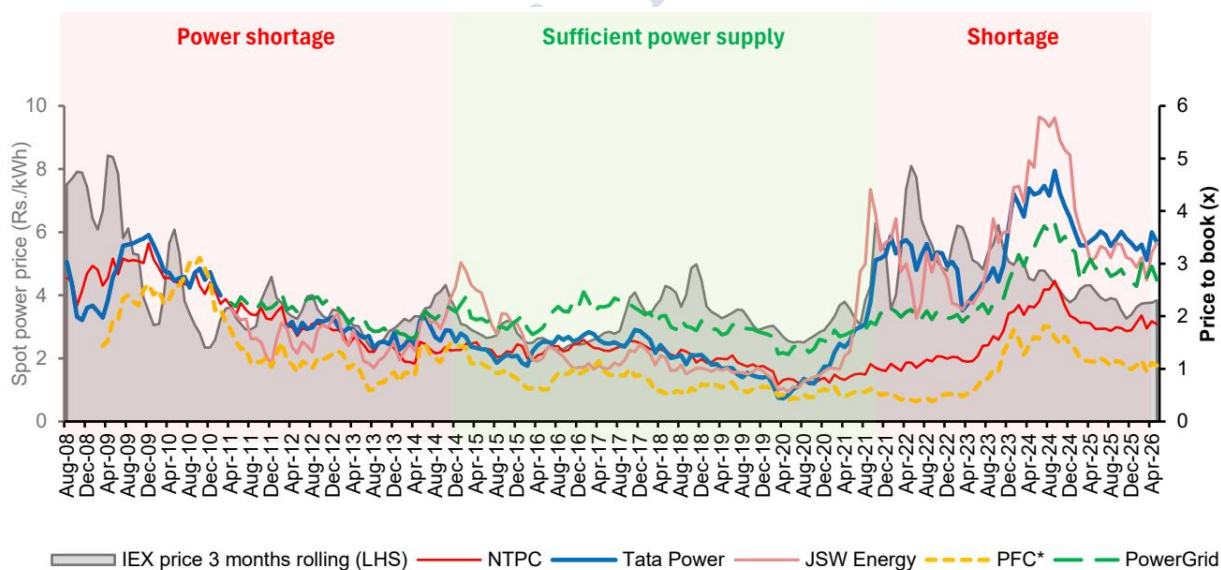

图表 13

来源：彭博、Bernstein分析


图表16：全球公用事业：EV/未来12个月EBITDA

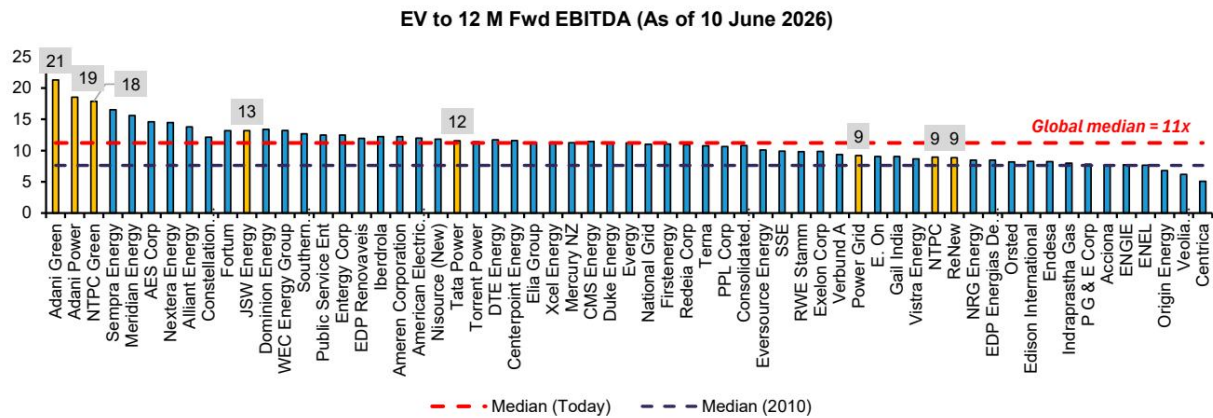

图表 14

来源：彭博、Bernstein分析


图表17：全球公用事业未来12个月市盈率比较

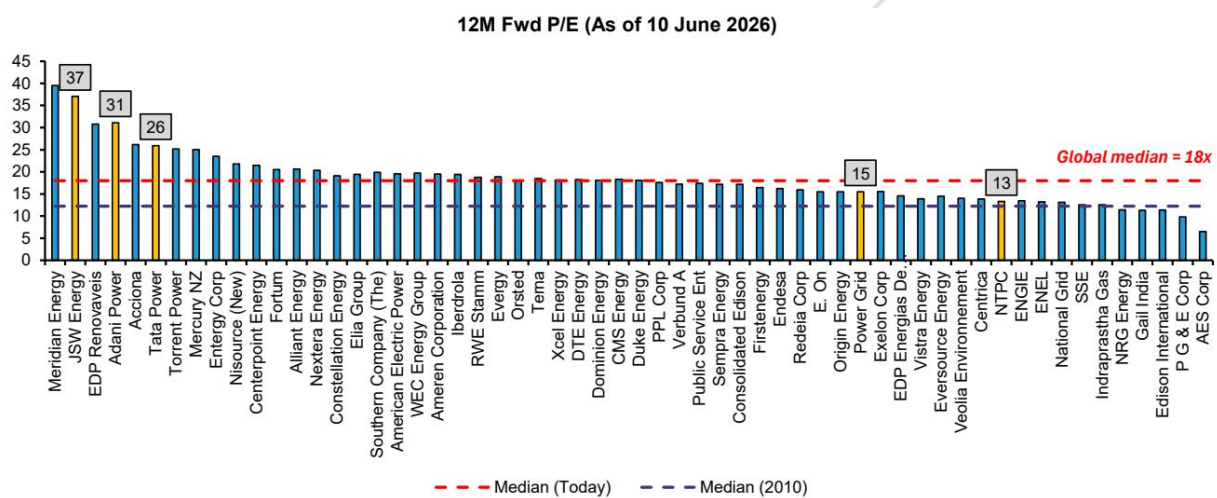

图表 15

来源：彭博、Bernstein分析

图表18：全球公用事业市净率比较

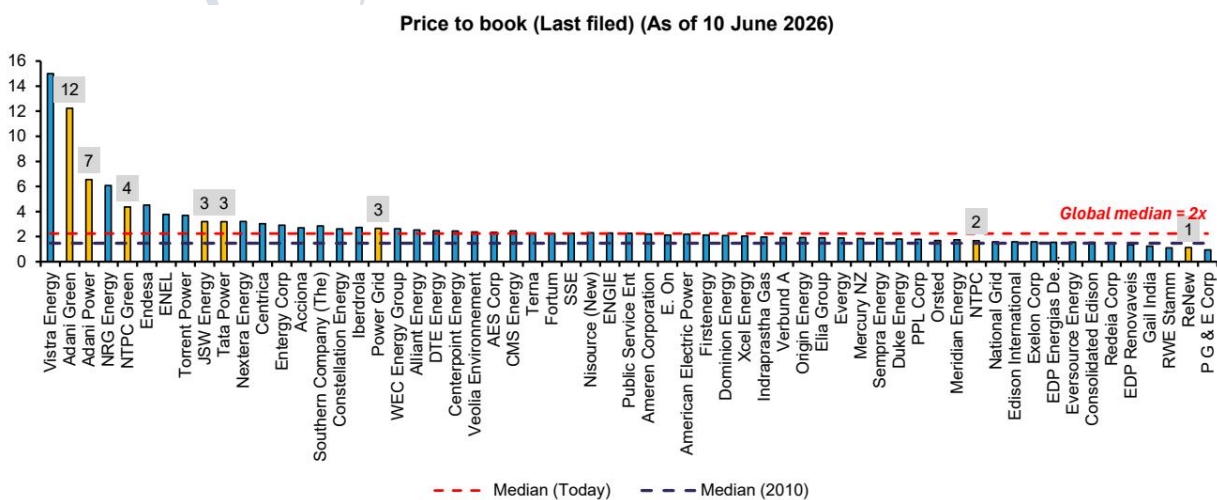

图表 16

来源：彭博、Bernstein分析

模型调整

对于所有模型更新，我们已纳入FY26实际数据。对于所有我们使用DCF估值的公司，我们将现金流从之前的FY27滚动至FY28。除此之外：

- NTPC Green——我们使用DCF方法将目标价从之前的80卢比上调至85卢比（WACC从8.4%调整为8.5%），因为我们假设到2040年每年新增5.5GW可再生能源产能（之前为5GW）。短期内，这将使FY27的每股收益从1.03卢比增至1.11卢比。
- NTPC——除了上述NTPC Green的调整外，根据管理层指引，我们将444MW水电站的投产时间从FY27推迟至FY28。我们还将近期收购的Sinnar火电厂纳入NTPC的火电合资组合。在WACC不变的情况下，我们使用DCF方法将目标价从之前的430卢比/股上调至450卢比/股。FY27每股收益从27.02卢比/股增至27.06卢比/股。
- Adani Power——在WACC不变的情况下，我们将目标价从177卢比/股上调至220卢比/股，因为我们将有24GW项目储备之外，将FY36-FY50年度的年新增产能从之前到FY40的1GW提高到1.5GW。FY27每股收益从6.9卢比/股增至7.7卢比/股。
- JSW Energy——我们纳入了近期400亿卢比的QIP以及出售JSW Steel（未覆盖）股份所得约320亿卢比的现金注入，并假设其用于偿还债务。在WACC不变的情况下，这将使我们的目标价从之前的575卢比/股上调至623卢比/股。FY27每股收益主要因QIP导致流通股增加而下降，从15.8卢比/股降至15.2卢比/股。
- Tata Power——随着FY26业绩纳入我们的财务预测，且估值倍数不变，我们将目标价从之前的440卢比/股下调至430卢比/股。
- PFC & REC——我们将PFC和REC在FY26至FY28年间的贷款账面价值年复合增长率分别从此前的10.6%和11.4%下调至10.1%和9.6%，原因是来自可再生能源和配电板块（随着健康状况改善）的提前还款增加。受贷款增长放缓的影响，REC的FY27每股收益从67.6卢比/股降至65卢比/股，PFC的FY27每股收益从88.18卢比/股降至86.8卢比/股。我们将REC的FY27市盈率倍数从6.7倍下调至6.5倍，因此REC的目标价从450卢比/股下调至420卢比/股。对于PFC，在FY27目标市盈率倍数不变的情况下，鉴于PFC-REC合并已获两家公司董事会和政府批准，我们取消了PFC所持REC股份的控股公司折价，因此将PFC的目标价从之前的460卢比/股上调至500卢比/股。
- Adani Green——我们在FY27新增10GWh的BESS产能，并根据管理层指引将年新增产能从之前的5.3GW下调至5GW。由于BESS新增产能带来的利息成本上升，我们的FY27每股收益从24.78卢比/股降至22.3卢比/股。由于FY27债务增加以及借贷成本从9%下降，我们的WACC也从9.1%降至8.8%。

至8.5%，因为美国证券交易委员会/司法部问题得到解决，使其能够以低于以往的利率借款。因此，我们的目标价从之前的864卢比/股上调至1000卢比/股。


- Power Grid：由于当前存在的通行权问题，我们下调了资本化预测，同时维持资本支出预测不变。加权平均资本成本从8.1%上调至8.2%。这些变化使我们的目标价从306卢比上调至313卢比。
- Waaree Energies：我们根据公司公告更新了组件、电池片和硅片的产能扩张计划。我们预计其产能扩张速度将快于同行，且利润率在FY26-28期间基本保持稳定。我们将FY27电池片实现价格的降幅从-20%缓和至-15%，并调整了FY27和FY28的利用率：组件从60%和60%调整为60%和62%；电池片从80%和80%调整为68%和75%，这基于其产能扩张时间表及我们的供需展望。此外，我们在FY27和FY28（对比FY26）中计入了更高的原材料成本，以反映更高的投入价格。目前，我们以10倍FY28 EV/EBITDA的估值倍数对公司进行估值，得出目标价2539卢比（此前为2109卢比）。
- Premier Energies：我们根据公司公告更新了模型，调整了电池片和硅片制造产能扩张计划。我们调整了FY27和FY28的利用率：组件从60%和60%调整为60%和70%；电池片从50%和75%调整为60%和70%；同时，由于与Waaree Energies类似的原因，我们上调了成本预测。目前，我们以10.5倍FY28 EV/EBITDA的估值倍数（此前为11倍FY27 EBITDA）对公司进行估值，得出目标价814卢比（此前为718卢比）。
- ReNew：在加权平均资本成本不变的情况下，我们维持每股8美元的目标价。随着电池片制造产能爬坡取得进展，我们上调了其FY27和FY28太阳能光伏制造业务的EBITDA利润率，并纳入了其在FY26赢得的FDRE投标。我们的FY27每股收益从0.11美元/股上调至0.22美元/股。

- IEX：我们维持每股115卢比的目标价，加权平均资本成本不变，并用FY26实际数据更新了模型。我们的FY27每股收益从6.36卢比/股下调至6.31卢比/股。

附录 - 财务预测

注：所有图表及附带的Excel模型中的数据均截至2026年6月10日。


图表19：NTPC Green：财务摘要

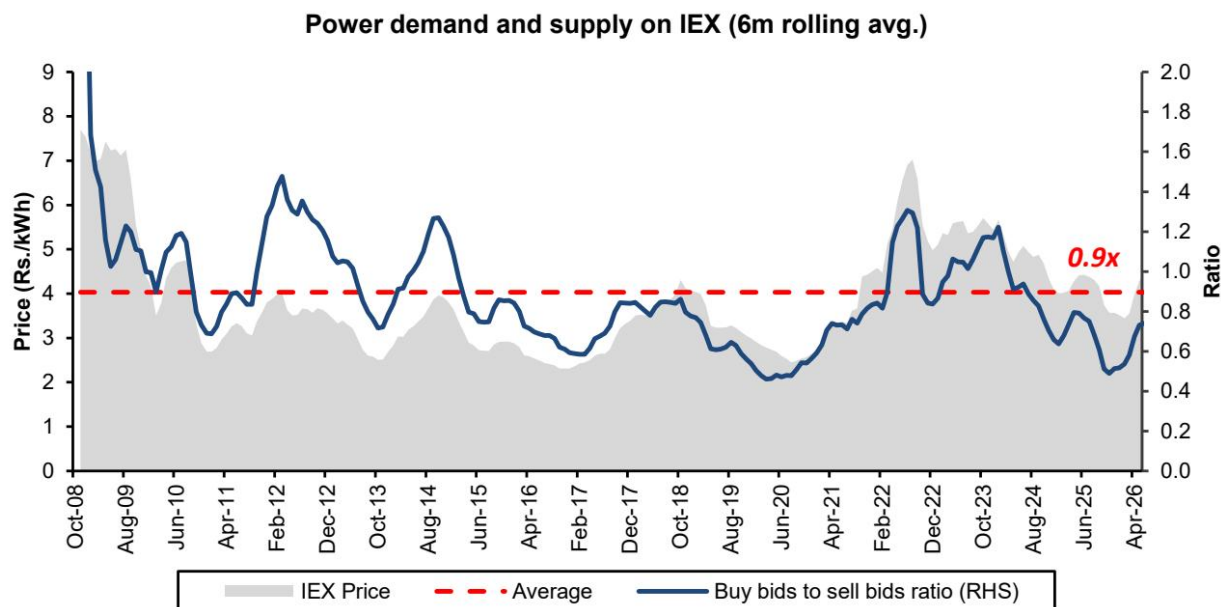

图表 17

来源：公司、Bernstein分析与预测


图表20：NTPC：财务摘要

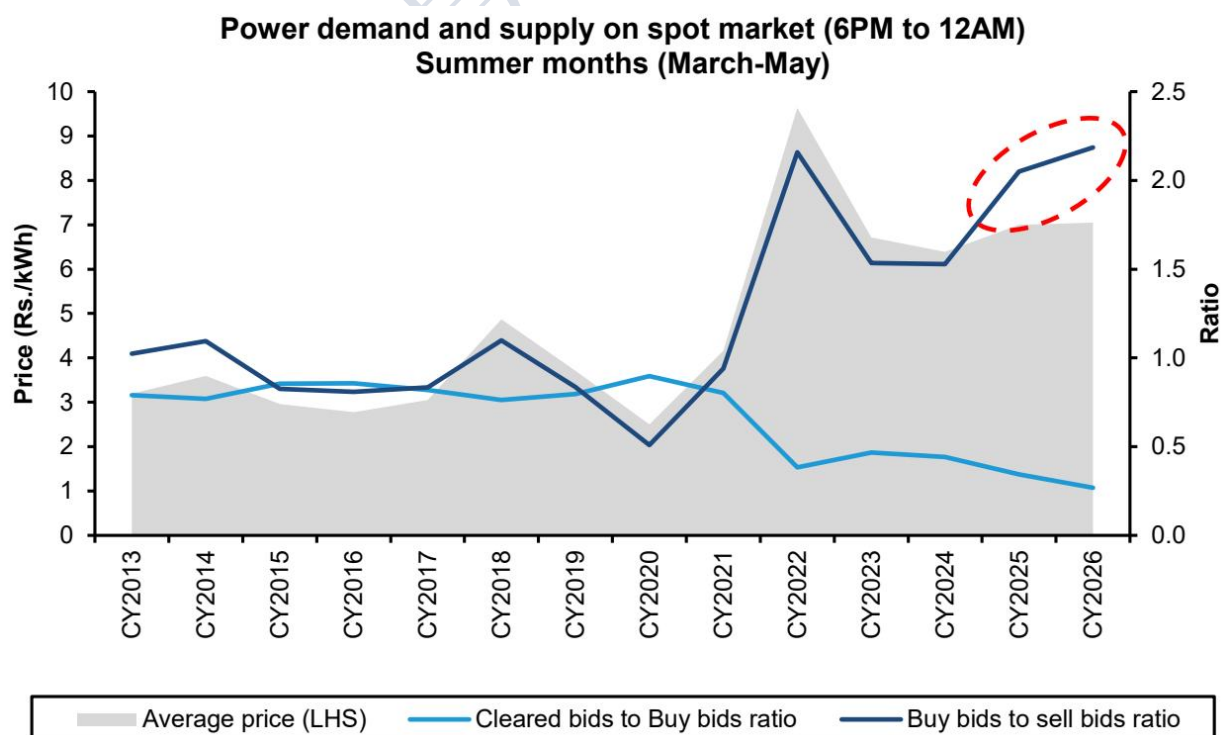

图表 18

来源：公司、Bernstein分析


图表21：REC（合并）：财务摘要

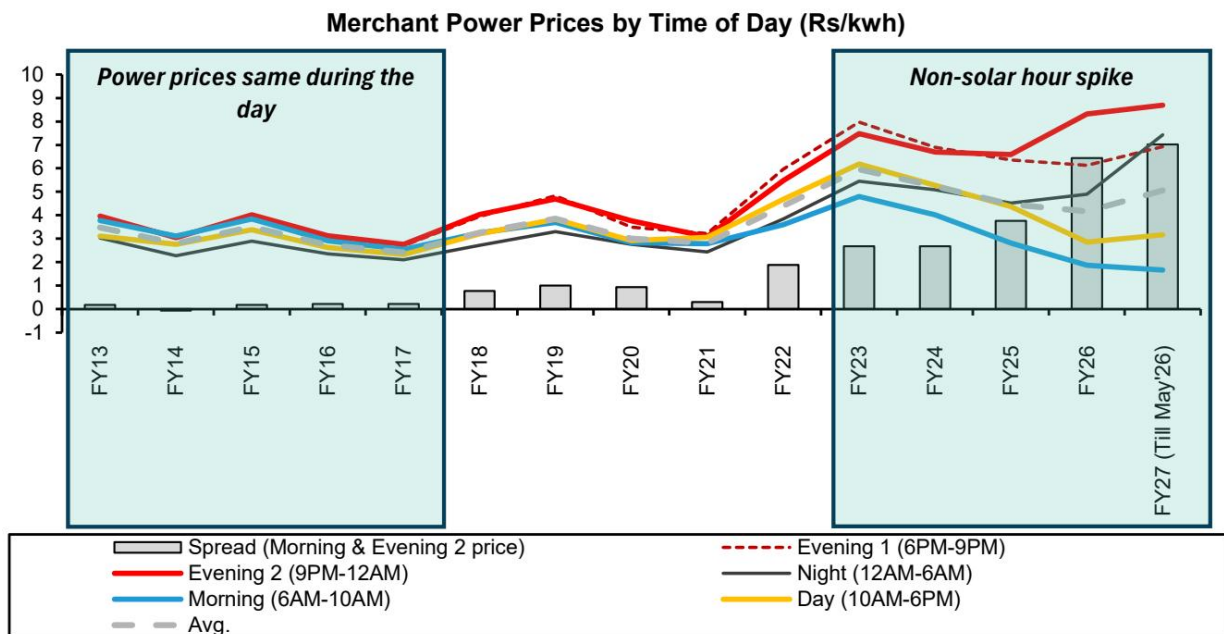

图表 19

来源：公司、Bernstein分析与预测


图表22：PFC（独立）：财务摘要

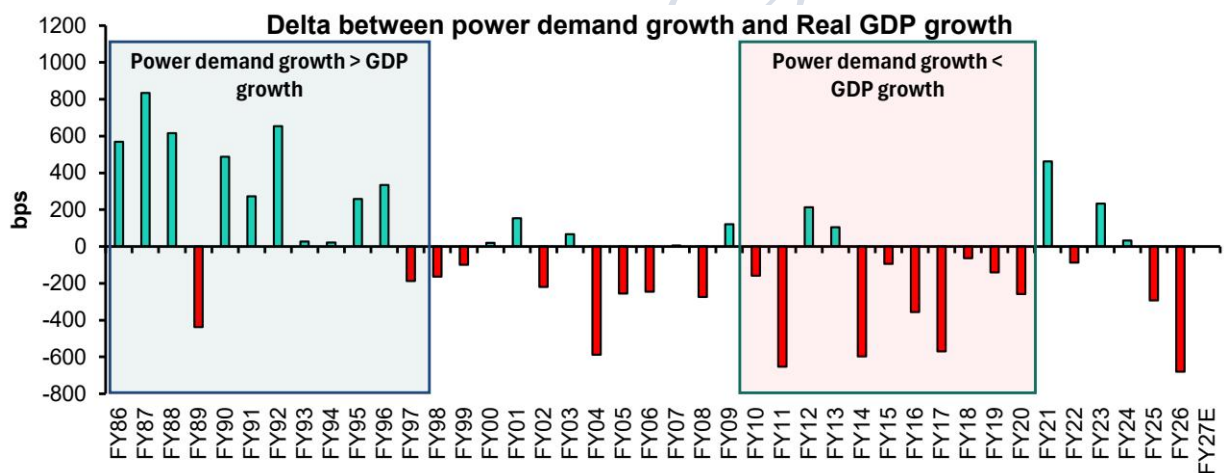

图表 20

来源：公司、Bernstein分析与预测


图表23：Adani Power：财务摘要

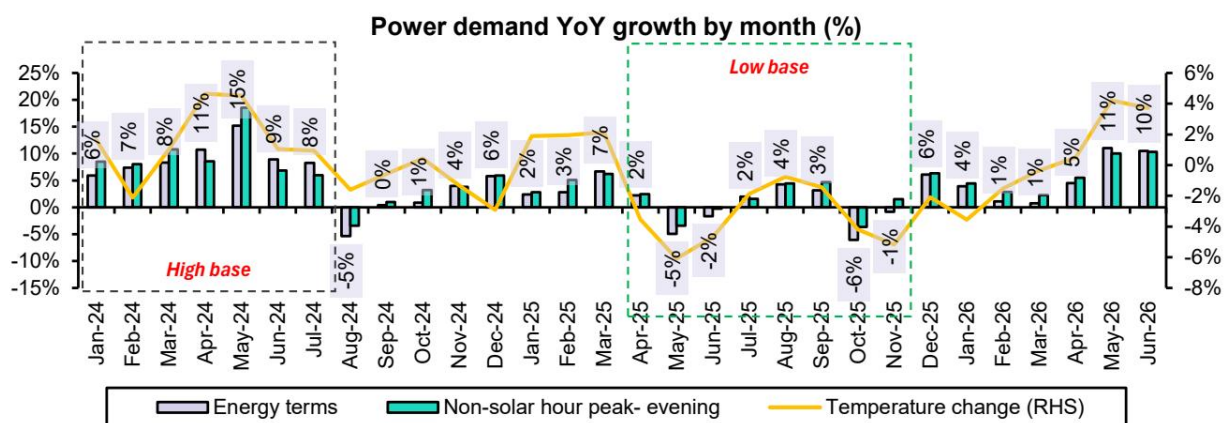

图表 21

来源：公司、Bernstein分析与预测


图表24：Tata Power：财务摘要

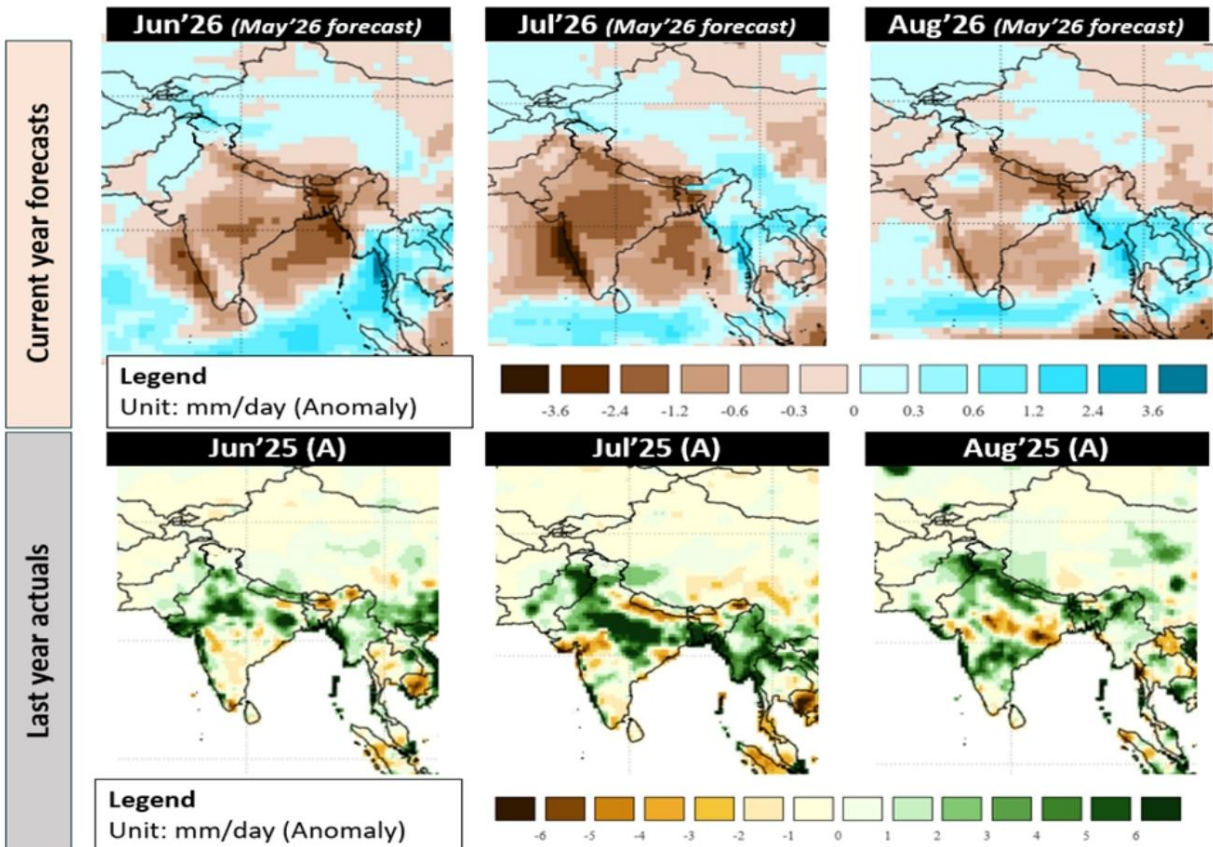

图表 22

来源：公司、Bernstein分析


图表25：Adani Green：财务摘要

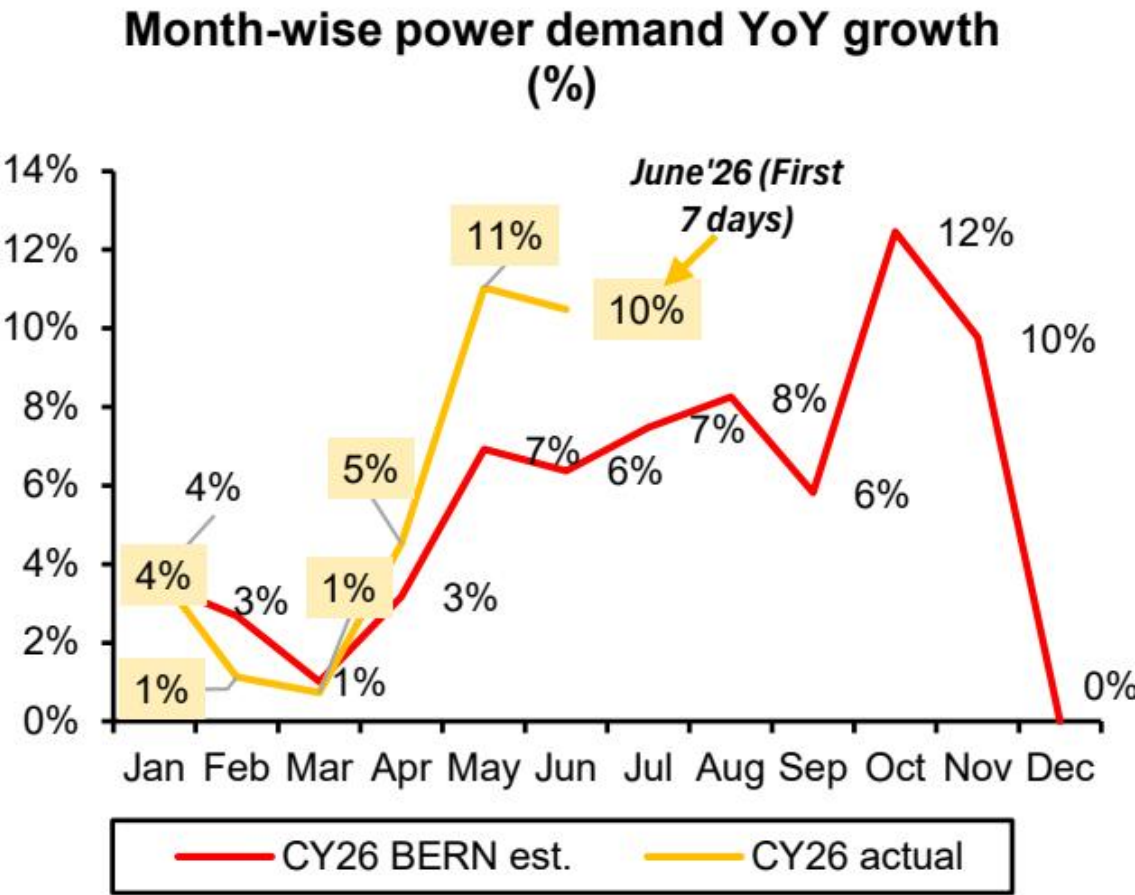

图表 23

来源：公司、Bernstein分析


图表26：JSW Energy：财务摘要

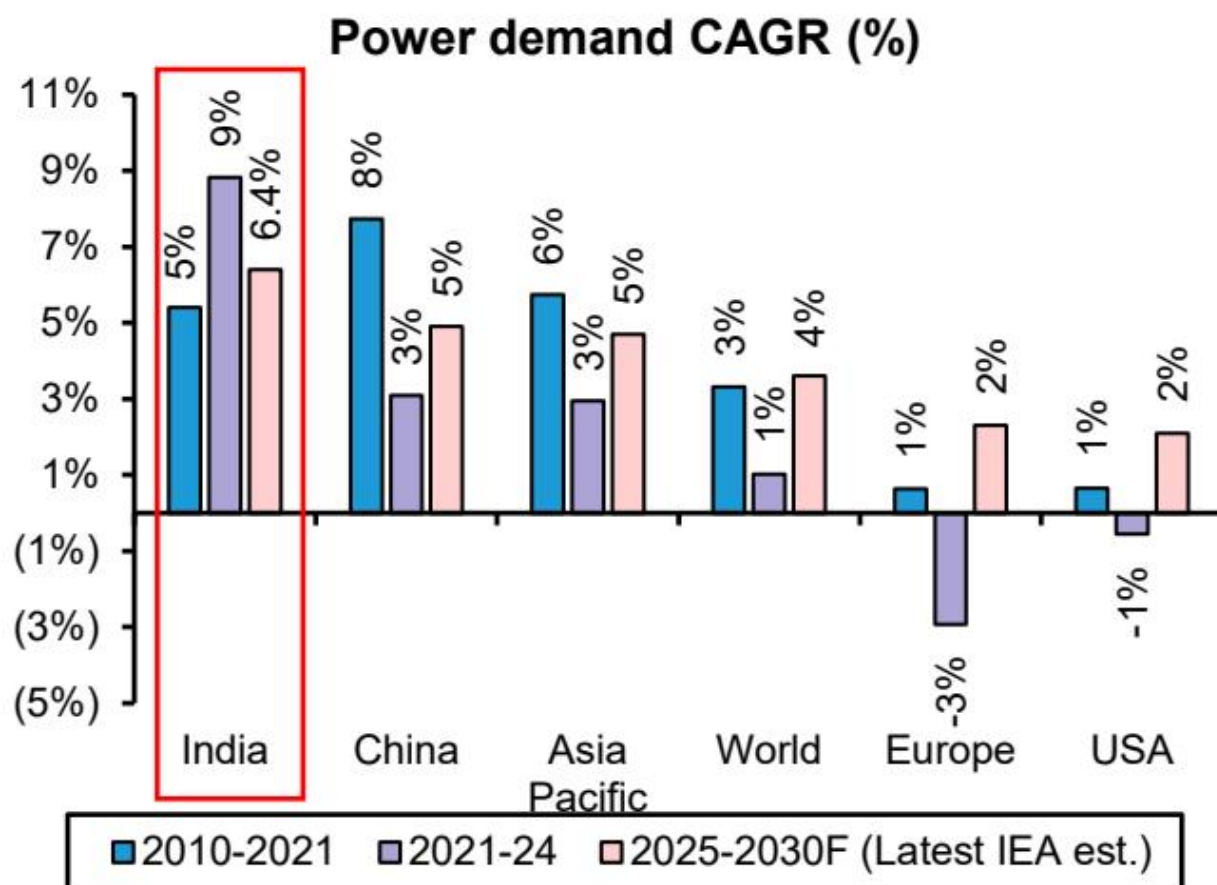

图表 24

来源：公司、Bernstein分析


图表27：IEX：财务摘要

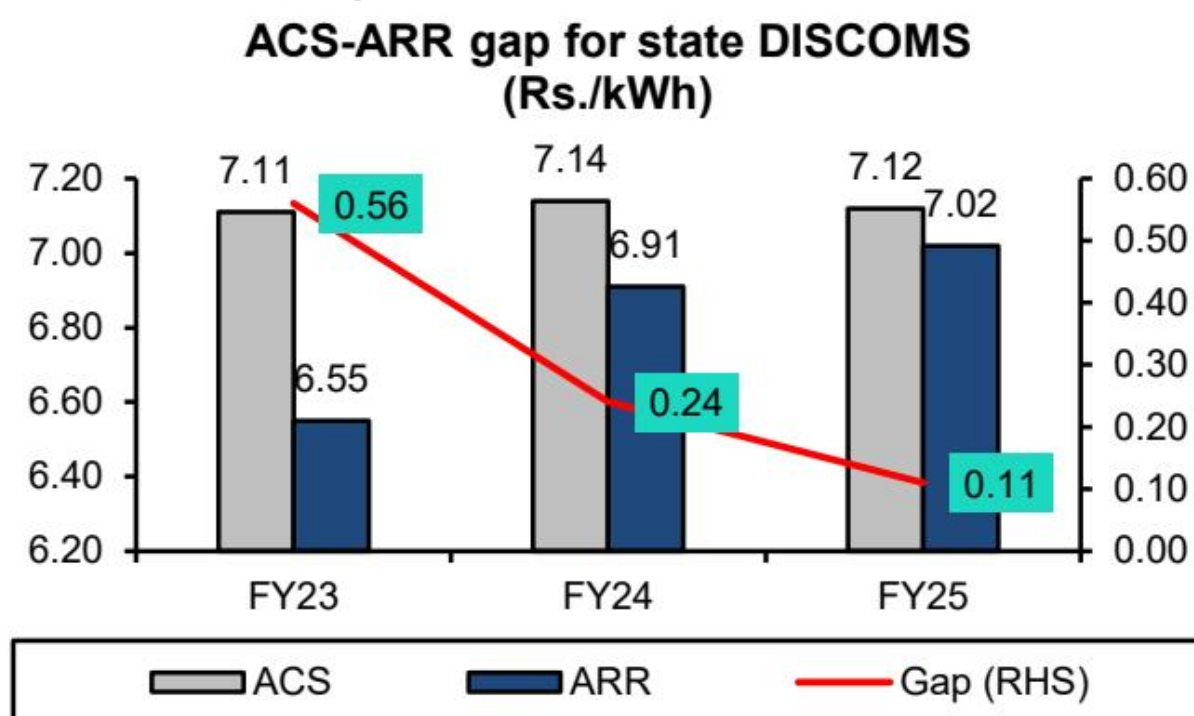

图表 25

来源：公司、Bernstein分析


图表28：ReNew：财务摘要

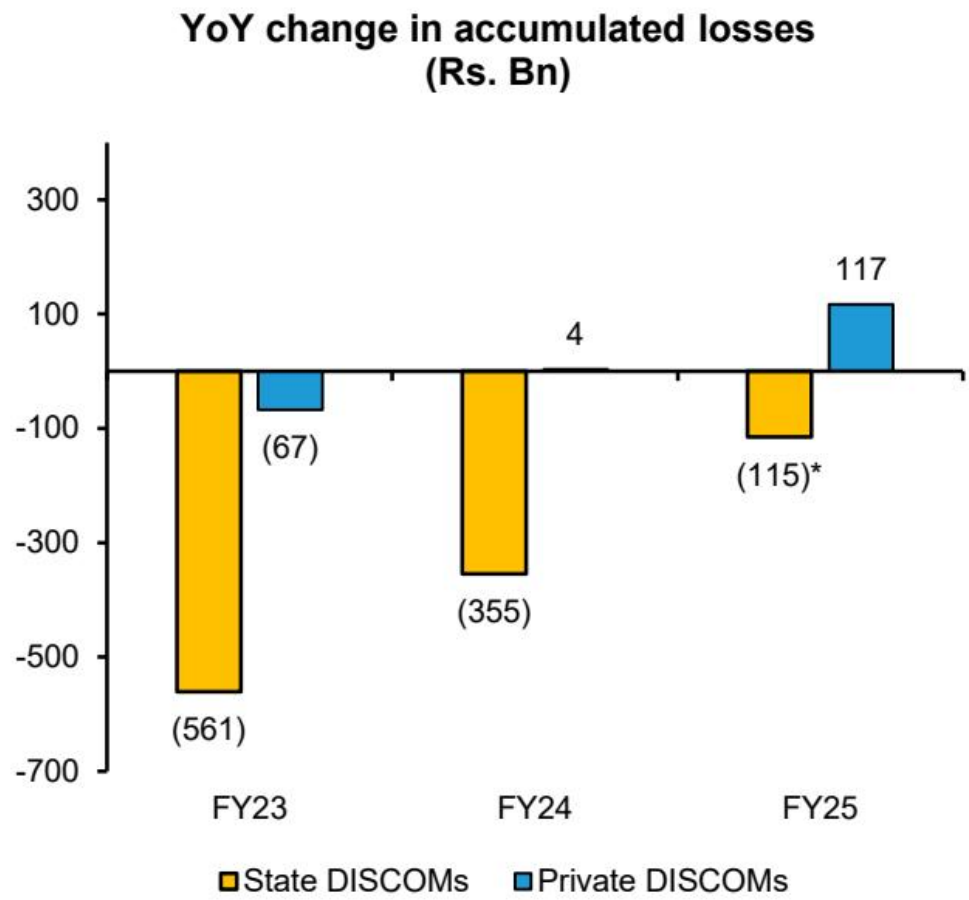

图表 26

来源：公司、Bernstein分析


图表29：Power Grid：财务摘要

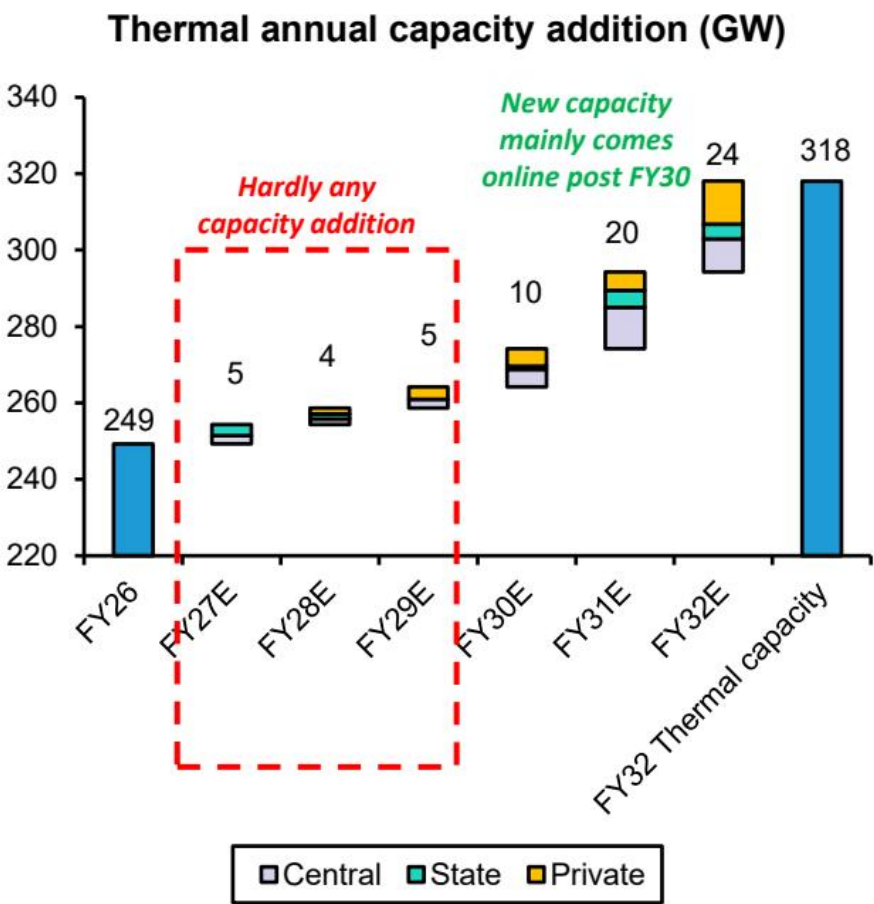

图表 27

来源：公司、Bernstein预测与分析


图表30：Waaree Energies：财务摘要

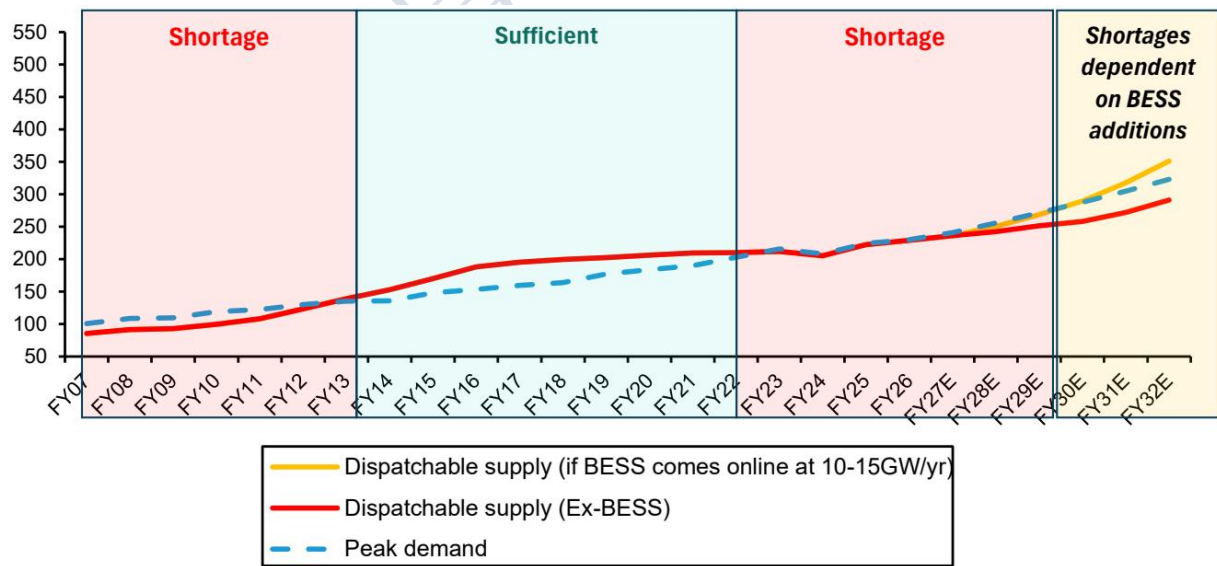

图表 28

来源：公司、Bernstein预测与分析

图表31：Premier Energies：财务摘要

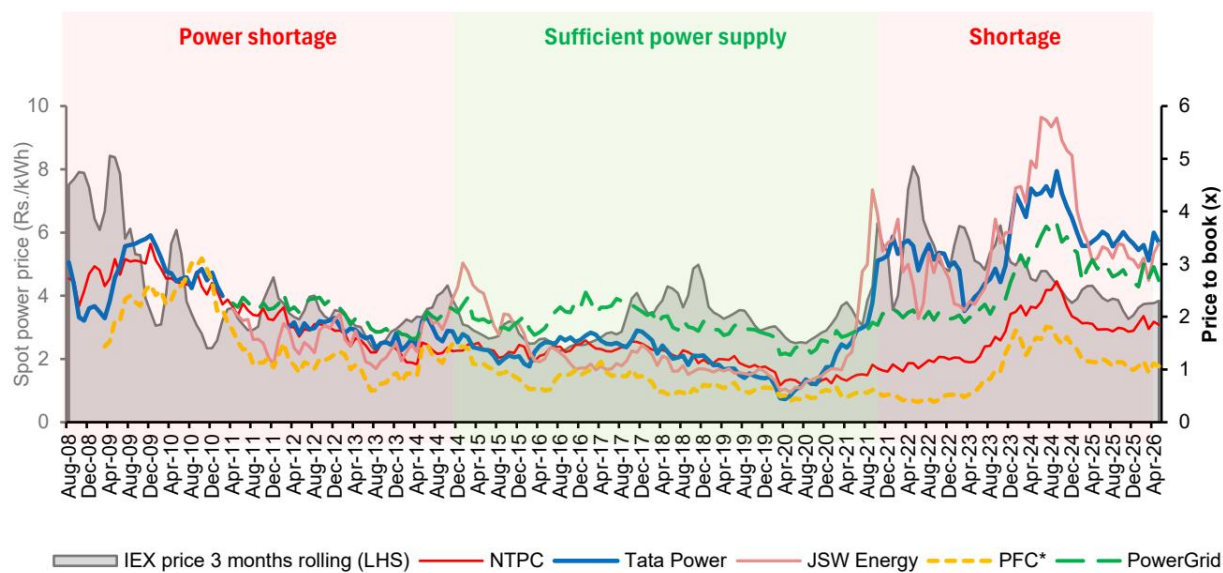

图表 29

来源：公司、Bernstein预测与分析