

KC桌面——外资精译

MS：电气化欧洲强化新增长时代

核心要点：公司情况更新

我们预计，未来支持电网和清洁发电的政策方向将对公用事业板块产生积极传导。

欧盟电气化计划草案旨在将电力在终端能源消费中的占比从当前的23%提高到2040年的46%。

- 公用事业是主要受益方，因为需要研究电网和清洁发电来推动这一增长。

我们估计，该计划意味着2040年电力需求约为5,000

TWh，比我们目前的预测高出约50%，2025-40年复合年增长率为4.9%（MS预测为2.1%）。

即使朝着这一目标取得进展，也将强化公用事业的“新增长时代”，我们在此主题下偏好的欧盟敞口标的包括Orsted、RWE、Elia和E.ON。

电气化计划：欧盟在4月22日发布“加速欧盟能源扰动应对”之后，又提出了电气化计划。欧盟目标是到2040年将电力在终端能源消费中的占比从当前的23%翻倍至46%，下一步行动在2026年第四季度。我们认为这一目标雄心勃勃，因为迄今为止欧洲电气化进展缓慢，且当前区域电气化率最高的亚太地区约为25%。此外，国际能源署的“既定政策情景”预计欧盟27国到2050年达到46%（“当前政策情景”下为41%）——见图表4。然而，我们注意到欧盟/政府目标是指明期望发展方向的标志，并非字面意义上的硬性目标。这在2022年REPowerEU可再生能源目标（1,236GW装机容量 vs MS预测783GW）中已得到体现（见2022年3月报告和2022年5月报告）。

我们认为欧盟/欧洲在电气化方面落后于亚洲的进展，中国和日本已接近30%。国际能源署2024年最新数据显示，自2010年以来，中国的电气化率提高了10个百分点，日本提高了3个百分点，东南亚提高了6个百分点，整个亚太地区提高了7个百分点，而欧盟仅提高了约1%（图表1）——另见2026年5月《电气化能源安全》。欧盟各国电气化率差异较大，冰岛、瑞典和法国尤为突出（图表2），但这主要是历史电源结构（核电/地热）的结果，且过去10年进展停滞（图表3）。然而，我们认为电气化目标比更广泛的脱碳目标更容易实现，因为可以利用现有成熟技术（如电动公共交通、电动汽车、电热泵），且其他地区已有先例。

对电力系统的潜在重大影响：我们估计，欧盟27国目标意味着2040年总电力需求约为5,000

TWh，是2025年需求2,529 TWh的两倍，比MS对2040年约3,400 TWh的预测高出约50%。隐含的2025-40年复合年增长率为4.9%，而MS预测为2.1%（2026年上半年同比增长2%）。我们进一步估计，这一电力需求水平意味着欧盟27国发电装机容量约为

公用事业：公司情况更新

欧洲

MS从事并寻求与本报告所覆盖公司开展业务。因此，读者应注意，该公司可能存在影响本报告客观性的利益冲突。读者应将MS视为研究决策的单一因素。

有关分析师认证和其他重要披露，请参阅本报告末尾的披露部分。

约3,000GW，高于2026年的1,132 GW（MS当前对2035年的预测为1,470GW）。考虑到新建核电的较长前置时间，我们预计大部分发电装机容量将来自可再生能源，以及用于平衡系统的进一步灵活发电（电池和燃气联合循环机组）。如此大规模的电力扩张很可能需要电网资本支出的持续增长，以实现发电到需求的输送。

我们认识到，这样的雄心在15年时间框架内可能难以实现，市场也不太可能按字面意思进行定价。然而，作为期望发展方向的标志——以及进一步潜在政策支持以推动实现这一目标——我们认为即使只实现目标增幅的一半，对欧洲公用事业也是积极的。


电气化支持并延伸了欧洲公用事业的“新增长时代”：电力公用事业是推动更大规模电气化的关键，因为它们向电力系统配置资本的主要渠道。我们认为，到2030年/2030年代初的路径在很大程度上已由规划的电网建设（其中大部分是“追赶型”）和不太可能在2030年前发生变化的发电结构所决定。电气化计划为2030年后的持续增长前景提供了支持，并增强了市场信心。我们承认，由于公用事业硬资产的前置时间较长，与更多资本支出相关的每股收益上调在2020年代末之前不太可能出现。尽管如此，我们预计延长研究时间框架的政策支持将反映在更高的估值倍数上。我们偏好的欧盟敞口公司包括：RWE（可再生能源清洁发电、输电及燃气电厂以平衡系统）、Orsted（新增海上风电装机容量）、以及Elia和E.ON（电网增长）。

减少化石燃料进口：电气化驱动现在更多是从能源安全角度看待，而非仅仅通过能源转型动态——见2026年5月《电气化能源安全》。能源需求更大程度的电气化，如果主要由清洁发电支撑，应能减少化石燃料进口。欧盟计划提到，到2040年将化石燃料（即天然气和石油）进口成本减少2,600亿欧元。在电力市场中，减少燃气发电在边际可变成成本曲线“排序”中设定价格的作用，对于降低批发电价和帮助用户电费账单至关重要。

见下一部分的6张关键图表

6张关键图表


图表1：欧盟/欧洲电气化落后于亚洲，且近年来几乎没有增长

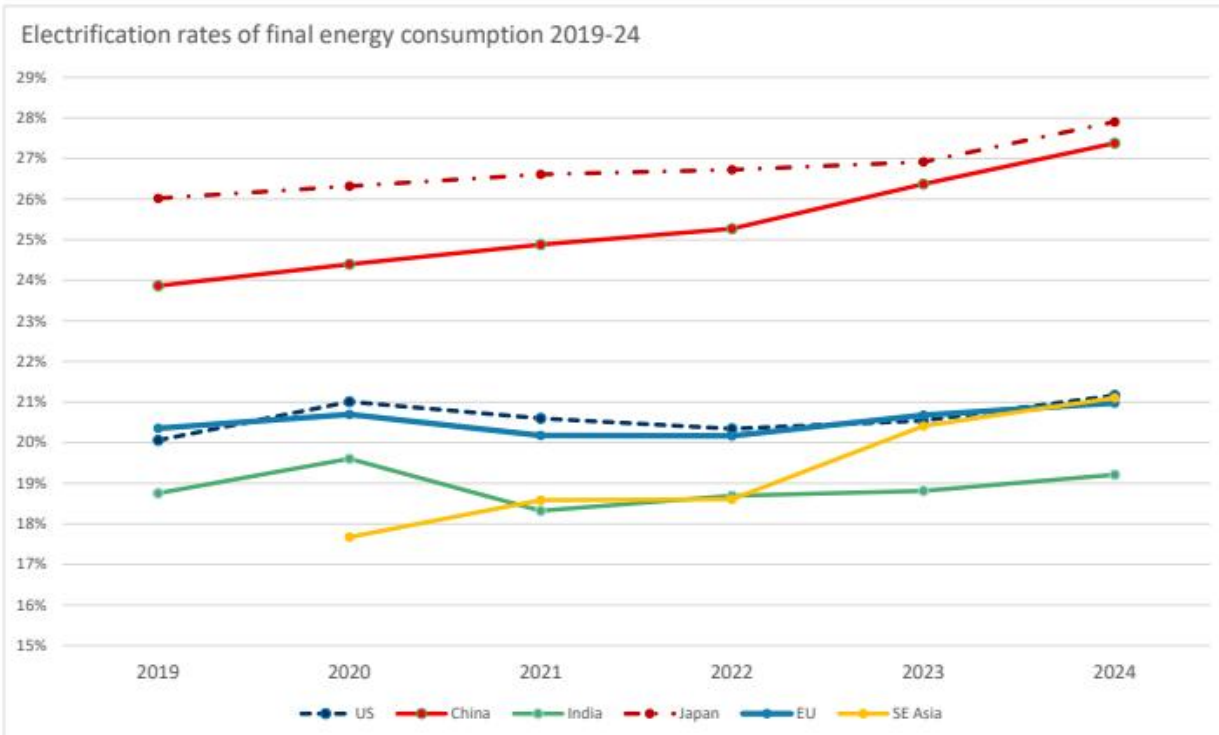

图表 1

来源：国际能源署，MS估计


图表2：欧盟各国电气化率从14%到53%不等……

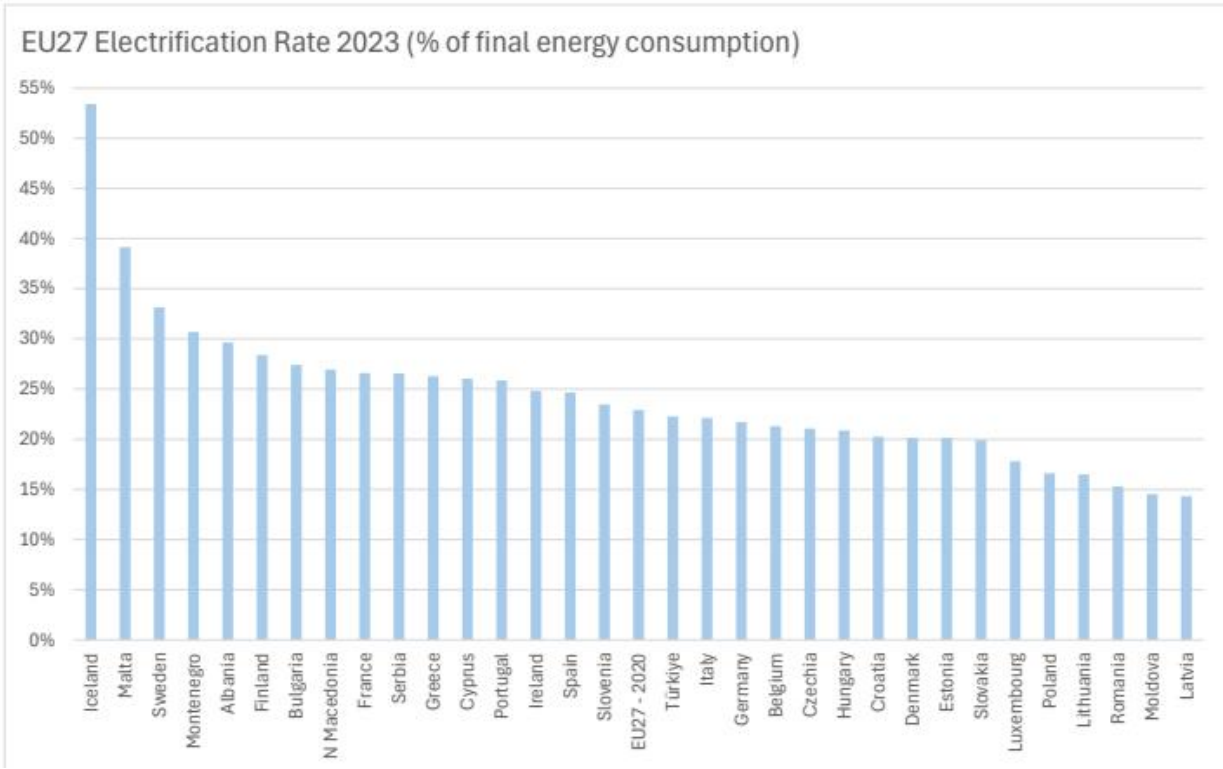

图表 2

来源：欧盟统计局，MS估计

图表3：……但过去十年大型地区几乎没有改善

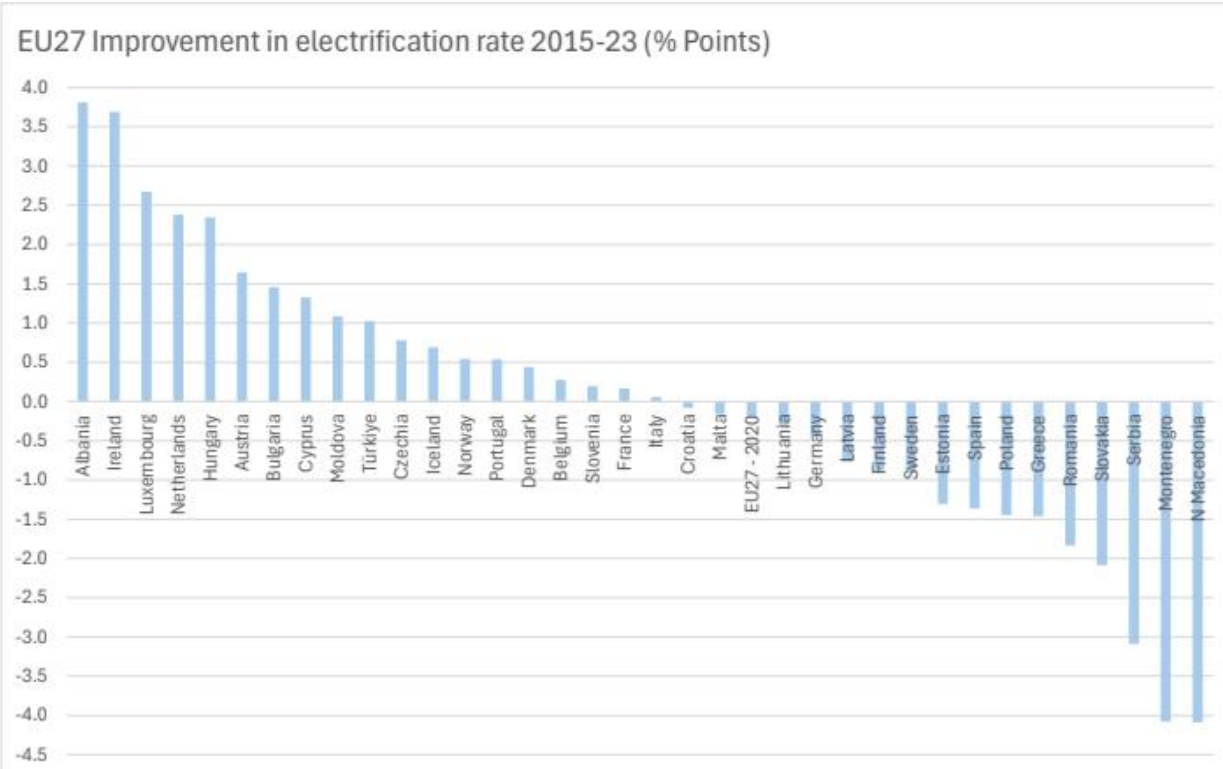

图表 3

来源：欧盟统计局，MS估计


图表4：欧盟到2040年达到46%的计划比国际能源署2050年既定政策情景更为雄心勃勃



图表 4

来源：国际能源署，MS


图表5：欧盟46%的目标意味着欧盟电力需求为5,206 TWh，2026年起复合年增长率为4.9%，而MS预测为3,400 TWh和2.1%复合年增长率

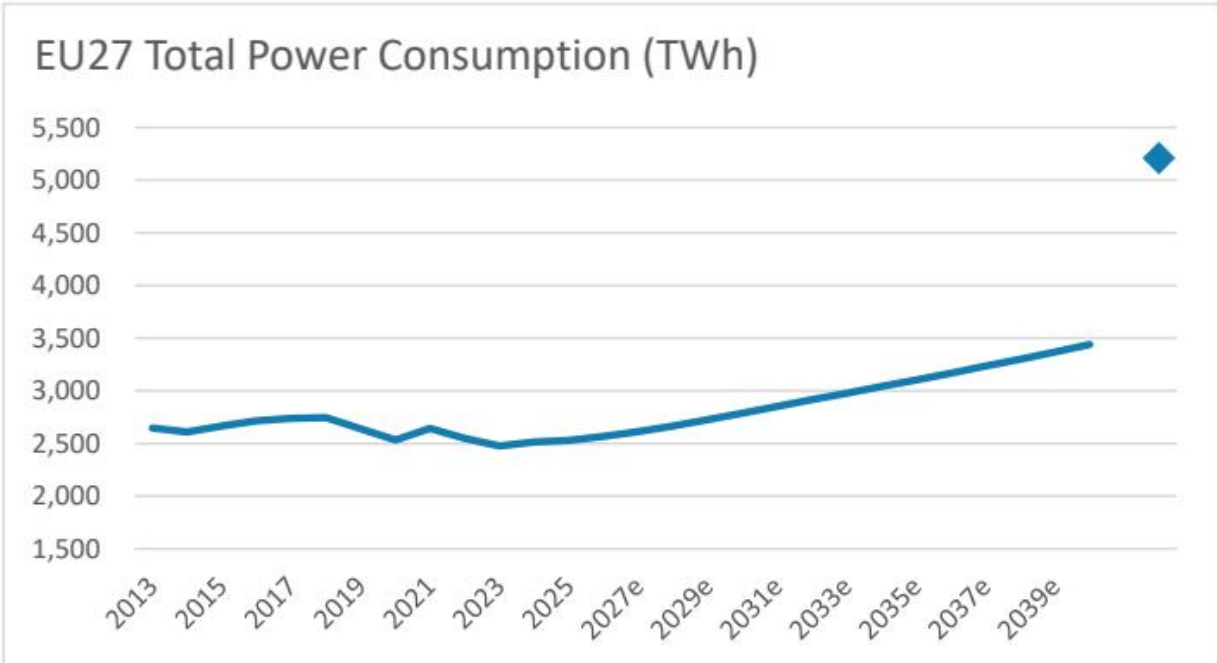

图表 5

来源：欧洲输电系统运营商网络，MS估计

图表6：满足更高的电力需求需要比我们当前预测更大的发电和电网建设跃升

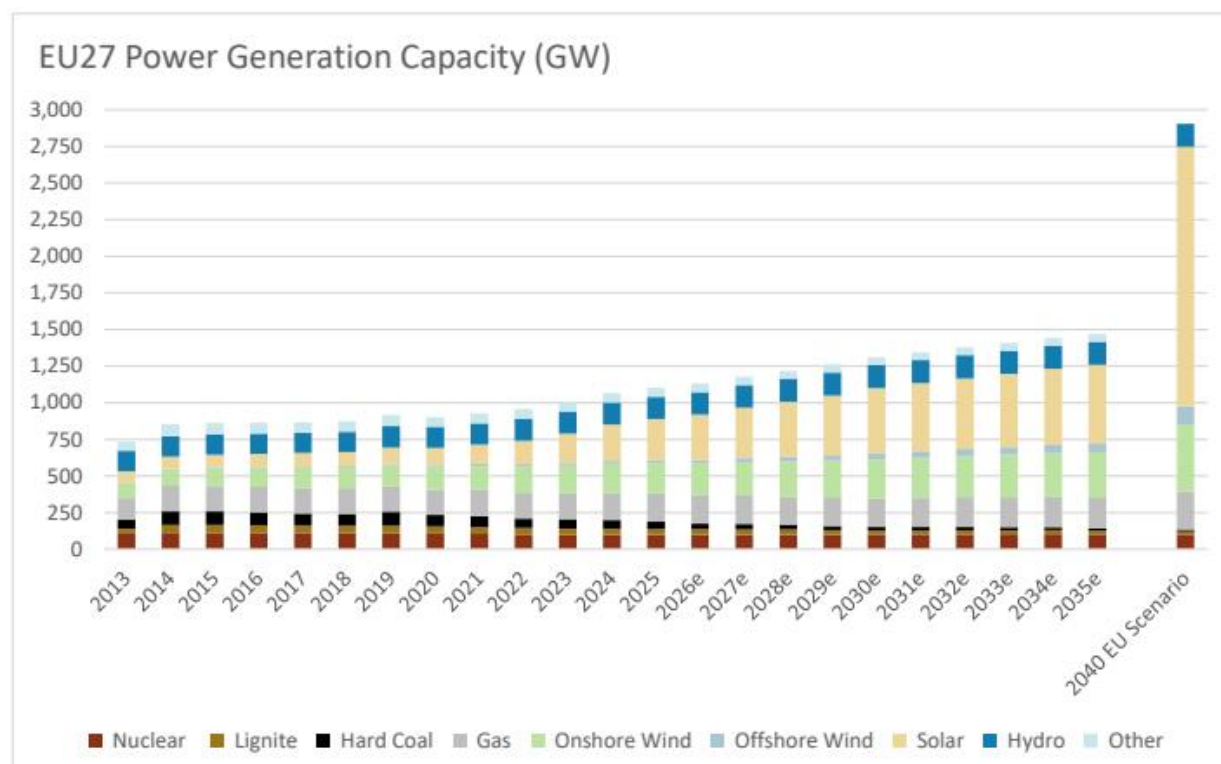

图表 6

来源：欧洲输电系统运营商网络，MS估计

估值方法与不确定性

Elia (ELI.BR)

我们的基础案例估值是对两个电网业务进行分部加总。对于两者，我们采用2026年监管资产基础的价值，并通过激励和运营支出对比利时和德国未来可能的超额表现进行现金流折现。我们在比利时使用6.0%的股权成本，在德国使用5.3%的股权成本。我们的估值对Elia Transmission Belgium的监管资产基础溢价22%，对50 Hertz的监管资产基础溢价46%。

上行不确定性

- 较低债券回报表现
- 德国监管改善以支持高资本支出需求

节奏变化不确定性

- 债券回报表现上升
- 比利时和德国监管支持减弱
- 大规模资本支出计划未能实现

E.ON (EONGn.DE)

我们的SOTP估值基于对网络业务（包括合资企业 and 非监管活动）直至2060年的DCF模型，并包含最终RAB（折现后）。我们对基于德国RAB的网络采用4.7%的WACC，非RAB收益采用5.4%，瑞典采用4.8%，中东欧网络则根据国家不同采用6-10%。我们对零售业务的估值：德国为7.5x EV/2025

EBITDA，英国为6.5x，其他地区为3.5x，EIS为10x EV/EBITDA。

上行不确定性

- 德国监管方案改善（债务成本、运营支出及再分配成本）
- 网络资本支出和每股收益复合年增长率提高
- 以有吸引力的估值处置非核心资产
- 每股股息增长/派息率提高

节奏变化不确定性

- 债券回报表现上升引发估值下调
- 资本支出部署面临供应链挑战
- 德国能源政策变化导致可再生能源目标/网络资本支出增长降低
- 零售利润率下降
- 监管回报率下降

Orsted A/S (ORSTED.CO)

我们采用SOTP对Orsted进行估值，对海上风电业务使用逐项目DCF，对陆上业务使用DCF，海上风电加权平均区域WACC为6.2%，陆上为6.4%。

在海上风电中，我们纳入了运营资产、在建项目（Revolution、Sunrise、H3、彰化2B&4、Baltica 2）以及4个开发中项目。，市盈率为31倍，且杠杆率较低。

上行不确定性

- 债券回报表现下降提升净现值
- 有吸引力的股息分配政策
- 美国项目正面消息
- 新海上风电项目条款优惠
- 可再生能源领域的整合/并购

节奏变化不确定性

- 美国项目（Sunrise & Revolution）进一步暂停或取消
- 项目进一步成本超支、延误和/或减值
- 回报表现上升侵蚀净现值
- 电价下降
- 反可再生能源政策

RWE AG (RWE.G)

我们通过DCF对每个业务部门分别进行估值。我们对可再生能源的估值目标为2030年，并假设新增3GW德国CC GT机组价值。我们假设无终值，并使用各业务特定的WACC。我们对海上风电采用6.7%的WACC，陆上可再生能源采用6.6%，Flexgen部门采用7.8%，交易业务采用6x EV/EBITDA。我们将所持15%的E.ON股份按市值估值，Amprion采用DCF估值，以及3GW数据中心场地管线的1/2。

上行不确定性

- 更多数据中心场地交易
- 更高的购电协议价格支持可再生能源增长
- 在德国CCGT拍卖中获得容量
- 褐煤产品会提前退出煤电
- 电价上涨推动每股收益上调
- 债券回报表现下降

节奏变化不确定性

- 德国和英国电价下降
- 价格上限、碳价下降、干预措施
- 可再生能源领域的执行/成本超支
- 回报表现曲线上升
- 德国能源政策谨慎演变
- 交易表现不佳