



Техническое описание
Когенерационная установка

JMS 612 GS-N.L

with Island Operation
сетевого кода нет

JMS612



Электрическая выходная мощность 2004 кВт эл.

Тепловая выходная мощность 1883 кВт

Выбросы

NOx < 500 mg/Nm³ (5% O₂)



0.01 Технические характеристики (модуля)	4
Габариты и вес (модуля)	5
Соединения	5
Мощность / расход топлива	5
0.02 Технические характеристики двигателя	6
Баланс тепловой энергии	6
Характеристики выхлопного газа	6
Данные воздуха горения	6
Уровень звукового давления	7
Уровень звуковой мощности	7
0.03 Технические характеристики генератора	8
Константы реактивности и времени (предельный)	8
0.04 Технические характеристики рекуперации тепла	9
Общие данные - контур горячей воды	9
Общие данные - контур охлаждающей воды	9
Теплообменник выхлопного газа	9
Вариант обвязки т/обменниками G	10
0.10 Технические параметры	11
1.00 Объем поставки - агрегат	12
1.01 Газовый двигатель внутреннего сгорания	13
1.01.01 Устройство двигателя	13
1.01.02 Дополнительная оснастка мотора	15
1.01.03 Дополнительное оборудование к двигателю	15
1.01.04 Стандартные инструменты (1 набор на станцию)	15
1.02 Синхронный генератор средних напряжений	15
1.03 Оборудование модуля	18
1.03.01 Система водяного охлаждения двигателя	20
1.03.02 Автоматическая система пополнения смазочного масла	20
1.04 Рекуперация тепла	20
1.05.02 Газовая рампа >500мбар	21
1.05.03 Газовый компрессор форкамеры	22
1.07 Покраска	22
1.11 Шкаф управления модулями для каждого модуля с Dia.ne XT4 с индивидуальной синхронизацией выключателя генератора	22
Визуализация посредством сенсорного дисплея:	23
Центральная система управления двигателем и агрегатом:	27
Сообщения о неисправностях шкафа управления модулями:	28
1.11.03 Дистанционный сигнал через PROFIBUS-DP	31



1.11.06 Передача информации посредством DIA.NE XT4	31
1.11.14 Защита генератора от перегрузки и короткого замыкания	34
1.11.15 Дифференциальная защита генератора	35
1.11.16 Защита генератора от замыкания на землю (ненаправленная)	35
1.20.03 Пусковая система	35
1.20.05 Электрический подогрев водяной рубашки	36
1.20.08 Гибкие соединения	36
1.20.10 Байпас выхлопного газа	37
1.20.25 Система безопасности на линии горячей воды	37
1.20.26 Насос на линии горячей воды –насос модульного типа	37
1.20.27 Устройство регулировки температуры на линии обратной воды	38
2.00 Электрическое оборудование	38
2.02 Система соединения с внешней сетью	38
2.03.02 Система регулирования мощности станции	39
3.03.01 Шумоглушитель выхлопных газов	40
3.10.01 Система Охлаждения –контур низкой температуры	40
3.10.02 Система Охлаждения –контур высокой температуры	41
4.00 Поставка и установка	41
4.01 Транспортировка	41
4.02 Разгрузка	41
4.03 Монтаж	41
4.04 Складирование	41
4.05 Запуск и ввод в эксплуатацию	41
4.06 Пробная эксплуатация (включена)	41
4.07 Измерение вредных веществ (газоанализатор)	41
5.01 Объем поставки	42
5.02 Испытания и приёмка	43
5.02.01 Испытания двигателя	43
5.02.02 Испытания генератора	43
5.02.03 Испытания агрегата	43
5.03 документация	44



0.01 Технические характеристики (модуля)

Топливный газ LHV		кВтч/Нм³		9,5		
				100%	75%	50%
Подведенная энергия топлива		кВт	[2]	4 404	3 378	2 351
Расход газа		Нм³/ч	*)	464	356	247
Механическая выходная мощность		кВт	[1]	2 058	1 544	1 029
Электрическая выходная мощность		кВт эл.	[4]	2 004	1 499	992
Полезная тепловая энергия						
~ Интеркулер смеси 1-ой ступени		кВт	[9]	579	326	124
~ Масло		кВт		212	187	162
~ Водяная рубашка		кВт		321	276	228
~ Выхлопного газа, охлажденного до 120 °С		кВт		771	698	561
Общая тепловая вых. мощность		кВт	[5]	1 883	1 487	1 075
Общая генерируемая выходная мощность		кВт общий		3 888	2 986	2 066
Отводимое тепло для рассеивания						
~ Интеркулер смеси 2-ой ступени		кВт		101	70	47
~ Масло		кВт		~	~	~
~ Излучаемое тепло повехностей	са.	кВт	[7]	167	~	~
Уд.коэфф. потребления топлива эл.		кВтч/кВтч эл.	[2]	2,20	2,25	2,37
Уд.коэфф. потребления топлива		кВтч/кВтч	[2]	2,14	2,19	2,29
Расход смазочного масла	са.	кг/ч	[3]	0,41	~	~
Электрический КПД		%		45,5%	44,4%	42,2%
Тепловой КПД		%		42,8%	44,0%	45,7%
Общий КПД		%	[6]	88,3%	88,4%	87,9%
Контур горячей воды:						
Температура прямой воды		°С		90,0	85,8	81,4
Температура обратной воды		°С		70,0	70,0	70,0
Расход горячей воды		м³/ч		80,9	80,9	80,9

*) Приближенное значение для задания размеров монтажа трубопровода

[.] Объяснения: см. 0.10 - Технические параметры

Указанные данные по теплу основаны на стандартных условиях эксплуатации согласно положению главы 0.10. Отклонения от стандартных условий могут привести к изменениям в тепловом балансе, которые необходимо учитывать при проектировании последовательности расположения охлаждающих теплообменников (газовоздушной смеси; аварийного;...). К общему отклонению $\pm 8\%$ на отводимую тепловую мощность рекомендуется запланировать дополнительный расчетный резерв минимум $+5\%$ для расчета параметров обратной охлаждающей мощности.



Габариты и вес (модуля)

Длина	мм	~ 7 600
Ширина	мм	~ 2 200
Высота	мм	~ 2 800
Вес сухой	кг	~ 24 800
Вес рабочий	кг	~ 25 800

Соединения

Вход и выход горячей воды [A/B]	DN/PN	100/10
Выход выхлопного газа [D]	DN/PN	500/10
Топливный газ (модуля)	DN/PN	100/10
Дренаж воды ISO 228 (водогрейный контур)	G	1/2"
Отвод конденсата	DN/PN	50/10
Предохранительный клапан - водяная рубашка ISO 228	DN/PN	2x1 1/2"/2,5
Предохранительный клапан - горячая вода	DN/PN	65/16
Пополнение смазочным маслом (трубопровод)	мм	28
Дренаж отработанного масла (трубопровод)	мм	28
Водяная рубашка - наполнение (гибкий трубопровод)	мм	13
Вода интеркулера 1-ой ступени - вход/выход	DN/PN	100/10
Вода интеркулера 2-ой ступени - вход/выход	DN/PN	65/10

Мощность / расход топлива

Мощность при ISO усл.экспл-ции и топливе в соотв. с ICFN	кВт	2 058
Ср.эффективное давление в цилиндрах	бар	22,00
Тип топливного газа		Природный газ
Расчетное метановое число Мин. метан.число	мч d)	90 85
Степень сжатия	Epsilon	12,5
Мин./макс. давл.топливн. газа на вх. в форкамеру	бар	4,24
Мин./макс. давл.топливн. газа на вх. в сист. подачи газа	бар	4 - 8 с)
Допустимые колебания давления топливного газа	%	± 10
Макс. уровень колебаний давления топливного газа	мбар/сек	10
Макс. т-ра воды на входе в интеркулер 2-ой ступени	°C	45
Уд.коэфф. потребления топлива	кВтч/кВтч	2,14
Уд.расход масла	г/кВтч	0,20
Макс. температура масла	°C	80
Макс. температура водяной рубашки	°C	95
Требуемый объем масла при замене	л	~ 549

c) Более низкое давление газа по запросу

d) На основе подсчета метанового числа программным обеспечением AVL 3.2 (подсчет без учета N2 и CO2)



0.02 Технические характеристики двигателя

Производитель		GE Jenbacher
Тип двигателя		J 612 GS-J09
Принцип работы		4х тактный вн.сгорания
Конфигурация		V 60°
Количество цилиндров		12
Внутренний диаметр цилиндра	мм	190
Ход поршня	мм	220
Рабочий объем	л	74,85
Частота вращения КВ	об/мин	1 500
Средняя скорость поршня	м/с	11,00
Длина	мм	4 246
Ширина	мм	1 886
Высота	мм	2 503
Вес сухой (дв-ля)	кг	9 500
Вес рабочий	кг	10 300
Момент инерции маховика	кгм ²	56,67
Направление вращения (глядя на маховик)		против часовой
Уровень радиопомех VDE 0875		N
Мощность стартера	кВт	13
Напряжение стартера	В	24

Баланс тепловой энергии

Подведенная энергия топлива	кВт	4 404
Интеркулер смеси	кВт	680
Масло	кВт	212
Водяная рубашка	кВт	321
Выхлопного газа, охлажденного до 180 °С	кВт	571
Выхлопного газа, охлажденного до 100 °С	кВт	838
Излучаемое тепло поверхностей	кВт	95

Характеристики выхлопного газа

Т-ра выхлопн. газа при полной нагрузке	°С [8]	346
Т-ра выхлопн. газа при $b_{mpe} = 16,5$ [бар]	°С	~ 397
Т-ра выхлопн. газа при $b_{mpe} = 11$ [бар]	°С	~ 455
Уд. массовый расход выхлопн. газа, влажного	кг/ч	11 212
Уд. массовый расход выхлопн. газа, сухого	кг/ч	10 526
Объем выхлопного газа, влажного	Нм ³ /ч	8 866
Объем выхлопного газа, сухого	Нм ³ /ч	8 013
Макс.допуст.противодавл. выхлопа на разветвление трубопровода	мбар	50

Данные воздуха горения

Уд. массовый расход воздуха горения	кг/ч	10 906
Объем воздуха горения	Нм ³ /ч	8 440
Максимально допустимое падение давления в воздушном фильтре	мбар	10



Уровень звукового давления

Агрегата а)		dB(A) re 20μPa	100
31,5	Гц	дБ	90
63	Гц	дБ	88
125	Гц	дБ	100
250	Гц	дБ	95
500	Гц	дБ	94
1000	Гц	дБ	93
2000	Гц	дБ	91
4000	Гц	дБ	91
8000	Гц	дБ	94
Выхлоп б)		dB(A) re 20μPa	116
31,5	Гц	дБ	104
63	Гц	дБ	121
125	Гц	дБ	124
250	Гц	дБ	116
500	Гц	дБ	111
1000	Гц	дБ	110
2000	Гц	дБ	108
4000	Гц	дБ	104
8000	Гц	дБ	86

Уровень звуковой мощности

Агрегата	dB(A) re 1pW	122
Площадь измерения	м²	142
Выхлоп	dB(A) re 1pW	124
Площадь измерения	м²	6,28

а) средн. уровень мощн. звука на поверхности на расстоянии 1 м (при пересчете на распространение звука в свободном пространстве) в соответствии с DIN 45635, точность - класс 3.

б) средн. уровень мощн. звука на поверхности на расстоянии 1 м в соответствии с DIN 45635, точность - класс 2. Диапазон действителен для агрегатов до $p_{\text{втер}} = 22$ бар. (Добавить допуск на 1 дБ для всех значений при увеличении давления на 1 бар).

Допустимые отклонения при измерениях ± 3 dB



0.03 Технические характеристики генератора

Производитель		Leroy-Somer e)
Тип		LSA 53 XL90 e)
Номинальная мощность данного типа	кВА	2 490
Приводная мощность	кВт	2 058
Номинальная мощность при p.f. = 1,0	кВт	2 004
Номинальная мощность при p.f. = 0,8	кВт	1 986
Номинальная выход. мощность при p.f. = 0,8	кВА	2 482
Номинальная реактивная мощность при p.f. = 0,8	кВАр	1 489
Номинальная сила тока при p.f. = 0,8	А	137
Частота тока	Гц	50
Напряжение	кВ	10,5
Скорость вращения	об/мин	1 500
Предельное значение скорости вращения	об/мин	1 800
Коэффициент мощности (Запаздывающий - Опережающий)		0,8 - 1,0
КПД при cos phi = 1,0	%	97,4%
КПД при cos phi = 0,8	%	96,5%
Момент инерции маховика	кгм ²	95,00
Масса	кг	7 750
Уровень радиопомех EN 55011 Class A (EN 61000-6-4)		N
I _k " начальный ток при симметричном коротком замыкании	кА	1,35
I _s максимальный ток в асимметричной цепи короткого замыкания	кА	3,44
Класс изоляции		H
Класс нагрева под нагрузкой		F
Макс. температура окружающей среды	°C	40

Константы реактивности и времени (предельный)

x _d продольная ось синхронная реактивность	р.у.	2,09
x _d ' продольная ось переходное реактивное сопротивление	р.у.	0,20
x _d " продольная ось сверхпереходное реактивное сопротивление	р.у.	0,10
x ₂ реактивное сопротивление обратной последовательности	р.у.	0,11
T _d " постоянная времени сверхпереходного реакт. сопро	мс	17
T _a постоянная времени прямого тока	мс	39
T _{do} ' постоянная времени разомкнутой цепи	с	2,32

e) GE Jenbacher оставляет за собой право заменить поставщика и тип генератора. Указанные в Договоре параметры генератора изменяются при этом лишь в незначительной степени. Вырабатываемая электрическая мощность останется неизменной.



0.04 Технические характеристики рекуперации тепла

Общие данные - контур горячей воды

Общая тепловая вых. мощность	кВт	1 883
Температура обратной воды	°C	70,0
Температура прямой воды	°C	90,0
Расход горячей воды	м³/ч	80,9
Давление в контуре горячей воды	PN	10
минимальное рабочее давление	бар	3,5
максимальное рабочее давление	бар	9,0
Падение давления при циркуляции воды	бар	1,25
Макс. отклонения тем-ры в обратном трубопроводе	°C	+0/-5
Макс. уровень колебаний тем-ры в обратном трубопроводе	°C/мин.	10

Общие данные - контур охлаждающей воды

Отводимое тепло для рассеивания	кВт	101
Температура обратной воды	°C	45
Расход холодной воды	м³/ч	25
Ном.давл-е контуре хол.воды	PN	10
минимальное рабочее давление	бар	0,5
максимальное рабочее давление	бар	5,0
Потеря давл-я контуре хол.воды	бар	~
Макс. отклонения тем-ры в обратном трубопроводе	°C	+0/-5
Макс. уровень колебаний тем-ры в обратном трубопроводе	°C/мин.	10

Теплообменник выхлопного газа

Теплообменник выхлопного газа		
Тип	трубчатый теплообменник	
ПЕРВИЧНЫЙ:		
Приблизит. падение давления выхлопного газа	бар	0,02
Подсоединение выхлопного газа	DN/PN	500/10
ВТОРИЧНЫЙ:		
Падение давления при циркуляции воды	бар	0,20
Подсоединение горячей воды	DN/PN	100/10

В случае заказа окончательная потеря давления определяется в ходе технических переговоров и отражается на технологической схеме.


Вариант обвязки т/обменниками G
J 612 GS-J09

Контур горячей воды

Полезная тепловая энергия = 1 883 kW

(±8 % дополн. расч. резерв +5 % резерв в системе охлаждения)

Расход горячей воды = 80,9 m³/h

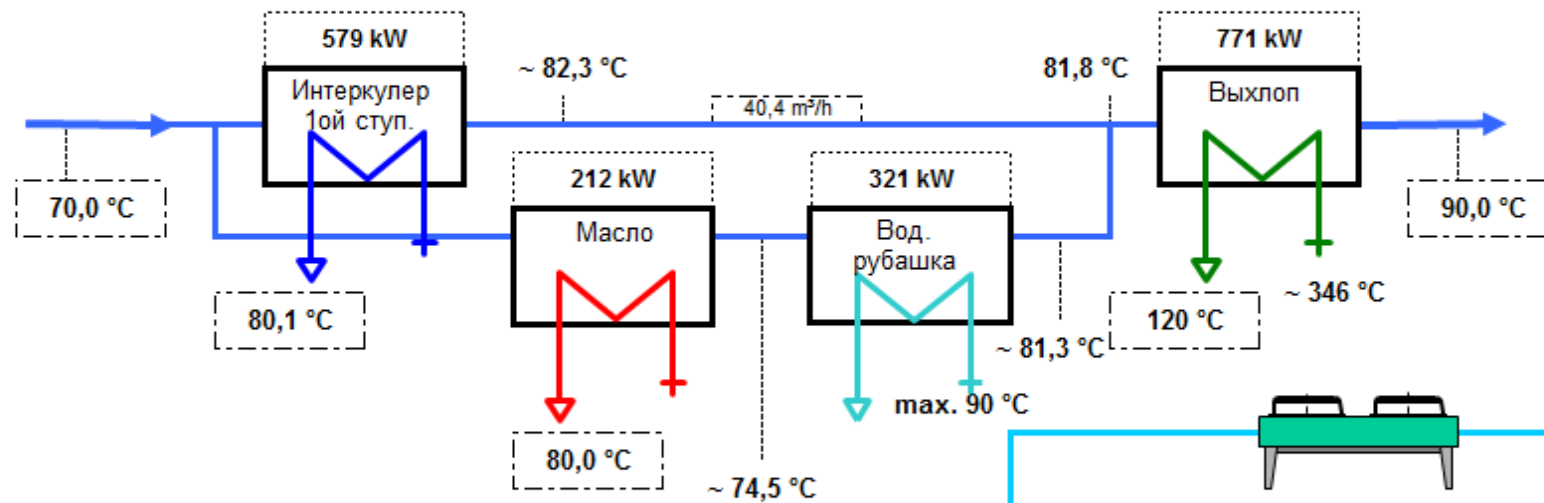


Контур холодной воды (содержанием гликоля 37%)

Отводимое тепло для рассеивания = 101 kW

(±8 % дополн. расч. резерв +5 % резерв в системе охлаждения)

Расход холодной воды = 25,0 m³/h

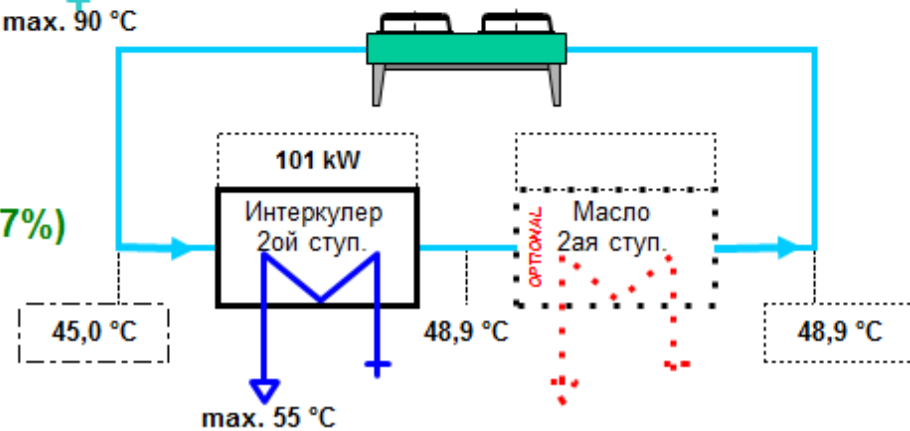



0.10 Технические параметры

Все данные в технической спецификации основаны на полной нагрузке двигателя (если не указано другое) при указанных температурах и метановом числе и могут изменяться в связи с техническим развитием и модификациями.

Все значения давления следует понимать как избыточное давление.

- (1) Постоянная стандартная мощность ISO ICFN при указанном номинальном числе оборотов и стандартных условиях в соответствии с DIN-ISO 3046 и DIN 6271
- (2) Согласно DIN-ISO 3046 и DIN в 6271 с +5 % допустимым отклонением. Указанный КПД соответствует новому двигателю. Соблюдение инструкций GEJ по обслуживанию будет предотвращать значительное снижение эффективности в течение эксплуатации установки.
- (3) Среднее значение между интервалами смены масла в соответствии с графиком технического обслуживания, без объема заменяемого масла
- (4) При $\cos.\phi = 1,0$ в соответствии с VDE 0530 REM / IEC 34.1 с соответствующими допустимыми отклонениями, все насосы, приводимые в действие напрямую, включены в комплект поставки
- (5) Как общая мощность с допустимым отклонением $\pm 8 \%$
- (6) В соответствии с вышеуказанными параметрами с (1) по (5).
- (7) Действительно только для двигателя и генератора; модуль и детали установки не учитываются (При $\cos.\phi = 0,8$) , (guiding value)
- (8) Температура выхлопного газа с допустимым отклонением $\pm 8 \%$
- (9) Тепло интеркулера:
 - * **Стандартные условия (Vxx)** - если турбонагнетатель спроектирован для температуры воздуха на сгорание $>30^{\circ}\text{C}$ без снижения мощности, тепло интеркулера первой ступени повышается на $2\%/^{\circ}\text{C}$ начиная с 25°C . Отклонения в диапазоне $25-30^{\circ}\text{C}$ будут охватываться стандартной погрешностью.
 - * **Условия стран с повышенной температурой окружающей среды (Vxxx)** - если турбонагнетатель спроектирован для температуры воздуха на сгорание $>40^{\circ}\text{C}$ без снижения мощности, тепло интеркулера первой ступени повышается на $2\%/^{\circ}\text{C}$ начиная с 35°C . Отклонения в диапазоне $35-40^{\circ}\text{C}$ будут охватываться стандартной погрешностью.

Уровень радиопомех

Системой зажигания газовых двигателей соблюдается граничный показатель по уровню радиопомех по норме CISPR 12 (30-75 МГц, 75-400 МГц, 400-1000 МГц) и по норме EN 55011 класс В (30-230 МГц, 230-1000 МГц).

Определение мощности

- Постоянная номинальная мощность ISO-ICFN:
Определение мощности, которую, по заявлению изготовителя, постоянно способен выдавать двигатель при указанной частоте оборотов, при выполнении предписанного изготовителем технического обслуживания в период времени между определенными им интервалами для необходимого капитального ремонта двигателя. Мощность определяется при рабочих условиях испытательного стенда изготовителя и перерасчитывается под стандартные условия.
- Стандартные условия:

Барометрическое давление:	1000 мбар или 100 м над уров. моря
Температура воздуха:	25°C
Относительная влажность:	30%




- Объемные данные при нормальных условиях (топливный газ, воздух для горения, выхлопные газы):

Давление 1013 мбар
Температура 0°C

Снижение мощности для двигателей с турбонаддувом

Стандартные параметры двигателей рассчитаны для работы на высоте ≤ 500 м и при температуре всасываемого воздуха ≤ 30 °C (T1)

Максимальная температура в машинном зале: 50 °C (T2) -> ошибка с остановом

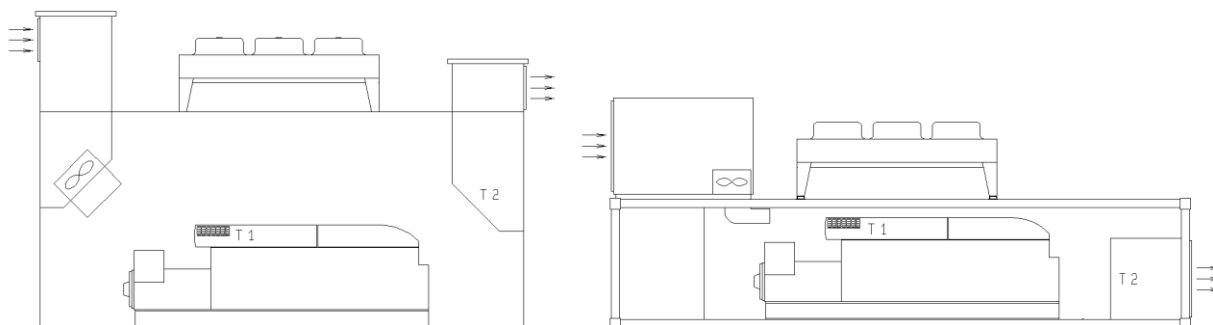

При снижении метанового числа ниже указанного, включается система антидетонационного регулирования, которая сначала изменяет момент зажигания при полной номинальной нагрузке, затем следует снижение номинальной мощности.

В случае превышения граничных параметров напряжения и частоты для генератора, приведенных в IEC 60034-1 зона A, производится понижение мощности.

Граничные условия для газовых двигателей GE Jenbacher

Системная установка сконструирована с амортизацией колебаний согласно стандарту ISO 8528-9 и соответствует приведенным в данном стандарте граничным значениям.

Производственные материалы и системные установки должны соответствовать предписанию № TA 1100-0110, TA 1100-0111 и TA 1100-0112.

Для консервирования необходимо соблюдать TA 1000-0004 .

Следует избегать транспортировки с помощью рельсового транспорта (см. TA 1000-0046).

Несоблюдение вышеупомянутых ТА может привести к повреждениям двигателя/агрегата и, следовательно, к утрате гарантии!

Граничные условия для коммутационного устройства и электрического оборудования

Относительная влажность воздуха 50%, максимальная температура +40°.

Размещение на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

1.00 Объем поставки - агрегат

Концепция агрегата:

Агрегат сконструирован компактно; двигатель и генератор соединены между собой и установлены эластично на опорной раме. Этим обеспечивается изоляция опорной рамы агрегата от и без того уже достаточно слабой вибрации двигателя и генератора. Остаточные незначительные вибрации



устраняются установкой агрегата на изолирующие маты (например, силомерные). Это в принципе позволяет размещать агрегат на любой поверхности, способной нести статическую нагрузку. Строительство специального фундамента не требуется, со стороны заказчика необходимо только принять меры для предотвращения передачи звука материалом пола.

1.01 Газовый двигатель внутреннего сгорания

Четырёхтактный, газовый двигатель внутреннего сгорания, с турбонаддувом и охладителем смеси, с высоковольтной системой зажигания и электронной системой контроля за подготовкой газозоудшной смеси. Двигатель оснащён новейшей

системой сжигания обеднённой газозоудшной смеси LEANOX,

разработанной и запатентованной GE JENBACHER.

1.01.01 Устройство двигателя

Блок двигателя

Цельный, сделан из специального чугуна с боковыми крышками на корпусе для легкого доступа к двигателю во время инспекционных осмотров.

Коленвал и коренные подшипники

Горячей штамповки, с закалённой и отполированной поверхностью, динамически отбалансирован, расположен между цилиндрами; вкладыши коренных подшипников (верхний вкладыш: трёхкомпонентный / нижний вкладыш – с напылением), отверстия для принудительной смазки шатуна.

Гаситель крутильных колебаний

Необслуживаемая visco-муфта

Маховик

С зубчатым венцом для привода стартером

Поршни

Состоящие из двух частей стальные поршни с масляными каналами для охлаждения; поршневые кольца и маслосъемные кольца из высококачественного материала, камера сгорания специально сконструирована и оптимизирована для работы на обедненной смеси.

Шатун

Горячей штамповки, термически обработанные, ; вкладыши подшипников шатуна (верхний вкладыш: с напылением / нижний вкладыш: с напылением) и вкладыш подшипника поршневого пальца.

Гильзы цилиндров

Центробежное литье, мокрые, заменяемые.

Головка цилиндров



Сконструирована для работы на меняющемся газе с наименьшими потерями и оптимальным расходом, специально разработана для двигателей GE Jenbacher, работающих на обедненной смеси; с водяным охлаждением, сделана из специального чугуна, индивидуально заменяемая; впрессованные кольца седла клапана, направляющие втулки клапанов и втулки свечей зажигания; впускные и выпускные клапаны - из высококачественного материала.

Вентиляция картера

Соединена с системой забора воздуха

Газораспределительный механизм

Кулачковый вал, со сменными толкателями, приводимый в движение коленвалом через промежуточный привод, смазка клапанов разбрызгиванием из коромысла

Система подготовки смеси

Газосмеситель, турбонагнетатель, трубопроводы смеси с компенсаторами, промежуточный охладитель с водяным охлаждением, дроссельная заслонка и распределительные трубопроводы к цилиндрам.

Система зажигания

Новейшая, полностью электронная, бесконтактная высоковольтная система зажигания с регулируемым извне моментом зажигания.

MORIS: автоматический, выборочный по каждому цилиндру контроль и регистрация актуального необходимого напряжения зажигания.

Система смазки

Все подвижные детали смазываются отфильтрованным маслом, подающимся с помощью центрального зубчатого масляного насоса. В контур смазочного масла включены редукционный и перепускной клапаны. Охлаждение смазочного масла осуществляется посредством теплообменника

Система охлаждения двигателя

Электрический насос водяной рубашки охлаждения двигателя в комплекте с распределительными и сборными трубопроводами.

Выхлопная система

Турбонагнетатель и коллектор выхлопных газов

Измерение температуры выхлопного газа

1 термозлемент на каждом цилиндре

Электронный регулятор

Для регулировки числа оборотов и мощности

Электронная регистрация числа оборотов для регулирования числа оборотов и мощности

С помощью магнитного чувствительного элемента на зубчатом венце маховика.

Стартер

3 электрических стартера, установлены на двигателе



1.01.02 Дополнительная оснастка мотора

В объём поставки входит набор первичных и деталей для обслуживания во время ввода в эксплуатацию.

1.01.03 Дополнительное оборудование к двигателю

Изоляция выхлопного трубопровода:

Изоляция выхлопного трубопровода легко устанавливается и снимается.

Датчики на двигателе:

- датчик температуры в водяной рубашке
- датчик давления в водяной рубашке
- датчик температуры смазочного масла
- датчик давления смазочного масла
- датчик температуры смеси
- датчик давления наддува
- датчик минимального и максимального уровня смазочного масла
- термopара для выхлопного газа на каждом цилиндре
- датчики детонации
- Датчик положения газосмеситель/дозатор подачи газа

Приводы на двигателе:

- соленоид – дроссельная заслонка
- байпас турбоагнетателя
- управление газосмесителем/дозатором подачи газа

1.01.04 Стандартные инструменты (1 набор на станцию)

Инструменты, необходимые для проведения основных операций техобслуживания, входят в объём поставки и поставляются в инструментальном ящике.

1.02 Синхронный генератор средних напряжений

Двухподшипниковый агрегат состоит из основного генератора с внутренними полюсами, возбудителя с наружными полюсами и цифровой системы возбуждения ABB UNITROL 1010. Регулятор получает питание от вспомогательной обмотки основного статора или от МЭГ.

Компоненты/узлы

- Сварной стальной корпус
- Сердечник статора из тонких изолированных пластин электротехнической стали с интегрированными каналами охлаждения
- Двухслойная обмотка статора/стержня
- Коэффициент укорочения обмотки: 5/6
- Вал ротора с насаженными пластинчатыми полюсами, ротором возбудителя, МЭГ (зависит от типа) и вентилятором.



- Демпферная клетка
- Возбудитель с вращающимися выпрямляющими диодами и защитой от сверхнапряжений
- Динамическое балансирование по ISO 1940, качество балансирования G2,5
- Щит подшипника А, смазываемый подшипник качения
- Щит подшипника Б, смазываемый подшипник качения
- Охлаждение IC01: открытая вентиляция, вход воздуха напротив привода, выход - на стороне привода
- Основная распределительная коробка с клеммами для подключения силового кабеля
- Преобразователь тока для защиты и измерений в нейтральной точке хх/1А, 10P10 15BA , хх/1А, 1FS5, 15BA
- Распределительная коробка регулятора с дополнительными клеммами для управления регулятора и для температурного датчика
- Антиконденсатный обогрев
- 3 датчика Pt100 для контроля температуры обмотки + 3 резервных датчика
- 2 датчика Pt100 для контроля температуры подшипников

Электрические характеристики

- Исполнение согласно нормам IEC 60034, EN 60034, VDE 0530, ISO 8528-3, ISO 8528-9
- Диапазон регулирования напряжения: $\pm 10\%$ номинального напряжения (длительно)
- Диапазон частоты: от -6 до +4% номинальной частоты
- Устойчивость к перегрузкам: 10% - на час в течение 6 часов, 50% - на 30 секунд
- Несимметричная нагрузка: максимум 8% I_2 при длительных нагрузках, $I_2 \leq t=20$ при неисправностях
- Высота над уровнем моря: < 1000 м
- Допустимая температура воздуха на входе в генератор: 5°C - 40°C
- Максимальная относительная влажность воздуха: 90%
- Характеристика напряжения THD Ph-Ph: <3% на холостом ходу и <3% при полной линейной симметричной нагрузке
- Генератор способен работать параллельной с коммунальной сетью, а также с другими генераторами в автономном режиме
- Установившийся ток КЗ при 3-полюсном КЗ на клеммах: как минимум 3-кратный номинальный ток в течение 5 сек.
- Угонная скорость: испытание на разнос длится 2 минуты со скоростью 1,2 номинальной согласно IEC 60034.

Цифровая система возбуждения ABB Unitrol 1010 в распределительной коробке регулятора (или дополнительной коробке – зависит от типа):

- Компактная прочная цифровая система возбуждения для номинальных токов возбуждения до 10 А (сверхток 20 А в течение 10 секунд)
- Быстрая регулировка и максимальное напряжение возбуждения улучшает стабильность работы при краткосрочных сбоях сетевого снабжения
- Входы/выходы для цифровых или аналоговых измерений свободного назначения, которое задается с помощью ПК-программы CMT1000.
- Клеммы для тока:
 - Вход трехфазного питания от МЭГ или вспомогательной обмотки
 - Вход питания регулятора 24 В=
 - Выход возбуждения



- Клеммы для измерений: 3-фазное напряжение машины, 1-фазное напряжение в сети, 1-фазный ток машины
- Аналоговые входы/выходы: 2 выхода и 3 входа (произвольного назначения), опорные выходы +10В/-10В
- Цифровые входы/выходы: 4 входа (произвольного назначения) и 8 входов/выходов (произвольного назначения)
- Шина RS485 для Modbus RTU или переменного тока (распределение реактивной нагрузки в автономных сетях размером до 31 агрегата GEJ), шина CAN для передачи данных по двум каналам
- Регулировка с плавным переходом между режимами работы:
 - Автоматический регулятор напряжения (AVR), точность 0,1% при температуре 25°C
 - Регулятор тока возбуждения (FCR)
 - Регулятор коэффициента мощности (PF)
 - Регулятор реактивной мощности (VAR)
- Ограничители, пресекающие выход из надежного и стабильного диапазона работы:
 - Ограничитель тока возбуждения (UEL min / OEL max.)
 - Ограничитель PQ-minimum
 - Ограничитель тока машины
 - Ограничитель В/Гц
 - Ограничитель напряжения машины
- Подстройка напряжения в процессе синхронизации
- Контроль вращающихся диодов → контроль отказа диодов
- Два канала контроля разрешают следовать опорному значению, приходящему по шине CAN, на базе параллельно текущей автодиагностики. Предоставляется по заказу.
- Синхронизация - предоставляется по заказу.
- Функция PSS - расширение диапазона стабильного хода согласно IEEE 421.5-2005 2A/2B - предоставляется по заказу.
- Компьютерное представление для исследования стабильности работы силовых установок (PSS - Power System Stability) - ABB 3BHS354059 E01
- Сертификаты: CE, cUL по UL508с (согласно CSA), DNV класс B

Программа пусконаладки и техобслуживания CMT1000

(для обученных техников)

Компьютерная программа позволяет настраивать все параметры и ПИД-регуляторы, обеспечивающие стабильную работу, и наблюдать за поведением системы, опознавая и предупреждая на месте проблемы в ходе пусконаладки. CMT1000 связана с UNITROL 1000 через Ethernet или USB-интерфейс, причем Ethernet разрешает дистанционное управление на расстояниях до 100 м.

- Главное окно:
 - Вид доступа и данные приборов
 - Настройка параметров разрешена только при доступе CONTROL
 - Светодиод сигнализирует, что все параметры сохранены в постоянной памяти.
- Окно опорных значений:
 - Перечень всех регуляторов и их режимов, перечень тревог, статус генератора и активных ограничителей.
 - Настройка опорных значений и рабочие шаги ПИД-настройки
- Осциллоскоп:
Запись по 20 каналам, можно выбрать 6 сигналов. Разрешение по времени 50 мсек. Данные можно сохранить на компьютере для последующего анализа.
- Измерения:
Все измерения, относящиеся к генератору, на одном экране.



Заводские испытания

Стандартная программа заводских испытаний производителя генератора содержит:

- Измерение сопротивления постоянного тока обмоток статора и ротора
- Проверка работы всех встроенных элементов (Pt100, антиконденсатный обогрев и т.п.)
- Измерение сопротивления изоляции следующих элементов:
 - обмотки статора и ротора
 - Pt100 или позистора в обмотке статора
 - Pt100 подшипников
 - антиконденсатного обогрева
- Характеристики холостого хода (остаточная намагниченность)
- Симметричность напряжения статора
- Направление вращающегося поля
- Высоковольтный тест обмотки статора ($2 \times U_{ном} + 1000V$) и ротора (минимум 1500V).

1.03 Оборудование модуля

Опорная рама агрегата

Сварена из конструкционной стали, служит основанием для двигателя, генератора и теплообменников.

Эластичная муфта

Вставная, беззазорная муфта, с ограничителем крутящего момента, для соединения двигателя с генератором. Муфта изолирует от генератора основные крутильные колебания двигателя, создающие импульсы.

Защита муфты

Для центрированного и прочного соединения двигателя с генератором. С двумя окнами для вентиляции и контроля, с покрытием для муфты из перфорированного листа.

Антивибрационные крепления

Антивибрационные прорезиненные прокладки равномерно расположены между корпусами двигателя, генератора и опорной рамой, в зависимости от пункта тяжести. Антивибрационные прокладки (силомерные маты) для установки между опорной рамой и фундаментом поставляются отдельно.

Трубопровод выхлопного газа

Подсоединение турбоагрегата; вкл. компенсатор для выравнивания тепловых растяжений и вибраций.

Фильтр всасываемого воздуха

Воздушный фильтр сухого типа со сменными фильтрующими элементами, имеет гибкое соединение с газосмесителем и сервисный индикатор для контроля.

Шкаф интерфейсов

Двухдверный стальной шкаф, передняя дверь с профильным резиновым уплотнением. Установлен на агрегате, подключен, готов к работе.



Покраска: RAL 7035

Защита: внешняя IP 40 внутренняя IP 20 (защита от прямого контакта с активными деталями)

Конструкция в соответствии с DIN VDE 0660, часть 500 или IEC 439-1 или EN 60 439-1/1990.
Температура окружающей среды 5 - 40°C, Относительная влажность 70%

Размеры:

- высота: 2000 мм **(2100mm bei 624)**
- ширина: 1000 мм **(1000mm bei 624)**
- глубина: 600 мм **(600mm bei 624)**

Напряжение подаётся от зарядного устройства аккумуляторов.

Питание вспомогательных систем (заказывается у соответствующих поставщиков)
3 x 400/230 В , 50 Гц, 50 А

Состоит из:

- Клеммная шина
- Узлы децентрализованного ввода и вывода, соединённые серийным интерфейсом с центральным управлением двигателя в шкафу управления модуля
- Блоков контроля частоты оборотов с узлом выключения модуля при превышении частоты оборотов (реле частоты оборотов и в виде программного обеспечения через центральную систему управления модуля)
- Измерительный преобразователь напряжения возбуждения
- Зарядные устройства, включая резервный аккумулятор
- Блоки питания напряжения для зажигания
- Реле, защитные устройства, автоматы, защитный выключатель двигателя для управления клапанами и вспомогательными устройствами
- Вентилятор для распределительного шкафа

Воздуходувка для выхлопных газов

Воздуходувка для выхлопных газов используется для выдувания оставшихся выхлопных газов из трубопровода для выхлопных газов, во избежание появления детонации.

Функционирование:

До каждого пуска производится выдувание остаточных выхлопных газов воздуходувкой в течение приблизительно 1 минуты (за исключением пуска после аварийной остановки)

Контроль:

- неисправность вентилятора продувочного воздуха
- неисправность заслонки продувочного воздуха
-

Узел состоит из:

- вентилятора
- заслонки выхлопного газа
- переключателя температуры
- компенсатора и трубопроводов



1.03.01 Система водяного охлаждения двигателя

Система водяного охлаждения двигателя

Контур охлаждения закрытого типа, состоит из:

- Расширительного бака
- Арматуры заполнения (запорный клапан и клапан ограничения давления, манометр)
- Аварийного(-ых) клапана (-ов)
- Закорачивающего термостата (механический регулятор температуры)
- Всех без исключения необходимых трубопроводов на модуле
- Выпускных устройств и дренажных кранов
- Электрического водяного насоса, включая обратный клапан
- Предподогрева охлаждающей воды

1.03.02 Автоматическая система пополнения смазочного масла

Автоматическое пополнение смазочного масла

Магнитный клапан в линии подачи смазочного масла регулируется с помощью датчика уровня, визуальный контроль - через смотровое стекло; контроль уровня масла с остановкой двигателя при достижении отметки "МИН" и "МАКС"; ручное управление клапаном для первого заполнения системы или при замене масла.

Дренаж масла

Через запорный кран, проведенный через раму модуля

Насос предварительной смазки и охлаждающий масляный насос

Смонтирован на опорной раме модуля; используется для предварительной смазки и охлаждения турбонагнетателя.

Время работы:	Предварительная смазка: 1 мин. оба насоса
	Охлаждающая смазка: 15 мин. после остановки двигателя только насос 400/230 В

Состоит из:

- 1 масляного насоса 1500 Вт, **400/230В**
- 1 масляного насоса 1500 Вт, 24 В
- всех необходимых клапанов
- необходимых трубопроводов

1.04 Рекуперация тепла

Теплообменники компактно монтированы на двигателе или раме модуля и полностью соединены трубопроводами.

Размещение теплообменников в гидросистеме зависит от соответствующего проекта. Вариант интеграции, значения температуры и расхода представлены на странице 10 Интерфейсом к контуру заказчика являются присоединительные фланцы А и В (см. стр.5).



Теплообменник для отработавших газов

Одноходовой кожухотрубный теплообменник для рекуперации тепла отработавших газов

Теплообменник для отработавших газов состоит из следующих компонентов:

- впускная камера;
- трубный теплообменник с неразъемным пучком труб;
- выпускная камера, со стоком для конденсата;
- термopара для индикации температуры отработавших газов на выходе, после обработки в теплообменнике.

Теплообменник для отработавших газов поставляется в несмонтированном состоянии и включен в объем поставки.

Изолирование трубопроводов и теплообменников не входит в объем поставки и, при необходимости, выполняется заказчиком.

1.05.02 Газовая рампа >500мбар

Поставляется в сборе, как отдельный блок, для установки в газовый трубопровод модуля.

Состоит из:

- **Основной газовой ramпы**
 - запорная арматура
 - Газового фильтра с чистотой фильтрации <3мкм
 - Промежуточного участка с отводом к газовой ramпе форкамеры
 - Регулятора начального давления
 - Манометра с краном с нажимной кнопкой
 - Регулятора высокого давления с предохранительным клапаном
 - Отрезка стабилизации со снижением давления
 - Предохранительного спускного клапана
 - Манометра с краном с нажимной кнопкой, 0 – 100мбар
 - Магнитных клапанов
 - Детектора утечек
 - Регулятора давления
 - Переключателя давления газа (мин. макс.)
 - ТЕС JET (должен быть смонтирован горизонтально)
 - Газсчетчик (опции)
 - P / T Выравнивание (опции)

Газовая ramпа соответствует требованиям DIN-DVGW.

Максимальное расстояние от ТЕС JET до входа газа на двигателе, включая гибкие соединения, составляет 1 м.

- **Газовая ramпа форкамеры:**

- Шаровый кран
- Газовый фильтр, с чистотой фильтрации <3мкм
- Магнитные клапаны
- Регулятор давления
- Отрезок стабилизации со снижением давления
- Манометр с краном с нажимной кнопкой, 1-5бар



Регулятор давления газа форкамеры (включая отрезок стабилизации) смонтирован на гибком подсоединении газа форкамеры.

1.05.03 Газовый компрессор форкамеры

Газовый компрессор форкамеры используется для увеличения давления газа.

Габариты всего компрессорного устройства:

- Длина: прим. 2300мм
- Ширина: прим. 750 – 900 мм
- Общая высота: прим. 2200 мм

Состоит из:

- Компрессора
- Трёхфазного электродвигателя
- Магнитного клапана на воздухозаборнике
- Фильтра на линии всасываемого воздуха (глушителя)
- Разгрузочного устройства при пуске с обратной подачей
- Вторичного охладителя сжатого газа с сепаратором
- Набора термометров на вторичном охладителе
- Гибкого шланга к баллону (с сжатым газом)
- Гибких соединений на входе в компрессор и на продувочном трубопроводе
- Магнитных клапанов, сигнальных соединенных кабелем с клеммными колодками
- Баллона с сжатым газом с арматурой и заключением о приемке TÜV для избыточного давления 5 бар

1.07 Покраска

- Структура: Маслостойкий грунт
Лаковое синтетическое покрытие
- Цвет: Двигатель: RAL 6018 (зелёный)
Опорная рама: RAL 6018 (зелёный)
Генератор: RAL 6018 (зелёный)
Шкаф интерфейса модуля: RAL 7035 (серый)
Шкаф управления: RAL 7035 (серый)

1.11 Шкаф управления модулями для каждого модуля с Dia.ne ХТ4 с индивидуальной синхронизацией выключателя генератора

Размеры:

- Высота: 2200 мм (с цоколем 200 мм *)
- Ширина: 800-1200 мм*)
- Глубина: 600 мм *)

**Тип защиты:**

- IP42 внешняя
- IP 20 внутренняя (защита от прямого контакта с активными частями)

*) исполнение шкафов управления зависит от проекта, технические характеристики определяются на основании предварительной проектной документации.

Питание стартовой аккумуляторной батареи и секционного блока управления 24 В пост. тока (минус заземлен).


Питание вспомогательного оборудования: (от поставщика энергоснабжающего оборудования)
3 x 400/230 В, 50 Гц

Включает:

Систему управления двигателем DIA.NE

Конструкция:

- Визуализация посредством сенсорного дисплея
- Центральная система управления двигателем и агрегатом

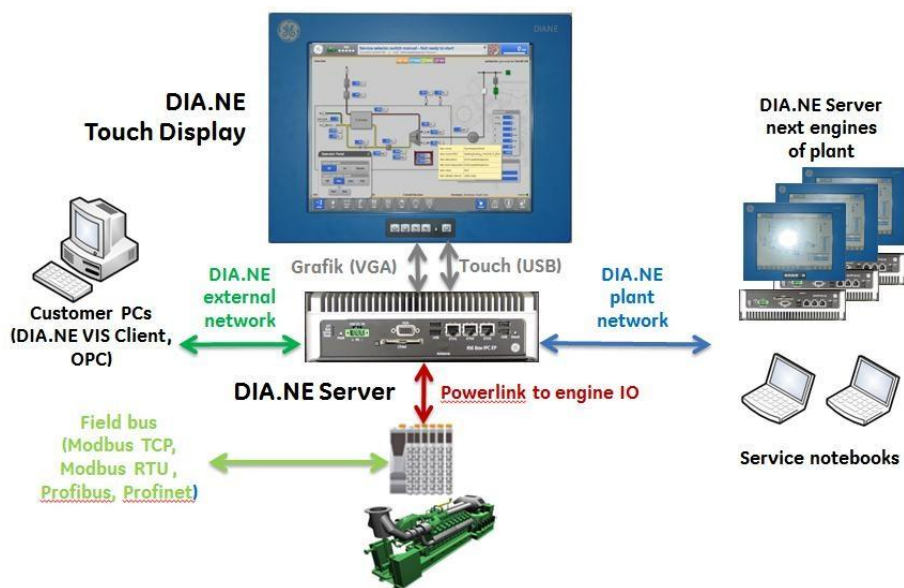**Визуализация посредством сенсорного дисплея:**

15" промышленный цветографический резистивный сенсорный дисплей.

Интерфейсы:

- Питание 24 В
- Разъем для VGA-дисплея
- USB-порт для резистивного сенсорного дисплея



Тип защиты передней панели DIA.NE XT: IP 65


Размеры: ШхВхГ = ок. 410х310х80 мм

На экране отображается графическая мнемосхема и измеренные значения параметров.

Навигация осуществляется посредством экранных клавиш выбора, управляемых нажатием. Ввод чисел (заданных значений, параметров ...) выполняется с помощью блока сенсорной десятичной клавиатуры или ползунка.

Выбор рабочих параметров и синхронизации осуществляется с помощью сенсорной панели клавиш, которая может быть постоянно включена на любом экране.


Основные экраны (примеры):

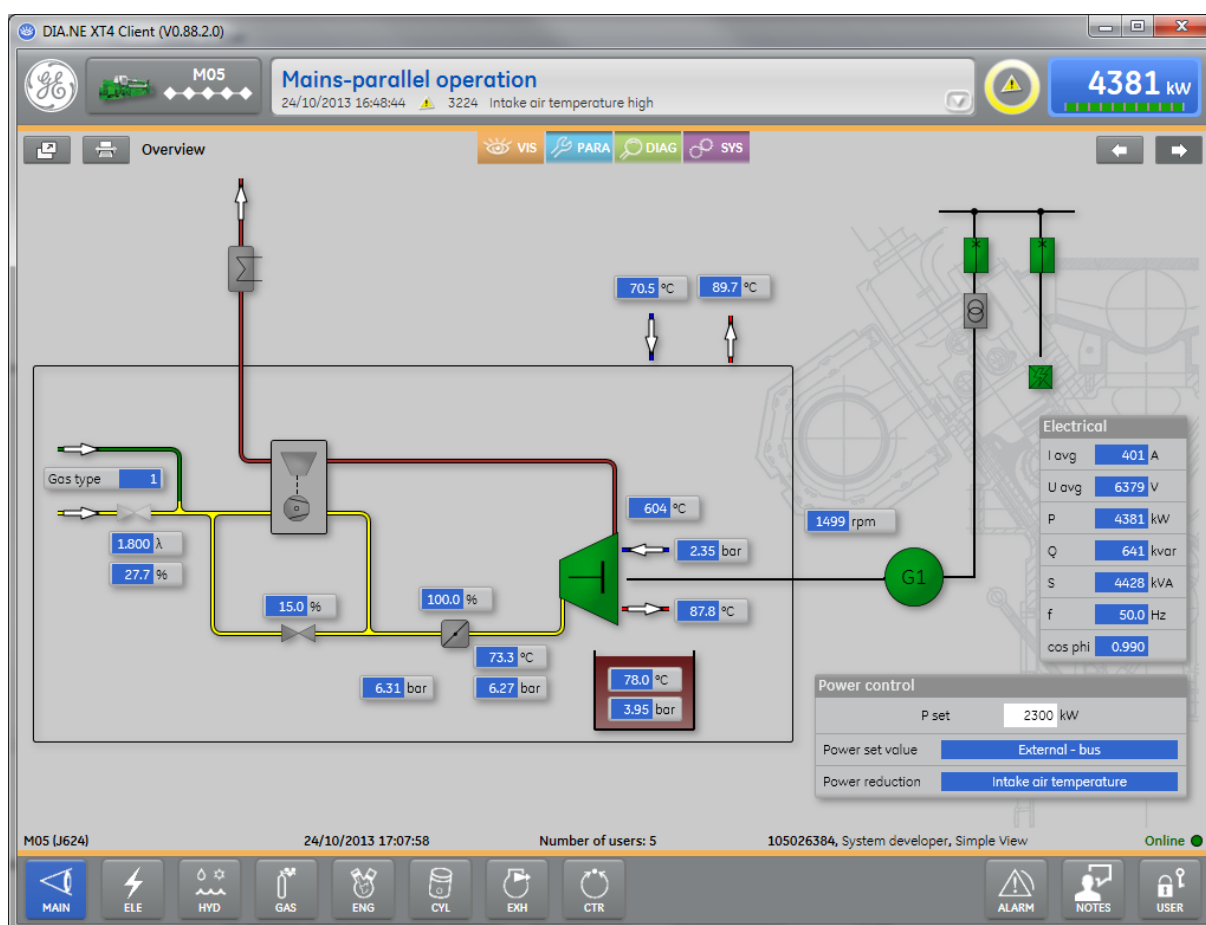

Главный экран: Представление общего вида, состояния вспомогательного оборудования, запуск двигателя и рабочие параметры



ELE: Представление интеграции генератора с измеренными электрическими параметрами, синхронизация

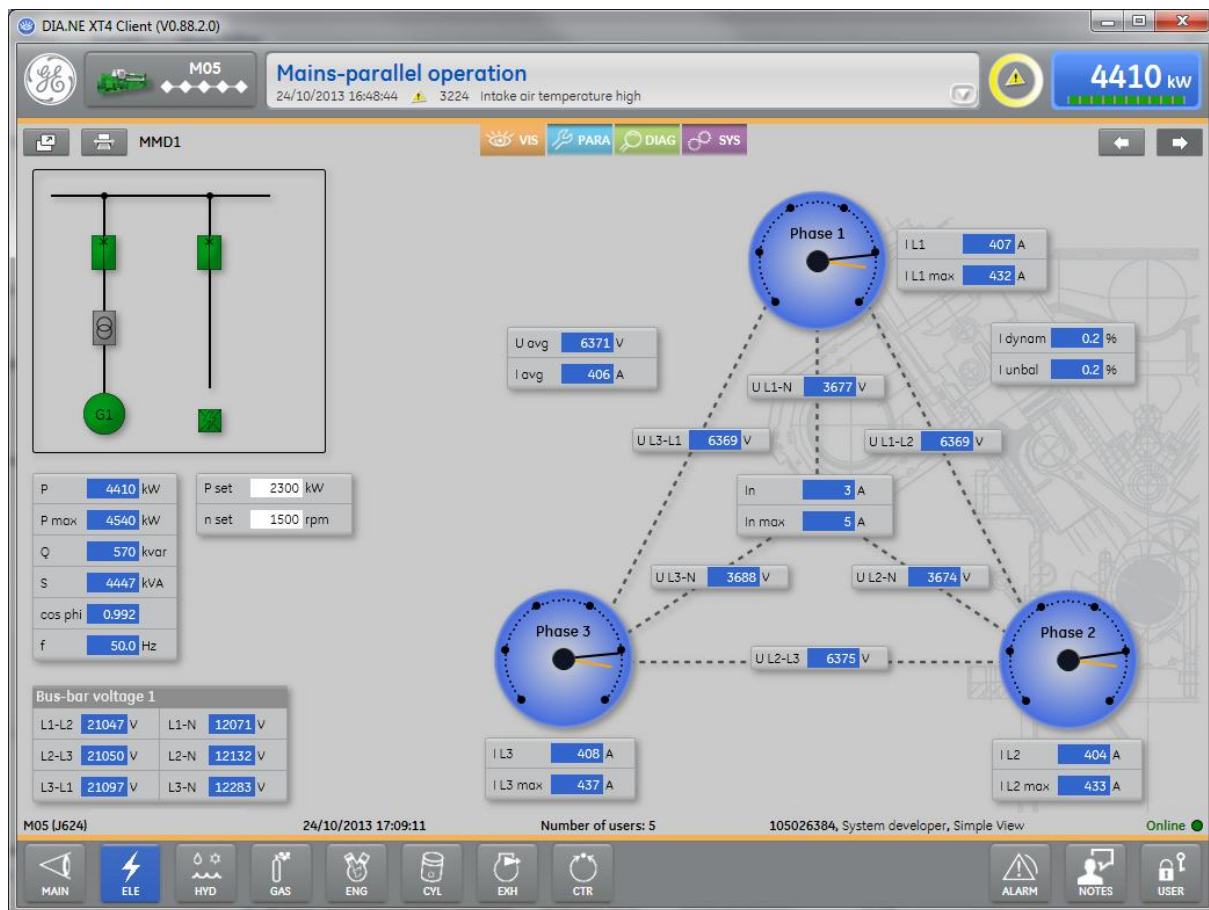


ОПЦИЯ: Температура обмотки и подшипников генератора



Анализ тенденций:

Тенденция с разрешением 100 мс

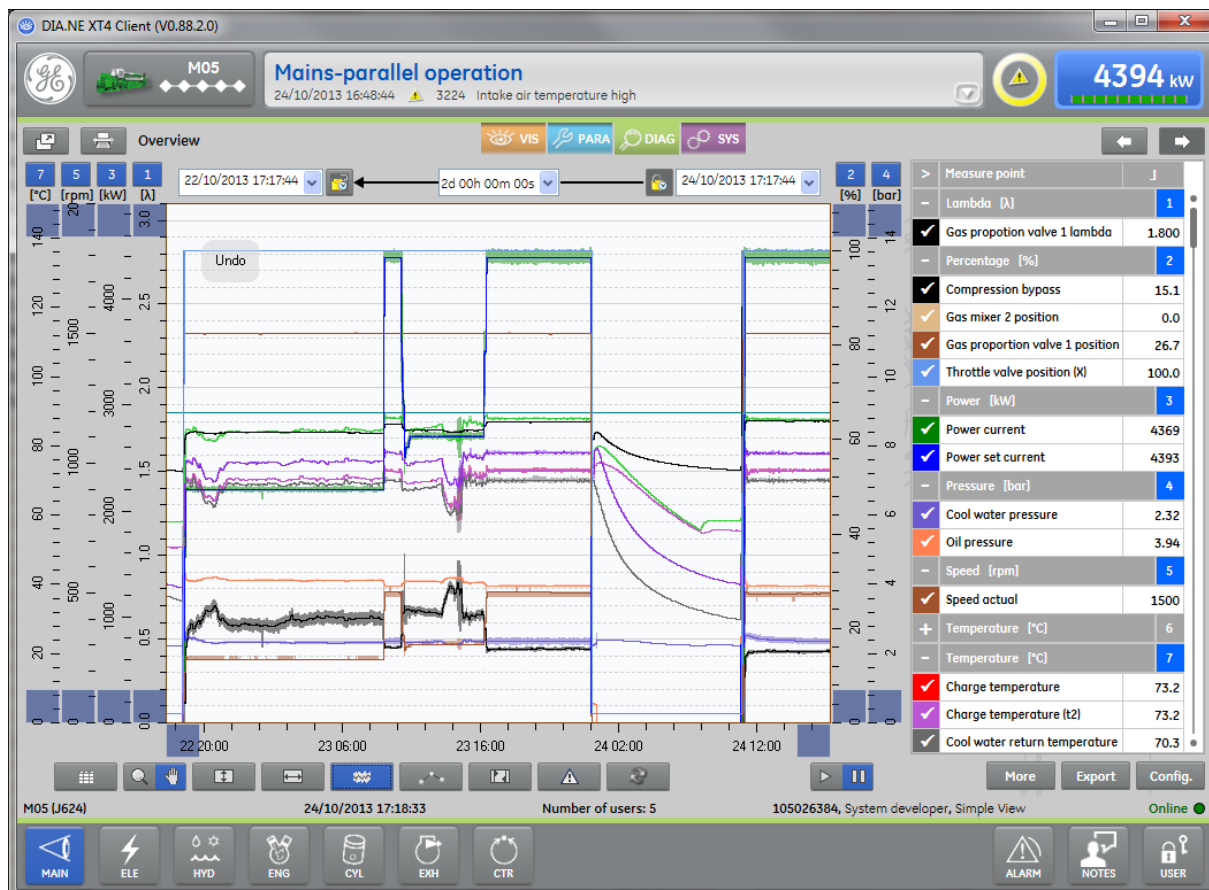

Измеренные значения:

- 510 точек на графике наносятся историческим способом
- Интервал считывания = 100 мс
- Возможность доступа к исходным данным с разрешением 100 мс: 24 часа + макс. 5 000 000 изменений значения при остановках (60 мин. за одну остановку)
- Архивация степень 1: мин., макс., среднее значение при разрешении 1000 мс: 3 дня
- Архивация степень 2: мин., макс., среднее значение при разрешении 30 с: 32 дня
- Архивация степень 3: мин., макс., среднее значение при разрешении 10 мин.: 10 лет

Сообщения:

10 000 000 сообщений

Действия (управляющие действия)

1 000 000 действий

Системные сообщения:

100 000 системных сообщений



Центральная система управления двигателем и агрегатом:

Промышленная система управления на основе промышленного ПК модульной конструкции выполняет все функции управления процессом на стороне агрегата и двигателя (подготовка запуска, запуск, останов, последующее охлаждение, управление вспомогательным оборудованием), а также все функции регулирования.

Интерфейсы:

- Ethernet (витая пара) для доступа для дистанционного обслуживания
- Ethernet (витая пара) для соединения нескольких двигателей между собой
- Ethernet (витая пара) для соединения Powerlink с вводами и выводами системы управления.
- USB-порт для обновления программного обеспечения

Подсоединение к системе управления заказчика согласно списку дополнительного оборудования GE Jenbacher (ОПЦИЯ)

- Подчиненное устройство MODBUS-RTU
- Подчиненное устройство MODBUS-TCP,
- Подчиненное устройство PROFIBUS-DP (160 слов),
- Подчиненное устройство PROFIBUS-DP (190 слов),
- ProfiNet
- OPC

Функции регулирования:

- Регулирование частоты вращения на холостом ходу и в автономном режиме работы
- Регулирование мощности в параллельном режиме работы, в зависимости от поставленной задачи по внутреннему или внешнему заданному значению
- Регулирование LEANOX для регулирования давления наддува в зависимости от мощности генератора на клеммах и температуры наддува посредством газосмесителя с моторным приводом
- Регулирование по детонации: Перестановка момента зажигания, регулирование мощности и снижения температуры наддува (если предусмотрено заказчиком) при обнаружении детонации
- Выравнивание активной нагрузки нескольких модулей в автономном режиме (в зависимости от поставленной задачи)
- Линейное снижение мощности при превышении температуры нагрева и пропусках зажигания
- Линейное снижение мощности в зависимости от сигнала CH4 (если сигнал CH4 присутствует – (в зависимости от поставленной задачи)
- Линейное снижение мощности в зависимости от давления газа (в зависимости от поставленной задачи)
- Линейное снижение мощности в зависимости от температуры впускаемого воздуха (в зависимости от поставленной задачи)

Измерительный мульти-преобразователь для регистрации следующих электрических измеренных значений генератора:

- Фазовые токи (с контрольной стрелкой)
- Ток в нейтрали
- Напряжения Ph/Ph и Ph/N
- Активная мощность (с контрольной стрелкой)



- Реактивная мощность
- Кажущаяся мощность
- Коэффициент мощности
- Частота
- Счетчики активной и реактивной энергии

Дополнительный вывод 0(4)-20 мА для активной мощности и импульсный вывод для активной энергии

В измерительный мульти-преобразователь встроены следующие функции контроля генератора:

- Ток перегрузки/короткое замыкание [51], [50]
- Перенапряжение [59]
- Пониженное напряжение [27]
- Асимметрия напряжения [64], [59N]
- Несимметричная нагрузка [46]
- Сбой возбудителя [40]
- Завышенная частота [81>]
- Пониженная частота [81<]

Выбор режимов работы, управляемый и блокируемый с помощью сенсорного дисплея, с возможностями выбора:

- ВЫКЛ.: пуск невозможен, работающий модуль сразу останавливается;
- РУЧНОЙ РЕЖИМ: возможна работа на полную мощность в ручном режиме (пуск, останов), неработающий модуль недоступен для автоматического режима работы.
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ: автоматический режим по запросу на основании поступившего внешнего сигнала:

Выбор запроса, управляемый с помощью сенсорного дисплея, с возможностями выбора:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| • Внешний запрос Выкл.: | ВЫКЛ. |
| • Внешний запрос: | ДИСТАНЦИОННО |
| • Перемыкание внешнего запроса: | ВКЛ. |

Сообщения о неисправностях шкафа управления модулями:

согласно «Списку сообщений о неисправностях» (часть документации)

Контроль – останавливающий, например:

- Давление масла мин.
- Уровень масла в двигателе мин.
- Уровень масла в двигателе макс.
- Температура масла макс.
- Давление охлаждающей жидкости мин.
- Давление охлаждающей жидкости макс.
- Температура охлаждающей жидкости макс.
- Превышенная частота вращения
- Контур аварийного останова/предохранительный контур
- Неисправность газового тракта
- Сбой запуска



- Сбой останова
- Условия пуска двигателя отсутствуют
- Условия работы двигателя отсутствуют
- Пропуски зажигания
- Температура смеси макс.
- Нарушения измерительного сигнала
- Силовой сигнал перегрузки/сбоя
- Перегрузка/короткое замыкание генератора
- Перенапряжение/пониженное напряжение генератора
- Завышенная/пониженная частота генератора
- Асимметрия напряжения генератора
- Несимметричная нагрузка генератора
- Обратная мощность генератора
- Температура обмотки генератора макс.
- Сбой синхронизации
- отдельных цилиндров Детонационный сбой

Контроль – предупреждающий, например:

- Температура охлаждающей жидкости мин.
- Давление охлаждающей жидкости мин.
- Температура обмотки генератора макс.

Дистанционные сообщения:

(беспотенциальные контакты)

1S = 1 замыкающий контакт

1Ö = 1 размыкающий контакт

1W = 1 переключающий контакт

- | | |
|--|----|
| • Готов для запроса автоматического режима (на систему управления верхнего уровня) | 1S |
| • Работа (двигатель работает) | 1S |
| • Запрос вспомогательного оборудования | 1S |
| • Общая неисправность ОСТАНОВ | 1Ö |
| • Общая неисправность ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | 1Ö |

Следующие сообщения и команды должны быть предоставлены заказчиком фирме GE Jenbacher:

- | | |
|---|----|
| • Запрос модуля (от системы управления верхнего уровня) | 1S |
| • Деблокировка вспомогательного оборудования | 1S |

Индивидуальная синхронизация выключателя генератора в автоматическом режиме

Для автоматической синхронизации модуля с помощью выключателя генератора на шине питания/общей шине ПЛК (встроен в шкаф управления модулями).

Включает:



- Расширение аппаратных средств программируемого логического контроллера для автоматического выбора синхронизации и синхронизации модуля, а также для контроля ответного сигнала «Выключатель ВКЛ.».
- Выбор режимов синхронизации, управляемый и блокируемый с помощью сенсорного дисплея, с возможностями выбора:
 - РУЧНОЙ РЕЖИМ: Модуль необходимо выбрать вручную путем кратковременного нажатия кнопки выбора для синхронизации. Затем выполняется автоматическая синхронизация модуля
 - АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ: Автоматическая синхронизация модуля после успешной деблокировки в системе управления модулем
 - ВЫКЛ. Выбор и синхронизация заблокированы
Управление выключателем генератора в зависимости от режима синхронизации системы управления модулем, выбранного на сенсорной панели управления.
 - Выключатель генератора ВКЛ. сенсорная кнопка на DIA.NE XT
 - Выключатель генератора ВЫКЛ. сенсорная кнопка на DIA.NE XT
- Функция синхронизации – с подстройкой частоты и следующей индикацией:
 - Двойной вольтметр – для контроля напряжения общей шины и генератора.
 - Двойной частотомер – для контроля частоты общей шины и генератора.
 - Синхроскоп – для контроля условий синхронизации во время синхронизации.
- Реле напряжения для контроля напряжения общей шины (только в автономном режиме)

Сообщения о работе оборудования:

Выключатель генератора закрыт
Выключатель генератора открыт

Дистанционные сообщения:

(беспотенциальные контакты)

Выключатель генератора ВКЛ. 1 S

Следующие сообщения и сигналы должны быть предоставлены фирме GE Jenbacher поставщиком распределительного устройства:

Ответные сигналы:	Выключатель генератора ВКЛ.	1 S
	Выключатель генератора ВЫКЛ.	1 S
	Выключатель генератора готов к включению	1 S
	Сетевой выключатель ВКЛ.	1 S
	Сетевой выключатель ВЫКЛ.	1 S

Сетевое напряжение 3 x 400/230 В или 3 x 110 В/√3 – другие измерительные напряжения по запросу!

Напряжение общей шины 3 x 400/230 В или 3 x 110 В/√3 – другие измерительные напряжения по запросу!

Напряжение генератора 3 x **Ошибка! Источник ссылки не найден.** или 3 x 110 В/√3 – другие измерительные напряжения по запросу!

Реле напряжения с соединением звезда-звезда мин. с 50 ВА и кл. 0,5



Следующие сигналы и сообщения монтируются на клеммах фирмой GE Jenbacher для поставщика распределительного устройства:

- Команда ВКЛ./ВЫКЛ. для выключателя генератора (контакт длительного включения) 1 S + 1
Ö
- Подача сигналов на расцепитель минимального напряжения 1 S

Максимальное расстояние между шкафом управления агрегатом и агрегатом/интерфейсным шкафом 30 м

Максимальное расстояние между шкафом управления агрегатом и силовым выключателем: 50 м

Максимальное расстояние между шкафом управления агрегатом и шкафом управления ведущего устройства: 50 м

Максимальное расстояние между генератором и панелью генератора: 30 м

1.11.03 Дистанционный сигнал через PROFIBUS-DP

Передача данных от системы управления модулем Jenbacher к системе управления и защиты заказчика по шине PROFIBUS-DP-Netzwerk в соответствии с нормой EN 50170/2.

Скорость передачи данных: до 1,5 МБит/сек.

Передача данных через ведущую систему заказчика должна выполняться циклически.

Передаваемые данные:

Единичные сообщения о неполадках, рабочие сообщения, измерительные показатели мощности генератора, давление масла, температура масла, давление и температура охлаждающей воды, температура выхлопного газа в цилиндрах и выхлопном коллекторе.

Границы поставки GE Jenbacher:

Клемма шины RS485 в шкафу управления модулем

1.11.06 Передача информации посредством DIA.NE XT4

Общая информация

DIA.NE XT4 предлагает удаленный доступ через Ethernet.

Приложения:

1. DIA.NE XT4 HMI

DIA.NE XT4 HMI представляет собой человеко-машинный интерфейс (Human-Machine-Interface) системы управления модулями и визуализации DIA.NE XT4 газовых двигателей GE Jenbacher.

Система предлагает широкие возможности при вводе в эксплуатацию, контроле, техобслуживании и диагностике установок.



Посредством установки программы DIA.NE XT4 HMI Client при существующем сетевом соединении и правах доступа можно создать связь с установками. Система работает с операционными системами Microsoft Windows (Windows XP, Windows 7, Windows 8)

Состав выполняемых функций

Функции визуализации на шкафе управления двигателем могут использоваться удаленно. К ним относятся управление и наблюдение, представление тенденций, управление аварийными сигналами, параметрами и доступ к записи данных в долговременную память. Доступ к нескольким установкам, а также с несколькими клиентами параллельно, обеспечивает дополнительные полезные функции, такие как многопользовательская система, дистанционное управление, возможности печати и экспорта, а также резервное копирование данных. DIA.NE XT4 существует в версиях на нескольких языках.

Опция – дистанционный запрос/дистанционное блокирование

Если переключатель режимов находится в положении «Автоматический режим», а переключатель запросов в положении «Дистанционно», то посредством элемента управления (кнопки) на DIA.NE XT4 HMI можно деблокировать (запросить) или блокировать (отозвать) модуль.

Примечание:

С этой опцией дополнительный запрос со стороны заказчика (посредством аппаратных средств или шины передачи данных) или автономный режим работы (система управления станцией GE Jenbacher, сетевое базовое регулирование и т. д.) нецелесообразен.

Опция – дистанционное квитирование (ТА 1100 - 0111 глава 1.7 и 1.9)

Комплект поставки:

- Пакет программного обеспечения DIA.NE XT4 HMI Client Setup (загрузка)
- Количество лицензий на DIA.NE XT4 HMI – Client (одновременный доступ пользователя к серверу установки) как опция/лицензия

Количество лицензий	Доступ
1	1 пользователь может зарегистрироваться в то же самое время с одного ПК (рабочего места, диспетчерской или дома)
2	2 пользователя могут зарегистрироваться в то же самое время с одного ПК (рабочего места, диспетчерской или дома). Если уже регистрировались 2 пользователя с компьютеров, объединенных в локальную сеть (офис, диспетчерская, ...), то регистрация с домашнего компьютера уже невозможна.

Внимание! Данная опция включает только приложение DIA.NE XT4 HMI Client и лицензию – надежное соединение, предлагаемое компанией GE Jenbacher, НЕ обеспечивается! Надежное соединение должно быть обеспечено заказчиком (соединение по локальной сети или VPN-соединение) или может быть реализовано с помощью опции myPlant™.

Работы, выполняемые заказчиком

- Широкополосное сетевое соединение посредством Ethernet (100/1000BASE-TX) на штекере RJ45 (ETH3) на сервере DIA.NE XT4 в шкафу управления модулями.



- Стандартный ПК с клавиатурой, мышью или сенсорным дисплеем (расширение мин. 1024 * 768)
- Операционная система Windows XP SP3, Windows 7, Windows 8
- Совместимый с DirectX 9.0c или новее 3D-видеоадаптер с памятью 64 МБ или более

2.) myPlant™

myPlant™ – это решение для удаленной передачи данных и диагностики от компании GE Jenbacher

	Предлагаемые функции	Connect	Protect
Управление ресурсами	Передача данных онлайн	✓	✓
	Облачная память для больших данных	✓	✓
	Состояние машины	✓	✓
	Аварийные сигналы и предупреждения	✓	✓
	Основные тренды данных	✓	✓
	Дистанционный доступ к ЧМИ	-	✓
	Безлимитный тренд данных	-	✓
	Расширенная диагностика	-	✓
Управление парком	Состояние парка на карте мира	-	✓
	Суммарные данные и отчеты о парке двигателей	-	✓
Мобильность	Уведомления по SMS/эл. почте	-	✓
	Приложение для смартфонов	✓	✓

Веб-приложение со следующими функциями:

- Визуализация текущего состояния двигателя (доступен, в работе, неисправность)
- Экран разных измеренных значений генераторной установки
- Визуализация показаний счетчика в виде графика тенденций (если к установке обеспечен «онлайн»-доступ или путем ручного ввода показаний счетчиков)
- График тенденций величины мощности (малое разрешение; только в случае «онлайн»-доступа к установке)

myPlant™ Connect бесплатно для зарегистрированных пользователей

myPlant™ Protect на время действия гарантии входит в стандартную комплектацию (ограничено 1 годом) и в дальнейшем доступно как часть договора о техобслуживании (CSA).

Комплект поставки

- Доступ к myPlant™
- Соединение установки с системой myPlant™

Работы, выполняемые заказчиком

- Постоянное подключение к Интернету (кабельное или мобильное) (см. также опцию 4)
- Технические требования согласно TA 2300-0008




- Исходящий канал передачи данных (от сервера установки в Интернет) – **ВХОДЯЩИЕ** каналы должны быть **ЗАПРЕЩЕНЫ!**

ВНИМАНИЕ! Заказчик должен принять технические меры защиты от прямого доступа из Интернета к серверу установки! (Например, путем использования сетевого брандмауэра)
Такая защита **НЕ** входит в объем услуг и не обеспечивается компанией GE Jenbacher!

4.) Схема сети

Для информации!

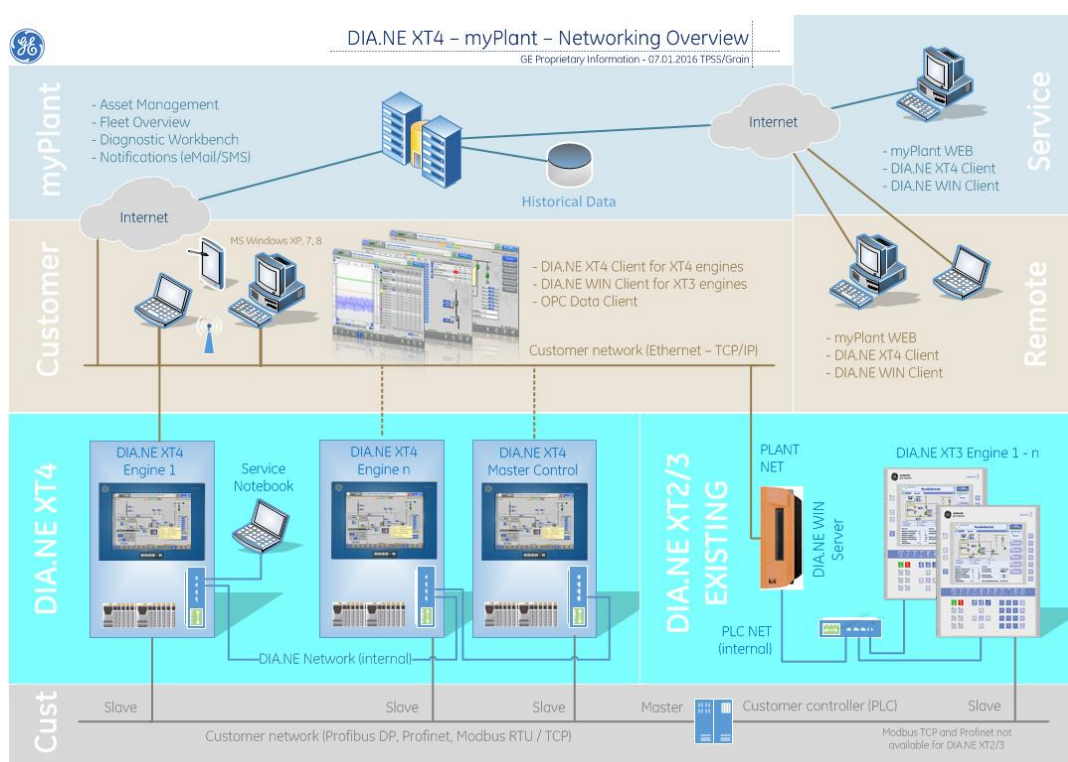

1.11.14 Защита генератора от перегрузки и короткого замыкания

Код функции ANSI 50/51

Цифровое защитное реле, 3-фазное, монтаж в модульном шкафу управления.
Подсоединение к защитным преобразователям тока в нейтральной точке звезды генератора.
Воздействие на силовой выключатель генератора и развозбуждение генератора.
Сигнальное сообщение на экране DIA.NE.

Характеристики / настраиваемые значения:

- настройка для перегрузки: до 1,1-кратного номинального тока агрегата,
- характеристика срабатывания, зависящая от времени, согласно IEC 60255-151: сильно инверсная, фактор времени 0,6.



- настройка для короткого замыкания: до 2,0-кратного номинального тока агрегата,
- независимая задержка по времени: 300 мс (при динамической поддержке сетевого соединения 800 мс).

1.11.15 Дифференциальная защита генератора

Код функционирования ANSI 87

Цифровое защитное реле, 3-фазное, монтаж в модульном шкафу управления.
Подсоединение к защитным преобразователям тока в нейтральной точке звезды генератора (входит в объем поставки GEJ) и защитный преобразователь тока в распределительном устройстве генератора (преобразователь тока заказчика, вторичный 1А, опция: 5А).
Воздействие на силовой выключатель генератора и развозбуждение генератора.
Сигнальное сообщение на экране DIA.NE.

В установках с блочным трансформатором защита выполнена в виде дифференциальной защиты генератора/трансформатора.

1.11.16 Защита генератора от замыкания на землю (ненаправленная)

Цифровое защитное реле, монтаж в модульном шкафу управления.
Воздействие на силовой выключатель генератора и развозбуждение генератора.
Сигнальное сообщение на экране DIA.NE.

В зависимости от вида заземления нейтрали генератора используется одна из следующих защитных функций:

- 1) Код функции ANSI 50N/G
Регистрация тока замыкания на землю, например, посредством измерительного трансформатора
(трансформатор тока предоставляется заказчиком, вторичный 1А, опция: 5А).
- 2) Код функции ANSI 59N/G
Регистрация напряжения при несимметричной нагрузке, например, посредством открытой обмотки, соединенной треугольником, измерительного трансформатора напряжения с однополюсной изоляцией (трансформатор напряжения предоставляется заказчиком).

1.20.03 Пусковая система

Стартерная батарея (не входит в объём поставки):

4 шт. 12 В свинцовая стартерная батарея, 160 А/ч (в соответствии с DIN 72311), в комплекте с защитным корпусом, клеммами и ареометром.



Контроль за уровнем зарядки аккумулятора

Контроль посредством регулятора зарядки

Зарядное устройство

Для зарядки стартерной батареи в соответствии с I/U-характеристикой и для питания подключенных потребителей постоянного тока.

Смонтирована в шкафу интерфейсов модуля или в шкафу управления модуля.

• Технические данные	
• Подключение к сети	3 x 320 - 550 В, 47 - 63 Гц
• Макс. потребление мощности	1060 Вт
• Номинальное постоянное напряжение	24 В (+/-1%)
• Устанавливаемый диапазон напряжения	24В до 28,8В
• Номинальный ток	40 А
• Габариты (ширина x высота x глубина)	250 x 125 x 125 мм
• Класс защиты	IP20 по норме IEC 529
• Рабочая температура	0 °C - 60 °C
• Класс защиты	1
• Класс влажности	3К3, без конденсации
• Самоохлаждение воздухом	
• Предписания	EN60950, EN50178 UL/cUL (UL508/CSA 22.2)

Сигнализация:

Зелёный индикатор:	Напряжение на выходе > 20,5 В
Жёлтый индикатор:	Перегрузка, напряжение на выходе < 20,5 В
Красный индикатор:	выключение

Управляющая память:

- Аккумулятор 24 VDC/18 А/ч

1.20.05 Электрический подогрев водяной рубашки

Установлен в первичном контуре охлаждения водяной рубашки, состоит из:

- нагревательных элементов
- водяного насоса

При неработающем двигателе в водяной рубашке постоянно поддерживается температура между 56°C и 60°C. Благодаря этому сразу после запуска двигателя возможна его работа на полную мощность.

1.20.08 Гибкие соединения

В объём поставки GE Jenbacher входят следующие гибкие соединения на каждый модуль:

Штук	Соединение	Блок	Размер	Материал
------	------------	------	--------	----------



2 Вход / выход горячей воды	DN/PN	100/10 нержавеющая сталь
1 Выход выхлопного газа	DN/PN	500/10 нержавеющая сталь
1 Вход топливного газа	DN/PN	100/16 нержавеющая сталь
2 Вход / выход воды в охладителе смеси	DN/PN	65/10 нержавеющая сталь
2 Подключение смазочного масла	мм	28 шланг

Все гибкие соединения поставляются в комплекте с необходимыми фланцами и уплотнениями.

1.20.10 Байпас выхлопного газа

Байпас выхлопных газов состоит из двух заслонок (приводимые в движение электрическим приводом), для закрытия входа и выхода выхлопных газов из теплообменника выхлопного газа, а также для открытия самого байпаса выхлопных газов. Байпас выхлопных газов начинает работать так только тепло выхлопных газов не может быть полностью использовано.

Объём поставки:

- 2 заслонки, **DN/PN 500/10**
- Привод от электродвигателя 3 х **400/230 В , 50 Гц**
- Необходимые фланцы, ответные фланцы, уплотнения
- Управление заслонкой ОТКР/ЗАКР
- Байпас

1.20.25 Система безопасности на линии горячей воды

Датчики встроены в контур горячей воды. Поставляются отдельно.


Состоит из:

- 1 контрольный датчик потока (Сигнал выключения: поток МИН)
- 1 контрольный датчик давления (Сигнал выключения: давление МАКС)
- 1 температурный переключатель (Сигнал выключения: температура МАКС)
- 1 предохранительный клапан

1.20.26 Насос на линии горячей воды –насос модульного типа

Состоит из:

- насос модульного типа:
с постоянным числом оборотов, для прокачки необходимого количества воды на каждом модуле (поставляется отдельно), 3 х **400/230 В , 50 Гц**
- 2 манометра, до и после насоса

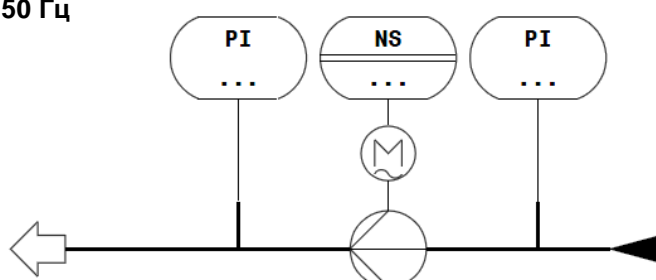



Параметры насоса рассчитываются исходя из потери давления в компонентах контура горячей воды, поставляемых GE Jenbacher, и максимальной внешней потери давления 0,5 бар.

1.20.27 Устройство регулировки температуры на линии обратной воды

Предназначена для поддержания постоянной температуры на входе в модуль путём подмешивания прямой воды.

Состоит из:

- 1 3-х ходового клапана с электроприводом (поставляется отдельно)
- 1 PT 100 (Поставляется приложением или уже установлено на агрегате)
- 1 PID блок управления (смонтирован в шкафу управления)

2.00 Электрическое оборудование

Закрытый со всех сторон стальной шкаф, передняя дверь с профильным резиновым уплотнителем, все внутренние соединения выведены на клеммную колодку. Готов к монтажу над соответствующим кабельным каналом заказчика (двойное дно). Естественная вентиляция.

Класс защиты: внешняя IP 42
 внутренняя IP 20 (защита от прямого контакта с активными деталями)

Конструкция в соответствии с EN 61439-2 / IEC 61439-2 и ISO 8528-4
Температура окружающей среды 5 - 40°C, относительная влажность воздуха 70%

Покраска: шкаф RAL 7035
 основание RAL 7020

2.02 Система соединения с внешней сетью

Функция:

Для немедленного отключения генератора от сети в случае неполадок в сети.

- двухступенчатый контроль с ограничителем по высокому и низкому напряжению
- двухступенчатый контроль с ограничителем по высокой и низкой частоте тока
- отдельно устанавливаемые независимые интервалы контроля напряжения и частоты тока
- контроль скачковых изменений векторной характеристики или контроль df/dt для немедленного отключения генератора от сети, например, при автоматическом повторном включении
- общая индикация световыми диодами и буквенно-цифровая индикация на дисплее всех измеряемых и устанавливаемых параметров в рабочем и аварийном режимах



- блокировка несанкционированного доступа в систему управления посредством пароля

Объем поставки:

Цифровое защитное реле с блоком сохранения всех данных по измеряемым рабочим параметрам, неполадкам, а также система самодиагностики.

Parameter	Parameter limit	Max time delay[s]	Comments
49-51Hz			Do work normal
f<[ANSI 81U]	49Hz	0,5	Load reduction with 10% /HZ below 49Hz!
f<<[ANSI 81U]	48.5Hz	0,1	
f>[ANSI 81O]	51,5Hz	0,1	Load reduction with 30% /HZ higher 51Hz!
U<[ANSI 27]	90%	1	Load reduction with 1%P /%U below 95%
U<<[ANSI 27]	80%	0,2	Load reduction with 1%P /%U below 95%
U>[ANSI 59]	110%	30	Load reduction with 1%P /%U above 105%
U>>[ANSI 59]	115%	0,2	Load reduction with 1% P/%U above 105%
Df/dt [ANSI 81R] Or Vector shift [ANSI 78]	2Hz/s, 5 Periods Or 8° -3pol		Cos phi range: 0,8ind (overexcited) - 1

2.03.02 Система регулирования мощности станции

Осуществляется по стандартному аналоговому сигналу, предоставляемому заказчиком

Принцип работы:

Беспотенциальный сигнал (предоставляемый заказчиком) (0/4 - 20 mA = 50-100% номинальной мощности) является для регулятора мощности заданным значением, на основе которого соответствующая система управления агрегата регулирует мощность.



На станциях с несколькими агрегатами этот сигнал может последовательно проходить через все регуляторы мощности и ими выравняться. Таким образом обеспечивается равномерное распределение нагрузки на все работающие агрегаты.

3.03.01 Шумоглушитель выхлопных газов

Звуковая эмиссия:

Глушитель рассчитан на остаточный уровень шума **65 дБ (А)** на расстоянии 10 м согласно норме DIN 45635 и ISO 3744. Расстояние измеряется от выхода выхлопного газа.

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь, в зависимости от температуры выхлопного газа.

Объем поставки:

- шумоглушитель
- необходимые фланцы, уплотнения

Изоляция:

Со стороны заказчика следует предусмотреть изоляцию для снижения поверхностного излучения.

Толщина изоляции при размещении двигателей вне помещения:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Для 50 дБ(А) на расстоянии 10 м | 100 мм минеральной ваты, с покрытием из оцинкованной стали толщиной 1 мм |
| • От 55 дБ (А) на расстоянии 10 м | 100 мм минеральной ваты, с покрытием из оцинкованной стали толщиной 0,75 мм |
| • Для < 50 дБ (А) на расстоянии 10 м | Толщина изоляции определяется индивидуально для каждого проекта |

Толщина изоляции при размещении двигателей в помещении:

Толщину изоляции необходимо рассчитывать исходя из допустимого теплового излучения.

3.10.01 Система Охлаждения –контур низкой температуры

Для отвода неиспользуемой тепловой энергии газозоудушной смеси.

Уровень звукового давления 65 dB(A) на расстоянии 10 м (в соответствии с DIN 45635)

Состоит из (поставляется отдельно):

- радиатора
- насоса
- термостата
- предохранительных клапанов
- Переключателя давления газа мин. (опции)
- расширительного бачка

Рассчитана по теплообмену на окружающую температуру 35°C.



3.10.02 Система Охлаждения –контур высокой температуры

Для отвода тепловой энергии, если она не используется потребителем вообще или только частично.

Тепловая энергия из рубашки водяного охлаждения двигателя, системы охлаждения смеси, выхлопных газов и смазочного масла отводится через систему охлаждения с радиатором.

Уровень звукового давления 65 dB(A) на расстоянии 10 м (в соответствии с DIN 45635)

Состоит из:

- теплообменника горячая вода/гликоль
- выполненного как пластинчатый теплообменник
- радиатора
- насоса
- регулятора
- расширительного бачка

Рассчитана по теплообмену на окружающую температуру 35°C. Специальное изготовление по запросу.

4.00 Поставка и установка

4.01 Транспортировка

согласно контракту.

4.02 Разгрузка

Разгрузка, перемещение до места установки, установка и подгонка поставленного оборудования на подготовленный заказчиком фундамент в объем поставки GE Jenbacher не включены.

4.03 Монтаж

Сборка всех компонентов оборудования Jenbacher в объем поставки GE Jenbacher не включены.

4.04 Складирование

Заказчик должен подготовить достаточную по размерам площадку для складирования и хранения поставленного.

4.05 Запуск и ввод в эксплуатацию

Запуск и ввод в эксплуатацию проводится на основании контрольных листов GE Jenbacher не включены. На станциях в островном режиме необходимо интернет- соединение.

4.06 Пробная эксплуатация (не включена)

После ввода в эксплуатацию проводится 8-часовая пробная эксплуатация всей установки для подтверждения запрошенных параметров.

В это же время проводится инструктаж обслуживающего персонала по функционированию установки и ее экономичной эксплуатации.

4.07 Измерение вредных веществ (газоанализатор)



Измерение уровня вредных веществ для подтверждения гарантированного уровня эмиссий проводится работниками GE Jenbacher (затраты, на проведение таких замеров сотрудниками соответствующих служб по выбору заказчика, оплачиваются заказчиком).

5.01 Объём поставки

Электрическая часть

- Модуль
 - до клемм в шкафу интерфейса модуля
 - до клемм в клеммной коробке генератора (со стороны заказчика необходимо наличие креплений типа PG)
- Шкаф управления модуля до клеммной колодки
- Вспомогательные системы до клемм каждого из компонентов, поставляемых отдельно

Горячая вода

- До соединительных фланцев на линии прямой и обратной воды на модуле
- До соединительных фланцев на линии прямой и обратной воды на теплообменнике выхлопных газов

Вода с низкой температурой

До соединительных фланцев на модуле

Выхлопной газ

- До выходного фланца выхлопной трубы
- До входного и выходного фланца на теплообменнике выхлопных газов

Воздух для сжигания газа

Установленный на агрегате воздушный фильтр

Топливный газ

- до входного и выходного фланца газовой рампы
- до соединительного фланца линии топливного газа модуле
- до выходного фланца газовой рампы форкамеры
- до соединительного фланца линии топливного газа форкамеры
- до подключения линии управления давлением наддува на модуле
- до подключения линии управления давлением наддува на регуляторе давления газа в газовой рампе форкамеры

Система смазки

До фланцев системы смазки на модуле

Трубопроводы слива рабочих жидкостей и предохранительные стоки

До выхода трубопроводов на модуле

Конденсат

До слива конденсата на теплообменнике выхлопных газов



Изоляция

Изоляция теплообменников и трубопроводов в объем поставки не входит и должна быть выполнена заказчиком.

Первое заполнение генераторной установки

Рабочие жидкости для первого заполнения генераторной установки (смазочное масло, жидкость для охлаждения двигателя, антифриз, антикоррозионные добавки и электролит) не входят в объем поставки.

Состав и качество используемых материалов должны строго соответствовать "Техническим инструкциям" GE Jenbacher.

Для всех подключений **со стороны заказчика** должны быть предусмотрены соответствующие компенсаторы или гибкие соединения.

Все кабели, отходящие от модуля, должны быть гибкими.

5.02 Испытания и приёмка

Внимание: имеются IF-поля

Компоненты модуля проходят следующие испытания и тесты.

5.02.01 Испытания двигателя

Проводятся в качестве комбинированного испытания двигателя и агрегата в соответствии с DIN ISO 3046 на испытательном стенде GE JENBACHER при 100%, 75% и 50% нагрузке. Результаты указываются в протоколе испытаний, на основании которого выдаётся соответствующий сертификат.

Испытываются:

- мощность двигателя
- расход топлива
- температура воды в рубашке охлаждения
- давление в системе смазки
- температура в системе смазки
- давление наддува
- температура выхлопного газа в каждом цилиндре

5.02.02 Испытания генератора

Проводит поставщик генератора на заводе-изготовителе.

5.02.03 Испытания агрегата

Двигатель тестируется на природном газе (метановое число 94). Из-за различий в качестве топлива, данные о производительности, достигаемые на испытательном стенде, могут отличаться от данных, заявленных в технической спецификации.

Комбинированные испытания двигателя и агрегата проводятся вместе со шкафами управления на испытательном стенде GE JENBACHER в соответствии требованиями ISO 8528, DIN 6280; результаты указываются в протоколе испытаний, на основании которого выдаётся соответствующий сертификат.

Среди прочих испытаний проводятся:

- Визуальный осмотр объема поставки в соответствии со спецификациями.
- Функциональные тесты управления в соответствии с технической спецификацией:



- запуск модуля в ручном и автоматическом режимах
- регулирование мощности в ручном и автоматическом режиме
- функционирование всех систем безопасности на модуле
- Измерения при 100%, 75% и 50% нагрузки:
 - частота
 - напряжение
 - сила тока
 - мощность генератора
 - коэффициент мощности
 - расход топлива
 - давление смазочного масла после фильтра
 - температура охлаждающей воды на выходе из двигателя
 - давление наддува
 - температура смеси
 - эмиссия выхлопного газа (NOx)

Испытания агрегата проводятся с помощью оригинального генератора, за исключением случаев, когда он отсутствует по причине несоблюдения сроков. В этом случае испытания модуля проводятся с помощью тестового генератора.

Определенные технические характеристики компонентов, указанных выше, но которые не проходят испытания на испытательном стенде GE JENBACHER, подтверждаются соответствующими документами фирмы-изготовителя.

5.03 документация

Предварительная документация предоставляется через 60 дней после заказа, предусматривающего ясность по всем техническим вопросам

- чертеж агрегата 1)
- техническая схема 1)
- чертежи шкафов управления 3)
- перечень электрических интерфейсов 2)
- техническая спецификация системы управления 2)
- технические чертежи дополнительного оборудования (если входит в объем поставки GE Jenbacher) 1)

При поставке:

- схемы электрических соединений 3)
- список кабелей 3)

При сдаче в эксплуатацию (или по требованию заказчика):

- руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию 4)
- каталог запасных частей 4)
- рабочий журнал 4)

Информация возможна на следующих языках:

1) немецкий, английский

2) немецкий, английский, французский, итальянский, испанский

3) немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, голландский, венгерский, русский, польский, турецкий, чешский



4) немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, голландский, венгерский, русский, польский, турецкий, чешский, словенский, словацкий, сербский, шведский, румынский, португальский, норвежский, литовский, латвийский, болгарский, китайский, датский, эстонский, финский, греческий, хорватский