



单线图


1:100

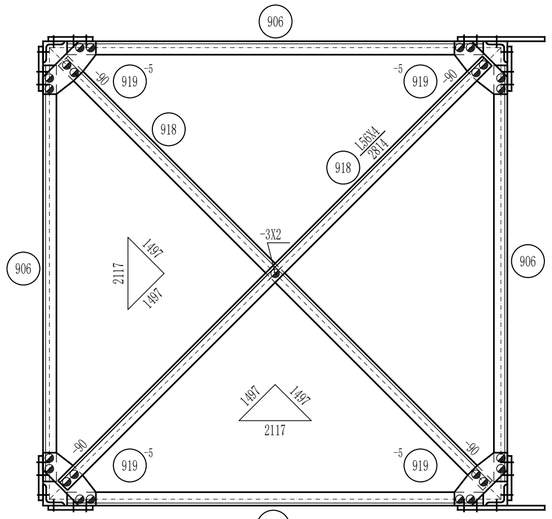


1--1

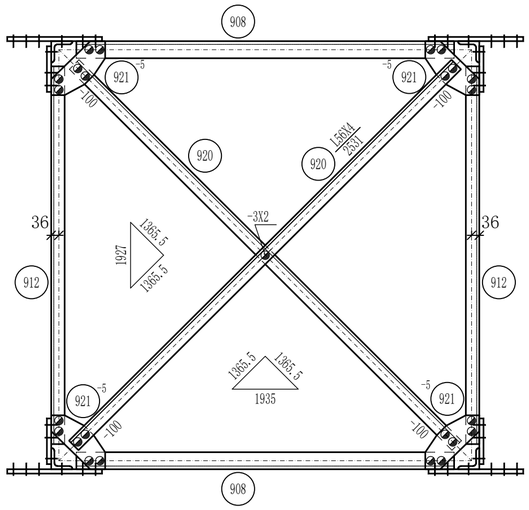


2--2

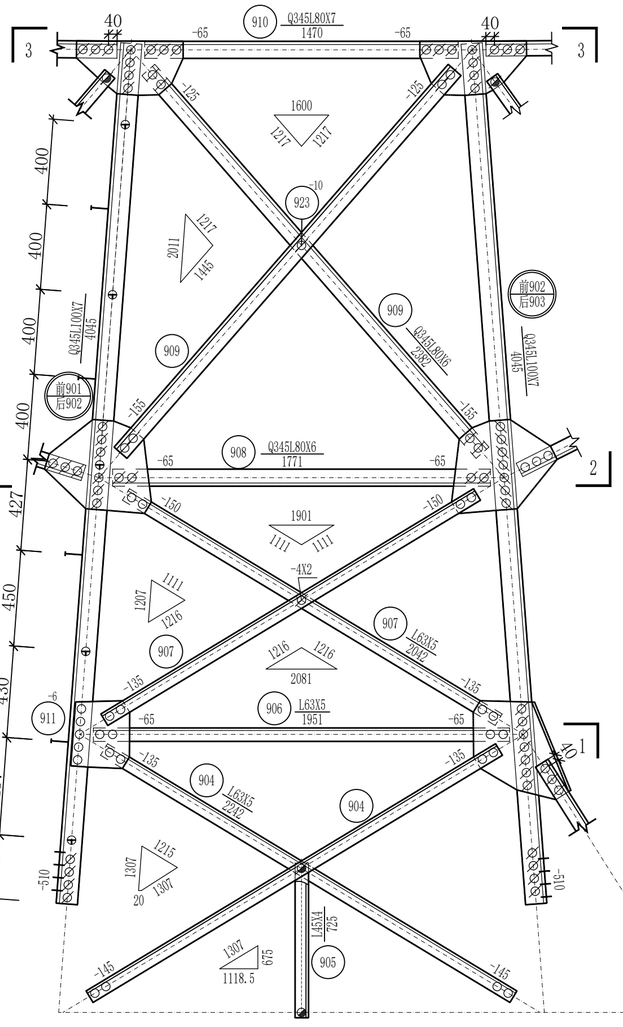


正面图

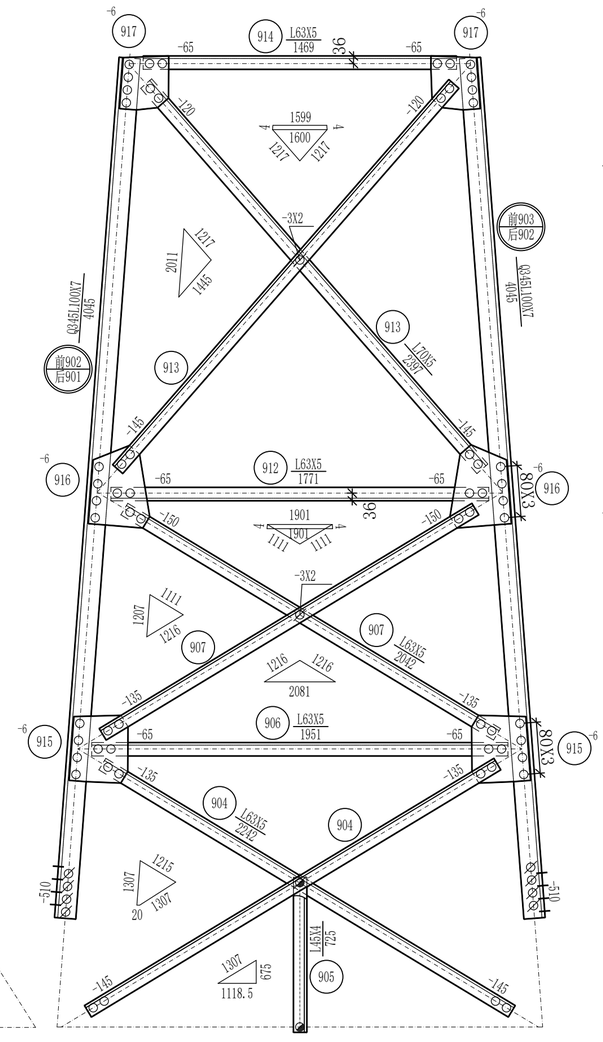

侧面图

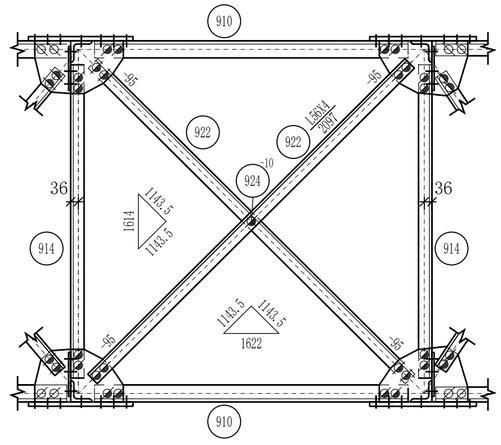

3--3



垫块大样图

1:5

垫块大样图

1:5

构 件 明 细 表

编号	规 格	长 度 (mm)	数量	重 量 (kg) 一 件	重 量 (kg) 小 计	备 注
901	Q345L100X7	4045	1	43.81	43.8	带脚钉
902	Q345L100X7	4045	2	43.81	87.6	
903	Q345L100X7	4045	1	43.81	43.8	
904	L63X5	2242	8	10.81	86.5	
905	L45X4	725	4	1.98	7.9	一端压扁
906	L63X5	1951	4	9.41	37.6	
907	L63X5	2042	8	9.85	78.8	
908	Q345L80X6	1771	2	13.06	26.1	
909	Q345L80X6	2382	4	17.57	70.3	
910	Q345L80X7	1470	2	12.53	25.1	
911	-6X271	323	2	4.12	8.2	
912	L63X5	1771	2	8.54	17.1	
913	L70X5	2397	4	12.94	51.8	
914	L63X5	1469	2	7.08	14.2	
915	-6X271	323	4	4.12	16.5	
916	-6X285	382	4	5.13	20.5	
917	-6X222	264	4	2.76	11.0	
918	L56X4	2814	2	9.70	19.4	
919	-5X248	248	4	2.41	9.6	
920	L56X4	2531	2	8.72	17.4	
921	-5X253	253	4	2.51	10.0	
922	L56X4	2097	2	7.23	14.5	
923	-10X60	60	2	0.20	0.2	垫块
924	-10X50	50	1	0.20	0.2	垫块
合 计					718.1 kg	

螺栓、脚钉、垫圈明细表

名称	级别	规 格	符 号	数量	重量(kg)	备 注
螺栓	6.8级	M16X40		52	7.5	
		M16X50		7	1.1	
		M20X45		134	36.2	
		M20X55		8	2.4	
脚钉	6.8级	M16X180		7	2.3	
		M20X200		2	1.2	
垫圈	Q235	-3(Ø17.5)	规格X个数	4	0.0	
		-3(Ø22)		8	0.1	
		-4(Ø22)		4	0.1	
合 计					50.9 kg	

甘肃电通电力工程设计咨询有限公司					甘肃庆阳能化电厂330千伏送出工程	工程	施工图 设计阶段
批 准	曹晓青		设 计	段增强	330-KC22D-DJ终端塔 塔身结构图 (9)		
审 核	王公阳		CAD制图	段增强			
	丁国鹏		比 例				
校 核	王文军		日 期	2026年7月	图 号	330-KC22D-DJ-10	