上接⑲段

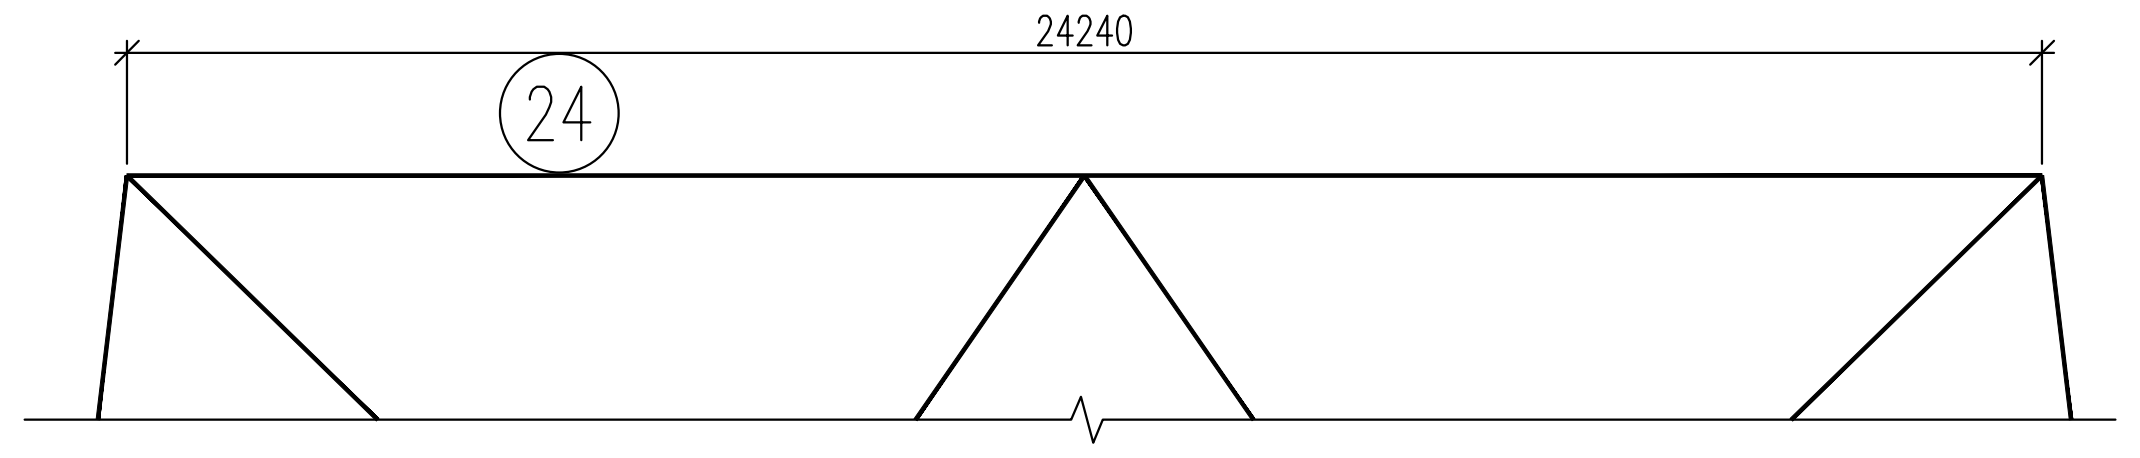

单线图
1:150

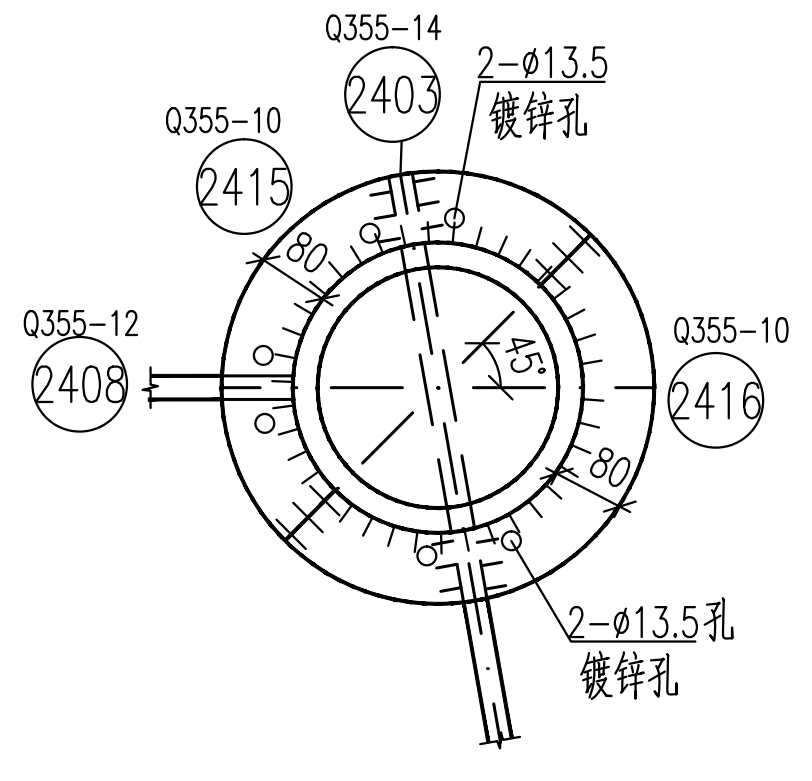

2-2
1:20

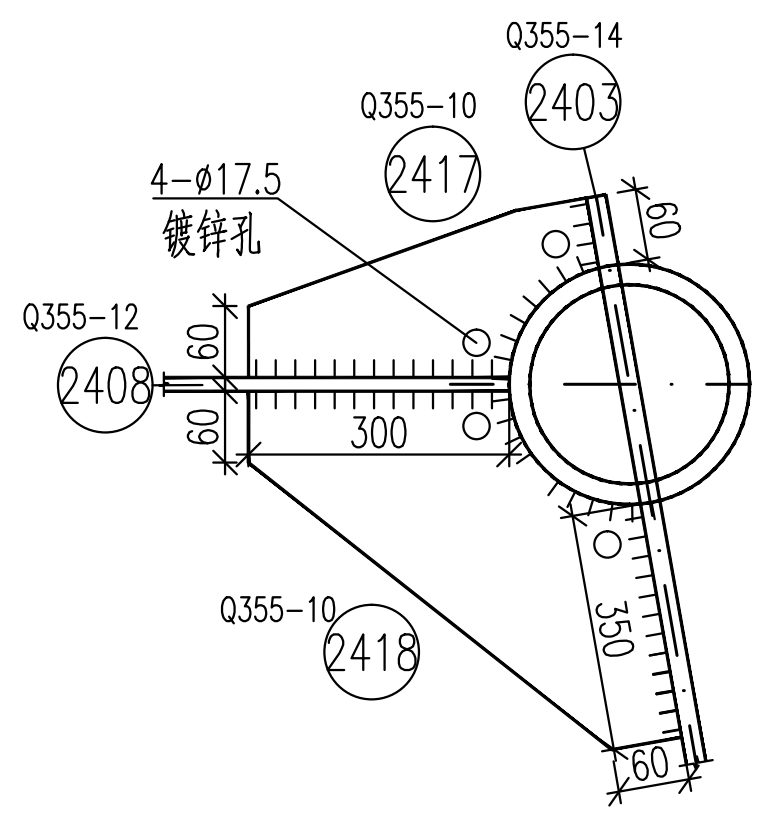

3-3
1:20



1:20



1:20

说明：H，L值按各塔腿放样加工，其中L值应尽量长,靠近节点板外缘。

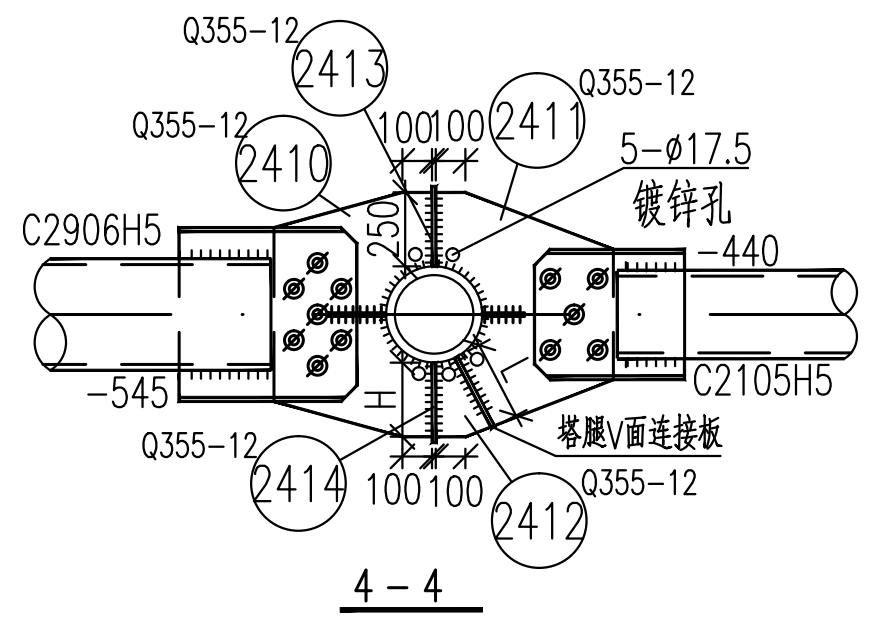

4-4

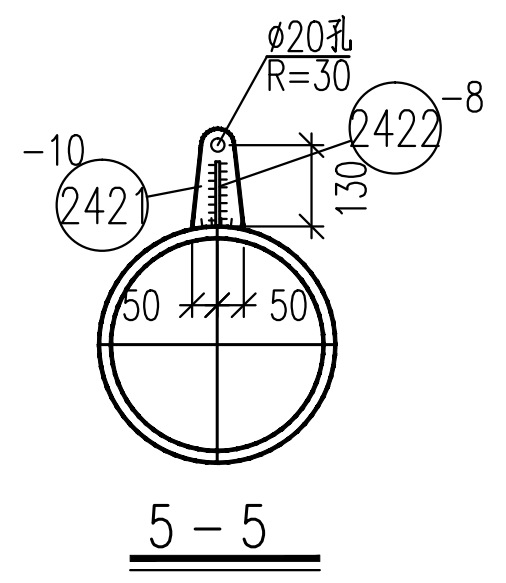

5-5
1:10



山东电力工程咨询院有限公司

浙江特高压交流环网工程线路	工程	施工图	设计阶段

批　准	雷强	校　核	习一丹	SZK31102A双回路直线塔 身部结构图(1/2)　㉔
审　核	高锡鹏			
		设计/勘测	潘旺光	
比　例	1:40	日　期	2026年 08月	图　号　37-SA36901S-T0121-046　版本