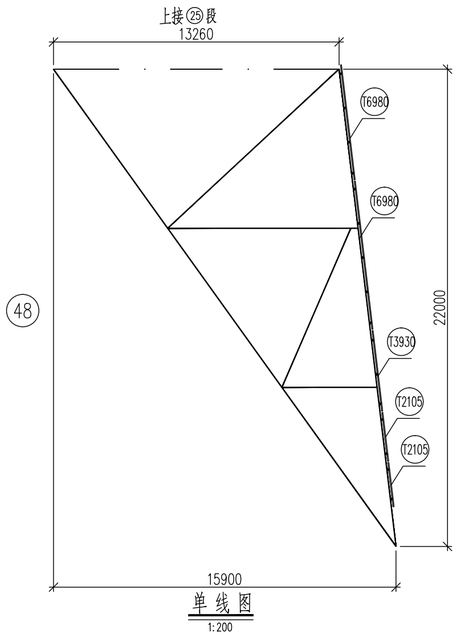

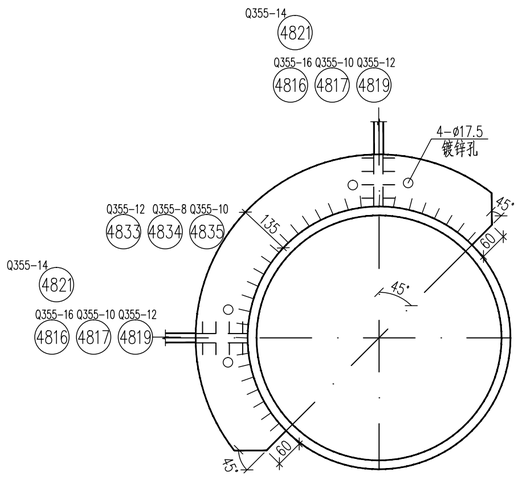

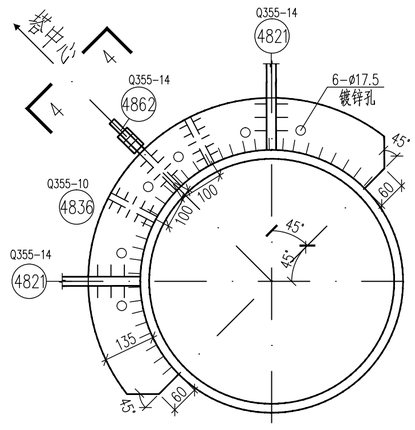

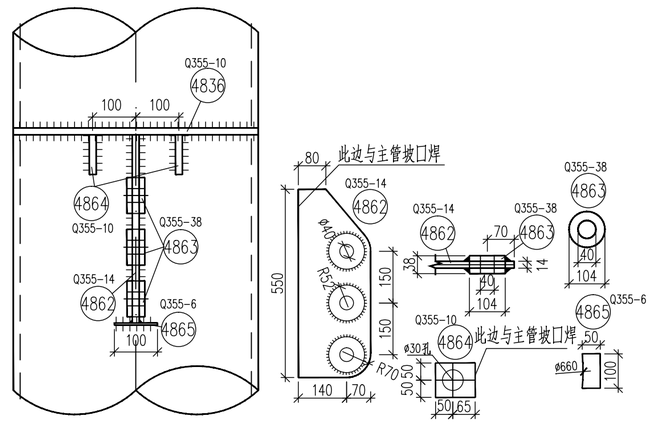

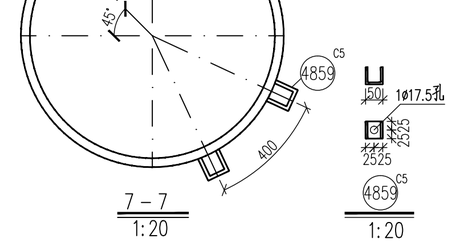

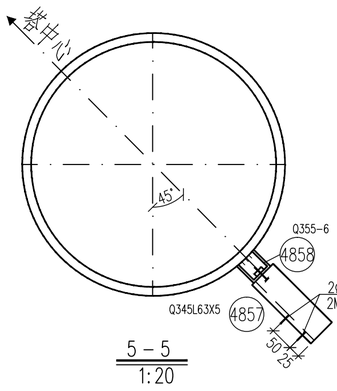

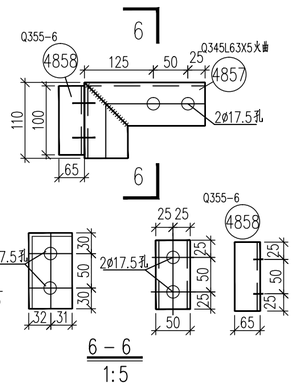

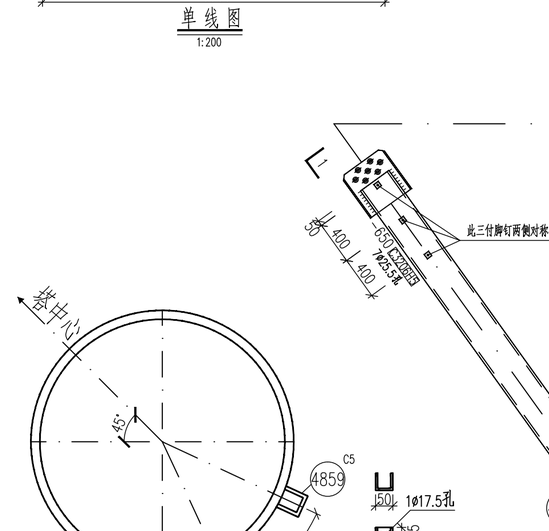





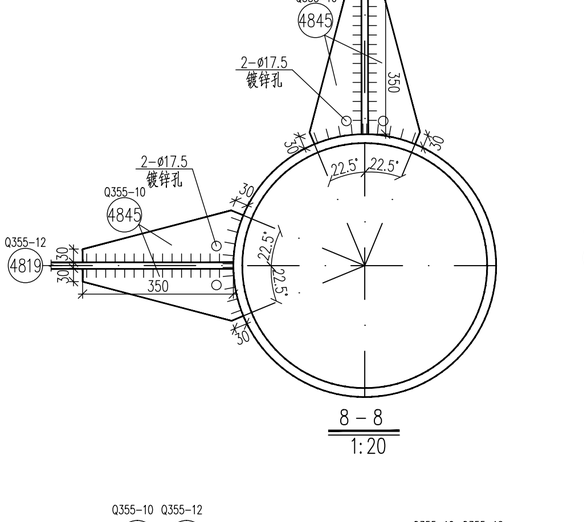

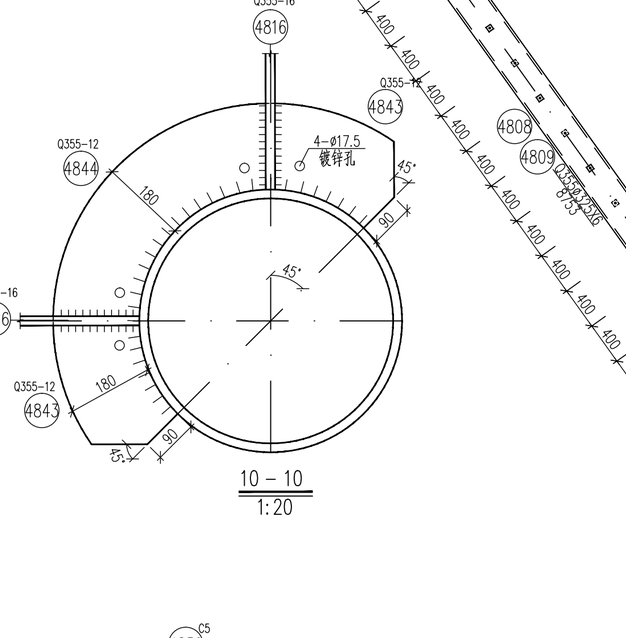

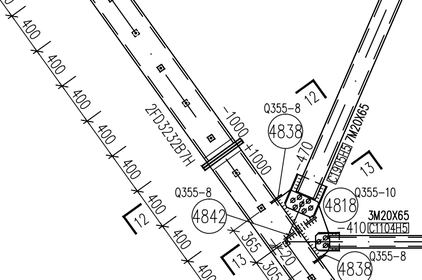

上接㉙段
13260
22000
15900
单线图
1:200
48
2 – 2
1:20
3 – 3
1:20
4 – 4
1:20
此边与主管坡口焊
7 – 7
1:20
5 – 5
1:20
6 – 6
1:5
8 – 8
1:20
10 – 10
1:20
12 – 12
1:20
13 – 13
1:20
14 – 14
1:20
15 – 15
1:20
16 – 16
1:20
9 – 9
1:20
11 – 11
1:20
塔中心
镀锌孔
此三付脚钉两侧对称布置
安全警示牌
检修平台安装孔
扶手装置
28ø41孔均布
16ø70孔均布
16M56(8.8级)
施工孔
α角度以放样为准
1:20
1:20
ø660
ø1132
ø1346
4810
4811
4815
4814
4813
4812
4808
4809
4806
4807
4804
4805
4802
4803
4801
4800
Q420ø660X14
Q345ø219X5
Q355ø114X4
7M24X75
5M24X75
3M20X65
2M20X65

**山东电力工程咨询院有限公司**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 批　准 | 雷强 | 校　核 | 习一丹 | 浙江特高压交流环网工程线路　工程 | 施工图　设计阶段 |
| 审　核 | 高锡鹏 | | | SZK31102A双回路直线塔<br>111.0-0.0m腿部结构图(1/2)<br>114.0-3.0m腿部结构图(1/2) | ㊽ |
| 电　气 | 赵庆周 | 2026.08 | 设计/勘测 | 潘胜光 | |
| 专　业 | 会　签 | 日　期 | 比　例 | 1:40 | 日　期 | 2026年 08月 | 图　号 | 37-SA36901S-T0121-109 | 版本 |