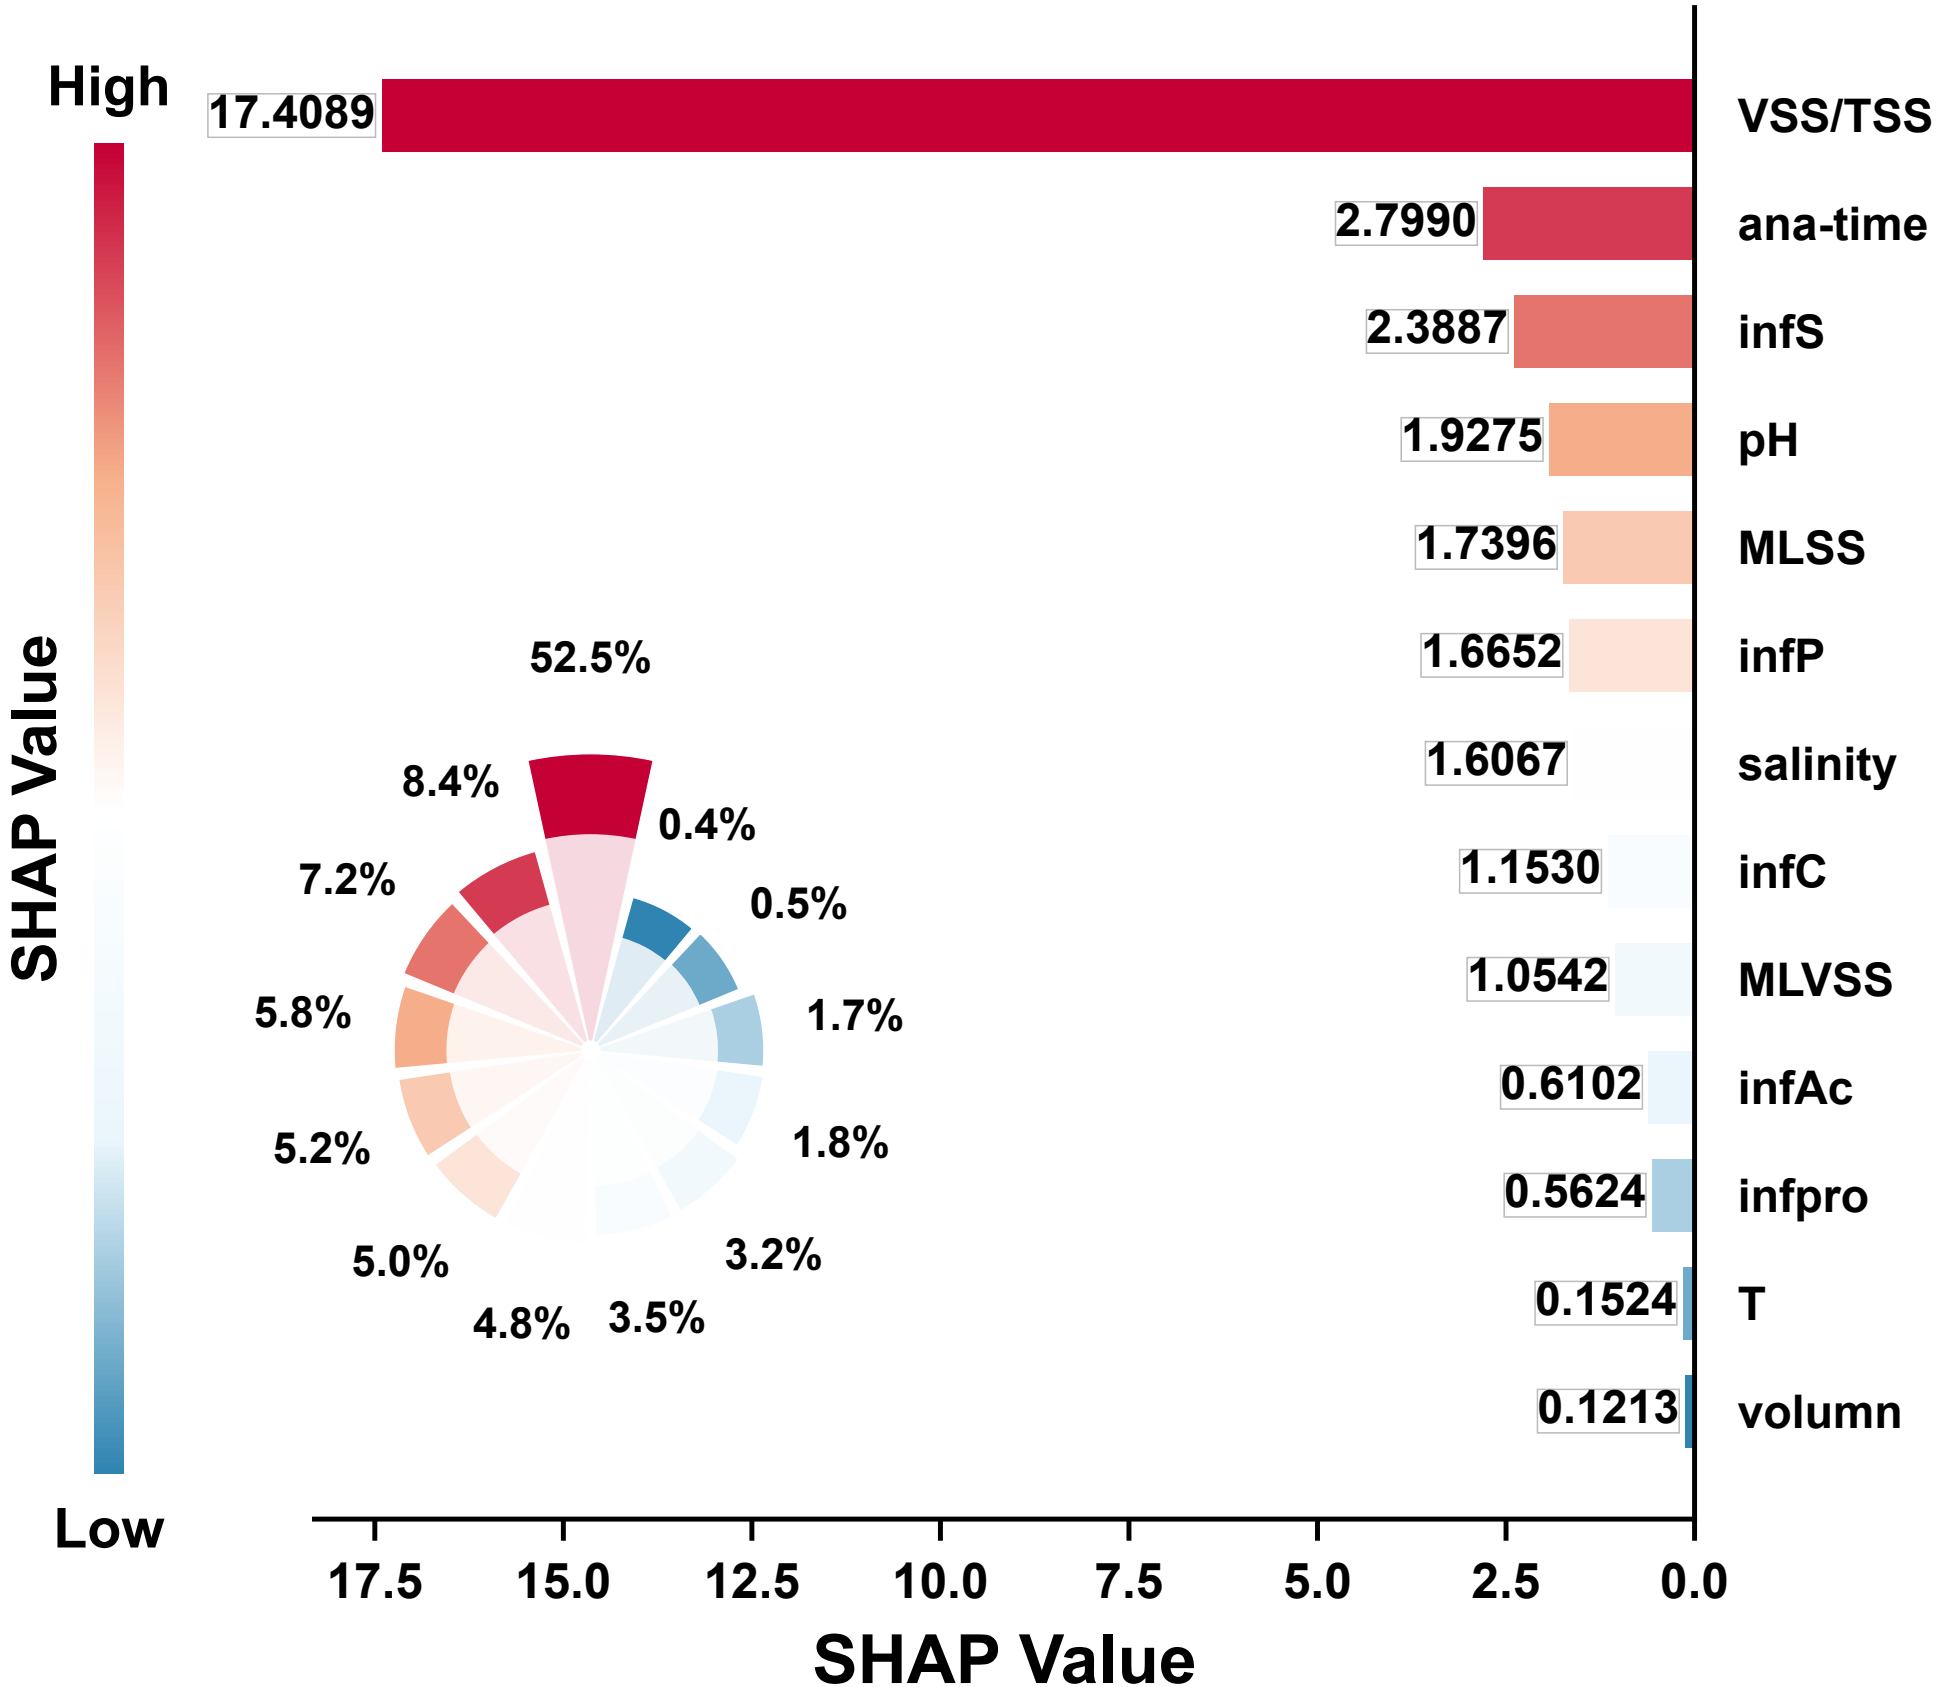
High
Low
SHAP Value
17.4089
2.7990
2.3887
1.9275
1.7396
1.6652
1.6067
1.1530
1.0542
0.6102
0.5624
0.1524
0.1213
VSS/TSS
ana-time
infS
pH
MLSS
infP
salinity
infC
MLVSS
infAc
infpro
T
volumn
52.5%
0.4%
0.5%
1.7%
1.8%
3.2%
3.5%
4.8%
5.0%
5.2%
5.8%
7.2%
8.4%
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
SHAP Value