数据中心动环管理系统

功能演示

编制单位：中移集成

本材料取自当前开发环境的同一套画面，供功能演示使用。

画面里标有「模拟」的读数，以及机柜内的服务器，都是演示时填进去的，不是现场竣工数据。

空间巡检依次为：楼层 2.5D、楼层 3D、机房（能看到围墙和机柜）、通道走动、单击选中、双击正对柜门。

IEEE33 只用来校验潮流算法，不是本数据中心的一次接线。




从总览进入。能耗、机柜和告警都是这一次打开页面时的演示数。标了「模拟」的，按开发环境演示数据理解。



进入 3F 后先看 2.5D。机房和机柜按楼层平面铺开，能分清 3层1#、3层2# 数据机房的位置。




再切到 3D 立体。墙和机柜都有高度，不再是贴在地上的色块。

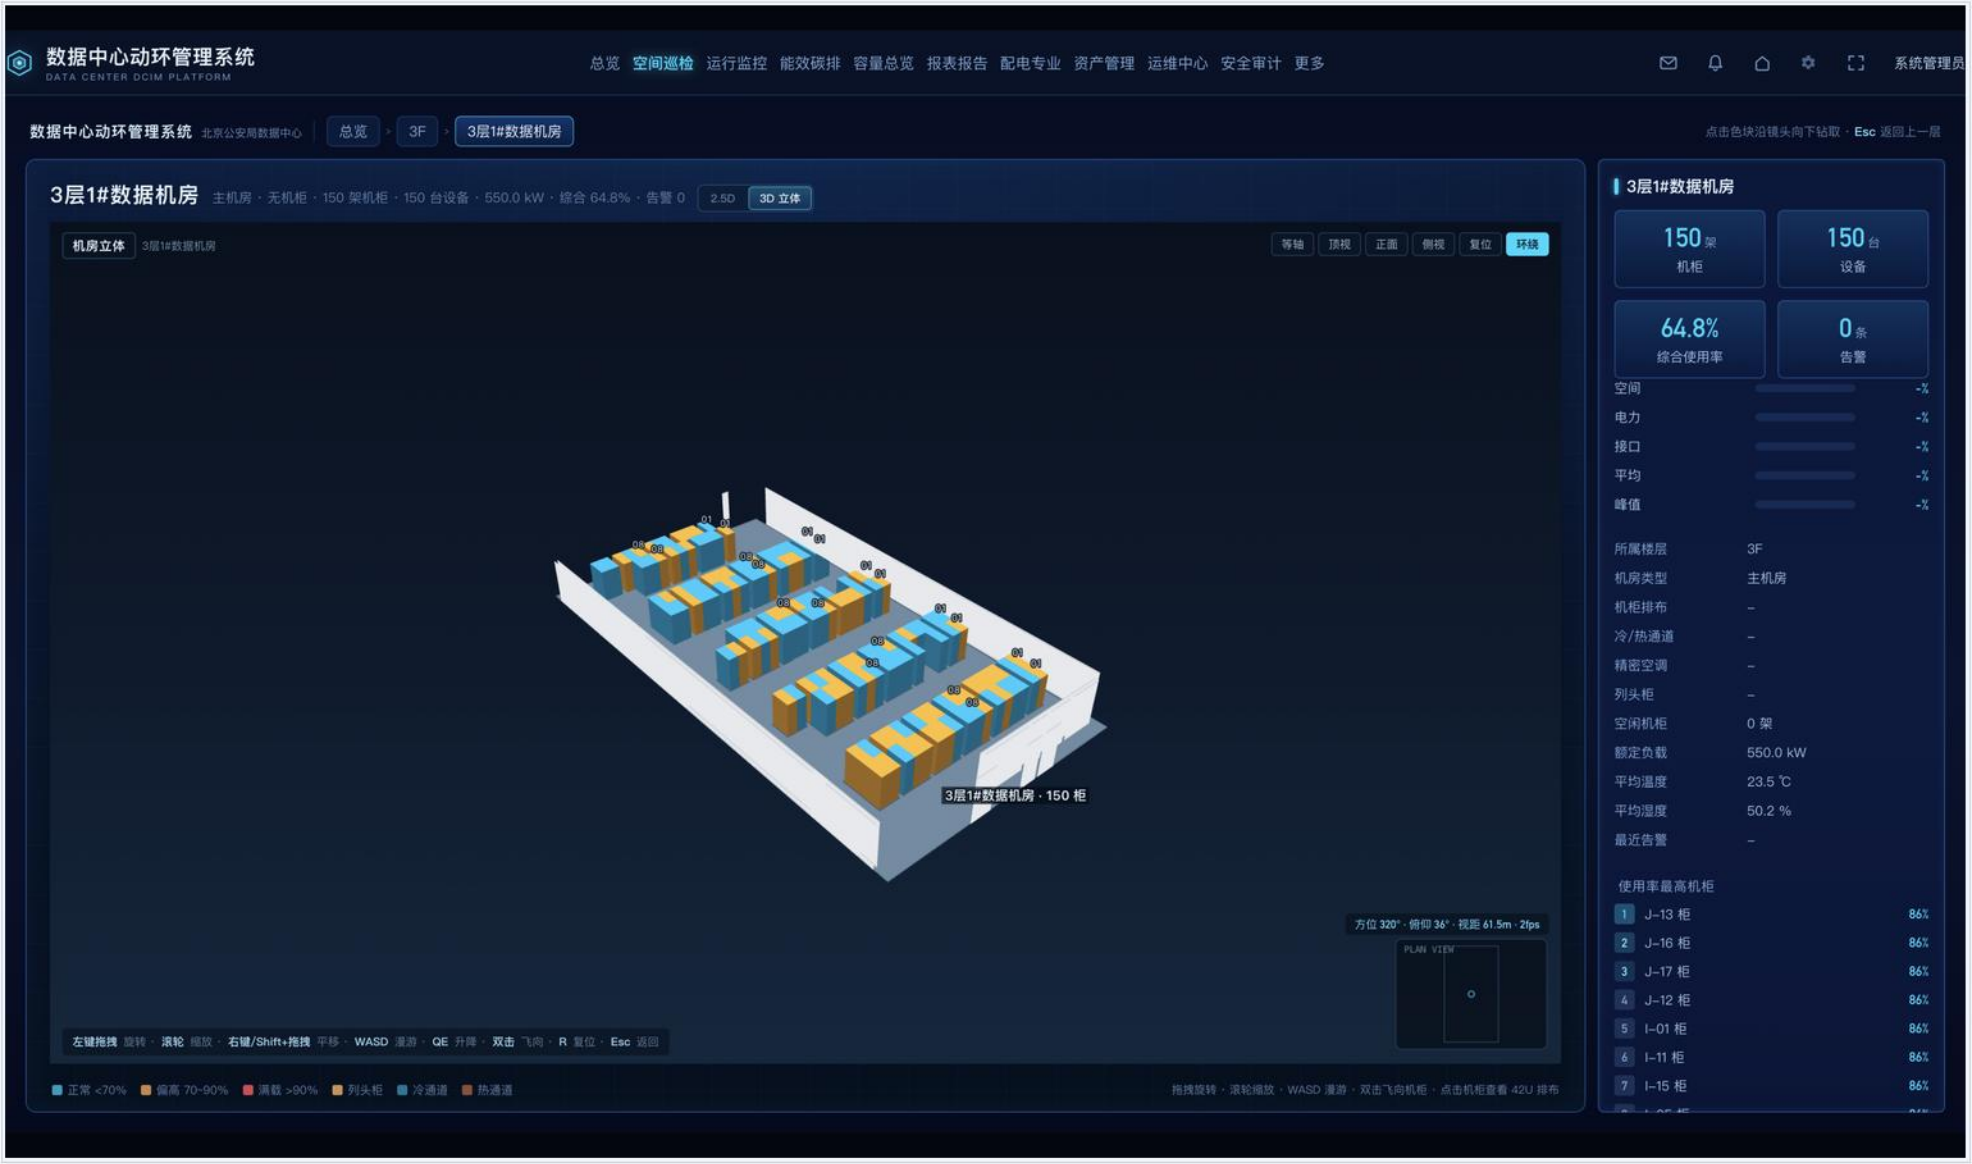

进入 3层1#数据机房。围墙把这一间包住，里面是成列的机柜。柜没有改位置，墙相对柜边留出了通道。


通道里换列走动

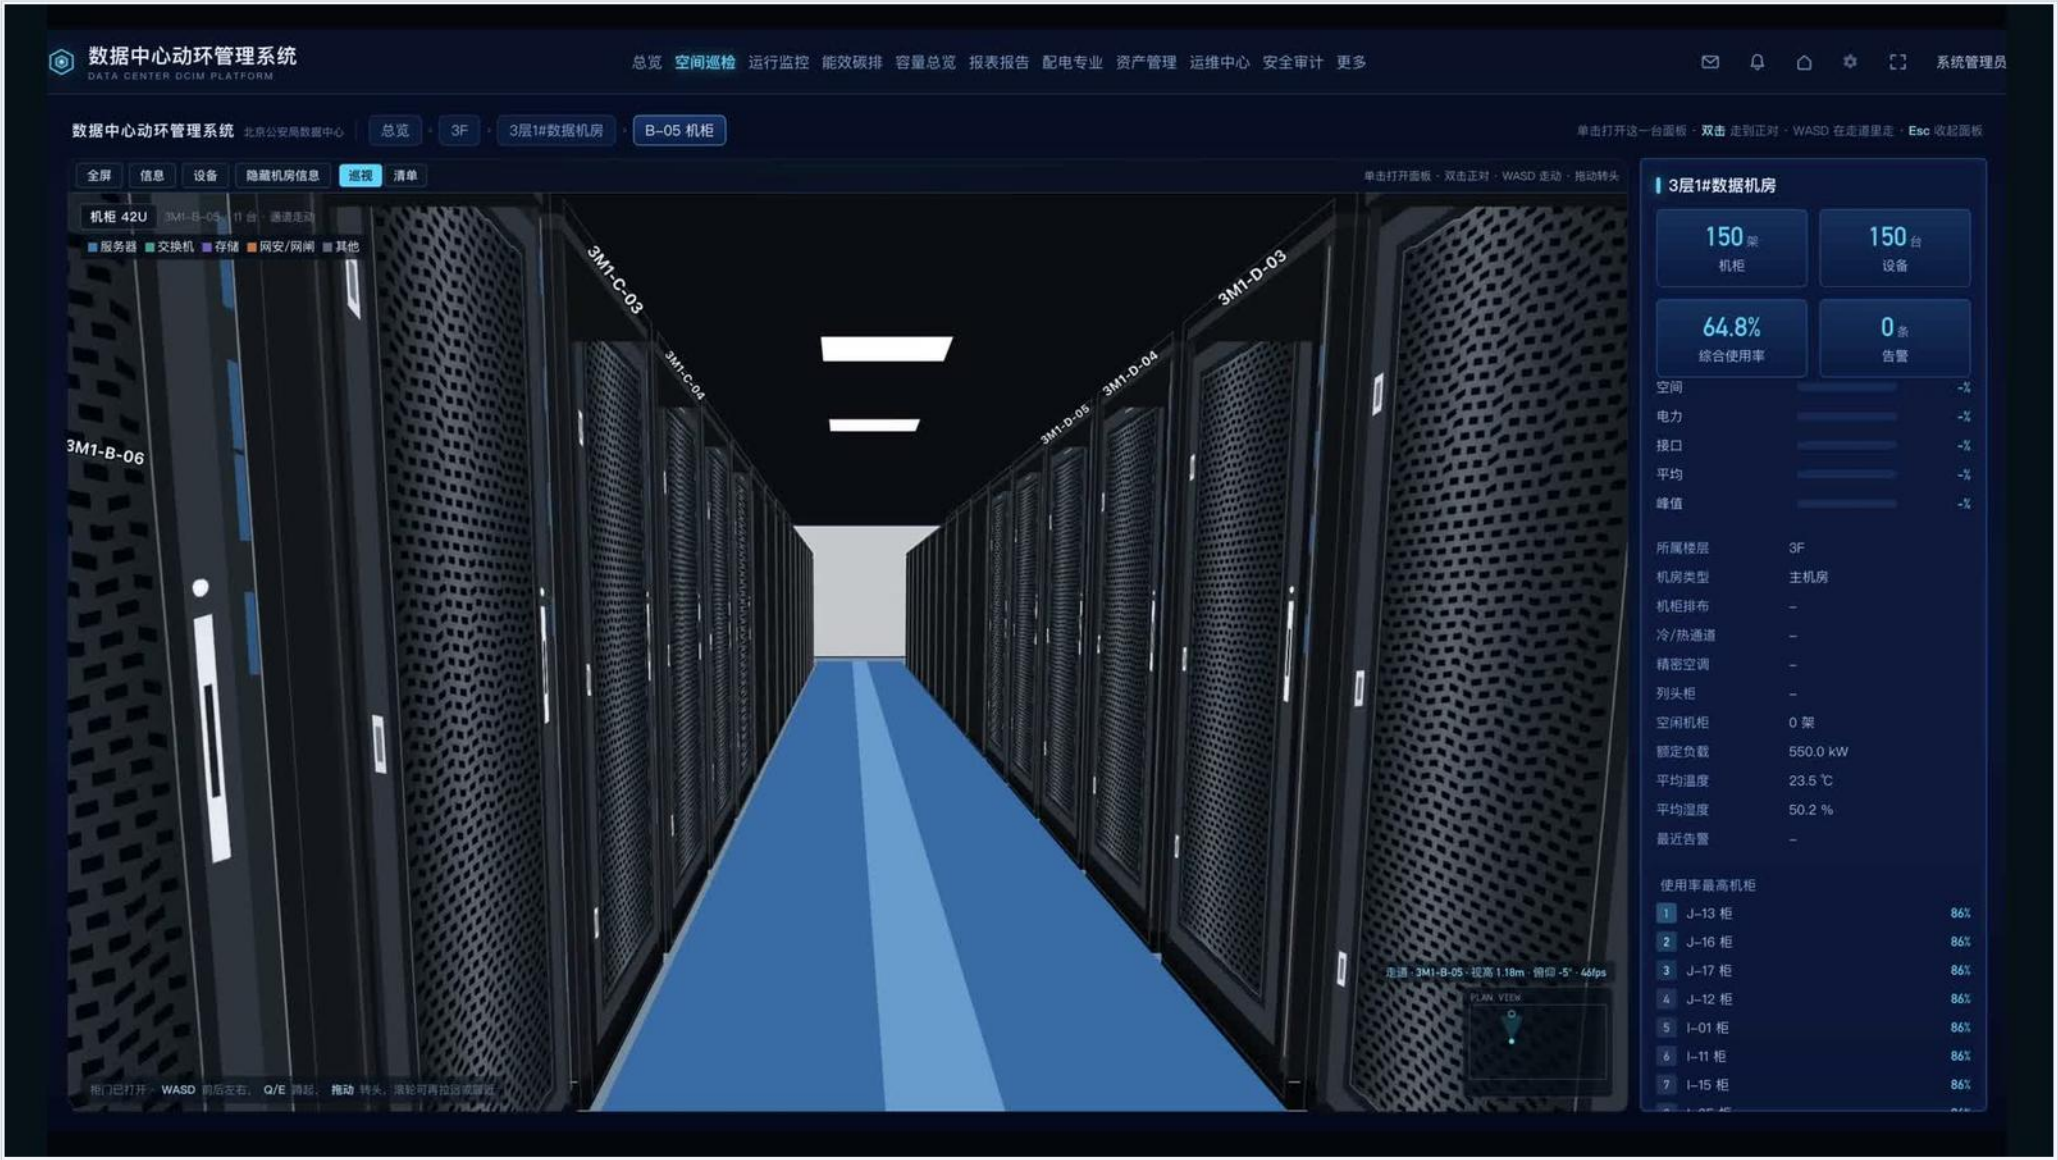

在通道里用前进和转向换到另一列。这一帧能同时看到 B 列和 D 列，人是沿着通道走过去的，不是停在边柜上。




单击 3M1-B-05：柜号高亮，提示「已选中」。镜头还停在通道里，没有飞到柜门上。柜内服务器是模拟填充。

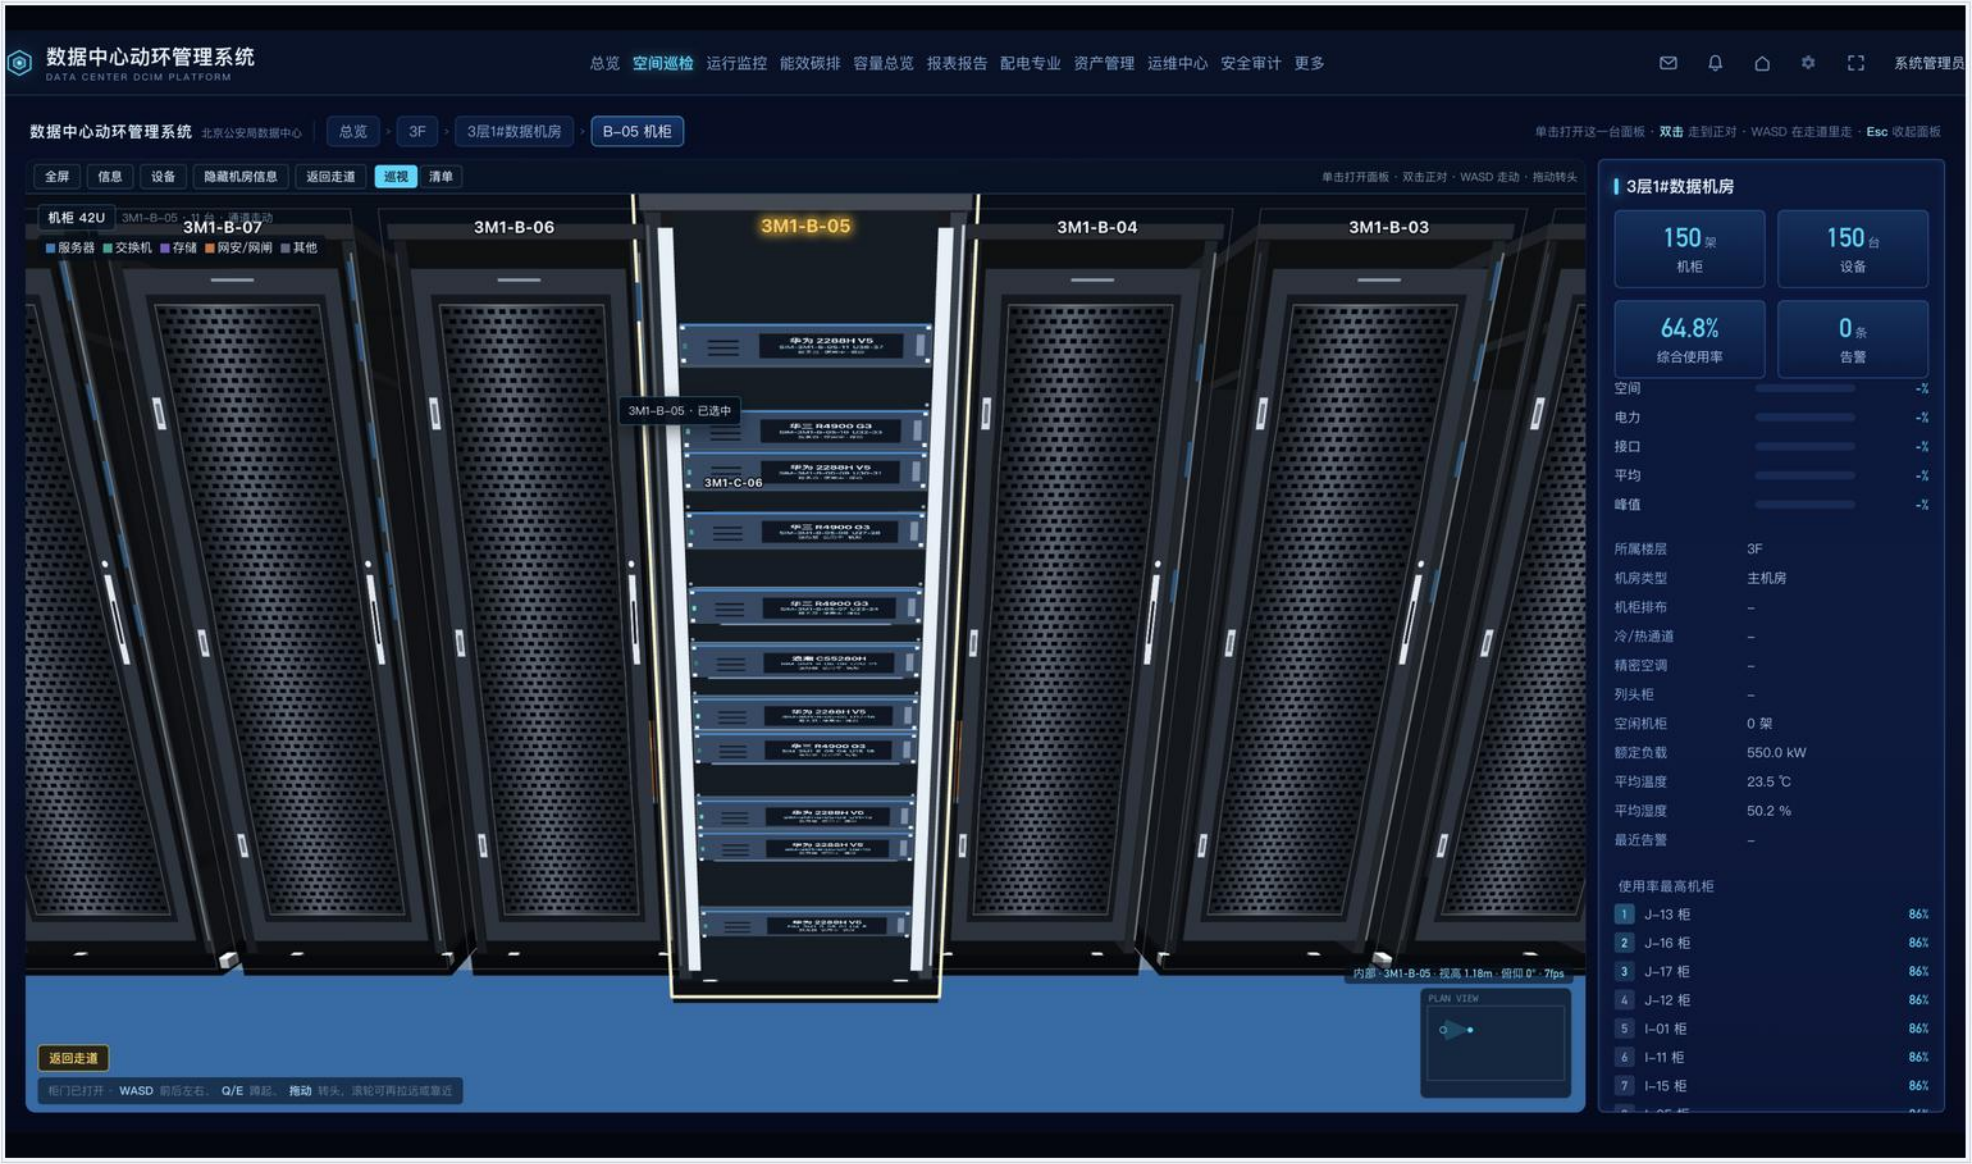

双击后镜头落到 3M1-B-05 柜门正面，能看到柜内设备。演示里对 B、D、H 三列各做了一次，并各停约两秒。



资产总览。在架设备、机柜占用都来自开发环境。服务器清单是模拟填充，不作为现场资产台账。

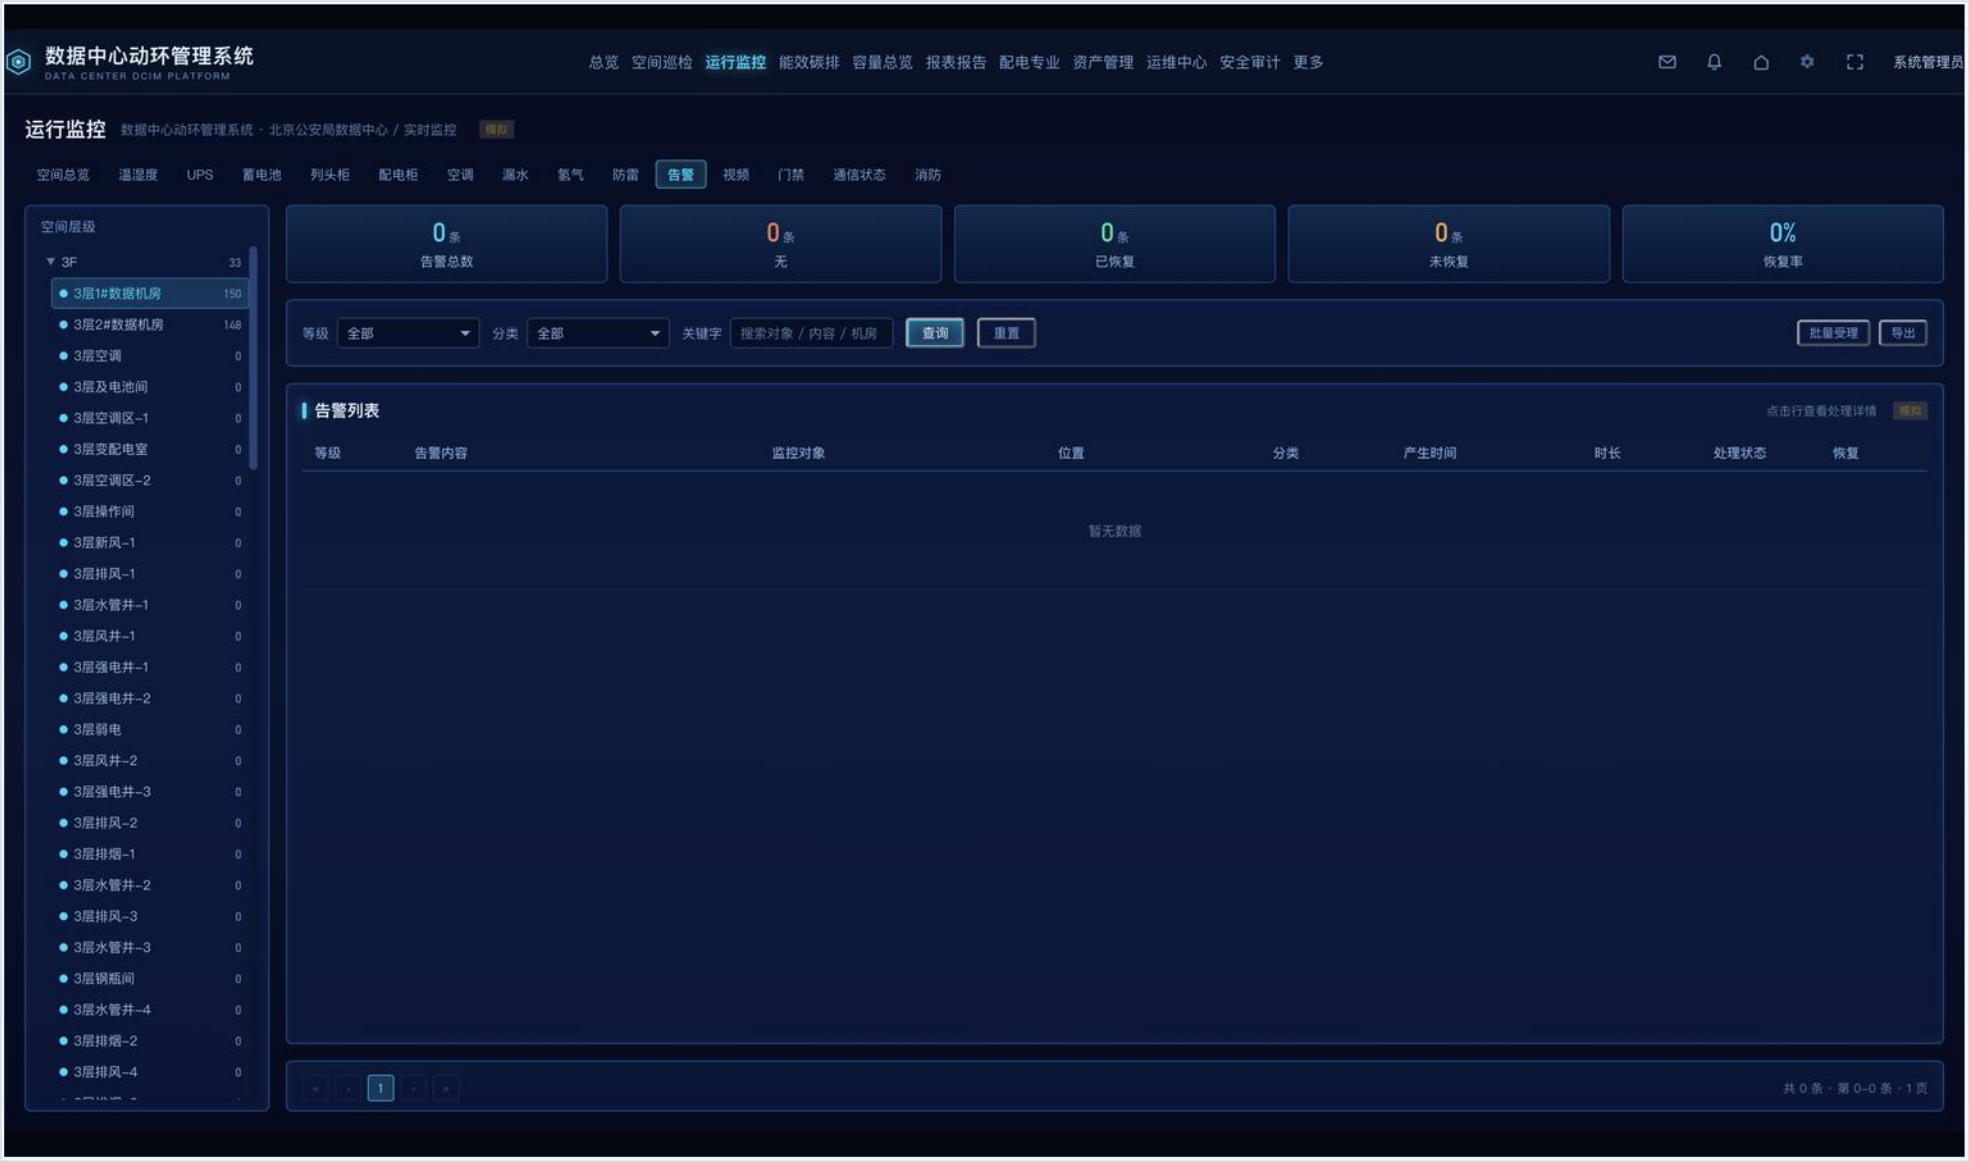

告警列表。这一页按机房查看告警。当前开发环境里没有未恢复告警，所以列表是空的。



能效页给出 PUE 和分项功率。标了「模拟」或由演示数据算出的，只说明算法和页面，不代表现场计量已经接入。



IEEE33 是标准算例，用来校验潮流算法，不是本数据中心的一次接线，也不能当成现场故障电流。