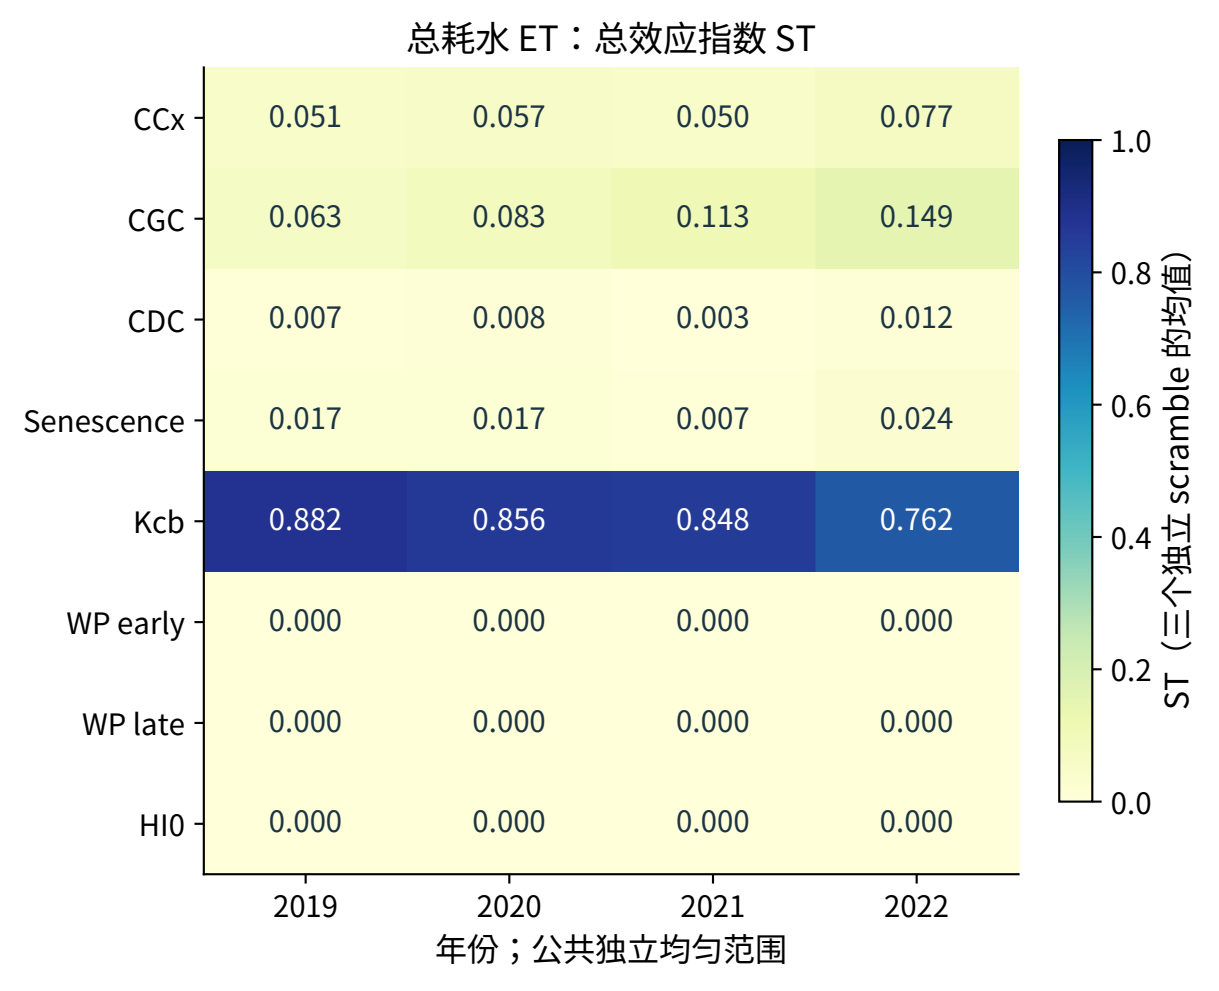
总耗水 ET：总效应指数 ST
CCx
CGC
CDC
Senescence
Kcb
WP early
WP late
HI0
0.051
0.057
0.050
0.077
0.063
0.083
0.113
0.149
0.007
0.008
0.003
0.012
0.017
0.017
0.007
0.024
0.882
0.856
0.848
0.762
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2019
2020
2021
2022
年份；公共独立均匀范围
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
ST（三个独立 scramble 的均值）