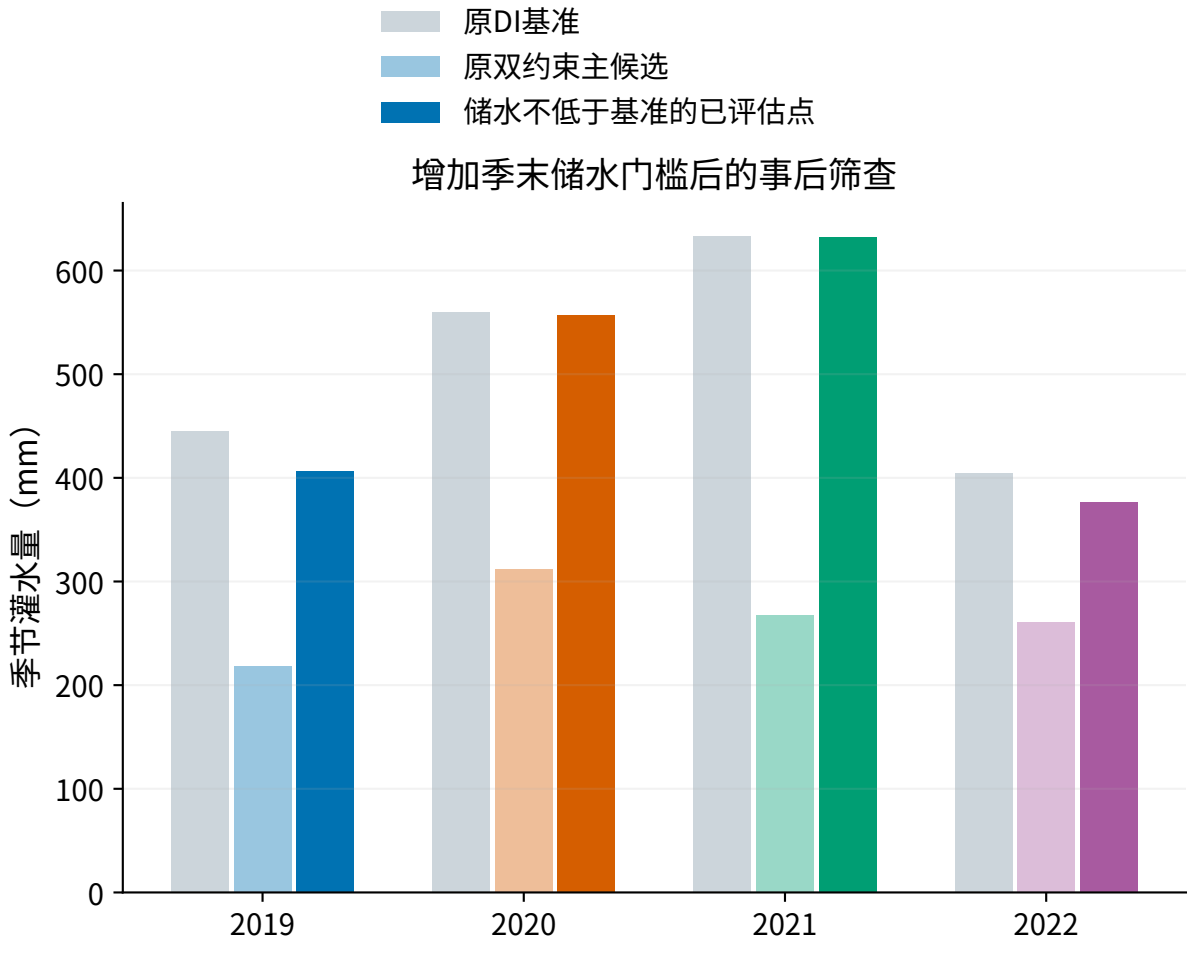
原DI基准
原双约束主候选
储水不低于基准的已评估点
增加季末储水门槛后的事后筛查
季节灌水量（mm）
0
100
200
300
400
500
600
2019
2020
2021
2022