


W-11.1 시설 및 환경 안전관리 규정

- 시설 및 환경안전 사고 발생 시 보고체계

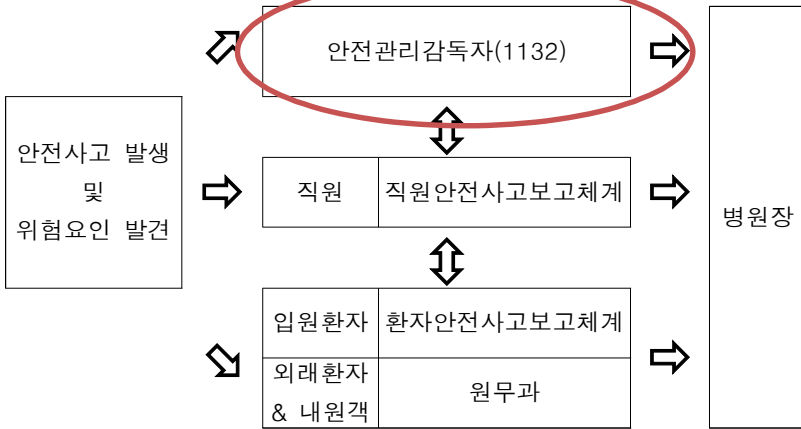

- 직원안전사고보고체계의 세부사항은 [W-1.2 직원안전규정]에 따른다.
- 환자안전사고보고체계의 세부사항은 [W-2.3 환자안전 보고체계 운영]에 따른다.
- 본원의 비상전력 설비 현황

| 장비명 | 용량 | 수량 | 용도 |
|--------------------------|----------|----------------|------------------|
| 수전설비 | 본관 별관 | 950KW 162KW | 1대(TR) 1대(TR) |
| 비상발전기 | 본관 | 327KW | 1기 |
| U.P.S (무정전전원 공급장치) | 본관 | 40KVA | 1기 |
| | | 10KVA | 1기 |
| | | 7.5KVA | 1기 |
| | 소 계 | 57.5KVA | 3기 |

Q : 의료가스 이상시 대처는 어떻게 하나요?

A : 6병동 간호스테이션 및 수술실 내 의료가스별 경보장치가 작동하면 즉각 시설담당자(1296)에게 연락하여 이상 유무를 확인한다.