


## W-11.1 시설 및 환경 안전관리 규정

- 시설 및 환경안전 사고 발생 시 보고체계

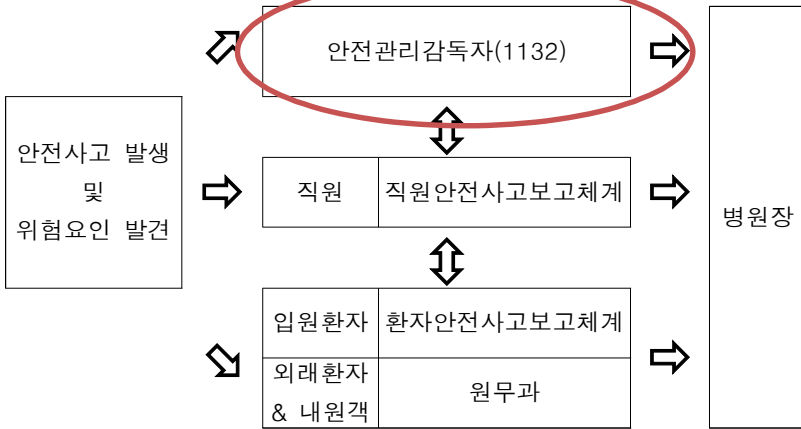

- 직원안전사고보고체계의 세부사항은 [W-1.2 직원안전규정]에 따른다.
- 환자안전사고보고체계의 세부사항은 [W-2.3 환자안전 보고체계 운영]에 따른다.
- 본원의 비상전력 설비 현황

장비명	용량	수량	용도
수전설비	본관 별관	950KW 162KW	1대(TR) 1대(TR)
비상발전기	본관	327KW	1기
U.P.S (무정전전원 공급장치)	본관	40KVA	1기
		10KVA	1기
		7.5KVA	1기
	소 계	57.5KVA	3기

Q : 의료가스 이상시 대처는 어떻게 하나요?

A : 6병동 간호스테이션 및 수술실 내 의료가스별 경보장치가 작동하면 즉각 시설담당자(1296)에게 연락하여 이상 유무를 확인한다.