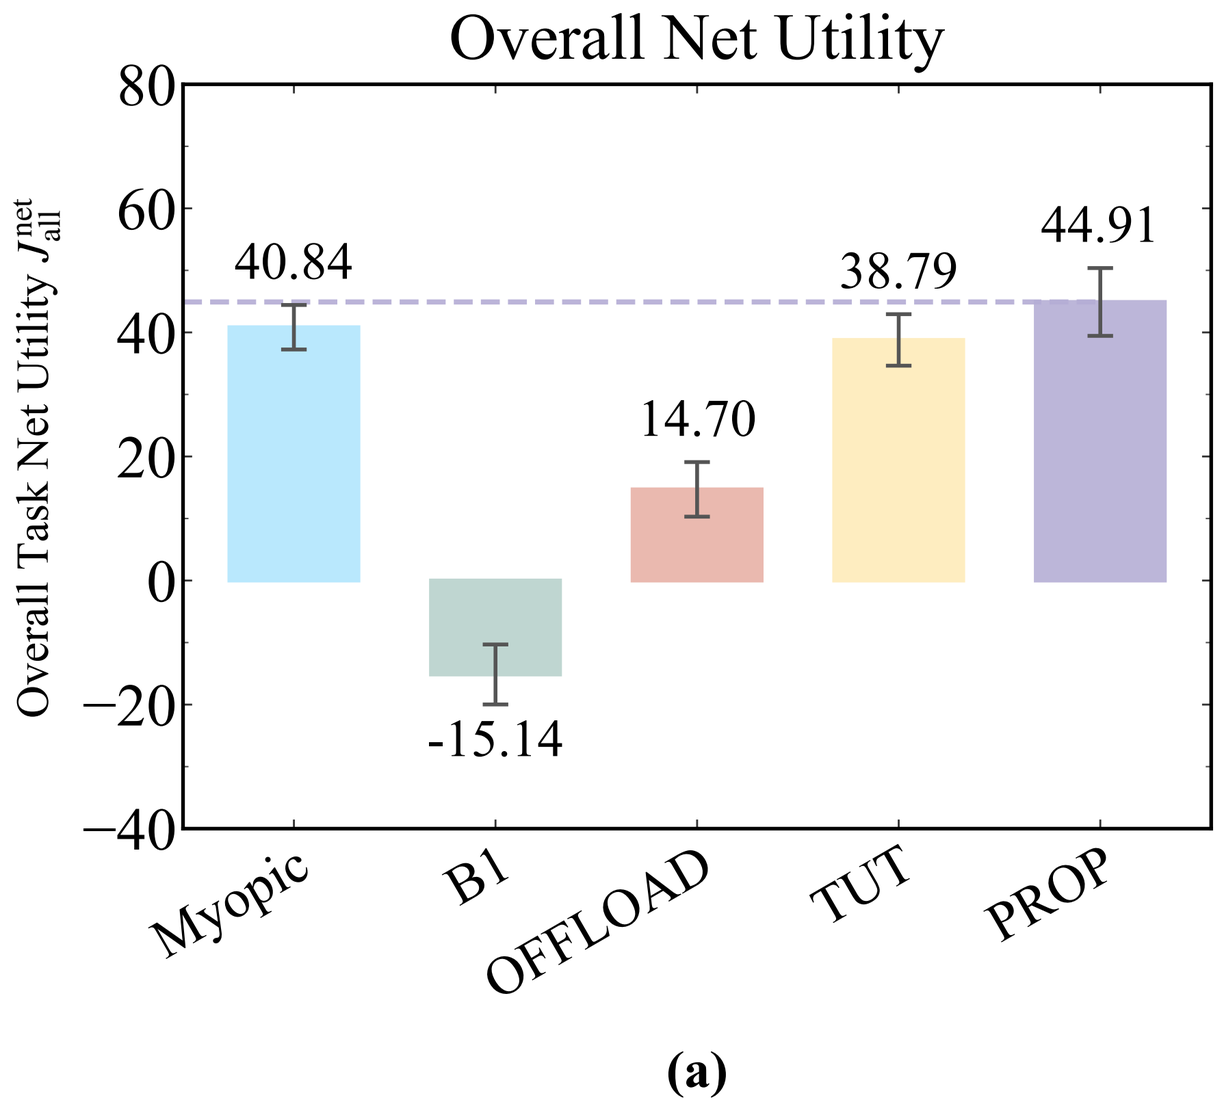
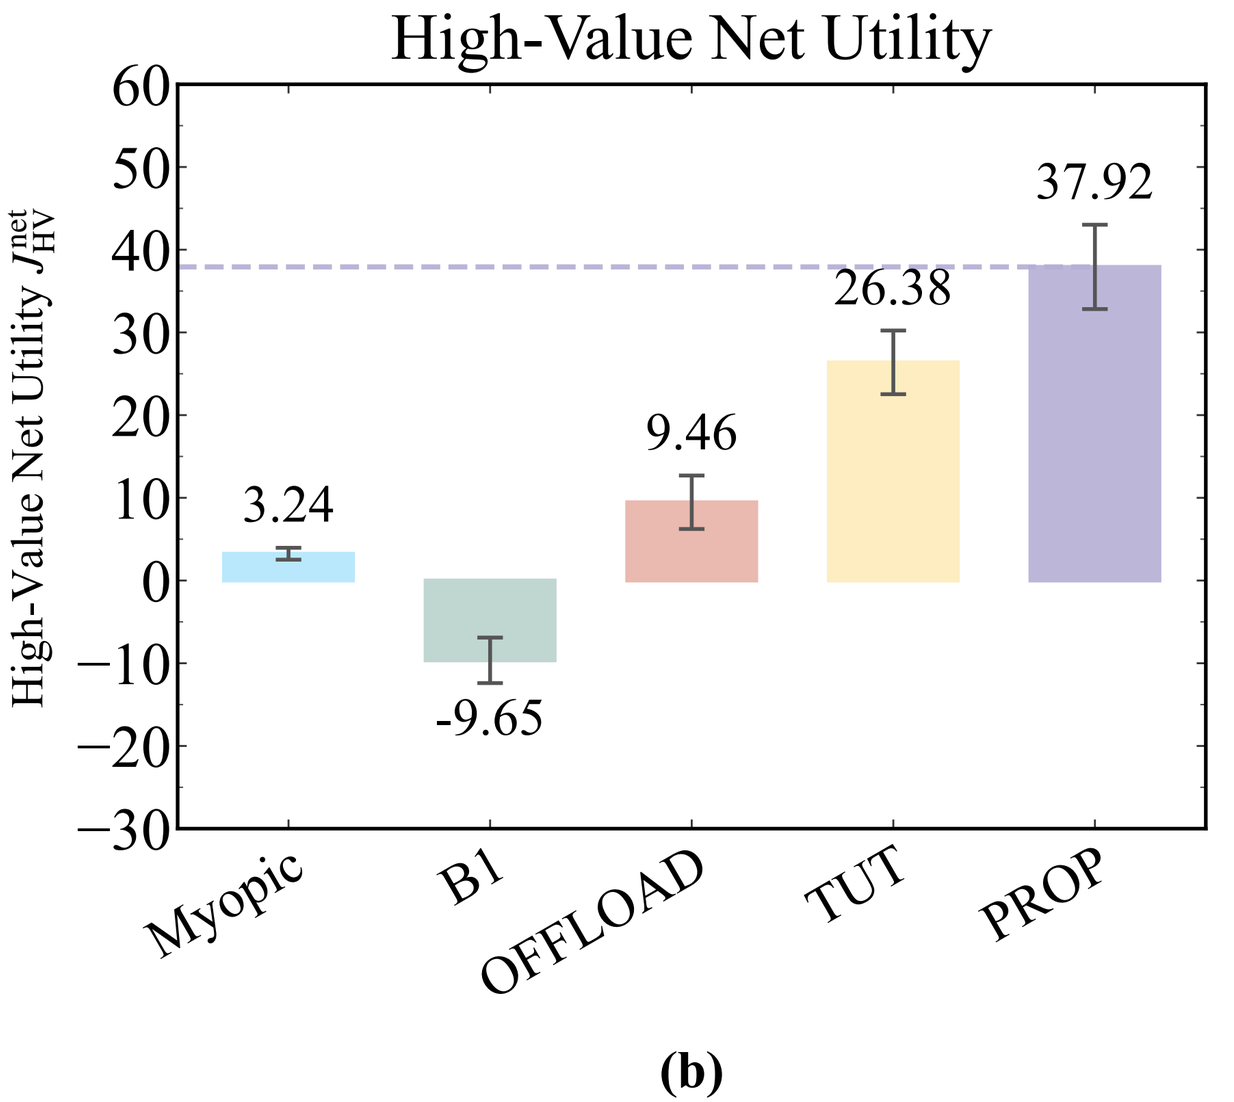
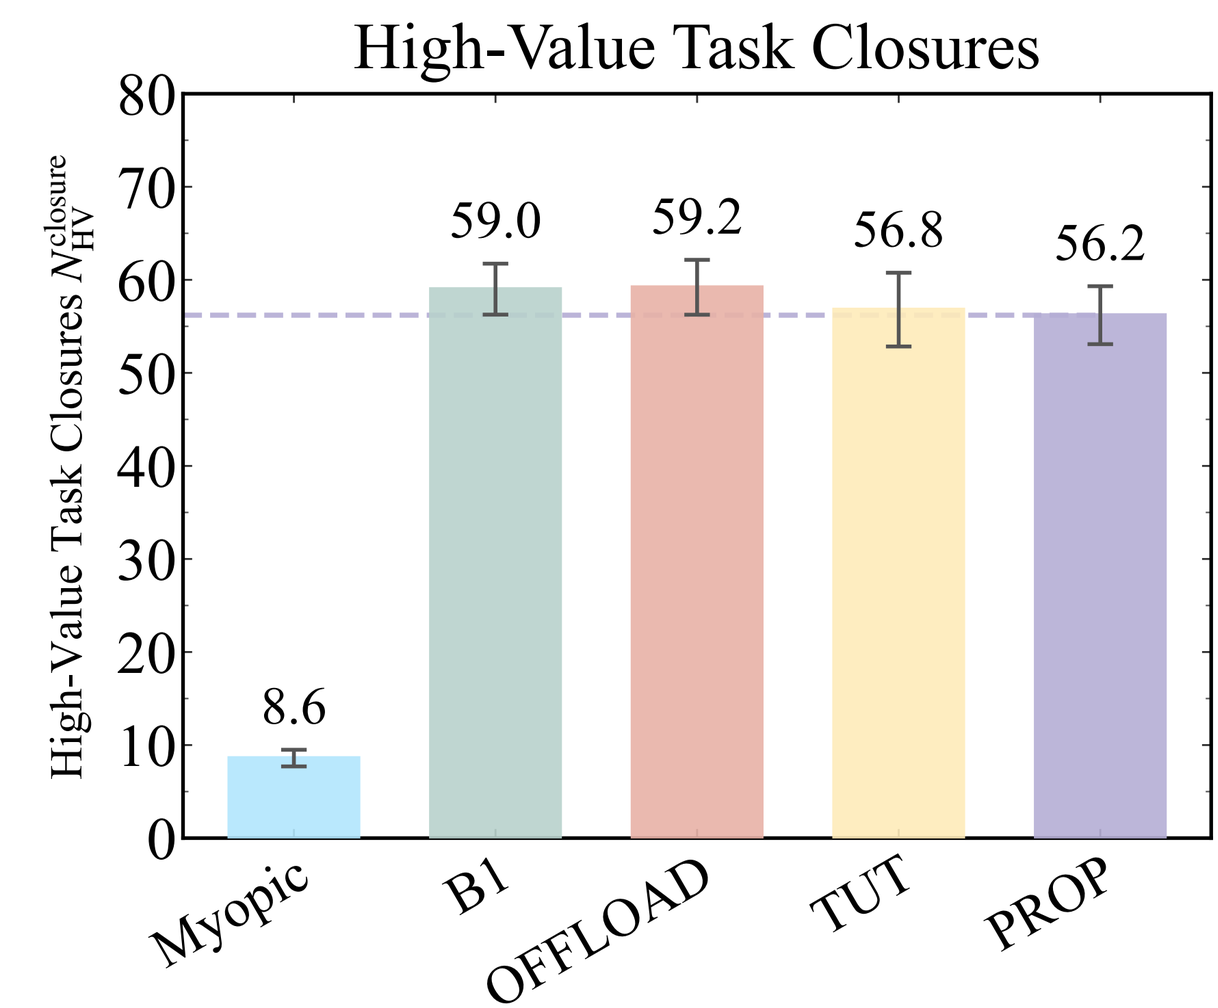

Overall Net Utility
Overall Task Net Utility $J_{\text{all}}^{\text{net}}$
80
60
40
20
0
−20
−40
40.84
-15.14
14.70
38.79
44.91
Myopic
B1
OFFLOAD
TUT
PROP

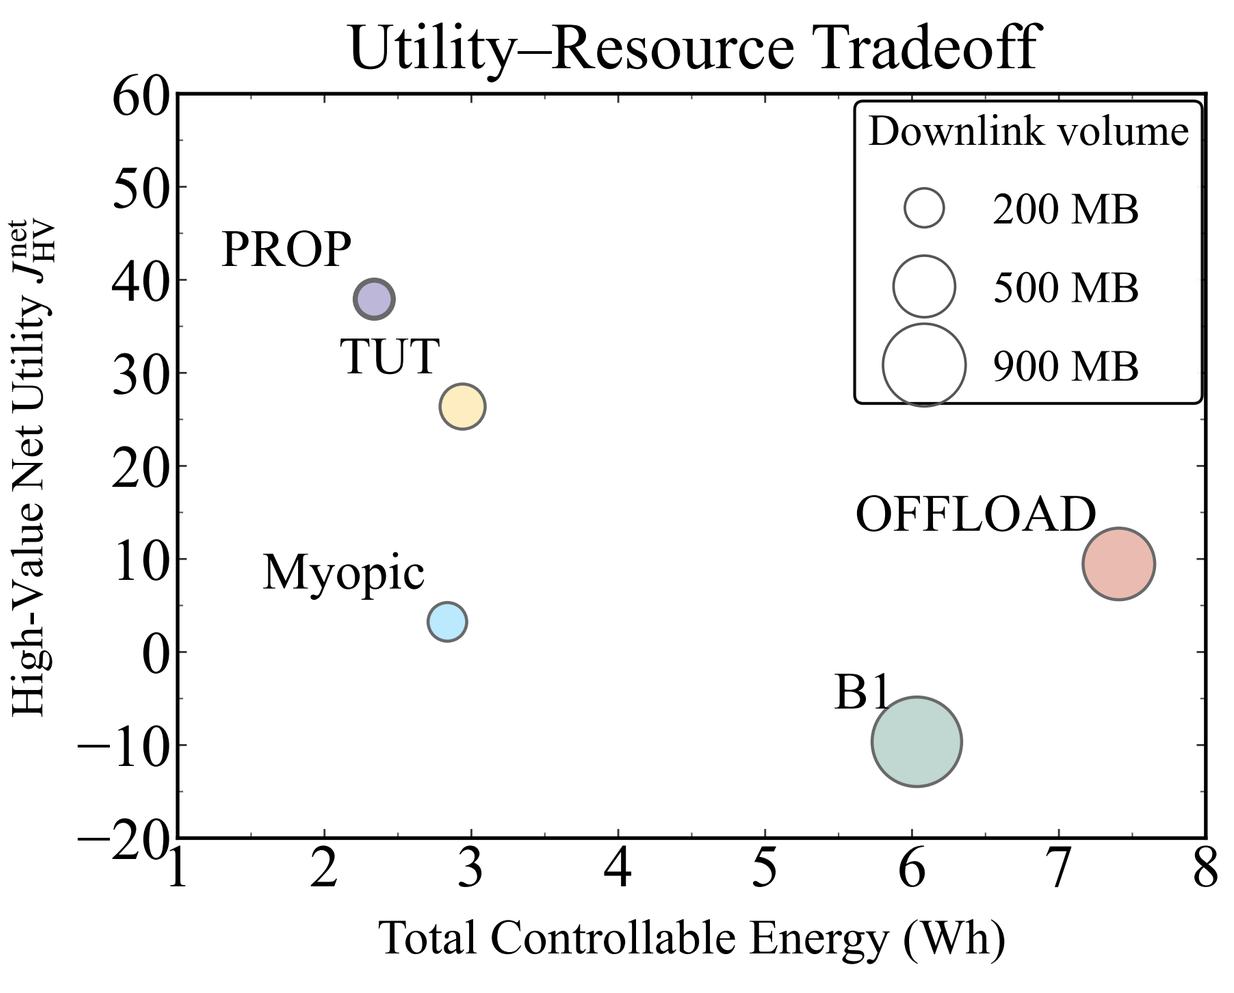
(a)


High-Value Net Utility
High-Value Net Utility $J_{\text{HV}}^{\text{net}}$
60
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
3.24
-9.65
9.46
26.38
37.92
Myopic
B1
OFFLOAD
TUT
PROP

(b)


High-Value Task Closures
High-Value Task Closures $N_{\text{HV}}^{\text{closure}}$
80
70
60
50
40
30
20
10
0
8.6
59.0
59.2
56.8
56.2
Myopic
B1
OFFLOAD
TUT
PROP

(c)


Utility–Resource Tradeoff
High-Value Net Utility $J_{\text{HV}}^{\text{net}}$
Total Controllable Energy (Wh)
Downlink volume
200 MB
500 MB
900 MB
PROP
TUT
Myopic
OFFLOAD
B1
60
50
40
30
20
10
0
−10
−20
1
2
3
4
5
6
7
8

(d)