

园区能源协同优化试点

以 12 周验证峰值控制、设备协同与可复制运营机制

模拟决策样例 | 不代表真实客户经营数据

峰值与设备孤岛正在放大能源成本



01 **28.6 GWh · 年用电量**

模拟基线


02 **8.4 MW · 最大需量**

夏季工作日峰值


03 **3类 · 可调资源**

光伏、储能、柔性负荷

统一数据与控制闭环是试点的核心

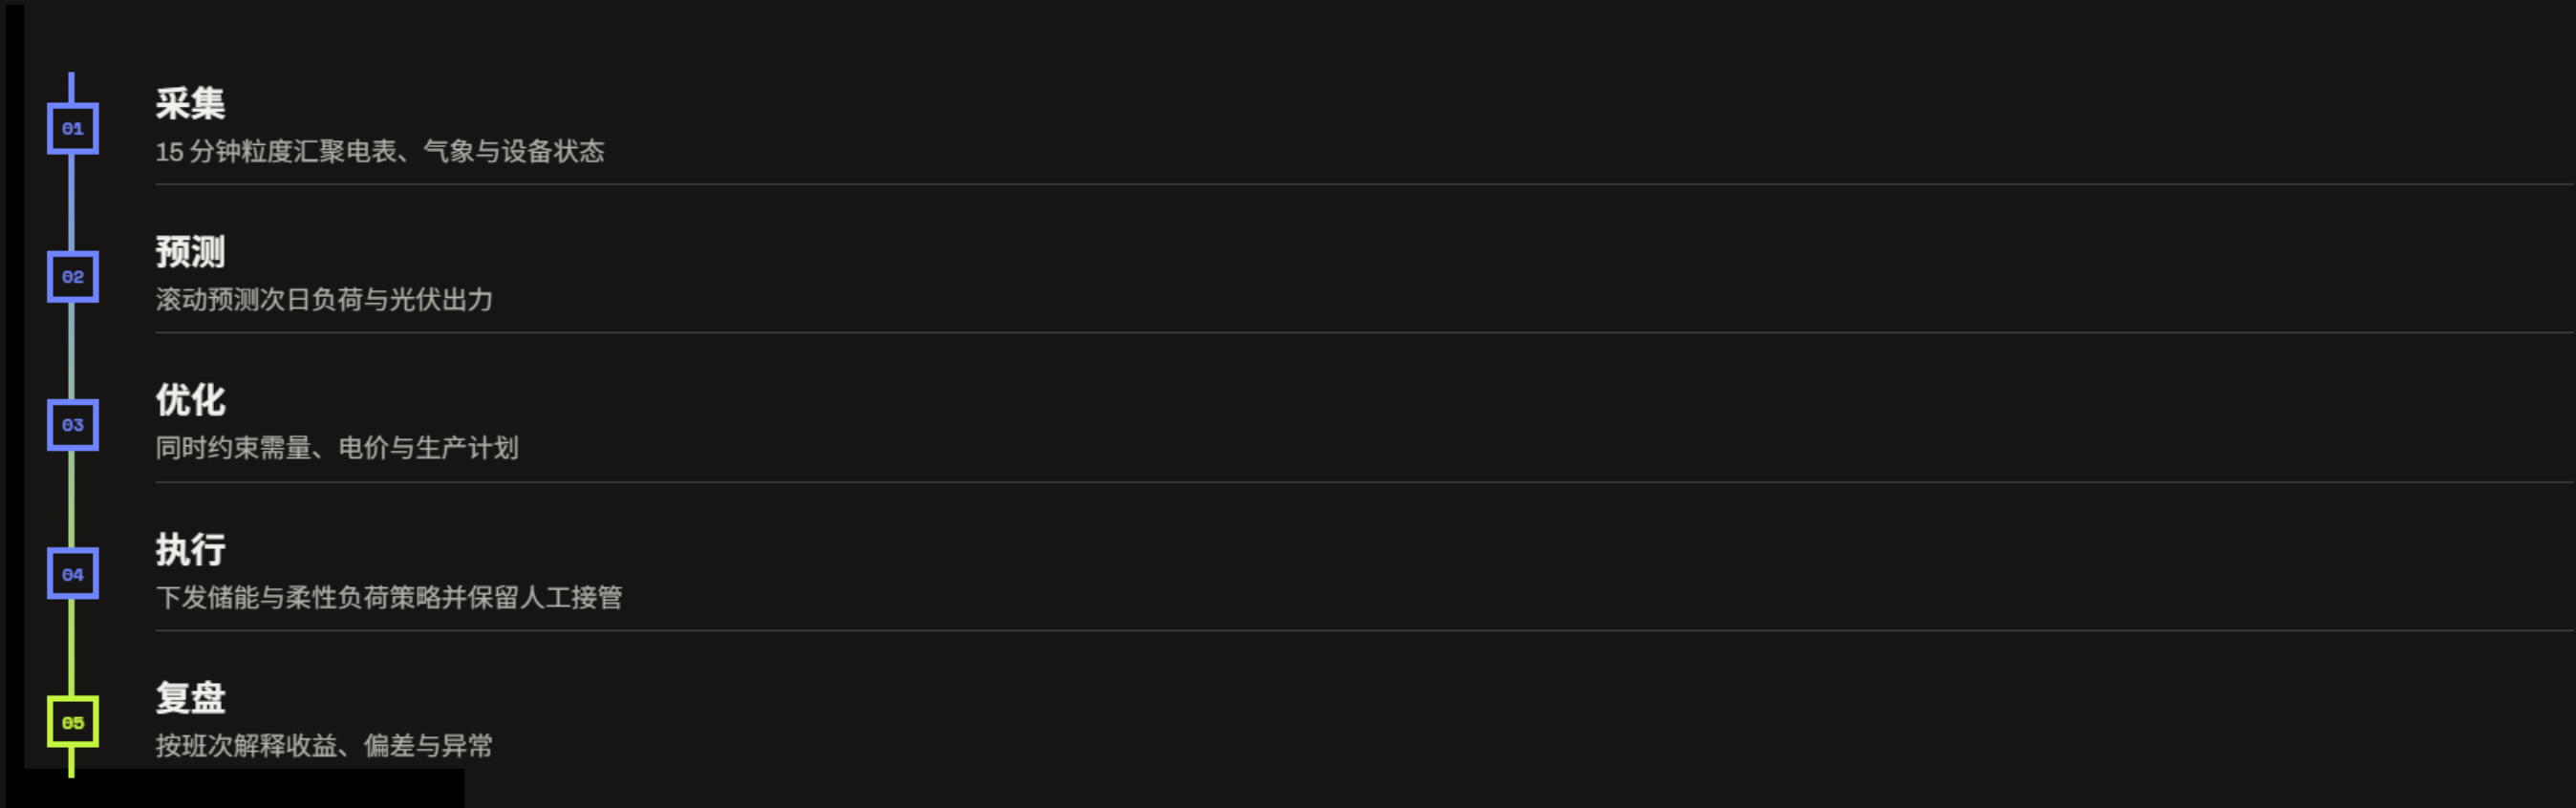

两类负荷贡献了 73% 的用电基线

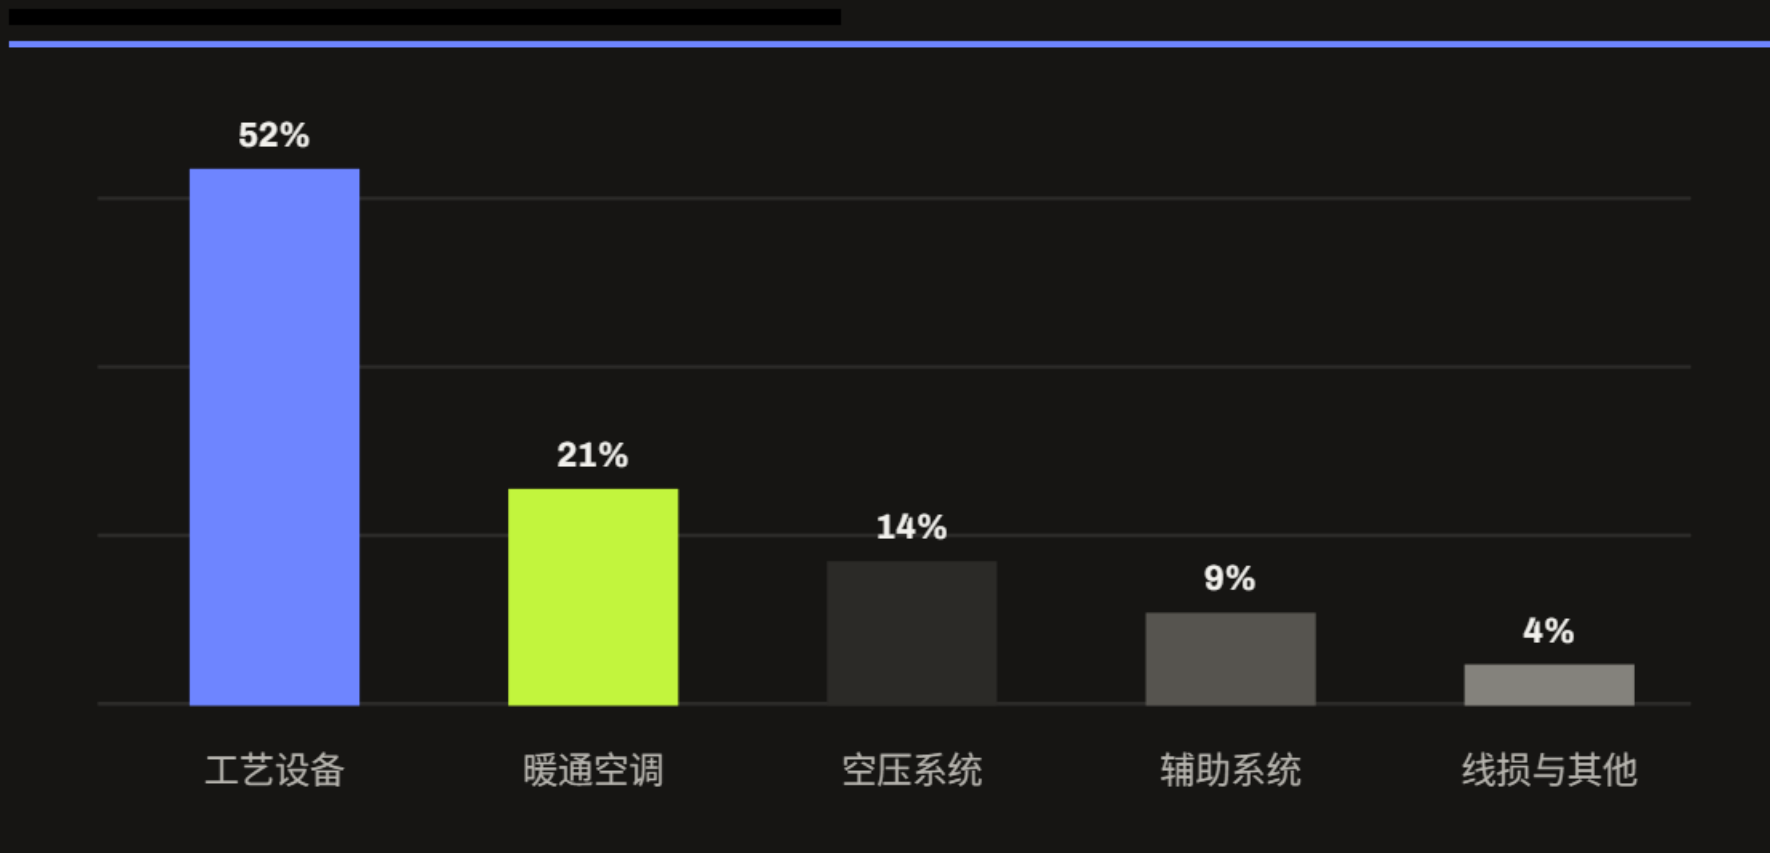

工艺设备与空调是优先优化对象；
储能用于削峰，而不是替代效率改造。

试点策略优先覆盖工艺排程、冷站联动与储能峰值控制。

72 万元试点换取三项可验证收益

01 **72 万元 · 试点投入**
数据接入、策略引擎与现场服务

02 **≥ 8% · 节电门槛**
按天气与产量归一化

01 **≥ 12% · 削峰门槛**
以最大需量口径核算

02 **≤ 12 个月 · 回收期门槛**
通过后才复制

12周按四个决策门推进



三条护栏让试点不干扰生产

- 01

权限护栏

只开放白名单设备与限定时段
- 02

回退护栏

异常时 60 秒内切回原控制逻辑
- 03

核算护栏

天气、产量和班次归一化后再认定收益

权限、回退和核算口径在上线前冻结，避免把算法收益建立在不可控风险上。

运营负责人拥有最终控制权，自动策略永远不是唯一通道。

建议批准 72 万元、12 周的受控试点

“

批准后两周内完成基线确认，第五周提交首个继续/停止决策包。

01 业务负责人

园区运营总监

02 本次决策

批准试点预算与跨部门资源

03 下一检查点

第 5 周影子运行评审