

南宁中燃城市燃
气发展有限公司
企业标准

ZR-XNQY-NNJG-NNZR-KF-C-002 (V2. 0)

客户服务部安检管理制度

主责部门：客户服务部

2025-12-05 发布

2025-12-05 实施

制度修订记录表

制度名称	客户服务部安检管理制度	制度编码	ZR-XNQY-NNJG-NNZR-KF-C-002 (V2.0)
制度主责部门	客户服务部	发布日期	2025-12-05
修 订 记 录			
序号	修 订 内 容		
1	修订整章安检管理制度。		
2	增加第八章 附则 本制度由南宁中燃城市燃气发展有限公司客户服务部负责修订及解释，自发布之日起正式实施，原修订但未发布的《客户服务部安检管理制度》同步废止。		
修订人员	万玉刚	日期	2025-12-05

此文件是内部受控文件，只供中国燃气集团指定的企业使用，不可翻印。所有纸质复印本如未在首页盖上红色的“受控文件”印章是非授权版本。

目 录

第一章 总则	1
第一条、目的	1
第二条、参考依据	1
第三条、适用范围	2
第四条、释义	2
第二章、职责	4
第五条、工作职责	4
第三章、管理要求	5
第六条、一般要求	5
第七条、安检工单管理	6
第八条、检查对象	8
第九条、实施方式	8
第十条、安检人员配置标准	8
第十一条、制定检查计划	9
第十二条、安检员工作要求	9
第十三条、安检未入户用户管控	11
第十四条、安检流程	12
第十五条、检查内容	15
第十六条、检查总体要求	21
第五章、隐患治理	21
第十七条、隐患等级	21
第六章、培训认证	23
第十八条、人员培训	23
第十九条、认证要求	23
第七章、考核与奖惩	24
第二十条、监督检查标准	24
第二十一条、安检指标考核	24
第二十二条、工作质量考核	24
第八章 附则	25

第一章 总则

第一条、目的

（一）为规范公司用户安检管理工作、提升安检业务开展的规范化、标准化水平，保证安检质量，确保用户用气安全，特制定本管理办法。

（二）定期安全检查是预防性检查，目的在于：

- 1、定期检查用户的燃气设施、设备，避免发生燃气安全事件、事故。
- 2、通过定期安全检查，能及时发现燃气用户存在的风险及隐患，并及时控制和消除。
- 3、向用户宣传安全用气知识，指导用户安全用气，提高用户安全意识。
- 4、通过优质服务，提升用户满意度，树立中燃服务品牌。

第二条、参考依据

本管理办法主要依据以下文件：

- （一）《城镇燃气管理条例》（国务院令第 583 号，2011 年 3 月 1 日施行）
- （二）《城镇燃气项目规范》GB55009-2021
- （三）《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006[2020 年版]
- （四）《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94-2009
- （五）《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12-2013
- （六）《燃气燃烧器具安全技术条件》GB 16914-2012
- （七）《家用燃气燃烧器具安全管理规则》GB 17905-2008
- （八）《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ 51-2016
- （九）《燃气服务导则》GB/T 28885-2012

第三条、适用范围

本管理办法适用于南宁中燃用户安检管理工作。安检工作开展除应符合本管理规范外，还应满足国家和当地政府现行有关标准规范和行政法规的规定。

第四条、释义

（一）**安全检查**：按照工艺要求和操作规程对已供气燃气用户的燃气设施进行安全巡视、检查、操作、应急处置、记录、隐患告知、用气安全宣传等工作，简称“安检”。

（二）**到访不遇**：安检员按照计划上门时用户不在家，无法入户实施安检作业。

（三）**拒绝检查**：安检员按计划上门安全检查时用户拒绝安检人员入户检查。

（四）**熄火保护装置**：安装在燃具上，在火焰意外熄灭时能够自动切断燃气供应的装置。

（五）**管道燃气设施**：包括引入管、立管、支管、阀门（自闭阀、切断阀等）、燃气计量器具（燃气表）、燃气报警器、连接软管、调压器、燃器具等。

（六）**引入管**：指用气建筑室外配气支管与所供气立管、水平干管或单独用户支管的燃气进口管总阀门之间的管道。

（七）**盘管（架空管）**：沿建筑物外墙、支柱或内侧墙壁水平敷设的燃气管道。

（八）**立管**：沿建筑物垂直敷设，连接各用户燃气表前支管的管道。

（九）**支管**：从立管或水平干管引出，连接用户燃气表燃具的燃气管道，一般可分为表前支管和表后支管。

（十）**暗埋**：将室内管道埋设在用气建筑物的墙体、地面内的敷设方式。

（十一）**暗封**：将室内管道设置在用气建筑物的吊顶、厨柜、管道井等隐蔽性空间内的敷设方式。

（十二）**暗厨房**：无直通室外的门和窗的厨房。或自然通风开口面积小于该房间地板面积的 1/10，或小于 0.6m²，当厨房外设置阳台时，阳台的自然通风开口面积小于厨房和

阳台地板面积总和的 1/10，或小于 0.6m²。

（十三）敞开式厨房：与客厅之间未设置实体门隔开的厨房。

（十四）商业综合体：商业综合体是指集购物、住宿、餐饮、娱乐、展览、交通枢纽等两种或两种以上功能于一体的单体建筑和通过地下连片车库、地下连片商业空间、下沉式广场、连廊等方式连接的多栋商业建筑组合体。

（十五）燃气计量设备：计量及记录燃气体积或质量的设备，包括所有能够计量连续流量的各类燃气表。

（十六）立管总阀：用于控制立管燃气供应的总阀门，通常设置在靠近地面易于操作的位置。

（十七）紧急切断阀：当接收到控制信号时，能自动切断燃气，并须手动复位的阀门。

（十八）自闭阀：具有超压自动关闭、欠压自动关闭、过流自动关闭功能，关闭时不借助外部动力，关闭后须手动开启的安全装置。

（十九）燃气报警控制系统：由可燃气体探测器、不完全燃烧探测器、报警控制器、紧急切断阀、事故通风装置等组成的系统，分为集中燃气报警控制系统和独立燃气报警控制系统两种。

（二十）便携式可燃气体探测器：检测燃气生产、输配和使用现场燃气泄漏浓度的便携式仪器。

（二十一）手持激光甲烷遥测仪：采用激光气体探测技术，非接触测量，可以实现遥测。检测人员无法到达的地方，并能够准确定位，快速查找泄漏源的便携式仪器。

（二十二）停气：在燃气供应系统中，采用关闭阀门、盲板封堵等方法切断气源，使燃气流量为零的作业。

（二十三）销户：燃气用户由于其他原因，停止燃气使用，且后续不在使用，向燃气公司进行销户申请。燃气公司营业人员受理用户销户需求，在 CRM 系统进行销户操作，安排相关人员进行用户现场燃气管道拆除，并对燃气管道末端进行有效封堵（丝堵或焊封）。

第二章、职责

第五条、工作职责

一、客户服务部职责：

是本公司安检工作的归口管理单位，对安检管理水平负责，负责督导安检工作，按照0用户事故、安检到位率100%、安检入户率 $\geq 72\%$ 、一级隐患整改率100%二三级用户端隐患措施到位率100%的年度工作目标，对安检进度和安检质量进行管理，对本公司安检工作承担直接管理责任。对于安检业务外包承接单位进行督导管理，应落实项目公司的主体责任，做好稽查管理工作，完善安检稽查体系。

联合社区、街道（乡）、区（县）、市等各级政府机构，建立联防联控机制，提高安检入户率，加大隐患治理力度，避免燃气事故发生，确保用户用气安全。

（一）服务站安检管理人员

1、制订居民、非居民全年安检计划，安检工单的派发和工作台账建立，每月下发当月安检计划，月末总结本月各项安检工作数据，完成安检指标，形成周报和月报并定期汇报；

2、负责对日常安检的数据进行统计分析，对CRM安检照片、抄表读数及余量、用户信息更正、表封扣安装等关键操作项进行定期抽查，对安检超期（含即将超期）及超两年未入户用户制定相应措施优先处理；

3、每年协助客服经理或分管安检业务管理人员进行安检管理制度修订，完善安检规范和工作流程，对安检员进行日常管理、培训及考核；

4、收集、汇总、协调各片区安检员提出的问题和意见建议，及时沟通处理，未能处理的逐级上报。

（二）安检稽查（客服稽查岗）

1、负责对安检员进行内部稽查（现场稽查、电话稽查、CRM系统稽查）做相应的稽查计划、稽查实施过程留痕、稽查结果奖惩、汇总稽查结果复盘、稽查台账存档，对居民、非居民安检结果的电话抽检工作；

2、负责隐患整改、非居民报警器工单流转、核对和跟进工作；

3、负责对安检外包单位安检结果进行审核，并对存在异常的用户进行记录通报；

4、负责安检相关业务的投诉、舆情的接收和预处理，并将无法处理的投诉及时转办业务经理；

5、负责建立完善客服部隐患跟踪和整改闭环台账，并及时填报各类安检业务报表；

6、根据安检员提供的信息对外部稽查（拒检用户、线索用户、未在册户），制定稽查计划、稽查取证过程留存、汇报上级领导、稽查结果公示、稽查台账存档。

（三）安检员（专、兼职）

1、按照部门及服务站所制定的全年安检计划，按时完成个人安检指标，对安检工作的真实性、规范性、准确性负责；

2、按照安检作业指导书和安检标准完成所辖范围内的用户燃气安检工作，确保安检质量，保障用户安全；

3、安检过程中做好用户安全用气宣传工作，并收集完善用户信息；

4、安检过程中，同时负责用户表具用量及余量的抄收，并对未安装表封扣的及时安装；

5、安检过程中发现的现场不能整改的隐患，向用户签发《隐患整改通知单》，负责隐患整改跟进；

6、对所辖范围内的燃气安全突发事件有协助调查职责及配合维抢修、燃气安全宣传、所辖范围居民的安全质询解答的职责。

7、安检发现漏气时，应现场立即处理，不能处理的，立即通知客服抢修负责人。

第三章、管理要求

第六条、一般要求

（一）客服部根据本管理办法要求，制定本公司的用户安检管理工作制度；

（二）客服部须对居民燃气用户提供每年不少于 2 次燃气设施安全检查及现场安全用气的宣传；须对非居民燃气用户提供每半年不少于 2 次燃气设施安全检查及现场安全用气的宣传。

（三）安检员可分为专职安检员、兼职安检员，在岗培训周期每年一次；

培训内容包括：

- (1) 燃气基本知识;
 - (2) 用户燃气设施的功能、要求和燃气输配流程;
 - (3) 计量表结构和运行原理;
 - (4) 软管、灶具、报警器的质量标准、使用年限和安装要求;
 - (5) 用户燃气设施安全管理的基本要求;
 - (6) 燃气设施检漏和维护的基本技能。
 - (7) 燃气灶不应加装聚能环、防风罩等非原厂设计的配件。
- (四) 安检工作计划及安检完成数据通过 CRM 系统进行管理。

第七条、安检工单管理

安检工单是安检工作开展与实施的有效凭证，所有安检工作都必须使用中燃 CRM 系统手机 APP 进行安检录入。具体管理要求如下：

(一) 安检工单管理：管理人员可通过大数据平台分安检情况，通过大数据平台可以清晰掌握年度安检工作计划执行情况；

1、必须严格使用 CRM 系统进行安检工作计划制定、工单派工，工单维护等操作。安检工单的操作维护必须按照如下标准执行：

- (1) 如实记录用户现场安检情况及隐患信息；
- (2) 核对并修正用户信息：核对用户地址、姓名，如用户信息不准确，应及时反馈后台修改，如用户电话更新及错误，通过 APP 现场修改；
- (3) 燃气表信息：核对燃气表编号并修正、抄录燃气表底数、录入余量余额；
- (4) 登记、更新用户燃气具信息：品牌型号、制造年份；无品牌型号或模糊不清的如实记录即可；
- (5) 燃气软管：使用状态、购买年份等；
- (6) CRM 系统安检工单检查内容须填写完整，确保系统生成的安检通知单的完整性；

(7) 系统拍照要求:

①入户 (至少 8 张照片):

- a) 用气环境全景: 图片内容涵盖燃气表位置至用气设备处, 图片应清晰可识别燃气管道及用气设备;
- b) 每个用气点各一张: 图片内容应包含用气设备、连接软管及阀门, 且不少于一张检漏仪读数清晰可见照片, 灶具连接管与灶具的进气接头连接处必须拍一张用检漏仪检测的照片;
- c) 燃气表两张: 一张远景图片内容应包含燃气表、防盗扣、安检贴、表前表后管, 一张近景包含燃气表编号、机械字轮数及液晶显示 (表内余量或余额), 并清晰可识别;
- d) 隐患部位照片: 图片应能清晰识别隐患内容, 如有关阀等隐患防控措施动作, 应同步拍照上传;
- e) 安全宣传记录照片: 向用户发放安全宣传资料、用气警示贴、隐患整改通知单照片;
- f) 如户内使用 U 型压力计进行气密性保压检测, 则需上传水柱表前后保压记录。

②到访不遇: 到访不遇通知单近景、到访不遇通知单远景 (含大门及门牌号)、检漏仪门缝检测照片;

③户外挂表用户 (含农村燃气用户): 如长期无人户, 需将燃气表前阀进行封堵, 做好表前阀部位安全检查及燃气表接头的保护措施, 此类用户安检需将封堵照片上传至 CRM 系统, 用户签字部分备注 “关阀停气”, 视为成功入户。待用户预约上门时, 连接燃气表及户内管道系统, 按照通气点火流程实施作业, 并使用 CRM 工单记录。

(8) 针对用户户内为毛坯结构, 立管通气至表前阀的情况。如成功入户, 安检工单如实记录管道末端安检情况, CRM 系统上传户内管道情况及门牌照片, 签名处备注为: “毛坯房”, 视为有效安检工单。

第八条、检查对象

（一）居民用户：已通气立管覆盖的所有用户，含已通气点火户、已停气用户（CRM系统未销户）、已开户待点火户、已立址待开户。未通气立管覆盖的房屋地址不纳入财年安检工作计划。

（二）非居民用户：所有通气点火用户、通气到表前未点火用户、已停气用户（CRM系统未销户）。

第九条、实施方式

（一）安检方式：

1、计划性检查：安检员对照安检工作计划，下载安检任务，并提前 3 天发布安检通知，告知物业及用户，明确上门安检检查时间段，按期进行上门入户安全检查。

2、安装、维修、通气点火业务检查：用户有安装、维修、通气点火作业上门服务时，坚持“入户必安检”原则，应对用户进行安全检查和宣传。如未进行计划性安检任务，此次安检工单作为周期安检有效工单，视为已检查用户。

（二）漏气检测常规措施

1、手持检漏仪检测：安检人员采用手持检漏仪，对用气环境、用气设备及燃气管道各接口部位实施燃气泄漏检测。

2、U 型压力计检测：安检人员找到连接口采用 U 型压力计对燃气管道及用气设备进行气密性检测。

第十条、安检人员配置标准

（一）居民专职安检人员配置标准（用户基数=已通气立管覆盖户数+本财年预计新增立管通气覆盖户数），一年 2 检用户（城燃）：6500 户配置 1 人；

（二）非居用户按照 2000 块计量表/人的标准配置专职安检人员，不足 2000 块按照一人配置。

（三）安检业务在外包期间需配置安检稽查人员，负责督导安检外包单位安检进度及质量，配置标准参考客服稽查管理体系文件执行。

第十一条、制定检查计划

（一）安检时间安排

1、根据安检周期、安检对象，制定每年安检计划，可划分片区，制定各片区安检时间表；

2、超期未安检及超 2 年未入户用户优先列入安检计划，实施安检任务；安检计划执行顺序应固定，有效减少超期未入户安检用户；

3、实施安检时，需提前 7 天与小区物业沟通，协调检查时间安排；

4、实施安检时，需提前 3 天对即将安检的区域粘贴安检通知并给用户发送短信通知，说明有关配合事项，通知上须强调如何识别安检员身份，减少用户受骗；

5、安检人员灵活掌握入户安检时间，选择用户在家时段实施入户上门，提高安检成功入户率。

（二）安检工具配置

安检员常用工具包括：U 型压力计、PPM 级泵吸式可燃气体检漏仪、三通、钳、螺丝刀、扳手、垫布、抹布及工具袋等，以及常用的物料（如波纹管、报警器、充值宝等）。具体可参考《附件 1：安检员配置工具参考清单》

（三）其他资料

工作证、安检工作单、隐患整改通知单、安检贴、燃气安全警示贴、到访不遇告知单、安全宣传及推广服务资料等。

第十二条、安检员工作要求

安检员除遵守《中国燃气项目公司客服人员服务礼仪规范》要求外，还应遵守以下规定：

（一）入户安检员需经过当地燃气管理部门或委托燃气培训机构进行安检业务技能培训考核及中燃集团区域或项目公司考核认证合格；

（二）上门服务的安检员须身着公司工服，佩戴工作证；

（三）对预约的安检客户，上门前应先致电客户；

（四）为保持客户家中环境整洁，维护客户利益，进入室内前后必须遵守如下规定：

1、入户前应穿好鞋套，备好抹布、垃圾袋及工作垫、工作包；

2、入户时要轻敲房门，道明来意，礼貌沟通，做到行为规范、语言文明；

3、入户后严禁在客户家中高声喧哗、乱说乱动、随意观望、进入卧室。严禁在客户家中吸烟、饮酒、吃零食、食用客户提供的水或食品。严禁擅自使用客户家中的电话、手机等通讯设备和其他物品，如确因工作需要而急用时必须先征得客户同意。

（五）安检工作时，拆卸、放置任何物品都要轻拿轻放，不得损坏客户物品，凡损坏物品要予以赔偿；

（六）安检工作中，如发现用户的燃气具产生故障，应向用户说明所发生的故障现象。当用户提出不合理的要求，应耐心做好说服工作，严禁与用户发生争吵；

（七）对安检中发现安全隐患且现场不能整改的，要填写《隐患整改告知单》签发用户，并同步做好安全用气宣传，提高用户安全用气意识；

（八）安检员应随身携带燃气表防盗卡扣，上门安检发现用户燃气表上未安装防盗卡扣及时补装。

（九）安全检查后，应向用户清晰地告知检查结果，要求用户在工作单上签字，督促用户对安全隐患及时整改。

（十）上门安检时，应将安检类标识张贴在用户的显眼位置，如门口、设备旁等；标识应定期更换，确保始终处于良好状态。如有损坏或丢失，应及时补充。

（十一）对于安装低低压调压器的用户，入户安检时需要使用 U 型压力计测试灶前燃气压力，如果发现燃气超压（3000Pa），需及时维修或更换。

（十二）对于安装户内立管的，在入户后应对户内立管管道及设施进行检查。

（十三）安检员应具备基础户内维修技能，能够处理波纹管接头、表接头漏气等简易维修。

第十三条、安检未入户用户管控

（一）未能入户安检的，通过在用户门外适当位置张贴到访不遇单告知用户，并保存通知记录。用户接到通知后与安检人员联系约定入户安检时间。未联系的，安检员需至少间隔两次用气点再次上门，如仍未成功入户列入到访不遇用户。


（二）将超过两年无法入户安检的用户列入重点监控名单，定期进行电话回访或短信提醒，确保用户了解燃气安全的重要性。


（三）针对长期无人户，需收集相关资料（用户地址台账、物业或居委出具的相关证明、到访不遇记录、其他能证明长期无居住的相关材料），向当地相关政府部门进行报备。根据管道运行情况，必要时实施（关阀封堵或割管）停气作业。

第四章、安检流程及检查内容


第十四条、安检流程

（一）用户安全检查流程（项目公司自检）

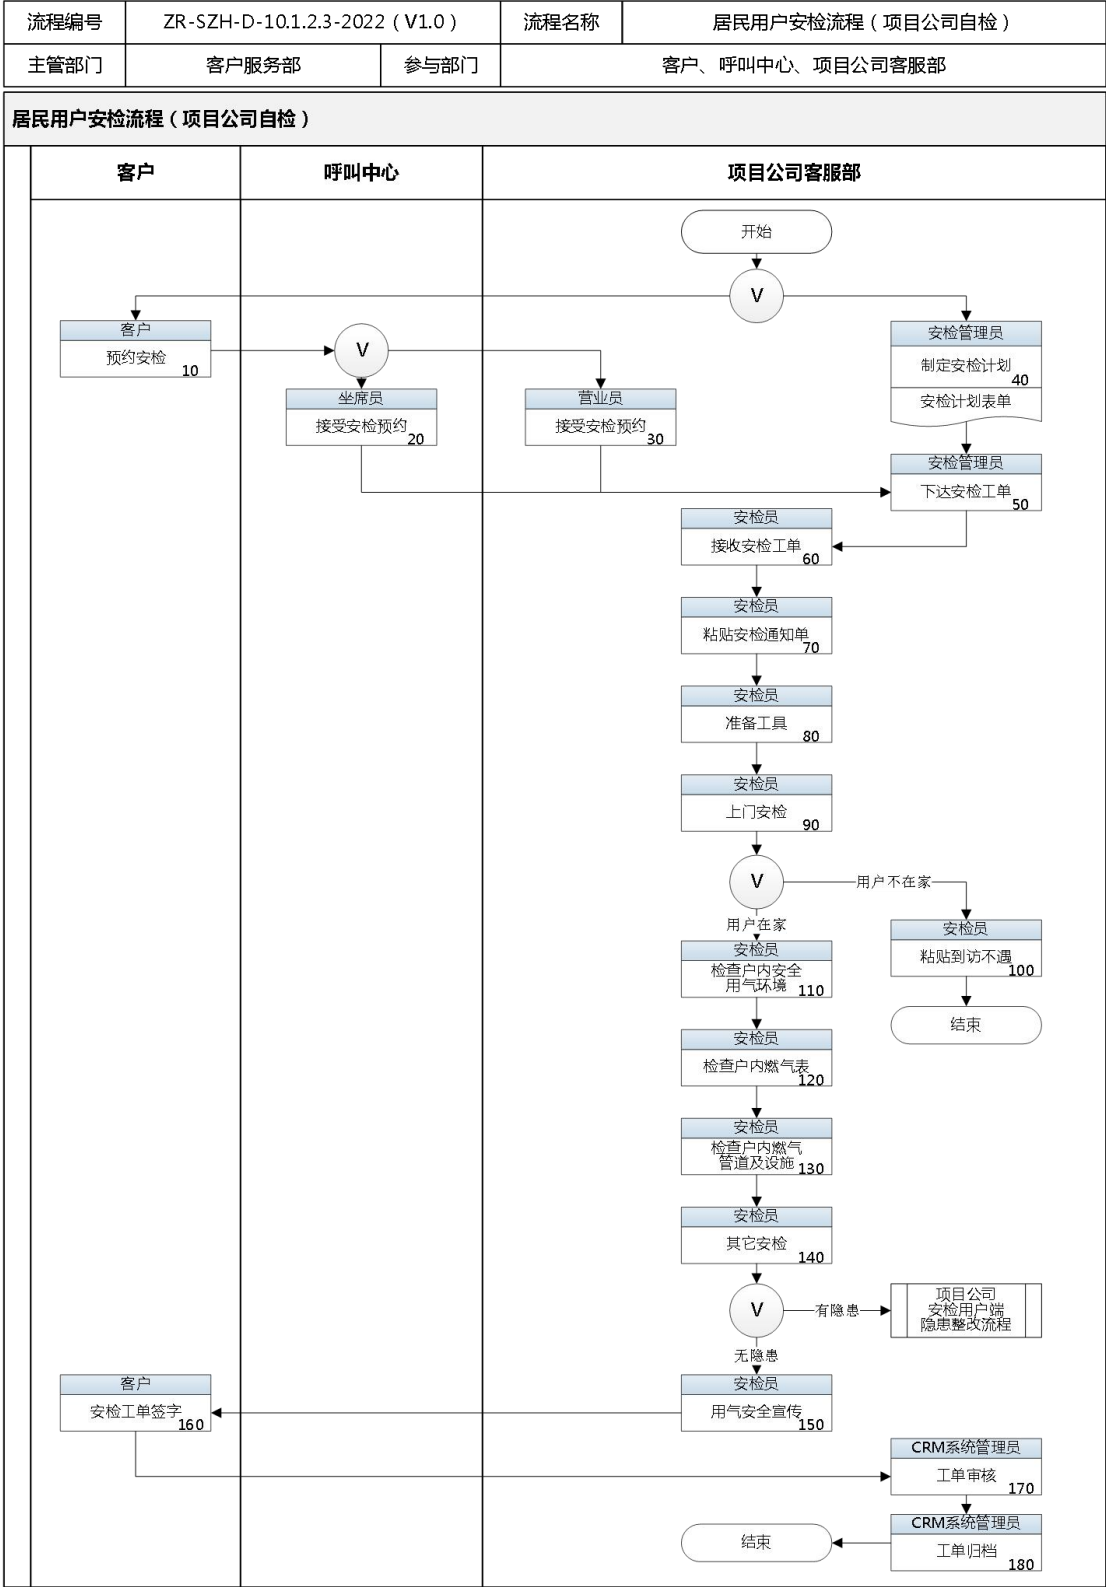

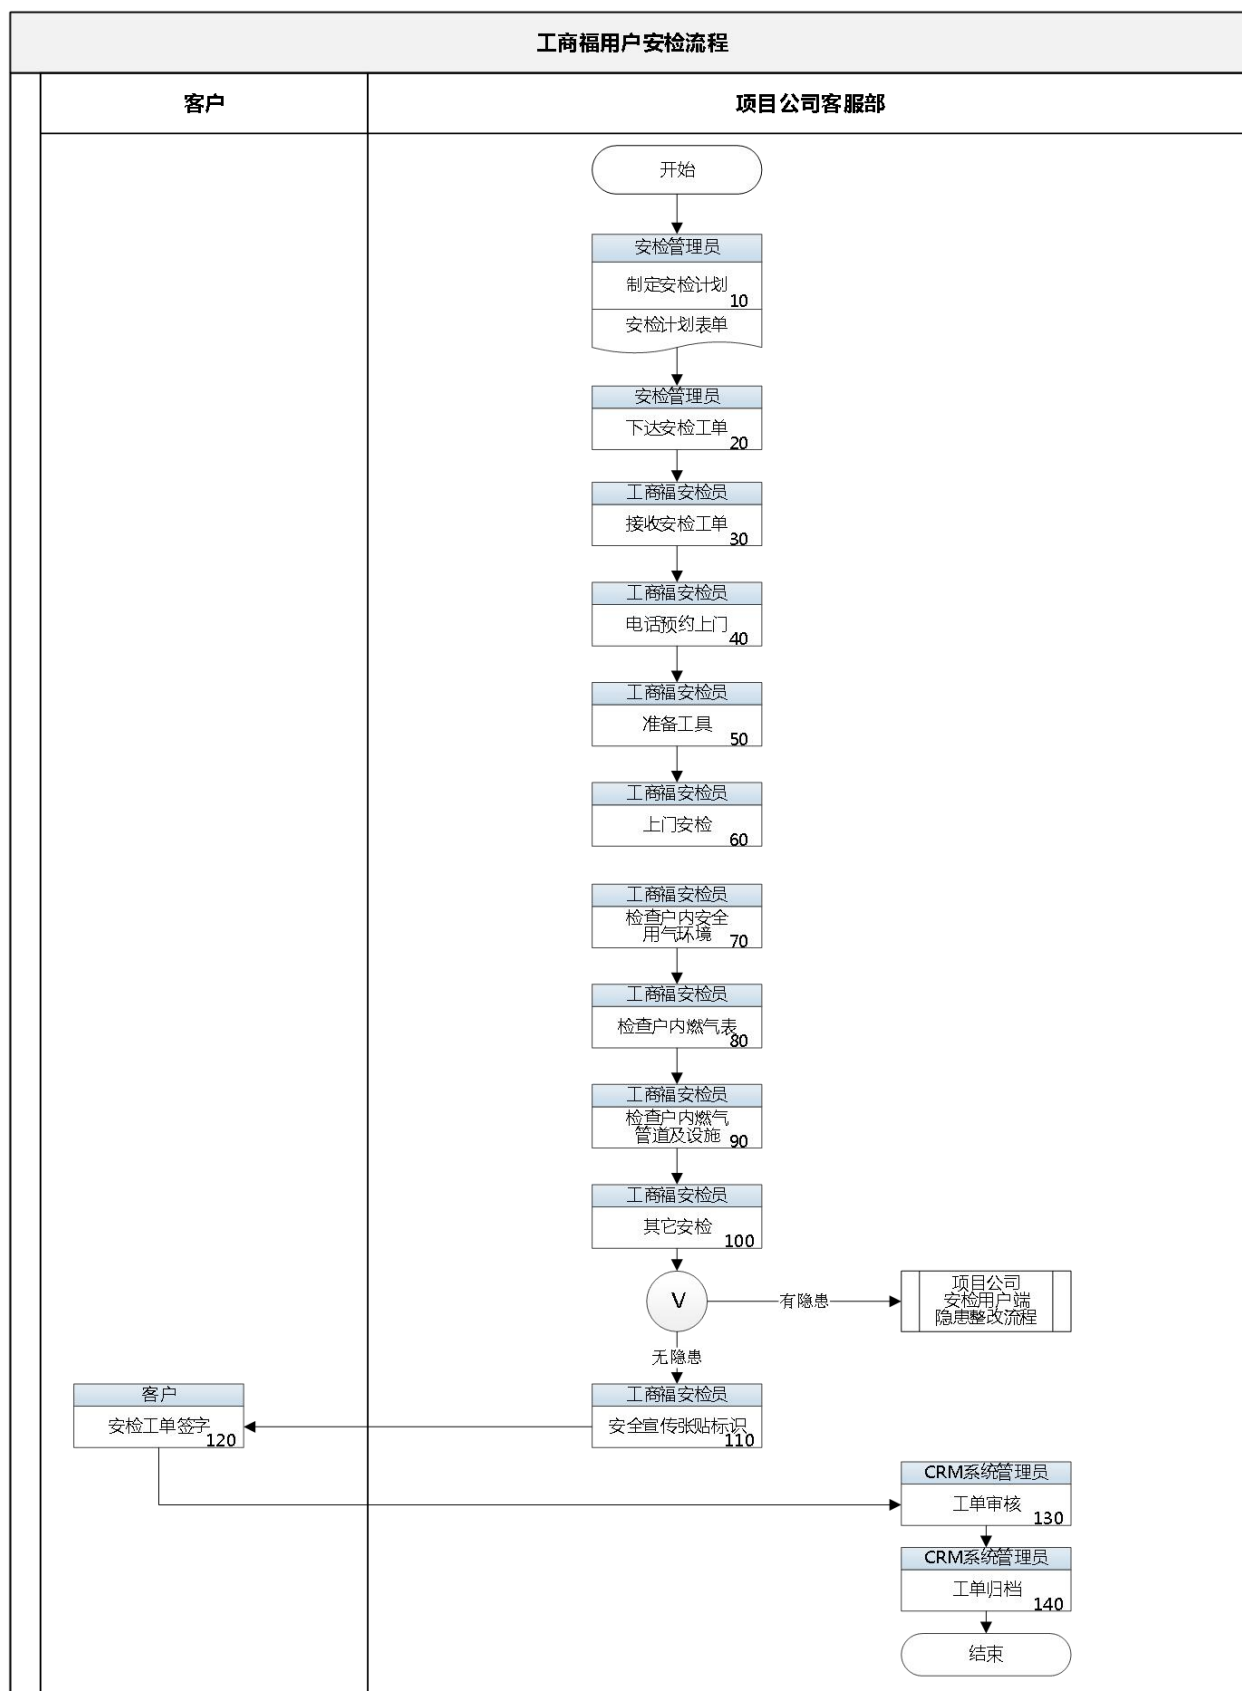

（二）用户安全检查流程（安检外包单位安检）

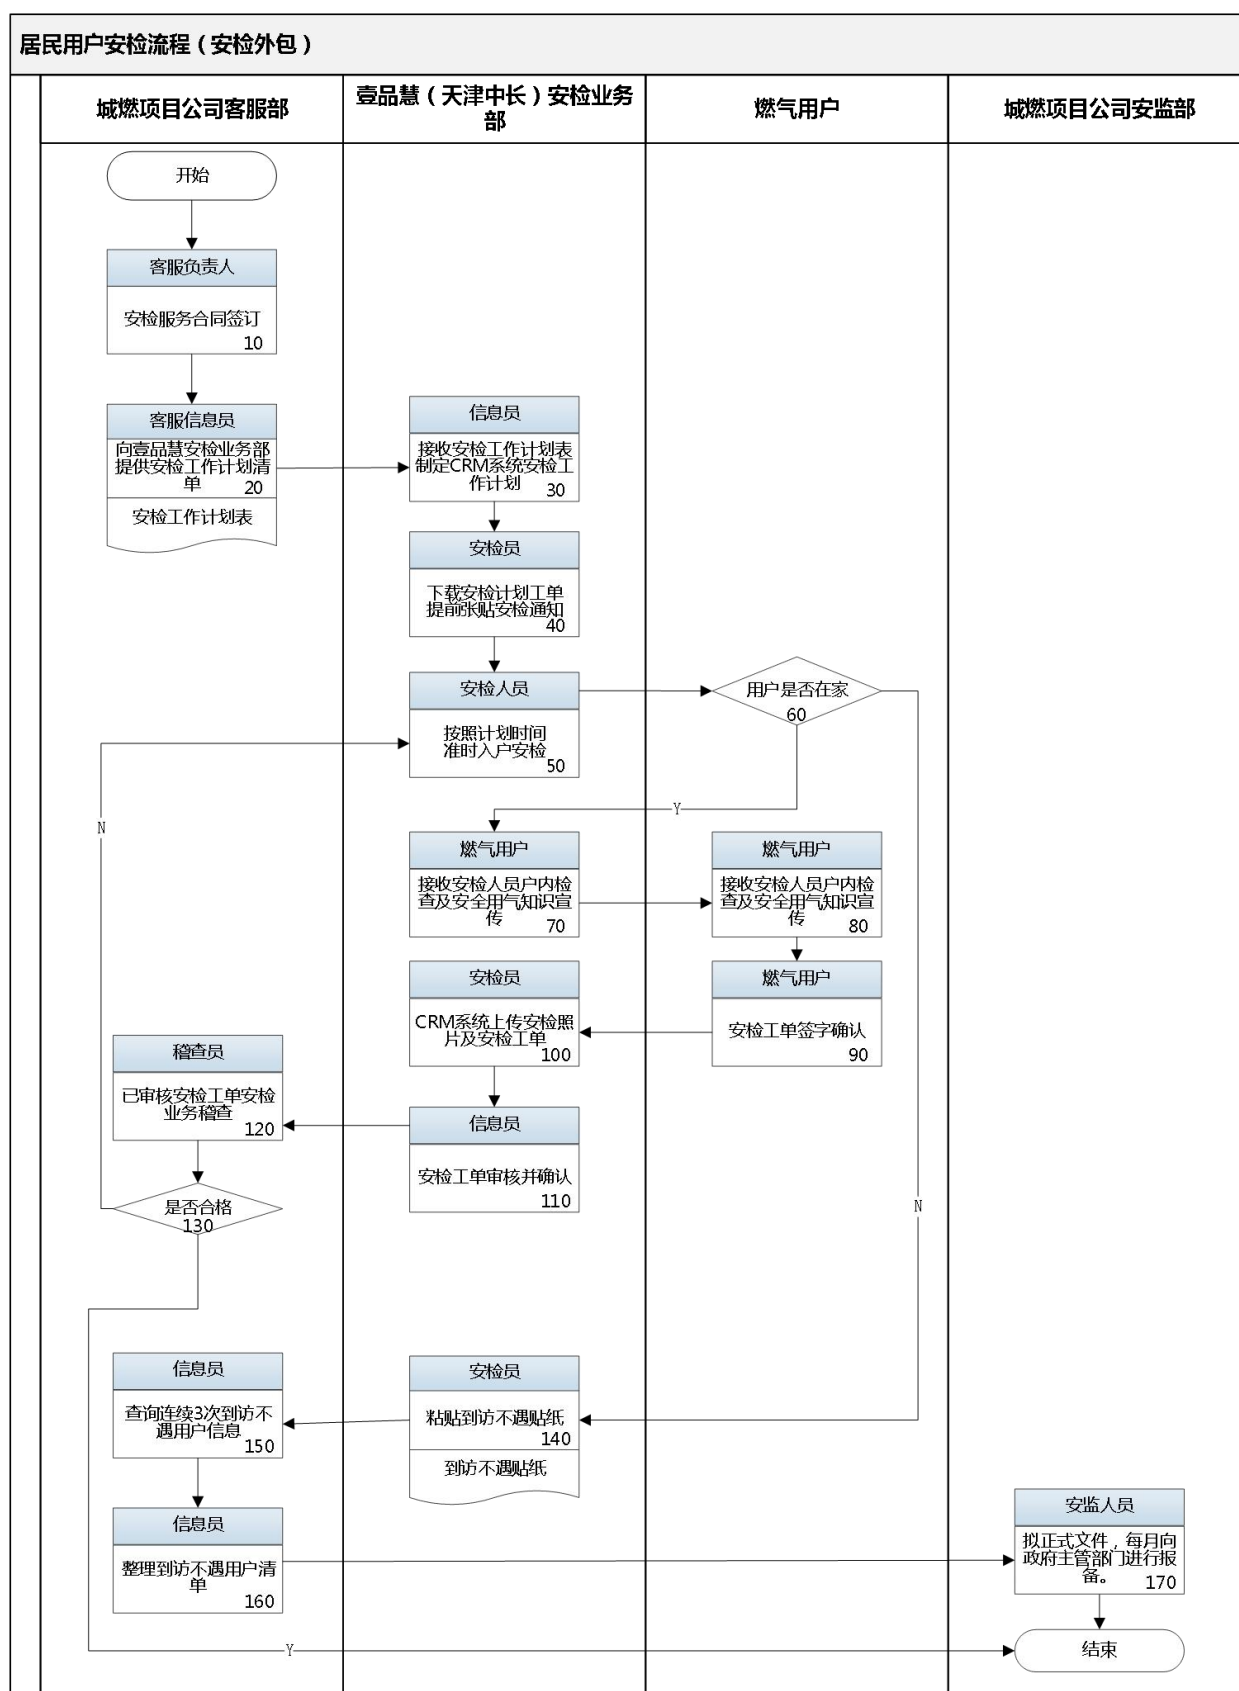

第十五条、检查内容

依据 CJJ51-2016《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》中 4.7 款关于入户检查内容的规定、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 相关规定、《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ12-2013 等规范要求和集团的相关规定，结合我司相关规定，入户安检针对以下内容进行检查并记录：

（一）居民用户

1、用气环境

- 1.1、燃气设施周围无有易燃易爆物、不存在双火源和双气源；
- 2.2、厨房类型（不存在居住用途或开放式、暗式厨房）；
- 2.3、燃气引入管、立管、水平干管不得设置在卫生间内。

2、室内燃气管道

用户燃气管道及附件应结合建筑物的结构合理布置，并应设置在便于安装、检修的位置，不得设置在下列场所：

①卧室、客房等人员居住和休息的房间；

②建筑内的避难场所、电梯井和电梯前室、封闭楼梯间防烟楼梯间及其前室；空调机房、通风机房、计算机房和变、配电室等设备房间；易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质等场所；电线(缆)、供暖和污水等沟槽及烟道、进风道和垃圾道等地方。

2.1、燃气管道

2.1.1、管道不存在私改、私接，腐蚀锈蚀、暗埋暗封、搭挂重物、缠绕电线；

2.1.2、安全间距符合下表要求（引用 GB50028-2006《城镇燃气设计规范》相关条款）：

管 道 和 设 备		与燃气管道的净距 (cm)	
		平 行 敷 设	交 叉 敷 设
电气设备	明装的绝缘电线或电缆	25	10 (注)
	暗装或管内绝缘电线	5 (从所做的槽或管子的边缘算起)	1
	电压小于 1000V 的裸露电线	100	100
	配电盘或配电箱、电表	30	不允许
	电插座、电源开关	15	不允许
相邻管道		保证燃气管道、相邻管道的安装和维修	2

注：1 当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道 10cm 时，套管与燃气管道的交叉净距可降至 1cm。

2 当布置确有困难，在采取有效措施后，可适当减小净距。

2.2、引入管

引入管防腐措施符合相关要求，燃气引入管穿墙与其他管道的平行净距应满足安装和维修的需要，当与地下管沟或下水道距离较近时，是否采取有效的防护措施。

燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时，均应设置在套管中，并应考虑沉降的影响，应采取补偿措施套管与基础、墙或管沟等之间的间隙应填实，其厚度应为被穿过结构的整个厚度，套管与燃气引入管之间的间隙应采用柔性防腐、防水材料密封。

3、表具

3.1、安全间距符合要求

用户燃气表的安装位置，应符合下列要求：

①宜安装在不燃或难燃结构的室内通风良好和便于查表、检修的地方。

②严禁安装在下列场所：

卧室、卫生间及更衣室内；有电源、电器开关及其他电器设备的管道井内，或有可能滞留泄漏燃气的隐蔽场所；环境温度高于 45℃ 的地方；经常潮湿的地方；堆放易燃易爆、易腐蚀或有放射性物质等危险的地方；有变、配电等电器设备的地方；有明显振动影响的地方；高层建筑中的避难层及安全疏散楼梯间内。

③住宅内燃气表可安装在厨房内，当有条件时也可设置在户门外。住宅内高位安装燃气

表时，表底距地面不宜小于 1.4m；当燃气表装在燃气灶具上方时，燃气表与燃气灶的水平净距不得小于 30cm；低位安装时，表底距地面不得小于 10cm。

3.2、外观状况良好（无损坏、非法挂载、封堵、偷盗气、工况、标况、运行压力）。

3.3、通风情况良好，表具及表前阀装位置便于操作维修、无暗封。

4、用气设备

外观状况良好，质量燃气具气源匹配、依据《市场监管总局关于防爆电气等产品由生产许可转为强制性产品认证管理实施要求的公告》，《国务院关于进一步压减工业产品生产许可证管理目录和简化审批程序的决定》相关要求，燃具应有“3C”认证、灶具有熄火保护。

4.1、灶具

安全间距达标，便于操作维修，安装环境符合要求。

4.1.1、设置灶具的厨房应设门并与卧室、起居室隔开。

4.1.2、设置灶具的房间净高不应低于 2.2m。

4.1.3、灶具与墙面的净距不应小于 10cm。

4.1.4、灶具的灶面边缘和烤箱的侧壁距木质门、窗、家具的水平净距不得小于 20cm，与高位安装的燃气表的水平净距不得小于 30cm。

4.1.5、灶具的灶面边缘和烤箱的侧壁距金属燃气管道的水平净距不应小于 30cm，距不锈钢波纹软管（含其他覆塑的金属管）和铝塑复合管的水平净距不应小于 50cm。

4.1.6、采取有效措施后可适当减小净距。

4.1.7、当 2 台或 2 台以上的燃气灶并列安装时，灶与灶之间的水平净距不应小于 50cm。

4.1.8、嵌入式灶灶台下面的橱柜应开设通气孔，通气孔的总面积应根据灶具的热负荷确定，宜按每个瓦热负荷取 10cm^2 计算（ $10\text{cm}^2/\text{kW}$ ），且不得小于 80cm^2 。

4.2、热水器：

安全间距达标，便于操作维修，安装环境符合要求。

4.2.1、热水器烟道安装正确且未破损、禁止将烟道连接在公共烟道上。

4.2.2、热水器排烟管采用耐腐蚀、耐高温处理的金属材料、烟道中的接口应用铝箔胶带密封。

4.2.3、热水器烟道普通强排式烟道长度不超过 5 米，最多包含 3 个弯头；强制给排气式烟道（双烟管）长度限制在 1.5 米内，烟道室外部分应有至少 3% 的向下倾斜。

4.2.4、禁止使用国家明令淘汰的热水器。

4.2.5、设置在室外或未封闭的阳台时，应选用室外型热水器；室外热水器的排气筒不得穿过室内。

4.2.6、有外墙的卫生间内，可安装密闭式热水器。

4.2.7、安装热水器的房间净高不应低于 2.2m。

4.2.8、热水器应安装在方便操作、检修、观察火焰且不易被碰撞的地方。

4.2.9、安装热水器的墙面和地面应能承受所安装热水器的荷重。

4.2.10、热水器与相邻灶具的水平净距不得小于 30cm。

4.2.11、热水器上部不应有明敷的电线、电器设备及易燃物，下部不应设置灶具等燃具。

4.2.12、安装热水器的地面和墙壁应为不燃材料，当地面和墙壁为可燃或难燃材料时，应设防火隔热板。

4.3、采暖炉

卫生间内不得设置采暖热水炉。其余设置采暖热水炉房间、安装位置等参照 4.2 热水器的规定执行。

5、安全装置

5.1、探测器是否安装在顶棚或距顶棚 30cm 以内的墙上，探测器安装位置距燃具及排风口的水平距离均应小于 0.5m。

5.2、居民用户是否安装安全装置。

5.3、固定式燃气灶具未选择定尺，两端螺纹的灶具连接用不锈钢波纹管，非固定式灶具未选用超柔型灶具连接用不锈钢波纹软管。

6、气密性检测

检测室内管道、用气设备各接口是否出现漏气。

7、用户操作

询问用户是否熟悉公司抢险电话，教授用户会基本的应急处置。

（二）非居用户

1、用气环境

1.1、燃气设施周围无有易燃易爆物、不存在双火源和双气源；

2、计量装置

2.1、装置的完整性

检查计量装置是否在检定有效期内，表铅封是否完好，计量旁通管路封堵、铅封是否完好；

2.2、安装位置

商业和工业企业的燃气表宜集中布置在单独房间内，当设有专用调压室时可与调压器同室布置。

严禁安装在下列场所：

有电源、电器开关及其他电器设备的管道井内，或有可能滞留泄漏燃气的隐蔽场所；环境温度高于 45℃ 的地方；经常潮湿的地方；堆放易燃易爆、易腐蚀或有放射性物质等危险的地方；有变、配电等电器设备的地方；有明显振动影响的地方；高层建筑中的避难层及安全疏散楼梯间内。

3、用气设备

3.1、商业用气设备宜采用低压燃气设备。

3.2、商业用气设备应安装在通风良好的专用房间内;商业用气设备不得安装在易燃易爆物品的堆存处,亦不应设置在兼做卧室的警卫室、值班室、人防工程等处。

3.3、商业用气设备设置在地下室、半地下室或地上密闭房间内时,应符合下列要求:

3.3.1、燃气引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀;停电时紧急自动切断阀必须处于关闭状态;

3.3.2、用气设备应有熄火保护装置;

3.3.3、用气房间应设置燃气浓度检测报警器,并由管理室集中监视和控制;

3.3.4、应设置独立的机械送排风系统,通风量需满足规范要求;商业用户厨房中的燃具上方应设排气扇或排气罩。

3.3.5、是否使用国家明令禁止淘汰的燃气具和连接管。

4、报警切断系统

检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于 4m , 安装高度应距地面 0.3m 以内。切断系统应能正常切断。

5、防护设施

调压、立管处的防撞设施是否完好,阀门设置防误操作装置。

6、调压装置

检查输出压力是否在用气设备正常工作范围内,检查调压装置管道和设备连接处无泄漏。

7、气密性检测

检测阀门井、污水井、法兰、丝扣、焊缝处是否有泄露;

第十六条、检查总体要求

（一）入户安检人员应采用仪器或工具按照检查步骤或流程对管道燃气设施、用气设备及用气环境进行检查，入户安检应通过中燃 CRM 手机 APP 进行安检录入，并做好 CRM 系统安检工单维护。

（二）项目公司应严格履行“入户必安检、安检必宣传”，入户安检人员在安全检查过程中应向燃气用户普及燃气安全使用常识，内容应包括但不限于以下内容：

- 1、正确使用燃具，严禁使用不合格或已达到判废年限的燃具；
- 2、严禁使用胶管，推荐使用不锈钢波纹软管；
- 3、严禁擅自改动燃气管道和擅自拆除、改装、迁移、安装燃气设施及燃具或暗封敷设管道；
- 4、不应将燃气管道作为负重支架或接地引线；
- 5、安装燃气管道及燃气设施的房间内不得有人居住、休息或洗浴；
- 6、燃气热水器必须安装在通风良好的非居住房间、阳台或室外通风环境（平衡式热水器除外），排烟管必须排放至室外；
- 7、当发现室内燃气泄漏时，应立即开窗通风、关闭燃气阀门，严禁动用明火、启闭电器开关，严禁在漏气现场打电话报警。
- 8、燃气灶不应加装聚能环、防风罩等非原厂设计的配件。

第五章、隐患治理

第十七条、隐患等级

（一）隐患分级

一级安全隐患：此类隐患有实时危险，必须马上整改，如未能及时整改，可停止供气；

二级安全隐患：此类隐患有可预见的危险，需制定整改计划进行限期整改，到期如未能进行整改，需跟进整改；

三级安全隐患：此类隐患未有实时危险，向用户进行现场安全宣传，提出改善建议，并日后跟进。

（二）隐患整改要求

1、入户安检现场发现漏气隐患应立即采取有效措施，根据相关技术要求对漏气进行现场处理，隐患彻底消除或者得到有效控制后，检查人员方可离开现场（紧急情况除外）；当漏气可能危及公共安全、相邻住户或存在燃爆风险时可关闭立管公共阀门，立即停气，等待下一步救援。

2、发现用户燃气设施设备存在安全隐患时，应向用户解释不安全的因素并建议及时维修/更换/整改；若该隐患可能导致用户生命财产受损时，在向用户解释清楚的前提下，可拆除或停气，在不安全燃具（设施）的明显位置贴上“严禁使用”标贴，并向用户下达《隐患整改告知单》要求整改；

3、在整改期限内，安检员应主动联系用户，检查整改结果。如用户仍未配合隐患整改，则向用户再次发放《隐患整改告知单》，限期整改，并向小区管理处（或居委会）发出联络函，请求配合跟进，同时限量售气或停气；

4、对于长期不予整改的现象，项目公司应定期将相关情况整理汇总，向政府燃气管理部门汇报，使政府相关部门获知项目公司对安全管理工作的重视，以及获取政府相关部门对隐患整改的支持。

5、隐患发现后，项目公司应制定整改计划，按照整改期限跟进整改。

（三）CRM 系统隐患分级

以目前 CRM 系统隐患等级为准。

第六章、培训认证

第十八条、人员培训

安检人员技能达标与合格是从事安检工作的基本保障，是确保用户安全用气的根本。根据集团要求，安检人员需通过当地燃气主管部门或其委托单位进行的相关从业资格认证及中燃集团区域或项目公司的培训考核认证。

（一）培训目的

- 1、安检人员进一步熟悉入户安检工作的流程及要点；
- 2、安检人员能熟练识别用户燃气设施存在的各种不安全因素及处理措施；
- 3、加强对燃气设施的维护，增强安检人员的安全意识；
- 4、提高安检人员的工作效率；
- 5、熟练掌握与用户沟通的方法及技巧。

（二）培训要求

- 1、燃气设施和用气设备的维护和检修工作，必须由具有国家相应资质的单位及专业人员进行；
- 2、所有专职安检员必须接受培训，并获得政府认可的资质证；
- 3、通过组织理论考试和实际操作来评价安检技术员的能力标准；
- 4、内部定期培训，全年必须有不少于 48 课时/人的课程培训。

第十九条、认证要求

- 1、安检人员需经过外部取证与内部培训合格才能开展安检工作；
- 2、外部取证费用由公司承担，每人有一次免费补考机会，员工在考取证书后，证书由公司存档保管；如两年内离职的，费用由员工本人承担，员工需将考证费用返还给公司，证书原件交给员工自行保管；

第七章、考核与奖惩

第二十条、监督检查标准

1、线上稽查不低于当月安检计划数的 2%，在岗人员全覆盖稽查，业务工单业务不低于当月系统记录 1%；

2、线下稽查按在岗人数每月完成 10%人次现场作业检查，年度完成在岗人员的 100%全覆盖稽查。

3、CRM 系统线上审核：对已提交的工单，按 100%比例进行线上工单审核，重点审核安检工单有无图片、安检上传图片是否真实合理及安检工单的完整性。

第二十一条、安检指标考核

（一）安检率

1、指标任务：按照人员配置比例安检周期内 6500 户/人指标分解，月度指标 1083 户/人，或按照当月派发任务指标数量进行考核。

2、指标考核：当月计件总工效按照安检率百分比进行计发，超过 100%作为奖励。

（二）安检成功入户率

1、指标任务：当月剔除认定为无人户用户计算成功入户数。

2、指标考核：安检入户率按月考核：①入户率 $\geq 70\%$ ，入户数*单价-当月扣款。② $60\% \leq \text{入户率} < 70\%$ ，入户数*单价*90%-当月扣款。③入户率 $< 60\%$ 的，入户数*单价*80%-当月扣款。（如在一个安检周期内总任务达到对应考核区间的扣罚工效对应返还）

第二十二条、工作质量考核

安检照片缺失、安检工单无用户签名或签名不正确的、安检隐患未发现、发现隐患未书面告知用户整改措施或发现隐患不录入 CRM 系统、安检单内容填写错误或存在问题、安检造假等均属于安检违规行为。对安检违规行为严格管控，从严、从重处罚。具体处罚标准依据《中燃集团客服业务红黄线及负面清单记分管理规定》附件 3《客户服务部负面

清单记分标准》记分条款执行。

第八章 附则

本制度由南宁中燃城市燃气发展有限公司客户服务部负责修订及解释，自发布之日起正式实施，原修订的《客户服务部安检管理制度》同步废止。